บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

อู่รถยก สงขลา


แผงถูกจำกัด · ไม่มีโหลดกลางวัน

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

546	1.14	76%	7.6	14	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

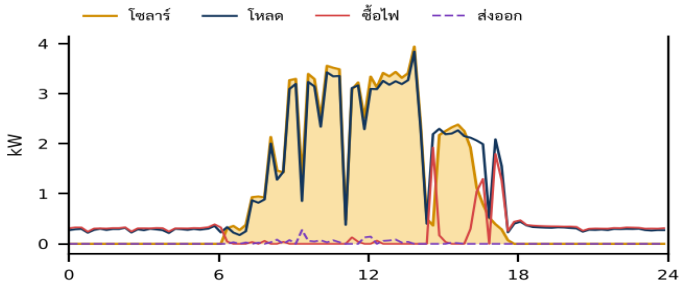

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

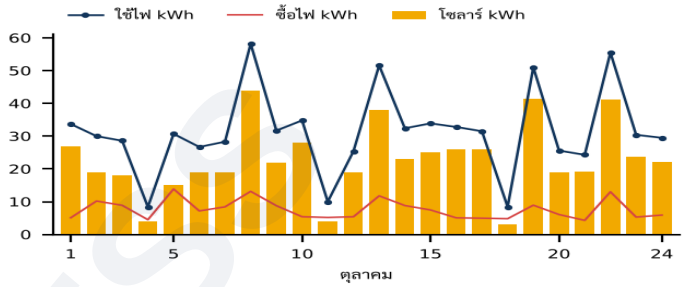

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ผลผลิตต่ำสุดของระบบ 20 kWp: 1.14 kWh/kWp/วัน
ไม่มีแบตและกันไหลย้อน อินเวอร์เตอร์จึงผลิตเท่าที่ใช้ (สูงสุด 3.9 kW)
- ใช้ไฟเพียง 31 kWh/วัน มีสัญญาณเตือนแรงดันกริดต่ำ 17 ครั้ง

สิ่งที่ควรทำ

- ชาร์จรถยกและเดินปั๊มลมช่วง 10:00–15:00 เพื่อใช้โซลาร์ฟรี
- แบตยังไม่คุ้มเพราะซื้อไฟน้อย (8 kWh/วัน)
ตรวจแรงดันกริดเพราะมีการทริปจากแรงดันต่ำ

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

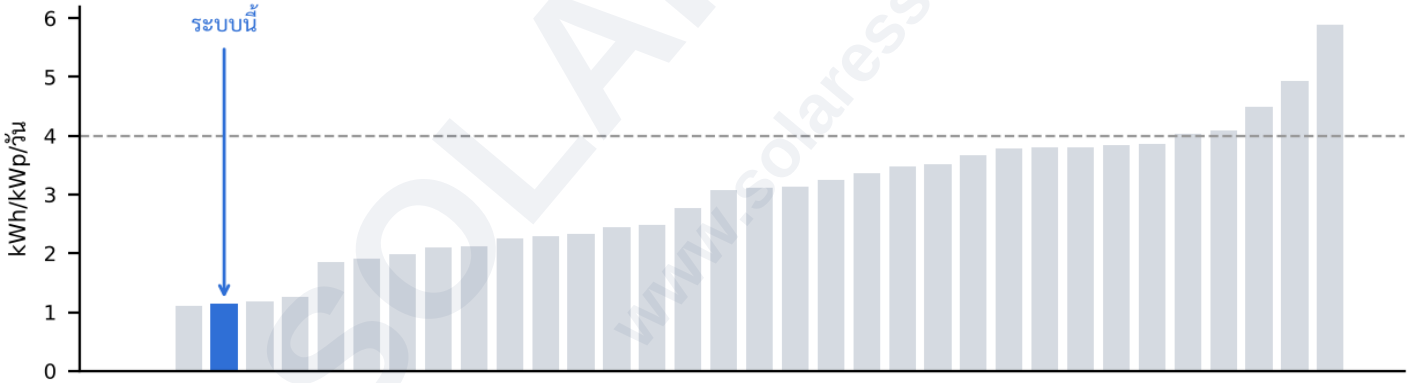

อันดับ 32 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป
แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน)
ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่