บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

ร้านทอง สงขลา


ส่งออก · กันไหลย้อนตั้งแต่ 16 ต.ค.

6 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

505	3.51	62%	9.1	156	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

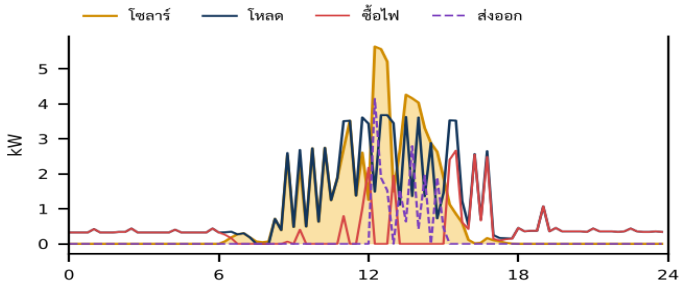

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

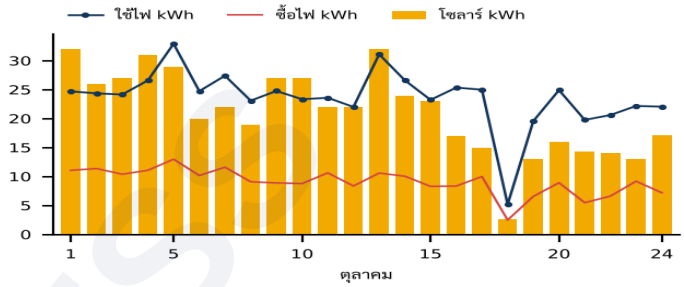

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

• ไม่มีแบต ส่งออก 156 kWh ก่อนวันที่ 16 ต.ค. หลังจากนั้นหยุดส่งออก แต่การผลิตต่อวันลดจาก 20–30 เหลือ 13–17 kWh เพราะแผงถูกจำกัดให้เท่าโหลดร้าน

สิ่งที่ควรทำ

• แบต 10 kWh จะเก็บไฟได้ราว 8–10 kWh ต่อวันที่ตอนนี้เสียไป
• หรือย้ายโหลดของร้าน (แอร์ เครื่องขัด) ไปใช้ช่วงแดดดีที่สุด

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

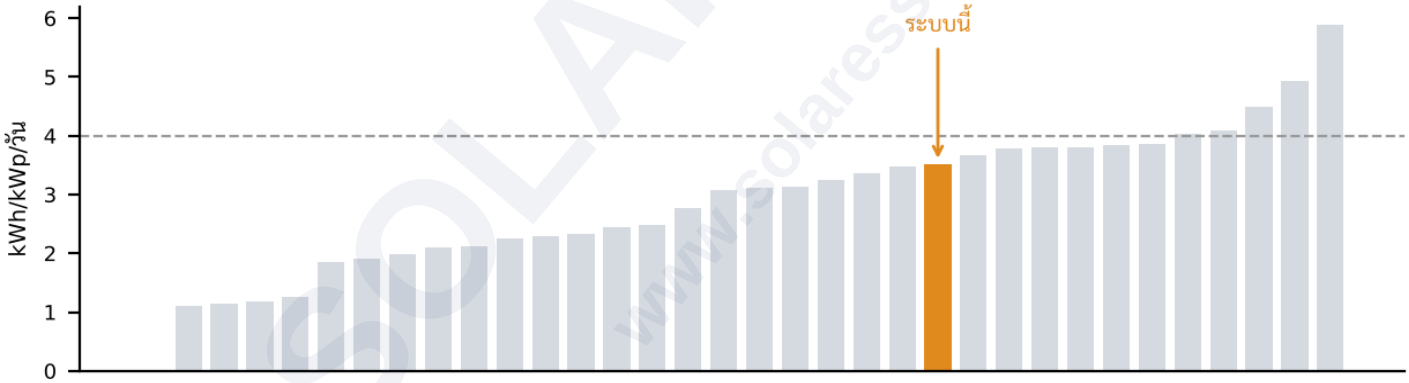

อันดับ 12 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่