บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

บ้าน S12 เชียงราย


ระบบใหม่ · ข้อมูลซ้ำ · ส่งออก

6.5 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW · ไม่มีแบต

263	2.25	48%	10.1	94	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

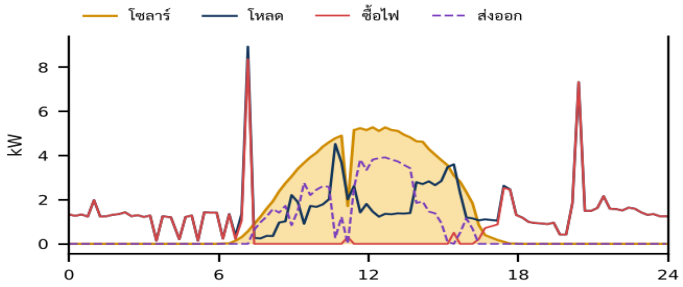

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

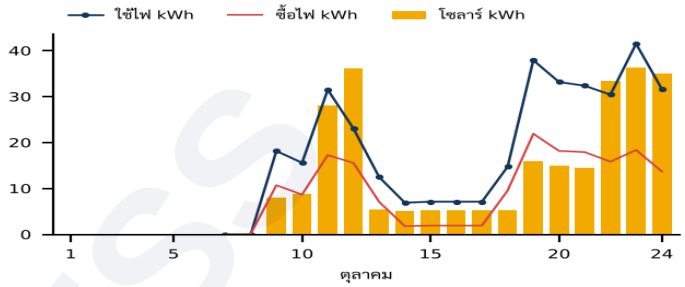

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- เชื่อมต่อ 7 ต.ค. วันที่ 13–17 ต.ค. แสดง 5.2 kWh เท่ากันทุกวัน ตัวส่งข้อมูลน่าจะไม่อัปเดต
- ไม่มีแบต ส่งออกสูงสุด 3.9 kW ช่วงเที่ยง (94 kWh จนถึงตอนนี้)
- แผง 6.5 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW เพิ่มแผงได้อีกราว 4 kWp

สิ่งที่ควรทำ

- ยืนยันว่าตัวส่งข้อมูลรายงานข้อมูลสดแล้ว
- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W ถ้ายังไม่มีใบอนุญาตจาก กฟภ. และพิจารณาเพิ่มแผงหรือแบตภายหลัง

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

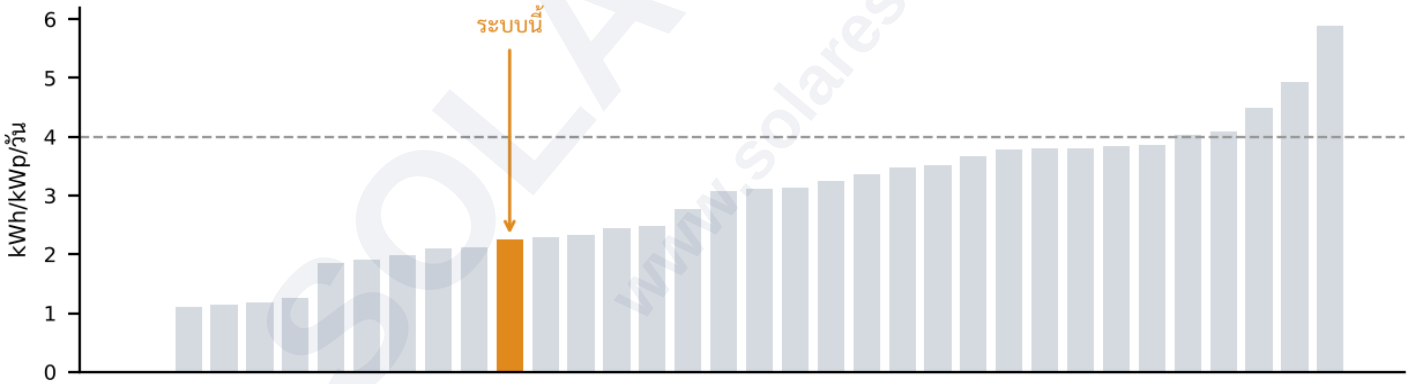

อันดับ 24 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่