บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

บ้าน S13 กรุงเทพฯ


เพิ่มแบต 20–30 kWh

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

1503	3.13	39%	98.4	19	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

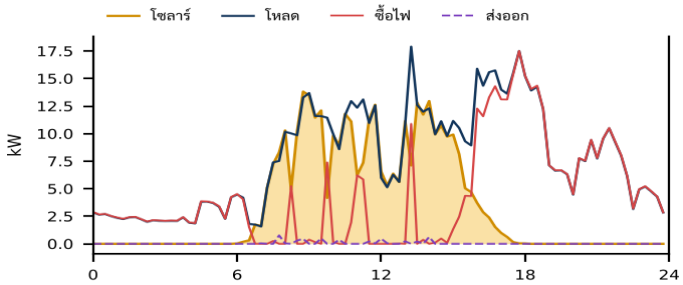

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

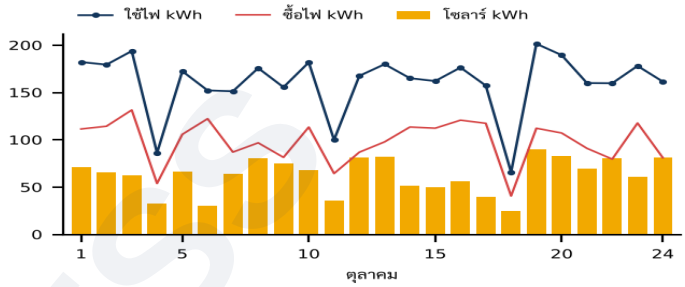

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแต่ไม่มีแบต โหลดช่วงค่ำ 10–17 kW ซื้อไฟ 98 kWh/วัน
- โซลาร์ 3.1 kWh/kWp/วัน (กรุงเทพฯ) แรงดันกริดสูงจนทริป 10 ครั้งในเดือนตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มแบต 20–30 kWh ซื้อไฟลดลงราว 600–900 kWh ต่อเดือน
- วัดแรงดันกริดที่มิเตอร์เพราะมีการทริปจากแรงดันสูง

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

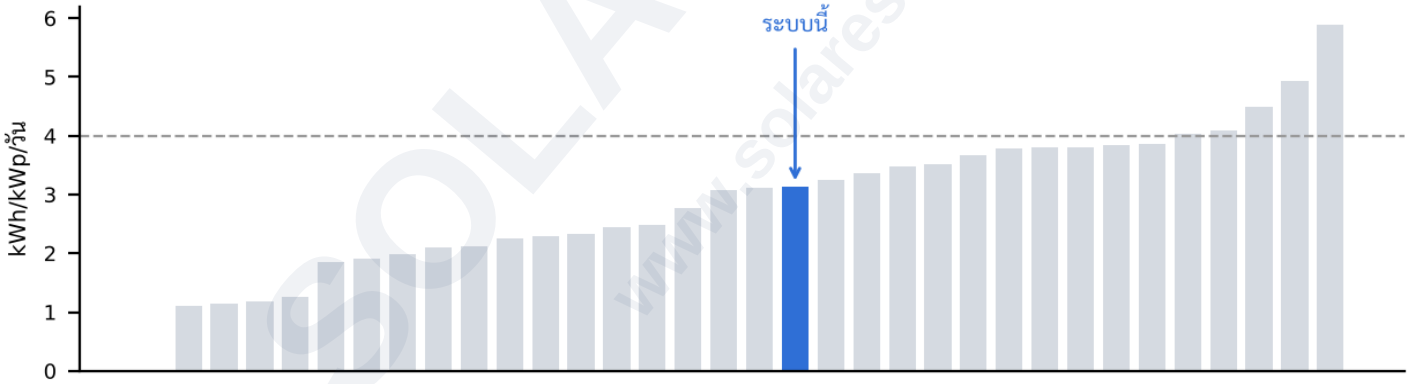

อันดับ 16 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่