**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

## รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

# บ้าน S15 ตรัง


แบตเต็ม 10:15 · ถูกจำกัด

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส · มีแบต

| 458 | 1.91 | 70% | 5.9 | 81 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh โซลาร์ | kWh/kWp/วัน | สัดส่วนโซลาร์ | kWh/วัน ที่ซื้อ | kWh ที่ส่งออก | kWh/วัน จากแบต |

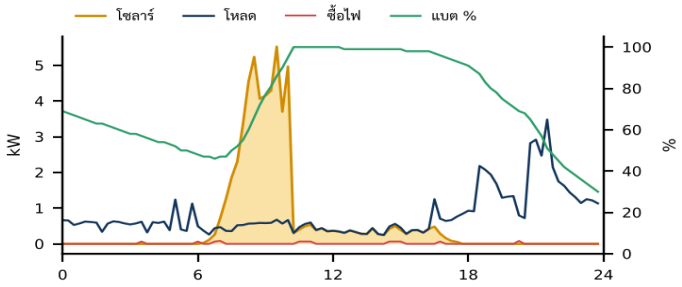


24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

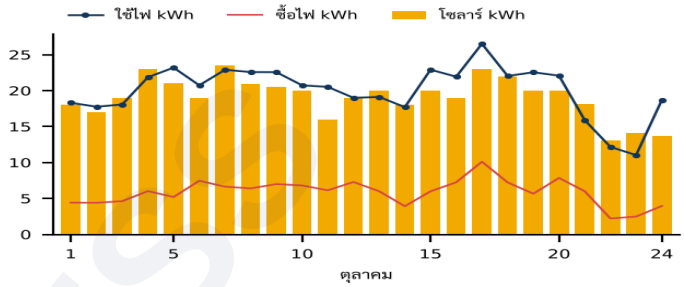


ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


### สิ่งที่พบ

- แบตเต็มตั้งแต่ 10:15 หลังจากนั้นแผงถูกจำกัดให้เท่าโหลดบ้าน (0.3–0.5 kW)
- ผลผลิตเพียง 1.9 kWh/kWp/วัน ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ 81 kWh

### สิ่งที่ควรทำ

- ย้ายโหลดกลางวัน (เครื่องทำน้ำร้อน ซักผ้า แอร์ ปั๊ม) ไปใช้ 10:00–15:00
- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W หรือพิจารณาแบตใหญ่ขึ้นถ้าใช้ไฟช่วงค่ำเพิ่ม

## เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

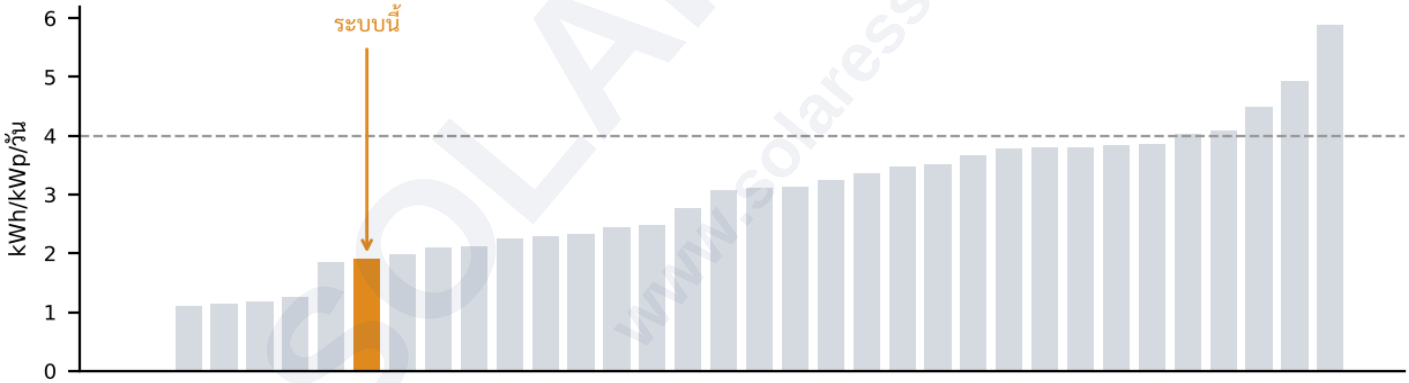


อันดับ 28 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่