บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

แก้ไขทันที

บ้าน S4 เชียงราย

ออฟไลน์ตั้งแต่ 14 ก.ย.

17.76 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

-	-	-	-	-	-
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

ไม่มีข้อมูลวันที่ 24 ต.ค.

ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคม

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ


• ไม่มีข้อมูลมาหกสัปดาห์ ส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย 14 ก.ย. 2026 จึงไม่ทราบการผลิตเดือนตุลาคม
• แผง 17.76 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 1.78) ช่วงเที่ยงน่าจะถูกตัดกำลัง (clipping) มากแม้ตอนออนไลน์

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

• ตรวจที่หน้างานหรือโทรสอบถาม: อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่หรือไม่ ตัวส่งข้อมูล WiFi/4G มีไฟและเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนรหัส WiFi ให้จับคู่ใหม่
• เมื่อกลับมาออนไลน์ ตรวจกำลังช่วงเที่ยงเทียบกับขีดจำกัด 10 kW และพิจารณาย้ายแผงบางส่วนไปอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

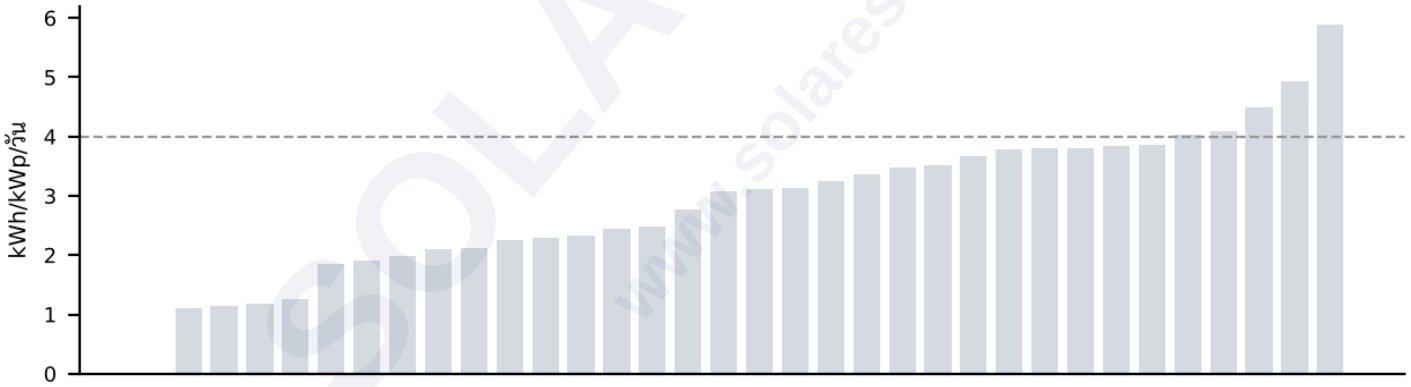

ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคมของระบบนี้ เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่