บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปกติดี

บ้าน S7 รัฐฉาน (เมียนมา)


โซลาร์ 92%

10.24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

600	2.44	92%	2.2	0	11.2
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

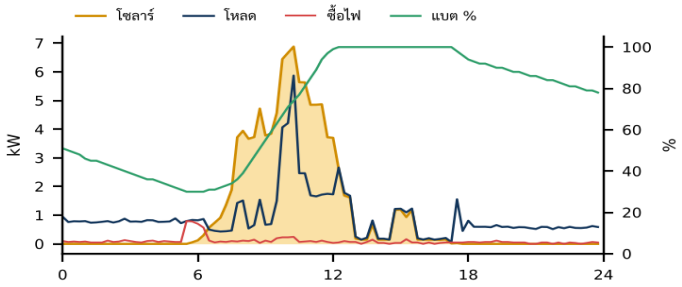

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

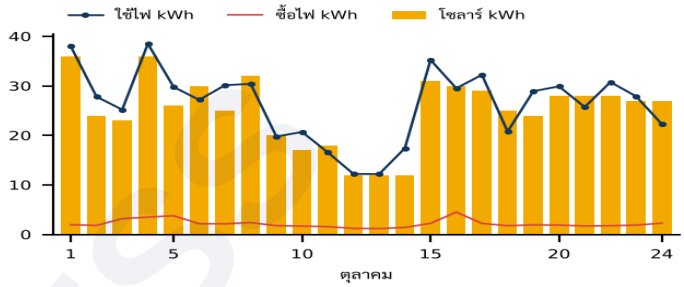

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ใช้โซลาร์ 92% เขตเวลา UTC+06:30 ถูกต้องสำหรับรัฐฉาน เมียนมา
- แบตเต็มตั้งแต่ 12:00 จากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด แผง 10.24 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 8 kW

สิ่งที่ควรทำ

- ไม่ต้องทำอะไร โหลดกลางวันจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่ายได้

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

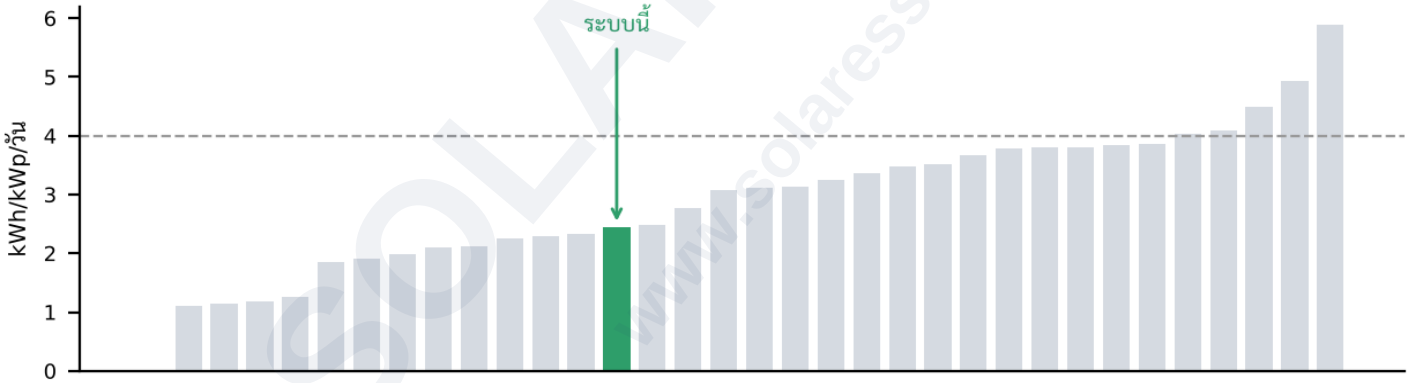

อันดับ 21 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่