บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

ร้านซักผ้า สงขลา


เพิ่มแผง 4 kWp

5.8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส · มีแบต

538	3.87	84%	4.4	46	11.5
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

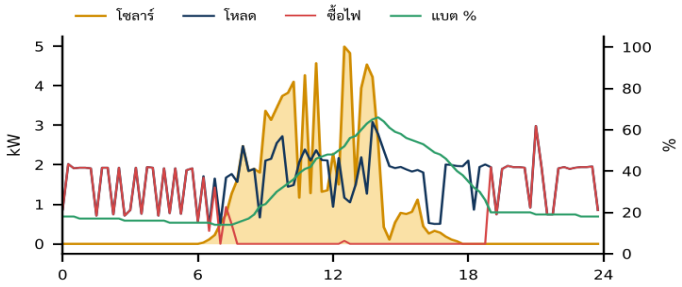

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

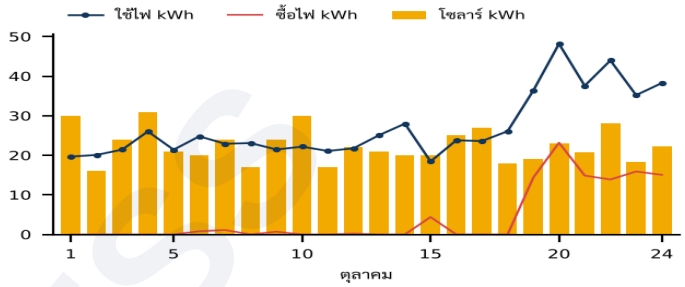

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- แผง 5.8 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 0.58) แบตไม่เคยเกิน 66%
- ซื้อไฟ 3 kW ตอนกลางคืน ใช้โซลาร์ 84%
- มีรายชื่อซ้ำบน Huawei FusionSolar ที่ 0 kWp

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มแผงราว 4 kWp (อินเวอร์เตอร์ยังรับได้) ได้เพิ่มราว 450 kWh ต่อเดือน
- ลบหรือรวมรายชื่อที่ซ้ำบน Huawei

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

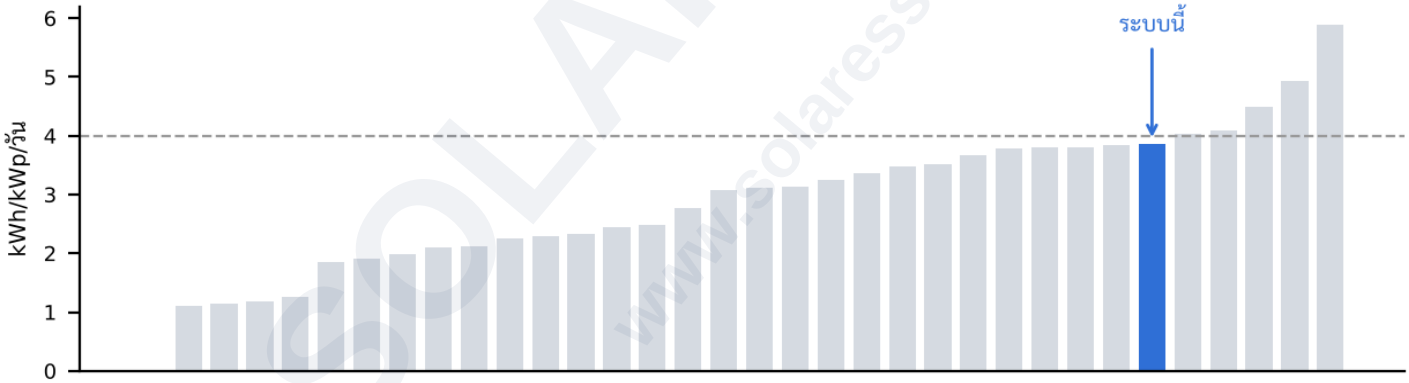

อันดับ 6 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่