บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 0896825829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

บ้านพักผู้สูงอายุ ลำปาง


เพิ่มแผง + แบต

25.08 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

2291	3.81	38%	154.1	3	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

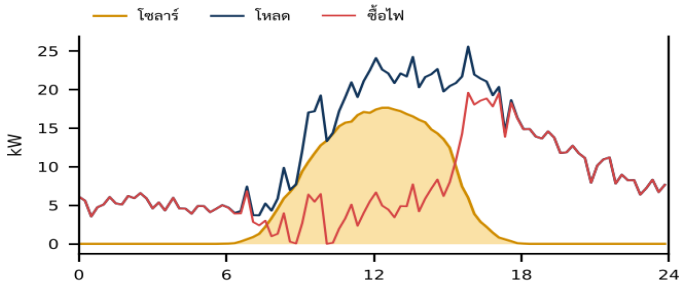

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

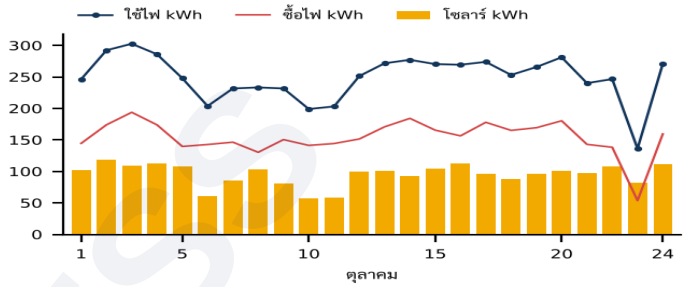

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

• ใช้โซลาร์ได้เต็มที่ (ผลผลิตดี 3.8 kWh/kWp/วัน) แต่ครอบคลุมเพียง 38% ของโหลด (249 kWh/วัน)
• แผง 25 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 20 kW ไม่มีแบต ซื้อไฟ 154 kWh/วัน รวมถึง 7–14 kW ตอนกลางคืน

สิ่งที่ควรทำ

• เพิ่มอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองพร้อมแผงอีก 20–25 kWp (+2,000–2,500 kWh ต่อเดือน)
• เพิ่มแบตสำหรับโหลดกลางคืน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

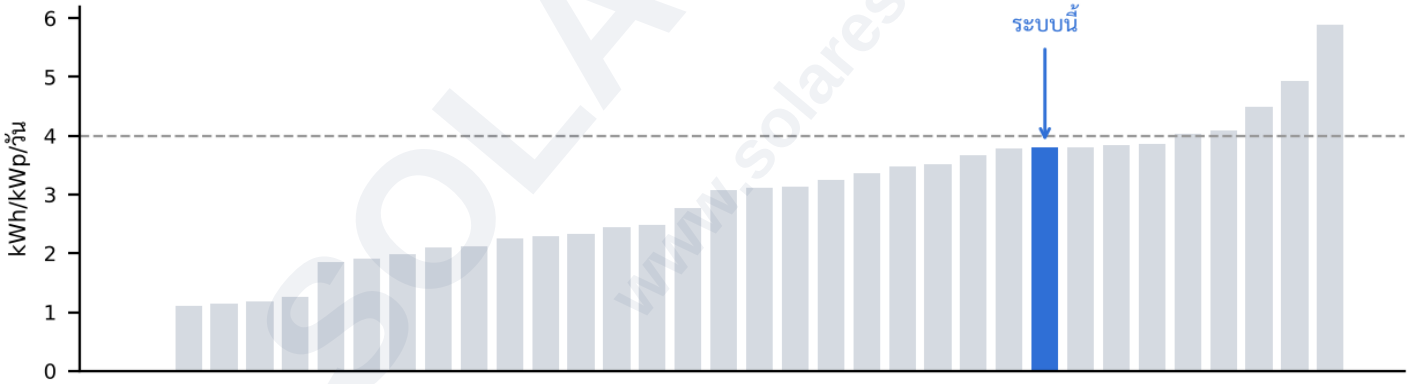

อันดับ 9 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่