**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

## สำนักงาน S1 สงขลา


ข้อมูลขาดหาย · ส่งออก 163 kWh

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

| 670 | 3.49 | 65% | 11.2 | 163 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh โซลาร์ | kWh/kWp/วัน | สัดส่วนโซลาร์ | kWh/วัน ที่ซื้อ | kWh ที่ส่งออก | kWh/วัน จากแบต |

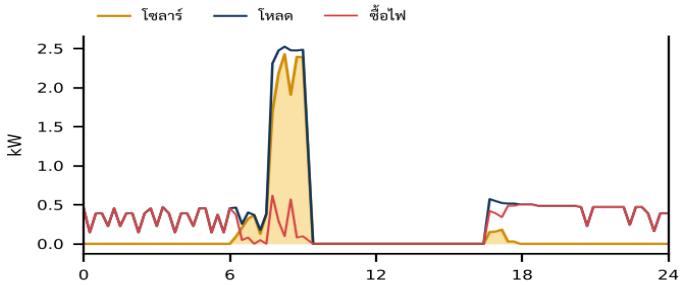


24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

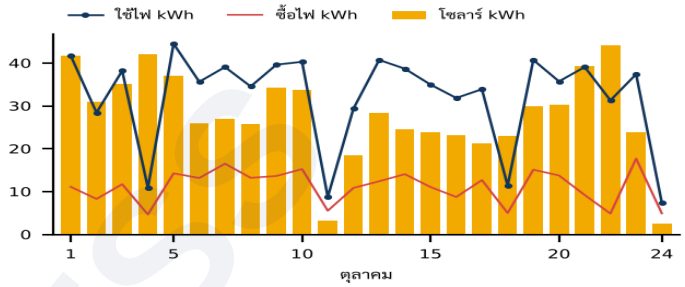


ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


### สิ่งที่พบ

- ข้อมูลหายเป็นชั่วโมง (เช่น 09:15–15:30 วันที่ 24 ต.ค. และวันที่ 11 ต.ค.) ตัวส่งข้อมูลหลุดเป็นระยะ
- ไม่มีแบต ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ 163 kWh

### สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจสัญญาณ WiFi ที่ตัวส่งข้อมูล ย้ายเราเตอร์หรือเพิ่มตัวขยายสัญญาณ
- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W หรือเพิ่มแบตเพื่อใช้ไฟส่วนเกินช่วงค่ำ

## เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

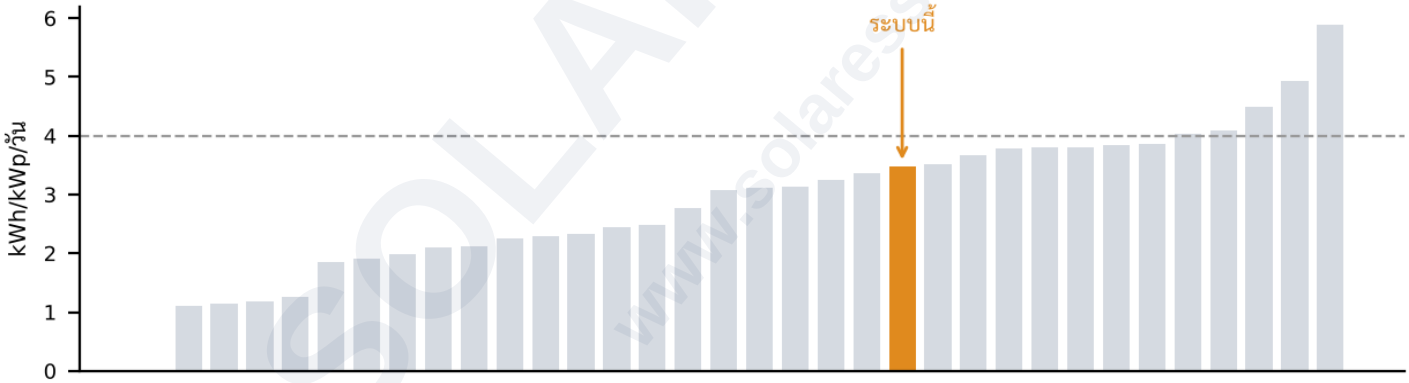


อันดับ 13 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่