บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

ร้านค้า เกาะสมุย


จำกัดอัตราชาร์จแบต

14.19 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

783	2.30	77%	9.8	0	10.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

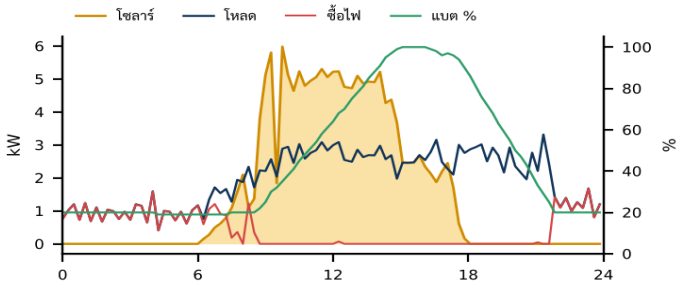

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

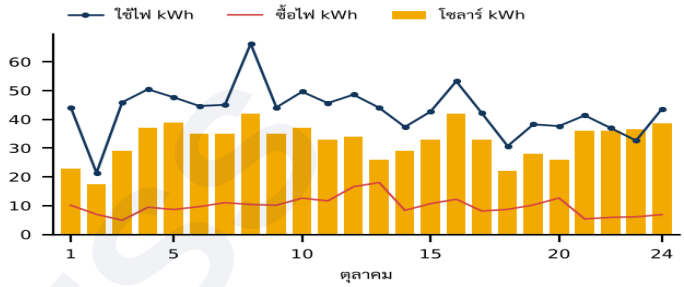

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- แบตชาร์จคงที่ 2.2 kW นานสามชั่วโมง อินเวอร์เตอร์จึงจำกัดแผงไว้ 5–6 kW จาก 14.2 kWp
- แบตเต็มเมื่อ 14:50 ผลผลิต 2.3 kWh/kWp/วัน

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มกระแสชาร์จแบต (เช่น 50 → 100 A ไม่เกินพิกัด BMS) ให้แบตเต็มเร็วขึ้นจากโซลาร์
- คาดว่าใช้โซลาร์ได้เพิ่ม 4–6 kWh ต่อวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

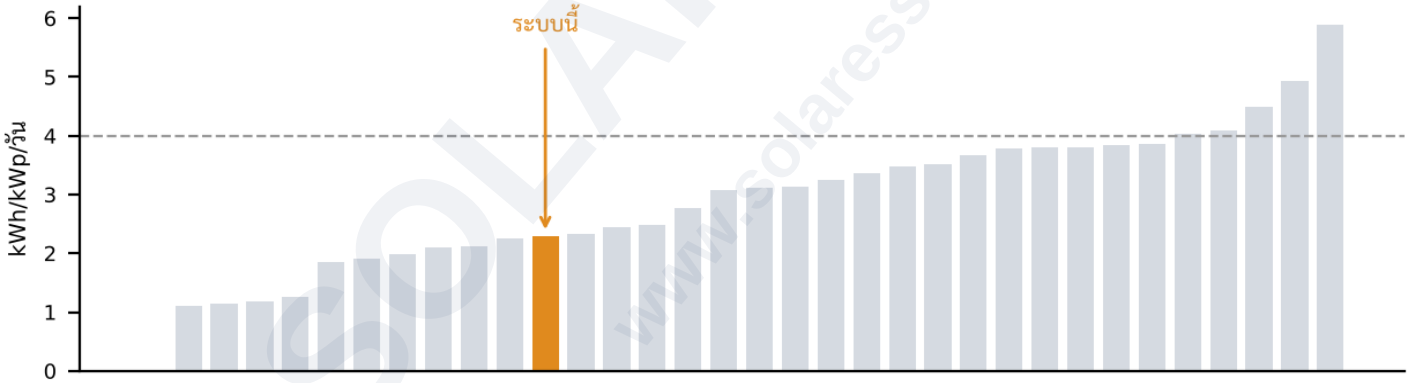

อันดับ 23 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่