บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


รพ.สต. เชียงใหม่

โอกาสอัปเกรด


ใช้ไฟมากกว่าที่ผลิตได้สองเท่า – ควรเพิ่มแผง

5.12 kWp	517 kWh	4.21	1,105 kWh	589 kWh	1 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

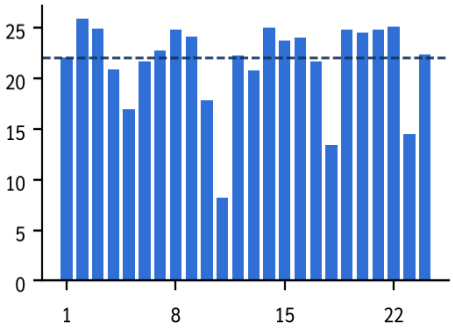

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

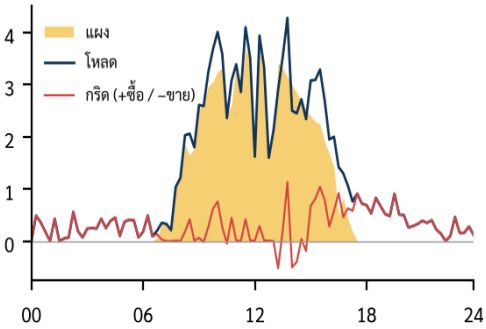

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

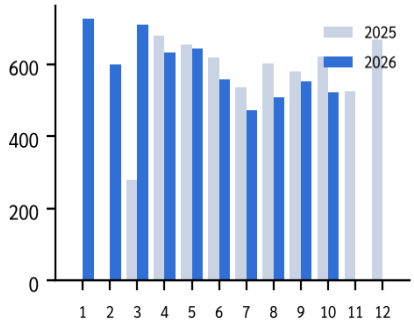


สิ่งที่พบ

- แผง 5.12 kWp พร้อมออปติไมเซอร์ ผลิตได้ 21.6 kWh ต่อวัน (4.2 kWh/kWp) ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ ออปติไมเซอร์ทั้ง 8 ตัวทำงานสม่ำเสมอ
- รพ.สต. ใช้ไฟ 1,105 kWh ใน 24 วัน แต่โซลาร์ช่วยได้เพียง 47% ซื้อไฟ 589 kWh และแทบไม่มีไฟส่วนเกินออกสู่กริด (1.2 kWh)
- ช่วงเที่ยงกำลังผลิตวิ่งตามโหลด โดยมิเตอร์ใกล้ 0 kW การตั้งค่าไม่ขายไฟคืนจึงระงับการผลิตไว้เล็กน้อยในวันที่ใช้ไฟน้อย

สิ่งที่ควรทำ

1. เสนอเพิ่มแผงประมาณ 5 kWp พร้อมอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง (อินเวอร์เตอร์ 5 kW สามเฟสตัวเดิมใช้เต็มกำลังแล้ว) จะช่วยผลิตไฟเพิ่มประมาณ 600 kWh ต่อเดือน ประหยัดได้ราว 2,700 บาทต่อเดือน
2. คงการตั้งค่าไม่ขายไฟคืนไว้ ถ้าเพิ่มแผง ให้ตรวจโหลดช่วงกลางวันก่อน เพราะวันหยุดใช้ไฟน้อยกว่า

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

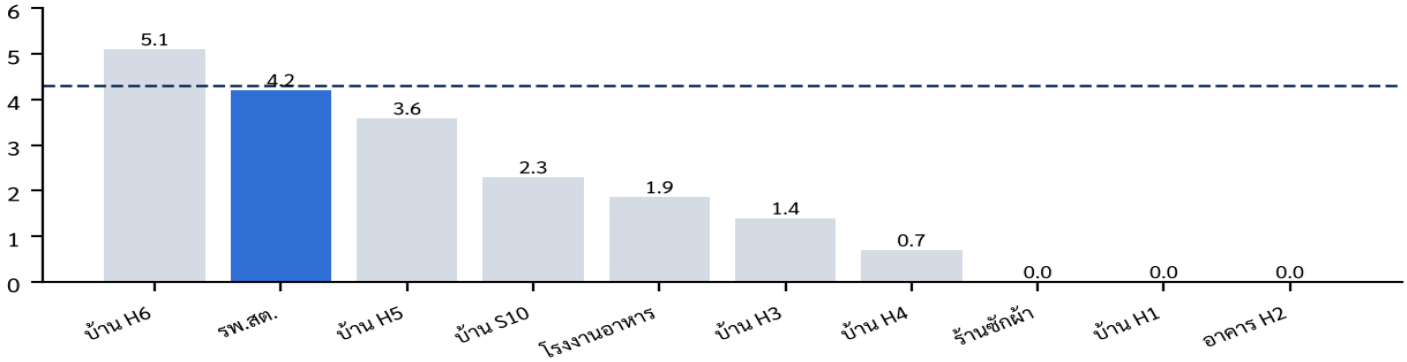

อันดับ 2 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน