บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปกติดี

บ้าน S1 สงขลา


ผลผลิตสูงสุด · ตรวจ kWp

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

1414	5.89	75%	18.3	0	24.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

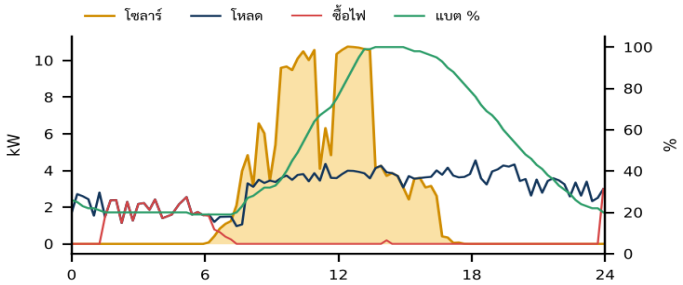

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

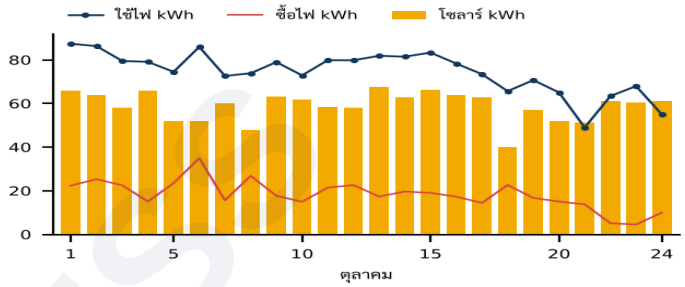

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ผลผลิตสูงสุดในกลุ่ม 5.9 kWh/kWp/วัน ได้สูงสุด 10.8 kW จาก '10 kWp' กำลังแผงที่บันทึกไว้น่าจะต่ำกว่าที่ติดตั้งจริง
- แบตเต็มตั้งแต่ 13:10 มีสัญญาณเตือนแบตต่ำ 8 ครั้งและแรงดันต่ำ 8 ครั้ง

สิ่งที่ควรทำ

- แก้กำลังแผงใน SolisCloud ให้ถูกต้อง
- แบตก้อนที่สองจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่าย (แบตเต็มตั้งแต่ 13:10)

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

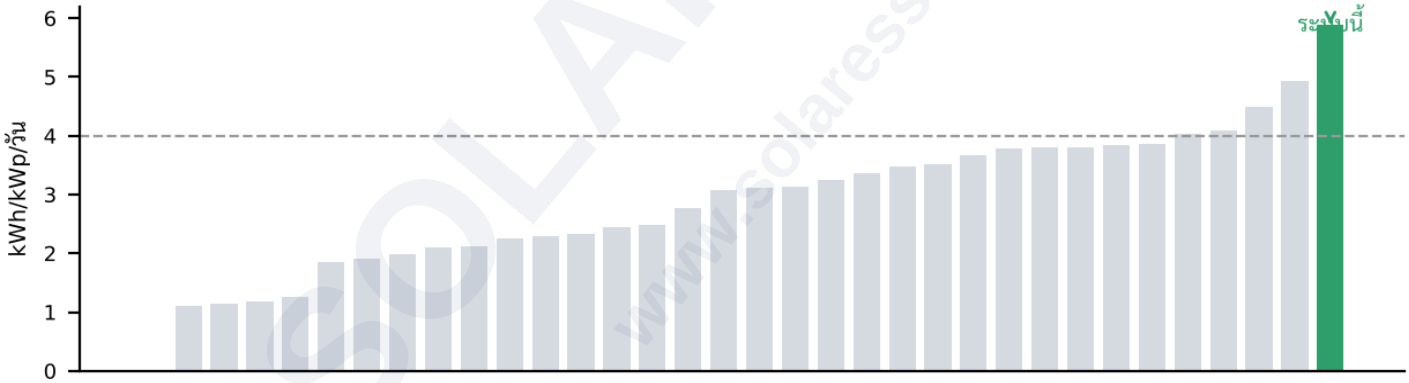

อันดับ 1 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่