SOLAR ESS
Solar Energy for Sustainable Solution

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

บ้าน S3 ลำพูน


จ่ายแบตได้ 1.6 kW · ต่ำสุด 35%

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

705	3.67	60%	19.4	0	10.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

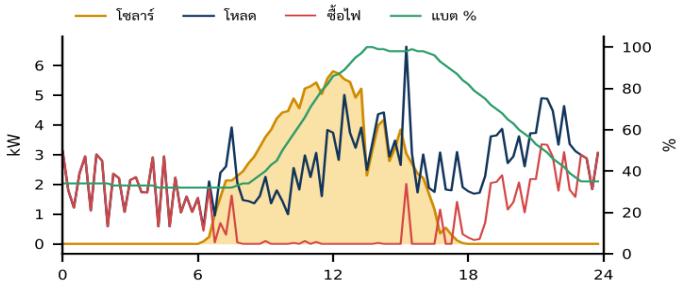

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

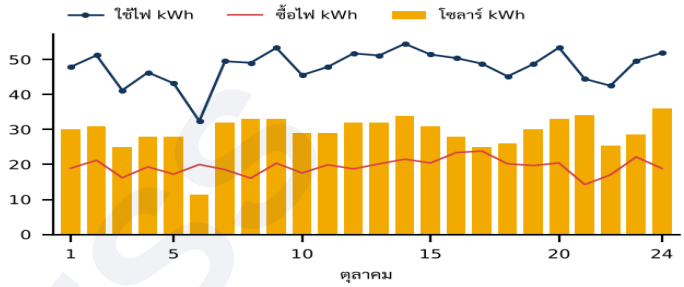

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- กลางคืนแบตจ่ายได้เพียง 1.6 kW ขณะที่บ้านใช้ 3–5 kW ส่วนที่เหลือมาจากการไฟฟ้า (ซื้อ 19 kWh/วัน)
- แบตหยุดที่ราว 35% ตอนเช้า
- แบตเต็มตั้งแต่ 13:30 หลังจากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มกระแสจ่ายแบตและลดระดับแบตต่ำสุดเป็น 20%
- คาดว่าใช้ไฟการไฟฟ้าลดลง 4–6 kWh ต่อวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

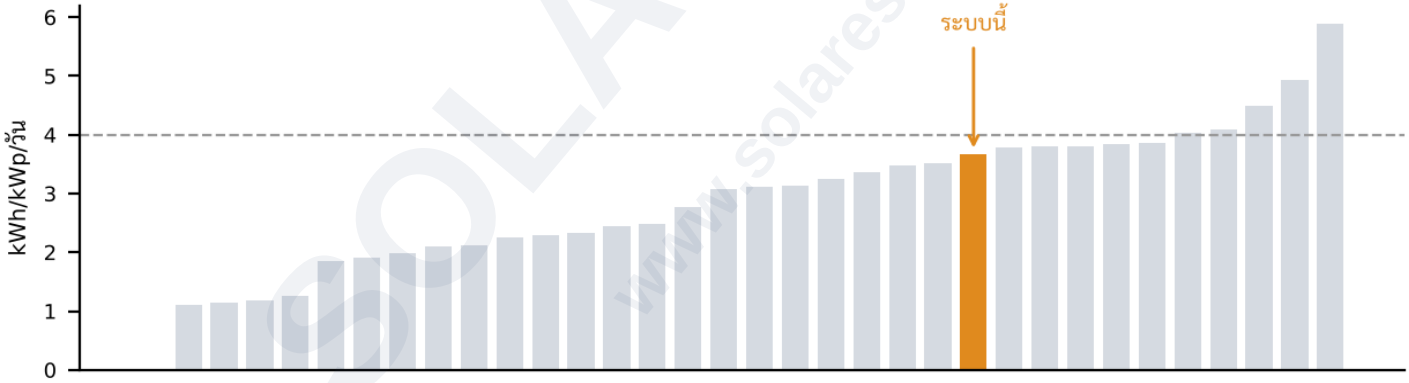

อันดับ 11 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่