
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานประจำเดือน · ตุลาคม 2569 · Huawei FusionSolar

รายงานระบบ: โซลาร์ 5.12 kWp ของสถานพยาบาลชุมชน

โซลาร์รูฟท็อปเชื่อมต่อกริดพร้อมออปติไมเซอร์ · จังหวัดเชียงใหม่ · ทบทวนผลผลิตทั้งหมดตั้งแต่มีนาคม 2568

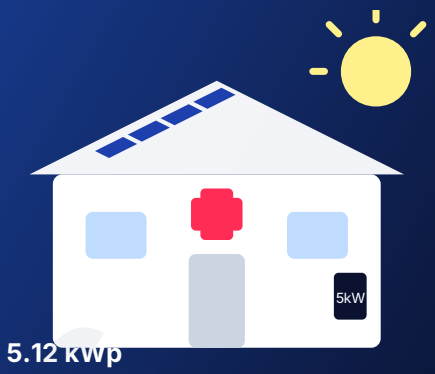

ผลการประเมิน

ระบบปกติ ไม่มีวันหยุดผลิตตลอด 589 วัน

ไม่มีสัญญาณเตือน และผลิตไฟได้ทุกวันตั้งแต่ 18 มีนาคม 2568 ผลผลิต 1,403 kWh ต่อ kWp ใน 12 เดือนล่าสุด ถือว่าดีสำหรับภาคเหนือ

สิ่งที่ควรทำ


ล้างแผงก่อนเข้าหน้าแล้ง

วันที่แดดดีในเดือนเมษายน–สิงหาคม 2569 ผลิตได้น้อยกว่าวันแบบเดียวกันในปี 2568 ราว 5–10% ซึ่งเป็นลักษณะของฝุ่นสะสมบนแผง

สรุปภาพรวม

ผลผลิตสะสม **11,757 kWh** 18 มี.ค. 2568 – 29 ต.ค. 2569	12 เดือนล่าสุด **7,183 kWh** 1,403 kWh/kWp · 3.84 ต่อวัน	ใช้เองในอาคาร **97%** ส่งออกกริดเพียง 334 kWh
วันที่ไม่ผลิต **0 วัน** วันต่ำสุด 5.2 kWh (ฝนตก)	วันที่ดีที่สุด **29.6 kWh** 22 พ.ค. 2568	ลด CO_2 **5.6 ตัน** ตั้งแต่เริ่มใช้งาน

ผลผลิตรายเดือน ปี 2568 และ 2569

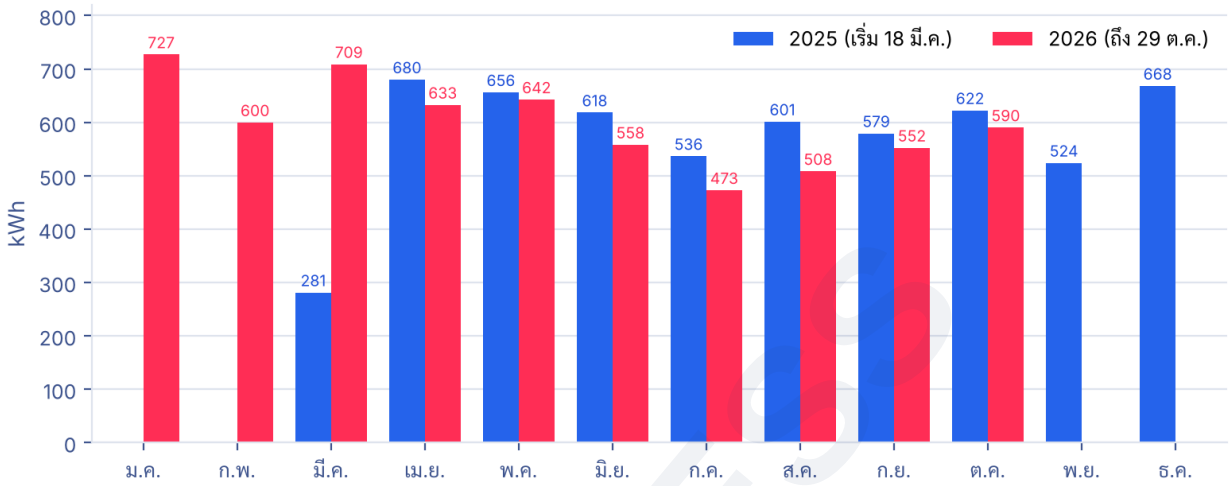


เดือน	2568	2569	เปลี่ยนแปลง
เมษายน	680	633	−7%
พฤษภาคม	656	642	−2%
มิถุนายน	618	558	−10%
กรกฎาคม	536	473	−12%
สิงหาคม	601	508	**−15%**
กันยายน	579	552	−5%
ตุลาคม (ต่อวัน)	20.1	21.1	+5%

SOLAR ESS
www.solaress.org


ผลผลิตทุกวันตั้งแต่เริ่มใช้งาน

แต่ละช่องคือหนึ่งวัน สีชมพูและสีเหลืองอำพันคือวันที่แดดดี สีกรมท่าและสีน้ำเงินคือวันที่มีเมฆหรือฝน ช่วงหน้าแล้ง (ธันวาคม–มีนาคม) สม่ำเสมอที่สุด ส่วนหน้าฝนผลผลิตแกว่งระหว่าง 6–25 kWh

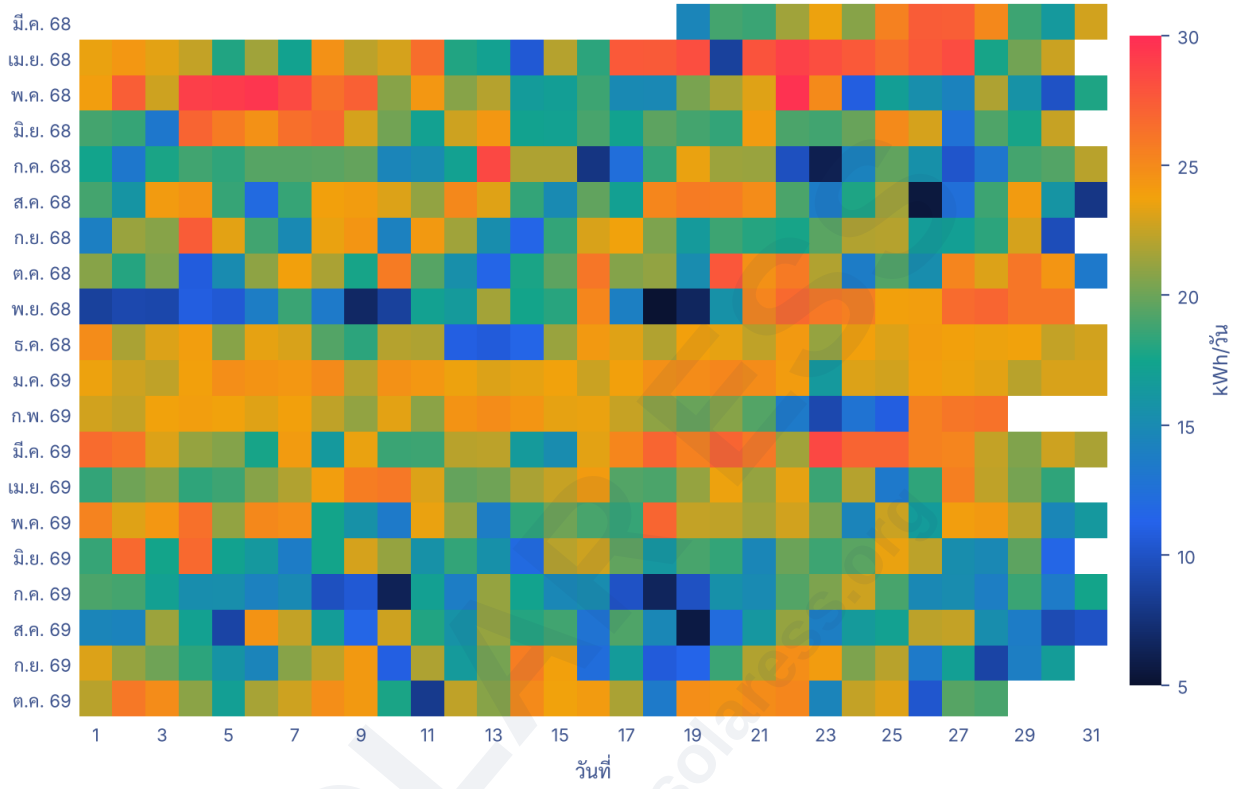

ผลผลิตวันที่แดดดี: ตรวจฝุ่นบนแผง


เมฆทำให้ค่าเฉลี่ยลดลง แต่ไม่กระทบวันที่ดีที่สุด เราจึงใช้ค่าเฉลี่ย 3 วันที่ดีที่สุดของแต่ละเดือนเพื่อตัดผลของสภาพอากาศ ช่วงเมษายน–สิงหาคม 2569 วันที่ดีที่สุดต่ำกว่าปี 2568 ราว 5–10% และกลับมาดีขึ้นในกันยายน–ตุลาคม หลังฝนชะล้างแผง

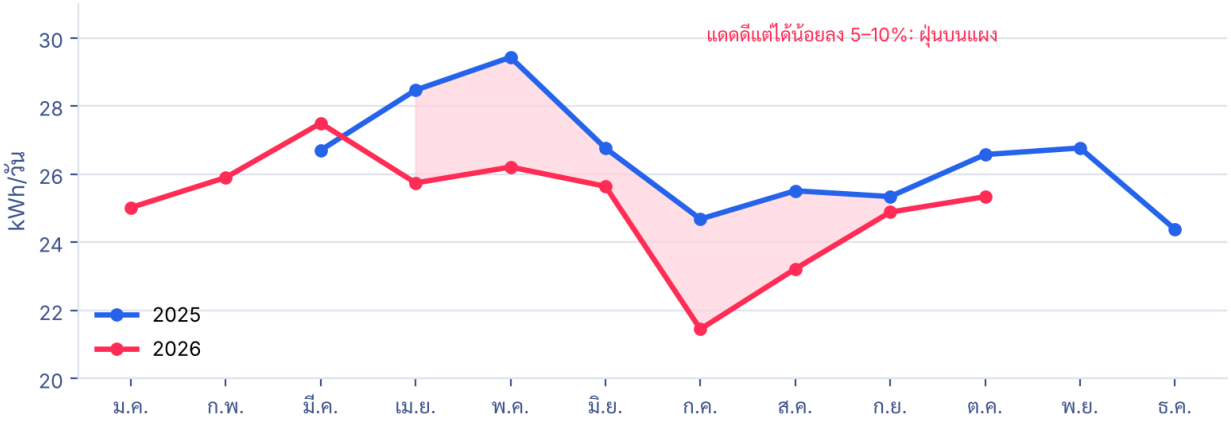

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ไฟฟ้าของอาคารมาจากไหน

อาคารใช้ไฟเดือนละ 1,300–1,700 kWh โซลาร์ผลิตได้ราว 45% ที่เหลือซื้อจาก กฟภ. แทบไม่มีการส่งไฟออก ดังนั้นไฟจากโซลาร์ที่เพิ่มขึ้นทุกหน่วยจะช่วยลดไฟที่ต้องซื้อโดยตรง

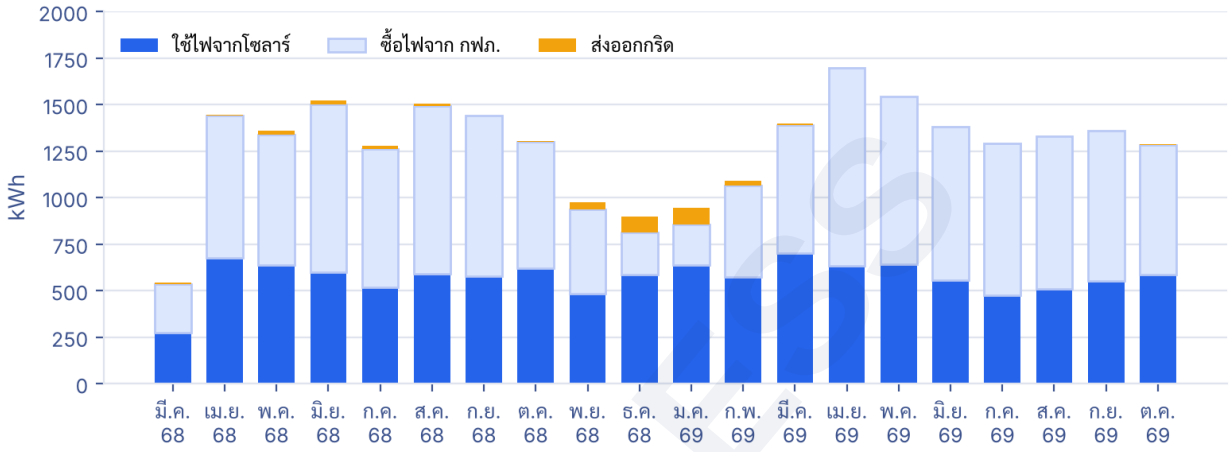

ข้อแนะนำ

1 · ทำทันที
ล้างแผง
ก่อนหน้าแล้ง เพื่อให้วันที่ดีที่สุดกลับมาเกิน 28 kWh

2 · ในรอบเดียวกัน
ตรวจแผงทีละแผง
ดูหน้าออปติไมเซอร์ช่วงเที่ยง หากแผงใดต่ำกว่าแผงอื่นแสดงว่าชำรุด ไม่ใช่ฝุ่น

3 · ขั้นต่อไป
ขยายระบบ
ราว 10 kWp จะลดไฟที่ซื้อจาก กฟภ. ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง

ข้อมูลจากระบบติดตาม Huawei FusionSolar ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ตัดชื่อและที่ตั้งของสถานที่ออกแล้ว สอบถามการตรวจระบบ ล้างแผง หรือขยายระบบ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Huawei FusionSolar

SOLAR ESS www.solaress.org