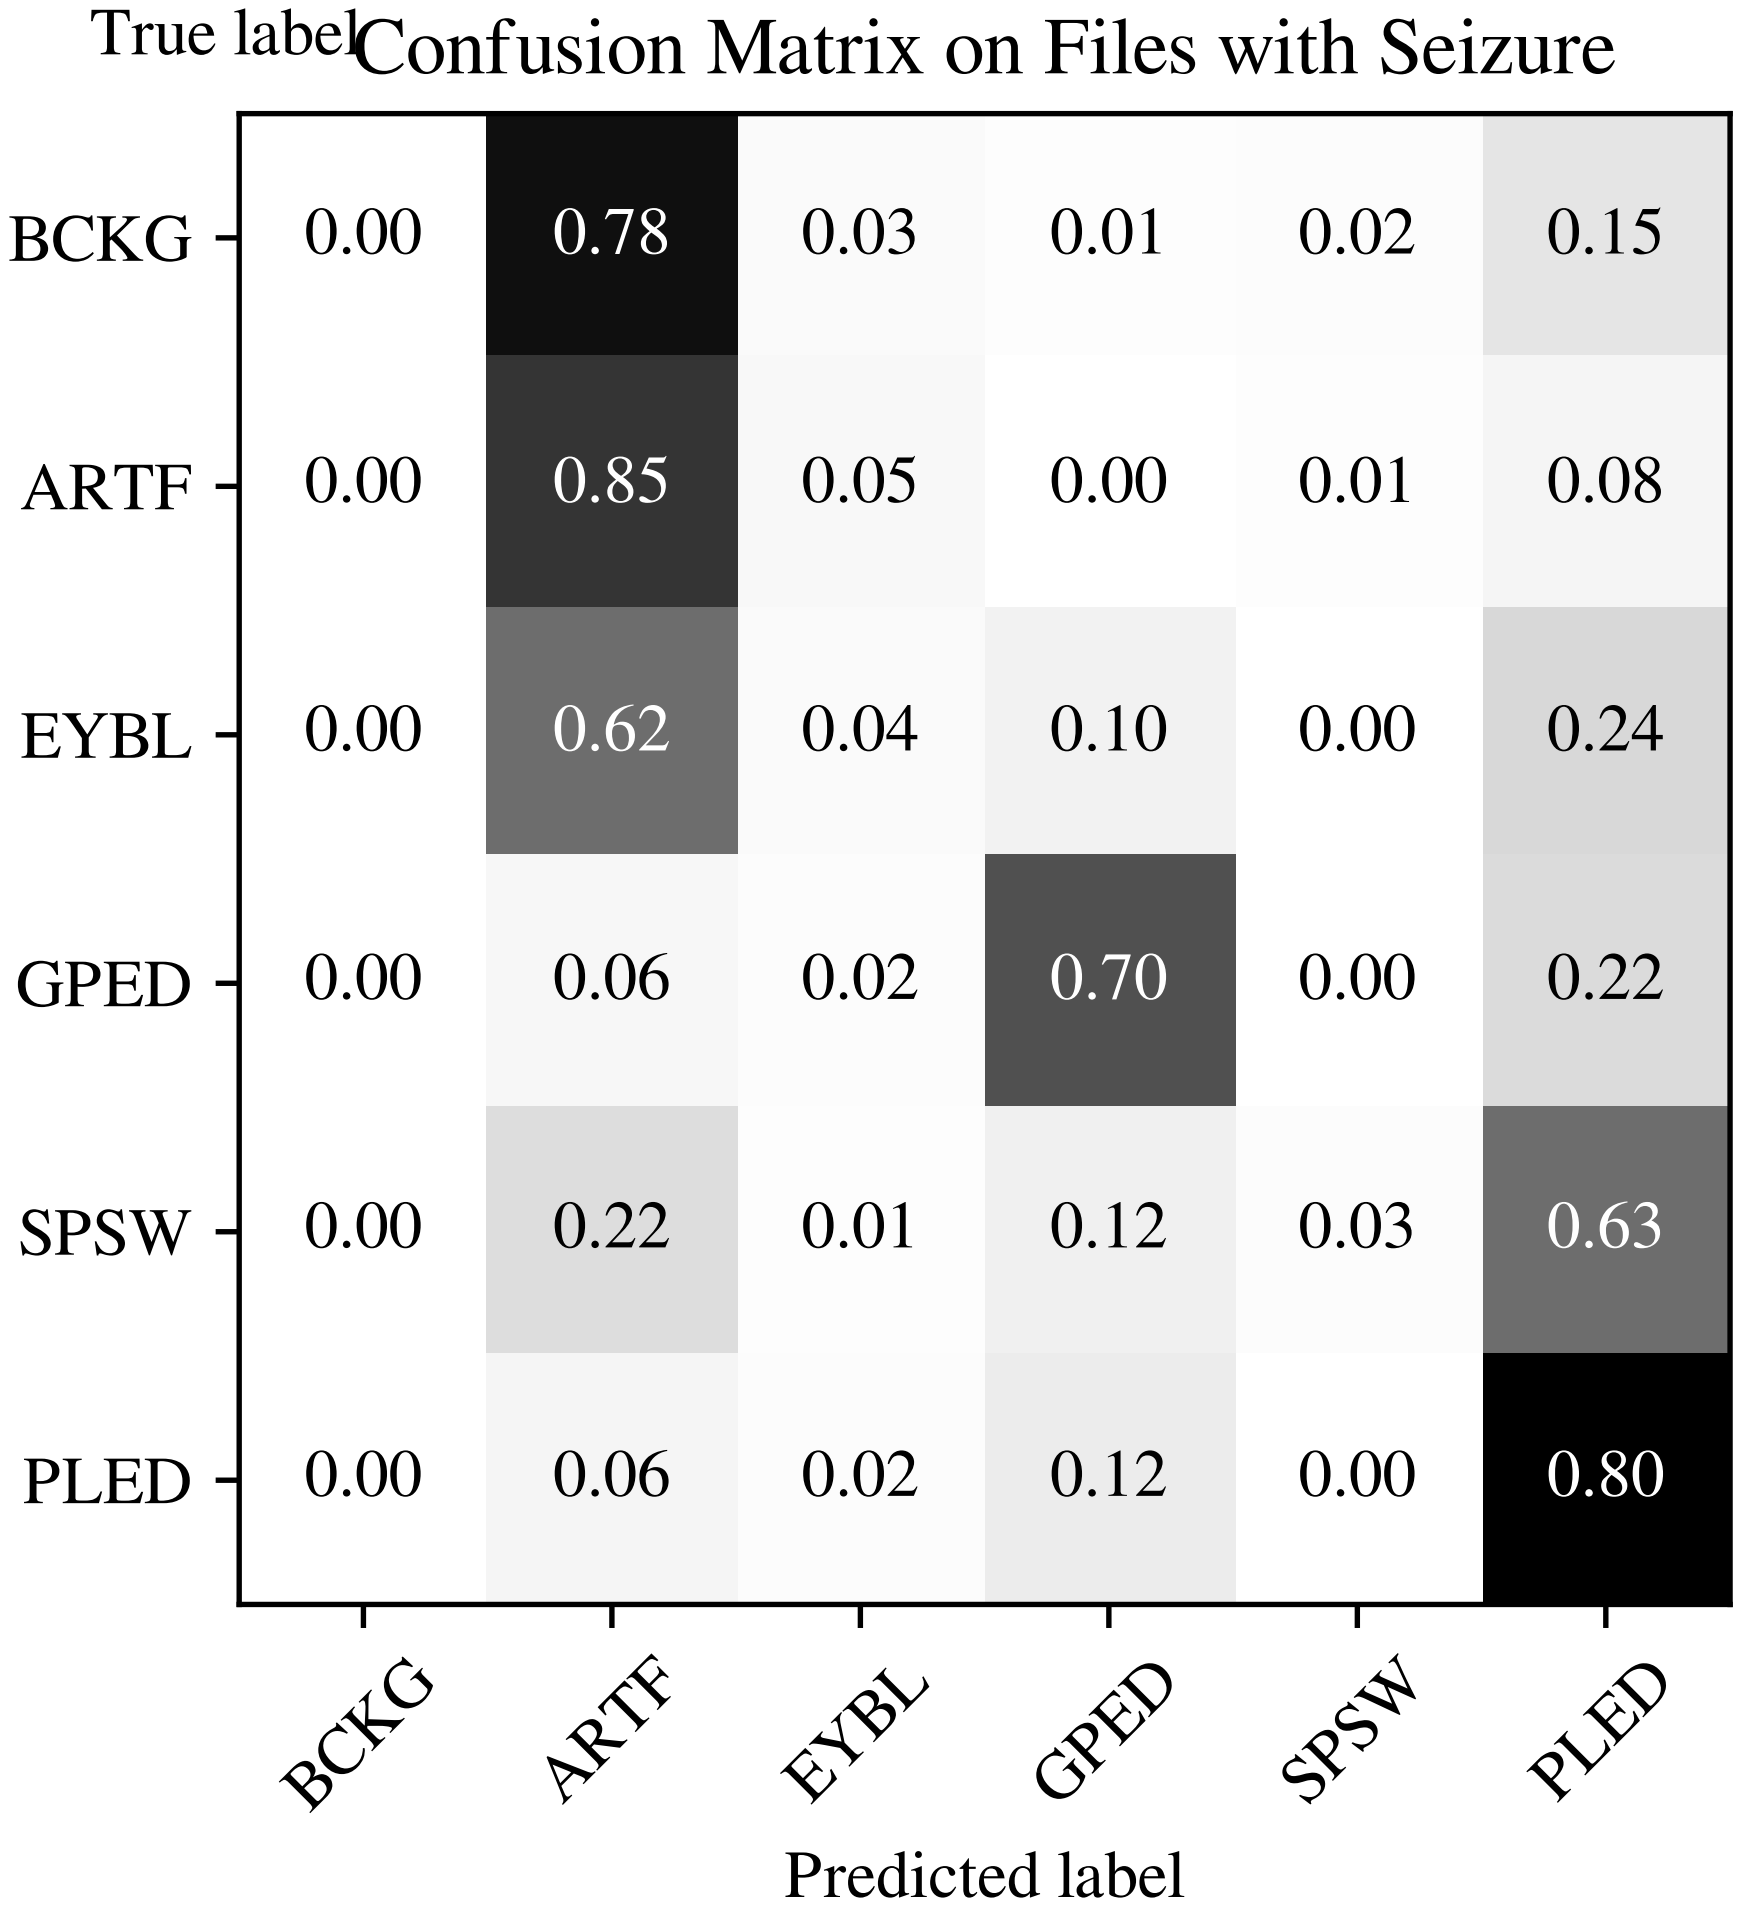
Confusion Matrix on Files with Seizure
True label
BCKG
ARTF
EYBL
GPED
SPSW
PLED
0.00 0.78 0.03 0.01 0.02 0.15
0.00 0.85 0.05 0.00 0.01 0.08
0.00 0.62 0.04 0.10 0.00 0.24
0.00 0.06 0.02 0.70 0.00 0.22
0.00 0.22 0.01 0.12 0.03 0.63
0.00 0.06 0.02 0.12 0.00 0.80
BCKG
ARTF
EYBL
GPED
SPSW
PLED
Predicted label