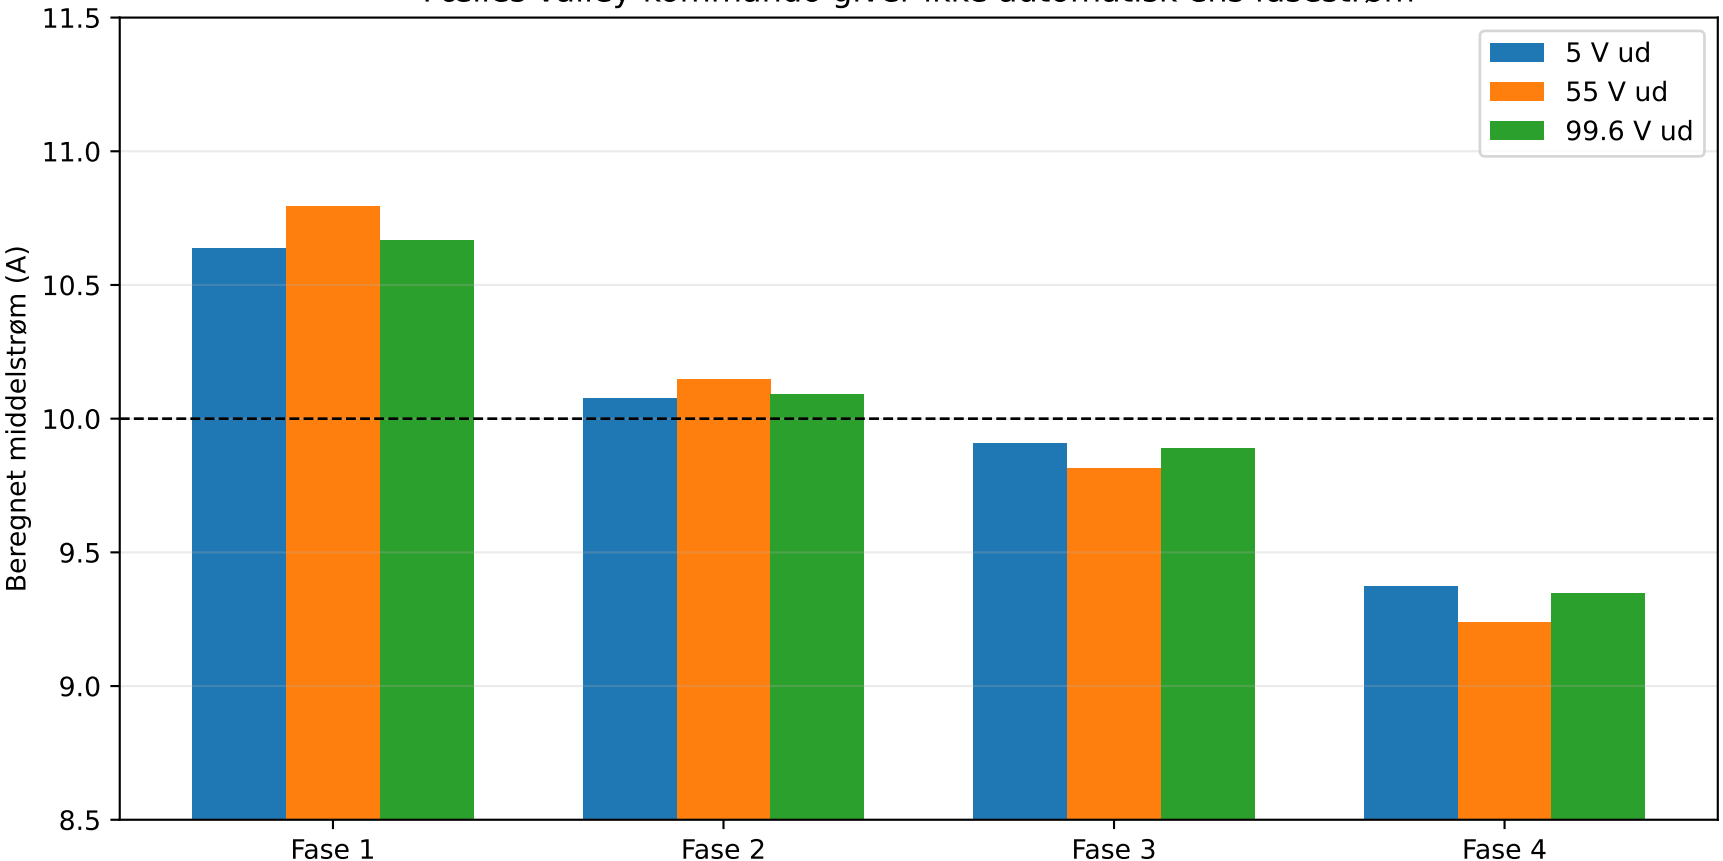
Fælles valley-kommando giver ikke automatisk ens fasestrøm
Beregnet middelstrøm (A)
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
5 V ud
55 V ud
99.6 V ud
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
L −20/−10/+10/+20 %, shunt ±1 %, tænkt comparatoroffset +3/+1/−1/−3 mV. Ingen matching-specifikation.