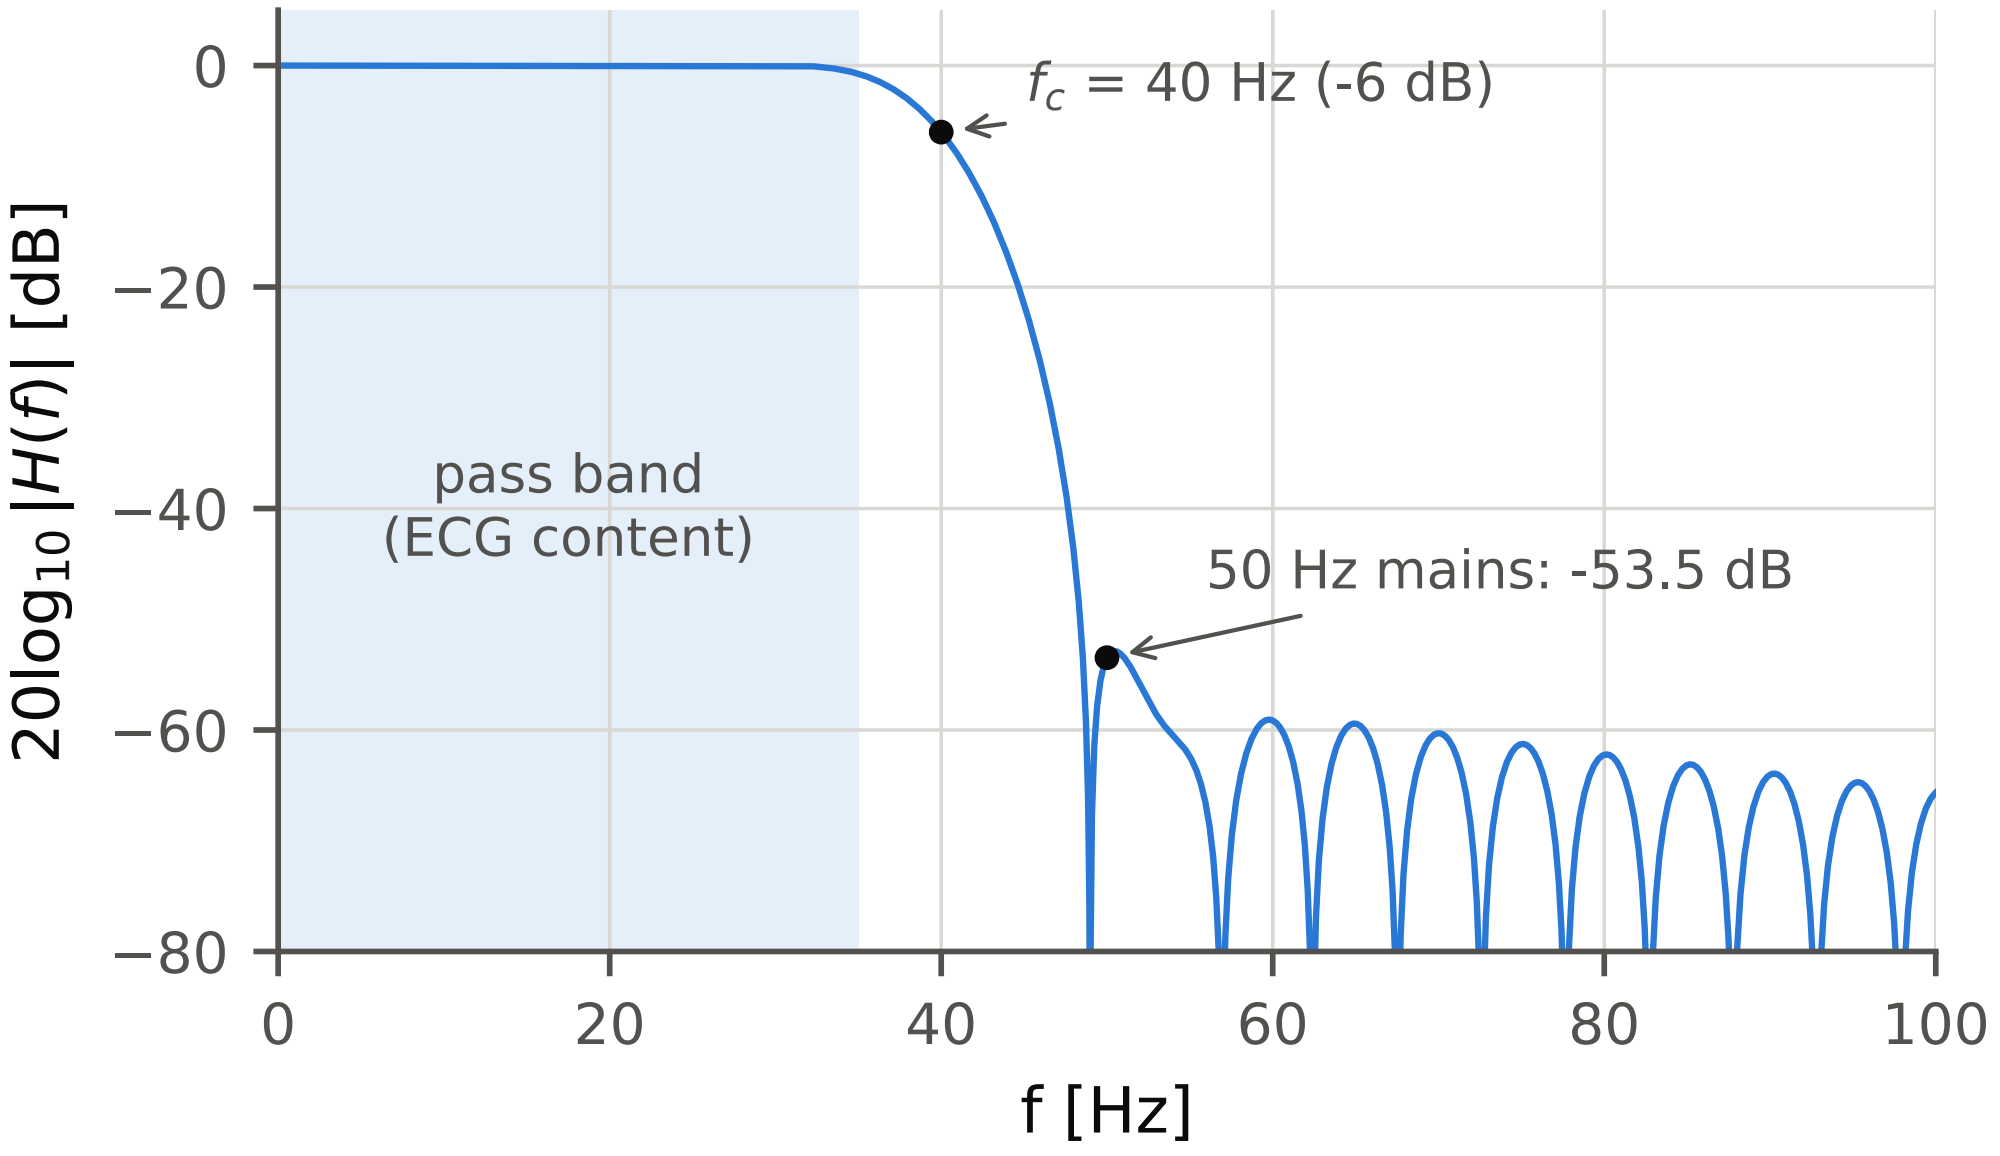
f_c = 40 Hz (-6 dB)
pass band
(ECG content)
50 Hz mains: -53.5 dB
0
−20
−40
−60
−80
$20\log_{10}|H(f)|$ [dB]
0
20
40
60
80
100
f [Hz]