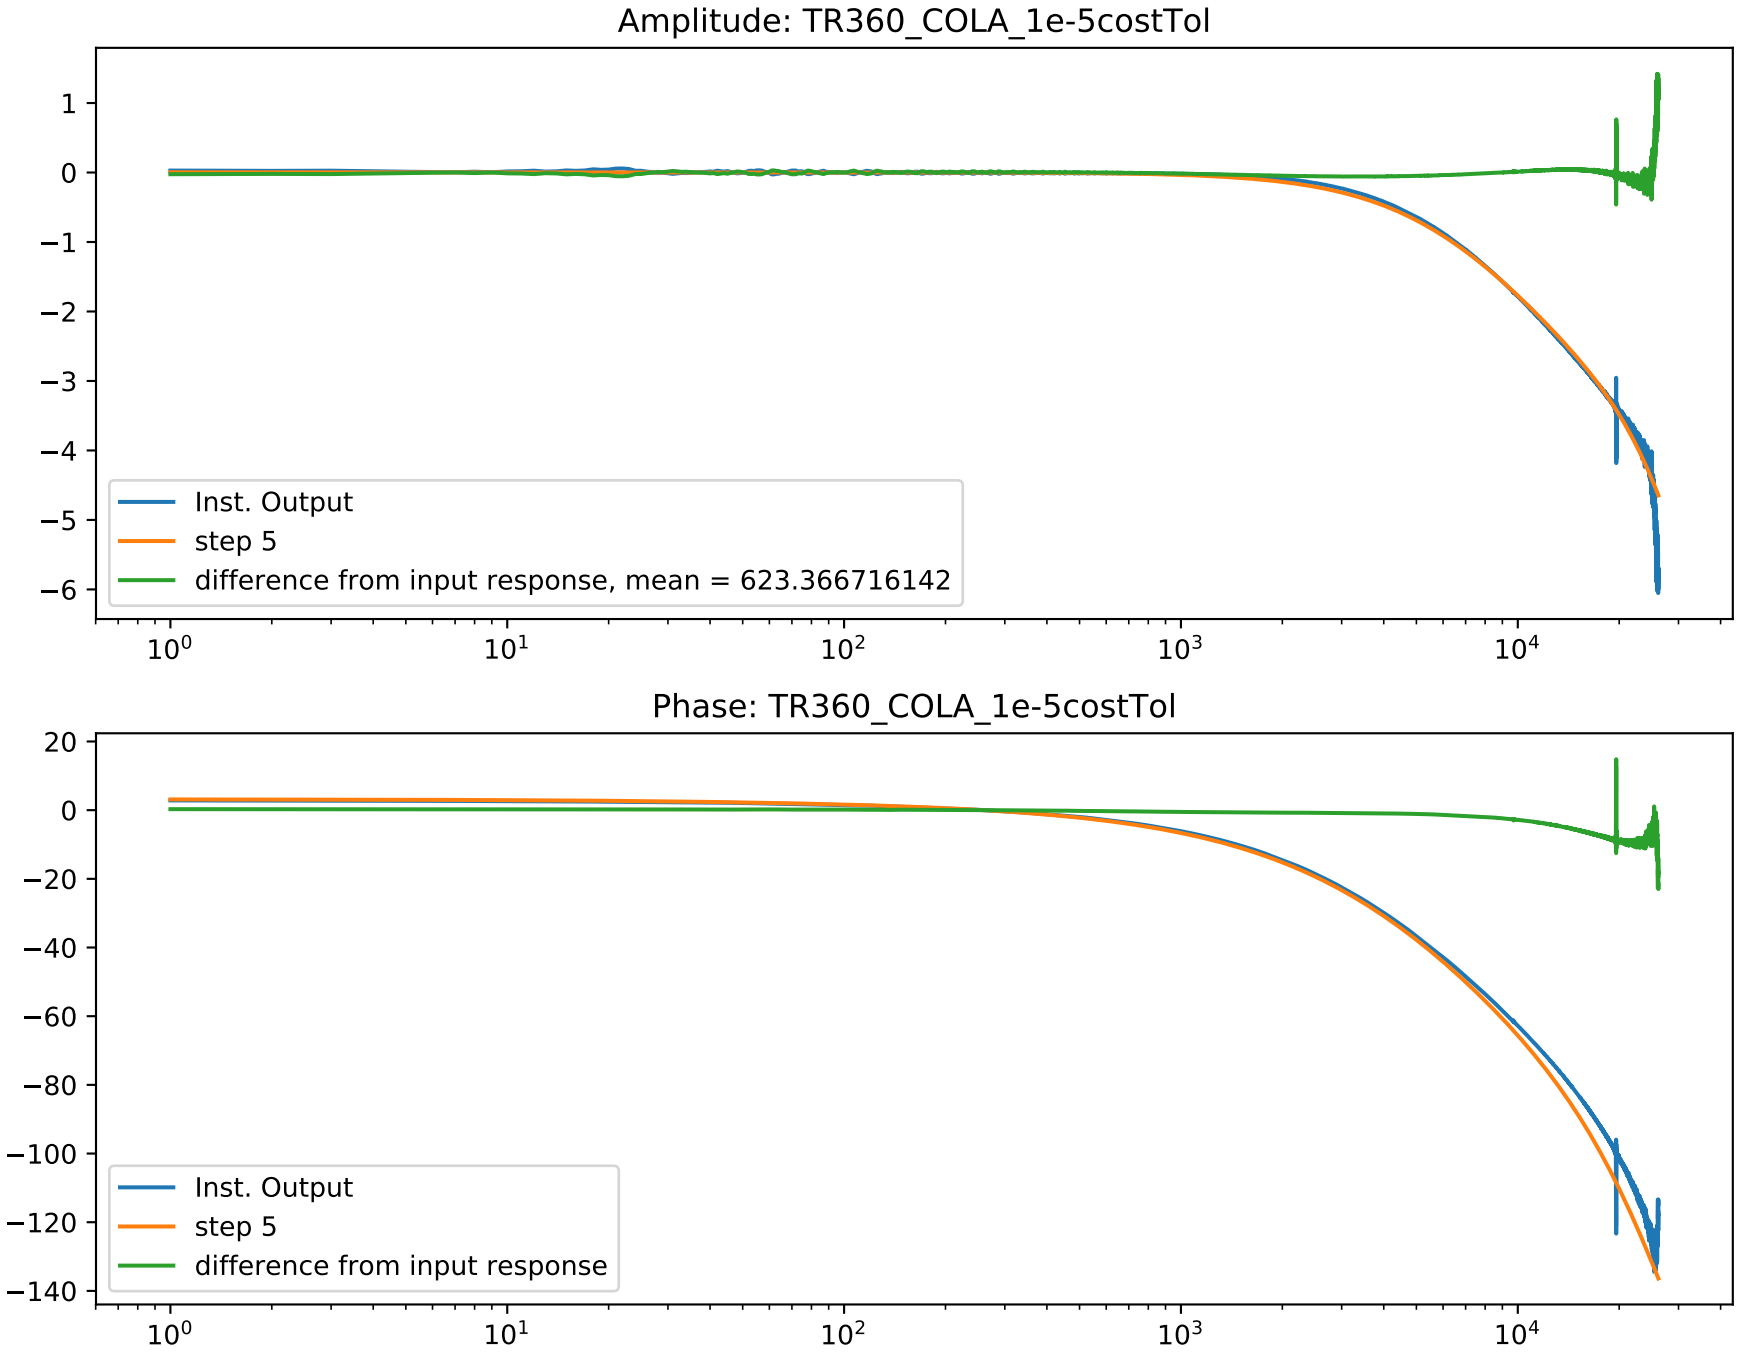
Amplitude: TR360_COLA_1e-5costTol
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Inst. Output
step 5
difference from input response, mean = 623.366716142
Phase: TR360_COLA_1e-5costTol
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Inst. Output
step 5
difference from input response