
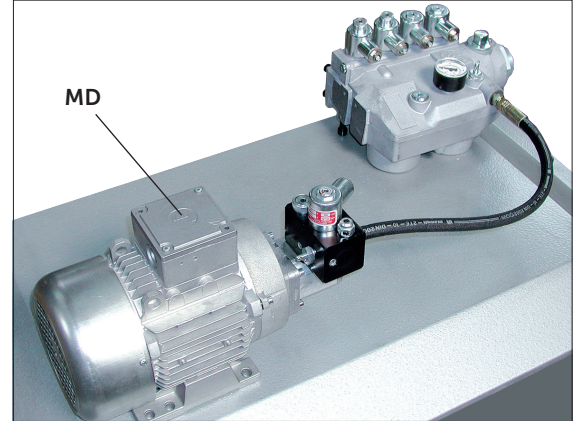


Hidrolik Asansörler için hassas ve hızlı seviyeleme sistemi

Blain Mikro Seviyeleme Ünitesi beraberce motajı yapılmış küçük bir motor, pompa ve valften oluşur. Kat seviyesinde hassas durma ve seviyeleme operasyonları düşük elektrik sarfiyatı ve sessiz olarak, gereksiz akışkan ısınması meydana gelmeden gerçekleştirilir. MD ünitesi ana hidrolik güç ünitesi kapağının üstüne veya altına, aynı akışkan tankını kullanacak şekilde bağlanabilir. Bu ünite ayrıca asansörün kurulumu sırasında veya acil durumlarda, kabini ana güç ünitesinden bağımsız olarak yavaşça hareket ettirmek için de kullanılabilir.

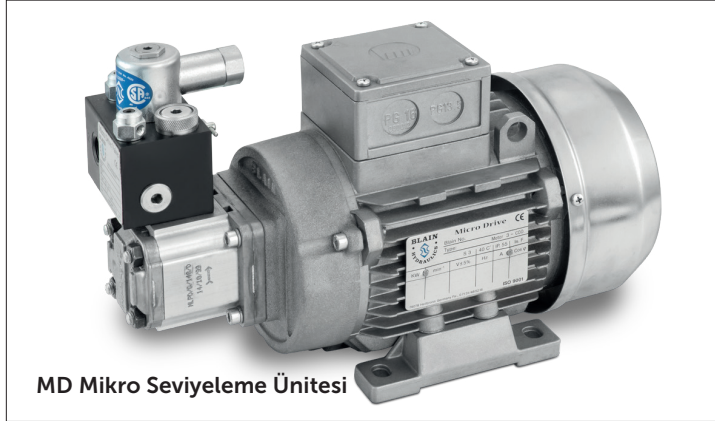

Halatlı Asansörler için

Ayrı bir ünite olarak Mikro Seviyeleme Ünitesi, kabin askı sistemine küçük bir silindir eklemek suretiyle halatlı asansörlerin hassas seviyeleme sistemlerinde de etkin olarak kullanılabilir. Böylece kabinin sadece birkaç santimetre hareket etmesi gerekli durumlarda ana tahrik ünitesinin devreye girmesi önlenir.

Mikro Seviyeleme Hızı

Mikro seviyeleme hızı olarak yaklaşık 1 cm/s (2 ft/dak) tavsiye edilir. Bu hızda kabinin pozisyonlanması daha hassastır ve genellikle bir saniyeden kısa süren seviyeleme hareketi yolcular tarafından hissedilmez. Kat anahtarlarının yerleştirme hassasiyetine bağlı olarak, katta durma hassasiyeti ± 5 mm (0.2 inc) civarındadır. Kat pozisyonlaması 2 cm (0.8 inc) nin üzerinde olan duruşlarda ana asansör seviyeleme sistemi aktif hale gelmelidir.

Arttırılmış emniyet

Kat seviyesinde hassas durma, yolcuların kabine giriş ve çıkışlarında takılma dolayısıyla oluşabilecek tehlikeleri önler.

Katlar arasında sürüş zamanı



Mikro Tahrik ünitesi durma hassasiyetini garanti ettiğinden dolayı, ana kontrol valfinin seviyeleme hızı yaklaşık olarak 10 cm/s (20 ft/dak) seviyesine çekilerek sürüş zamanı kısaltılır.

Hızlı seviyeleme

Kabin yük girişi ve çıkışlarında oluşan seviye değişimleri nedeniyle MD ünitesi seviyeleme işlemine aynı anda başlayarak, 1s den kısa bir zamanda işlemi tamamlar. MD sistemi devir-daim (by-pass) yapmadığından dolayı seviyeleme için gereksiz bekleme yoktur.

Sessiz seviyeleme

Seviyeleme sırasında ana güç ünitesinin çalıştırılmasına gerek olmadığından, mikro seviyeleme ünitesi ile seviyeleme ana güç ünitesine göre daha sessiz olarak ve çok daha kısa sürede gerçekleşir. Bu özellik, geceleri gürültüden dolayı rahatsızlık oluşabilecek ortamlarda, genellikle konut ve ofislerde daha önemli hale gelmektedir.

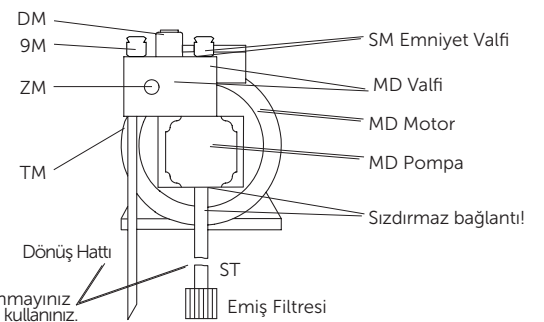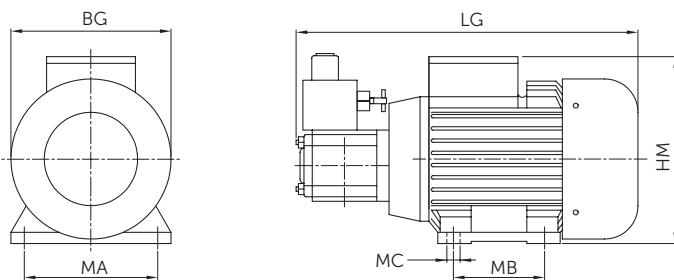

M&TS: Hidrolik bağlama elemanı kullanmayınız
Direk olarak vidalanan düşük basınçlı boru kullanınız.

Ölçüler

Tip	l/dak 50 Hz	gpm 60 Hz	KW	max bar	max. psi	Girişler			LG mm	BG mm	HM mm	MA mm	MB mm	MC mm	ağırlık	
						ST Emme	TM Tank	ZM Silindir							kg	lbs
MD 0103	1,0	0,3	0,37	130	1870	1/4"	3/8"	3/8"	220	120	175	100	80	7	6	13,5
MD 0205	1,9	0,6	0,55	130	1870	3/8"	3/8"	3/8"	290	140	190	110	90	7	8,5	19
MD 0411	4,2	1,3	1,10	130	1870	3/8"	3/8"	3/8"	325	160	200	120	100	10	10	22
MD 0611	6,4	2,0	1,10	130	1870	3/8"	3/8"	3/8"	330	160	200	120	100	10	10,5	23
MD 1022	10,6	3,3	2,20	130	1870	1/2"	3/8"	3/8"	355	175	215	140	125	10	16	35,5
MD 1535	15,4	4,8	3,50	130	1870	1/2"	3/8"	3/8"	410	195	245	160	140	12	25	55
MD 2450	24,0	7,5	5,00	130	1870	3/4"	3/8"	3/8"	450	220	265	190	140	14	32,5	72

U.S.A. birimi

60 Hz besleme, KW'ı %20 arttırır

mm÷25,4 = inches

Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn
Germany

Tel. +49 7131 28210
Fax +49 7131 282199
www.blain.de
info@blain.de




GmbH

Designer and Manufacturer of the highest
quality control valves & safety components
for hydraulic elevators




Hidrolik Devre

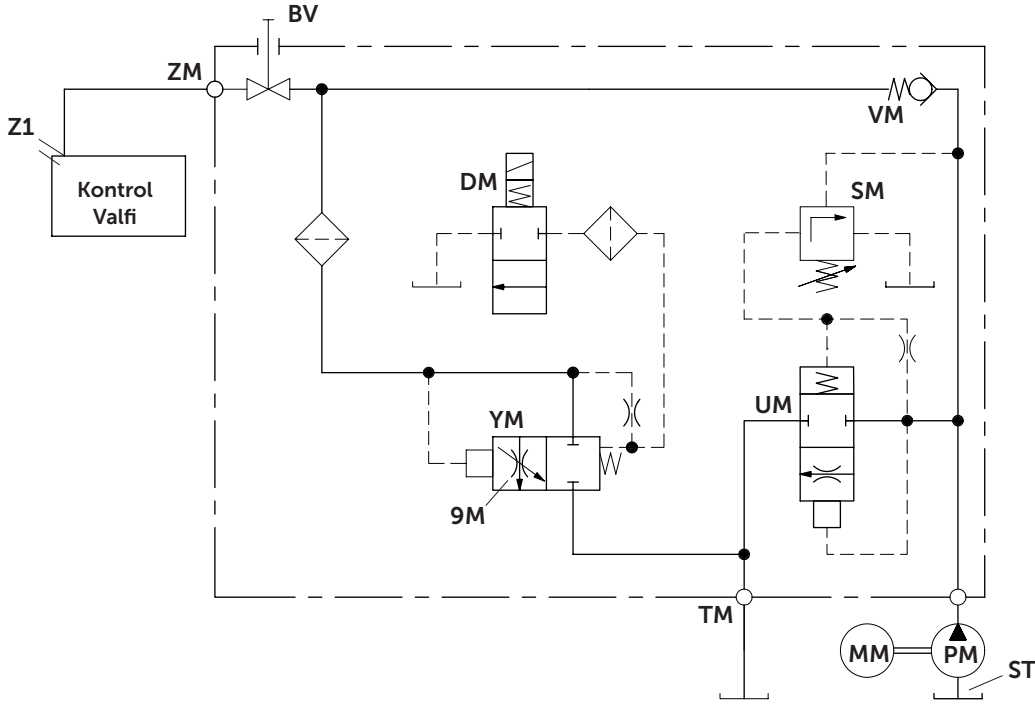


DM	Solenoid-İniş	ST	Emmiş Borusu	PM	PM-Pompa
9M	İniş Hız Ayarı	ZM	Silindir Bağlantısı	UM	Pilot kumandalı Emniyet Valfi
SM	Basınç Ayar Valfi	TM	Dönüş Bağlantısı	YM	Pilot kumandalı İniş Valfi
VM	Çek Valf	MM	DM-Motor		
BV	Küresel Valf				

Seçim Grafiği

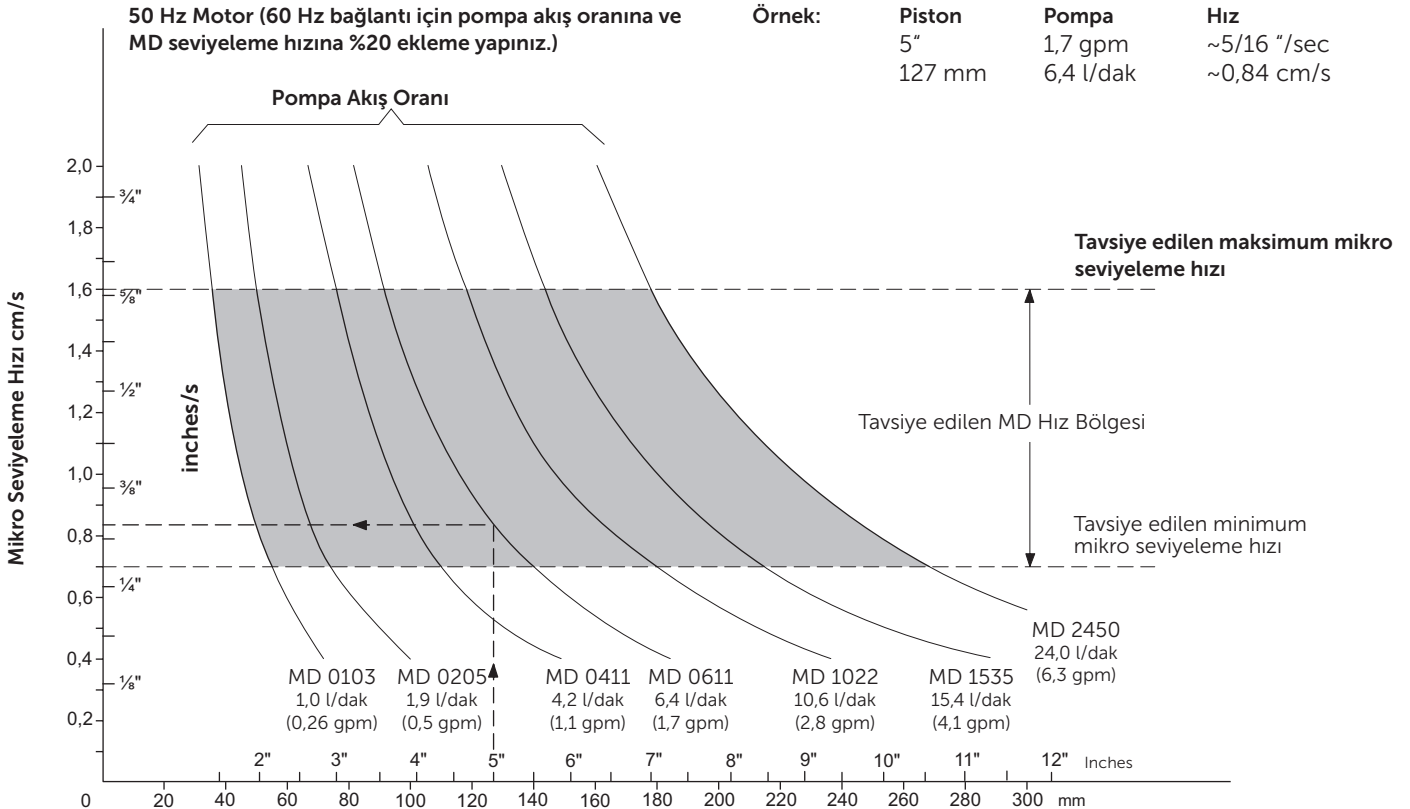


Eşdeğer Piston Çapı, silindir sistemi ile aynı hızı veren ve hesapla bulunan tek bir piston çapıdır.

Elektriksel Şema

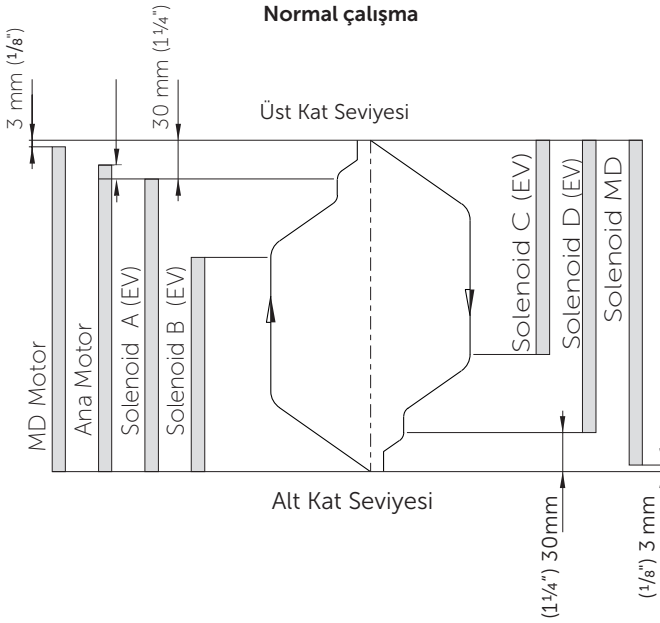

Normal çalışma

1. Normal yukarı çıkış başlangıcında, sistemdeki sürtünme (yapışma) Mikro Tahrik sistemi tarafından derhal giderilir. Bu ise hareket başlangıcındaki sarsıntıları önemli ölçüde giderir.
2. Ana kontrol valfinin seviyeleme hızı artık asansörün durma hassasiyetini etilemez. Bu nedenle, seviyeleme hızı yaklaşık olarak 10 m/s (20 ft/dak) seviyesine çekilerek sürüş konforu artırılır ve aynı zamanda katlar arası sürüş konforu süresi kısalır.
3. Mikro Seviyeleme Sistemi 5mm den (0,2 inc) daha küçük değerlerde durma hassasiyeti sağlar.

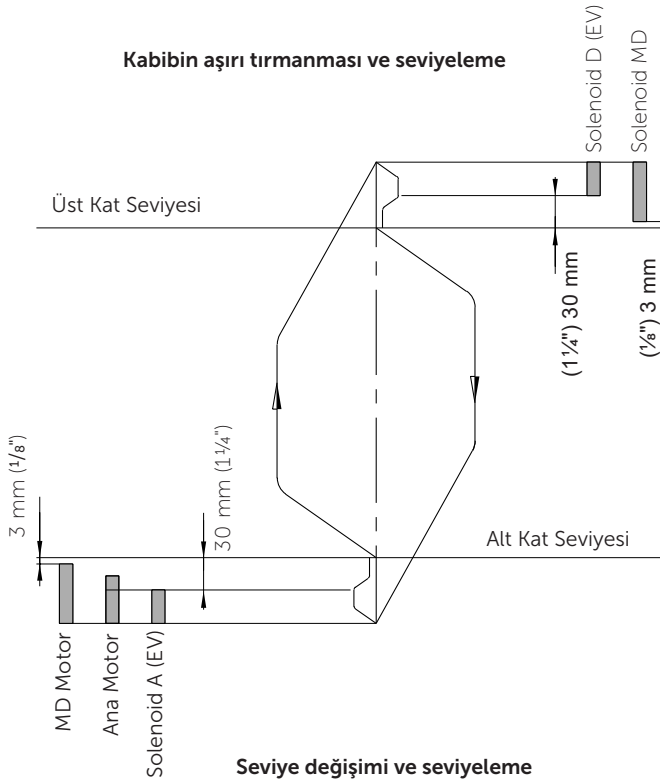


Aşırı Tırmanma

Eğer kabin kat seviyesinin üzerine tırmanırsa, kuyu içinde bulunan anahtarlar yardımıyla MD ünitesi seviyeleme için aktif hale getirilir. Bu seviyeleme, kabin kapılarının açılmasından daha kısa bir süre içinde ve ana kontrol valfinin seviyeleme işleminden daha hassas bir şekilde gerçekleşir.

MD seviyelemesi 2-3 saniyeden fazla sürdüğünde, ana seviyeleme sistemi otomatik olarak devreye girmelidir.

Kabinin Seviye Değişimi

Yükleme-boşaltma, akışkanın soğuması veya valfdeki sızıntı nedenleriyle kabinin kata olan seviyesi 3mm yi aştığında, Mikro Tahrik Sistemi hemen müdahale edecek şekilde tasarlanmıştır.

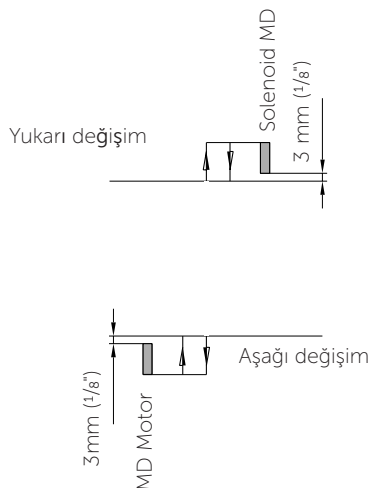

Önemli not

İyi sonuç için kuyu içindeki anahtar pozisyonlarının hassas ayarı ön koşuldur.



Kurulum



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanmalara, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçalarının bakımından önce, elektrik bağlantısının kesildiğine ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.

MD Kurulumu

1. MD için ana pompa ünitesi için kullanılan aynı akışkan tankını kullanınız.
2. Emiş ve dönüş hatları için gereksiz hidrolik bağlantı elemanı kullanmayınız. Bunların daraltılmış çapları etkin akışı engeller.
Emiş hattı için; konik diş açılmış, bir boruyu direk olarak pompanın ST emiş girişine sızdırmaz bir şekilde bağlayınız. Filtre bağlı alt ucunu ise devamlı akışkanın içinde kalacak şekilde monte ediniz.
Hava emişinden kaçınmak için pompa bağlantısının tamamen sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
3. Tanka dönüş hattı için; gene konik dişli, direk olarak TM tank girişine bağlanmış boru kullanınız.
4. Silindir hattı bağlantısı, yüksek basınca dayanıklı bir hortum vasıtasıyla ZM valf çıkışını ana silindir hattına bağlamak suretiyle yapılabilir.

Elektriksel Kurulum


5. Asansörün uygulanan standarda göre mevcut emniyet şartları değiştirilmemelidir.
MD ünitesini tetikleyen MD seviyeleme anahtarları, ayrı olarak 2,5 - 5 mm (0,1 - 0,2 inc) arasında bir mesafede kat seviyesinin üst ve altına yerleştirilir. Bu anahtarlar ana seviyeleme anahtarlarından önce tetiklenirler.
6. Elektriksel bağlantı 3 fazlı, direk bağlantıdır.

MD Ayarları

Çıkış Hızı pompa kapasitesi ve efektif piston çapına bağlı olarak belirlenir.

SM Basınç Ayar Valfi. 'İçeri' doğru (saat yönünde) çevirme daha yüksek, 'Dışarı' doğru (saatin tersi yönde) çevirme daha düşük basınç ayarı sağlar.

9M İniş Hızı (Mikro Seviyeleme Ünitesi MD1022 ve 2450). Bobin **MD** enerjilendirildiğinde kabin **9M** ayarına bağlı olarak (3mm soket anahtar) aşağı doğru hareket eder. 'İçeri' doğru (saat yönünde) çevirme daha yavaş, 'Dışarı' doğru (saatin tersi yönde) çevirme daha hızlı iniş sağlar.

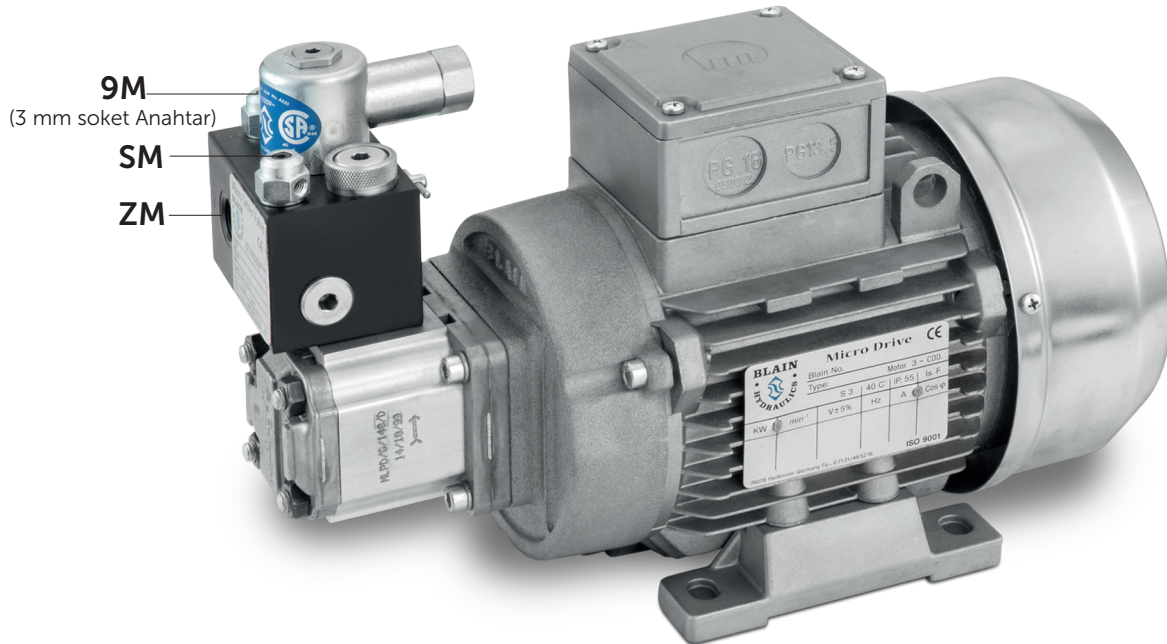

Mikro Tahrik Ünitesi
(1,0 ile 24 l/dak) (0,3 ile 7,5 gpm)