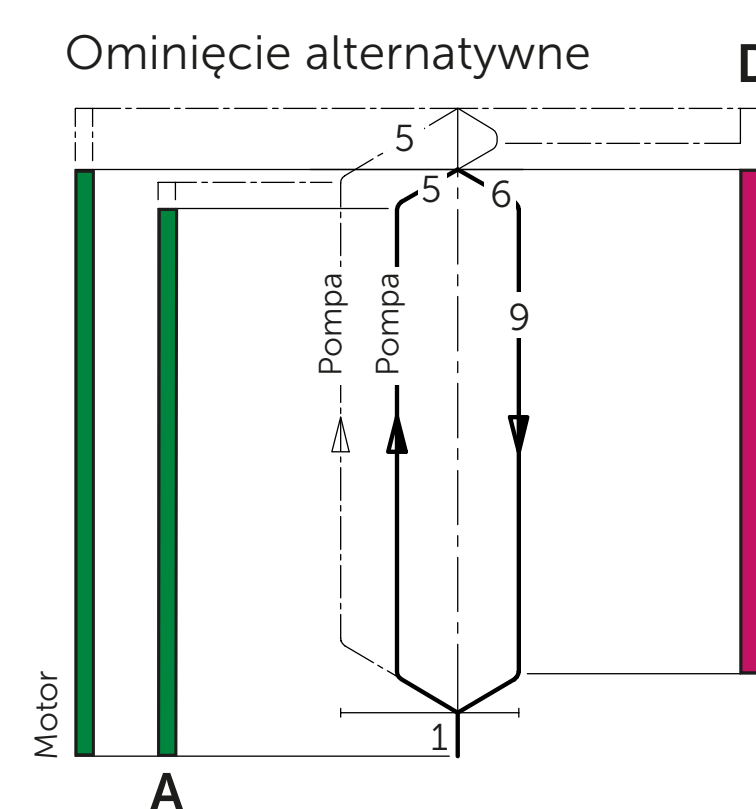
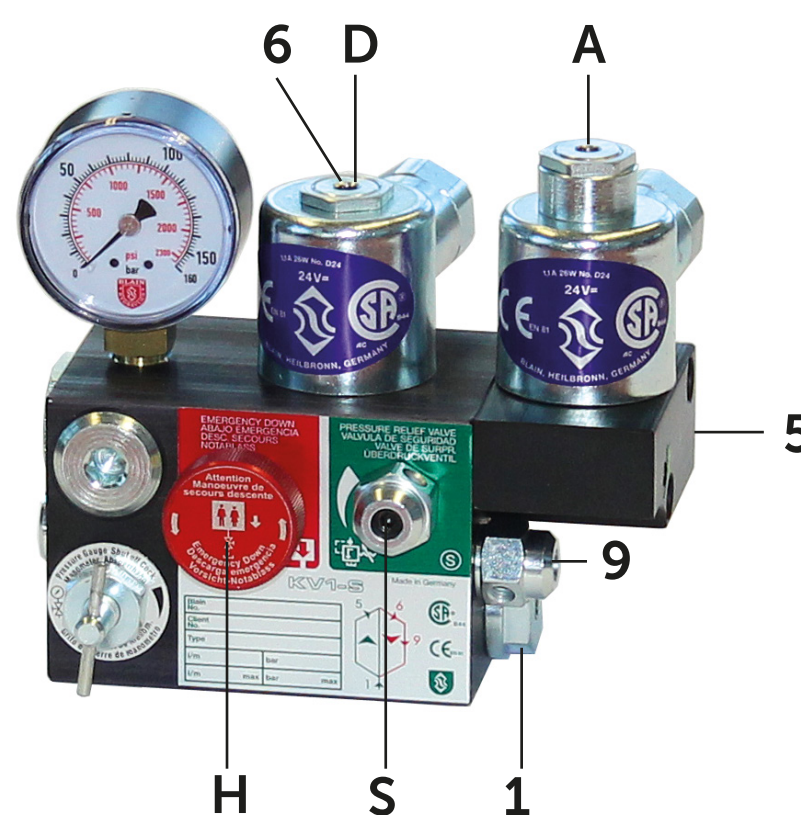
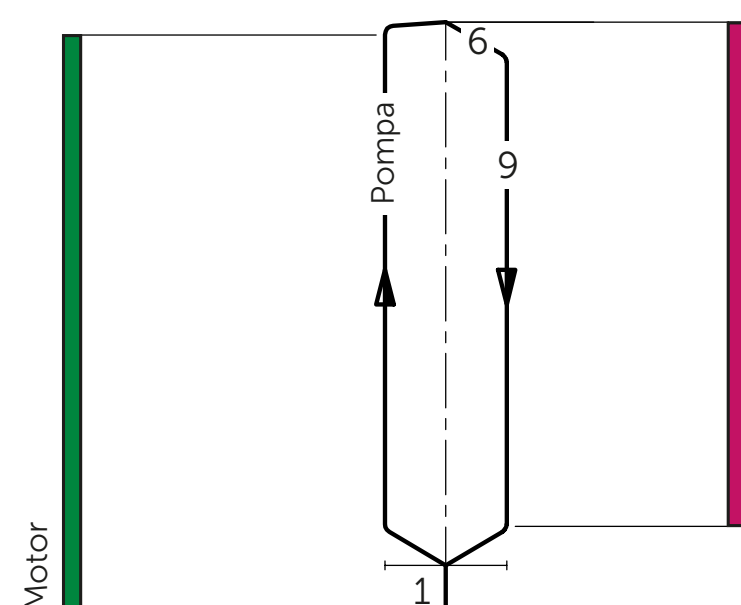


**Elementy sterujące**

- A Zawór elektromagnetyczny jazdy do góry
- D Zawór elektromagnetyczny jazdy w dół z prędkością petzania
- F Filtr główny
- H Opuszczanie awaryjne
- L Kurek manometryczny
- U Tłok rotacyjny
- V Zawór zwrotny
- Y Zawór jazdy w dół z prędkością petzania

Elementy regulacyjne


- 1 Recyrkulacja
- 5 Zatrzymanie tagodne – jazda do góry
- 6 Ruszanie w dół
- 7 Prędkość jazdy w dół
- 9 Prędkość petzania w dół
- S Zawór nadciśnieniowy

Przyłącza


- P Przyłącze pompy
- T Przyłącze zbiornika
- Z Przyłącze siłownika

Opcje


- BV Zawór kulowy
- HP Pompa ręczna H 13
- KS Zabezpieczenie tłoka
- DH Wyłącznik ciśnieniowy 10-100 bar
- DL Wyłącznik ciśnieniowy 1-10 bar
- CSA Cewki z certyfikatem CSA
- HA Regulowana prędkość opuszczania awaryjnego
- RS Zawór zabezpieczający przed skutkami pęknięcia rury
- ES Wyłącznik krańcowy zaworu zabezpieczającego przed skutkami pęknięcia rury

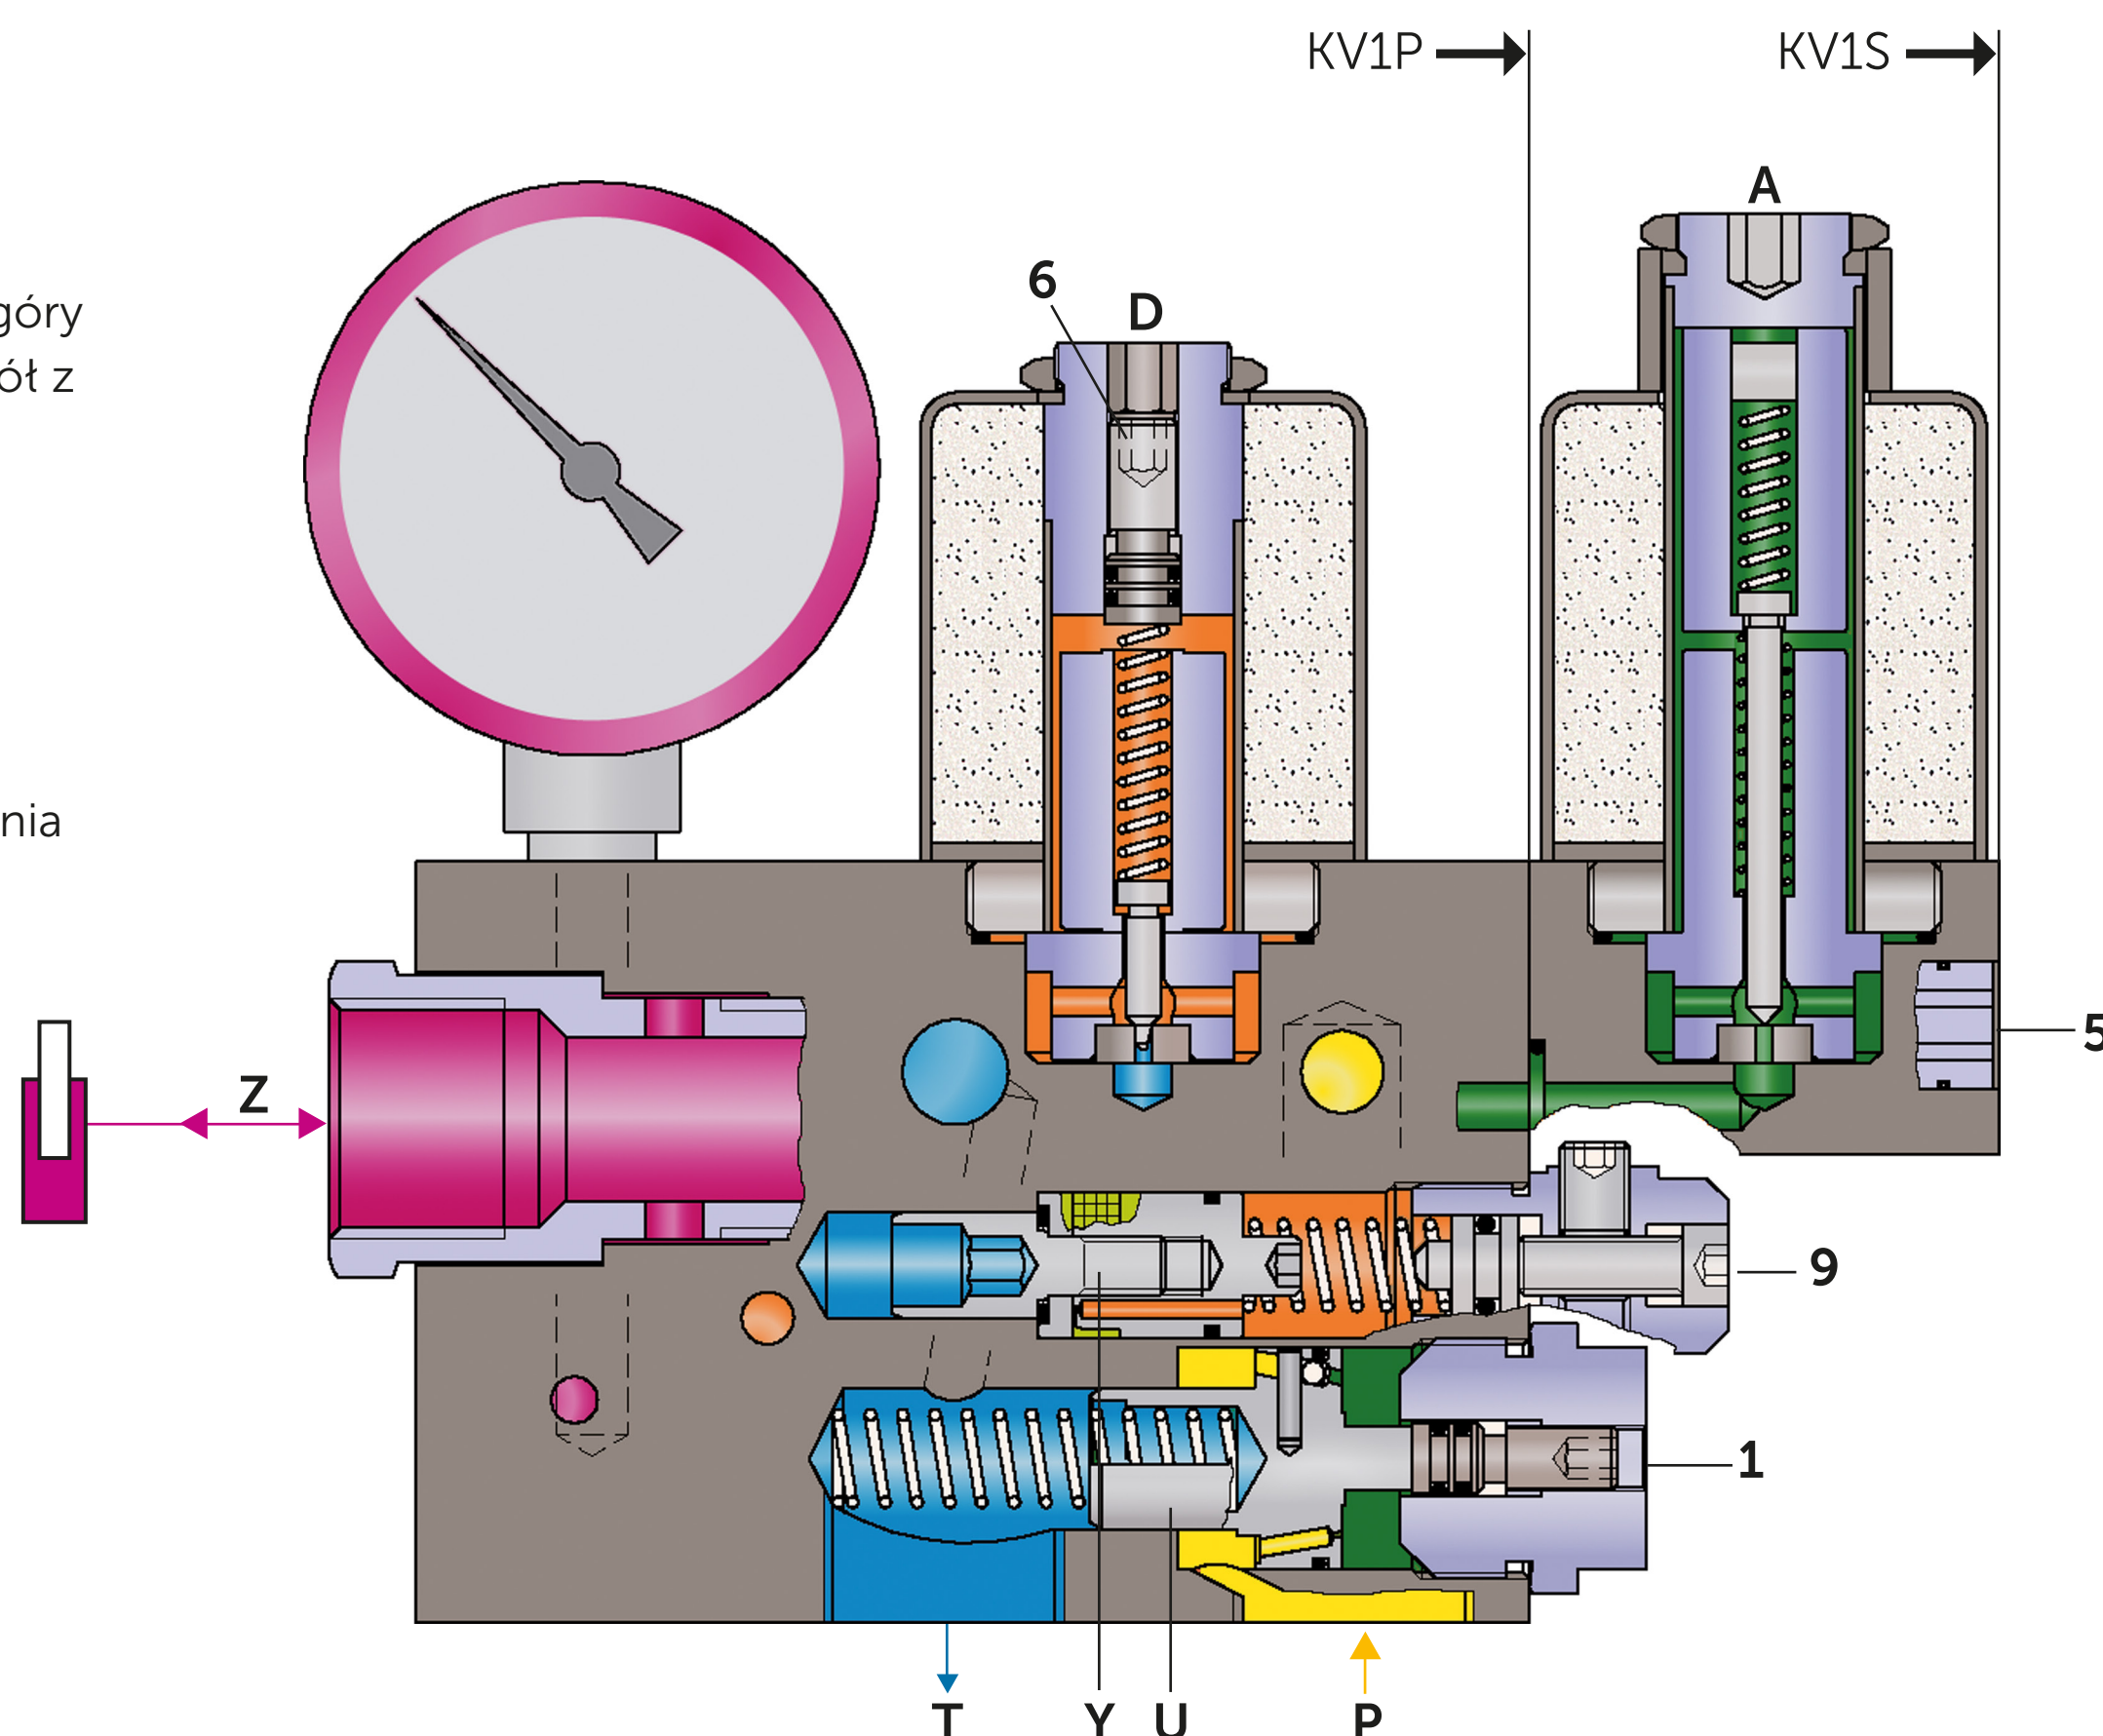**Ciśnienie**


- Pompa
- Wysterowanie wstępne (do góry)
- Przyłącze zbiornika
- Przyłącze siłownika
- Wysterowanie wstępne (w dół)

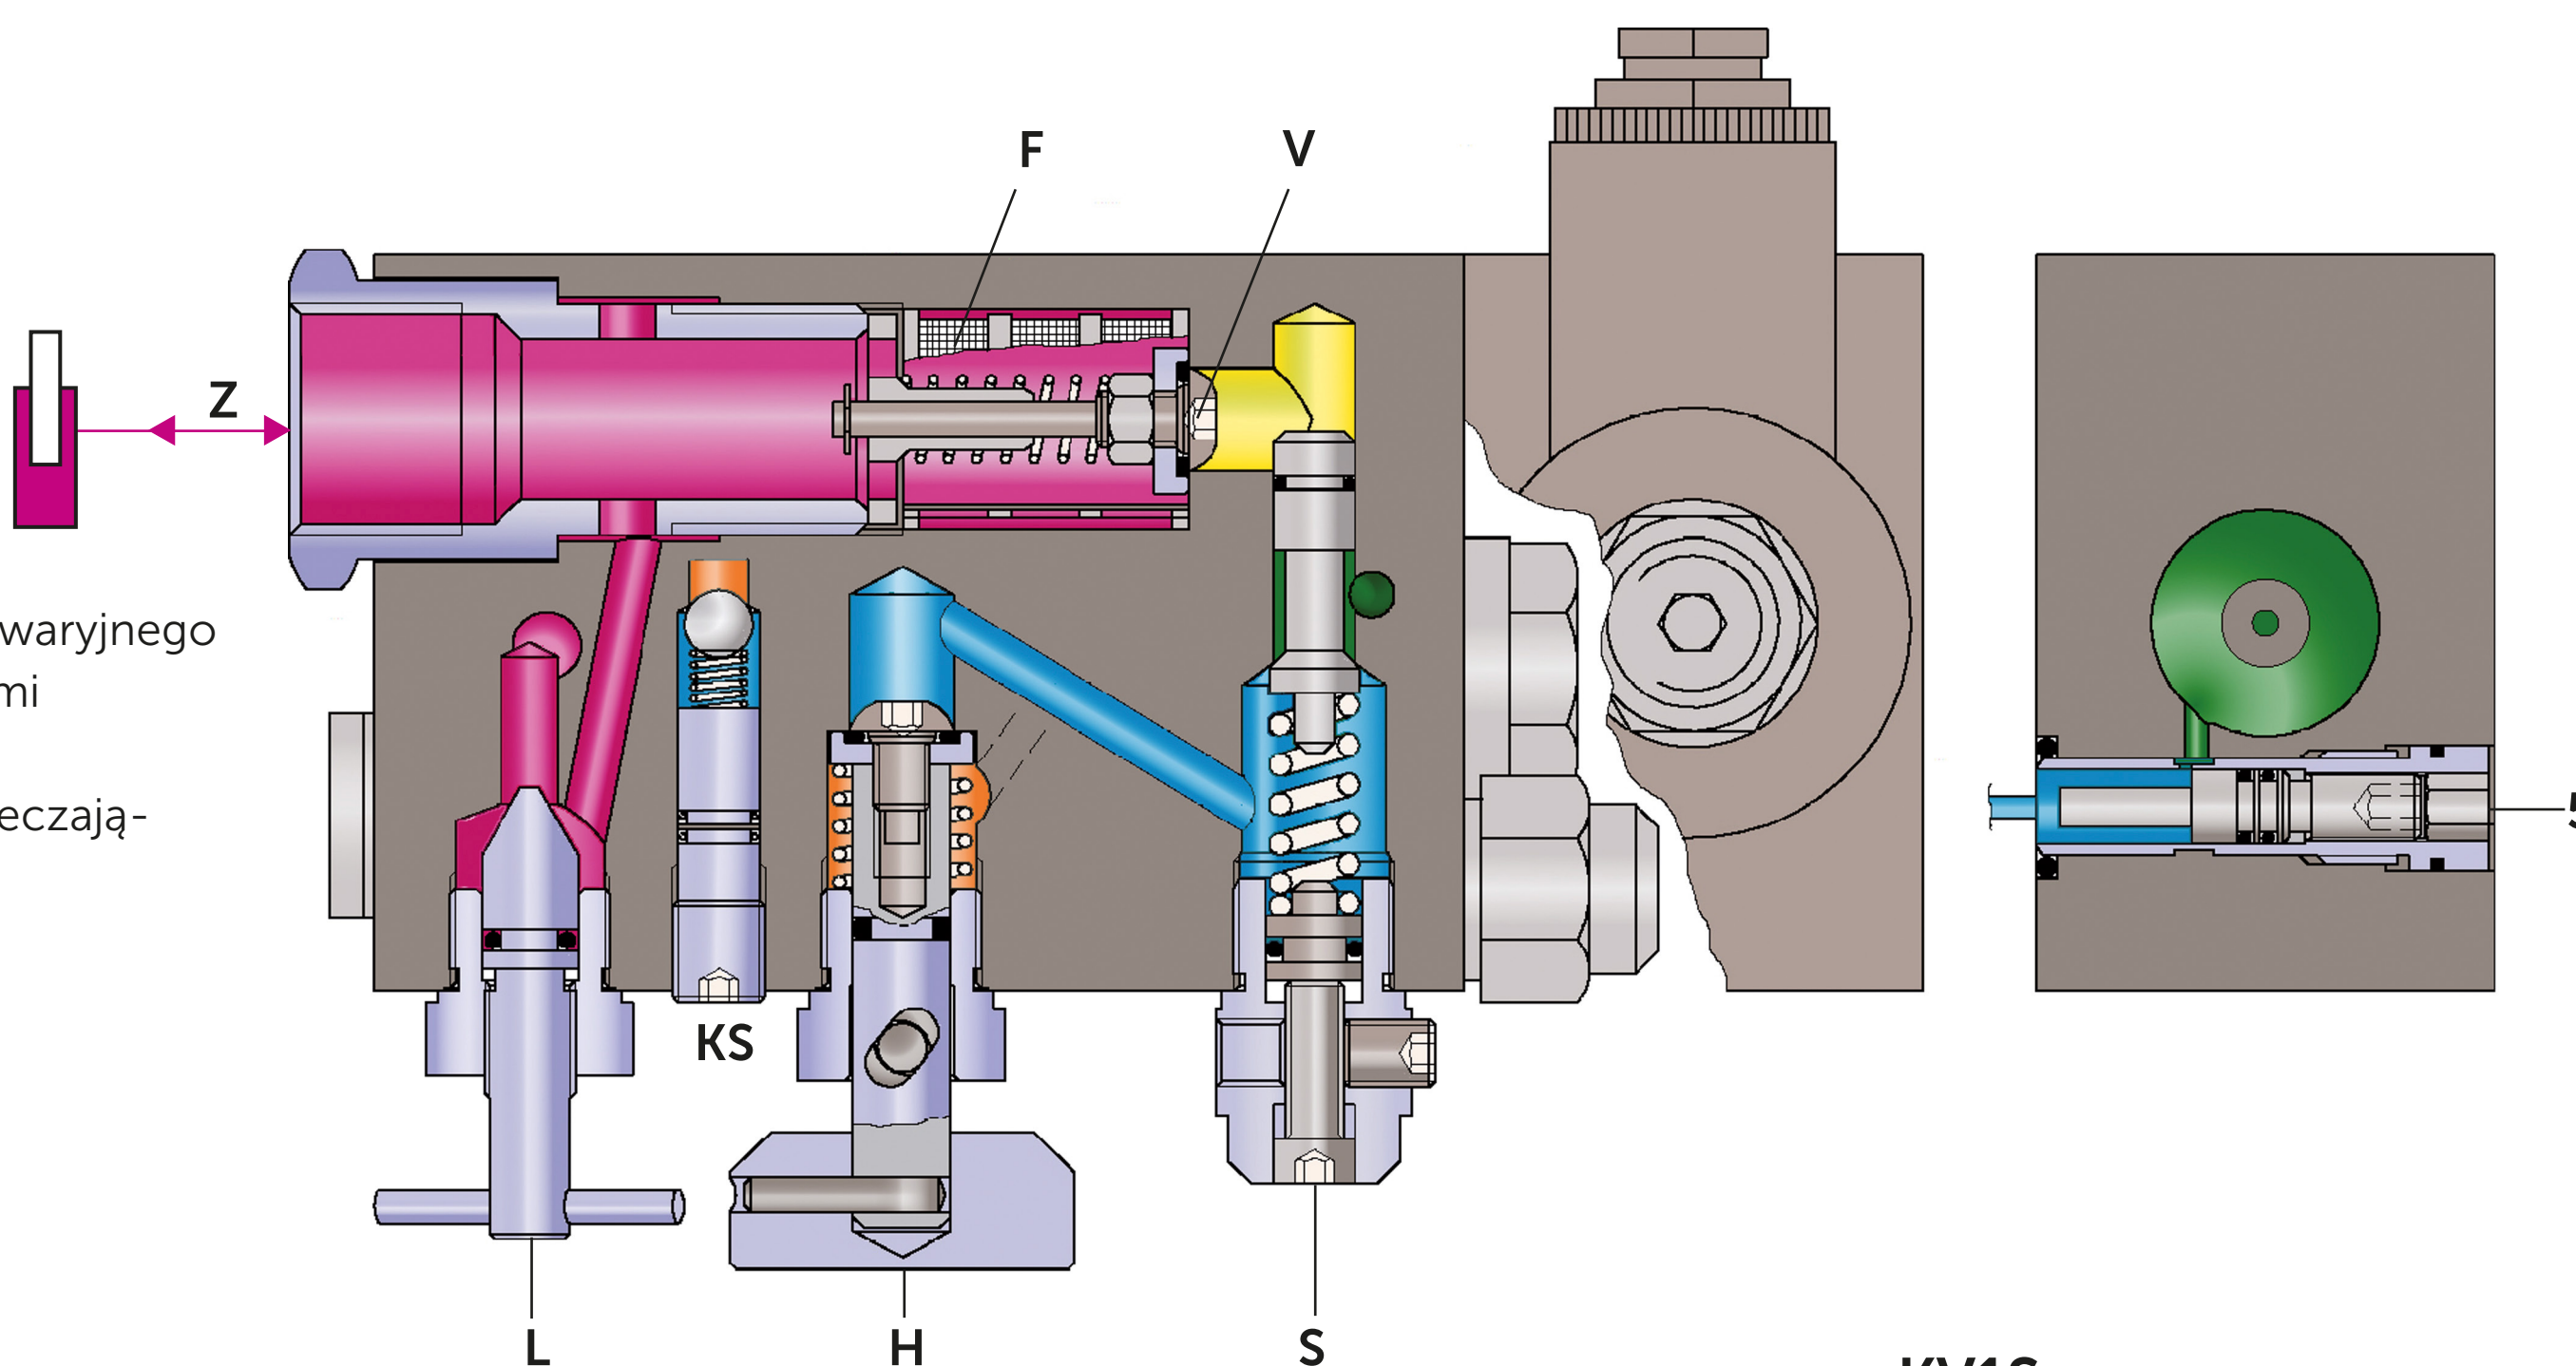

KV1P

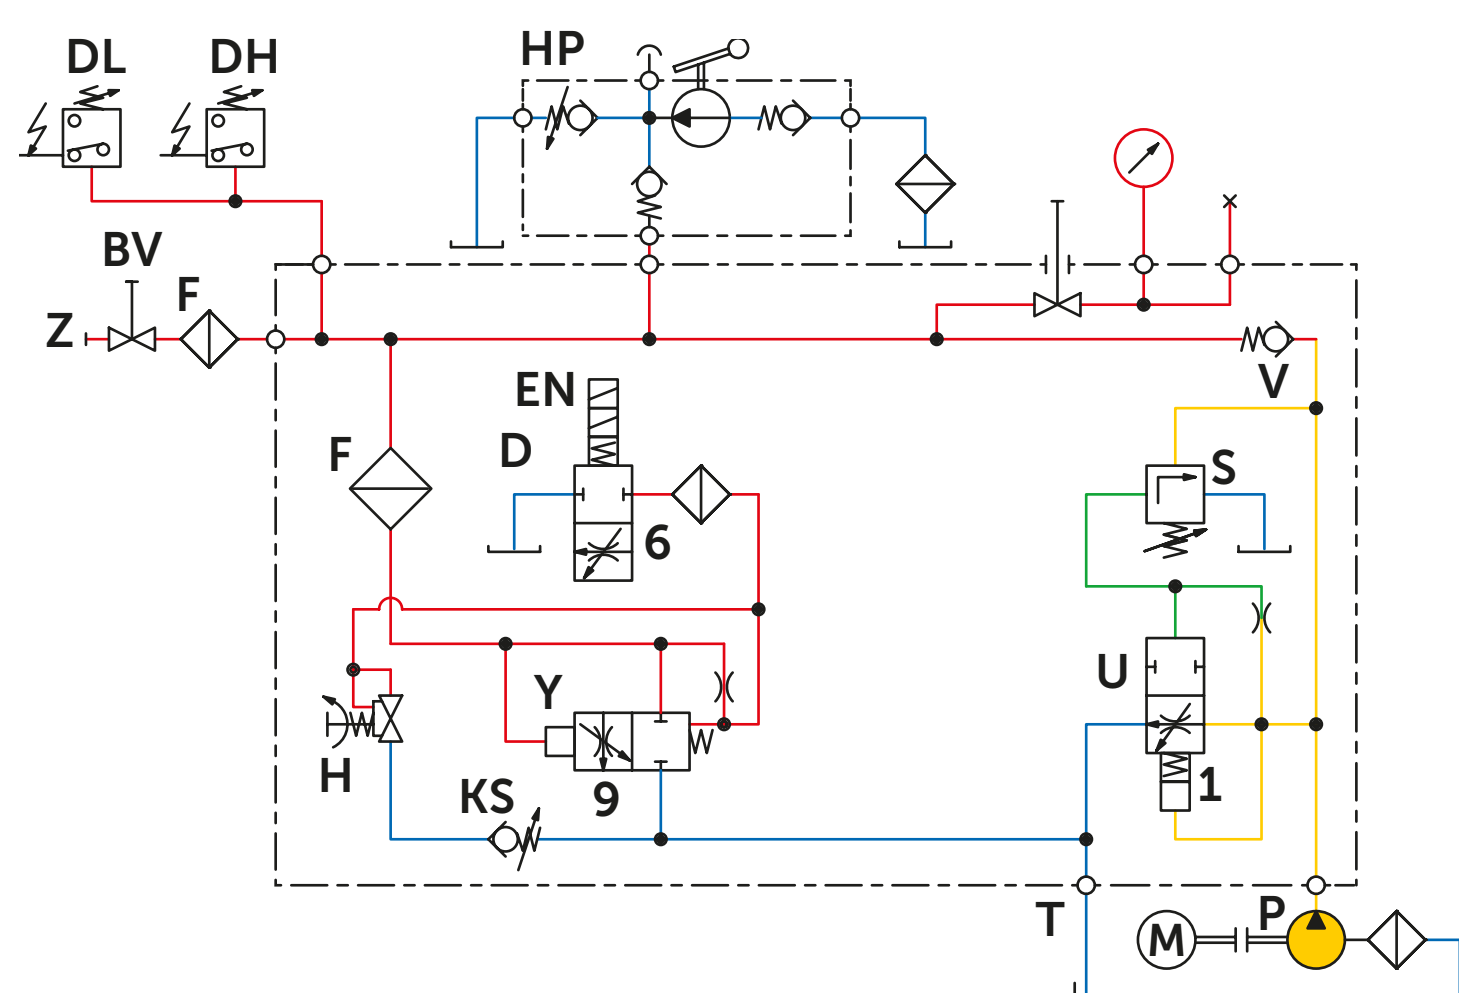

KV1S

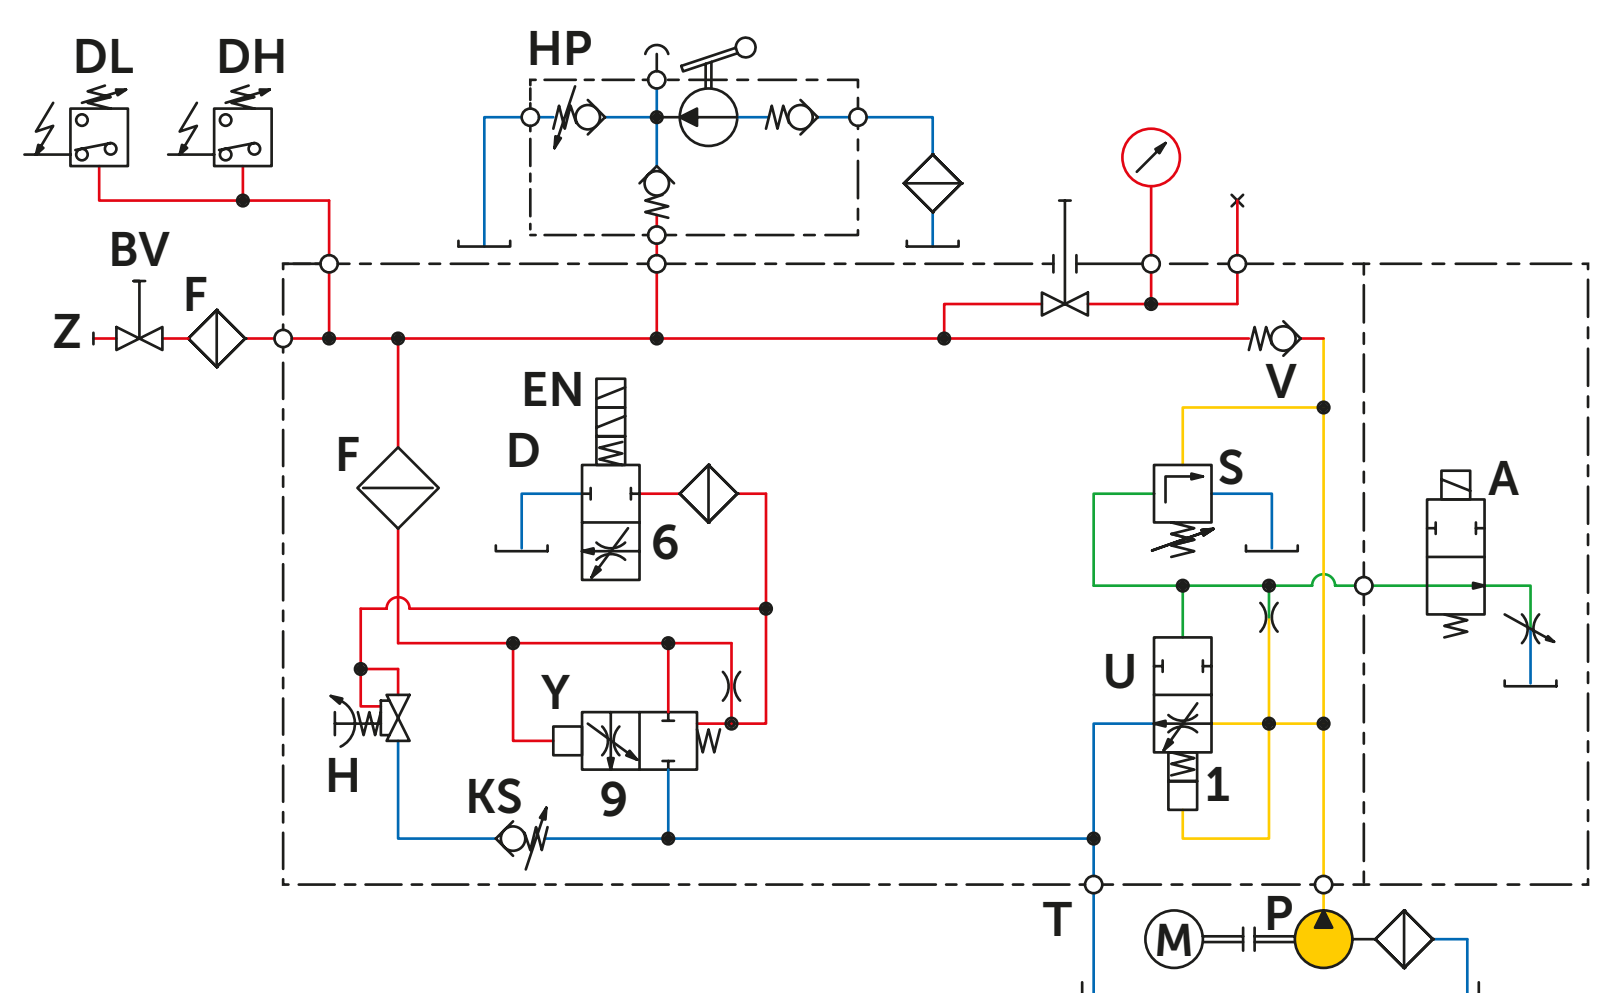

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de