


СТО ВНПБ - 70 - 2022

«Утверждаю»
Президент ПАО «Магнит» -
Управляющей организации АО «Тандер»



Я.Г. Дюннинг

« 22 » июня 2022 г.



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
«МАГНИТ» ПЛОЩАДЬЮ ДО 800 М².
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТО ВНПБ - 70 - 2022

Разработано:

ООО «Аксион»

Генеральный директор

Эксперт



М.П.

В.Э. Фаттахов

Д. А. Варюхин

Москва, 2022 год

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандарта организации – Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общее положения».

1 РАЗРАБОТАН Общество с ограниченной ответственностью «Аксион»

2 СОГЛАСОВАНО Согласовано и зарегистрировано в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 70 - 22» (письмо МЧС РФ от 05.05.2022 2022 г. № УВ-19-755)

3 УТВЕРЖДЕН И Приказом генерального директора АО «Тандер»
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ от 22 июня 2022 г. № Пр-6/22/ДТПБ

4 ВВЕДЕН Взамен ВНПБ 70-21 (СТО 41351125-2017) с 1 января 2022 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Тандер»

Содержание

Введение	IV
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения.....	3
4 Обозначения и сокращения.....	3
5 Общие требования пожарной безопасности	4
6 Требования к генеральному плану (проезды для пожарных автомобилей, противопожарные расстояния до соседних объектов).....	5
7 Требования к наружному противопожарному водоснабжению.....	5
8 Требования к объемно-планировочным решениям, огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности здания, применению противопожарных преград и ограничению распространения пожара в здании.....	6
9 Требования к обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре.....	8
10 Требования к техническим системам противопожарной защиты.....	12
11 Требования к обеспечению действий пожарных подразделений по тушению пожара.....	14
12 Организационно-технические мероприятия.....	14
Библиография.....	16
13 Приложения:	
13.1. Экспертное заключение (протокол № 6/22 от 17.03.22) Экспертного научно-технического совета ФГБОУВО Академии ГПС МЧС России по рассмотрению Стандарта организации «Магазины розничной торговой сети «МАГНИТ» площадью до 800 м ² . Требования пожарной безопасности» в части устройства противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода – на 8 листах	
13.2. Расчетное обоснование необходимости и возможности применения систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода в магазинах розничной торговой сети «МАГНИТ» площадью до 800 м ² – на 298 листах	
13.3. Расчетное обоснование необходимости применения систем противодымной защиты в магазинах розничной торговой сети «МАГНИТ», с высотой помещений менее 3 метров при общей площади до 800 м ² – на 238 листах	

Введение

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» стандарт организации является документом по стандартизации. Статьей 5 указанного закона определено, что применение документов по стандартизации для целей технического регулирования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

На основании части 4 статьи 16.1 Федерального закона «О техническом регулировании» неприменение стандартов и (или) сводов правил, выключенных в перечень документов, в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае для оценки соответствия объектов защиты требованиям технических регламентов допускается применение стандартов организации.

Настоящий Стандарт разработан для применения в целях соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при построении системы обеспечения пожарной безопасности объектов АО «Тандер» - магазинов розничной торговли сети «Магнит» торговой площадью не более 800 м² и оценки их соответствия требованиям указанного Технического регламента.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАГНИТ» ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 800 М². ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения – (2022 - 06 - 22)

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности для магазинов розничной торговой сети «Магнит» торговой площадью до 800 м² включительно, правообладателем которых является АО «Тандер» и является нормативным документом по пожарной безопасности.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения структурными подразделениями акционерного общества «Тандер», арендаторами, а также третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ (оказания услуг) в интересах АО «Тандер» при осуществлении проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, эксплуатации и оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

1.3 Настоящий стандарт распространяется на объекты защиты, правообладателем которых является АО «Тандер», включая арендные и/или субарендные зоны на территории Российской Федерации.

1.4 Требования пожарной безопасности, не указанные в настоящем стандарте, должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

При наличии противоречий и разночтений между требованиями настоящего стандарта и нормативных документов в области стандартизации, в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта.

1.5 Для встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных магазинов в другие здания (сооружения), при наличии для них специальных технических условий по обеспечению требований пожарной безопасности (далее СТУ), необходимо учитывать положения таких СТУ. При наличии противоречий между положениями СТУ и настоящего стандарта, следует руководствоваться требованиями СТУ.

1.6 На основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности, регламентирующих организацию и осуществление федерального государственного пожарного надзора,

настоящий стандарт применяется при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты в рамках федерального государственного пожарного надзора.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ 12.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие положения.

ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристика. Методы испытаний.

ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения.

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

СП 3.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 484.13115000.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

СП 485.13115000.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные требования.

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и документами по стандартизации, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 административно-бытовая зона: Часть объекта защиты, состоящая из служебно-бытовых и производственно-складских помещений или участков.

3.2 уровень обеспечения пожарной безопасности людей: Количественная оценка предотвращенного воздействия на людей опасных факторов возможного пожара, которая включает требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей и допустимый уровень пожарной опасности для людей, определяемые по ГОСТ 12.1.004.

3.3 объект защиты: Отдельно стоящее здание или обособленная часть здания, предназначенная для продажи товаров и оказания услуг покупателям (в том числе и без их присутствия, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет и доставки товаров курьером по указанному покупателем адресу), в составе торгового (ых) зала (залов) и/или подсобных, административно-бытовых, складских помещений, конструктивно отделенная от остальной части здания.

3.4 основной эвакуационный проход: горизонтальный участок пути эвакуации (проход (ды) в торговом зале, расположенный между стеллажами с товарами (товарами, размещаемыми на полу) и/или торговым оборудованием, ограждающими строительными конструкциями, ведущий к эвакуационным выходам из торгового зала. Примеры основных эвакуационных проходов в торговом зале изложены в приложении 1 настоящего стандарта.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

АУП - автоматическая установка пожаротушения;

ВПВ - внутренний противопожарный водопровод;

ПГ - пожарный гидрант;

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

СПДЗ - система противодымной защиты;

СПС - система пожарной сигнализации;

СТО - стандарт организации;

СТУ - специальные технические условия, разрабатываемые в случае отсутствия нормативных требований пожарной безопасности и согласованные в установленном порядке;

ТСПЗ – технические системы (средства) противопожарной защиты.

5 Общие требования пожарной безопасности

5.1 На каждом объекте защиты должна предусматриваться система обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

5.2 Пожарная безопасность каждого Объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из условий, установленных положениями части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ, с учетом требований настоящего стандарта, как нормативного документа по пожарной безопасности.

5.3 В отношении объектов защиты, указанных в пункте 5.2 настоящего стандарта, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ, в соответствии с положениями части 4 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ применяются ранее действовавшие требования.

5.4 В отношении объектов защиты, указанных в пункте 5.3 настоящего стандарта, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или изменение функционального назначения, требования Федерального закона № 123-ФЗ применяются в части, соответствующей такому объему работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению или изменению функционального назначения.

5.5 В случаях, когда по тексту настоящего стандарта используется термин «пожарный риск», следует иметь ввиду, что в отношении объектов защиты, указанных в п. 5.3, применяется «уровень обеспечения пожарной безопасности», определяемый по ГОСТ 12.1.004.

5.6 При применении на Объектах защиты решений, отличных от требований нормативных документов по пожарной безопасности, включая настоящий Стандарт, обеспечение безопасности людей при пожаре, в том числе достаточность решений по количеству эвакуационных выходов, ширине эвакуационных выходов и путей эвакуации, рассредоточенности эвакуационных выходов, протяженности путей эвакуации, включая наибольшее расстояние от любой точки торговых залов до ближайшего эвакуационного выхода, вместимости помещений, должно быть подтверждено расчетом пожарного риска в соответствии с Постановлением № 1084 по Методике, утвержденной приказом МЧС России № 382.

При применении на объектах защиты решений, отличных от требований нормативных документов по пожарной безопасности, включая настоящий стандарт, которые не учитываются в качестве исходных данных в Методике, утвержденной приказом МЧС России № 382, данные решения (в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности) могут быть обоснованы результатами проведения соответствующих исследований, расчетов и (или) испытаний, выполненных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

6 Требование к генеральному плану (проезды для пожарных автомобилей, противопожарные расстояние до соседних объектов)

6.1 Общие требования к генеральному плану (проезды для пожарных автомобилей, противопожарные расстояние до соседних объектов и т.п) следует применять в соответствии с п. 1.4, 1.5 настоящего СТО.

6.2 Выбор противопожарной преграды при сокращении противопожарного расстояния должен предусматриваться в соответствии с настоящим пунктом.

При вынужденном сокращении противопожарного расстояния от здания объекта защиты до соседних объектов (жилых и общественных зданий, а также зданий и сооружений производственного, складского и технического назначения), указанного в нормативных документах по пожарной безопасности, для предотвращения распространения пожара должно выполняться одно из следующих мероприятий:

- наружное ограждение здания магазина, со стороны рядом расположенного здания (сооружения) на участке с противопожарным расстоянием менее нормативного, должна выполняться с пределом огнестойкости не менее EI 150 (заполнение проемов – противопожарное 1-го типа) (данное требование допускается только в тех случаях, когда расстояние до соседнего объекта составляет не менее 1 м);

- наружное ограждение здания магазина, со стороны рядом расположенного здания (сооружения) на участке с противопожарным расстоянием менее нормативного, должна выполняться с пределом огнестойкости не менее EI 45 (заполнение проемов – противопожарное 2-го типа) с устройством вдоль стены сухотруба диаметром 50 мм с дренчерными оросителями (или иными устройствами) с обеспечением водяной завесы с расходом воды не менее 1 л/с на метр длины завесы.

Сухотруб должен быть подключен к внутреннему противопожарному водопроводу, за исключением объектов на которых ВПВ не предусматривается в соответствии с п. 10.4. Если сухотруб подключён к ВПВ, он должен иметь автоматический, дистанционный и местный пуск.

Сухотруб на уровне земли на высоте 1,35 м (+/- 0,15 м) должен быть оборудован патрубками с соединительными головками для подключения пожарного автомобиля.

Применение наружного ограждения здания с пределом огнестойкости не менее EI 45 в сочетании с защитой дренченной водяной завесой (сухотрубом) допускается только в тех случаях, когда расстояние до соседнего объекта составляет не менее 1 м.

Пожарные гидранты или иные источники наружного противопожарного водоснабжения не должны располагаться в противопожарном разрыве (менее нормативного) между зданием магазина и соседним зданием (сооружением).

7. Требования к наружному противопожарному водоснабжению

7.1 Общие требования к наружному противопожарному водоснабжению следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

7.2. Расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – расход воды на наружное пожаротушение

Объем здания	Расход воды на наружное пожаротушение зданий с числом этажей не более 2 независимо от их степени огнестойкости на один пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м ³		
	не более 1	более 1, но не более 5	более 5, но не более 25
	10*	10	15

Примечание - * Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар – 5 л/с.

7.3 В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения допускается применение искусственных и естественных водоисточников (пожарных резервуаров, водоемов), позволяющих осуществлять непосредственный забор воды передвижной пожарной техникой (без устройства наружного противопожарного водопровода) в следующих случаях:

- при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
- для 1-но и 2-х этажных зданий при площади застройки, не превышающей площади пожарного отсека.

У водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие координаты и расстояние до водоисточника.

8. Требования к объемно-планировочным решениям, огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, применению противопожарных преград и ограничению распространению пожара

8.1 Общие требования к огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

8.2 Общие требования к применению противопожарных преград и ограничению распространения пожара следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

8.3 Условия применения легких стальных конструкций в качестве несущих строительных конструкций для зданий магазинов определяются в соответствии с настоящим пунктом.

При применении в качестве несущих конструкций здания легких стальных конструкций, имеющих предел огнестойкости по результатам испытаний или определяемых расчетом менее R 8, здание надлежит относить к V степени огнестойкости.

При необходимости применения вышеуказанных стальных конструкций в зданиях других степеней огнестойкости, необходимо предусматривать огнезащиту для доведения их до требуемых пределов огнестойкости. При этом применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами для зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла не менее 5,8 мм.

Для стальных конструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм для их доведения до требуемых пределов огнестойкости следует применять конструктивную огнезащиту.

8.4 Применение лестничных клеток, соединяющих по условиям технологии подвал (цоколь) и первый этаж, должно проводиться в соответствии с настоящим пунктом.

При устройстве лестничных клеток для обеспечения функциональной связи между подвальным этажом и/или цокольным с первым этажом (не эвакуационных), требуемых по условиям технологии, они должны иметь ограждающие конструкции с пределом огнестойкости не менее EI 45 с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах.

8.5 В случае необходимости по условиям технологии открытых проемов, либо проемов с заполнением с ненормируемым пределом огнестойкости в противопожарных перегородках 1-го типа, они должны защищаться противопожарными шторами 2-го типа или дренчерными завесами, выполняемыми по СП 485.1311500.2020. Время работы дренчерных завес должно быть не менее 30 минут.

8.6 Коридоры (пути эвакуации) в административно-бытовой зоне должны отделяться от примыкающих помещений перегородками, возводимыми до перекрытия (покрытия) или до подвесного потолка без открытых проемов.

8.7 Холодильные или морозильные камеры, поставляемые заводами-изготовителями комплектно, как технологическое оборудование, допускается размещать в коридорах административно-бытовой зоны и торговых залах, при этом они не должны уменьшать горизонтальную нормативную ширину коридоров и основных эвакуационных проходов, а внешние корпуса их должны быть из негорючих материалов. Характеристика по пожарной опасности внешней декоративной отделки холодильных или морозильных камер должна соответствовать классу пожарной опасности для залов и путей эвакуации в соответствии с № 123-ФЗ.

8.8 В торговом зале магазинов допускается размещать пункты общественного питания без выделения ограждающими конструкциями общей

площадью не более 50 м², а средняя пожарная нагрузка в этой зоне не должна превышать 50 МДж/м².

В обеденной зоне ширина проходов должна быть не менее 1,2 м. Между обеденной зоной и стеллажами с товарами (торговым оборудованием) должен быть проход шириной, 1,2 м.

8.9 Лестницы 3-го типа следует размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Допускается размещать лестницы 3-го типа на расстоянии менее 1 м от любой точки проекции лестницы на уровень земли до проекции оконных проемов, при этом они должны иметь противопожарное заполнение 2-го типа или с ненормируемым пределом огнестойкости с защитой со стороны помещений противопожарными шторами (экранами). В зданиях со спринклерными установками водяного пожаротушения оконные проемы с ненормируемым заполнением допускается защищать оросителями, расположенными на расстоянии 0,5 м от окна с шагом 2 м.

9. Требования к обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре

9.1 Общие требования к обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

9.2 Применение автоматизированных дверей, обеспеченных механизмом распахивания, следует принимать в соответствии с настоящим пунктом. Устанавливаемые в проёмах эвакуационных выходов автоматические раздвижные двери должны обеспечивать возможность открытия (распахивания) дверей изнутри вручную (в ручном распашном режиме), и блокирования створок дверей в открытом положении. Дополнительно такие двери должны открываться в одном из следующих режимов:

- в автоматическом режиме при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (в период нахождения на Объекте защиты людей, эвакуация которых предусматривается через данный выход);
- в дистанционном режиме от устройства дистанционного пуска, которая должна быть установлена на расстоянии не более 1,2 м от края дверного проема и обозначена знаком пожарной безопасности F10 по ГОСТ 12.4.026, или от ручного пожарного извещателя.

Алгоритм работы автоматических раздвижных дверей должен обеспечивать автоматическое открытие дверей по сигналам от пожарной сигнализации и/или устройства дистанционного пуска.

Автоматические приводы дверей, створки которых распахиваются только из одного положения, должны быть запитаны по I категории надёжности электроснабжения, или от источников бесперебойного питания, или резервных источников питания от аккумуляторных батарей, которые должны обеспечивать питание указанных приводов в течение 30 минут.

Для дверей, распахивание которых возможно как из полностью закрытого, так и из частично закрытого положения створок, обеспечение элеткропитания по I категории надежности электроснабжения, источника бесперебойного питания или резервного источника питания от аккумуляторных батарей не требуется.

На створках указанных автоматических дверей должно быть предусмотрено соответствующее обозначение (знак безопасности) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, указывающее на возможность приведения их в открытое состояние (в ручном распашном режиме) путём нажатия на створки.

Высота проема эвакуационного выхода с автоматическими раздвижными дверями должна быть не менее 1,9 м, а его ширина в свету должна быть не менее нормативной или шириной, при которой безопасная эвакуация через него должна быть подтверждена расчетом пожарного риска, но не менее 0,9 м.

9.3 При невозможности доступа к устройствам ручного открывания оконных проемов, допускается для их открывания использовать автоматические приводы с автоматическим и/или дистанционным открыванием.

9.4 Отнесение к эвакуационным путям участков, ведущих через зону разгрузки в административно-бытовой зоне магазинов, должно предусматриваться в соответствии с настоящим пунктом.

Допускается устройство эвакуационных выходов через двери из помещений с рабочими местами, связанными с обслуживанием погрузочно-разгрузочных работ.

При необходимости обеспечения эвакуации из примыкающих помещений административно-бытовой зоны или торгового зала через зоны разгрузки в двери разгрузки, а также иные выходы, пути эвакуации должны быть выделены разметкой на полу по ГОСТ 12.4.026 и/или ограждением высотой не менее 1,2 м, закрепленным к полу.

Организационно-техническими мероприятиями должно быть исключено загромождение путей эвакуации автотранспортом, складировемыми товарами при разгрузке.

9.5 Применение подъёмно-опускных рольставней (роллет) в проемах эвакуационных выходов должно предусматриваться в соответствии с настоящим пунктом.

В проемах эвакуационных выходов (к заполнению которых не предъявляются требования по огнестойкости) допускается устанавливать подъемно-опускные рольставни с учетом одновременного выполнения следующих требований;

- подъемно-опускные рольставни должны быть с устройствами, исключающими их самопроизвольное закрывание;
- подъемно-опускные рольставни должны находиться в открытом состоянии при нахождении в помещениях людей с обеспечением высоты проема не менее 1,9 м.

9.6 Определение максимального числа посетителей, находящихся на Объекте защиты, должно предусматриваться в соответствии с настоящим пунктом.

Количество людей в торговом зале следует принимать из расчета на одного человека 3 м² площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием.

Допускается использовать статистические данные о количестве одновременно пребывающих в магазине людей в час пик, с учетом опыта эксплуатации магазинов АО «Тандер».

Указанные данные должны быть официально утверждены правообладателем Объекта защиты при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

9.7 Ширина основного эвакуационного прохода в торговом зале (в случаях размещения товаров в торговом зале на стеллажах или на полу) должна составлять не менее:

при торговой площади до 100 м ²	1,4 м;
при торговой площади св. 100 м ² до 150 м ²	1,6 м;
при торговой площади до 150 м ² до 400 м ²	1,8 м;
при торговой площади св. 400 м ²	2,2 м.

Длина основного эвакуационного прохода определяется условиями расстановки технологического оборудования и/или строительных конструкций, но должна быть не менее ширины, указанной в настоящем пункте.

Минимальная ширина остальных (не основных) эвакуационных проходов в торговом зале должна приниматься в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

9.8 Количество эвакуационных выходов в торговом зале и административно-бытовой части, параметры путей эвакуации по вместимости, ширине, протяженности, рассредоточенности должны предусматриваться в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности.

9.9 К входам/выходам холодильных/морозильных камер, являющимися оборудованием, (поставляемых заводами-изготовителями комплектно) не предъявляются требования, как к эвакуационным.

9.10 При необходимости двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно:

- минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения для прямоугольных и квадратных в плане;

- расстояния между гранями эвакуационных выходов необходимо определять с учетом наличия выступов, размещаемого оборудования или стеллажей с товарами, по ближайшим сторонам основных эвакуационных проходов.

При торговом зале со сложной планировкой рассредоточенность предусматривать в соответствии со следующими требованиями. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам:

$$\text{из помещения} - L \geq \frac{1,5 \sqrt{P}}{n - 1};$$

где:

P - периметр помещения, м;

n - число эвакуационных выходов.

9.11 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

9.12 При устройстве эвакуационных выходов из торговых залов через административно-бытовую часть по коридору, расстояние по путям эвакуации из торгового зала до выхода из здания не должно превышать нормативных требований по пожарной безопасности.

9.13 Выходы и лестницы в магазинах допускается предусматривать общими, для посетителей и обслуживающего персонала, при этом в параметрах путей эвакуации необходимо учитывать их суммарное количество.

9.14 Эвакуацию из магазинов только по открытым лестницам 3-го типа допускается предусматривать для магазинов в сельской местности, размещаемых не выше 2-го этажа в зданиях I-III степеней огнестойкости, для которых в соответствии с требованием нормативных документов по пожарной безопасности предусматривается не более двух выходов.

Одна из лестниц должна иметь уклон маршей 1:2 и ограждающие конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости из негорючих материалов и исключающих попадания в лестницу осадков.

9.15 В эвакуационных коридорах встроенные шкафы для коммуникаций и пожарных кранов допускается выполнять выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей при эвакуации.

9.16 В целях подтверждения обеспечения безопасности людей при пожаре, предусмотренного пунктом 5.2 СТО, для Магазина, размещенного в конструктивно выделенной части здания (не в самостоятельном пожарном отсеке), допускается использовать максимальное значение индивидуального пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара для выделенной части здания без проведения расчетов пожарного риска для здания или пожарного отсека в целом при одновременном выполнении следующих условий:

- помещения Магазина размещены в конструктивно встроенной, встроенно-пристроенной или пристроенной части здания жилого или общественного назначения;

- конструктивное выделение выполнено противопожарными стенами (противопожарными перегородками) и (или) ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости REI (EI)45, и перекрытиями с пределом огнестойкости REI (EI)45 (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями с пределом

огнестойкости REI (EI) 60);

- конструктивное выделение выполнено без проемов, за исключением технологических (не являющихся эвакуационными) дверей в противопожарном исполнении не ниже 2-го типа, а также технологических проемов для прокладки инженерных коммуникаций, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- конструктивно выделенная часть здания обеспечена самостоятельными эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу, пересечение (слияние) с эвакуационными потоками из остальной части здания отсутствует;

- конструктивно выделенная часть здания оборудована системами противопожарной защиты (СПС, СОУЭ, АУП, СПДЗ, ВПВ), которые соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (за исключением случаев, когда оборудование такими системами не требуется). Для зданий, указанных в пункте 5.3 СТО, в качестве выполнения указанного условия соответствия допускается учитывать наличие СПДЗ, выполненной в соответствии с требованием пожарной безопасности, действовавшими до вступления в силу Федерального закона №123-ФЗ [2];

- при расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуется наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, характеризующиеся наиболее затрудненными условиями эвакуации людей и (или) наиболее высокой динамикой нарастания опасных факторов пожара;

- количество рассмотренных сценариев пожара определяется с учетом анализа пожарной опасности выделенной части здания, но должно быть не менее двух;

- максимальное значение индивидуального пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара для выделенной части здания не должно превышать нормального значения пожарного риска, установленного Федеральным законом №123-ФЗ [2];

- рассчитанное значение индивидуального пожарного риска (максимальное значение индивидуального пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара) допускается применять в целях реализации положений пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ [2] для подтверждения соответствия Объекта защиты (группы функционально связанных помещений Магазина, размещенных в конструктивно выделенной части здания) требованиям пожарной безопасности.

10. Требования к техническим системам противопожарной защиты

10.1 Общие требования к техническим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, система противодымной защиты) следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

10.2 При устройстве системы противодымной защиты магазинов, в том числе расположенных на первых этажах жилых домов, допускается руководствоваться положениями настоящего пункта.

Для систем вытяжной противодымной защиты допускается предусматривать выброс продуктов горения через решетки в наружной стене или с устройством шахты у наружной стены у глухих стен зданий или на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон на высоте не менее 2 м от уровня земли. Допускается уменьшать эти расстояний при скорости выброса не менее 20 м/с.

10.3 Для помещений Объекта, высотой от 3 до 5 м (за исключением складов с высотным стеллажным хранением и торговых залов площадью более 600 м²), системы дымоудаления и окна в наружных стенах, допускается не предусматривать согласно расчётного обоснования (Приложение №2).

10.4 Для зданий (пожарных отсеков) необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 2.

При этом необходимость устройства и возможность применения внутреннего противопожарный водопровода подтверждена расчетом по определению резервов времени* (Приложение 2) для безопасной работы работников Объекта при тушении возможного пожара в его начальной стадии с использованием апробированных методов моделирования деятельности по тушению возможного пожара.

Таблица 2

Характеристика объекта	Число пожарных стволов	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю
при числе этажей до 5 включительно объемом от 5000 до 25000 м ³	1	2,5
то же, объемом св. 25000 м ³	2	2,5
при числе этажей св. 4 и объемом до 25000 м ³ включительно	2	2,5
то же, объемом св. 25000 м	3	2,5

Для зданий (пожарных отсеков) объемом менее 5000 м³ ВПВ не требуется.

Встроенная, встроенно-пристроенная часть многоквартирных домов, выделенная конструктивными элементами и не имеющая сообщений, проемов с остальной (жилой) частью здания рассматривается как отдельный пожарный секс (здание). Объем здания (пожарного отсека), количество этажей рассчитывается по встроенной, встроенно-пристроенной части.

Для безопасной работы работников Объекта при тушении возможного пожара в его начальной стадии, с использованием апробированных методов моделирования деятельности по тушению возможного пожара и отсутствия ВПВ для зданий (пожарных отсеков) объемом менее 5000 м³, подтверждено расчётом по определению резервов времени*, согласно приложения № 2.

Резерв времени* - время, в течении которого работники Объекта могут без угрозы для их жизни и здоровья действовать по тушению пожара (загораний) в определённом помещении здания

11. Требования к обеспечению действий пожарных подразделений

11.1 Требования к обеспечению действий пожарных подразделений следует принимать в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего СТО.

12. Организационно-технические мероприятия

12.1 Организационно-технические мероприятия должны предусматриваться в соответствии с требованием нормативных документов по пожарной безопасности.

Приложение 1

Примеры размещения основных эвакуационных проходов



Рисунок А.1 – Пример размещения основных эвакуационных проходов

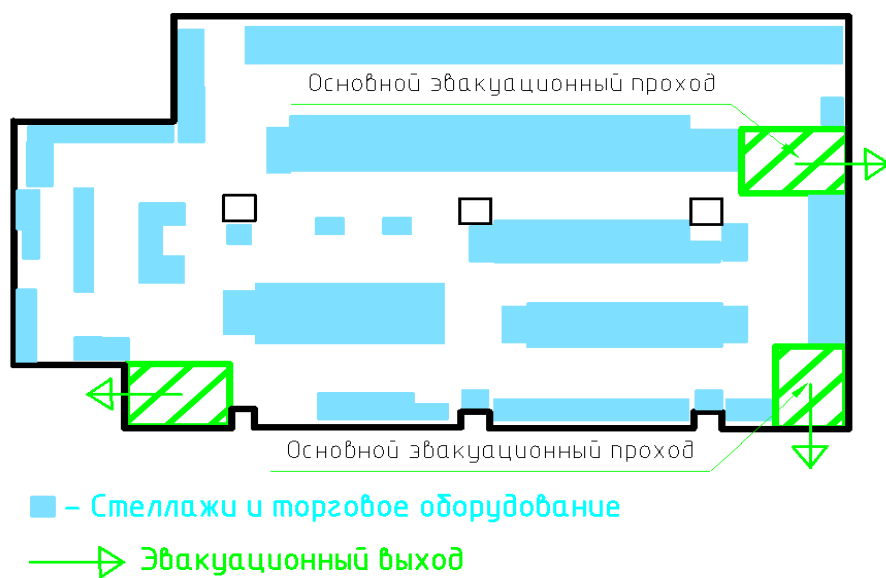


Рисунок А.2 – Пример размещения основных эвакуационных проходов

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- [2] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- [3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
- [4] Расчетное обоснование необходимости и возможности применения систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода в магазинах розничной торговой сети «МАГНИТ» площадью до 800 м².

УДК 614,841,3: 006.037

Ключевые слова: стандарт организации, пожарная безопасность, система, требования пожарной безопасности

Руководитель организации-разработчика

Генеральный директор ООО «Аксион» _____ В.Э. Фаттахов

Исполнители:

Эксперт

Д. А. Варюхин

Эксперт

С.П. Сухарский

Приложение 2

Расчётное обоснование необходимости и возможности применения систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода в магазинах розничной торговой сети «МАГНИТ» площадью до 800 м².

Результаты расчетов [4] для помещений Объекта различных параметров показали, что при различных сценариях возникновения и развития пожара в торговых залах своевременная эвакуация людей при пожаре обеспечивается с учетом принятых объемно-планировочных и конструктивных решений эвакуационных путей и выходов Объекта без учета системы внутреннего противопожарного водопровода и системы противодымной защиты, что соответствует ч. 1 ч. 3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ [2].

Результаты расчетов [4] по определению резервов времени для безопасной работы при тушении возможного пожара в его начальной стадии показали, что использование работниками Объекта первичных средств пожаротушения (пожарные краны системы внутреннего противопожарного водопровода) в случае возможного возникновения создает угрозу для их жизни и здоровья.



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46

05 МАЙ 2022

№ УБ-19-455

На № _____ от _____

О согласовании стандарта

Генеральному директору
ООО «АКСИОН»

Фаттахову В.Э.

ул. Ленина, д. 249, пом. 507А,
г. Элиста, Республика
Калмыкия, 185031

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы стандарт организации «Магазины розничной торговой сети «Магнит» площадью до 800 м². Требования пожарной безопасности» (далее – Стандарт) рассмотрен.

Принимая во внимание экспертное заключение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» от 31.03.2022 № 12/40-2022 на указанный нормативный документ и в соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.04.2007, регистрационный № 9205, МЧС России согласовывает и регистрирует Стандарт в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 70-22».

Требования действующих норм и правил, неотраженные в Стандарте, должны выполняться в полном объеме.

Приложение: на ___ л., в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы

А.А. Макеев

078730