

PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

NADZÓR AUTORSKI

Tytuł:

BUDOWA 28 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z 14 GARAŻAMI ZAMKNIĘTYMI,
WBUDOWANYMI ORAZ 14 GARAŻY ZAMKNIĘTYCH, WOLNOSTOJĄCYCH,
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI, MURAMI
OPOROWYMI, ZEWNĘTRZNYMI STANOWISKAMI POSTOJOWYMI, DOJŚCIEM
I DOJAZDEM

BUDYNKI B

WYPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM

INWESTOR	DZMT KROWODRZA SP. Z O. O., ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków
ADRES OBIEKTU	Kraków 126102_9, obr. Krowodrza 0033, 773, 774, 775

Zawartość:

- Opis techniczny
- Rysunek techniczny

PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Sekuła upr. SWK/POOK/0027/12
------------	---

Projekt Wykonawczy – część konstrukcyjna – Nadzór autorski
Opis techniczny

zabezpieczonej folią paroizolacyjną. Wykończenie podłogi i sufitu powinno stanowić jedną, płaską powierzchnię.

Od spodu do konstrukcji przewidziano podwieszenie sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej mocowanej od spodu bezpośrednio do płyty OSB. Na górnej powierzchni przewidziano wykonanie posadzki w technologii suchego jastrychu systemu RIGIPS Rigidur. Wykończenie posadzki przyjęto pod obciążenia użytkowe o wartości maksymalnej $2,0 \text{ kN/m}^2$.

Dane producenta:

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji	
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	Klasa odporności ogniowej EN ¹⁾	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ^{**)}	Maksymalne obciążenie użytkowe	Rodzaj płyt podłogowych RIGIPS	Maksymalny rozstaw wkrętów RIGIPS
ΔL_w		G	M	Q		
[dB]	[minuty]	[mm]	[kg/m ²]	[kN/m ²]		
16 ⁵⁾	REI 30 ¹⁾	20	ok. 25,0	3,0	Rigidur E20 ⁸⁾	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
16 ⁵⁾	REI 60 ⁹⁾ REI 45 ¹⁾	30	ok. 37,5	5,0	Rigidur E20 + Rigidur H ≥ 10 mm	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
16 ⁵⁾	REI 120 ⁶⁾	120	ok. 35,0	3,0	Rigidur E20 + płyta z wełny skalnej o gr. 100 mm i gęstości $\geq 100 \text{ kg/m}^3$	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
>16 ⁵⁾	REI 60 ¹⁾ REI 45 ²⁾	25	ok. 32,0	3,0	Rigidur E25 ⁹⁾	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
>16 ⁵⁾	REI 90 ³⁾ REI 60 ¹⁾	35	ok. 44,5	5,0	Rigidur E25 + Rigidur H ≥ 10 mm	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
> 16 ⁵⁾	REI 120 ⁷⁾	130	ok. 42,0	3,0	Rigidur E25 + płyta z wełny skalnej o gr. 100 mm i gęstości $\geq 100 \text{ kg/m}^3$	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
≥ 19	REI 60 ¹⁾	30	ok. 26,5	2,0	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥ 19	REI 90 ³⁾ REI 60 ¹⁾	40	ok. 39	3,0	Rigidur E30M + Rigidur H ≥ 10 mm	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥ 15	REI 30 ¹⁾	40	ok. 27,0	3,0	Rigidur E40P	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥ 15	REI 60 ⁹⁾ REI 45 ¹⁾	50	ok. 39,5	5,0	Rigidur E40P + Rigidur H ≥ 10 mm	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/13/R137NP.

2) Odporność ogniowa REI 45 dla stropów na belkach stalowych z poszyciem z blachy.

3) Odporność ogniowa REI 90 dla stropów drewnianych.

4) Odporność ogniowa REI 60 dla stropów drewnianych.

5) Wg normy DIN 4102.

6) Odporność ogniowa REI 120 dla stropów betonowych.

7) Odporność ogniowa REI 60 dla stropów betonowych oraz na belkach stalowych z poszyciem z blachy.

8) Alternatywnie można stosować dwie warstwy płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm sklejonych ze sobą klejem RIGIPS Rigidur + wkręty RIGIPS Rigidur.

9) Alternatywnie można stosować dwie warstwy płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS Rigidur H gr. 12,5 mm sklejonych ze sobą klejem RIGIPS Rigidur + wkręty RIGIPS Rigidur.

*) EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

Jako zabezpieczenie ogniochronne przy działaniu ognia od góry (w układzie podkład podłogowy - strop) następujących stropów:

- drewnianych z poszyciem z desek (≥ 21 mm), sklejki (≥ 16 mm) lub płyty OSB (≥ 16 mm), zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami i eurokodami;
- wszelkiego rodzaju stropów żelbetonowych prefabrykowanych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami i eurokodami;
- stropów na belkach stalowych z poszyciem z blachą uźebrowaną, fałdową lub trapezową ułożoną bezpośrednio na blasze (lub za pośrednictwem desek, sklejki lub płyty OSB);
- gęstożebrowych: ceramicznych oraz z betonu zwykłego i lekkiego;
- stropów żelbetonowych typu „filigran”.

**) Bez uwzględnienia masy podsypki keramzytowej.

Na płytach OSB przewidziano ułożenie suchej podsypki keramzytowej, na którą ułożona zostanie płyta pokrywająca Rigidur E30M o gr. 30mm. Poziomą płytą Rigidur E30M wyrównać z istniejącą wylewką. Przestrzeń między istniejącą wylewką


a projektowanym wypełnieniem wypełnić klejem łączącym płyty i naciąć w celu ukształtowania dylatacji. Szczegóły technologiczne wykonania posadzek w oparciu o system Rigidur 7.05.00 pozyskiwać z instrukcji producenta.

3. Uwagi końcowe

- Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami.
- Elementy systemu RIGIPS wykonywać w oparciu o instrukcje producenta dotyczące systemów 7.05.00.
- Odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.
- Używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających dopuszczenia i atesty pozwalające na ich wykorzystywanie w Polsce oraz stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną.
- Wilgotność użytego drewna nie może przekraczać 20%.


.....
Podpis Projektanta

wykończenie posadzki 2.0cm
plyta RIGIPS Rigidur E30M
podsypka keramzytowa RIGIPS lub węgla twarda
plyta OSB 2.5cm
wełna szklana 16cm
folia paroizolacyjna
plyta OSB 1.8cm
profile sufitu podwieszanego 4cm
plyta GK 2x 1,25cm


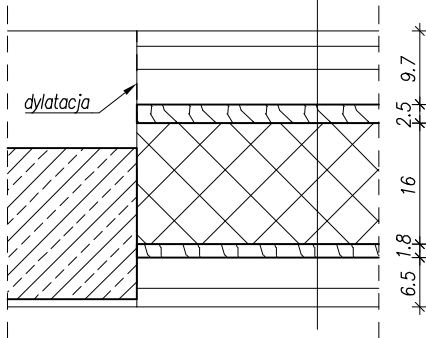


uwaga: podłogę wykonać jako pływającą.

B.a

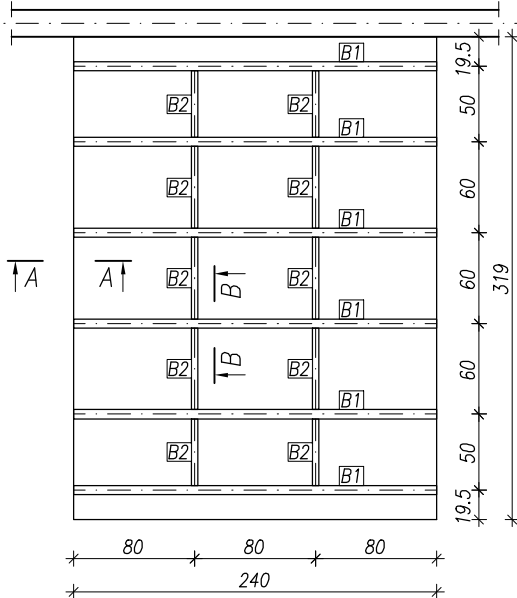

B.a

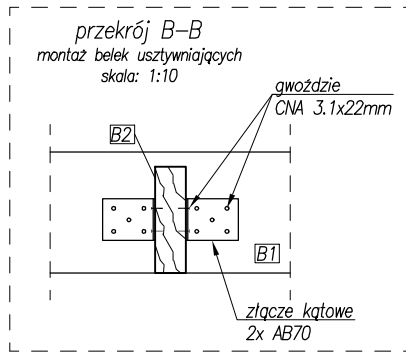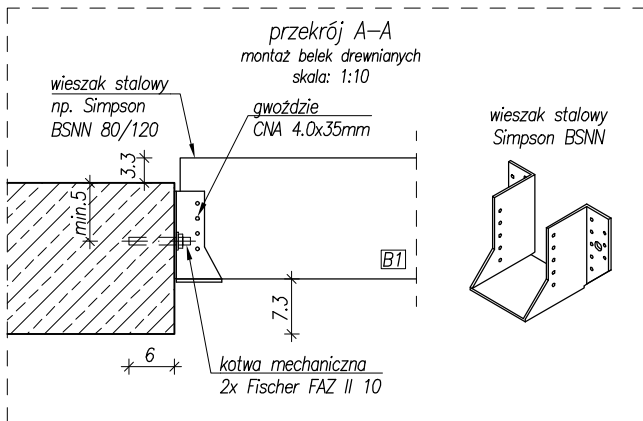

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Poz.	Nazwa	Przekrój	Długość	Dod. na docięcia	Długość łączna	Objętość 1 szt.	Ilość	Objętość łączna	Klasa drewna
		B x H [cm]							
B1	belka	8 x 16	240	10	2,50	0,032	6	0,192	C24
B2	belka	4 x 14	54	10	0,64	0,004	10	0,036	C24
RAZEM								0,228	

ELEMENTY DREWNIANE:

B1 belka 6x16cm
B2 belka 4x14cm

DREWNO C24

UWAGI:

- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
- Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć do NRO.

Inwestor	DZMT KROWODRZA SP. Z O. O., ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków			
Inwestycja	BUDOWA 28 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z 14 GARAŻAMI ZAMKNIĘTYMI, WBUDOWANYMI ORAZ 14 GARAŻY ZAMKNIĘTYCH, WOLNOSTOJĄCYCH, Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI, MURAMI OPOROWYMI, ZEWNĘTRZNYMI STANOWISKAMI POSTOJOWYMI, DOJŚCIEM I DOJAZDEM.			
Adres	Kraków 126102_9, obr. Krowodrza 0033, 773, 774, 775			
Zakres	BUDYNKI B			
Treść rysunku	NADZÓR AUTORSKI WYPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM			
Projektant	mgr inż. Łukasz Sekuła Upr. SWK/POOK/0027/12		Podpis	
Faza	Skala	Branża	Nr rysunku	Data
PW	1:50	KONSTR.	N-04.a	11.2024

a	zmiana materiału	25.07.2025	Ł. Sekuła
Rewizja	Opis	Data	Nazwisko