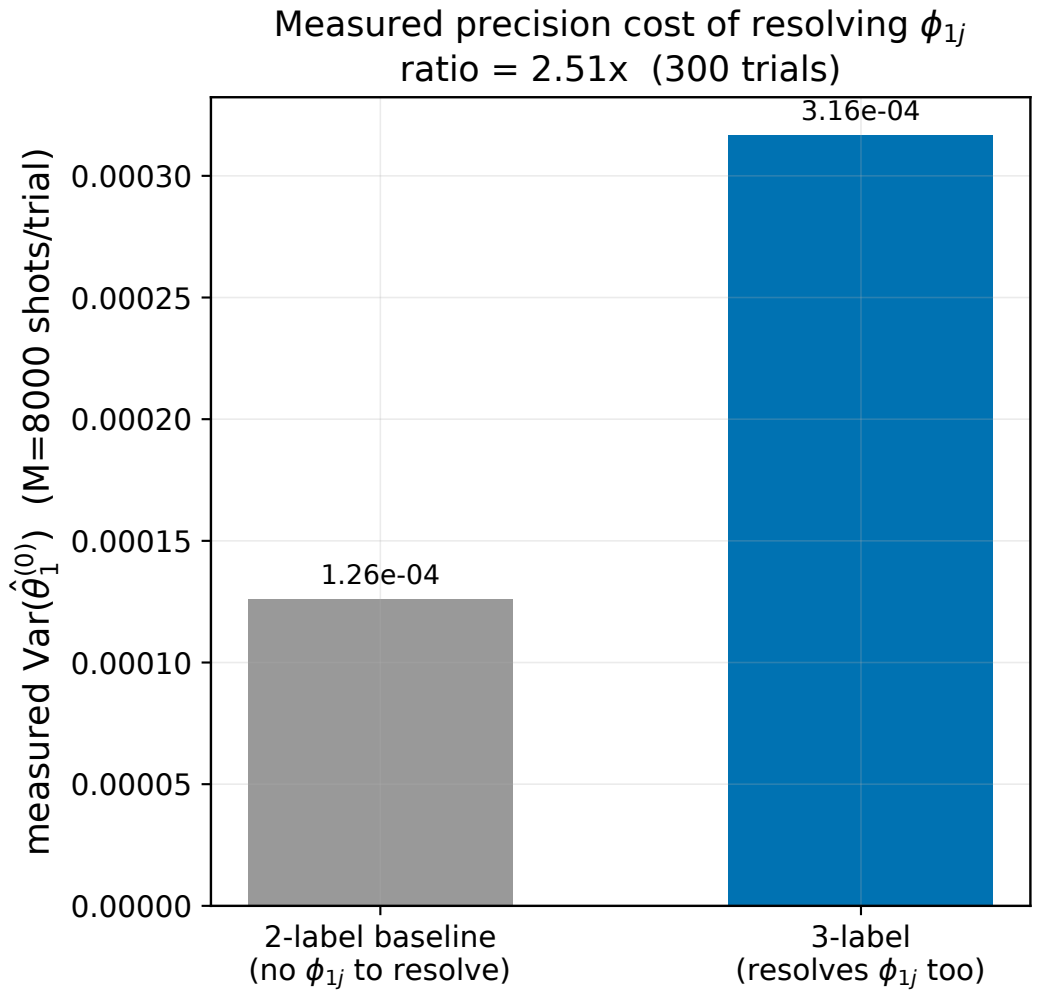
Measured precision cost of resolving ϕ_{1j}
ratio = 2.51x (300 trials)
measured Var($\hat{\theta}_1^{(0)}$) (M=8000 shots/trial)
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
1.26e-04
3.16e-04
2-label baseline
(no ϕ_{1j} to resolve)
3-label
(resolves ϕ_{1j} too)