

Лист 1 из 10

SW_1002


CM.
4137_14-003-SW-1001 B1B11
X 48100
Y 43800
Z+ 37329



CM.
4137_14-003-SW-1001 B1B11
X 48300
Y 43800
Z+ 37008

2
DN50X50
X 48300

3
Z+ 37329


ПОДКЛЮЧЕНИЕ
TK-205/14
50 mm PE
X 48600
— Y 41640
Z+ 35946

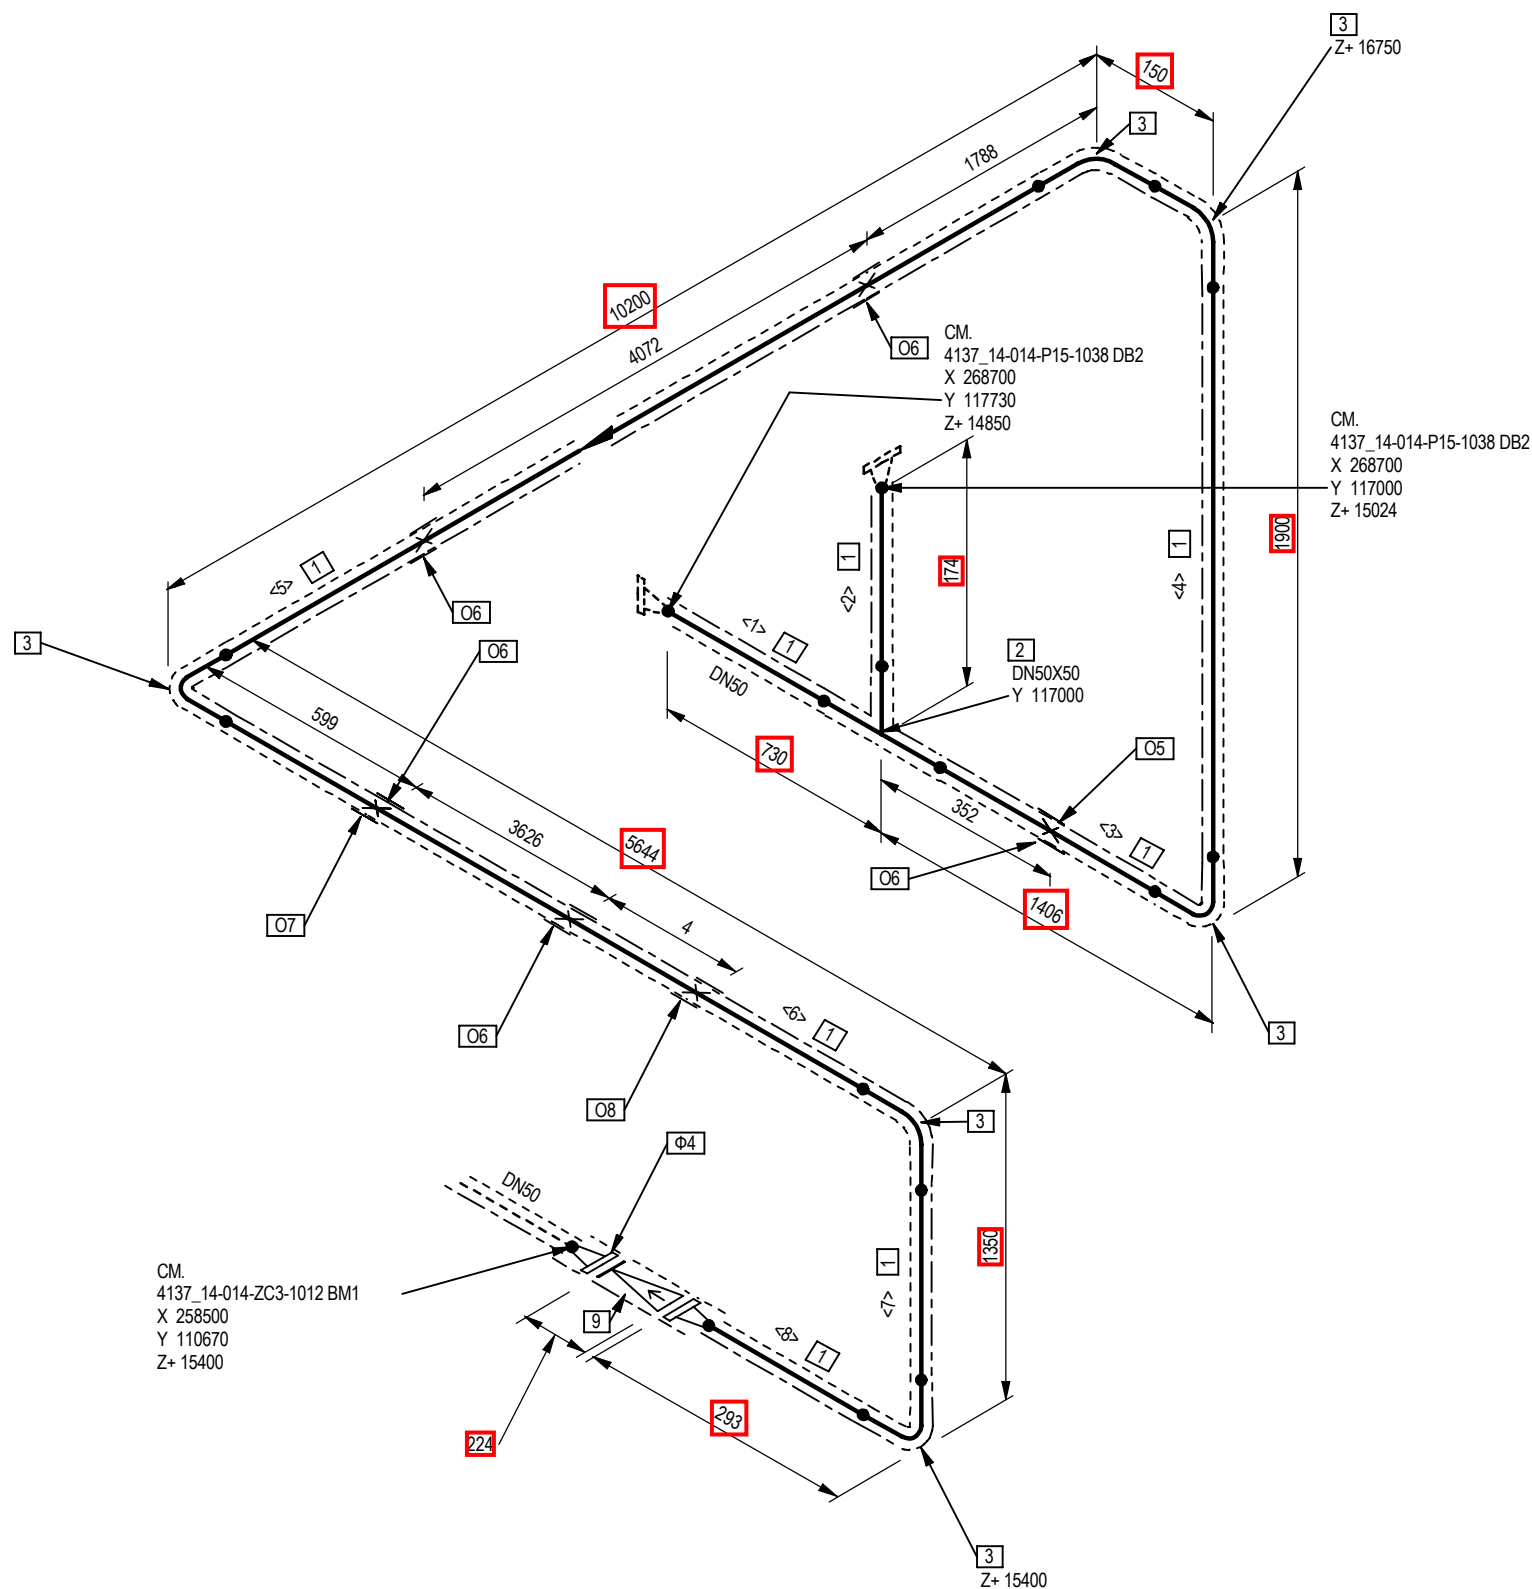

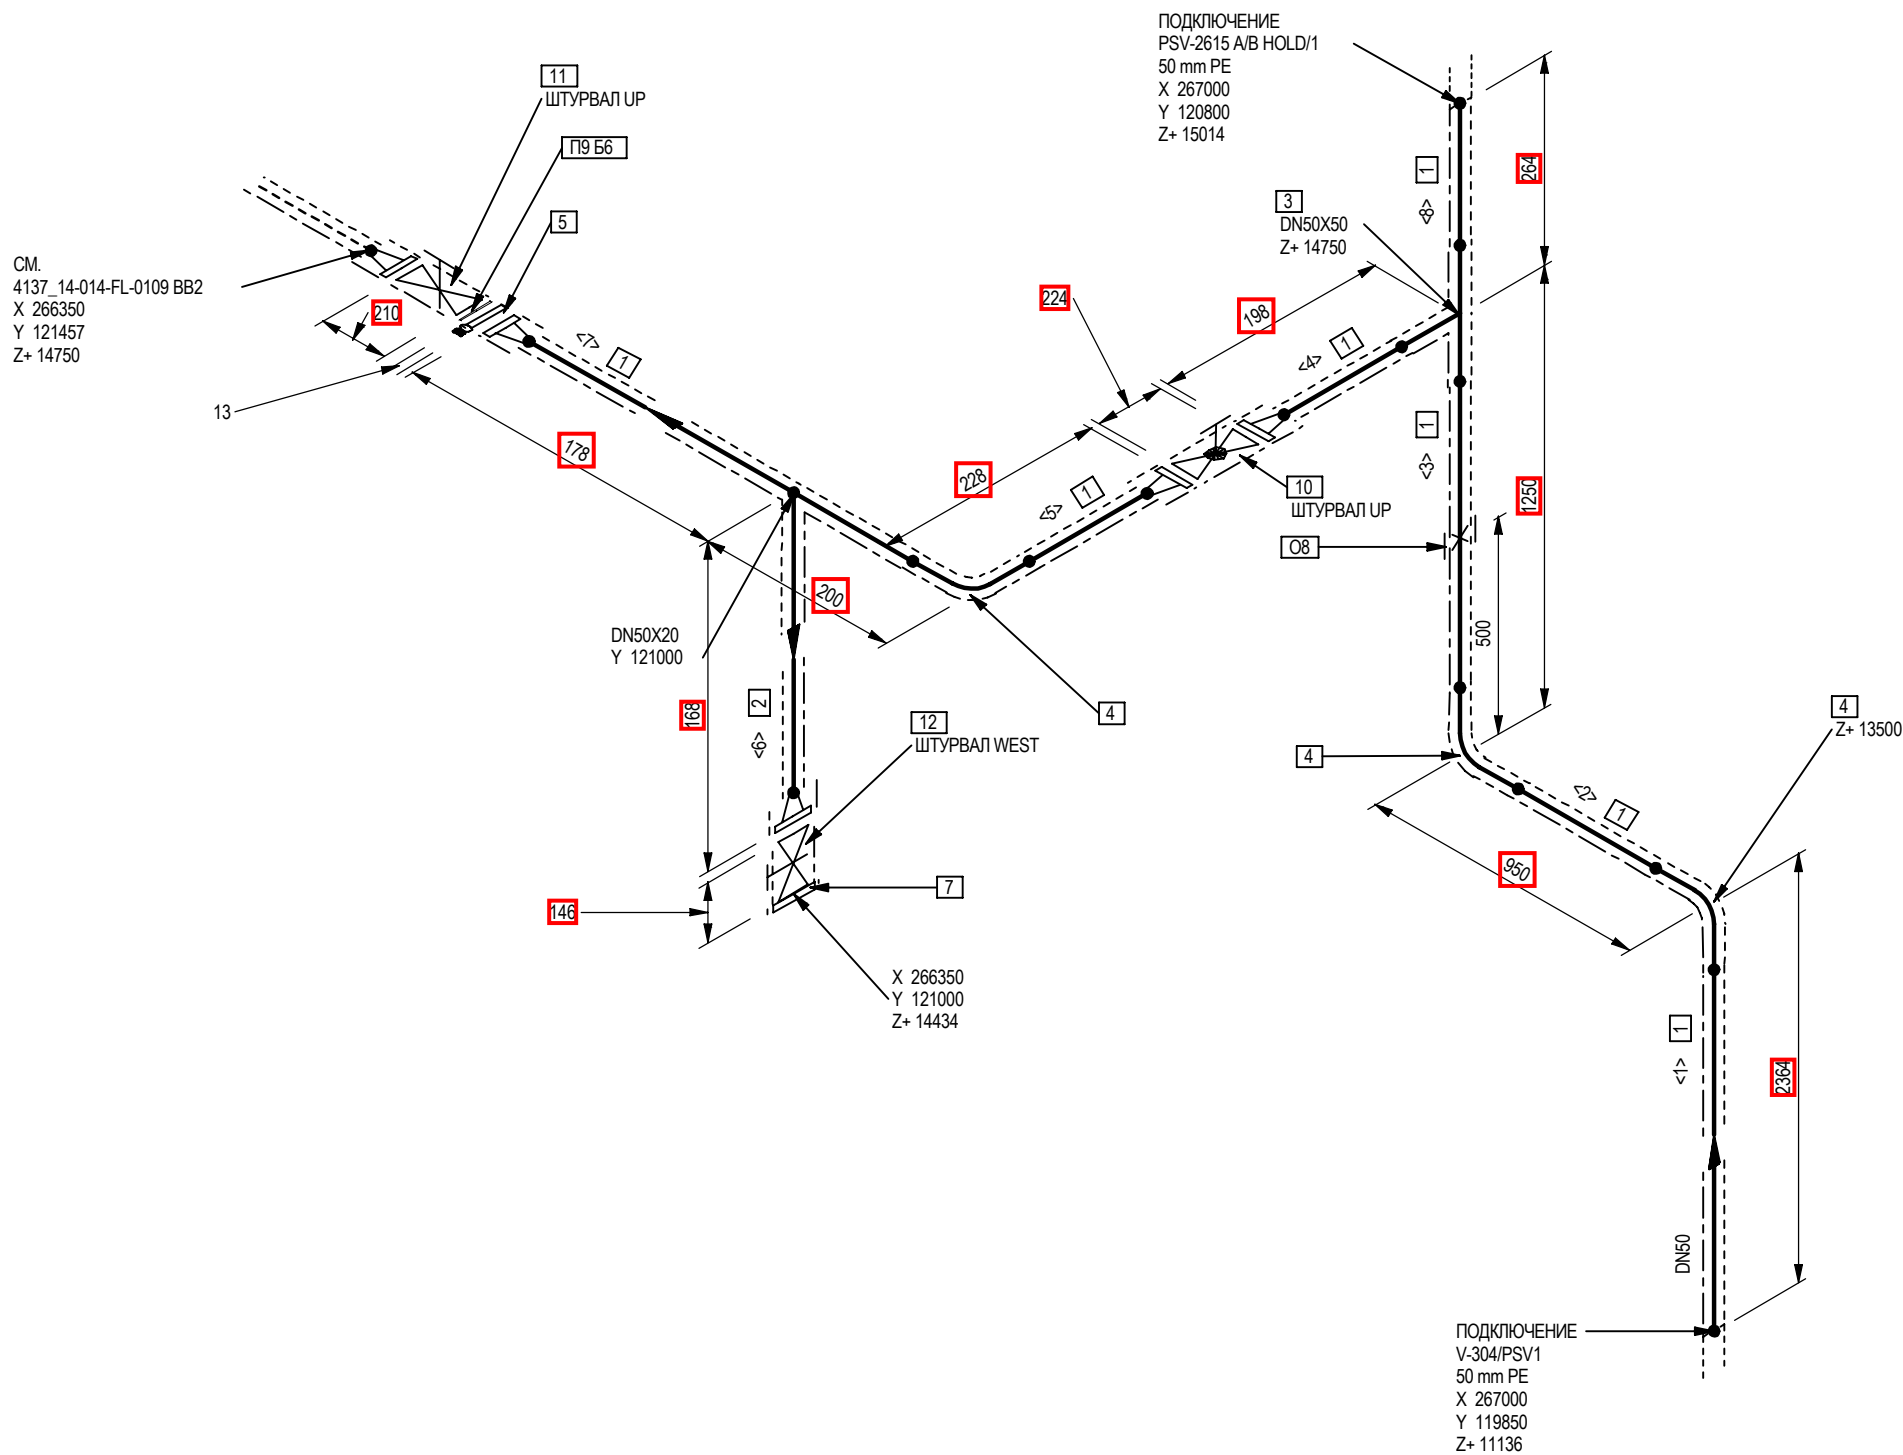

SW_1003

Страница исходного комплекта: 122

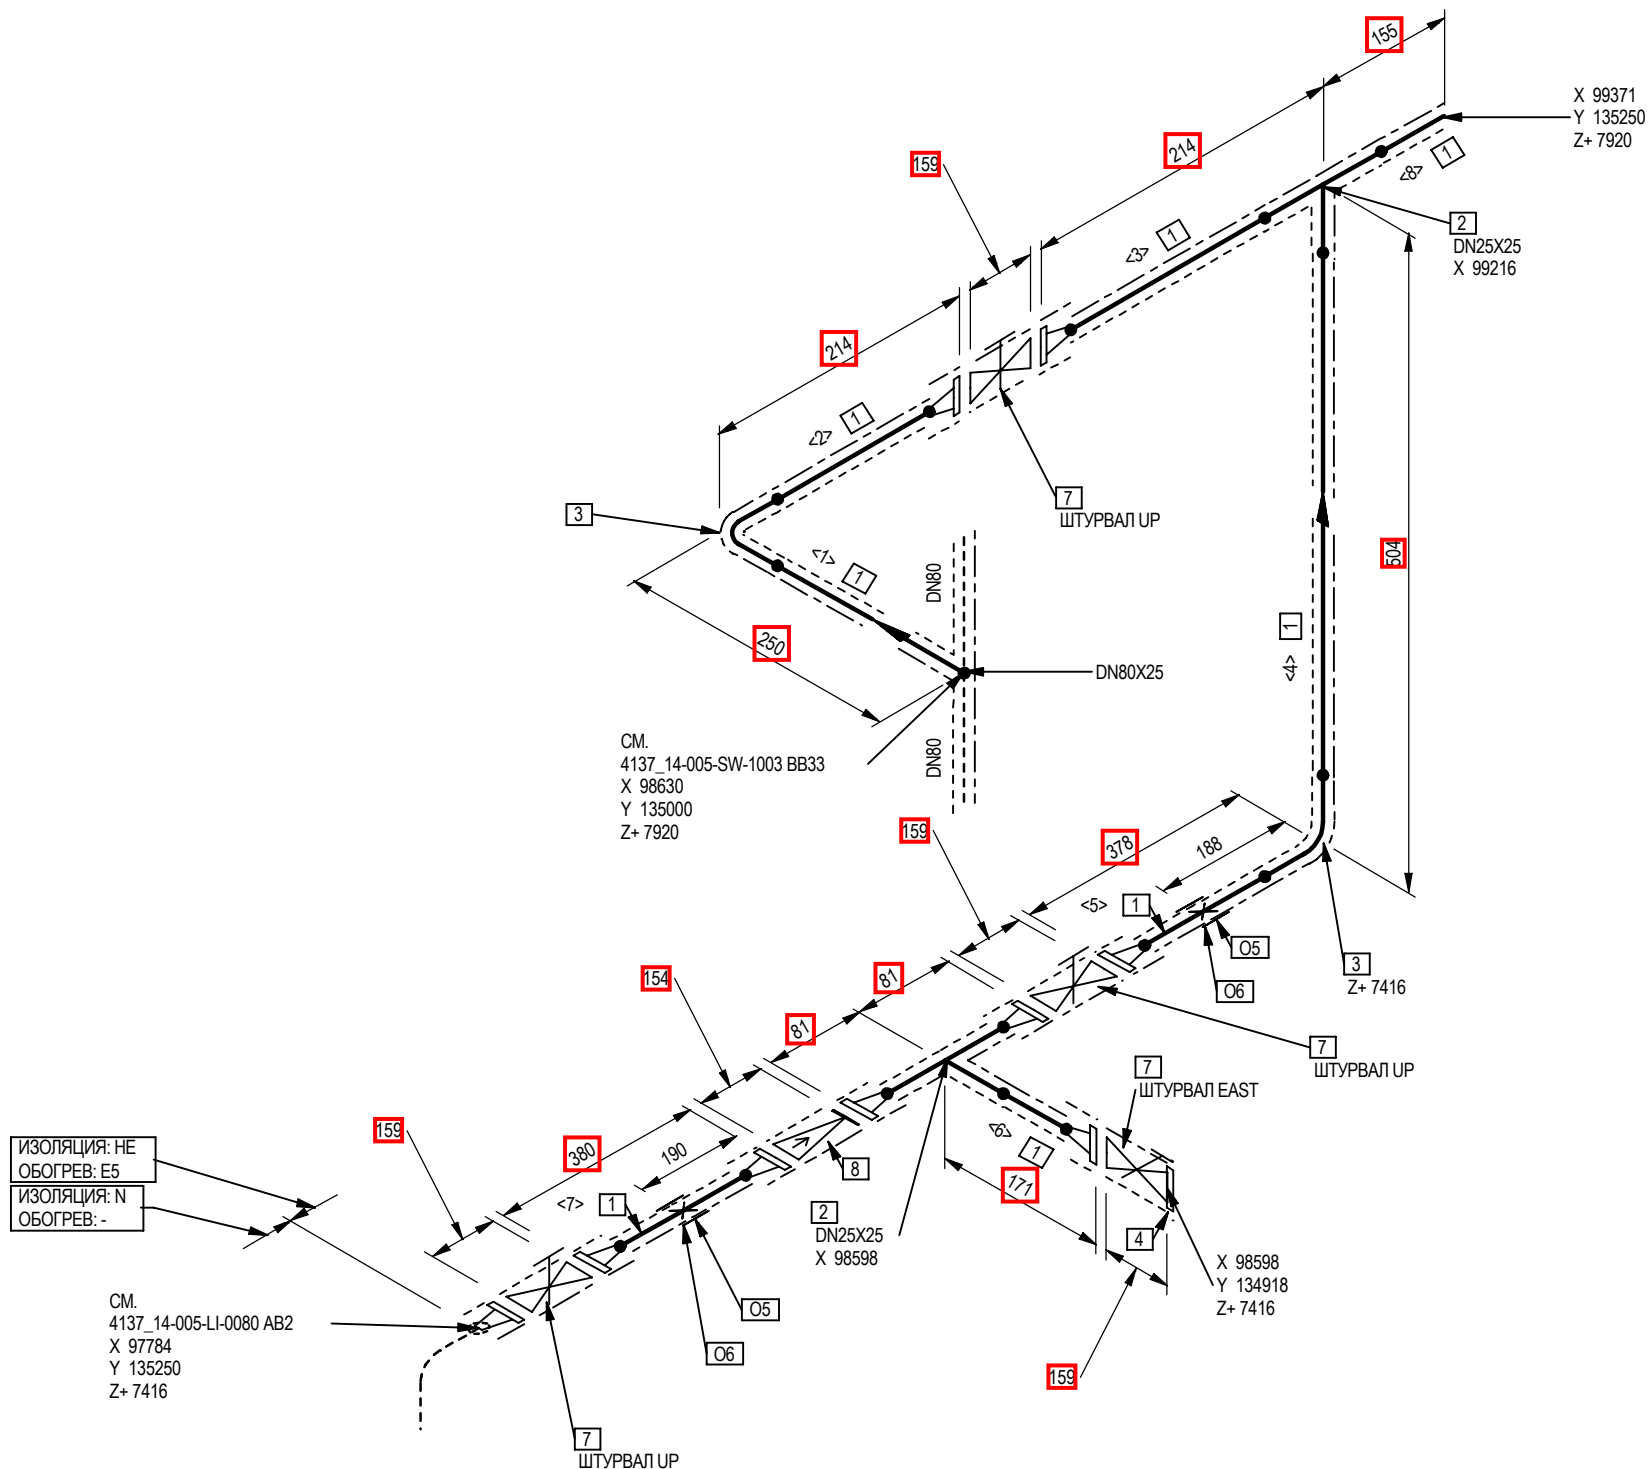

Лист 5 из 10

LC_1034

DN50X40

CM.
4137_14-002-LC-0333 BB7
X 29750
Y 89205
Z+ 54550

CM.
4137_14-002-LC-1029 BB7
X 29716
Y 85700
Z+ 54550

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Узел конденсатоотвода U102/2/N14
40 mm PE
X 29549
Y 83585
Z+ 55400

3505

1600

07

05

2

DN40X40
Y 85700

2400

2000

05

04

07

3

285

651

351

238

450

06


3

Z+ 54550

Лист 6 из 10

LC_1042


Страница исходного комплекта: 16

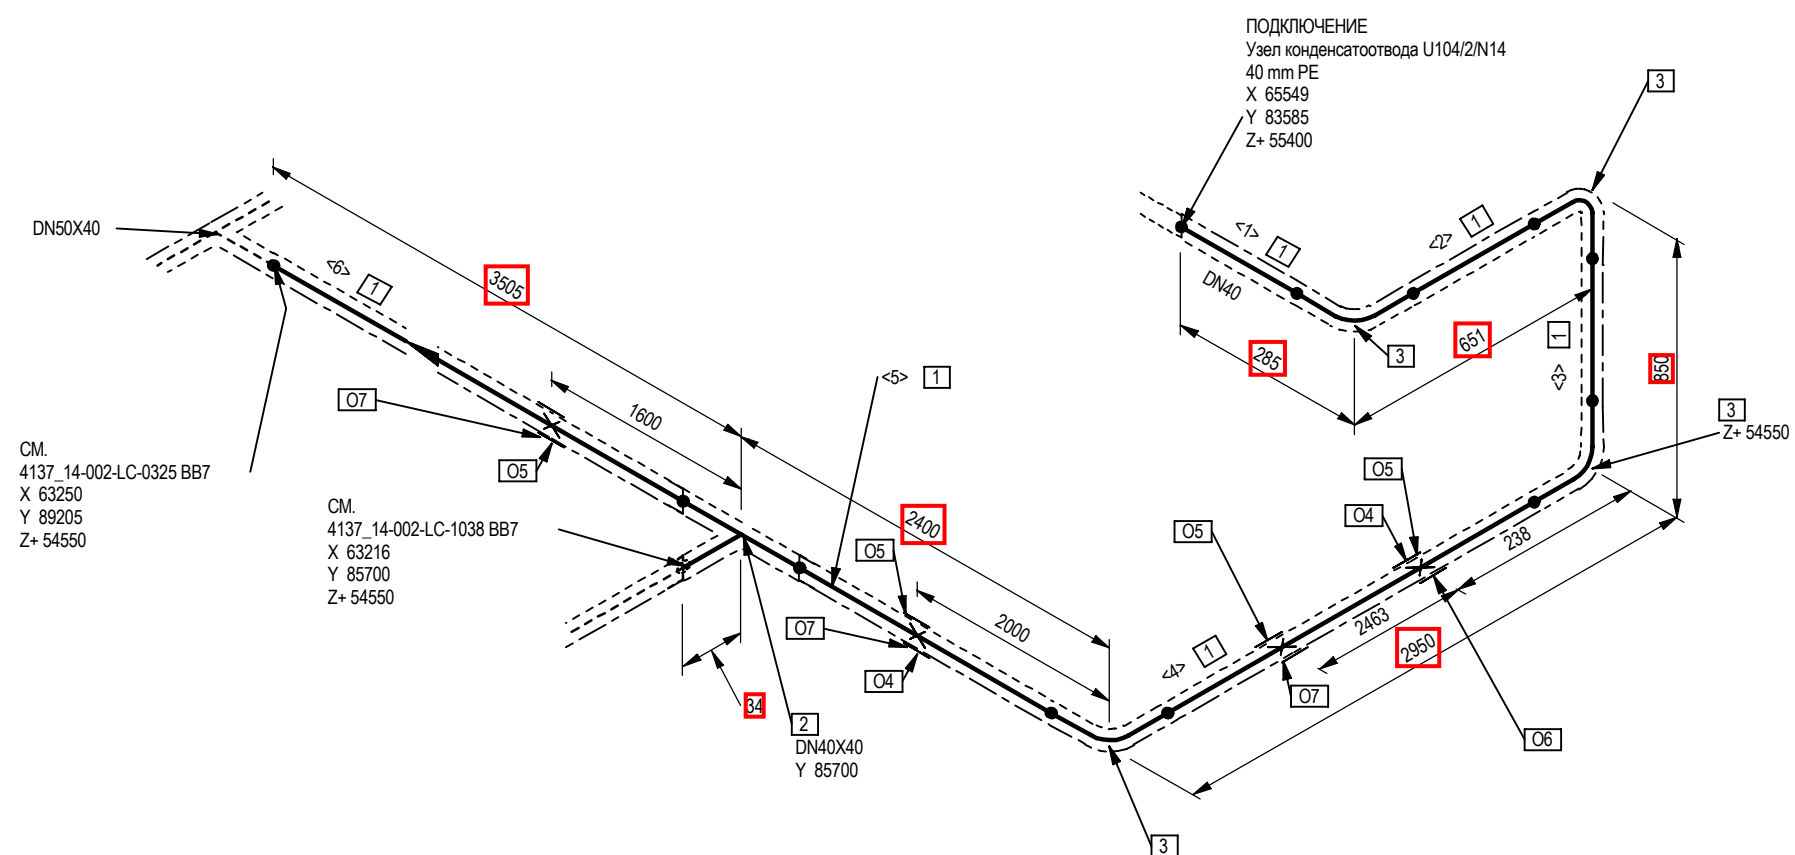

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

LC_1040

Страница исходного комплекта: 15

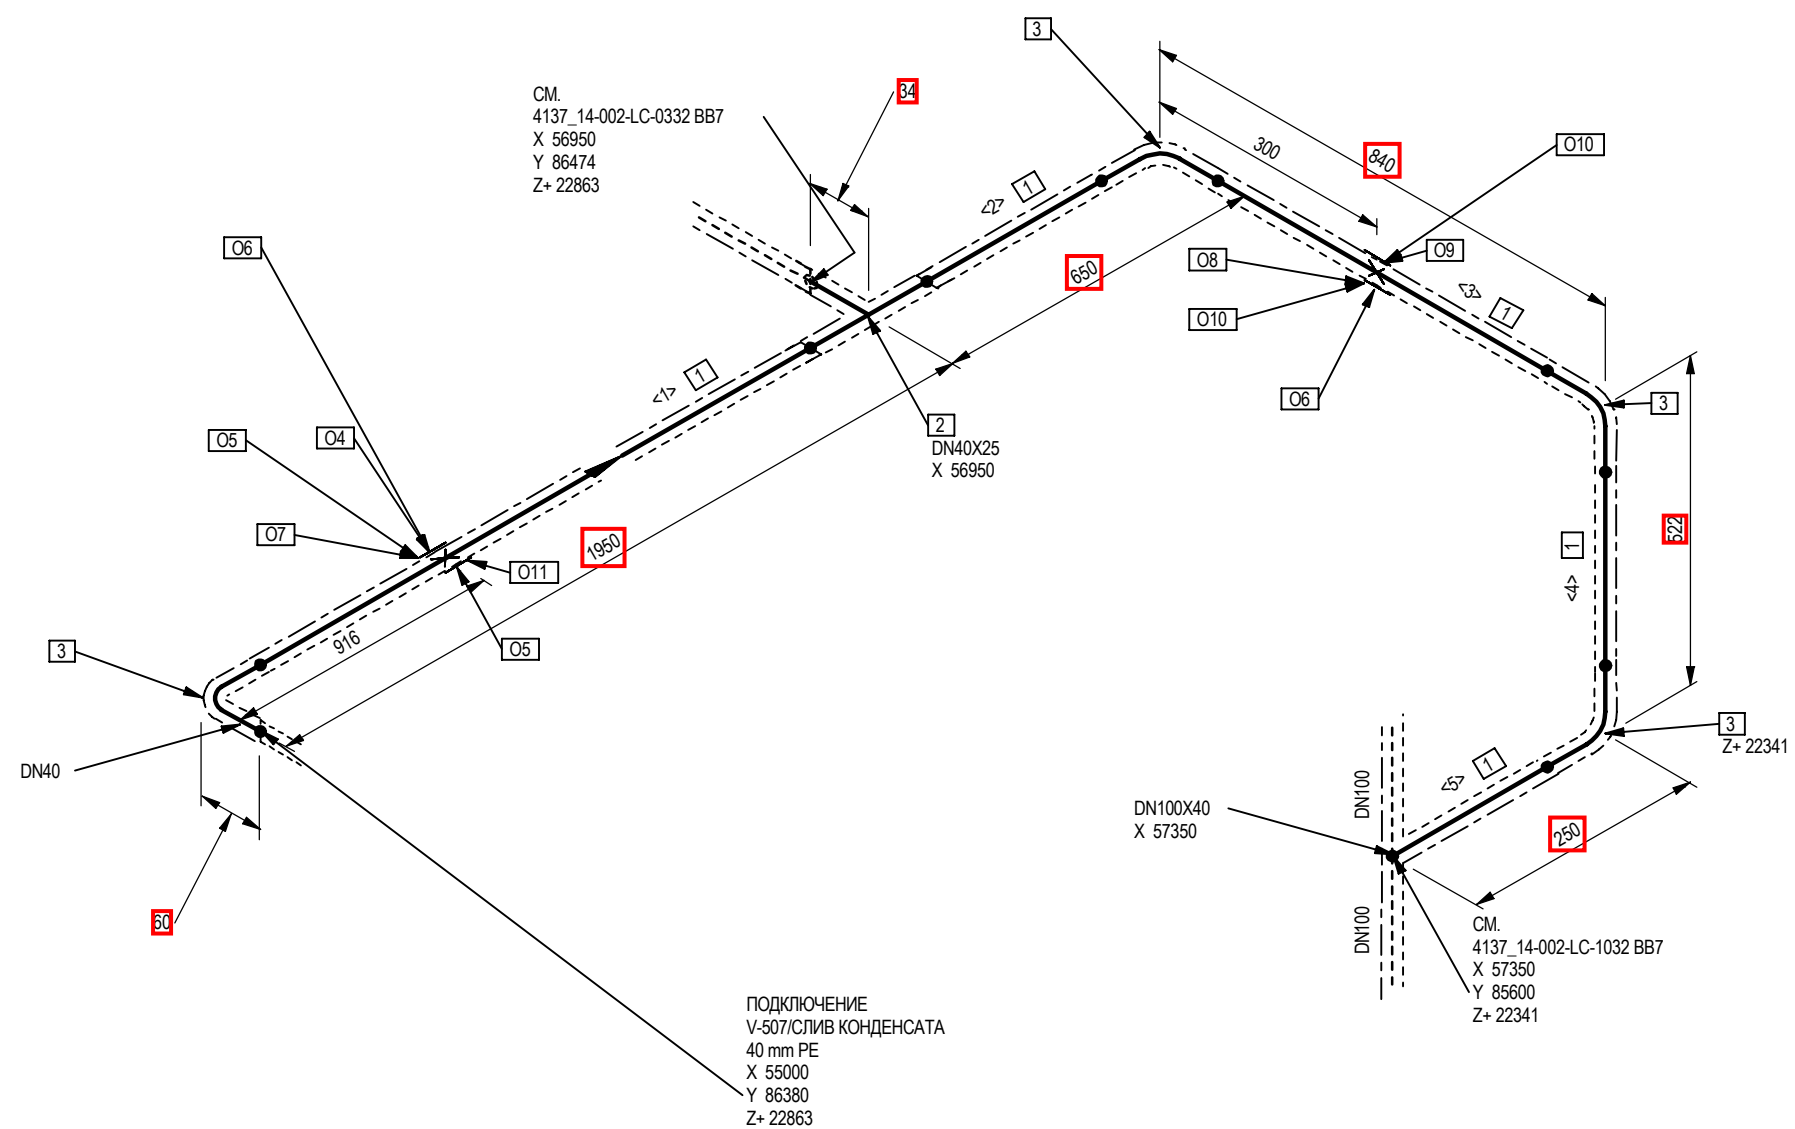






ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Лист 8 из 10

SW_1001

Страница исходного комплекта: 62

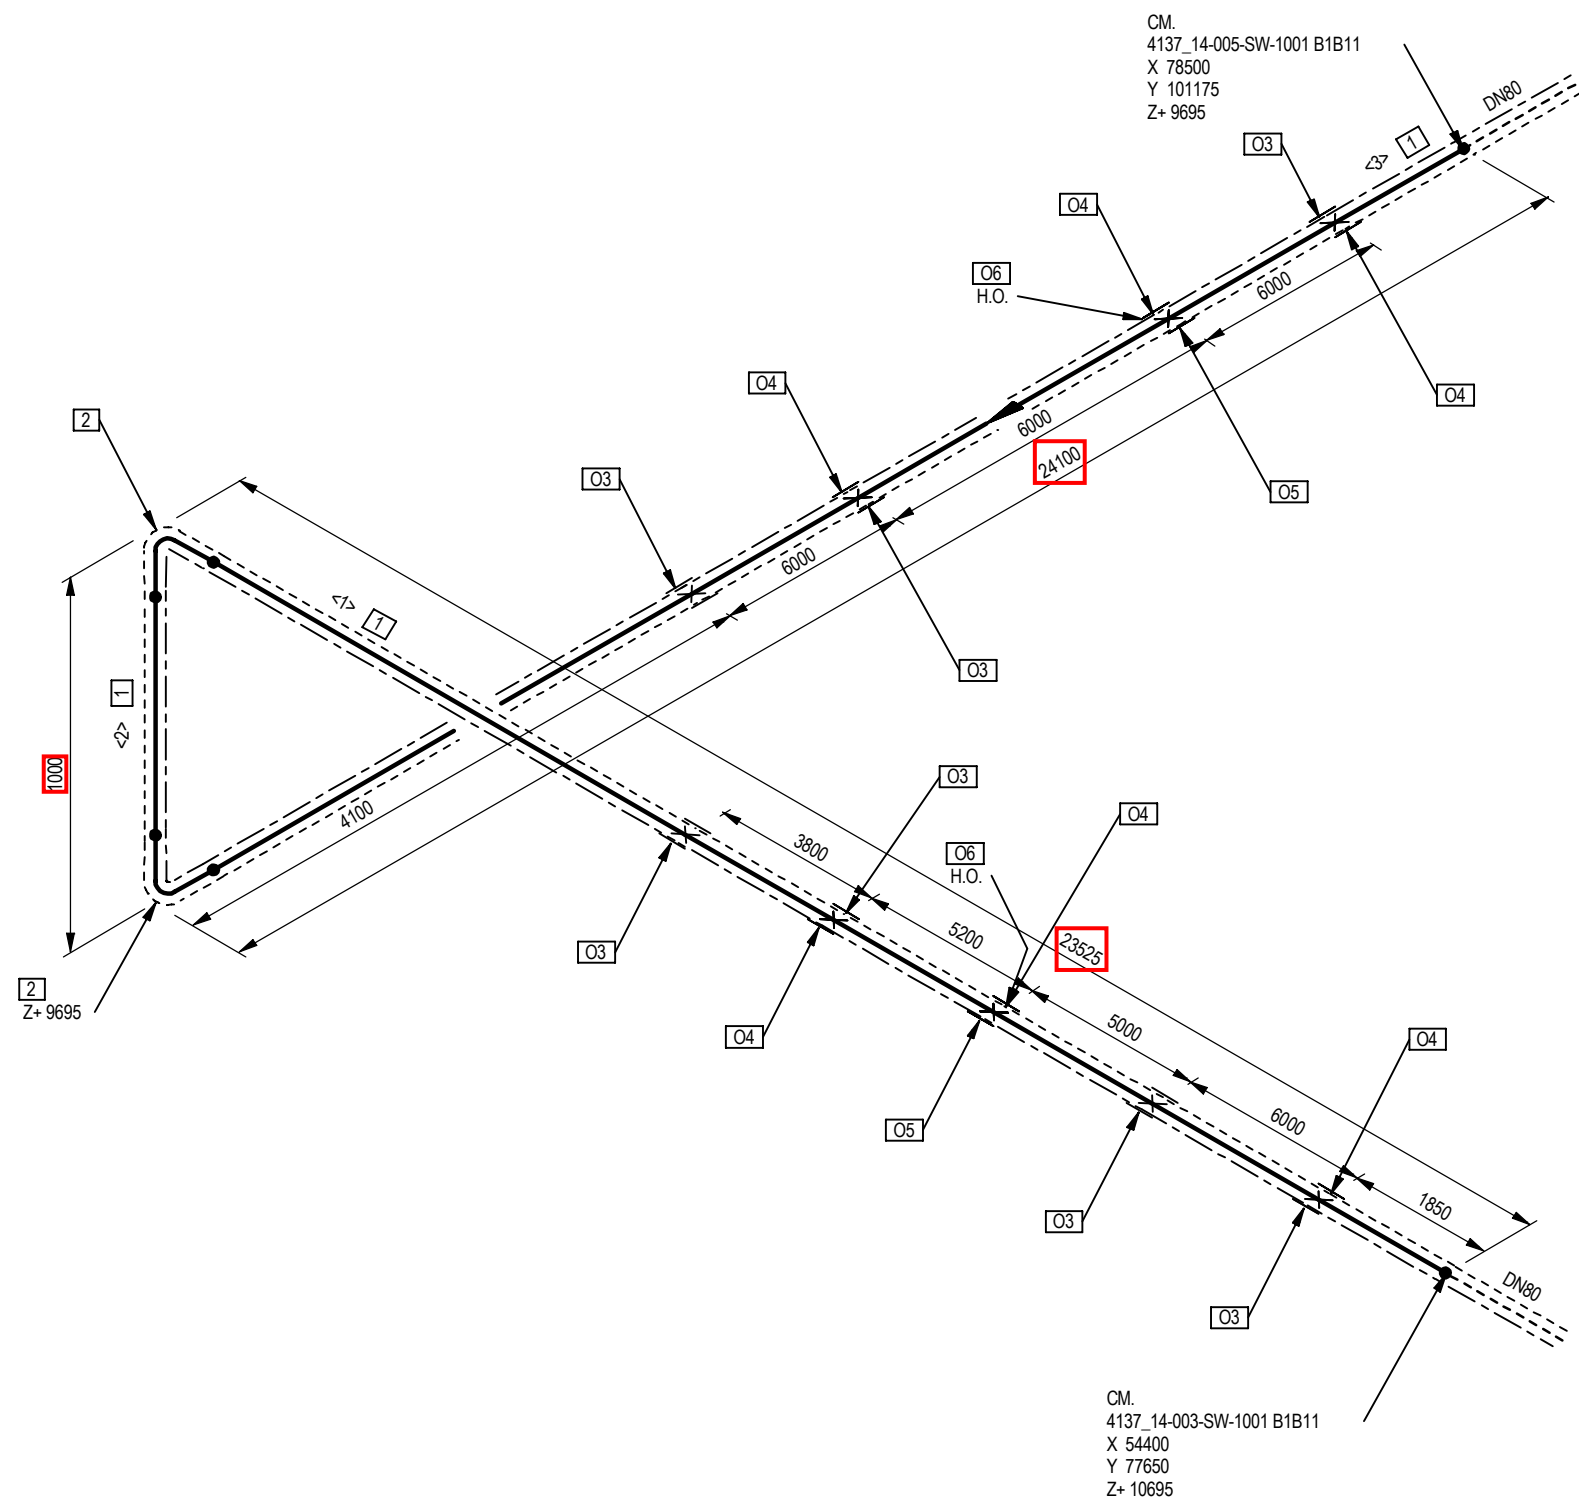

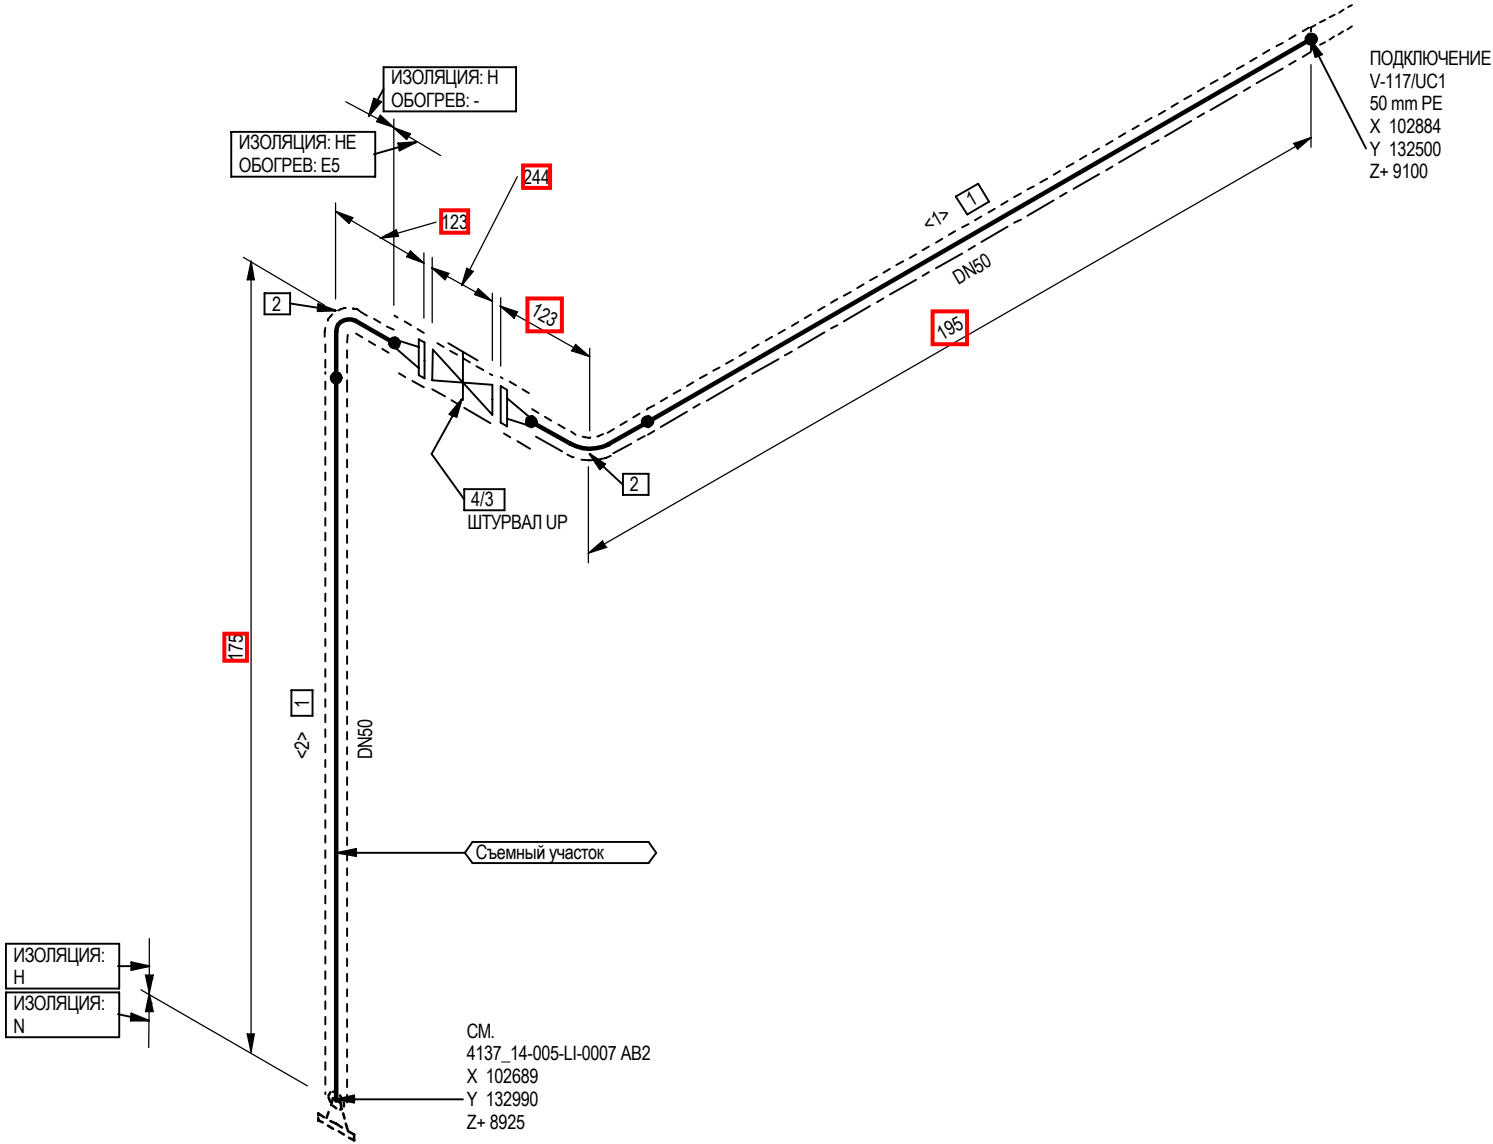



Лист 10 из 10

SW_1012

Страница исходного комплекта: 134

