1717-4353-6381-1393

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT26-081228K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : (주)쌍곰
   ○ 주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동)
3. 시험기간 : 2026년 09월 10일 ~ 2026년 11월 04일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : 내한 드라이픽스 II
6. 시험방법
   (1) KS L 1592:2024
   (2) KS L 1593:2020 준용

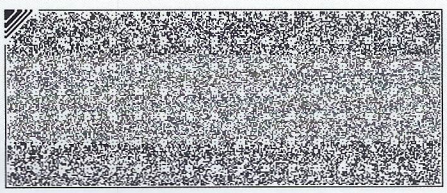
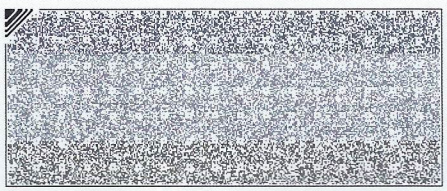
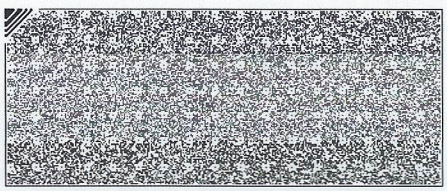
확인	작성자 성 명	노상균	기술책임자 성 명	이봉춘

비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2026년 11월 04일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8946

시험성적서

COPY 복사본

성적서번호 : CT26-081228K

7. 시험결과

1) 내한 드라이픽스II

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
위치교정도	min	(1)	30 이상	(20±2) ℃, (65±10) % R.H.	A
개방시간	min	(1)	40 이상		
전단접착강도(7일, A형 타일)	MPa	(1)	1.62		
전단접착강도(28일, A형 타일)	MPa	(1)	2.35		
전단접착강도(동결융해, A형 타일)	MPa	(1)	1.41		
길이변화율	%	(1)	0.09		
보수율	%	(1)	91		
접착강도(표준 28일)	N/㎟	(2)	1.62(GA)	(23±2) ℃, (50±10) % R.H.	

※ 배합비(질량비)
분말시료 : 액상시료 = 15.7 : 4.3

※ 접착강도는 6 ㎜ X 6 ㎜ 표준 빗을 사용하여 도포하였으며, 폴리싱 타일을 부착하였음

※ 시험장소
A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

KCL 복사본 COPY