


품질검사 성적서

발급 번호	IS-2026-075363-00		접수 일자	2026.03.19		
의뢰 번호	RQ-2026-038560		접수번호	AC-2026-038560		
시료명(생산국)	도자기질 타일용 접착제(세라픽스 PC-7000S) 타입II		(대한민국)		S1	
시료 채취 장소	현장내					
시료 채취 일자	2026.03.16		생산자	(주)쌍곰		
시료량	1	EA	규격	타입II	(가공상태: 해당없음)	
성과 이용 목적	품질시험 · 검사 대행			시료채취자	최창원	
공사명	위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구				참관자	노명철
	(주소 : 경기도 성남시 수정구 창곡동 514)					
발주자	한국토지주택공사 서울지역본부					
시공자	지에스건설(주)					
의뢰인	최창원 (지에스건설(주))					
국가중요시설 여부	해당없음					

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험 · 검사	시험 · 검사	시험 · 검사	책임기술인			시험 · 검사자	
	종목	방법	결과 (단위)	자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	접착강도 (S1)	KS L 1593	표준 : 1.2(A) (N/mm²) 건조·수중침지 : 0.3(A) (N/mm²) 열노화 : 0.7(A) (N/mm²) 저온경화 : 0.4(A) (N/mm²) 알칼리 수중 침지 : 0.7(A) (N/mm²)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고	* 끊어진 위치 A : 접착제							
2	내열성 (S1)	KS L 1593	S1 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								

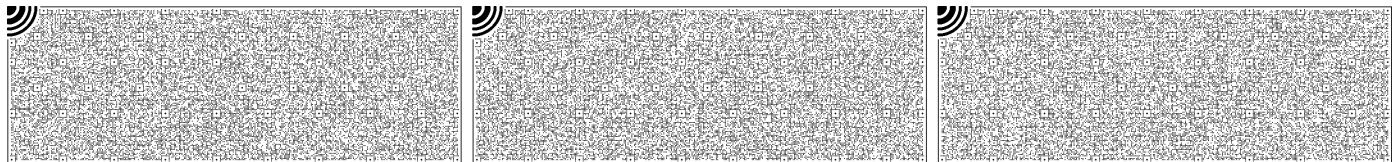

3	미끄럼 저항성 (S1)	KS L 1593	S1 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								
4	가사 시간, 부착가능 시간 (S1)	KS L 1593	부착가능시간 : 0.8 (N/mm²)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								

이 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2026 년 05 월 12 일

(재)한국건설산업품질연구원 (건설엔지니어링사업자) 대표 윤 학 수
((재)한국건설산업품질연
구원

전 화 번 호 031-322-0325

주 소 경기도 용인시 처인구 모현
읍 왕림로 68-3



비고

- 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오 · TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

