



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-085134K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)쌍곰
 - 주소 : 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2026년 01월 15일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 드라이픽스 I 난방용
6. 시험방법
 - (1) KS L 1592:2021
 - (2) KS L 1593:2020 준용

확인	작성자 성명	노상균	기술책임자 성명	이봉춘
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2026년 01월 15일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8955

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

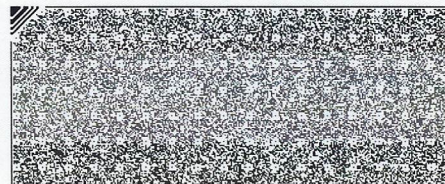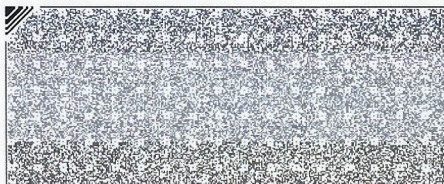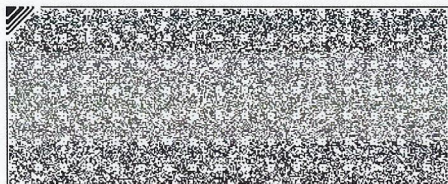

시험성적서

성적서번호 : CT25-085134K

7. 시험결과

1) 드라이픽스 I 난방용

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
위치교정도	min	(1)	20 이상	(23±2) °C, (50±5) % R.H.	A
개방시간	min	(1)	30 이상		
전단접착강도(7일, A형 타일)	MPa	(1)	2.59		
전단접착강도(28일, A형 타일)	MPa	(1)	2.76		
전단접착강도(동결융해, A형 타일)	MPa	(1)	2.27		
길이변화율	%	(1)	0.16		
보수율	%	(1)	89		
접착강도(표준 28일)	N/mm ²	(2)	1.98(GA)		
접착강도(열노화)	N/mm ²	(2)	2.16(GA)		

※ 배합비(질량비)

시료 : 물 = 100 : 24

※ 접착강도는 6 mm X 6 mm 표준 빗을 사용하여 도포하였으며, 폴리싱 타일을 부착하였음

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

