



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-085139K
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)쌍곰
  - 주소 : 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2026년 01월 15일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 드라이픽스 II
6. 시험방법
  - (1) KS L 1592:2021
  - (2) KS L 1593:2020 준용

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 작성<br>자<br>명 | 노상균 | 기술책임<br>자<br>명 | 이봉춘 |
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서<br>전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |              |     |                |     |

2026년 01월 15일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8955

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

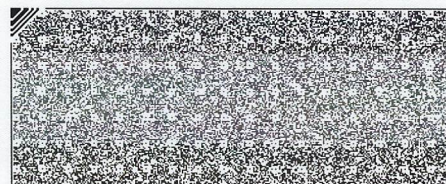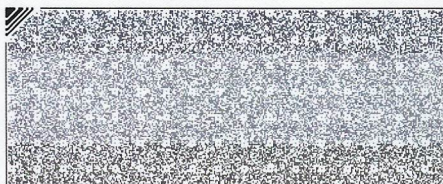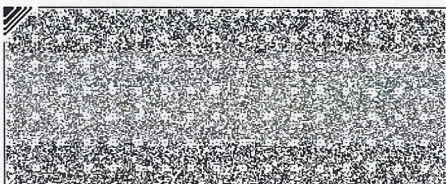



# 시험성적서

성적서번호 : CT25-085139K

## 7. 시험결과

### 1) 드라이픽스 II

| 시험항목                | 단위                | 시험방법 | 시험결과     | 비고                       | 시험장소 |
|---------------------|-------------------|------|----------|--------------------------|------|
| 위치교정도               | min               | (1)  | 30 이상    | (23±2) °C, (50±5) % R.H. | A    |
| 개방시간                | min               | (1)  | 40 이상    |                          |      |
| 전단접착강도(7일, A형 타일)   | MPa               | (1)  | 1.91     |                          |      |
| 전단접착강도(28일, A형 타일)  | MPa               | (1)  | 2.70     |                          |      |
| 전단접착강도(동결융해, A형 타일) | MPa               | (1)  | 1.70     |                          |      |
| 길이변화율               | %                 | (1)  | 0.09     |                          |      |
| 보수율                 | %                 | (1)  | 91       |                          |      |
| 접착강도(표준 28일)        | N/mm <sup>2</sup> | (2)  | 2.04(GA) |                          |      |

※ 배합비(질량비)

분말 시료 : 액상 시료 = 15.3 : 4.7

※ 접착강도는 6 mm X 6 mm 표준 빗을 사용하여 도포하였으며, 폴리싱 타일을 부착하였음

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

