




품질시험 성적서

발급 번호	IS-2025-018566-00		접수 일자	2024.12.06	
시료명(생산국)	타일 접착제 (세라픽스 / PC-7000S, TYPE II)		(	대한민국	)
시료 채취 장소	부천원종 B2BL 아파트 건설공사 1공구 현장 내		S1		
시료 채취 일자	2024.11.28		생산자	(주) 쌍곰	
성과 이용 목적	품질시험 · 검사 대행		시료채취자	박헌규	
공사명	부천원종 B2BL 아파트 건설공사 1공구 (주소 : 경기도 부천시 원종 동 75-1)		참관자	김성호	
발주자	한국토지주택공사 인천지역본부				
시공자	에스지씨이앤씨 주식회사				
의뢰인	박헌규 (에스지씨이앤씨 주식회사)				
국가중요시설 여부	해당없음				

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험 · 검사 종목	시험 · 검사 방법	시험 · 검사 결과 (단위)	책임기술인			시험 · 검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	접착강도 (S1)	KS L 1593	접착강도 [표준] : 0.6 (N/mm ²) 접착강도 [건조 · 수중] : 0.5 (N/mm ²) 접착강도 [열 노화] : 0.7 (N/mm ²) 접착강도 [저온 경화] : 0.5 (N/mm ²) 접착강도 [알칼리 수중] : 0.5 (N/mm ²)	건축품질시험기술사 [191170104671]	이동곤	이동곤	서지후	서지후
비고								
2	내열성 (S1)	KS L 1593	내열성 : 이상없음 (N/A)	건축품질시험기술사 [191170104671]	이동곤	이동곤	서지후	서지후
비고								

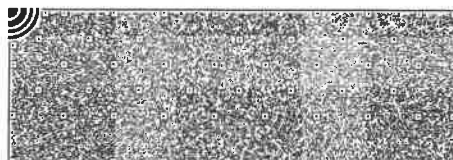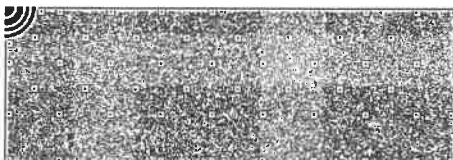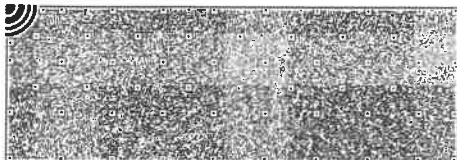

3	미끄럼 저항성 (S1) KS L 1593	미끄럼 저항성 : 이상없음 (N/A)	건축품질시험기술사 [191170104671]	이동곤	이동곤	서지후	서지후
비고							
4	가사 시간, 부착가능 시 (S1) KS L 1593	부착가능 시간 : 0.6 (N/mm ²)	건축품질시험기술사 [191170104671]	이동곤	이동곤	서지후	서지후
비고	가사시간 시험항목 제외						
5	혼합 종결 확인 용이성 (S1) KS L 1593	- : - (-)	건축품질시험기술사 [191170104671]	이동곤	이동곤	서지후	서지후
비고	혼합 종결 확인 용이성 시험항목 제외						


이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2025 년 02 월 07 일

건설공인시험연구원 주식회사 (건설엔지니어링사업자) 대표 김 용 인 , 공 일 철
(건설공인시험연구원)

전 화 번 호 031-667-6555

주 소 경기도 평택시 서탄면 수월
암3길 69-9,1층



비고

- 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/m'(재활용품)]

