




품질시험 성적서

발급 번호	IS-2025-140881-00		접수 일자	2025.07.09	
시료명(생산국)	도자기질 타일용 접착제 (수성세라에폭시 타입 I)		(대한민국)	S1	
시료 채취 장소	현장내				
시료 채취 일자	2025.07.02		생산자	(주)쌍곰	
성과 이용 목적	품질시험 · 검사 대행		시료채취자	최창원	
공사명	위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구 (주소 : 경기도 성남시 수정구 창곡동 514)		참관자	노명철	
발주자	한국토지주택공사 서울지역본부				
시공자	지에스건설(주)				
의뢰인	최창원 (지에스건설(주))				
국가중요시설 여부	해당없음				

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험 · 검사	시험 · 검사	시험 · 검사	책임기술인			시험 · 검사자	
	종목	방법	결과 (단위)	자격종목 및	성명	서명	성명	서명
				자격증 번호				
1	겉모양 (S1)	KS L 1593	겉모양 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								
2	혼합 종결 확인 용이성 (S1)	KS L 1593	혼련 종결 확인 용이성 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고	배합비 =[주재: 경화제 =1:1]							
3	접착강도 (S1)	KS L 1593	표준 : 2.5(GA) (N/mm ²) 온수 : 1.4(A) (N/mm ²) 열노화 : 2.6(GA) (N/mm ²) 저온경화 : 3.3(GA) (N/mm ²) 알칼리수중 : 1.8(A) (N/mm ²)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고	* 끊어진 위치 GA : 바탕재와 접착제의 경계면 A : 접착제							

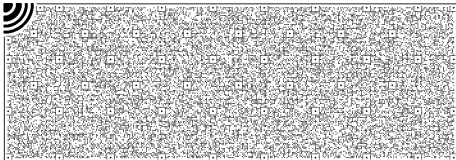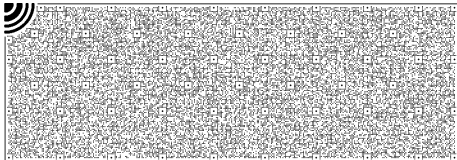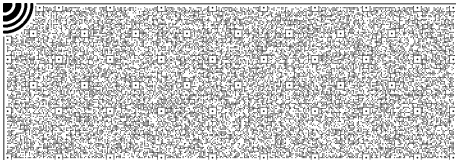

4	내열성 (S1)	KS L 1593	내열성 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								
5	미끄럼 저항성 (S1)	KS L 1593	미끄럼 저항성 : 이상없음 (-)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								
6	가사 시간, 부착가능 시간 (S1)	KS L 1593	가사시간 : 30 (min) 부착가능시간 : 2.3 (N/mm ²)	토목품질시험기술사 [06179020020R]	신유길	신 유 길	전종찬	전종찬
비고								

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2025 년 08 월 20 일

(재)한국건설산업품질연구원 (건설엔지니어링사업자) 대표 윤 학 수

((재)한국건설산업품질연구
원)

전 화 번 호 031-322-0325

주 소 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 68-3



비고

- 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

