


Field

JB-9

CP-2

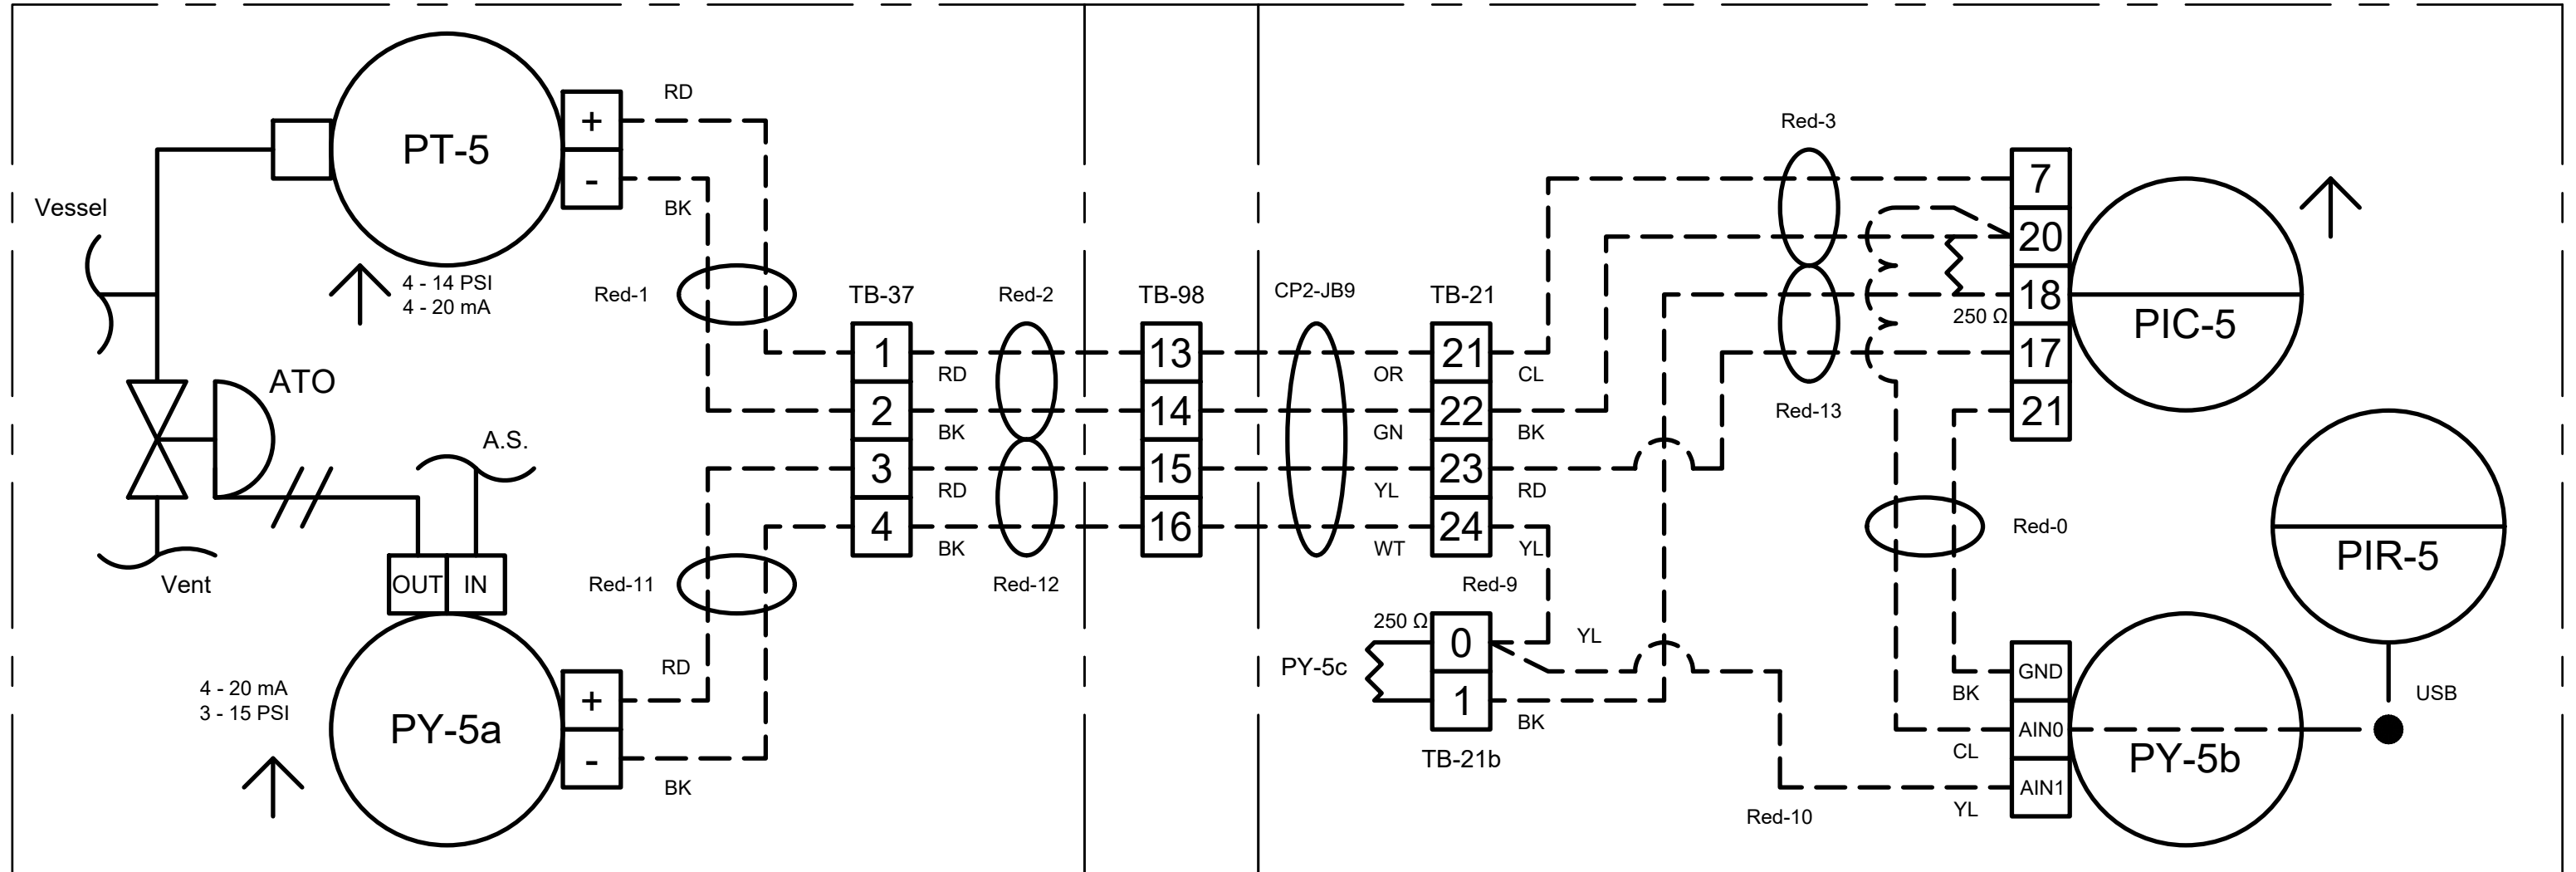

| TAG | Description | Manufacture/Model | Input | Output | Note |
|-------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|--|
| PT-5 | Pressure Transmitter | Rosemount 1151 | 4 - 14 PSI | 4 - 20 mA | |
| PIC-5 | Controller | Siemens 353 | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | Direct Acting |
| PY-5a | I/P Transducer | Fisher 846 | 4 - 20 mA | 3 - 15 PSI | |
| PY-5b | DAQ | Labjack T7 | 1 - 5 V | USB | AIN0: scaled for 4 - 14, AIN1: scaled for 0 - 10 |
| PY-5c | Resistor | | 4 - 20 mA | 1 - 5 V | 250 Ω precision resistor |
| PIR-5 | Laptop | | USB | N/A | |
| PV-5 | Pressure Valve | Badger Meter RCV 78S (C trim) | 3 - 15 PSI | 0 - 100 % | ATO |