上海市轨道交通 15 号线初勘工程（3 标段）

（虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含））

岩土工程勘察报告（初勘）

项目编号：SH2014514A-K14030

上海市城市建设设计研究总院

二零一四年七月

上海市轨道交通 15 号线初勘工程（3 标段）

（虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含））

岩土工程勘察报告（初勘）

项目编号：SH2014514A-K14030

法 人 代 表　　储伟平

总 院 院 长　　刘伟杰

总 工 程 师　　周　良

勘察院院长　　沈日庚

项目负责人　　陈洪胜　　尹利琪

工程勘察综合类证书编号 090110-kj

上海市城市建设设计研究总院

二零一四年七月

上海市轨道交通 15 号线初勘工程（3 标段）

（虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含））

岩土工程勘察报告（初勘）

项目编号：SH2014514A-K14030

审　定　人：蒋益平

审　核　人：李　民

校　核　人：施广焕

项目负责人：陈洪胜　　尹利琪

上海市城市建设设计研究总院

二零一四年七月

目 录

1 前言 1

1.1 工程概况 1

1.2 勘察方案编制依据、勘察目的及工作方法 2

1.2.1 编制依据 2

1.2.2 勘察工作执行的主要标准 2

1.2.3 勘察目的 3

1.2.4 勘察工作量 3

1.2.5 勘察工作方法 4

1.3 完成的工作量 5

1.4 采用的坐标系统、高程系统、勘探孔定位及高程引测依据 8

2 场地工程地质条件 8

2.1 场地周边环境及地形地貌 8

2.2 气象、水文 11

2.3 区域构造 11

2.4 地基土的构成与特征 11

2.5 地基土物理力学性质 12

2.5.1 地基土物理力学指标统计表 12

2.5.2 静力触探试验成果 12

2.5.3 标贯试验 12

2.5.4 地基承载力 12

2.5.5 围岩分级、岩土施工工程分级 13

2.6 水文地质条件 13

2.6.1 地表水 13

2.6.2 地下水类型和水位 13

2.6.3 水和土腐蚀性 14

2.6.4 地下水参数 15

2.7 场地地震效应 15

2.7.1 场地地震设计基本条件 15

2.7.2 液化判别 15

2.7.3 抗震地段划分和软土震陷 16

2.8 不良地质条件及特殊岩土 16

2.8.1 明、暗浜 16

2.8.2 地下管线及地下障碍物 16

2.8.3 浅层沼气 16

2.8.4 地面沉降 17

2.8.5 填土 17

2.8.6 软土 17

2.8.7 （微）承压含水层 17

2.8.8 液化土 17

2.9 地基土的均匀性 17

2.10 场地稳定性和适宜性 17

3 地基土的分析与评价 18

3.1 基坑工程 18

3.1.1 基坑周围环境 18

3.1.2 围护结构方案选择 20

3.1.3 变形控制 20

3.1.4 承压水突涌 21

3.1.5 基坑降水 21

3.1.6 坑底回弹 22

3.1.7 结构物抗浮 22

3.1.8 围护结构施工质量控制 22

3.1.9 深基坑影响范围土层围护设计、施工所需参数 22

3.2 桩基工程 23

3.2.1 桩基持力层的选择 23

3.2.2 桩型的选择、成桩可行性和桩基施工对周边环境的影响 24
3.2.3 桩基承载力设计参数 25
3.2.4 单桩竖向承载力初步估算 26
3.2.5 桩基沉降估算参数 26
3.3 盾构工程 26
3.3.1 穿越不同性质的土层 26
3.3.2 江中防冒顶 27
3.3.3 沼气的预防和处理 27
3.3.4 盾构施工对周边环境的影响 27
3.4 旁通道工程 27
3.5 天然地基 28
3.6 风险源提示 28
4 结论与建议 28
4.1 结论 28
4.2 建议 29
4.3 详勘阶段勘察重点 31

附表

序号	图　　名	附表号	张数
1	地层特性表	1	1
2	土的物理力学性质参数表	2-1～2-4	4
3	静力触探分层参数表	3-1～3-3	3

附图表

序号	图　表　名	图　号	张数
0	图例	0	1
1	勘探点平面布置图	1-1～1-21	21
2	工程地质剖面图	2-1～2-42	42
3	钻孔柱状图	3-1～3-62	62
4	静力触探测试成果图表	4-1～4-60	60
5	土工试验成果表	5-1-1～5-51-2	102
6	固结试验成果表	6-1～6-25	25
7	土层压缩曲线图表	7-1～7-3	3
8	回弹试验成果图表	8-1～8-5	5
9	三轴试验成果图（CU’）	9-1～9-3	3
10	三轴试验成果图（UU’）	10-1～10-4	4
11	水腐蚀性判定报告表	11-1～11-5	5
12	颗粒大小分布曲线	12-1～12-62	62

1 前言

1.1 工程概况

上海市轨道交通 15 号线为上海市西部的南北向径向线，途经宝山区、普陀区、长宁区、徐汇区、闵行区等 5 个行政区。

15 号线路起自城市西北部的锦秋路站，沿祁连山路—连亮路—桃浦西路—大渡河路—古北路—古羊路—桂林路—老沪闵路—银都路—莲花南路走行，止于城市西南部的紫竹高新区站。线路全长约 39.8km，均为地下线；共设 29 座车站，平均站间距约为 1.37km。全线设一段一场，分别为澄江路车辆段和陈太路停车场。

轨道交通15号线初勘工程共分为4个标段，本标段为3标，本标段招标范围：虹梅南路站（含）～景西路站～景联路站～沪光路站～元江路站～永德路站～紫竹高新区站（含），共7站6区间以及澄江路车辆段。线路走向图详见下图1.1。

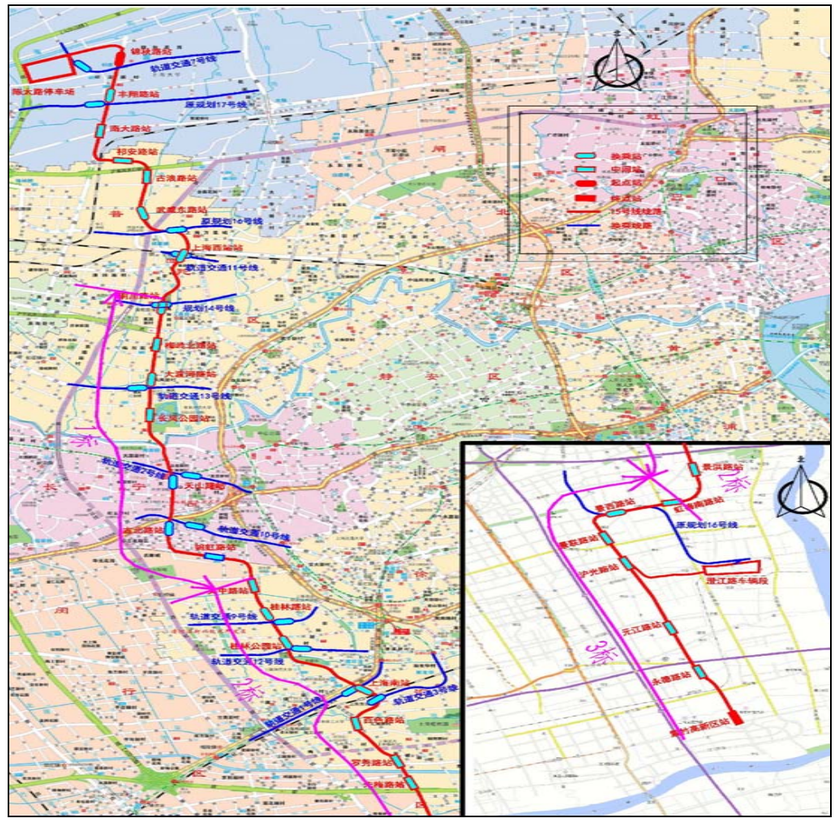

图 1.1 线路走向图

本标段全为地下线，地下车站为二层，地下区间隧道采用单圆盾构法，隧道外径为 6.6m；在澄江路以南、虹梅南路以东设澄江路车辆段。拟建车站、区间、车辆段性质详见表 1.1-1～表 1.1-3。

表 1.1-1　　车站情况一览表

工点名称	开挖深度(m)	层数
虹梅南路站	16.40	地下二层
景西路站	16.80	地下二层
景联路站	16.00	地下二层
沪光路站	16.80	地下二层
AK33+750 中间风井	33.90	——
元江路站	16.10	地下二层
AK36+450 中间风井	31.50	——
永德路站	16.00	地下二层
AK38+400 中间风井	29.60	——
紫竹高新区站	16.40	地下二层

注：1）车站开挖深度为标准段开挖深度；
　　2）中间风井开挖深度按比隧道埋深深 2m 考虑。

表 1.1-2　　各区间情况一览表

工点名称	敷设方式	地下埋深(m)
虹梅南路站～景西路站	盾构	16.4～24.4
景西路站～景联路站	盾构	16.2～22.2
景联路站～沪光路站	盾构	16.0～22.5
沪光路站～元江路站	盾构	16.1～31.9
元江路站～永德路站	盾构	16.0～29.7
永德路站～紫竹高新区站	盾构	16.0～27.6

表 1.1-3　　澄江路车辆段建构筑物一览表

建构筑物	层数	基础形式
运用库	——	桩基
检修库	——	桩基
洗车库、不落轮镟库	——	天然地基
综合楼、维修楼	——	桩基
主变、混变	——	天然地基
工程车库、喷漆库	——	天然地基或桩基
易燃品库	——	天然地基
远期预留部分	——	——

注：1)、出入场线：出入场线起始于沪光路站，分盾构段、暗埋段、敞开段和地面段；
2)、站场线：一般为地面线；
3)、基础形式根据以往工程经验确定。

根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)、《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)等有关规定，本工程重要性等级为一级，场地复杂程度为一级，环境风险等级为一级～二级，综合确定勘察等级为甲级。

勘察阶段： 初勘

建设单位：上海申通地铁集团有限公司
上海轨道交通十五号线发展有限公司

设计单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

1.2 勘察方案编制依据、勘察目的及工作方法

1.2.1 编制依据

(1)、上海市轨道交通 15 号线初勘工程(3 标段)中标通知书

(2)、上海市轨道交通 15 号线初勘工程(3 标段)比选文件和答疑文件

(3)、设计单位提供的线路平面图和纵断面图

(4)、15 号线初勘总体技术要求

1.2.2 勘察工作执行的主要标准

(1)、上海市工程建设规范：

A.《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)

B.《城市轨道交通设计规范》(DGJ08-109-2004)

C.《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)

D.《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010)

E.《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)

F.《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2013)

G.《旁通道冻结法技术规程》(DG/TJ08-902-2006)

H.《岩土工程勘察文件编制深度规定》(DG/TJ08-72-2012)

I.《岩土工程勘察外业操作规程》(DG/TJ08-1001-2013)

J.《地下铁道建筑结构抗震设计规范》(DG/TJ08-2064-2009)

(2)、国家标准：

A.　《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)

B.　《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版)

C.　《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

D.　《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

E.　《地铁设计规范》(GB50157-2013)

F.　《土工试验方法标准》(GB／T50123-1999)

G.　《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)

H.　《工程测量规范》(GB50026-2007)

I.　《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB／T19314-2009)

J.　《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)(2009 年版)

K.　《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010)

L.　《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99-1998)

(3)、行业标准：

A.　《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)

B.　《软土地区工程地质勘察规范》(JGJ83-2011)

C.　《铁路工程地质勘察规范》TB10012－2007

D.　《铁路工程不良地质勘察规程》TB 10027－2012

E.　《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB 10038－2012

F.　《铁路隧道设计规范》TB 10003－2005

G.　《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

H.　《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

I. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

J. 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ87-2012)

K. 《静力触探技术标准》(CECS04:88)

L. 《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)

(4)、其它：

A. 原位测试及水文地质试验相关规定与规程

B. 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010 年版)

C. 《工程建设标准强制性条文》(建设部和上海市)

(5)、利用、收集资料

收集到虹梅南路通道及越江工程、华东师范大学闵行校区、上海市配套商品房闵行区君莲居住区 D 地块、A15 公路、上海华群实业有限公司、君莲新城中城苑、爱庐世纪新苑、西马克梅尔工程（中国）有限公司、上海交通大学大方格网初勘二期、麦迪蒲生物药业(上海)有限公司、定刻物流有限公司先锋保税仓库等项目的勘察报告。

1.2.3 勘察目的

本次初勘的目的主要是：

(1)、初步查明拟建工程范围沿线地形、地貌、地层结构、地质年代、成因类型和分布特征等，初步提供各土层物理力学性质指标，结合工程特点初步划分地质单元分区，并对拟建工程的稳定性、适宜性做出评价。划分围岩分级及岩土施工工程分级。

(2)、初步调查场地及其邻近区域有无地下水污染源，初步查明拟建工程范围沿线地下水及地基土对混凝土有无腐蚀性；初步查明地下水类型、埋藏条件，初步分析地下水对本工程的影响。

(3)、初步查明拟建工程沿线特殊性岩土、不良地质和地下障碍物，包括软土、暗浜、古河道、浅层气、流砂和管涌土层、地面沉降等，并对特殊性岩土、不良地质的防治和地下障碍物的处理提出初步建议。

(4)、根据抗震设计的有关要求，确定场地类别、地基土类型、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，为建筑的抗震设计初步提供参数。初步评价浅部 20m 深度范围内地基土是否存在液化可能性。

(5)、隧道部分：初步查明高灵敏度、高塑性的软土层(淤泥质粉质粘土和粘土)、强透水性的松散粉性土或砂土层、微承压水、承压水和沼气土层、地下障碍物等，初步评价这些地基土对隧道盾构施工时可能产生的影响，初步为设计和施工提供必要的参数并提出初步建议。

(6)、基坑部分：初步提供基坑开挖设计和施工所需的参数，初步查明在开挖深度范围内易产生流砂、涌砂的土层分布，初步提供围护结构比选方案、初步分析（微）承压水突涌可能性、格构柱桩基持力层选择。

(7)、澄江路车辆段建筑物：针对拟建物的特点，初步提供天然地基持力层和沉降计算必需的参数；提供不同桩型的桩基设计参数，初步估算相应的单桩极限承载力标准值、特征值。对拟建物的桩型、桩基持力层及设计参数提出推荐意见，并对沉桩可能性和沉(成)桩对环境影响做出初步评价。

(8)、路基部分：针对路基填土，初步提供天然地基持力层和路基沉降计算必需的参数。

1.2.4 勘察工作量

1.2.4.1 勘探孔平面布置

根据上海市工程建设规范《城市轨道交通设计规范》(DGJ08-109-2004)第9章、《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)和《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)、国家标准《城市轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)和15号线初勘总体技术要求等有关要求，确定勘探孔布置原则如下：

(1)、 以各种成熟的勘测技术，包括钻孔取土、静力触探试验、标准贯入试验、承压水位观测、小螺纹钻以及室内土工试验等勘察手段，查明拟建场区沿线的工程地质条件，以保证提供完整、准确的勘察成果；

(2)、 充分利用拟建线路沿线搜集的工程岩土工程勘察成果，确保勘察方案的经济，利用钻探孔 4 个，累计进尺 246.05m；利用静力触探孔 2 个，累计进尺 100m；

(3)、 勘探孔以取土标贯孔和静力触探孔为主，比例约为 1：1；

(4)、 结合地层情况与拟建车站开挖深度，布置 3 个（微）承压水观测孔，分别针对④$_2$层、⑤$_{3\text{-}2}$层与⑦层；

(5)、 地震安全性评价钻孔严格按照比选文件的要求布置，每个车站布置一个地震安全性评价钻孔，兼作车站初勘钻孔，孔深 105m；当区间的长度大于 1500m 时（沪光路站～元江路站区间、元江路站～永德路站区间和永德路站～紫竹高新区站区间），在此区间内增加一个地震安全性评价钻孔，兼作初勘钻孔，孔深 105m。车辆段布置一个地震

安全性评价钻孔，兼作初勘钻孔，孔深 105m；

(6)、 拟建工程勘探孔布置原则见表 1.2.4.1。

表 1.2.4.1 勘探孔平面布置原则

工程性质	平面位置	孔距(m)
隧道部分	✧ 沿线路外侧“之”型交叉布置 ✧ 一般布置在隧道边线外侧 5m～8m	沿轨道轴线投影距离 150 左右
中间风井	✧ 每个风井布置 1 个勘探孔	/
地下车站	✧ 按“之”型布孔 ✧ 一般布置在基坑边界线外侧 3m～5m	100 左右，且不少于 3 个勘探孔
出入场线	✧ 始发段利用主线勘探孔 ✧ 按“之”型布孔 ✧ 一般布置在边线外侧 5m～8m	沿轴线投影距离 200 左右
车辆段建筑物	✧ 按场地控制原则，采用方格网布置	100 左右
车辆段地面线	✧ 利用建构筑物勘探孔	——
明浜	✧ 每条明浜布置不少于 2 条探摸断面，螺纹孔孔距 10m～15m，控制明浜边界的螺纹孔孔距 2m～3m。量测内容包括河岸、河床标高及河床淤泥厚度等。	——

1.2.4.2 勘探孔深度

（1）、基坑工程

勘探孔深度按如下原则确定：地下一层为 45m，地下二层为 55m，地下三层为 65m，地下四层为 75m，同时不小于 2.5 倍开挖深度，满足基础设计要求；中间风井勘探孔深度按基坑工程考虑，即不小于 2.5 倍开挖深度；承压水观测孔深度按进入可能突涌土层 3m～5m 考虑。基坑工程勘探孔深度见表 1.2.4.2-1。

表 1.2.4.2-1 基坑工程勘探孔深度

车站名称	地下车站层数	开挖深度（m）	勘探孔深度(m)	备注
虹梅南路站	2 层	16.40	55.0	含 1 震评孔，105m
景西路站	2 层	16.80	55.0	含 1 震评孔，105m
景联路站	2 层	16.00	55.0	含 1 震评孔，105m
沪光路站	2 层	16.80	55.0	含 1 震评孔，105m
AK33+750 中间风井	——	33.90	85.0	——
元江路站	2 层	16.10	55.0	含 1 震评孔，105m
AK36+450 中间风井	——	31.50	80.0	——
永德路站	2 层	16.00	55.0	含 1 震评孔，105m
AK38+400 中间风井	——	29.60	75.0	——
紫竹高新区站	2 层	16.40	55.0	含 1 震评孔，105m
出入场线(明挖)	——	——	45.00	——

注：1)、地震安全性评价孔由车站初勘取土孔兼。

2）本标段针对④$_2$层、⑤$_{3\text{-}2}$层与⑦层承压水各布置 1 个观测孔，孔深分别为 25m、35m、35m。

（2）、盾构工程

勘探孔深度不小于隧道结构底以下 3D(D 为隧道直径)；各区间的勘探孔深度详见表 1.2.4.2-2。

表 1.2.4.2-2 区间勘探孔深度

区 间	隧道结构底埋深(m)	勘探孔深度(m)	区间长度(m)	备注
虹梅南路站～景西路站	16.4～24.4	40.0～45.0	1141	——
景西路站～景联路站	16.2～22.2	40.0～45.0	1066	——
景联路站～沪光路站	16.0～22.5	40.0～45.0	797	——
沪光路站～元江路站	16.1～31.9	40.0～55.0	2494	含 1 震评孔，105m
元江路站～永德路站	16.0～29.7	40.0～50.0	2151	含 1 震评孔，105m
永德路站～紫竹高新区站	16.0～27.6	40.0～50.0	1564	含 1 震评孔，105m
出入场线(盾构段)	——	45.0	——	——

注：地震安全性评价孔由区间初勘取土孔兼。

（3）、车辆段

考虑桩基设置可能性，车辆段场内构筑物孔深定为 55m；1 个兼顾震评孔，孔深为 105m。

（4）、明浜

螺纹孔深度一般为 4.0m，且进入天然沉积土层 0.5m，并能确证无异常情况时终止；勘探点平面布置及勘探孔深度详见勘探点平面布置图(编号：2-1-1～2-1-21)。

1.2.5 勘察工作方法

勘察手段主要采用现场钻探取土、静力触探试验、标准贯入试验、承压水位观测及室内土工试验等勘察手段。

主要工作方法如下：

(1)、本次钻探采用回转式钻进，钻探取土采用自由活塞敞口取土器，并针对不同土层特

性采用静压法和锤击法取土，原状土试样等级为Ⅰ～Ⅱ级。

(2)、静力触探试验采用单桥 15cm^2 探头，数据采集自动记录，记录仪型号为：LMC-D310。

(3)、标贯试验采用自由落锤、锤重 63.5kg，落距 76±2cm，预击 15cm，记录每 10cm 和累计 30cm 的锤击数。

(4)、承压水观测孔：钻孔结束后下套管至观测层位以上的隔水粘性土层，回填粘土球，套管接头部位用生料带密封清孔后观测水位至稳定标准，受勘察周期影响，承压水观测时间不少于 5 天。

(5)、室内土工试验按照国标《土工试验方法标准》(GB / T50123-1999)进行。

(6)、钻探取土孔、承压水观测孔完成后采用粘土球封孔。

1.3 完成的工作量

野外勘察共完成取土样（部分兼标贯）孔 51 个，总进尺 3143.75m；静力触探试验孔 60 个，总进尺 3030.00m；承压水观测孔 3 个 87.60m。受场地条件限制，CR2CZ8 孔未能施工。完成的工作量见表 1.3-1。勘探孔性质见表 1.3-2 和 1.3-3。各勘探点的位置详见“勘探点平面布置图”（附图表编号：1-1～1-21）。

表 1.3-1　　完成工作量一览表

野外工作			室内土工试验（组件）	
取土样（兼标贯）孔	51 个	3143.75m	常规物理性试验指标	1178
静力触探试验孔	60 个	3030.00m	液、塑限	779
承压水观测孔	3 个	87.60m	固结试验	590
取土样	不扰动土	1178	直剪（固快）试验	559
	扰动土	434	颗粒分析	815
小螺纹孔	234	854.10m	渗透试验（K_V/K_H）	74/74
标贯试验（次）	388		静止侧压力系数（K_0）	71
测量点数（个）	348		回弹试验	29
			三轴试验（CU）	26
			三轴试验（UU）	28
			慢剪	20
			无侧限试验	33
			水质分析	8

表 1.3-2　　勘探孔数据一览表

孔号	孔类	孔深（m）	孔口标高（m）	地下水位埋深（m）	孔位坐标		备注
					X	Y	
S23CJ1	静力触探孔	55.00	4.52	--	-14394.50	-3588.50	
S23CZ2	取土兼标贯孔	105.30	4.55	1.10	-14371.80	-3683.90	
S23CJ3	静力触探孔	55.00	4.61	--	-14428.90	-3775.40	
Q23CJ1	静力触探孔	45.00	4.72	--	-14484.30	-3967.90	
Q23CZ2	取土兼标贯孔	45.45	4.72	1.50	-14532.70	-4114.40	
Q23CJ3	静力触探孔	45.00	4.63	--	-14585.00	-4262.40	
Q23CZ4	取土兼标贯孔	45.30	4.64	1.10	-14638.80	-4408.80	
Q23CJ5	静力触探孔	45.00	4.61	--	-14687.30	-4555.90	
Q23CZ6	取土兼标贯孔	40.45	4.71	1.00	-14756.80	-4695.30	
S24CJ1	静力触探孔	55.00	4.98	--	-14789.50	-4848.80	
S24CZ2	取土兼标贯孔	55.43	4.60	1.20	-14827.90	-4944.20	
S24CZ3	取土兼标贯孔	105.20	4.59	1.20	-14820.50	-5051.20	
S24CJ4	静力触探孔	55.00	4.60	--	-14876.10	-5140.50	
Q24CZ1	取土兼标贯孔	40.45	4.58	1.20	-14931.10	-5286.10	
Q24CJ2	静力触探孔	45.00	4.85	--	-15068.50	-5351.40	
Q24CZ3	取土兼标贯孔	45.30	4.67	1.10	-15204.50	-5418.50	
Q24CJ4	静力触探孔	45.00	4.64	--	-15350.10	-5365.10	
Q24CZ5	取土兼标贯孔	45.30	4.68	1.00	-15499.20	-5327.10	
Q24CJ6	静力触探孔	40.00	4.66	--	-15627.70	-5227.30	
S25CZ1	取土兼标贯孔	55.30	4.30	0.70	-15755.90	-5215.10	
S25CZ2	取土兼标贯孔	105.30	4.65	1.05	-15834.50	-5137.20	
S25CJ3	静力触探孔	55.00	4.57	--	-15941.70	-5121.10	
Q25CZ1	取土兼标贯孔	40.30	4.96	1.20	-16046.20	-5040.20	
Q25CZ3	取土兼标贯孔	45.30	4.97	1.10	-16182.20	-5009.90	
Q25CJ2	静力触探孔	45.00	4.97	--	-16293.40	-4925.70	
S26CJ1	静力触探孔	55.00	4.85	--	-16518.30	-4820.80	
Q25CZ4	取土兼标贯孔	55.30	4.55	0.90	-16661.80	-4785.20	
S26CJ3	静力触探孔	55.00	4.61	--	-16742.30	-4716.50	
S26CZ2	取土兼标贯孔	105.20	4.62	0.95	-16852.50	-4719.90	
S26CJ5	静力触探孔	55.00	4.59	--	-16927.10	-4627.20	
S26CZ4	取土兼标贯孔	55.30	4.61	1.55	-17029.60	-4618.80	
Q26CJ1	静力触探孔	45.00	4.64	--	-17105.64	-4526.85	
Q26CZ2	静力触探孔	50.00	4.33	--	-17378.65	-4472.86	
Q26CJ3	静力触探孔	50.00	4.28	--	-17483.52	-4402.36	

孔号	孔类	孔深（m）	孔口标高（m）	地下水位埋深（m）	孔位坐标		备注
					X	Y	
Q26CZ4	取土兼标贯孔	50.00	4.16	0.65	-17605.04	-4316.34	
Q26CJ5	静力触探孔	55.00	4.32	--	-17766.33	-4271.42	
Q26CZ6	取土兼标贯孔	55.00	4.40	0.65	-17898.94	-4187.37	
Q26CZ8	取土兼标贯孔	105.00	4.43	0.70	-18044.28	-4148.74	
Q26CJ9	静力触探孔	55.00	4.38	--	-18167.71	-4049.92	
Q26CZ10	取土兼标贯孔	50.00	4.54	0.70	-18332.15	-4027.36	
Q26CJ11	静力触探孔	50.00	4.26	--	-18467.93	-3948.51	
Q26CZ12	取土兼标贯孔	50.00	4.01	0.50	-18626.33	-3920.32	
Q26CJ13	静力触探孔	45.00	4.26	--	-18769.37	-3843.53	
Q26CZ14	取土兼标贯孔	45.00	4.17	0.60	-18927.53	-3815.76	
Q26CJ15	静力触探孔	40.00	5.47	--	-19063.06	-3732.90	
S27CJ1	静力触探孔	55.00	4.37	--	-19214.74	-3714.63	
S27CZ2	取土兼标贯孔	105.30	4.41	1.10	-19285.64	-3656.93	
S27CJ3	静力触探孔	55.00	4.34	--	-19394.35	-3648.59	
S27CZ4	取土兼标贯孔	55.30	4.24	3.50	-19473.38	-3590.18	
Q27CZ1	取土兼标贯孔	40.30	4.52	2.50	-19623.63	-3573.24	
Q27CJ2	静力触探孔	45.00	4.73	--	-19754.63	-3497.44	
Q27CZ3	取土兼标贯孔	45.30	4.38	1.40	-19899.63	-3475.03	
Q27CJ4	静力触探孔	50.00	4.38	--	-20031.29	-3399.76	
Q27CZ5	取土兼标贯孔	50.80	4.63	1.50	-20177.06	-3377.53	
Q27CJ6	静力触探孔	50.00	5.06	--	-20306.53	-3299.74	
Q27CJ7	静力触探孔	50.00	4.04	--	-20447.27	-3274.73	
Q27CZ8	取土兼标贯孔	105.20	4.57	1.00	-20566.28	-3205.81	
Q27CZ9	取土兼标贯孔	50.30	4.47	1.20	-20692.96	-3192.70	
Q27CZ10	取土兼标贯孔	50.45	4.33	1.10	-20939.17	-3084.99	
Q27CJ11	静力触探孔	50.00	4.31	--	-21086.73	-3049.63	
Q27CZ12	取土兼标贯孔	45.30	4.29	1.10	-21194.62	-2941.42	
Q27CJ13	静力触探孔	40.00	5.46	--	-21334.75	-2882.94	
S28CJ1	静力触探孔	55.00	4.33	--	-21442.94	-2767.32	
S28CZ2	取土兼标贯孔	105.32	4.21	1.40	-21560.14	-2746.36	
S28CJ3	静力触探孔	55.00	4.36	--	-21601.32	-2656.93	
Q28CZ1	取土兼标贯孔	40.00	4.24	1.50	-21755.26	-2589.73	
Q28CJ2	静力触探孔	45.00	4.02	--	-21863.24	-2495.36	
Q28CZ3	取土兼标贯孔	50.44	4.13	1.20	-22011.33	-2446.21	
Q28CJ4	静力触探孔	50.00	5.04	--	-22150.38	-2366.33	
Q28CZ5	取土兼标贯孔	105.00	4.62	1.10	-22294.54	-2328.74	
Q28CJ6	静力触探孔	50.00	4.16	--	-22426.73	-2251.64	
Q28CJ7	静力触探孔	45.00	4.97	--	-22546.24	-2238.74	
Q28CJ8	静力触探孔	40.00	4.01	--	-22796.32	-2123.77	
Q28CZ9	取土兼标贯孔	40.45	4.46	1.40	-22924.14	-2121.64	
S29CJ1	静力触探孔	55.00	4.54	--	-23039.94	-2043.27	
S29CZ2	取土兼标贯孔	105.30	4.73	1.20	-23143.33	-2038.73	
S29CJ3	静力触探孔	55.00	4.46	--	-23223.97	-1975.88	
S29CZ4	静力触探孔	55.00	5.47	--	-23321.74	-1966.76	
S29CJ5	静力触探孔	55.00	5.53	--	-23413.25	-1903.72	
S29CZ6	取土兼标贯孔	55.00	4.83	1.90	-23519.13	-1894.73	
S29CJ7	静力触探孔	55.00	4.63	--	-23603.93	-1831.24	
CR2CZ1	取土兼标贯孔	45.00	4.62		-17227.90	-4371.20	
CR2CJ2	静力触探孔	45.00	4.61	--	-17244.30	-4148.90	
CR2CZ3	取土兼标贯孔	45.30	4.80	1.80	-17253.80	-3975.20	
CR2CJ4	静力触探孔	45.00	4.31	--	-17260.60	-3773.50	
CR2CZ5	取土兼标贯孔	45.30	4.52	1.05	-17224.00	-3569.50	
CR2CJ6	静力触探孔	45.00	4.68	--	-17234.80	-3376.70	
CR2CJ7	静力触探孔	45.00	4.94	--	-17192.50	-3171.90	
CR2CZ8	取土兼标贯孔	45.00	--	--	-17108.14	-2827.59	未施工
CR2CJ9	静力触探孔	45.00	4.82	--	-16951.10	-2694.50	
T2CJ1	静力触探孔	55.00	4.70	--	-16938.20	-2619.70	
T2CZ2	取土兼标贯孔	55.30	5.88	2.90	-16910.50	-2484.40	
T2CJ3	静力触探孔	55.00	4.92	--	-16885.30	-2372.80	
T2CZ4	取土兼标贯孔	55.30	5.02	1.30	-17063.70	-2594.50	
T2CJ5	静力触探孔	55.00	5.02	--	-17042.50	-2470.10	
T2CZ6	取土兼标贯孔	55.30	4.81	2.00	-17014.30	-2346.90	
T2CJ7	静力触探孔	55.00	5.24	--	-16871.70	-2246.70	
T2CZ8	取土兼标贯孔	55.30	5.24	1.80	-16993.00	-2212.40	
T2CZ9	取土兼标贯孔	55.30	4.68	1.90	-16777.30	-2164.10	
T2CJ10	静力触探孔	55.00	4.67	--	-16869.00	-2132.86	
T2CJ11	静力触探孔	55.00	5.07	--	-16767.50	-2029.20	
T2CZ12	取土兼标贯孔	55.30	5.16	1.80	-16744.50	-1928.90	
T2CJ13	静力触探孔	55.00	4.59	--	-16720.10	-1802.70	
T2CZ14	取土兼标贯孔	105.51	4.58	1.90	-16705.60	-1717.10	
T2CZ15	取土兼标贯孔	55.30	5.08	1.80	-16850.80	-2009.40	
T2CJ16	静力触探孔	55.00	5.14	--	-16830.40	-1879.70	

孔号	孔类	孔深（m）	孔口标高（m）	地下水位埋深（m）	孔位坐标		备注
					X	Y	
T2CZ17	取土兼标贯孔	55.30	4.59	1.90	-16812.80	-1781.10	
T2CJ18	静力触探孔	55.00	4.58	--	-16798.10	-1695.70	
T2CJ19	静力触探孔	55.00	4.98	--	-16950.20	-1987.20	
T2CZ20	取土兼标贯孔	55.30	5.13	1.90	-16930.50	-1856.30	
T2CJ21	静力触探孔	55.00	4.60	--	-16908.60	-1760.20	
T2CZ22	取土兼标贯孔	55.30	4.56	1.90	-16891.80	-1674.10	
T2CJ13	静力触探孔	55.00	4.59	--	-16720.10	-1802.70	
T2CZ14	取土兼标贯孔	105.51	4.58	1.90	-16705.60	-1717.10	
T2CZ15	取土兼标贯孔	55.30	5.08	1.80	-16850.80	-2009.40	
T2CJ16	静力触探孔	55.00	5.14	--	-16830.40	-1879.70	
T2CZ17	取土兼标贯孔	55.30	4.59	1.90	-16812.80	-1781.10	
T2CJ18	静力触探孔	55.00	4.58	--	-16798.10	-1695.70	
T2CJ19	静力触探孔	55.00	4.98	--	-16950.20	-1987.20	
T2CZ20	取土兼标贯孔	55.30	5.13	1.90	-16930.50	-1856.30	
T2CJ21	静力触探孔	55.00	4.60	--	-16908.60	-1760.20	
T2CZ22	取土兼标贯孔	55.30	4.56	1.90	-16891.80	-1674.10	
C65	静力触探孔	45.00	4.59	--	-16421.94	-4940.31	君莲新城中城苑
B41	取土兼标贯孔	50.30	4.39	--	-17215.48	-4570.40	爱庐世纪新苑
JK667	静力触探孔	55.00	4.62	--	-20812.75	-3175.94	A15 公路
Z3	取土兼标贯孔	50.75	4.28	--	-22665.86	-2235.15	上海交通大学大方格网初勘二期
K3G02	取土兼标贯孔	80.00	4.81	1.10	-14438.52	-3822.13	虹梅南路通道及越江工程
K6G01	取土兼标贯孔	65.00	5.02	1.20	-17171.20	-2983.02	

表 1.3-3　　小螺纹孔数据一览表

孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）
1	5.25	4.80	57	4.95	3.80	m5	3.27	5.00	m68	2.72	3.00
2	2.71	4.00	58	4.96	3.70	m6	3.28	1.50	m69	2.94	5.00
3	2.71	4.10	59	2.46	2.30	m7	2.72	4.00	m70	3.88	5.00
4	2.71	4.00	60	2.46	2.20	m8	2.72	3.00	m71	2.85	3.00
5	5.21	4.80	61	4.98	3.60	m9	2.72	1.50	m72	2.85	3.00
6	5.22	4.30	74	4.88	3.50	m10	3.08	5.00	m73	3.81	5.00
7	2.71	4.00	75	4.82	3.60	m11	4.24	5.00	m74	3.38	5.00
8	2.71	4.00	76	4.81	3.90	m12	2.72	4.00	m75	2.72	1.50
9	2.71	4.00	77	4.82	3.70	m13	2.72	5.00	m76	2.72	2.50
10	5.26	4.50	78	4.81	3.40	m14	2.72	5.00	m77	2.72	2.10
11	4.68	3.70	79	5.01	4.30	m15	4.14	5.00	m78	2.72	1.50
12	2.70	2.20	80	5.02	4.60	m16	4.24	5.00	m79	3.16	5.00
13	2.70	3.10	81	5.04	5.00	m17	2.72	5.00	m80	3.22	5.00
14	2.70	2.10	82	5.04	4.70	m18	2.72	4.00	m81	2.72	1.50
15	4.68	3.60	83	5.11	4.60	m19	2.72	5.00	m82	2.72	3.00
16	4.66	3.70	84	5.28	4.40	m20	4.67	5.00	m83	2.72	2.00
17	2.70	2.00	85	5.36	4.50	m21	4.18	5.00	m84	3.35	5.00
18	2.70	3.10	86	5.37	4.90	m22	2.72	5.00	m85	4.18	5.00
19	2.70	2.20	87	5.39	4.80	m23	2.72	5.00	m86	4.19	5.00
20	4.66	3.70	88	5.47	5.10	m24	2.72	5.00	m87	4.19	5.00
21	4.15	3.40	89	5.02	4.00	m25	4.03	5.00	m88	4.16	5.00
22	2.88	2.30	90	2.58	2.70	m26	3.98	5.00	m89	3.57	5.00
23	2.88	3.00	91	2.58	4.00	m27	2.72	5.00	m90	2.72	0.20
24	2.88	2.40	92	2.58	3.00	m28	2.72	3.00	m91	2.72	2.50
25	4.07	3.50	93	5.06	4.00	m29	2.72	4.00	m92	2.72	0.30
26	4.96	3.80	94	5.23	3.50	m30	3.76	5.00	m93	3.64	5.00
27	2.76	2.10	95	2.58	3.00	m31	4.37	5.00	m94	4.73	5.00
28	2.76	3.30	96	2.58	4.00	m32	2.72	3.00	m95	2.72	0.40
29	2.76	2.20	97	2.58	3.50	m33	2.72	2.50	m96	2.72	2.50
30	4.88	3.70	98	5.14	3.50	m34	2.72	3.00	m97	2.72	0.30
31	4.86	3.70	99	5.15	3.50	m35	4.15	5.00	m98	4.85	5.00
32	2.76	2.30	100	2.58	2.50	m40	4.26	5.00	m99	4.35	5.00
33	2.76	3.00	101	2.58	4.00	m41	4.26	5.00	m100	2.72	4.00
34	2.76	2.10	102	2.58	4.00	m42	4.24	5.00	m101	2.72	3.00
35	4.90	3.70	103	2.58	2.50	m43	4.26	5.00	m102	2.72	4.00
36	4.52	4.00	104-1	5.14	3.50	m44	4.15	5.00	m103	4.17	5.00
37	2.71	2.20	104	4.85	3.50	m45	4.25	5.00	m104	4.22	5.00
38	2.71	3.20	105	2.66	2.50	m49	4.30	5.00	m105	2.72	1.00
39	2.71	2.10	106	2.66	3.50	m50	4.35	5.00	m106	2.72	2.50
40	4.51	3.60	107	2.66	2.50	m51	2.95	3.00	m107	2.72	1.50
41	4.53	4.10	108	4.84	3.50	m52	2.95	1.50	m108	4.38	5.00

孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）	孔号	标高（m）	孔深（m）
42	2.71	2.20	109	4.79	3.50	m53	2.92	3.00	m109	3.08	5.00
43	2.71	3.20	110	2.66	2.50	m54	4.21	5.00	m110	2.72	1.00
44	2.71	2.00	111	2.66	3.50	m55	4.28	5.00	m111	2.72	2.50
45	4.51	3.10	112	2.66	2.50	m56	4.27	5.00	m112	2.72	3.00
46	4.51	4.20	113	4.80	3.50	m57	4.28	5.00	m113	2.72	5.00
47	4.52	4.30	114	4.78	3.00	m58	4.31	5.00	m114	3.16	5.00
48	4.53	2.40	115	2.66	2.50	m59	4.29	5.00	m115	3.79	5.00
49	4.52	4.40	116	2.66	3.50	m60	2.86	5.00	m116	2.72	5.00
50	4.55	4.00	117	2.66	2.50	m61	2.72	4.00	m117	2.72	3.00
51	4.56	4.10	118	4.77	3.50	m62	2.72	2.50	m118	2.72	2.50
52	4.54	4.00	m1	3.19	5.00	m63	2.72	1.30	m119	2.72	1.00
53	4.52	3.90	m1-1	4.31	5.00	m64	3.57	5.00	m120	3.92	5.00
54	4.96	4.10	m2	2.72	1.50	m65	4.24	5.00	m5-1	3.28	5.00
55	2.46	2.40	m3	2.72	3.00	m66	2.72	1.00	m6-1	3.28	5.00
56	2.46	2.30	m4	2.72	1.50	m67	2.72	2.50	m10-1	3.28	5.00

1.4 采用的坐标系统、高程系统、勘探孔定位及高程引测依据

坐标系统为上海市城市坐标系，高程系统为上海市吴淞高程系统。本次采用 AutoCAD 图解法确定各个勘探孔的坐标，勘探孔采用 GPS 定位。勘探孔孔口标高是根据的市设水准点 4-580（2011 年高程 4.580m，设立在上海市闵行区曹行镇莲花南路颛兴路口西南侧绿地内）、市设水准点 4-576A（2011 年高程 5.011m，设立在上海市闵行区梅陇镇莲花南路银都路口西南侧约 120m 新都会变电室旁绿地内）和市设水准点 4-565（2011 年高程 6.217m，设立在上海市闵行区曹行镇许泾村虹梅南路六磊塘桥西南侧绿地内）引测。

各勘探点坐标详见表 1.3-2。各勘探点位置详见勘探点平面布置图（编号：1-1～1-21）。

2 场地工程地质条件

2.1 场地周边环境及地形地貌

该标段东起银都路近虹梅南路(拟建虹梅南路站)，过虹梅南路沿银都路往西至景西路处设景西路站，继而转向南下穿银莲花苑后沿莲花南路向南敷设，过曙建路设景联路站，沿莲花南路向南过双柏路设沪光路站，继续沿莲花南路过元江路设元江路站，下穿 A15 高速至规划永德路设永德路站，继续往南下穿铁路新闵线、浦西线至东川路设紫竹高新区站。此外，从沪光路站往东设出入场线，沿澄江路往东过虹梅南路，在澄江路以南、虹梅南路以东设澄江路车辆段。

沿线银都路、莲花南路、虹梅南路、金都路、沪光路、颛兴东路、向阳路、元江路、A15 公路、剑川路和东川路等交通繁忙，地下管线错综复杂；拟建工程穿越的主要河流有西马屯泾、马西浜、六磊塘、俞塘、塘泗泾、老蒋家港、蒋家浜和樱桃河等。拟建工程沿线建筑物众多，企事业单位和居民小区遍布。沿线周边环境情况见图 2.1-1～图 2.1-15 所示。

拟建场地地势一般较为平坦，地面标高(吴淞高程)一般在+2.72～+5.53 之间；拟建工程场地属滨海平原地貌类型。

图 2.1-1 银都路(拟建虹梅南路站)

图 2.1-2 银都路(拟建景西路站)

图 2.1-3 银莲花苑

图 2.1-4 莲花南路(拟建景联路站)

图 2.1-5 莲花南路(拟建沪光路站)

图 2.1-6 六磊塘桥

图 2.1-7 莲花南路(拟建元江路站)

图 2.1-8 俞塘河桥

图 2.1-9 A15 公路

图 2.1-10 莲花南路(拟建永德路站)

图 2.1-11 华东师范大学

图 2.1-12 铁路线

图 2.1-13 莲花南路(拟建紫竹高新区站)

图 2.1-14 澄江路

图 2.1-15 企事业单位(澄江路车辆段)

2.2 气象、水文

上海属于北亚热带海洋性季风气候，是典型的海洋性气候，具有温和湿润、四季分明、日照充足、雨水充沛、无霜期长等海洋性气候特点。

本地区年平均气温在 16.0℃左右，极端最高与最低气温分别为 38.0℃[2003 年]、-7.0℃[1999 年]。高温一般出现在 8 月份，平均气温为 27.5℃，1 月份为低温期，平均气温为 2.9℃。

多年平均降水量为 1091.4mm，年最大降水量为 1599.8mm[1983 年]，年最小降水量为 617.6mm[1978 年]，年平均雨日 121.8 天，年最多雨日为 149 天[1989 年]，年最少雨日为 60 天[1963 年]，暴雨主要发生在梅雨期和台风期、汛期[5 月～9 月份]，多年平均降水量为 645.5mm，占全年降雨量 62.27%。汛期最大降水量为 1271.9mm[1983 年]，占年降水量 79.5%，最小降水量 282.5mm[1967 年]，占年降水量 38.7%，可见，评估区降水量特点是年际变化较大，年内分配不均。

风向基本情况为：冬季盛行 NW-NNW 风，春季盛行 SE-SSE 风，夏季盛行 SE-SSE 风，秋季 9 月份转为 NNE-NNW 风，常风向为 SE 风，强风向为 NE 风，月平均风速 5.3～5.6m/s。本区是受台风侵袭的频繁地区，1960～2000 年影响长江口台风共出现 53 次，平均 1.3 次/年，最多一年(2000 年)有 5 次。

2.3 区域构造

上海地处的大地构造位置为扬子断块区江南褶带的上海凹陷，其基底稳定，在继承中生代早期构造运动基础上，又经历了中生代中、晚期和新生代以来的构造运动。其中，燕山期表现为强烈的断块、断裂活动，并伴随着大量裂隙性中酸性岩流喷发；喜山期则转变为缓慢的下沉，开始形成一个大面积的中新生代上海凹陷，至今已堆积了很厚的第四纪沉积。

在上海地区，松江县的西北部有上侏罗系地层，同时在青浦、金山也有少量出露，为燕山期上侏罗中酸性火山熔岩，岩性以紫红、灰绿、灰黑色安山岩和安山玢岩为主。除此之外，上海地区地表广为第四纪沉积物所覆盖。

根据区域地质资料，本标段范围内基岩埋深在在 280m～320m 之间，岩性主要为燕山期花岗岩，沿线分布断裂大多为深切地壳、生成年代较早，均不属于第四纪活动断裂和现代中、强震断裂。沿线基岩地质图见图 2.3。

综上所述，拟建工程所在的上海地块自新生代以来开始缓慢下沉，整个地块处于相对稳定状态。拟建场地无第四纪活动断裂和现代中、强震断裂直接通过，场地稳定，适宜建筑。

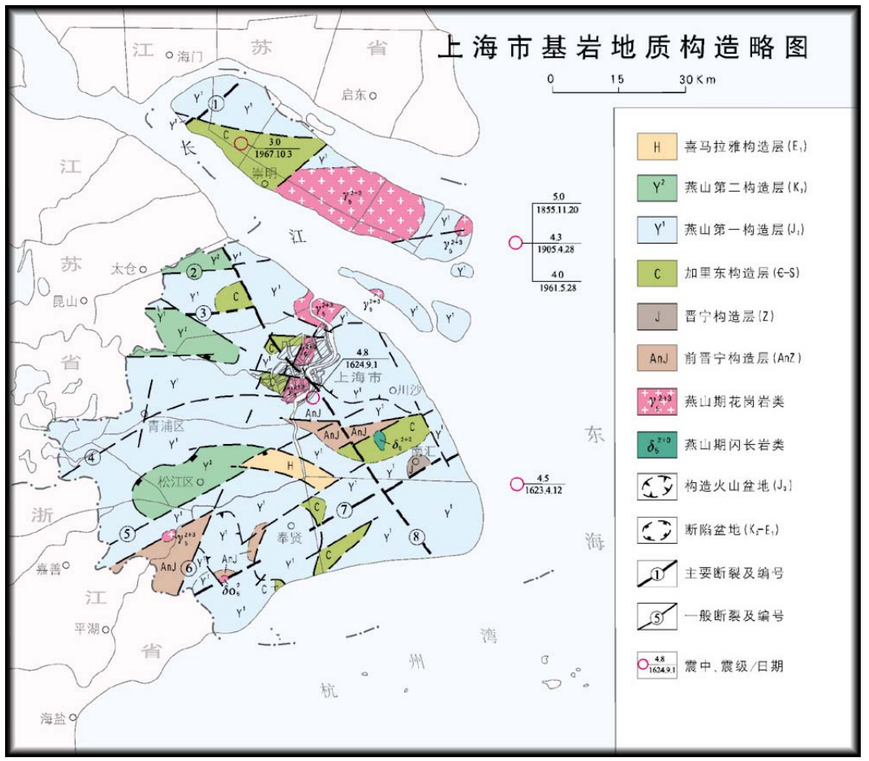

图 2.3　上海市基岩地质构造略图

2.4 地基土的构成与特征

经本次勘察揭露，本标段地基土在 85m 深度范围内均为第四纪松散沉积物，属第四系滨海平原地基土沉积层，主要由饱和粘性土、粉土和粉砂组成，一般具有成层分布特点。

勘察成果表明，沿线有古河道沉积区里程 AK32+750～AK35+250 区域及车辆段和澄江路停车场位于古河道沉积Ⅱ区，其余场地位于正常沉积Ⅰ区，详见表 2.4。

表 2.4　　地质分区情况一览表

地质分区	里程桩号	工点
Ⅰ区	AK28+500～AK32+750 和 AK35+250～AK39+792.934	正常沉积⑥层分布稳定。
Ⅱ区	AK32+750～AK35+250 区域及车辆段和澄江路停车场	受个古河道切割影响⑥层缺失，分布有$⑤_{3\text{-}1}$、$⑤_{3\text{-}2}$、$⑤_{3\text{-}3}$层。

本次揭示的土层共分 9 个工程地质层，18 个地质亚层，由上至下发育土层主要为：$①_1$填土、$①_2$浜填土、$②_1$褐黄～灰黄色粉质粘土、③灰色淤泥质粉质粘土、$③_j$灰色砂质粉土、$④_1$灰色淤泥质粘土、$④_2$灰色砂质粉土、$⑤_1$灰色粉质粘土、$⑤_{1j}$灰色砂质粉土、$⑤_{3\text{-}1}$灰色粉质粘土夹粉土、$⑤_{3\text{-}2}$灰色砂质粉土、$⑤_{3\text{-}3}$灰色粉质粘土夹粉土、⑥暗绿～草黄色粉质粘土、$⑦_1$草黄～灰黄色砂质粉土、$⑦_{1j}$草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土、$⑦_2$灰黄～灰色粉砂、$⑧_1$层灰色粉质粘土、⑨灰色粉砂；其中$②_1$、③、④、⑤层土为 Q_4 沉积物，⑥、⑦、⑧、⑨层土为 Q_3 沉积物。

虹梅南路站（含）～元江路站区段及、出入场线及停车场分布体育$④_2$层；$⑤_{1j}$层主要分布于虹梅南路站（含）～景西路站区段，$⑦_{1j}$主要分布在元江路站（含）～紫竹高新园区站区段；$⑤_{1j}$和$⑦_{1j}$呈透镜体状分布。

各土层的土性描述与特征详见附表 1《地层特性表》，其分布规律和变化详见“工程地质剖面图”(编号：2-1～2-42)、“钻孔柱状图”(编号：3-1～3-51)及“静力触探测试成果图表”(编号：4-1～4-60)。

2.5　地基土物理力学性质

2.5.1　地基土物理力学指标统计表

本次数理统计利用了前期收集的邻近场地勘察报告及本次初勘的成果资料，室内土试成果及静力触探、标准贯入成果均分层统计汇总于“土层物理力学性质参数表”(附表 2)，并说明如下：

（1） 表中给出的是各项指标的平均值、最大值、最小值。

（2） 表中标准贯入击数 N 值为实测值，大于 50 击为换算值。

（3） 表中静力触探 Ps 场地平均值为最小平均值。

2.5.2　静力触探试验成果

根据本次初勘完成的 60 个静力触探试验孔资料详见“静力触探测试成果图表”，统计出每层土的平均比贯入阻力值的幅值，平均值为小值平均值(见附表“静力触分层参数表 3”)。

2.5.3　标贯试验

根据本次初勘完成的 51 个取土兼标贯孔，对粉土、砂土进行标贯试验 388 次，标准贯入成果均分层统计汇总于“土层物理力学性质参数表”(附表 2)。

2.5.4　地基承载力

本报告中提供各土层地基承载力仅供评价土性之用，在表 2.5.3 中列出。地基承载力特征值 f_{ak} 是按照国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第 5.2.3 条，并结合场地静力触探试验指标综合确定。

地基承载力设计值 f_d 与地基承载力特征值数值上大体相等。根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)第 5.2.3 条，当基础宽度 b 为 1.5m，基础埋深 d 为 1.0m，地下水位埋深为 0.5m 时，$②_1$层天然地基承载力设计值 f_d=80kPa。

表 2.5.4　　地基承载力一览表

土　层　名　称	固结快剪峰值		$Es_{0.1\sim0.2}$ (MPa)	Ps 平均值 (MPa)	地基承载力特征值 f_{ak} (kPa)
	C (kPa)	Φ (°)			
$②_1$褐黄～灰黄色粉质粘土	19	19.5	4.65	0.75	80
③灰色淤泥质粉质粘土	11	17.5	3.12	0.39	55
$④_1$灰色淤泥质粘土	10	12.5	2.18	0.46	50
$④_2$灰色砂质粉土	5	31.5	10.40	3.84	120
$⑤_1$灰色粉质粘土	13	16.5	3.52	0.87	60
$⑤_{1j}$灰色砂质粉土	5	32.0	9.16	2.54	100

注：1)设计若需确定天然地基承载力，则应根据实际基础的形状、尺寸和埋深进行计算；

2)上表中 f_{ak} 未经变形验算。

2.5.5　围岩分级、岩土施工工程分级

根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)附录 E、附录 F，划分围岩分级及岩土施工工程分级详见表 2.5.5。

表 2.5.5　围岩分级、岩土施工工程分级

层号	名　称	围岩分级	岩土施工工程分级	分类
②$_1$	褐黄～灰黄色粉质粘土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
③	灰色淤泥质粉质粘土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
③$_j$	灰色砂质粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
④$_1$	灰色淤泥质粘土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
④$_2$	灰色砂质粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑤$_1$	灰色粘土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑤$_{1j}$	灰色砂质粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑤$_{3-1}$	灰色粉质粘土夹粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑤$_{3-2}$	灰色砂质粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑤$_{3-3}$	灰色粉质粘土夹粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	Ⅴ～Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑦$_1$	草黄～灰黄色砂质粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑦$_{1j}$	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑦$_2$	灰黄～灰色粉砂	Ⅵ	Ⅰ	松土
⑧$_1$	灰色粉质粘土夹粉性土	Ⅵ	Ⅱ	普通土
⑨	灰色粉砂	Ⅵ	Ⅰ	松土

2.6　水文地质条件

2.6.1　地表水

拟建工程穿越的河流数量较多，穿越的主要河流有西马屯泾（河宽约 17m，水深约 2.0m、淤泥厚度 1.2m～1.6m）、马西浜（河宽约 15m～22m，水深约 1.6m、淤泥厚度约 1.1m）、六磊塘（河宽约 42m，水深约 1.6m、淤泥厚度约 0.9m）、俞塘（河宽约 19m～37m，水深约 1.5m、淤泥厚度约 1.0m）、塘泗泾（河宽约 13m～16m，水深约 1.2m、淤泥厚度约 0.9m）、老蒋家港（河宽约 19m～25m，水深约 1.2m、淤泥厚度约 1.0m）、蒋家浜（河宽约 17m～19.5m，水深约 1.5m、淤泥厚度 0.9m～1.4m）和樱桃河（河宽约 19m，水深约 1.5m、淤泥厚度 0.8m～1.3m，）等，具体详见测量成果和工程地质剖面图”(编号：2-1～2-42)，工程沿线水系均属黄浦江水系，水系特征为平原河网感潮区。

2.6.2　地下水类型和水位

(1)、潜水

场地内地下潜水一般受降雨、地表径流和沿线河流补给。潜水位和承压水位随季节、气候、湖汐等因素而有所变化。场地沿线地表河流水位变化对场地地下潜水影响较大。浅部土层中的潜水位埋深一般为地表下 0.3m～1.5m，年平均地下水位为地表下 0.5m～0.7m，高水位埋深为 0.3m，低水位埋深为 1.5m，设计可根据安全需要选择合适的水位埋深。

根据本次初勘成果，场地潜水水位埋深为 0.50m～3.50m，平均水位埋深为 1.38m，相应水位埋深标高为 0.74m～3.87m，平均水位埋深标高为 3.24m。

(2)、（微）承压水

浅部④$_2$ 层、⑤$_{1j}$ 层、⑤$_{3-2}$ 层为微承压水位，⑦、⑨层为深部承压水位，微承压水位和承压水位一般均低于潜水位，(微)承压水头一般呈周期性变化，微承压水水位埋深为 3m～11m，承压水水位埋深为 3m～12m。

本次实施了 3 个承压水观测孔，根据量测结果，测得 W1 孔处的⑤$_{1j}$ 层承压水水位埋深为 3.56m(2014 年 6 月 25 日～7 月 1 日)，水位标高相应为 1.05m，W2 孔处的⑤$_{3-2}$ 层承压水水位埋深为 5.67m(2014 年 6 月 30 日～7 月 6 日)，水位标高相应为-1.27m，W3 孔处的⑦层承压水水位埋深为 10.25m（2014 年 6 月 30 日～7 月 6 日），水位标高相应为-5.68m 。各层观测孔曲线见图 2.6.2-1～2.6.2-3 所示。

拟建地下车站开挖深度约为 16.0m～16.8m，初步估算④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-2}$、⑦层会发生承压水突涌可能。

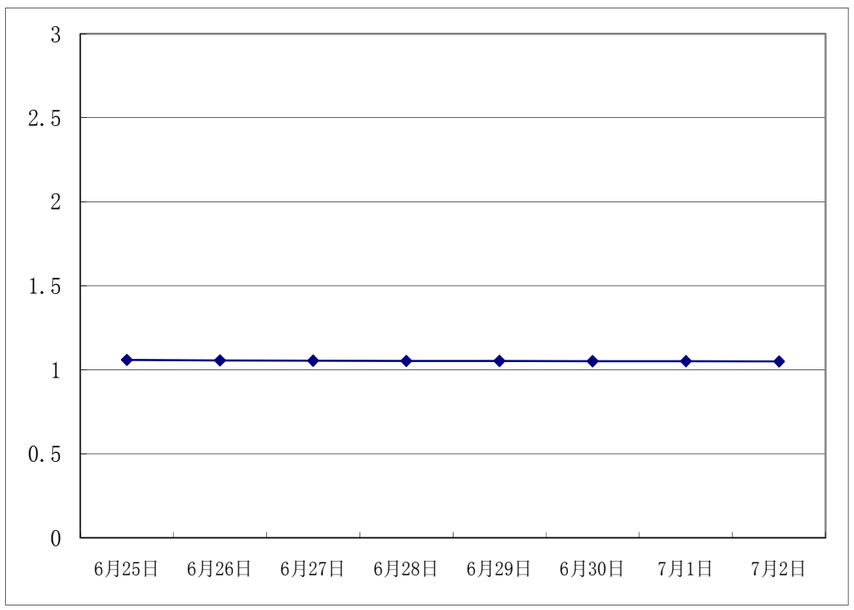

图 2.6.2-1　　⑤$_{1j}$层承压水水位标高观测曲线(W1)

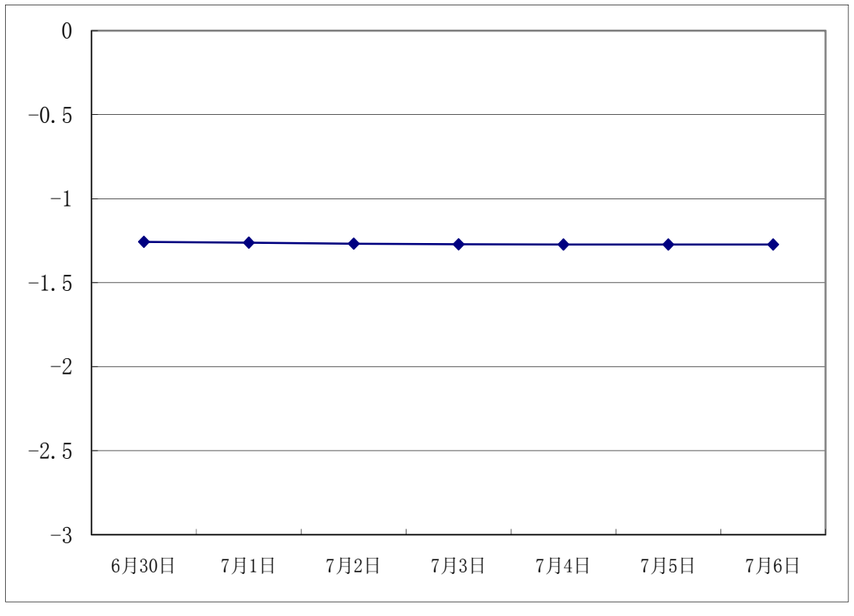

图 2.6.2-2　　⑤$_{3\text{-}2}$层承压水水位标高观测曲线(W2)

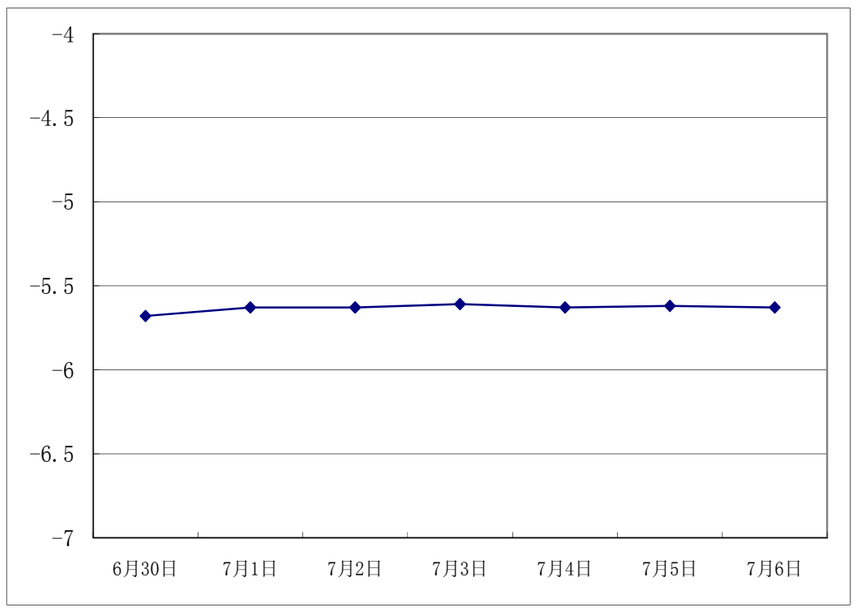

图 2.6.2-3　　⑦层承压水水位标高观测曲线(W3)

2.6.3　水和土腐蚀性

拟建工程按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009 年版)判定地下车站和区间场地环境类型为Ⅰ类，但根据上海地区工程经验，本工程场地环境类型宜按Ⅲ类环境考虑，根据地下水(地表水)对建筑材料的腐蚀性分析报告书(编号：13)判定结果详见表 2.6.3。

表 2.6.3　　地下水的腐蚀性评价表

孔号	PH 值	SO_4^{2-} (mg/l)	Mg^{2+} (mg/l)	Cl^- (mg/l)	对混凝土结构的腐蚀性评价		对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价	
					按环境类型水	按地层渗透性水	长期浸水	干湿交替
S23CZ2	7.6	168.7	81.1	56.6	微	微	微	微
S24CZ2	7.3	189.3	70.9	92.4	微	微	微	微
Q24CZ5	7.7	185.2	87.9	73.2	微	微	微	微
S25CZ2	7.3	193.4	85.5	69.6	微	微	微	微
S26CZ4	7.4	152.3	59.8	81.8	微	微	微	微
S27CZ2	7.4	209.9	60.2	140.8	微	微	微	弱
S28CZ2	7.6	176.9	73.4	36.8	微	微	微	弱

由表 2.6.3 初步判定，地下水对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿

交替的环境中具微～弱腐蚀，在长期浸水的环境中具微腐蚀。

根据地区经验，拟建场地地下水位较高，常年雨量充沛，土中的易溶盐类多已溶于地下水中，故地下水以上的土对建筑材料的腐蚀性类同地下水。

2.6.4 地下水参数

根据②$_1$、③、④$_1$、④$_2$、⑤$_1$、⑤$_{3-1}$、⑤$_{3-2}$、⑤$_{3-2}$、⑥、⑦$_1$、⑦$_2$层室内渗透试验，其成果详见表 2.6.4。

表 2.6.4 土层渗透系数成果表

层序	土名	室内试验渗透系数(cm/s)		土层透水性
		K_V	K_H	
②$_1$	褐黄～灰黄色粉质粘土	1.29E-07	1.86E-07	不透水
③	灰色淤泥质粉质粘土	4.66E-07	1.65E-06	微透水
④$_1$	灰色淤泥质粘土	7.73E-08	9.20E-08	不透水
④$_2$	灰色砂质粉土	2.79E-04	4.51E-04	弱透水
⑤$_1$	灰色粉质粘土	2.24E-07	3.80E-07	不透水
⑤$_{3-1}$	灰色粉质粘土	5.21E-07	1.15E-06	微透水
⑤$_{3-2}$	灰色砂质粉土	9.26E-05	1.63E-04	弱透水
⑤$_{3-3}$	灰色粉质粘土	6.70E-07	1.98E-06	微透水
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	7.33E-08	1.20E-07	不透水
⑦$_1$	草黄～灰黄色砂质粉土	3.21E-04	4.37E-04	弱透水
⑦$_2$	灰黄～灰色粉砂	4.51E-04	6.54E-04	弱透水

2.7 场地地震效应

2.7.1 场地地震设计基本条件

根据本次勘察地层资料，按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的有关条文判别：场地的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，所属的设计地震分组为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)，该工程抗震设防类别为重点设防类(乙类)。

根据经验，建场地覆盖层厚度＞80m，平均等效剪切波波速＜150m/s，根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，拟可确定本工程建筑场地类别为Ⅳ类。

2.7.2 液化判别

拟建场地 20.0m 范围内揭露有③$_j$层、④$_2$层、⑤$_{1j}$层灰色砂质粉土层。根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)及上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)的有关条文：③$_j$层在场地内平均厚度不足 1m，故初判为不液化；本次采用标准贯入对④$_2$层、⑤$_{1j}$层灰色砂质粉土层进行液化判别，判别结果见表 2.7.2。

表 2.7.2 地基液化判别表（标准贯入试验方法）判别

孔号	层 号	试验点深度(m)	粘粒含量 ρ_c(%)	实测标贯击数 N(击)	临界标贯击数 N_{cr}（击）	液化否	液化强度比 Ilei	液化指数 Ilei	液化指数 Ile	液化等级
CR2CZ5	④$_2$	13.3	6.50	11.00	8.89	否	--	--	--	不液化
		14.8	10.00	14.00	--	--	--	--		
		16.3	11.50	12.00	--	--	--	--		
		17.8	6.60	17.00	9.51	否	--	--		
T2CZ2	④$_2$	16.8	1.60	21.00	14.10	否	--	--	--	不液化
		18.3	3.30	18.00	13.44	否	--	--		
		19.8	5.00	14.00	10.92	否	--	--		
T2CZ4	④$_2$	14.8	3.30	18.00	13.33	否	--	--	--	不液化
		16.3	3.40	16.00	13.24	否	--	--		
		17.8	4.80	19.00	11.15	否	--	--		
T2CZ6	④$_2$	14.3	3.30	19.00	13.04	否	--	--	--	不液化
		15.8	1.70	18.00	14.10	否	--	--		
		17.3	5.00	12.00	10.92	否	--	--		
T2CZ15	④$_2$	16.1	1.70	15.00	14.10	否	--	--	0.82	轻微液化
		17.3	9.70	17.00	7.84	否	--	--		
		18.8	3.30	11.00	13.44	是	0.82	0.82		
S23CZ2	④$_2$	14.6	5.10	13.00	10.63	否	--	--	1.03	轻微液化
		16.1	5.10	7.00	10.81	是	0.65	0.86		
	⑤$_{1j}$	17.6	3.50	12.00	13.05	是	0.92	0.17		
		19.1	3.50	13.00	13.05	是	1.00			
Q23CZ2	④$_2$	14.10	3.50	10.00	12.55	是	0.80	1.30	3.98	轻微液化
		15.60	3.40	7.00	13.24	是	0.53	1.86		
		16.80	3.30	7.00	13.44	是	0.52	0.82		
	⑤$_{1j}$	18.60	3.50	8.00	13.05	是	0.61	0.44	0.45	轻微液化
		19.80	3.50	12.00	13.05	是	0.92	0.01		
Q23CZ4	④$_2$	14.1	8.40	8.00	8.10	是	0.99	0.07	0.07	轻微液化
Q23CZ6		14.6	6.80	7.00	9.21	是	0.76	1.73	1.73	轻微液化

孔号	层 号	试验点深度(m)	粘粒含量 ρ_c(%)	实测标贯击数 N(击)	临界标贯击数 N_{cr}（击）	液化否	液化强度比 Ilei	液化指数 Ilei	液化指数 Ile	液化等级
S24CZ2	④$_2$	13.6	3.50	8.00	12.28	是	0.65	2.76	3.70	轻微液化
		15.1	6.80	7.00	9.37	是	0.75	0.94		
S24CZ3	④$_2$	12.6	6.80	7.00	8.41	是	0.83	0.88	2.93	轻微液化
		14.1	3.50	8.00	12.55	是	0.64	2.05		
Q24CZ1	④$_2$	13.6	3.30	9.00	12.64	是	0.71	2.29	4.47	轻微液化
		15.1	3.50	7.00	13.05	是	0.54	2.18		
Q24CZ3	④$_2$	12.3	11.40	10.00	--	--	--	--	--	不液化
		13.8	5.10	13.00	10.26	否	--	--		
		15.3	9.20	9.00	8.05	否	--	--		
Q24CZ5	④$_2$	12.8	9.00	12.00	7.38	否	--	--	--	不液化
		14.3	5.80	14.00	9.84	否	--	--		
S25CZ1	④$_2$	11.8	3.50	12.00	11.28	否	--	--	--	不液化
		13.3	3.40	14.00	12.29	否	--	--		
S25CZ2	④$_2$	12.8	5.10	9.00	9.80	是	0.92	0.48	0.48	轻微液化
		14.3	8.40	13.00	8.18	否	--	--		
Q25CZ1	④$_2$	12.8	12.60	11.00	--	--	--	--	0.32	轻微液化
		14.3	5.50	13.00	10.10	否	--	--		
		15.8	7.50	8.00	8.92	是	0.9	0.32		
Q25CZ3	④$_2$	13.6	6.50	13.00	9.01	否	--	--	--	不液化
		14.8	11.50	12.00	--	--	--	--		
		16.3	8.70	14.00	8.28	否	--	--		
Q25CZ4	④$_2$	12.3	5.90	12.00	8.90	否	--	--	--	不液化
		13.8	6.70	15.00	8.95	否	--	--		
		15.3	8.30	11.00	8.48	否	--	--		
		16.8	9.70	21.00	7.84	否	--	--		
S26CZ2	④$_2$	12.8	6.70	16.00	8.55	否	--	--	0.59	轻微液化
		14.3	5.30	14.00	10.29	否	--	--		
		15.8	3.40	11.00	13.24	是	0.83	0.59		
Q26CZ12	④$_2$	13.8	3.30	17.00	12.76	否	--	--	--	不液化
		15.3	3.50	25.00	13.05	否	--	--		
		16.3	1.80	16.00	14.10	否	--	--		
Q26CZ10	④$_2$	15.3	1.80	15.00	14.10	否	--	--	--	不液化
		16.8	3.40	24.00	13.24	否	--	--		
		18.3	3.50	19.00	13.05	否	--	--		
		19.8	3.50	22.00	13.05	否	--	--		

根据上述判别结果，虹梅南路站（含）～景西路站（含）区段④$_2$层为液化土，景西路站～元江路站区段、出入场线及停车场④$_2$层为不液化土；⑤$_{1j}$层主要分布于虹梅南路站（含）～景西路站，为液化土。综合上述液化判断结果，初步判定虹梅南路站（含）～景西路站（含）区段为轻微液化场地，其余区段场地为不液化场地。

2.7.3 抗震地段划分和软土震陷

据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)相关条款，上海地区为软土地区，本工程拟建场地大部分区域属抗震一般地段，邻近西马屯泾、马西浜、六磊塘、俞塘、塘泗泾、老蒋家港、蒋家浜和樱桃河的场地，属抗震不利地段。

上海地区在 7 度设防烈度下，不考虑软土震陷的影响。

2.8 不良地质条件及特殊岩土

2.8.1 明、暗浜

根据地形图和现场踏勘，沿线及定修段分布有较多明浜塘，浜塘底一般分布有一定厚度的淤泥，层底标高为 2.25m～-0.92m，厚度为 0.30m～1.60m。在勘探孔 S25CZ1、S25CZ2、Q28CZ9、CR2CJ4、Q24CJ4 处揭示有暗浜，层底标高为 2.64m～0.61m，厚度为 0.80m～2.10m。

明浜塘和暗浜底部一般分布有一定厚度的淤泥或暗浜土，工程地质性质差，车辆段处采用天然地基时若遇暗浜土或淤泥应挖除换填。

2.8.2 地下管线及地下障碍物

拟建停车场处现状主要为厂房，建筑物基础对工程施工影响较大；地下车站及盾构段沿线为现状道路，道路下方及两侧分布有信息、电力等大量市政管线，局部区段有顶管，各类管线埋置深度变化较大。设计和施工单位应重视沿线地下管线及地下障碍物的不利影响，有关地下管线及地下障碍物详细资料可查阅相关的物探专项报告。

2.8.3 浅层沼气

浅层沼气是地下空间开发所可能遇到的地质灾害之一。本次勘察施工过程中未发现有沼气逸出现象。

2.8.4 地面沉降

上海地面沉降灾害主要发生在工程所在中心城区。中心城区松散土层厚度一般在 200m～300m 之间，由于第五含水层在中心城区欠发育，地下水资源丰富程度也相对稍差，但是由于历史上在中心城区大量集中开采第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ承压含水层中的地下水，使上海中心城区发生了严重的地面沉降灾害现象。上海地面沉降经历了不同发展过程，根据地面沉降速率的变化和纵观上海市地面沉降的历史可以看出，其具有明显的阶段性：

1)、第一阶段(1921-1965 年)：主要是受地下水开采量的增减及相应地下水位的变化所控制，本阶段由于历史原因，地下水开采格局不合理，致使其地面沉降速率较高，平均累计沉降量 1.69m，年平均沉降 37.6mm；

2)、第二阶段(1966 年至今)：是地下水资源开发利用宏观上实现总体平衡条件下的地面沉降发展过程，本阶段自 1966 年开始逐步开展调整开采层次并推广人工回灌技术等，地面沉降得以控制，平均累计沉降量 251.3mm，年平均为 6.8mm。

3)、根据最新公布的《2005 年上海市地质环境状况公报》：2005 年全市中心城区平均沉降量 8.7mm，比上年度减少 1.70mm，比 2002 年少了 2.40 毫米。上海已将地面年平均沉降控制在毫米级水平。

地面沉降具有累积性和不可逆性，其造成的危害将长期存在，且随时间的推延而加剧。市政工程一般为线路工程，长度较大，地面沉降的影响一般较多，因此拟建工程建设有遭受区域地面沉降危害的危险性；工程建设及运营过程中，盾构施工、基坑开挖、地面道路和高架桥建设等有引发或加剧工程性地面沉降的可能性。但只要采取必要的、有针对性的防范措施防止地面沉降，可减少其对工程的影响。建议委托专门单位进行地面沉降危险性评价。

2.8.5 填土

填土分布于地表浅部，遍布，为杂填土，夹碎石、砖块等建筑垃圾，局部区域填土厚度较大，杂填土厚为 0.90m～4.50m，最大厚度达到 4.50m。该层土土质不均，结构松散，强度不均。应注意杂填土对围护结构施工带来不利影响。

2.8.6 软土

拟建场地分布有厚度较大的③灰色淤泥质粉质粘土、④$_1$灰色淤泥质粘土，为上海地区典型软土层，呈流塑状，具有压缩性高、强度低、渗透性小和灵敏度高等特性，为浅部天然地基主要压缩层；基坑开挖时易产生流变现象，导致围护结构稳定性差；位于基坑底部时应减少扰动；作为坑底下土层则易产生回弹隆起。

2.8.7 （微）承压含水层

本工程分布有④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-2}$、⑦和⑨层粉土、砂土，基坑施工需重视④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-2}$和⑦层（微）承压水突涌的不利影响。

2.8.8 液化土

根据液化判别结果，虹梅南路站（含）～景西路站（含）区段④$_2$层为液化土；虹梅南路站（含）～景西路站⑤$_{1j}$层为液化土，初步判定虹梅南路站（含）～景西路站（含）区段为轻微液化场地。

2.9 地基土的均匀性

场地内分布有①$_1$填土、②$_1$褐黄～灰黄色粉质粘土、③灰色淤泥质粉质粘土、③$_j$灰色砂质粉土、④$_1$灰色淤泥质粘土、④$_2$灰色砂质粉土、⑤$_1$灰色粉质粘土、⑤$_{1j}$灰色砂质粉土、⑤$_{3-1}$灰色粉质粘土夹粉土、⑤$_{3-2}$灰色砂质粉土、⑤$_{3-3}$灰色粉质粘土夹粉土、⑥暗绿～草黄色粉质粘土、⑦$_1$草黄～灰黄色砂质粉土、⑦$_{1j}$草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土、⑦$_2$灰黄～灰色粉砂、⑧$_1$层灰色粉质粘土、⑨灰色粉砂，其中②$_1$、④$_1$、⑤$_1$、⑥层土相对较均匀，①$_1$、③、③$_j$、④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-1}$、⑤$_{3-2}$、⑤$_{3-3}$、⑦$_1$、⑦$_{1t}$、⑦$_2$、⑧$_1$、⑨层土不均匀。

基坑开挖涉及土层为②$_1$褐黄～灰黄色粉质粘土、③灰色淤泥质粉质粘土、③$_j$灰色砂质粉土、④$_1$灰色淤泥质粘土、④$_2$灰色砂质粉土、⑤$_1$灰色粉质粘土、⑤$_{1j}$灰色砂质粉土，基坑围护开挖涉及不同土层，各土层性质有所差异，基坑地基土不均匀；

桩基涉及⑤$_{3-2}$、⑤$_{3-3}$或⑦$_2$层分布较稳定，当选择相同桩入土深度，桩端持力层相对较均匀。

盾构掘进涉及④$_1$、④$_2$、⑤$_1$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-1}$、⑤$_{3-2}$、⑥层，沿线隧道底所处的土层有变化，盾构工作面同时遇到多层土，综合评价盾构沿线地基土不均匀。

2.10 场地稳定性和适宜性

根据本次勘察成果，覆盖层厚度大，拟建工程沿线场地基本稳定；场地虽有遭受地面沉降的影响，但根据预测本区间地面沉降较均匀，不存在滑坡、崩塌、采空区等不良地质作用，属

稳定场地。

本工程在自然状态场地虽较稳定，但在人工掘进、开挖、降水等施工时可能产生或诱发地面沉降、地下水突涌等影响场地稳定现象的发生，但采取切实有效的相关工程技术防治与治理措施，并采取必要的监测措施，可减少和控制上述现象的发生，本场地适宜本工程建设。

3　地基土的分析与评价

3.1　基坑工程

本工程基坑主要涉及地铁车站（含工作井、中间风井）、进入澄江路车辆段出入线过渡段（盾构工作井、敞开段、暗埋段），沿线车站均为地下2层，车站基坑标准段埋深在16.0m～16.8m左右，中间风井埋深在29.6m～33.9m左右。按《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010)有关规定，基坑工程开挖深度大于12m基坑安全等级为一级；基坑开挖深度小于7.0m基坑安全等级为三级，其余基坑安全等级为二级。

3.1.1　基坑周围环境

本标段基坑共涉及7座地下车站，基坑周围环境十分复杂，各基坑场地的俯视示意图(各图比例不相同，矩形框仅为车站示意)分别见图3.1.1-1～3.1.1-7。

（1）、虹梅南路站

虹梅南路站为地下二层车站，位于现有道路银都路下，车站南侧为华唐苑，北侧为空地，道路下分布有地下管线。

图3.1.1-1　　虹梅南路站俯视示意图

（2）、景西路站

景西路站为地下二层车站，位于现有道路银都路南侧路下，车站南侧紧临上海华群实业有限公司、汉庭快捷酒店，银都路北侧为民房和空地，道路下分布有地下管线。

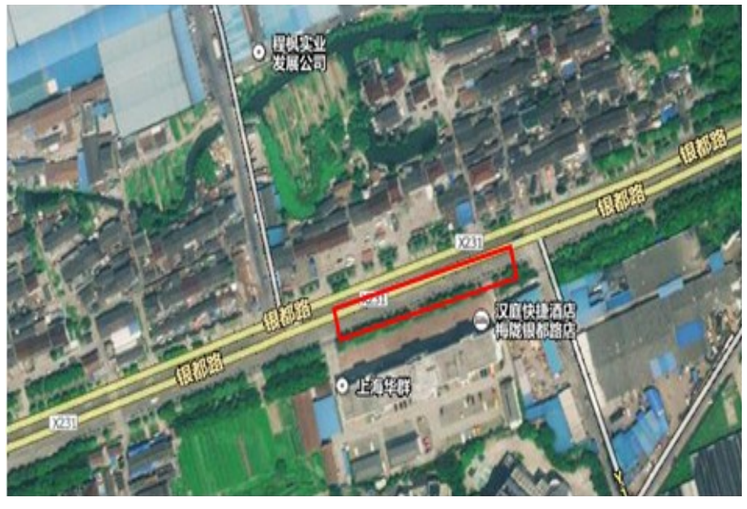

图3.1.1-2　　景西路站俯视示意图

（3）、景联路站

景联路站为地下二层车站，位于现有莲花南路下。车站西侧为民房、东侧为祥生瑞和苑，南侧为河道马西浜。道路下分布有地下管线。

图3.1.1-3　景联路站俯视示意图

（4）、沪光路站

沪光路站为地下二层车站，位于现有道路莲花南路下，车站西侧为君莲新城中城苑、爱庐世纪新苑，东侧空地和企事业单位。道路下分布有地下管线。

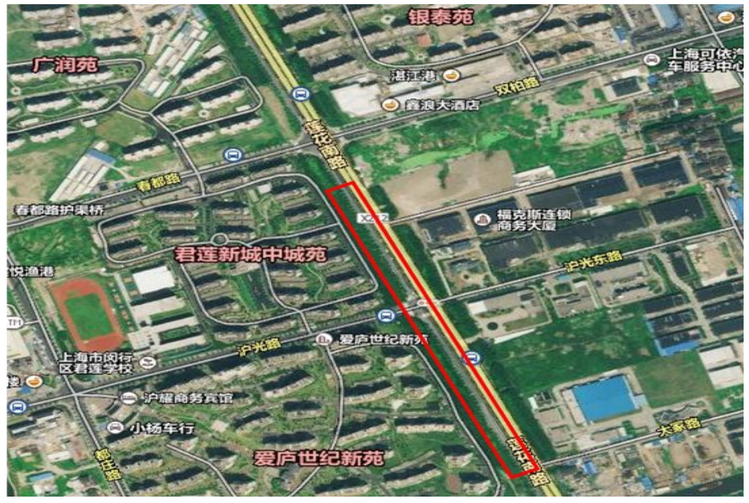

图3.1.1-4　沪光路站俯视示意图

（5）、元江路站

元江路站为地下二层车站，位于现有莲花南路下，车站北侧为元江路，西侧为物流园区，东侧为上海西南木材市场莲花路交易中心。道路下分布有地下管线。

图3.1.1-5　元江路站俯视示意图

（6）、永德路站

永德路站为地下二层车站，位于现有道路莲花南路下，周边为现有施工工地，道路下分布有地下管线。

图3.1.1-6　永德路站俯视示意图

（7）、紫竹高新区站

紫竹高新区站为地下二层车辆，位于现有莲花南路、东川路交叉口，东川路南侧为企事业单位，北侧为华师大、上海交大。交叉口处地下管线分布密集。

图3.1.1-7　紫竹高新区站俯视示意图

根据上述场地周围环境调查可知，基坑主要位于有现有道路下，周围环境较复杂，按《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010)有关规定，本标段基坑所处环境较复杂，环境保护等级为一级～二级。

3.1.2　围护结构方案选择

基坑工程已有大量成熟工程经验，针对工程地质条件及环境要求，拟建基坑工程的围护结构有地下连续墙、SMW工法、钻孔灌注桩和重力式挡墙等形式，各种围护型式比较详见表3.1.2。

表3.1.2　　围护结构方案比选

项目 方案	围护结构	变形控制及 适用条件	施工难度、速度	永久结构 利用	安全 可靠性	工程 投资
地下墙 连续墙	地下连续墙	刚度大，基坑变形小；一般适用深基坑	工艺成熟，速度较快，经验丰富	与内衬墙叠合成永久结构的侧墙并起抗浮作用	可靠	高
钻孔灌注桩	Φ600～Φ1000钻孔灌注桩＋搅拌桩隔水帷幕	基坑开挖引起的变形较小；一般适用小于15m的基坑	钻孔桩及二轴搅拌机设备，施工简单，速度一般	围护结构与主体连接共同抗浮	可靠	综合造价较低
型钢水泥土搅拌墙	φ850(φ650)深层搅拌桩内插H型钢	刚度较小，基坑开挖引起的变形相对较大；一般适用于小于13m的基坑	三轴搅拌机及H型钢插拔设备，施工较简单，速度快，但施工质量制约因素较多	不能作为永久结构；结构抗浮不满足处需打抗拔桩	较可靠	综合造价低
重力式 挡墙	组合搅拌桩构成挡墙	变形大；一般使用于开挖深度小于5m的基坑	三轴搅拌机，施工简单，速度快	不能利用	较可靠	综合造价低

拟建工程基坑周围环境相对较复杂。经技术、经济的综合比选，初步建议地下车站、中间风井和盾构工作井采用地下连续墙作为围护结构，附属建筑根据开挖深度不同，可选择地下连续墙、型钢水泥土搅拌墙和Φ600～Φ1000钻孔灌注桩+搅拌桩隔水帷幕作为围护结构。

车辆段出入场线周围为企事业单位（拟拆迁），出入线埋深小于5m的基坑及变电所半地下室基坑，可选择重力式挡墙作为围护结构，局部条件允许时也可采取放坡开挖；其余基坑可选择钻孔灌注桩+搅拌桩或者型钢水泥土搅拌墙作为围护结构。

车站基坑围护设计和施工时应重视邻近河流水位变化对基坑的影响。当场地浅部分布有③$_j$灰色砂质粉土、③层淤泥质粉质粘土（该层土夹粉土薄层），围护结构应确保结构的止水效果。

围护支撑体系宜结合结构布置和基坑开挖顺序，综合考虑布置。对于车站、工作井、中间风井和盾构工作井深基坑一般选用钢筋混凝土内支撑(首道)+钢支撑。

3.1.3　变形控制

本工程车站主要位于现有道路下，地下管线分布密集，周围环境对拟建基坑工程施工的要

求较高。

拟建基坑工程长度较大，根据工程实践，基坑开挖时，宜采用时空效应理论：分层、分条开挖，合理安排施工顺序，及时安装支撑并施加预应力，尽量减少基坑无支撑的暴露时间，底板施工严格按规定时间完成，减少坑底暴露时间等措施可控制围护结构和土体的过大变形。同时重视基坑内部边坡的稳定性，采取合适措施，防止基坑内部边坡失稳导致围护结构失稳。

当基坑开挖深度较大，会引起土体过大变形，根据地铁一号线资料，车站采用连续墙围护，明开挖顺筑法，基坑开挖后最大水平位移一般可达7cm～8cm；根据已建地铁2线人民公园经验：基坑开挖深度22.12m，地下连续墙的最大水平位移达到10.3cm；因此拟建基坑开挖深度大于10m时，宜采取加大围护结构入土深度、基坑被动土区加固等有效措施，减少基坑围护结构的变形和施工对周边建(构)筑物的影响。

基坑施工时应加强围护结构、周围建(构)筑物的监测工作。

3.1.4 承压水突涌

本工程沿线分布有④$_2$、⑤$_{1j}$层、⑤$_{3\text{-}2}$层微承压含水层，⑦（⑦$_1$、⑦$_2$）层承压含水层。根据工程经验，(微)承压水头一般呈周期性变化，微承压水水位埋深为3m～11m，承压水水位埋深为3m～12m。

拟建地下车站开挖深度约为 16.0m～16.8m 。按实际水头和上海市高水位 3m 水头进行突涌估算，结果如表 3.1.4 所示。

表 3.14　承压水突涌可能性计算判别表

计算参考孔号	（微）承压含水层及层顶埋深（m）	基坑开挖深度（m）	（微）承压水水位埋深（m）	P_{CZ}/P_{WY}	是否突涌
虹梅南路站（S23CJ1）	④$_2$(13.10)	6.85（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
	⑤$_{1j}$（17.40）	16.40	3.0（高水位）	0.12	是
			3.56（实测水位）	0.13	是
	⑦$_1$(28.80)	16.40	3.0（高水位）	0.88	是
			10.25（实测水位）	1.22	否
景西路站（S24CJ4）	④$_2$(11.80)	6.40（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
	⑦$_1$(28.00)	16.80	3.0（高水位）	0.82	是
			10.25（实测水位）	1.15	否
景联路站	④$_2$(10.80)	6.00（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
计算参考孔号	（微）承压含水层及层顶埋深（m）	基坑开挖深度（m）	（微）承压水水位埋深（m）	P_{CZ}/P_{WY}	是否突涌
（S25CZ1）	⑦$_1$(28.20)	16.00	3.0（高水位）	0.88	是
			10.25（实测水位）	1.23	否
沪光路站（S26CJ3）	④$_2$(11.80)	6.40（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
	⑦$_1$(28.20)	16.80	3.0（高水位）	0.83	是
			10.25（实测水位）	1.16	否
AK33+750 中间风井（Q26CZ8）	⑤$_{3\text{-}2}$(42.70)	33.90	3.0（高水位）	0.40	是
			5.67（实测水位）	0.43	是
元江路站(S27CJ1、S27CZ4)	⑤$_{3\text{-}2}$ (29.70)	16.10	3.0（高水位）	0.90	是
	⑤$_{3\text{-}2}$ (29.70)		5.67（实测水位）	1.00	是
	⑦$_1$(28.90)		3.0（高水位）	0.87	是
	⑦$_1$(28.90)		10.25（实测水位）	1.22	否
AK36+450 中间风井（Q27CZ8）	⑦$_1$(29.60)	14.10（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
		18.50（临界深度）	10.25（实测水位）	1.05	否
永德路站(S28CJ3)	⑦$_1$(28.10)	16.00	3.0（高水位）	0.86	是
			10.25（实测水位）	1.21	否
AK38+400 中间风井（Q28CZ5）	⑦$_1$(29.60)	13.30（临界深度）	3.0（高水位）	1.05	否
		17.80（临界深度）	10.25（实测水位）	1.05	否
紫竹高新区站(S29CJ3)	⑦$_1$(27.90)	16.40	3.0（高水位）	0.86	是
			10.25（实测水位）	1.22	否

根据估算结果场地④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层均存在突涌可能，设计和施工时应重视④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层的分布及对基坑工程的不利影响。

3.1.5 基坑降水

根据分析，基坑开挖时④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层均存在突涌可能。根据经验，车站主体基坑、区间风井、盾构工作井围护结构一般可隔断基坑内外④$_2$、⑤$_{1j}$层的水力联系，一般对④$_2$、⑤$_{1j}$层进行疏干降水即可满足基坑开挖要求，对周围环境影响较小；⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层厚度较大，一般围护结构无法隔断隔断基坑内外水力联系，降⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层承压水头时应加强基坑周边的水位监测，监测承压水头漏斗扩散情况，必要时采取基坑外回灌，避免产生过大的降水漏斗，控制降水对周围建(构)筑物的影响；建议降水进行专项设计。坑内轻型井点一般须降至开挖深度以下0.5m，

一般对周围环境影响较小。

3.1.6 坑底回弹

拟建基坑坑底土主要为③、④$_1$、⑤$_1$、⑤$_{3\text{-}1}$层，这些土层含水量高、强度低、具有触变性和流变性，基坑开挖各种工况下，坑底土体会有一定的回弹，应注意土体回弹对基坑支护结构产生不利影响，特别是对支撑立柱产生负摩擦力。当基坑埋深较大，坑底土的再压缩变形不能忽视，应加强基坑回弹量的监测。

3.1.7 结构物抗浮

拟建车站基坑埋深较大，地面无构筑物结构自重不能满足抗浮安全要求，考虑到地下连续墙围护结构一般作为永久地下结构，能提供较大的抗拔力，且槽壁外侧一般采取注浆处理，墙体与土体的摩擦力得到提高，因此考虑地下连续墙的抗拔能力，当车站结构宽度小于25m，车站主体结构一般不需专门设置抗拔桩。

车站出入口、线路进入澄江路车辆段敞开段和洞口附近约30m暗埋段，一般不满足抗浮要求，需采取抗浮措施。

结构抗浮措施一般有三种方法：倒滤层、抗拔桩或自重抗浮，各种抗浮方案比较见表3.1.7。车站出入口、敞开段洞口附近对抗拔力的要求较低，可采用抗拔桩方案或倒滤层作为抗浮措施。

表3.1.7　　不同抗浮方案比较表

方案	主要特点
自重法	采用增加结构厚度、底板挑出压重、在底板上填充块石砼来满足抗浮要求。本方法一般只适用于浮托力比较小的情况。
倒滤层减压法	通过设在底板下的盲沟排水系统使作用于底板上的浮托力得到释放，减少底板上所受到的浮力，从而达到抗浮要求。该方法具有造价较低的优点，但是盲沟排水系统需要长期进行保养，运营过程的排水可能引起地面沉降，对环境影响较大。当止水帷幕隔断内外水力联系、且周围土体渗透性较小时（10^{-7}cm/s），对周围环境影响较小，效果较好。
抗拔桩法	通过结构底板下的工程桩或基坑围护桩的自重及其与地基上之间的摩阻力来承受地下水浮力。该方法安全可靠，在工程实践中广泛使用。

3.1.8 围护结构施工质量控制

(1)、地下连续墙施工质量控制

场地分布有③$_j$层、④$_2$层、⑤$_{1j}$层、⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层粉性土，上述土层容易坍塌，地下连续墙施工时应重视厚层粉性土对槽壁的稳定性的影响，建议采取搅拌桩加固或增加泥浆比重等措施；施工时先进行试成槽，确定施工参数。

沿线表部局部杂填土较厚，尤其是现有道路区域填土成分复杂，导墙宜适当加深，宜进入正常沉积土层。

地下连续墙施工应重视接头的处理，如处理不当，易造成基坑的渗漏点。

采用锁口管接头时要加强对接头的处理，保证刷壁质量。有条件时，地下连载墙接头外侧采用高压旋喷止水；基坑开挖深度较大时，高压旋喷桩的数量要适当增加。

(2)、不同围护结构连接质量控制

出入口、风井与车站主体围护结构一般形式不同，地下连续墙与型钢水泥土搅拌墙桩的连接处，结构不连续，受力不均匀，无法充分发挥围护结构的整体效应，是结构的薄弱环节；若两者连接不紧密，存在微小的裂缝，在水土的共同作用下，很容易形成贯通壁厚的缝隙，从而产生局部的渗漏水。型钢水泥土搅拌墙围护施工时应严格控制成桩的质量，特别是对有些地质复杂(杂填土层较厚、土层内含有块石等杂质的)的部位的质量控制。对施工中发现搅拌桩存在问题时，应该在基坑开挖前就做好施工补救措施，以防止开挖后基坑的渗漏。在地下连续墙与型钢水泥土搅拌墙桩的连接处建议采用旋喷桩加固、止水。

(3)、地下渗水处理

围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面两种方法处理：一种是在墙体缺陷处插入引流管引流，然后采用双快水泥封堵缺陷处，等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重时直接封堵较为困难时，则应首先在坑内渗漏处回土或者堆压砂袋、袋装水泥封堵水流，然后在坑外引孔灌注聚胺酯或采用双液注浆等材料封堵渗漏处，封堵住渗漏点后再继续向下开挖基坑。

3.1.9 深基坑影响范围土层围护设计、施工所需参数

有关设计、施工参数见表 3.1.9-1、3.1.9-2。

表 3.1.9-2　设计、施工参数初步建议表

项目 \ 层序		②$_1$	③	③$_j$	④$_1$	④$_2$	⑤$_1$	⑤$_{1j}$	⑤$_{3-1}$	⑤$_{3-2}$	⑤$_{3-3}$	⑥	⑦$_1$	⑦$_{1j}$	⑦$_2$	⑧$_1$	⑨
重度	ɣ (kN/m^3)	18.4	17.4	18.0*	16.7	18.5	17.7	18.3	17.9	18.3	18.0	19.4	18.7	18.9	18.9	18.2	18.9
直剪固快	C(kPa)	19	11	8*	10	5	13	5	14	5	15	39	4	34	3	17	2
	Φ（°）	19.5	17.5	23.0*	12.5	28.0*	16.5	28.0*	18.5	30.0*	19.5	20.0	34.0	20.0	35.0	20.0	35.5
静止侧压力系数	K_o	0.46	0.55*	0.43*	0.59	0.36	0.53	0.42*	0.47*	0.39	0.43*	0.40*	0.36	0.41*	0.36	0.46*	0.35*
无侧限抗压强度	q_u	87	39	--	33	--	54	--	64		69	--	--	--	--	--	--
	St	3.8	6.0	--	5.8	--	4.7	--	4.7		4.2	--	--	--	--	--	--
直剪慢剪	C(kPa)	--	--	--	--	5	--	3	--	5	--	--	5	--	5	--	--
	Φ(°)	--	--	--	--	34.5	--	35.5	--	34	--	--	34.5	--	34.0	--	--
三轴(UU)	C_u(kPa)	44	18	--	15	--	28	--	33	--	34	153	--	--	--	--	--
三轴(CU)	C_{cu}(kPa)	26	8	--	10	--	19	--	18	--	22	--	--	--	--	--	--
	$Φ_{cu}$(°)	14.9	16.7	--	11.8	--	13.7	--	14.3	--	15.0	--	--	--	--	--	--
	C’(kPa)	7	0	--	3	--	5-	--	5	--	4	--	--	--	--	--	--
	Φ’(°)	28.0	30.7	--	21.7	--	25.2	--	25	--	28.8	--	--	--	--	--	--
回弹模量	$E_{0.2\sim0.025}$ (MPa)	--	14.59	--	8.28	--	10.88	--	10.77	--	--	--	--	--	--	--	--
	$E_{0.4\sim0.025}$ (MPa)	--	--	--	--	--	22.93		21.19	--	24.04	--	--	--	--	--	--
渗透系数建议值	k (cm/s)	8E-07	2E-06	4E-04	2E-07	4E-04	5E-06	8E-04	1E-05	6E-04	1E-05	2E-07	5E-04	1E-05	2E-03	3E-06	1E-03

表 3.1.9-2　基床系数

层号	现行规范		推荐值	
	k_H(kN/m^3)	k_V(kN/m^3)	k_H(kN/m^3)	k_V(kN/m^3)
②$_1$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	3.2E4	2.1E4
③	3.0E3～1.5E4	5.0E3～1.0E4	8.0E3	6.5E3
③$_j$	1.5E4～3.0E4	1.0E4～2.0E4	2.0 E4	1.5 E4
④$_1$	3.0E3～1.5E4	5.0E3～1.0E4	8.0E3	7.0E3
④$_2$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	9.0E4	3.0E4
⑤$_1$	1.5E4～3.0E4	1.0E4～2.0E4	1.8E4	1.3E4
⑤$_{1j}$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	8.0E4	2.8E4
⑤$_{3-1}$	1.5E4～3.0E4	1.0E4～2.0E4	2.9E4	1.9E4
⑤$_{3-2}$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	1.1E5	3.3E4
⑤$_{3-3}$	1.5E4～3.0E4	1.0E4～2.0E4	3.0E4	2.0E4
⑥	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	1.2E5	3.3E4
⑦$_1$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	1.1E5	3.2E4
⑦$_{1j}$	3.0E4～1.5E5	2.0E4～4.0E4	6.0E4	2.5E4
⑦$_2$	>1.0E5	2.5E4～4.0E4	1.7E5	3.5E4

3.2　桩基工程

3.2.1　桩基持力层的选择

拟建工程主要涉及车站、中间风井和明挖区间格构柱桩、车站抗拔桩及澄江路车辆段桩基。

(1)、基坑格构柱

拟建车站、中间风井、明挖区间围护结构支撑可能需设置格构柱，格构柱下设置桩基。根据类同工程经验，格构柱的变形对支撑结构影响较大，直接影响围护结构的稳定性，而格构柱承担的抗压荷载一般不大，因此格构柱的变形主要是因土体隆起导致的上拔位移，故格构柱桩基需足够的有效桩长。

本标段大部分区域为正常沉积区，局部为古河道沉积区。正常沉积区⑥、⑦$_1$、⑦$_2$层分布稳定，厚度较大，车站可选择⑦$_1$或⑦$_2$层作为桩基持力层；古河道切割区，推荐以⑤$_{3-2}$或⑤$_{3-3}$层作为桩基持力层；中间风井可选⑦$_2$层或⑨层作文桩基持力层。各工点桩基持力层推荐见表3.2.1。

表 3.2.1　　推荐桩基持力层

车站及风井	基坑开挖深度（m）	持力层选择	桩入土深度（m）
虹梅南路站	16.40	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42
景西路站	16.80	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42
景联路站	16.00	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42
沪光路站	16.80	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42
AK33+750 中间风井	33.90	⑨	69
元江路站	16.10	⑤$_{3-3}$、⑦$_1$或⑦$_2$	47/37/42
AK36+450 中间风井	31.5	⑦$_2$	64
永德路站	16.00	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42
AK38+400 中间风井	29.6	⑦$_2$	60
紫竹高新区站	16.40	⑦$_1$或⑦$_2$	37/42

注：具体根据桩基承载力、沉降控制要求和土层剖面综合确定。

(2)、基坑抗拔桩

标准车站主体一般考虑地下连续墙的抗拔作用，不单独设置抗拔桩，但在风井等附属建筑(构)筑物连成一体区域，属大面积地下空间，一般需考虑设置抗拔桩；敞开段结构一般不能满足抗浮要求，需设置抗拔桩，格构柱桩基可兼作抗拔桩，一般设置15m～25m的抗拔桩，可以满足设计要求。

考虑采用抗拔桩抗浮的独立车站出入口埋深较小，所需抗浮力相对较小，一般设置10m～20m的抗拔桩，可以满足设计要求。出入场线敞开段附近，所需抗拔力相对较大，桩长可选择15m～25m。

(3)、澄江路车辆段

根据与以往经验，运用库和检修库等建筑一般为 1 层、混凝土排架结构，常采用桩基；维修楼、综合楼一般为多层建筑，拟采用桩基础。

运用库和检修库等建筑为排架结构，一般采用柱下独立承台+桩基，上部结构荷载相对较轻，对桩基承载力要求较低，运用库等主要以承载力控制为主，变形控制以差异沉降控制为主。

拟建车辆段位于古河道切割区，土层分布变化相对较大，分布有厚度较大的④$_2$层砂质粉土、⑤$_{3-1}$层粉质粘土夹粉土、⑤$_{3-2}$层砂质粉土夹粉质粘土、⑤$_{3-3}$层粉质粘土夹粉土，建议车辆段内运用库、检修库选择⑤$_{3-2}$或⑤$_{3-3}$层作为桩基持力层，桩入土深度 33m 或 40m，综合楼、维修楼、工程车库桩基可选择④$_2$或⑤$_{3-2}$层作为桩基持力层，相应的入土深度约为 15m 或 33m。

3.2.2　桩型的选择、成桩可行性和桩基施工对周边环境的影响

(1)、桩型选择

根据本工程地层及环境特点对预制桩及灌注桩方案作一比较，详见表3.2.2。

表 3.2.2　　预制桩与灌注桩方案比较

桩型 / 比较项目	预　制　桩	灌　注　桩
挤土效应	基坑内布桩较少，挤土效应不明显，对环境有一定影响，但不大。	无挤土对环境的影响。
沉桩可行性	一般进入密实砂层3～5m，依据目前的设备能力沉桩无困难。对本工程而言，沉桩无困难。	成桩无困难。
桩身质量控制	除焊接严格控制外，其质量相对宜控制。	施工工艺较成熟，与施工质量有关，只要严格控制，质量有保证。
基础造价	每立方米砼提供的承载力高，基础造价经济，一般地比灌注桩节约30%左右。	基础造价相对较高。

综合上表分析，预制桩较钻孔灌注桩经济效益明显，成桩质量可控性好，施工工期短，故场地条件许可时，应优先考虑预制桩(PHC管桩)方案。拟建车站主要位于现有道路上，道路两侧有密集建筑物，道路下有地下管线，周围环境对桩基施工要求高，建议选择无挤土效应的钻孔灌注桩，车站桩基可采用Φ600～Φ800钻孔灌注桩。

澄江路车辆段场地现状主要为厂房、及民宅，考虑到施工前已进行拆迁，当条件允许时，建议优先选用预制桩方案；预制桩中PHC管桩与预制方桩相比贯入性好、挤土量少、对周围环境影响相对较小、耐锤性强、结构承载力高、且能适宜多种沉桩工艺，具有较高的性价比，建议车辆段可选择φ400PHC～φ600PHC管桩。

(2)、成（沉）桩可行性

钻孔灌注桩施工工艺较成熟，上海地区施工一般没有困难；但施工时应采取一定的技术措施防止粉、砂性土中塌孔或埋钻，还要防止软粘性土中的缩颈问题。

澄江路车辆段位于古河道深切割区，主要以软粘土和一般粘性土为主，若采用预制桩，根据推荐的桩基持力层特点，采用打入法沉桩、选择合适的施工设备，桩基可以沉至设计标高。分布的④$_2$、⑤$_{3-2}$粉土会造成预制桩沉桩产生一定困难，预制桩施工应考虑上部土层分布情况，沉桩宜连续施工，避免长时间停留造成困难。

沉(成)桩前宜通过试沉(成)桩确定施工工艺。

(3)、桩基施工对周边环境的影响

钻孔灌注桩为非挤土桩，对周围环境总体影响较小，但应合理存放和排放泥浆，以免污染周边环境。

澄江路车辆段周围主要为厂房及民宅，考虑到桩基施工时，周边厂房及民宅已拆迁完毕，桩基施工对周围影响较小，若周围环境要求较高，采用钻孔灌注桩。

3.2.3 桩基承载力设计参数

根据地基土分布及土性参数并参照上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08－11－2010)有关条文，各土层的桩侧极限摩阻力标准值 fs 值和桩端极限端阻力标准值 fp 值，详见表 3.2.3。

表 3.2.3　　桩基设计参数初步推荐值表

土层名称	层底标高(m)	静探 Ps (Mpa)	桩侧极限摩阻力标准值 fs (kPa)				桩端极限端阻力标准值 fp(kPa)		抗拔承载力系数 λ
			预制桩		钻孔灌注桩		预制桩	钻孔灌注桩	
②$_1$ 褐黄～灰黄色粉质粘土	2.92～-0.93	0.75	15		15				0.70
③灰色淤泥质粉质粘土	1.47～-5.49	0.39	15		15				0.70
③$_j$ 灰色砂质粉土	0.17～-1.82	1.54	6m以上	15	6m以上	15			0.70
			6m以下	20	6m以下	15			
④$_1$ 灰色淤泥质粘土	-6.13～-13.67	0.46	20		15				0.70
④$_2$ 灰色砂质粉土	-8.85～-16.46	3.84	50		40		2000	900	0.65
⑤$_1$ 灰色粉质粘土	-10.75～-25.66	0.87	35		30				0.70
⑤$_{1j}$ 灰色砂质粉土	-11.53～-21.03	2.58	40		30				0.65
⑤$_{3-1}$ 灰色粉质粘土夹粉土	-23.81～-42.80	1.47	50～60		40～50		1200～1600	500～600	0.75
⑤$_{3-2}$ 灰色砂质粉土	-29.26～-56.57	4.96	70		55		4000	1200	0.68
⑤$_{3-3}$ 灰色粉质粘土夹粉土	-43.89～-54.12	2.80	65		55		2300	950	0.75
⑥暗绿～草黄色粉质粘土	-22.97～-28.62	2.51	65		55		2000	800	0.75
⑦$_1$ 草黄色砂质粉土夹粉质粘土	-24.17～-42.47	8.18	85		65		5000	1500	0.70
⑦$_{1j}$ 草黄色粉质粘土夹粉土	-27.03～-34.62	2.38	60		50				0.75
⑦$_2$ 灰黄～灰色粉砂	-52.95～-80.59	18.42	110		75		7000	2300	0.70
⑧$_1$ 灰色粉质粘土	-58.15～-78.93	——	60		50				0.70
⑨灰色粉砂	未钻穿	——	120		80		8500	2500	0.70

注：1). 表中 f_s、f_p 除以 2，即为各土层对应的特征值。

2). 表中所列灌注桩的 fs、fp 适用于桩径不大于 850mm 的情况，当采用大直径钻孔灌注桩时，应根据规范规定进行折减。

3.2.4 单桩竖向承载力初步估算

根据预分析，推荐车站桩基采用钻孔灌注桩、澄江路车辆段采用预制桩，初步估算的单桩承载力见表 3.2.4。

表 3.2.4　　单桩竖向承载力估算表

建(构)筑物	桩径(mm)	桩顶埋深(m)	桩端入土深度(m)	持力层	单桩极限承载力标准值 R_k(kN)	单桩承载力特征值 R_a(kN)	单桩抗拔承载力设计值 R_{td}(kN)
元江路站	Φ800 钻孔桩	16.1	50.1	⑤$_{3-3}$	4360	2180	1640
			36.1	⑦$_1$	3055	1525	960
			41.1	⑦$_2$	4380	2190	1320
其它地铁车站	Φ800 钻孔桩	16.8	36.8	⑦$_1$	3240	1620	1030
	Φ800 钻孔桩	16.8	41.8	⑦$_2$	4540	2270	1380
中间风井	Φ800 钻孔桩	31.5	63.5	⑦$_2$	7020	3510	/
澄江路车辆段	Φ400PHC 管桩	2.0	33	⑤$_{3-2}$	1830	915	/
	Φ500 PHC 管桩				2440	1220	/
	400×400 预制方桩				2330	1165	/
	Φ400PHC 管桩	2.0	40	⑤$_{3-3}$	2215	1100	/
	Φ500 PHC 管桩				2860	1430	/
	400×400 预制方桩				2820	1410	/

注：表中各项参数均为估算值，未考虑桩身结构强度。

3.2.5 桩基沉降估算参数

按桩基条件，其桩端处应力范围应取自重应力至自重应力＋附加应力压力段，根据勘察资料，结合静力触探 Ps 值和标贯击数 N 与压缩模量的经验关系，推荐 Es 值见下表 3.2.5。设计应根据具体的附加压力查阅附图表 7《土层压缩曲线图表》或根据表 3.2.5 确定 E_s 值，建议粉土和砂土取表 3.2.5 中 Es 值。

表 3.2.5　压缩模量 Es 值估算表

层号	土层名称	土试估算	静探估算		标贯估算		建议值 E_s(MPa)
		E_S(MPa)	P_s(MPa)	Es(MPa)	N(击)	E_s(MPa)	
⑤$_{3-1}$	灰色粉质粘土夹粉土	6.50	1.47	8.05	--	--	8
⑤$_{3-2}$	灰色砂质粉土	18.10	4.96	17.36	15.1	16.61	17
⑤$_{3-3}$	灰色粉质粘土夹粉土	13.13	2.80	12.44	--	--	12
⑥	暗绿色～灰绿粉质粘土	10.11	2.51	11.48	--	--	10
⑦$_1$	草黄色粘质粉土	28.73	8.18	32.72	28.6	31.02	30
⑦$_{1j}$	灰色粉质粘土夹粉土	10.55	2.38	11.05	--	--	11
⑦$_2$	灰黄～灰色粉砂	34.20	18.42	64.47	48.8	53.38	55
⑧$_1$	灰色粉质粘土	13.15	--	--	--	--	13
⑨	灰色粉砂	53.26	--	--	76.3	83.93	75

3.3 盾构工程

3.3.1 穿越不同性质的土层

拟建区间隧道均采用单圆隧道，隧道外径为 6.6m，根据设计方案，本标段盾构掘进深度为 16.0m～31.9m，主要在④$_1$、④$_2$、⑤$_1$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-1}$、⑤$_{3-2}$、⑥层掘进，不同土层的盾构穿越分析如下：

(1)、 软粘性土穿越：④$_1$、⑤$_1$、⑤$_{3-1}$ 层为高含水量、高压缩性、低强度土层，具有明显的触变性、结构性强，在一定的动力作用下易发生流变，破坏土体结构，使土体强度突降。施工时应尽量减少对该层土的扰动。另外，高塑性土侧阻力大，易粘着盾构设备或造成堵塞，使盾构掘进难以进行，施工时应注意。

(2)、 粉土穿越：盾构局部遇到④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3-2}$ 层粉土，④$_2$、⑤$_1$j、⑤$_{3-2}$ 层为微承压含水层，盾构设计和施工时仍应重视上述含水层分布。盾构掘进遇到粉土时，正面土体的孔隙水消散很快，正面土体的的抗剪强度及盾构侧面的摩阻力急剧上升，使盾构刀盘扭矩和总推力达到极限值，易使盾构设备受损、机头扭转，施工时应重视；粉土的渗透系数较大，应重视管片结构的防水工作；粉土在水动力作用下，极易产生流砂等现象，应防止突发性的涌水和流砂，应合理选择工作面压力，确保盾构操作面稳定。根据盾构掘进经验，盾构在粉土中掘进时可采取以下措施：因砂层具有一定的水压力，对于盾构工作面须保证压力平衡，向开挖土层添加膨润

土泥浆、泡沫，调整压力仓舱内土体的渗透性，加强同步注浆管理、严控注浆浆液初凝时间、适当增加注浆量和充分压注盾尾油脂，防止土体从盾尾涌入等措施，防止渗水、涌砂现象发生；同时重视盾构拼装质量，在管片间外侧放止水海绵条。

(3)、 硬粘土穿越：盾构局部在⑥层暗绿色～草黄色粉质粘土掘进，⑥层为可塑～硬塑状，强度较高，土体具有自立性，对盾构掘进有利；但掘进阻力相对较大，同时容易堵塞排土口，应注意排土口的通畅性，必要时开通搅拌机。

(4)、 不同土层的穿越：拟建盾构局部工作面土层同时遇到软粘性土、硬土和粉土层，盾构同时在软硬不同的土层界面推进时，两部分不同的阻力差易造成软弱层排土过多引起地层下沉，产生盾构方向失控，造成在线路方向上的偏离，甚至出现“磕头”现象(如 6 号线在⑤层中推进，$⑤_1$层粘性土层中分布有$⑤_{1j}$层砂质粉土透镜体，由于未查明$⑤_{1j}$层砂质粉土透镜体分布情况，造成盾构机磕头)，施工时遵循勤纠微调的原则；盾构底部土层由$⑤_{1j}$层、⑥层向$⑤_1$、$⑤_{3\text{-}1}$层过渡时，盾构施工应采取合适措施，防止“磕头”；特别是由正常沉积区过渡至古河道沉积区时，尤其应注意。

(5)、 古河道区穿越：拟建场地里程 AK32+750～AK35+250 区域及澄江路停车场位于古河道沉积Ⅱ区，约在里程 AK32+750 盾构结构底由正常沉积区⑥层进入古河道沉积区处$⑤_{3\text{-}1}$层，后又于里程 AK35+250 进入⑥层。由于古河道沉积区土性较差，由正常沉积区进入古河道沉积区时，会造成盾构突沉，严重时会使盾构失稳，施工时应特点注意古河道分布情况，根据地层变化情况，合理选择施工参数。

3.3.2 江中防冒顶

盾构穿越规模较大的河流有：西马屯泾、马西浜、六磊塘、俞塘、塘泗泾、老蒋家港、蒋家浜和樱桃河等，隧道上部的覆土厚度减少，应注意采取措施防止盾构泥水冒顶，根据已有工程经验，可采取以下措施：保持工作面压力稳定、加强河底地形监测、监测河底冒浆情况、提高同步注浆质量、控制注浆压力等。

3.3.3 沼气的预防和处理

根据经验，场地$④_2$、$⑤_{1j}$层可能分布有沼气，沼气具可燃性，有一定压力，盾构掘进过程中若揭遇，会造成一定危险，故对沼气应采取专门的处理措施，如设置排气孔、盾构配置沼气监测设备。本次勘察未发现沼气逸出。

3.3.4 盾构施工对周边环境的影响

拟建隧道一般在软土中掘进，盾构掘进时将引发盾构轴线及附近一定范围地基的变形，从而导致隧道沿线和周边地下管线、各类建(构)筑物基础的沉降。

盾构段下穿企事业单位、民宅和银都路、莲花南路、虹梅南路、金都路、沪光路、颛兴东路、向阳路、元江路、A15 公路、剑川路和东川路等道路。

本工程盾构施工应重视对地下管线、各类建(构)筑物的保护工作，尤其是重视保护隧道附近的各类桩基、穿越区上部的建(构)筑物，近距离穿越施工条件复杂，穿越时可采取以下措施：

可采用的措施如下：

1)、合理控制推进速度，保证连续均衡施工，在最短的时间内穿越建(构)筑物；

2)、严格控制出土量，防止不合理的超挖和欠挖；

3)、盾构在穿越建(构)筑物的过程中，姿态调整不可过大、过频；

4)、隧道土体周围土体注浆加固，及时跟踪注浆，严格控制同步注浆量和浆液质量，填充盾构掘进形成的空隙；

5)、预先设置观测点对建(构)筑物进行监测，根据沉降情况，及时进行二次补压注浆；如果发现异常变形，必须立即停止施工，根据实际情况采取调整施工参数或对建(构)筑物进行适当处理。

6)、穿越桩基时，探清承台及其桩基分布情况，包括桩型、桩长、桩端标高等，当盾构距桩基较近时，应采取保护措施。

3. 4 旁通道工程

根据工程经验，区间隧道往往需设置旁通道，常采用暗挖法施工，设计要求加固后的土体有良好的均匀性、自立性和隔水性，开挖面区无侧限抗压强度达 0.8MPa，渗透系数小于 10^{-8}cm/s，非开挖面的影响区无侧限抗压强度达 1.5MPa，渗透系数小于 10^{-9}cm/s。加固方法主要有水泥系加固工法(三重管旋喷桩、水泥土搅拌桩、型钢水泥土搅拌墙等)和冻结法(常用)，施工方法还有顶管法施工。

根据目前施工经验，暗挖法施工的旁通道常一般采用冻结法加固。冻结法施工的关键是冻结温度的维护、冻胀和冻融控制、承压水的控制。

冻结温度的维护：冻结钻孔质量控制、设备完好性控制，同时应备有应急电源，确保冻

结温度的保持。

冻胀、融陷控制：

★ 冻胀控制－－冻结加压，邻近旁通道的盾构管片设置内撑；

★ 冻融控制－－冻结管拔出的同时，在孔内及时灌注水泥粘土浆；壁后注浆；

★ 变形监测－－根据管片和周围建(构)筑物的变形，及时采取相应措施，减少对周围环境的影响。

承压水控制：沿线旁通道处可能分布有（微）承压含水层，应重视(微)承压水的不利影响，确保冻结土体的加固效果，宜考虑(微)承压水头对加固体的作用力，适当增加冻结加固范围，暗挖施工时重视洞壁的检查和监测。

3.5 天然地基

车辆段辅助设施一般为1～2层，规模小，一般采用天然地基。浅部②$_1$褐黄～灰黄色粉质粘土层一般分布稳定，工程性质较好，可作为车辆段辅助设施天然地基持力层，根据类似工程经验，强度和变形均可满足规范要求。对辅助设施场地的明浜，建议清除明浜底部淤泥后并作置换处理。

地面轨道主要位于出入场线进入澄江路车辆段区域（含车辆段内路基）。

(1)、表部路基处理

➢ 一般路床下30～50cm厚土路基采用4%～6%的石灰拌和后碾压加固，以保证路基压实度、回弹模量(≥30MPa)和CBR值的要求。

➢ ①层填土，成分复杂，土质较松散，工程性质较差，一般不宜作为天然地基持力层。对于富含生活垃圾有机质的填土，须进行换填处理。由于铁路对填土的刚度要求较高，一般需要填土达到93～95%的压实度，分层碾压时可掺30%左右的碎石或掺5～10%的水泥或生石灰提高填土刚度，水泥的水稳定性较好，石灰的水稳定性相对差些。

(2)、整体道床

地面轨道线若采用整体道床，建议采用搅拌桩加固处理。

(3)、浜塘处理

地面线路遇明/暗浜时，由于浜土成份复杂，需清除浜底部淤泥并作置换处理，浜边处理成台阶，分层回填素土碾压密实。特别是在处理明浜过程中应防止雨水及地下水渗流进入土体；为确保整个路基的刚度和强度，应在明浜的路基下铺设土工布；分布面积较大和深度较深的暗浜可结合排水固结或采用搅拌桩加固等措施减少路基工后沉降。

3.6 风险源提示

根据本次勘察成果，拟建工程有以下几点需要设计和施工引起重视：

1) 承压水突涌：车站标准段和端头井处④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层存在突涌可能，设计和施工应重视承压水突涌问题；⑦层年呈周期性变化，建议按需降压。

2) 基坑开挖施工容易造成支护结构的侧向位移导致周围地层移动，将引起周围建构筑物的不均匀沉降和侧移，导致地下管道受损等事故。水土流失会引起地面沉降、塌陷、围护结构失稳。施工期间，重视对围护结构和周边建（构）筑物的监测工作。

3) 场地浅部分布有③层夹薄层粉土、局部分布有③$_j$ 层、④$_2$ 层，渗透性较大，围护结构应注意止水效果。

4) 拟建停车场处现状主要为厂房，建筑物基础对工程施工影响较大；地下车站及盾构段沿线为现状道路，道路下方及两侧分布有信息、电力等大量市政管线，局部区段有顶管，各类管线埋置深度变化较大。设计和施工单位应重视沿线地下管线及地下障碍物的不利影响。

5) 车站辅助结构基坑底部位于第③、④层，车站主体结构基坑底部位于第⑤$_1$ 层，深基坑开挖后③、④、⑤$_1$、⑤$_{3\text{-}1}$ 层土体会有一定的回弹，建议重视回弹量的监测和坑底土回弹对立柱桩产生不利影响。

6) 降水沉降：降⑤$_{3\text{-}2}$、⑦层承压水头时，若围护结构未割断基坑内外水力联系，会导致基坑外一定范围内的承压水位下降，增加了土体的有效应力，使土体产生附加沉降，造成地面不均匀沉降而对周围建(构)筑物、地下管线等产生不良影响。

7) 桩基施工时，应控制钻孔灌注桩的沉渣厚度，并注意合理存放和排放泥浆，以免污染周边环境。

8) 根据地形图和现场踏勘，沿线及定修段分布有较多明浜塘，浜塘底一般分布有一定厚度的淤泥，层底标高为 2.25m～-0.92m，厚度为 0.30m～1.60m。在勘探孔 S25CZ1、S25CZ2、Q28CZ9、CR2CJ4、Q24CJ4 处揭示有暗浜，层底标高为 2.64m～0.61m，厚度为 0.80m～2.10m。

4 结论与建议

4.1 结论

1）拟建场地土层分布较稳定，适宜建造本工程各类建（构）筑物。

2）按上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》（DGJ08-9-2013）和国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关条文：场地的抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.10g，所属的设计地震分组为第一组，地基土属软弱土，场地类别为Ⅳ类，本工程拟建场地大部分区域属抗震一般地段，邻近西马屯泾、马西浜、六磊塘、俞塘、塘泗泾、老蒋家港、蒋家浜和樱桃河的临岸场地，属抗震不利地段。

3）根据本次勘察初步判定：虹梅南路站（含）～景西路站（含）区段④$_2$、⑤$_{1j}$ 层为液化土，场地为轻微液化场地，其余区段场地为不液化场地。。

4）拟建场地浅部地下水属潜水类型，补给来源大气降水及地表迳流，上海地区潜水年平均水位埋深 0.5m～0.7m，设计高水位埋深为 0.3m，低水位埋深为 1.5m；根据本次初勘成果，场地潜水水位埋深为 0.50m～3.50m，平均埋深为 1.38m，相应水位埋深标高为 0.74m～3.87m，平均水位埋深标高为 3.24m。设计时可根据安全需要选择合适的地下水位埋深。

5）勘察成果表明，沿线有古河道沉积区里程 AK32+750～AK35+250 区域及车辆段和澄江路停车场位于古河道沉积Ⅱ区，其余场地位于正常沉积Ⅰ区。虹梅南路站（含）～元江路站区段及、出入场线及停车场分布体育④$_2$ 层；⑤$_{1j}$ 层主要分布于虹梅南路站（含）～景西路站区段，⑦$_{1j}$ 主要分布在元江路站（含）～紫竹高新园区站区段；⑤$_{1j}$ 和⑦$_{1j}$ 呈透镜体状分布。

6）场地内分布有①$_1$ 填土、②$_1$ 褐黄～灰黄色粉质粘土、③灰色淤泥质粉质粘土、③$_j$ 灰色砂质粉土、④$_1$ 灰色淤泥质粘土、④$_2$ 灰色砂质粉土、⑤$_1$ 灰色粉质粘土、⑤$_{1j}$ 灰色砂质粉土、⑤$_{3\text{-}1}$ 灰色粉质粘土夹粉土、⑤$_{3\text{-}2}$ 灰色砂质粉土、⑤$_{3\text{-}3}$ 灰色粉质粘土夹粉土、⑥暗绿～草黄色粉质粘土、⑦$_1$ 草黄～灰黄色砂质粉土、⑦$_{1j}$ 草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土、⑦$_2$ 灰黄～灰色粉砂、⑧$_1$ 层灰色粉质粘土、⑨灰色粉砂，其中②$_1$、④$_1$、⑤$_1$、⑥层土相对较均匀，①$_1$、③、③$_j$、④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}1}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑤$_{3\text{-}3}$、⑦$_1$、⑦$_{1t}$、⑦$_2$、⑧$_1$、⑨层土不均匀。

基坑开挖涉及土层为②$_1$ 褐黄～灰黄色粉质粘土、③灰色淤泥质粉质粘土、③$_j$ 灰色砂质粉土、④$_1$ 灰色淤泥质粘土、④$_2$ 灰色砂质粉土夹粘土、⑤$_1$ 灰色粉质粘土、⑤$_{1j}$ 灰色砂质粉土，基坑围护开挖涉及不同土层，各土层性质有所差异，基坑地基土不均匀；

桩基主要涉及⑤$_{3\text{-}2}$、⑤$_{3\text{-}3}$ 或⑦$_2$ 层分布较稳定，当选择相同桩入土深度，桩端持力层相对较均匀。

盾构掘进涉及④$_1$、④$_2$、⑤$_1$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}1}$、⑤$_{3\text{-}2}$、⑥层，沿线隧道底所处的土层有变化，盾构工作面同时遇到多层土，综合评价盾构沿线地基土不均匀。

7）沿线分布有④$_2$、⑤$_{1j}$、⑤$_{3\text{-}2}$ 层微承压水和⑦、⑨层深部承压水位，根据量测结果，测得 W1 孔处的⑤$_{1j}$ 层承压水水位埋深为 3.56m(2014 年 6 月 25 日～7 月 1 日)，水位标高相应为 1.05m，W2 孔处的⑤$_{3\text{-}2}$ 层承压水水位埋深为 5.67m(2014 年 6 月 30 日～7 月 6 日)，水位标高相应为-1.27m，W3 孔处的⑦层承压水水位埋深为 10.25m（2014 年 6 月 30 日～7 月 6 日），水位标高相应为-5.68m 。地下车站基坑开挖深度较大，根据承压水观测试验结果，按不利条件初步估算，拟建基坑开挖时④$_2$、⑤$_{1j}$、⑦层存在突涌可能性，故需考虑（微）承压含水层突涌问题，应考虑重视降水工作，建议进行专项降水设计。

8）拟建工程按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009 年版)判定地下车站和区间场地环境类型为Ⅰ类，但根据上海地区工程经验，本工程场地环境类型宜按Ⅲ类环境考虑，初步判定拟建场地地表水、地下水和混凝土有微腐蚀性；当干湿交替时，地表水、地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微～弱腐蚀性，当长期浸水时，地表水、地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。由于场地内地下水埋深较浅，根据工程经验，当地下水对混凝土有微腐蚀性时，土对混凝土亦有微腐蚀性。

9） 根据本次初勘结果，本线路勘探时未发现有沼气逸出现象，但仍应重视沼气的监测。

10）本工程局部区域填土厚度较大，杂填土厚为 0.90m～4.50m，最大厚度达到 4.50m。该层土土质不均，结构松散，强度不均。应注意杂填土对围护结构施工带来不利影响。

11）根据地形图和现场踏勘，沿线及定修段分布有较多明浜塘，浜塘底一般分布有一定厚度的淤泥，层底标高为 2.25m～-0.92m，厚度为 0.30m～1.60m。在勘探孔 S25CZ1、S25CZ2、Q28CZ9、CR2CJ4、Q24CJ4 处揭示有暗浜，层底标高为 2.64m～0.61m，厚度为 0.80m～2.10m。浜塘和暗浜底部一般分布有一定厚度的淤泥或暗浜土，工程地质性质差，采用天然地基时若遇暗浜土或淤泥应挖除换填、分层碾压密实。

4.2 建议

1）拟建工程基坑周围环境相对较复杂。经技术、经济的综合比选，初步建议地下车站、中间风井和盾构工作井采用地下连续墙作为围护结构，附属建筑根据开挖深度不同，可选择地下连续墙、型钢水泥土搅拌墙和Φ600～Φ1000钻孔灌注桩+搅拌桩隔水帷幕作为围护结构。

车辆段出入场线周围为企事业单位（拟拆迁），出入线埋深小于5m的基坑及变电所半地下

室基坑，可选择重力式挡墙作为围护结构，局部条件允许时也可采取放坡开挖；其余基坑可选择钻孔灌注桩+搅拌桩或者型钢水泥土搅拌墙作为围护结构。

2）场地浅部分布有③层夹薄层粉土、局部分布有$③_j$层、$④_2$层，渗透性较大，围护结构应确保结构的止水效果。

3）根据分析，基坑开挖时$④_2$、$⑤_{1j}$、$⑤_{3\text{-}2}$、⑦层均存在突涌可能。根据经验，车站主体基坑、区间风井、盾构工作井围护结构一般可隔断基坑内外$④_2$、$⑤_{1j}$层的水力联系，一般对$④_2$、$⑤_{1j}$层进行疏干降水即可满足基坑开挖要求，对周围环境影响较小；$⑤_{3\text{-}2}$、⑦层厚度较大，一般围护结构无法隔断隔断基坑内外水力联系，降$⑤_{3\text{-}2}$、⑦层承压水头时应加强基坑周边的水位监测，监测承压水头漏斗扩散情况，必要时采取基坑外回灌，避免产生过大的降水漏斗，控制降水对周围建(构)筑物的影响；建议降水进行专项设计。坑内轻型井点一般须降至开挖深度以下0.5m，一般对周围环境影响较小。

4）拟建基坑坑底土主要为③、$④_1$、$⑤_1$、$⑤_{3\text{-}1}$层，基坑开挖各种工况下，坑底土体会有一定的回弹，应注意土体回弹对基坑支护结构产生不利影响，特别是对支撑立柱产生负摩擦力。当基坑埋深较大，坑底土的再压缩变形不能忽视，应加强基坑回弹量的监测。

5）区间地下隧道，盾构掘进面主要涉及④灰色淤泥质粘土、$⑤_1$灰色粘土层、$⑤_{1j}$灰色砂质粉土、$⑤_{3\text{-}1}$灰色粉质粘土夹粉土层、⑥暗绿色～灰绿粉质粘土层。为确保盾构掘进面的稳定，施工设备选型及施工工艺等应充分考虑前述各类地层特性的影响。

6）在隧道掘进范围内，隧道掘进及基坑开挖过程中应注意$④_2$、$⑤_{1j}$粉性土易发生涌水、流砂等事故，并引发开挖面失稳和地面沉陷，严重时会随着地层空洞的扩大引起地面的突然塌陷。根据类似工程经验，建议采用及时喷射快干水泥浆体护壁，防止流砂、涌水现象发生。另外，还需注意$③_1$灰色淤泥质粉质粘土、$④_1$灰色淤泥质粘土、$⑤_1$灰色粉质粘土、$⑤_{3\text{-}1}$灰色粉质粘土夹粉土层为高含水量、高压缩性、低强度土层，该三层土具有明显的触变性，在一定的动力作用下易发生流变，破坏土体结构，使土体强度突降，施工时应尽量避免对该层土的扰动，同时，高塑性土侧阻力大，易粘着盾构设备或造成堵塞，使开挖难以进行，施工时应注意。

7）在软硬不同土层间盾构推进施工时，易发生偏斜现象，施工时应遵循勤纠微调原则。特别是由$⑤_1$层进入$⑤_{1j}$、⑥层时，由于土层软硬差异较明显，设计及施工时应引起注意。

8）拟建线路沿线的地面为市区道路，盾构施工时应选用合适的盾构型式、盾构施工参数，采用同步注浆及二次注浆的方法进行加固措施，减少盾构施工对沿线的地面和地下建(构)筑物的影响。

9）拟建场地大部分区域为正常沉积区，局部为古河道沉积区。正常沉积区⑥、$⑦_1$、$⑦_2$层分布稳定，厚度较大，车站可选择$⑦_1$或$⑦_2$层作为桩基持力层，桩端入土深度一般 37m 或 42m；古河道切割区，推荐以$⑤_{3\text{-}3}$层作为桩基持力，桩端入土深度约 48m；中间风井可选$⑦_2$层、$⑧_1$层下部或⑨层作为桩基持力层，桩端入土深度 65m～75m。具体根据桩基承载力、沉降控制和土层剖面综合确定。

敞开段格构柱桩基可兼作抗拔桩，一般设置15m～25m的抗拔桩，可以满足设计要求。考虑采用抗拔桩抗浮的独立车站出入口埋深较小，所需抗浮力相对较小，一般设置10m～20m的抗拔桩，可以满足设计要求。出入场线敞开段附近，所需抗拔力相对较大，桩长可选择15m～25m。

拟建车辆段位于古河道切割区，建议车辆段内运用库、检修库选择$⑤_{3\text{-}2}$或$⑤_{3\text{-}3}$作为桩基持力层，桩入土深度 33m 或 40m，综合楼、维修楼、工程车库桩基选择$④_2$或$⑤_{3\text{-}2}$层作为桩基持力层，相应的入土深度约为 15m 或 33.0m。

10）拟建车站主要位于现有道路上，道路两侧有密集建筑物，道路下有地下管线，周围环境对桩基施工要求高，建议选择无挤土效应的钻孔灌注桩，车站桩基可采用Φ600～Φ800钻孔灌注桩。澄江路车辆段场地现状主要为厂房、及民宅，考虑到施工前已进行拆迁，当条件允许时，建议优先选用预制桩方案。

钻孔灌注桩施工工艺较成熟，上海地区施工一般没有困难；但施工时应采取一定的技术措施防止粉、砂性土中塌孔或埋钻，还要防止软粘性土中的缩颈问题。

澄江路车辆段位于古河道深切割区，主要以软粘土和一般粘性土为主，若采用预制桩，根据推荐的桩基持力层特点，采用打入法沉桩、选择合适的施工设备，桩基可以沉至设计标高。分布的$④_2$、$⑤_{3\text{-}2}$粉土会造成预制桩沉桩产生一定困难，预制桩施工应考虑上部土层分布情况，沉桩宜连续施工，避免长时间停留造成困难。沉(成)桩前宜通过试沉(成)桩确定施工工艺。

钻孔灌注桩为非挤土桩，对周围环境总体影响较小，但应合理存放和排放泥浆，以免污染周边环境。澄江路车辆段周围主要为厂房及民宅，考虑到桩基施工时，周边厂房及民宅已拆迁完毕，桩基施工对周围影响较小，若周围环境要求较高，采用钻孔灌注桩。

11）停车场内辅助用房及地面轨道线等可选择$②_1$层褐黄～灰黄色粉质粘土作为天然地基持力层，基础尽量浅埋。

12）本工程道路两侧地下管线较多，设计及施工前应查阅相关的物探报告；穿越企事业单位、民宅和高架桥梁时需了解其基础形式，穿越河流时需查阅河床断面等相关资料。

13）设计、施工时应充分考虑上海软土地质特点及环境条件，并借鉴已建类同工程经验，采取相应的防范措施和监测措施，以控制地面沉降及隧道纵向不均匀沉降，克服软土地区及闹市区建造地下轨道交通的困难。

14）受场地条件限制，CR2CZ8 孔和部分小螺纹孔未能施工，待场地条件允许我院将及时进场补勘。

4.3　详勘阶段勘察重点

a、进一步查明沿线古河道分布规律；

b、进一步查明盾构掘进及车站基坑开挖深度影响范围内、桩基持力层土层分布发育规律；

c、进一步查明停车场范围内天然地基及桩基范围内的土层分布发育规律；

d、进一步查明可液化土层④$_2$、⑤$_{1j}$层的分布发育规律及其液化等级；

e、进一步查明沿明、暗浜、沼气的分布发育情况；

f、进一步查明承（微）压水水位埋深及其变化规律，评价基坑承（微）压水突涌可能性，分析（微）压水对盾构施工影响；

g、布置十字板试验、注水试验、扁铲试验等原位测试手段，进一步查明场地土层的特性；

h、对旁通道、泵站进行详细勘察，并提供设计、施工参数；

i、完善基坑、盾构、桩基设计施工参数，并对施工中可能遇到的岩土工程问题，工程建设对周边环境的影响进行分析、评价和提出处理意见。

地层特性表

工程编号:SH2014514A-K14030　　附表：1

地质时代	土层层号	土层名称	层厚 m	层底标高 m	成因类型	颜色	湿度	状态	密实度	压缩性	土　层　描　述
Q_4^3	①0	淤泥	0.30～1.60 / 0.88	2.42～-0.92 / 0.72	人工	黑色					主要分布在河塘底部，以淤泥为主，夹有机质，臭味。
	①1	填土	0.40～4.50 / 1.97	3.93～-0.51 / 2.46	人工	杂色					场地上部多为人行道路砖路面或水泥地坪，下部含碎石装快等，以粘性土为主夹植物根茎。停车场处局部含少量钢渣等工业垃圾。
	①2	浜填土	0.80～2.10 / 1.34	2.64～0.61 / 1.30	人工	灰黑色	饱和				有臭味，含有机质，夹腐烂植物根茎。
	②1	褐黄～灰黄色粉质粘土	0.30～2.80 / 1.45	2.57～-0.54 / 1.22	滨海～河口	褐黄～灰黄	饱和	可塑～软塑		中	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	1.30～6.90 / 4.78	1.17～-5.49 / -3.71	滨海～浅海	灰色	饱和	流塑		高等	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。
	③j	灰色砂质粉土	0.40～1.40 / 0.79	0.17～-1.83 / -1.28	滨海～浅海	灰色	饱和		松散	高等	土质不均匀，含云母，夹粘性土。
	④1	灰色淤泥质粘土	1.90～9.80 / 5.52	-6.13～-13.86 / -9.41	滨海～浅海	灰色	饱和	流塑		高等	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。
	④2	灰色砂质粉土	0.60～7.90 / 3.81	-8.85～-16.46 / -12.06	滨海～浅海	灰色	饱和		稍密	中等	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	0.60～14.60 / 8.12	-10.23～-25.57 / -20.42	滨海、沼泽	灰色	饱和	软塑～流塑		高等	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。
	⑤1j	灰色砂质粉土	0.50～6.50 / 1.99	-10.83～-20.94 / -14.37	滨海、沼泽	灰色	饱和		稍密	中等	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	1.50～19.20 / 5.80	-23.81～-42.80 / -28.62	溺谷	灰色	饱和	软塑		中～高等	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。
	⑤3-2	灰色砂质粉土	4.60～18.30 / 7.09	-29.26～-56.57 / -33.48	溺谷	灰色	饱和		稍密～中密	中等	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	10.50～25.20 / 17.85	-43.89～-56.82 / -50.35	溺谷	灰色	饱和	软塑		中～高等	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	0.70～4.90 / 3.00	-22.97～-26.57 / -24.25	河口～湖泽	暗绿～草黄	饱和	可塑		中等	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	0.90～14.80 / 7.43	-24.17～-42.47 / -32.72	河口～滨海	草黄～灰黄	饱和		中密～密实	中等	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。
	⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	1.30～4.30 / 2.43	-27.06～-34.62 / -28.89	河口～滨海	草黄～灰黄	饱和	可塑		中等	含云母，夹粉土，土质不均。
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	2.70～36.60 / 22.48	-52.95～-68.37 / -60.72	河口～滨海	灰黄～灰色	饱和		密实	中等	含云母、石英、长石，土质均匀致密。
	⑧1	灰色粉质粘土	3.90～15.80 / 8.50	-58.15～-78.93 / -66.35	滨海～浅海	灰色	饱和	软塑		中等	含云母，夹粉土，土质不均。
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	20.90～40.20 / 29.55	-87.48～-98.35 / -93.32	滨海～河口	灰色	饱和		密实	中等	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。

日期:2014年07月15日

土层物理力学性质参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　附表：2-1

土层层号	土层名称	颗粒分析																					
		5-2 mm %		2-0.5 mm %		0.5-0.25 mm %		0.25-0.075 mm %		0.075-0.05 mm %		0.05-0.01 mm %		0.01-0.005 mm %		<0.005 mm %		曲率系数 C_c		不均匀系数 C_u		d_{85} d_{85}		d_{70} d_{70}		界限粒径 d_{60}		平均粒径 d_{50}		中间粒径 d_{30}		有效粒径 d_{10}	
②	褐黄～灰黄色粉质粘土																														
③	灰色淤泥质粉质粘土																														
③j	灰色砂质粉土																														
④1	灰色淤泥质粘土																														
④2	灰色砂质粉土							**44.8**	158	**28.7**	158	**20.4**	158	**1.7**	158	**4.4**	158	**1.61**	151	**3.73**	151	**0.1345**	156	**0.1005**	156	**0.0858**	156	**0.0744**	156	**0.0560**	156	**0.0280**	151
								81.3	21.22	42.0	6.74	68.1	14.57	5.1	0.53	14.2	2.52	4.03	0.60	11.67	1.45	0.2038	0.04	0.1656	0.03	0.1438	0.02	0.1243	0.02	0.0911	0.01	0.0631	0.01
								0.0	0.48	14.1	0.24	0.3	0.72	0.2	0.31	1.2	0.57	0.87	0.38	2.14	0.39	0.0490	0.32	0.0365	0.31	0.0306	0.29	0.0256	0.27	0.0167	0.26	0.0046	0.54
⑤1	灰色粉质粘土																														
⑤1j	灰色砂质粉土							**29.7**	24	**29.3**	24	**31.7**	24	**2.1**	24	**7.1**	24	**1.89**	19	**5.03**	19	**0.1038**	21	**0.0777**	21	**0.0669**	21	**0.0581**	21	**0.0424**	21	**0.0175**	19
								67.0	20.40	39.0	5.48	64.2	16.76	4.9	1.19	11.8	2.93	3.07	0.55	8.89	2.21	0.1929	0.03	0.1485	0.02	0.1242	0.02	0.1036	0.02	0.0707	0.01	0.0347	0.01
								0.0	0.70	17.0	0.19	8.8	0.54	0.1	0.57	3.5	0.42	1.16	0.30	2.59	0.45	0.0562	0.34	0.0424	0.32	0.0353	0.30	0.0291	0.30	0.0185	0.35	0.0052	0.57
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土																														
⑤3-2	灰色砂质粉土							**15.3**	85	**34.1**	85	**40.8**	85	**2.2**	85	**7.6**	85	**2.38**	67	**5.41**	67	**0.0788**	85	**0.0635**	85	**0.0567**	85	**0.0508**	85	**0.0384**	85	**0.0132**	67
								48.7	16.04	42.8	6.26	69.4	15.80	3.5	0.48	13.3	3.01	4.14	0.62	9.58	1.95	0.1349	0.02	0.0969	0.01	0.0835	0.01	0.0739	0.01	0.0590	0.01	0.0325	0.01
								0.0	1.05	14.6	0.18	14.6	0.39	1.3	0.22	1.2	0.40	1.28	0.26	2.57	0.36	0.0497	0.29	0.0408	0.24	0.0365	0.23	0.0326	0.24	0.0244	0.28	0.0050	0.45
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土							**32.6**	6	**28.5**	6	**30.7**	6	**1.9**	6	**6.4**	6	**1.72**	5	**4.02**	5	**0.1125**	6	**0.0895**	6	**0.0780**	6	**0.0681**	6	**0.0509**	6	**0.0303**	5
								75.7	30.74	41.6	10.45	68.2	24.26	2.8	0.49	13.2	3.82	3.13	0.82	8.32	2.22	0.1969	0.06	0.1550	0.04	0.1322	0.04	0.1128	0.03	0.0821	0.02	0.0576	0.02
								0.0	1.03	16.5	0.40	1.3	0.87	1.3	0.27	3.3	0.66	0.89	0.53	2.30	0.62	0.0512	0.57	0.0419	0.54	0.0374	0.51	0.0334	0.48	0.0255	0.47	0.0056	0.76
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土																														
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土							**26.1**	194	**30.0**	194	**35.3**	194	**2.1**	194	**6.6**	194	**1.94**	165	**4.69**	165	**0.1014**	189	**0.0783**	189	**0.0680**	189	**0.0595**	189	**0.0440**	189	**0.0189**	165
								83.7	23.69	44.0	7.76	76.4	18.81	6.0	0.85	13.8	3.07	5.01	0.64	12.15	1.85	0.2093	0.05	0.1744	0.03	0.1536	0.03	0.1343	0.02	0.0990	0.02	0.0617	0.01
								0.0	0.91	4.8	0.26	2.8	0.53	0.2	0.41	1.4	0.47	0.88	0.33	2.27	0.40	0.0389	0.45	0.0303	0.41	0.0260	0.39	0.0222	0.37	0.0148	0.38	0.0046	0.67
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土																														
⑦2	灰黄～灰色粉砂							**60.7**	236	**23.2**	236	**11.3**	236	**1.5**	236	**3.2**	236	**1.29**	224	**3.20**	224	**0.1709**	224	**0.1283**	224	**0.1082**	224	**0.0922**	224	**0.0679**	224	**0.0381**	224
								84.3	14.31	40.5	5.67	51.4	8.16	3.3	0.40	10.8	1.48	3.96	0.48	9.78	1.11	0.2091	0.03	0.1741	0.03	0.1534	0.02	0.1343	0.02	0.0994	0.01	0.0648	0.01
								2.3	0.24	10.9	0.24	0.4	0.72	0.3	0.26	1.1	0.46	0.88	0.37	2.25	0.35	0.0622	0.18	0.0539	0.20	0.0488	0.20	0.0433	0.19	0.0296	0.18	0.0082	0.39
⑧1	灰色粉质粘土																														
⑨	灰色粉砂	**2.2**	106	**6.0**	106	**16.6**	106	**48.1**	106	**18.2**	106	**6.4**	106	**0.8**	106	**1.7**	106	**1.40**	53	**3.49**	53	**0.1709**	53	**0.1311**	53	**0.1116**	53	**0.0956**	53	**0.0702**	53	**0.0398**	53
		28.8	5.47	38.7	9.20	51.8	19.39	87.0	21.08	40.4	10.96	51.8	9.86	2.8	0.83	9.9	2.18	3.57	0.67	9.21	1.65	0.2115	0.04	0.1783	0.03	0.1583	0.03	0.1398	0.02	0.1053	0.02	0.0684	0.02
		0.0	2.52	0.0	1.53	0.0	1.17	0.0	0.44	1.1	0.61	0.0	1.56	0.0	1.05	0.0	1.27	0.89	0.48	2.31	0.48	0.0636	0.23	0.0535	0.25	0.0471	0.25	0.0408	0.25	0.0277	0.24	0.0052	0.48

上海市城市建设设计研究总院

说明:上表各土工试验项目中每组单元格数值的说明见右表,其他项目见右表左侧栏。

平均值	子样数
最大值	均方差
最小值	变异系数

日期:2014年07月15日

土层物理力学性质参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　附表：2-2

土层层号	土层名称	含水量 W %		重度 γ kN/m³		比重 G		饱和度 Sr %		孔隙比 e		液限 W_L %		塑限 W_P %		塑性指数 I_P		液性指数 I_L		渗透系数 温度 20°C K_V cm/s		渗透系数 温度 20°C K_H cm/s		固结快剪 粘聚力 c kPa		固结快剪 内摩擦角 φ °		慢剪 粘聚力 c kPa		慢剪 内摩擦角 φ °		固结试验 压缩系数 $a_{0.1\text{-}0.2}$ MPa^{-1}		固结试验 压缩模量 $Es_{0.1\text{-}0.2}$ MPa	
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	**31.9**	62	**18.4**	62	**2.73**	62	**95**	62	**0.919**	62	**36.7**	62	**21.6**	62	**15.1**	62	**0.68**	62	**1.29e-07**	9	**1.86e-07**	9	**19**	23	**19.5**	23					**0.43**	29	**4.65**	29
		39.4	3.94	19.4	0.05	2.73	0.00	98	1.49	1.138	0.11	39.8	1.85	23.9	1.16	16.8	1.03	0.99	0.23	2.04e-07	3.86e-08	2.58e-07	4.04e-08	25	3.68	21.5	1.17					0.63	0.08	5.97	0.68
		24.8	0.12	17.4	0.03	2.72	0.00	90	0.02	0.729	0.12	31.6	0.05	19.1	0.05	12.2	0.07	0.29	0.34	8.85e-08	3.16e-01	1.25e-07	2.30e-01	14	0.19	17.0	0.06					0.30	0.20	3.27	0.15
③	灰色淤泥质粉质粘土	**43.0**	123	**17.4**	123	**2.73**	123	**97**	123	**1.202**	123	**36.5**	123	**21.4**	123	**15.1**	123	**1.43**	123	**4.66e-07**	7	**1.65e-06**	7	**11**	50	**17.5**	50					**0.73**	56	**3.12**	56
		55.4	3.70	18.0	0.03	2.74	0.00	100	1.52	1.526	0.10	45.1	2.74	25.9	1.51	19.3	1.49	1.99	0.23	6.31e-07	1.41e-07	2.92e-06	9.30e-07	15	1.36	20.5	1.95					1.28	0.17	3.81	0.48
		36.5	0.09	16.5	0.02	2.72	0.00	95	0.02	1.029	0.08	32.2	0.08	18.4	0.07	12.4	0.10	1.01	0.16	1.72e-07	3.27e-01	2.67e-07	6.10e-01	9	0.12	11.0	0.11					0.53	0.23	1.98	0.16
③j	灰色砂质粉土																																		
④1	灰色淤泥质粘土	**50.2**	122	**16.7**	122	**2.74**	122	**98**	122	**1.411**	122	**43.4**	122	**24.7**	122	**18.8**	122	**1.36**	122	**7.73e-08**	6	**9.20e-08**	6	**10**	57	**12.5**	57					**1.12**	53	**2.18**	53
		55.8	3.04	17.7	0.02	2.75	0.01	100	1.51	1.541	0.08	47.1	2.08	26.0	1.03	21.9	1.39	1.72	0.15	8.62e-08	7.84e-09	1.01e-07	7.12e-09	14	0.97	20.5	2.16					1.40	0.10	2.97	0.16
		38.3	0.06	16.4	0.01	2.73	0.00	94	0.02	1.086	0.06	34.7	0.05	20.2	0.04	14.1	0.07	1.01	0.11	6.29e-08	1.11e-01	8.13e-08	8.47e-02	9	0.09	9.0	0.18					0.73	0.09	1.78	0.07
④2	灰色砂质粉土	**29.0**	77	**18.5**	77	**2.69**	77	**92**	77	**0.844**	77									**2.79e-04**	6	**4.51e-04**	6	**5**	36	**31.5**	36	**5**	4	**34.5**	4	**0.18**	39	**10.40**	39
		32.3	1.67	18.9	0.02	2.71	0.01	97	1.55	0.938	0.04									4.67e-04	1.40e-04	7.20e-04	1.93e-04	7	0.91	33.5	0.79	6		35.0		0.21	0.02	13.83	1.33
		24.8	0.06	18.1	0.01	2.69	0.00	88	0.02	0.739	0.05									8.53e-05	5.50e-01	1.43e-04	4.70e-01	3	0.19	30.0	0.03	4		34.0		0.13	0.13	8.72	0.13
⑤1	灰色粉质粘土	**38.4**	217	**17.7**	217	**2.73**	217	**96**	217	**1.099**	217	**39.9**	217	**23.0**	217	**16.9**	217	**0.91**	217	**2.24e-07**	8	**3.80e-07**	8	**13**	114	**16.5**	114					**0.62**	108	**3.52**	108
		46.3	3.62	18.5	0.03	2.75	0.01	100	1.69	1.286	0.09	47.8	3.23	26.0	1.53	22.0	1.93	1.09	0.09	8.10e-07	2.30e-07	1.55e-06	4.56e-07	19	1.53	22.0	3.65					1.10	0.14	4.89	0.55
		30.4	0.09	17.1	0.02	2.72	0.00	91	0.02	0.885	0.08	33.9	0.08	19.1	0.07	13.0	0.11	0.71	0.09	9.19e-08	1.10e+00	1.07e-07	1.28e+00	9	0.11	10.0	0.22					0.43	0.22	2.15	0.16
⑤1j	灰色砂质粉土	**30.0**	11	**18.3**	11	**2.70**	11	**92**	11	**0.876**	11													**5**	4	**32.0**	4	**3**	2	**35.5**	2	**0.21**	8	**9.16**	8
		32.8	2.26	18.6	0.02	2.71	0.00	94	1.98	0.938	0.05													6		33.5		4		35.5		0.31	0.04	11.42	1.58
		25.4	0.08	18.1	0.01	2.69	0.00	87	0.02	0.785	0.06													4		31.0		2		35.0		0.16	0.22	6.07	0.18
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	**36.3**	70	**17.9**	70	**2.73**	70	**96**	70	**1.037**	70	**37.8**	70	**22.0**	70	**15.8**	70	**0.90**	70	**5.21e-07**	3	**1.15e-06**	3	**14**	34	**18.5**	34					**0.46**	31	**4.38**	31
		43.7	2.61	18.3	0.02	2.75	0.01	99	1.49	1.220	0.07	46.6	2.43	25.6	1.38	21.3	1.40	1.07	0.06	5.69e-07		1.62e-06		18	1.59	21.5	2.70					0.52	0.04	5.23	0.37
		32.6	0.07	17.3	0.01	2.72	0.00	93	0.02	0.940	0.06	33.5	0.06	19.0	0.06	12.6	0.09	0.71	0.07	4.90e-07		8.72e-07		11	0.11	12.0	0.15					0.38	0.09	4.01	0.09
⑤3-2	灰色砂质粉土	**30.3**	51	**18.3**	51	**2.70**	51	**92**	51	**0.888**	51									**9.26e-05**	7	**1.63e-04**	7	**5**	20	**33.5**	20	**5**	3	**34.0**	3	**0.17**	26	**11.09**	26
		34.4	1.76	18.9	0.02	2.71	0.00	96	1.76	0.977	0.04									2.29e-04	6.39e-05	3.18e-04	1.08e-04	7	1.12	35.0	1.42	6		34.5		0.22	0.02	12.98	1.11
		26.5	0.06	17.9	0.01	2.70	0.00	88	0.02	0.770	0.05									9.94e-06	7.45e-01	2.79e-05	7.19e-01	2	0.25	30.5	0.04	5		34.0		0.14	0.13	8.75	0.10
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	**34.9**	71	**18.0**	71	**2.73**	71	**95**	71	**1.001**	71	**36.9**	67	**21.7**	67	**15.2**	67	**0.89**	67	**6.70e-07**	6	**1.98e-06**	6	**15**	33	**20.0**	33	**5**	1	**35.0**	1	**0.42**	33	**5.04**	33
		38.3	1.65	18.3	0.02	2.73	0.01	97	1.01	1.086	0.04	39.8	1.34	23.6	0.95	16.8	0.95	0.98	0.07	9.38e-07	1.78e-07	3.32e-06	1.05e-06	18	2.29	34.5	2.82					0.50	0.08	13.09	1.76
		30.4	0.05	17.6	0.01	2.69	0.00	93	0.01	0.880	0.04	33.8	0.04	19.5	0.04	12.4	0.06	0.65	0.08	4.79e-07	2.91e-01	6.97e-07	5.78e-01	4	0.15	16.0	0.14					0.14	0.18	4.04	0.35
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	**24.2**	60	**19.4**	60	**2.73**	60	**93**	60	**0.709**	60	**34.9**	60	**20.3**	60	**14.6**	60	**0.27**	60	**7.33e-08**	6	**1.20e-07**	6	**39**	31	**20.0**	31					**0.25**	30	**6.96**	30
		28.5	1.65	19.9	0.03	2.73	0.00	96	1.18	0.837	0.05	37.9	1.49	22.0	0.77	16.7	1.11	0.46	0.08	9.43e-08	1.84e-08	1.89e-07	3.98e-08	42	2.34	22.0	1.27					0.35	0.04	8.41	0.78
		21.7	0.07	18.7	0.01	2.72	0.00	91	0.01	0.631	0.07	31.7	0.04	18.7	0.04	12.3	0.08	0.16	0.28	4.60e-08	2.74e-01	7.65e-08	3.63e-01	34	0.06	16.5	0.06					0.20	0.14	5.21	0.11
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	**27.1**	99	**18.7**	99	**2.70**	99	**92**	99	**0.796**	99									**3.21e-04**	6	**4.37e-04**	6	**4**	52	**34.0**	52	**5**	5	**34.5**	5	**0.17**	51	**10.92**	51
		32.7	2.12	19.3	0.03	2.71	0.01	96	1.82	0.926	0.05									5.56e-04	1.33e-04	7.57e-04	1.77e-04	6	1.25	36.5	1.08	6	0.89	35.0	0.49	0.26	0.03	13.96	1.52
		23.0	0.08	18.2	0.01	2.69	0.00	87	0.02	0.691	0.07									1.69e-04	4.53e-01	2.55e-04	4.42e-01	1	0.28	32.0	0.03	4	0.20	33.5	0.02	0.13	0.17	7.49	0.14
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	**27.8**	2	**18.9**	2	**2.73**	2	**94**	2	**0.804**	2	**35.3**	2	**21.2**	2	**14.1**	2	**0.47**	2					**34**	2	**20.0**	2					**0.26**	2	**7.13**	2
		28.3		18.9		2.73		95		0.815		36.6		22.0		14.6		0.51						34		20.0						0.27		7.54	
		27.2		18.9		2.72		93		0.793		33.9		20.3		13.6		0.43						33		19.5						0.24		6.72	
⑦2	灰黄～灰色粉砂	**26.1**	126	**18.9**	126	**2.69**	126	**92**	126	**0.763**	126									**4.51e-04**	5	**6.54e-04**	5	**3**	65	**35.0**	65	**5**	4	**34.0**	4	**0.13**	70	**13.66**	70
		31.1	1.76	19.4	0.02	2.71	0.00	95	1.65	0.893	0.05									5.34e-04	8.35e-05	8.67e-04	1.45e-04	6	1.15	37.0	0.76	7		34.5		0.20	0.02	17.52	1.49
		21.6	0.07	18.3	0.01	2.69	0.00	88	0.02	0.652	0.06									3.05e-04	2.07e-01	4.29e-04	2.47e-01	1	0.38	33.0	0.02	4		33.5		0.10	0.13	9.19	0.11
⑧1	灰色粉质粘土	**33.1**	20	**18.2**	20	**2.73**	20	**94**	20	**0.959**	20	**36.3**	20	**21.6**	20	**14.8**	20	**0.78**	20					**16**	14	**20.0**	14					**0.39**	14	**5.06**	14
		37.3	2.26	18.7	0.02	2.73	0.00	96	1.37	1.059	0.06	38.4	1.27	23.5	1.01	15.8	0.74	0.97	0.12					20	2.16	22.0	1.10					0.50	0.05	5.96	0.52
		29.5	0.07	17.8	0.01	2.72	0.00	92	0.01	0.846	0.06	34.3	0.04	19.3	0.05	12.7	0.05	0.61	0.16					12	0.14	17.5	0.06					0.33	0.12	4.03	0.11
⑨	灰色粉砂	**26.1**	27	**18.9**	27	**2.69**	27	**92**	27	**0.764**	27													**2**	18	**35.5**	18					**0.12**	20	**14.73**	20
		30.2	1.93	19.4	0.03	2.70	0.00	96	2.12	0.883	0.05													4	1.01	36.5	0.70					0.16	0.02	17.66	1.42
		21.8	0.08	18.2	0.02	2.69	0.00	88	0.02	0.663	0.07													0	0.43	34.0	0.02					0.10	0.13	12.06	0.10

上海市城市建设设计研究总院

说明:上表各土工试验项目中每组单元格数值的说明见右表,其他项目见右表左侧栏。

平均值	子样数
最大值	均方差
最小值	变异系数

日期:2014年07月15日

土层物理力学性质参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　附表：2-3

土层层号	土层名称	无侧限试验			静止侧压力系数	三轴不固结不排水		三轴固结不排水				固结试验		标准贯入	比贯入阻力
		原状土 q_U kPa	重塑土 q_U' kPa	灵敏度 St	K_0	粘聚力 c_u kPa	内摩擦角 ϕ_u °	粘聚力 c_{cu} kPa	内摩擦角 ϕ_{cu} °	粘聚力 c' kPa	内摩擦角 ϕ' °	回弹模量 $E_{0.2\sim0.025}$ MPa	回弹模量 $E_{0.4\sim0.025}$ MPa	N 击	Ps MPa
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	**87** 6	**24** 6	**3.8** 6	**0.46** 8	**49** 3	**0.6** 3	**26** 4	**14.9** 4	**7** 4	**28.0** 4				**0.75** 49
		126 20.15	36 7.45	4.2 0.37	0.49 0.02	57	0.8	27	15.7	8	29.6				1.71 0.27
		69 0.25	17 0.34	3.1 0.11	0.44 0.04	37	0.5	24	14.2	6	26.8				0.51 0.28
③	灰色淤泥质粉质粘土	**39** 6	**7** 6	**6.0** 6	**0.49** 3	**18** 7	**0.6** 7	**8** 6	**16.7** 6	**0** 6	**30.7** 6	**14.59** 6			**0.39** 60
		43 2.05	8 0.75	6.4 0.45	0.54	20 2.56	1.5 0.48	9 0.69	17.8 0.63	0 0.07	32.2 0.82	17.41 1.72			0.67 0.07
		37 0.06	6 0.12	5.3 0.08	0.47	12 0.15	0.1 0.83	7 0.10	15.9 0.04	0 0.41	29.8 0.03	12.68 0.13			0.31 0.15
③j	灰色砂质粉土														**1.54** 8
															3.18 0.76
															1.08 0.40
④1	灰色淤泥质粘土	**33** 6	**6** 6	**5.8** 6	**0.59** 6	**15** 5	**0.6** 5	**10** 6	**11.8** 6	**3** 6	**21.7** 6	**8.28** 6			**0.46** 60
		36 2.21	7 0.94	6.5 0.79	0.62 0.02	16 1.02	1.0 0.23	12 0.94	12.6 0.45	5 1.32	23.4 1.49	8.75 0.31			0.96 0.11
		29 0.07	5 0.18	4.3 0.15	0.56 0.03	13 0.08	0.3 0.42	9 0.10	11.2 0.04	1 0.48	19.5 0.08	7.88 0.04			0.37 0.19
④2	灰色砂质粉土				**0.36** 6									**13.7** 78	**3.84** 39
					0.40 0.02									25.0 4.54	10.35 2.11
					0.33 0.07									6.0 0.33	2.19 0.39
⑤1	灰色粉质粘土	**54** 10	**12** 10	**4.7** 10	**0.53** 8	**28** 7	**0.4** 7	**19** 5	**13.7** 5	**5** 5	**25.2** 5	**10.88** 5	**22.93** 5		**0.87** 60
		67 5.62	16 1.85	5.3 0.30	0.59 0.03	33 3.44	1.0 0.31	24 3.20	15.9 1.49	7 1.26	32.1 4.67	11.33 0.31	27.88 3.23		1.45 0.20
		47 0.11	9 0.17	4.3 0.07	0.48 0.06	23 0.13	0.1 0.75	15 0.19	12.2 0.12	3 0.27	20.7 0.21	10.51 0.03	18.75 0.16		0.69 0.19
⑤1j	灰色砂质粉土													**12.5** 13	**2.58** 12
														21.0 4.05	4.84 0.80
														7.0 0.34	2.01 0.26
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	**64** 1	**14** 1	**4.7** 1	**0.45** 3	**33** 2	**0.7** 2	**18** 2	**14.3** 2	**5** 2	**25.0** 2	**10.77** 1	**21.19** 1		**1.47** 26
					0.45	36	0.8	20	15.4	6	29.7				2.48 0.27
					0.44	30	0.6	16	13.2	4	20.3				1.24 0.16
⑤3-2	灰色砂质粉土				**0.39** 7									**15.1** 35	**4.96** 18
					0.41 0.03									30.0 7.69	8.92 1.68
					0.33 0.07									4.0 0.52	3.64 0.28
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	**69** 4	**16** 4	**4.2** 4	**0.41** 11	**34** 2	**0.2** 2	**22** 3	**15.0** 3	**4** 3	**28.8** 3		**24.04** 5	**15.2** 5	**2.80** 14
		75	18	4.4	0.47 0.04	37	0.2	23	15.5	6	29.5		28.30 2.36	31.0 10.01	4.78 0.79
		58	13	4.1	0.33 0.11	30	0.2	21	14.7	3	27.9		21.19 0.11	6.0 0.74	1.96 0.22
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土				**0.47** 5	**153** 1	**2.0** 1								**2.51** 34
					0.49 0.01										3.92 0.35
					0.45 0.03										2.29 0.13
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土				**0.36** 6									**28.2** 95	**8.18** 37
					0.39 0.03									53.6 7.98	15.34 1.60
					0.32 0.08									16.0 0.28	6.38 0.16
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土														**2.39** 12
															3.88 0.60
															1.66 0.20
⑦2	灰黄～灰色粉砂				**0.36** 4									**48.8** 111	**18.42** 37
					0.38									83.3 10.49	28.08 3.45
					0.32									26.8 0.22	15.23 0.16
⑧1	灰色粉质粘土														
⑨	灰色粉砂													**76.3** 55	
														187.5 25.05	
														33.0 0.33	

上海市城市建设设计研究总院

说明:上表各土工试验项目中每组单元格数值的说明见右表,其他项目见右表左侧栏。

平均值	子样数
最大值	均方差
最小值	变异系数

日期:2014年07月15日

静力触探分层参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-1

土层编号	土层名称	比贯入阻力ps(MPa)及埋藏深度H(m)(自天然地面算起)																											
		孔号:CR2CJ4 标高:4.31		孔号:CR2CJ7 标高:4.94		孔号:CR2CJ2 标高:4.61		孔号:CR2CJ6 标高:4.68		孔号:CR2CJ9 标高:4.82		孔号:CR2CZ1 标高:4.62		孔号:T2CJ1 标高:4.70		孔号:T2CJ10 标高:4.67		孔号:T2CJ11 标高:5.07		孔号:T2CJ13 标高:4.59		孔号:T2CJ16 标高:5.14		孔号:T2CJ18 标高:4.58		孔号:T2CJ19 标高:4.98		孔号:T2CJ21 标高:4.60		孔号:T2CJ3 标高:4.92		孔号:T2CJ5 标高:5.02	
		H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps
②	褐黄～灰黄色粉质粘土			1.40～3.00	0.90	1.70～2.70	1.17	1.60～3.30	1.31	2.70～3.70	1.01	1.30～2.40	1.06			2.60～3.90	1.07	1.60～3.70	1.21	1.20～3.20	0.93	1.50～3.80	1.07	1.20～2.60	1.67	1.50～2.60	0.88	1.70～3.90	0.87	1.80～3.90	1.71		
③	灰色淤泥质粉质粘土			3.00～6.00	0.53			3.30～6.00	0.65																						
③j	灰色砂质粉土	3.70～5.10	1.26	6.00～6.40	2.26			6.00～6.50	1.69																						
③	灰色淤泥质粉质粘土	5.10～7.50	0.43	6.40～8.00	0.54	2.70～8.20	0.67	6.50～7.80	0.50	3.70～7.70	0.50	2.40～8.60	0.43	3.30～7.60	0.41	3.90～7.90	0.57	3.70～8.30	0.47	3.20～7.70	0.45	3.80～8.40	0.46	2.60～7.70	0.48	2.60～7.70	0.40	3.90～7.50	0.50	3.90～8.20	0.48	3.70～7.80	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	7.50～12.10	0.52	8.00～13.00	0.64	8.20～12.10	0.70	7.80～13.00	0.66	7.70～13.20	0.59	8.60～12.00	0.62	7.60～13.10	0.58	7.90～14.20	0.60	8.30～14.40	1.10	7.70～13.30	0.64	8.40～13.70	0.51	7.70～13.70	0.71	7.70～13.80	0.62	7.50～14.20	0.66	8.20～14.20	0.62	7.80～12.60	0.66
④2	灰色砂质粉土	12.10～16.60	3.49	13.00～17.70	4.43	12.10～16.40	3.78	13.00～17.60	5.25	13.20～17.30	6.24	12.00～16.00	2.85	13.10～17.10	6.16	14.20～18.00	5.97	14.40～18.40	8.97	13.30～16.70	8.31	13.70～17.80	10.35	13.70～17.80	9.13	13.80～18.30	9.85	14.20～18.40	8.31	14.20～18.00	7.82	12.60～16.80	6.42
⑤1	灰色粉质粘土													17.10～27.20	0.98	18.00～26.90	1.22	18.40～27.20	1.19	16.70～26.70	1.23	17.80～27.80	0.97	17.80～27.40	1.45	18.30～27.60	1.18	18.40～27.40	1.30	18.00～27.50	1.35	16.80～27.40	1.35
⑤1j	灰色砂质粉土																														
⑤1	灰色粉质粘土	16.60～27.00	1.12	17.70～27.40	1.12	16.40～27.10	1.19	17.60～27.00	1.28	17.30～27.30	1.09	16.00～27.00	1.39																		
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	27.00～45.00	1.64	27.40～34.60	1.34	27.10～45.00	1.78	27.00～33.80	1.78	27.30～31.00	1.67	27.00～39.00	1.85	27.20～31.40	1.48	26.90～30.40	1.73	27.20～30.20	2.16	26.70～28.40	1.34	27.80～29.50	1.37	27.40～30.50	1.67	27.60～29.50	1.52	27.40～29.40	1.70	27.50～30.70	1.70	27.40～30.30	2.04
⑤3-2	灰色砂质粉土			34.60～45.00	3.64			33.80～45.00	4.11	31.00～37.80	5.03			31.40～37.20	4.68	30.40～35.90	6.40	30.20～35.10	8.92	28.40～34.20	7.64	29.50～34.40	8.39	30.50～35.10	6.91	29.50～34.50	8.38	29.40～36.00	8.22	30.70～37.50	7.47	30.30～35.50	7.16
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土									37.80～45.00	3.16			37.20～55.00	4.02	35.90～55.00	3.40	35.10～55.00	3.73	34.20～55.00	4.15	34.40～55.00	3.81	35.10～55.00	4.72	34.50～55.00	4.07	36.00～55.00	4.26	37.50～55.00	3.48	35.50～55.00	4.78
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土																														
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土											39.00～43.30	15.34																		
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土																														
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土																														
⑦2	灰黄～灰色粉砂											43.30～45.00	20.56																		

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

静力触探分层参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-2

土层编号	土层名称	比贯入阻力ps(MPa)及埋藏深度H(m)(自天然地面算起)																											
		孔号:T2CJ7 标高:5.24		孔号:S23CJ1 标高:4.52		孔号:S23CJ3 标高:4.61		孔号:Q23CJ1 标高:4.72		孔号:Q23CJ3 标高:4.63		孔号:Q23CJ5 标高:4.61		孔号:S24CJ1 标高:4.58		孔号:S24CJ4 标高:4.60		孔号:Q24CJ2 标高:4.85		孔号:Q24CJ4 标高:4.64		孔号:Q24CJ6 标高:4.66		孔号:S25CJ3 标高:4.57		孔号:Q25CJ2 标高:4.97		孔号:S26CJ1 标高:4.85		孔号:S26CJ3 标高:4.61		孔号:S26CJ5 标高:4.59	
		H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	1.80～3.90	1.11	2.00～3.30	0.90	1.50～3.40	0.88	1.60～3.70	1.10	1.60～3.00	1.08	1.20～2.60	1.23	1.90～3.10	0.94	1.10～2.60	1.40	1.80～3.00	1.39	2.00～2.90	0.77	1.80～2.80	1.20	0.90～2.00	1.17	1.90～4.20	0.96			1.90～3.40	0.66	1.10～3.00	1.07
③	灰色淤泥质粉质粘土													3.10～5.30	0.43									2.00～3.40	0.60	4.20～5.60	0.80						
③j	灰色砂质粉土													5.30～5.70	3.18									3.40～4.40	2.92	5.60～6.80	1.08						
③	灰色淤泥质粉质粘土	3.90～8.40	0.40	3.30～8.70	0.45	3.40～8.80	0.47	3.70～8.70	0.50	3.00～8.60	0.46	2.60～8.70	0.45	5.70～8.50	0.52	2.60～8.70	0.45	3.00～8.70	0.42	2.90～8.40	0.40	2.80～8.40	0.37	4.40～8.20	0.50	6.80～8.60	0.54	3.80～8.60	0.44	3.40～8.50	0.43	3.00～8.50	0.60
④1	灰色淤泥质粘土	8.40～14.40	0.60	8.70～13.40	0.72	8.80～13.10	0.59	8.70～13.50	0.59	8.60～12.70	0.58	8.70～12.40	0.48	8.50～12.00	0.50	8.70～11.80	0.58	8.70～11.60	0.46	8.40～11.50	0.63	8.40～11.90	0.40	8.20～10.70	0.55	8.60～12.70	0.62	8.60～11.50	0.57	8.50～11.20	0.39	8.50～11.70	0.64
④2	灰色砂质粉土	14.40～18.00	7.94	13.40～16.10	5.44	13.10～15.50	3.73	13.50～17.00	4.15	12.70～15.70	4.13	12.40～15.60	4.32	12.00～14.90	3.90	11.80～14.20	5.16	11.60～14.10	4.23	11.50～14.50	4.49	11.90～14.80	5.00	10.70～14.20	4.80	12.70～15.60	3.76	11.50～13.70	5.23	11.20～15.20	3.24	11.70～15.50	4.21
⑤1	灰色粉质粘土	18.00～27.80	1.17	16.10～17.90	1.25	15.50～17.40	1.19	17.00～18.40	1.02	15.70～16.80	0.91	15.60～17.20	1.13	14.90～16.60	1.26			14.10～15.60	0.91	14.50～15.70	0.98			14.20～15.50	1.23	15.60～17.80	1.12	13.70～17.20	1.18				
⑤1j	灰色砂质粉土			17.90～20.00	3.11	17.40～20.60	4.84	18.40～20.60	3.24	16.80～18.60	2.94	17.20～20.60	2.39	16.60～17.40	4.17			15.60～16.40	2.91	15.70～16.20	2.50			15.50～16.10	2.57	17.80～18.70	2.95	17.20～18.60	2.01				
⑤1	灰色粉质粘土			20.00～27.20	1.25	20.60～26.00	1.11	20.60～26.60	1.15	18.60～24.80	1.00	20.60～25.10	1.10	17.40～25.00	1.25	14.20～24.70	0.96	16.40～24.90	0.83	16.20～24.60	0.83	14.80～26.30	1.05	16.10～24.70	0.93	18.70～26.20	1.01	18.60～25.00	0.98	15.20～24.50	0.96	15.50～25.40	1.05
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	27.80～31.10	1.62																														
⑤3-2	灰色砂质粉土	31.10～37.40	6.32																														
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	37.40～55.00	3.30																														
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土			27.20～30.20	3.92	26.00～28.80	2.74	26.60～29.10	2.47	24.80～28.00	2.37	25.10～28.00	2.54	25.00～28.00	2.77	24.70～28.00	2.29	24.90～28.50	2.78	24.60～28.20	2.57	26.30～29.40	2.84	24.70～29.20	2.79	26.20～30.60	2.99	25.00～28.90	2.85	24.50～28.20	2.56	25.40～28.30	2.76
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土			30.20～39.30	10.41	28.80～39.60	10.33	29.10～38.60	10.61	28.00～38.50	10.25	28.00～37.00	10.58	28.00～37.60	9.71	28.00～41.30	11.31	28.50～38.80	12.81	28.20～39.20	11.18	29.40～40.00	10.50	29.20～41.20	8.70	30.60～40.10	9.74	28.90～40.00	10.75	28.20～39.50	10.36	28.30～42.20	10.69
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土																																
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土																																
⑦2	灰黄～灰色粉砂			39.30～55.00	18.60	39.60～55.00	18.83	38.60～45.00	17.79	38.50～45.00	20.72	37.00～45.00	26.30	37.60～55.00	27.50	41.30～55.00	25.31	38.80～45.00	26.51	39.20～45.00	28.08			41.20～55.00	25.43	40.10～45.00	15.23	40.00～55.00	23.73	39.50～55.00	24.18	42.20～55.00	27.79

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

静力触探分层参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-3

土层编号	土层名称	比贯入阻力ps(MPa)及埋藏深度H(m)(自天然地面算起)																											
		孔号:Q26CJ1 标高:4.64		孔号:Q26CJ3 标高:4.28		孔号:Q26CJ5 标高:4.32		孔号:Q27CJ6 标高:5.06		孔号:Q26CJ9 标高:4.38		孔号:Q26CJ11 标高:4.26		孔号:Q26CJ15 标高:5.47		孔号:Q26CJ13 标高:4.26		孔号:S27CJ1 标高:4.37		孔号:S27CJ3 标高:4.34		孔号:Q27CJ2 标高:4.73		孔号:Q27CJ4 标高:4.38		孔号:Q27CJ7 标高:4.97		孔号:Q27CJ11 标高:4.31		孔号:Q27CJ13 标高:5.46		孔号:S28CJ1 标高:4.33	
		H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.10～3.30	0.58			2.20～2.90	0.60	2.10～3.90	1.02					2.20～3.60	1.18	2.20～2.90	0.66			2.10～2.60	0.66			2.10～2.80	0.61	3.00～4.50	1.28			2.70～3.50	0.95	1.10～2.70	0.88
③	灰色淤泥质粉质粘土													3.60～6.60	0.55																	2.70～5.20	0.39
③j	灰色砂质粉土													6.60～7.20	2.41																	5.20～6.00	1.22
③	灰色淤泥质粉质粘土	3.30～8.90	0.55	4.00～9.30	0.45	2.90～9.20	0.42	3.90～8.50	0.46	3.50～9.10	0.38	3.50～9.10	0.61	7.20～9.00	0.51	2.90～9.50	0.43	2.80～9.00	0.37	2.60～8.70	0.47	3.80～9.20	0.31	2.80～8.60	0.46	4.50～7.60	0.49	3.60～8.70	0.42	3.50～9.90	0.43	6.00～8.60	0.38
④1	灰色淤泥质粘土	8.90～11.50	0.45	9.30～11.60	0.58	9.20～11.90	0.64	8.50～16.20	0.44	9.10～12.60	0.68	9.10～12.50	0.81	9.00～17.00	0.60	9.50～14.90	0.54	9.00～15.50	0.49	8.70～15.40	0.53	9.20～15.70	0.49	8.60～15.20	0.45	7.60～15.20	0.53	8.70～15.90	0.38	9.90～16.60	0.37	8.60～15.40	0.47
④2	灰色砂质粉土	11.50～14.40	7.85	11.60～15.00	3.43	11.90～18.00	4.04			12.60～20.50	7.71	12.50～20.10	2.19			14.90～15.50	5.42																
⑤1	灰色粉质粘土							16.20～27.00	0.79											15.40～26.80	1.24	15.70～30.30	1.22	15.20～28.50	0.85	15.20～27.40	0.83	15.90～26.30	0.71	16.60～26.80	0.69	15.40～26.10	0.79
⑤1j	灰色砂质粉土																																
⑤1	灰色粉质粘土	14.40～25.60	1.07	15.00～27.40	1.00	18.00～28.40	1.19			20.50～28.30	1.26	20.10～28.20	1.35	17.00～29.40	1.19	15.50～28.20	1.22	15.50～28.00	1.15														
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土			27.40～46.60	1.57	28.40～55.00	1.89			28.30～55.00	1.85	28.20～40.00	2.05	29.40～31.70	1.40	28.20～35.70	1.74	28.00～29.70	1.24	26.80～30.00	2.47												
⑤3-2	灰色砂质粉土											40.00～50.00	6.00	31.70～40.00	4.04	35.70～42.00	5.76	29.70～39.70	3.86														
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土															42.00～45.00	2.22	39.70～55.00	1.96														
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	25.60～28.20	2.67					27.00～29.70	2.43													30.30～31.30	3.44	28.50～29.20	3.50	27.40～29.50	2.75	26.30～29.00	3.02	26.80～29.60	2.53	26.10～29.00	2.81
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	28.20～43.00	10.06					29.70～31.10	10.19											30.00～39.00	10.83	31.30～38.50	8.22	29.20～34.70	6.76	29.50～31.50	7.52	29.00～37.70	9.00	29.60～31.10	10.14	29.00～30.90	4.37
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土							31.10～33.40	3.85															34.70～39.00	1.66	31.50～33.60	3.01			31.10～33.30	3.35	30.90～32.40	3.88
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土							33.40～36.90	13.33																	33.60～37.40	12.03			33.30～36.50	9.42	32.40～38.50	10.55
⑦2	灰黄～灰色粉砂	43.00～45.00	19.27	46.60～55.00	26.77			36.90～50.00	21.66											39.00～55.00	18.97	38.50～45.00	19.28	39.00～50.00	20.11	37.40～50.00	23.19	37.70～50.00	19.39	36.50～40.00	22.60	38.50～55.00	18.95

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

静力触探分层参数表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-4

土层编号	土层名称	比贯入阻力ps(MPa)及埋藏深度H(m)(自天然地面算起)																								场地平均值	
		孔号:S28CJ3 标高:4.36		孔号:Q28CJ2 标高:4.02		孔号:Q28CJ4 标高:5.04		孔号:Q28CJ7 标高:4.04		孔号:Q28CJ6 标高:4.16		孔号:Q28CJ8 标高:4.01		孔号:S29CJ1 标高:4.54		孔号:S29CJ3 标高:4.46		孔号:S29CJ5 标高:5.53		孔号:S29CJ7 标高:4.63		孔号:Q26CZ2 标高:4.33		孔号:S29CZ4 标高:5.47				ps (MPa)	
		H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps	H	ps			平均值 最大值 最小值	子样数 均方差 变异系数
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	1.70～2.50	0.60	2.00～2.90	0.51	2.90～3.70	0.85			1.70～2.80	0.71	1.70～2.80	0.99			1.80～2.80	0.75	2.30～3.90	0.76	1.70～3.10	0.72	2.20～3.20	0.85	2.70～4.30	0.93			0.74 1.71 0.51	48 0.27 0.28
③	灰色淤泥质粉质粘土																											0.48 0.80 0.39	7 0.13 0.24
③j	灰色砂质粉土																											1.54 3.18 1.08	8 0.76 0.40
③	灰色淤泥质粉质粘土	2.50～8.40	0.42	2.90～8.50	0.45	3.70～9.50	0.43	3.20～9.30	0.47	2.80～8.60	0.49	2.80～8.00	0.43	3.80～8.50	0.39	2.80～8.40	0.50	3.90～9.50	0.56	3.10～8.50	0.37	3.20～9.30	0.47	4.30～9.40	0.56			0.39 0.67 0.31	60 0.06 0.14
④1	灰色淤泥质粘土	8.40～15.30	0.47	8.50～15.00	0.45	9.50～17.40	0.54	9.30～17.90	0.51	8.60～17.20	0.49	8.00～16.00	0.45	8.50～17.00	0.46	8.40～17.70	0.49	9.50～18.80	0.55	8.50～18.20	0.42	9.30～12.40	0.50	9.40～18.70	0.61			0.47 1.10 0.37	60 0.12 0.21
④2	灰色砂质粉土																					12.40～16.70	2.44					3.84 10.35 2.19	39 2.11 0.39
⑤1	灰色粉质粘土	15.30～25.90	0.74	15.00～20.50	0.67	17.40～27.10	0.88	17.90～25.40	0.73	17.20～25.20	0.71	16.00～25.50	0.78	17.00～25.60	0.72	17.70～25.40	0.76	18.80～25.90	0.88	18.20～25.30	1.05			18.70～25.70	0.76			0.84 1.45 0.67	41 0.22 0.23
⑤1j	灰色砂质粉土			20.50～22.40	4.13																							2.58 4.84 2.01	12 0.80 0.26
⑤1	灰色粉质粘土			22.40～26.60	1.42																	16.70～26.70	1.24					0.98 1.42 0.83	31 0.15 0.13
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土																					26.70～44.60	1.54					1.47 2.47 1.24	26 0.27 0.16
⑤3-2	灰色砂质粉土																											4.96 8.92 3.64	18 1.68 0.28
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土																											2.80 4.78 1.96	14 0.79 0.22
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	25.90～28.10	2.58	26.60～28.90	3.05	27.10～29.00	2.57	25.40～28.00	2.62	25.20～28.20	2.46	25.50～28.50	2.29	25.60～28.60	2.87	25.40～27.90	2.32	25.90～28.50	2.38	25.30～28.10	2.77			25.70～28.60	2.75			2.51 3.92 2.29	34 0.35 0.13
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	28.10～36.60	6.38	28.90～35.00	6.87	29.00～30.10	7.70	28.00～30.00	7.14	28.20～29.30	6.72	28.50～29.40	8.61	28.60～37.10	9.21	27.90～30.00	7.05	28.50～29.70	7.41	28.10～36.80	8.98	44.60～46.80	8.95	28.60～29.70	8.73			6.84 15.34 4.37	37 2.00 0.22
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土					30.10～32.10	2.80	30.00～32.00	2.91	29.30～31.50	3.43	29.40～32.20	3.45			30.00～32.60	2.46	29.70～33.20	3.55					29.70～33.20	3.11			2.39 3.88 1.66	12 0.60 0.20
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					32.10～36.50	9.37	32.00～36.00	11.58	31.50～36.00	9.85	32.20～37.60	11.51			32.60～37.90	11.22	33.20～38.20	10.53					33.20～38.00	10.44			10.13 13.33 9.37	11 1.14 0.11
⑦2	灰黄～灰色粉砂	36.60～55.00	20.73	35.00～45.00	22.96	36.50～50.00	21.83	36.00～45.00	21.54	36.00～50.00	21.23	37.60～40.00	20.82	37.10～55.00	17.04	37.90～55.00	17.25	38.20～55.00	17.27	36.80～55.00	17.71	46.80～50.00	25.77	38.00～55.00	18.64			18.42 28.08 15.23	37 3.45 0.16

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 1 张

虹梅南路站
A1662.982 A1440.353
景洪路站
景西路站
虹梅南路
AK28+644.760
S23-1
S23CJ1 4.52
55.00
S23CJ3 4.61
55.00
Q23-1
S23-1
(利用孔)
K3602 4.81
80.00 4.10
Q23CJ1 4.72
45.00
L1
L1'
Q23CZ1 5.33
45.45 1.50
N
WP
25.00
S23CZ2 4.55
105.30 1.10
AK29
L2
L2'
银都路
西马屯泾
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1 2

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE
上海市城市建设设计研究总院
工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-1
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 2 张

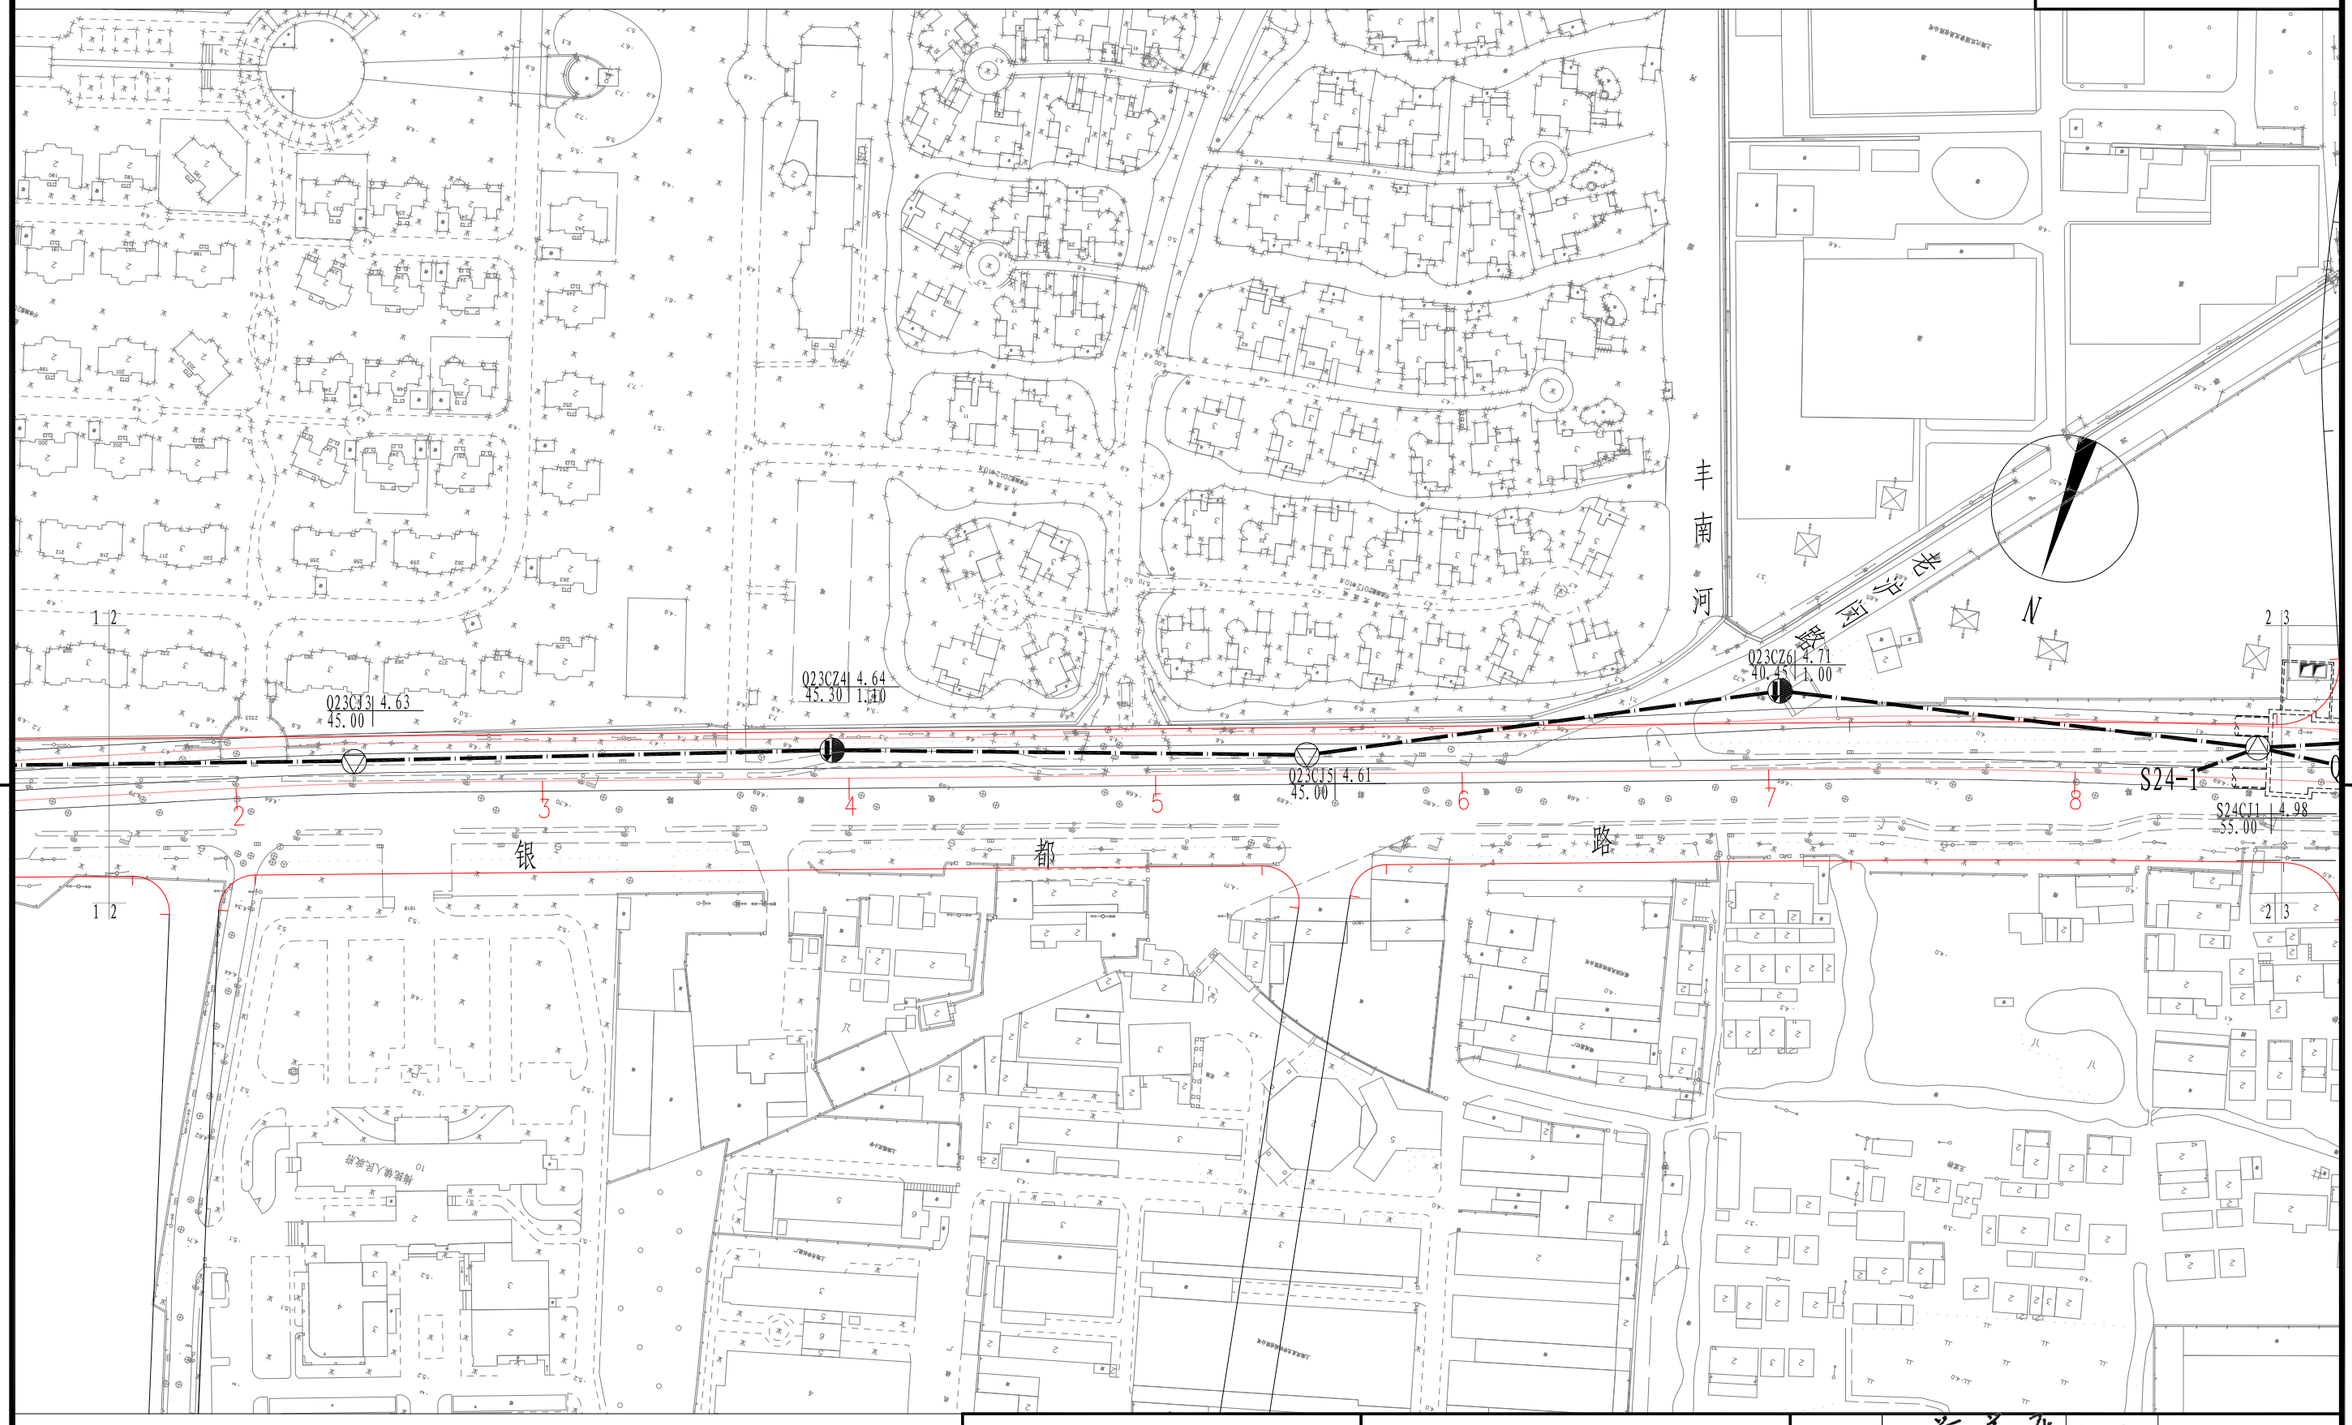

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	审 核 人 校 核 人	图 号 1-2 专 业 岩土工程
	勘探点平面布置图	项目负责人 绘 图 人	比 例 1:2000 出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

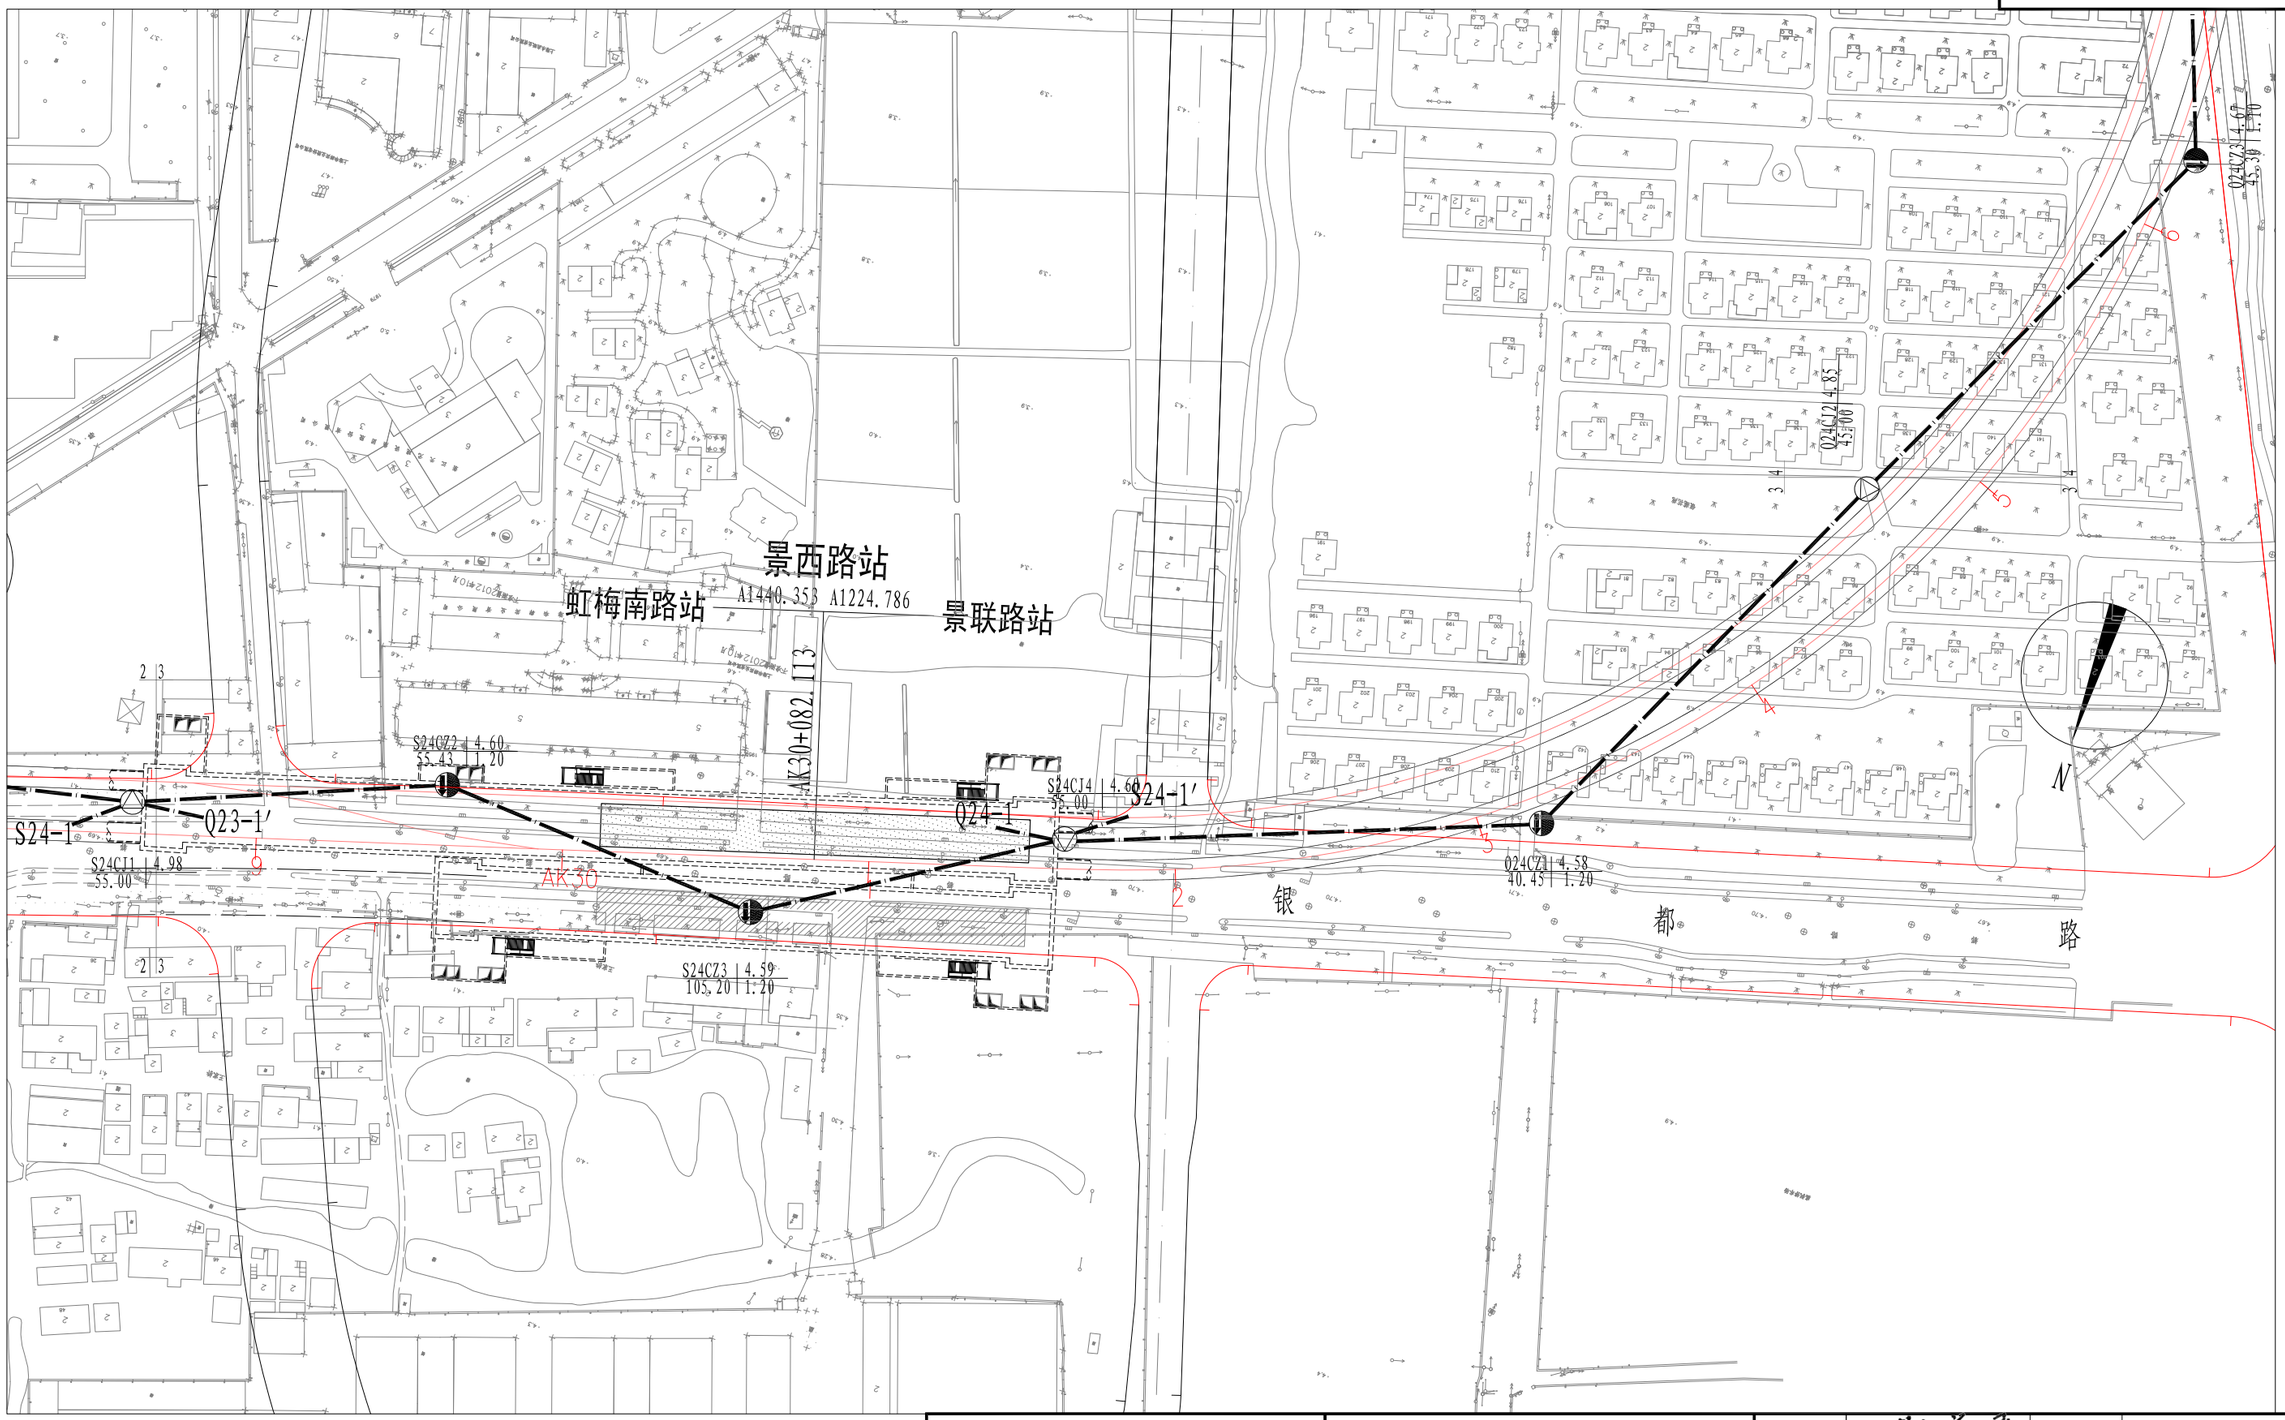

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-3
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

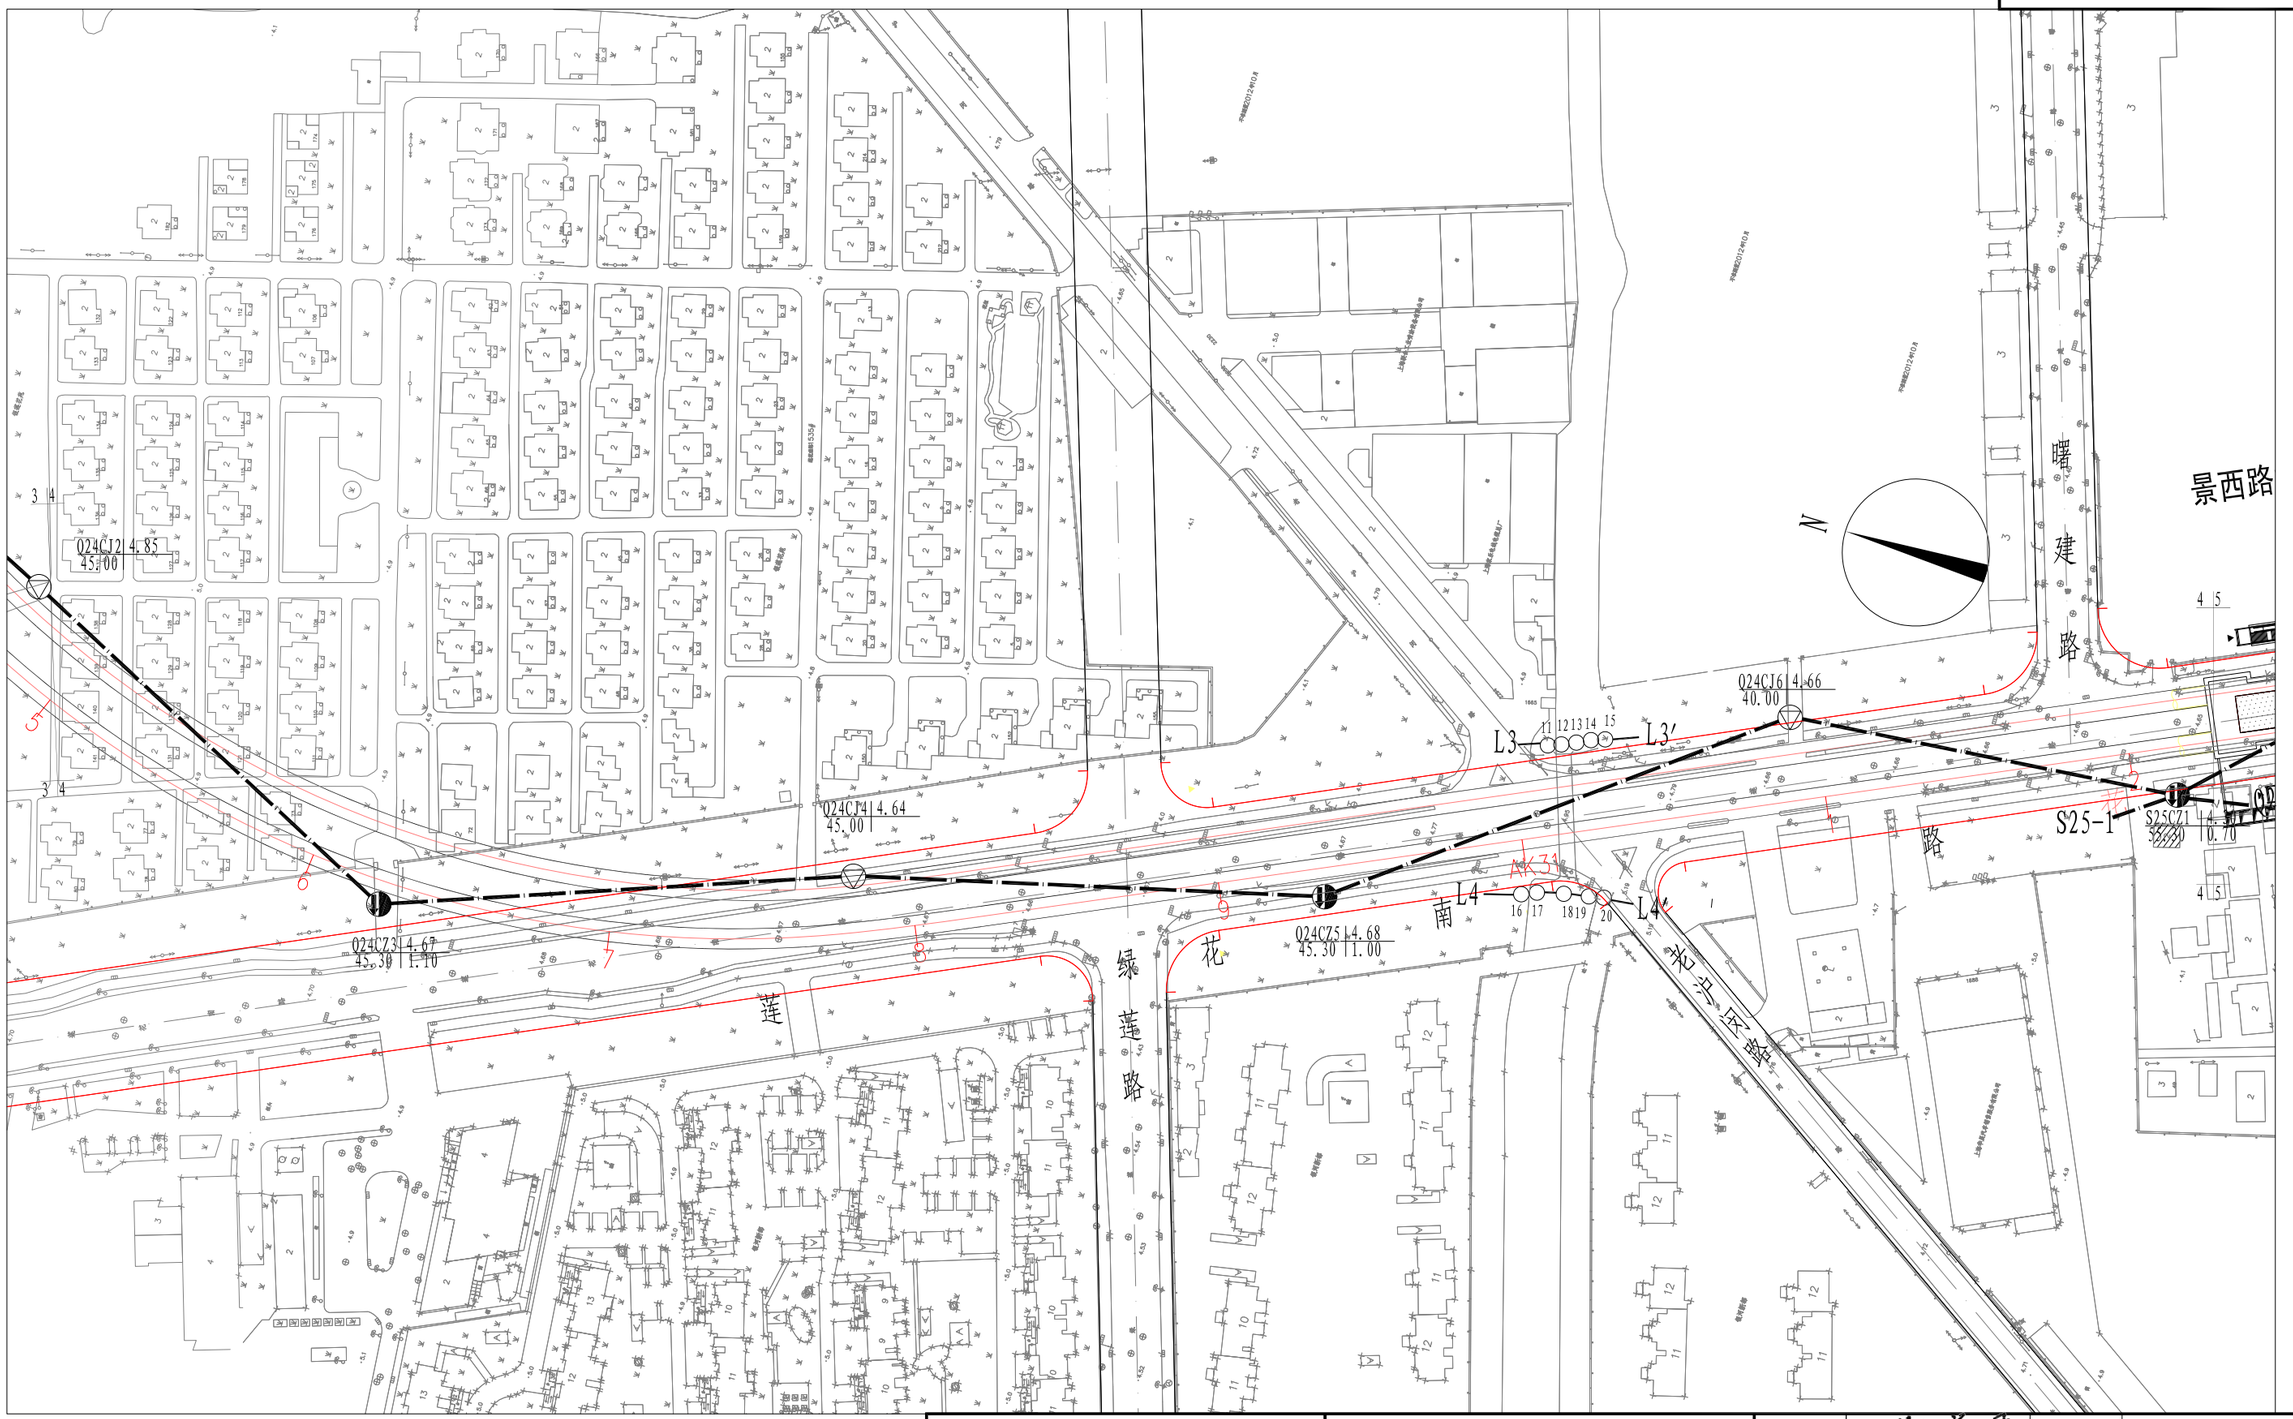

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-4
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

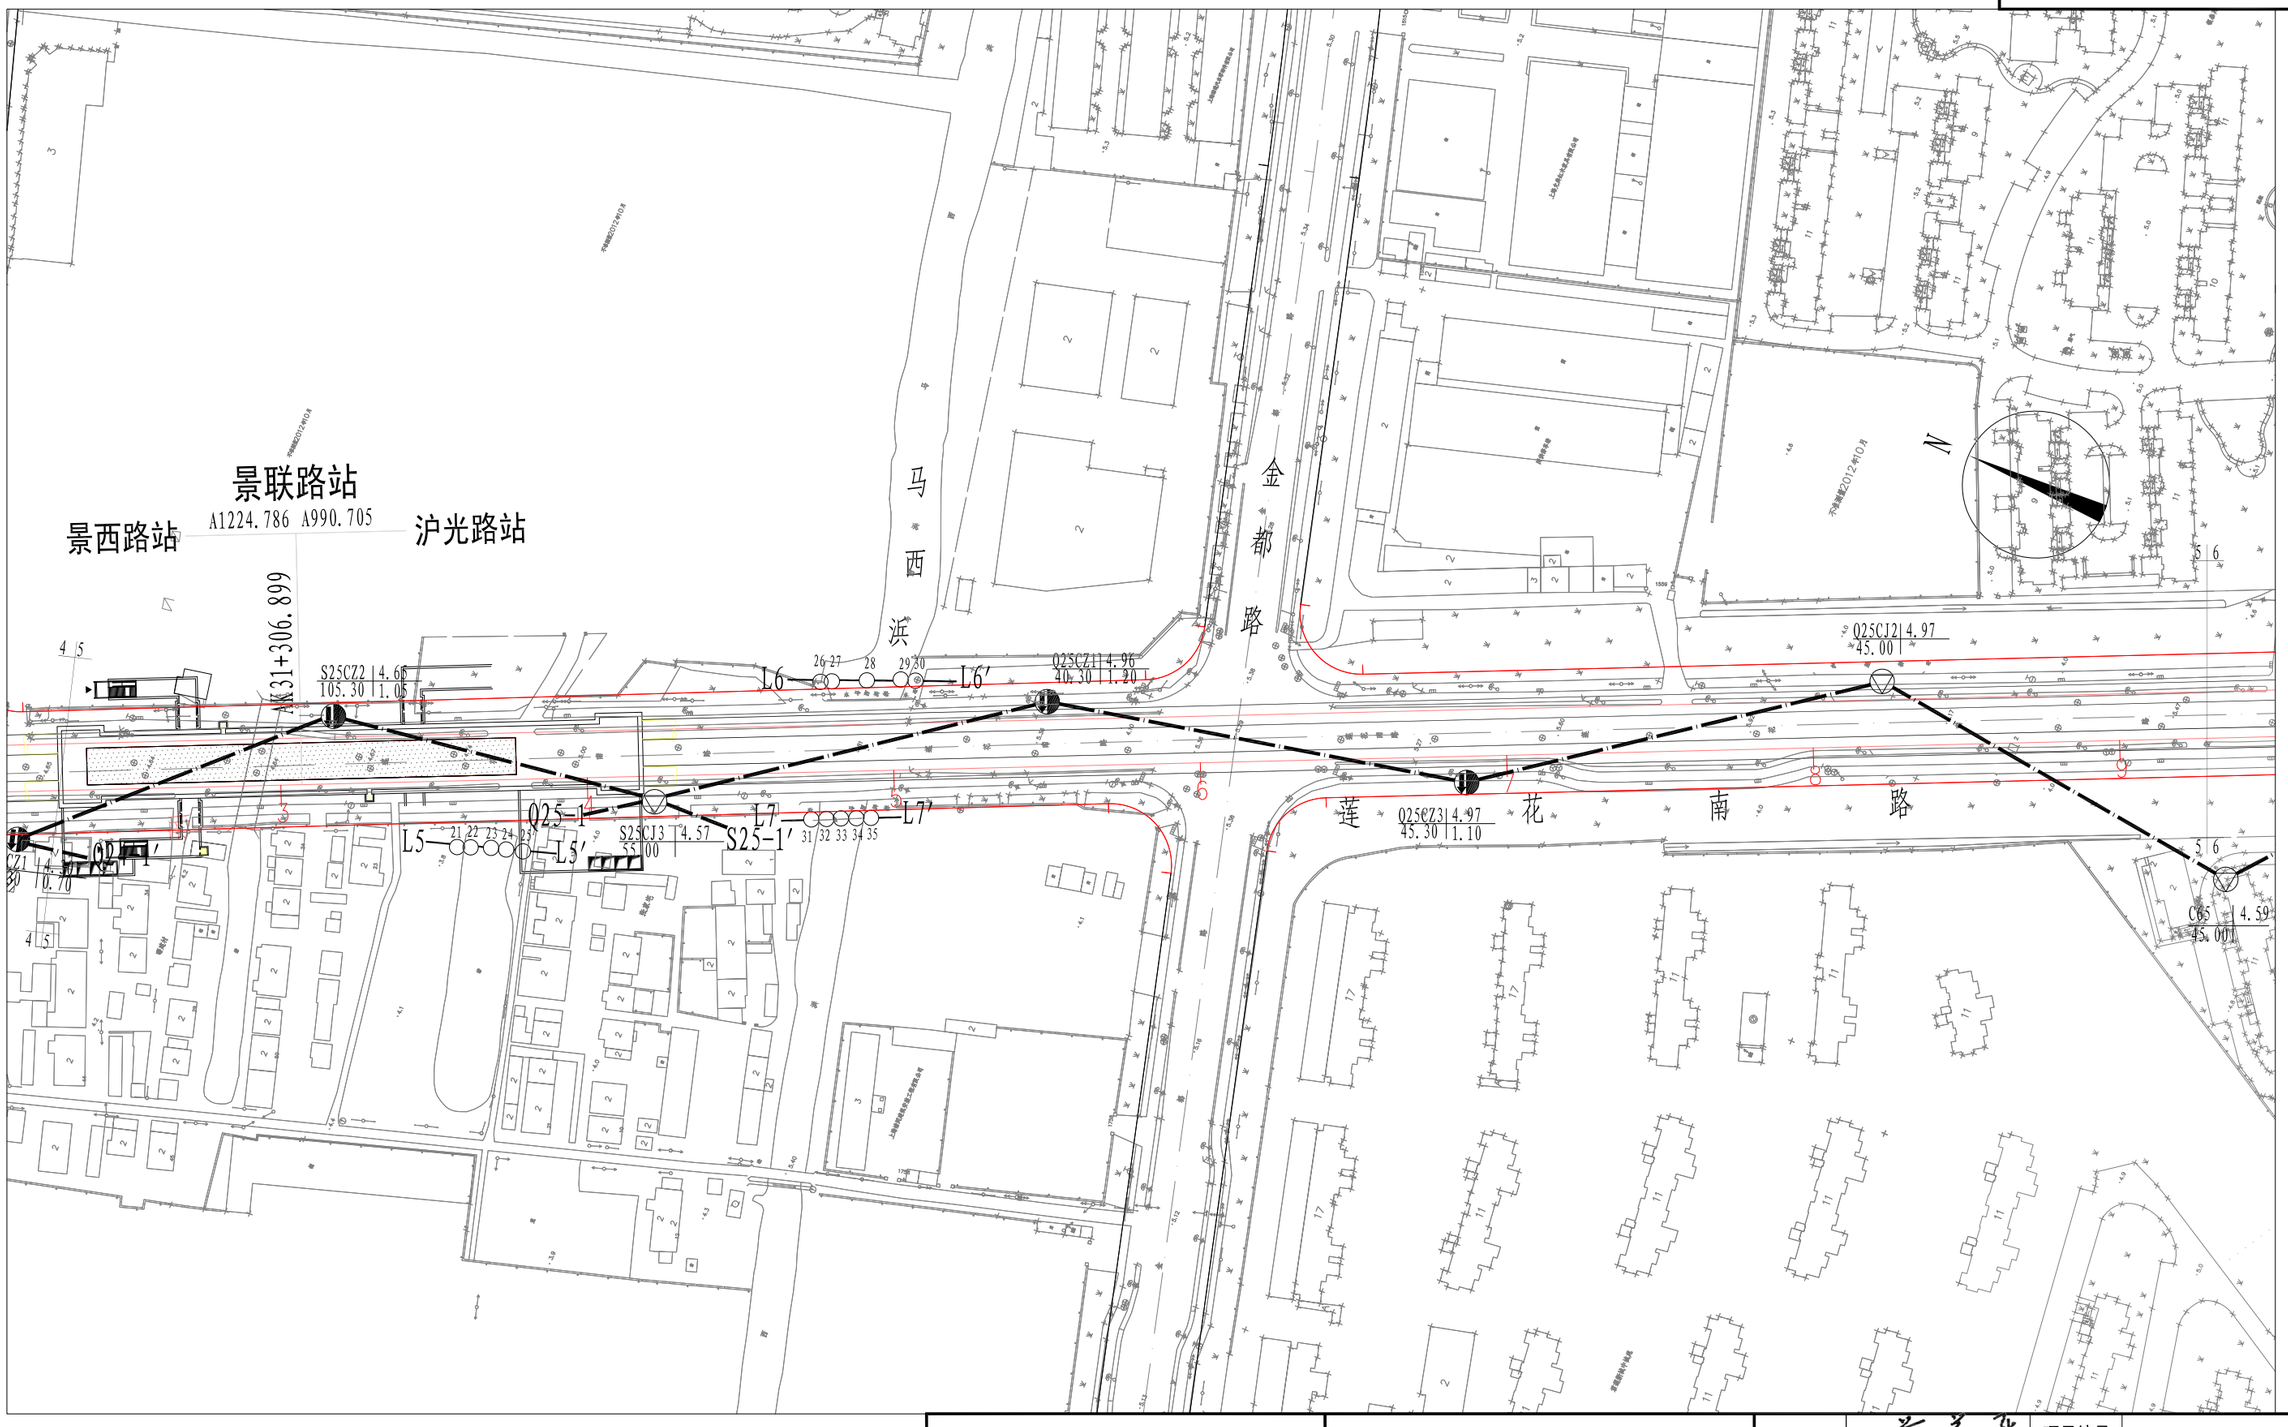

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审定人		项目编号	SH2014514A-K14030
审核人		图 号	1-5
校核人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘图人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

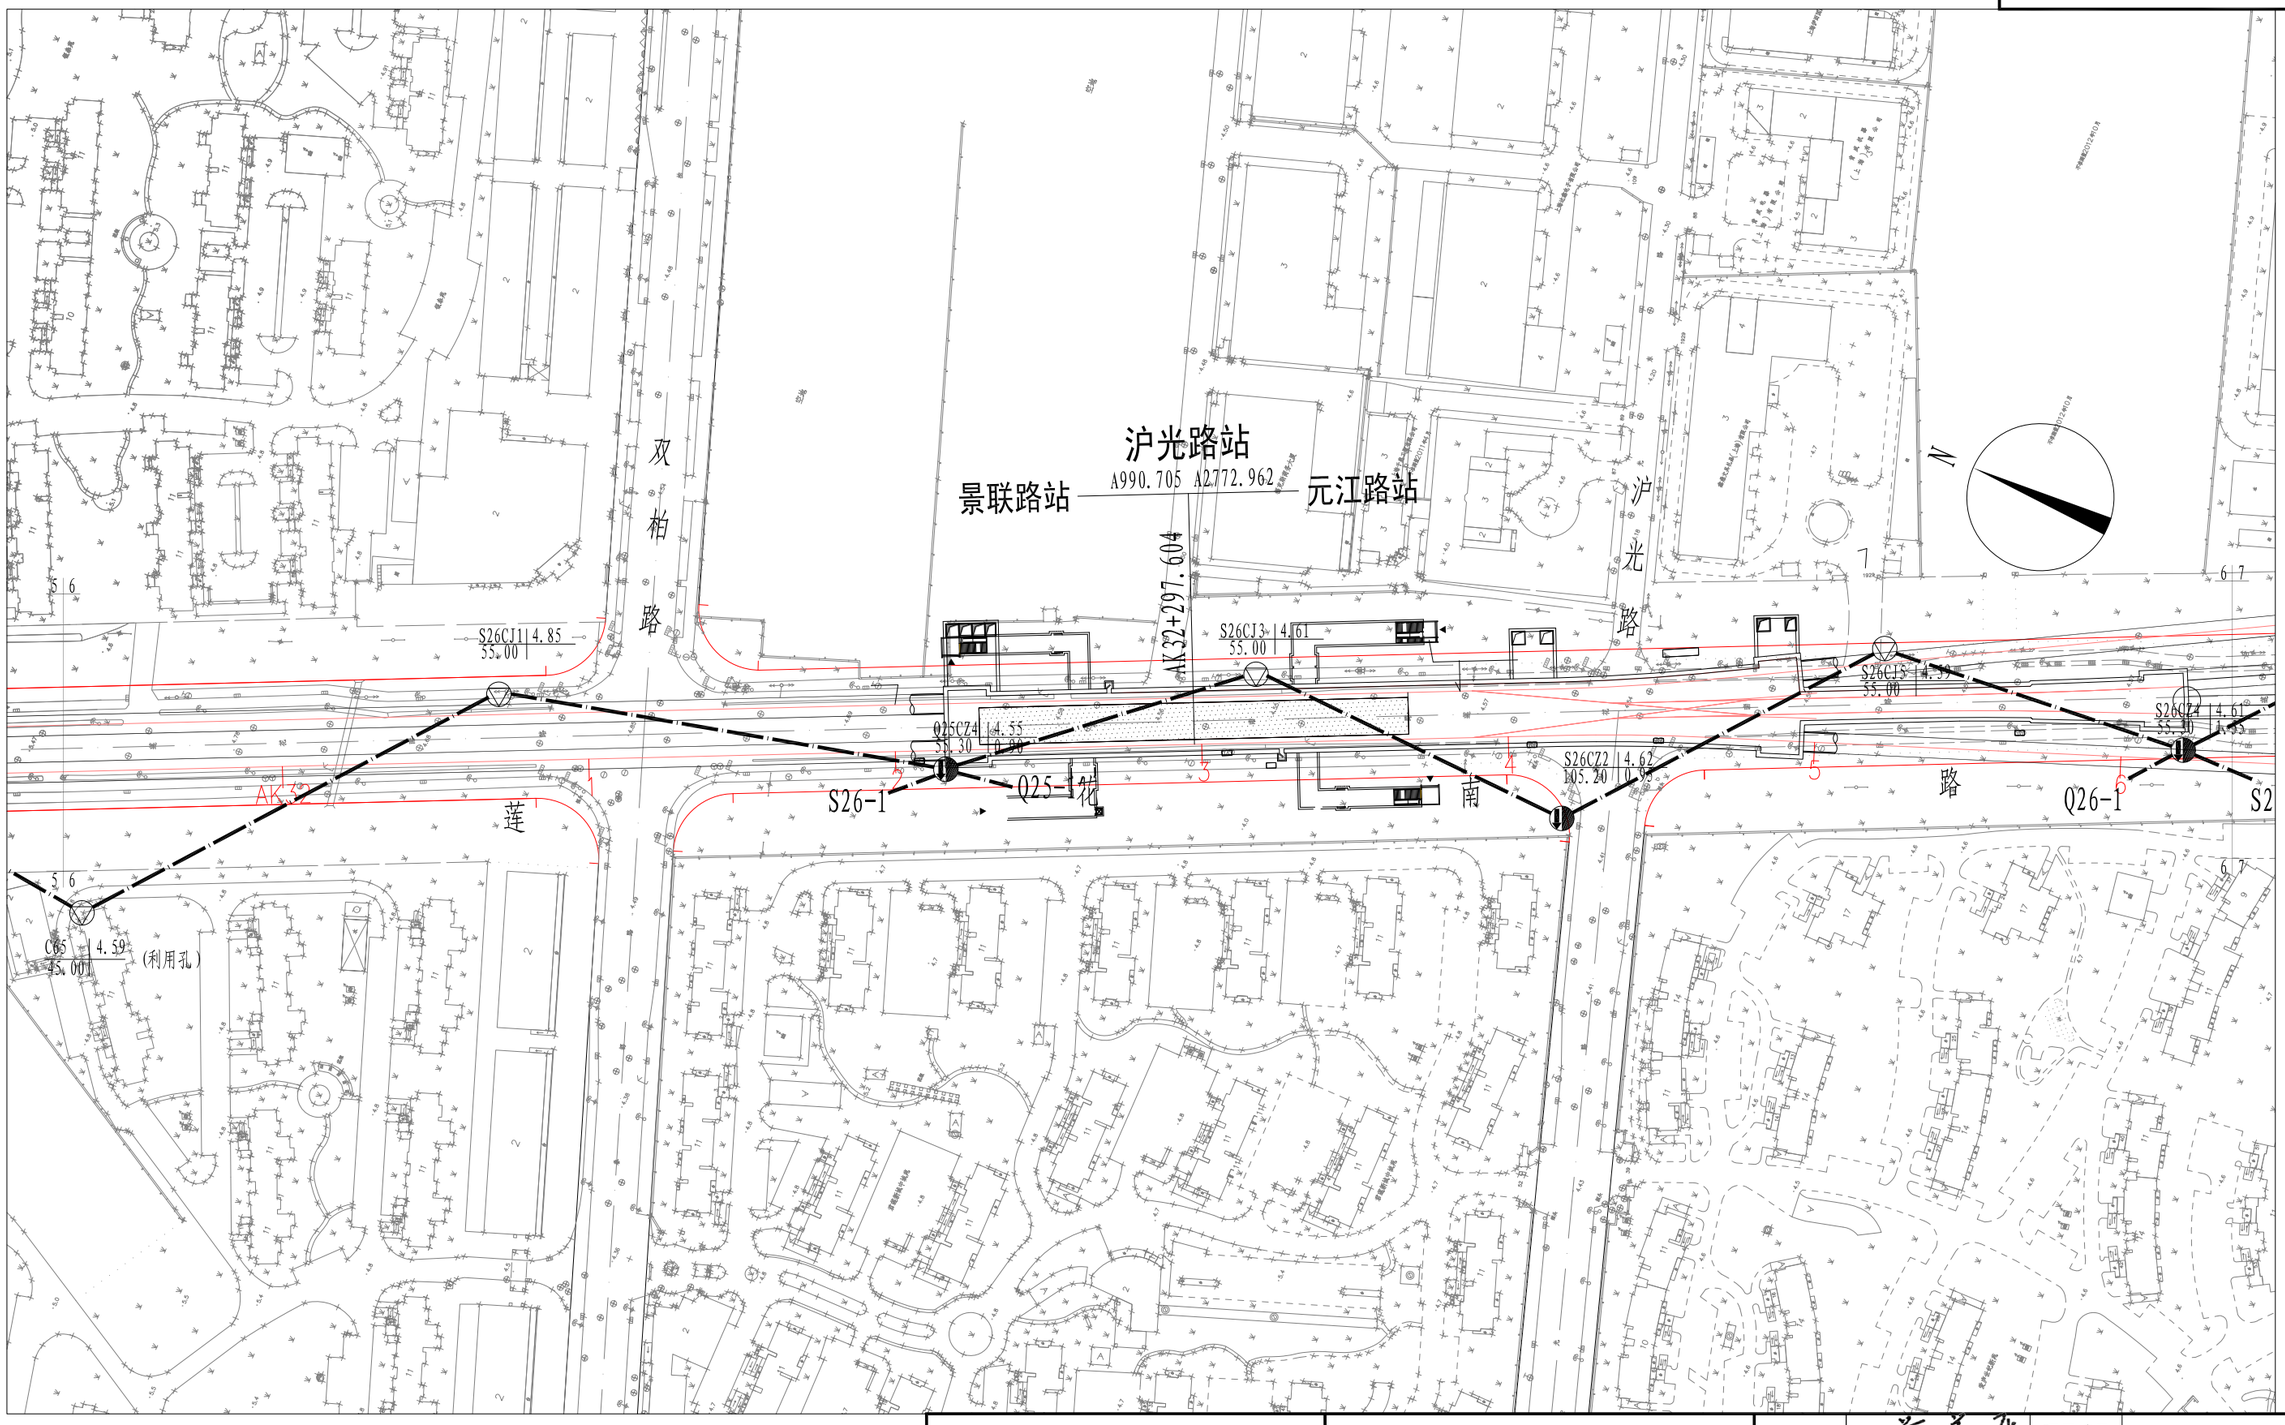

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
		审 核 人	图 号 1-6
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人	专 业 岩土工程
		项目负责人	比 例 1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 7 张

正常沉积区　古河道沉积Ⅱ区

古河道沉积Ⅱ区

古河道沉积Ⅱ区

Q26CJ1 4.64
45.00

Q26CZ1 4.62
45.00

Q26CZ4 4.16
50.00 16.65

Q26CJ3 4.28
50.00

Q26CZ2 4.33
50.00

S26-1′ 4.61 32.92 33.43

B41 4.39
50.30
(利用孔)

CL-1

L8　L8′　L9　L9′

m113 m109 m114 m112 m111 m110 m116 m120 m119 m118 m117 m115

Ak33

交磊塘

澄江路

汇源路

莲花南路

瀛兴东路

南路

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级　090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
		审 核 人		图 号	1-7
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人		专 业	岩土工程
		项目负责人		比 例	1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

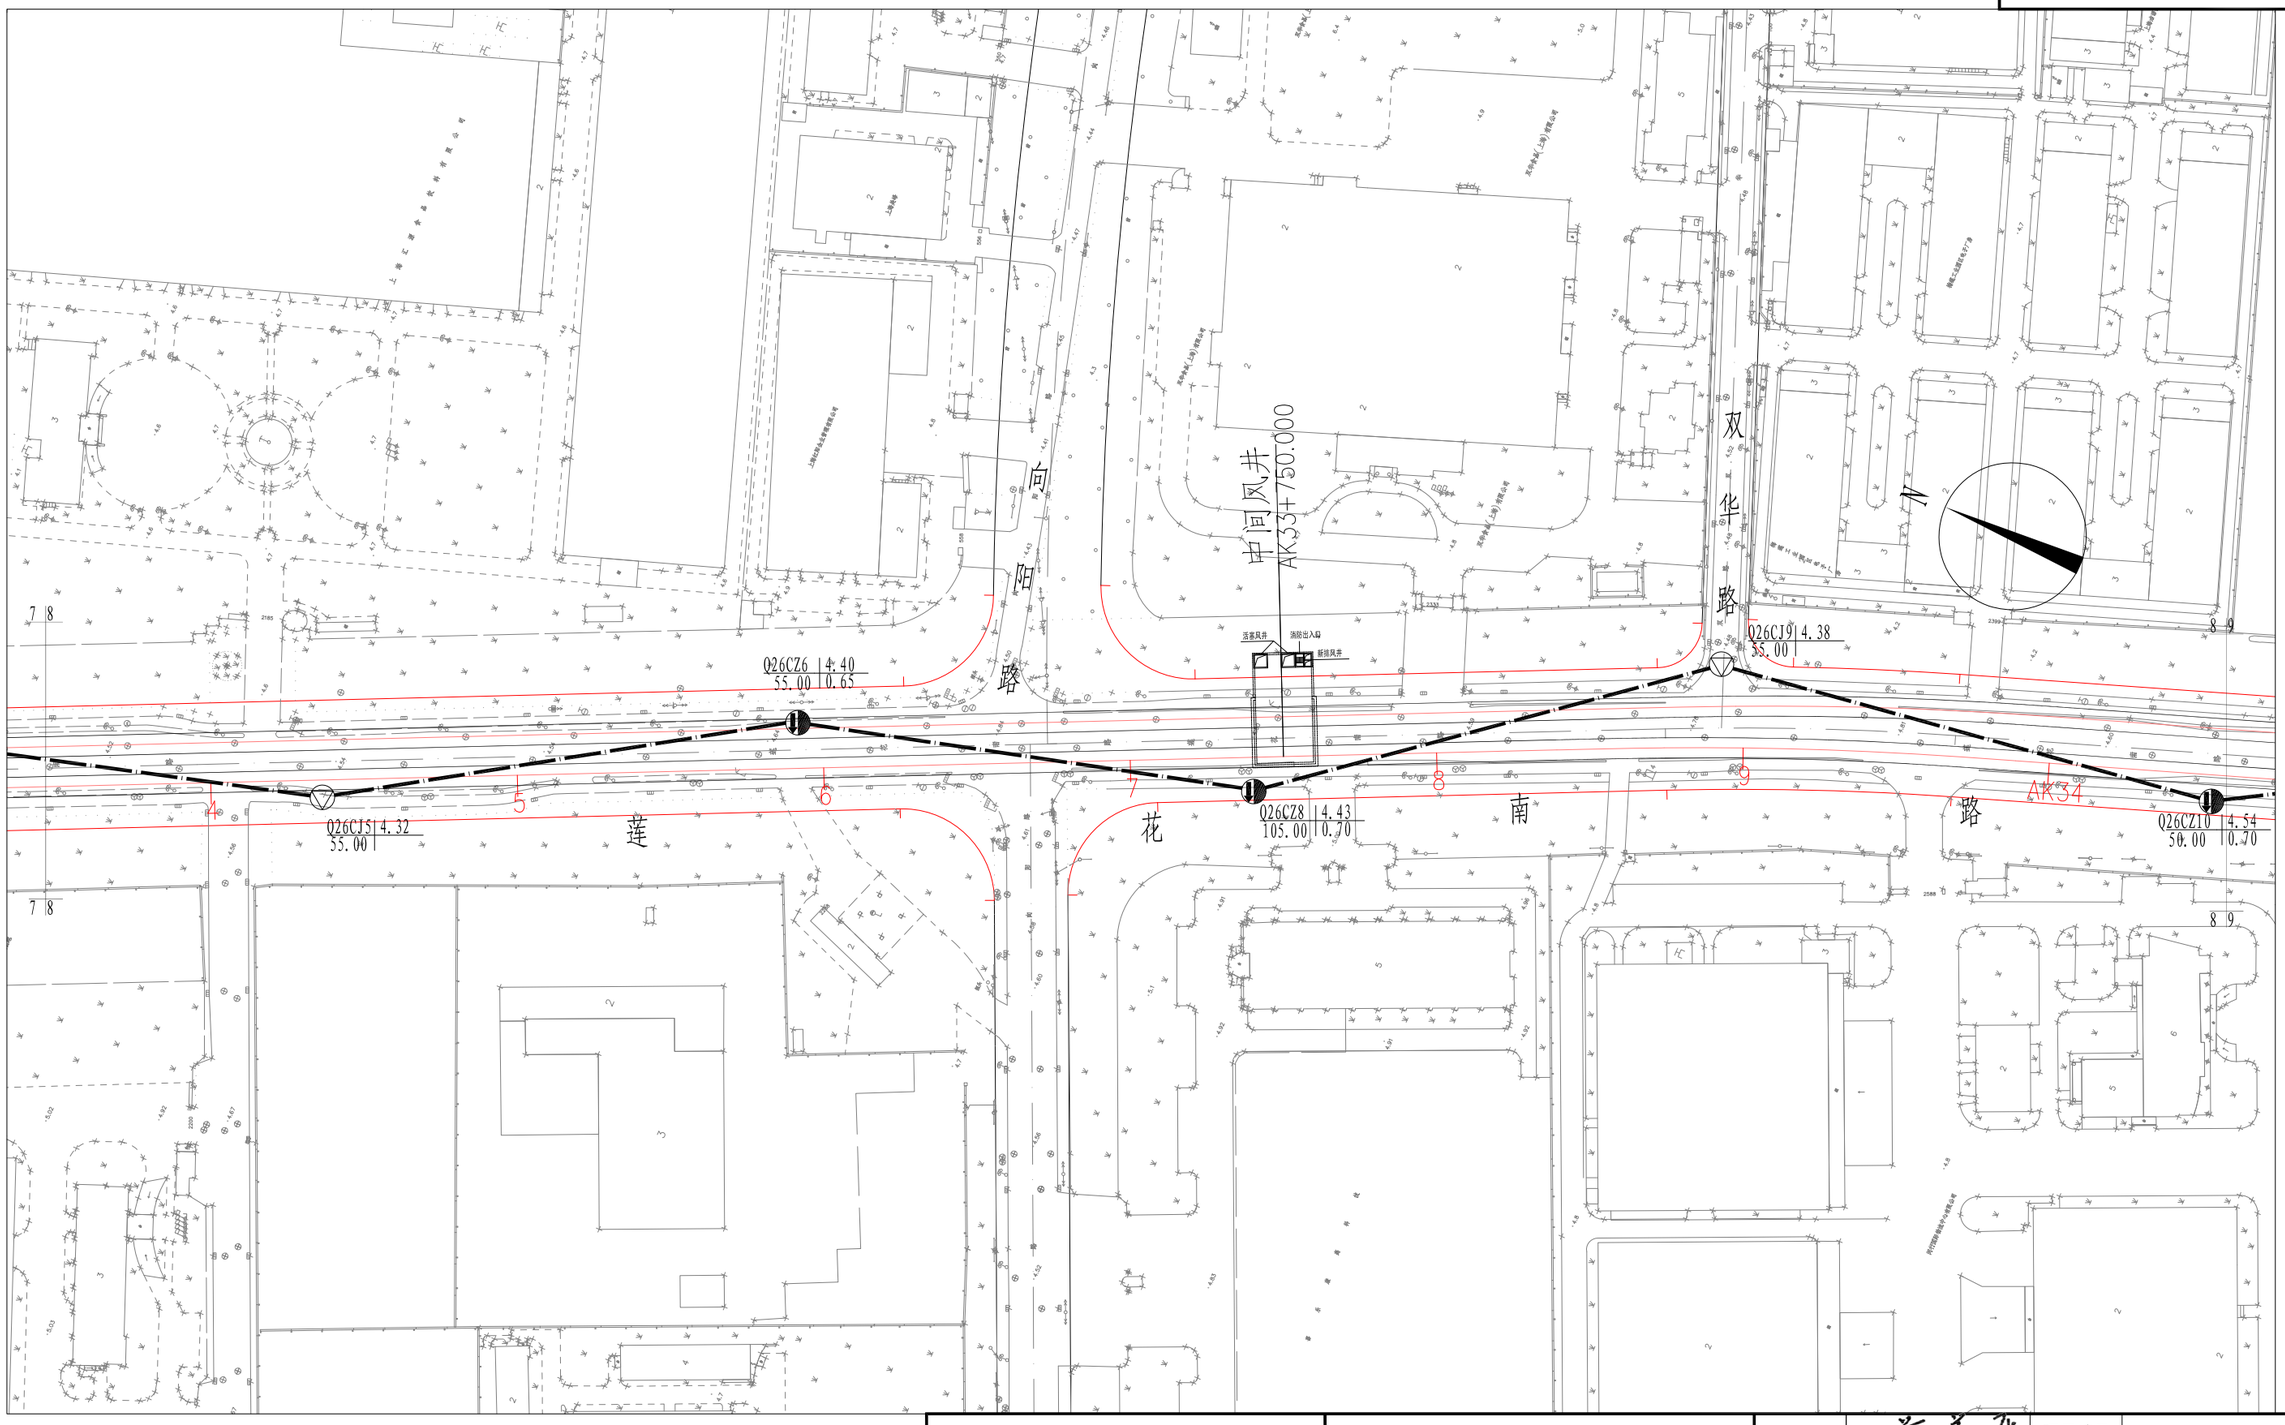

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-8
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

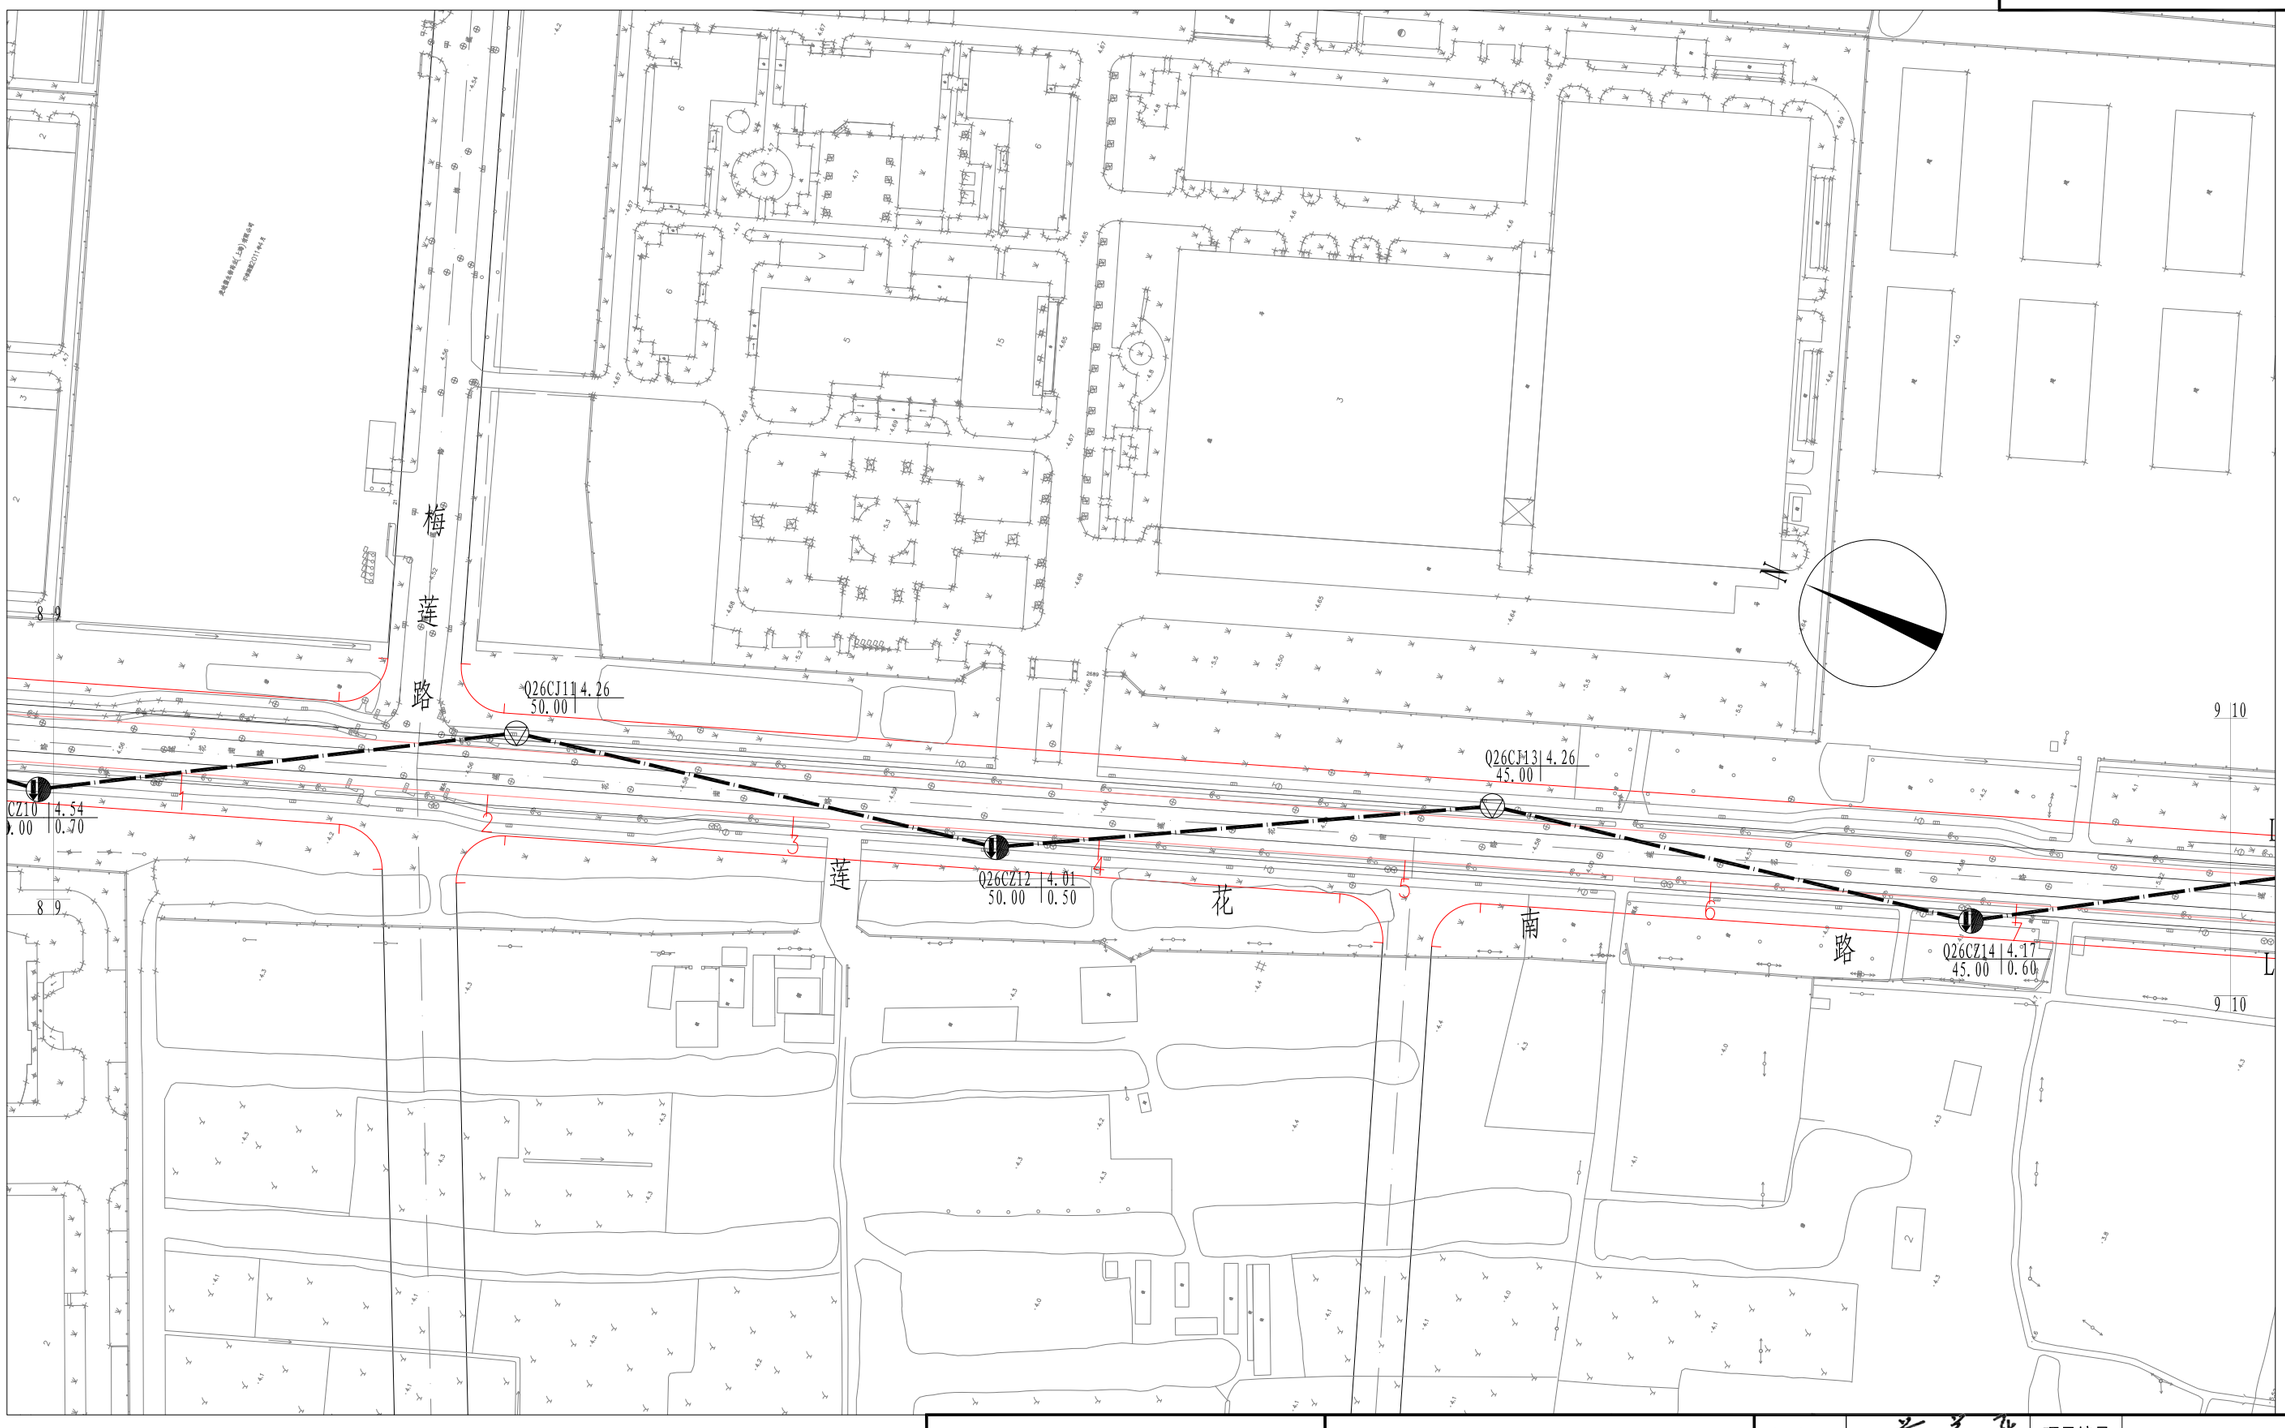

总 21 张	第 9 张

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审定人		项目编号	SH2014514A-K14030
审核人		图 号	1-9
校核人		专 业	岩土工程
项目负责人	陈洪胜	比 例	1:2000
绘图人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

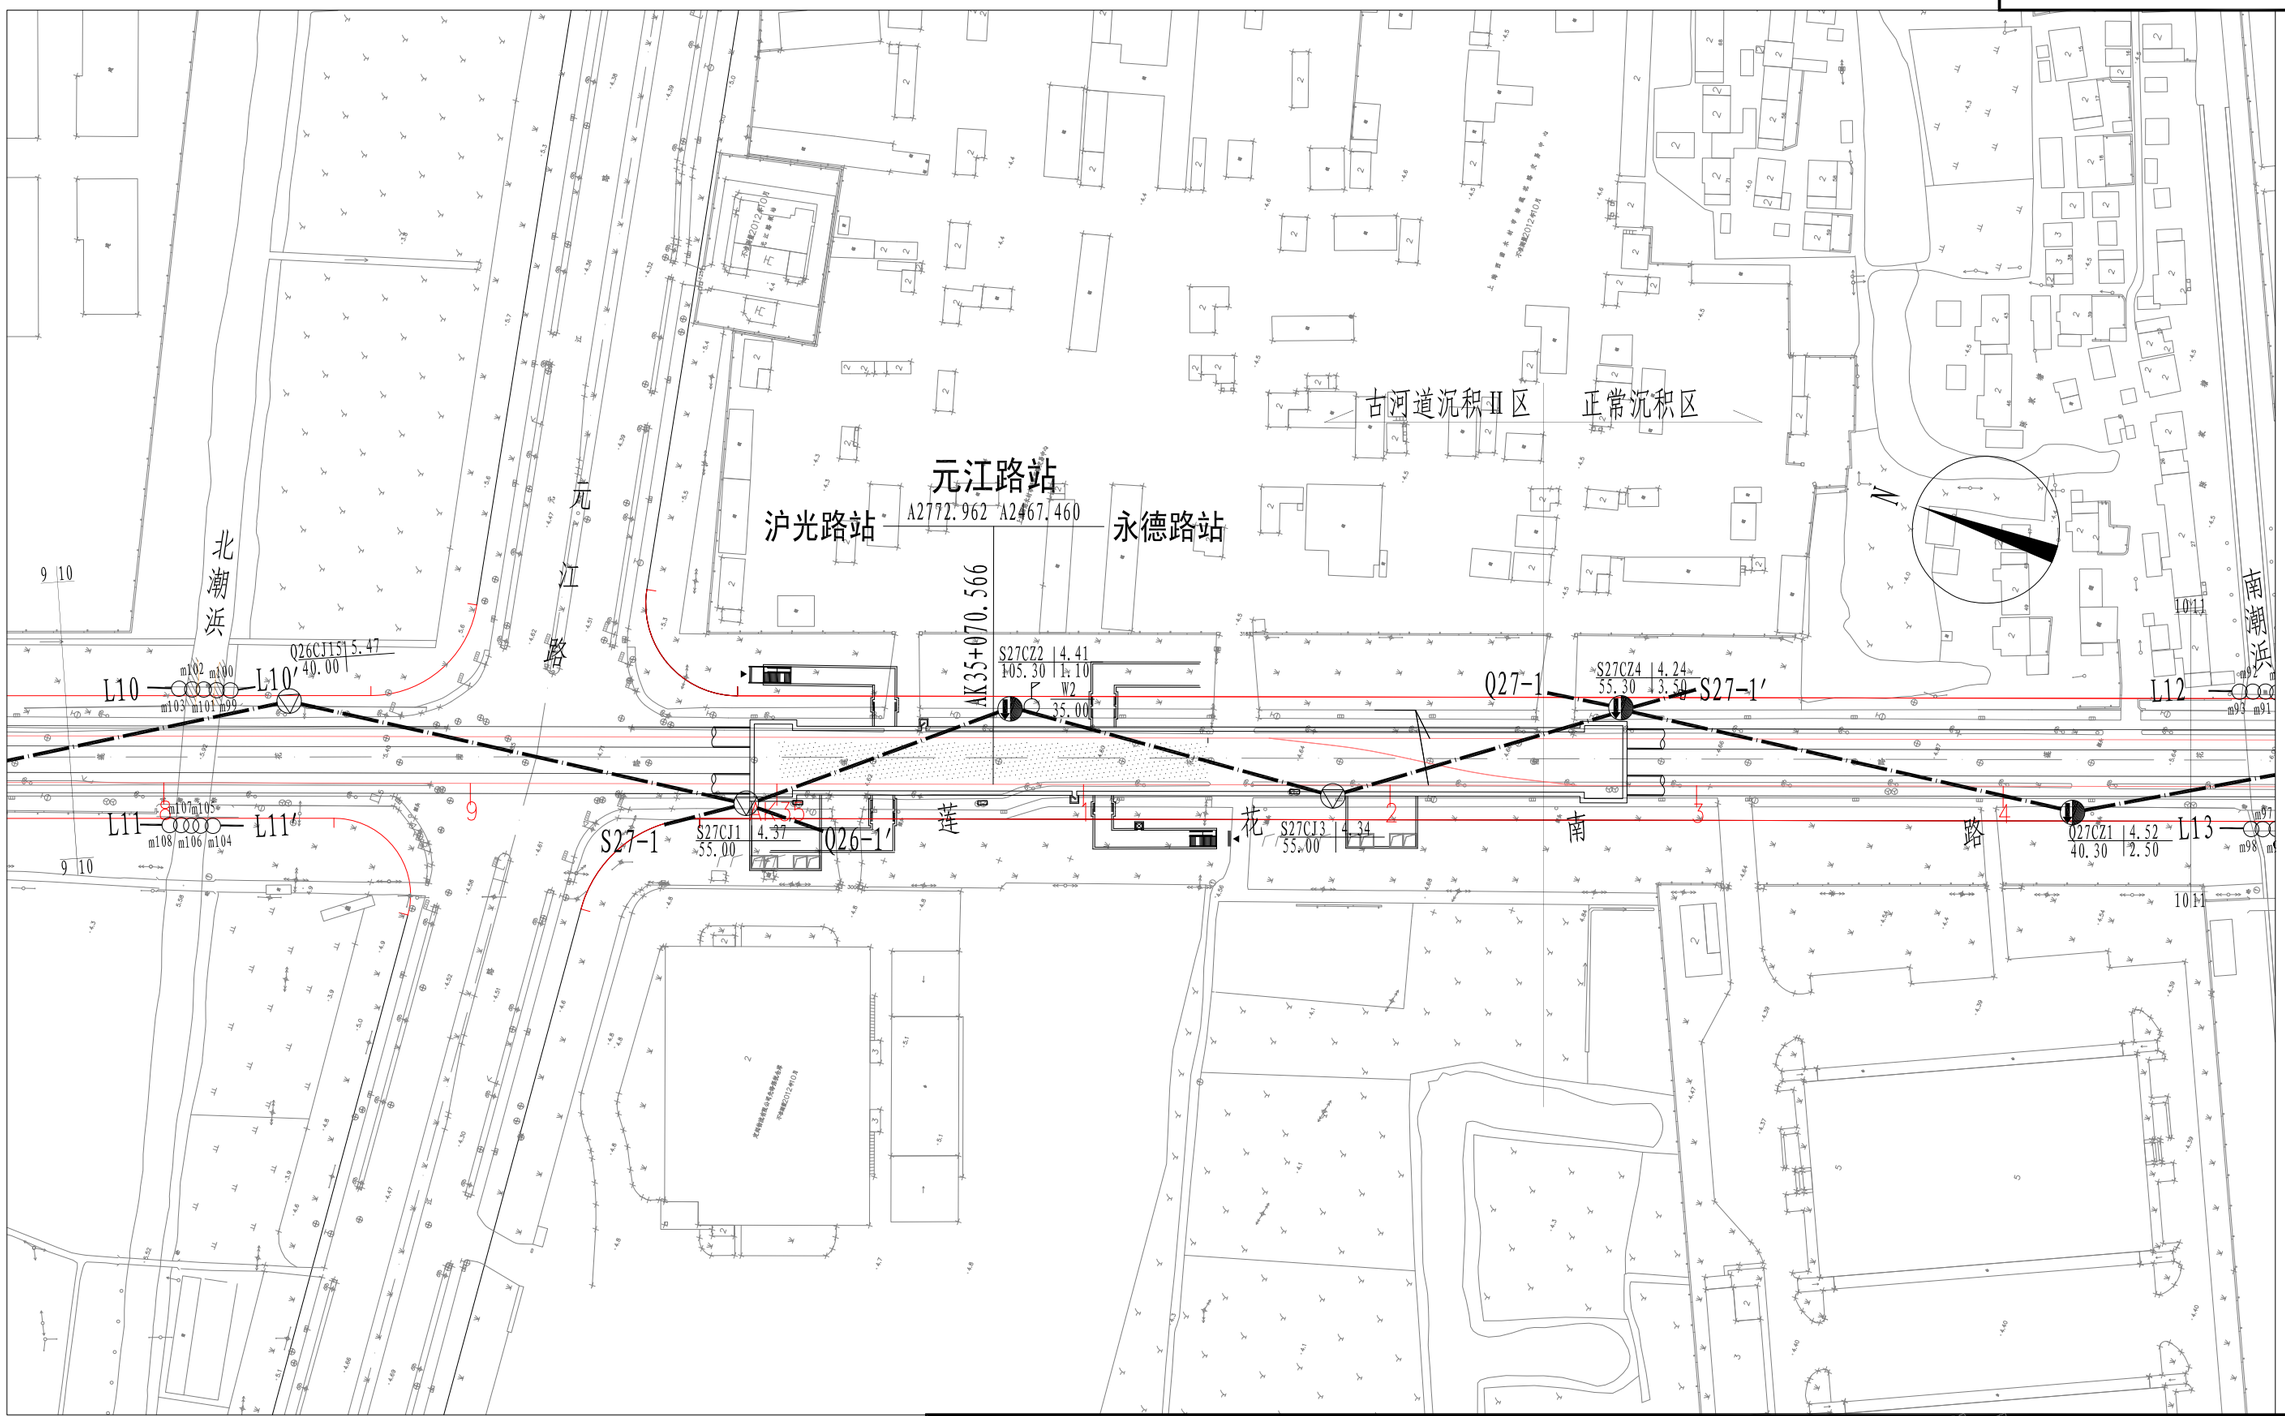

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人	蒋益平	项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人	崔宁	图 号	1-10
校 核 人	施子跃	专 业	岩土工程
项目负责人	陈洪胜 尹利辉	比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 11 张

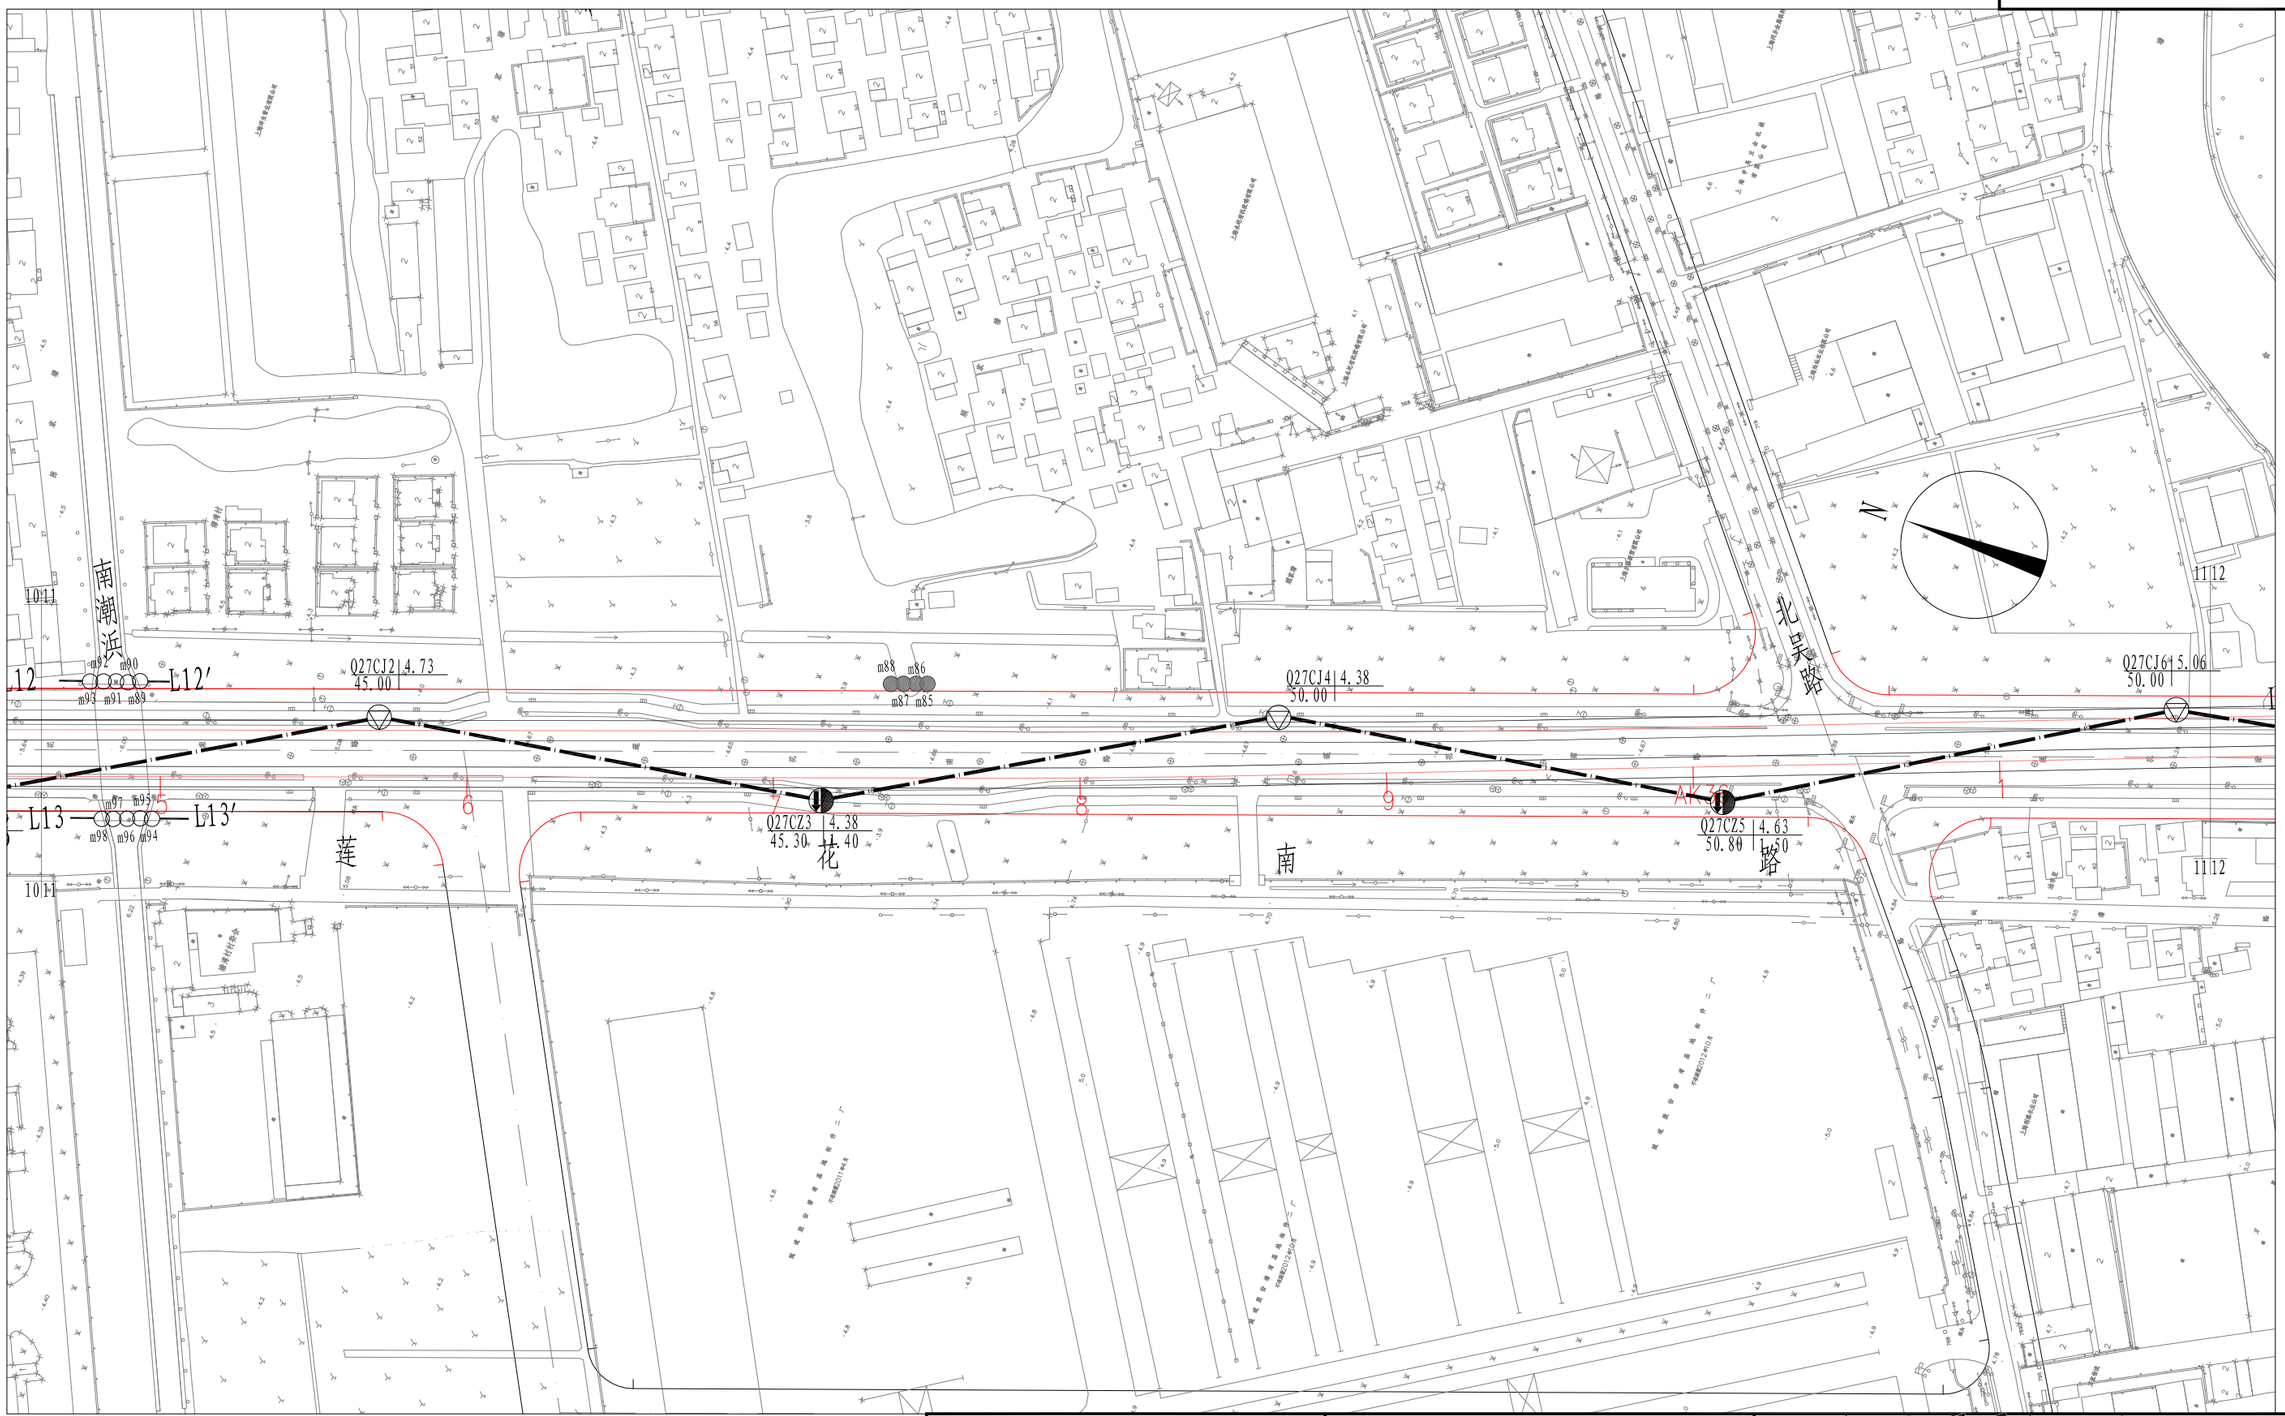

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-11
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 12 张

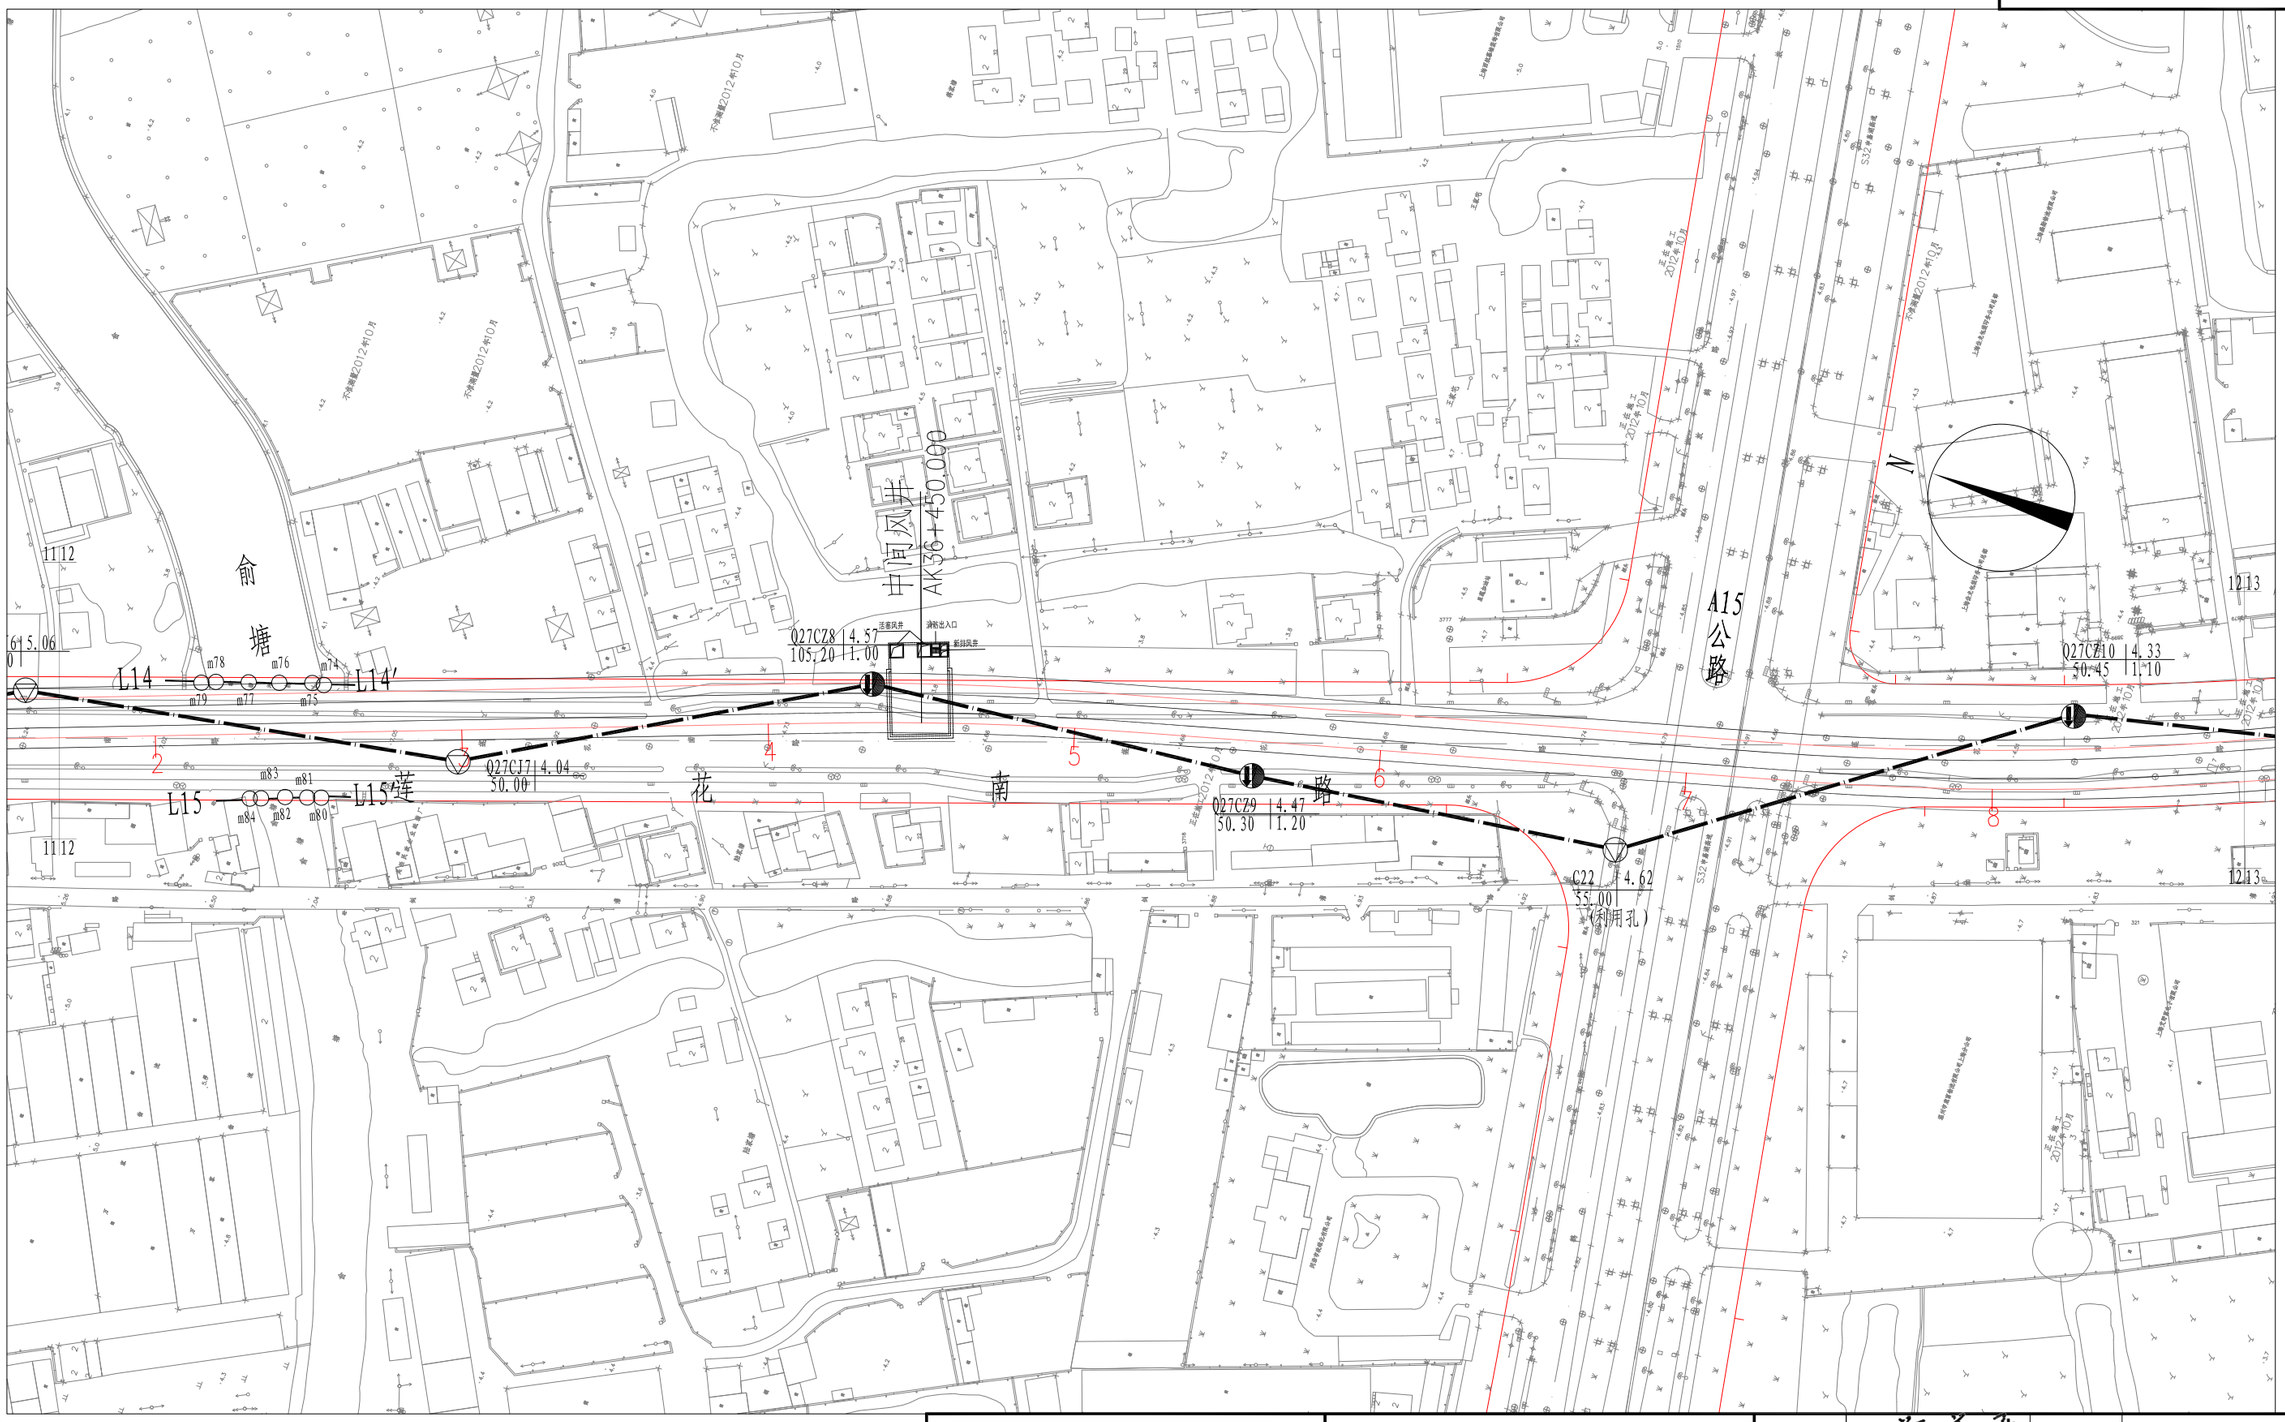

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
		审 核 人	图 号 1-12
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人	专 业 岩土工程
		项目负责人	比 例 1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

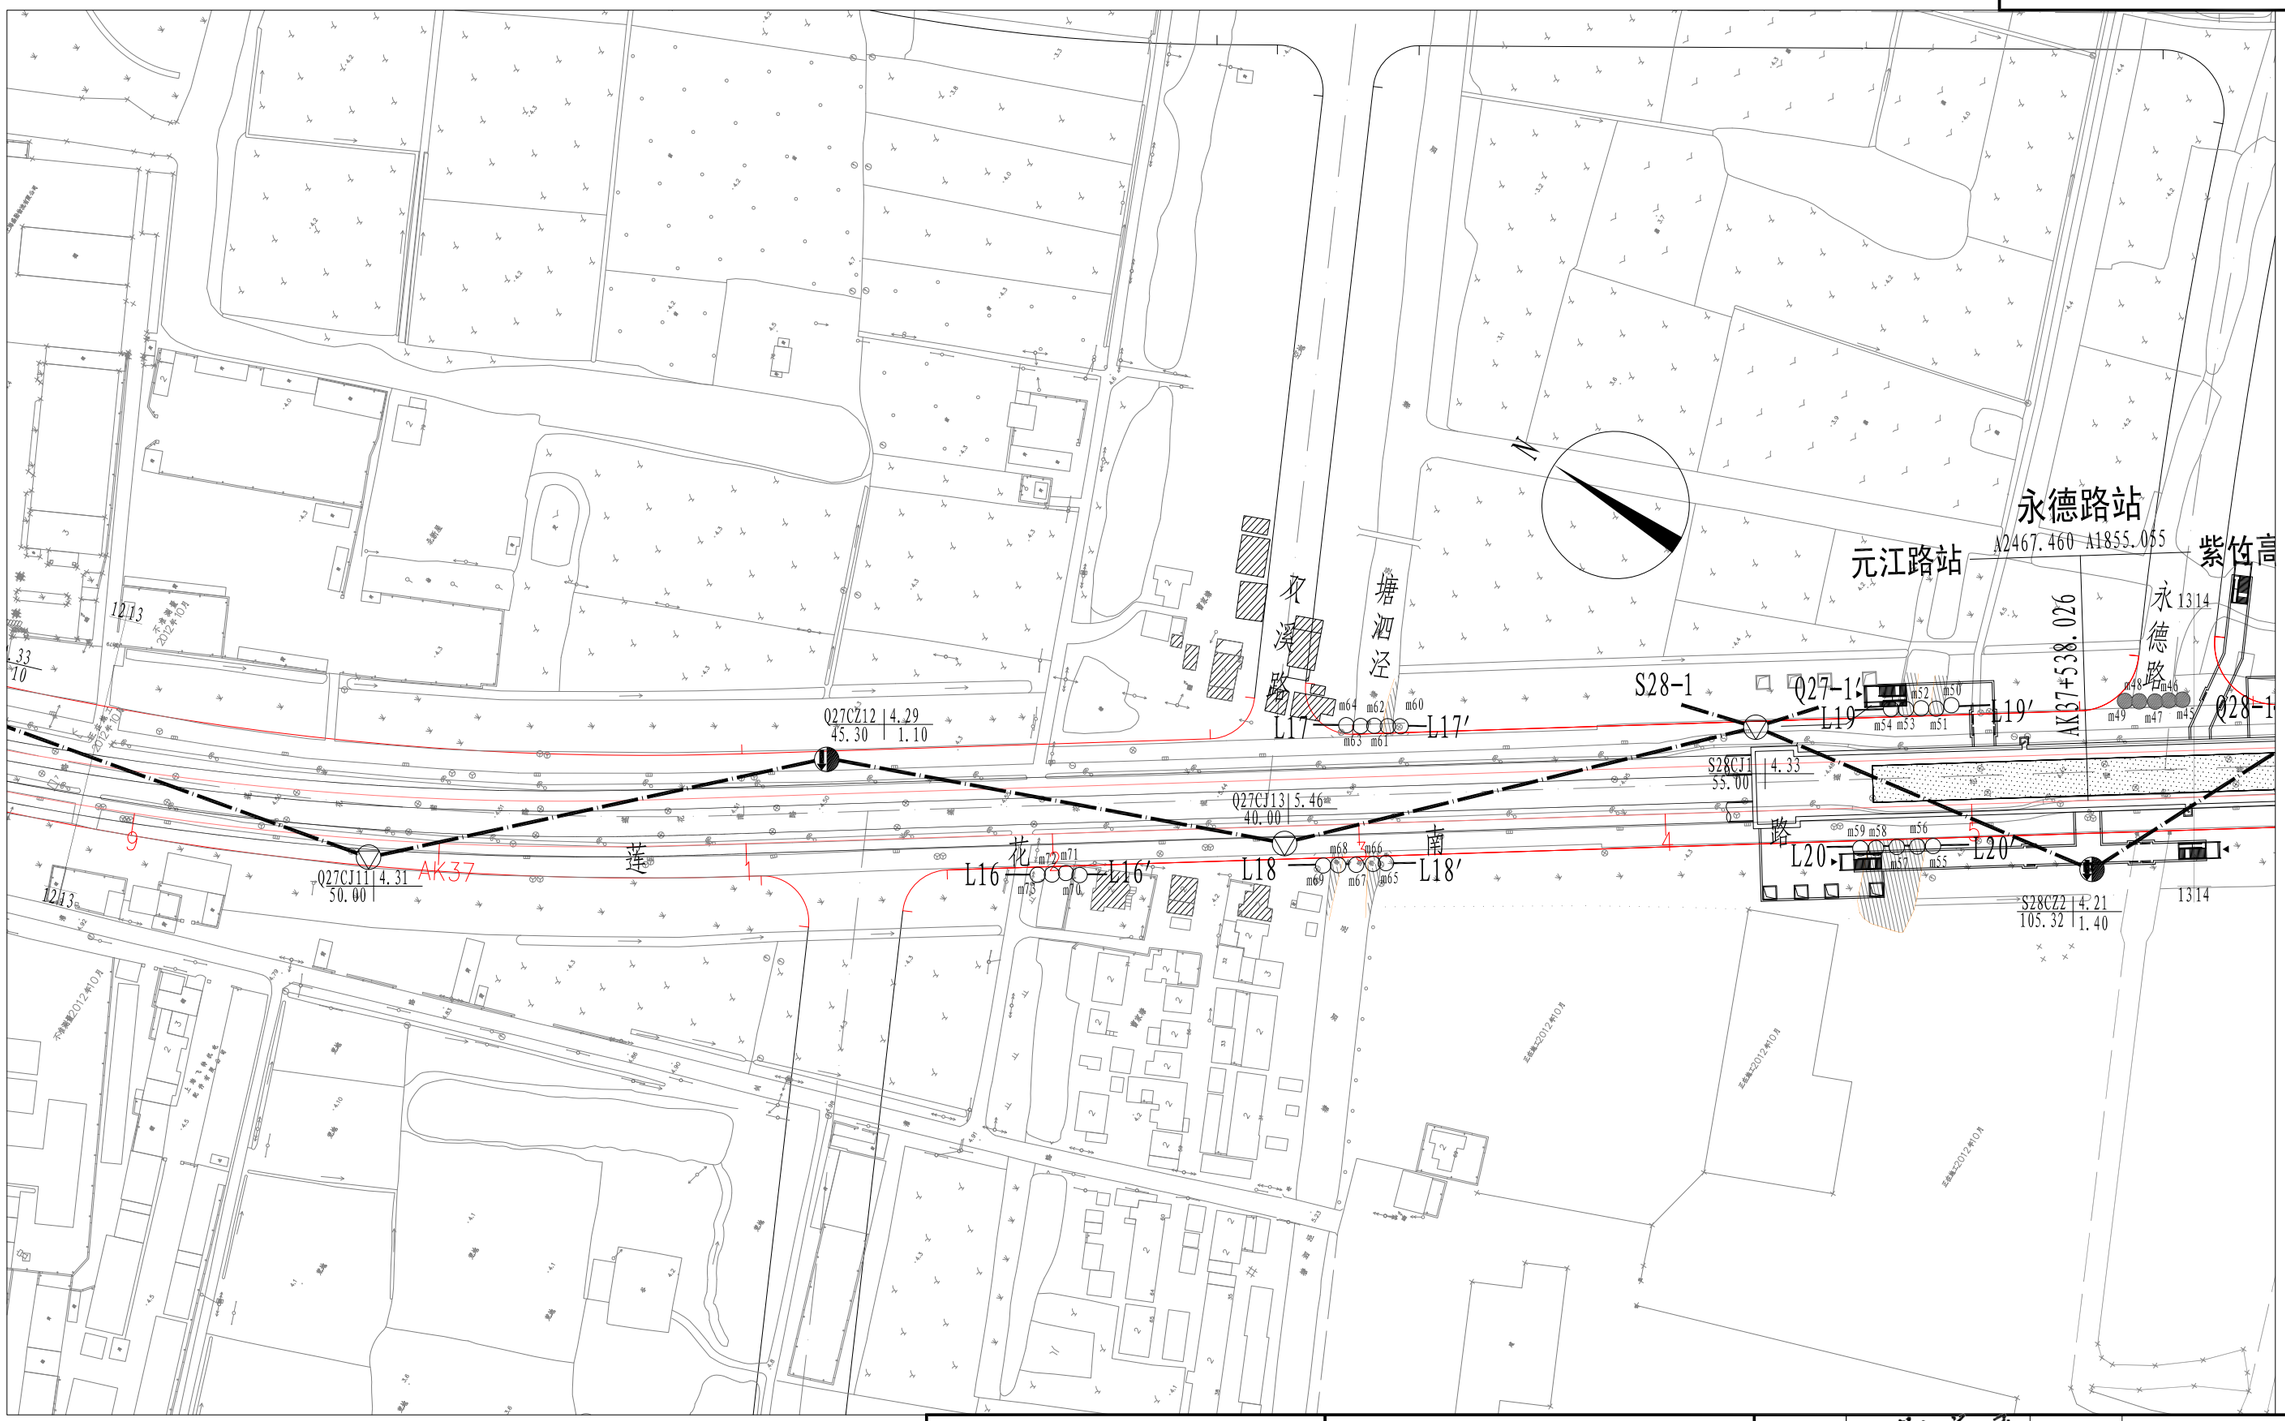

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	1-13
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

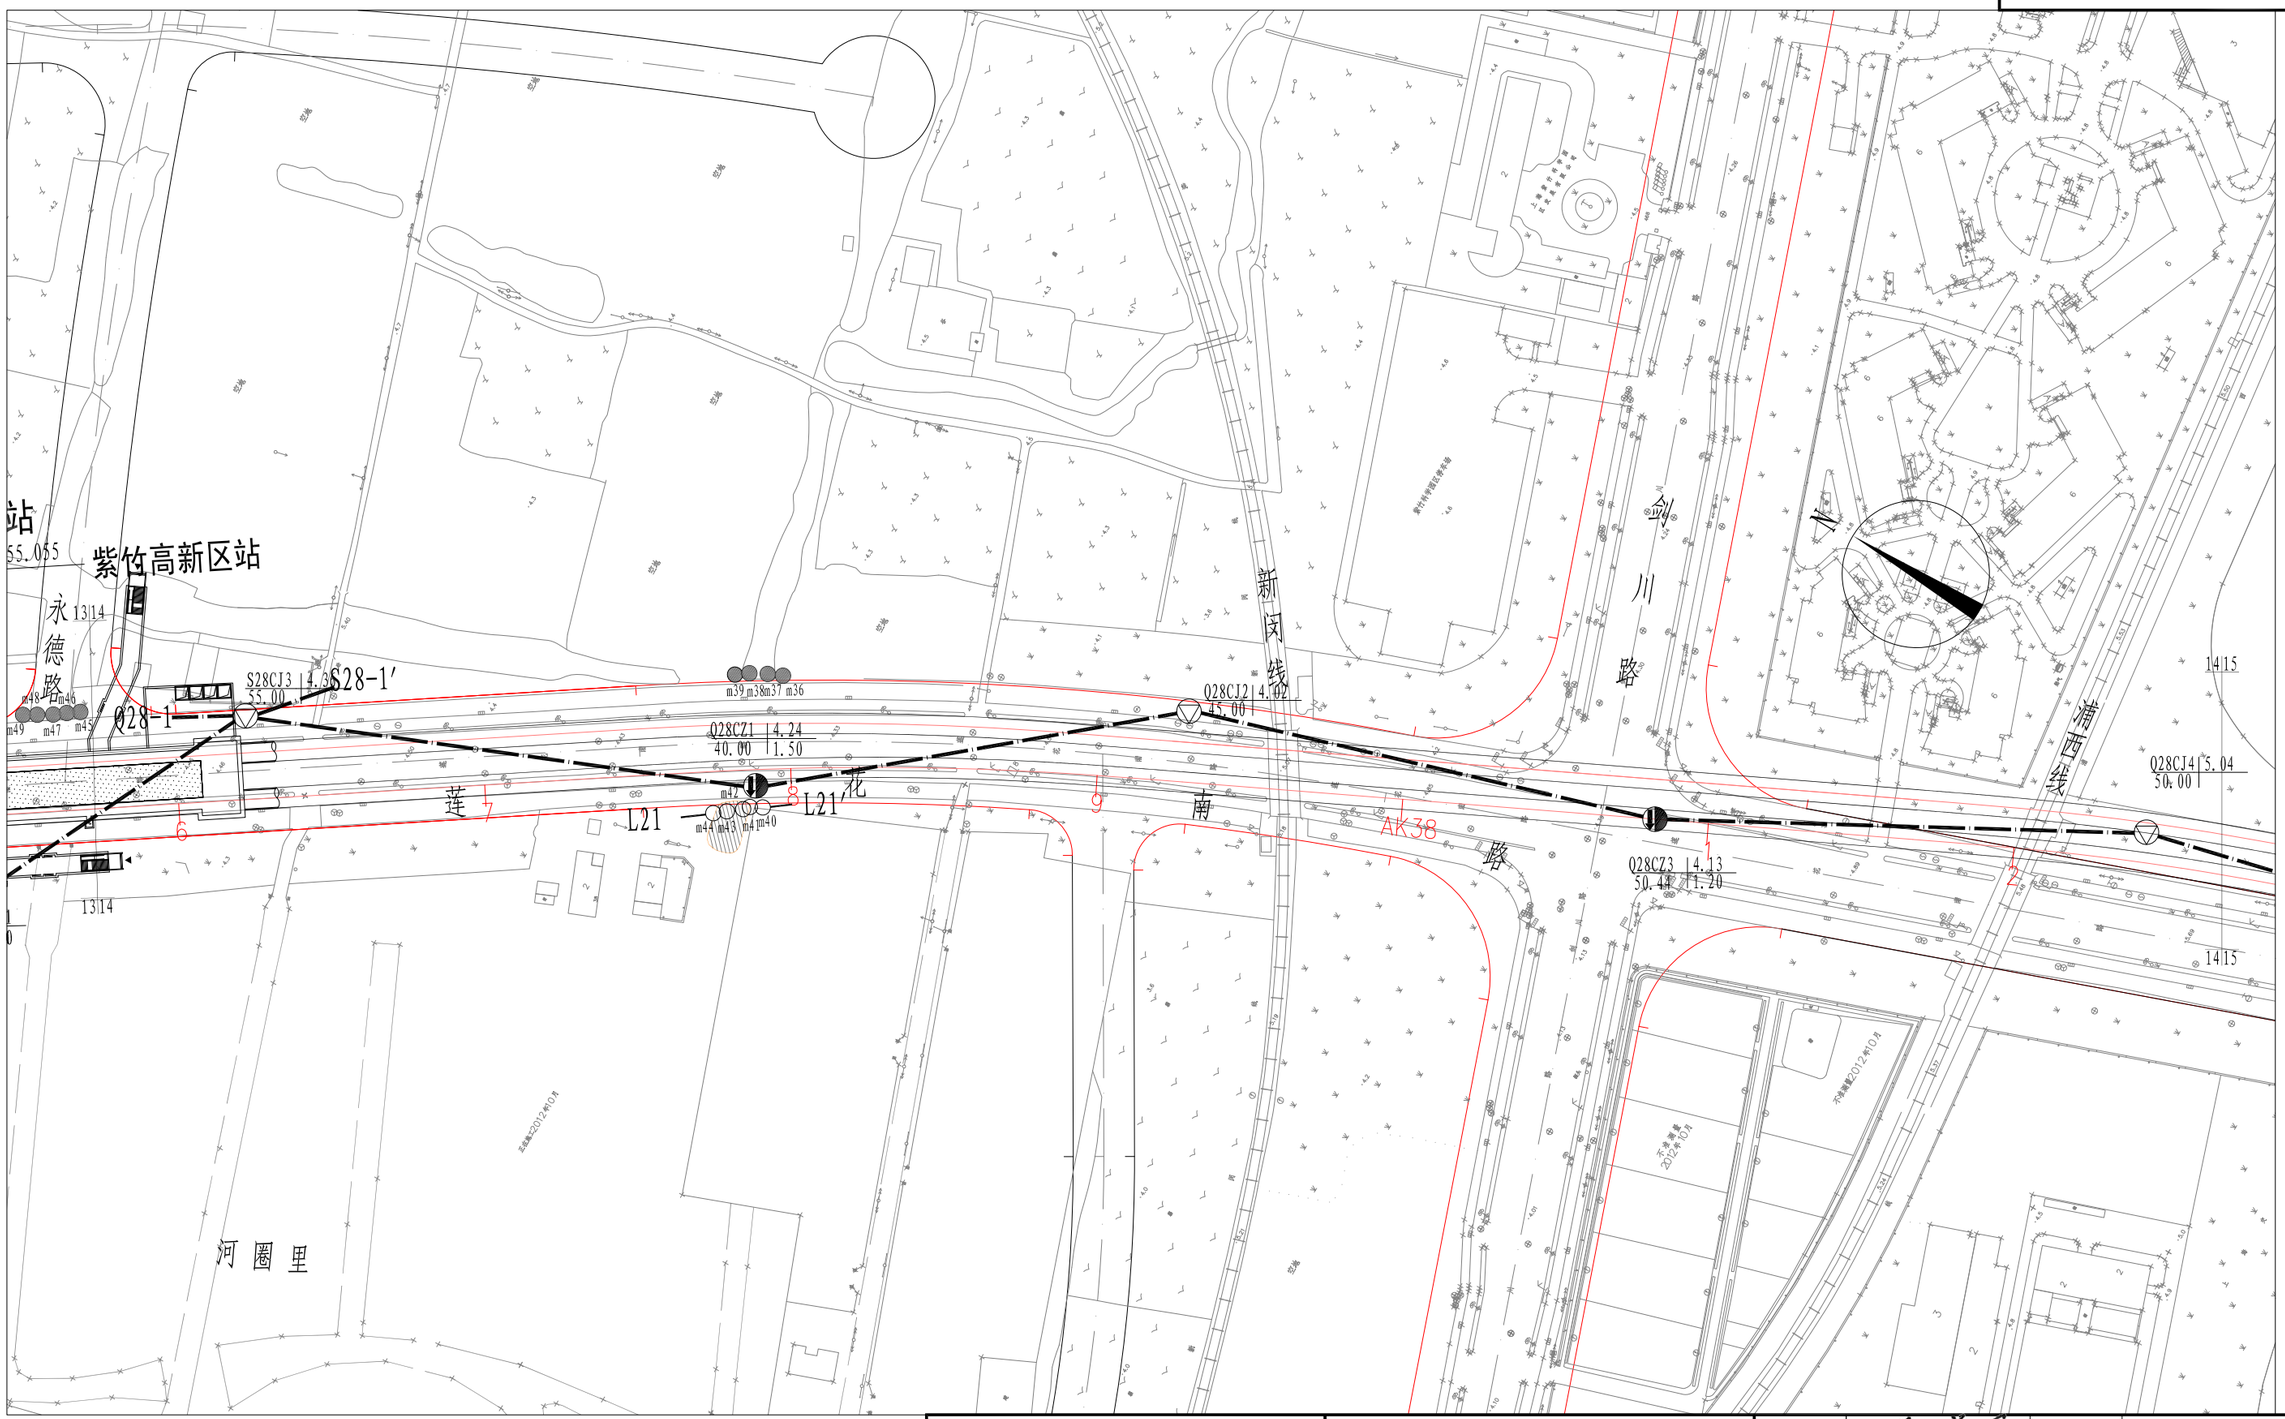

SUCDRI SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
		审 核 人	图 号 1-14
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人	专 业 岩土工程
		项目负责人	比 例 1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 15 张

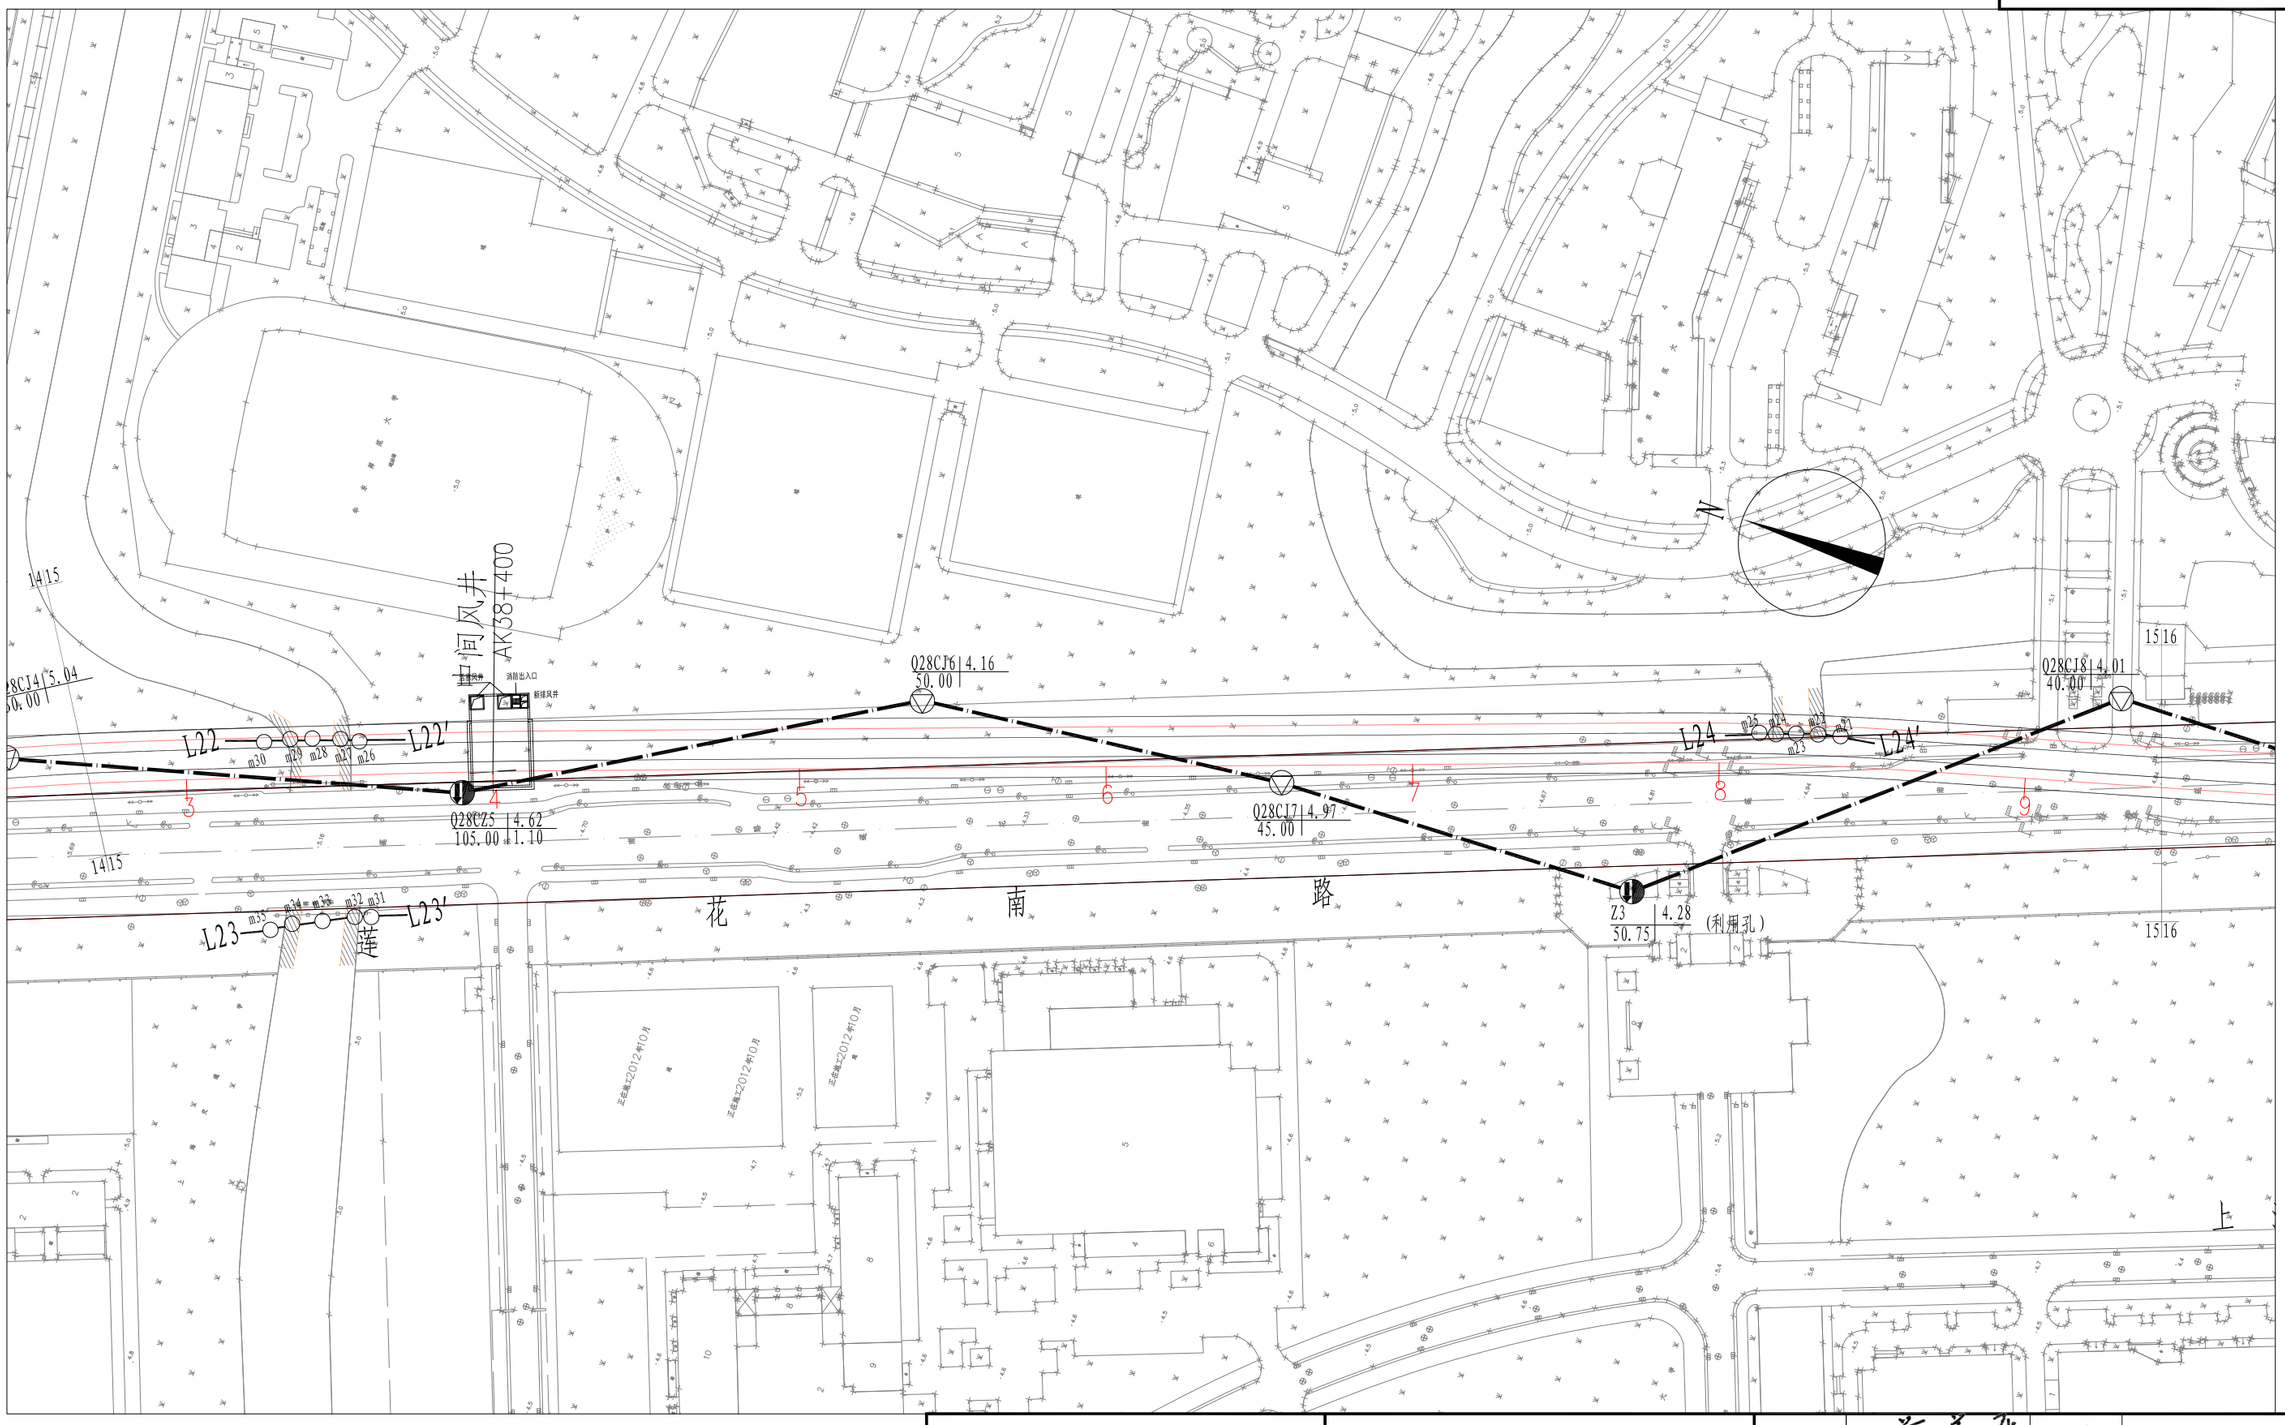

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审 定 人	蒋亚平	项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人	崔宁	图 号	2-15
校 核 人	赵宁	专 业	岩土工程
项目负责人	陈洪胜	比 例	1:2000
绘 图 人	李利祺	出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

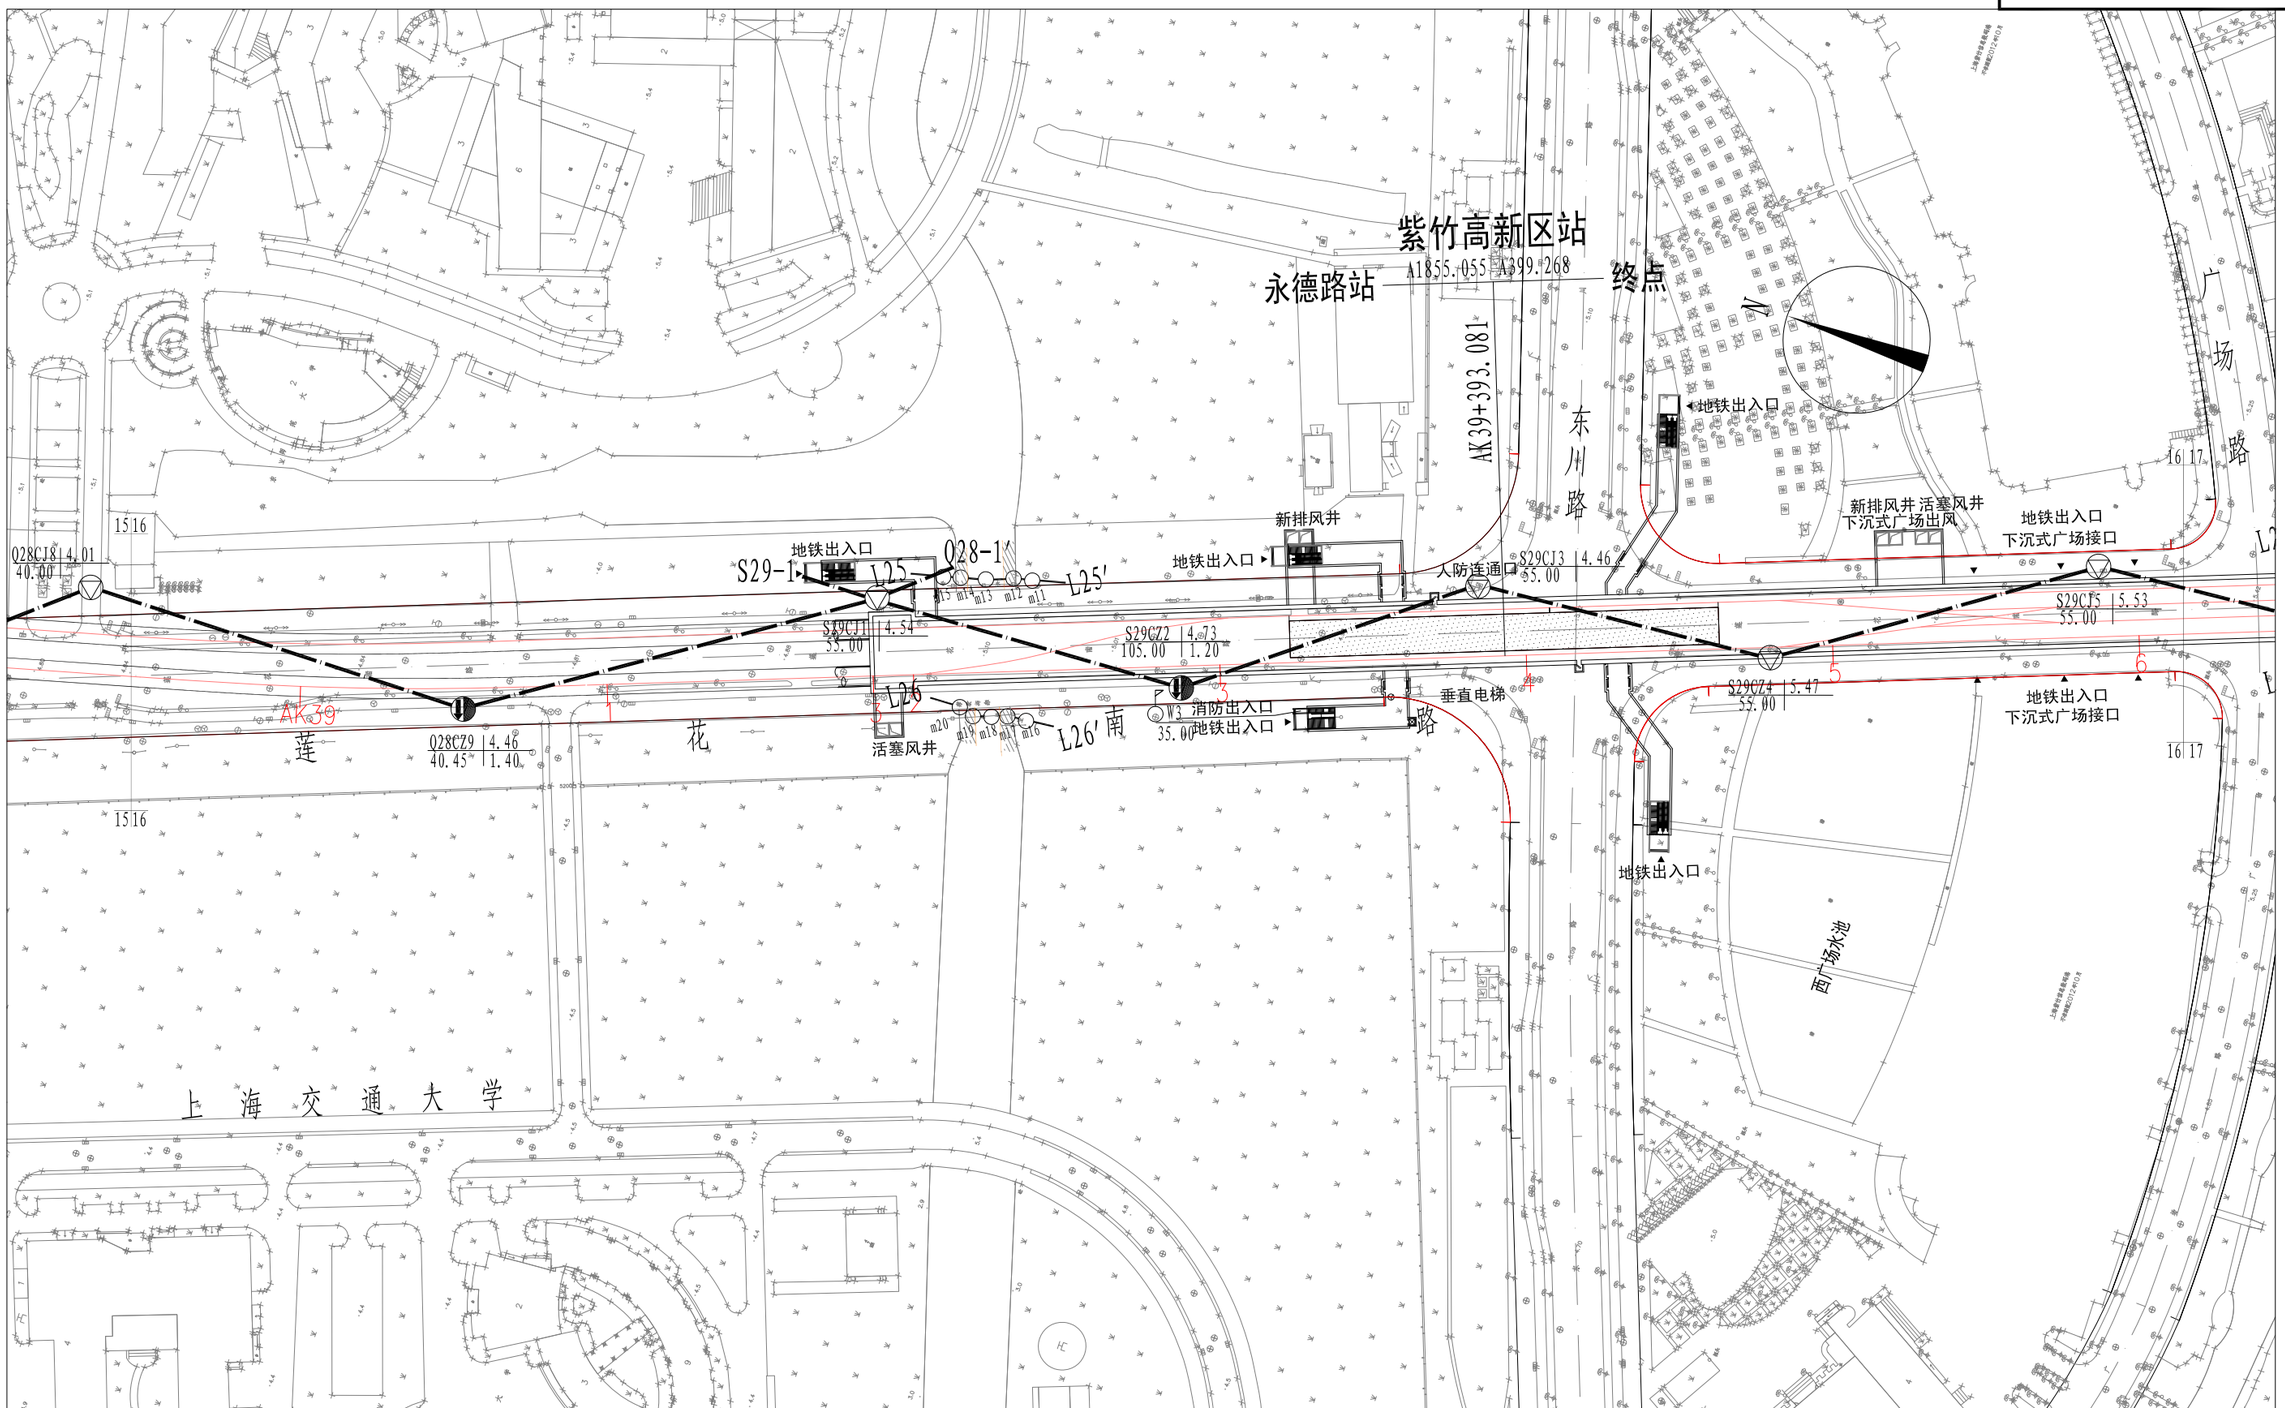

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）

虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）

勘探点平面布置图

审定人		项目编号	SH2014514A-K14030
审核人		图 号	2-16
校核人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘图人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 17 张

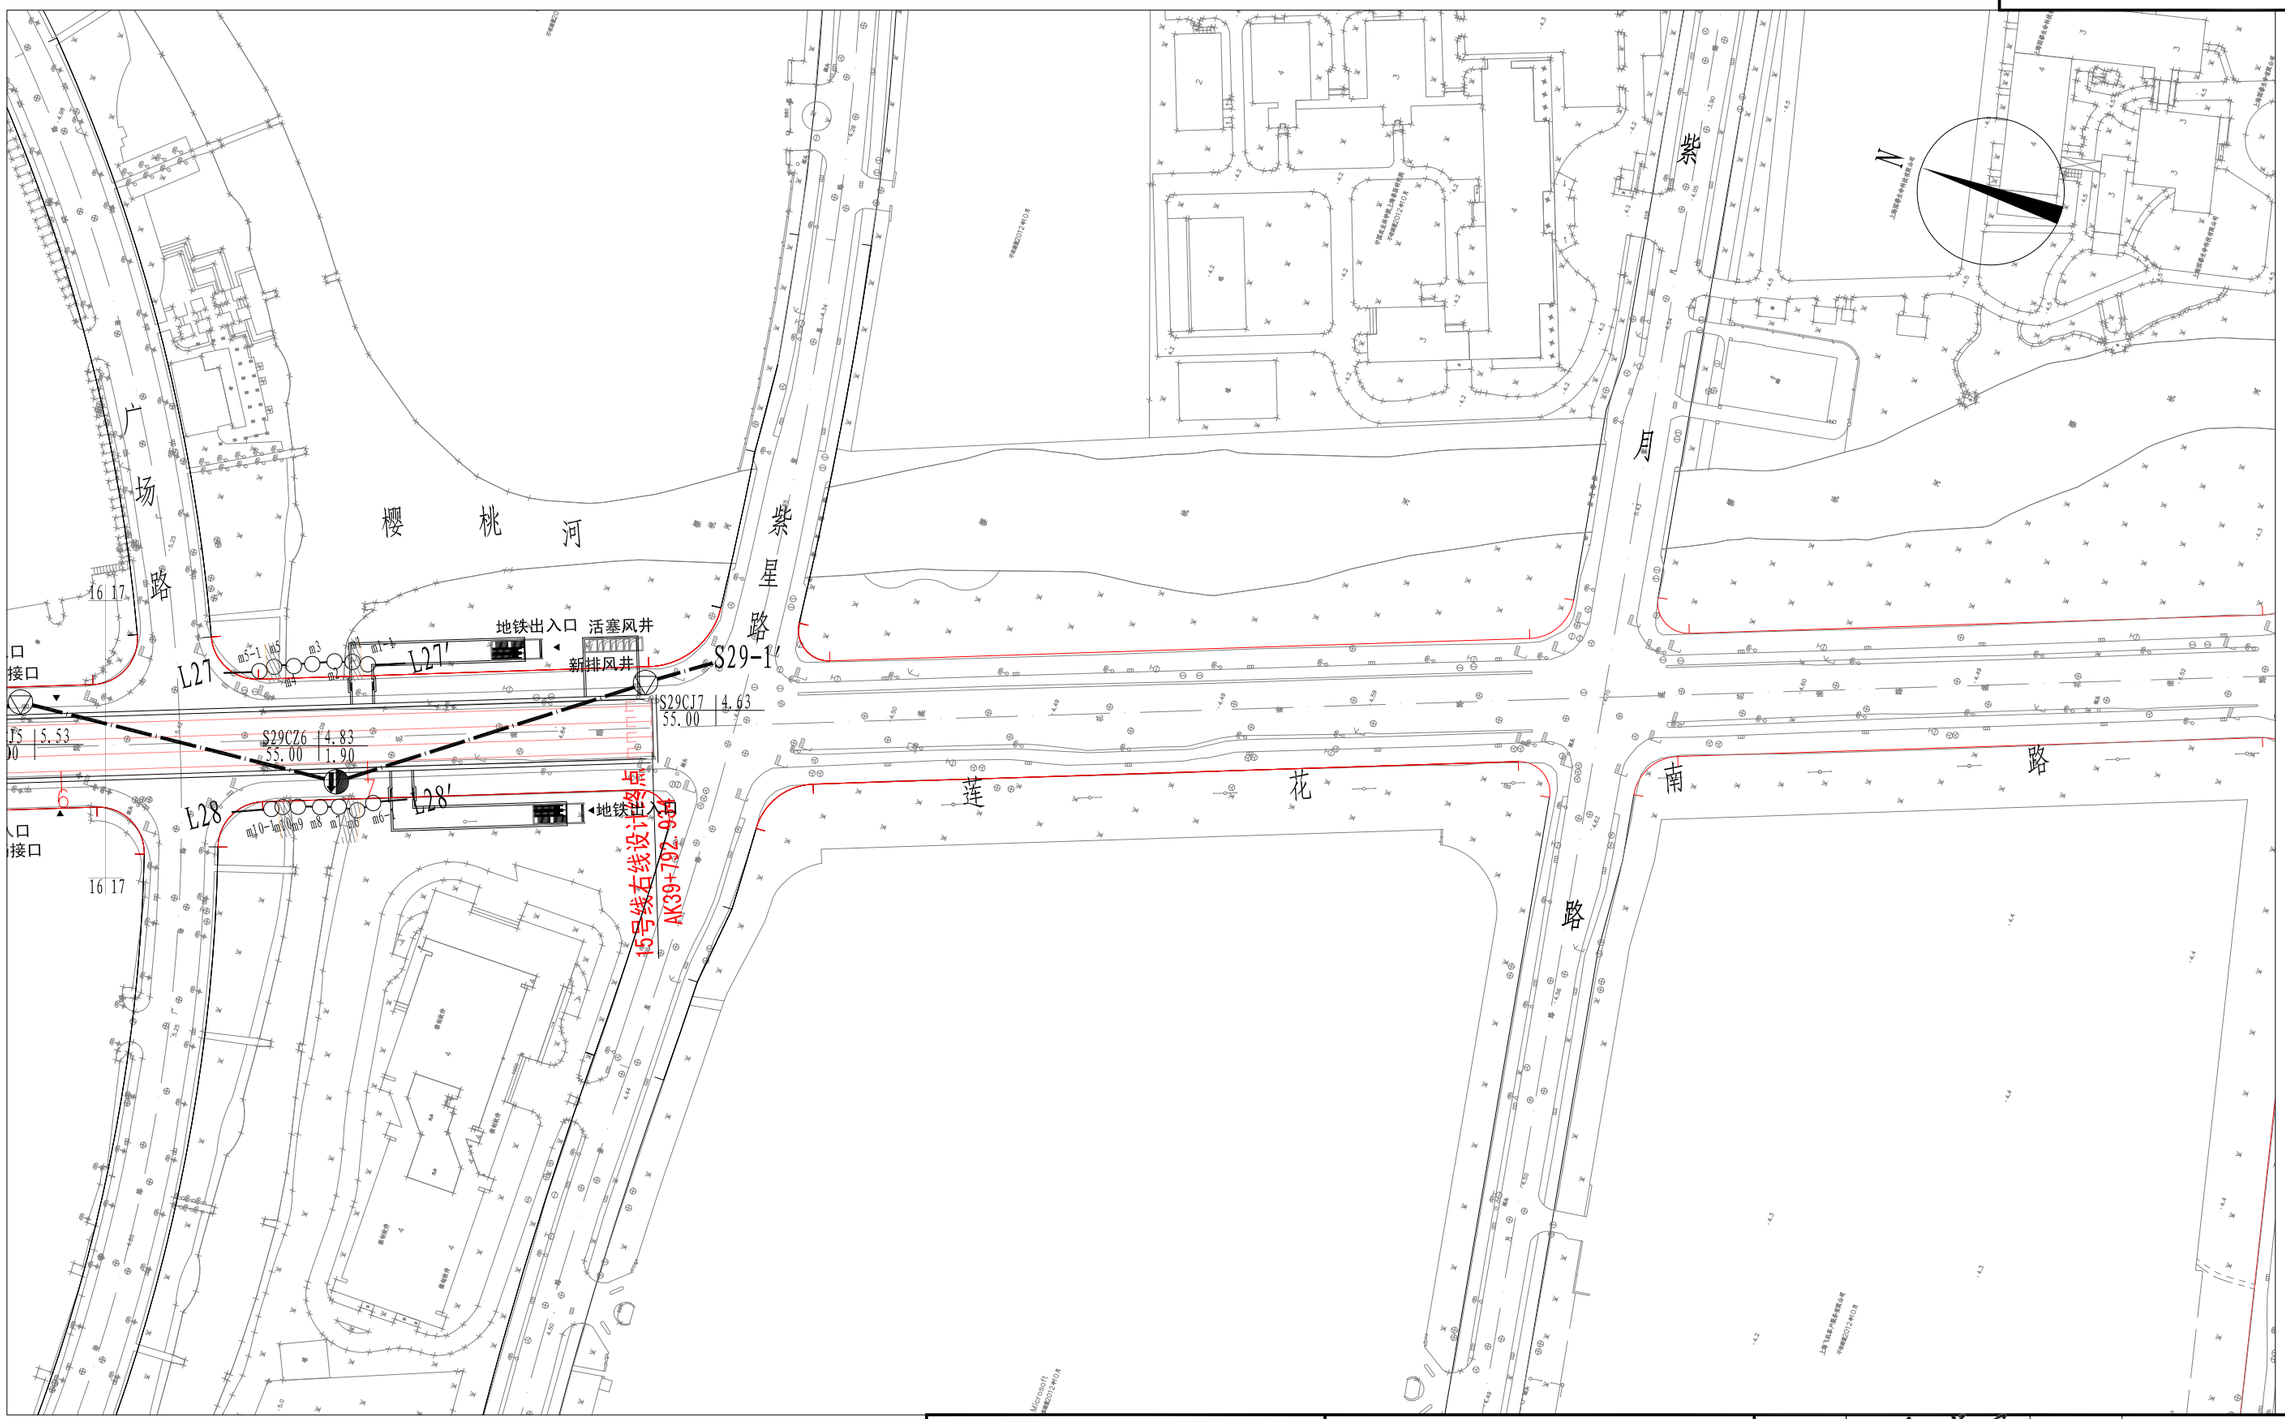

SUCDRI

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	
虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	
勘探点平面布置图	

审 定 人		项目编号	SH2014514A-K14030
审 核 人		图 号	2-17
校 核 人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘 图 人		出图日期	2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 18 张

古河道沉积Ⅱ区 古河道沉积Ⅱ区

CR2CZ1| 4.62
45.00|

CR2CJ2| 4.61
45.00|

CR2CZ3| 4.80
45.30| 1.80

CR2CJ4| 4.31
45.00|

AK1

AK1

L29 36 38 40 L29′
27 39

L30 41 42 43 44 45 L30′

G085_017

丰盛河路

N

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
		审 核 人	图 号 2-18
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人	专 业 岩土工程
		项目负责人	比 例 1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

总 21 张	第 19 张

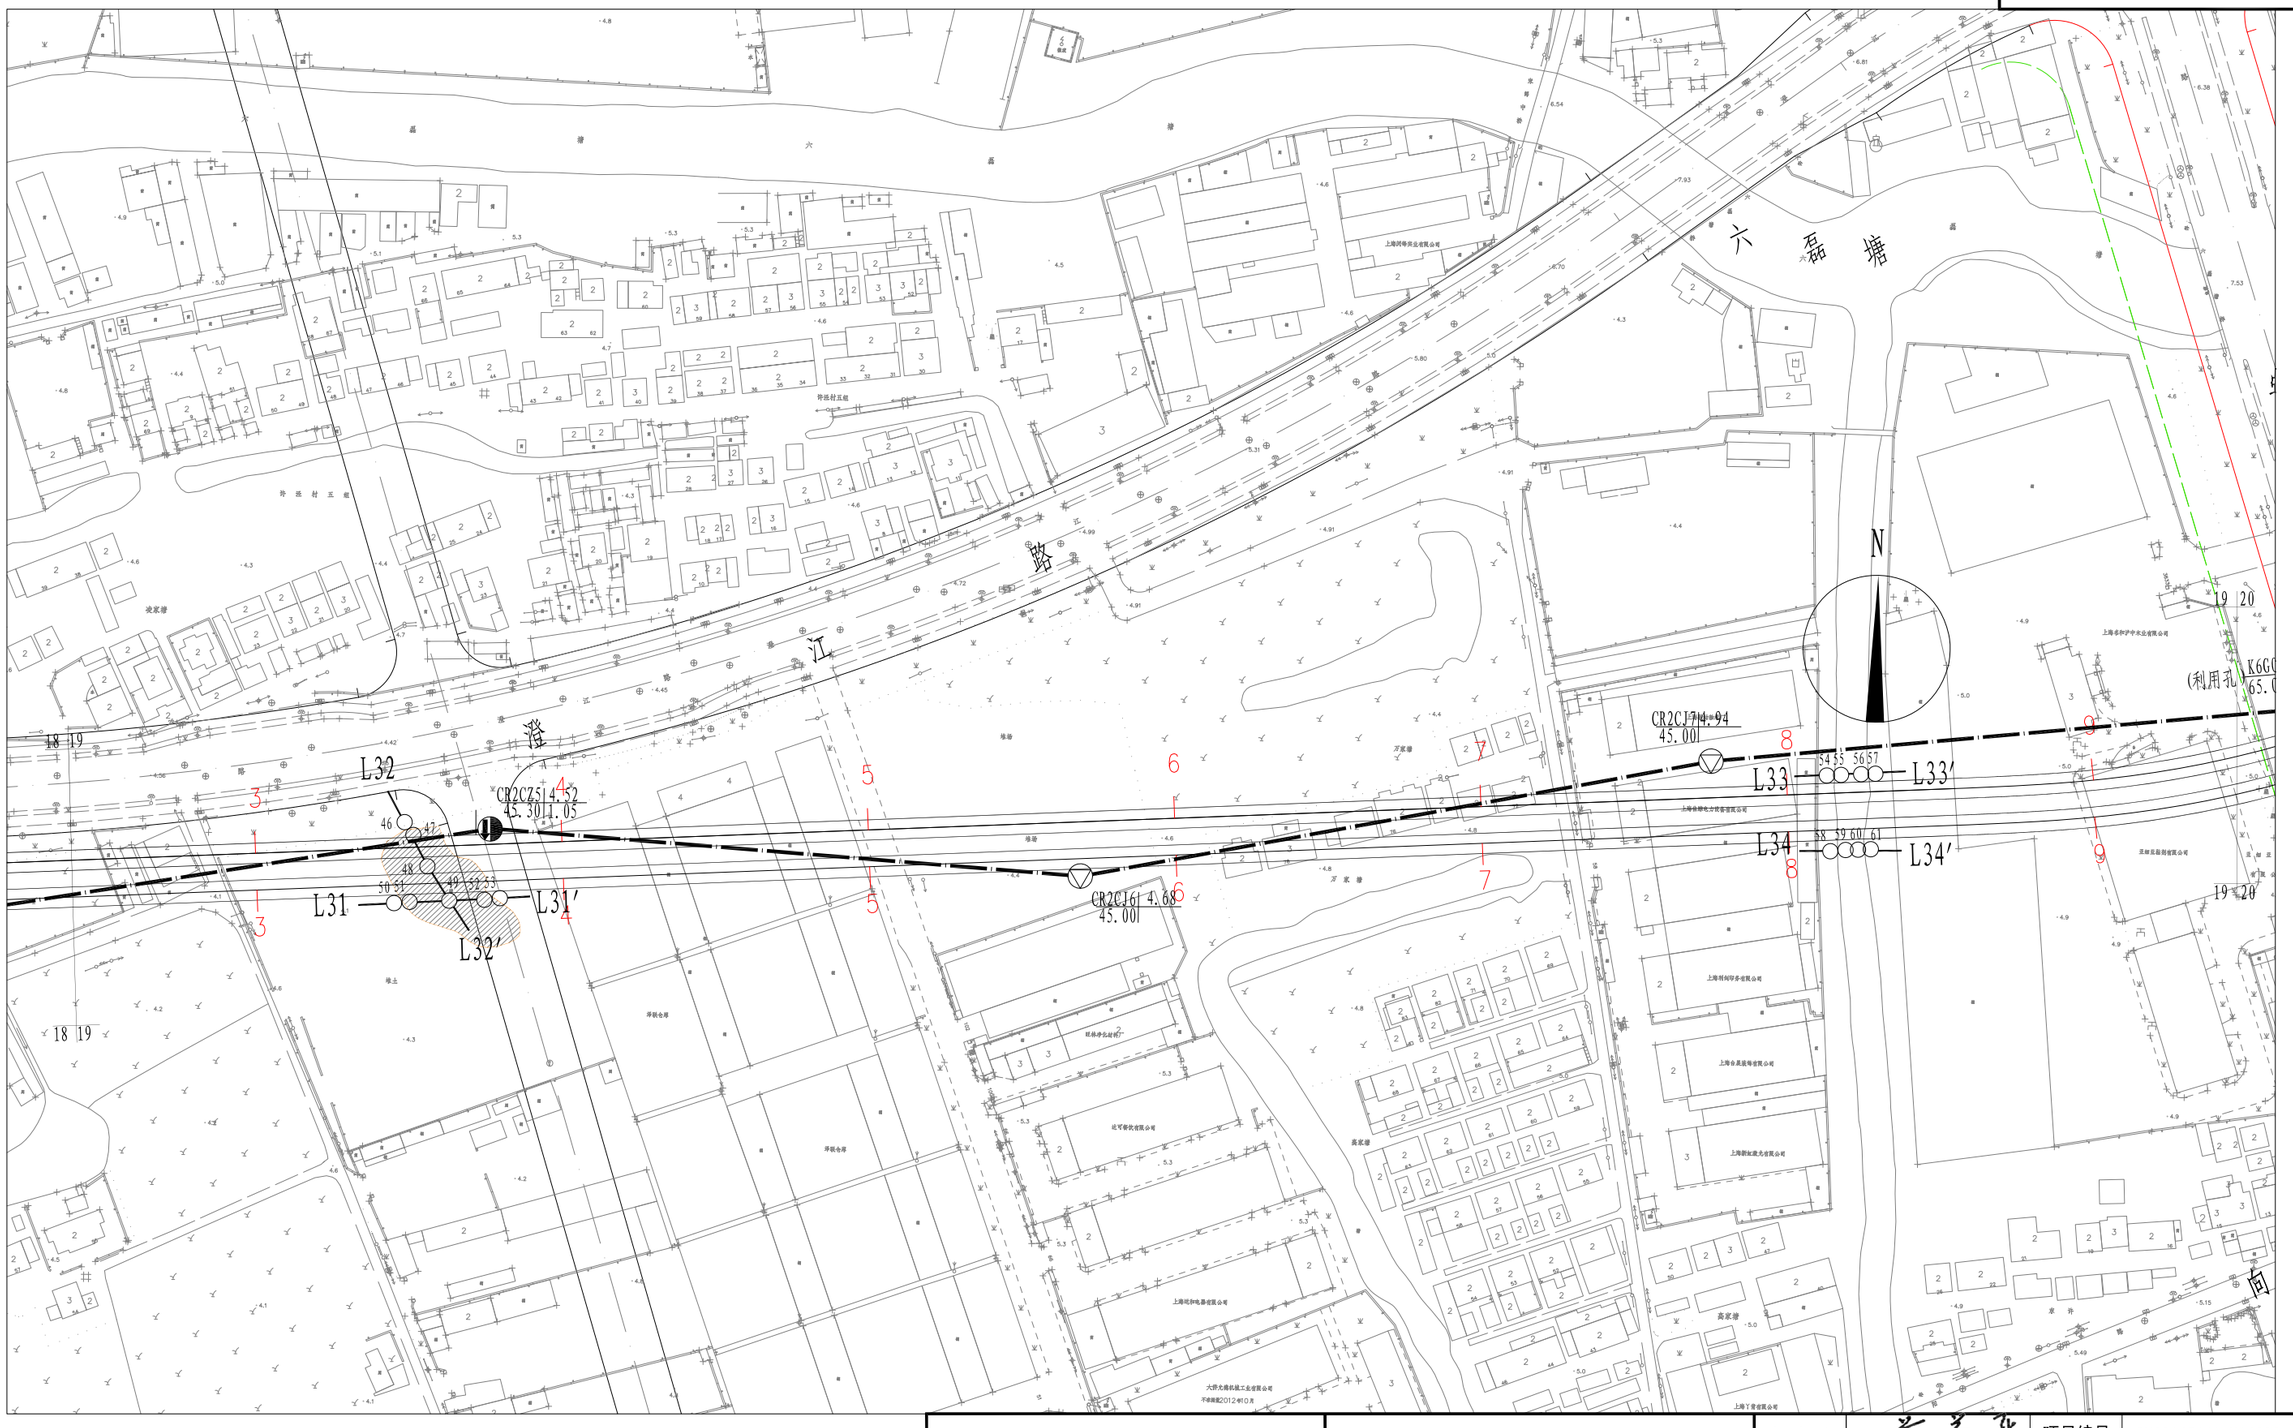

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
		审 核 人	图 号 2-19
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	校 核 人	专 业 岩土工程
		项目负责人	比 例 1:2000
	勘探点平面布置图	绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

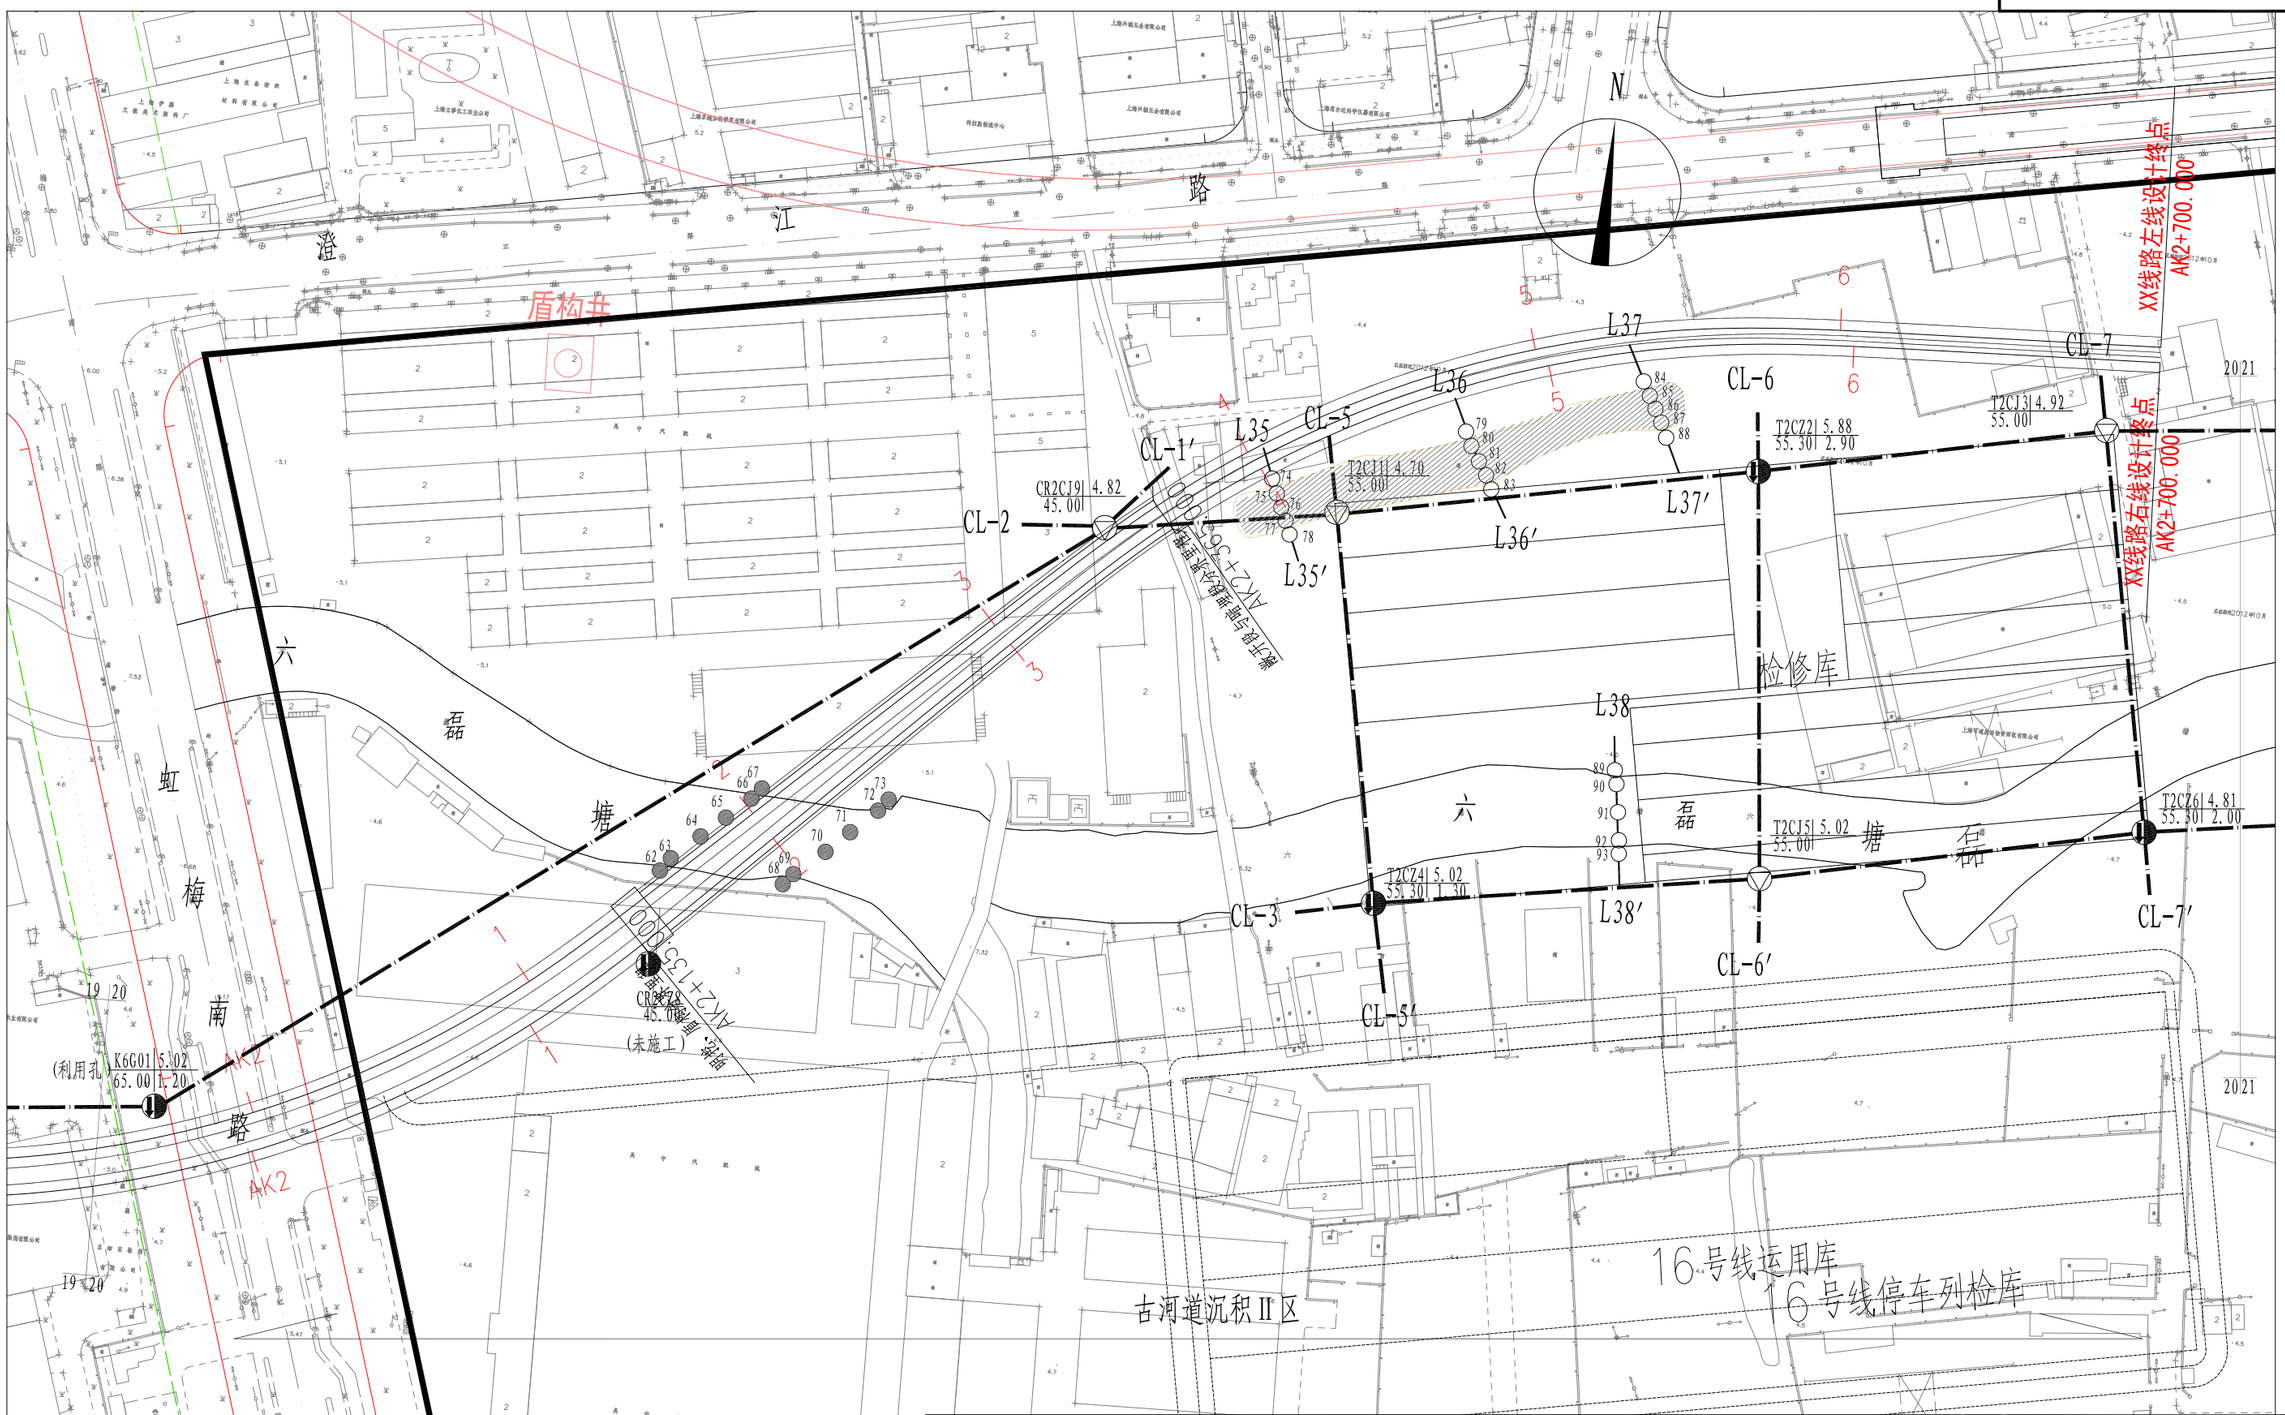

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海市城市建设设计研究总院 工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj	上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	审 定 人	项目编号 SH2014514A-K14030
	虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	审 核 人	图 号 2-20
		校 核 人	专 业 岩土工程
	勘探点平面布置图	项目负责人	比 例 1:2000
		绘 图 人	出图日期 2014.07

感谢您选择SUCDRI!

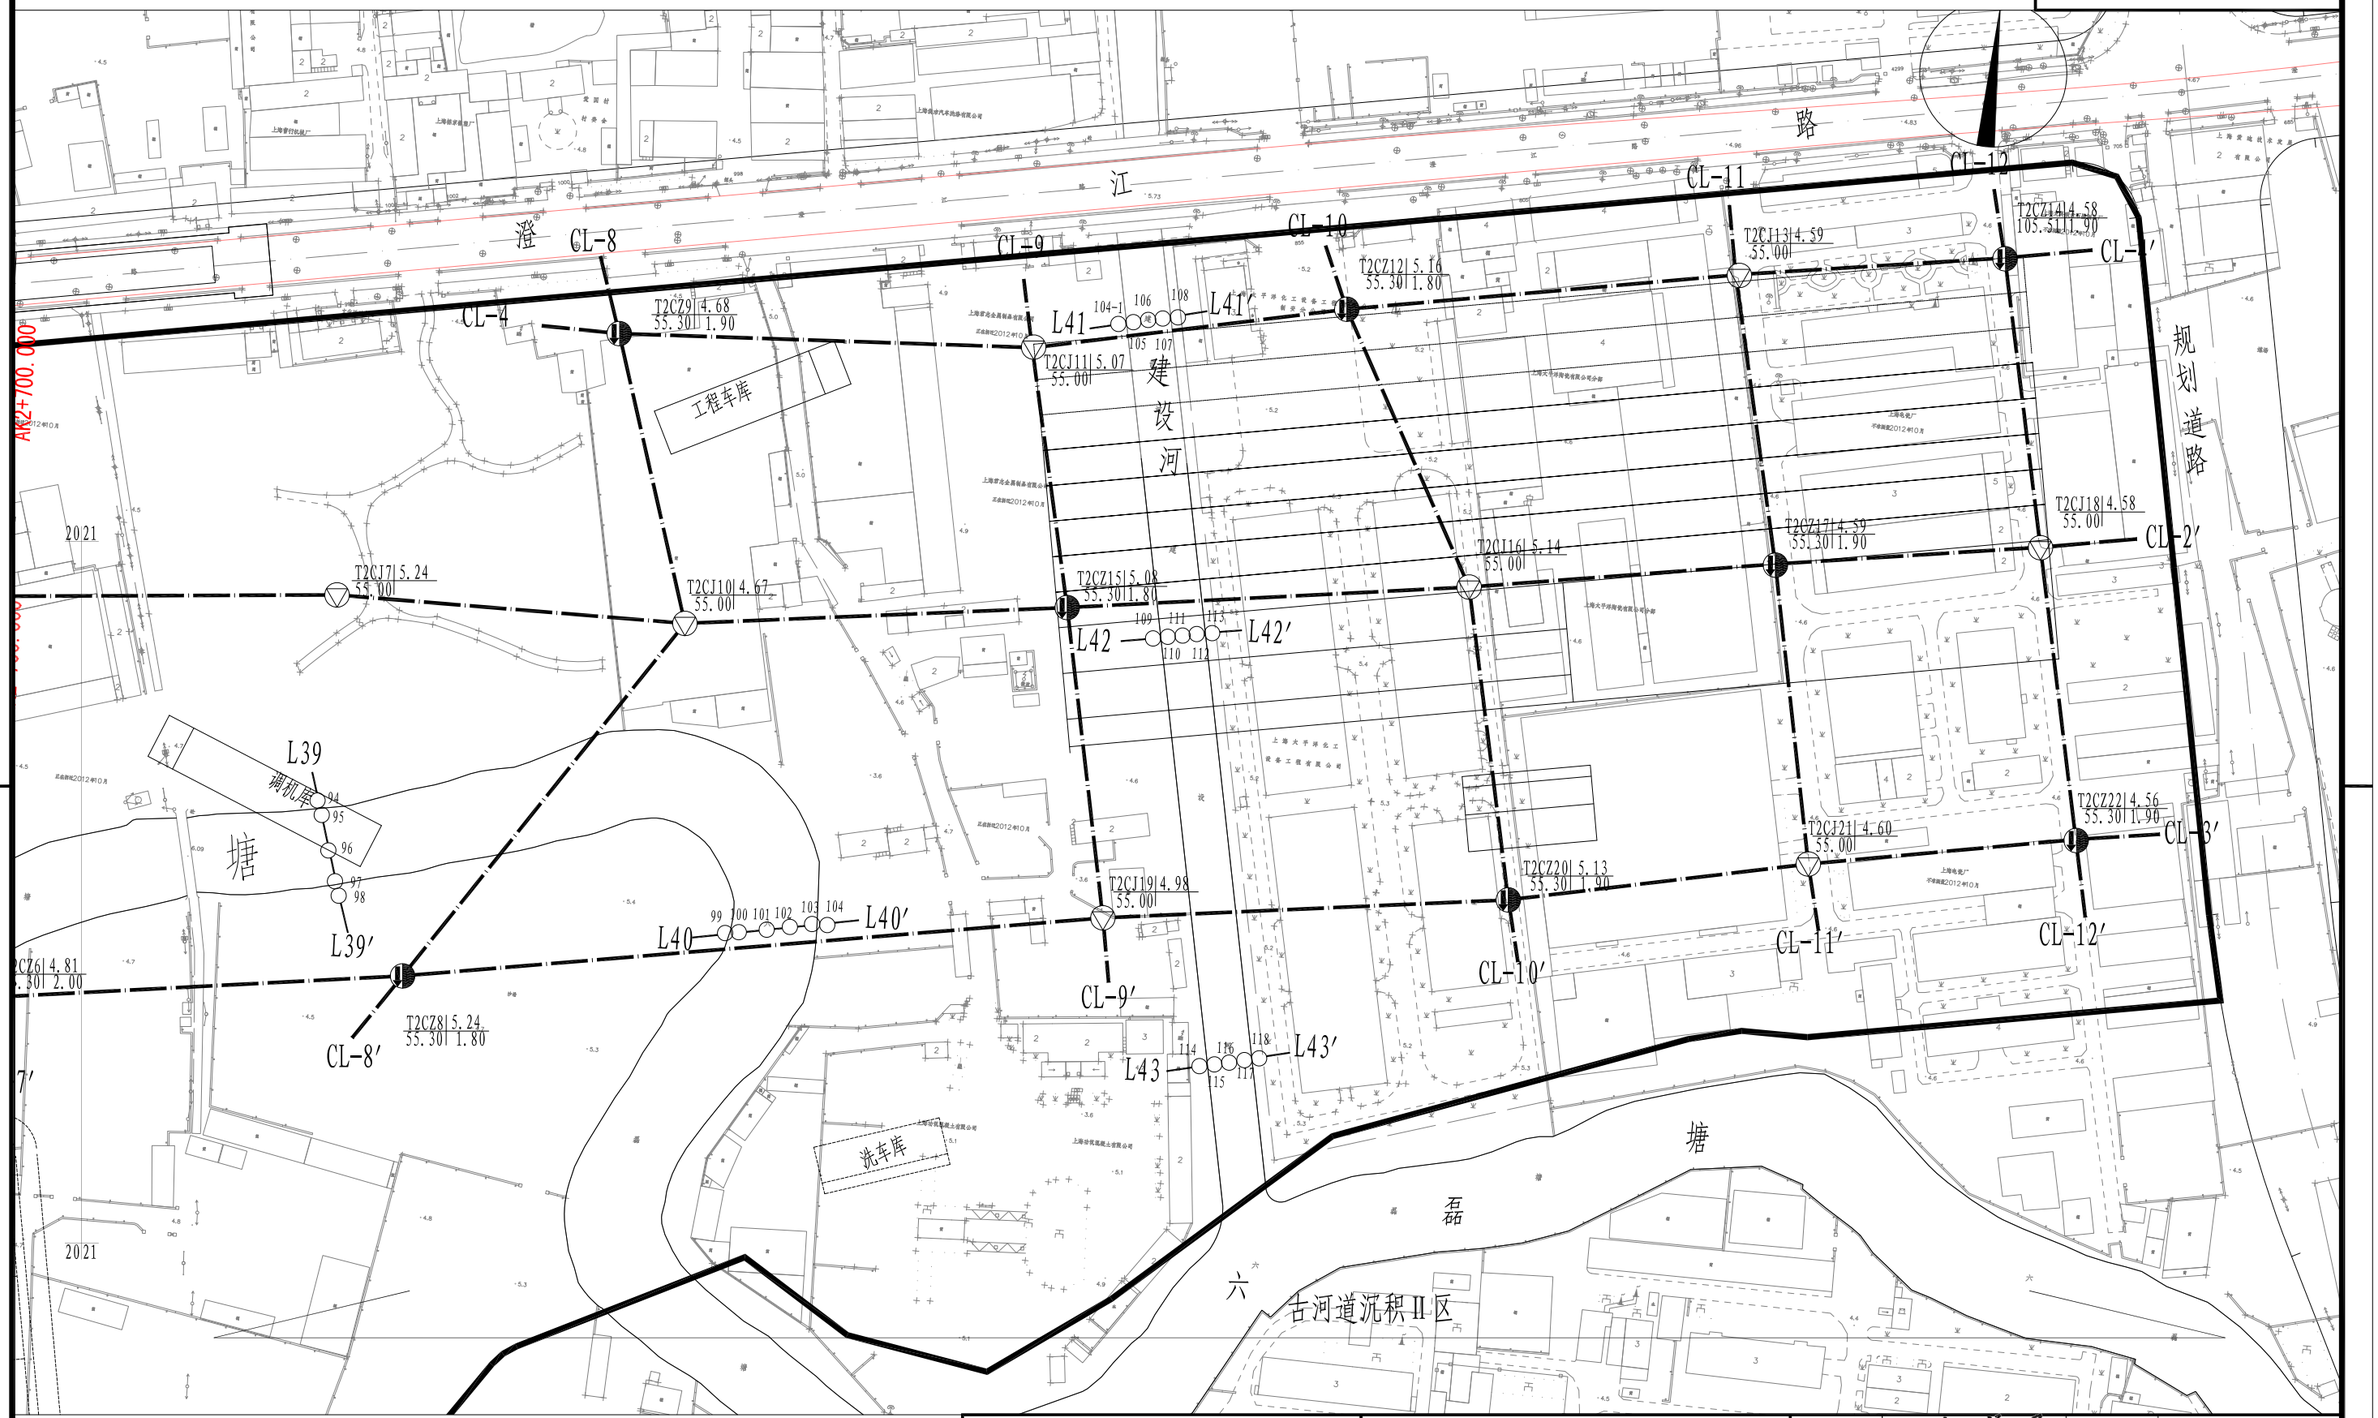

SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

上海市城市建设设计研究总院

工程勘察证书：综合类甲级 090110-kj

上海市轨道交通15号线初勘工程（3标）	
虹梅南路站（含）～紫竹高新区站（含）	
勘探点平面布置图	

审定人		项目编号	SH2014514A-K14030
审核人		图 号	2-21
校核人		专 业	岩土工程
项目负责人		比 例	1:2000
绘图人		出图日期	2014.07

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号: 2-1

S23-1 — S23-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

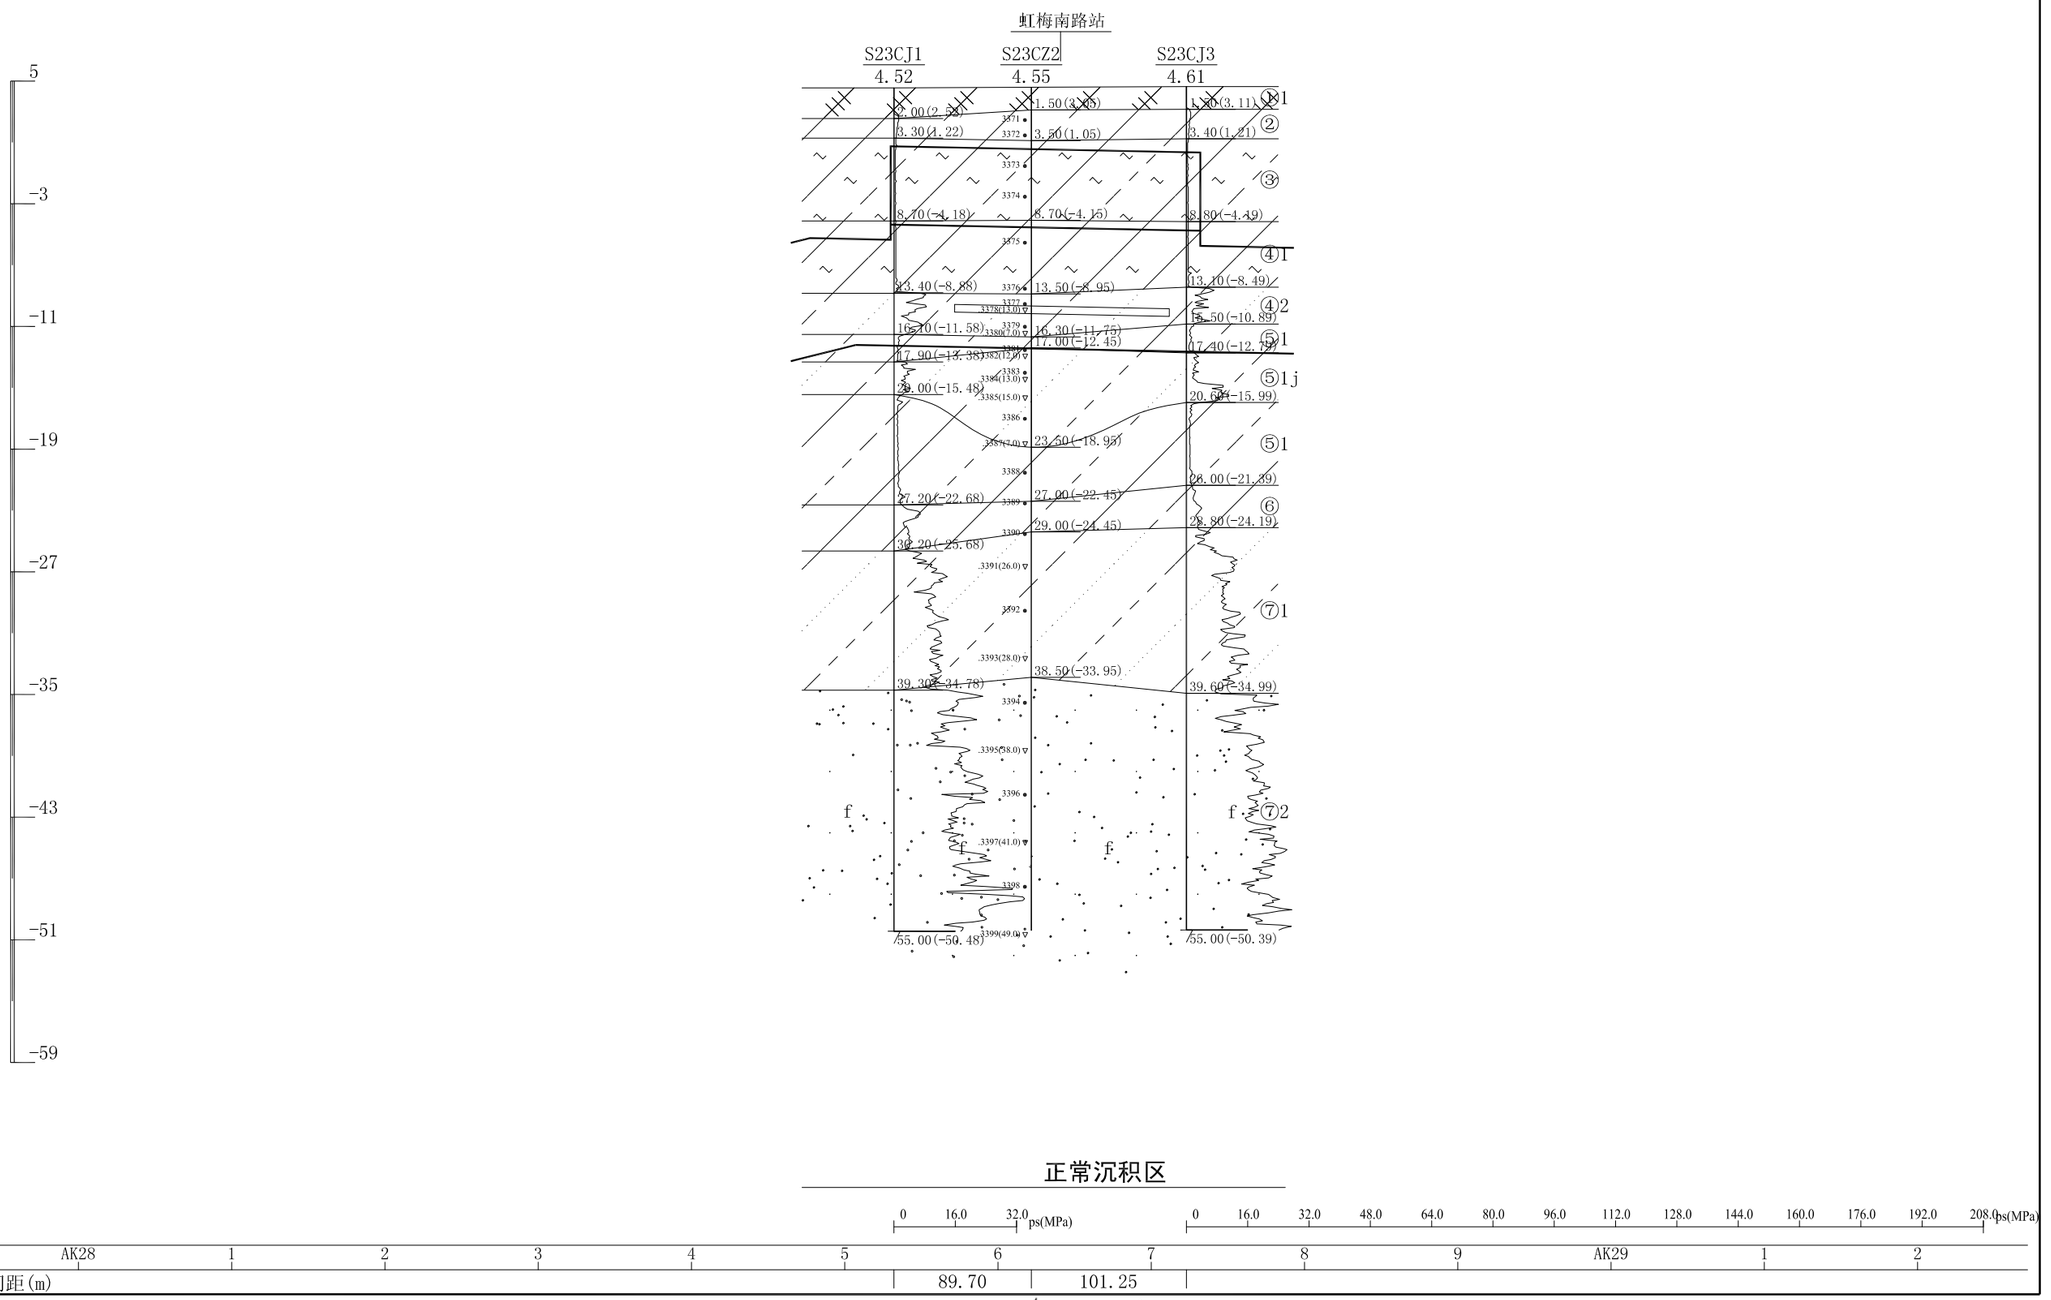

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-2

Q23-1 — Q23-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

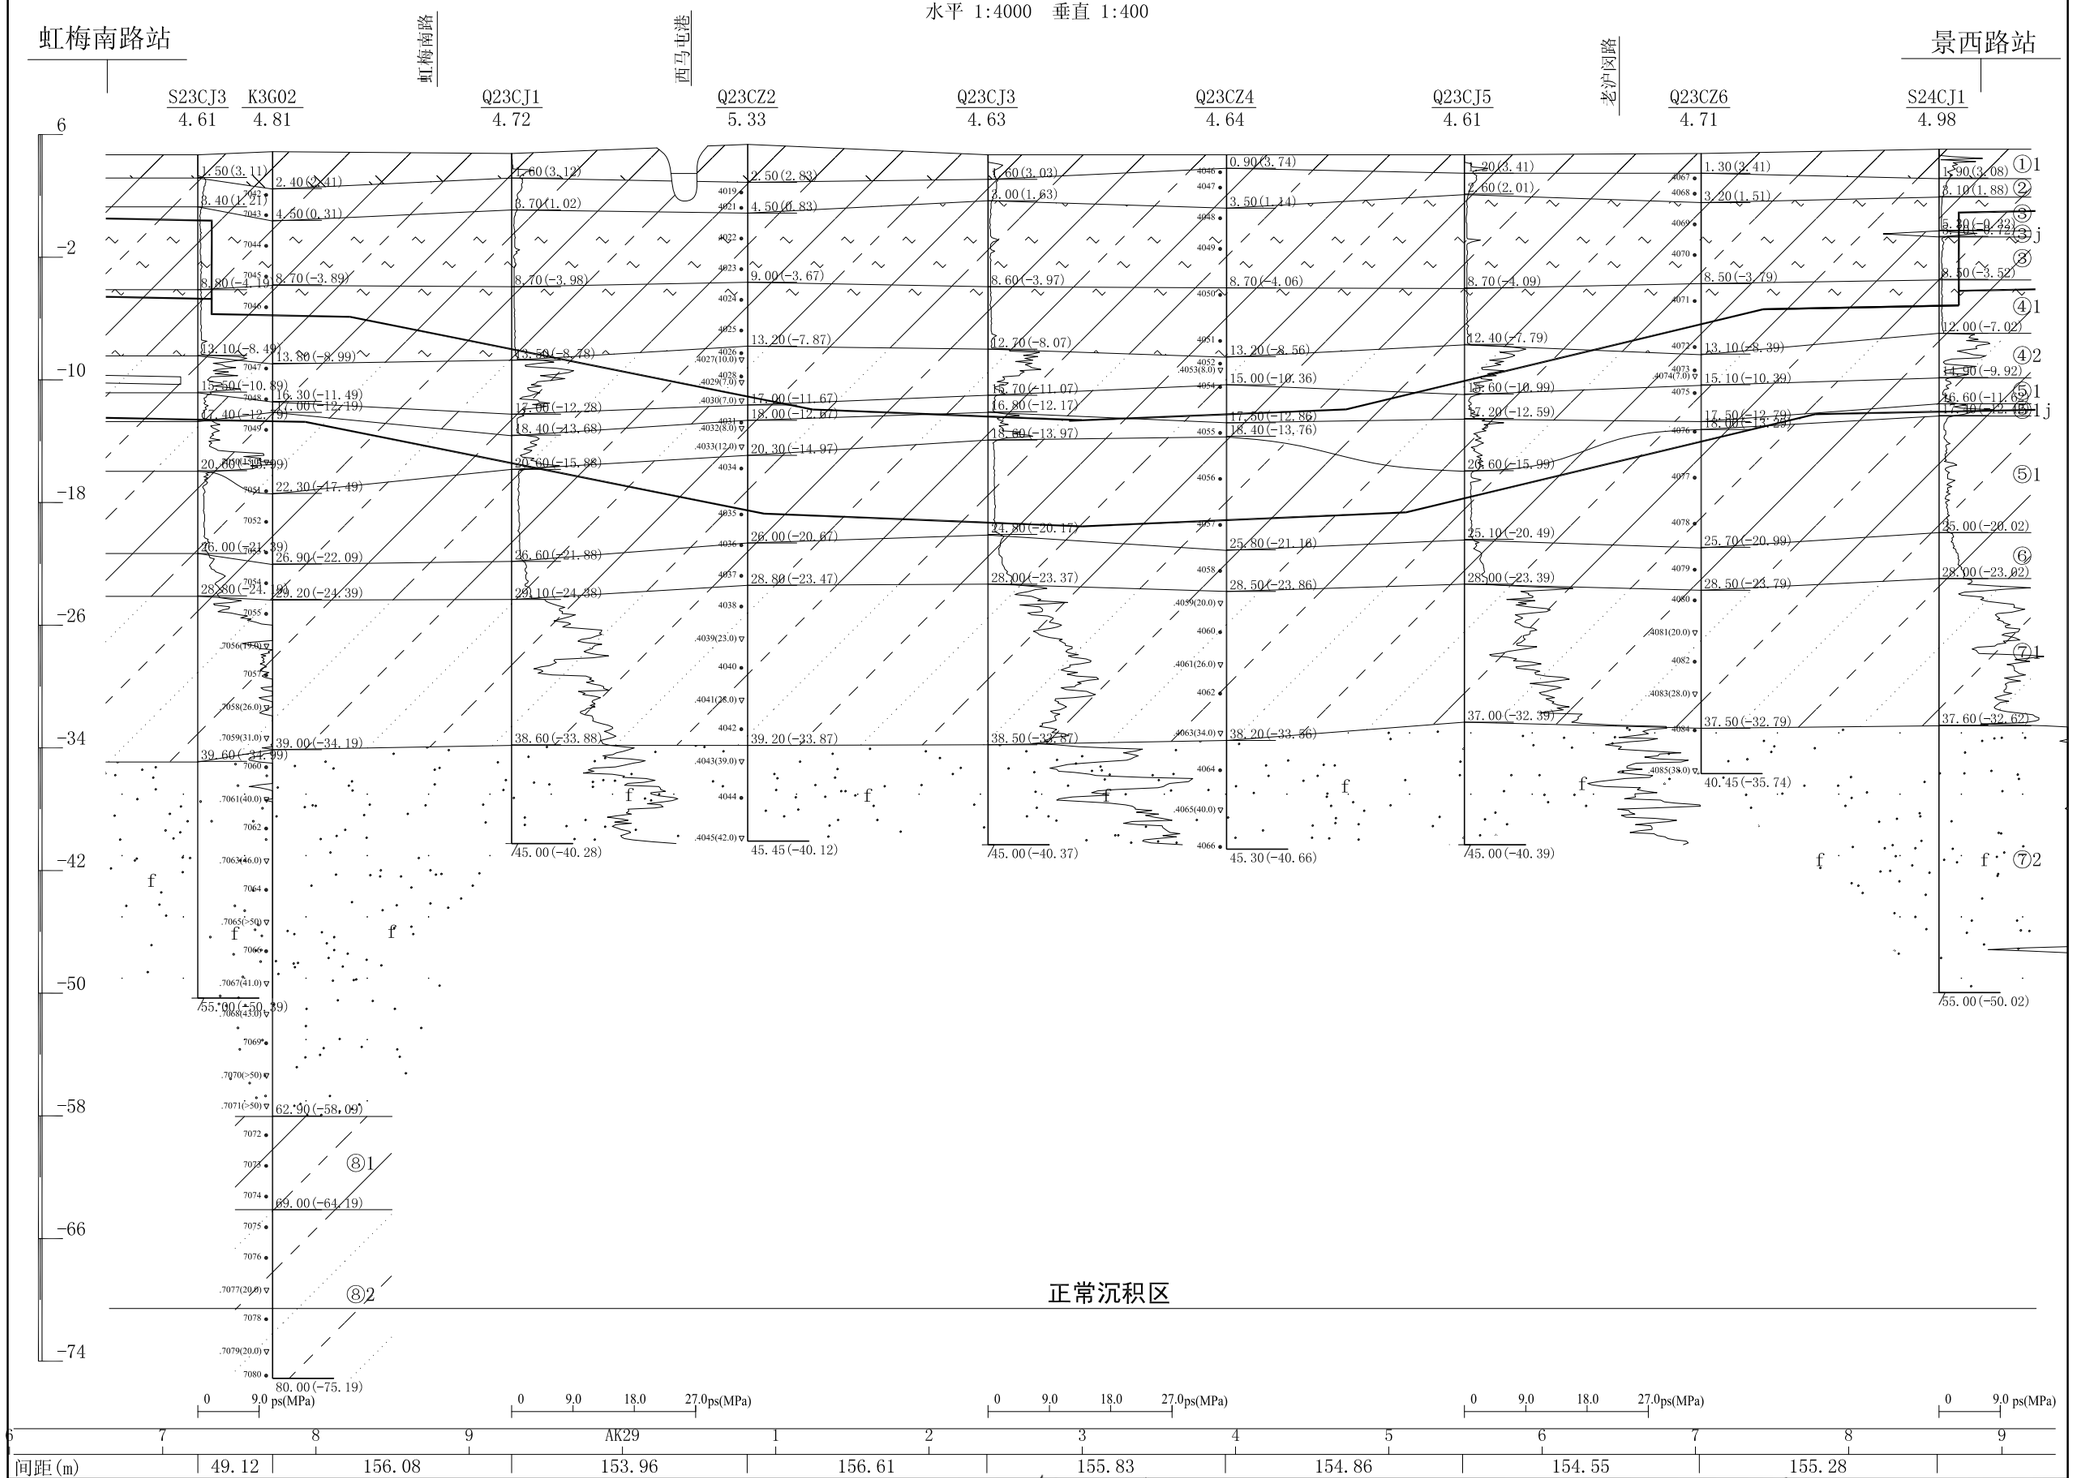

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-3

S24-1 — S24-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

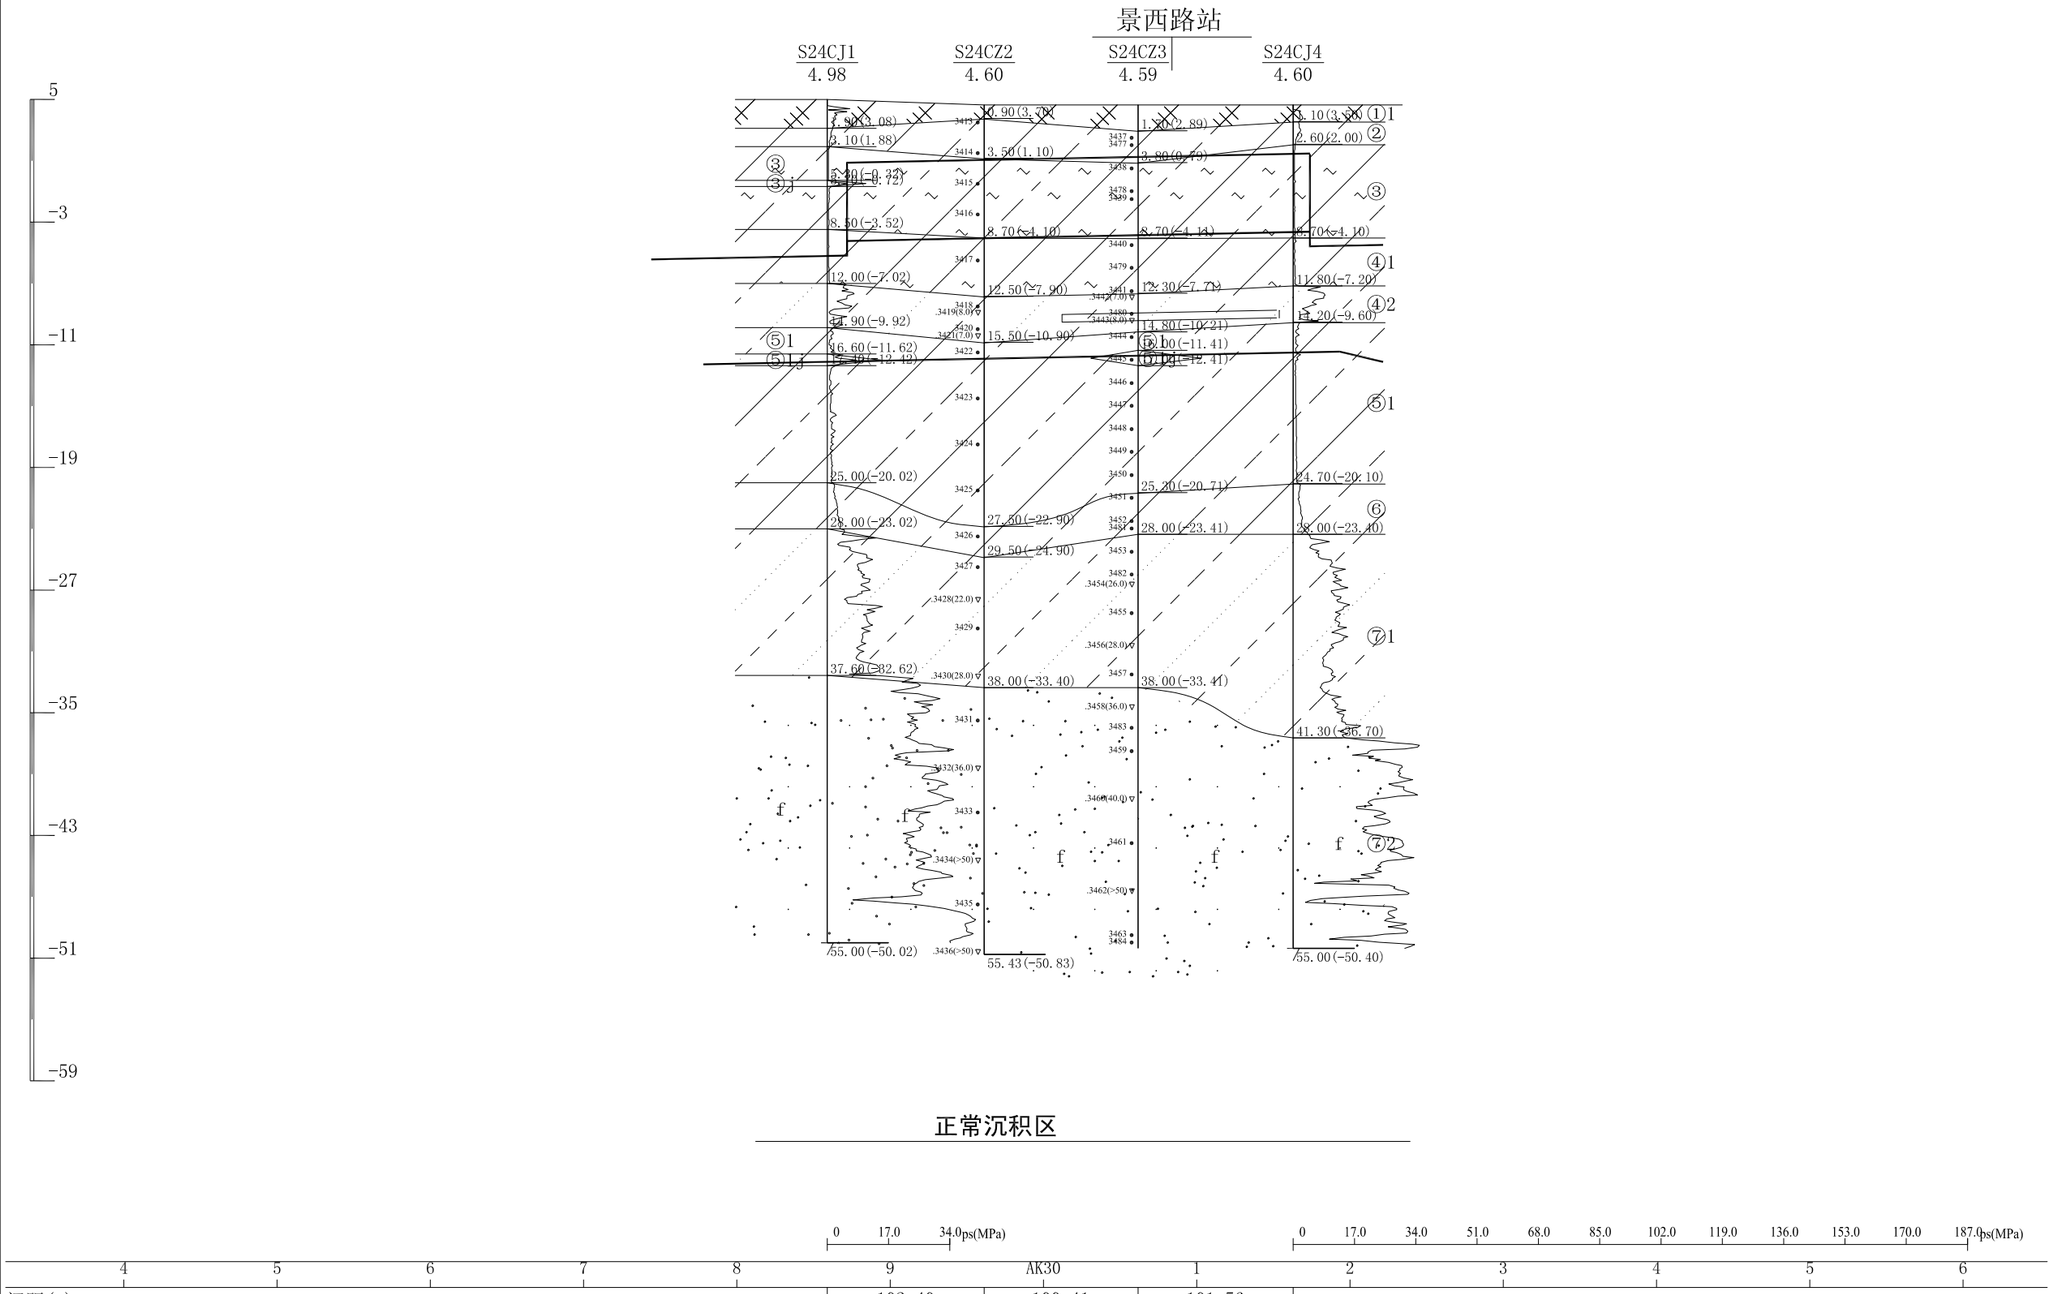

正常沉积区

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-4

Q24-1 — Q24-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

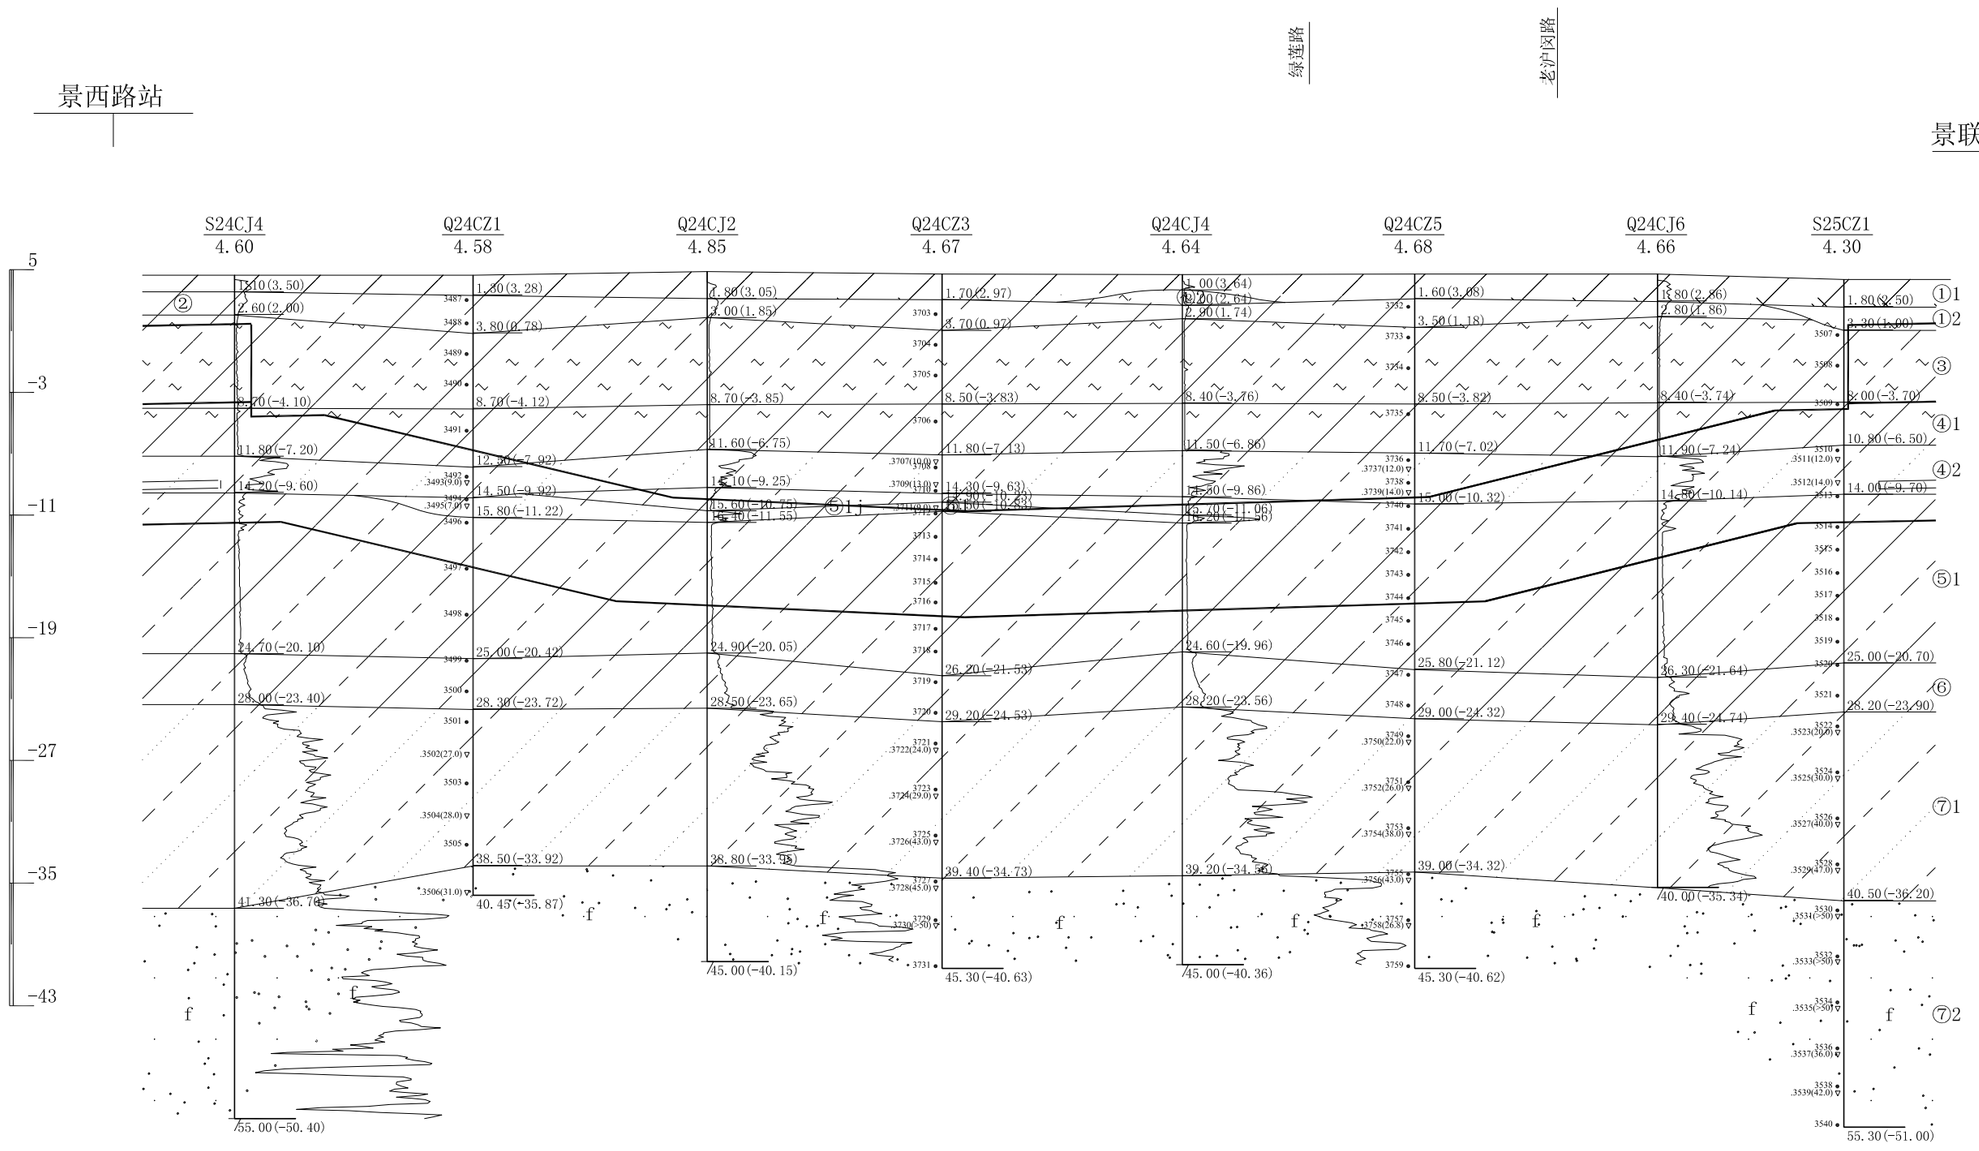

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-5

S25-1 — S25-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

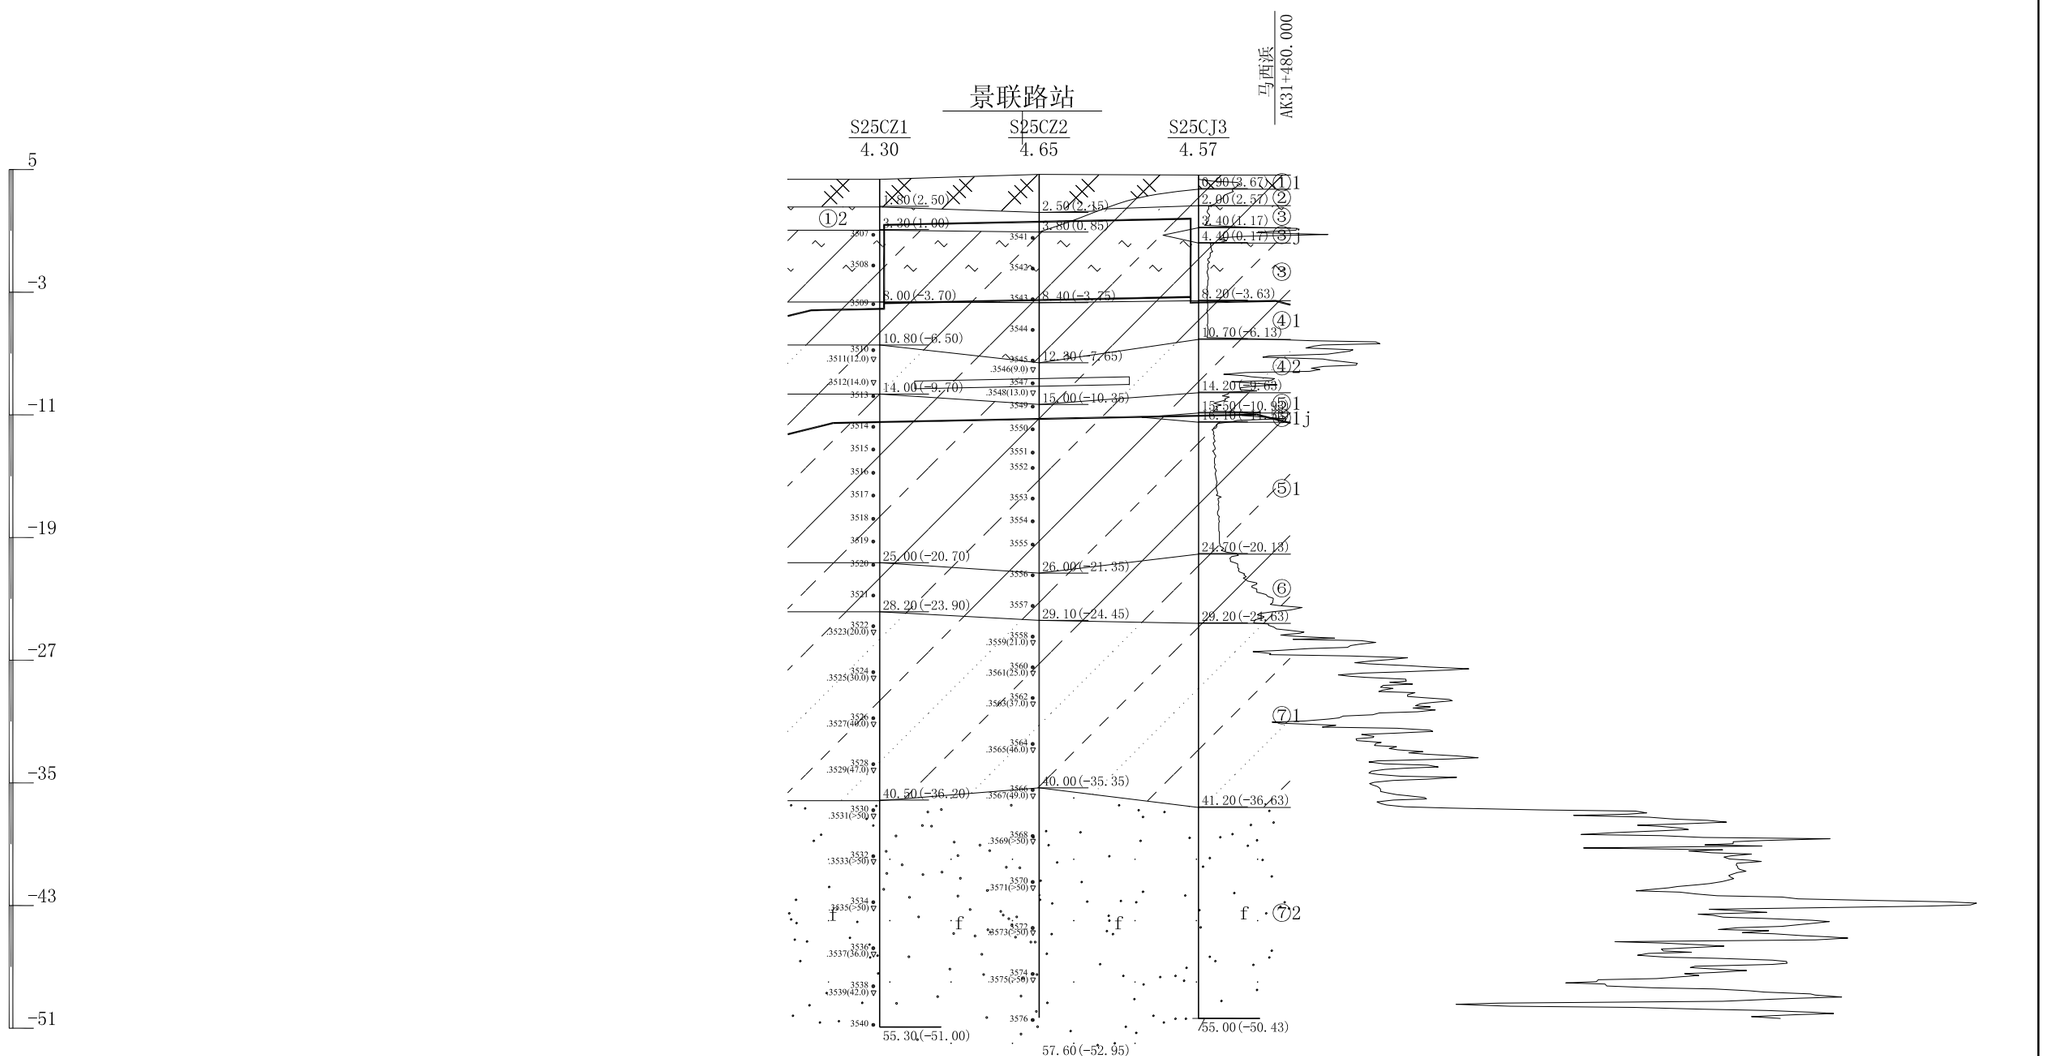

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-6

Q25-1 — Q25-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

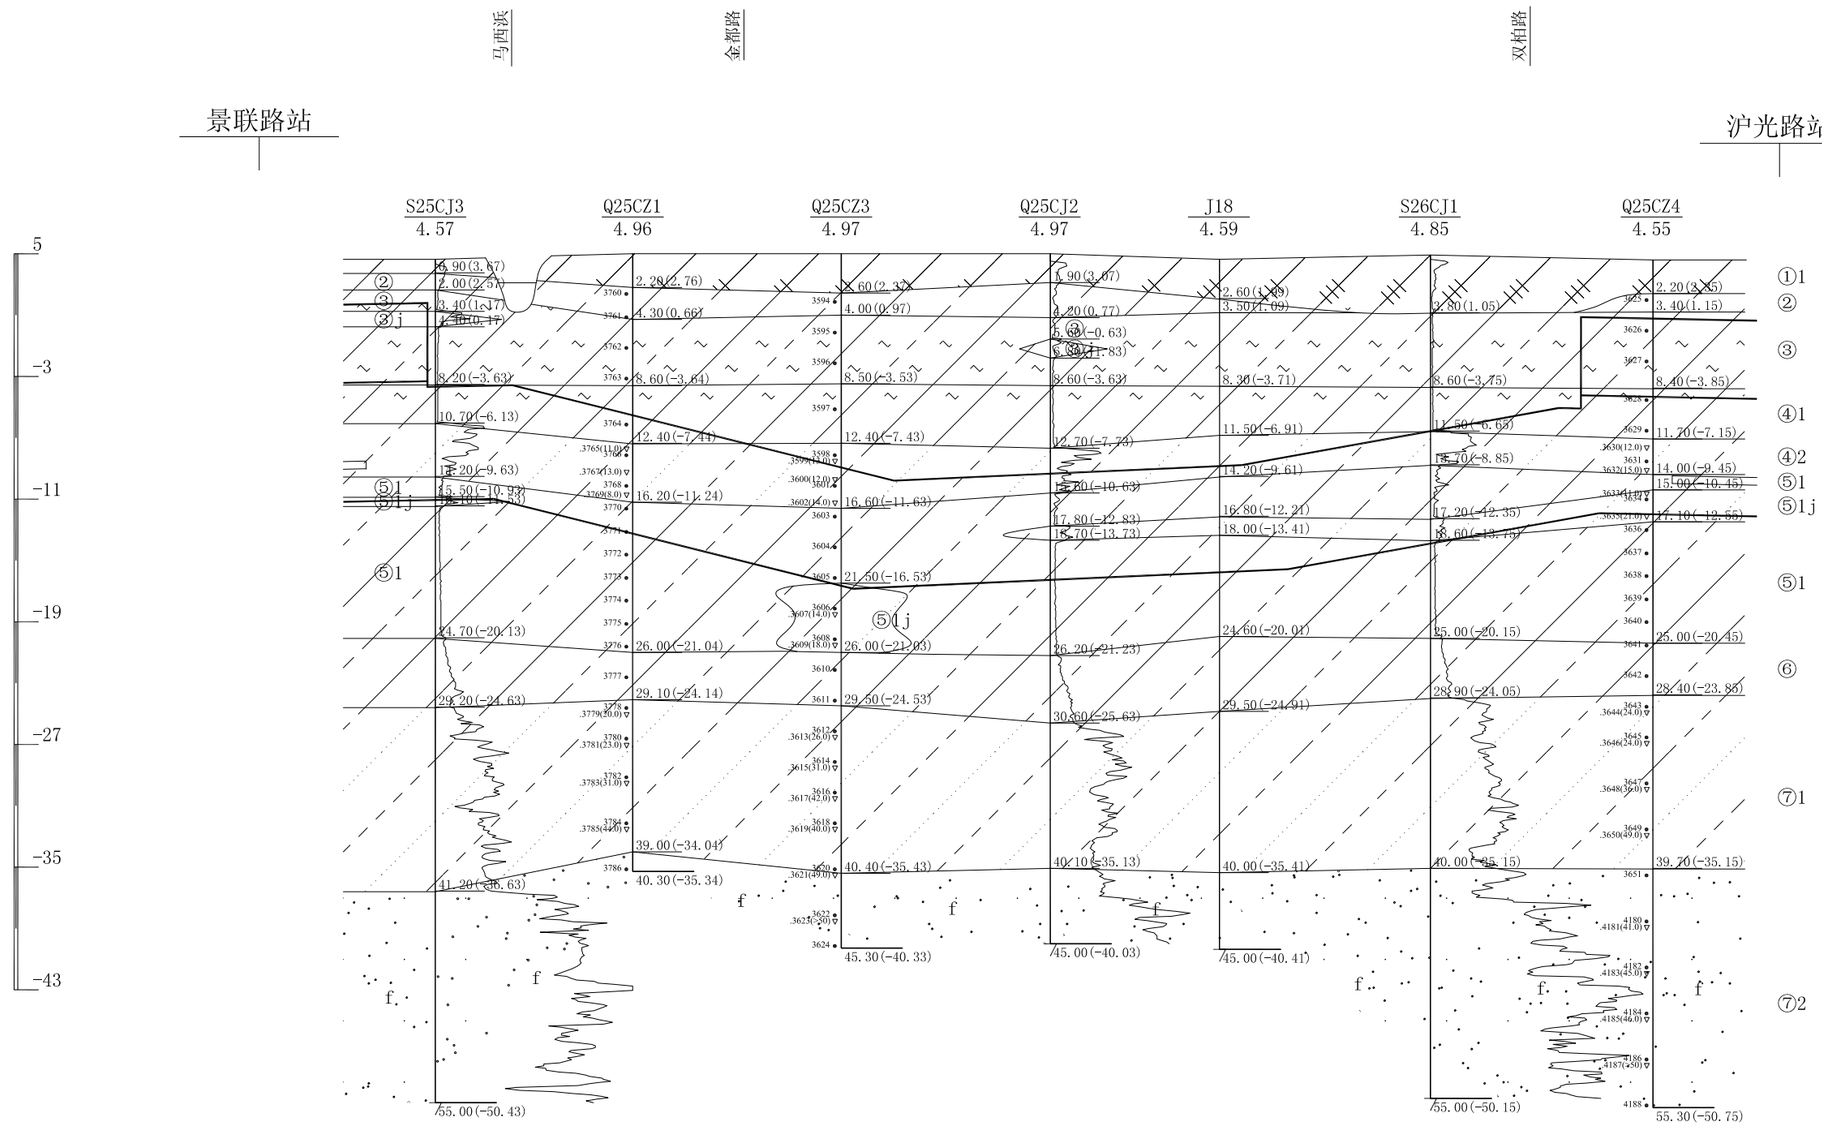

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-7

S26-1 — S26-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

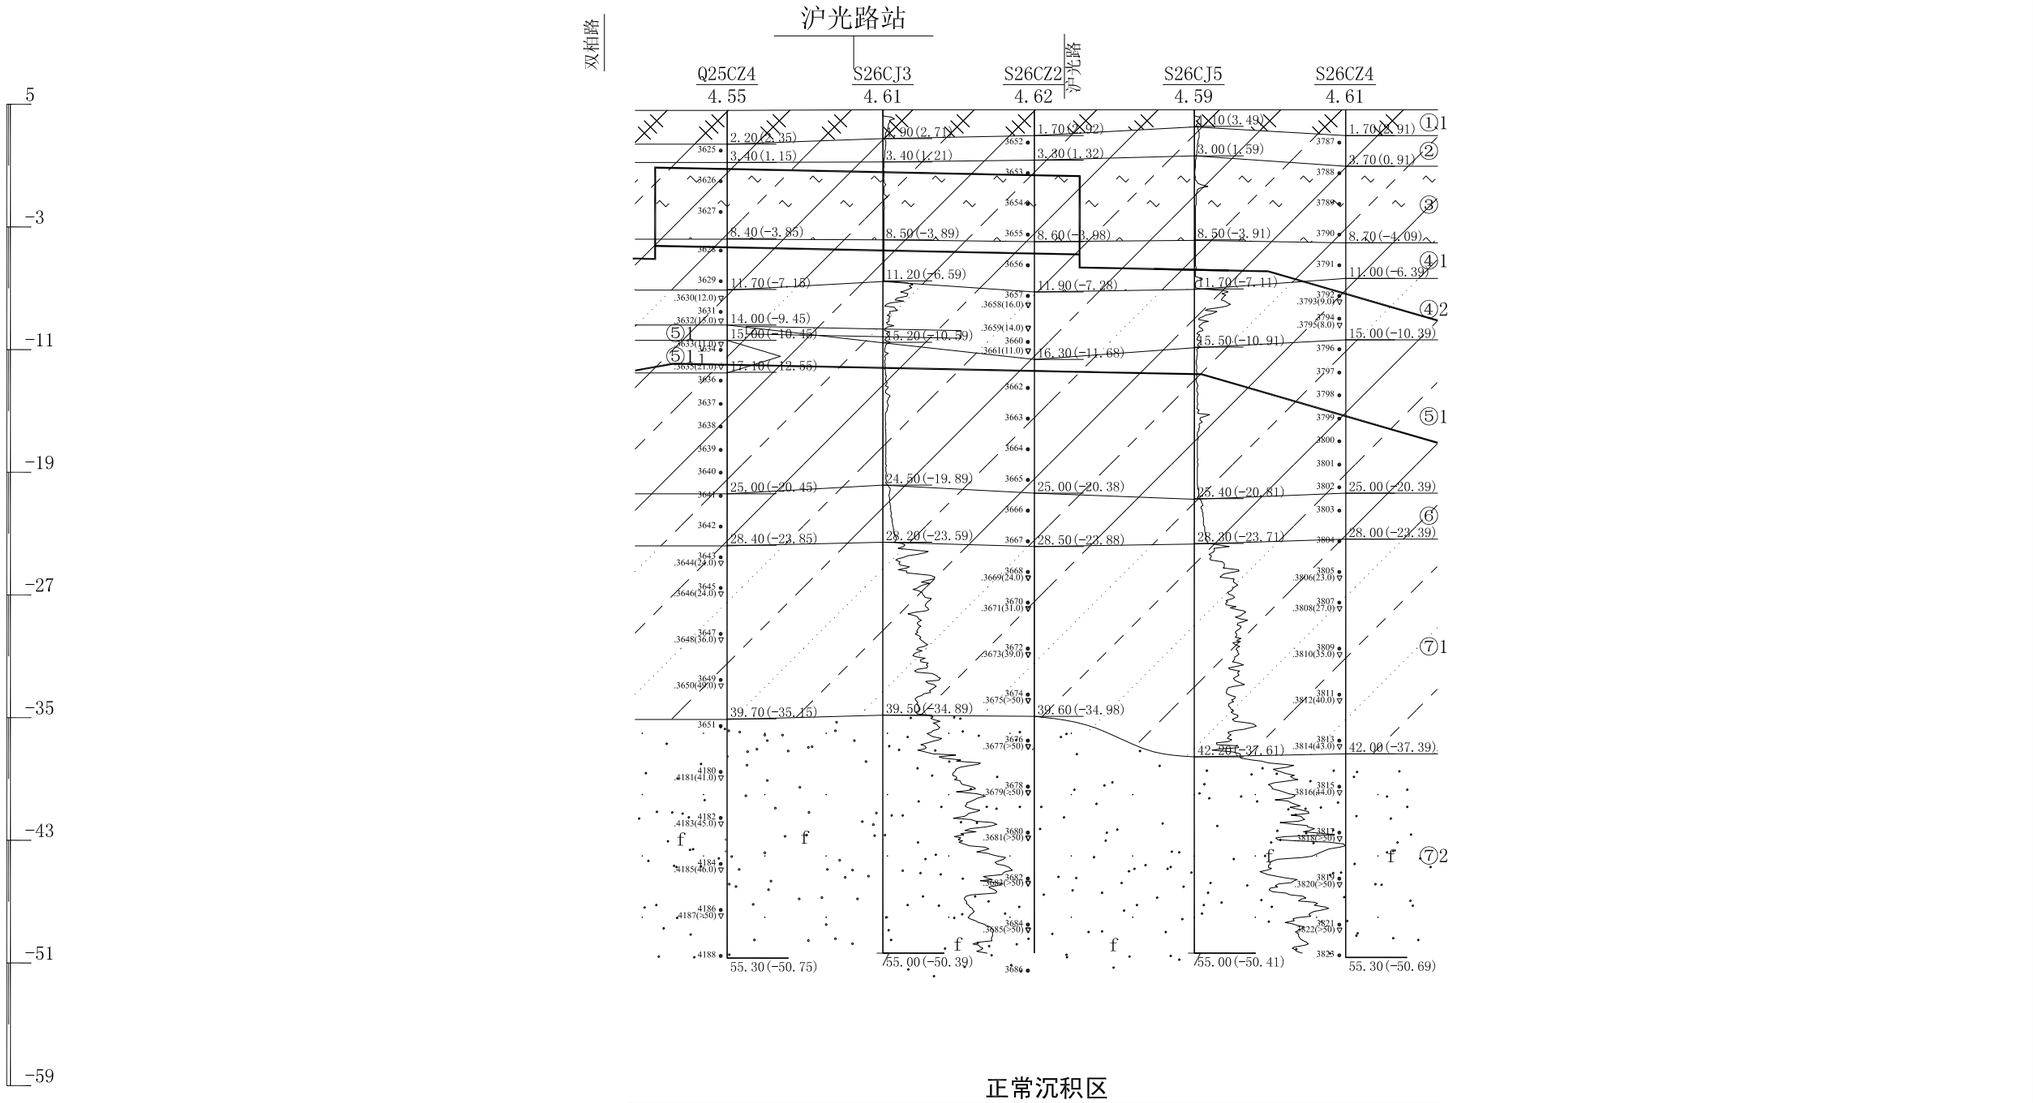

正常沉积区

8	9	AK32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AK33
间距(m)					101.92	98.59	104.57	98.82				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-8

Q26-1-1 — Q26-1-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

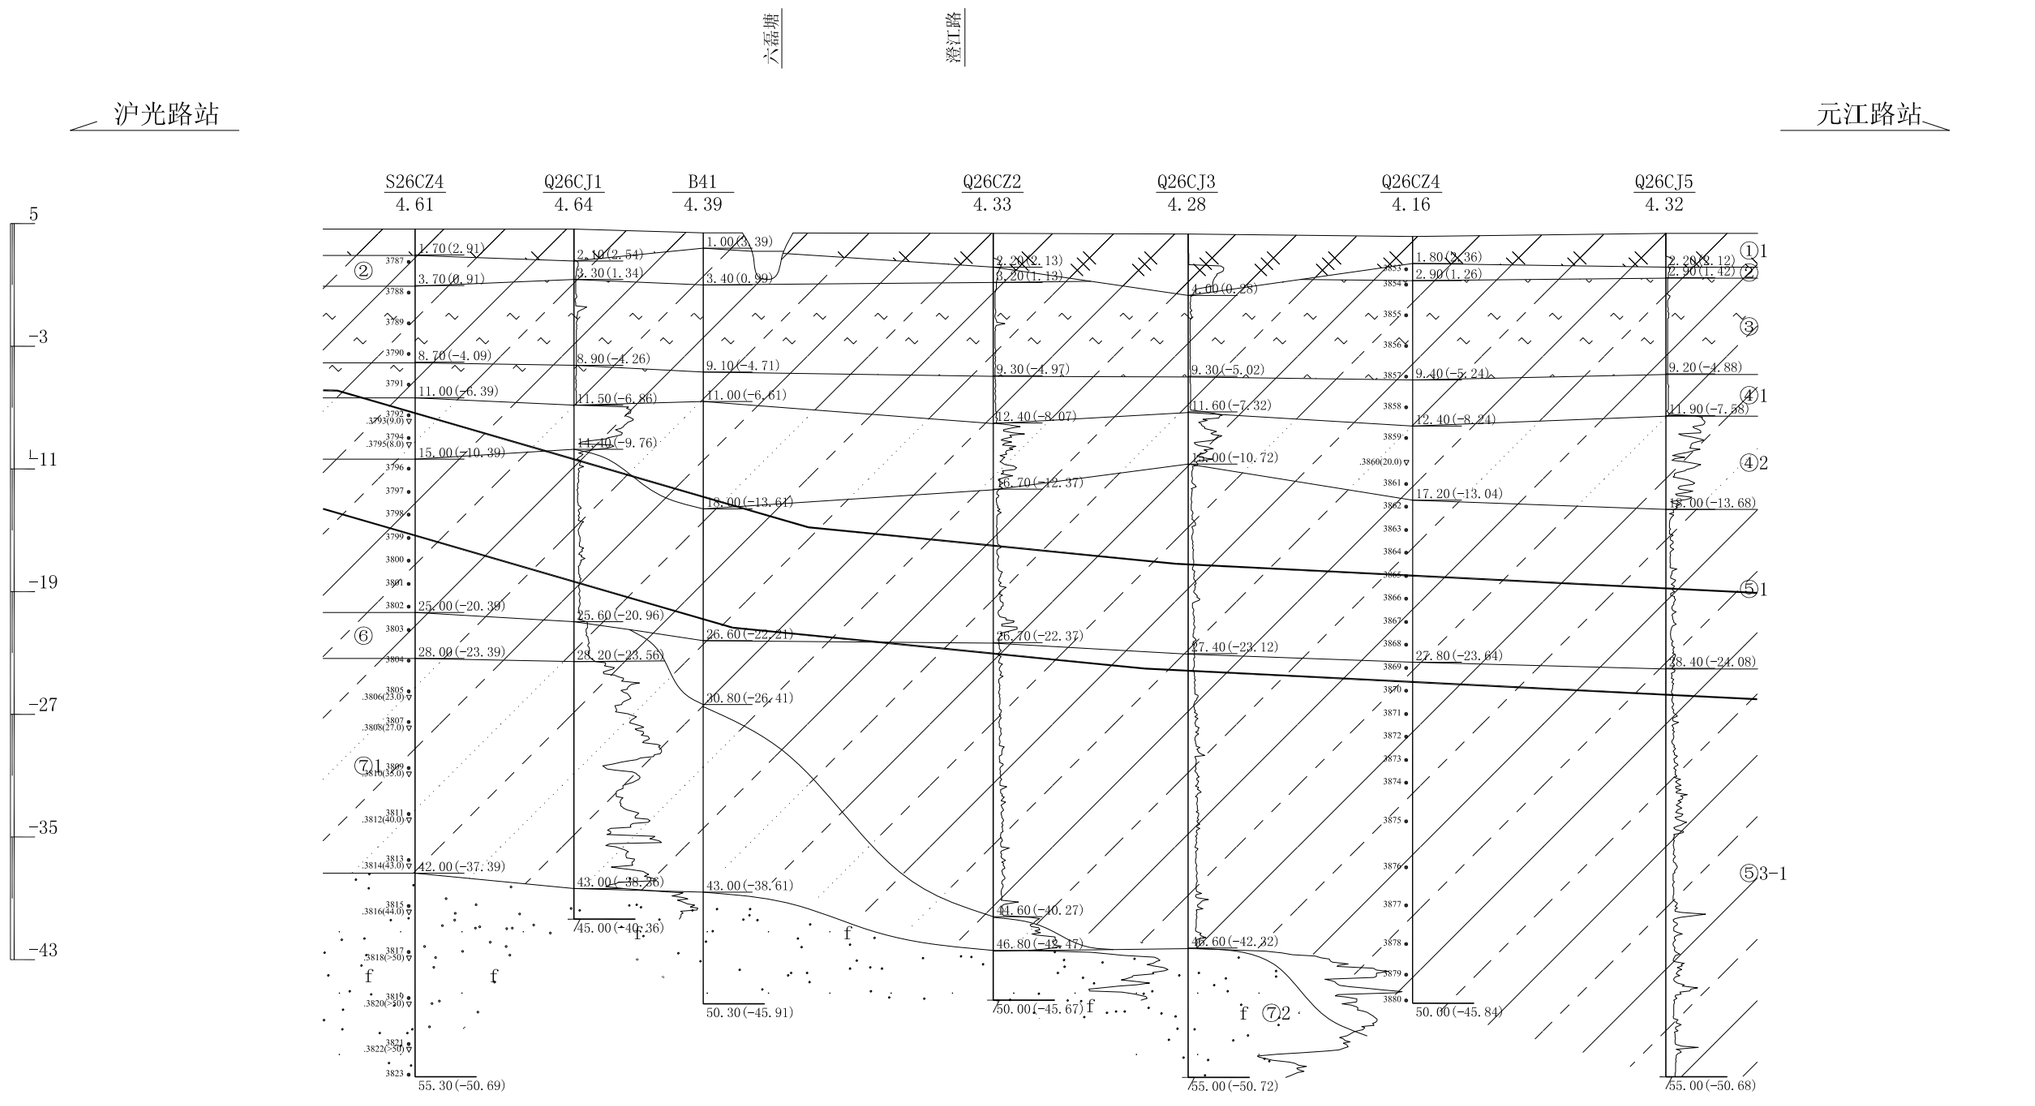

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-9

Q26-1-2 — Q26-1-2'

水平 1:4000　垂直 1:400

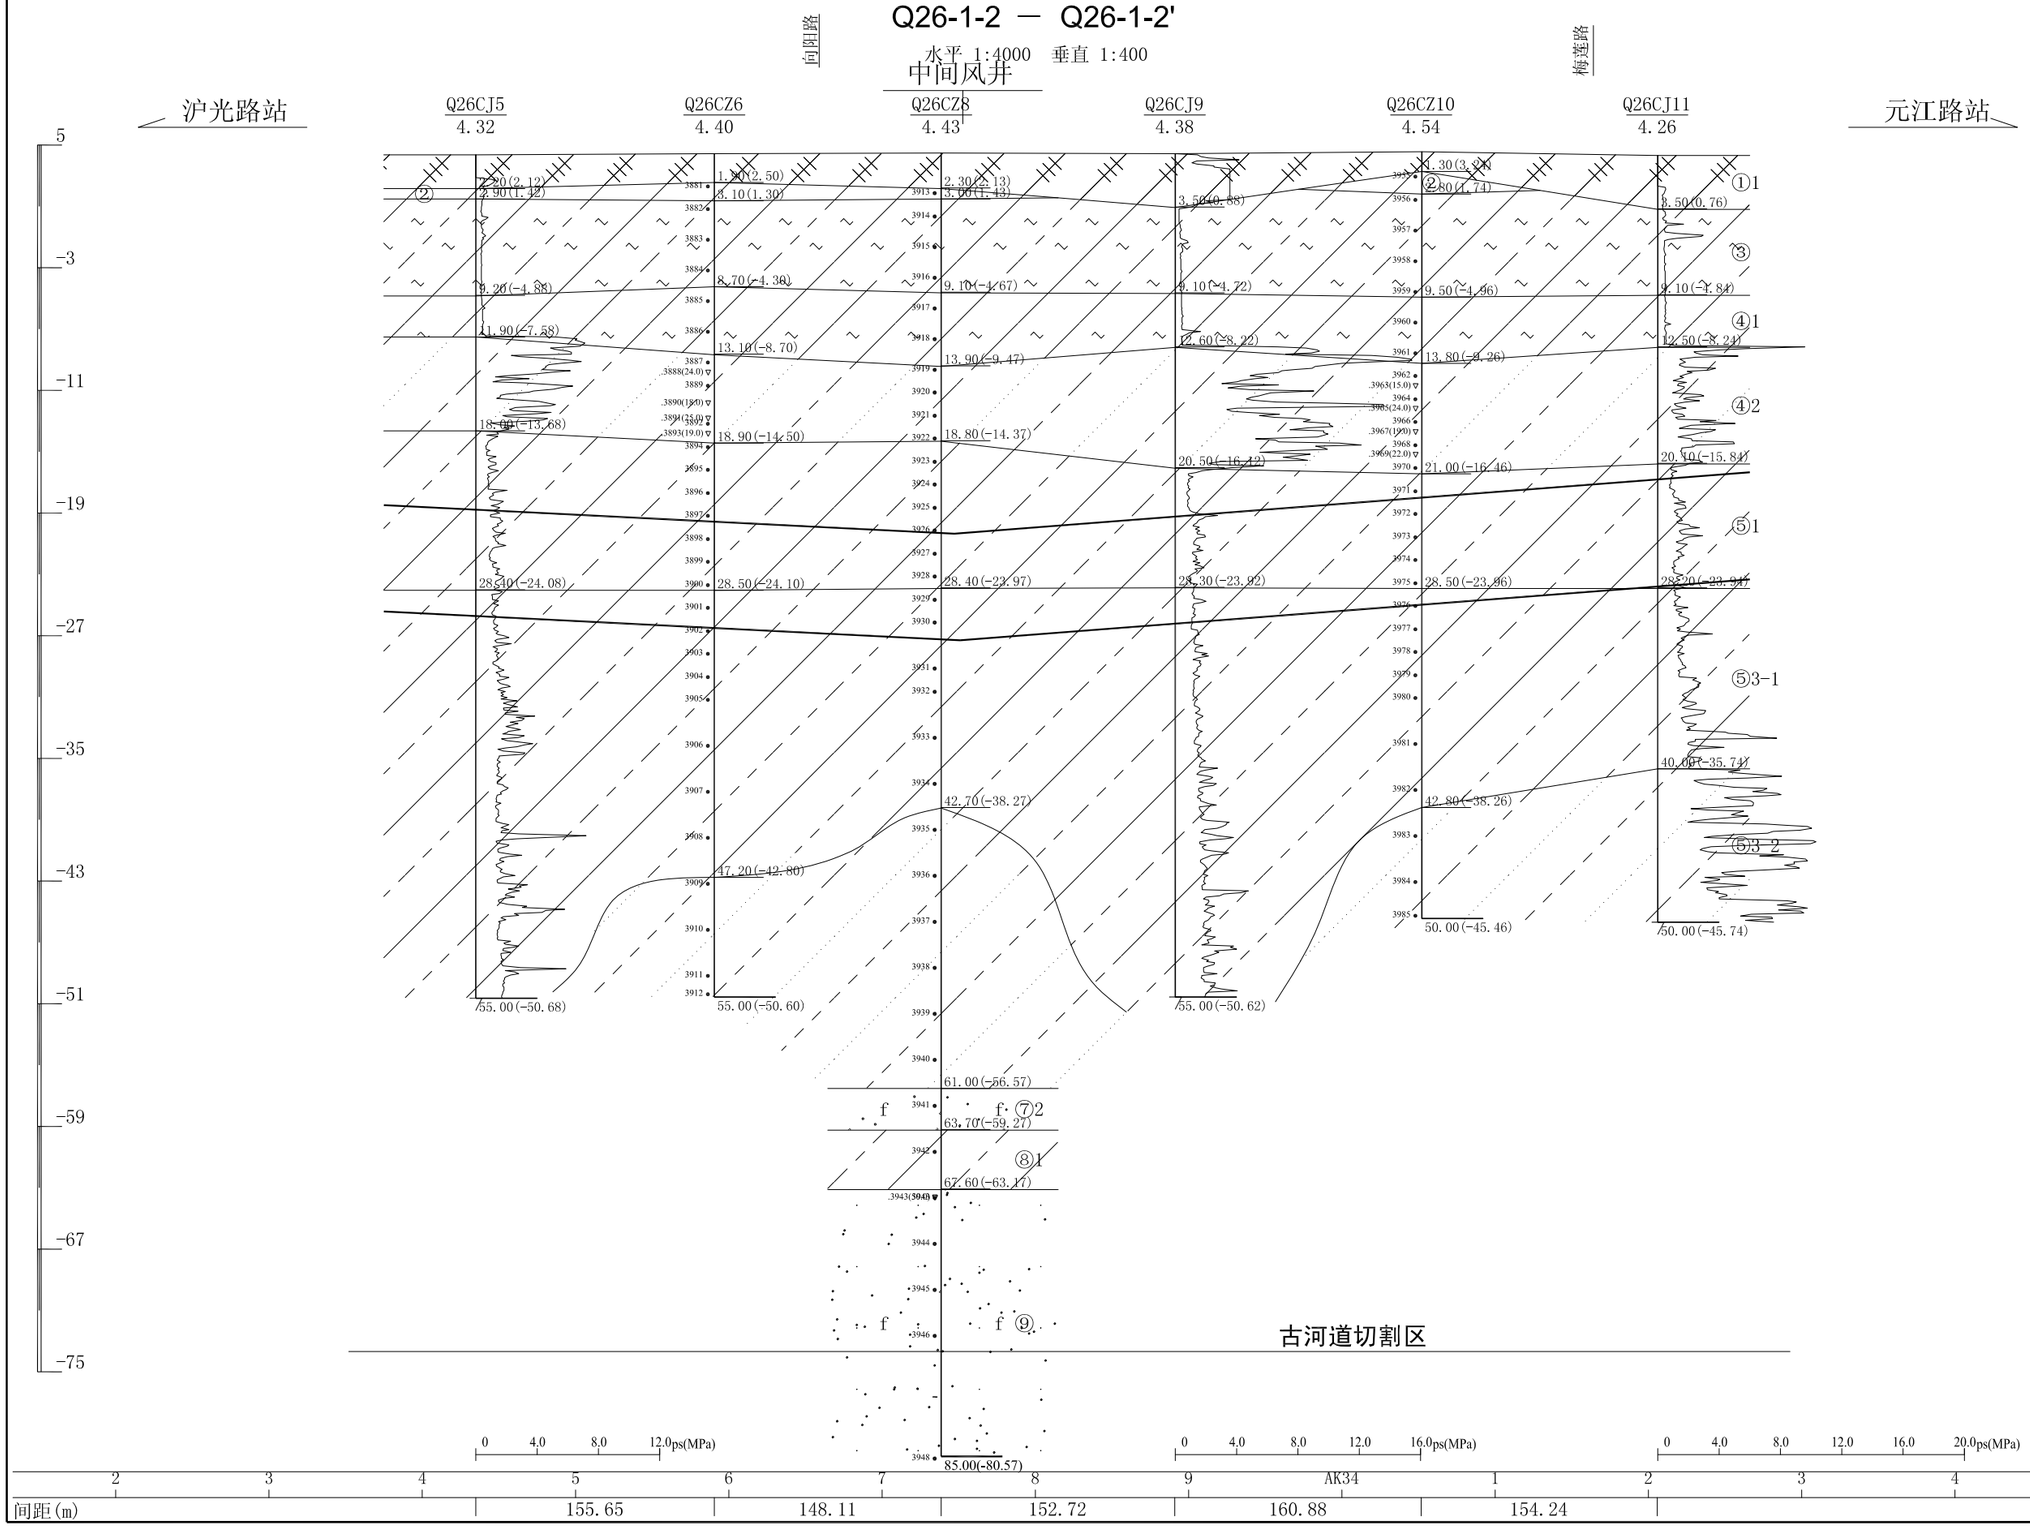

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-10

Q26-1-3 — Q26-1-3'

水平 1:4000　垂直 1:400

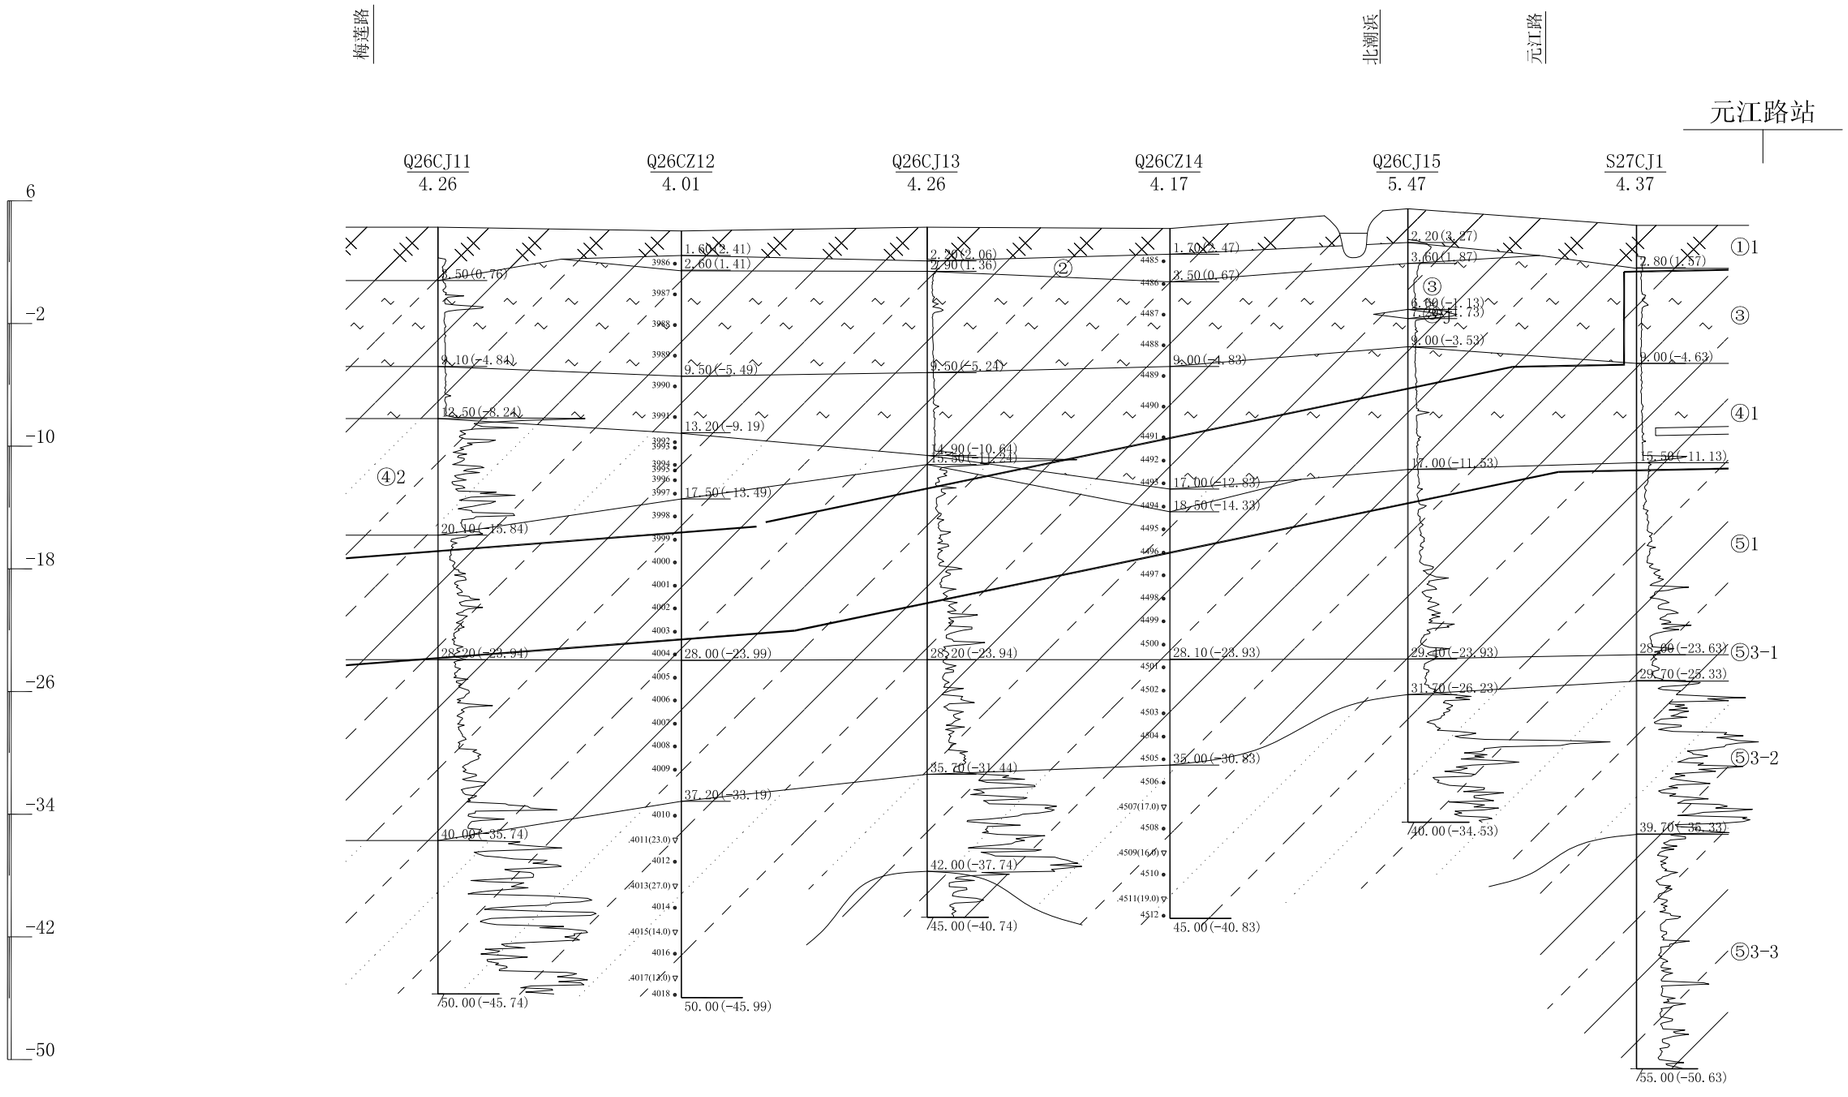

古河道切割区

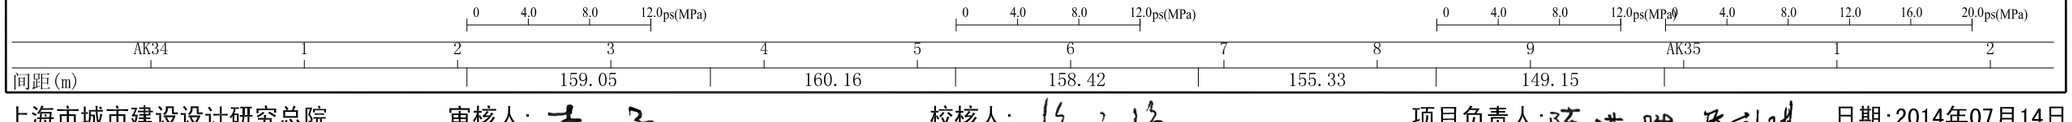

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-11

S27-1 — S27-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

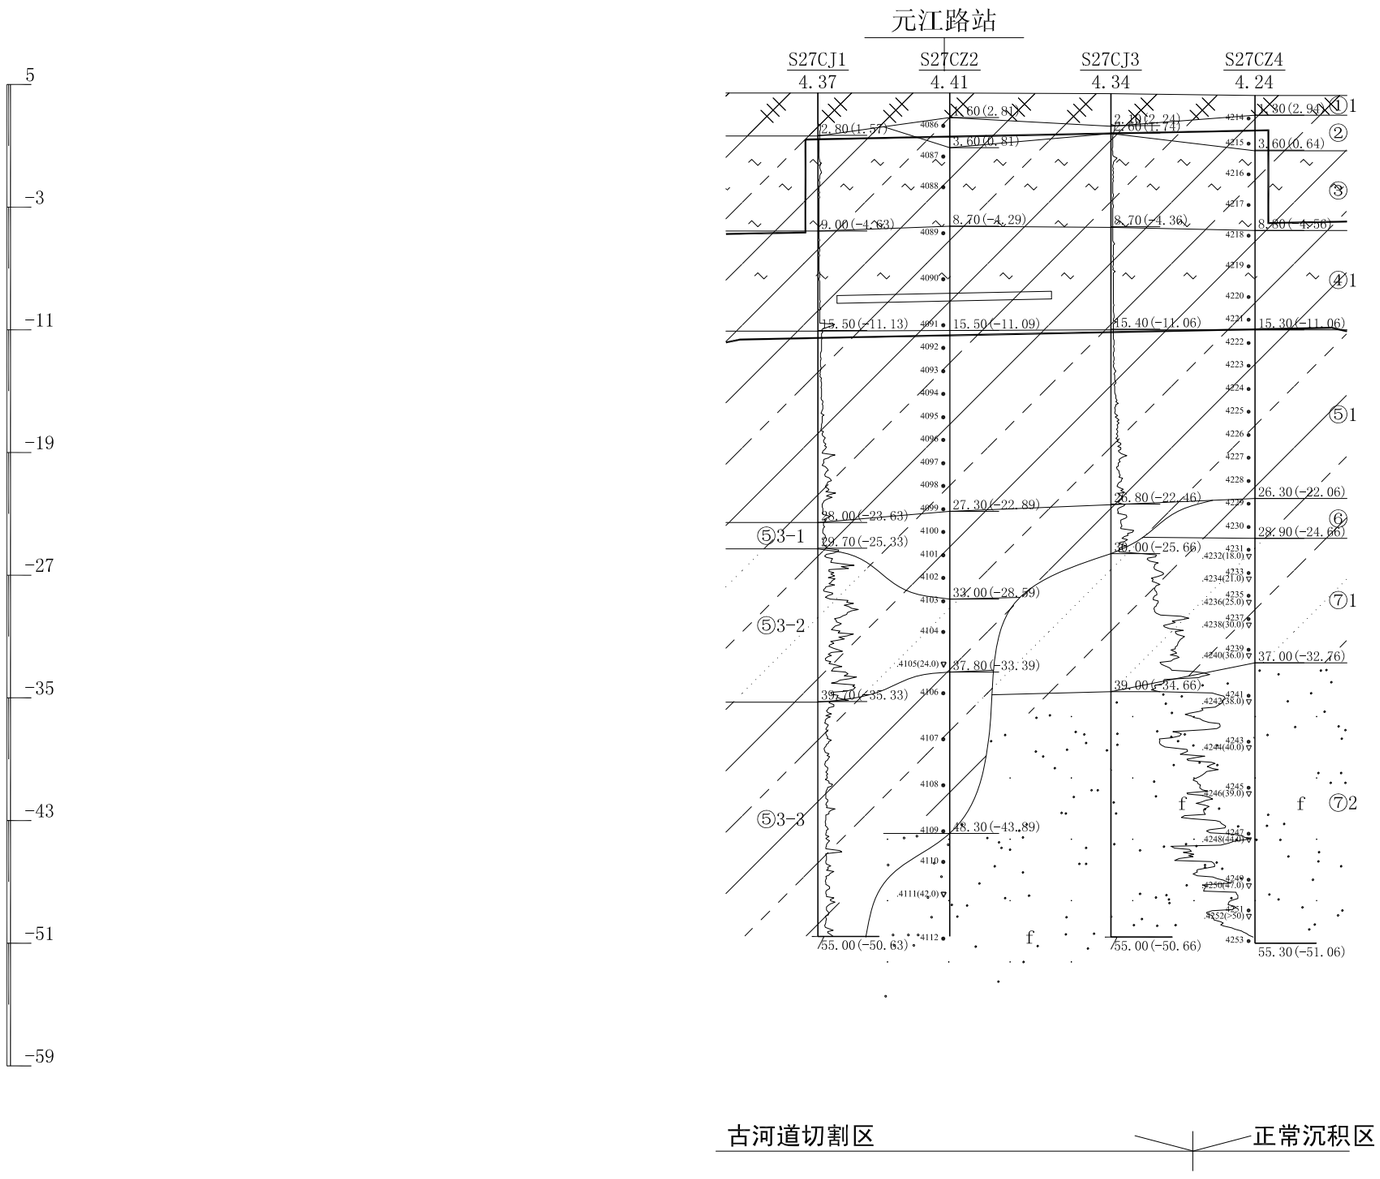

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-12

Q27-1-1 — Q27-1-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

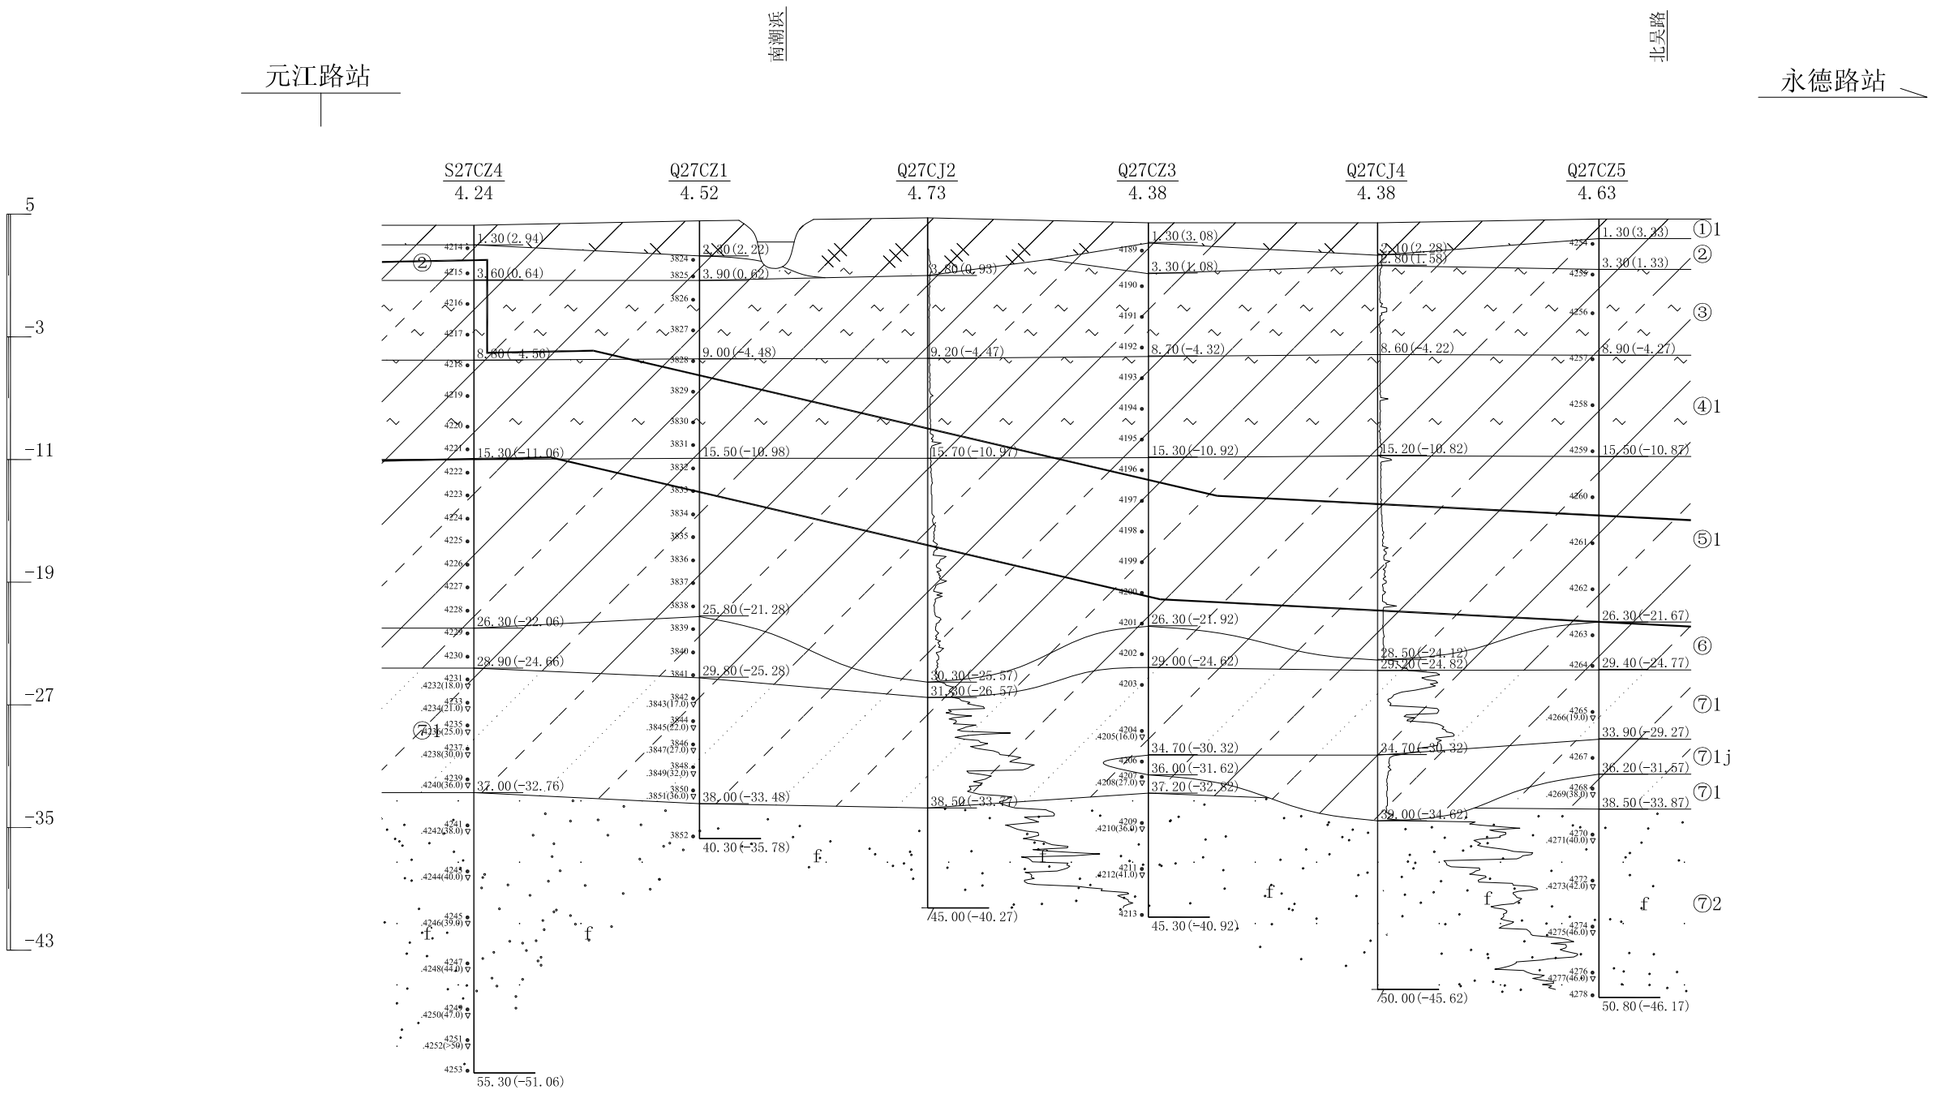

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-13

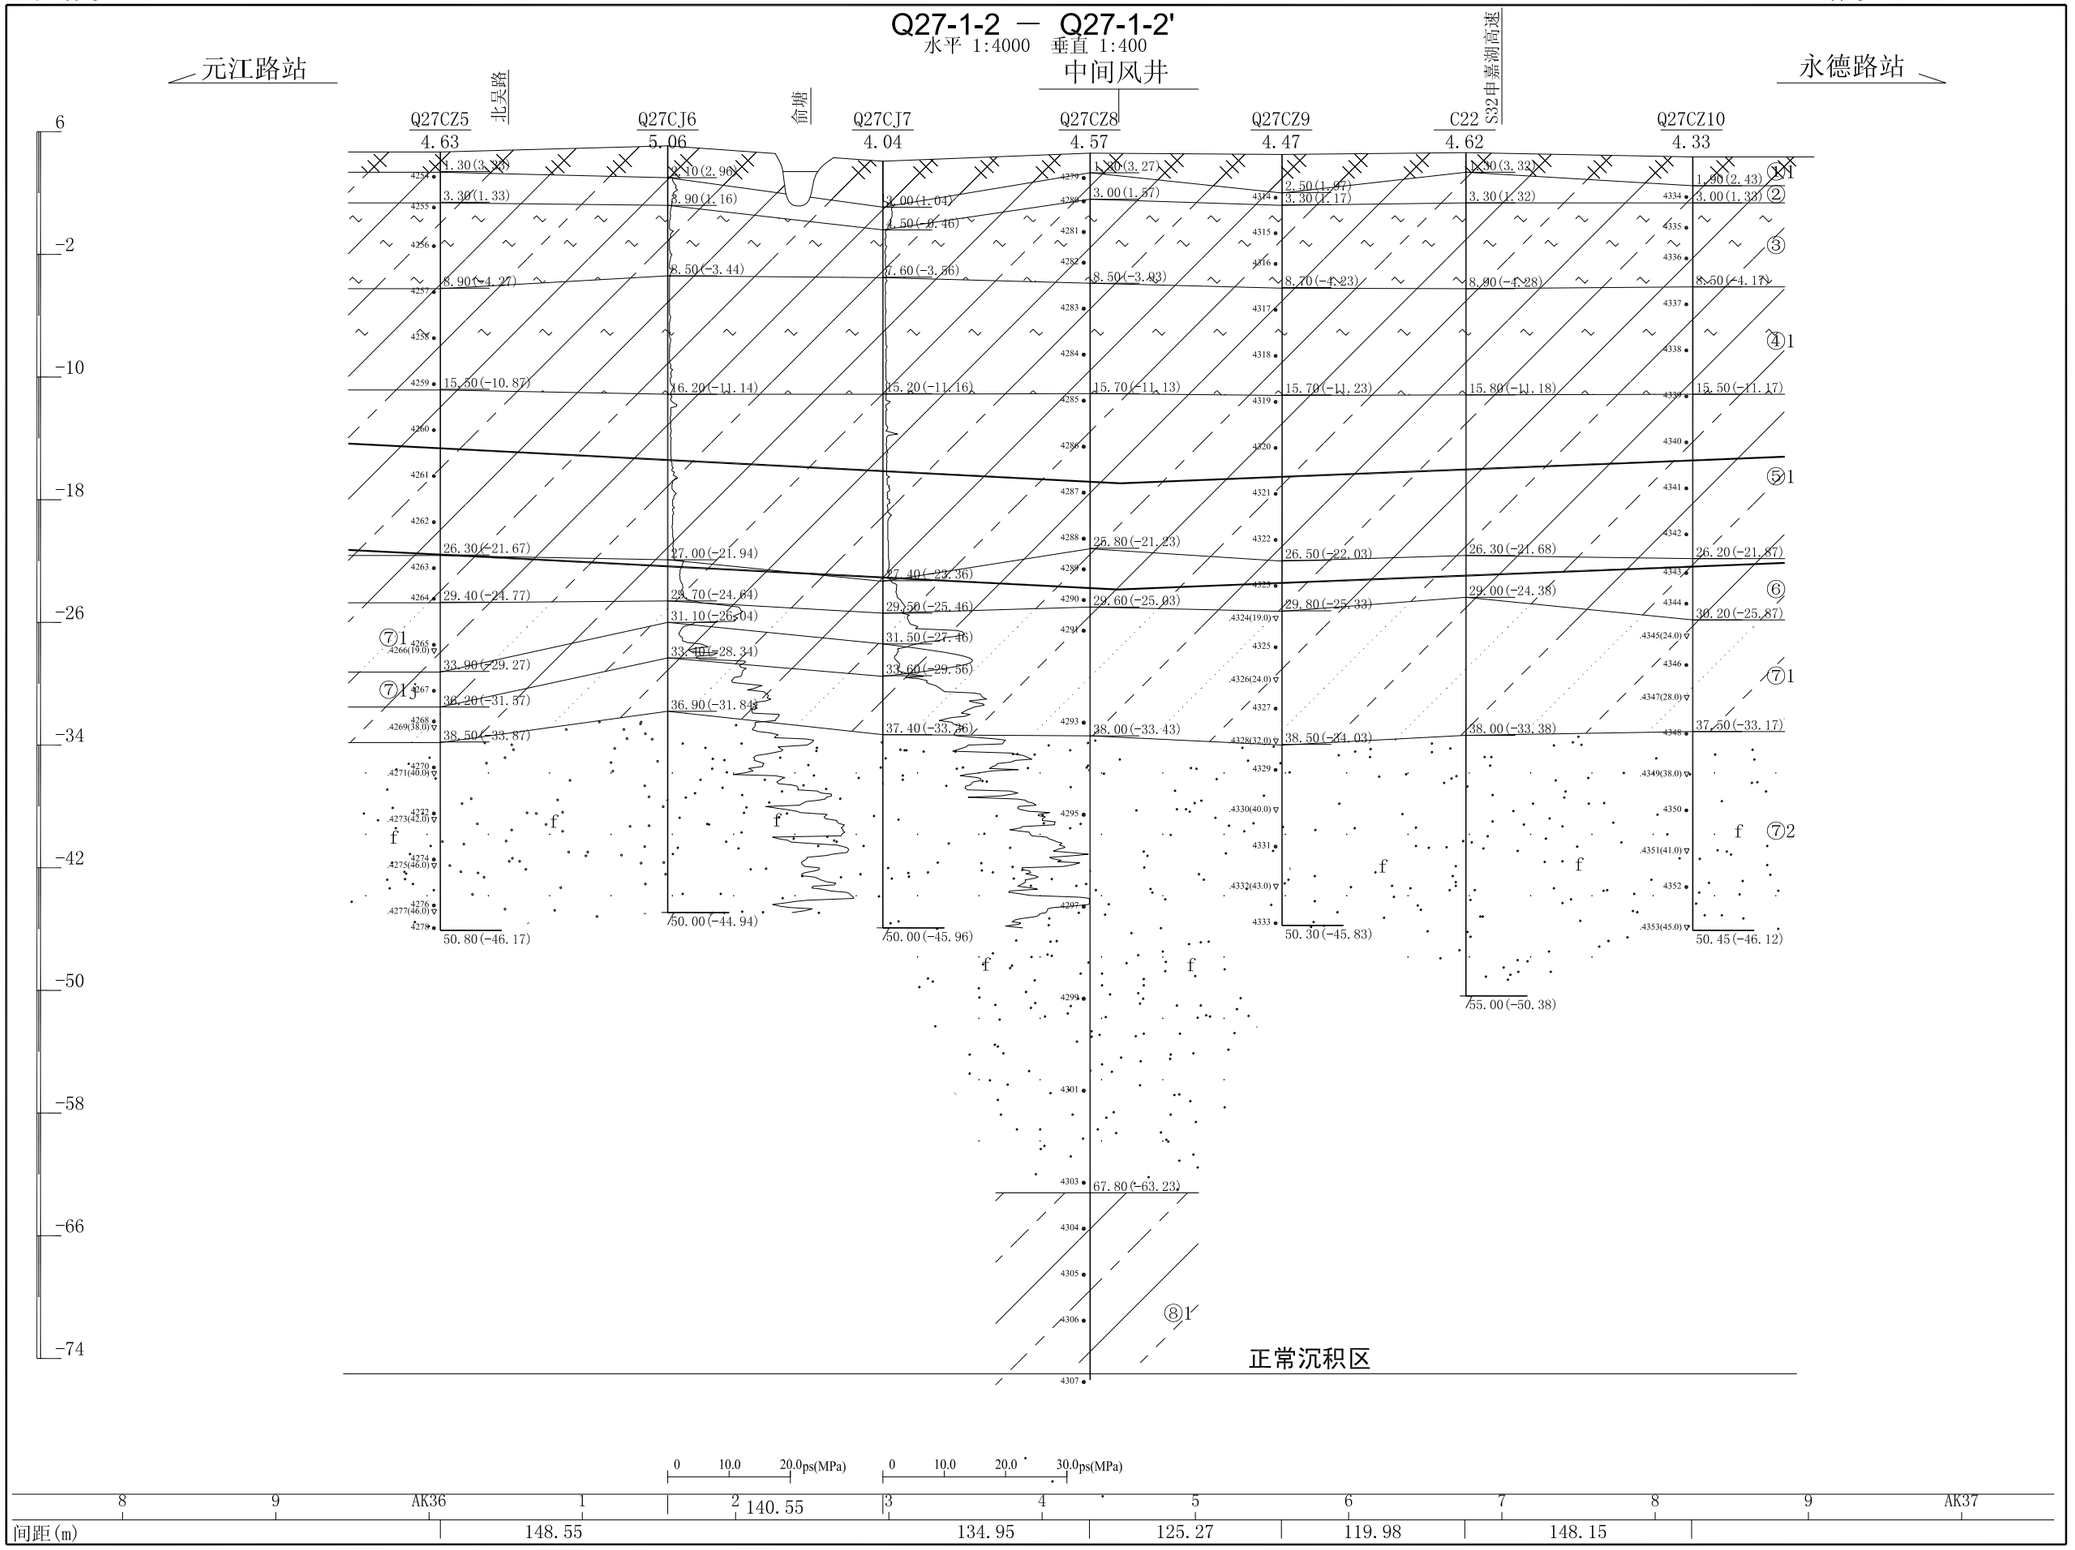

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-14

Q27-1-3 — Q27-1-3'

水平 1:4000　垂直 1:400

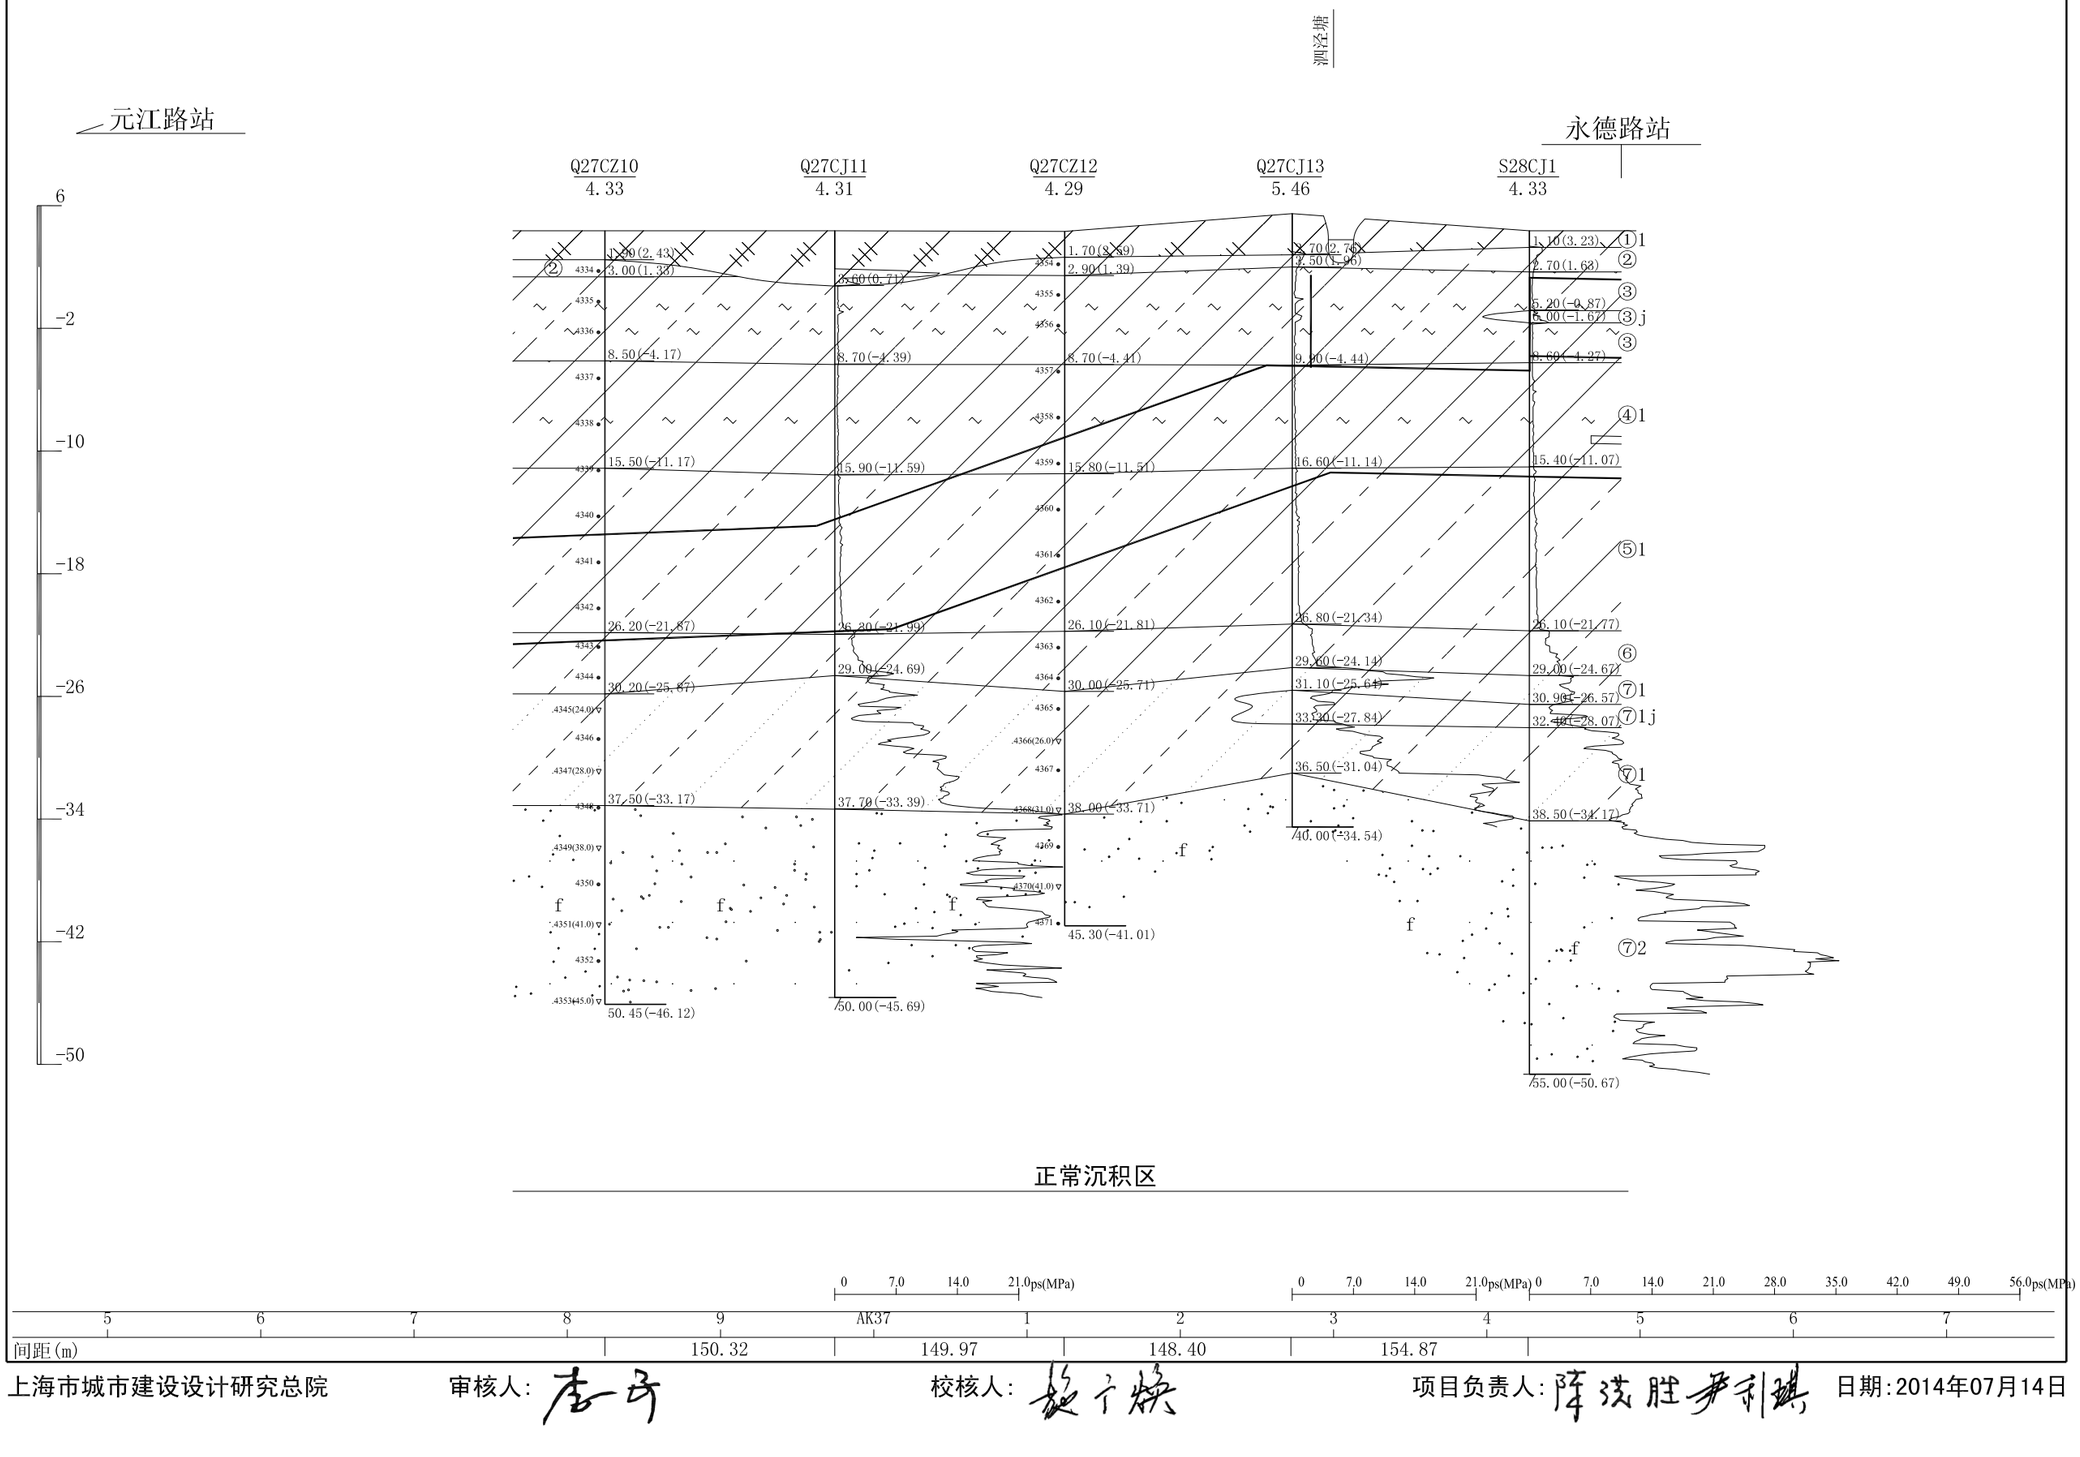

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号: 2-15

S28-1 — S28-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

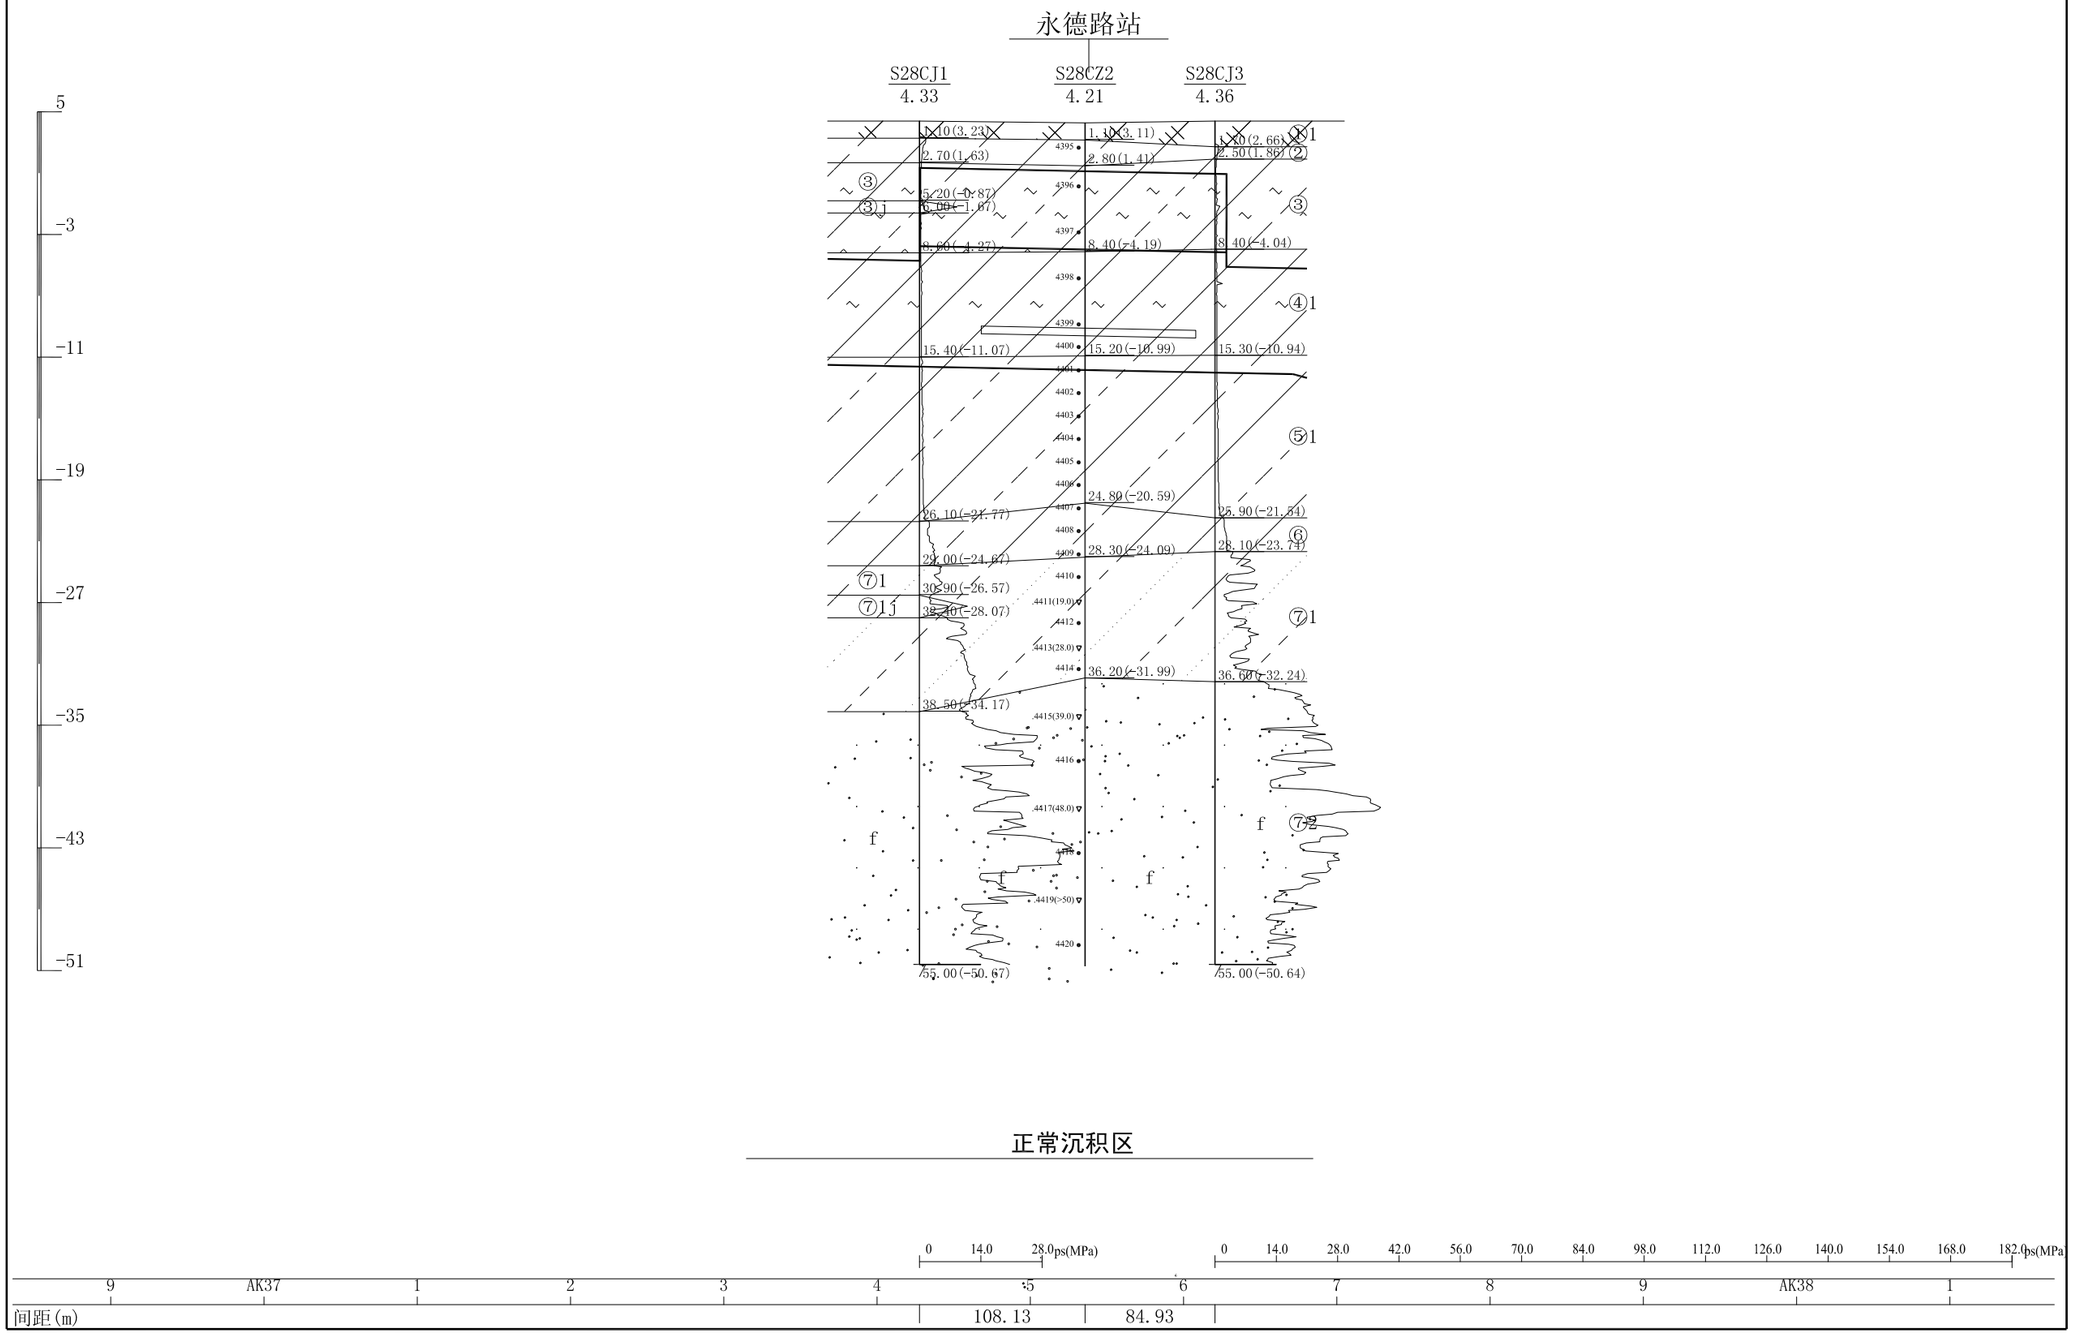

正常沉积区

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-16

Q28-1-1 — Q28-1-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

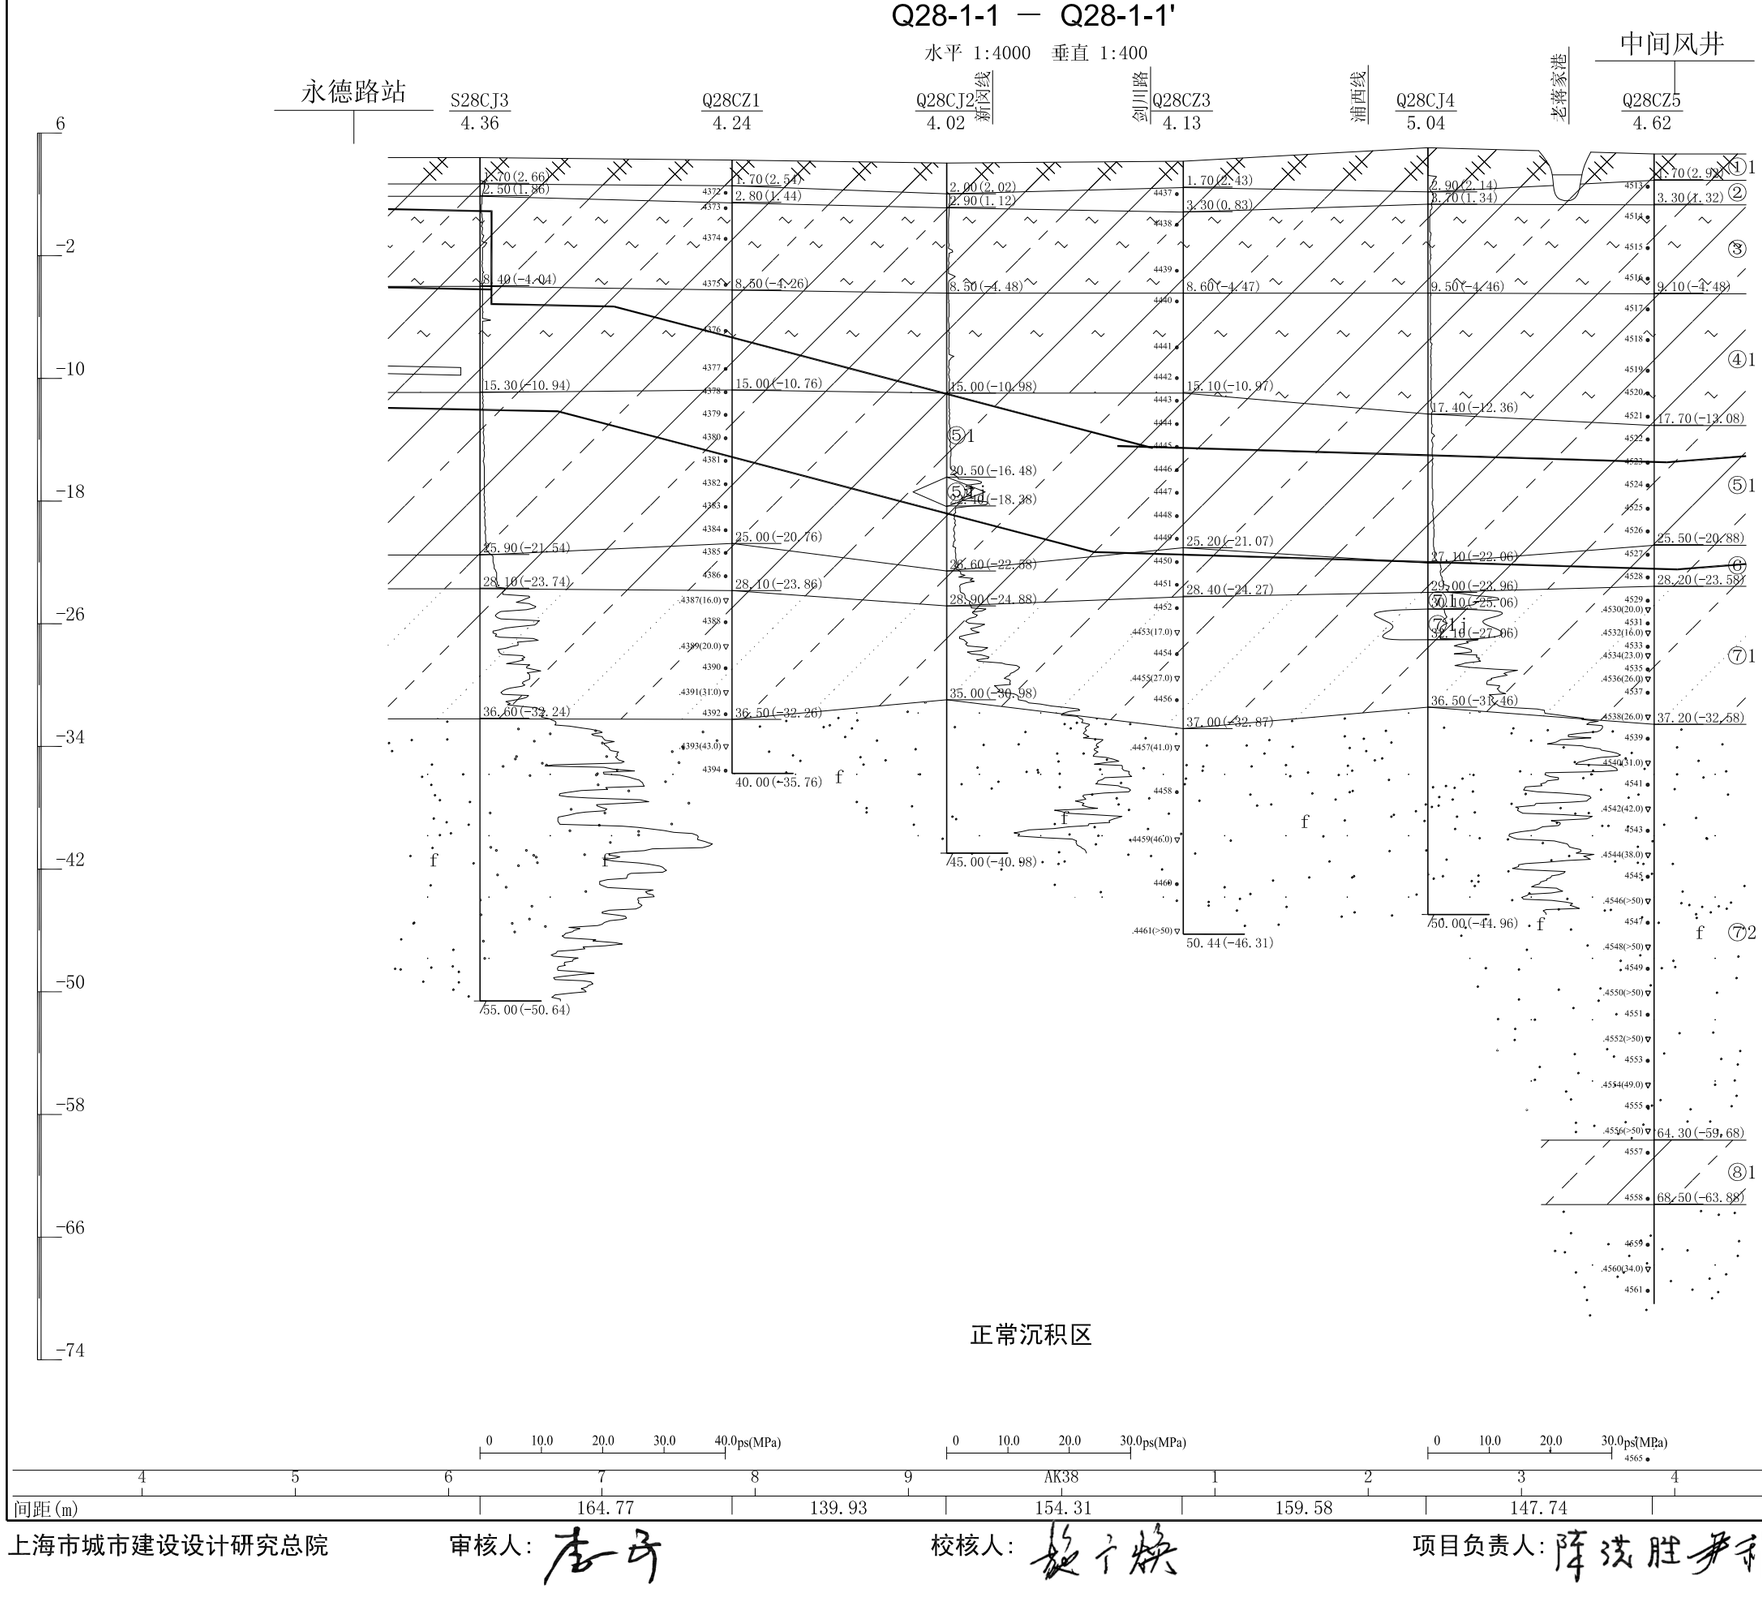

正常沉积区

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-17

Q28-1-2 — Q28-1-2'

水平 1:4000　垂直 1:400

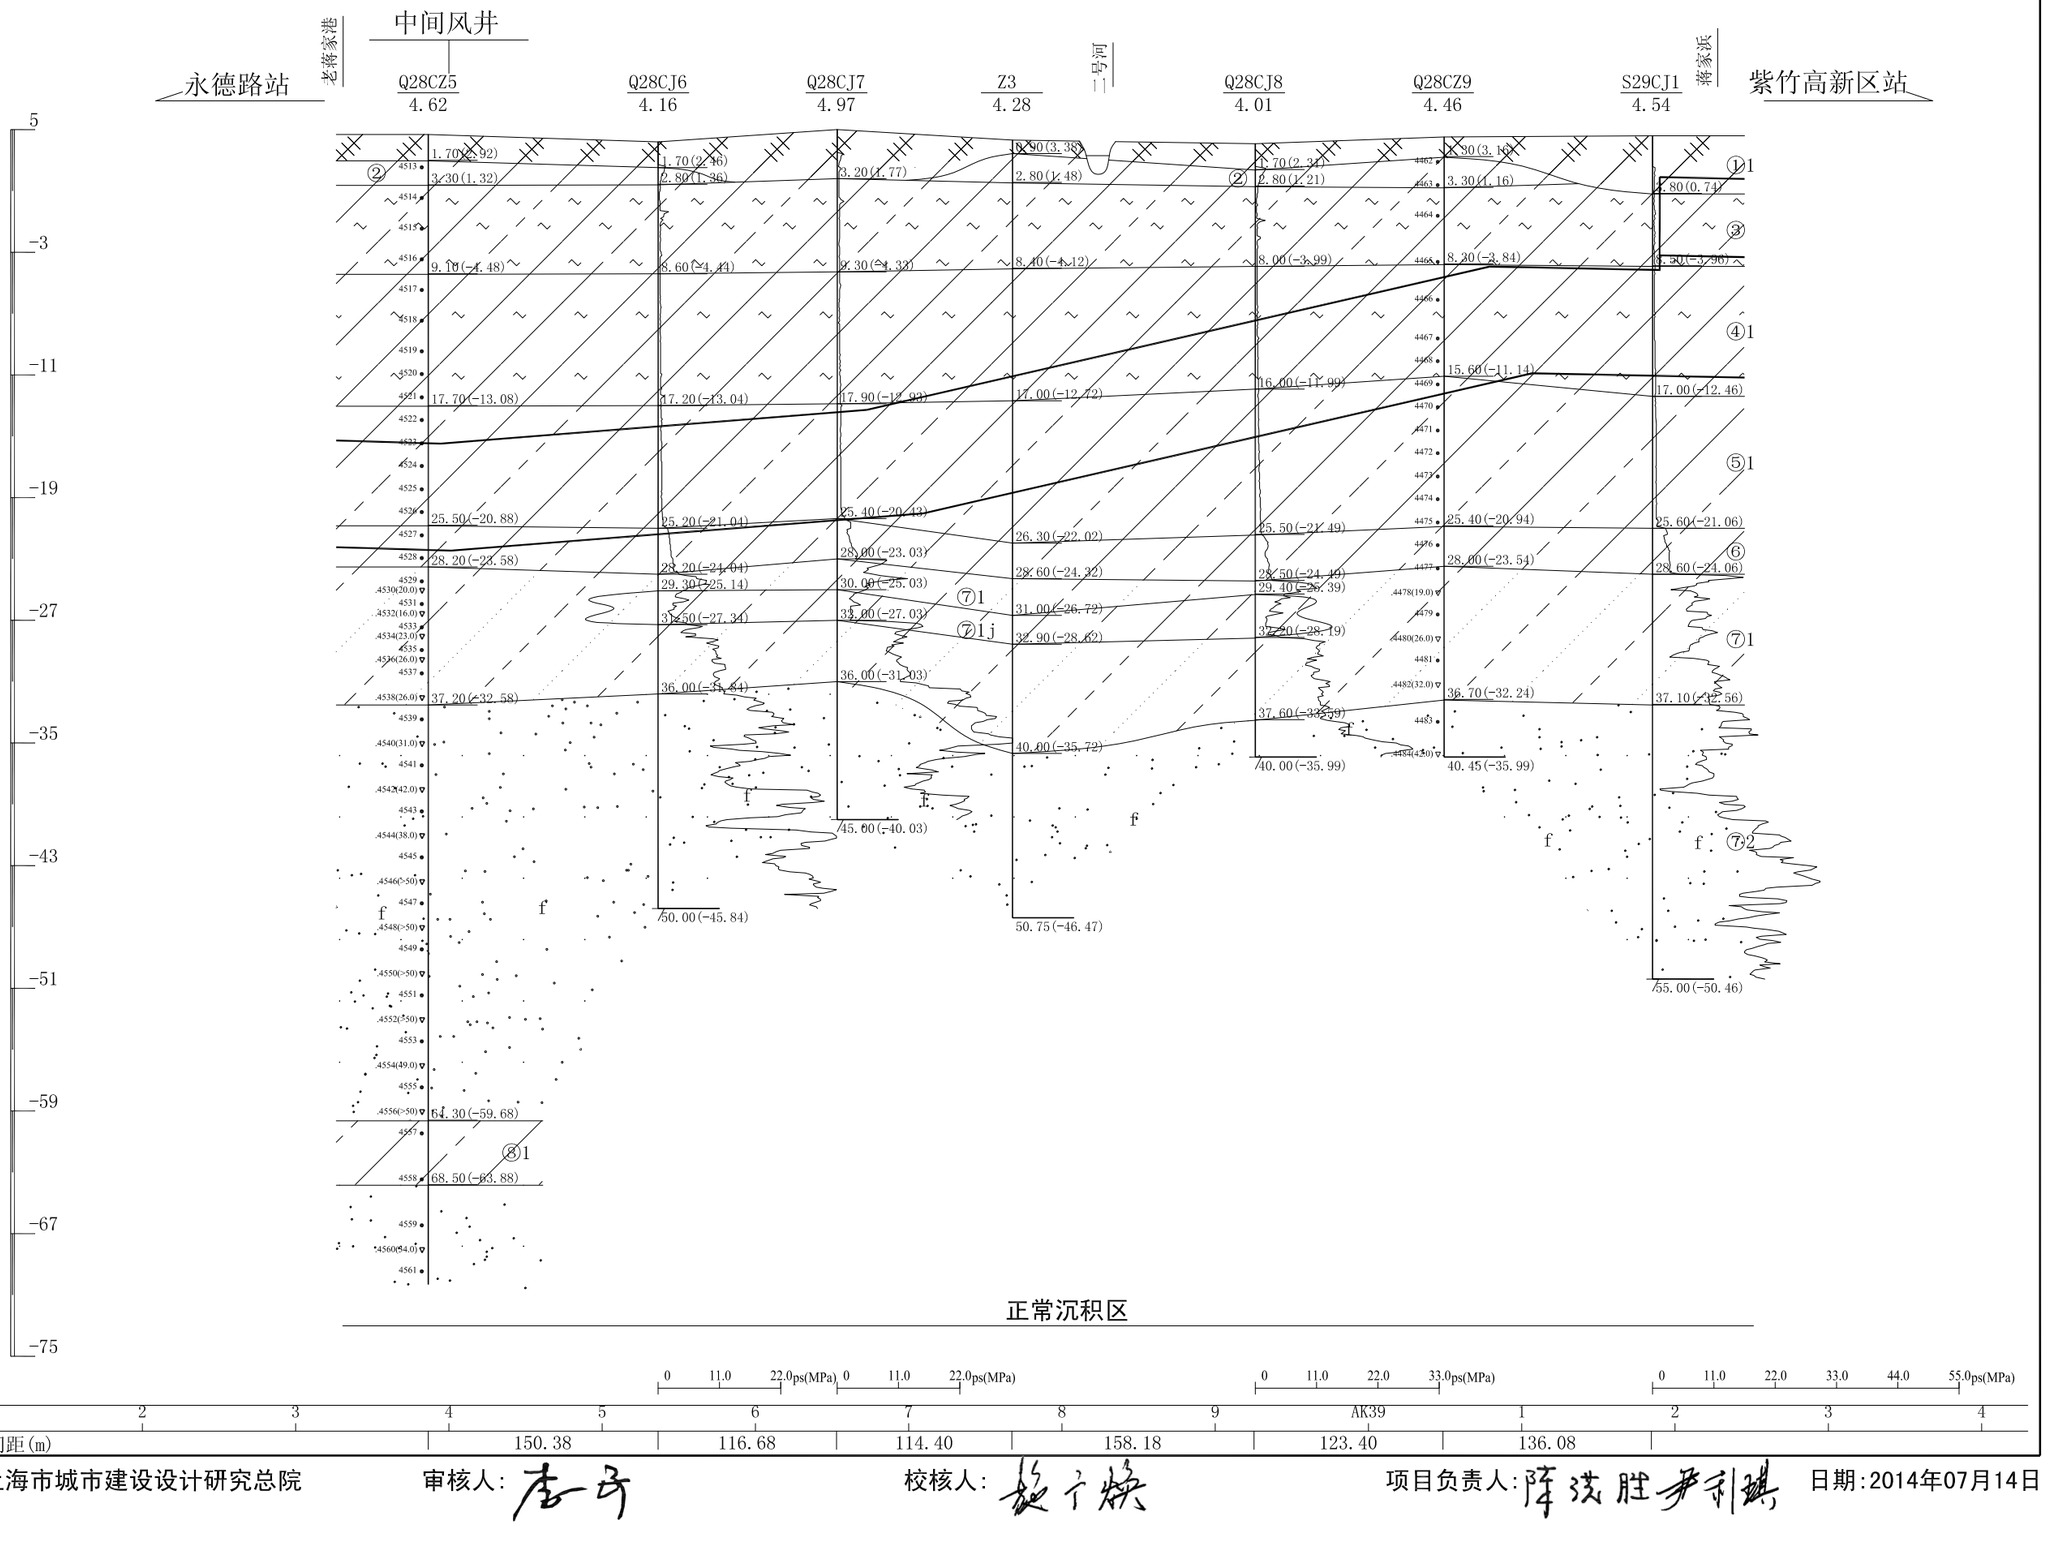

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-18

S29-1 — S29-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

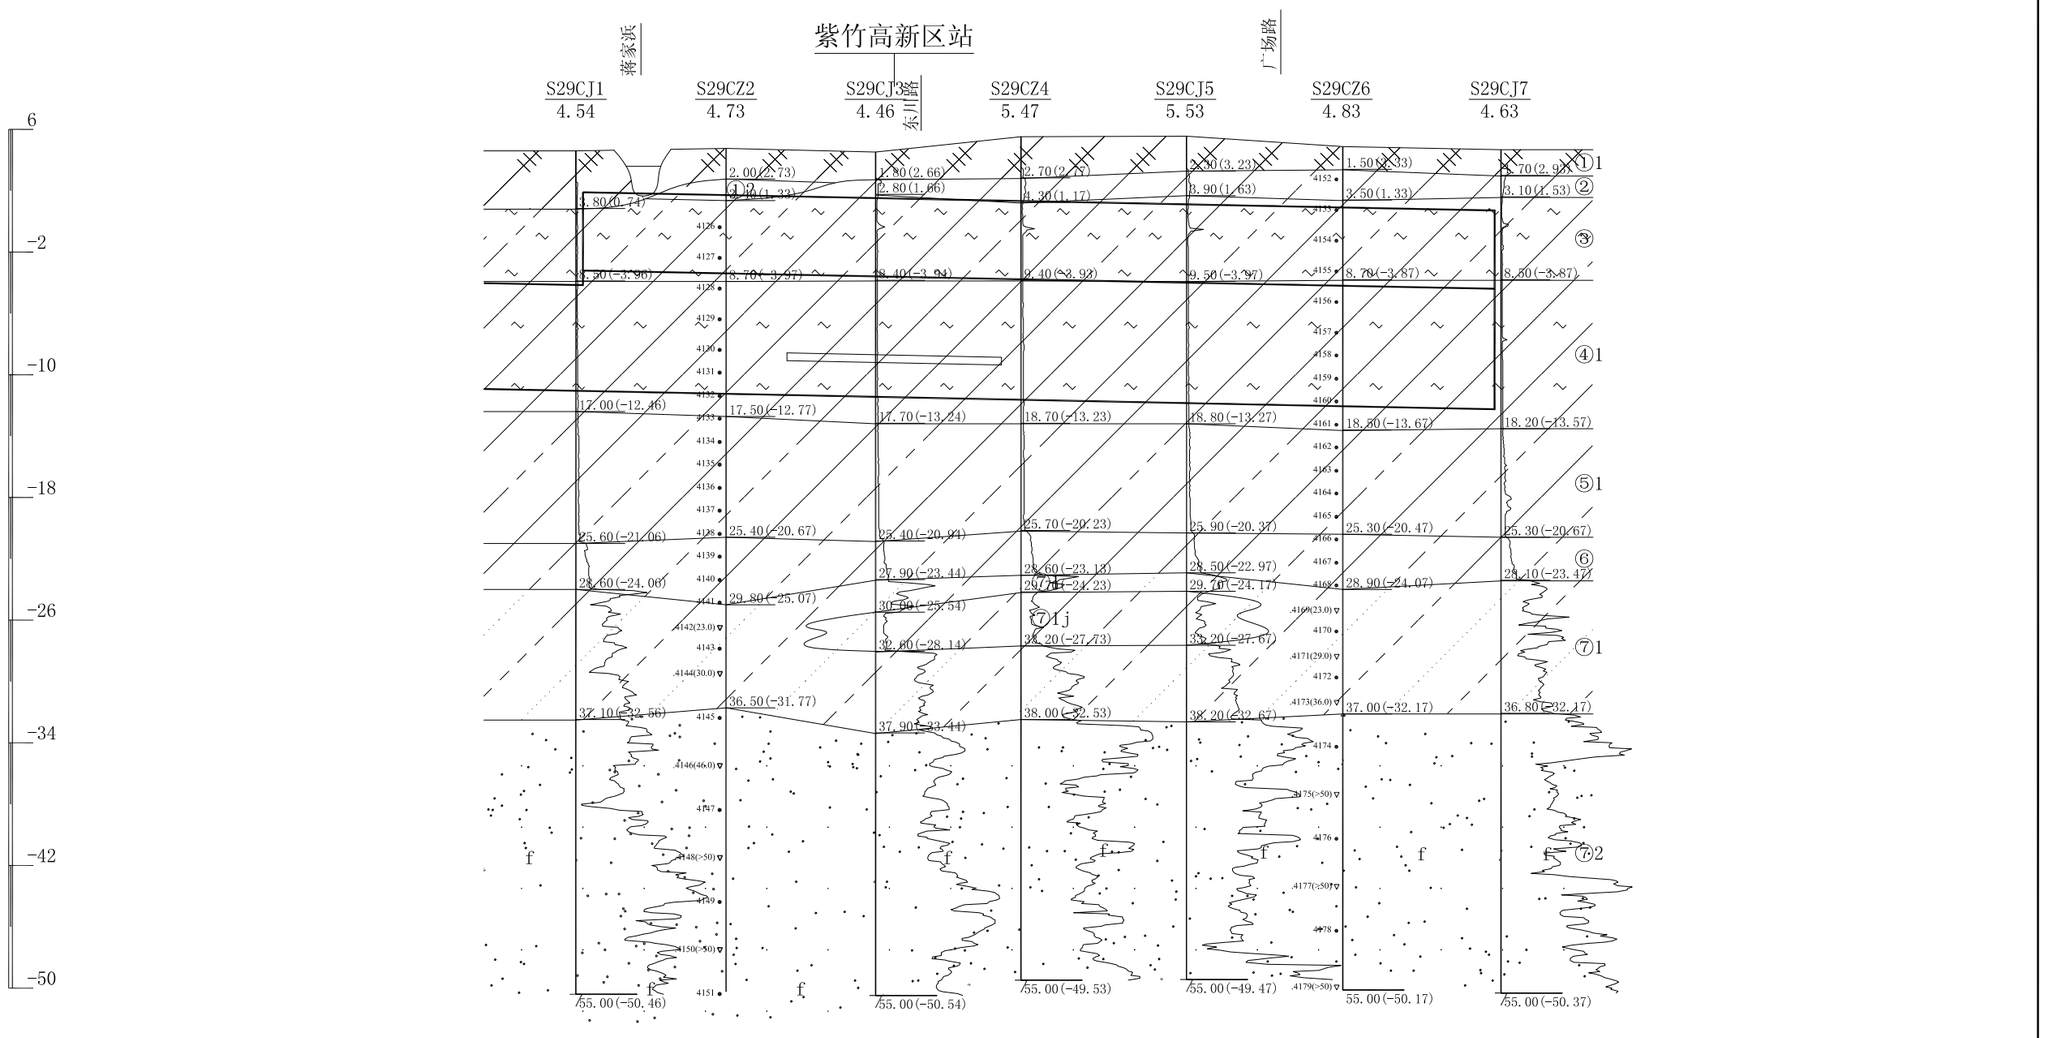

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月14日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-19

CL-1-1 — CL-1-1'

水平 1:4000　垂直 1:400

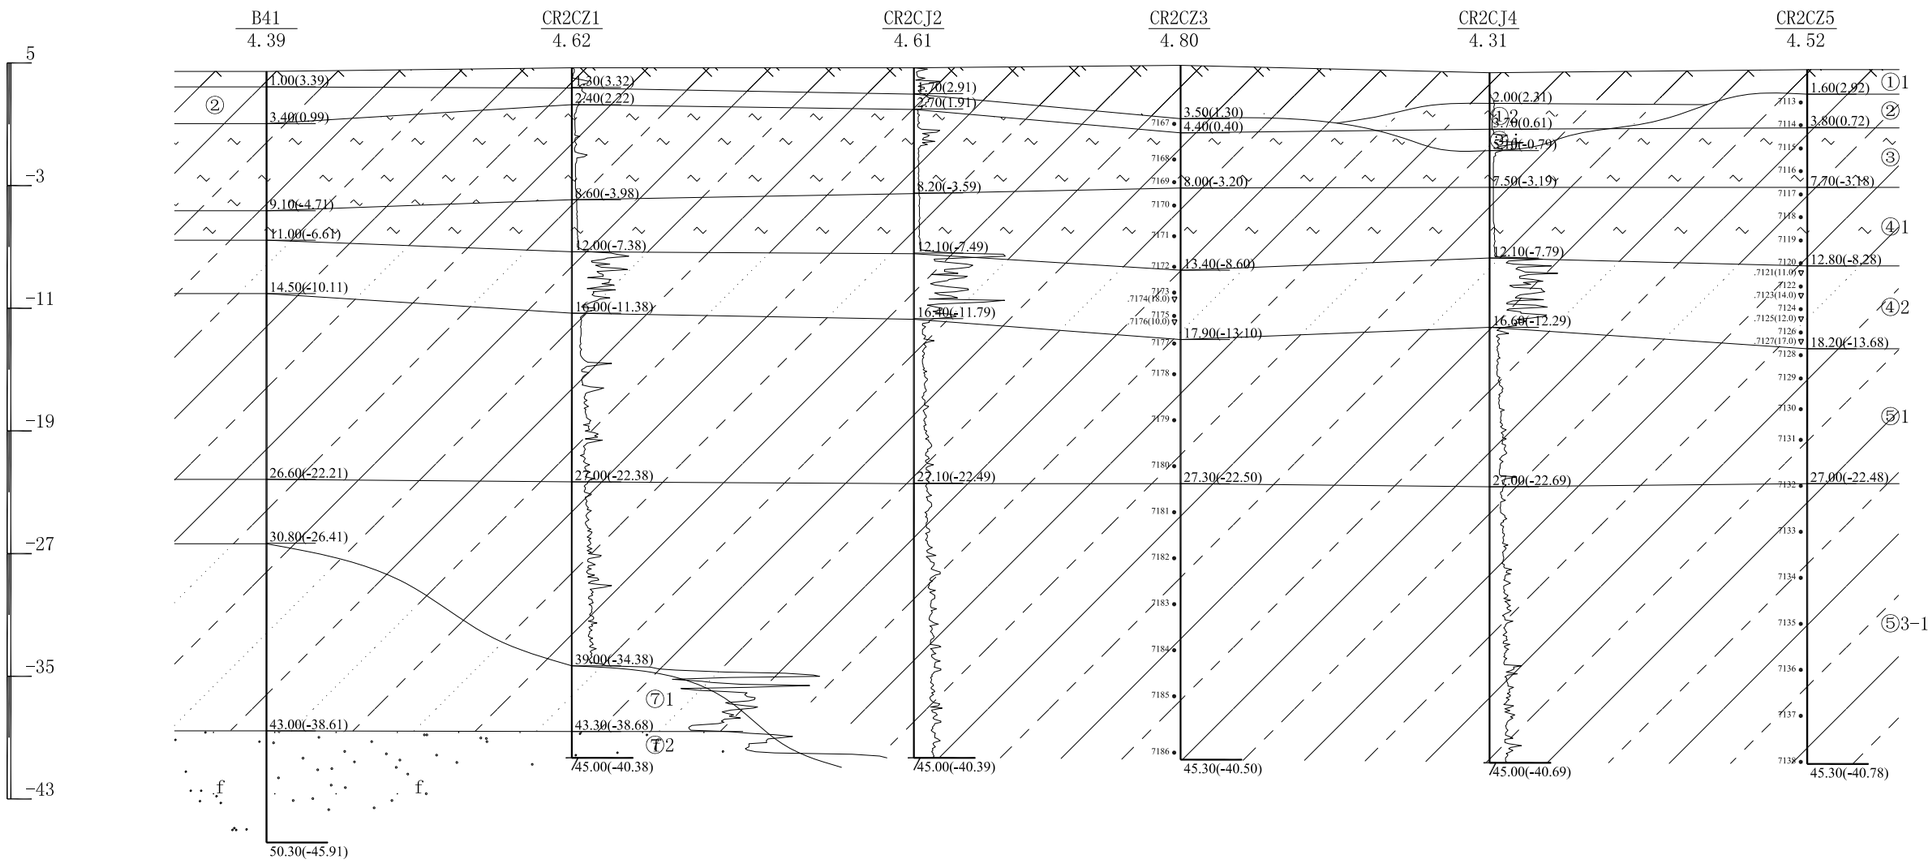

间距(m)	199.59	222.90	173.96	201.81	207.26

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-20

CL-1-2 — CL-1-2'

水平 1:4000　垂直 1:400

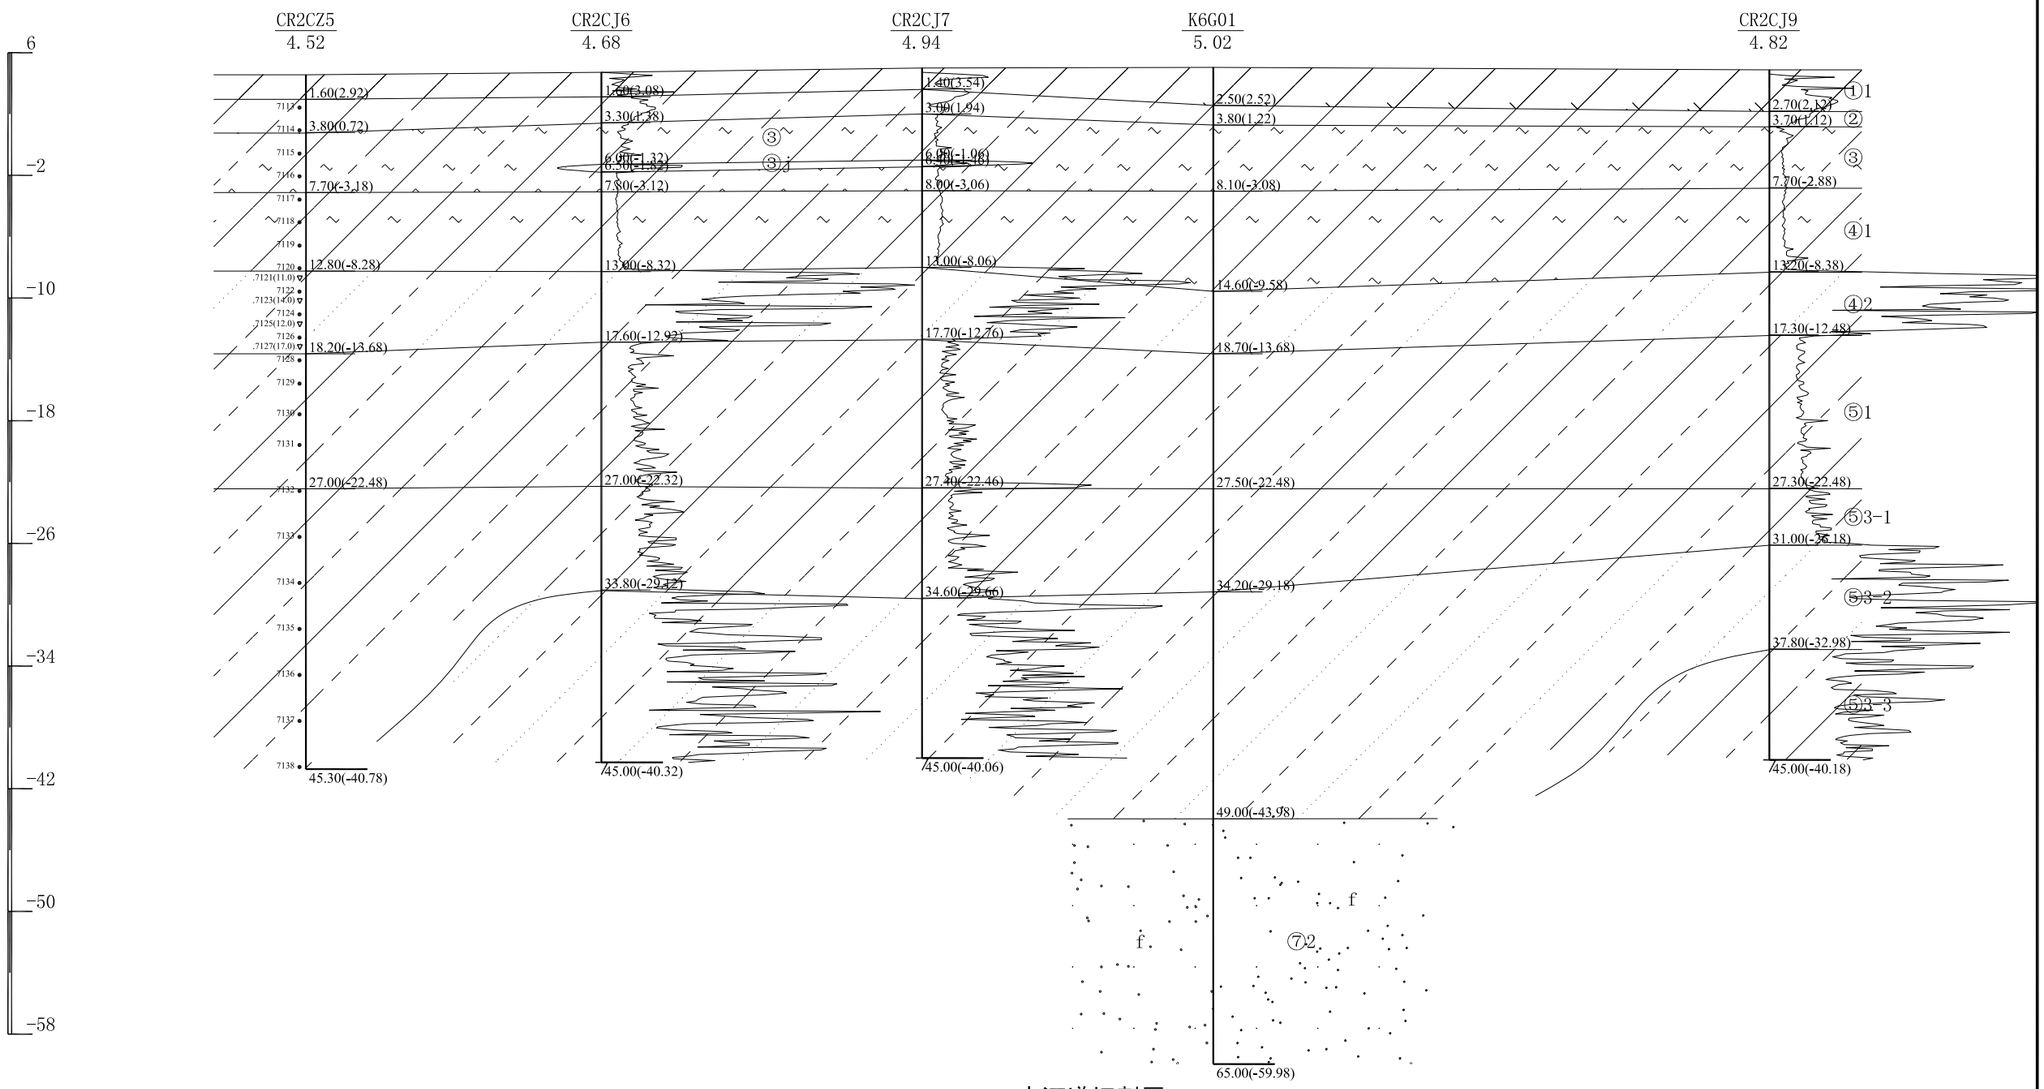

间距(m)	193.10	209.12	190.08	362.90	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-21

CL-2 — CL-2'

水平 1:4000　垂直 1:400

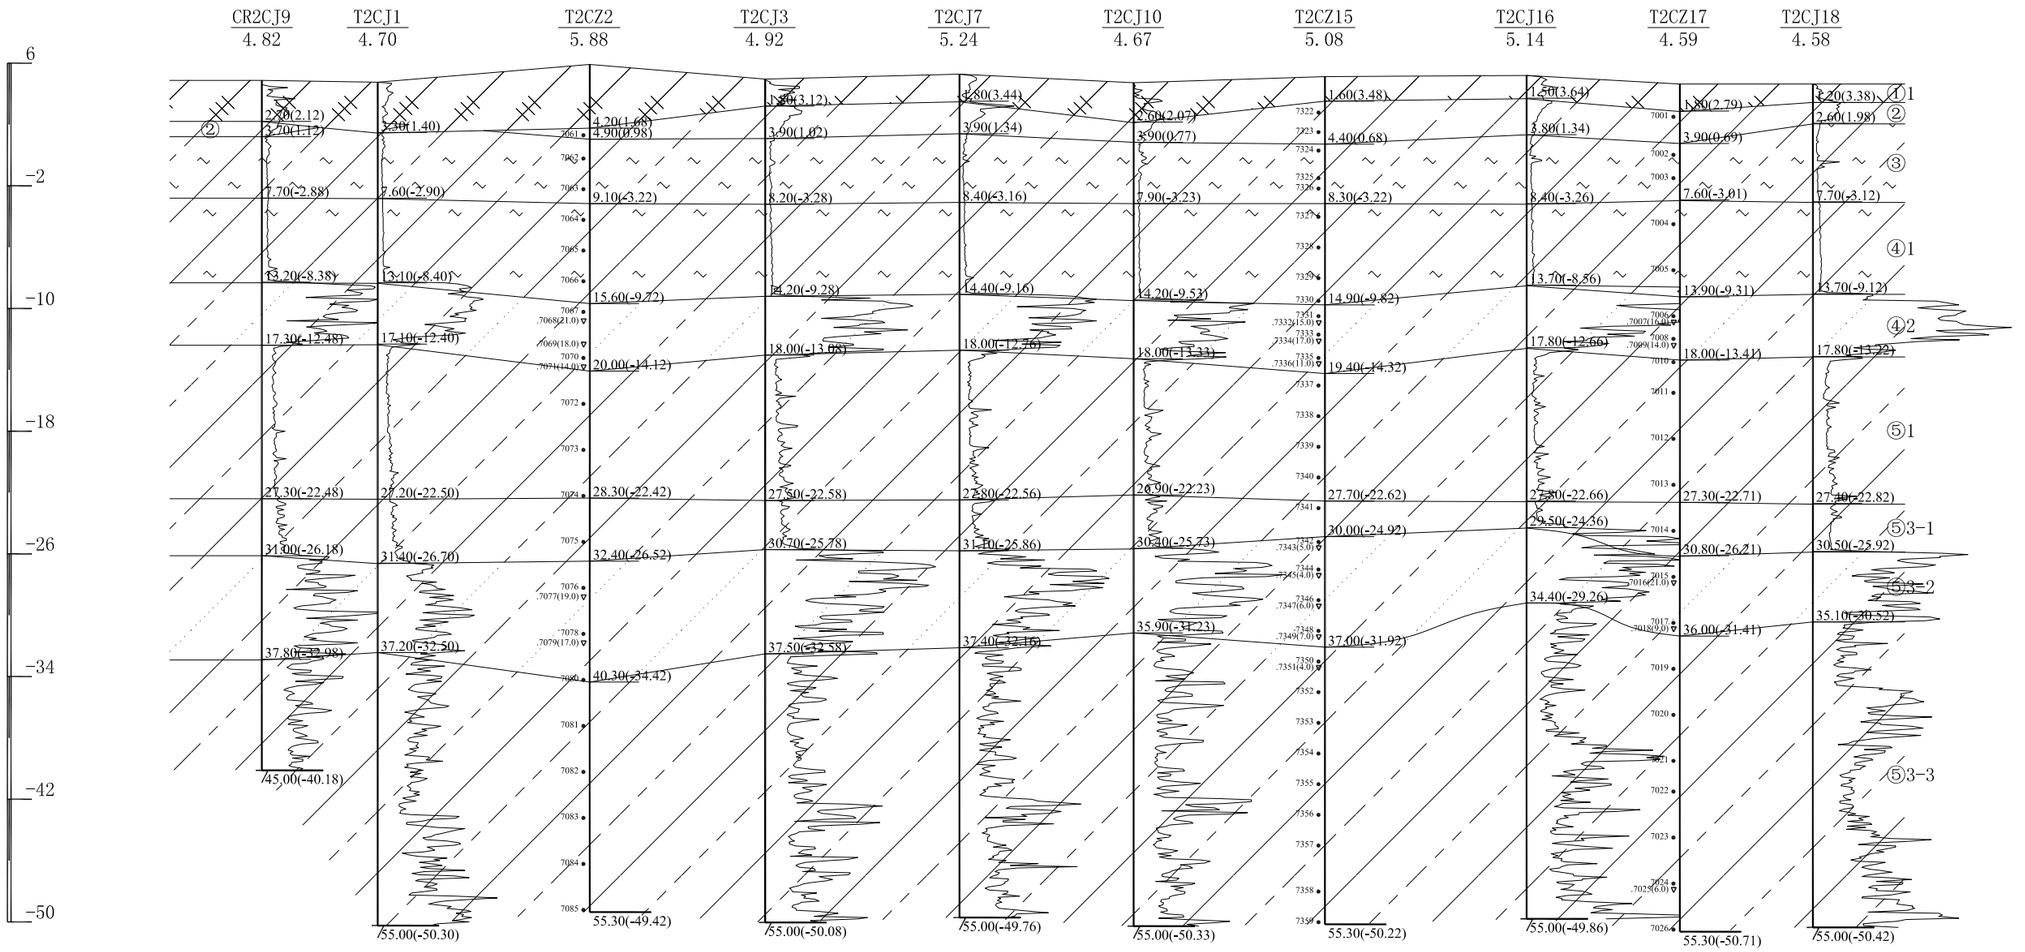

古河道切割区

间距(m)	75.90	138.11	114.41	126.83	113.87	124.80	131.29	100.16	86.66

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-22

CL-3 — CL-3'

水平 1:4000　垂直 1:400

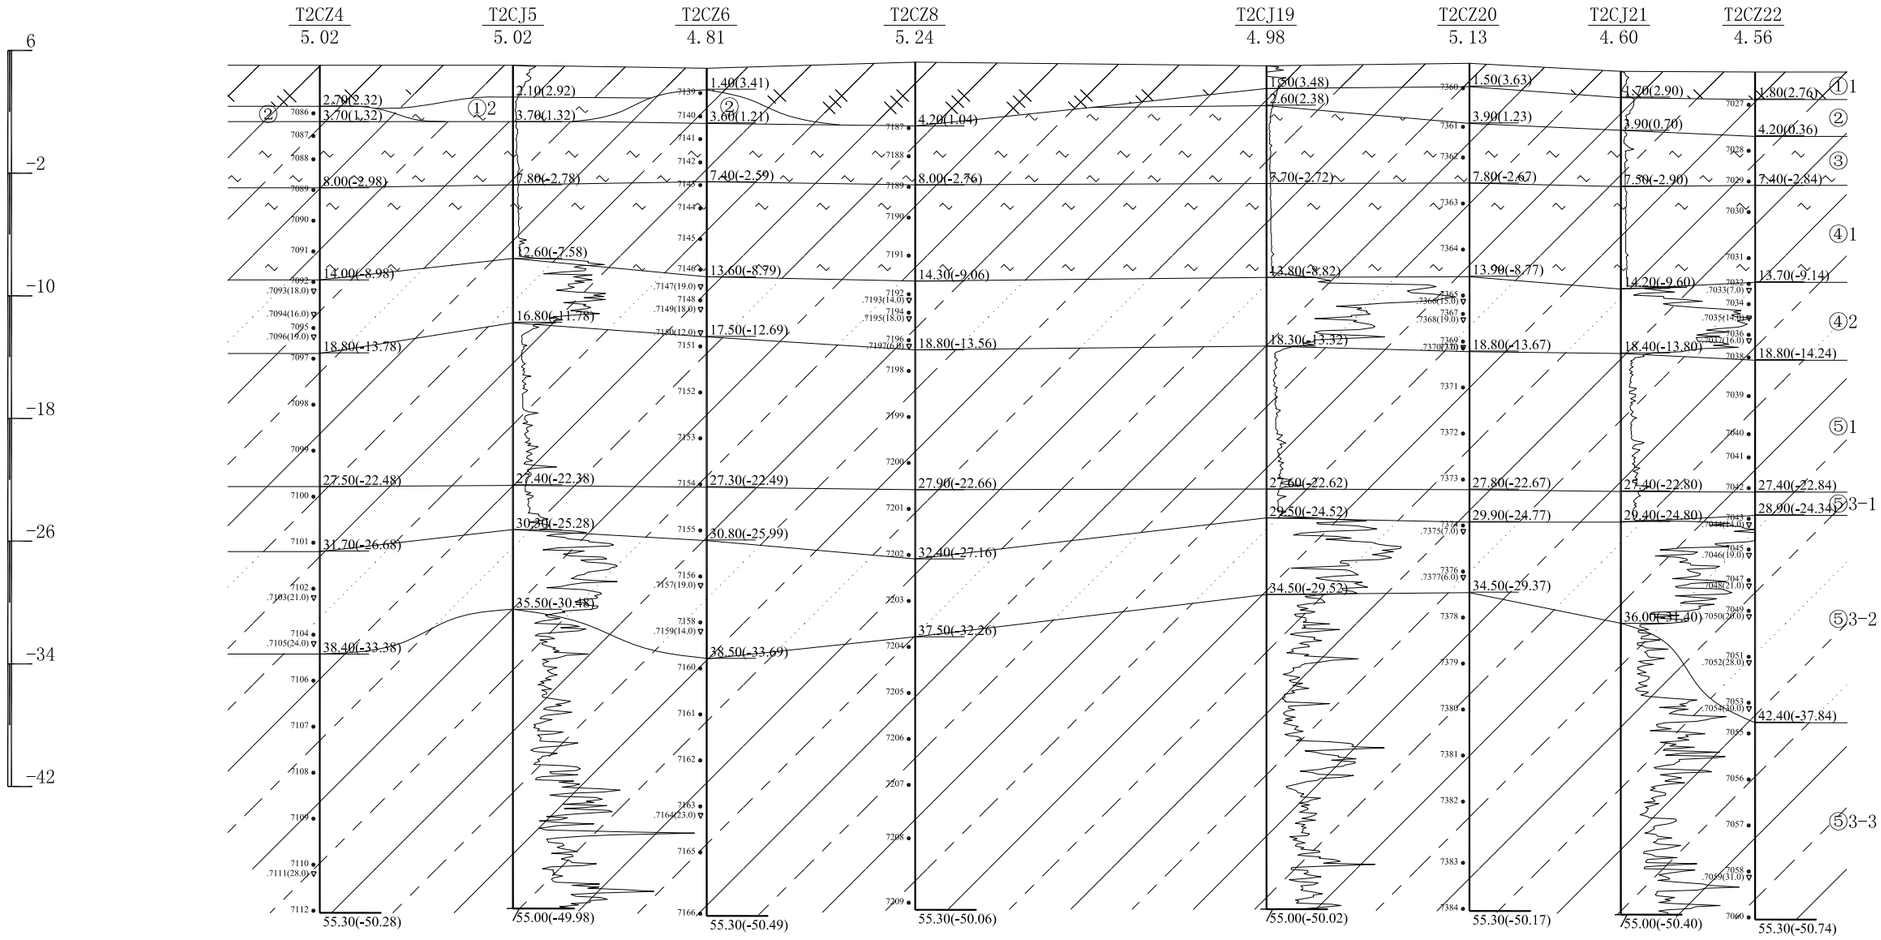

古河道切割区

间距(m)	126.19	126.39	136.18	229.23	132.37	98.56	87.72	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-23

CL-4 — CL-4'

水平 1:2000　垂直 1:500

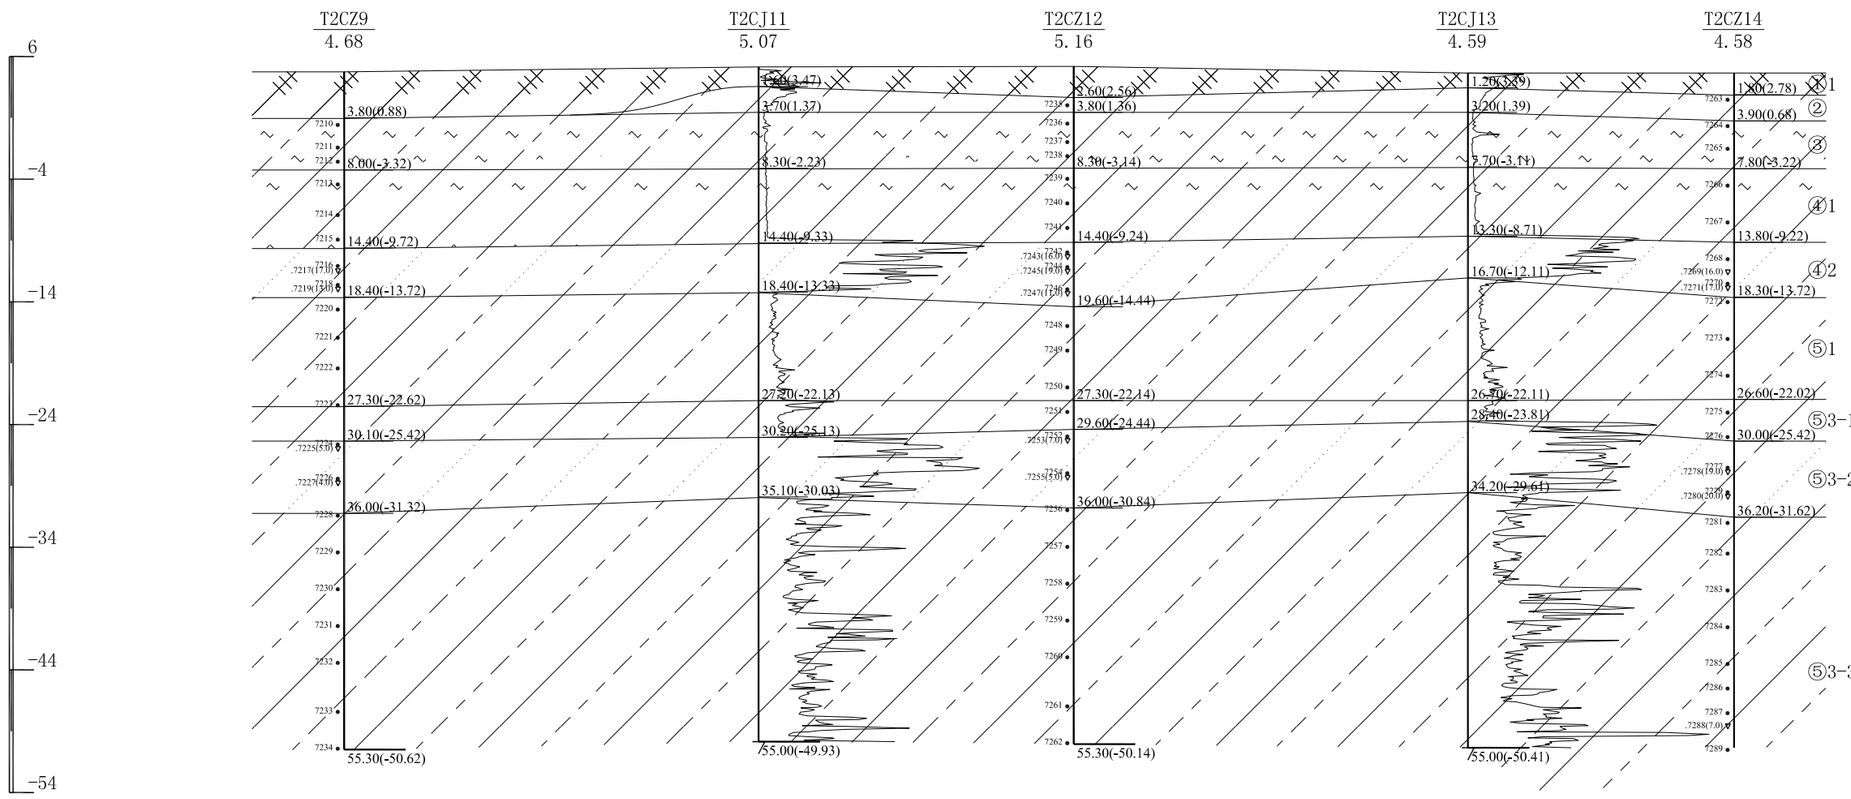

古河道切割区

间距(m)	135.26	102.90	128.54	86.82

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-24

CL-5 — CL-5'

水平 1:1000　垂直 1:400

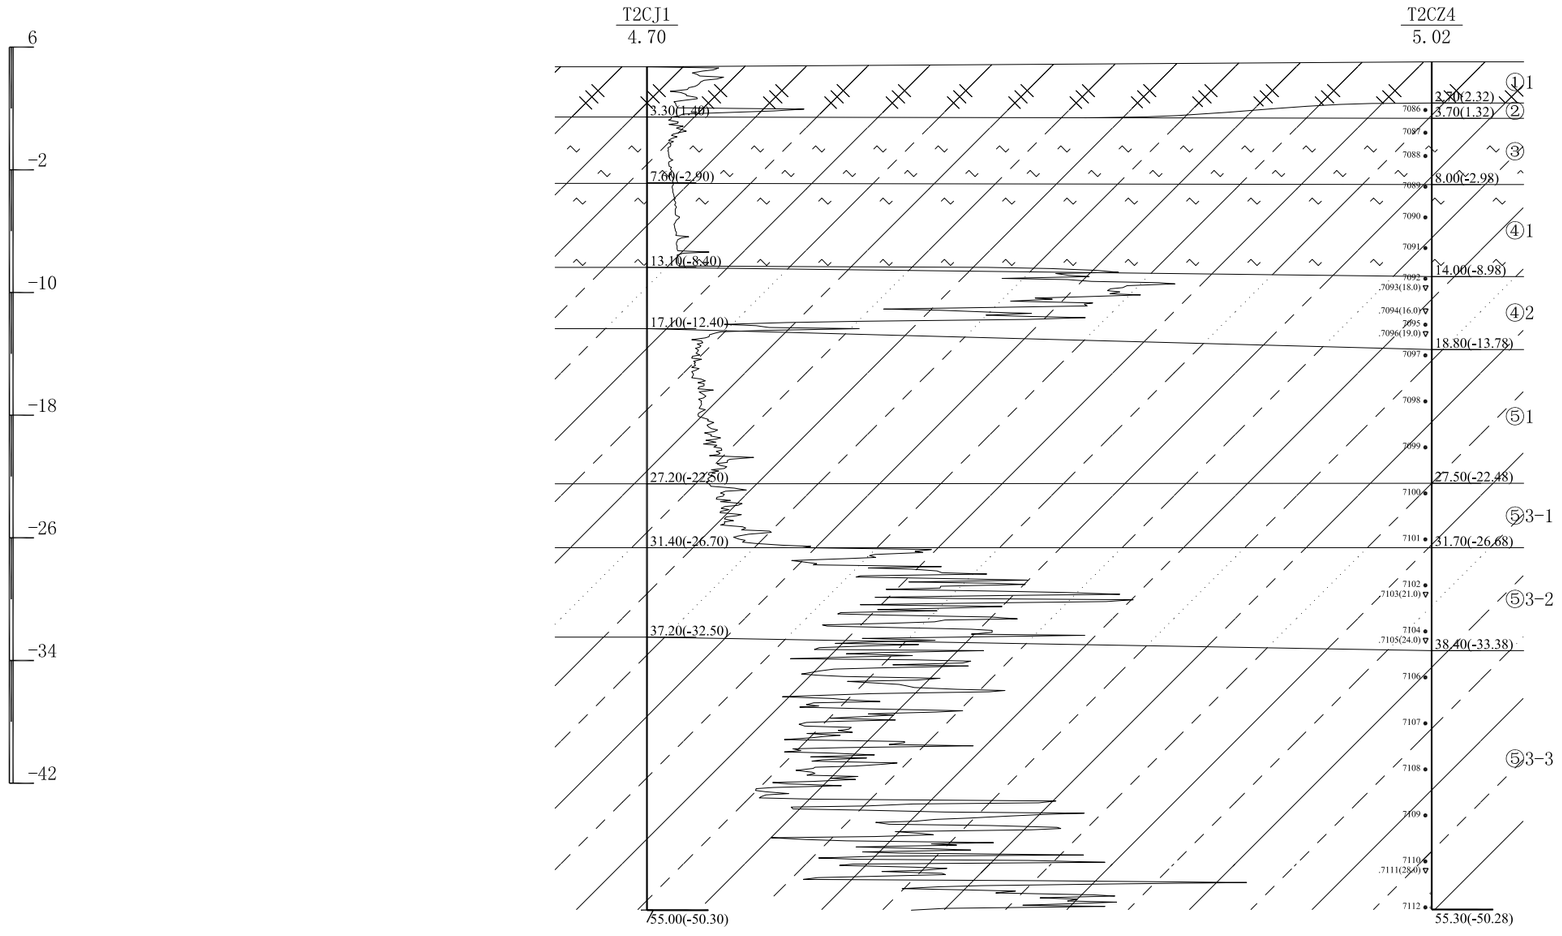

古河道切割区

0　1.0　2.0　3.0　4.0　5.0　6.0　7.0　8.0　9.0　10.0　11.0　12.0 ps(MPa)

间距(m)　128.01

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-25

CL-6 — CL-6'

水平 1:1000　垂直 1:400

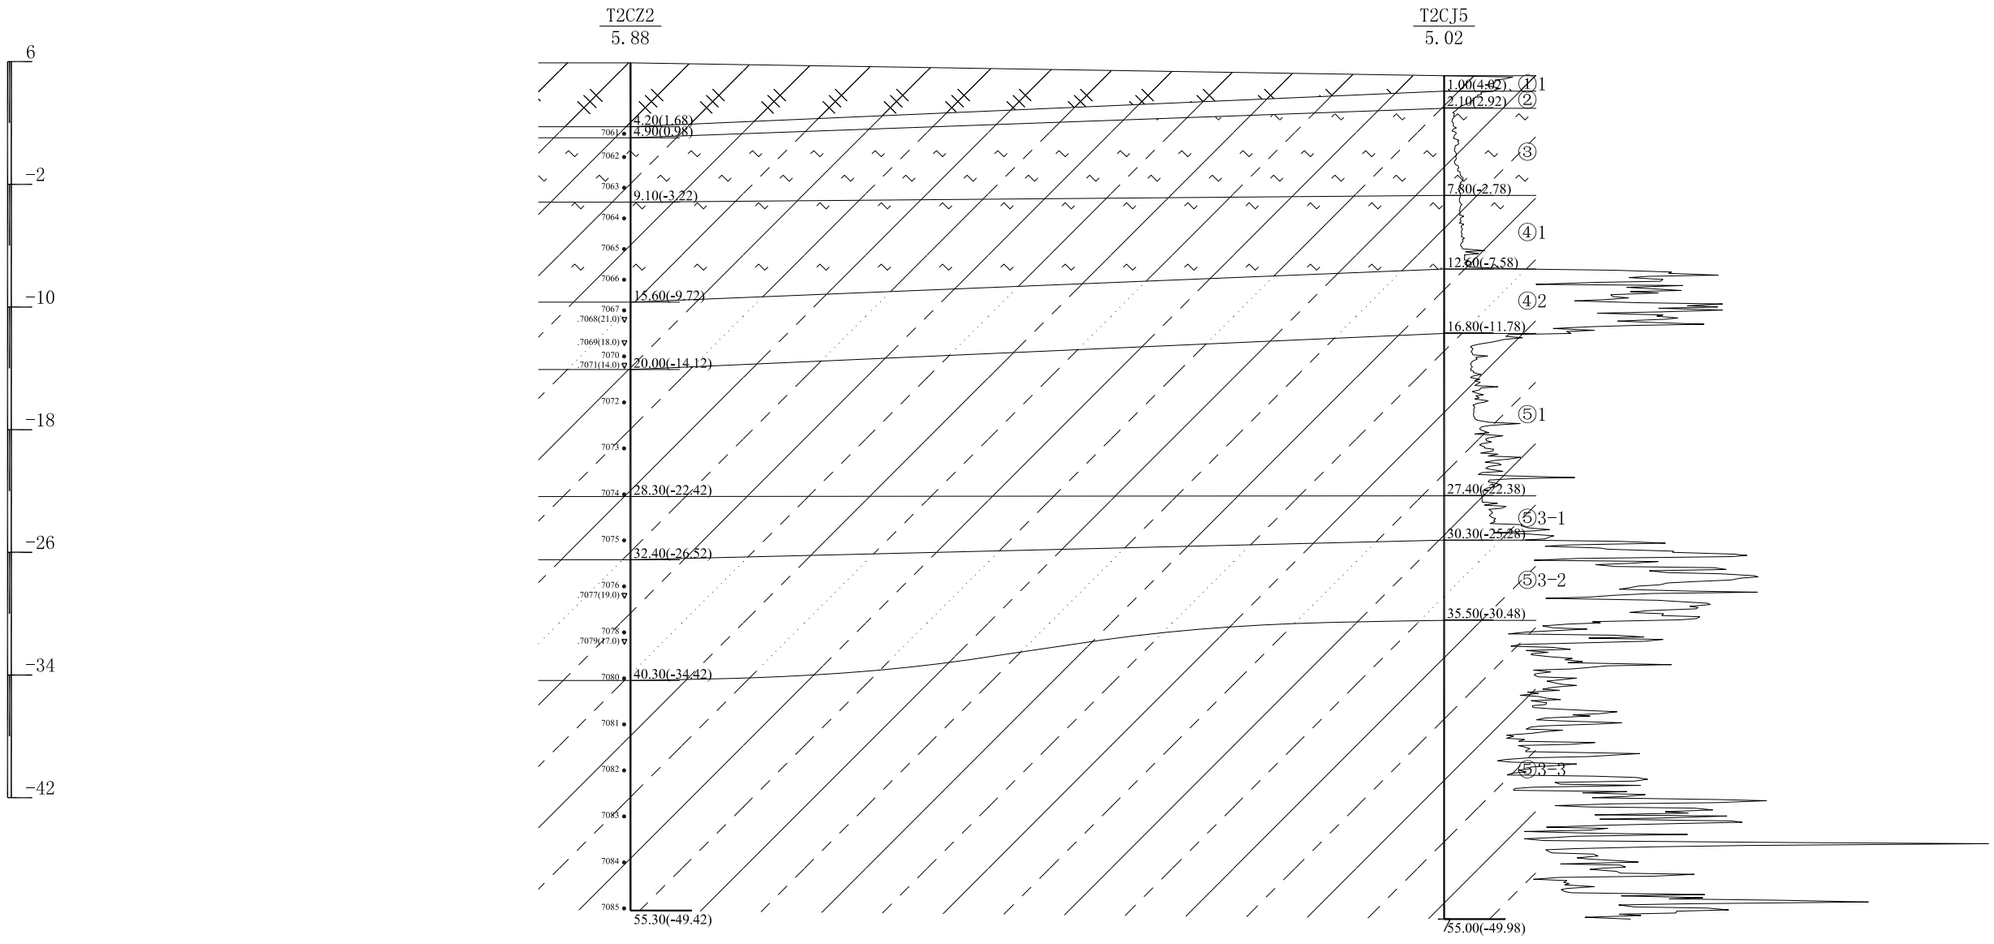

古河道切割区

间距(m)　132.77

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-26

CL-7 — CL-7'

水平 1:1000　垂直 1:400

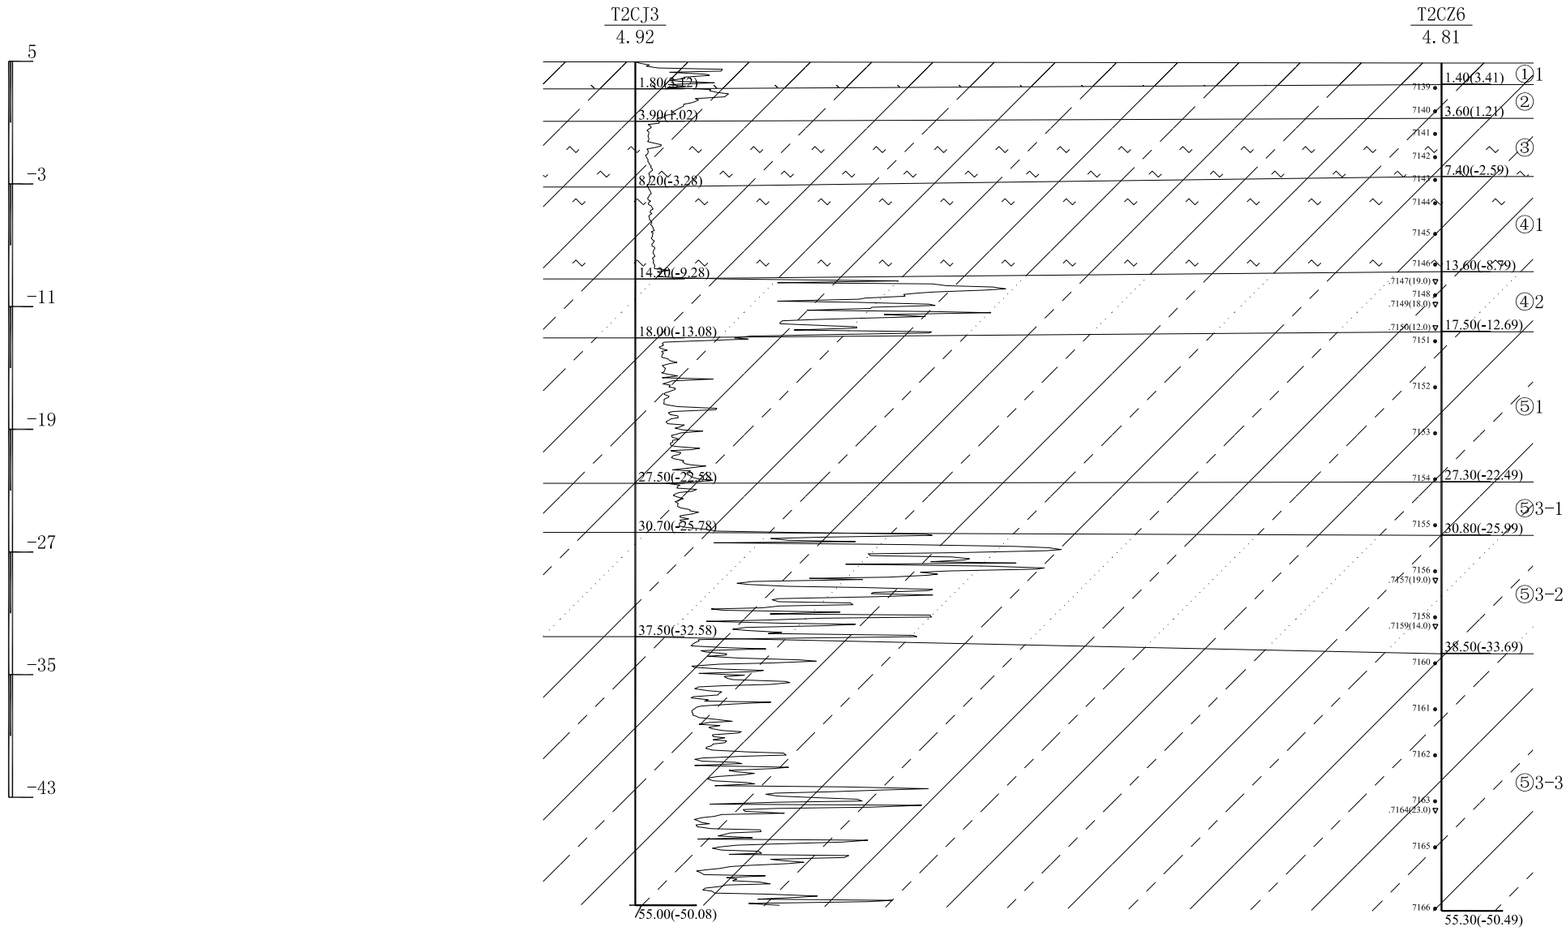

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-27

CL-8 — CL-8'

水平 1:1000　垂直 1:400

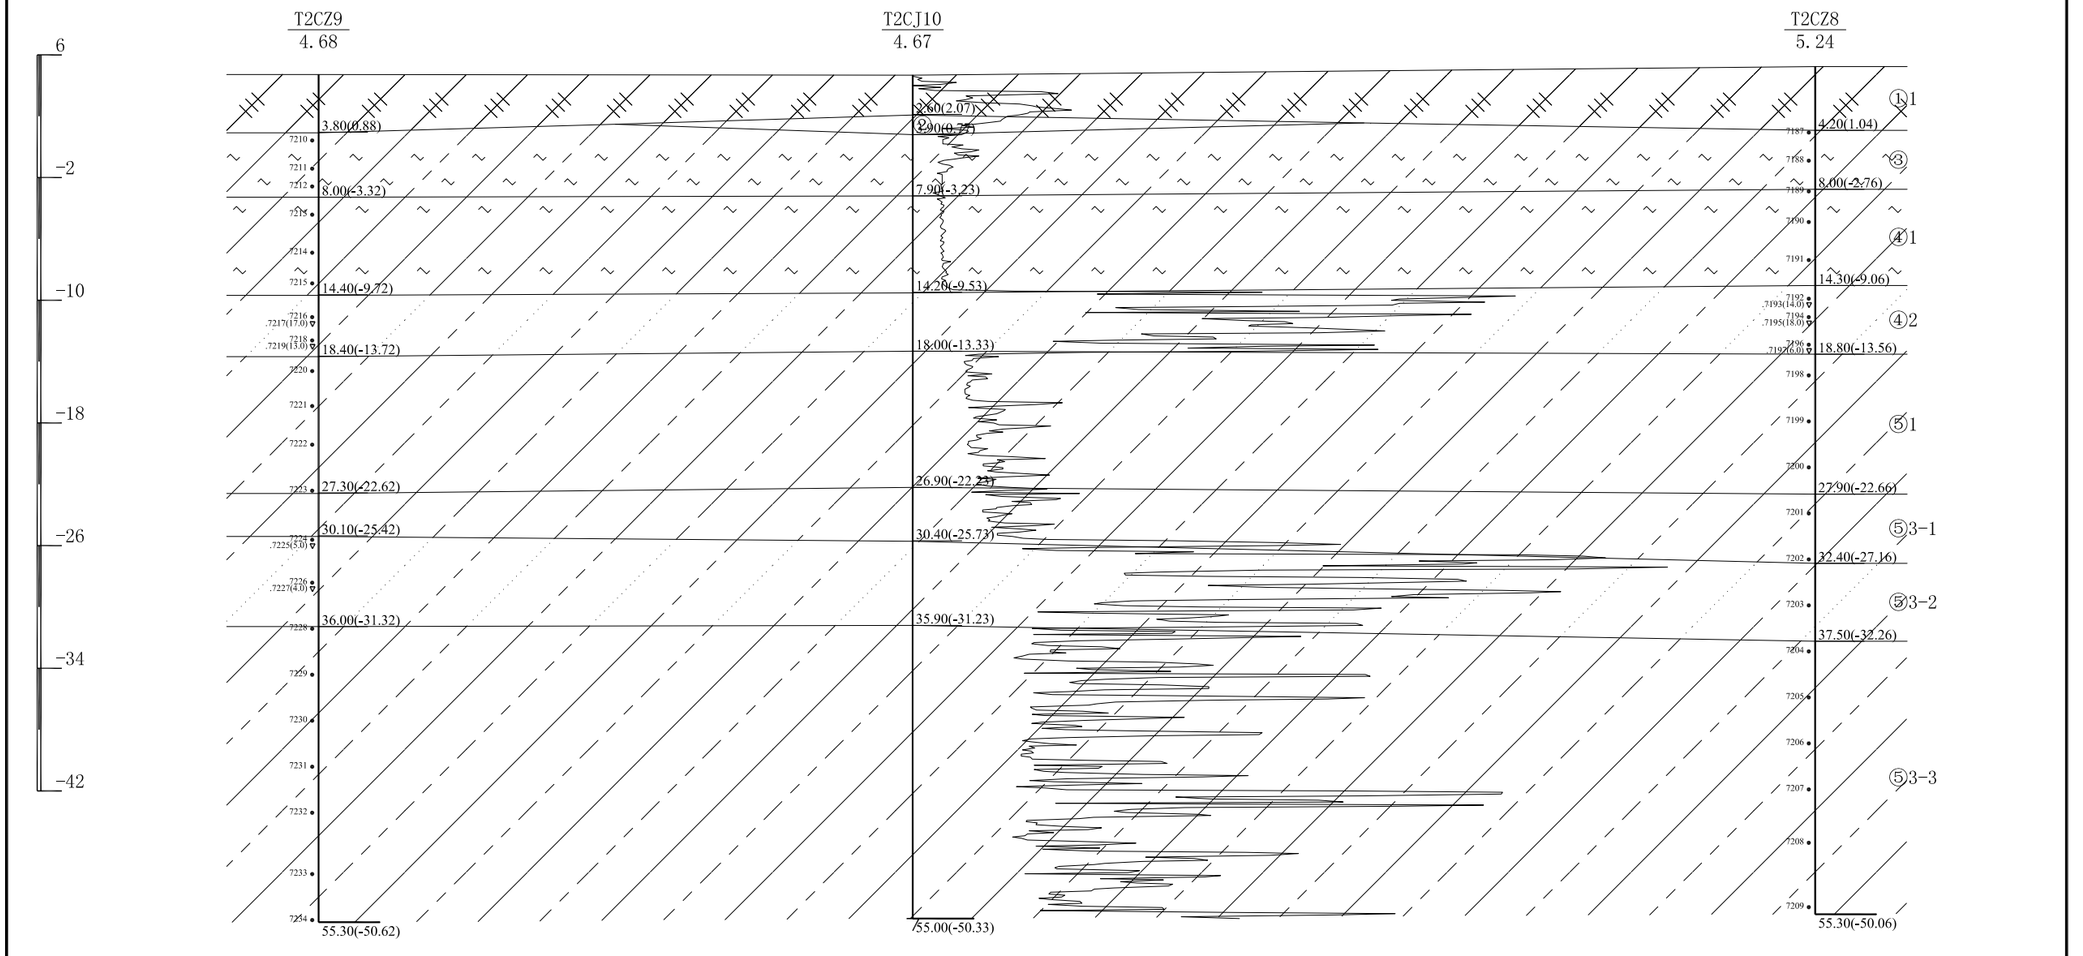

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-28

CL-9 — CL-9'

水平 1:1000　垂直 1:400

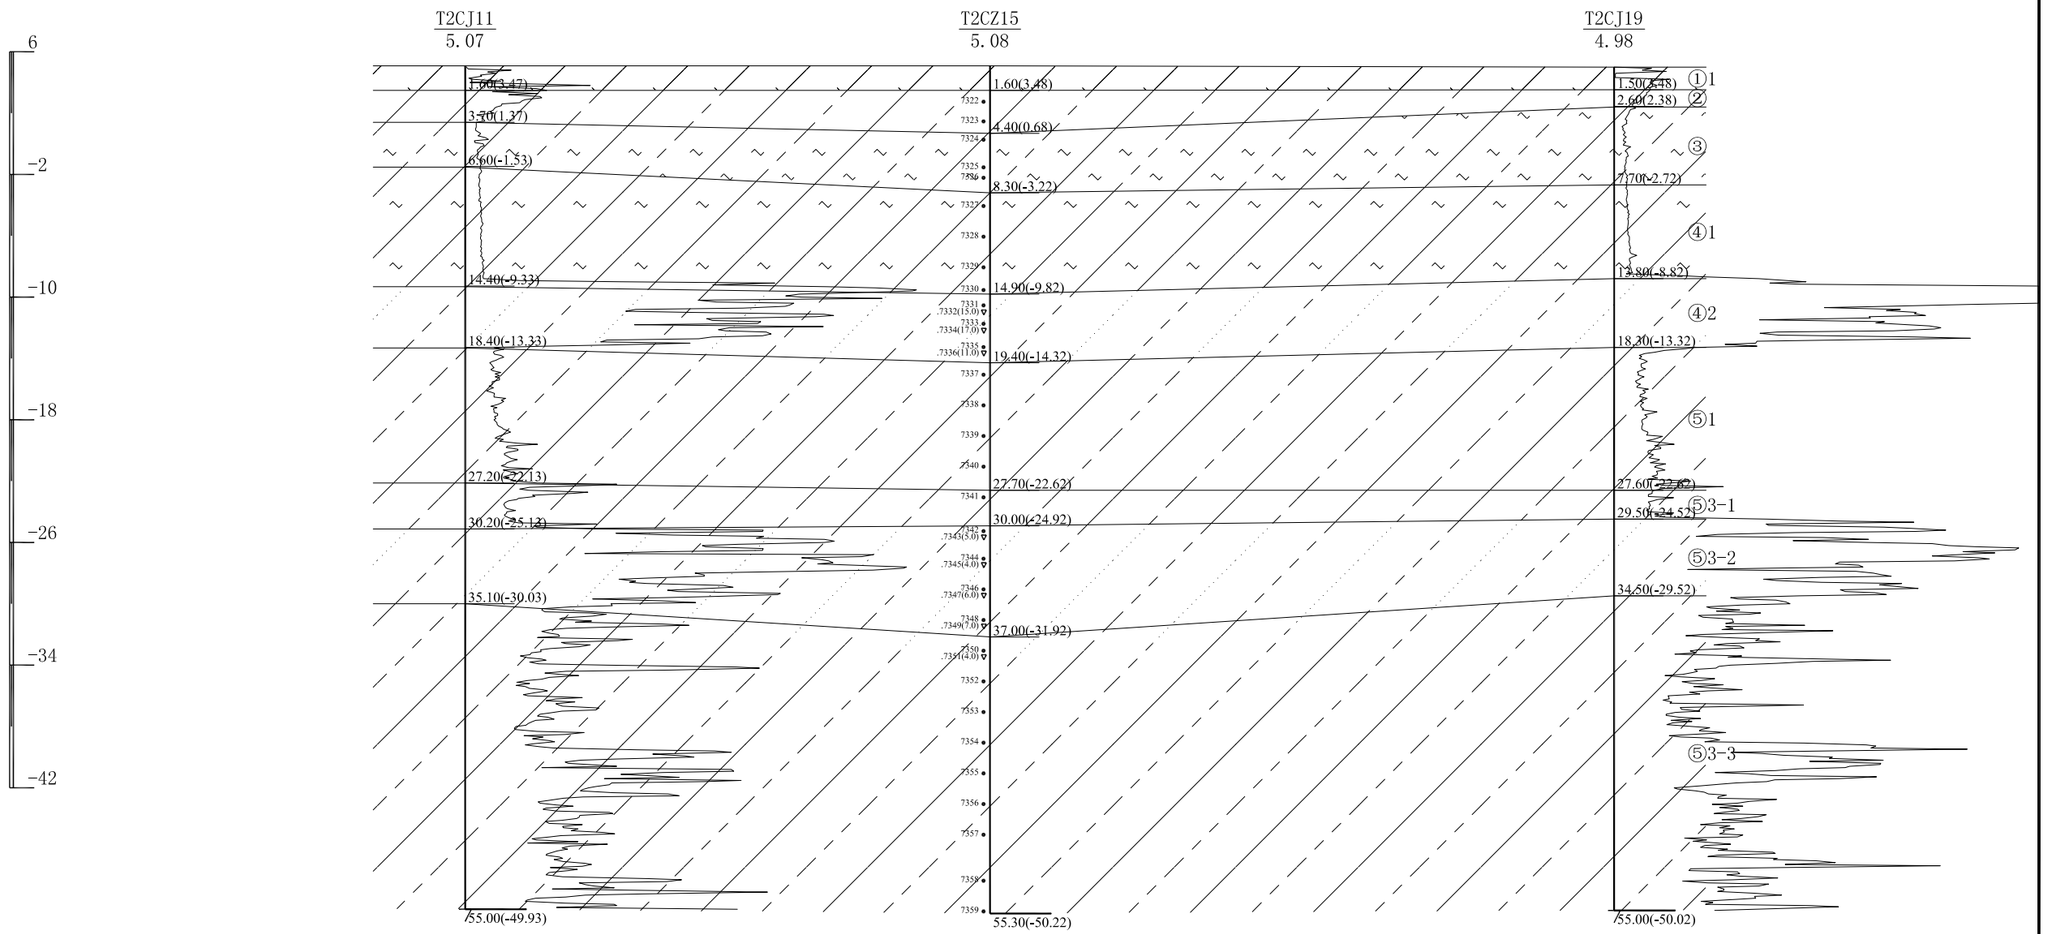

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-29

CL-10 — CL-10'

水平 1:1000　垂直 1:400

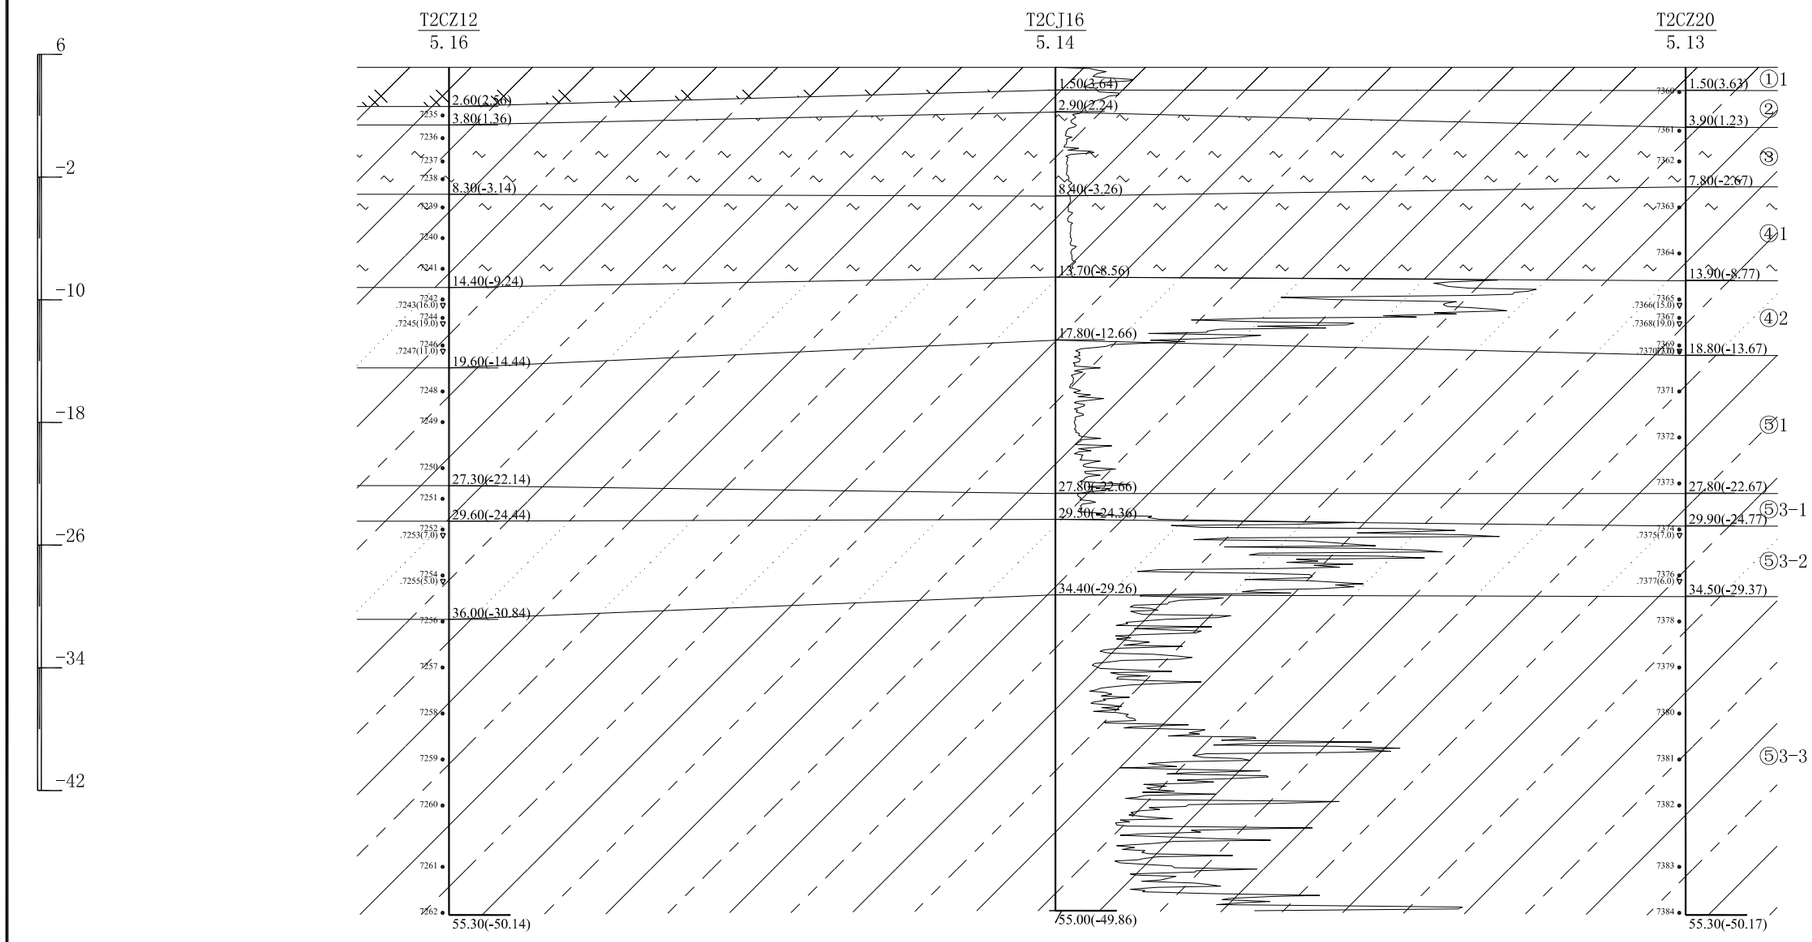

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-30

CL-11 — CL-11'

水平 1:1000　垂直 1:400

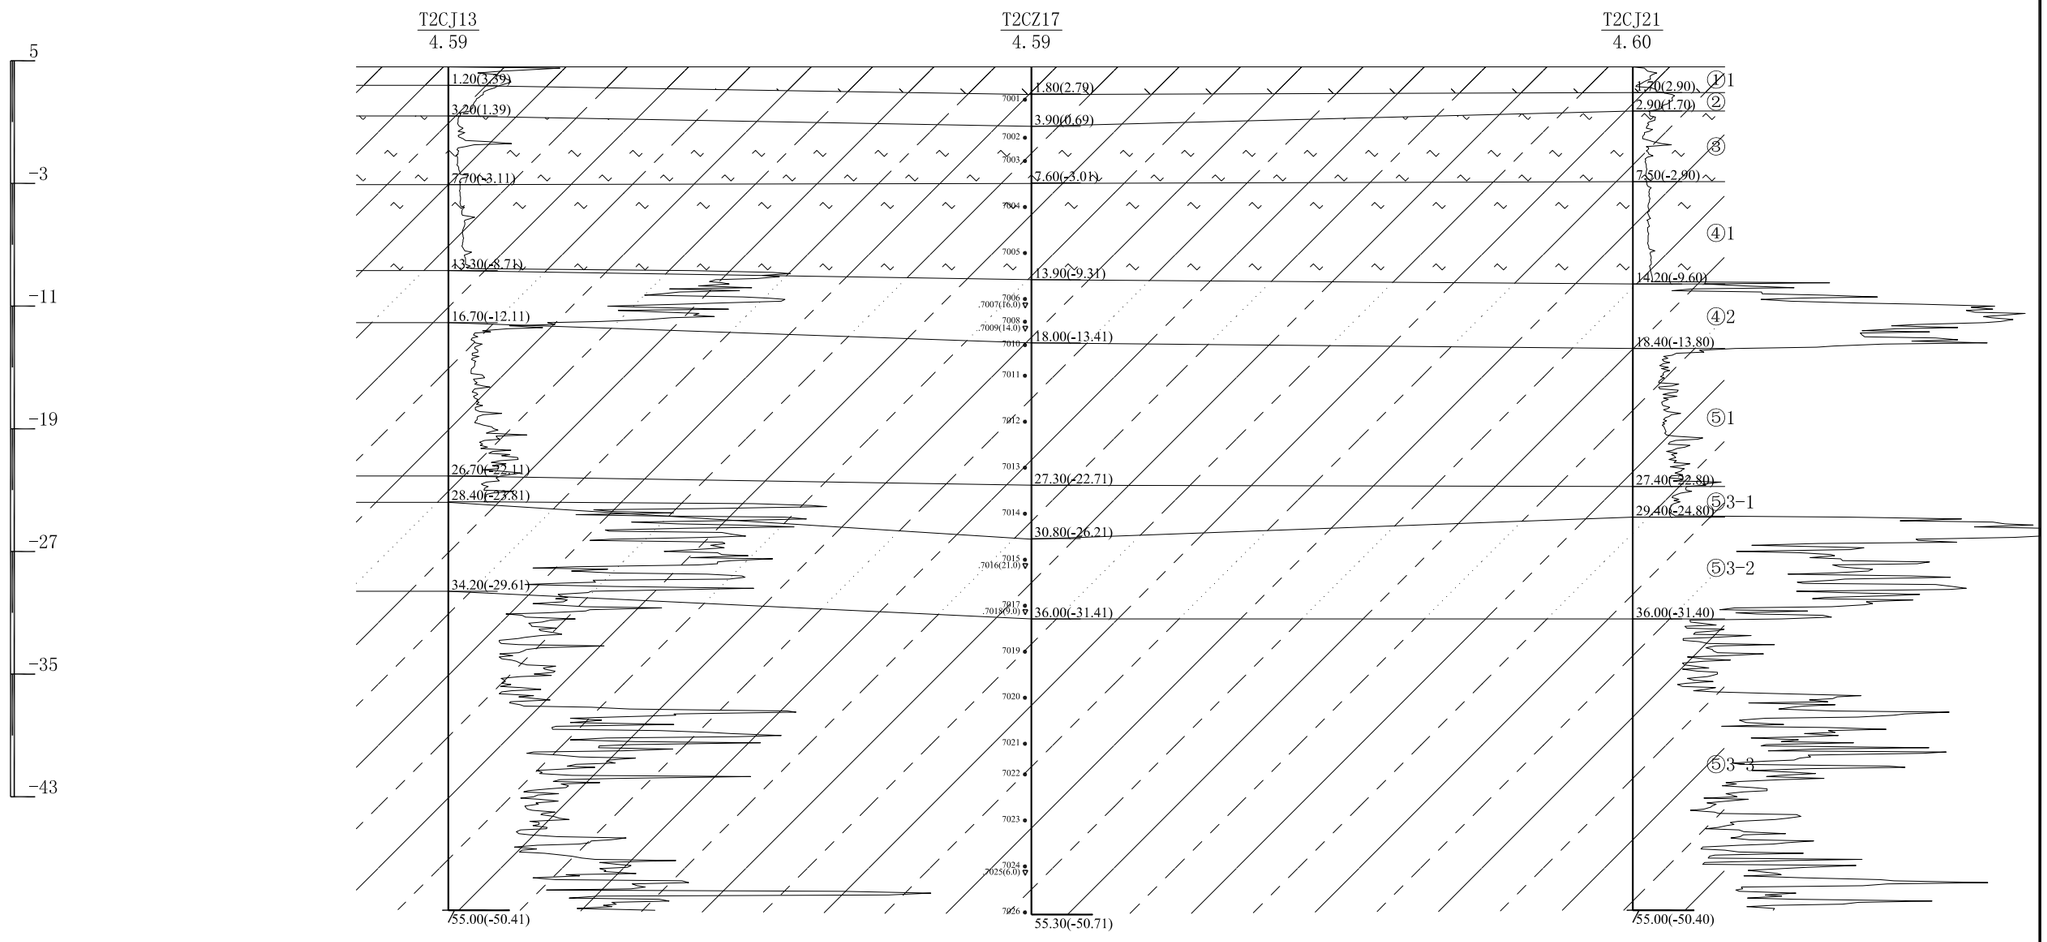

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-31

CL-12 — CL-12'

水平 1:800　垂直 1:500

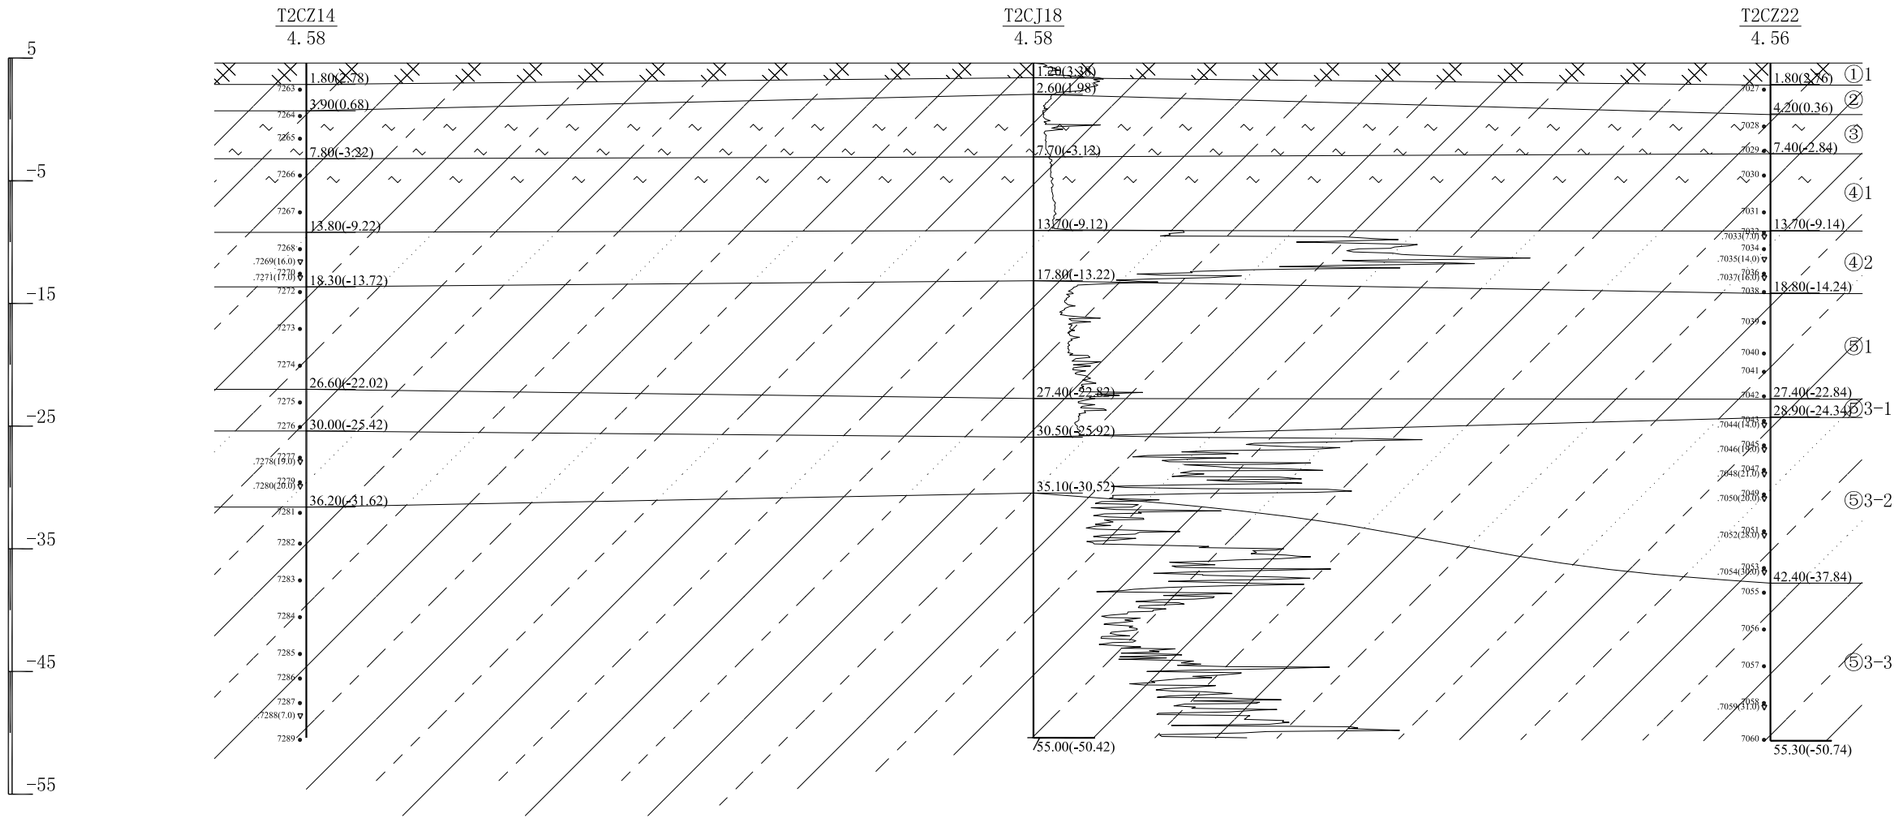

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-32

L1 – L1'

水平 1:200　垂直 1:200

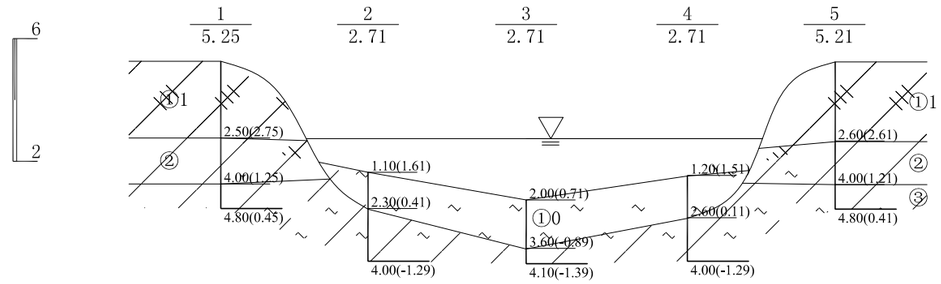

间距(m)	4.80	5.17	5.27	4.81	

L2 – L2'

水平 1:200　垂直 1:200

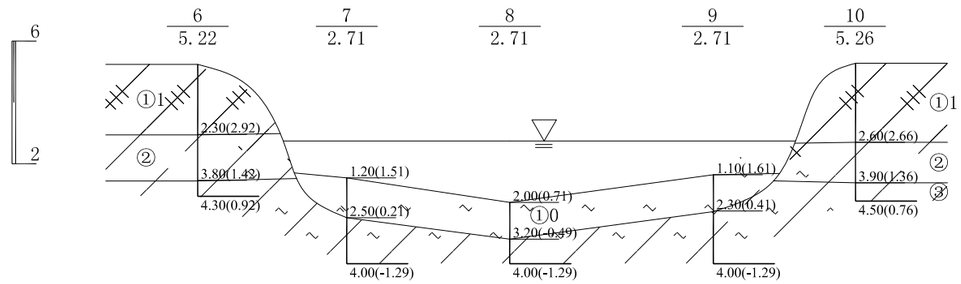

间距(m)	4.87	5.33	6.63	4.65	

L3 – L3'

水平 1:200　垂直 1:200

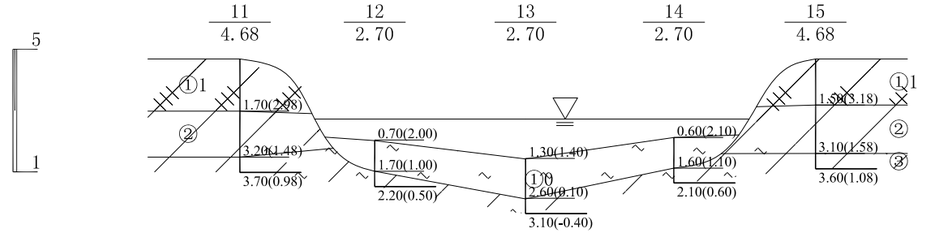

间距(m)	4.41	4.92	4.84	4.63	

L4 – L4'

水平 1:300　垂直 1:200

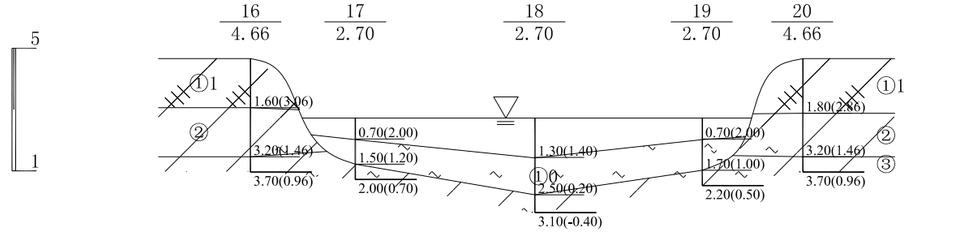

间距(m)	5.15	8.78	8.21	4.92	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-33

L5 – L5’

水平 1:200　垂直 1:200

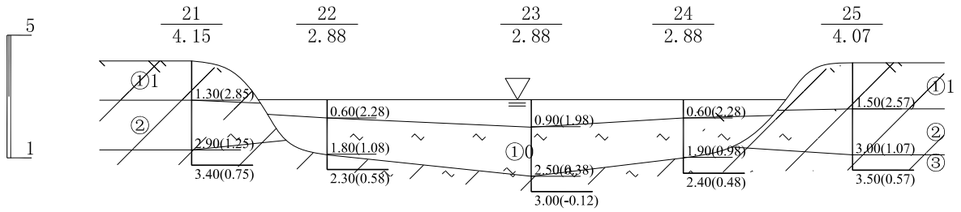

间距(m)	4.42	6.67	4.96	5.52	

L6 – L6’

水平 1:300　垂直 1:200

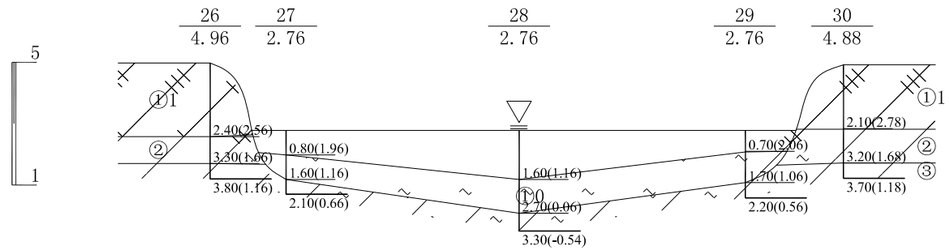

间距(m)	3.73	11.41	11.07	4.79	

L7 – L7’

水平 1:200　垂直 1:200

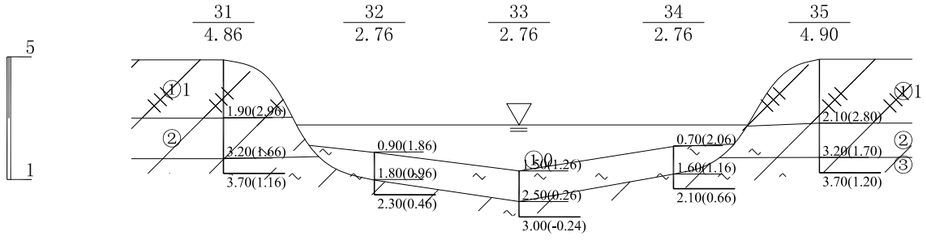

间距(m)	4.92	4.73	5.05	4.76	

L8 – L8’

水平 1:400　垂直 1:200

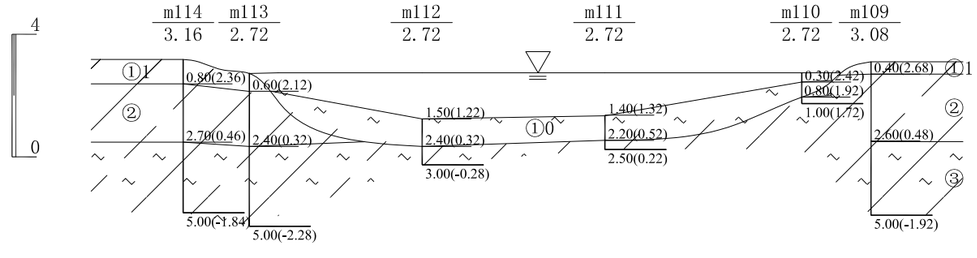

间距(m)	4.32	11.28	11.92	12.87	4.51	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-34

L9 – L9'

水平 1:400　垂直 1:200

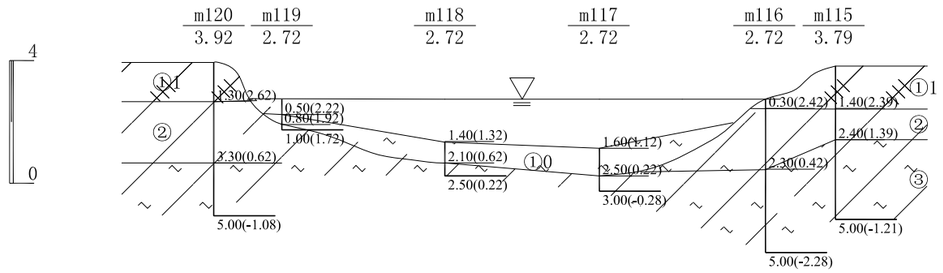

间距(m)	4.46	10.65	10.08	10.82	4.56

L10 – L10'

水平 1:200　垂直 1:200

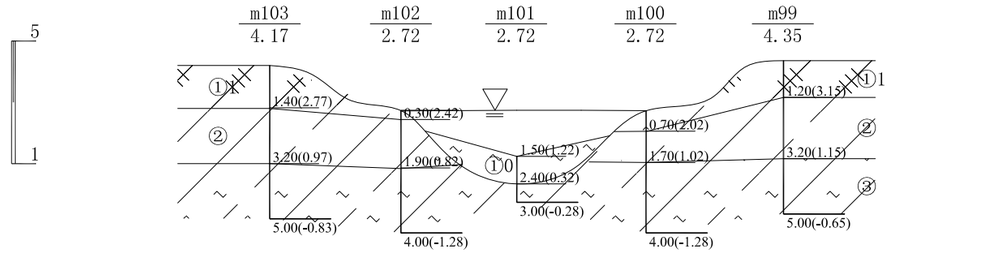

间距(m)	4.28	3.78	4.23	4.48

L11 – L11'

水平 1:200　垂直 1:200

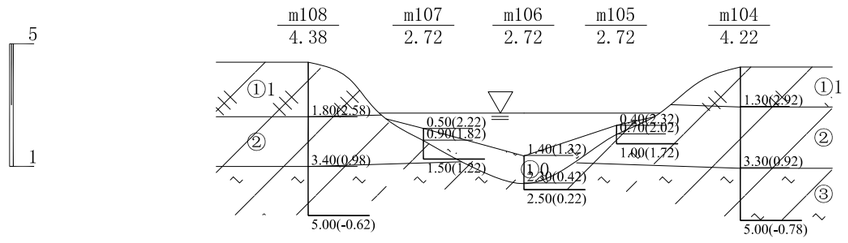

间距(m)	3.77	3.28	3.03	4.04

L12 – L12'

水平 1:200　垂直 1:200

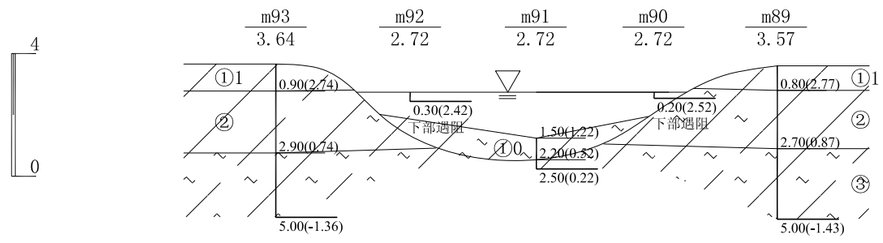

间距(m)	4.39	4.11	3.86	4.01

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-35

L13 – L13'

水平 1:200　垂直 1:300

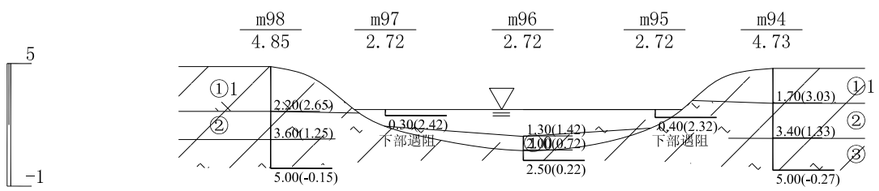

间距(m)	3.76	4.49	4.31	3.83	

L14 – L14'

水平 1:400　垂直 1:200

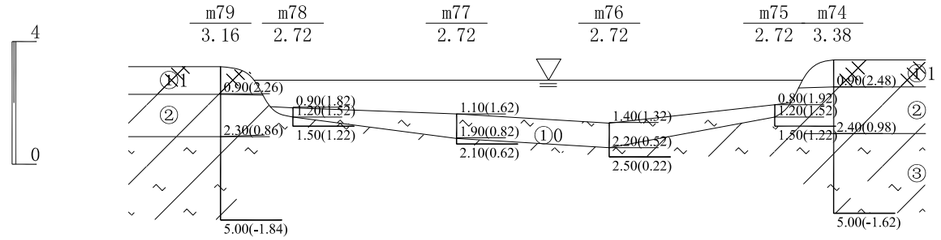

间距(m)	4.73	10.68	9.99	10.77	3.84	

L15 – L15'

水平 1:200　垂直 1:200

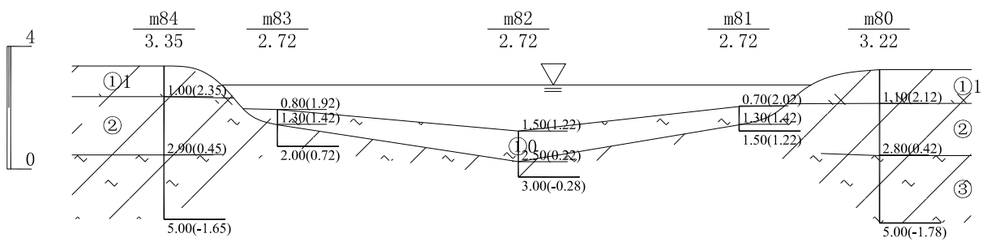

间距(m)	3.70	7.87	7.19	4.59	

L16 – L16'

水平 1:200　垂直 1:200

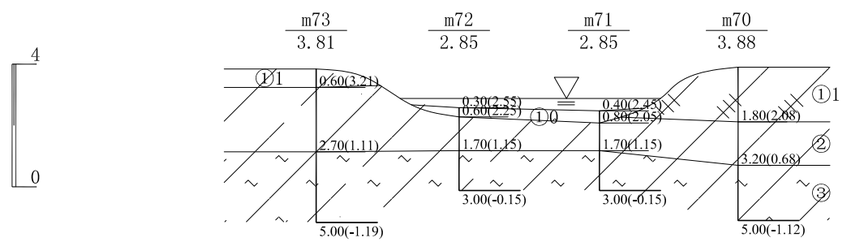

间距(m)	4.68	4.57	4.51	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-36

L17 – L17'

水平 1:200　垂直 1:200

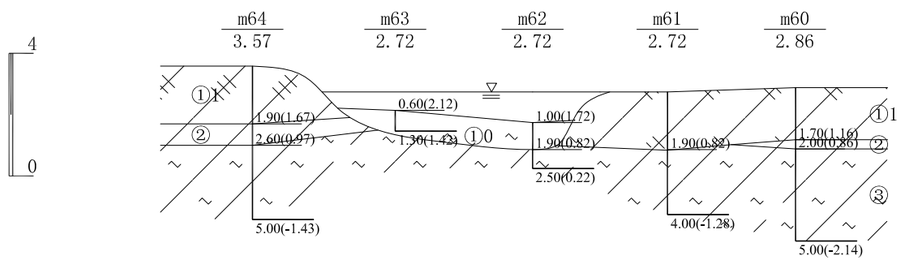

间距(m)	4.67	4.48	4.40	4.18	

L18 – L18'

水平 1:200　垂直 1:200

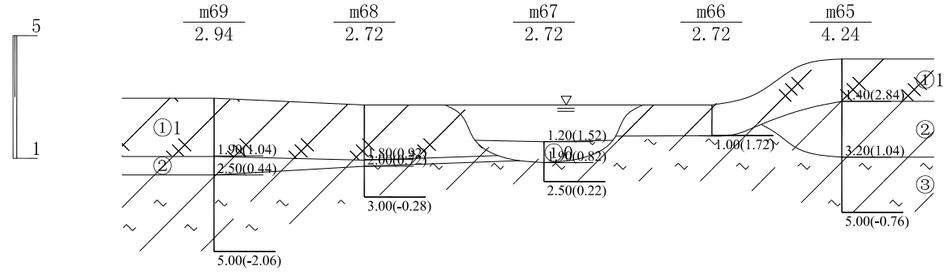

间距(m)	4.91	5.87	5.47	4.24	

L19 – L19'

水平 1:200　垂直 1:200

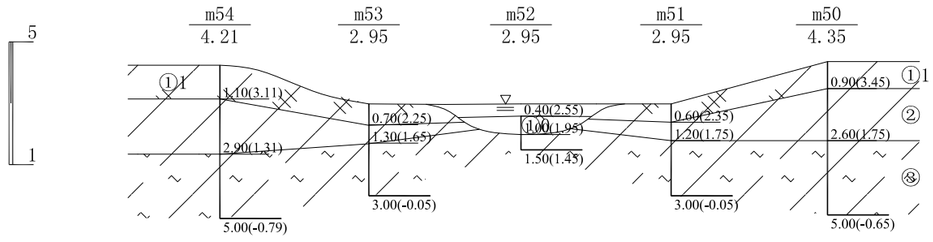

间距(m)	4.86	4.97	4.91	5.09	

L20 – L20'

水平 1:200　垂直 1:200

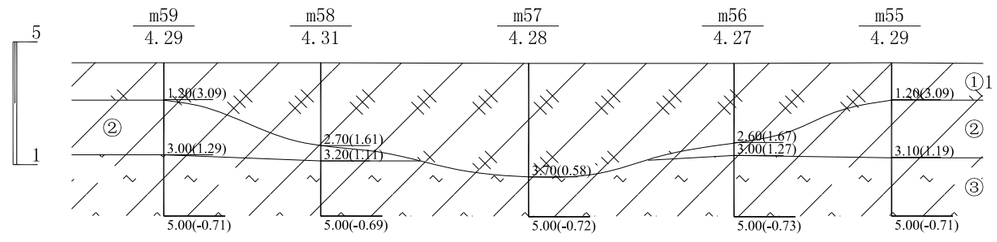

间距(m)	5.14	6.77	6.70	5.13	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-37

L21 – L21'

水平 1:200　垂直 1:200

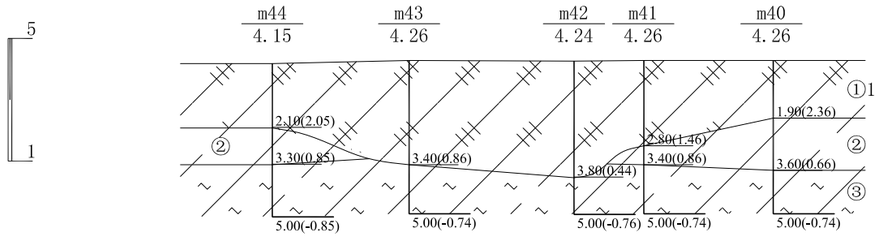

间距(m)	4.47	5.39	2.28	4.20	

L22 – L22'

水平 1:400　垂直 1:200

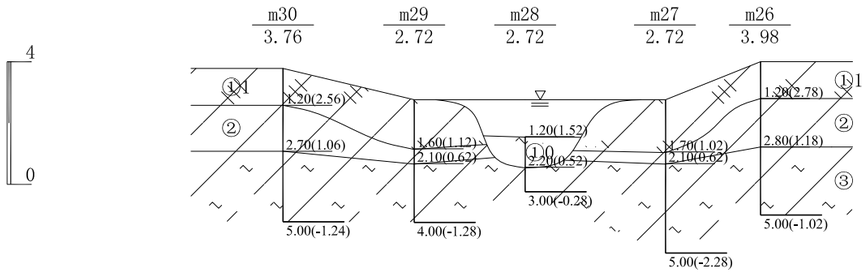

间距(m)	8.57	7.25	9.15	6.22	

L23 – L23'

水平 1:400　垂直 1:200

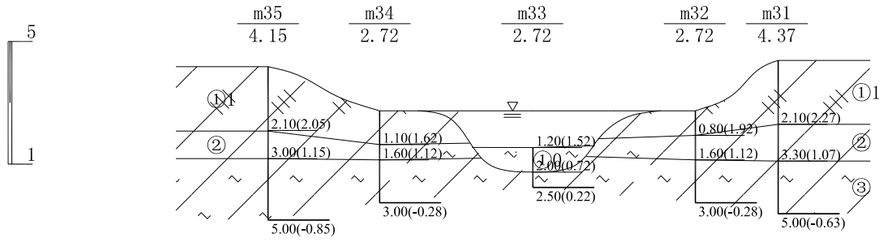

间距(m)	7.31	9.97	10.63	5.39	

L24 – L24'

水平 1:300　垂直 1:200

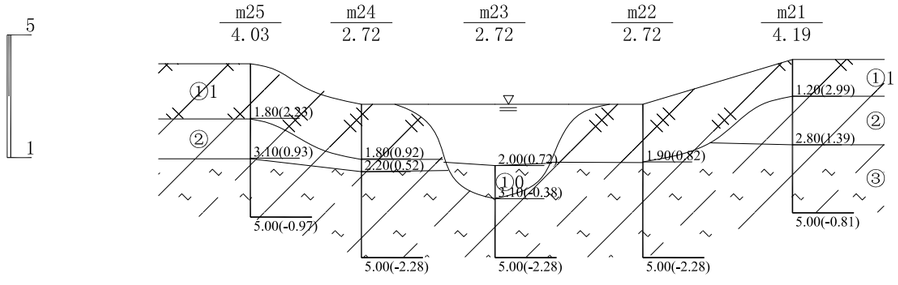

间距(m)	5.44	6.54	7.23	7.34	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-38

L25 – L25'

水平 1:400　垂直 1:200

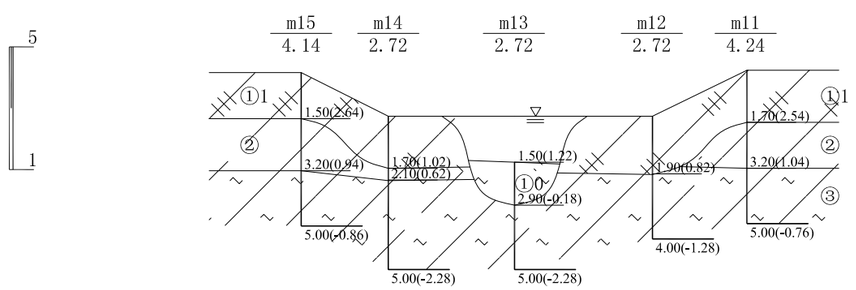

间距(m)	5.71	8.23	9.02	6.16	

L26 – L26'

水平 1:200　垂直 1:200

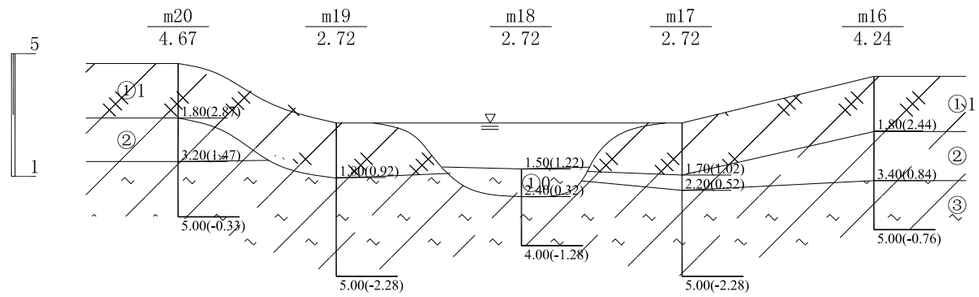

间距(m)	5.17	6.04	5.23	6.26	

L27 – L27'

水平 1:400　垂直 1:100

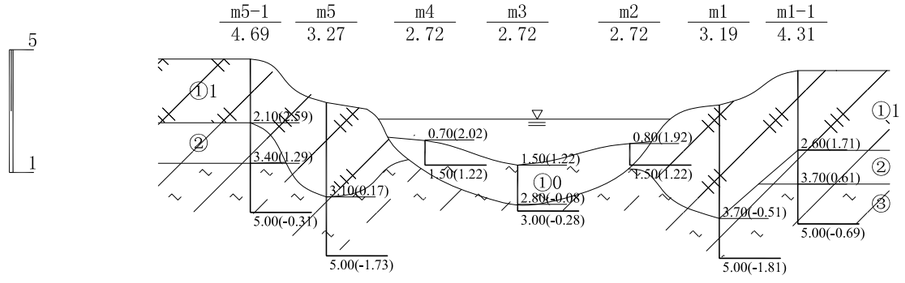

间距(m)	4.97	6.44	6.06	7.31	5.85	5.10

L28 – L28'

水平 1:300　垂直 1:100

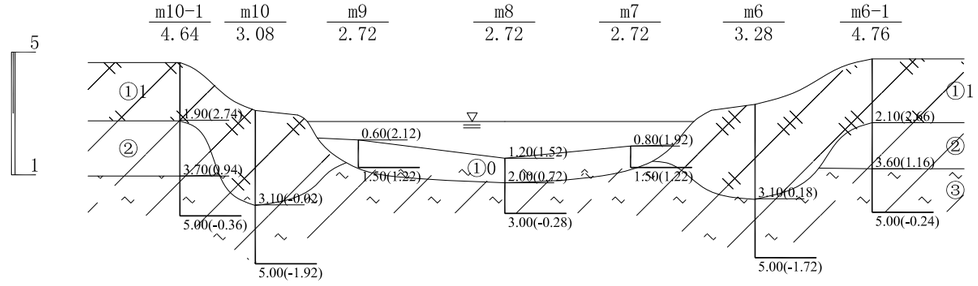

间距(m)	3.70	5.04	7.18	6.15	6.08	5.74

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-39

L29 – L29’

水平 1:200　垂直 1:200

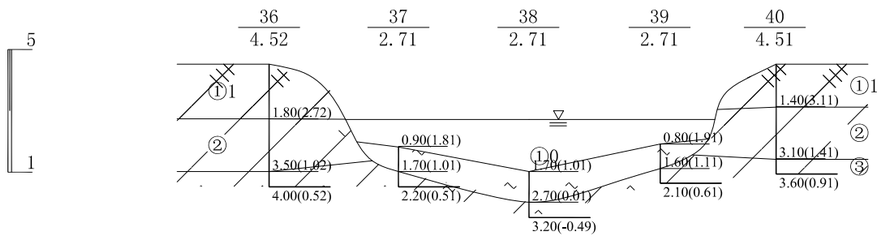

间距(m)	4.24	4.25	4.29	3.78	

L30 – L30’

水平 1:200　垂直 1:200

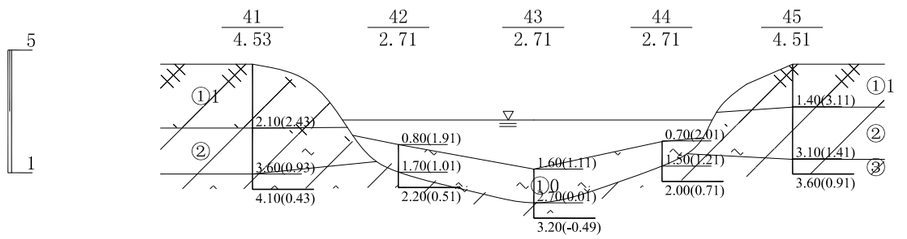

间距(m)	4.77	4.41	4.19	4.26	

L31 – L31’

水平 1:400　垂直 1:200

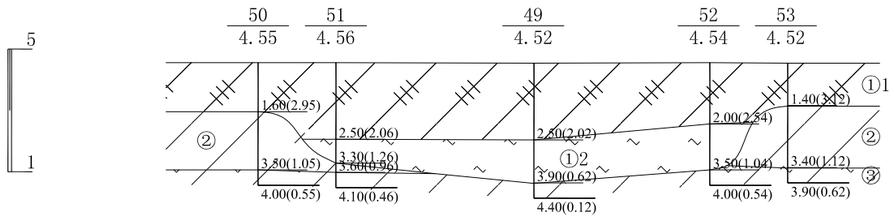

间距(m)	5.12	12.91	11.48	5.08	

L32 – L32’

水平 1:400　垂直 1:200

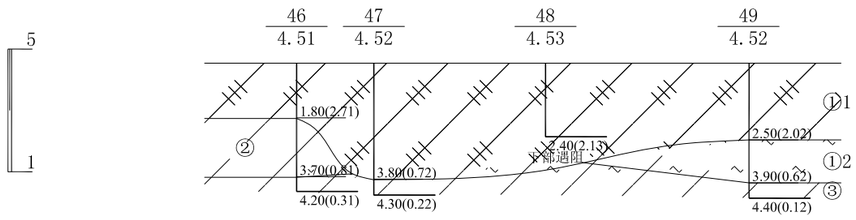

间距(m)	5.06	11.21	13.25	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-40

L33 – L33’

水平 1:200　垂直 1:200

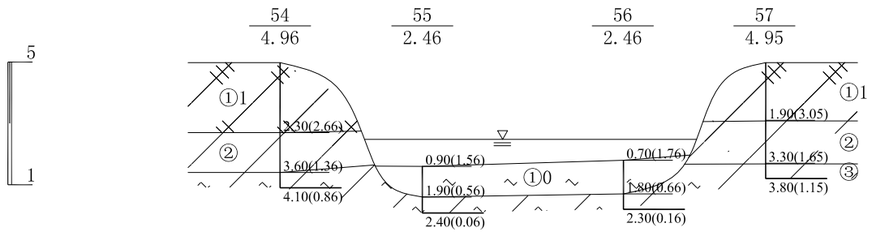

间距(m)	4.65	6.56	4.64	

L34 – L34’

水平 1:200　垂直 1:200

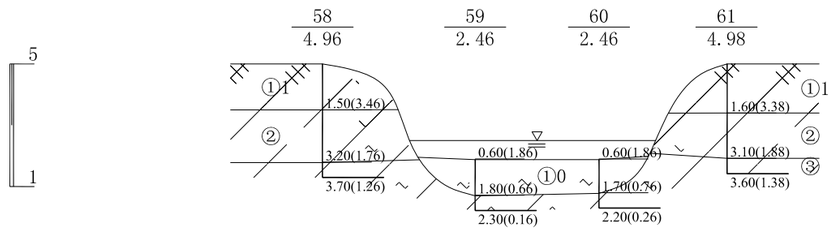

间距(m)	4.98	4.06	4.17	

L35 – L35’

水平 1:200　垂直 1:200

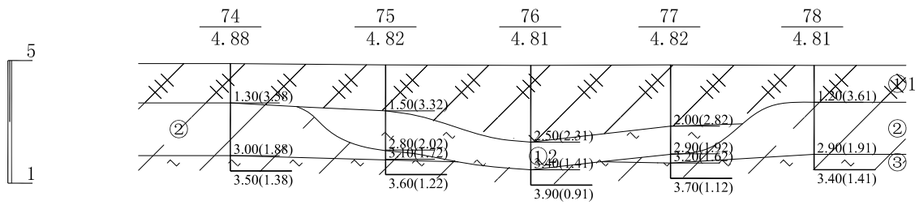

间距(m)	5.08	4.74	4.56	4.68	

L36 – L36’

水平 1:200　垂直 1:200

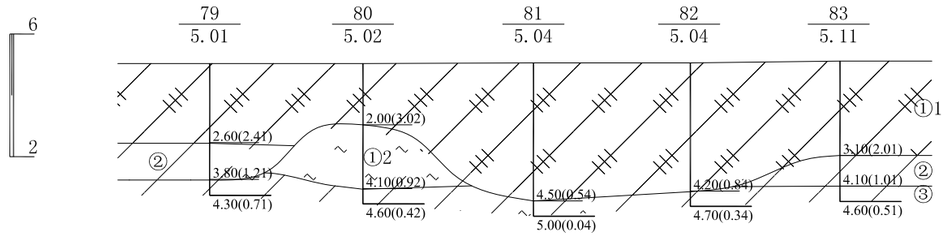

间距(m)	5.01	5.57	5.10	4.89	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-41

L37 – L37’

水平 1:200　垂直 1:200

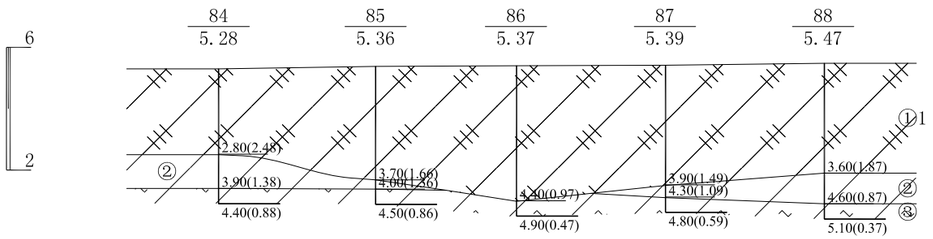

间距(m)	5.13	4.60	4.86	5.18	

L38 – L38’

水平 1:400　垂直 1:200

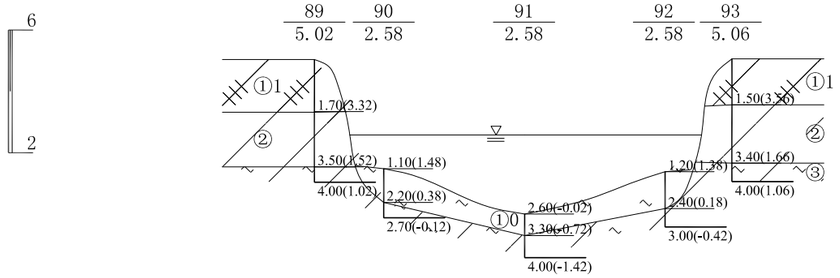

间距(m)	4.56	9.18	9.15	4.39	

L39 – L39’

水平 1:400　垂直 1:200

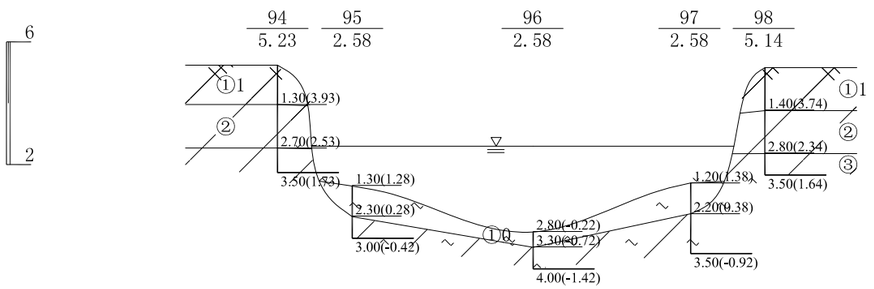

间距(m)	4.91	11.78	10.28	4.85	

L40 – L40’

水平 1:400　垂直 1:200

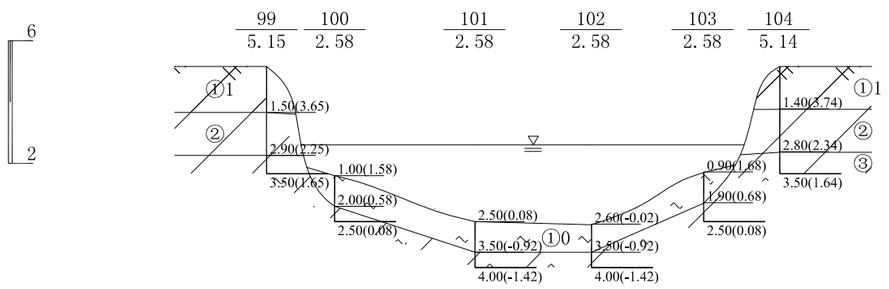

间距(m)	4.47	9.14	7.62	7.30	4.97	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月21日

工程地质剖面图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：2-42

L41 – L41'

水平 1:200　垂直 1:200

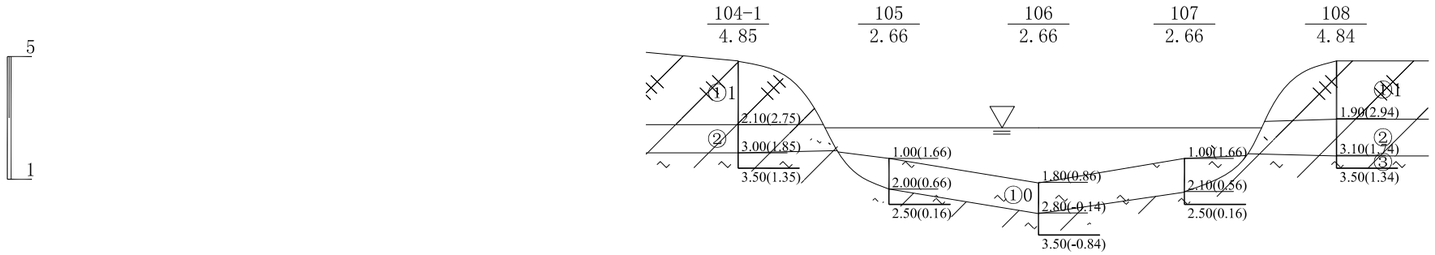

间距(m)	4.93	4.89	4.76	4.95

L42 – L42'

水平 1:200　垂直 1:200

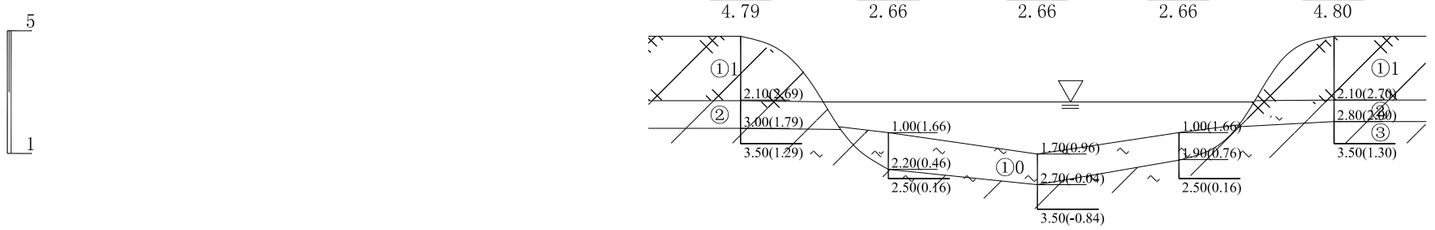

间距(m)	4.83	4.87	4.61	5.06

L43 – L43'

水平 1:200　垂直 1:200

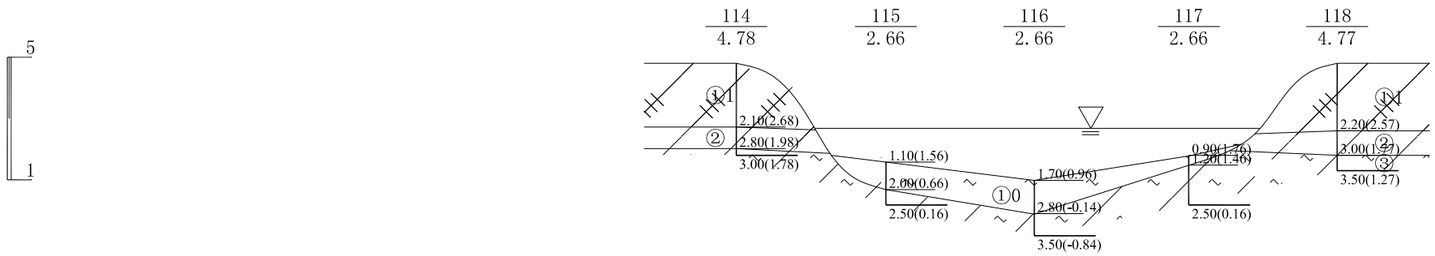

间距(m)	4.89	4.84	5.05	4.84

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

S23CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-1-1

孔深	105.30m	标高	4.55m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-23

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.50	3.05	1.50		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等。	3371	2.00		27.2	1.93	2.73	0.80	15.1								
			3.50	1.05	2.00				3372	3.00		36.0	1.80	2.73	1.06	14.9								
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3373	5.00		41.5	1.77	2.73	1.18	15.3								
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.15	5.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3374	7.00		44.6	1.76	2.73	1.24	14.4								
	④1	灰色淤泥质粘土	13.50	-8.95	4.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3375	10.00		54.8	1.69	2.74	1.51	19.4								
									3376	13.00		51.7	1.69	2.74	1.46	19.3								
	④2	灰色砂质粉土	16.30	-11.75	2.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3377 3378	14.00 14.45		31.6	1.87	2.70	0.90		5	34.5			3378	14.45	13.0	
			17.00	-12.45	0.70				3379 3380	15.50 15.95		29.9	1.88	2.70	0.87				0.17	10.73	3380	15.95	7.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3381 3382	17.00 17.45		32.8	1.85	2.70	0.94		6	31.4			3382	17.45	12.0	
									3383 3384	18.50 18.95		31.4	1.85	2.70	0.92				0.22	8.79	3384	18.95	13.0	
	⑤1j	灰色砂质粉土	23.50	-18.95	6.50		滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3385 3386	20.15 21.50		39.0	1.76	2.73	1.16	16.8	10	17.8	0.71	3.04	3385	20.15	15.0	
									3387	23.15											3387	23.15	7.0	
	⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-22.45	3.50		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3388	25.00		34.7	1.83	2.73	1.01	15.0	14	17.6	0.54	3.70				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-24.45	2.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3389	27.00		23.0	2.00	2.73	0.68	14.7	41	19.0	0.24	6.95				
									3390	29.00		26.6	1.95	2.71	0.76		4	34.4	0.22	8.16				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3391 3392	31.15 34.00		29.9	1.88	2.70	0.87		5	33.4			3391	31.15	26.0	
			38.50	-33.95	9.50				3393	37.15											3393	37.15	28.0	
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3394	40.00		24.6	1.93	2.69	0.74		4	34.2	0.13	13.86				
									3395	43.15											3395	43.15	38.0	
									3396	46.00		28.0	1.90	2.69	0.81		4	35.1						
									3397	49.15											3397	49.15	41.0	
									3398	52.00		26.4	1.91	2.70	0.79		2	35.2	0.17	10.70				
									3399	55.15											3399	55.15	49.0	
			60.70	-56.15	22.20				3400	59.00		23.1	1.97	2.69	0.68		2	35.8	0.12	14.04				
	⑧1	灰色粉质粘土					滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。	3401	63.00		32.0	1.87	2.73	0.93	14.8	16	20.6	0.38	5.13				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S23CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-1-2

孔深	105.30m	标高	4.55m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-23

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述
Q_3^2	⑧1	灰色粉质粘土	72.00	-67.45	11.30		滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	105.30	-100.75	33.30		滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。

土试样 编号 No	起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa
3402	67.00		35.1	1.82			15.2	12	18.7	0.50	4.03
3403	71.00		30.7	1.87	2.73	0.91	14.4			0.40	4.74
标3404	75.15										
3405	79.00		27.9	1.91	2.69	0.80		3	34.9	0.12	14.86
标3406	83.15										
3407	87.00				2.69						
标3408	91.15										
3409	95.00		25.0	1.92	2.69	0.75		2	35.2	0.11	16.19
标3410	99.15										
3411	102.00				2.69						
标3412	105.15										

标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
3404	75.15	55.6	
3406	83.15	62.5	
3408	91.15	75.0	
3410	99.15	93.8	
3412	105.15	100.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q23CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-2

孔深	45.45m	标高	5.33m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.50m	日期	2014-6-25

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.50	2.83	2.50		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等。																
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.50	0.83	2.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4019	3.00		28.2	1.92	2.73	0.82	15.4								
Q_4^2									4021	4.00		35.4	1.83	2.73	1.02	14.9	17	19.6						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.00	-3.67	4.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4022	6.00		38.2	1.80	2.73	1.10	14.7			0.63	3.35				
									4023	8.00		40.4	1.77	2.73	1.17	14.2	11	18.7						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.20	-7.87	4.20		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4024	10.00		45.8	1.76	2.73	1.26	14.4			0.90	2.53				
									4025	12.00		54.4	1.69	2.75	1.51	20.9	10	11.3						
	④2	灰色砂质粉土	17.00	-11.67	3.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4026	13.50		27.7	1.89	2.70	0.82				0.17	10.72				
									标4027	13.95											4027	13.95	10.0	
									4028	15.00		30.7	1.88	2.70	0.88		5	31.5						
									标4029	15.45											4029	15.45	7.0	
									标4030	16.65											4030	16.65	7.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	18.00	-12.67	1.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4031	18.00		27.8	1.90	2.70	0.82				0.20	9.21				
									标4032	18.45											4032	18.45	8.0	
			20.30	-14.97	2.30				标4033	19.65											4033	19.65	12.0	
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	4034	21.00		35.4	1.84	2.73	1.01	16.8	14	20.7						
	⑤1	灰色粉质粘土	26.00	-20.67	5.70		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4035	24.00		32.2	1.87	2.73	0.93	15.6			0.40	4.85				
									4036	26.00		24.8	1.98	2.73	0.72	14.3								
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.80	-23.47	2.80		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4037	28.00		23.2	2.00	2.73	0.68	14.4								
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4038	30.00		29.2	1.90	2.70	0.84		6	32.9						
									标4039	32.15											4039	32.15	23.0	
									4040	34.00		27.6	1.91	2.70	0.80				0.16	11.10				
									标4041	36.15											4041	36.15	28.0	
			39.20	-33.87	10.40				4042	38.00		25.6	1.94	2.69	0.74		3	35.0						
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4043	40.15											4043	40.15	39.0	
									4044	42.50		24.8	1.96	2.69	0.71				0.11	15.76				
			45.45	-40.12	6.25				标4045	45.15											4045	45.15	42.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q23CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-3

孔深	45.30m	标高	4.64m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-26

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	0.90	3.74	0.90		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性土为主。	4046	1.00		25.9	1.97	2.73	0.74	14.7			0.33	5.33				
			3.50	1.14	2.60				4047	2.00		30.4	1.90	2.73	0.87	14.5	21	18.7						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4048	4.00		37.0	1.83	2.73	1.04	14.6			0.61	3.36				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.06	5.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4049	6.00		42.8	1.77	2.73	1.20	15.3	10	16.3						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.20	-8.56	4.50		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4050	9.00		54.6	1.69	2.75	1.52	20.1			1.19	2.11				
									4051	12.00		50.0	1.70	2.74	1.42	18.9	10	12.7						
	④2	灰色砂质粉土	15.00	-10.36	1.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4052	13.50		29.4	1.90	2.70	0.84				0.16	11.37				
									4053	13.95											4053	13.95	8.0	
									4054	15.00		37.3	1.81	2.73	1.07	15.4	13	18.4						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	17.50	-12.86	2.50		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4055	18.00		27.5	1.90	2.70	0.81				0.17	10.84				
			18.40	-13.76	0.90																			
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	4056	21.00		37.6	1.81	2.73	1.08	16.4	14	19.3						
	⑤1	灰色粉质粘土	25.80	-21.16	7.40		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4057	24.00		32.9	1.87	2.73	0.94	15.7			0.50	3.90				
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.50	-23.86	2.70		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4058	27.00		26.8	1.95	2.73	0.78	16.4	35	20.9						
									4059	29.15											4059	29.15	20.0	
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.20	-33.56	9.70		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4060	31.00		27.9	1.91	2.70	0.81				0.16	11.50				
									4061	33.15											4061	33.15	26.0	
									4062	35.00		24.1	1.95	2.70	0.72		4	34.2						
									4063	37.65											4063	37.65	34.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.30	-40.66	7.10	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4064	40.00		26.2	1.94	2.69	0.75				0.13	13.57				
									4065	42.65											4065	42.65	40.0	
									4066	45.00		25.1	1.95	2.69	0.73		4	34.7						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q23CZ6 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-4

孔深	40.45m	标高	4.71m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.00m	日期	2014-6-27

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.41	1.30		人工	含碎混凝土块、碎砖块，以粘性土为主，含植物根茎。	4067	1.50		27.7	1.93	2.73	0.81	14.9			0.34	5.30				
			3.20	1.51	1.90				4068	2.50		35.0	1.85	2.73	0.99	15.9	25	20.8						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4069	4.50		42.9	1.77	2.73	1.20	14.7			0.80	2.77				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.79	5.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4070	6.50		46.3	1.76	2.73	1.27	15.3	12	18.8						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4071	9.50		48.5	1.70	2.74	1.39	18.1			1.09	2.20				
			13.10	-8.39	4.60				4072	12.50		48.5	1.74	2.74	1.34	17.6	11	12.0						
	④2	灰色砂质粉土	15.10	-10.39	2.00		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4073	14.00		30.9	1.88	2.70	0.88				0.20	9.55				
									4074	14.45											4074	14.45	7.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	17.50	-12.79	2.40		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4075	15.50		26.6	1.89	2.70	0.81		4	31.7						
			18.00	-13.29	0.50				4076	18.00		32.8	1.87	2.73	0.94	14.9			0.43	4.51				
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	4077	21.00		33.3	1.85	2.73	0.97	14.7	15	16.2						
	⑤1	灰色粉质粘土	25.70	-20.99	7.70		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4078	24.00		42.3	1.78	2.74	1.19	17.9			0.53	4.16				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.50	-23.79	2.80		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4079	27.00		22.6	2.01	2.72	0.66	13.7	41	21.3						
									4080	29.00		24.3	1.97	2.71	0.71				0.15	11.53				
									标4081	31.15											4081	31.15	20.0	
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4082	33.00		28.7	1.89	2.70	0.84		5	33.4						
									标4083	35.15											4083	35.15	28.0	
			37.50	-32.79	9.00				4084	37.50		28.0	1.90	2.69	0.81				0.14	12.99				
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.45	-35.74	2.95		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4085	40.15											4085	40.15	38.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S24CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-5

孔深	55.43m	标高	4.60m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-19

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	0.90	3.70	0.90		人工	上部为人行道路面，路面下含10-12cm混凝土，下部为杂填土含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3413	1.00		24.8	1.97	2.73	0.73	14.4	28	19.7						
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.50	1.10	2.60		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3414	3.00		39.4	1.78	2.73	1.14	16.6								
Q_4^2									3415	5.00		44.4	1.76	2.72	1.23	13.8								
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.10	5.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3416	7.00		35.6	1.83	2.73	1.02	14.3								
	④1	灰色淤泥质粘土	12.50	-7.90	3.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3417	10.00		53.6	1.69	2.74	1.49	19.7								
	④2	灰色砂质粉土	15.50	-10.90	3.00		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3418	13.00		28.0	1.90	2.70	0.82				0.21	8.80	3419	13.45	8.0	
									3419	13.45		30.0	1.87	2.70	0.88		7	30.7			3421	14.95	7.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	27.50	-22.90	12.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3420	14.50														
									3421	14.95														
									3422	16.00		34.5	1.83	2.73	1.01	15.2								
									3423	19.00		29.3	1.87	2.73	0.89	16.1								
									3424	22.00		32.4	1.85	2.73	0.95	15.2			0.49	4.00				
									3425	25.00		30.7	1.89	2.73	0.89	15.5	17	19.3						
Q_4^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.50	-24.90	2.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3426	28.00		23.1	2.00	2.73	0.68	14.5								
									3427	30.00		25.5	1.94	2.71	0.75		6	34.3	0.21	8.46				
									3428	32.15											3428	32.15	22.0	
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.00	-33.40	8.50		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3429	34.00		30.2	1.88	2.70	0.87		6	33.2						
									3430	37.15											3430	37.15	28.0	
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.43	-50.83	17.43		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3431	40.00		27.1	1.90	2.69	0.80		7	33.7	0.13	14.05				
									3432	43.15											3432	43.15	36.0	
									3433	46.00		25.0	1.92	2.69	0.75		2	34.9						
									3434	49.15											3434	49.15	51.0	
									3435	52.00		25.7	1.92	2.69	0.76		5	34.4	0.14	12.17				
									3436	55.15											3436	55.15	53.6	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S24CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-6-1

孔深	105.20m	标高	4.59m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-21

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.89	1.70		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3437	2.00	31.0	1.88	2.73	0.90	15.4			0.39	4.92			
									3477	2.50	32.3	1.85	2.73	0.95	15.0							
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.80	0.79	2.10		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3438	4.00	38.4	1.80	2.73	1.10	14.7	13	19.6					
Q_4^2									3478	5.50	40.2	1.79	2.73	1.14	14.6							
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.11	4.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3439	6.00	41.8	1.77	2.73	1.19	15.3							
	④1	灰色淤泥质粘土	12.30	-7.71	3.60		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3440	9.00	47.9	1.70	2.74	1.38	19.6			1.04	2.29			
									3479	10.50	52.3	1.69	2.74	1.47	19.2			1.22	2.03			
									3441	12.00	49.0	1.71	2.74	1.39	18.7					3442	12.45	7.0
	④2	灰色砂质粉土	14.80	-10.21	2.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3480	13.50	27.9	1.91	2.70	0.81		5	31.7			3443	13.95	8.0
									3443	13.95												
			16.00	-11.41	1.20				3444	15.00	53.6	1.69	2.74	1.49	19.3	10	11.6					
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	17.00	-12.41	1.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3445	16.50	29.7	1.87	2.70	0.87				0.18	10.16			
									3446	18.00	39.7	1.78	2.74	1.15	18.1	13	12.8					
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3447	19.50	41.6	1.77	2.74	1.19	17.6							
									3448	21.00	34.0	1.83	2.73	1.00	14.6							
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3449	22.50	33.5	1.82	2.73	1.00	15.7							
			25.30	-20.71	8.30				3450	24.00	34.5	1.82	2.73	1.02	14.9			0.58	3.51			
									3451	25.50	25.9	1.94	2.73	0.77	15.2	35	20.7	0.29	6.09			
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.41	2.70		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3452	27.00	23.8	1.99	2.73	0.70	16.2	39	19.0	0.23	7.43			
									3481	27.50	23.0	2.01	2.73	0.67	14.5	41	18.9	0.21	7.90			
									3453	29.00	25.4	1.94	2.71	0.75		4	34.4	0.16	10.84			
									3482	30.50	26.4	1.92	2.70	0.78		6	32.2					
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3454	31.15										3454	31.15	26.0
									3455	33.00	29.0	1.89	2.70	0.84		4	33.5					
									3456	35.15										3456	35.15	28.0
			38.00	-33.41	10.00				3457	37.00	26.9	1.90	2.70	0.80		6	33.6	0.16	11.53			
Q_3^2									3458	39.15										3458	39.15	36.0
									3483	40.50	24.6	1.97	2.69	0.70		4	35.0					
									3459	42.00	27.3	1.91	2.70	0.80		3	34.6					
									3460	45.15										3460	45.15	40.0
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3461	48.00	22.9	1.98	2.69	0.67		4	34.3	0.11	14.81			
									3462	51.15										3462	51.15	50.0
									3463	54.00	21.6	1.98	2.69	0.65		4	34.5	0.13	12.96			
									3484	54.50	25.9	1.92	2.69	0.76		4	34.8	0.13	13.79			
									3464	58.15										3464	58.15	55.6
			60.00	-55.41	22.00																	
	⑧1	灰色粉质粘土					滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。	3465	62.00	33.5	1.85	2.73	0.97	15.3	16	20.2	0.48	4.06			
									3485	63.50	30.6	1.87	2.73	0.91	14.9	18	19.8	0.42	4.59			
			65.80	-61.21	5.80				3466	66.00			2.69									

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S24CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-6-2

孔深	105.20m	标高	4.59m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-21

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_O g/cm³	比重 G	孔隙比 e_O	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{O1\text{-}O2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{O1\text{-}O2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	标3467	70.15											3467	70.15	78.9	
									3468	74.00		27.3	1.90	2.69	0.80		3	34.0	0.15	12.18				
									标3469	78.15											3469	78.15	83.3	
									3470	82.00		27.4	1.91	2.69	0.79		2	35.1	0.10	17.42				
									标3471	86.15											3471	86.15	93.8	
									3472	90.00				2.69										
									3486	90.50		23.7	1.94	2.69	0.72		1	35.6	0.11	15.16				
									标3473	94.15											3473	94.15	100.0	
									3474	98.00				2.69										
									标3475	101.15											3475	101.15	100.0	
			105.20	100.61	105.20				3476	105.00				2.69										

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q24CZ1 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-7

孔深	40.45m	标高	4.58m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-24

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度(m)	层底标高(m)	厚度(m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度(m)	颗粒组成 粘	粉	砂	砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度(m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.28	1.30		人工	杂填土含植物根茎、碎石、碎混凝土块。	3487	1.50					26.3	1.95	2.73	0.77	15.0								
									3488	3.00					35.3	1.85	2.73	1.00	15.6								
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.80	0.78	2.50		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3489	5.00					42.7	1.75	2.73	1.23	14.9	11	17.2						
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.12	4.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3490	7.00					43.6	1.75	2.73	1.24	16.2			0.86	2.60				
	④1	灰色淤泥质粘土	12.50	-7.92	3.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3491	10.00					49.6	1.70	2.74	1.41	18.7	10	11.9						
									3492	13.00																	
	④2	灰色砂质粉土	14.50	-9.92	2.00		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标3493	13.45					30.1	1.88	2.70	0.87				0.21	8.72	3493	13.45	9.0	
									3494	14.50					32.7	1.85	2.70	0.94		5	30.9						
			15.80	-11.22	1.30				标3495	14.95														3495	14.95	7.0	
Q_4^1	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3496	16.00					40.6	1.76	2.74	1.19	17.8			0.78	2.80				
									3497	19.00					40.0	1.78	2.74	1.16	17.4	13	13.4						
	⑤1	灰色粉质粘土	25.00	-20.42	9.20		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3498	22.00					35.4	1.82	2.73	1.03	15.2			0.51	4.00				
									3499	25.00					26.2	1.94	2.73	0.78	15.7	36	21.5	0.29	6.13				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.30	-23.72	3.30		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3500	27.00					24.6	1.98	2.73	0.72	15.2	38	21.4	0.25	6.95				
									3501	29.00					29.7	1.87	2.71	0.88		5	33.5						
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标3502	31.15														3502	31.15	27.0	
									3503	33.00					25.9	1.92	2.70	0.77				0.19	9.34				
									标3504	35.15														3504	35.15	28.0	
									3505	37.00					26.3	1.94	2.69	0.75		3	35.2						
			38.50	-33.92	10.20																						
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.45	-35.87	1.95		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标3506	40.15														3506	40.15	31.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

Q24CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-8

孔深	45.30m	标高	4.67m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-25

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.97	1.70		人工	表面有10cm厚地坪，下部含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3703	2.50		33.9	1.85	2.72	0.97	13.6			0.43	4.56
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	0.97	2.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3704	4.50		43.4	1.77	2.73	1.21	15.0	12	18.0		
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.83	4.80		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3705	6.50		45.4	1.76	2.72	1.25	12.8			0.77	2.92
	④1	灰色淤泥质粘土	11.80	-7.13	3.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3706	9.50		48.3	1.70	2.74	1.39	17.3	10	11.4		
	④2	灰色砂质粉土	14.30	-9.63	2.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3707	12.15										
			14.90	-10.23	0.60				3708	12.50		28.0	1.90	2.70	0.82				0.20	9.22
			15.50	-10.83	0.60				3709	13.65										
									3710	14.00		29.6	1.88	2.70	0.86		5	31.6		
									3711	15.15										
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3712	15.50		45.5	1.75	2.73	1.27	14.2			0.85	2.67
									3713	17.00		43.8	1.76	2.74	1.24	17.9	12	13.2		
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3714	18.50		38.4	1.80	2.73	1.10	15.8			0.56	3.75
									3715	20.00		32.7	1.87	2.73	0.94	16.3	17	19.9		
									3716	21.30		34.0	1.86	2.73	0.97	16.3			0.40	4.93
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3717	23.00		33.3	1.85	2.73	0.97	15.5	15	19.9		
									3718	24.50		32.4	1.86	2.73	0.94	15.8			0.41	4.69
			26.20	-21.53	10.70															
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.20	-24.53	3.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3719	26.50		24.2	1.98	2.73	0.71	14.5	38	20.5		
									3720	28.50		26.4	1.95	2.73	0.77	16.3			0.28	6.35
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.40	-34.73	10.20		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3721	30.50		25.6	1.92	2.70	0.77		6	33.2		
									3722	30.95										
									3723	33.50		29.4	1.88	2.71	0.87				0.18	10.22
									3724	33.95										
									3725	36.50		25.7	1.92	2.70	0.77		5	34.2		
									3726	36.95										
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.30	-40.63	5.90		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3727	39.50		27.3	1.90	2.69	0.80				0.13	13.96
									3728	39.95										
									3729	42.00		28.5	1.89	2.69	0.83		3	34.7		
									3730	42.45										
									3731	45.00		24.6	1.92	2.69	0.75				0.12	14.93

标准贯入试验

编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}
3707	12.15	10.0
3709	13.65	13.0
3711	15.15	9.0
3722	30.95	24.0
3724	33.95	29.0
3726	36.95	43.0
3728	39.95	45.0
3730	42.45	62.5

标贯曲线 0 10 20 30 40 击

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q24CZ5 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-9

孔深	45.30m	标高	4.68m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.00m	日期	2014-6-15

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635
Q_4^3	①1	填土	1.60	3.08	1.60		人工	表面有10cm厚地坪，下部含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3732	2.00	29.0	1.92	2.72	0.83	12.5	22	21.6					
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.50	1.18	1.90		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3733	4.00	46.3	1.76	2.73	1.27	15.6			0.66	3.43			
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.82	5.00		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3734	6.00	43.1	1.77	2.72	1.20	12.9	10	17.4					
	④1	灰色淤泥质粘土	11.70	-7.02	3.20		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3735	9.00	49.1	1.70	2.74	1.40	17.3			1.09	2.20			
	④2	灰色砂质粉土	15.00	-10.32	3.30		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3736	12.00	29.8	1.87	2.71	0.88		4	30.6					
									3737	12.65										3737	12.65	12.0
									3738	13.50	26.8	1.90	2.70	0.80				0.20	8.80			
									3739	14.15										3739	14.15	14.0
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	25.80	-21.12	10.80		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3740	15.00	44.4	1.78	2.72	1.21	13.4	12	19.1					
									3741	16.50	44.1	1.78	2.75	1.23	20.3			0.70	3.19			
									3742	18.00	34.8	1.83	2.73	1.01	15.8	14	21.2					
									3743	19.50	35.1	1.82	2.73	1.03	15.5			0.50	4.08			
									3744	21.00	31.1	1.86	2.71	0.91		6	30.5	0.24	8.04			
									3745	22.50	36.1	1.82	2.73	1.04	15.2	14	17.6					
									3746	24.00	34.7	1.83	2.73	1.01	16.3			0.60	3.33			
									3747	26.00	25.4	1.94	2.73	0.76	14.9	35	20.4					
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-24.32	3.20		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3748	28.00	25.9	1.97	2.73	0.74	15.9			0.25	7.03			
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.00	-34.32	10.00		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3749	30.00	27.8	1.92	2.70	0.80		4	34.4					
									3750	30.45										3750	30.45	22.0
									3751	33.00	29.5	1.88	2.70	0.86				0.17	10.84			
									3752	33.45										3752	33.45	26.0
									3753	36.00	31.3	1.87	2.70	0.90		3	35.9					
									3754	36.45										3754	36.45	38.0
									3755	39.00	24.5	1.92	2.69	0.74				0.15	11.46			
									3756	39.45										3756	39.45	43.0
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.30	-40.62	6.30	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3757	42.00	28.7	1.89	2.69	0.83		3	35.2					
									3758	42.15										3758	42.15	26.8
									3759	45.00	26.6	1.93	2.69	0.76				0.13	13.99			

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S25CZ1 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-10

孔深	55.30m	标高	4.30m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.70m	日期	2014-6-24

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.80	2.50	1.80		人工	含碎石、砖块，有生活垃圾由粘性土组成，土质松散。																
			3.30	1.00	1.50																			
Q_4^2	①2	浜填土					人工	有臭味，含有机质，夹腐烂植物根茎。	3507	3.50		43.4	1.76	2.73	1.22	14.6			0.70	3.16				
									3508	5.50		39.4	1.79	2.73	1.13	15.8	13	20.4						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-3.70	4.70		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3509	8.00		53.5	1.68	2.74	1.50	19.5			1.13	2.21				
	④1	灰色淤泥质粘土	10.80	-6.50	2.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3510	11.00		30.2	1.88	2.70	0.87		4	31.9			3511	11.65	12.0	
									3511	11.65											3512	13.15	14.0	
	④2	灰色砂质粉土	14.00	-9.70	3.20		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3512	13.15														
									3513	14.00		54.2	1.68	2.75	1.52	20.4			1.34	1.88				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3514	16.00		44.4	1.76	2.74	1.25	18.6	12	10.7						
									3515	17.50		36.5	1.82	2.73	1.05	15.6			0.51	4.00				
									3516	19.00		35.2	1.82	2.73	1.03	15.2	14	21.7						
									3517	20.50		35.6	1.80	2.73	1.06	16.5			0.60	3.44				
									3518	22.00		36.3	1.80	2.73	1.07	14.7	12	18.5						
									3519	23.50		35.1	1.82	2.73	1.03	15.6			0.54	3.77				
			25.00	-20.70	11.00				3520	25.00		23.8	1.98	2.73	0.71	14.2	38	20.9	0.25	6.96				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.20	-23.90	3.20		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3521	27.00		25.3	1.95	2.72	0.75	13.2	36	20.1	0.29	6.05				
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.50	-36.20	12.30		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3522	29.00		29.2	1.89	2.70	0.85		6	33.2			3523	29.45	20.0	
									3524	32.00		30.4	1.86	2.70	0.89				0.19	10.23	3525	32.45	30.0	
									3526	35.00		28.5	1.91	2.69	0.81		5	33.8			3527	35.45	40.0	
									3528	38.00		25.3	1.93	2.69	0.75				0.15	11.42	3529	38.45	47.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.30	-51.00	14.80		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3530	41.00		26.4	1.92	2.69	0.77		4	34.1			3531	41.45	53.6	
									3532	44.00		22.3	1.96	2.69	0.68				0.12	13.80	3533	44.45	62.5	
									3534	47.00		25.2	1.92	2.69	0.75		2	34.9			3535	47.45	60.0	
									3536	50.00		29.1	1.89	2.70	0.84				0.18	10.23	3537	50.45	36.0	
									3538	52.50		26.2	1.91	2.70	0.78		4	35.3			3539	52.95	42.0	
									3540	55.00		25.5	1.93	2.70	0.76				0.15	11.42				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S25CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-11-1

孔深	105.30m	标高	4.65m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.05m	日期	2014-6-22

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.50	2.15	2.50		人工	表面有10cm厚地坪，下部含碎石，砖块，以粘性土为主。																
	①2	浜填土	3.80	0.85	1.30		人工	有臭味，含有机质，夹腐烂植物根茎。	3541	4.00		43.0	1.75	2.73	1.23	14.9			0.86	2.60				
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.75	4.60		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3542	6.00		39.2	1.81	2.73	1.10	15.9	13	19.0						
									3543	8.00		49.4	1.71	2.74	1.39	18.7			1.07	2.23				
	④1	灰色淤泥质粘土	12.30	-7.65	3.90		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3544	10.00		54.3	1.68	2.74	1.52	19.1	10	12.1						
									3545	12.00		41.3	1.79	2.74	1.16	17.6			0.57	3.77				
	④2	灰色砂质粉土	15.00	-10.35	2.70		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3546	12.65											3546	12.65	9.0	
									3547	13.50		30.0	1.88	2.70	0.87		5	30.7					
									3548	14.15											3548	14.15	13.0	
									3549	15.00		34.5	1.83	2.73	1.01	14.4			0.53	3.77			
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	26.00	-21.35	11.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3550	16.50		34.4	1.84	2.73	0.99	15.0	15	19.8						
									3551	18.00		30.4	1.87	2.72	0.90	13.8			0.45	4.24				
									3552	19.00		30.1	1.88	2.72	0.88	13.3	18	19.2						
									3553	21.00		31.3	1.87	2.73	0.92	14.9			0.54	3.56				
									3554	22.50		31.0	1.89	2.72	0.89	13.8	19	17.3						
									3555	24.00		31.2	1.86	2.73	0.93	14.6			0.44	4.40				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.10	-24.45	3.10		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3556	26.00		22.3	2.03	2.72	0.64	13.7	42	21.3						
									3557	28.00		23.1	2.00	2.73	0.68	15.1			0.24	6.98				
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.00	-35.35	10.90		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3558	30.00		27.9	1.90	2.71	0.82		6	32.2						
									3559	30.45											3559	30.45	21.0	
									3560	32.00		28.6	1.92	2.70	0.81				0.15	12.17				
									3561	32.45											3561	32.45	25.0	
									3562	34.00		27.5	1.90	2.69	0.81		4	33.4					
									3563	34.45											3563	34.45	37.0	
									3564	37.00		25.5	1.94	2.69	0.74				0.15	11.42				
									3565	37.45											3565	37.45	46.0	
									3566	40.00		24.6	1.92	2.69	0.75				0.12	13.98				
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	57.60	-52.95	17.60	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3567	40.45											3567	40.45	49.0	
									3568	43.00		23.6	1.96	2.69	0.70		3	34.0					
									3569	43.45											3569	43.45	62.5	
									3570	46.00		25.9	1.94	2.69	0.75				0.12	14.04				
									3571	46.45											3571	46.45	57.7	
									3572	49.00		22.9	1.97	2.69	0.68		5	35.0					
									3573	49.45											3573	49.45	68.2	
									3574	52.00		24.6	1.94	2.69	0.73				0.12	14.94				
									3575	52.45											3575	52.45	55.6	
									3576	55.00		24.6	1.96	2.69	0.71		2	34.8					
									3577	55.45											3577	55.45	78.9	
	⑧1	灰色粉质粘土	62.80	-58.15	5.20		滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。	3578	58.00		29.5	1.90	2.73	0.86	14.4			0.34	5.42				
									3579	61.00		29.6	1.91	2.72	0.85	13.3	20	19.8						
Q_3^1						f		含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	3580	64.00		25.8	1.93	2.69	0.75				0.10	17.66				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S25CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-11-2

孔深	105.30m	标高	4.65m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.05m	日期	2014-6-22

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	标3581	67.15											3581	67.15	55.6	
									3582	71.00		26.3	1.94	2.70	0.76		2	35.1						
									标3583	74.15											3583	74.15	60.0	
									3584	77.00		27.4	1.91	2.70	0.80				0.13	14.00				
									标3585	80.15											3585	80.15	62.5	
									3586	83.00				2.69										
									标3587	86.15											3587	86.15	88.2	
									3588	89.00				2.69										
									标3589	92.15											3589	92.15	93.8	
									3590	95.00		21.8	1.97	2.69	0.66		3	35.9	0.11	14.95				
									标3591	98.15											3591	98.15	88.2	
			103.00	-98.35	103.00				3592	101.00		22.6	1.96	2.69	0.68		3	35.8	0.10	16.22				
	⑩	兰灰色粉质粘土	105.30	100.65	2.30				3593	105.00		25.4	1.97	2.73	0.74	16.5	38	19.7	0.28	6.15				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q25CZ1 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-12

孔深	40.30m	标高	4.96m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-27

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.20	2.76	2.20		人工	表面有12cm厚地坪，下部含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3760	2.50		25.5	1.97	2.72	0.73	13.8			0.34	5.10				
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.30	0.66	2.10		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3761	4.00		34.7	1.83	2.73	1.01	15.2	15	18.6						
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.64	4.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3762	6.00		37.4	1.83	2.72	1.04	12.7			0.54	3.80				
									3763	8.00		55.4	1.69	2.74	1.52	17.5	9	10.9						
	④1	灰色淤泥质粘土	12.40	-7.44	3.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3764	11.00		49.5	1.70	2.74	1.41	18.6			1.08	2.23				
									3765	12.65		30.1	1.88	2.70	0.87		7	30.7			3765	12.65	11.0	
	④2	灰色砂质粉土	16.20	-11.24	3.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3767	14.15											3767	14.15	13.0	
									3768	15.00		28.9	1.89	2.70	0.84				0.21	8.80				
									3769	15.65											3769	15.65	8.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	26.00	-21.04	9.80		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3770	16.50		36.8	1.83	2.73	1.04	15.4	15	20.3						
									3771	18.00		43.6	1.77	2.74	1.22	19.2			0.77	2.90				
									3772	19.50		42.7	1.76	2.74	1.22	18.1	12	10.4						
									3773	21.00		36.5	1.82	2.73	1.05	16.3			0.49	4.19				
									3774	22.50		38.2	1.80	2.74	1.10	18.9	13	12.1						
									3775	24.00		42.6	1.79	2.74	1.18	17.5			0.64	3.44				
									3776	25.50		38.1	1.80	2.73	1.09	15.8	15	19.4						
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.10	-24.14	3.10		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3777	27.50		26.5	1.96	2.73	0.76	15.1			0.26	6.79				
									3778	29.50		26.0	1.92	2.71	0.78		5	33.7			3779	29.95	20.0	
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.00	-34.04	9.90		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3780	31.50		25.7	1.93	2.70	0.76				0.17	10.28	3781	31.95	23.0	
									3783	34.45		27.9	1.88	2.70	0.84		3	35.1			3783	34.45	31.0	
									3785	37.45		23.9	1.92	2.69	0.74				0.15	11.50	3785	37.45	44.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.30	-35.34	1.30		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3786	40.00		26.6	1.93	2.69	0.76		4	34.8						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q25CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-13

孔深	45.30m	标高	5.06m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-19

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.60	2.46	2.60		人工	表面有10cm厚地砖，下部含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3594	3.00		33.5	1.84	2.73	0.98	15.1	16	18.2	0.50	4.00				
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.00	1.06	1.40		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3595	5.00		42.0	1.77	2.73	1.19	14.9	11	16.8	0.63	3.48				
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.44	4.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3596	7.00		49.7	1.70	2.74	1.41	19.3			1.07	2.26				
	④1	灰色淤泥质粘土	12.40	-7.34	3.90		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3597	10.00		50.3	1.71	2.74	1.41	18.6	10	11.6						
	④2	灰色砂质粉土	16.60	-11.54	4.20		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3598 3599 3600 3601 3602	13.00 13.45 14.65 15.00 16.15		31.2 32.3	1.86 1.85	2.70 2.71	0.90 0.94		5	30.9	0.19	10.14	3599 3600 3602	13.45 14.65 16.15	13.0 12.0 14.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	21.50	-16.44	4.90		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3603 3604 3605	17.00 19.00 21.00		37.0 33.8 33.7	1.82 1.85 1.83	2.73 2.73 2.73	1.05 0.97 0.99	16.0 15.4 15.1	15	20.8	0.56	3.70 3.56				
	⑤1j	灰色砂质粉土	26.00	-20.94	4.50		滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3606 3607 3608 3609	23.00 23.45 25.00 25.45		30.9 29.2	1.87 1.88	2.70 2.69	0.89 0.85		4 2	34.8 35.5	0.16	11.42	3607 3609	23.45 25.45	14.0 18.0	
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.50	-24.44	3.50		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3610 3611	27.00 29.00		26.0 26.5	1.95 1.93	2.73 2.73	0.76 0.79	15.8 14.3	34	18.5	0.29	6.13				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.40	-35.34	10.90		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620	31.00 31.45 33.00 33.45 35.00 35.45 37.00 37.45 40.00		32.7 29.0 27.1 26.5 25.4	1.86 1.89 1.91 1.88 1.92	2.70 2.70 2.69 2.69 2.70	0.93 0.84 0.79 0.81 0.76		5 4	35.1 34.8	0.19 0.13 0.15	10.22 13.96 12.12	3613 3615 3617 3619 3621	31.45 33.45 35.45 37.45 40.45	26.0 31.0 42.0 40.0 49.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.30	-40.24	4.90		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3621 3622 3623 3624	40.45 43.00 43.45 45.00		24.5 25.9	1.95 1.93	2.69 2.69	0.72 0.75		2	35.4	0.13	13.90	3623	43.45	53.6	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q25CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-14

孔深	55.30m	标高	4.55m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.90m	日期	2014-6-19

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.20	2.35	2.20		人工	表面有层路面砖，下部含碎石、细小杂物，以粘性土为主。	3625	2.50		36.5	1.82	2.73	1.05	14.8	15	17.2	0.51	4.00				
			3.40	1.15	1.20																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3626	4.50		38.2	1.80	2.73	1.10	14.2	13	21.2	0.70	3.01				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.85	5.00		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3627	6.50		50.6	1.72	2.74	1.40	17.7			1.08	2.22				
	④1	灰色淤泥质粘土	11.70	-7.15	3.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3628	9.00		53.4	1.69	2.74	1.49	19.5	9	9.0						
									3629	11.00		47.3	1.73	2.74	1.33	18.3			1.08	2.15				
	④2	灰色砂质粉土	14.00	-9.45	2.30		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标3630	12.15											3630	12.15	12.0	
									3631	13.00		30.0	1.88	2.69	0.86		5	31.2						
			15.00	-10.45	1.00				3632	13.65											3632	13.65	15.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	17.10	-12.55	2.10		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	标3633	15.15											3633	15.15	11.0	
									3634	15.50		32.3	1.85	2.70	0.93				0.22	8.81				
									标3635	16.65											3635	16.65	21.0	
									3636	17.50		33.8	1.82	2.72	1.00	13.6	14	17.5						
	⑤1j	灰色砂质粉土					滨海、沼泽	土质不均匀，夹薄层粘性土，局部夹较多粘性土。	3637	19.00		34.0	1.84	2.73	0.99	14.8			0.50	4.00				
									3638	20.50		34.0	1.83	2.73	1.00	15.9	15	20.8						
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3639	22.00		36.7	1.80	2.73	1.07	16.1			0.53	3.92				
			25.00	-20.45	7.90				3640	23.50		35.7	1.81	2.73	1.05	15.5	14	16.2						
									3641	25.00		24.2	1.96	2.73	0.73	14.4								
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.40	-23.85	3.40		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3642	27.00		24.2	1.99	2.73	0.70	15.7								
Q_3^2									3643	29.00		26.4	1.92	2.71	0.78				0.22	8.00				
									标3644	29.45											3644	29.45	24.0	
									3645	31.00		27.4	1.90	2.70	0.81		4	34.0						
									标3646	31.45											3646	31.45	24.0	
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3647	34.00		28.9	1.87	2.70	0.86				0.16	11.42				
									标3648	34.45											3648	34.45	36.0	
									3649	37.00		24.6	1.93	2.70	0.74		3	35.3						
			39.70	-35.15	11.30				标3650	37.45											3650	37.45	49.0	
									3651	40.00		26.4	1.92	2.69	0.77				0.13	13.61				
									4180	43.00		25.1	1.92	2.69	0.75				0.12	14.50				
									标4181	43.45											4181	43.45	41.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4182	46.00		27.5	1.91	2.69	0.80		6	33.7						
									标4183	46.45											4183	46.45	45.0	
									4184	49.00		25.8	1.93	2.69	0.75				0.12	14.36				
									标4185	49.45											4185	49.45	46.0	
									4186	52.00		28.8	1.90	2.70	0.83		1	36.9						
									标4187	52.45											4187	52.45	55.6	
			55.30	-50.75	15.60				4188	55.00		27.7	1.92	2.70	0.80				0.15	12.03				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S26CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-15-1

孔深	105.20m	标高	4.62m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.95m	日期	2014-6-20

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.92	1.70		人工	表面有12cm厚地坪，下部含碎石、砖块，以粘性土为主。	3652	2.00		37.0	1.81	2.73	1.07	15.7	14	19.2	0.52	4.00				
			3.30	1.32	1.60																			
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3653	4.00		40.1	1.78	2.73	1.15	14.8			0.64	3.37				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.98	5.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3654	6.00		44.2	1.77	2.73	1.22	16.1	11	19.0						
									3655	8.00		49.0	1.70	2.74	1.40	19.0			1.10	2.18				
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土	11.90	-7.28	3.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3656	10.00		50.4	1.71	2.74	1.41	18.5	10	13.4						
									3657	12.00		31.8	1.86	2.71	0.92				0.21	9.15				
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3658	12.65											3658	12.65	16.0	
									3659	14.15											3659	14.15	14.0	
			16.30	-11.68	4.40				3660	15.00		29.5	1.87	2.70	0.87		4	31.6						
									3661	15.65											3661	15.65	11.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3662	18.00		35.7	1.81	2.73	1.05	15.8			0.59	3.44				
									3663	20.00		37.0	1.80	2.73	1.08	15.0	13	18.3						
									3664	22.00		39.5	1.78	2.74	1.15	17.3			0.71	3.03				
			25.00	-20.38	8.70				3665	24.00		35.3	1.82	2.73	1.03	15.5	14	16.2						
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土					河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3666	26.00		24.2	1.97	2.73	0.72	14.6								
			28.50	-23.88	3.50				3667	28.00		23.0	2.00	2.73	0.68	14.9								
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3668	30.00		27.8	1.90	2.70	0.82				0.18	10.03				
									3669	30.45											3669	30.45	24.0	
									3670	32.00		25.9	1.91	2.70	0.78		5	34.3						
									3671	32.45											3671	32.45	31.0	
									3672	35.00		25.0	1.94	2.69	0.73				0.15	11.42				
									3673	35.45											3673	35.45	39.0	
									3674	38.00		23.2	1.95	2.69	0.70		4	35.0						
			39.60	-34.98	11.10				3675	38.45											3675	38.45	53.6	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f		含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3676	41.00		24.5	1.95	2.69	0.72				0.15	11.46				
									3677	41.45											3677	41.45	60.0	
									3678	44.00		25.7	1.93	2.69	0.75		2	36.3						
									3679	44.45											3679	44.45	55.6	
									3680	47.00		24.2	1.94	2.69	0.72				0.13	13.60				
									3681	47.45											3681	47.45	62.5	
									3682	50.00		25.5	1.92	2.69	0.76		3	34.9						
									3683	50.45											3683	50.45	68.2	
									3684	53.00		25.1	1.94	2.69	0.73				0.13	13.09				
									3685	53.45											3685	53.45	65.2	
									3686	56.00		23.1	1.97	2.69	0.68		3	35.3						
									3687	59.00		26.1	1.93	2.69	0.76				0.14	12.17				
									3688	63.00		24.5	1.91	2.69	0.75		4	34.9						
									3689	66.15											3689	66.15	37.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S26CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-15-2

孔深	105.20m	标高	4.62m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.95m	日期	2014-6-20

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	69.30	-64.68	69.30	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3690	69.00		29.8	1.87						0.13	13.86				
									标3691	72.15											3691	72.15	60.0
									3692	75.00		26.9	1.90	2.69	0.80		0	36.5					
									标3693	78.15											3693	78.15	71.4
									3694	81.00		25.3	1.94	2.69	0.74				0.12	14.95			
									标3695	84.15											3695	84.15	78.9
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	3696	87.00				2.69									
									标3697	90.15											3697	90.15	83.3
									3698	93.00				2.69									
									标3699	96.15											3699	96.15	100.0
									3700	99.00				2.69									
			102.80	-98.18	33.50				标3701	102.15											3701	102.15	78.9
	⑩	兰灰色粉质粘土	105.20	-100.58	2.40				3702	105.00		22.6	2.02	2.73	0.66	14.9	43	19.8	0.23	7.33			

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S26CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-16

孔深	55.30m	标高	4.61m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.55m	日期	2014-6-27

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 aO1-O2 MPa⁻¹	压缩模量 ES O1-O2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.91	1.70		人工	表面有10-20cm厚地坪，含碎石、砖块、混凝土、细小杂物。	3787	2.00		32.9	1.89	2.73	0.92	14.1								
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	0.91	2.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3788	4.00		45.9	1.76	2.73	1.26	15.5	11	17.7						
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.09	5.00		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3789	6.00		42.2	1.77	2.73	1.19	14.2			0.59	3.74				
									3790	8.00		42.9	1.75	2.73	1.23	16.8	10	18.1						
	④1	灰色淤泥质粘土	11.00	-6.39	2.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3791	10.00		55.0	1.68	2.74	1.53	18.9			1.22	2.06				
									3792	12.00		26.7	1.88	2.70	0.82		5	31.5			3793	12.45	9.0	
	④2	灰色砂质粉土	15.00	-10.39	4.00		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3794	13.50		28.6	1.89	2.69	0.83				0.18	10.16	3795	13.95	8.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	25.00	-20.39	10.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3796	15.50		43.8	1.78	2.74	1.21	17.4	12	20.4						
									3797	17.00		41.1	1.79	2.75	1.17	20.9			0.71	3.03				
									3798	18.50		35.2	1.84	2.73	1.01	15.1	14	20.4						
									3799	20.00		38.2	1.80	2.75	1.11	20.5			0.62	3.39				
									3800	21.50		42.6	1.77	2.74	1.21	17.7	12	13.2						
									3801	23.00		45.9	1.76	2.74	1.27	18.0			0.73	3.13				
									3802	24.50		32.0	1.89	2.73	0.91	15.8	14	12.6						
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.39	3.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3803	26.00		23.1	2.00	2.72	0.67	13.9								
									3804	28.00		23.0	1.97	2.71	0.69				0.15	11.12				
									3805	30.00		24.4	1.92	2.70	0.75		6	33.1			3806	30.45	23.0	
									3806	30.45														
									3807	32.00		24.4	1.95	2.70	0.72				0.13	13.11				
									3808	32.45											3808	32.45	27.0	
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	42.00	-37.39	14.00		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3809	35.00		23.8	1.95	2.69	0.71		4	34.1						
									3810	35.45											3810	35.45	35.0	
									3811	38.00		26.7	1.92	2.69	0.78				0.13	13.96				
									3812	38.45											3812	38.45	40.0	
									3813	41.00		24.9	1.97	2.69	0.71		3	34.7						
									3814	41.45											3814	41.45	43.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.30	-50.69	13.30	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3815	44.00		28.3	1.90	2.70	0.82				0.14	12.76				
									3816	44.45											3816	44.45	44.0	
									3817	47.00		26.6	1.92	2.69	0.77		3	34.8						
									3818	47.45											3818	47.45	53.6	
									3819	50.00		25.7	1.94	2.69	0.74				0.13	13.14				
									3820	50.45											3820	50.45	53.6	
									3821	53.00		26.3	1.93	2.69	0.76		2	36.3						
									3822	53.45											3822	53.45	57.7	
									3823	55.00		23.4	1.95	2.69	0.70				0.11	16.16				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-17

孔深	50.00m	标高	4.16m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.65m	日期	2014-6-24

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.80	2.36	1.80		人工	表面有10cm沥青面，下部为水泥、三合土、石子等。	3853	2.00		35.7	1.84	2.73	1.01	15.4			0.46	4.36				
			2.90	1.26	1.10				3854	3.00		43.9	1.78	2.73	1.21	16.7	12	21.7						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3855	5.00		42.1	1.77	2.73	1.19	15.7			0.75	2.92				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.40	-5.24	6.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3856	7.00		46.2	1.76	2.73	1.27	16.0	11	17.9						
									3857	9.00		50.2	1.71	2.74	1.41	18.1			1.04	2.31				
	④1	灰色淤泥质粘土	12.40	-8.24	3.00		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3858	11.00		55.4	1.69	2.74	1.52	18.1	11	10.1						
									3859	13.00		27.7	1.90	2.69	0.81				0.15	11.84				
	④2	灰色砂质粉土	17.20	-13.04	4.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3860	14.65											3860	14.65	20.0	
									3861	16.00		27.2	1.89	2.69	0.81		5	31.6						
									3862	17.50		37.3	1.80	2.73	1.08	15.7			0.52	4.01				
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3863	19.00		36.9	1.82	2.73	1.05	16.7	14	20.5						
									3864	20.50		37.3	1.81	2.73	1.07	14.1			0.52	4.02				
									3865	22.00		36.1	1.82	2.73	1.04	15.4	13	18.5						
									3866	23.50		34.8	1.83	2.73	1.01	16.6			0.49	4.11				
									3867	25.00		35.8	1.84	2.73	1.01	16.3	15	18.6						
			27.80	-23.64	10.60				3868	26.50		33.1	1.85	2.72	0.96	13.5			0.45	4.37				
									3869	28.00		35.5	1.84	2.73	1.01	14.2	16	19.2						
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	3870	29.50		37.8	1.82	2.73	1.07	16.2			0.50	4.17				
									3871	31.00		35.0	1.86	2.73	0.98	16.1	18	17.8						
									3872	32.50		35.2	1.84	2.73	1.01	14.5			0.49	4.08				
									3873	34.00		35.3	1.83	2.73	1.02	14.8	14	19.1						
									3874	35.50		34.8	1.85	2.73	0.99	16.0			0.43	4.60				
									3875	38.00		34.7	1.83	2.73	1.01	15.9	15	19.9						
									3876	41.00		34.9	1.85	2.72	0.98	13.6			0.49	4.06				
									3877	43.50		35.6	1.83	2.73	1.02	15.9	14	19.9						
									3878	46.00		35.6	1.84	2.72	1.00	12.6			0.40	5.07				
									3879	48.00		33.7	1.86	2.73	0.96	15.1	17	19.9						
			50.00	-45.84	22.20				3880	49.70		33.2	1.87	2.73	0.94	14.7			0.38	5.16				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ6 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-18

孔深	55.00m	标高	4.40m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.65m	日期	2014-7-6

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635
Q_4^3	①1	填土	1.90	2.50	1.90		人工	表面有8cm沥青面，下部为水泥、三合土、石子等。	3881	2.00	35.5	1.83	2.72	1.01	13.4	15	20.8					
			3.10	1.30	1.20																	
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3882	3.50	42.5	1.77	2.73	1.20	16.0			0.58	3.77			
									3883	5.50	43.0	1.78	2.73	1.19	14.8	15	19.0					
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.30	5.60		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3884	7.50	42.9	1.77	2.73	1.20	15.3			0.76	2.91			
									3885	9.50	54.4	1.69	2.74	1.50	17.3	10	12.2					
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3886	11.50	49.0	1.70	2.74	1.40	19.2			1.07	2.24			
			13.10	-8.70	4.40																	
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3887	13.50	29.6	1.88	2.69	0.85		5	30.9			3888	14.15	24.0
									3889	15.00	27.7	1.90	2.69	0.81				0.20	9.20	3890	16.15	18.0
									3891	17.15	24.8	1.93	2.69	0.74		4	32.1			3891	17.15	25.0
			18.90	-14.50	5.80				3893	18.15										3893	18.15	19.0
									3894	19.00	36.6	1.82	2.73	1.05	14.9			0.54	3.79			
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3895	20.50	35.3	1.83	2.73	1.02	15.9	16	18.1					
									3896	22.00	37.3	1.80	2.73	1.08	15.7			0.54	3.85			
									3897	23.50	38.1	1.79	2.73	1.11	15.3	13	18.7					
									3898	25.00	34.7	1.85	2.73	0.99	14.8			0.49	4.04			
									3899	26.50	37.4	1.82	2.73	1.06	15.3	14	21.0					
			28.50	-24.10	9.60				3900	28.00	37.8	1.79	2.73	1.10	16.8			0.58	3.62			
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	3901	29.50	35.9	1.86	2.73	0.99	15.7	16	20.2					
									3902	31.00	34.6	1.85	2.73	0.99	15.6			0.49	4.07			
									3903	32.50	35.0	1.83	2.73	1.01	15.4	14	16.9					
									3904	34.00	37.1	1.82	2.73	1.06	16.5			0.50	4.07			
									3905	35.50	37.9	1.79	2.73	1.10	16.0	13	20.2					
									3906	38.50	32.9	1.87	2.73	0.94	15.6			0.42	4.64			
									3907	41.50	34.7	1.83	2.73	1.01	15.2	15	18.3					
									3908	44.50	35.3	1.83	2.73	1.02	16.1			0.45	4.52			
			47.20	-42.80	18.70				3909	47.50	31.0	1.87	2.70	0.89		4	31.1					
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	3910	50.50	34.4	1.84	2.70	0.97				0.19	10.25			
									3911	53.50	31.2	1.85	2.70	0.91		3	33.4					
			55.00	-50.60	7.80				3912	54.70	32.0	1.84	2.70	0.94				0.16	12.15			

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ8 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-19-1

孔深	105.00m	标高	4.43m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.70m	日期	2014-6-24

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.30	2.13	2.30		人工	素填土，夹植物根茎，贝壳碎屑，含少量小石子，以粘性土为主。	3913	2.50		33.7	1.86	2.73	0.96	14.5			0.43	4.55				
			3.00	1.43	0.70																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3914	4.00		42.5	1.77	2.73	1.20	15.1	12	15.3						
									3915	6.00		38.0	1.80	2.73	1.09	14.3			0.56	3.77				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.10	-4.67	6.10		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3916	8.00		46.1	1.75	2.73	1.28	15.7	10	16.9						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3917	10.00		49.0	1.70	2.74	1.40	19.7			1.10	2.19				
			13.90	-9.47	4.80				3918	12.00		50.0	1.72	2.74	1.39	17.6	10	12.9						
									3919	14.00		26.6	1.90	2.69	0.79				0.18	10.14				
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3920	15.50		28.4	1.88	2.69	0.84		4	31.6						
			18.80	-14.37	4.90				3921	17.00		27.0	1.91	2.69	0.79				0.17	10.69				
									3922	18.50		27.8	1.90	2.69	0.81		4	30.6						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3923	20.00		38.0	1.80	2.73	1.09	15.3			0.61	3.44				
									3924	21.50		36.1	1.81	2.73	1.05	16.0	13	19.1						
									3925	23.00		39.0	1.79	2.73	1.12	16.1			0.60	3.51				
									3926	24.50		35.9	1.84	2.73	1.02	15.0	15	20.2						
									3927	26.00		38.5	1.82	2.73	1.08	16.4			0.51	4.04				
			28.40	-23.97	9.60				3928	27.50		39.2	1.81	2.73	1.10	15.9	12	16.6						
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	3929	29.00		34.7	1.86	2.73	0.98	14.9			0.42	4.75				
									3930	30.50		34.8	1.83	2.73	1.01	15.1	16	19.8						
									3931	33.50		34.8	1.84	2.73	1.00	14.6			0.38	5.23				
									3932	35.00		38.0	1.81	2.73	1.08	16.4	12	18.5						
									3933	38.00		35.4	1.84	2.73	1.01	15.0			0.49	4.07				
									3934	41.00		34.8	1.84	2.73	1.00	15.1	15	20.8						
			42.70	-38.27	14.30																			
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	3935	44.00		28.9	1.90	2.70	0.83				0.16	11.38				
									3936	47.00		31.1	1.87	2.70	0.89		4	33.4						
									3937	50.00		27.0	1.89	2.70	0.81				0.15	12.19				
									3938	53.00		30.2	1.85	2.70	0.90		3	34.9						
									3939	56.00		31.9	1.87	2.70	0.90				0.17	11.39				
									3940	59.00		33.2	1.84	2.70	0.95		5	33.5						
			61.00	-56.57	18.30																			
Q_3^2			63.70	-59.27	2.70			含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3941	62.00		26.2	1.92	2.69	0.77				0.13	14.00				
								含云母，夹粉土，土质不均。	3942	65.00		34.8	1.83	2.73	1.01	14.4	14	19.7	0.39	5.21				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ8 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-19-2

孔深	105.00m	标高	4.43m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.70m	日期	2014-6-24

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
			67.60	-63.17	3.90															
Q_3^2	⑧1	灰色粉质粘土					滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。	标3943	68.00										
									3944	71.00		34.8	1.83	2.73	1.01	15.5	15	20.0	0.52	3.85
									3945	74.00		27.5	1.89	2.69	0.81		4	34.3	0.13	13.97
									3946	77.00		30.2	1.86	2.69	0.88		3	35.2	0.16	12.06
									标3947	81.15										
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	3948	85.00				2.68						
									标3949	89.15										
									3950	93.00				2.68						
									标3951	97.15										
									3952	101.00				2.68						
									标3953	103.15										
			105.00	-100.57	37.40				3954	104.70				2.68						

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
3943	68.00	50.0	
3947	81.15	60.0	
3949	89.15	68.2	
3951	97.15	107.1	
3953	103.15	187.5	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ10 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-20

孔深	50.00m	标高	4.54m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.70m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 aoi-o2 MPa⁻¹	压缩模量 Esoi-o2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.24	1.30		人工	上有30cm杂填土，0.3m下为灰黄填土，土质松散，夹植物根茎和小石子。	3955	1.50		31.4	1.91	2.73	0.88	15.2	21	19.5						
			2.80	1.74	1.50				3956	3.00		39.8	1.82	2.73	1.10	14.4			0.58	3.64				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3957	5.00		45.8	1.75	2.73	1.27	15.0	10	18.3						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.50	-4.96	6.70		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3958	7.00		46.2	1.76	2.72	1.26	13.5			0.77	2.92				
									3959	9.00		41.1	1.79	2.73	1.15	14.9	13	18.3						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.80	-9.26	4.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3960	11.00		50.1	1.71	2.75	1.41	20.8			1.10	2.19				
									3961	13.00		50.0	1.71	2.74	1.40	19.4	11	10.8						
	④2	灰色砂质粉土	21.00	-16.46	7.20		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3962	14.50		30.7	1.88	2.70	0.88				0.19	10.14				
									3963	15.15											3963	15.15	15.0	
									3964	16.00		28.0	1.91	2.69	0.80		4	31.9						
									3965	16.65											3965	16.65	24.0	
									3966	17.50		28.3	1.90	2.69	0.82				0.16	11.30				
									3967	18.15											3967	18.15	19.0	
									3968	19.00		29.8	1.88	2.69	0.86		4	33.0						
									3969	19.65											3969	19.65	22.0	
									3970	20.50		26.9	1.90	2.69	0.80				0.13	13.83				
	⑤1	灰色粉质粘土	28.50	-23.96	7.50		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3971	22.00		38.0	1.79	2.73	1.10	16.4	13	18.2						
									3972	23.50		38.3	1.80	2.73	1.10	15.4			0.53	3.98				
									3973	25.00		36.4	1.83	2.73	1.03	16.1	14	21.1						
									3974	26.50		38.1	1.81	2.73	1.08	16.2			0.42	4.97				
									3975	28.00		33.9	1.85	2.73	0.98	15.1	15	19.8						
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	42.80	-38.26	14.30		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	3976	29.50		36.3	1.82	2.73	1.04	15.6			0.51	4.01				
									3977	31.00		36.6	1.81	2.73	1.06	15.1	13	17.8						
									3978	32.50		35.3	1.83	2.72	1.01	13.2			0.47	4.24				
									3979	34.00		37.0	1.80	2.73	1.08	16.5	13	20.4						
									3980	35.50		37.8	1.80	2.73	1.09	16.1			0.52	4.04				
									3981	38.50		34.5	1.84	2.73	1.00	14.8	15	21.6						
									3982	41.50		33.7	1.86	2.73	0.96	14.4			0.38	5.14				
	⑤3-2	灰色砂质粉土	50.00	-45.46	7.20		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	3983	44.50		28.8	1.85	2.71	0.89		5	33.7						
									3984	47.50		28.4	1.89	2.70	0.83				0.18	10.32				
									3985	49.70		31.3	1.87	2.70	0.90		4	34.8						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ12 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-21

孔深	50.00m	标高	4.01m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.50m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.60	2.41	1.60		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和碎砖等。	3986	2.00		27.6	1.94	2.73	0.80	15.1			0.31	5.89				
			2.60	1.41	1.00																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3987	4.00		37.4	1.84	2.73	1.04	14.9	15	18.3						
									3988	6.00		37.9	1.80	2.72	1.08	13.4			0.56	3.72				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.50	-5.49	6.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3989	8.00		44.1	1.79	2.73	1.20	14.8	12	19.2						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.20	-9.19	3.70		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3990	10.00		54.7	1.69	2.74	1.51	18.6			1.23	2.04				
									3991	12.00		46.6	1.73	2.74	1.32	19.4	11	11.0						
	④2	灰色砂质粉土	17.50	-13.49	4.30		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3992	13.65				2.70										
									3993	14.00		27.3	1.88	2.70	0.83				0.20	9.32				
									3994	15.15				2.70										
									3995	15.50		25.8	1.92	2.69	0.76		4	31.6						
									3996	16.15				2.69										
									3997	17.00		27.1	1.91	2.69	0.79				0.17	10.69				
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3998	18.50		37.7	1.80	2.73	1.09	15.4	6	30.3						
									3999	20.00		35.9	1.82	2.73	1.04	14.8			0.61	3.35				
									4000	21.50		37.1	1.80	2.73	1.08	15.6	5	31.6						
									4001	23.00		36.9	1.82	2.73	1.05	16.4			0.51	4.00				
									4002	24.50		42.1	1.78	2.74	1.19	19.7	12	18.7						
									4003	26.00		36.7	1.82	2.73	1.05	15.3			0.48	4.29				
			28.00	-23.99	10.50				4004	27.50		37.9	1.81	2.73	1.08	16.1	13	20.6						
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	4005	29.00		34.9	1.83	2.73	1.01	14.7			0.50	4.04				
									4006	30.50		35.3	1.83	2.73	1.02	16.4	15	20.3						
									4007	32.00		37.1	1.81	2.73	1.07	16.3			0.51	4.02				
									4008	33.50		35.9	1.84	2.73	1.02	15.8	11	18.0						
									4009	35.00		38.2	1.81	2.73	1.08	16.0			0.46	4.51				
			37.20	-33.19	9.20																			
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	4010	38.00		30.3	1.86	2.70	0.89		5	34.7						
									标4011	39.65											4011	39.65	23.0	
									4012	41.00		27.1	1.90	2.70	0.81				0.14	12.98				
									标4013	42.65											4013	42.65	27.0	
									4014	44.00		27.0	1.88	2.70	0.82		4	34.9						
									标4015	45.65											4015	45.65	14.0	
									4016	47.00		30.9	1.87	2.70	0.89				0.17	11.24				
									标4017	48.65											4017	48.65	13.0	
			50.00	-45.99	12.80				4018	49.70		27.9	1.90	2.70	0.82				0.16	11.42				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q26CZ14 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-22

孔深	45.00m	标高	4.17m	比例	1:300	稳定水位埋深	0.60m	日期	2014-6-29

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.47	1.70		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和少量石子等。	4485	2.00		28.9	1.92	2.72	0.83	12.2	22	20.9						
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.50	0.67	1.80		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4486	3.50		39.0	1.82	2.73	1.08	14.4			0.57	3.66				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.00	-4.83	5.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4487	5.50		43.0	1.79	2.73	1.18	16.5	13	18.0						
Q_4^2									4488	7.50		39.3	1.82	2.72	1.08	13.5			0.62	3.36				
	④1	灰色淤泥质粘土	17.00	-12.83	8.00		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4489	9.50		46.2	1.76	2.73	1.27	15.9	11	19.0						
									4490	11.50		48.5	1.70	2.74	1.39	19.0			1.14	2.10				
									4491	13.50		50.9	1.72	2.74	1.40	17.1	10	12.1						
									4492	15.00		49.4	1.70	2.74	1.41	18.7			1.12	2.14				
									4493	16.50		48.5	1.74	2.74	1.34	18.8	11	10.5						
	④2	灰色砂质粉土	18.50	-14.33	1.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4494	18.00		26.2	1.90	2.69	0.79				0.15	12.01				
									4495	19.50		38.1	1.82	2.73	1.07	16.2	14	18.7						
									4496	21.00		39.0	1.79	2.73	1.12	16.3			0.58	3.63				
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4497	22.50		37.7	1.81	2.73	1.08	15.5	13	18.9						
									4498	24.00		37.4	1.81	2.73	1.07	16.0			0.50	4.17				
									4499	25.50		34.7	1.84	2.73	1.00	15.4	16	20.7						
			28.10	-23.93	9.60				4500	27.00		37.5	1.80	2.73	1.09	16.4			0.51	4.06				
									4501	28.50		36.1	1.82	2.73	1.04	15.9	14	18.3						
									4502	30.00		37.7	1.80	2.73	1.09	16.2			0.50	4.16				
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	4503	31.50		35.4	1.87	2.73	0.98	15.9	16	18.2						
									4504	33.00		35.3	1.83	2.73	1.02	15.9			0.47	4.30				
			35.00	-30.83	6.90				4505	34.50		33.5	1.85	2.73	0.97	15.7	16	20.2						
									4506	36.00		31.1	1.87	2.70	0.89				0.15	12.72				
									标4507	37.65											4507	37.65	17.0	
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	4508	39.00		30.0	1.85	2.71	0.90		5	33.1						
									标4509	40.65											4509	40.65	16.0	
									4510	42.00		30.5	1.88	2.71	0.88				0.16	11.44				
			45.00	-40.83	10.00				标4511	43.65											4511	43.65	19.0	
									4512	44.70		27.5	1.90	2.70	0.81		4	35.0						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S27CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-23-1

孔深	105.30m	标高	4.41m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.60	2.81	1.60		人工	上有人行道砖块，下含15-25cm混凝土，下部含碎石，细小杂物，以粘性土为主。	4086	2.00		26.9	1.95	2.73	0.78	15.5	24	19.0						
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.60	0.81	2.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4087	4.00		43.3	1.78	2.73	1.20	15.8			0.71	3.11				
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.29	5.10		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4088	6.00		44.5	1.76	2.73	1.24	15.5	11	17.0						
	④1	灰色淤泥质粘土	15.50	-11.09	6.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4089	9.00		49.7	1.70	2.74	1.41	19.1			1.09	2.21				
									4090	12.00		50.4	1.72	2.74	1.40	17.4	10	11.5						
									4091	15.00		48.7	1.74	2.74	1.34	17.3			1.06	2.20				
									4092	16.50		45.6	1.75	2.74	1.28	19.2	12	12.7						
									4093	18.00		39.3	1.80	2.75	1.13	20.5			0.73	2.93				
									4094	19.50		34.8	1.83	2.73	1.01	16.6	14	12.7						
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4095	21.00		41.5	1.78	2.74	1.18	18.4			0.64	3.40				
									4096	22.50		41.7	1.78	2.75	1.19	20.9	13	19.4						
									4097	24.00		37.9	1.80	2.73	1.09	16.2			0.43	4.89				
									4098	25.50		38.4	1.79	2.73	1.11	15.4	13	21.4						
			27.30	-22.89	11.80				4099	27.00		36.6	1.82	2.73	1.05	16.3			0.50	4.13				
									4100	28.50		34.6	1.83	2.73	1.01	15.7	15	19.8						
									4101	30.00		36.2	1.82	2.73	1.04	15.3			0.51	4.02				
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	4102	31.50		35.5	1.83	2.73	1.02	15.9	14	18.4						
			33.00	-28.59	5.70				4103	33.00		30.3	1.87	2.70	0.88				0.18	10.72				
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	4104	35.00		29.9	1.88	2.70	0.87				0.18	10.56				
			37.80	-33.39	4.80				标4105	37.15											4105	37.15	24.0	
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	4106	39.00		34.8	1.85	2.73	0.99	14.1	16	21.4						
									4107	42.00		33.8	1.85	2.73	0.97	14.6			0.42	4.71				
									4108	45.00		35.1	1.84	2.73	1.00	16.6	15	20.8						
			48.30	-43.89	10.50				4109	48.00		34.9	1.83	2.73	1.01	15.7			0.44	4.53				
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f		含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4110	50.00		29.0	1.89	2.70	0.84		5	33.8						
									标4111	52.15											4111	52.15	42.0	
									4112	55.00		28.5	1.87	2.70	0.86				0.15	12.21				
									标4113	59.15											4113	59.15	61.8	
									4114	63.00		28.2	1.90	2.69	0.82		4	35.0						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S27CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-23-2

孔深	105.30m	标高	4.41m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ °	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	71.00	-66.59	71.00	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4115	67.15											4115	67.15	57.7	
									4116	71.00		24.2	1.95	2.69	0.71		3	35.9	0.12	14.01				
									标4117	75.15											4117	75.15	62.5	
									4118	79.00		27.1	1.93	2.69	0.77		4	34.6	0.13	13.74				
									标4119	83.15											4119	83.15	68.2	
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	4120	87.00				2.68										
									标4121	91.15											4121	91.15	83.3	
									4122	95.00				2.68										
									标4123	99.15											4123	99.15	93.8	
									4124	102.00				2.68										
			105.30	-100.89	34.30				标4125	105.15											4125	105.15	100.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S27CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-24

孔深	55.30m	标高	4.24m	比例	1:300	稳定水位埋深	3.50m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘	粉	砂	砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	2.94	1.30		人工	上部含路转、碎渣石子等，下部以粘性土为主。	4214	1.40					27.7	1.94	2.73	0.80	16.7	25	21.3					
			3.60	0.64	2.30				4215	3.00					36.6	1.82	2.73	1.05	15.8			0.63	3.27				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4216	5.00					42.5	1.77	2.72	1.19	13.1	10	16.8					
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.80	-4.56	5.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4217	7.00					42.9	1.78	2.73	1.19	14.3			0.66	3.32				
									4218	9.00					47.9	1.69	2.74	1.40	19.2	10	11.4					
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4219	11.00					49.3	1.70	2.74	1.41	17.4			1.11	2.16				
			15.30	-11.06	6.50				4220	13.00					45.8	1.76	2.74	1.27	17.7	12	13.5					
									4221	14.50					36.5	1.82	2.73	1.05	15.4			0.53	3.84				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4222	16.00					37.3	1.80	2.73	1.08	16.1	13	22.5					
									4223	17.50					36.7	1.82	2.73	1.05	15.1			0.56	3.66				
									4224	19.00					38.1	1.81	2.73	1.08	16.2	14	21.3					
									4225	20.50					34.6	1.83	2.73	1.01	15.5			0.45	4.51				
									4226	22.00					35.6	1.84	2.73	1.01	15.0	15	18.7					
									4227	23.50					34.6	1.83	2.73	1.01	16.4			0.45	4.50				
									4228	25.00					36.5	1.82	2.73	1.05	14.8	14	20.0					
			26.30	-22.06	11.00				4229	26.50					22.3	2.01	2.73	0.66	15.7			0.23	7.22				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.90	-24.66	2.60		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4230	28.00					22.2	2.02	2.72	0.65	12.5	41	21.9					
									4231	29.50					25.9	1.92	2.71	0.78				0.19	9.15	4232	29.95	18.0	
									4232	29.95																
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4233	31.00					29.8	1.88	2.70	0.86		3	35.2			4234	31.45	21.0	
									4234	31.45																
									4235	32.50					31.5	1.87	2.70	0.90				0.16	11.59	4236	32.95	25.0	
									4236	32.95																
									4237	34.00					30.8	1.89	2.70	0.87		2	35.6			4238	34.45	30.0	
									4238	34.45																
									4239	36.00					25.6	1.91	2.70	0.78				0.14	12.53	4240	36.45	36.0	
									4240	36.45																
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂					河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4241	39.00					27.8	1.90	2.69	0.81		3	35.8					
									4242	39.45														4242	39.45	38.0	
									4243	42.00					25.2	1.93	2.69	0.75				0.11	16.21	4244	42.45	40.0	
									4244	42.45																
									4245	45.00					27.6	1.92	2.69	0.79		2	34.9					
									4246	45.45														4246	45.45	39.0	
									4247	48.00					28.5	1.89	2.69	0.83				0.14	13.09				
									4248	48.45														4248	48.45	44.0	
									4249	51.00					31.1	1.87	2.70	0.89		3	34.7					
									4250	51.45														4250	51.45	47.0	
									4251	53.00					27.9	1.91	2.69	0.80				0.12	14.79				
									4252	53.45														4252	53.45	55.6	
			55.30	-51.06	18.30				4253	55.00					24.9	1.94	2.69	0.73		2	36.4					

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ1 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-25

孔深	40.30m	标高	4.52m	比例	1:300	稳定水位埋深	2.50m	日期	2014-6-27

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
Q_4^3	①1	填土	2.30	2.22	2.30		人工	上部有10cm路砖，下部为碎石砖块，底部以粘性土为主。	3824	2.40		27.1	1.95	2.73	0.78	15.2	25	19.5		
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	0.62	1.60		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	3825	3.50		38.0	1.82	2.73	1.07	16.7			0.54	3.87
Q_4^2									3826	5.00		45.9	1.76	2.73	1.26	16.4	10	20.5		
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.00	-4.48	5.10		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	3827	7.00		43.8	1.77	2.73	1.22	15.3			0.69	3.19
									3828	9.00		54.6	1.68	2.74	1.52	18.7	9	10.9		
	④1	灰色淤泥质粘土	15.50	-10.98	6.50		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	3829	11.00		55.2	1.69	2.74	1.52	18.4			1.20	2.10
									3830	13.00		47.9	1.73	2.74	1.34	17.8	11	11.5		
									3831	14.50		37.9	1.80	2.73	1.09	16.4			0.60	3.50
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	25.80	-21.28	10.30		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	3832	16.00		40.9	1.78	2.74	1.17	19.8	13	17.8		
									3833	17.50		38.0	1.82	2.73	1.07	15.7			0.59	3.49
									3834	19.00		35.2	1.83	2.73	1.02	15.8	15	19.0		
									3835	20.50		36.0	1.82	2.73	1.04	15.9			0.48	4.29
									3836	22.00		39.3	1.79	2.73	1.12	16.7	13	22.1		
									3837	23.50		36.8	1.82	2.73	1.05	16.5			0.51	4.02
									3838	25.00		38.0	1.80	2.73	1.09	16.2	14	21.3		
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.80	-25.28	4.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	3839	26.50		23.0	1.99	2.73	0.69	14.4				
									3840	28.00		25.4	1.97	2.73	0.74	14.4				
									3841	29.50		27.0	1.96	2.73	0.77	15.2	37	18.4	0.31	5.64
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.00	-33.48	8.20		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	3842	31.00		28.3	1.90	2.71	0.83		5	33.5		
									3843	31.45										
									3844	32.50		27.4	1.89	2.70	0.82				0.14	12.68
									3845	32.95										
									3846	34.00		26.5	1.92	2.70	0.78		4	34.9		
									3847	34.45										
									3848	35.50		27.4	1.90	2.70	0.81				0.14	12.90
									3849	35.95										
									3850	37.00		25.1	1.91	2.70	0.77		2	36.2		
									3851	37.45										
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.30	-35.78	2.30		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	3852	40.00		26.9	1.94	2.69	0.76				0.11	16.44

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
3843	31.45	17.0	
3845	32.95	22.0	
3847	34.45	27.0	
3849	35.95	32.0	
3851	37.45	36.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-26

孔深	45.30m	标高	4.38m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.40m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.08	1.30		人工	表面为路砖，下部为粘性土混砖渣垃圾。	4189	1.70		30.9	1.90	2.72	0.87	12.5			0.41	4.61				
			3.30	1.08	2.00																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4190	4.00		43.8	1.78	2.72	1.20	12.4	12	18.4						
									4191	6.00		43.1	1.77	2.73	1.21	15.1			0.71	3.10				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.32	5.40		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4192	8.00		49.2	1.71	2.74	1.39	18.9	10	10.9						
									4193	10.00		55.4	1.69	2.75	1.53	20.1			1.18	2.14				
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4194	12.00		44.2	1.78	2.74	1.22	17.2	13	13.1						
			15.30	-10.92	6.60				4195	14.00		41.3	1.79	2.74	1.16	19.1			0.73	2.97				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	26.00	-21.62	10.70		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4196	16.00		38.2	1.80	2.73	1.10	15.5	13	18.6						
									4197	18.00		37.4	1.81	2.73	1.07	16.4			0.56	3.68				
									4198	20.00		35.1	1.83	2.72	1.01	13.0	14	19.7						
									4199	22.00		37.9	1.82	2.73	1.07	16.5			0.51	4.02				
									4200	24.00		42.1	1.77	2.74	1.20	17.6	12	11.4	0.83	2.64				
									4201	26.00		27.4	1.92	2.73	0.81	15.8			0.31	5.80				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-24.62	3.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4202	28.00		26.3	1.96	2.72	0.75	12.3	37	19.8						
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4203	30.00		29.8	1.88	2.71	0.87				0.24	7.68				
									4204	33.00		27.2	1.91	2.70	0.80		4	35.2						
			34.70	-30.32	5.70				4205	33.45											4205	33.45	16.0	
Q_3^2	⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	36.00	-31.62	1.30		河口～滨海	含云母，夹粉土，土质不均。	4206	35.00		27.2	1.93	2.72	0.79	13.6	33	19.7	0.24	7.54				
			37.20	-32.82	1.20				4207	36.00		27.5	1.92	2.71	0.80		1	36.1	0.16	11.35				
									4208	36.45											4208	36.45	27.0	
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4209	39.00		27.6	1.91	2.69	0.80				0.13	13.90				
									4210	39.45											4210	39.45	36.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4211	42.00		25.0	1.93	2.69	0.74		1	34.9						
									4212	42.45											4212	42.45	41.0	
			45.30	-40.92	8.10				4213	45.00		23.4	1.95	2.69	0.70				0.12	14.24				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

Q27CZ5 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-27

孔深	50.80m	标高	4.63m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.50m	日期	2014-7-1

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.33	1.30		人工	表面有20cm为路砖，下部含少量碎石，以粘性土为主。	4254	1.50		34.2	1.86	2.73	0.97	14.7			0.37	5.37				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.30	1.33	2.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4255	3.50		40.6	1.78	2.73	1.16	15.3	12	18.0						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.90	-4.27	5.60		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4256	6.00		42.3	1.77	2.73	1.19	15.2			0.75	2.94				
	④1	灰色淤泥质粘土	15.50	-10.87	6.60		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4257	9.00		49.0	1.71	2.74	1.39	17.9	10	12.1						
									4258	12.00		53.5	1.69	2.74	1.49	19.9			1.40	1.78				
									4259	15.00		35.3	1.83	2.73	1.02	14.7	14	18.7						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4260	18.00		37.5	1.81	2.73	1.07	15.1			0.59	3.50				
									4261	21.00		35.8	1.82	2.73	1.04	16.8	15	20.0						
									4262	24.00		33.9	1.85	2.73	0.98	15.8			0.52	3.83				
Q_4^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	26.30	-21.67	10.80		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4263	27.00		24.3	1.99	2.73	0.71	15.6	39	19.9						
									4264	29.00		22.1	2.00	2.72	0.66	13.1			0.22	7.51				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	29.40	-24.77	3.10		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4265	32.00		24.4	1.96	2.71	0.72		5	33.0			4266	32.45	19.0	
									4266	32.45														
	⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.90	-29.27	4.50		河口～滨海	含云母，夹粉土，土质不均。	4267	35.00		28.3	1.93	2.73	0.81	14.6	34	19.8	0.27	6.72				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.20	-31.57	2.30		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4268	37.00		28.0	1.92	2.69	0.79				0.15	12.23	4269	37.45	38.0	
									4269	37.45														
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	38.50	-33.87	2.30		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4270	40.00		27.9	1.91	2.69	0.80		6	33.7			4271	40.45	40.0	
									4271	40.45														
									4272	43.00		31.1	1.87	2.69	0.89		4	34.5	0.17	11.22	4273	43.45	42.0	
									4273	43.45														
									4274	46.00		25.6	1.93	2.69	0.75				0.13	13.92	4275	46.45	46.0	
									4275	46.45														
									4276	49.00		27.2	1.88	2.69	0.82		1	34.9			4277	49.45	46.0	
									4277	49.45														
			50.80	-46.17	12.30				4278	50.50		27.7	1.91	2.69	0.80				0.12	15.19				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ8 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-28-1

孔深	105.20m	标高	4.57m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.00m	日期	2014-6-29

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘	粉	砂	砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.27	1.30		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为含碎石、砖块、细小杂物，以粘性土为主。	4279	1.50					26.6	1.94	2.73	0.78	14.9	23	19.7					
			3.00	1.57	1.70				4280	3.00					43.1	1.77	2.73	1.21	15.2			0.70	3.17				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4281	5.00					45.5	1.76	2.72	1.25	13.7	10	15.6					
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.93	5.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4282	7.00					44.5	1.76	2.72	1.23	12.4			0.66	3.40				
									4283	10.00					51.3	1.67	2.75	1.49	20.1	9	12.7					
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4284	13.00					51.3	1.72	2.74	1.41	19.3			1.11	2.17				
			15.70	-11.13	7.20				4285	16.00					42.1	1.77	2.74	1.20	17.3	12	13.9					
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4286	19.00					44.4	1.75	2.74	1.26	18.3			0.82	2.74				
									4287	22.00					46.5	1.76	2.75	1.29	20.4	13	13.1					
			25.80	-21.23	10.10				4288	25.00					44.4	1.75	2.75	1.27	21.1			0.78	2.92				
Q_4^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.60	-25.03	3.80		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4289	27.00					24.5	1.98	2.73	0.72	14.9	38	18.5					
									4290	29.00					25.5	1.96	2.72	0.74	13.6			0.22	7.84				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4291	31.00					26.1	1.90	2.70	0.79		5	33.6					
									标4292	34.15														4292	34.15	27.0
			38.00	-33.43	8.40				4293	37.00					30.5	1.87	2.70	0.88				0.17	11.39				
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f		含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4294	40.15														4294	40.15	36.0
									4295	43.00					26.3	1.93	2.70	0.77		4	34.7					
									标4296	46.15														4296	46.15	42.0
									4297	49.00					27.9	1.91	2.69	0.80				0.12	15.07			
									标4298	52.15														4298	52.15	46.0
									4299	55.00					25.7	1.92	2.69	0.76		2	35.5					
									标4300	58.15														4300	58.15	53.6
									4301	61.00					24.5	1.95	2.69	0.72				0.10	17.52			
									标4302	64.15														4302	64.15	55.6

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ8 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-28-2

孔深	105.20m	标高	4.57m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.00m	日期	2014-6-29

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	67.80	-63.23	67.80		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4303	67.00		27.0	1.93				2	35.5						
									4304	70.00		34.7	1.83	2.72	1.00	12.7			0.40	4.97				
									4305	73.00		34.2	1.85	2.73	0.98	15.3	16	20.6						
	⑧1	灰色粉质粘土					滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。	4306	76.00		35.3	1.84	2.73	1.01	15.8			0.37	5.45				
									4307	80.00		37.3	1.82	2.73	1.06	15.3	14	18.4						
			83.50	-78.93	15.70				标4308	84.15											4308	84.15	78.9	
Q_3^1	⑨	灰色粉砂				f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	4309	88.00				2.68										
									标4310	92.15											4310	92.15	88.2	
									4311	96.00				2.68										
									标4312	100.15											4312	100.15	100.0	
			105.20	-100.63	21.70				4313	105.00				2.68										

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

Q27CZ9 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-29

孔深	50.30m	标高	4.47m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-7-1

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.50	1.97	2.50		人工	上部为人行道路面，路面下含20-25cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性	4314	2.70		35.5	1.84	2.73	1.01	16.7			0.44	4.55				
			3.30	1.17	0.80																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4315	5.00		43.1	1.78	2.73	1.19	15.2	12	19.7						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.23	5.40		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4316	7.00		42.0	1.77	2.73	1.19	15.9			0.76	2.90				
	④1	灰色淤泥质粘土	15.70	-11.23	7.00		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4317	10.00		54.6	1.68	2.74	1.52	18.0	10	11.1						
									4318	13.00		49.5	1.71	2.74	1.40	17.5			1.06	2.26				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	26.50	-22.03	10.80		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4319	16.00		45.6	1.76	2.75	1.27	20.3	12	11.9						
									4320	19.00		43.2	1.77	2.74	1.22	17.8			0.75	2.94				
									4321	22.00		46.1	1.76	2.74	1.27	18.0	13	12.6						
									4322	25.00		44.4	1.75	2.75	1.27	20.5			0.77	2.94				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.80	-25.33	3.30		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4323	28.00		24.0	2.00	2.73	0.69	15.5	41	20.0	0.22	7.56				
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.50	-34.03	8.70		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4324	30.15											4324	30.15	19.0	
									4325	32.00		25.4	1.94	2.71	0.75		5	34.1	0.18	9.61				
									标4326	34.15											4326	34.15	24.0	
									4327	36.00		31.0	1.86	2.70	0.90				0.16	12.03				
									标4328	38.15											4328	38.15	32.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.30	-45.83	11.80		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4329	40.00		24.4	1.95	2.69	0.72		5	34.9						
									标4330	42.65											4330	42.65	40.0	
									4331	45.00		24.4	1.94	2.69	0.72				0.12	14.15				
									标4332	47.65											4332	47.65	43.0	
									4333	50.00		25.2	1.94	2.69	0.74		3	35.3						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ10 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-30

孔深	50.45m	标高	4.33m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-7-1

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.90 3.00	2.43 1.33	1.90 1.10		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性	4334	2.50		34.0	1.85	2.73	0.98	16.7	17	17.8						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4335	4.50		42.1	1.79	2.73	1.17	15.8			0.63	3.44				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-4.17	5.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4336	6.50		46.4	1.76	2.73	1.27	16.1	11	18.1						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4337	9.50		50.3	1.71	2.74	1.41	19.7			1.06	2.28				
			15.50	-11.17	7.00				4338	12.50		49.9	1.70	2.74	1.42	18.0	10	12.8						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4339	15.50		42.4	1.78	2.74	1.19	19.2			0.69	3.20				
									4340	18.50		44.3	1.78	2.74	1.22	19.9	13	10.0						
									4341	21.50		41.9	1.77	2.74	1.20	18.2			0.64	3.41				
			26.20	-21.87	10.70				4342	24.50		43.0	1.77	2.74	1.21	17.5	12	10.5						
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	30.20	-25.87	4.00		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4343	27.00		24.9	1.97	2.73	0.73	14.3			0.27	6.45				
									4344	29.00		22.7	2.01	2.73	0.67	14.4	42	19.8						
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.50	-33.17	7.30		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4345	31.15											4345	31.15	24.0	
									4346	33.00		30.0	1.88	2.70	0.87				0.18	10.24				
									标4347	35.15											4347	35.15	28.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂					河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4348	37.50		27.8	1.90	2.69	0.81		3	35.3						
									标4349	40.15											4349	40.15	38.0	
									4350	42.50		24.8	1.93	2.69	0.74				0.14	12.83				
									标4351	45.15											4351	45.15	41.0	
									4352	47.50		25.0	1.95	2.69	0.72		3	35.8	0.11	16.31				
			50.45	-46.12	12.95				标4353	50.15											4353	50.15	45.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q27CZ12 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-31

孔深	45.30m	标高	4.29m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.00m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70 2.90	2.59 1.39	1.70 1.20		人工	上部为人行道路面，路面下含15-20cm混凝土，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性	4354	2.00		31.9	1.86	2.73	0.94	15.0			0.37	5.22				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4355	4.00		46.5	1.76	2.73	1.27	14.4	10	17.6						
									4356	6.00		42.0	1.77	2.73	1.19	15.4			0.76	2.88				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.41	5.80		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4357	9.00		55.3	1.69	2.75	1.53	20.3	9	12.4						
	④1	灰色淤泥质粘土	15.80	-11.51	7.10		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4358	12.00		50.7	1.71	2.75	1.42	21.5			1.14	2.13				
									4359	15.00		48.3	1.73	2.74	1.35	18.7								
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	26.10	-21.81	10.30		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4360	18.00		40.6	1.79	2.75	1.16	20.5			0.73	2.97				
									4361	21.00		45.5	1.76	2.74	1.27	18.0	12	12.9						
									4362	24.00		41.9	1.77	2.74	1.20	19.4			0.70	3.15				
Q_3^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	30.00	-25.71	3.90		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4363	27.00		24.5	1.99	2.73	0.71	15.1	40	20.3						
									4364	29.00		23.7	1.98	2.73	0.71	14.2			0.22	7.79				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.00	-33.71	8.00		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4365	31.00		25.0	1.94	2.71	0.75		6	33.3						
									标4366	33.15											4366	33.15	26.0	
									4367	35.00		27.8	1.90	2.70	0.82				0.17	10.70				
									标4368	37.65											4368	37.65	31.0	
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.30	-41.01	7.30	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4369	40.00		25.7	1.94	2.69	0.74		3	34.8						
									标4370	42.65											4370	42.65	41.0	
									4371	45.00		27.4	1.92	2.70	0.79				0.15	12.01				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q28CZ1 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-32

孔深	40.00m	标高	4.24m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.50m	日期	2014-6-29

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度(m)	层底标高(m)	厚度(m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度(m)	颗粒组成 粘	粉	砂	砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度(m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.54	1.70		人工	表部为6cm厚地砖，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性土为主。	4372	2.00					33.8	1.86	2.73	0.96	14.6							
			2.80	1.44	1.10				4373	3.00					37.5	1.83	2.73	1.05	16.5	13	21.6	0.49	4.02			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4374	5.00					43.9	1.78	2.73	1.21	14.6			0.69	3.20			
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-4.26	5.70		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4375	8.00					41.4	1.77	2.73	1.18	15.8	12	18.4					
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4376	11.00					48.9	1.71	2.74	1.39	19.1			1.10	2.17			
			15.00	-10.76	6.50				4377	13.50					47.4	1.73	2.74	1.33	18.4	11	10.1					
									4378	15.00					48.2	1.74	2.74	1.33	18.6			1.09	2.15			
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4379	16.50					51.1	1.72	2.74	1.41	18.1	10	12.9					
									4380	18.00					36.0	1.82	2.72	1.03	13.7			0.56	3.64			
									4381	19.50					34.8	1.83	2.73	1.01	16.5	14	19.9					
									4382	21.00					38.3	1.80	2.73	1.10	15.8			0.52	4.06			
									4383	22.50					38.1	1.79	2.73	1.11	16.7	13	15.5					
			25.00	-20.76	10.00				4384	24.00					36.8	1.80	2.73	1.07	16.0			0.50	4.11			
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土					河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4385	25.50					24.9	1.98	2.73	0.72	15.8	39	16.7					
			28.10	-23.86	3.10				4386	27.00					22.2	2.01	2.72	0.65	13.6			0.24	6.81			
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4387	28.65														4387	28.65	16.0
									4388	30.00					25.7	1.95	2.71	0.75		6	32.8					
									标4389	31.65														4389	31.65	20.0
									4390	33.00					27.8	1.92	2.70	0.80				0.16	11.43			
									标4391	34.65														4391	34.65	31.0
			36.50	-32.26	8.40				4392	36.00					26.7	1.91	2.69	0.78		4	34.8					
	⑦2	灰黄～灰色粉砂					河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4393	38.15														4393	38.15	43.0
			40.00	-35.76	3.50				4394	39.70					25.1	1.92	2.69	0.75				0.14	12.16			

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S28CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-33-1

孔深	105.32m	标高	4.21m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.40m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.10 2.80	3.11 1.41	1.10 1.70		人工	表部为6cm厚地砖，下部为杂填土含碎石、砖块、混凝土块等，底部以粘性土为主。	4395	1.50		33.6	1.88	2.73	0.94	15.9	20	19.8						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4396	4.00		42.7	1.79	2.72	1.17	12.8			0.67	3.23				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-4.19	5.60		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4397	7.00		43.3	1.77	2.72	1.20	13.7	11	17.7						
	④1	灰色淤泥质粘土	15.20	-10.99	6.80		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4398	10.00		38.5	1.80	2.72	1.09	12.6			0.65	3.23				
									4399	13.00		45.4	1.76	2.73	1.26	15.3	10	15.8						
									4400	14.50		52.8	1.68	2.74	1.49	19.5			1.29	1.94				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	24.80	-20.59	9.60		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4401	16.00		49.4	1.71	2.74	1.39	18.4	9	10.3						
									4402	17.50		38.0	1.82	2.73	1.07	16.1			0.52	4.01				
									4403	19.00		36.9	1.80	2.73	1.08	14.3	13	18.1						
									4404	20.50		33.9	1.85	2.73	0.98	14.8			0.49	4.04				
									4405	22.00		32.6	1.87	2.73	0.94	15.0	17	19.9						
									4406	23.50		34.5	1.85	2.73	0.98	14.8			0.44	4.49				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.30	-24.09	3.50		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4407	25.00		25.2	1.96	2.73	0.74	15.2	37	18.8						
									4408	26.50		22.8	2.01	2.72	0.66	13.2			0.21	8.07				
									4409	28.00		23.5	2.00	2.73	0.69	16.2	41	18.6						
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.20	-31.99	7.90		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4410	29.50		25.7	1.93	2.71	0.77				0.19	9.39				
									标4411	31.15											4411	31.15	19.0	
									4412	32.50		25.8	1.92	2.70	0.77		5	33.4						
									标4413	34.15											4413	34.15	28.0	
									4414	35.50		28.2	1.91	2.70	0.81				0.15	11.81				
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	62.20	-57.99	26.00	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4415	38.65											4415	38.65	39.0	
									4416	41.50		25.5	1.94	2.69	0.74		4	34.1						
									标4417	44.65											4417	44.65	48.0	
									4418	47.50		25.5	1.91	2.69	0.77				0.14	12.91				
									标4419	50.65											4419	50.65	55.6	
									4420	53.50		24.0	1.95	2.69	0.71		2	35.6						
									标4421	56.65											4421	56.65	62.5	
									4422	60.00		24.8	1.93	2.69	0.74				0.14	12.64				
								含云母，夹粉土，土质不均。	4423	63.00		35.8	1.84	2.73	1.01	14.7	15	19.8						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S28CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-33-2

孔深	105.32m	标高	4.21m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.40m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述
Q_3^2	⑧1	灰色粉质粘土	78.00	-73.79	15.80		滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	105.32	101.11	27.32	f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。

土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa
4424	67.00		34.6	1.83			15.4			0.37	5.45
4425	71.00		34.8	1.84	2.73	1.00	15.1	16	20.3		
4426	75.00		34.6	1.85	2.73	0.99	14.7			0.33	5.96
4427	78.00				2.68						
标4428	81.15										
4429	84.00		25.6	1.96	2.69	0.72		2	35.3		
标4430	87.15										
4431	90.00				2.68						
标4432	93.15										
4433	96.00				2.68						
标4434	99.15										
4435	102.00				2.68						
标4436	105.15										

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
4428	81.15	55.6	
4430	87.15	62.5	
4432	93.15	68.2	
4434	99.15	78.9	
4436	105.15	88.2	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q28CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-34

孔深	50.44m	标高	4.14m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.20m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.44	1.70		人工	表部为6cm厚地砖，下部为杂填土含碎石等，底部以粘性土为主。	4437	2.00		32.2	1.87	2.73	0.93	15.6			0.39	4.97				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.30	0.84	1.60		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4438	4.00		39.7	1.81	2.73	1.11	16.6	13	21.4						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-4.46	5.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4439	7.00		40.3	1.82	2.73	1.10	15.4			0.59	3.56				
									4440	9.00		38.9	1.80	2.72	1.10	13.3	14	19.8						
	④1	灰色淤泥质粘土	15.10	-10.96	6.50		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4441	12.00		42.1	1.80	2.73	1.16	14.1			0.63	3.42				
									4442	14.00		48.7	1.70	2.74	1.40	17.7	11	11.6						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	25.20	-21.06	10.10		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4443	15.50		50.2	1.71	2.74	1.41	17.3			1.10	2.20				
									4444	17.00		47.6	1.74	2.74	1.32	18.3	11	13.3						
									4445	18.50		43.4	1.78	2.74	1.21	19.2			0.68	3.26				
									4446	20.00		41.3	1.79	2.75	1.17	20.5	13	14.4						
									4447	21.50		44.1	1.78	2.75	1.23	21.1			0.63	3.54				
									4448	23.00		37.0	1.80	2.73	1.08	16.4	13	17.2						
									4449	24.50		36.8	1.82	2.73	1.05	15.1			0.50	4.11				
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.40	-24.26	3.20		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4450	26.00		22.3	2.01	2.72	0.66	13.1	40	19.4						
									4451	27.50		23.8	1.97	2.73	0.72	15.6			0.25	6.77				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.00	-32.86	8.60		河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4452	29.00		23.5	1.94	2.71	0.73		6	33.2						
									标4453	30.65											4453	30.65	17.0	
									4454	32.00		28.7	1.89	2.70	0.84				0.18	10.20				
									标4455	33.65											4455	33.65	27.0	
									4456	35.00		28.5	1.90	2.70	0.83		5	33.8						
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.44	-46.30	13.44	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4457	38.15											4457	38.15	41.0	
									4458	41.00		25.9	1.95	2.69	0.74				0.12	14.69				
									标4459	44.15											4459	44.15	46.0	
									4460	47.00		26.7	1.93	2.69	0.77		1	35.6						
									标4461	50.15											4461	50.15	51.7	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q28CZ5 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-35-1

孔深	105.00m	标高	4.62m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度(m)	层底标高(m)	厚度(m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号No	土试样 起始深度(m)	颗粒组成 粘	粉	砂	砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
Q_4^3	①1	填土	1.70	2.92	1.70		人工	上有地砖地面，下部10cm水泥地坪，下部以粘性土为主夹少量碎石。	4513	2.00					35.5	1.83	2.73	1.02	16.1			0.47	4.30
			3.30	1.32	1.60																		
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4514	4.00					41.7	1.77	2.73	1.19	15.9	10	17.1		
									4515	6.00					45.3	1.75	2.72	1.26	13.5			0.82	2.76
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.10	-4.48	5.80		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4516	8.00					46.6	1.76	2.72	1.27	13.4	12	18.7		
									4517	10.00					49.6	1.70	2.75	1.42	20.8			1.14	2.12
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4518	12.00					50.8	1.72	2.74	1.40	18.2	10	11.7		
									4519	14.00					54.0	1.69	2.74	1.50	17.9			1.32	1.90
									4520	15.50					50.2	1.71	2.75	1.42	21.3	11	12.3		
			17.70	-13.08	8.60				4521	17.00					47.6	1.73	2.74	1.34	17.6			0.99	2.35
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4522	18.50					46.1	1.76	2.74	1.27	18.6	12	13.4		
									4523	20.00					43.2	1.75	2.74	1.24	18.9			0.88	2.56
									4524	21.50					42.6	1.79	2.74	1.18	19.4	13	13.0		
									4525	23.00					42.6	1.76	2.74	1.22	18.9			0.76	2.94
			25.50	-20.88	7.80				4526	24.50					44.2	1.74	2.74	1.27	18.2	11	12.6		
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土					河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4527	26.00					28.1	1.93	2.72	0.81	13.6			0.26	6.94
			28.20	-23.58	2.70				4528	27.50					22.5	2.02	2.73	0.66	14.5	40	18.9		
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	4529	29.00					27.3	1.92	2.71	0.80				0.24	7.53
									4530	29.65													
									4531	30.50					28.0	1.89	2.70	0.83		6	33.5		
									4532	31.15													
									4533	32.00					25.4	1.94	2.70	0.75				0.15	11.82
									4534	32.65													
									4535	33.50					24.9	1.97	2.70	0.71		4	35.3		
									4536	34.15													
									4537	35.00					28.4	1.91	2.70	0.82				0.16	11.44
			37.20	-32.58	9.00				4538	36.65										2	36.3		
	⑦2	灰黄～灰色粉砂					河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4539	38.00					24.8	1.94	2.69	0.73					
									4540	39.65													
									4541	41.00					26.1	1.93	2.69	0.76				0.12	15.03
									4542	42.65													
									4543	44.00					27.9	1.91	2.69	0.80		4	34.1		
									4544	45.65													
									4545	47.00					29.3	1.90	2.70	0.84				0.14	13.04
									4546	48.65													
									4547	50.00					27.2	1.92	2.70	0.79		3	35.9		
									4548	51.65													
									4549	53.00					28.5	1.89	2.70	0.84				0.16	11.75
									4550	54.65													
									4551	56.00					26.0	1.94	2.69	0.75		2	35.0		
									4552	57.65													
									4553	59.00					23.9	1.98	2.69	0.68				0.11	15.08
									4554	60.65													
									4555	62.00					25.7	1.92	2.69	0.76		2	35.1		
									4556	63.65													
			64.30	-59.68	27.10				4557	65.00					21.4	1.99	2.71	0.65				0.12	13.72

标准贯入试验 编号No	起始深度(m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
4530	29.65	20.0	
4532	31.15	16.0	
4534	32.65	23.0	
4536	34.15	26.0	
4538	36.65	26.0	
4540	39.65	31.0	
4542	42.65	42.0	
4544	45.65	38.0	
4546	48.65	57.7	
4548	51.65	60.0	
4550	54.65	83.3	
4552	57.65	71.4	
4554	60.65	49.0	
4556	63.65	60.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

Q28CZ5 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-35-2

孔深	105.00m	标高	4.62m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.10m	日期	2014-6-30

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述
Q_3^2	⑧1	灰色粉质粘土	68.50	-63.88	4.20		滨海～浅海	含云母，夹粉土，土质不均。
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	92.10	-87.48	23.60	f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。
	⑩	兰灰色粉质粘土	94.20	-89.58	2.10			
	⑪	青灰色细砂	105.00	-100.38	10.80	x		

土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa
4558	68.00		31.8	1.88			15.8	19	17.3		
4559	71.00		28.5	1.91	2.69	0.81				0.13	13.53
标4560	72.65										
4561	74.00		23.5	1.95	2.70	0.71		2	34.9		
标4562	76.15										
4563	78.00		23.9	1.98	2.69	0.68				0.11	15.75
标4564	81.15										
4565	85.00				2.68						
4566	89.00				2.68						
4567	93.00		24.1	1.98	2.73	0.71	14.5	37	20.0	0.27	6.43
4568	97.00				2.68						
4569	101.00				2.68						
4570	104.70				2.68						

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
4560	72.65	34.0	
4562	76.15	37.0	
4564	81.15	62.5	
4570	104.70	120.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

Q28CZ9 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-36

孔深	40.45m	标高	4.46m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.40m	日期	2014-7-1

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
Q_4^3	①1	填土	1.30	3.16	1.30		人工	表部为6cm厚地砖，下部为杂填土含碎石等，底部以粘性土为主。	4462	1.50		34.6	1.85	2.73	0.99	15.4	17	19.3		
			3.30	1.16	2.00				4463	3.00		36.8	1.81	2.73	1.06	15.8			0.46	4.48
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4464	5.00		38.3	1.80	2.72	1.09	12.6	13	19.6		
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.30	-3.84	5.00		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4465	8.00		45.4	1.76	2.72	1.25	13.3			0.72	3.14
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4466	10.50		44.2	1.75	2.73	1.25	15.7	11	16.8		
			15.60	-11.14	7.30				4467	13.00		49.3	1.71	2.74	1.39	17.5			1.06	2.25
									4468	14.50		47.2	1.73	2.74	1.33	18.9	11	11.1		
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4469	16.00		51.7	1.72	2.74	1.42	18.7			1.06	2.29
									4470	17.50		44.8	1.75	2.74	1.27	19.2	12	11.7		
									4471	19.00		37.1	1.80	2.74	1.09	17.9			0.57	3.67
									4472	20.50		41.2	1.79	2.74	1.16	17.8	13	13.4		
									4473	22.00		36.9	1.81	2.73	1.06	15.2			0.50	4.11
									4474	23.50		35.9	1.84	2.73	1.02	15.9	15	19.4		
			25.40	-20.94	9.80				4475	25.00		38.1	1.80	2.73	1.09	16.7			0.46	4.51
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.54	2.60		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4476	26.50		22.7	2.02	2.72	0.65	12.6	42	21.0		
									4477	28.00		25.9	1.95	2.71	0.75				0.17	10.21
Q_3^2	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4478	29.65										
									4479	31.00		28.3	1.92	2.70	0.80		6	32.2		
									标4480	32.65										
									4481	34.00		26.7	1.93	2.70	0.77				0.16	11.37
									标4482	35.65										
	⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.45	-35.99	3.75		河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4483	38.00		25.2	1.92	2.69	0.75		2	35.2		
									标4484	40.15										

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
4478	29.65	19.0	
4480	32.65	26.0	
4482	35.65	32.0	
4484	40.15	42.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

S29CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-37-1

孔深	105.00m	标高	4.73m	比例	1:300	稳定水位埋深	2.00m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.00	2.73	2.00		人工	转块路面，以下为水泥地坪，下部为杂填土含碎石等。																
			3.40	1.33	1.40																			
Q_4^2	①2	浜填土					人工	有臭味，含有机质，夹腐烂植物根茎。	4126	5.00		43.9	1.79	2.73	1.19	15.8	13	17.6						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-3.97	5.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4127	7.00		36.5	1.83	2.72	1.03	13.1			0.53	3.81				
									4128	9.00		38.3	1.81	2.73	1.09	16.8	12	20.4						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4129	11.00		48.1	1.74	2.74	1.33	17.7			1.02	2.29				
									4130	13.00		48.4	1.70	2.74	1.39	19.0	10	12.7						
									4131	14.50		47.0	1.73	2.74	1.33	18.3			1.07	2.19				
			17.50	-12.77	8.80				4132	16.00		49.9	1.71	2.74	1.40	19.5	11	13.3						
									4133	17.50		44.5	1.75	2.75	1.27	20.6			0.91	2.51				
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4134	19.00		43.2	1.77	2.74	1.22	19.0	13	12.1						
									4135	20.50		42.2	1.79	2.74	1.18	19.3			0.78	2.80				
									4136	22.00		45.7	1.75	2.74	1.28	18.2	12	11.8						
									4137	23.50		37.8	1.80	2.74	1.10	19.7			0.67	3.13				
			25.40	-20.67	7.90				4138	25.00		43.9	1.78	2.74	1.22	17.7	13	14.4						
	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土					河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4139	26.50		23.5	2.00	2.73	0.69	14.5			0.22	7.84				
									4140	28.00		22.4	2.02	2.72	0.65	13.1	41	21.8						
			29.80	-25.07	4.40				4141	29.50		28.5	1.91	2.73	0.84	16.1			0.35	5.21				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4142	31.15											4142	31.15	23.0	
									4143	32.50		29.4	1.88	2.70	0.86		5	33.8						
			36.50	-31.77	6.70				标4144	34.15											4144	34.15	30.0	
Q_3^2									4145	37.00		28.0	1.91	2.69	0.80				0.13	13.93				
									标4146	40.15											4146	40.15	46.0	
									4147	43.00		23.9	1.93	2.69	0.73		3	34.5						
									标4148	46.15											4148	46.15	51.7	
									4149	49.00		26.7	1.92	2.69	0.78				0.13	13.96				
	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f		含云母、石英、长石，土质均匀致密。	标4150	52.15											4150	52.15	55.6	
									4151	55.00		24.8	1.94	2.69	0.73		2	36.1						
									4580	58.00		24.6	1.93	2.69	0.74				0.12	13.93				
									标4582	61.15											4582	61.15	62.5	
									4583	64.00		28.1	1.90	2.69	0.81		3	34.9						
									标4584	65.65											4584	65.65	68.2	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

S29CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-37-2

孔深	105.00m	标高	4.73m	比例	1:300	稳定水位埋深	2.00m	日期	2014-6-28

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	73.10	-68.37	73.10	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4585	67.00		27.8	1.92						0.13	13.99				
									标4586	68.65											4586	68.65	55.7
									4587	70.00		25.9	1.93	2.69	0.75		2	35.6					
									标4588	72.65											4588	72.65	49.0
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	94.00	-89.27	20.90	f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。	4589	75.00		27.6	1.89	2.69	0.82				0.13	13.95				
									标4590	78.15											4590	78.15	33.0
									4591	81.00		28.6	1.90	2.69	0.82		1	36.5					
									标4592	83.15											4592	83.15	38.0
									4593	86.00		26.7	1.88	2.69	0.81				0.12	14.86				
									标4594	89.32											4594	89.32	65.2
									4595	92.00		27.8	1.92	2.69	0.79		3	35.9					
	⑾	青灰色细砂	105.00	-100.27	11.00	x			4596	95.00		23.9	1.95	2.69	0.71				0.11	14.98				
									标4597	98.15											4597	98.15	125.0
									4598	102.00				2.68										
									4599	104.70		25.0	1.96	2.69	0.72		1	36.0	0.12	13.79				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

S29CZ6 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-38

孔深	55.00m	标高	4.83m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-6-27

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度(m)	层底标高(m)	厚度(m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度(m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.50	3.33	1.50		人工	上部有水泥混凝土构成，下部由砖块、粘性土组成。	4152	2.00		33.6	1.85	2.73	0.97	16.8			0.46	4.26				
			3.50	1.33	2.00																			
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	4153	4.00		38.2	1.80	2.73	1.10	14.3	13	18.9						
									4154	6.00		37.7	1.84	2.73	1.04	15.3			0.49	4.19				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-3.87	5.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	4155	8.00		41.1	1.79	2.73	1.15	14.1	12	18.6						
									4156	10.00		37.6	1.80	2.73	1.09	14.4			0.55	3.82				
									4157	12.00		46.8	1.73	2.74	1.33	18.3	12	11.8						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	4158	13.50		49.5	1.70	2.74	1.41	18.8			1.08	2.23				
									4159	15.00		53.7	1.69	2.75	1.50	21.8	9	11.3						
									4160	16.50		51.4	1.72	2.74	1.41	17.3			1.06	2.29				
			18.50	-13.67	9.80				4161	18.00		48.3	1.74	2.74	1.34	19.0	11	12.3						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	25.30	-20.47	6.80		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	4162	19.50		42.3	1.77	2.74	1.20	19.6			0.73	3.02				
									4163	21.00		41.6	1.78	2.74	1.18	17.3	13	12.6						
									4164	22.50		44.9	1.75	2.76	1.29	24.6			0.88	2.59				
									4165	24.00		45.2	1.76	2.74	1.26	18.3	12	10.5						
Q_4^2	⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.90	-24.07	3.60		河口～湖泽	含氧化铁、有机质。受古河道切割区域缺失。	4166	25.50		23.0	2.01	2.73	0.67	16.7			0.23	7.28				
									4167	27.00		22.9	2.01	2.72	0.66	12.4	40	21.5						
									4168	28.50		21.7	2.03	2.72	0.63	12.3			0.21	7.83				
	⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土					河口～滨海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标4169	30.15											4169	30.15	23.0	
									4170	31.50		26.1	1.93	2.70	0.76		5	33.9						
									标4171	33.15											4171	33.15	29.0	
									4172	34.50		23.2	1.96	2.69	0.69				0.14	12.19				
			37.00	-32.17	8.10				标4173	36.15											4173	36.15	36.0	
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂				f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。	4174	39.00		25.3	1.94	2.69	0.74		4	34.7						
									标4175	42.15											4175	42.15	50.0	
									4176	45.00		28.3	1.87	2.69	0.85				0.12	14.99				
									标4177	48.15											4177	48.15	51.7	
									4178	51.00		26.1	1.95	2.69	0.74		2	35.7						
			55.00	-50.17	18.00				标4179	54.70											4179	54.70	55.7	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

CR2CZ3 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-39

孔深	45.30m	标高	4.80m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.80m	日期	2014-5-15

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_0 g/cm³	比重 G	孔隙比 e_0	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{0.1\text{-}0.2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{0.1\text{-}0.2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	3.50	1.30	3.50		人工	草坪下由砖块、混凝土碎块等回填物，下部主要由粘性土组成。																
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.40	0.40	0.90		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7167	3.70		37.4	1.82	2.73	1.06	14.9								
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-3.20	3.60		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7168	6.00		43.2	1.77	2.73	1.21	15.6			0.76	2.92				
									7169	7.50		55.1	1.69	2.74	1.51	18.3								
									7170	9.00		48.6	1.70	2.74	1.40	19.5	10	12.3						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.40	-8.60	5.40		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7171	11.00		50.6	1.70	2.75	1.44	21.8								
									7172	13.00		49.2	1.71	2.74	1.39	19.5			1.07	2.23				
	④2	灰色砂质粉土	17.90	-13.10	4.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7173	14.70		30.6	1.86	2.69	0.89		4	34.8			7174	15.15	18.0	
									7175	16.20		30.8	1.85	2.70	0.91				0.16	12.15	7176	16.65	10.0	
									7176	16.65														
									7177	18.00		43.1	1.79	2.75	1.20	22.0	13	10.9						
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	27.30	-22.50	9.40		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7178	20.00		40.7	1.77	2.74	1.18	18.2			0.75	2.90				
									7179	23.00		38.5	1.80	2.74	1.11	19.7								
									7180	26.00		40.1	1.81	2.75	1.13	20.6	14	14.2						
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	45.30	-40.50	18.00		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7181	29.00		43.7	1.78	2.74	1.21	18.2								
									7182	32.00		33.8	1.85	2.73	0.97	15.4								
									7183	35.00		34.3	1.84	2.72	0.99	13.4			0.48	4.14				
									7184	38.00		34.1	1.85	2.73	0.98	15.4	15	19.4						
									7185	41.00		37.1	1.82	2.73	1.06	16.4								
									7186	44.70		32.6	1.86	2.73	0.95	14.5			0.41	4.74				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

CR2CZ5 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-40

孔深	45.30m	标高	4.52m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.05m	日期	2014-5-10

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.60	2.92	1.60		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和碎砖等。	7113	2.00		25.8	1.97	2.73	0.74	14.9	27	21.3						
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.80	0.72	2.20		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7114	3.50		36.8	1.81	2.73	1.06	15.4			0.53	3.92				
									7115	5.00		39.8	1.80	2.72	1.11	14.0	13	21.1						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.70	-3.18	3.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7116	6.50		42.4	1.77	2.72	1.19	13.8			0.75	2.92				
									7117	8.00		48.7	1.70	2.74	1.40	17.9	10	11.2						
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土	12.80	-8.28	5.10		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7118	9.50		49.5	1.71	2.74	1.40	18.8			1.07	2.24				
									7119	11.00		54.3	1.69	2.74	1.50	18.4	9	11.3						
									7120	12.50		48.1	1.74	2.74	1.33	17.8			1.03	2.27				
	④2	灰色砂质粉土	18.20	-13.68	5.40		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7121	13.15											7121	13.15	11.0	
									7122	14.00		27.8	1.88	2.69	0.83		6	31.9			7123	14.65	14.0	
									7123	14.65		31.0	1.87	2.70	0.89				0.21	8.81				
									7124	15.50											7125	16.15	12.0	
									7125	16.15		28.4	1.90	2.70	0.82									
									7126	17.00											7127	17.65	17.0	
									7127	17.65														
									7128	18.50		35.4	1.82	2.73	1.03	15.9			0.57	3.56				
	⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-22.48	8.80		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7129	20.00		37.9	1.80	2.73	1.09	15.1	13	18.7						
									7130	22.00		38.4	1.82	2.73	1.08	16.3			0.55	3.77				
									7131	24.00		35.2	1.84	2.73	1.01	16.2	15	20.3						
Q_4^1	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	45.30	-40.78	18.30		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7132	27.00		34.5	1.83	2.73	1.01	14.7			0.50	4.04				
									7133	30.00		36.2	1.81	2.73	1.05	16.7	13	20.1						
									7134	33.00		36.1	1.84	2.73	1.02	16.0			0.46	4.35				
									7135	36.00		34.9	1.83	2.73	1.01	14.5	15	20.9						
									7136	39.00		35.5	1.83	2.73	1.02	15.0			0.44	4.62				
									7137	42.00		35.7	1.84	2.73	1.01	16.7	16	19.6						
									7138	45.00		37.3	1.81	2.73	1.07	16.1			0.47	4.44				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

T2CZ2 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-41

孔深	55.30m	标高	5.88m	比例	1:300	稳定水位埋深	2.90m	日期	2014-5-13

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	4.20	1.68	4.20		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和碎砖等。																
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.90	0.98	0.70		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7061	4.50		28.0	1.89	2.73	0.85	15.8	20	19.9	0.40	4.67				
									7062	6.00		37.4	1.83	2.73	1.05	15.7			0.56	3.64				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	9.10	-3.22	4.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7063	8.00		42.2	1.77	2.72	1.19	13.9	11	19.4						
									7064	10.00		52.5	1.67	2.74	1.50	19.0			1.25	1.99				
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土	15.60	-9.72	6.50		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7065	12.00		49.7	1.70	2.74	1.41	18.8	10	11.1						
									7066	14.00		54.2	1.69	2.75	1.51	21.2			1.16	2.16				
									7067	16.00														
	④2	灰色砂质粉土	20.00	-14.12	4.40		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7068	16.65		29.9	1.88	2.70	0.87		4	32.0			7068	16.65	21.0	
									7069	18.15											7069	18.15	18.0	
									7070	19.00		30.0	1.86	2.70	0.89				0.21	8.80				
									7071	19.65											7071	19.65	14.0	
Q_4^1	⑤1	灰色粉质粘土	28.30	-22.42	8.30		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7072	22.00		35.1	1.84	2.73	1.00	15.1	14	19.6						
									7073	25.00		37.4	1.82	2.73	1.06	15.0			0.51	4.01				
									7074	28.00		35.4	1.83	2.73	1.02	14.4	15	20.6						
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	32.40	-26.52	4.10		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7075	31.00		36.4	1.82	2.73	1.05	15.8			0.47	4.33				
	⑤3-2	灰色砂质粉土	40.30	-34.42	7.90		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7076	34.00		30.9	1.86	2.70	0.90									
									7077	34.65											7077	34.65	19.0	
									7078	37.00		30.0	1.85	2.71	0.90				0.22	8.75				
									7079	37.65											7079	37.65	17.0	
									7080	40.00		34.0	1.83	2.70	0.98		5	31.0						
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.30	-49.42	15.00		溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7081	43.00		33.4	1.86	2.73	0.96	15.3			0.42	4.61				
									7082	46.00		33.9	1.85	2.73	0.98	16.6	16	19.6						
									7083	49.00		34.8	1.83	2.73	1.01	15.9			0.45	4.50				
									7084	52.00		33.7	1.85	2.73	0.97	15.3	17	21.6						
									7085	55.00		29.9	1.87	2.70	0.88		3	34.6	0.16	11.44				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ4 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-42

孔深	55.30m	标高	5.02m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.30m	日期	2014-5-11

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	2.70	2.32	2.70		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和碎砖等。																
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	1.32	1.00		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7086	3.00		31.9	1.88	2.73	0.92	16.5			0.42	4.56				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-2.98	4.30		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7087	4.50		42.5	1.78	2.73	1.19	15.3	13	18.6						
									7088	6.00		41.6	1.77	2.73	1.18	16.5			0.60	3.64				
									7089	8.00		49.4	1.70	2.75	1.42	20.8	9	11.4						
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土	14.00	-8.98	6.00		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7090	10.00		52.2	1.69	2.75	1.48	21.3			1.13	2.20				
									7091	12.00		50.3	1.71	2.74	1.41	19.5	10	12.1						
									7092	14.00		27.4	1.89	2.69	0.81		5	31.5	0.14	12.73				
	④2	灰色砂质粉土	18.80	-13.78	4.80		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7093	14.65											7093	14.65	18.0	
									7094	16.15		31.1	1.86	2.69	0.90					7094	16.15	16.0	
									7095	17.00														
									7096	17.65											7096	17.65	19.0	
									7097	19.00		36.6	1.82	2.73	1.05	15.7			0.51	4.00				
	⑤1	灰色粉质粘土	27.50	-22.48	8.70		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7098	22.00		35.5	1.83	2.73	1.02	16.7	14	18.5						
									7099	25.00		37.9	1.80	2.73	1.09	15.8			0.52	4.04				
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	31.70	-26.68	4.20		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7100	28.00		41.3	1.79	2.74	1.16	19.5	13	13.7						
									7101	31.00		34.3	1.83	2.73	1.00	15.0			0.49	4.10				
Q_4^1	⑤3-2	灰色砂质粉土	38.40	-33.38	6.70		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7102	34.00		30.1	1.87	2.70	0.88						7103	34.65	21.0	
									7103	34.65														
									7104	37.00		33.0	1.83	2.70	0.96				0.17	11.42				
									7105	37.65											7105	37.65	24.0	
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.30	-50.28	16.90		溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7106	40.00		34.2	1.84	2.72	0.98	12.4	14	19.6						
									7107	43.00		36.5	1.82	2.73	1.05	15.5			0.50	4.10				
									7108	46.00		35.4	1.83	2.73	1.02	15.9	14	19.1						
									7109	49.00		36.1	1.84	2.73	1.02	16.2			0.43	4.73				
									7110	52.00		32.9	1.86	2.73	0.95	15.0								
									7111	52.65											7111	52.65	28.0	
									7112	55.00		30.7	1.87	2.69	0.88		4	34.7	0.14	13.09				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ6 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-43

孔深	55.30m	标高	4.81m	比例	1:300	稳定水位埋深	2.00m	日期	2014-5-12

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.40	3.41	1.40		人工	以粘性土为主，含少量植物根茎和碎砖等。	7139	1.50		27.2	1.93	2.72	0.79	13.4			0.30	5.97				
			3.60	1.21	2.20				7140	3.00		36.5	1.82	2.73	1.05	16.0	14	19.9						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土					滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7141	4.50		42.1	1.77	2.73	1.19	15.5			0.75	2.92				
									7142	6.00		46.3	1.76	2.73	1.27	14.6	10	18.1						
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.40	-2.59	3.80		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7143	7.50		54.3	1.69	2.74	1.50	18.0			1.16	2.16				
									7144	9.00		48.0	1.70	2.74	1.39	17.4	10	11.1						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7145	11.00		49.3	1.71	2.74	1.39	17.9			1.10	2.18				
			13.60	-8.79	6.20				7146	13.00		46.6	1.73	2.75	1.33	21.9	11	11.9						
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	标7147	14.15											7147	14.15	19.0	
									7148	15.00		27.4	1.91	2.69	0.79				0.15	11.98				
									标7149	15.65											7149	15.65	18.0	
			17.50	-12.69	3.90				标7150	17.15											7150	17.15	12.0	
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7151	18.00		35.3	1.83	2.73	1.02	16.2	14	21.2						
									7152	21.00		36.8	1.80	2.73	1.07	16.3			0.56	3.71				
									7153	24.00		37.0	1.82	2.73	1.05	14.3	15	18.3						
									7154	27.00		35.3	1.83	2.73	1.02	14.4			0.47	4.28				
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.80	-25.99	3.50		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7155	30.00		35.3	1.84	2.73	1.01	14.6	16	20.3						
Q_4^1	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7156	33.00		31.6	1.87	2.70	0.90				0.16	12.15				
			38.50	-33.69	7.70				标7157	33.65											7157	33.65	19.0	
									7158	36.00		30.1	1.85	2.71	0.91									
									标7159	36.65											7159	36.65	14.0	
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7160	39.00		34.6	1.84	2.73	1.00	14.7			0.49	4.04				
									7161	42.00		35.2	1.85	2.73	1.00	14.6	17	20.1						
									7162	45.00		35.0	1.83	2.73	1.01	15.2			0.43	4.70				
									7163	48.00		28.7	1.91	2.70	0.82									
									标7164	48.65											7164	48.65	23.0	
									7165	51.00		35.0	1.85	2.73	0.99	15.3			0.40	5.01				
			55.30	-50.49	16.80				7166	55.00		33.5	1.86	2.72	0.95	13.6	16	20.0						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ8 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-44

孔深	55.30m	标高	5.24m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.80m	日期	2014-5-14

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635
Q_4^3	①1	填土	4.20	1.04	4.20		人工	约30cm后混凝土砖下为碎石碎砖块。														
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-2.76	3.80		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7187	4.20	42.6	1.77	2.73	1.20	14.8							
									7188	6.00	45.1	1.76	2.72	1.24	13.8							
									7189	8.00	49.8	1.71	2.74	1.40	19.0			1.07	2.24			
	④1	灰色淤泥质粘土	14.30	-9.06	6.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7190	10.00	48.7	1.70	2.74	1.40	18.0	11	11.0					
									7191	12.50	47.8	1.70	2.75	1.39	21.7							
	④2	灰色砂质粉土	18.80	-13.56	4.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7192	15.00	28.9	1.88	2.69	0.84		6	31.9			7193	15.45	14.0
									7193	15.45												
									7194	16.20	30.2	1.85	2.69	0.89				0.17	11.31	7195	16.65	18.0
									7195	16.65												
									7196	18.00	29.1	1.87	2.69	0.86		5	30.3			7197	18.45	6.0
									7197	18.45												
	⑤1	灰色粉质粘土	27.90	-22.66	9.10		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7198	20.00	42.4	1.80	2.74	1.17	18.8			0.65	3.35			
									7199	23.00	45.1	1.77	2.74	1.25	19.2	12	13.3					
									7200	26.00	40.8	1.77	2.74	1.18	19.2			0.73	3.00			
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	32.40	-27.16	4.50		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7201	29.00	42.0	1.80	2.74	1.16	17.6	13	13.8					
									7202	32.00	38.3	1.82	2.73	1.07	16.4							
	⑤3-2	灰色砂质粉土	37.50	-32.26	5.10		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7203	35.00	36.2	1.81	2.73	1.05	16.5	14	16.9					
Q_4^1									7204	38.00	35.6	1.83	2.73	1.02	14.2							
									7205	41.00	35.8	1.82	2.73	1.04	16.2			0.50	4.07			
									7206	44.00	35.8	1.83	2.73	1.03	15.3	16	20.4					
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7207	47.00	37.7	1.81	2.73	1.08	16.3			0.45	4.61			
									7208	50.50	35.6	1.84	2.73	1.01	14.5	15	19.3					
			55.30	-50.06	17.80				7209	54.70	34.9	1.85	2.73	0.99	16.0			0.40	5.04			

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ9 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-45

孔深	55.30m	标高	4.68m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-13

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	3.80	0.88	3.80		人工	上为碎石、砖块等回填物，埋深约1m处有10cm后混凝土，下部主要由填土组成。																
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-3.32	4.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7210	4.20		38.9	1.79	2.72	1.11	13.1			0.58	3.64				
									7211	6.00		41.5	1.77	2.73	1.18	14.9	10	15.6						
									7212	7.20		54.9	1.68	2.74	1.53	19.0			1.28	1.98				
	④1	灰色淤泥质粘土	14.40	-9.72	6.40		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7213	9.00		54.3	1.67	2.75	1.54	21.2								
									7214	11.50		49.8	1.70	2.74	1.41	18.4	10	12.4						
									7215	13.50		50.0	1.71	2.74	1.40	18.2								
	④2	灰色砂质粉土	18.40	-13.72	4.00		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7216	15.70		31.2	1.86	2.69	0.90				0.21	9.19	7217	16.15	17.0	
									7217	16.15														
									7218	17.20		28.8	1.88	2.69	0.84		5	31.6			7219	17.65	13.0	
									7219	17.65														
	⑤1	灰色粉质粘土	27.30	-22.62	8.90		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7220	19.20		45.3	1.76	2.74	1.26	19.3			0.69	3.28				
									7221	21.50		43.6	1.78	2.74	1.21	19.7								
									7222	24.00		42.7	1.77	2.74	1.21	18.6			0.75	2.94				
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.10	-25.42	2.80		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7223	27.00		41.3	1.77	2.74	1.19	19.4								
									7224	30.20		30.6	1.85	2.71	0.91		7	30.3			7225	30.65	5.0	
	⑤3-2	灰色砂质粉土	36.00	-31.32	5.90		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7225	30.65															
									7226	33.00		30.0	1.84	2.71	0.91				0.22	8.83	7227	33.45	4.0	
									7227	33.45														
Q_4^1	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.30	-50.62	19.30		溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7228	36.00		38.3	1.81	2.73	1.09	16.5	13	18.9						
									7229	39.00		36.9	1.82	2.73	1.05	15.8								
									7230	42.00		28.0	1.90	2.70	0.82				0.15	12.15				
									7231	45.00		36.2	1.82	2.73	1.04	15.4			0.49	4.18				
									7232	48.00		35.7	1.83	2.73	1.02	16.0	14	21.3						
									7233	52.00		37.6	1.82	2.73	1.06	16.3			0.45	4.60				
									7234	55.00		35.4	1.84	2.73	1.01	15.0	16	20.2						

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ12 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-46

孔深	55.30m	标高	5.16m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.80m	日期	2014-5-12

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635
Q_4^3	①1	填土	2.60	2.56	2.60		人工	约20cm厚混凝土下以碎砖块、混凝土及粘性土组成，含少量工业垃圾。	7235	3.00	31.3	1.88	2.73	0.91	14.5							
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.80	1.36	1.20		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7236	4.50	39.1	1.80	2.73	1.11	16.4			0.57	3.70			
	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.30	-3.14	4.50		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7237	6.00	42.7	1.78	2.73	1.19	15.9							
									7238	7.20	46.8	1.71	2.74	1.35	18.5	11	12.1					
									7239	9.00	51.4	1.72	2.74	1.41	17.6							
Q_4^2	④1	灰色淤泥质粘土	14.40	-9.24	6.10		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7240	11.00	54.3	1.69	2.75	1.51	20.4			1.17	2.15			
									7241	13.00	49.2	1.70	2.74	1.40	19.4							
									7242	15.00	30.0	1.85	2.69	0.89		6	31.3					
	④2	灰色砂质粉土	19.60	-14.44	5.20		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7243	15.45										7243	15.45	16.0
									7244	16.20	31.6	1.87	2.69	0.89				0.16	12.00			
									7245	16.65										7245	16.65	19.0
									7246	18.00	31.2	1.85	2.69	0.91		4	31.4					
									7247	18.45										7247	18.45	11.0
	⑤1	灰色粉质粘土	27.30	-22.14	7.70		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7248	21.00	42.8	1.79	2.75	1.19	20.3							
									7249	23.00	40.1	1.80	2.75	1.14	22.8			0.64	3.35			
									7250	26.00	44.9	1.77	2.74	1.24	19.2							
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.60	-24.44	2.30		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7251	28.00	43.2	1.79	2.74	1.19	19.2	13	12.1					
									7252	30.00	28.9	1.90	2.70	0.83				0.17	10.86	7253	30.45	7.0
									7253	30.45												
	⑤3-2	灰色砂质粉土	36.00	-30.84	6.40		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7254	33.00	30.5	1.85	2.70	0.90		6	31.3					
									7255	33.45										7255	33.45	5.0
Q_4^1									7256	36.00	34.4	1.85	2.73	0.98	15.1							
									7257	39.00	34.2	1.83	2.73	1.00	15.2			0.49	4.08			
									7258	42.00	35.8	1.82	2.73	1.04	15.3	14	21.6					
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7259	45.00	34.6	1.83	2.73	1.01	14.2			0.47	4.23			
									7260	48.00	37.0	1.82	2.73	1.05	15.9	13	21.2					
									7261	52.00	38.0	1.82	2.73	1.07	16.8			0.45	4.63			
			55.30	-50.14	19.30				7262	55.00	35.9	1.82	2.73	1.04	15.2	15	19.0					

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ15 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-47

孔深	55.30m	标高	5.08m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.80m	日期	2014-5-13

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.60	3.48	1.60		人工	含碎砖块夹混凝土碎块，约0.8m处有8cm后混凝土一层。	7322	2.20		29.9	1.93	2.72	0.83	13.3								
	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.40	0.68	2.80		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7323	3.50		35.8	1.84	2.73	1.01	15.8								
									7324	4.70		38.1	1.80	2.73	1.09	16.4								
Q_4^2	③	灰色淤泥质粉质粘土	8.30	-3.22	3.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7325	6.50		43.1	1.78	2.72	1.19	12.5								
									7326	7.20		47.6	1.70	2.74	1.38	18.6			1.12	2.12				
									7327	9.00		55.8	1.69	2.74	1.53	18.3	10	11.1						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7328	11.00		46.7	1.71	2.74	1.35	18.6			1.07	2.20				
									7329	13.00		49.5	1.72	2.75	1.39	20.1	11	12.2						
			14.90	-9.82	6.60				7330	14.50		47.0	1.74	2.74	1.31	17.7			1.13	2.05				
									7331	15.50		29.9	1.87	2.69	0.87		4	32.6						
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7332	15.95		30.4	1.85	2.69	0.90				0.18	10.69	7332	15.95	15.0	
									7334	17.15											7334	17.15	17.0	
			19.40	-14.32	4.50				7335	18.20		29.8	1.88	2.70	0.86		4	32.5						
									7336	18.65											7336	18.65	11.0	
									7337	20.00		43.9	1.78	2.74	1.22	19.2			0.77	2.89				
									7338	22.00		41.5	1.77	2.74	1.19	19.7								
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7339	24.00		42.7	1.79	2.74	1.18	18.4	13	11.9						
									7340	26.00		41.7	1.77	2.75	1.20	20.3			0.76	2.90				
			27.70	-22.62	8.30				7341	28.00		40.6	1.78	2.74	1.16	18.3	12	12.3						
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.00	-24.92	2.30		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7342	30.20		30.0	1.86	2.70	0.89				0.17	11.30	7343	30.65	5.0	
									7343	30.65														
									7344	32.00		30.3	1.87	2.70	0.88		6	33.2			7345	32.45	4.0	
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7345	32.45															
									7346	34.00		30.9	1.88	2.70	0.88				0.17	11.34	7347	34.45	6.0	
									7347	34.45														
									7348	36.00		32.7	1.85	2.71	0.94		5	34.7			7349	36.45	7.0	
			37.00	-31.92	7.00				7349	36.45														
Q_4^1									7350	38.00		30.8	1.86	2.70	0.90				0.19	10.23	7351	38.45	4.0	
									7351	38.45														
									7352	40.00		35.3	1.83	2.73	1.02	15.1	15	16.2						
									7353	42.00		34.0	1.85	2.73	0.98	15.6			0.49	4.07				
									7354	44.00		35.1	1.84	2.72	1.00	13.3	16	19.7						
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7355	46.00		35.8	1.83	2.73	1.03	14.4			0.43	4.75				
									7356	48.00		35.6	1.83	2.73	1.02	15.5	15	18.4						
									7357	50.00		34.6	1.86	2.73	0.98	15.4			0.39	5.03				
									7358	53.00		34.3	1.84	2.73	0.99	15.8	16	18.8						
			55.30	-50.22	18.30				7359	55.00		35.0	1.85	2.73	0.99	15.0			0.36	5.46				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ14 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-48-1

孔深	105.51m	标高	4.58m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-9

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N635	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.80	2.78	1.80		人工	约18cm厚混凝土中夹螺纹钢，下为碎砖块、碎石子及钢渣等物。	7263	2.00		25.9	1.95	2.72	0.76	13.5			0.32	5.45				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	0.68	2.10		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7264	4.20		39.4	1.82	2.72	1.08	13.3	14	20.7						
									7265	6.00		42.4	1.77	2.72	1.19	13.3								
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.80	-3.22	3.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。																
									7266	9.00		55.3	1.69	2.74	1.52	18.3			1.25	2.02				
	④1	灰色淤泥质粘土	13.80	-9.22	6.00		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7267	12.00		49.4	1.70	2.74	1.41	18.7								
									7268	15.00		30.3	1.87	2.69	0.87		6	30.5						
	④2	灰色砂质粉土	18.30	-13.72	4.50		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7269	16.15											7269	16.15	16.0	
									7270	17.00		28.4	1.88	2.69	0.84				0.18	10.14				
									7271	17.45											7271	17.45	17.0	
									7272	18.50		45.0	1.76	2.74	1.26	18.9								
	⑤1	灰色粉质粘土	26.60	-22.02	8.30		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7273	21.50		42.2	1.77	2.74	1.20	19.9	12	12.2						
									7274	24.50		41.7	1.78	2.74	1.18	17.4								
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.00	-25.42	3.40		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7275	27.50		43.6	1.79	2.75	1.21	21.3			0.75	2.93				
									7276	29.50		43.1	1.78	2.74	1.20	18.3	13	12.6						
	⑤3-2	灰色砂质粉土	36.20	-31.62	6.20		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7277	32.00														
									7278	32.45		32.4	1.84	2.70	0.94		6	33.8			7278	32.45	19.0	
									7279	34.00		30.7	1.85	2.70	0.91				0.19	10.15				
									7280	34.45											7280	34.45	20.0	
Q_4^1									7281	36.50		36.8	1.80	2.73	1.07	16.2	14	17.3						
									7282	39.00		35.6	1.84	2.73	1.01	14.3								
									7283	42.00		27.4	1.89	2.70	0.82				0.15	12.26				
									7284	45.00		34.8	1.85	2.73	0.99	16.1			0.49	4.07				
									7285	48.00		36.6	1.81	2.73	1.06	15.2								
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7286	50.00		38.1	1.82	2.73	1.07	15.9	15	19.8						
									7287	52.00		31.3	1.86	2.70	0.91				0.18	10.35				
									7288	53.15											7288	53.15	7.0	
									7289	55.00		33.3	1.87	2.72	0.94	13.6	17	19.8						
									7290	57.50		30.1	1.85	2.70	0.90									
			61.40	-56.82	25.20				7291	60.00		30.4	1.87	2.70	0.88		5	35.1						
									7292	60.45											7292	60.45	9.0	
Q_3^2						f		含云母、石英、长石，土质均匀致密。	7293	63.00														
									7294	63.45		26.2	1.94	2.70	0.76		5	33.9			7294	63.45	30.0	
									7295	66.00														
									7296	66.45		24.8	1.93	2.69	0.74				0.12	14.84	7296	66.45	57.4	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ14 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-48-2

孔深	105.51m	标高	4.58m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-9

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述
Q_3^2	⑦2	灰黄～灰色粉砂	70.80	-66.22	70.80	f	河口～滨海	含云母、石英、长石，土质均匀致密。
	⑧2	灰色砂质粉土	79.60	-75.02	8.80		滨海～浅海	含云母、有机质，局部夹粘性土。
Q_3^1	⑨	灰色粉砂	105.51	-100.93	25.91	f	滨海~河口	含云母、石英、长石，土质均匀致密，局部夹中粗砂。

土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_0 g/cm³	比重 G	孔隙比 e_0	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{0.1\text{-}0.2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{0.1\text{-}0.2}$ MPa
7297	69.00										
7298	69.45		27.6	1.90							
7299	72.00		33.2	1.87	2.72	0.94	12.7	18	17.8	0.38	5.11
7300	74.50										
7301	74.95		28.4	1.89	2.70	0.83				0.14	13.08
7302	78.00										
7303	78.45		27.9	1.91	2.70	0.81		5	34.4		
7304	81.00										
7305	81.35		26.3	1.93	2.70	0.77				0.13	14.13
7306	84.00										
7307	84.35		25.5	1.97	2.69	0.71		3	35.8		
7308	87.00										
7309	87.35		25.5	1.94	2.69	0.74				0.12	15.01
7310	90.00				2.68						
7311	90.35										
7312	93.00				2.68						
7313	93.35										
7314	96.00				2.68						
7315	96.35										
7316	99.00				2.68						
7317	99.35										
7318	102.00				2.68						
7319	102.35										
7320	105.00				2.68						
7321	105.35										

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}
7298	69.45	53.5
7301	74.95	32.0
7303	78.45	15.0
7305	81.35	38.0
7307	84.35	45.0
7309	87.35	57.4
7311	90.35	66.6
7313	93.35	72.0
7315	96.35	112.5
7317	99.35	78.9
7319	102.35	100.0
7321	105.35	93.7

标贯曲线：0　10　20　30　40　击

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

T2CZ17 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-49

孔深	55.30m	标高	4.59m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-8

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_0 g/cm³	比重 G	孔隙比 e_0	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{0.1\text{-}0.2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{0.1\text{-}0.2}$ MPa	标准贯入试验 编号	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.80	2.79	1.80		人工	约18cm厚混凝土下为碎石及少量钢渣，下部以粘性土为主。	7001	2.00		25.8	1.98	2.73	0.73	15.4			0.30	5.78				
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	0.69	2.10		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7002	4.50		43.2	1.78	2.73	1.20	15.9	11	18.3						
									7003	6.00		41.0	1.77	2.73	1.17	14.9			0.73	3.00				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.60	-3.01	3.70		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。																
									7004	9.00		54.4	1.69	2.75	1.51	20.8	10	11.3						
	④1	灰色淤泥质粘土					滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7005	12.00		53.9	1.68	2.74	1.51	19.3			1.22	2.06				
			13.90	-9.31	6.30																			
	④2	灰色砂质粉土					滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7006	15.00		26.2	1.92	2.70	0.77		5	30.1						
									7007	15.45		28.4	1.93	2.69	0.79		4	34.4	0.14	12.95	7007	15.45	16.0	
									7008	16.50														
									7009	16.95											7009	16.95	14.0	
			18.00	-13.41	4.10				7010	18.00		41.1	1.77	2.74	1.18	19.3	12	10.4						
	⑤1	灰色粉质粘土					滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7011	20.00		40.7	1.80	2.74	1.14	18.0			0.66	3.22				
									7012	23.00		42.9	1.79	2.74	1.19	17.7	13	12.5						
									7013	26.00		38.3	1.80	2.74	1.11	19.0			0.60	3.49				
			27.30	-22.71	9.30																			
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.80	-26.21	3.50		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7014	29.00		43.4	1.77	2.74	1.22	17.4	12	12.9						
	⑤3-2	灰色砂质粉土					溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7015	32.00		31.5	1.87	2.71	0.91				0.17	11.44	7016	32.45	21.0	
									7016	32.45														
									7017	35.00		30.2	1.86	2.71	0.90		5	34.1			7018	35.45	9.0	
			36.00	-31.41	5.20				7018	35.45														
Q_4^1	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土					溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7019	38.00		37.5	1.82	2.73	1.06	15.5			0.50	4.11				
									7020	41.00		34.8	1.85	2.73	0.99	14.9	15	18.5						
									7021	44.00		35.5	1.83	2.73	1.02	15.0			0.44	4.55				
									7022	46.00		34.3	1.85	2.73	0.98	14.1	16	20.6						
									7023	49.00		37.1	1.82	2.73	1.06	15.6			0.42	4.87				
									7024	52.00		27.3	1.89	2.69	0.81		4	35.4			7025	52.45	6.0	
									7025	52.45														
			55.30	-50.71	19.30				7026	55.00		34.4	1.85	2.73	0.98	14.3	16	18.7	0.38	5.23				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ20 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-50

孔深	55.30m	标高	5.13m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-11

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρo g/cm³	比重 G	孔隙比 eo	塑性指数 IP	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ o	压缩系数 a0.1-0.2 MPa⁻¹	压缩模量 Es0.1-0.2 MPa
Q_4^3	①1	填土	1.50	3.63	1.50		人工	约18cm厚混凝土下为碎石及钢渣等回填物。	7360	1.50		27.7	1.93	2.73	0.81	15.7	23	19.2		
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	1.23	2.40		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7361	4.00		38.9	1.79	2.72	1.11	13.2			0.58	3.63
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.80	-2.67	3.90		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7362	6.00		41.5	1.77	2.73	1.18	15.2	11	18.5		
	④1	灰色淤泥质粘土	13.90	-8.77	6.10		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7363	9.00		53.7	1.70	2.74	1.48	18.5			1.11	2.23
									7364	12.00		50.3	1.71	2.74	1.41	18.1	11	11.1		
	④2	灰色砂质粉土	18.80	-13.67	4.90		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7365	15.00		28.0	1.90	2.69	0.81				0.17	10.69
									7366	15.45										
									7367	16.20		28.3	1.89	2.69	0.83		6	32.2		
									7368	16.65										
									7369	18.00		25.7	1.93	2.69	0.75				0.20	8.72
									7370	18.45				2.69						
	⑤1	灰色粉质粘土	27.80	-22.67	9.00		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7371	21.00		43.3	1.78	2.74	1.21	18.9	12	12.7		
									7372	24.00		41.0	1.77	2.75	1.19	21.0			0.76	2.90
									7373	27.00		42.0	1.79	2.74	1.17	17.6	13	12.6		
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.90	-24.77	2.10		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7374	30.00		29.7	1.86	2.71	0.89				0.22	8.76
									7375	30.45										
	⑤3-2	灰色砂质粉土	34.50	-29.37	4.60		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7376	33.00		30.3	1.85	2.70	0.90		5	33.4		
									7377	33.45										
Q_4^1	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.30	-50.17	20.80		溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7378	36.00		32.6	1.86	2.72	0.94	13.3			0.41	4.74
									7379	39.00		34.0	1.85	2.72	0.97	13.0	17	20.3		
									7380	42.00		31.5	1.84	2.71	0.94		5	33.7	0.19	10.03
									7381	45.00		34.4	1.85	2.73	0.98	15.0			0.44	4.55
									7382	48.00		34.6	1.85	2.73	0.99	15.5	16	18.8		
									7383	52.00		35.5	1.84	2.73	1.01	15.5			0.38	5.29
									7384	55.00		32.0	1.87	2.73	0.93	16.1	18	19.2		

标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
7366	15.45	15.0	
7368	16.65	19.0	
7370	18.45	7.0	
7375	30.45	7.0	
7377	33.45	6.0	

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

T2CZ22 钻孔柱状图

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：3-51

孔深	55.30m	标高	4.56m	比例	1:300	稳定水位埋深	1.90m	日期	2014-5-7

地质时代	土层层号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	柱状图	成因类型	土层描述	土试样 编号 No	土试样 起始深度 (m)	颗粒组成 粘 粉 砂 砾	天然状态土的物理指标 含水量 W %	密度 ρ_o g/cm³	比重 G	孔隙比 e_o	塑性指数 I_P	峰值粘聚力 C kPa	峰值内摩擦角 Φ °	压缩系数 $a_{o1\text{-}o2}$ MPa⁻¹	压缩模量 $Es_{o1\text{-}o2}$ MPa	标准贯入试验 编号 No	起始深度 (m)	击数 N_{635}	标贯曲线 0 10 20 30 40 击
Q_4^3	①1	填土	1.80	2.76	1.80		人工	约20cm厚混凝土地坪下为填土，下部以粘性土为主夹碎石子。	7027	2.00		35.5	1.83	2.73	1.02	14.5	17	17.8						
Q_4^2	②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.20	0.36	2.40		滨海～河口	含氧化铁锈斑及铁锰质结核。	7028	5.00		42.4	1.77	2.73	1.20	14.1			0.70	3.11				
	③	灰色淤泥质粉质粘土	7.40	-2.84	3.20		滨海～浅海	土质不均匀，含云母，夹少量薄层粉性土。	7029	7.00		45.4	1.76	2.73	1.26	15.3	10	16.8						
	④1	灰色淤泥质粘土	13.70	-9.14	6.30		滨海～浅海	土质均匀，夹少量薄层粉性土，含有机质和贝壳碎屑。	7030	9.00		49.8	1.70	2.74	1.41	19.5			1.17	2.07				
									7031	12.00		52.2	1.69	2.74	1.47	18.6	9	12.5						
									7032	13.70		27.6	1.91	2.69	0.80				0.19	9.23				
									7033	14.15											7033	14.15	7.0	
	④2	灰色砂质粉土	18.80	-14.24	5.10		滨海～浅海	含云母，夹薄层粘性土，土质不均。	7034	15.00		30.1	1.89	2.69	0.85		6	34.2						
									7035	15.95											7035	15.95	14.0	
									7036	17.00		27.5	1.90	2.69	0.81		3	33.7						
									7037	17.45											7037	17.45	16.0	
									7038	18.50		27.2	1.89	2.69	0.81				0.16	11.35				
	⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.84	8.60		滨海、沼泽	土质均匀，夹少量薄层粉土，局部夹较多粉土。	7039	21.00		43.3	1.77	2.74	1.22	18.5	13	13.0						
									7040	23.50		42.5	1.78	2.74	1.19	18.9			0.71	3.09				
									7041	25.00		46.3	1.76	2.75	1.29	21.6	12	11.5						
									7042	27.00		43.3	1.77	2.75	1.23	21.2			0.63	3.51				
	⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	28.90	-24.34	1.50		溺谷	土质不均匀，夹薄层粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道切割区。	7043	29.00		30.1	1.86	2.70	0.89		5	34.5						
									7044	29.45											7044	29.45	14.0	
									7045	31.00		32.0	1.85	2.70	0.93				0.18	10.47				
	⑤3-2	灰色砂质粉土	42.40	-37.84	13.50		溺谷	土质不均匀，含有机质，夹少量薄层粘性土。该层分布于出入场线、车辆段区域。	7046	31.45											7046	31.45	19.0	
									7047	33.00		31.9	1.85	2.70	0.93		5	33.6						
									7048	33.45											7048	33.45	21.0	
									7049	35.00		27.9	1.90	2.70	0.82				0.16	11.43				
									7050	35.45											7050	35.45	20.0	
									7051	38.00		28.0	1.89	2.70	0.83		4	34.7						
									7052	38.45											7052	38.45	28.0	
									7053	41.00		26.5	1.93	2.70	0.77		2	35.2	0.14	12.58				
									7054	41.45											7054	41.45	30.0	
	⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.30	-50.74	12.90		溺谷	土质不均匀，夹较多薄层砂质粉土，局部为砂质粉土。主要分布在古河道沉积区。	7055	43.00		33.3	1.86	2.72	0.95	12.7	15	20.8						
									7056	46.00		35.1	1.85	2.73	0.99	14.5			0.42	4.77				
									7057	49.00		33.1	1.85	2.73	0.96	15.5	17	20.4						
									7058	52.00		31.5	1.87	2.70	0.90				0.16	11.98				
									7059	52.45											7059	52.45	31.0	
									7060	55.00		34.7	1.84	2.73	1.00	15.5	16	18.1	0.40	5.05				

上海市城市建设设计研究总院　　审核人：　　校核人：　　项目负责人：　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-1

孔号	CR2CJ4	标高	4.31m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.00	2.31	2.00	0.11
①2	浜填土	3.70	0.61	1.70	0.35
③j	灰色砂质粉土	5.10	-0.79	1.40	1.26
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.50	-3.19	2.40	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	12.10	-7.79	4.60	0.52
④2	灰色砂质粉土	16.60	-12.29	4.50	3.49
⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-22.69	10.40	1.12
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	45.00	-40.69	18.00	1.64

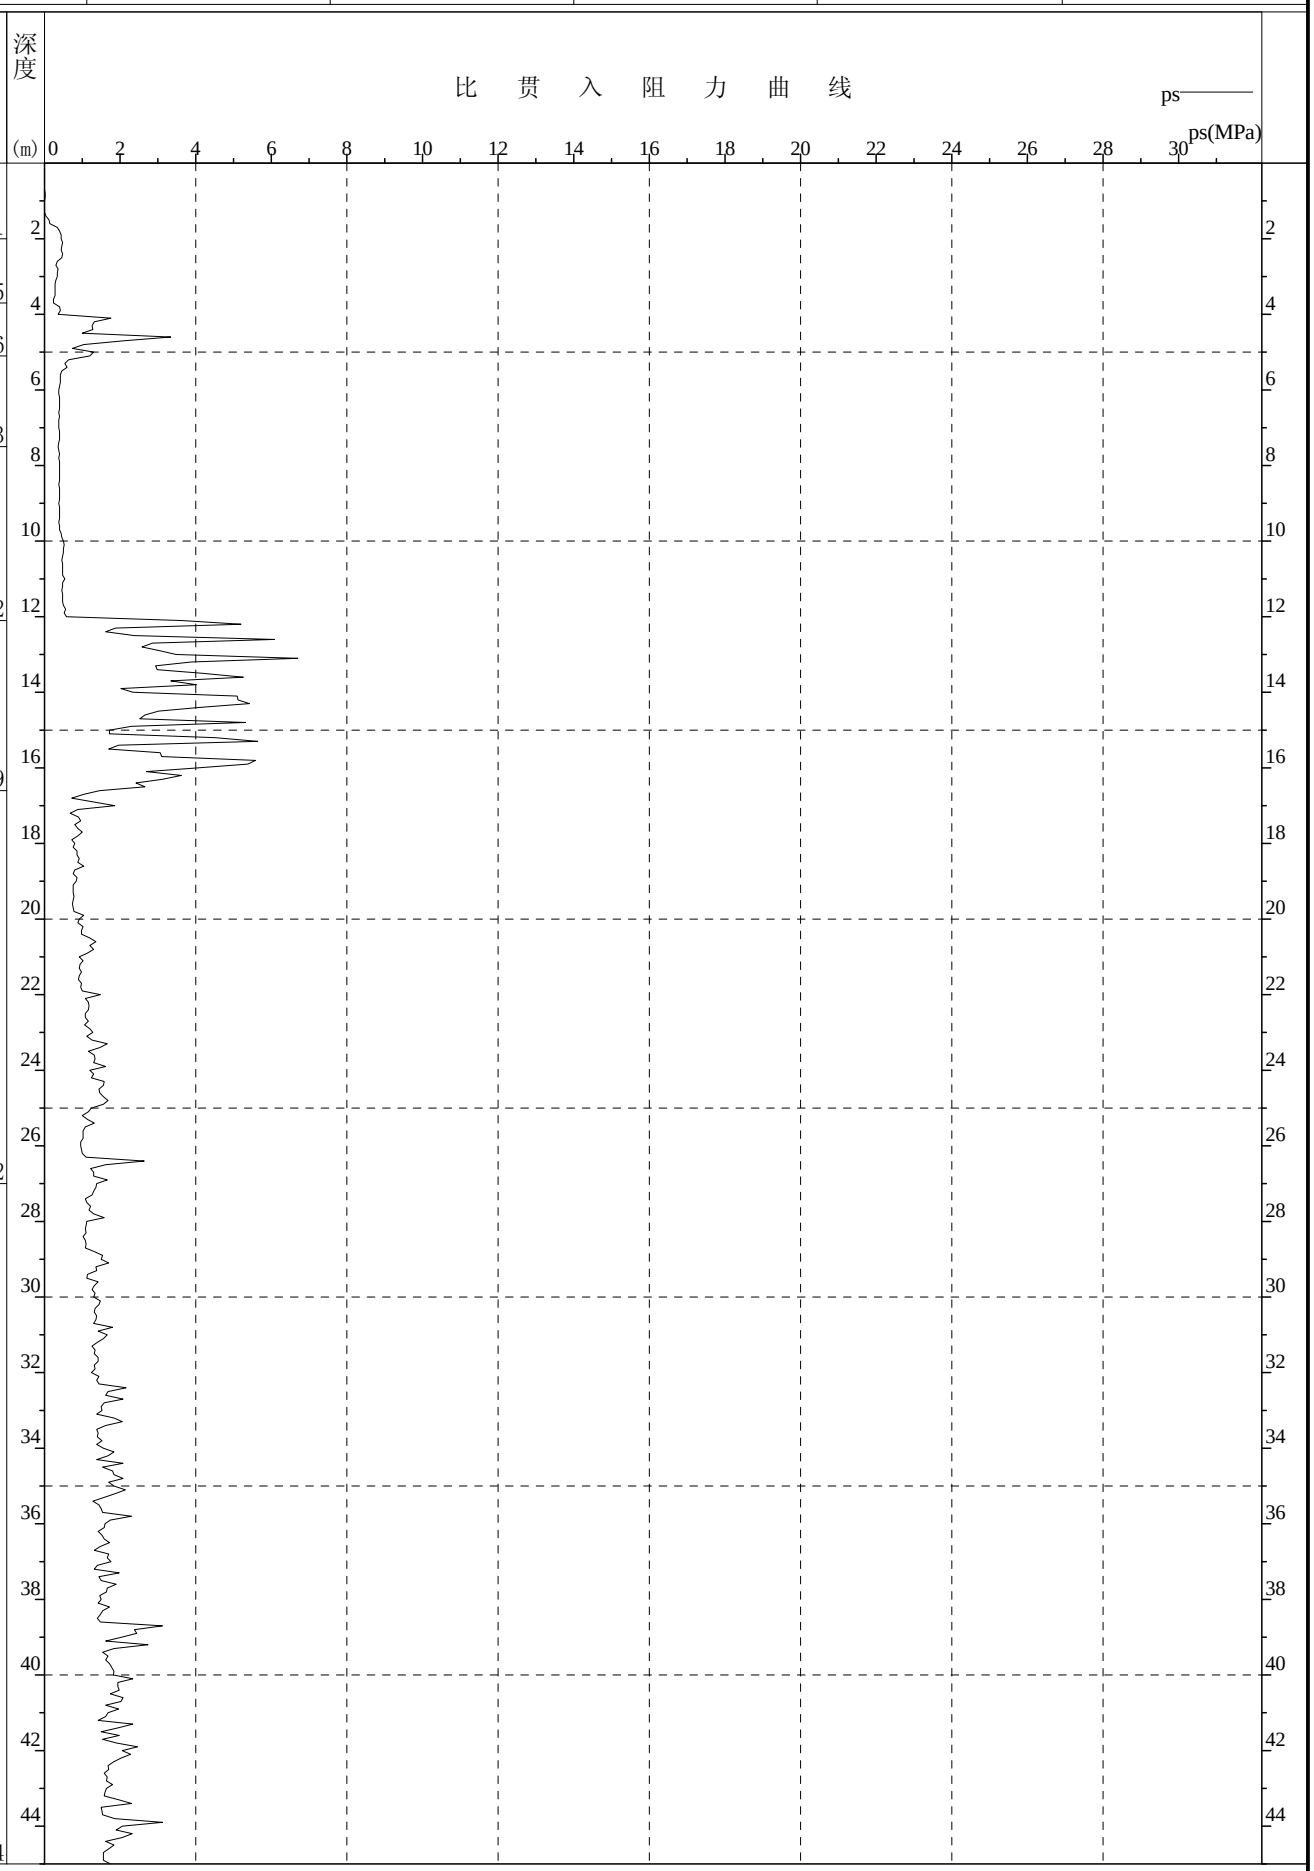

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-2

孔号	CR2CJ7	标高	4.94m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.40	3.54	1.40	0.81
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.00	1.94	1.60	0.90
③	灰色淤泥质粉质粘土	6.00	-1.06	3.00	0.53
③j	灰色砂质粉土	6.40	-1.46	0.40	2.26
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-3.06	1.60	0.54
④1	灰色淤泥质粘土	13.00	-8.06	5.00	0.64
④2	灰色砂质粉土	17.70	-12.76	4.70	4.43
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.46	9.70	1.12
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	34.60	-29.66	7.20	1.34
⑤3-2	灰色砂质粉土	45.00	-40.06	10.40	3.64

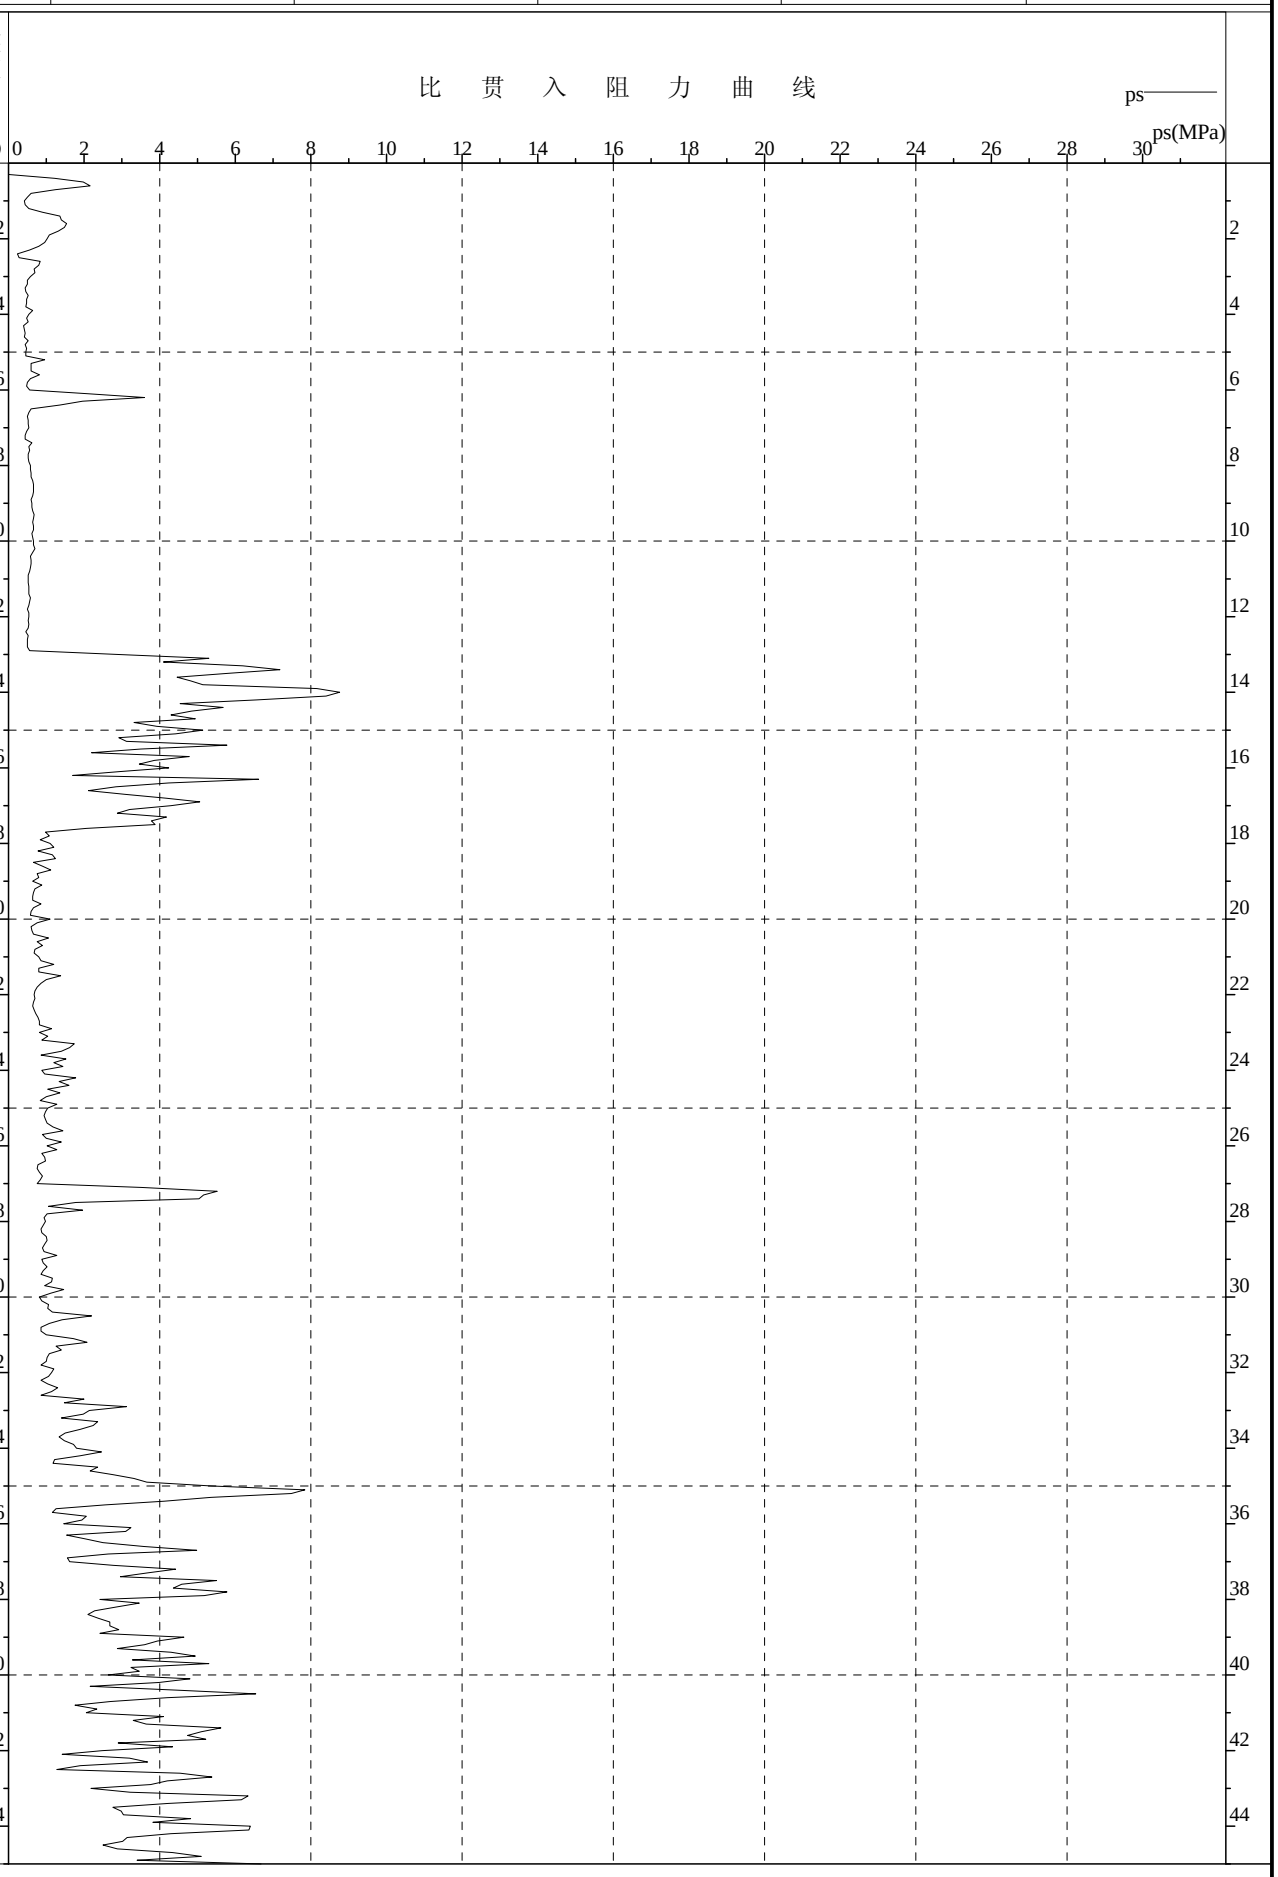

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-3

孔号	CR2CJ2	标高	4.61m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.91	1.70	0.83
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.70	1.91	1.00	1.17
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.20	-3.59	5.50	0.67
④1	灰色淤泥质粘土	12.10	-7.49	3.90	0.70
④2	灰色砂质粉土	16.40	-11.79	4.30	3.78
⑤1	灰色粉质粘土	27.10	-22.49	10.70	1.19
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	45.00	-40.39	17.90	1.78

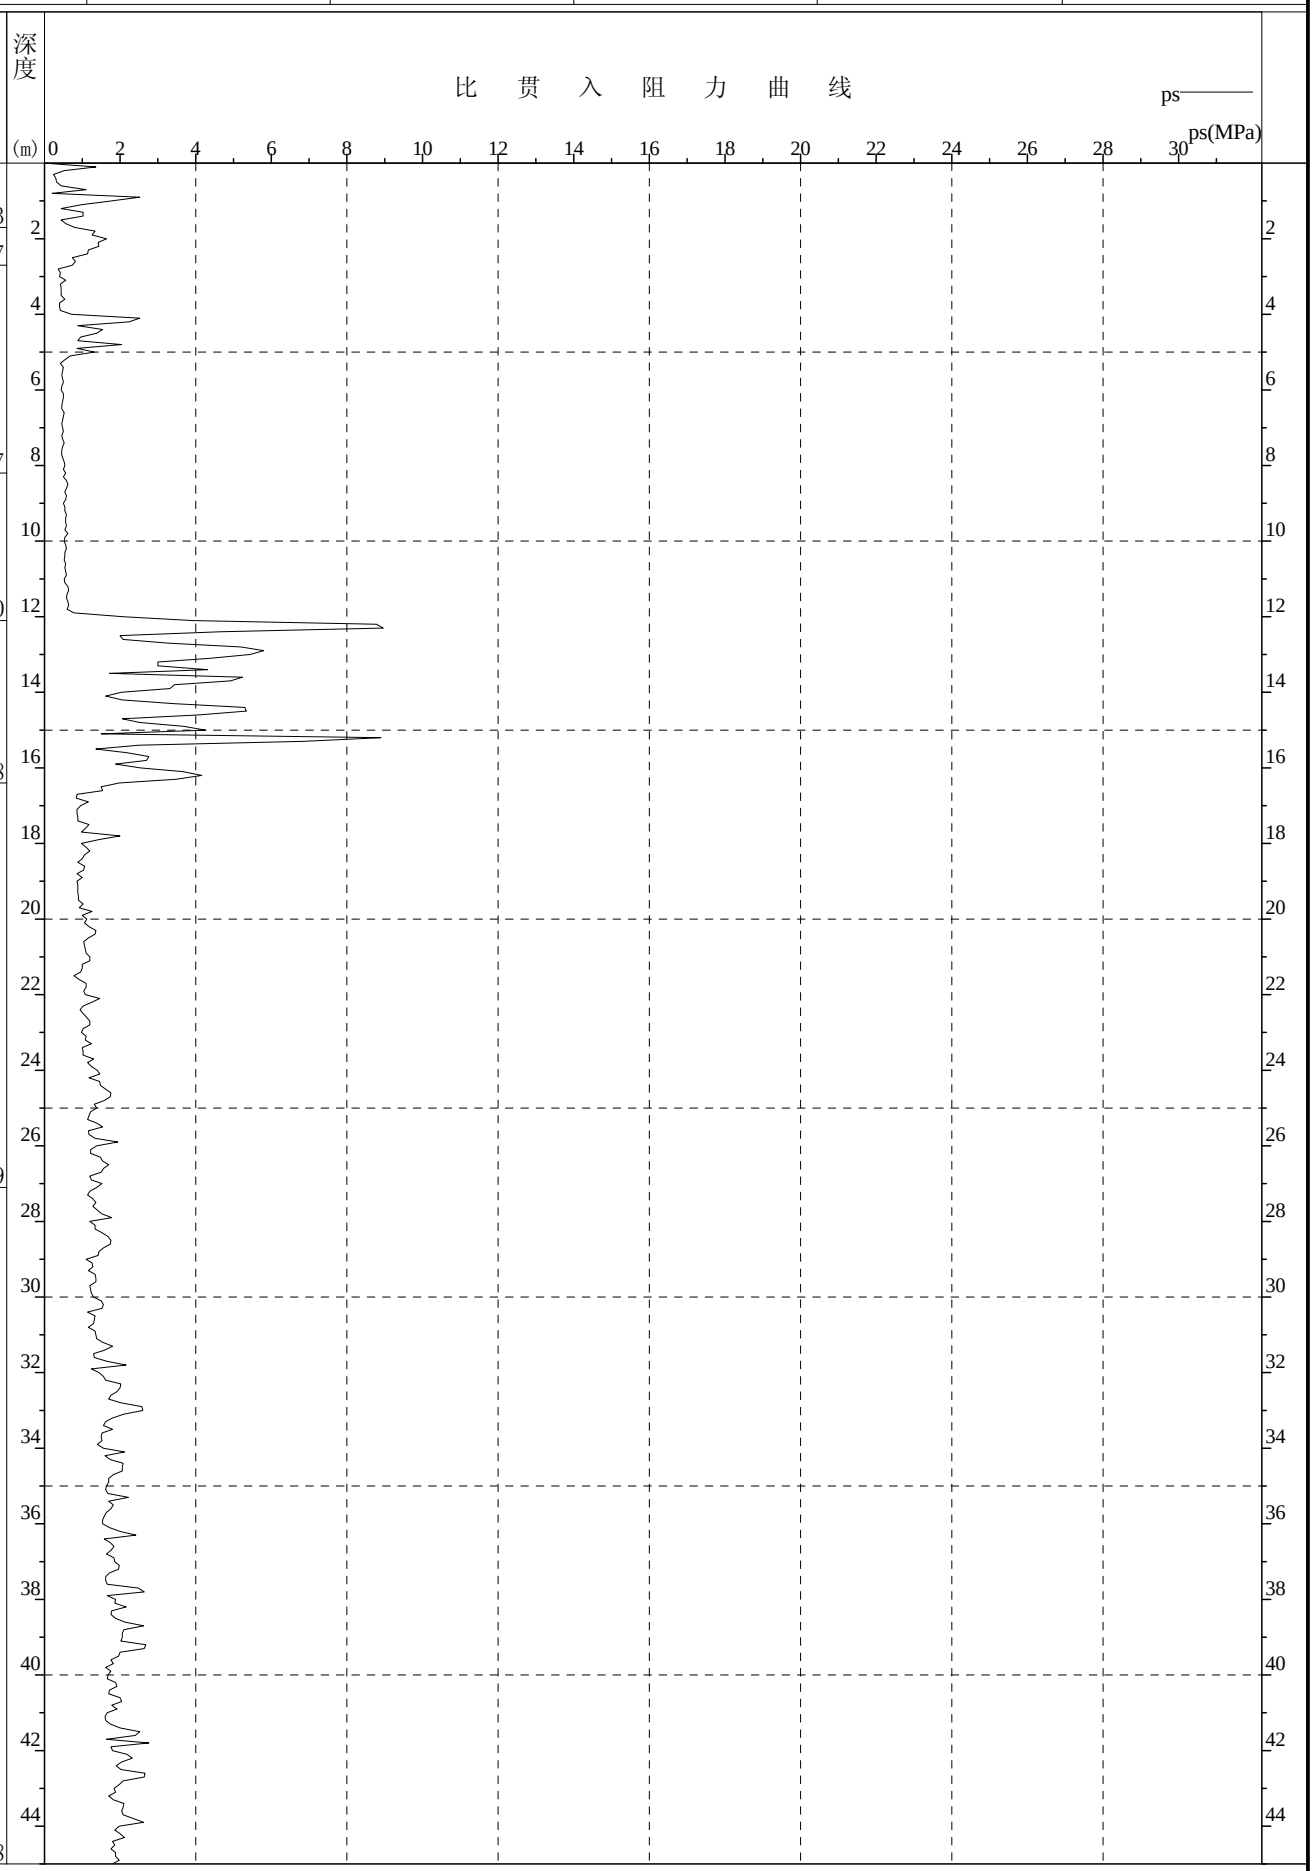

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-4

孔号	CR2CJ6	标高	4.68m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.60	3.08	1.60	0.86
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.30	1.38	1.70	1.31
③	灰色淤泥质粉质粘土	6.00	-1.32	2.70	0.65
③j	灰色砂质粉土	6.50	-1.82	0.50	1.69
		7.80	-3.12	1.30	0.50
③	灰色淤泥质粉质粘土				
④1	灰色淤泥质粘土	13.00	-8.32	5.20	0.66
④2	灰色砂质粉土	17.60	-12.92	4.60	5.25
⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-22.32	9.40	1.28
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	33.80	-29.12	6.80	1.78
⑤3-2	灰色砂质粉土	45.00	-40.32	11.20	4.11

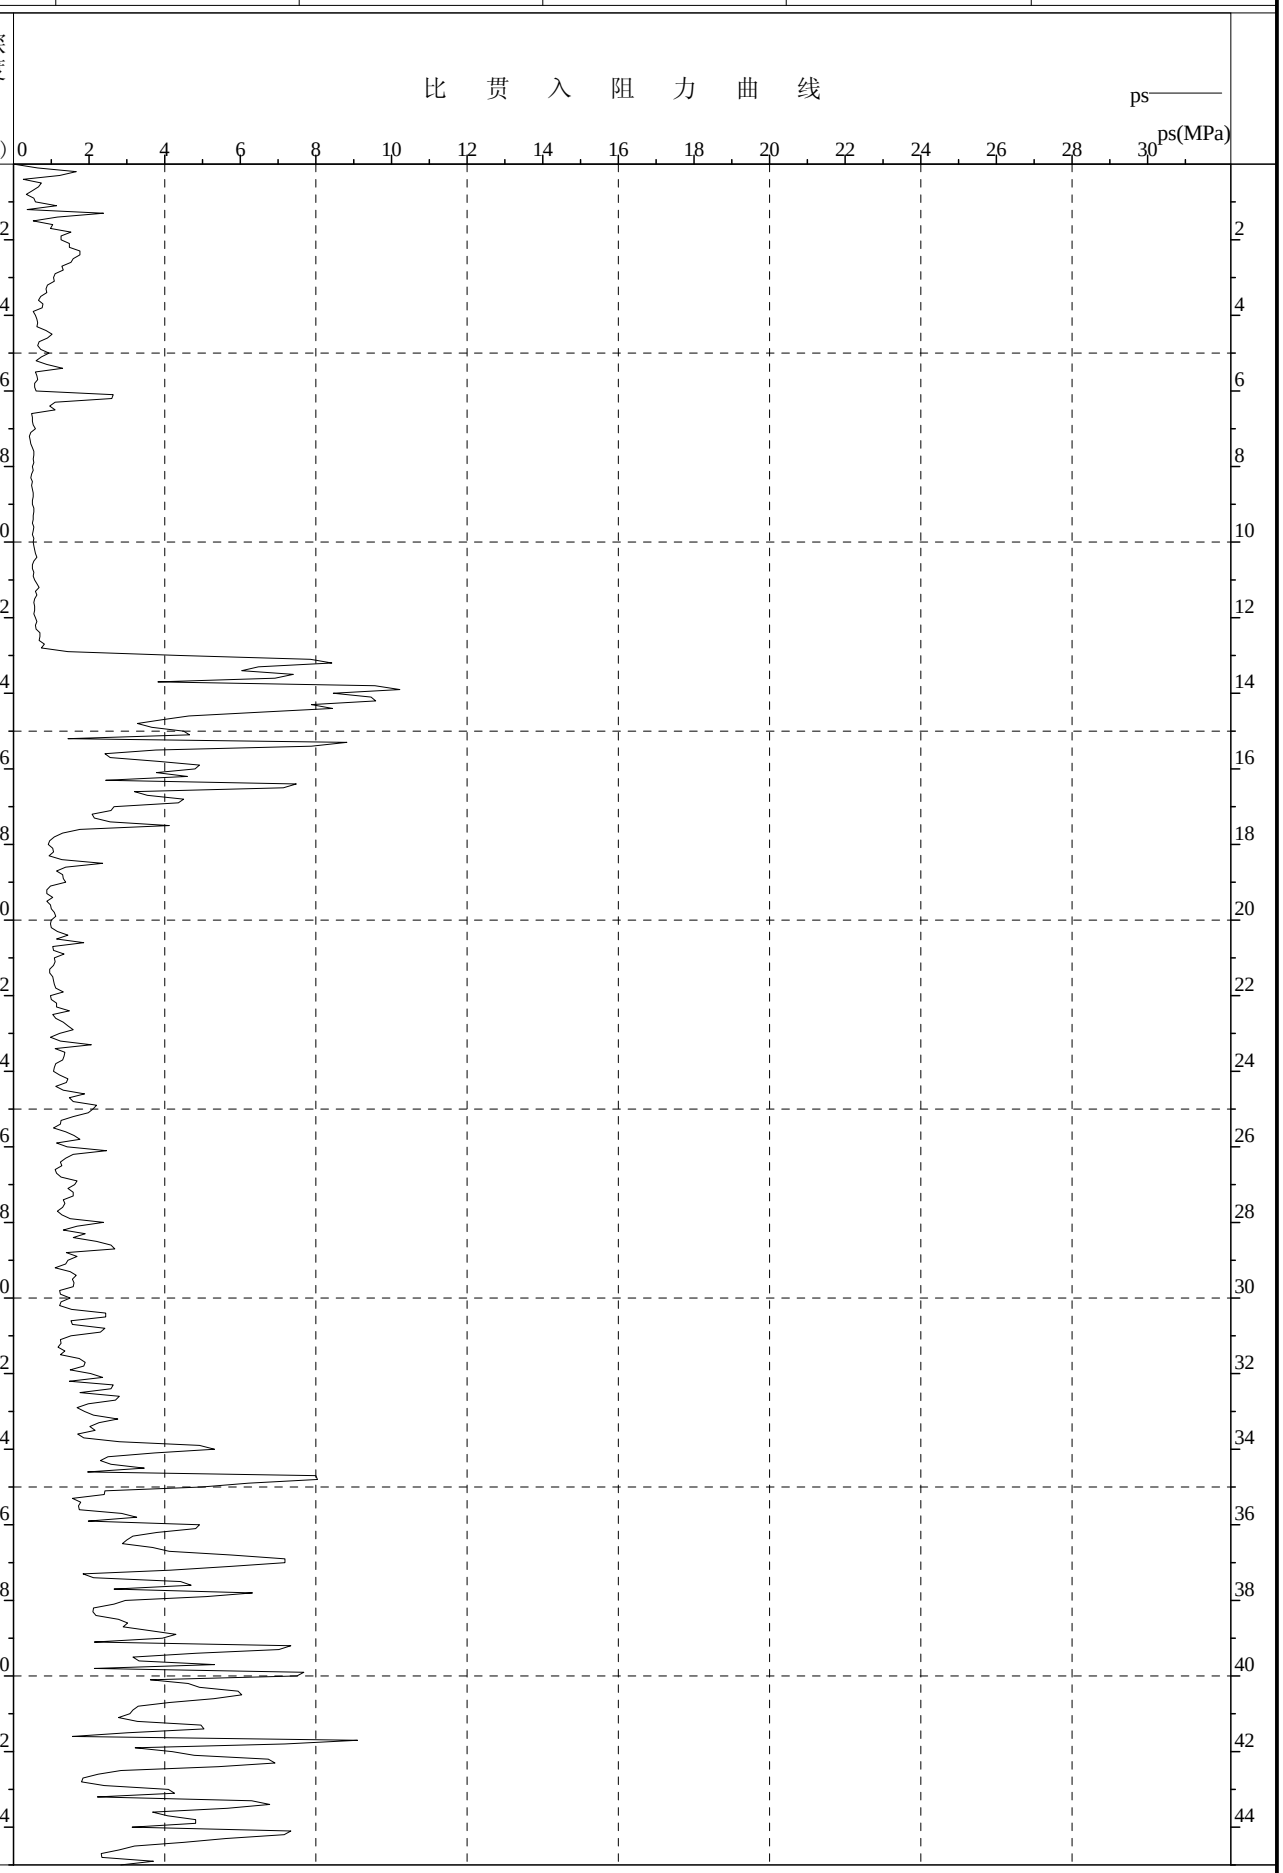

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-5

孔号	CR2CJ9	标高	4.82m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.70	2.12	2.70	1.29
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	1.12	1.00	1.01
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.70	-2.88	4.00	0.50
④1	灰色淤泥质粘土	13.20	-8.38	5.50	0.59
④2	灰色砂质粉土	17.30	-12.48	4.10	6.24
⑤1	灰色粉质粘土	27.30	-22.48	10.00	1.09
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	31.00	-26.18	3.70	1.67
⑤3-2	灰色砂质粉土	37.80	-32.98	6.80	5.03
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	45.00	-40.18	7.20	3.16

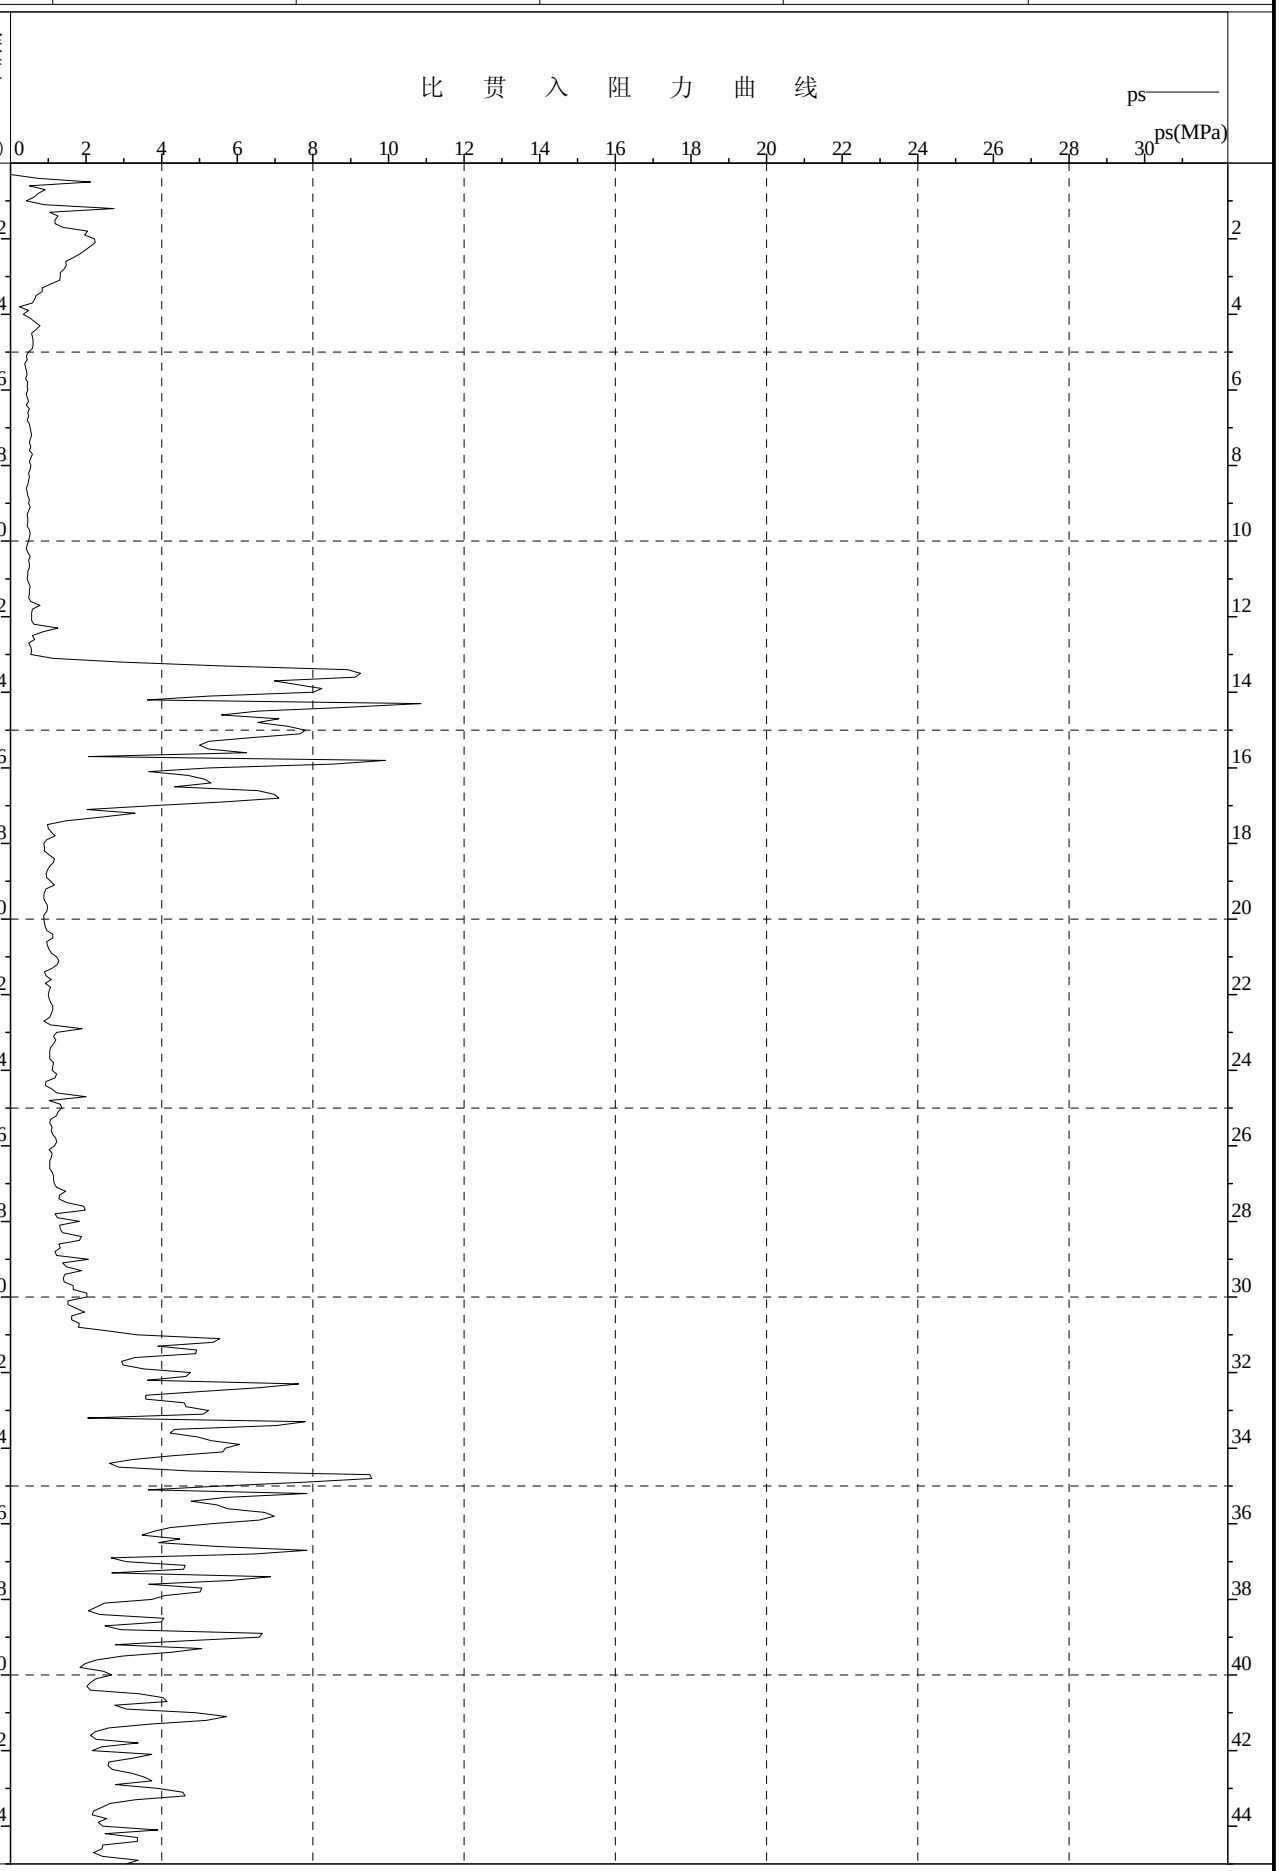

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-6

孔号	CR2CZ1	标高	4.62m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.30	3.32	1.30	0.66
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.40	2.22	1.10	1.06
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.98	6.20	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	12.00	-7.38	3.40	0.62
④2	灰色砂质粉土	16.00	-11.38	4.00	2.85
⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-22.38	11.00	1.39
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	39.00	-34.38	12.00	1.85
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	43.30	-38.68	4.30	15.34
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.38	1.70	20.56

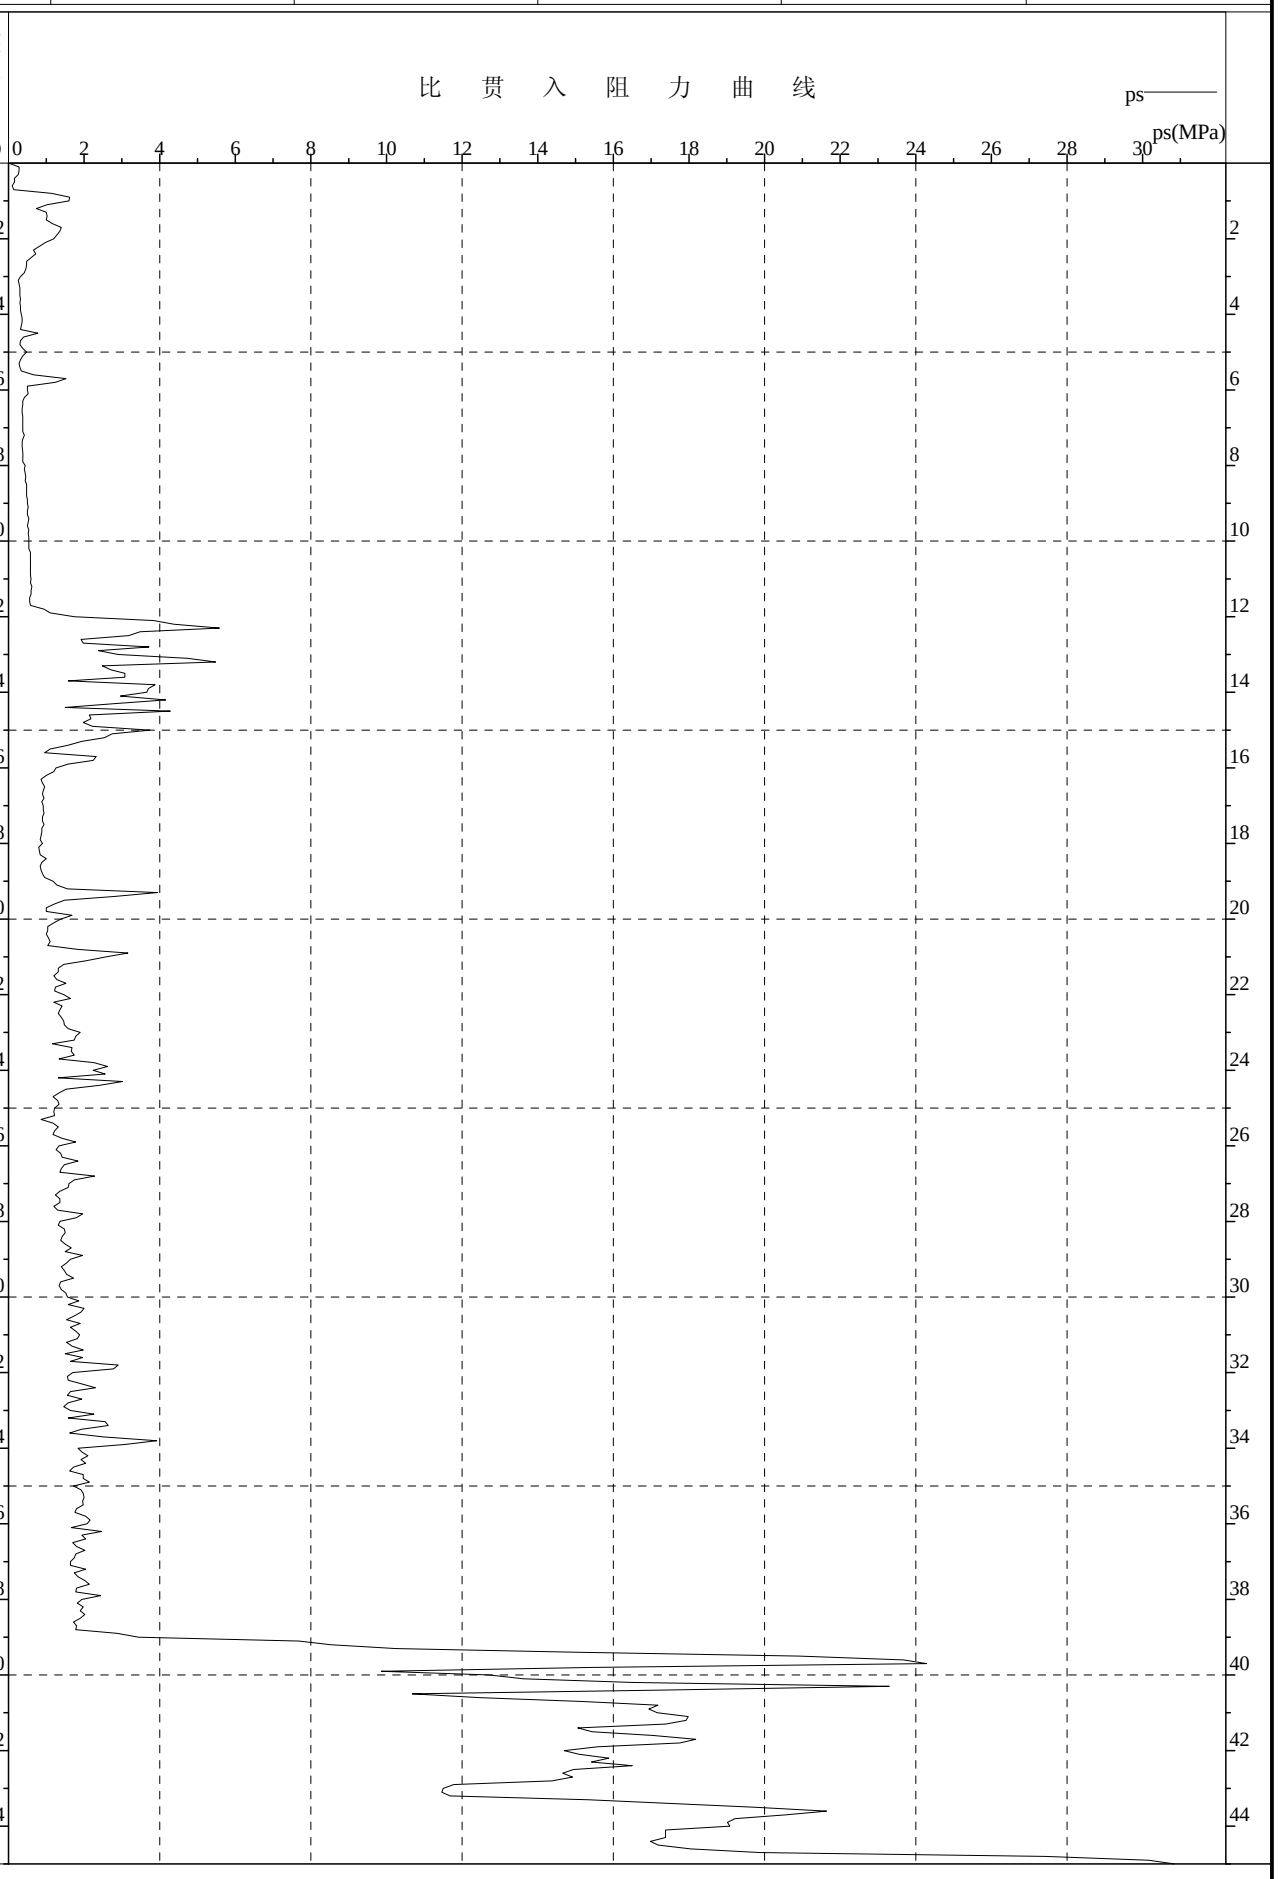

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-7

孔号	T2CJ1	标高	4.70m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.30	1.40	3.30	0.84
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.60	-2.90	4.30	0.41
④1	灰色淤泥质粘土	13.10	-8.40	5.50	0.58
④2	灰色砂质粉土	17.10	-12.40	4.00	6.16
⑤1	灰色粉质粘土	27.20	-22.50	10.10	0.98
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	31.40	-26.70	4.20	1.48
⑤3-2	灰色砂质粉土	37.20	-32.50	5.80	4.68
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.30	17.80	4.02

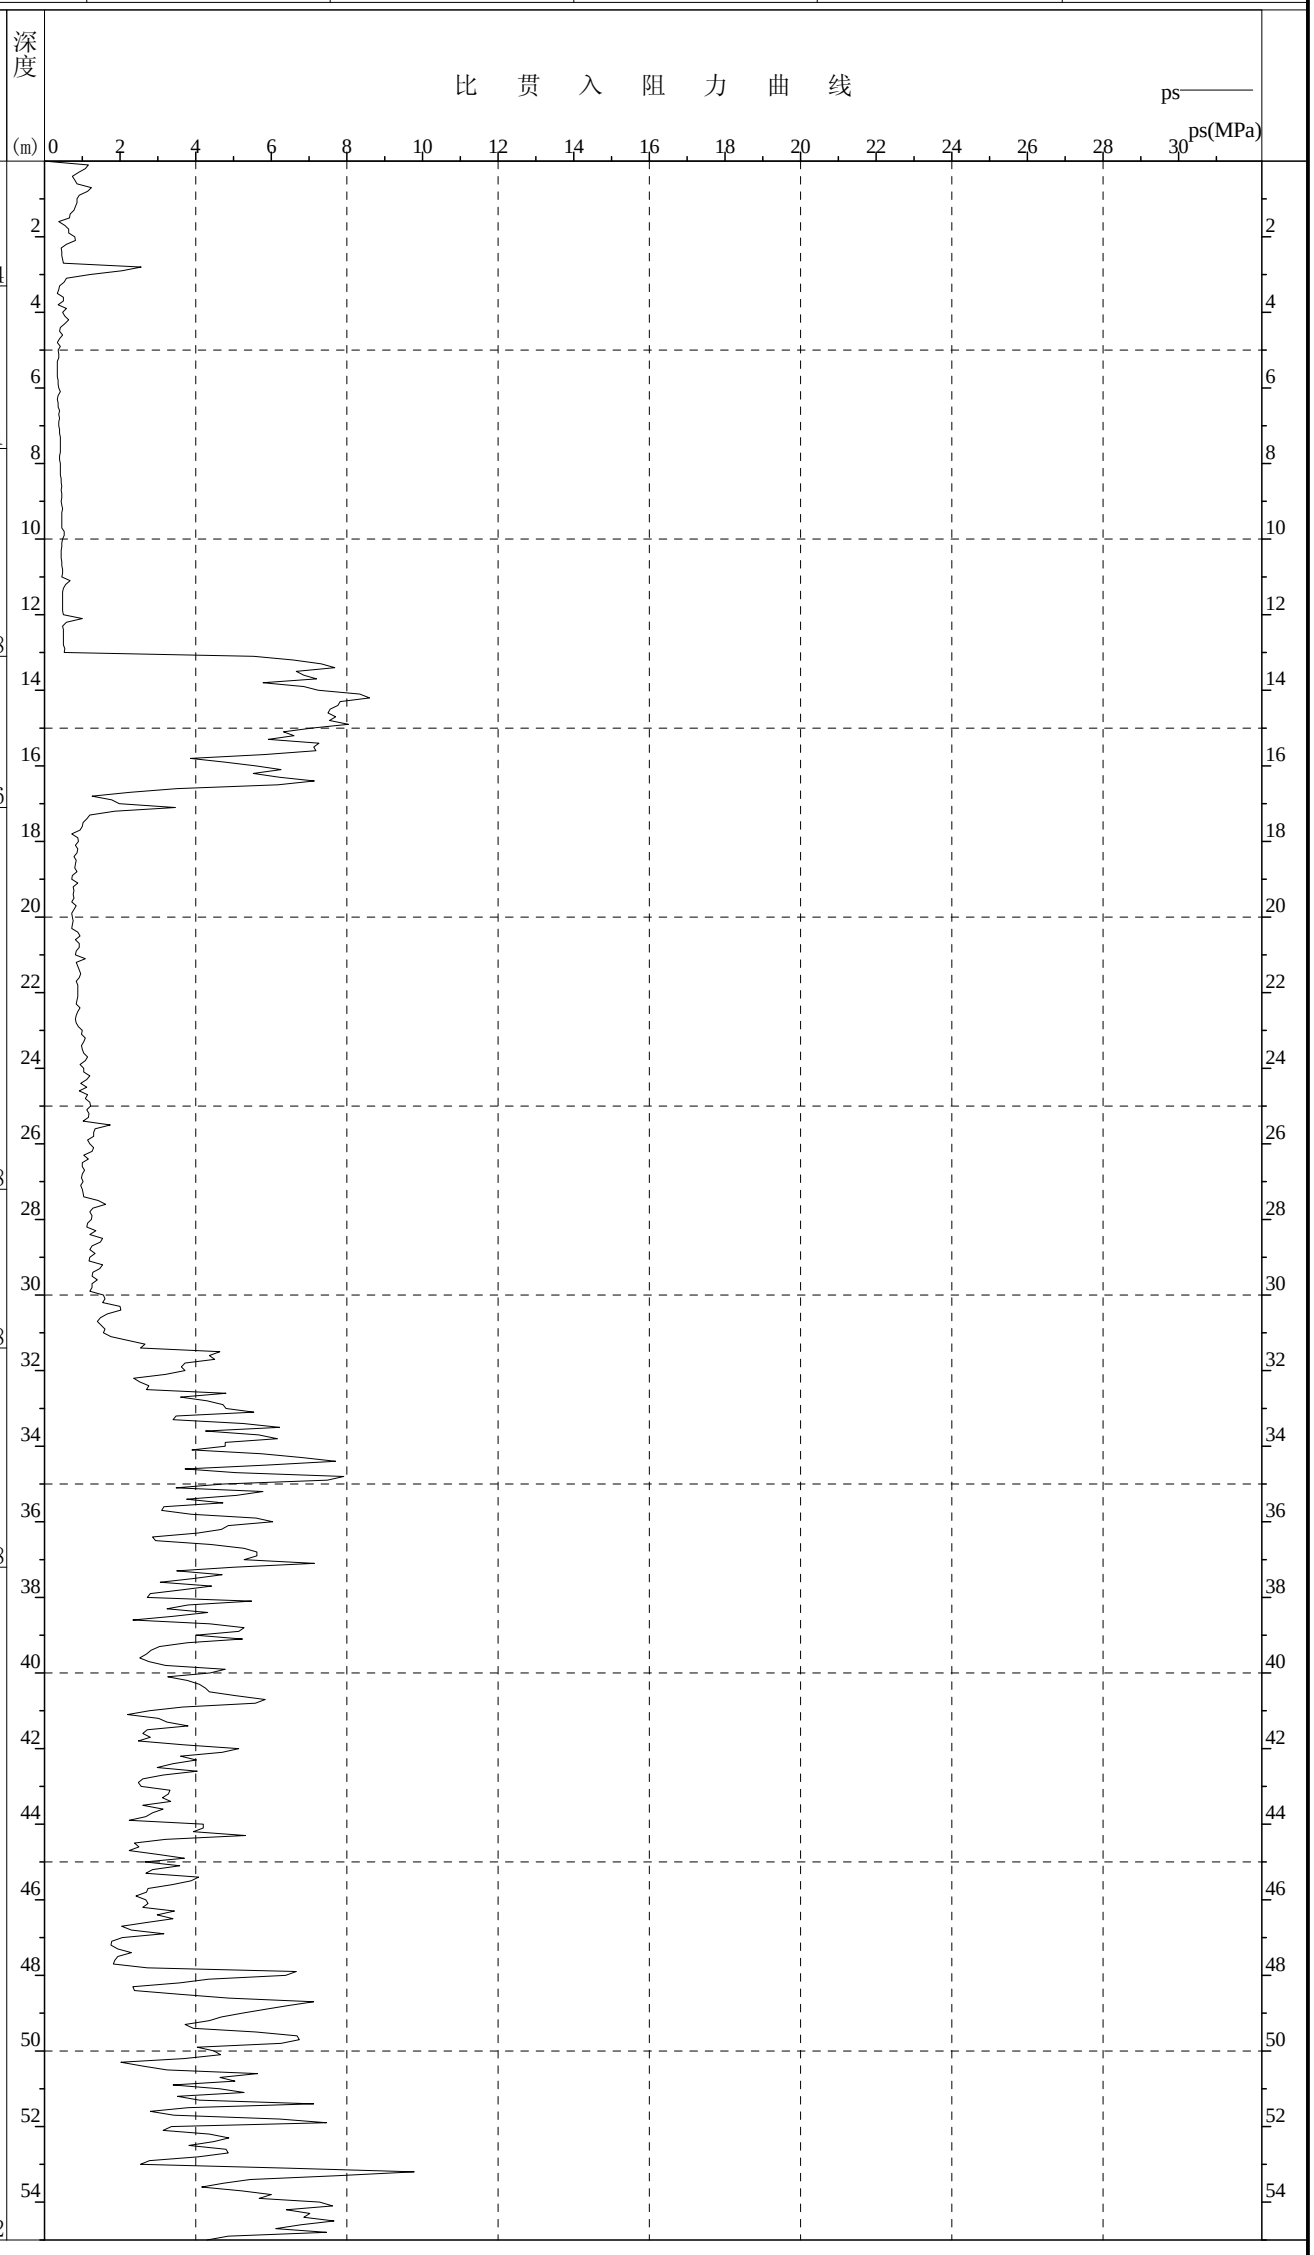

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-8

孔号	T2CJ10	标高	4.67m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.60	2.07	2.60	1.13
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	0.77	1.30	1.07
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.90	-3.23	4.00	0.57
④1	灰色淤泥质粘土	14.20	-9.53	6.30	0.60
④2	灰色砂质粉土	18.00	-13.33	3.80	5.97
⑤1	灰色粉质粘土	26.90	-22.23	8.90	1.22
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.40	-25.73	3.50	1.73
⑤3-2	灰色砂质粉土	35.90	-31.23	5.50	6.40
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.33	19.10	3.40

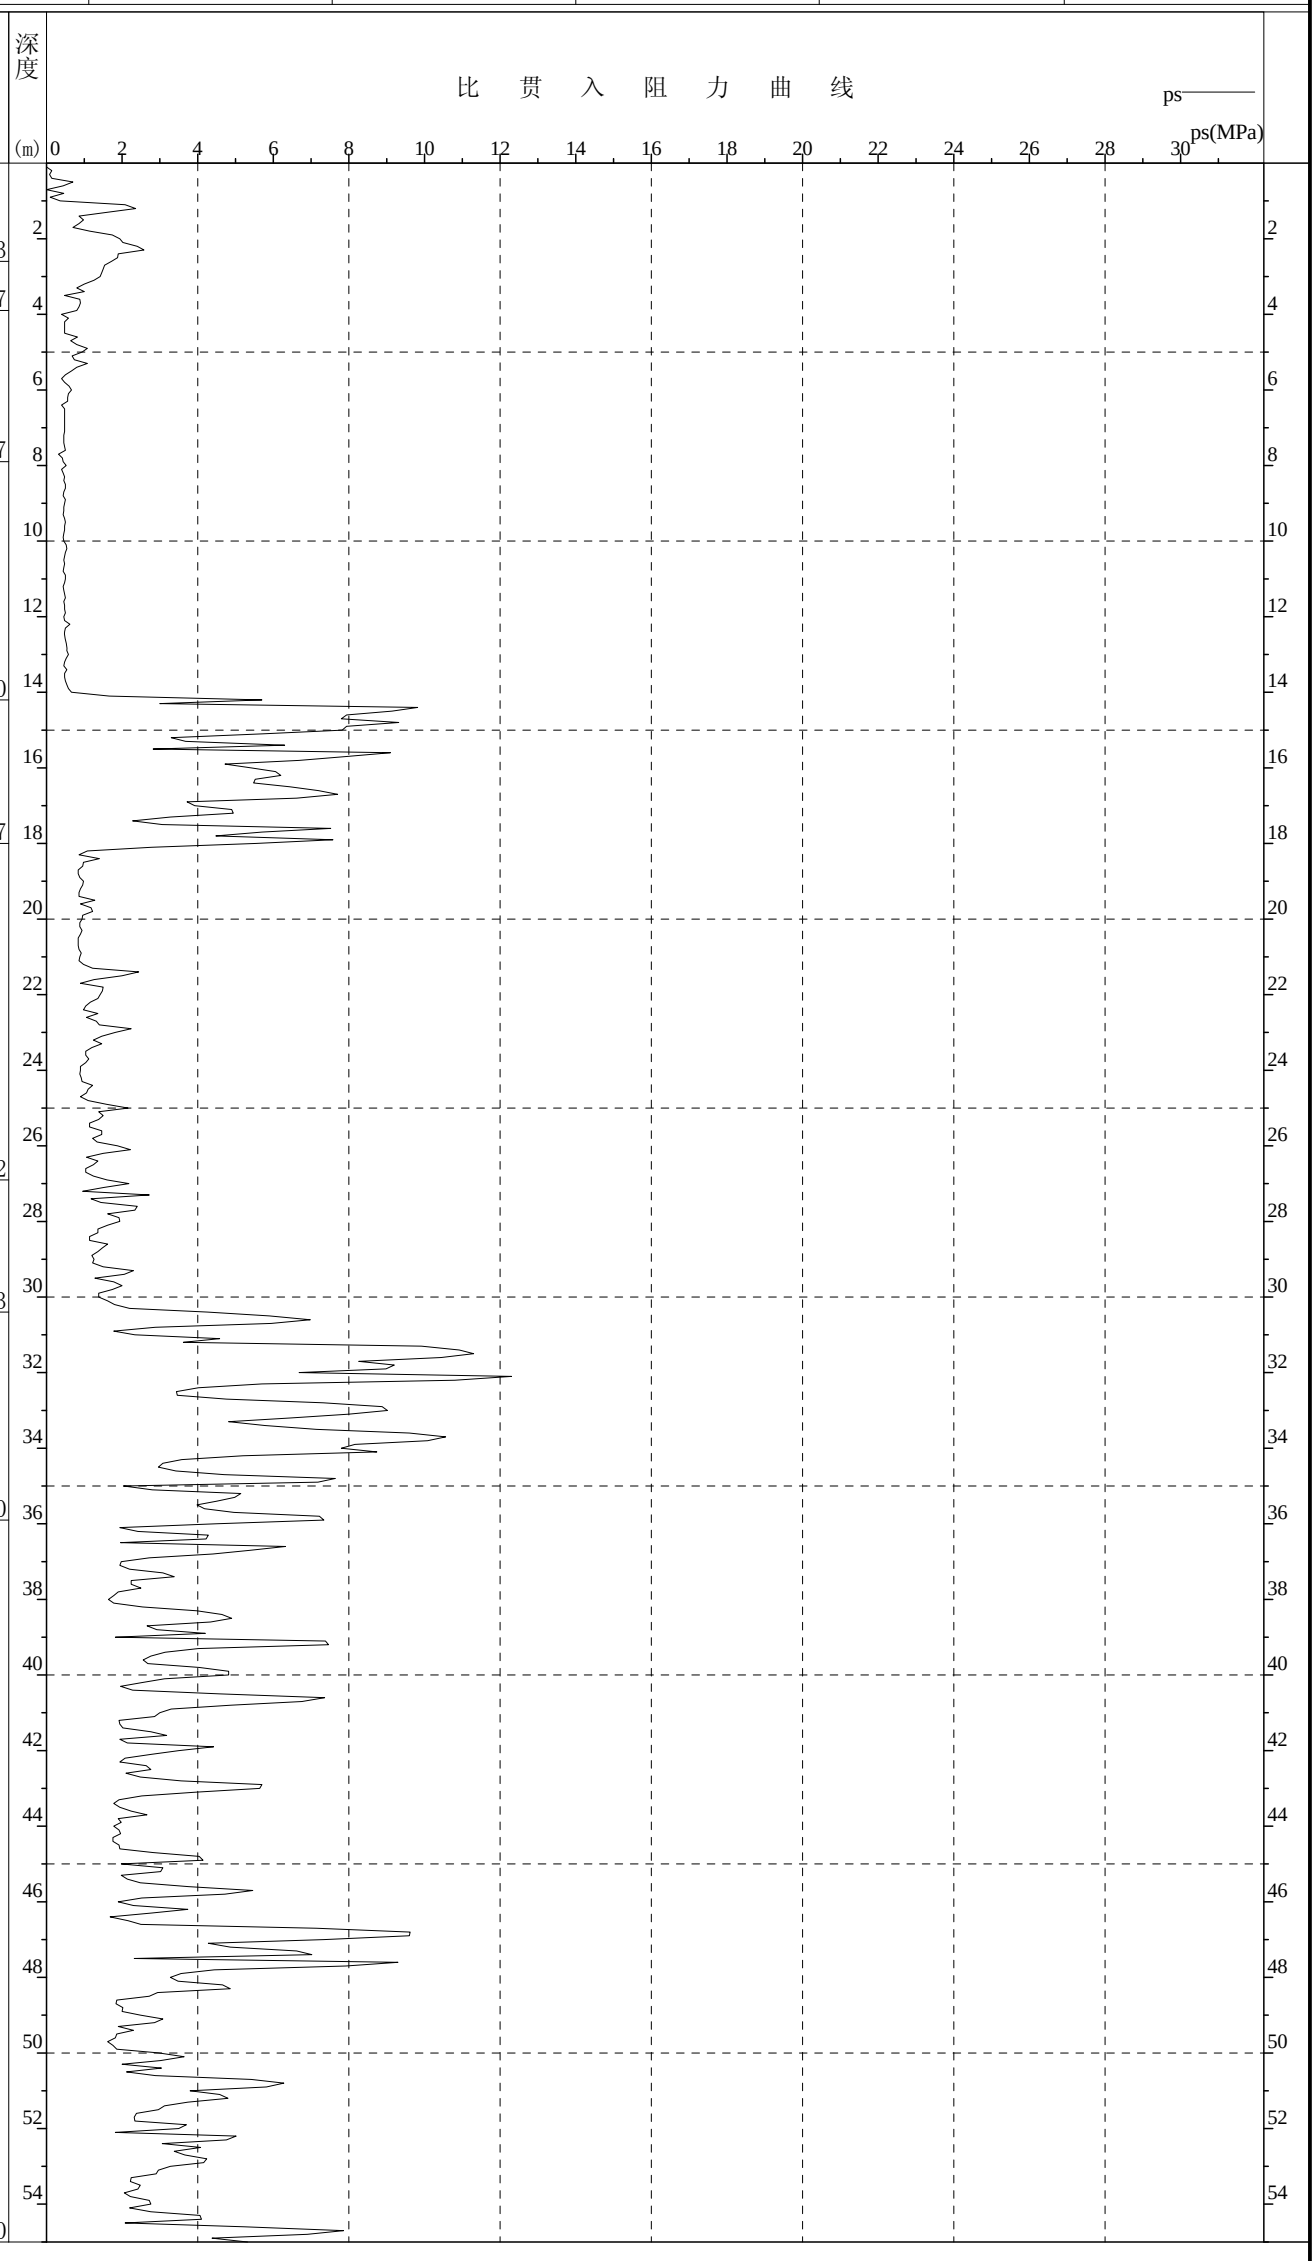

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-9

孔号	T2CJ11	标高	5.07m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.60	3.47	1.60	1.16
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	1.37	2.10	1.21
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.30	-3.23	4.60	0.47
④1	灰色淤泥质粘土	14.40	-9.33	6.10	1.10
④2	灰色砂质粉土	18.40	-13.33	4.00	8.97
⑤1	灰色粉质粘土	27.20	-22.13	8.80	1.19
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.20	-25.13	3.00	2.16
⑤3-2	灰色砂质粉土	35.10	-30.03	4.90	8.92
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-49.93	19.90	3.73

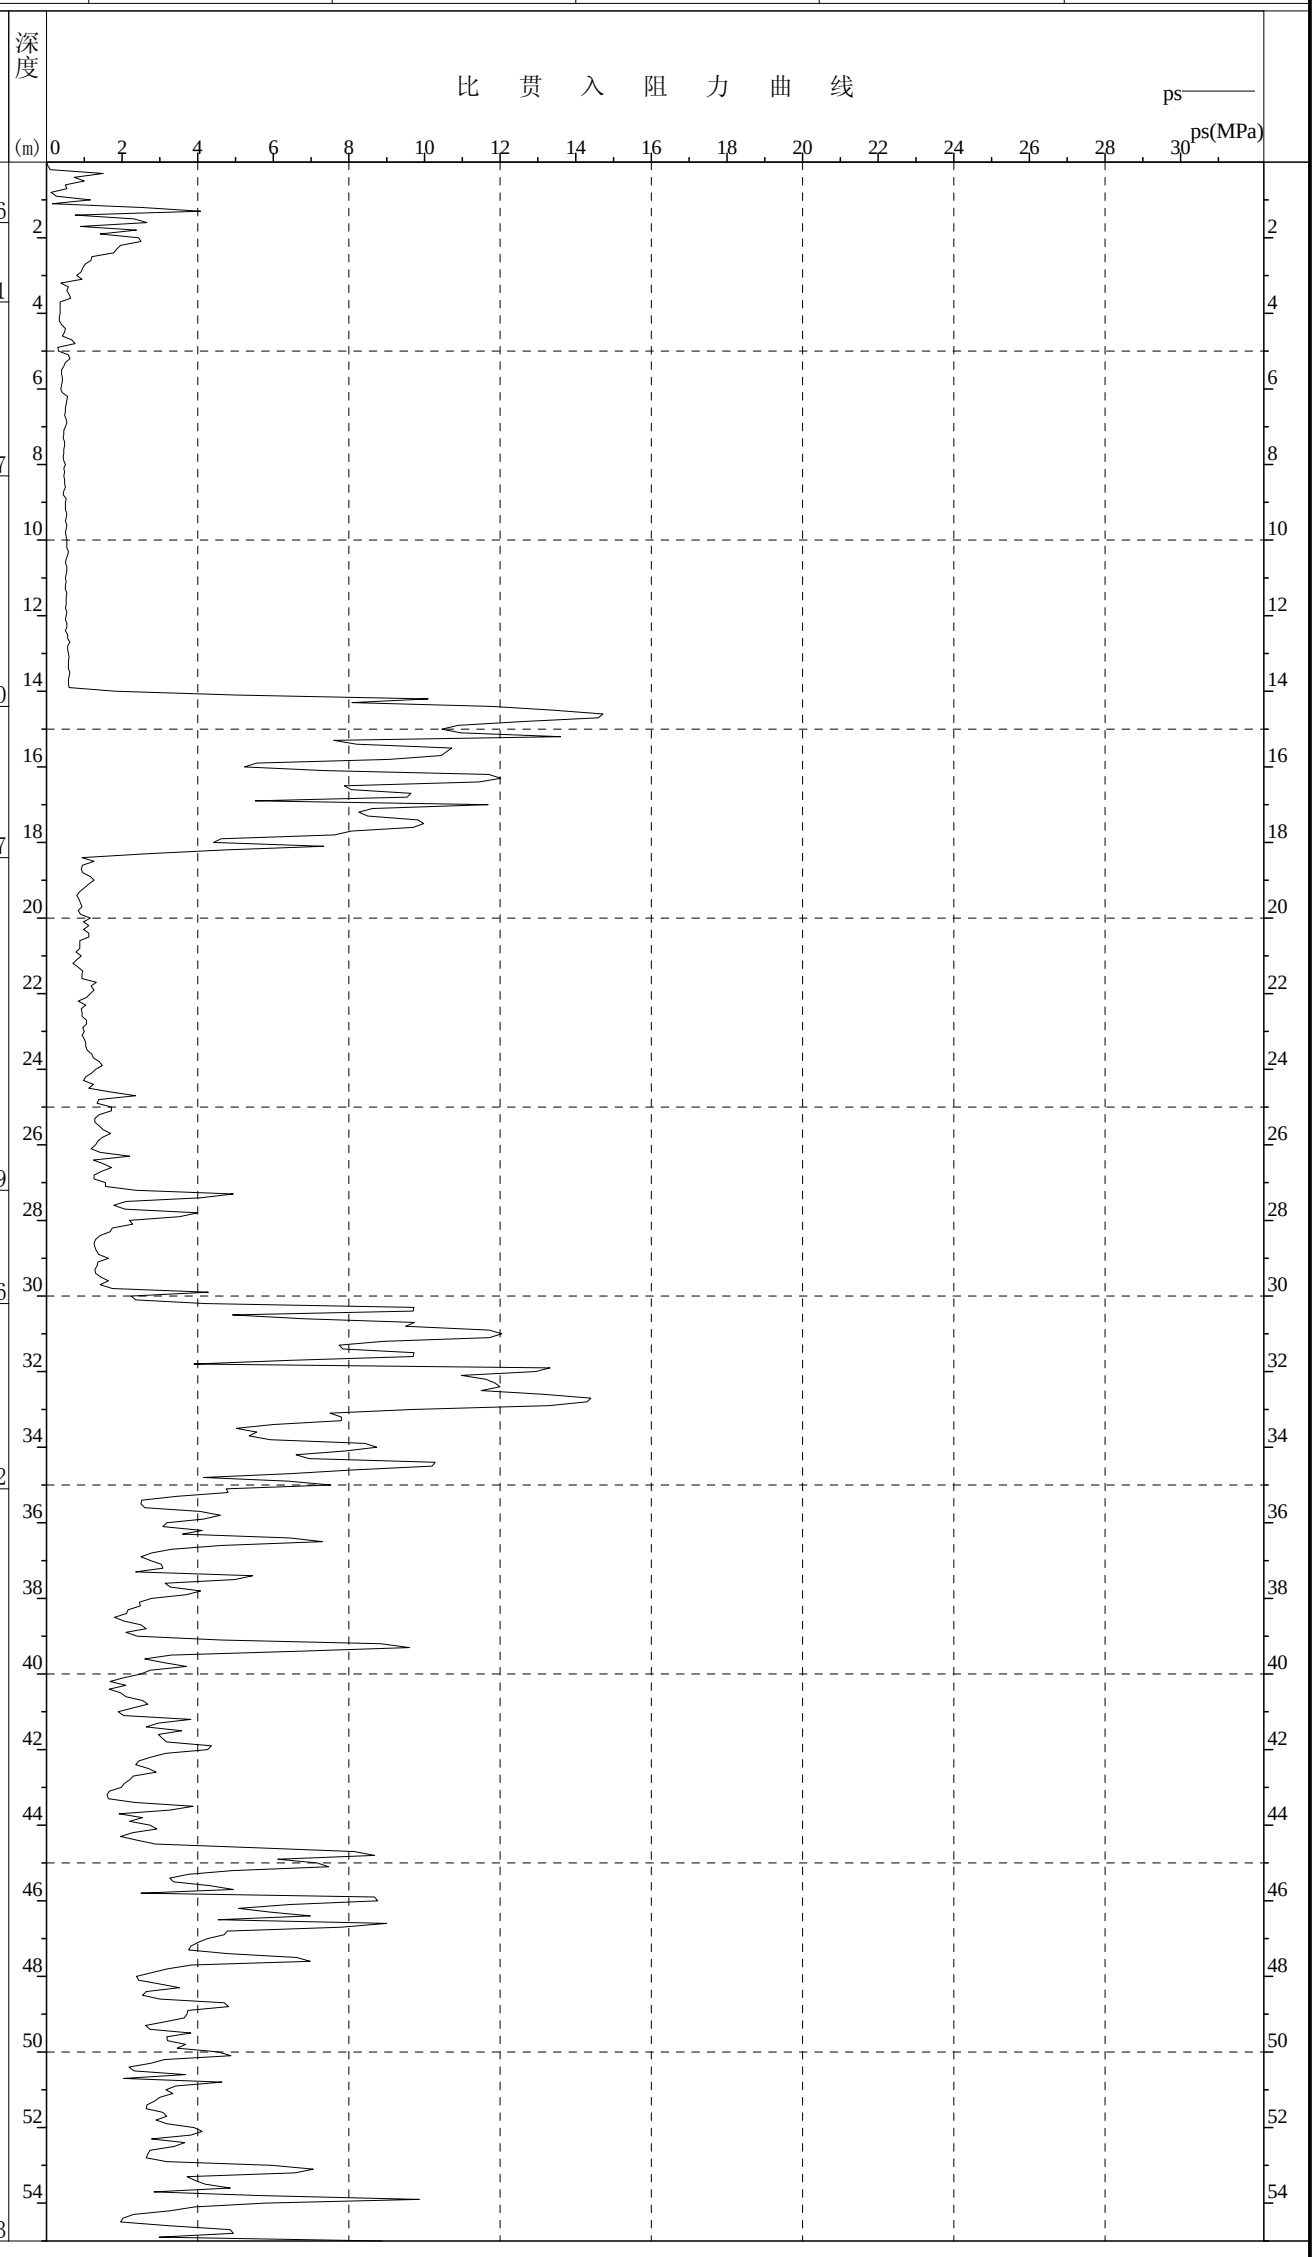

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-10

孔号	T2CJ13	标高	4.59m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.20	3.39	1.20	1.96
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.20	1.39	2.00	0.93
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.70	-3.11	4.50	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	13.30	-8.71	5.60	0.64
④2	灰色砂质粉土	16.70	-12.11	3.40	8.31
⑤1	灰色粉质粘土	26.70	-22.11	10.00	1.23
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	28.40	-23.81	1.70	1.34
⑤3-2	灰色砂质粉土	34.20	-29.61	5.80	7.64
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.41	20.80	4.15

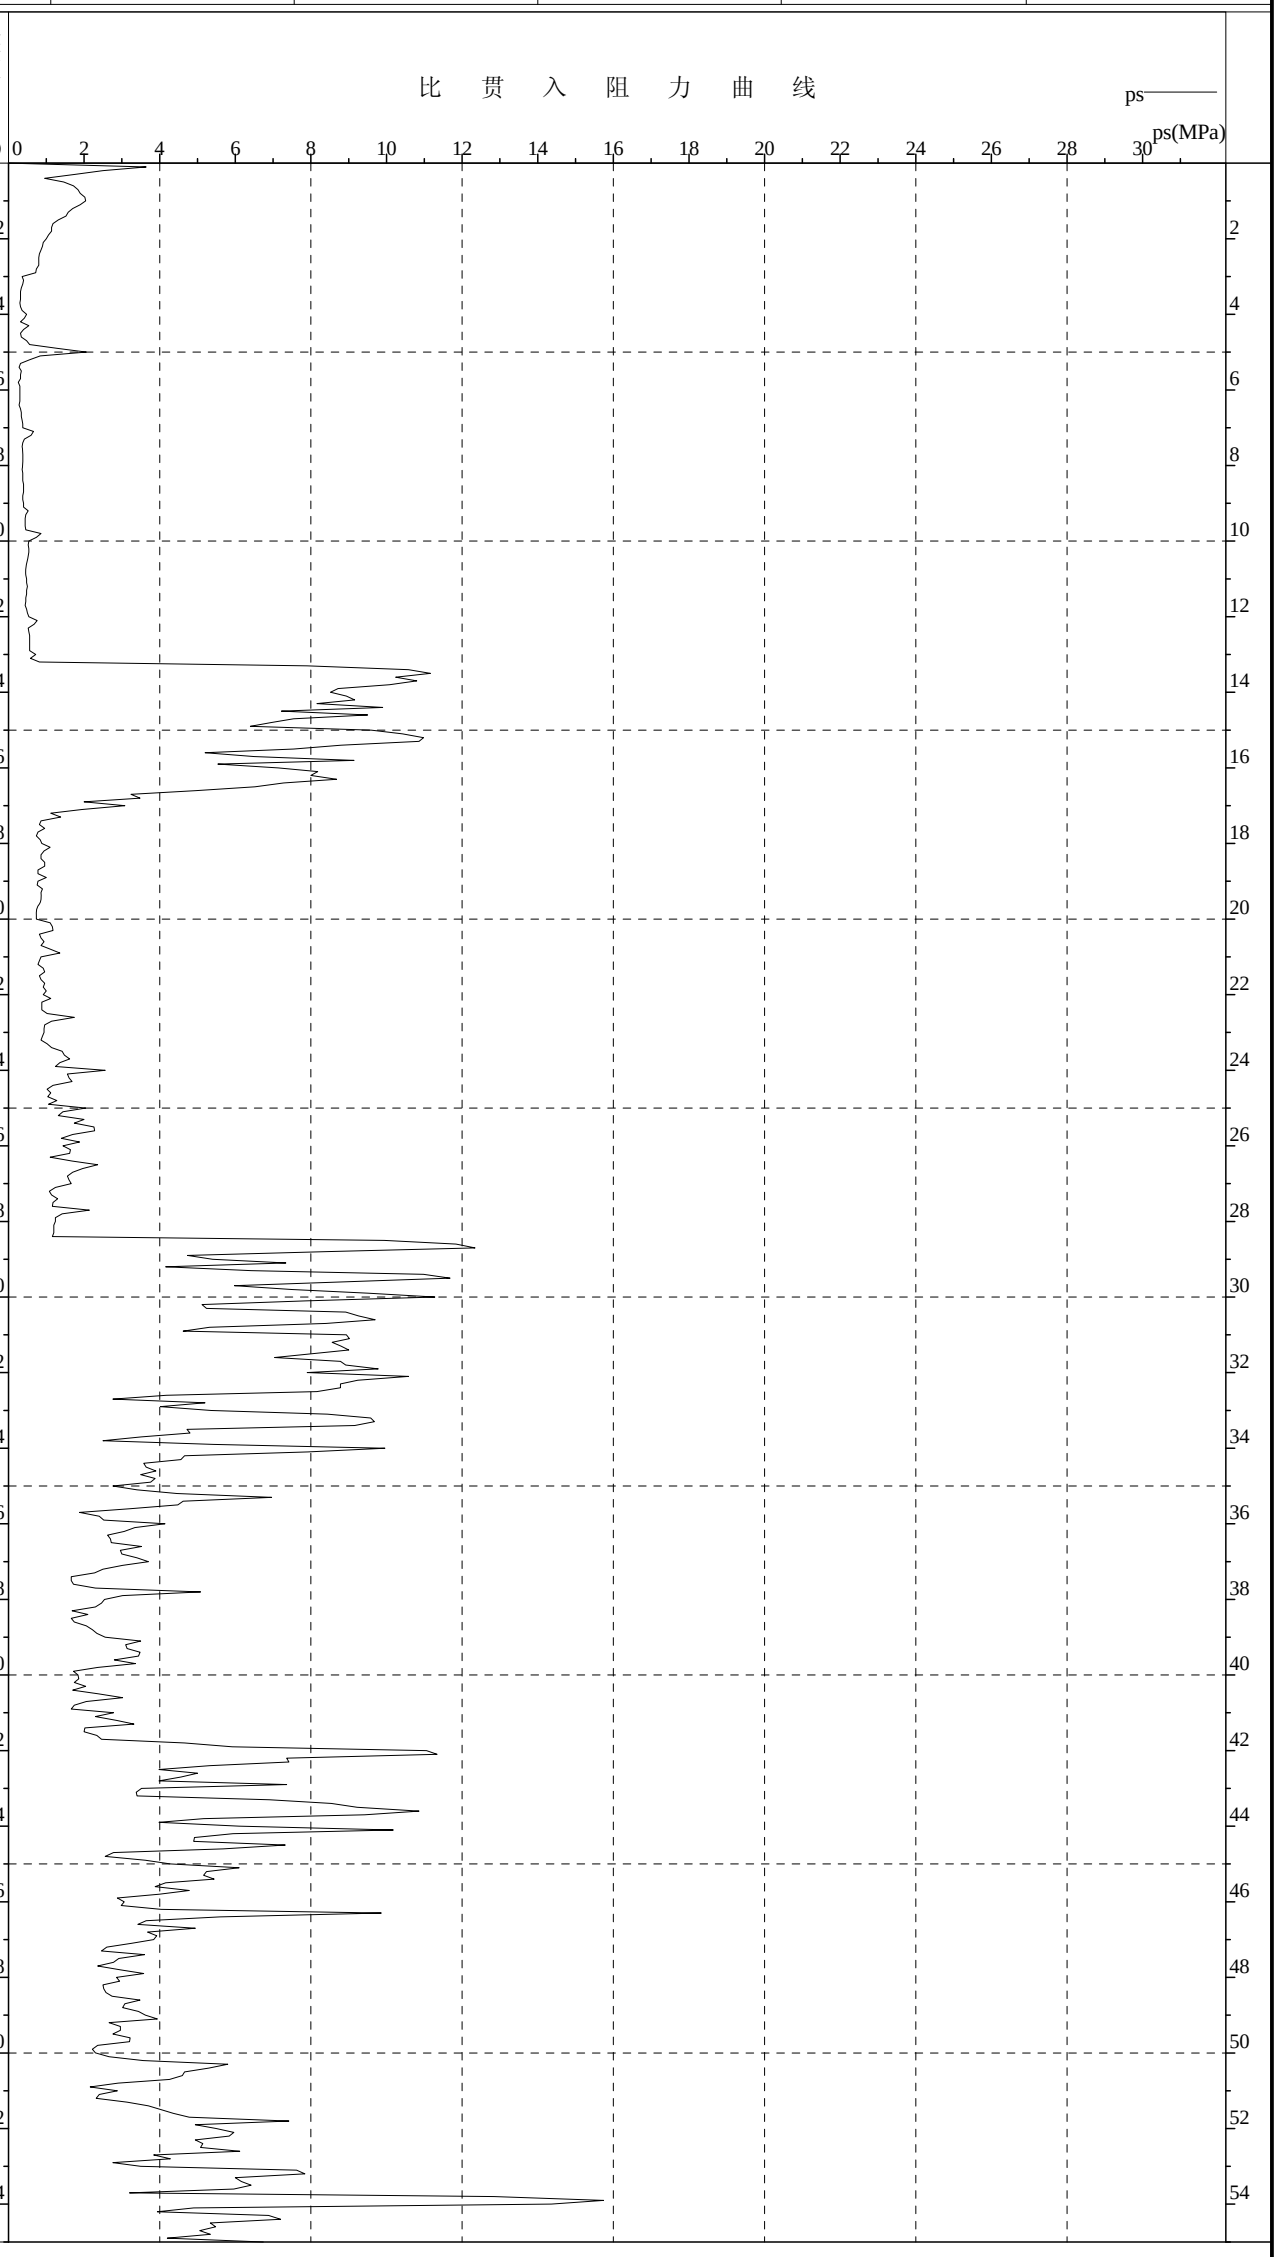

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-11

孔号	T2CJ16	标高	5.14m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.50	3.64	1.50	1.47
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.80	1.34	2.30	1.07
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.26	4.60	0.46
④1	灰色淤泥质粘土	13.70	-8.56	5.30	0.51
④2	灰色砂质粉土	17.80	-12.66	4.10	10.35
⑤1	灰色粉质粘土	27.80	-22.66	10.00	0.97
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.50	-24.36	1.70	1.37
⑤3-2	灰色砂质粉土	34.40	-29.26	4.90	8.39
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-49.86	20.60	3.81

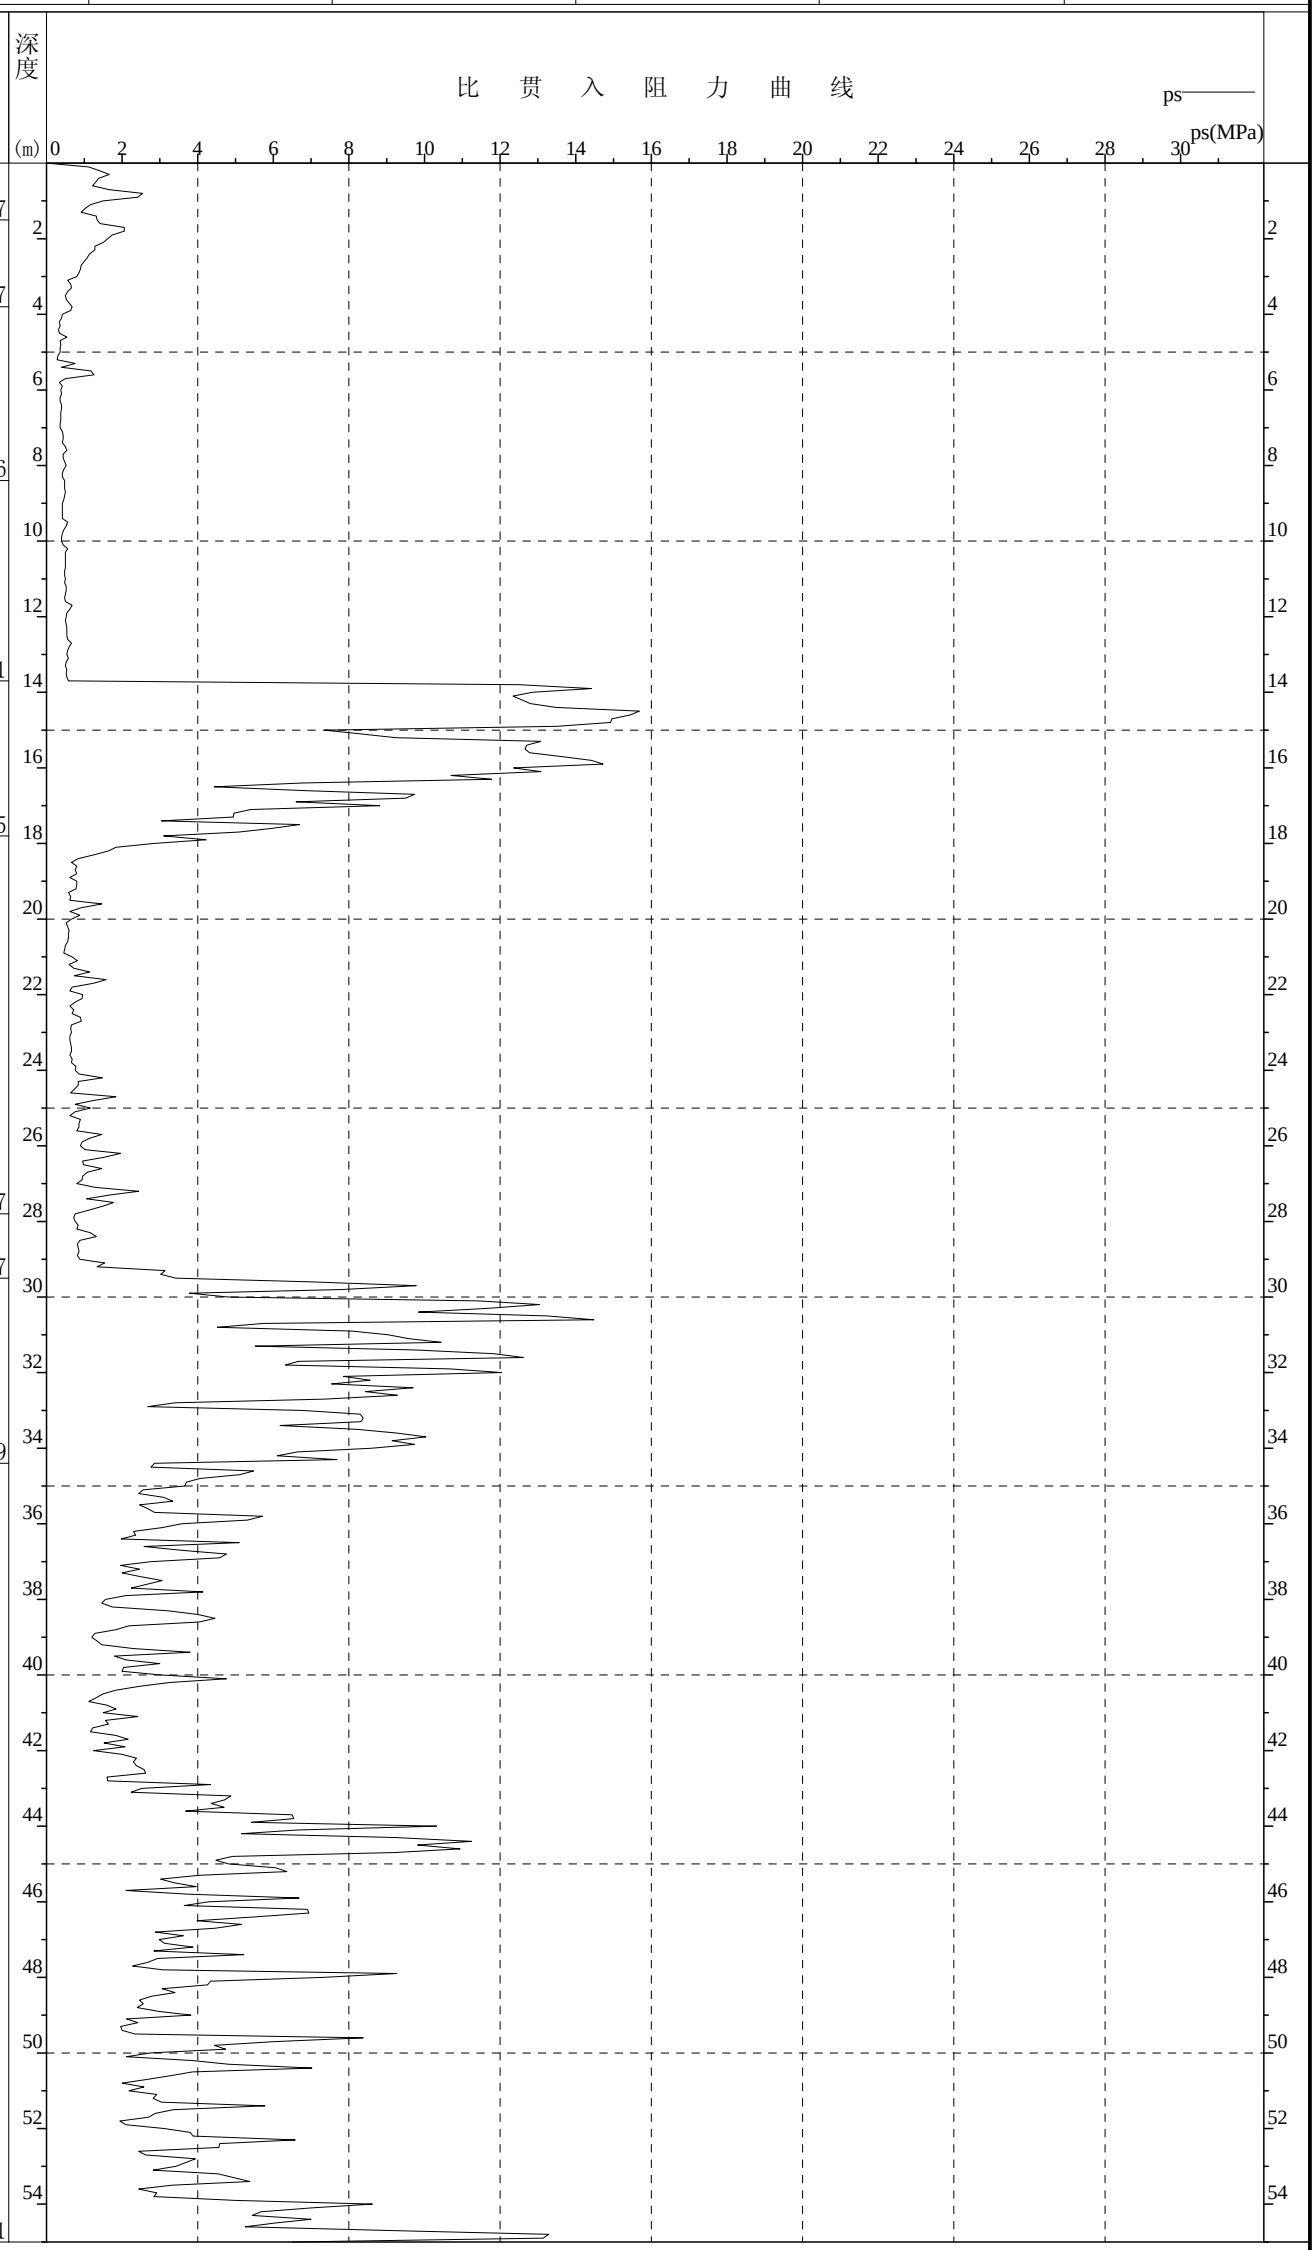

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-12

孔号	T2CJ18	标高	4.58m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.20	3.38	1.20	0.78
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.60	1.98	1.40	1.67
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.70	-3.12	5.10	0.48
④1	灰色淤泥质粘土	13.70	-9.12	6.00	0.71
④2	灰色砂质粉土	17.80	-13.22	4.10	9.13
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.82	9.60	1.45
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.50	-25.92	3.10	1.67
⑤3-2	灰色砂质粉土	35.10	-30.52	4.60	6.91
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.42	19.90	4.72

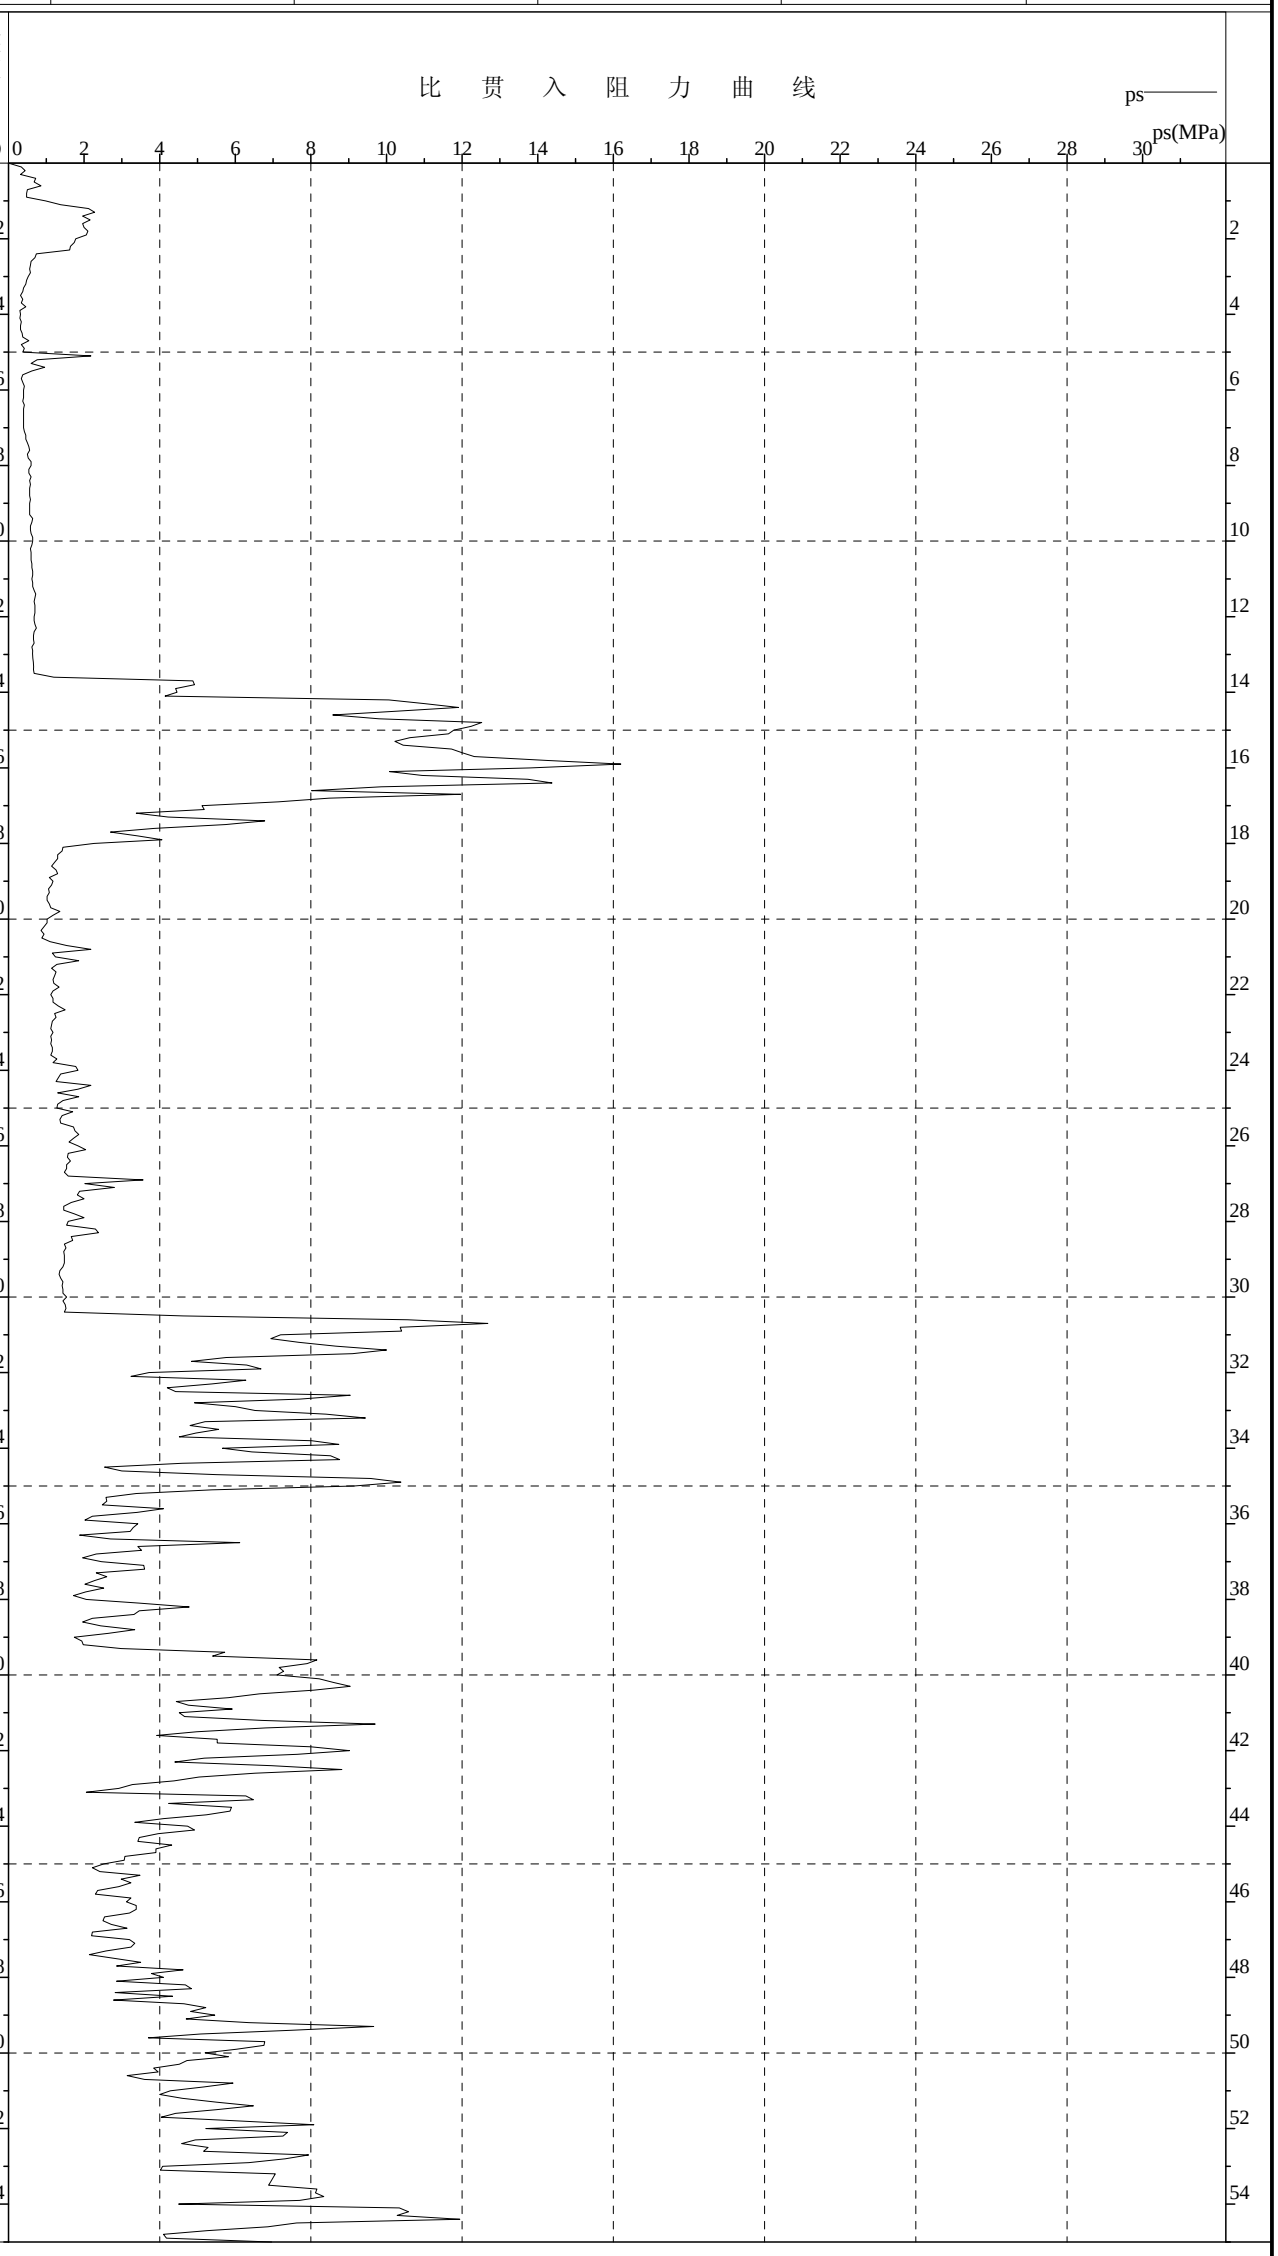

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-13

孔号	T2CJ19	标高	4.98m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.50	3.48	1.50	0.97
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.60	2.38	1.10	0.88
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.70	-2.72	5.10	0.40
④1	灰色淤泥质粘土	13.80	-8.82	6.10	0.62
④2	灰色砂质粉土	18.30	-13.32	4.50	9.85
⑤1	灰色粉质粘土	27.60	-22.62	9.30	1.18
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.50	-24.52	1.90	1.52
⑤3-2	灰色砂质粉土	34.50	-29.52	5.00	8.38
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.02	20.50	4.07

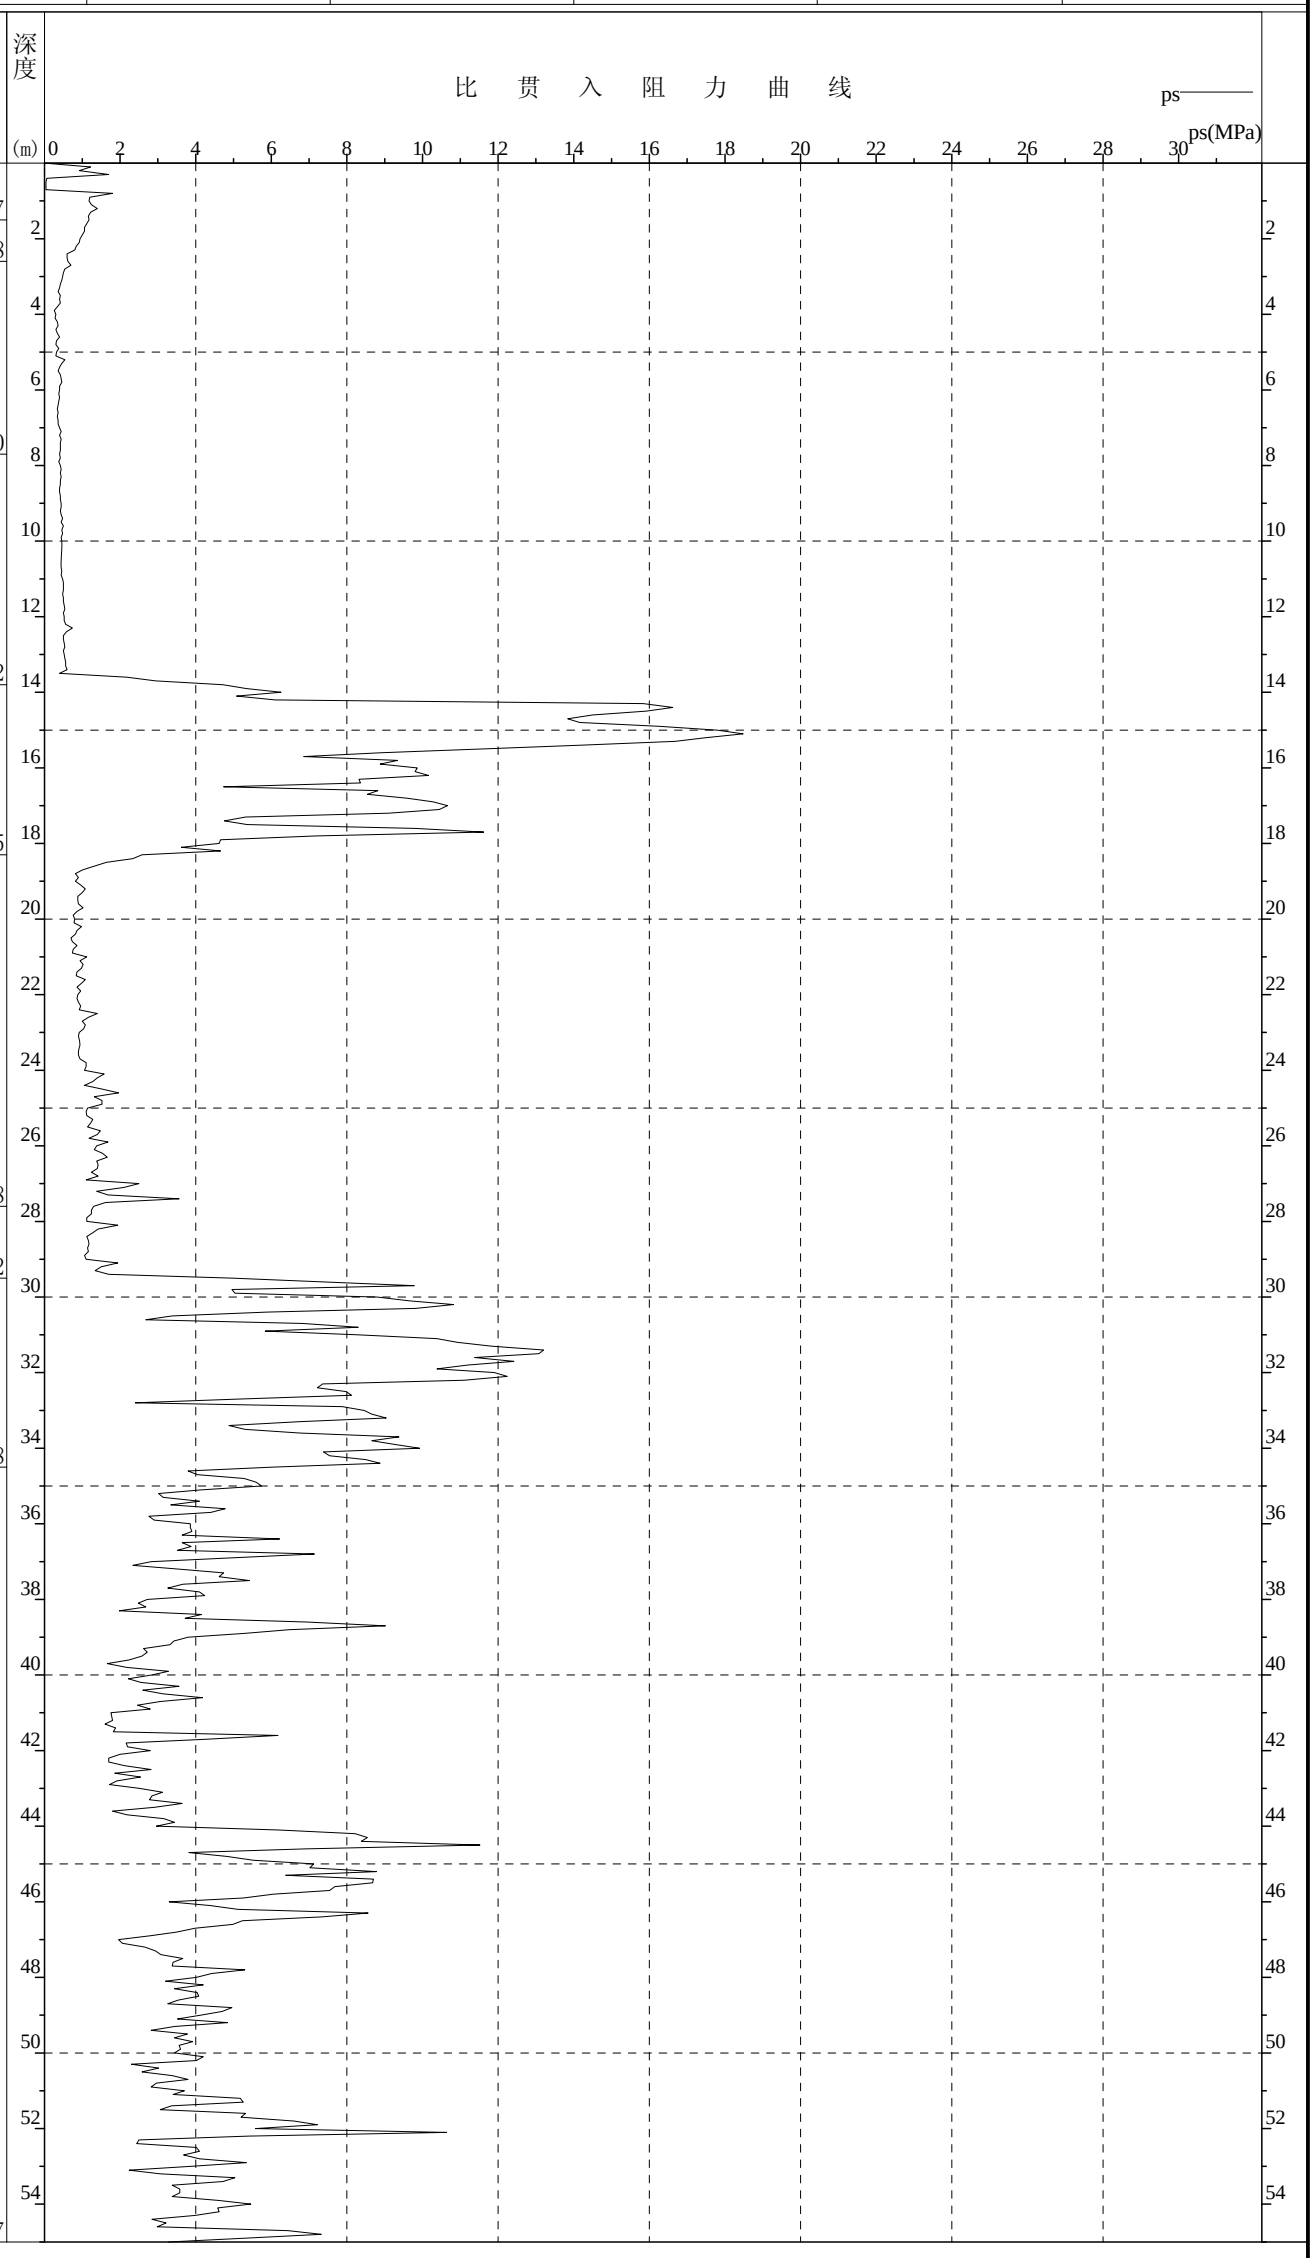

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-14

孔号	T2CJ21	标高	4.60m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.90	1.70	0.52
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	0.70	2.20	0.87
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.50	-2.90	3.60	0.50
④1	灰色淤泥质粘土	14.20	-9.60	6.70	0.66
④2	灰色砂质粉土	18.40	-13.80	4.20	8.31
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.80	9.00	1.30
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.40	-24.80	2.00	1.70
⑤3-2	灰色砂质粉土	36.00	-31.40	6.60	8.22
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.40	19.00	4.26

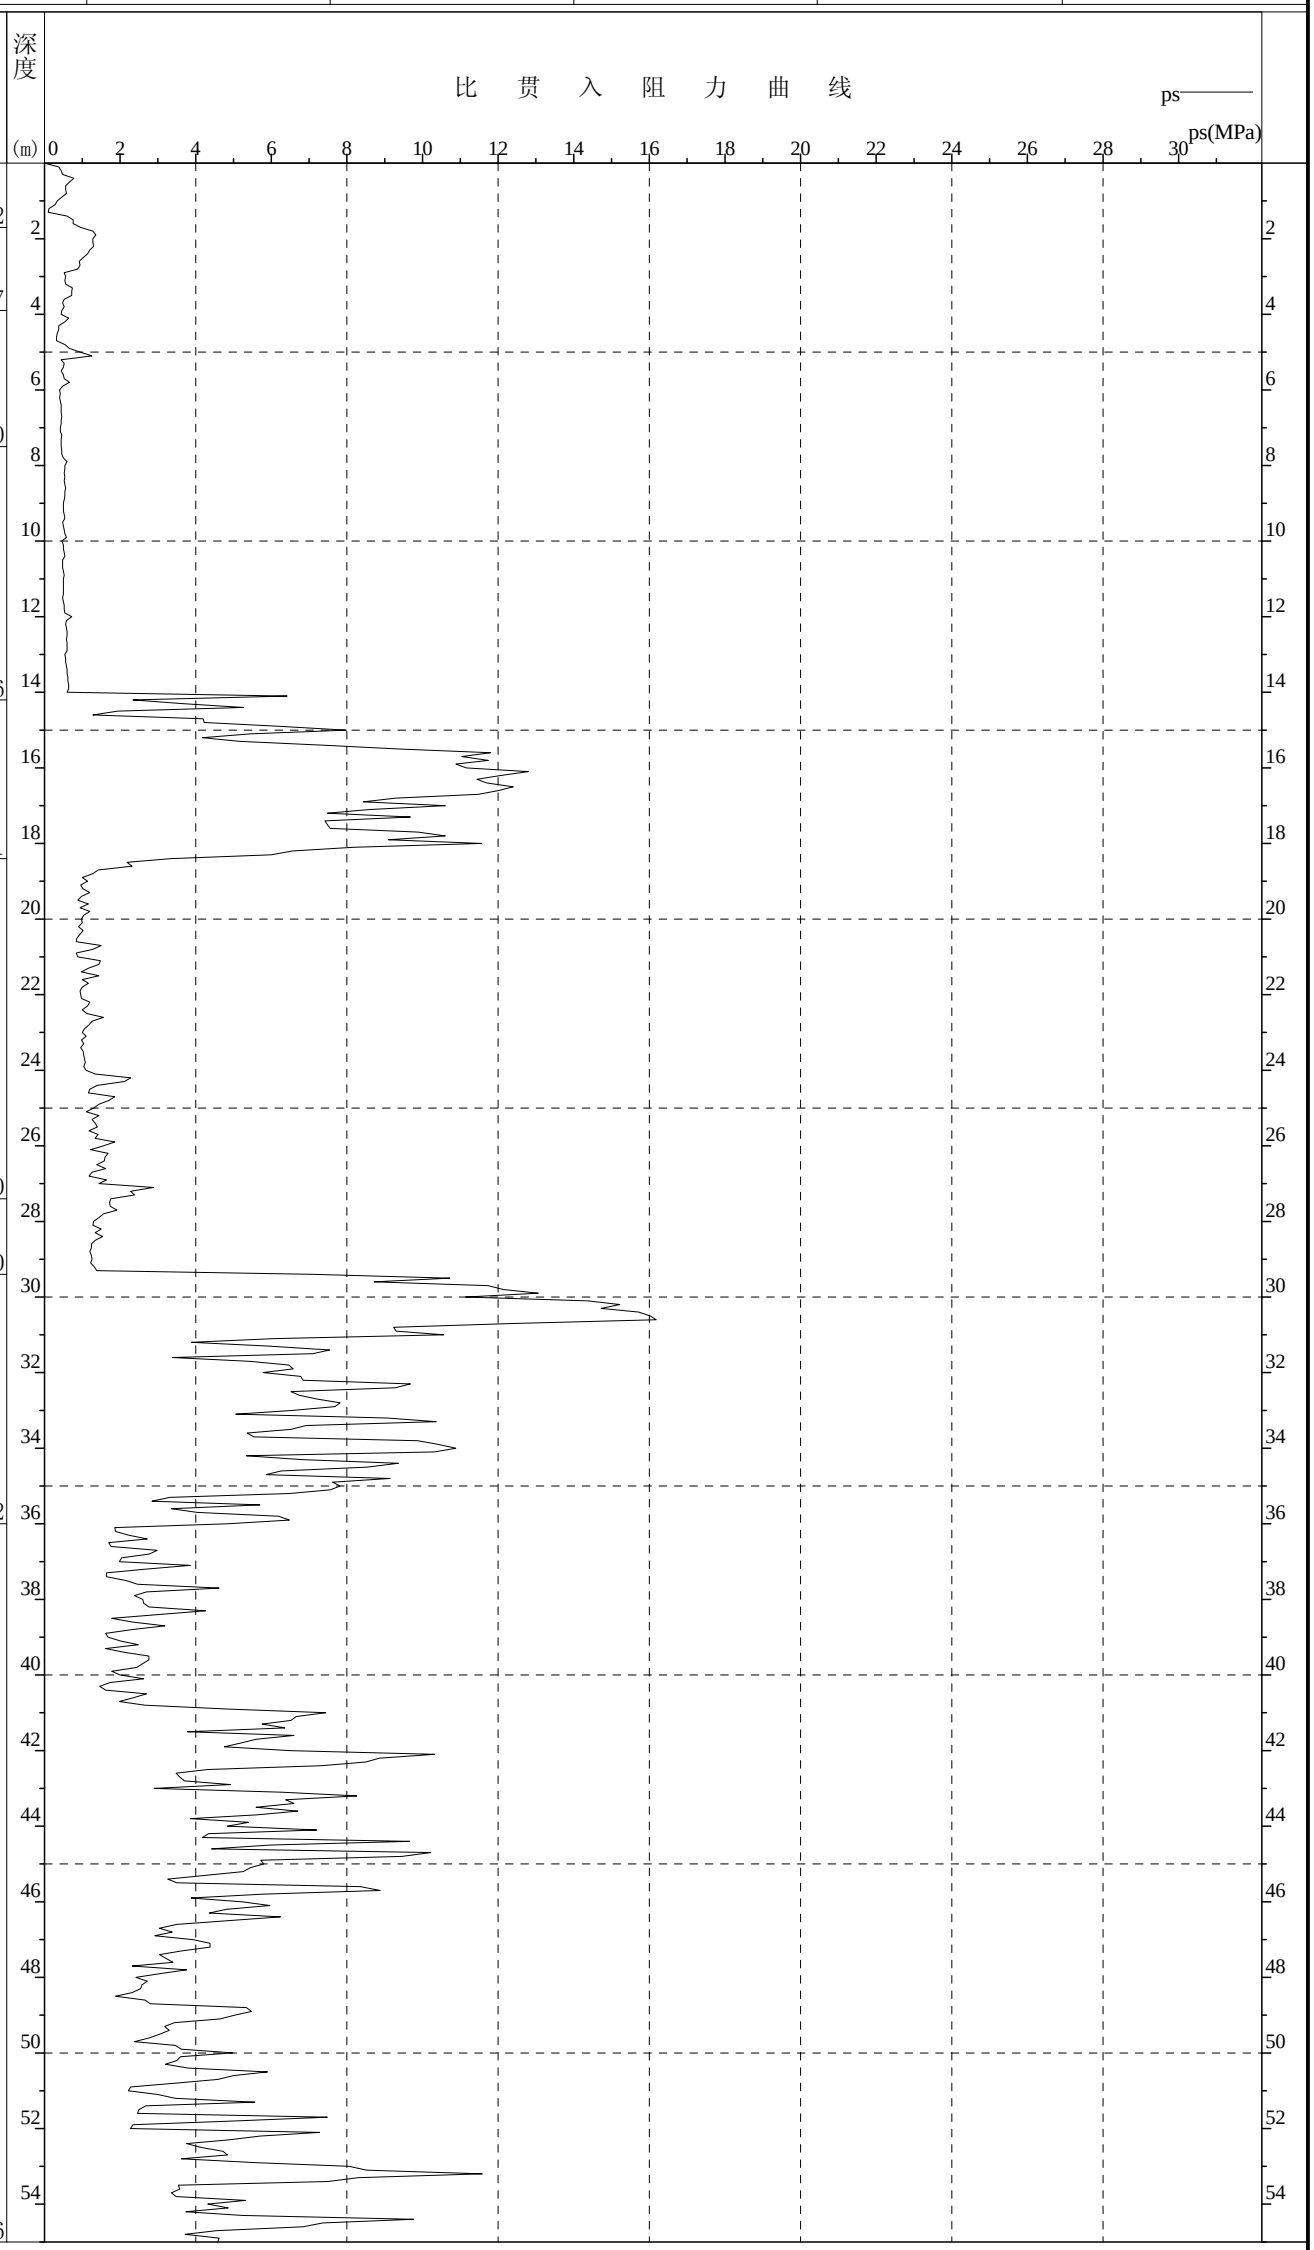

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-15

孔号	T2CJ3	标高	4.92m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.80	3.12	1.80	1.55
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	1.02	2.10	1.71
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.20	-3.28	4.30	0.48
④1	灰色淤泥质粘土	14.20	-9.28	6.00	0.62
④2	灰色砂质粉土	18.00	-13.08	3.80	7.82
⑤1	灰色粉质粘土	27.50	-22.58	9.50	1.35
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.70	-25.78	3.20	1.70
⑤3-2	灰色砂质粉土	37.50	-32.58	6.80	7.47
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.08	17.50	3.48

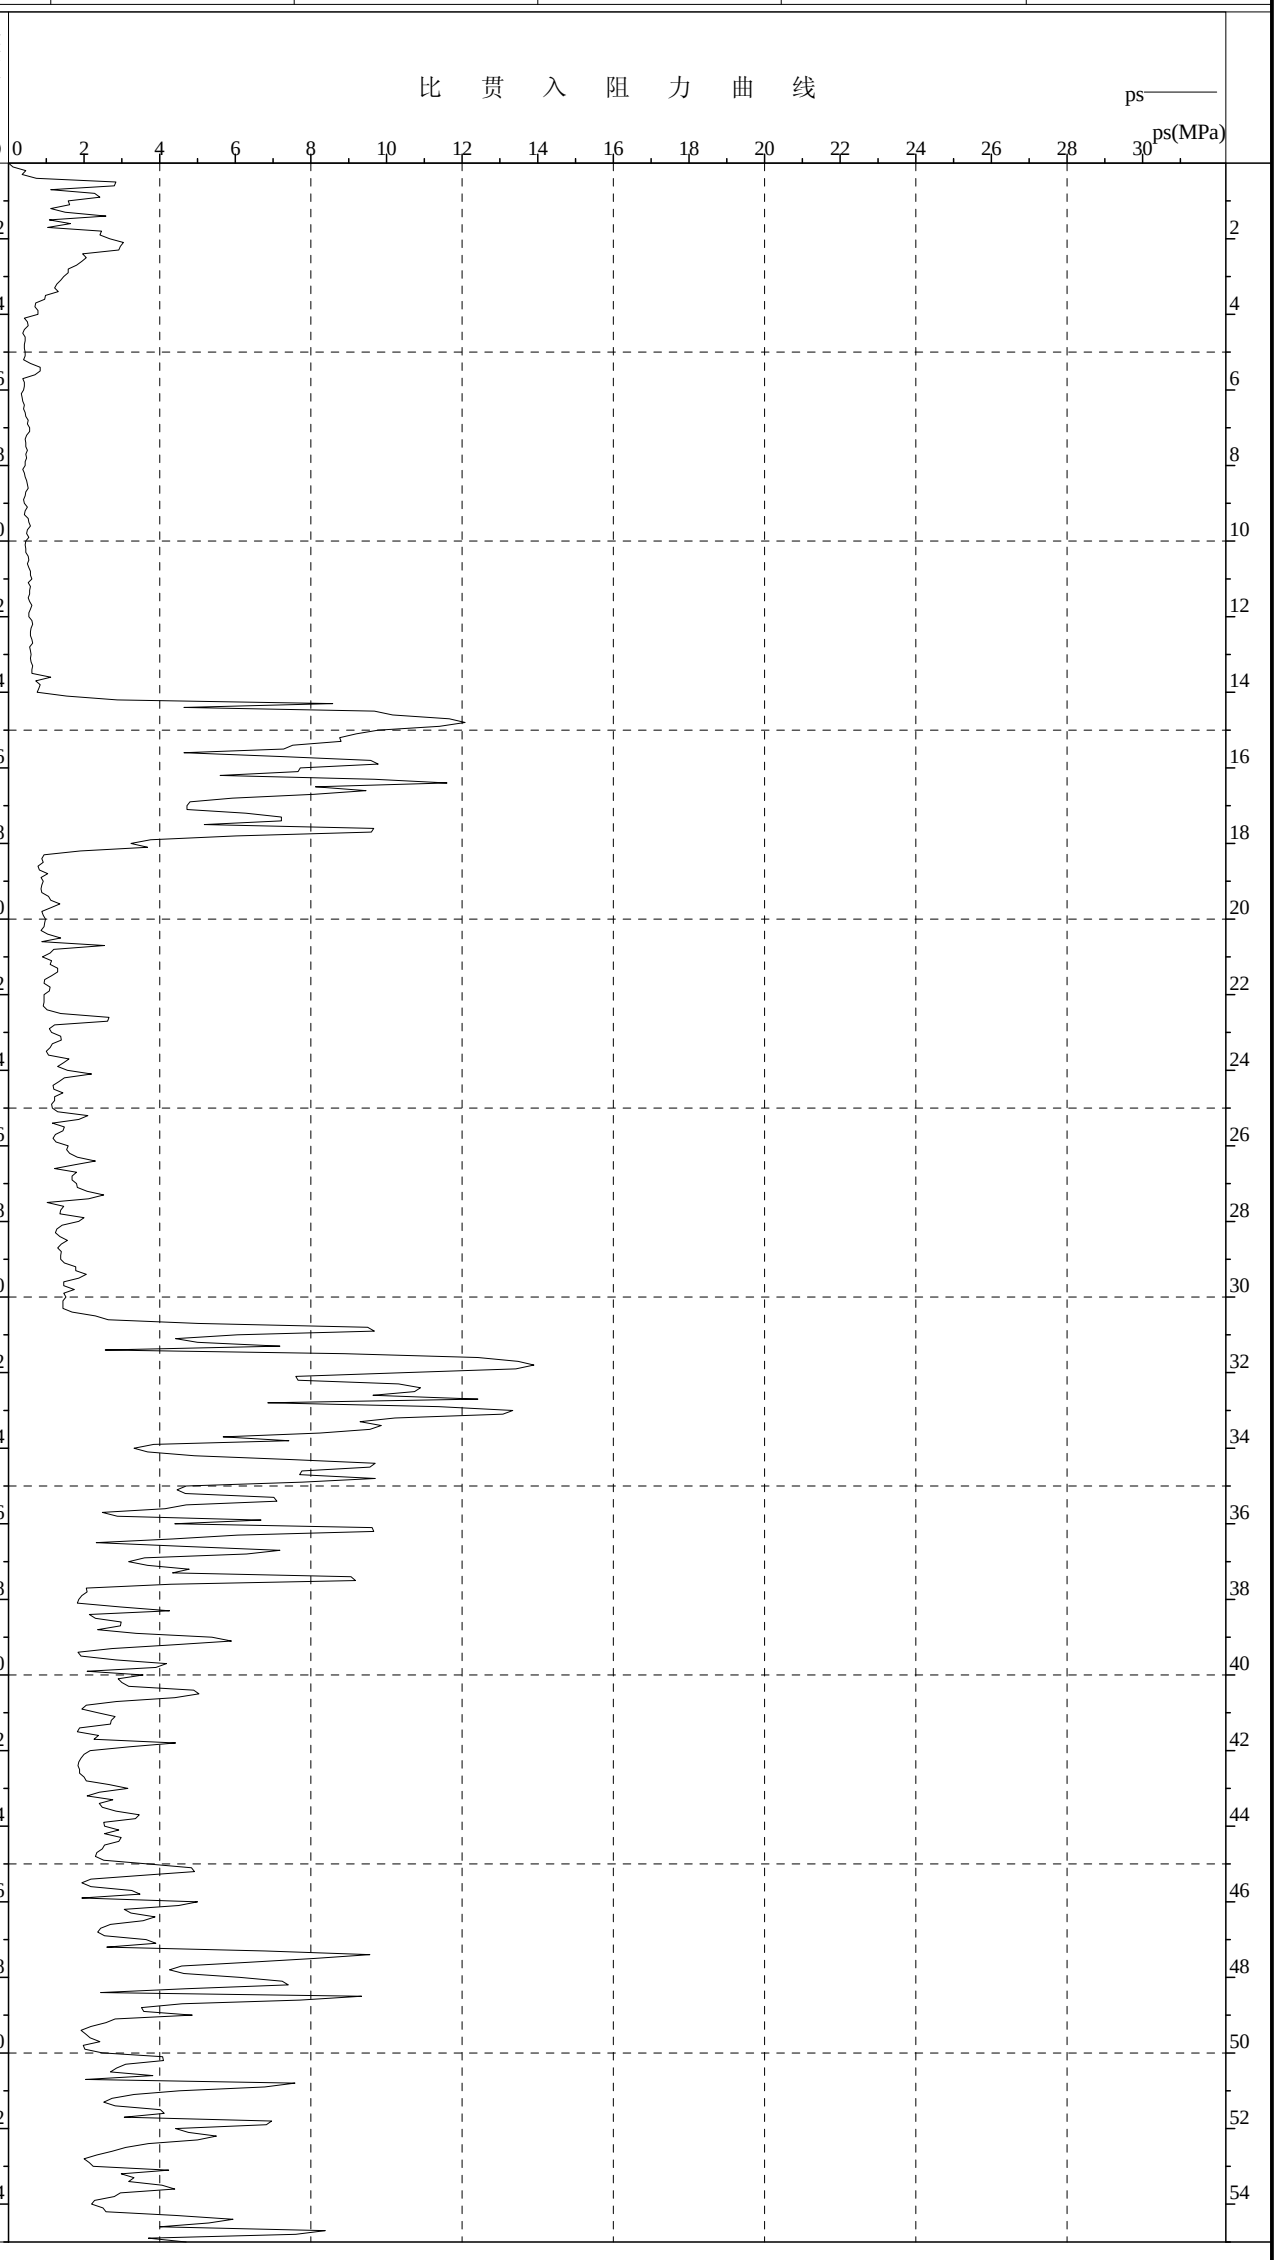

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-16

孔号	T2CJ5	标高	5.02m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.10	2.92	2.10	1.29
①2	浜填土	3.70	1.32	1.60	0.33
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.80	-2.78	4.10	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	12.60	-7.58	4.80	0.66
④2	灰色砂质粉土	16.80	-11.78	4.20	6.42
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.38	10.60	1.35
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.30	-25.28	2.90	2.04
⑤3-2	灰色砂质粉土	35.50	-30.48	5.20	7.16
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-49.98	19.50	4.78

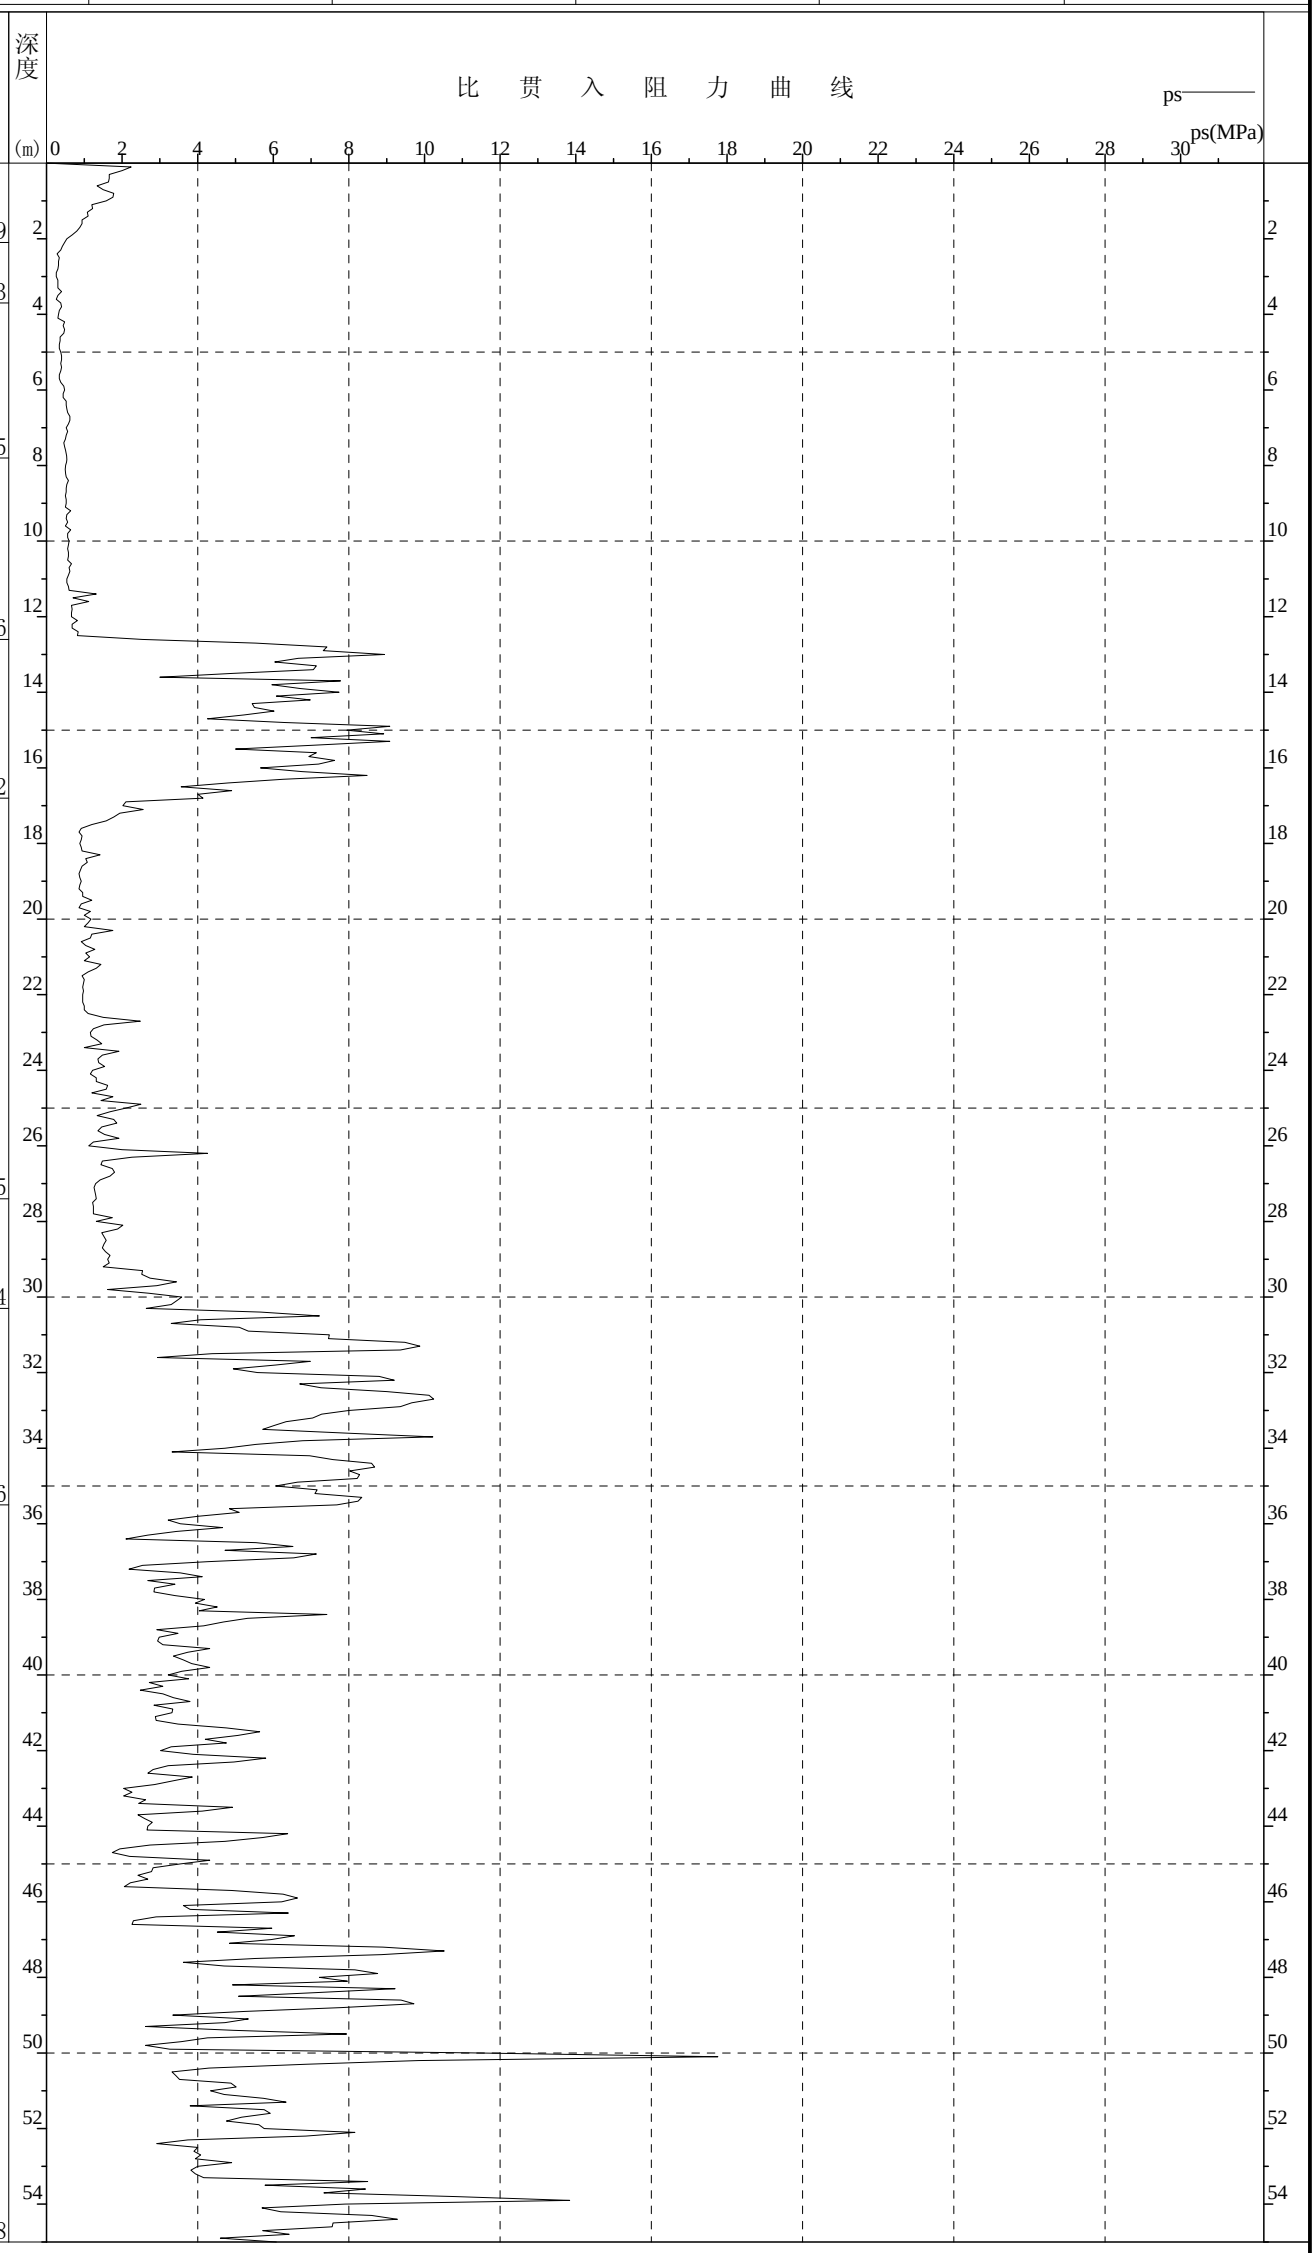

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-17

孔号	T2CJ7	标高	5.24m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.80	3.44	1.80	0.88
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	1.34	2.10	1.11
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.16	4.50	0.40
④1	灰色淤泥质粘土	14.40	-9.16	6.00	0.60
④2	灰色砂质粉土	18.00	-12.76	3.60	7.94
⑤1	灰色粉质粘土	27.80	-22.56	9.80	1.17
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	31.10	-25.86	3.30	1.62
⑤3-2	灰色砂质粉土	37.40	-32.16	6.30	6.32
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-49.76	17.60	3.30

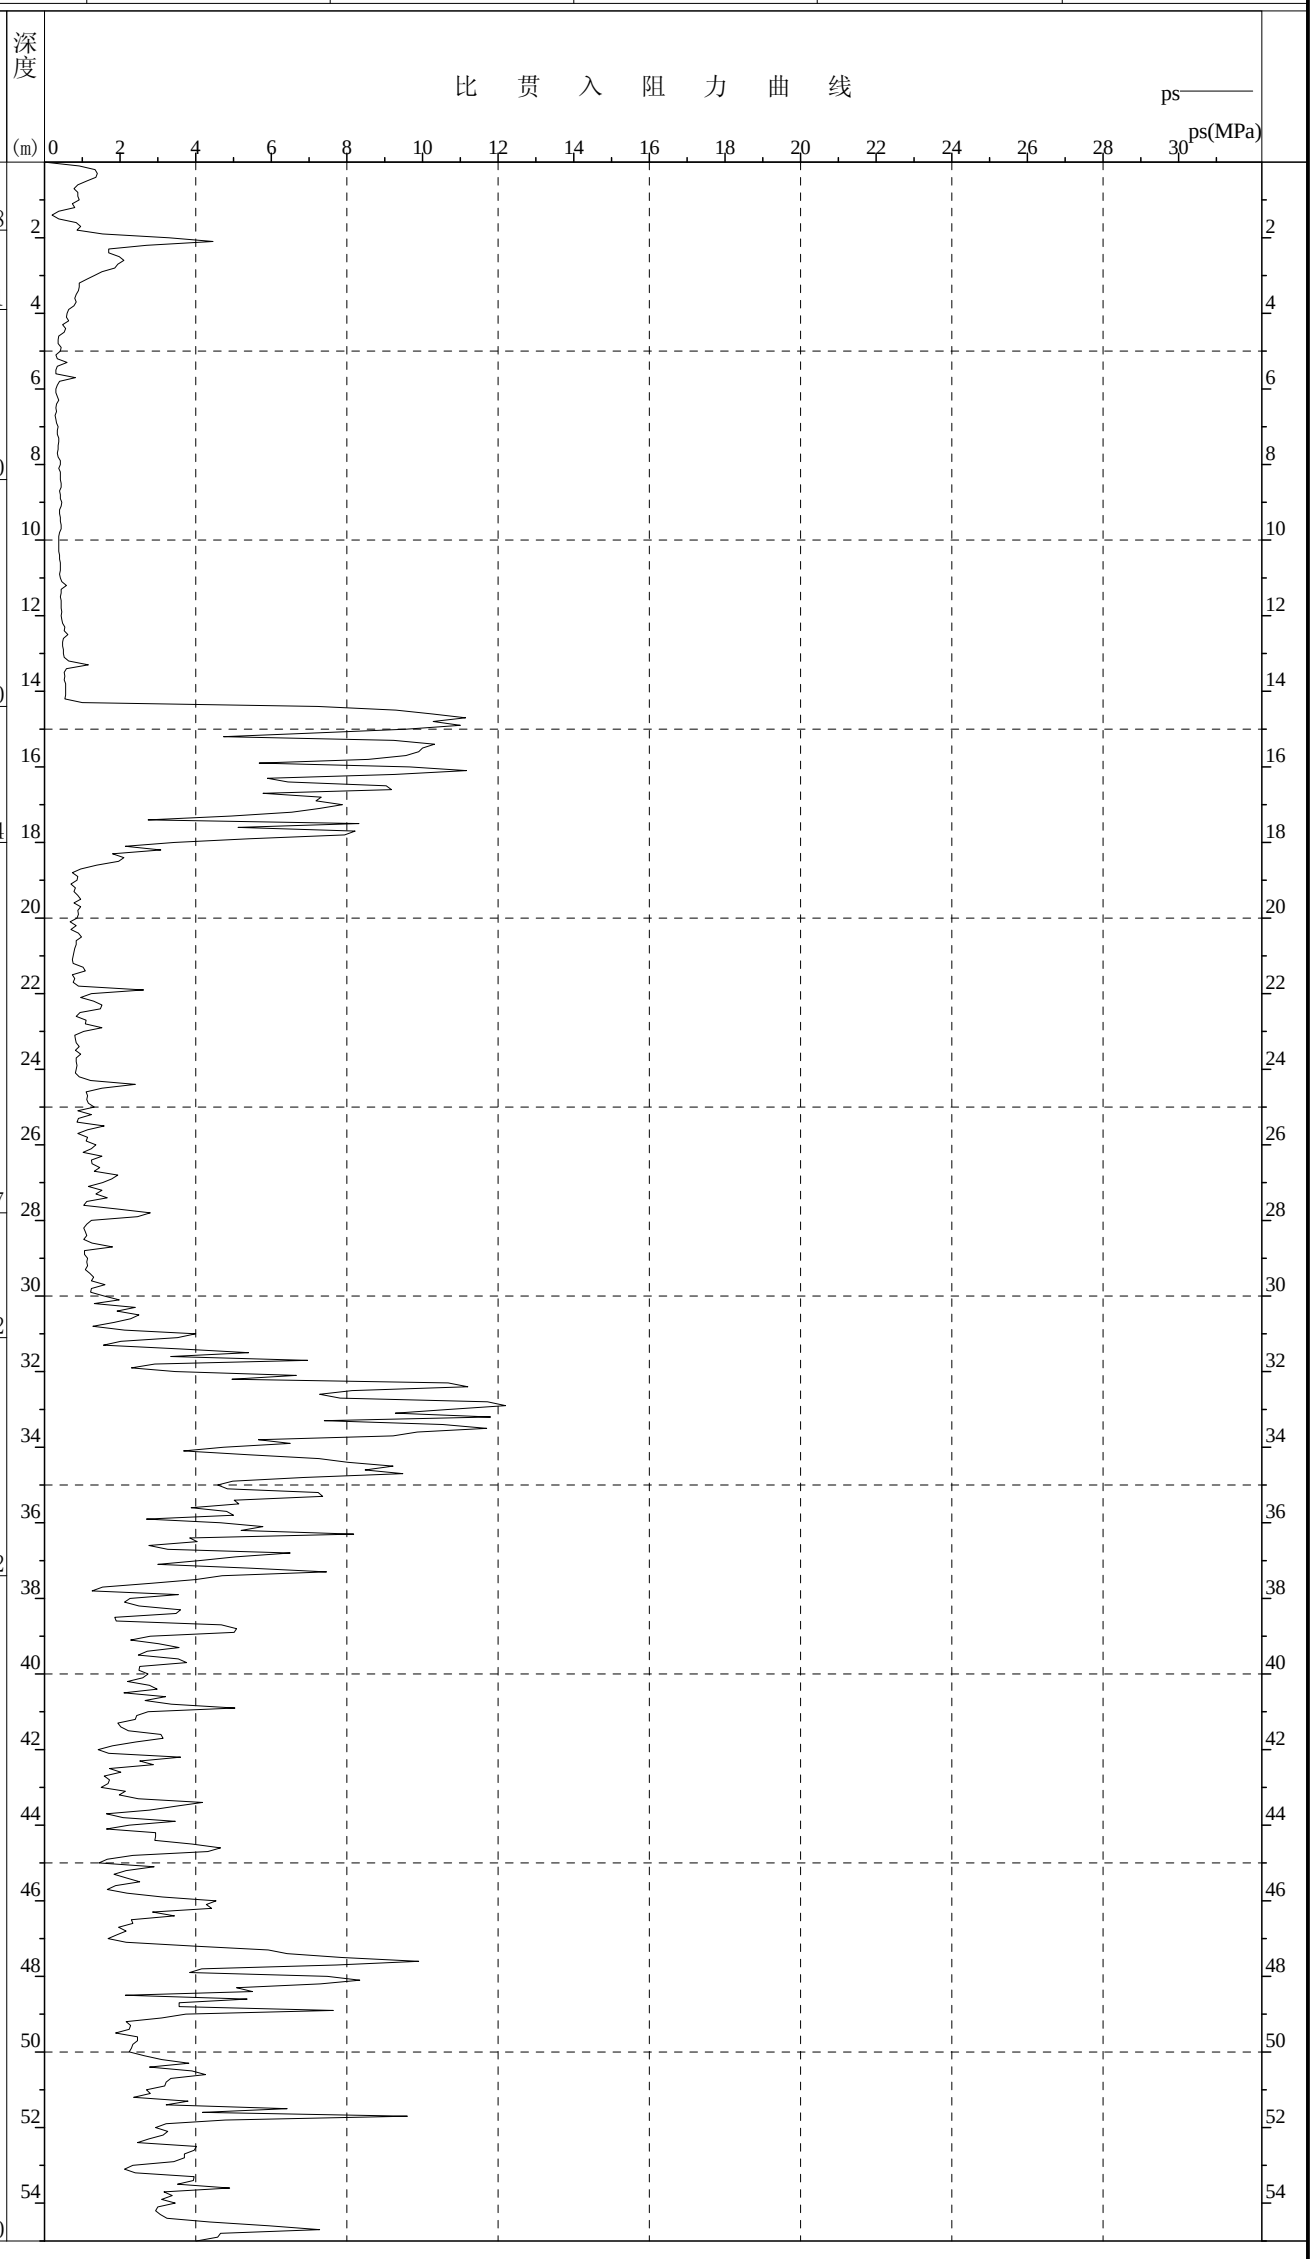

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-18

孔号	S23CJ1	标高	4.52m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.00	2.52	2.00	0.18
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.30	1.22	1.30	0.90
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.18	5.40	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	13.40	-8.88	4.70	0.72
④2	灰色砂质粉土	16.10	-11.58	2.70	5.44
⑤1	灰色粉质粘土	17.90	-13.38	1.80	1.25
⑤1j	灰色砂质粉土	20.00	-15.48	2.10	3.11
⑤1	灰色粉质粘土	27.20	-22.68	7.20	1.25
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	30.20	-25.68	3.00	3.92
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.30	-34.78	9.10	10.41
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.48	15.70	18.60

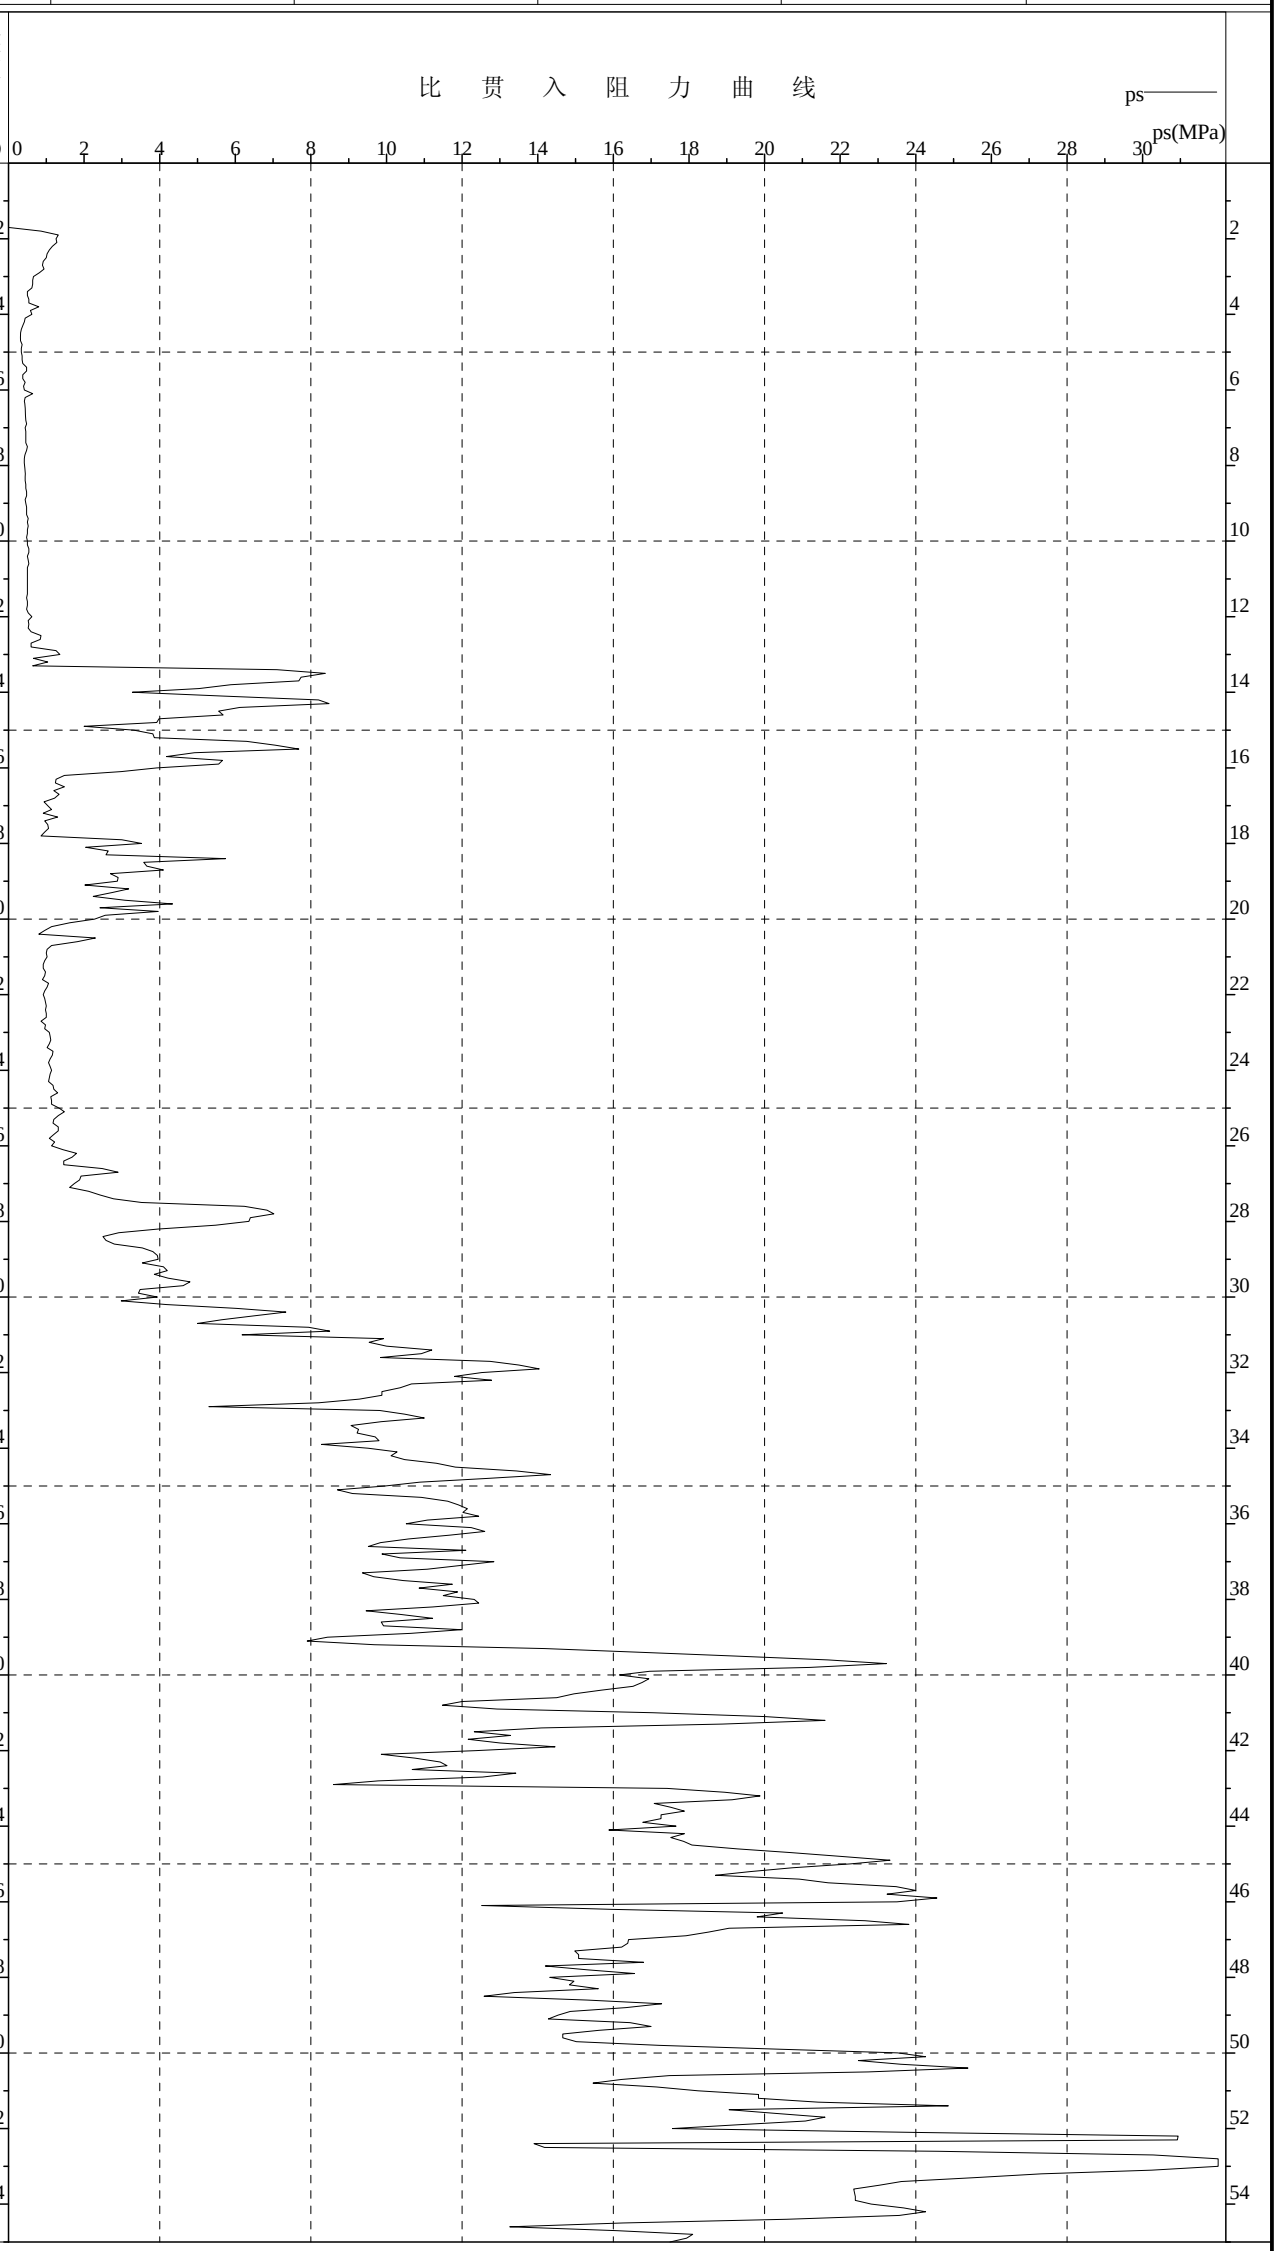

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-19

孔号	S23CJ3	标高	4.61m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.50	3.11	1.50	0.09
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.40	1.21	1.90	0.88
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.80	-4.19	5.40	0.47
④1	灰色淤泥质粘土	13.10	-8.49	4.30	0.59
④2	灰色砂质粉土	15.50	-10.89	2.40	3.73
⑤1	灰色粉质粘土	17.40	-12.79	1.90	1.19
⑤1j	灰色砂质粉土	20.60	-15.99	3.20	4.84
⑤1	灰色粉质粘土	26.00	-21.39	5.40	1.11
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.80	-24.19	2.80	2.74
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.60	-34.99	10.80	10.33
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.39	15.40	18.83

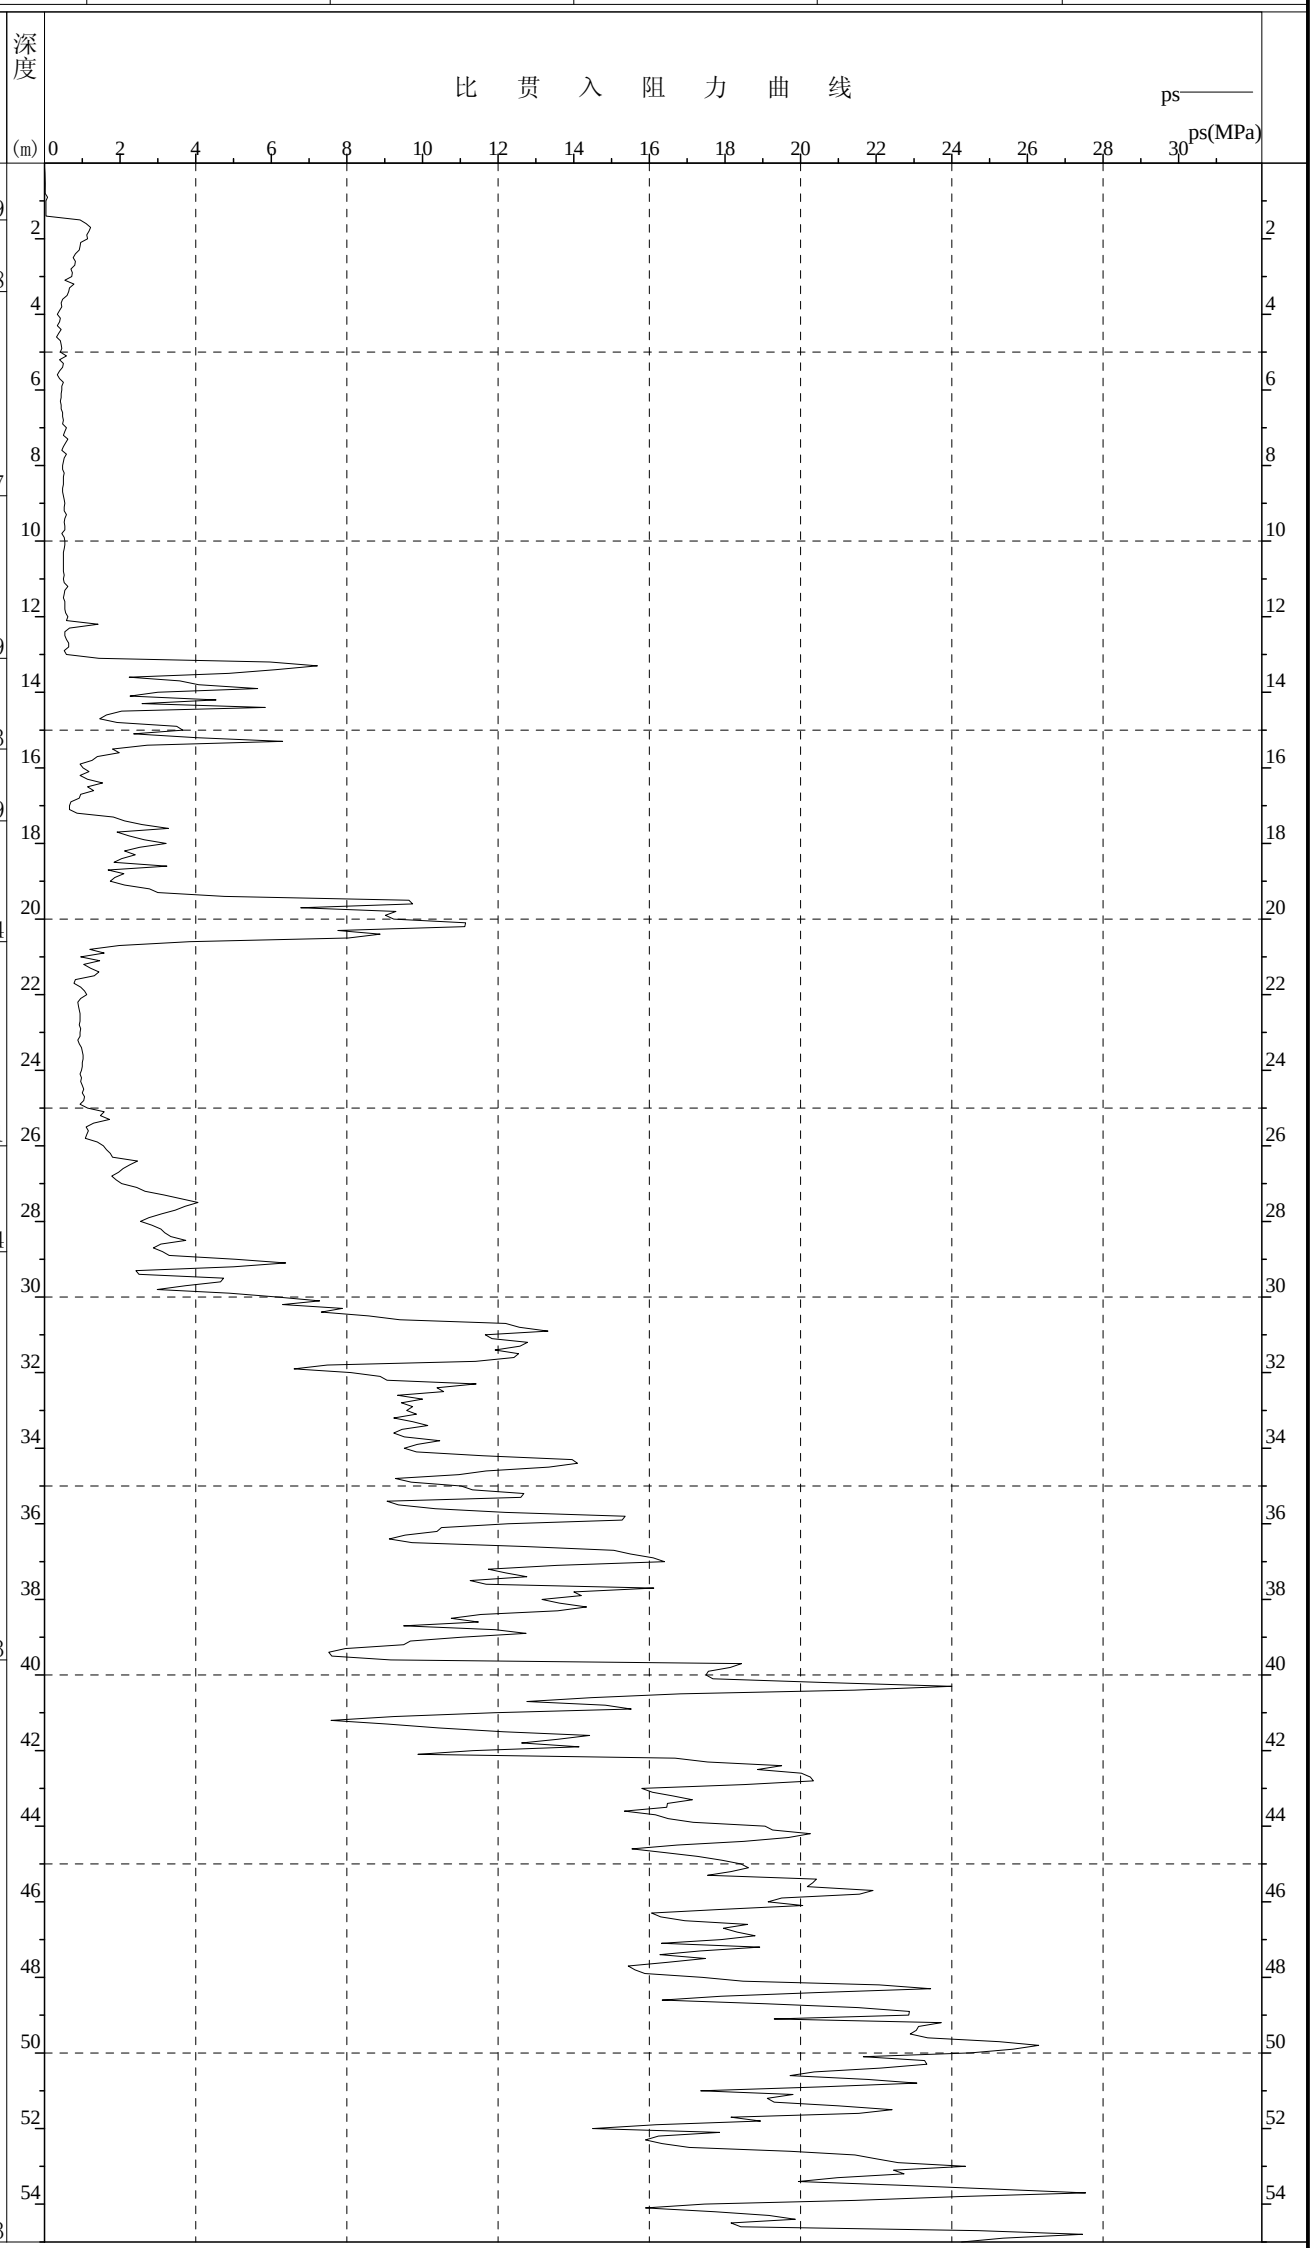

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-20

孔号	Q23CJ1	标高	4.72m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.60	3.12	1.60	0.81
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	1.02	2.10	1.10
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-3.98	5.00	0.50
④1	灰色淤泥质粘土	13.50	-8.78	4.80	0.59
④2	灰色砂质粉土	17.00	-12.28	3.50	4.15
⑤1	灰色粉质粘土	18.40	-13.68	1.40	1.02
⑤1j	灰色砂质粉土	20.60	-15.88	2.20	3.24
⑤1	灰色粉质粘土	26.60	-21.88	6.00	1.15
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.10	-24.38	2.50	2.47
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.60	-33.88	9.50	10.61
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.28	6.40	17.79

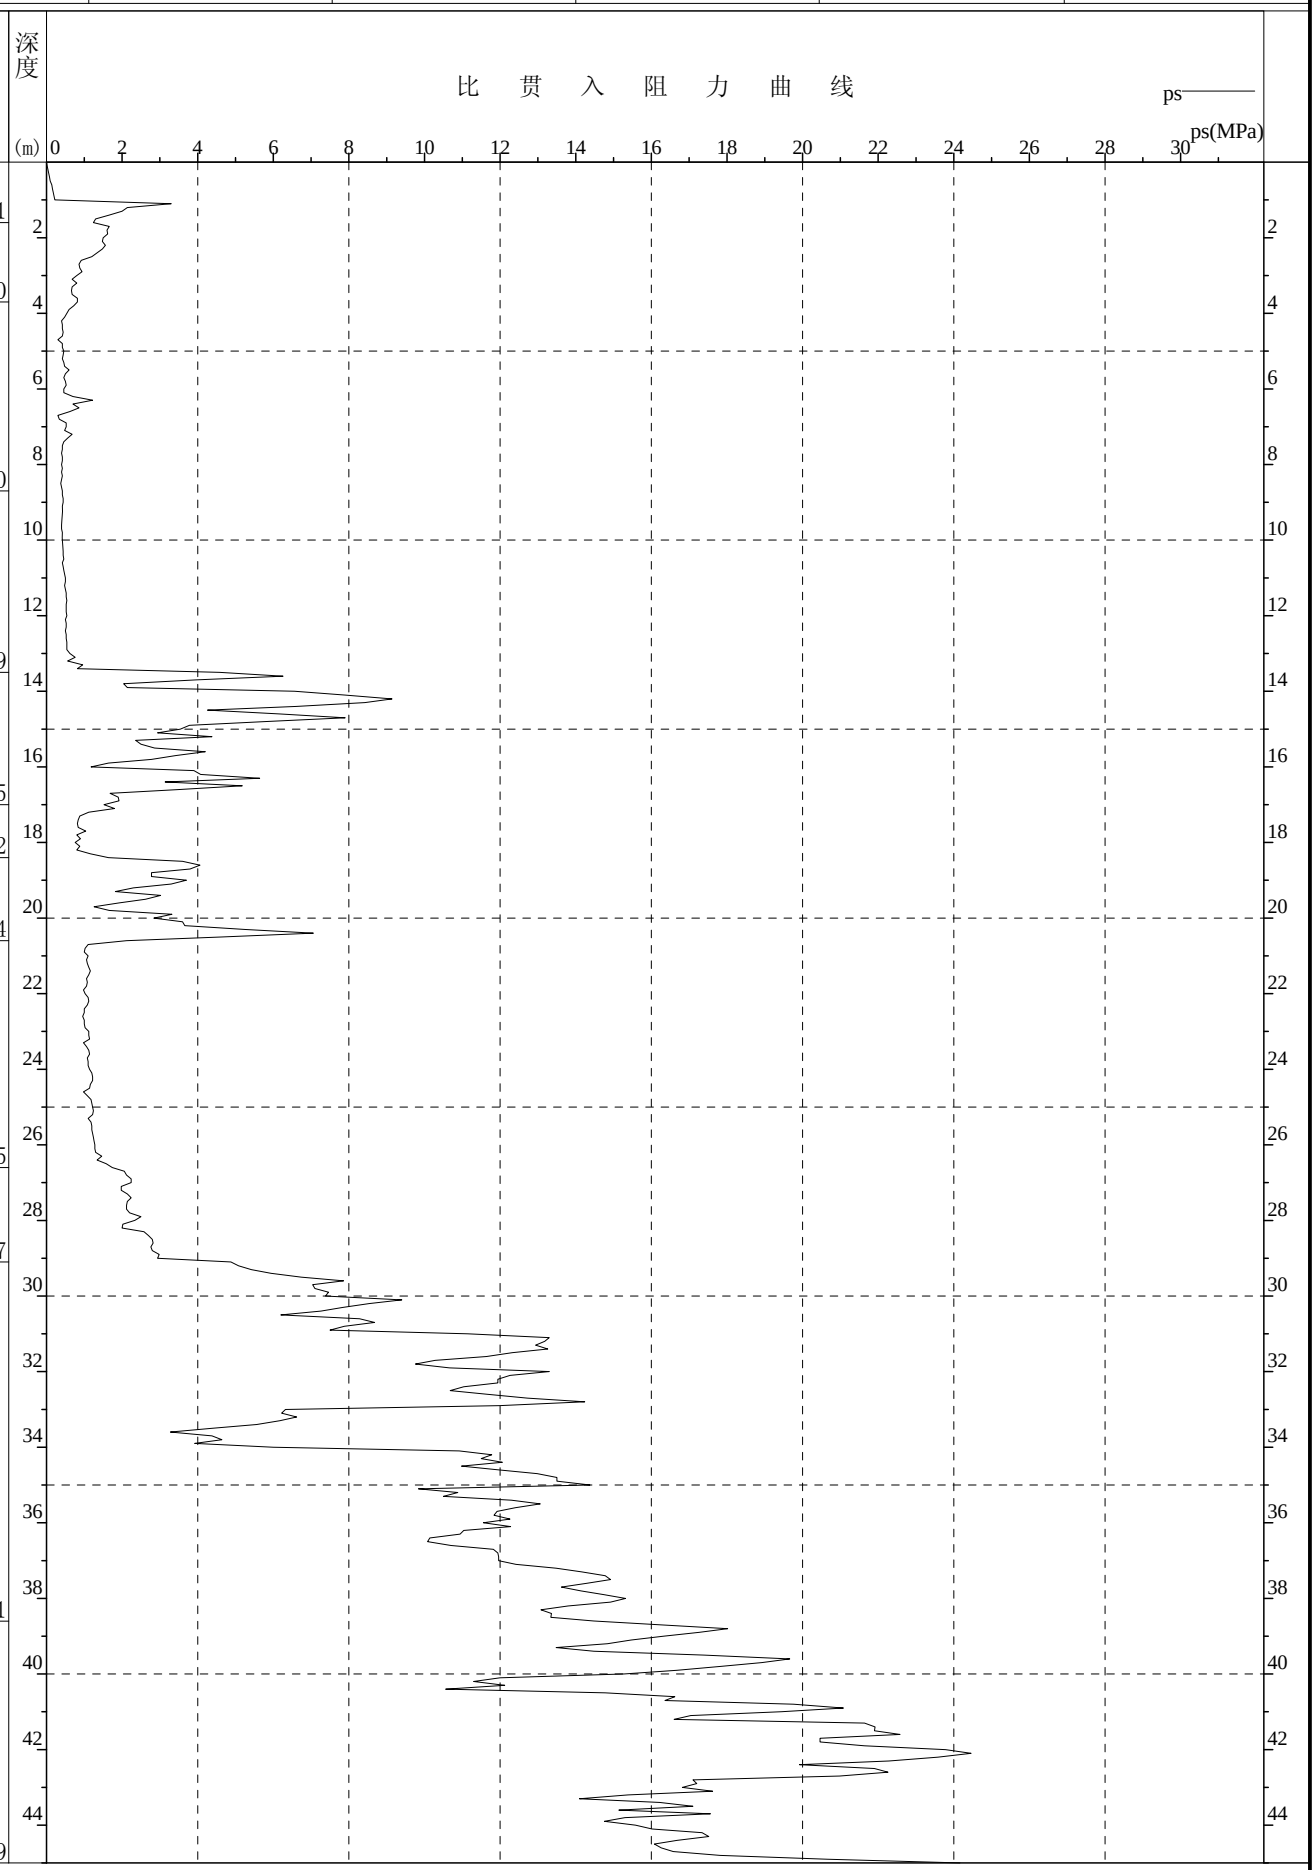

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-21

孔号	Q23CJ3	标高	4.63m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.60	3.03	1.60	0.89
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.00	1.63	1.40	1.08
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.97	5.60	0.46
④1	灰色淤泥质粘土	12.70	-8.07	4.10	0.58
④2	灰色砂质粉土	15.70	-11.07	3.00	4.13
⑤1	灰色粉质粘土	16.80	-12.17	1.10	0.91
⑤1j	灰色砂质粉土	18.60	-13.97	1.80	2.94
⑤1	灰色粉质粘土	24.80	-20.17	6.20	1.00
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.37	3.20	2.37
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.50	-33.87	10.50	10.25
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.37	6.50	20.72

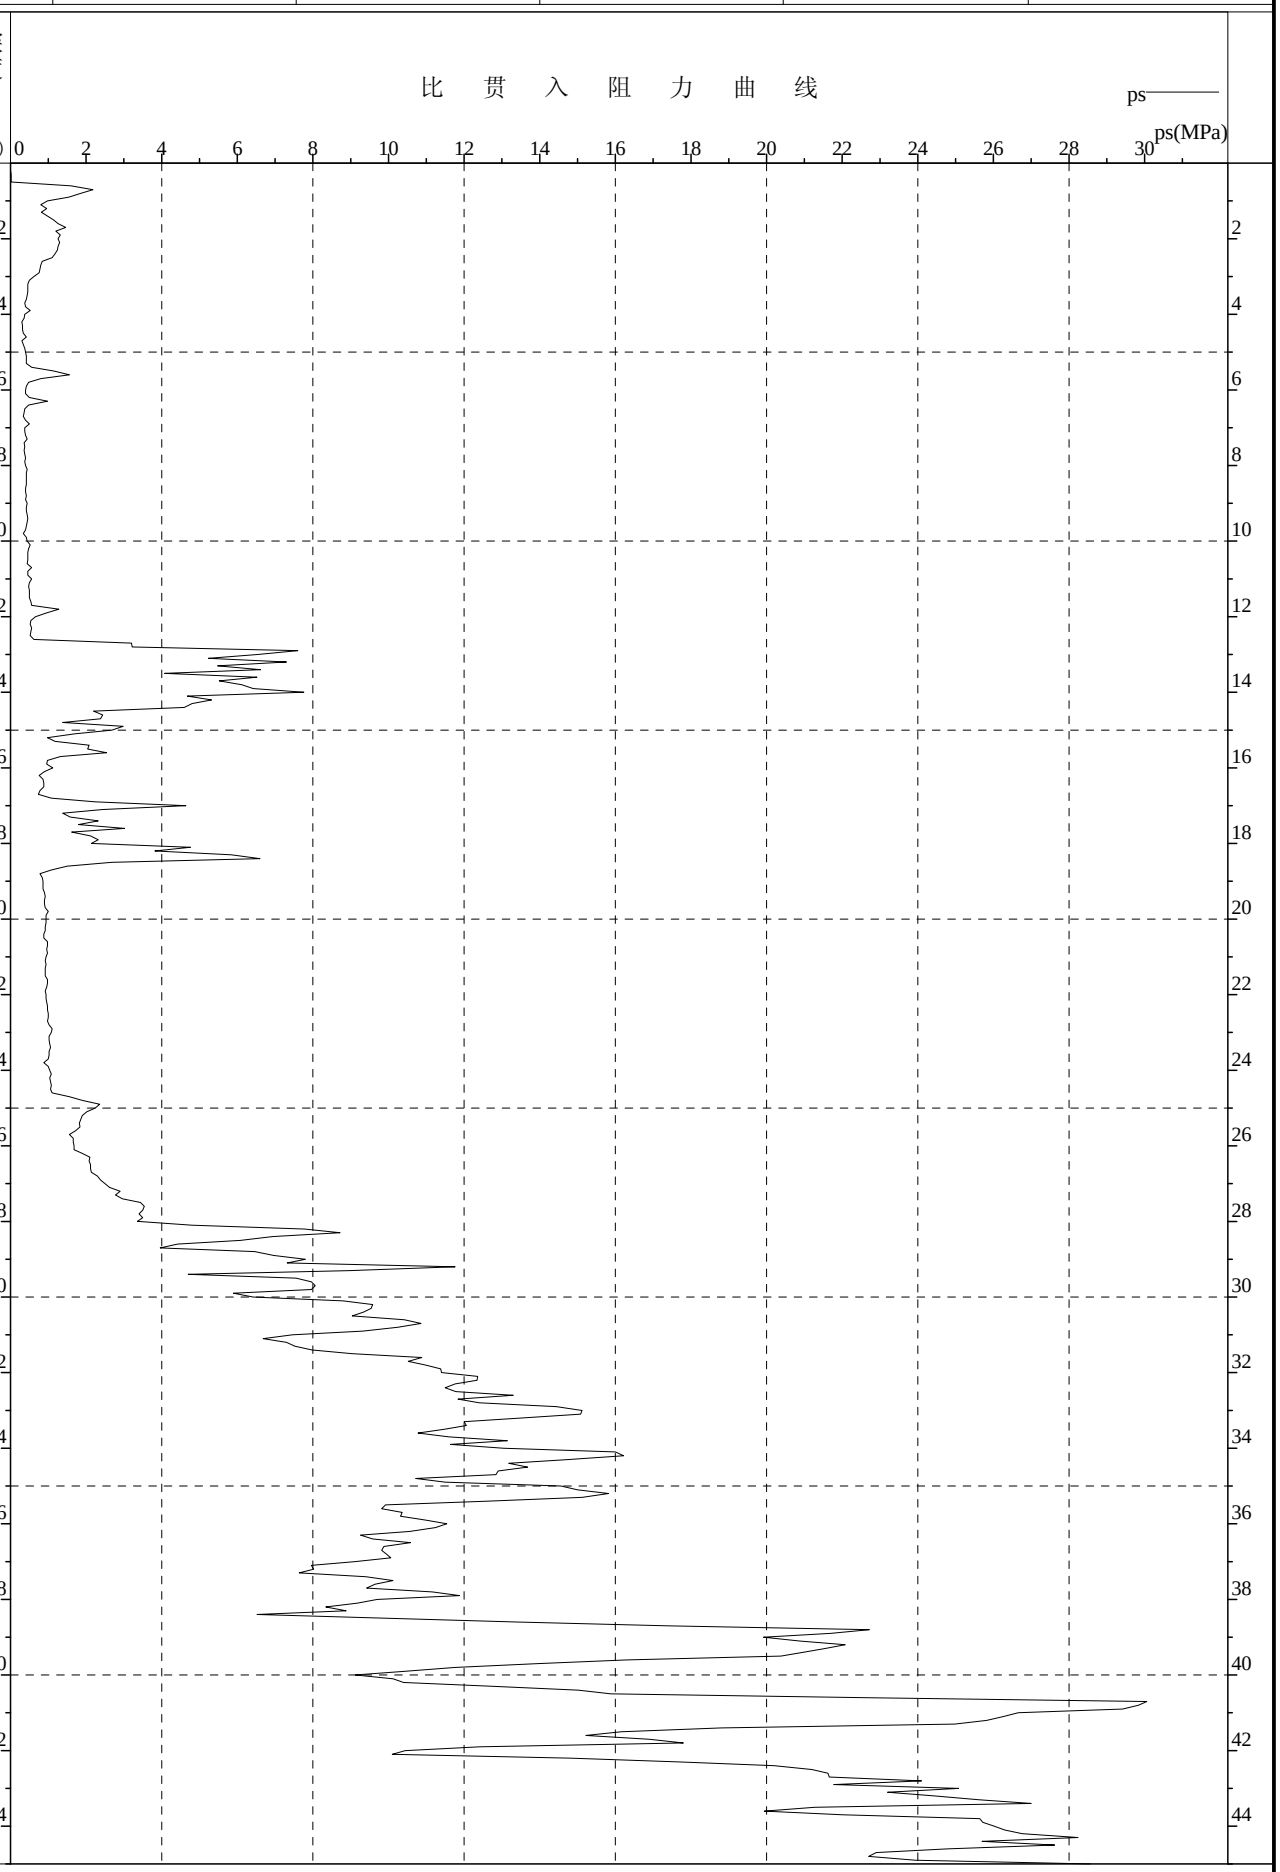

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-22

孔号	Q23CJ5	标高	4.61m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.20	3.41	1.20	0.97
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.60	2.01	1.40	1.23
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.09	6.10	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	12.40	-7.79	3.70	0.48
④2	灰色砂质粉土	15.60	-10.99	3.20	4.32
⑤1	灰色粉质粘土	17.20	-12.59	1.60	1.13
⑤1j	灰色砂质粉土	20.60	-15.99	3.40	2.39
⑤1	灰色粉质粘土	25.10	-20.49	4.50	1.10
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.39	2.90	2.54
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.00	-32.39	9.00	10.58
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.39	8.00	26.30

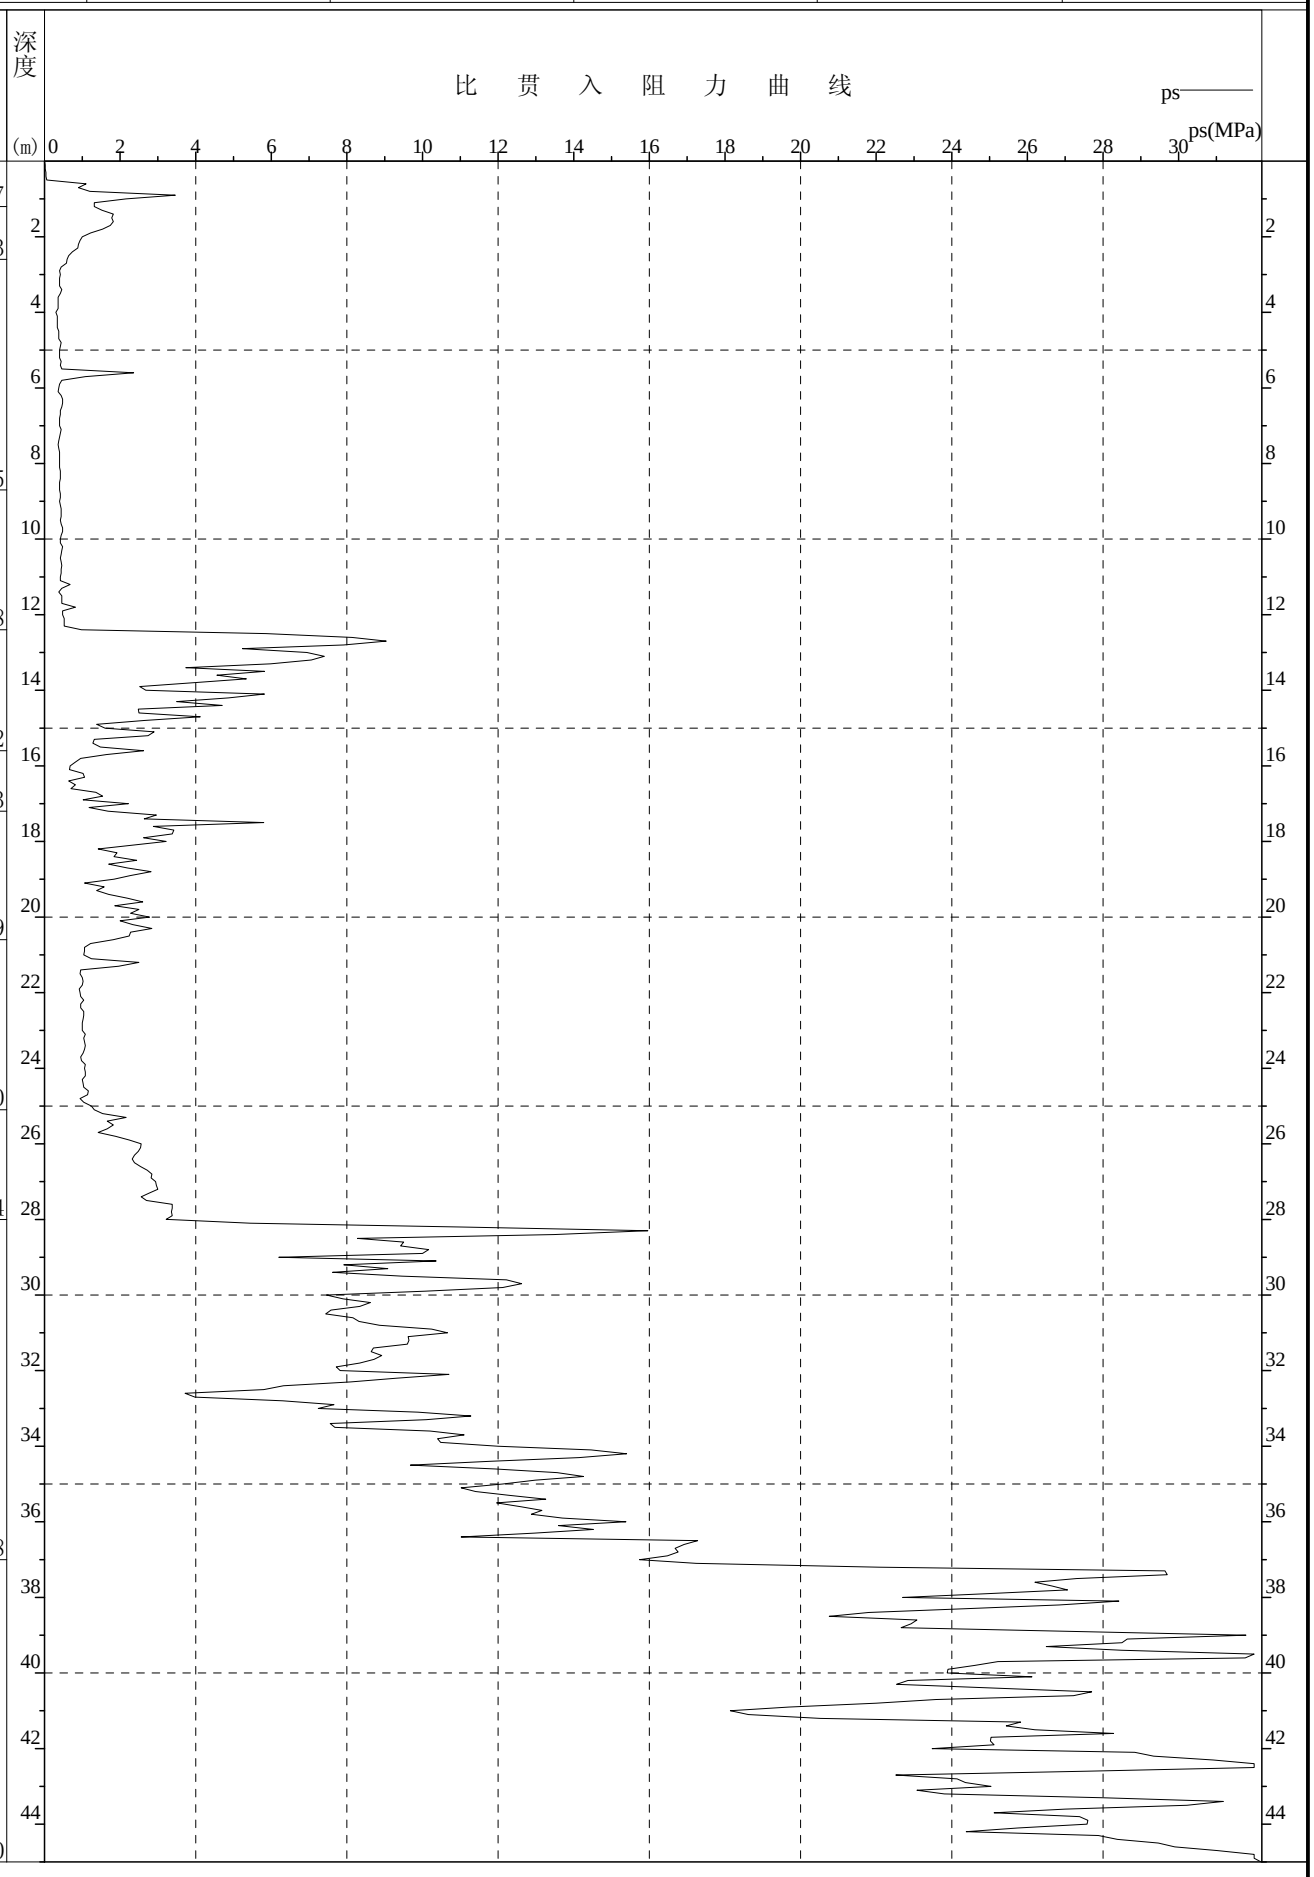

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-23

孔号	S24CJ1	标高	4.58m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.90	2.68	1.90	1.91
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.10	1.48	1.20	0.94
③	灰色淤泥质粉质粘土	5.30	-0.72	2.20	0.43
		5.70	-1.12	0.40	3.18
③j	灰色砂质粉土				
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.92	2.80	0.52
④1	灰色淤泥质粘土	12.00	-7.42	3.50	0.50
④2	灰色砂质粉土	14.90	-10.32	2.90	3.90
⑤1	灰色粉质粘土	16.60	-12.02	1.70	1.26
		17.40	-12.82	0.80	4.17
⑤1j	灰色砂质粉土				
⑤1	灰色粉质粘土	25.00	-20.42	7.60	1.25
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.42	3.00	2.77
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.60	-33.02	9.60	9.71
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.42	17.40	27.50

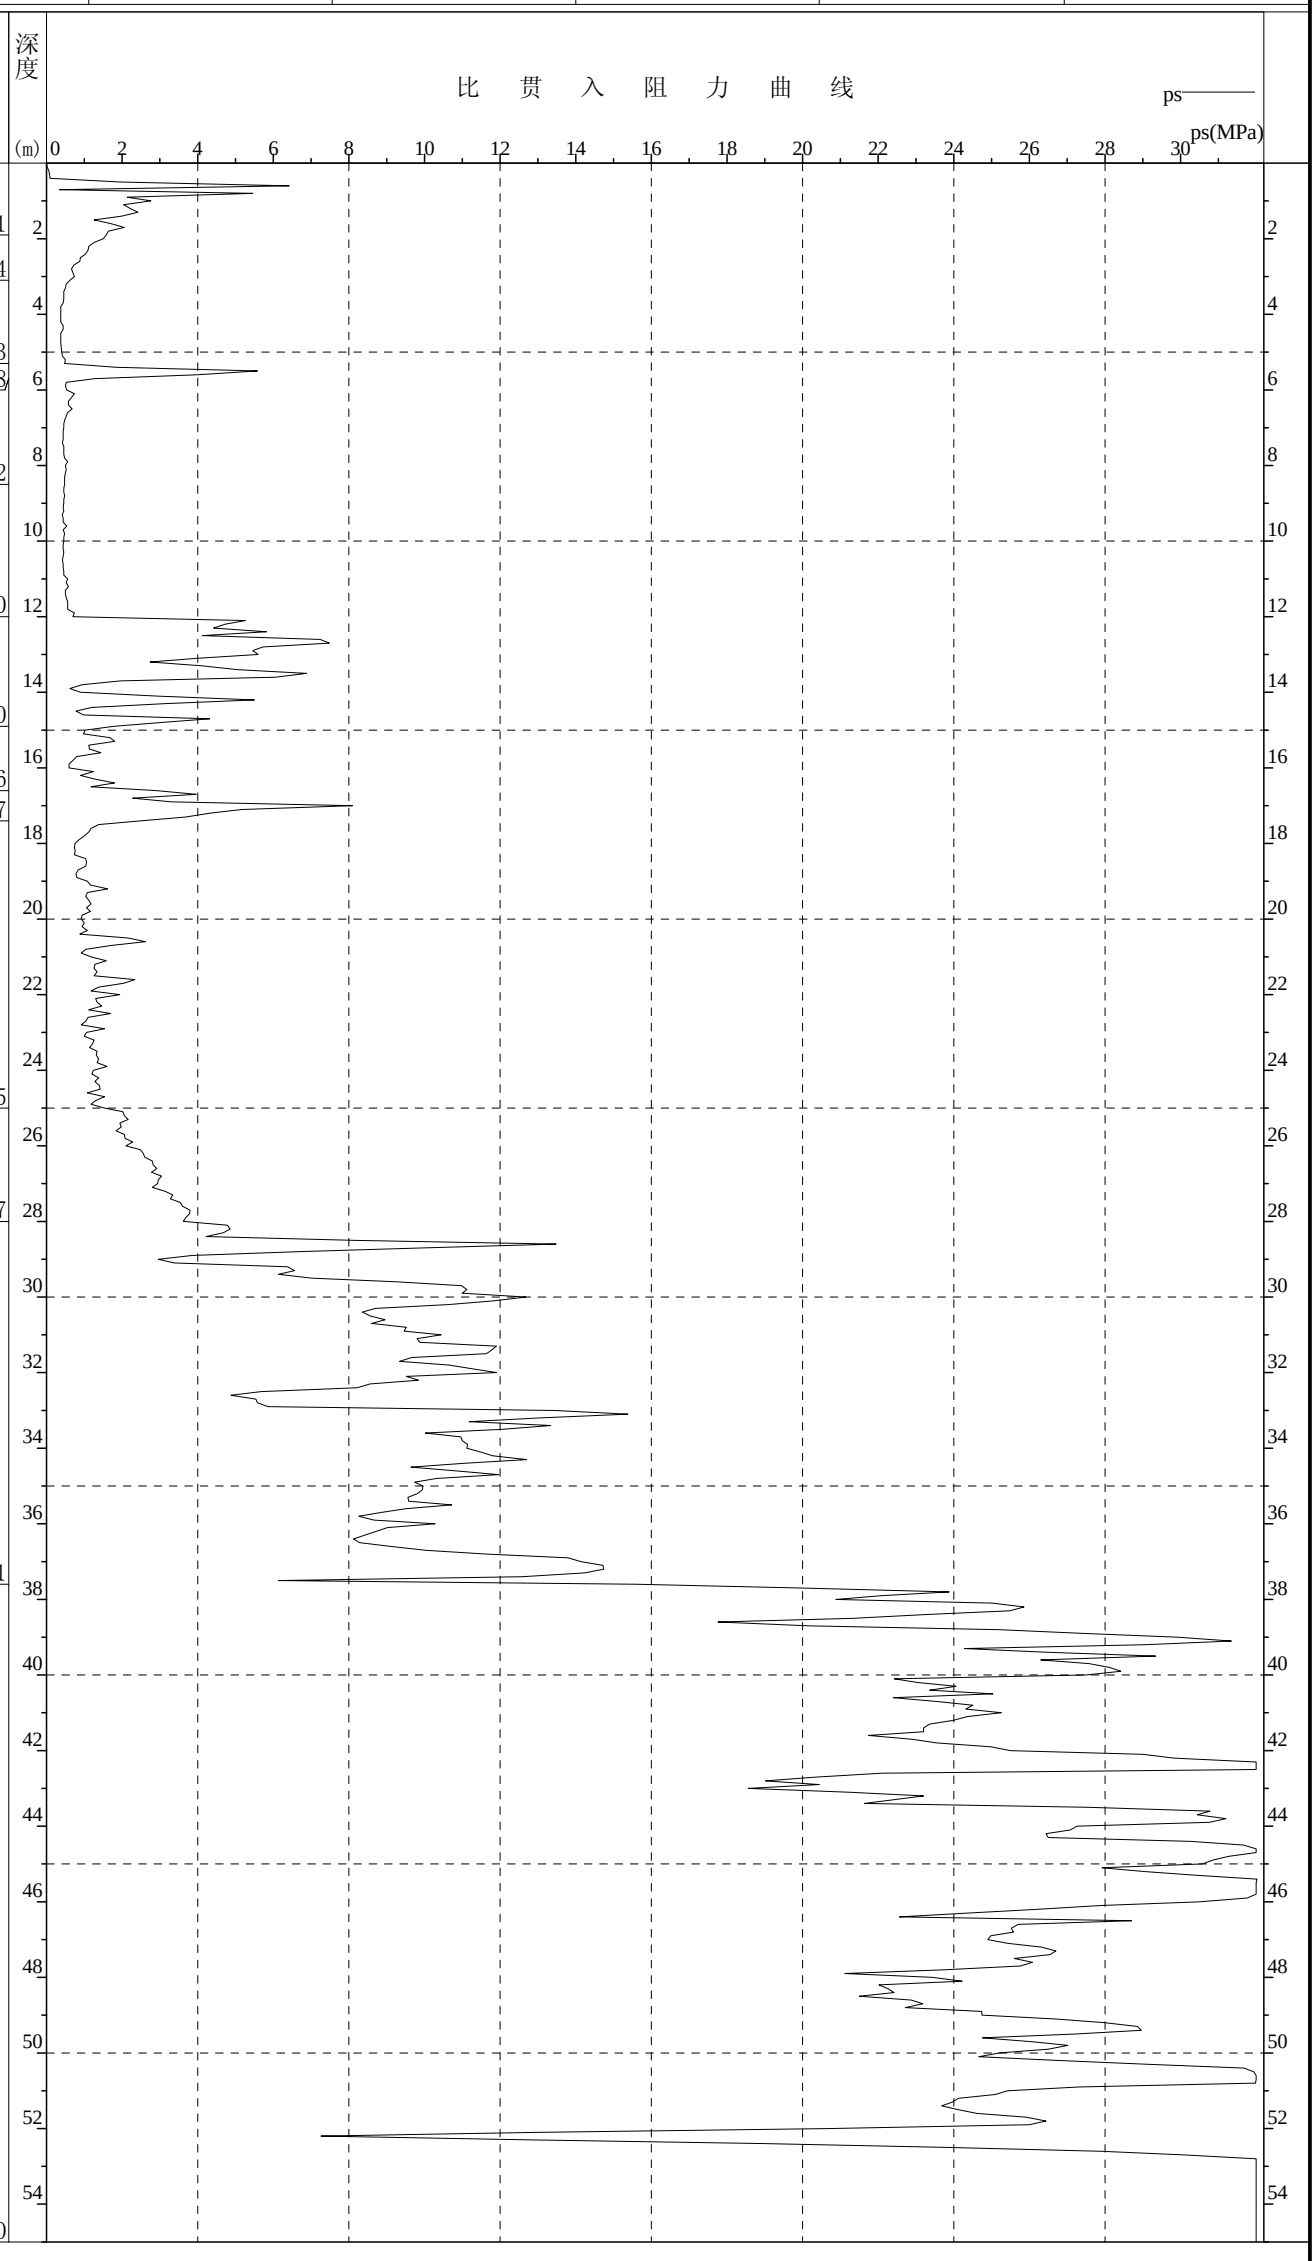

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-24

孔号	S24CJ4	标高	4.60m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.10	3.50	1.10	1.63
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.60	2.00	1.50	1.40
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.10	6.10	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	11.80	-7.20	3.10	0.58
④2	灰色砂质粉土	14.20	-9.60	2.40	5.16
⑤1	灰色粉质粘土	24.70	-20.10	10.50	0.96
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.40	3.30	2.29
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	41.30	-36.70	13.30	11.31
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.40	13.70	25.31

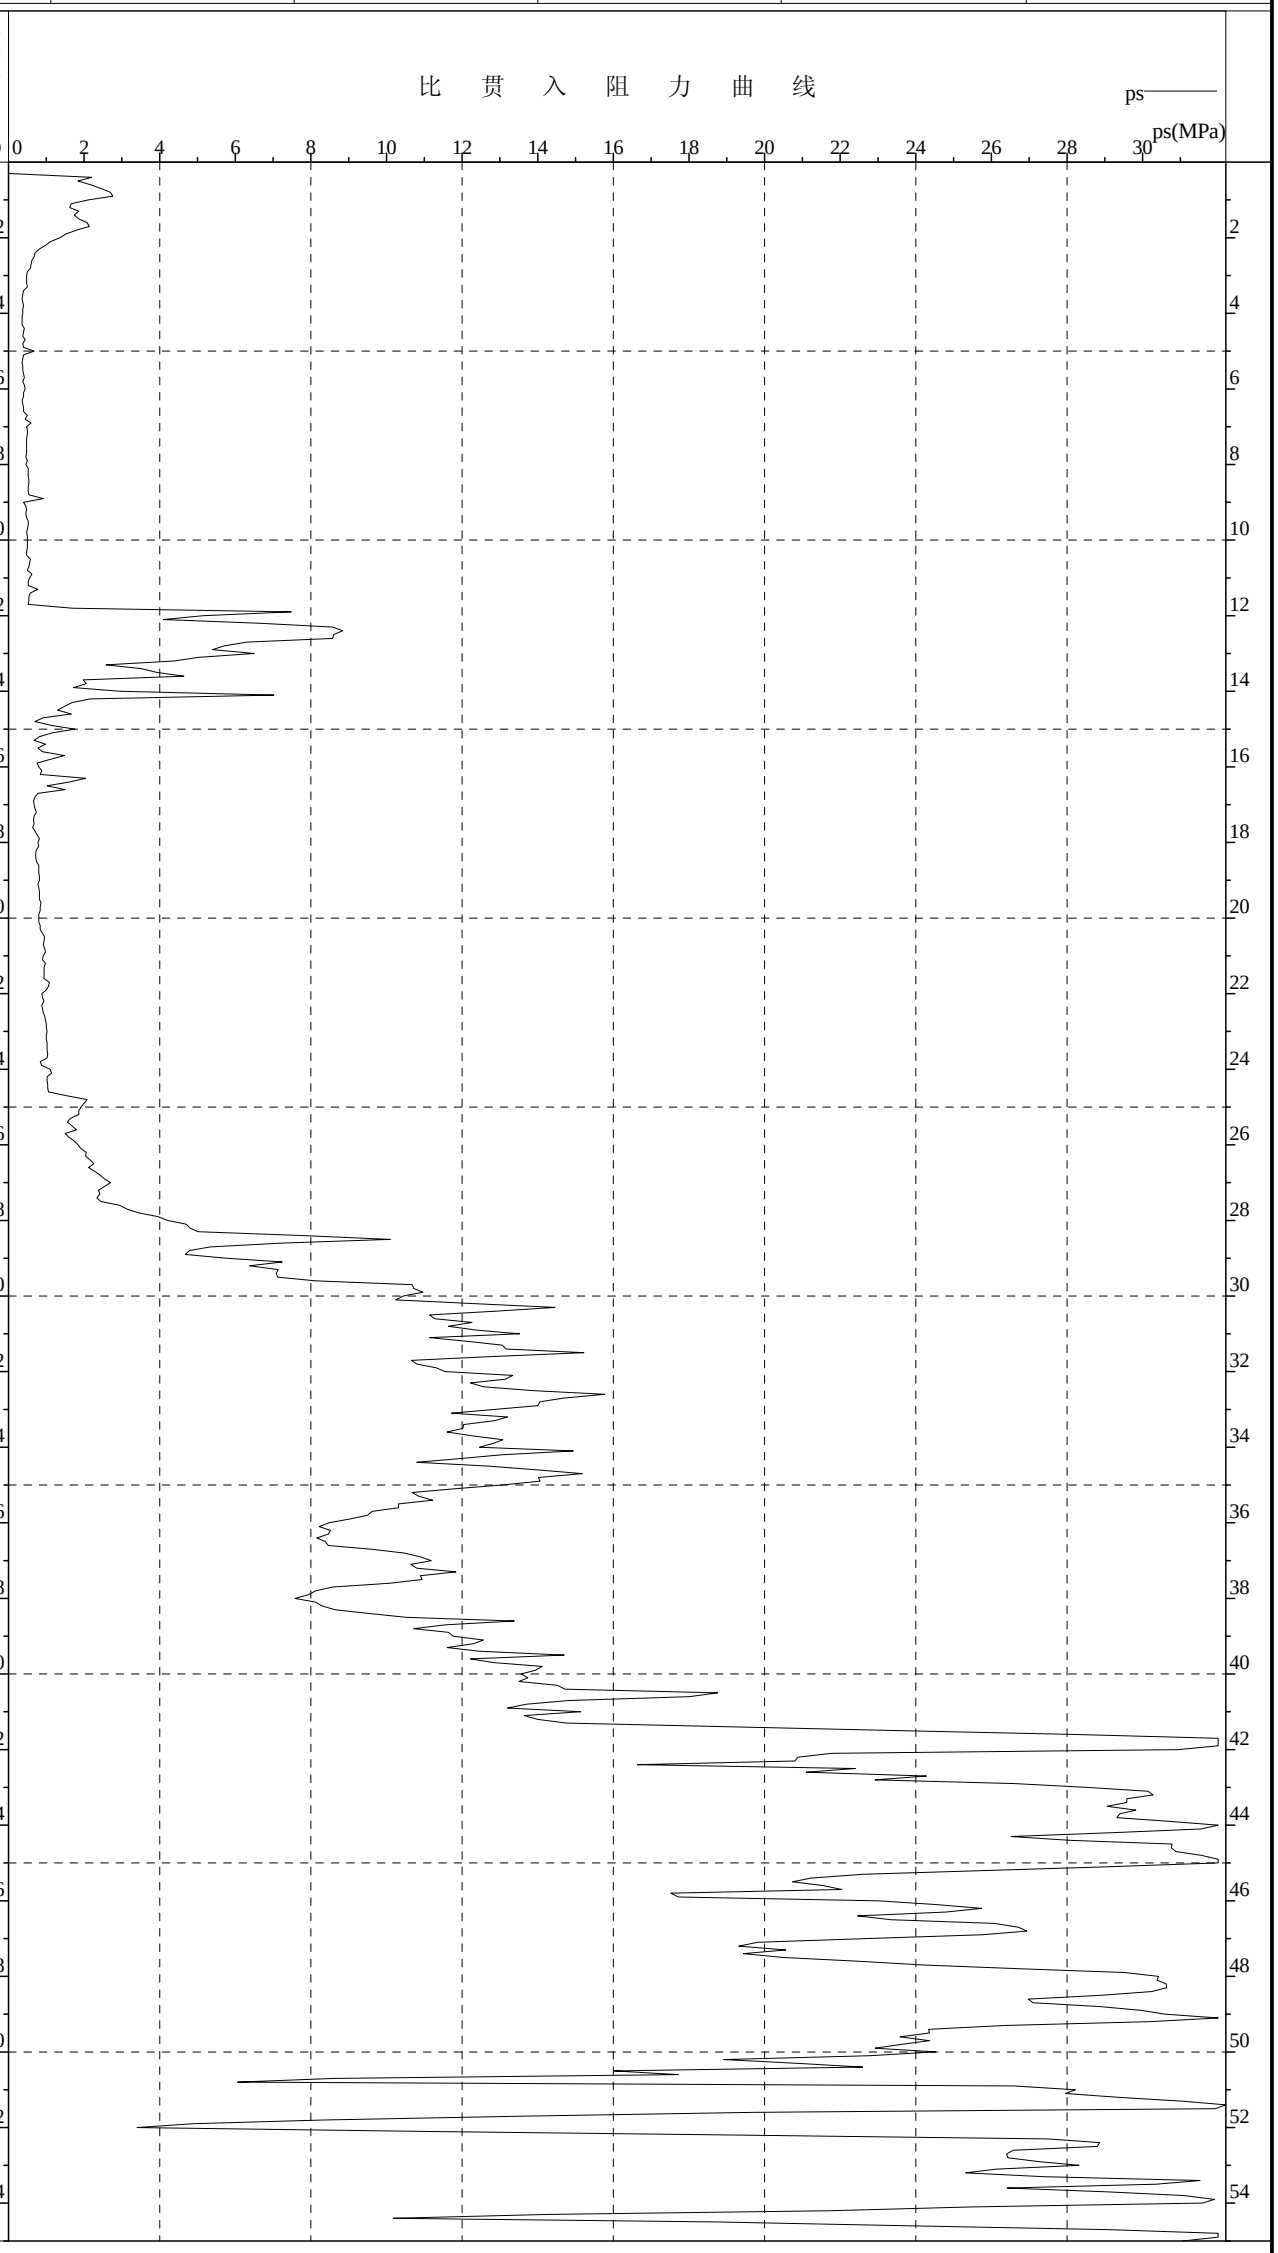

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-25

孔号	Q24CJ2	标高	4.85m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.80	3.05	1.80	0.57
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.00	1.85	1.20	1.39
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-3.85	5.70	0.42
④1	灰色淤泥质粘土	11.60	-6.75	2.90	0.46
④2	灰色砂质粉土	14.10	-9.25	2.50	4.23
⑤1	灰色粉质粘土	15.60	-10.75	1.50	0.91
⑤1j	灰色砂质粉土	16.40	-11.55	0.80	2.91
⑤1	灰色粉质粘土	24.90	-20.05	8.50	0.83
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.50	-23.65	3.60	2.78
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.80	-33.95	10.30	12.81
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.15	6.20	26.51

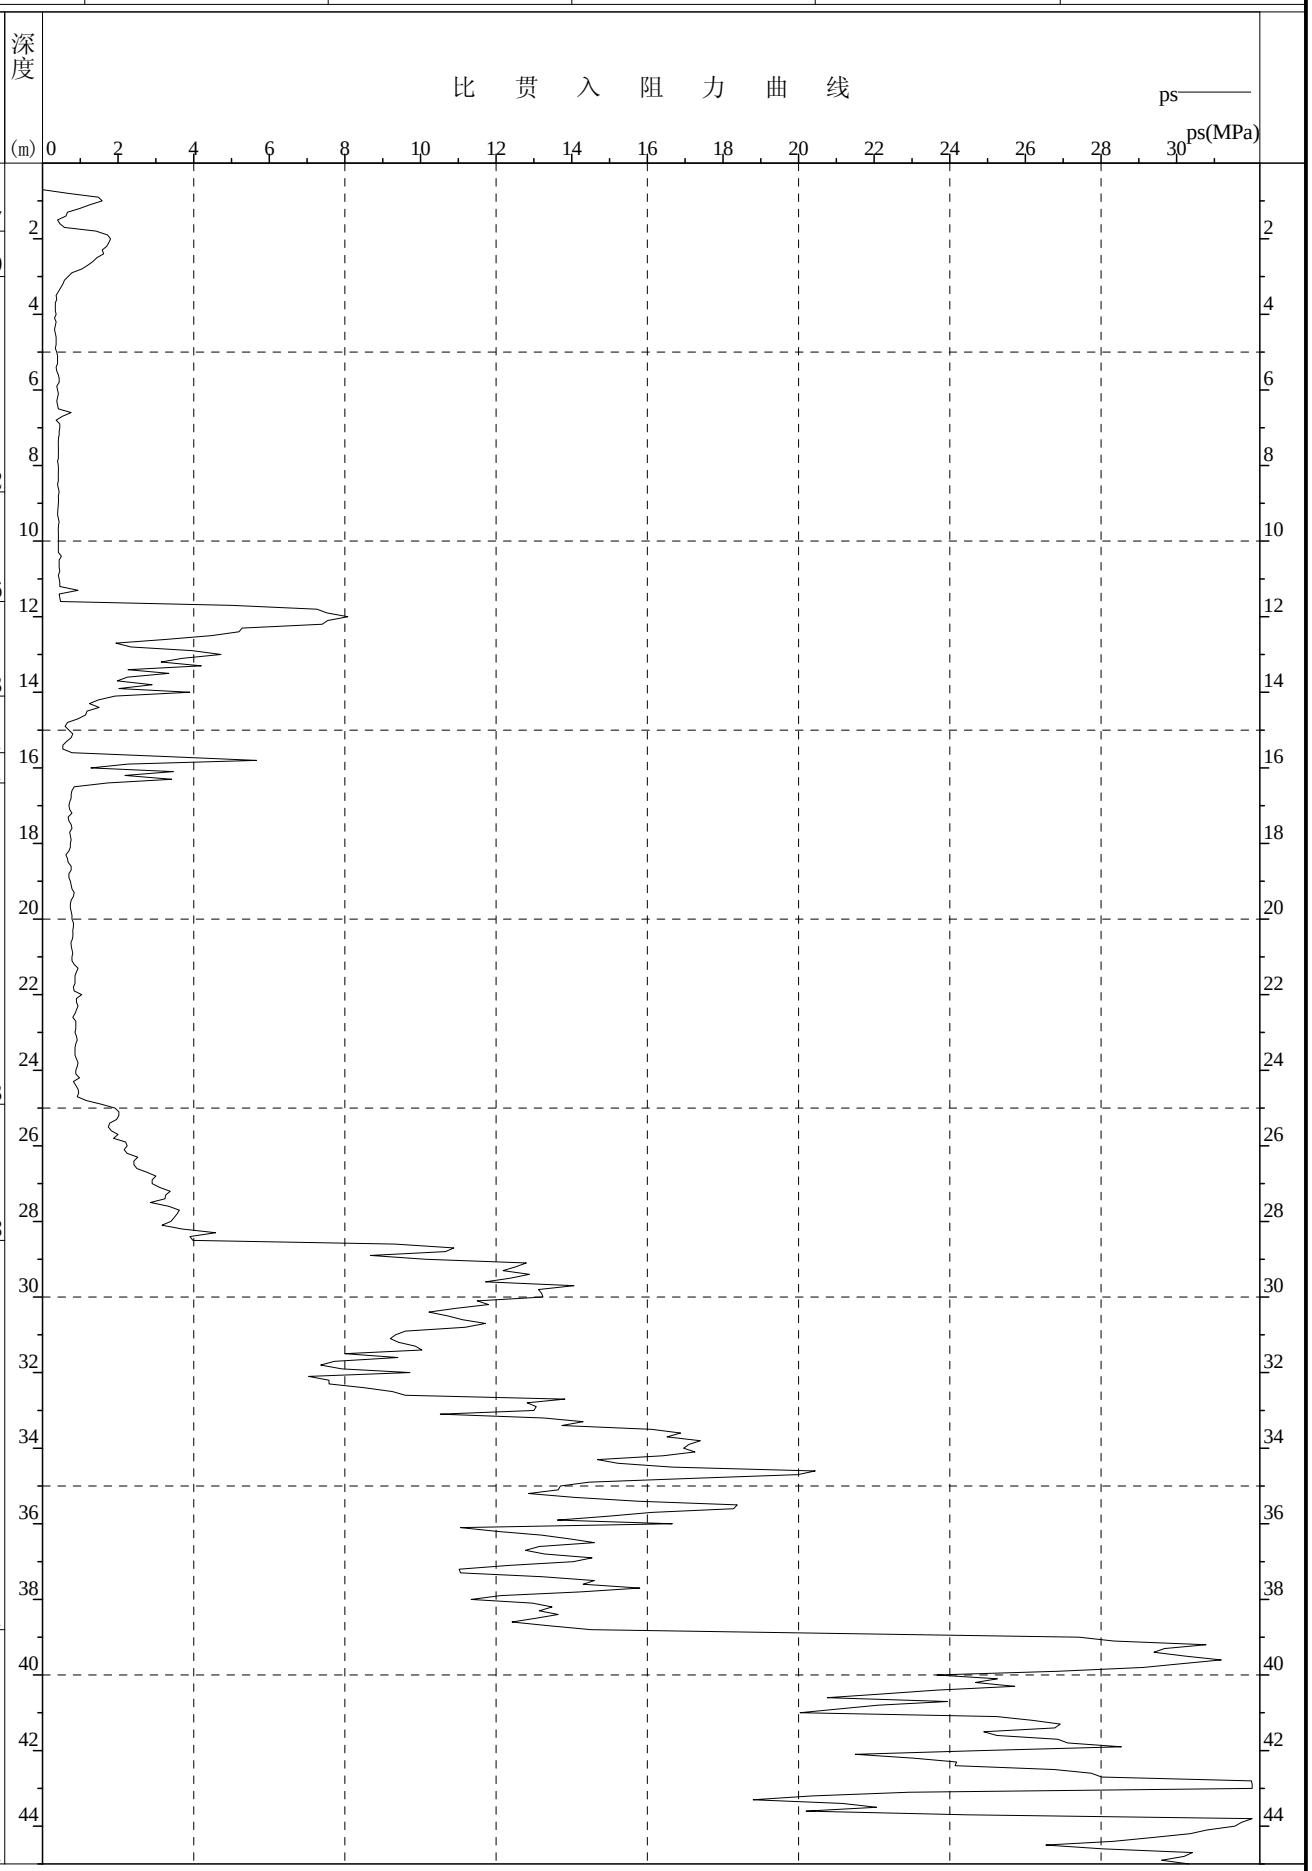

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-26

孔号	Q24CJ4	标高	4.64m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.00	3.64	1.00	0.44
		2.00	2.64	1.00	0.40
①2	浜填土	2.90	1.74	0.90	0.77
②	褐黄～灰黄色粉质粘土				
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.76	5.50	0.40
④1	灰色淤泥质粘土	11.50	-6.86	3.10	0.63
④2	灰色砂质粉土	14.50	-9.86	3.00	4.49
⑤1	灰色粉质粘土	15.70	-11.06	1.20	0.98
		16.20	-11.56	0.50	2.50
⑤1j	灰色砂质粉土				
⑤1	灰色粉质粘土	24.60	-19.96	8.40	0.83
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.20	-23.56	3.60	2.58
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.20	-34.56	11.00	11.18
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.36	5.80	28.08

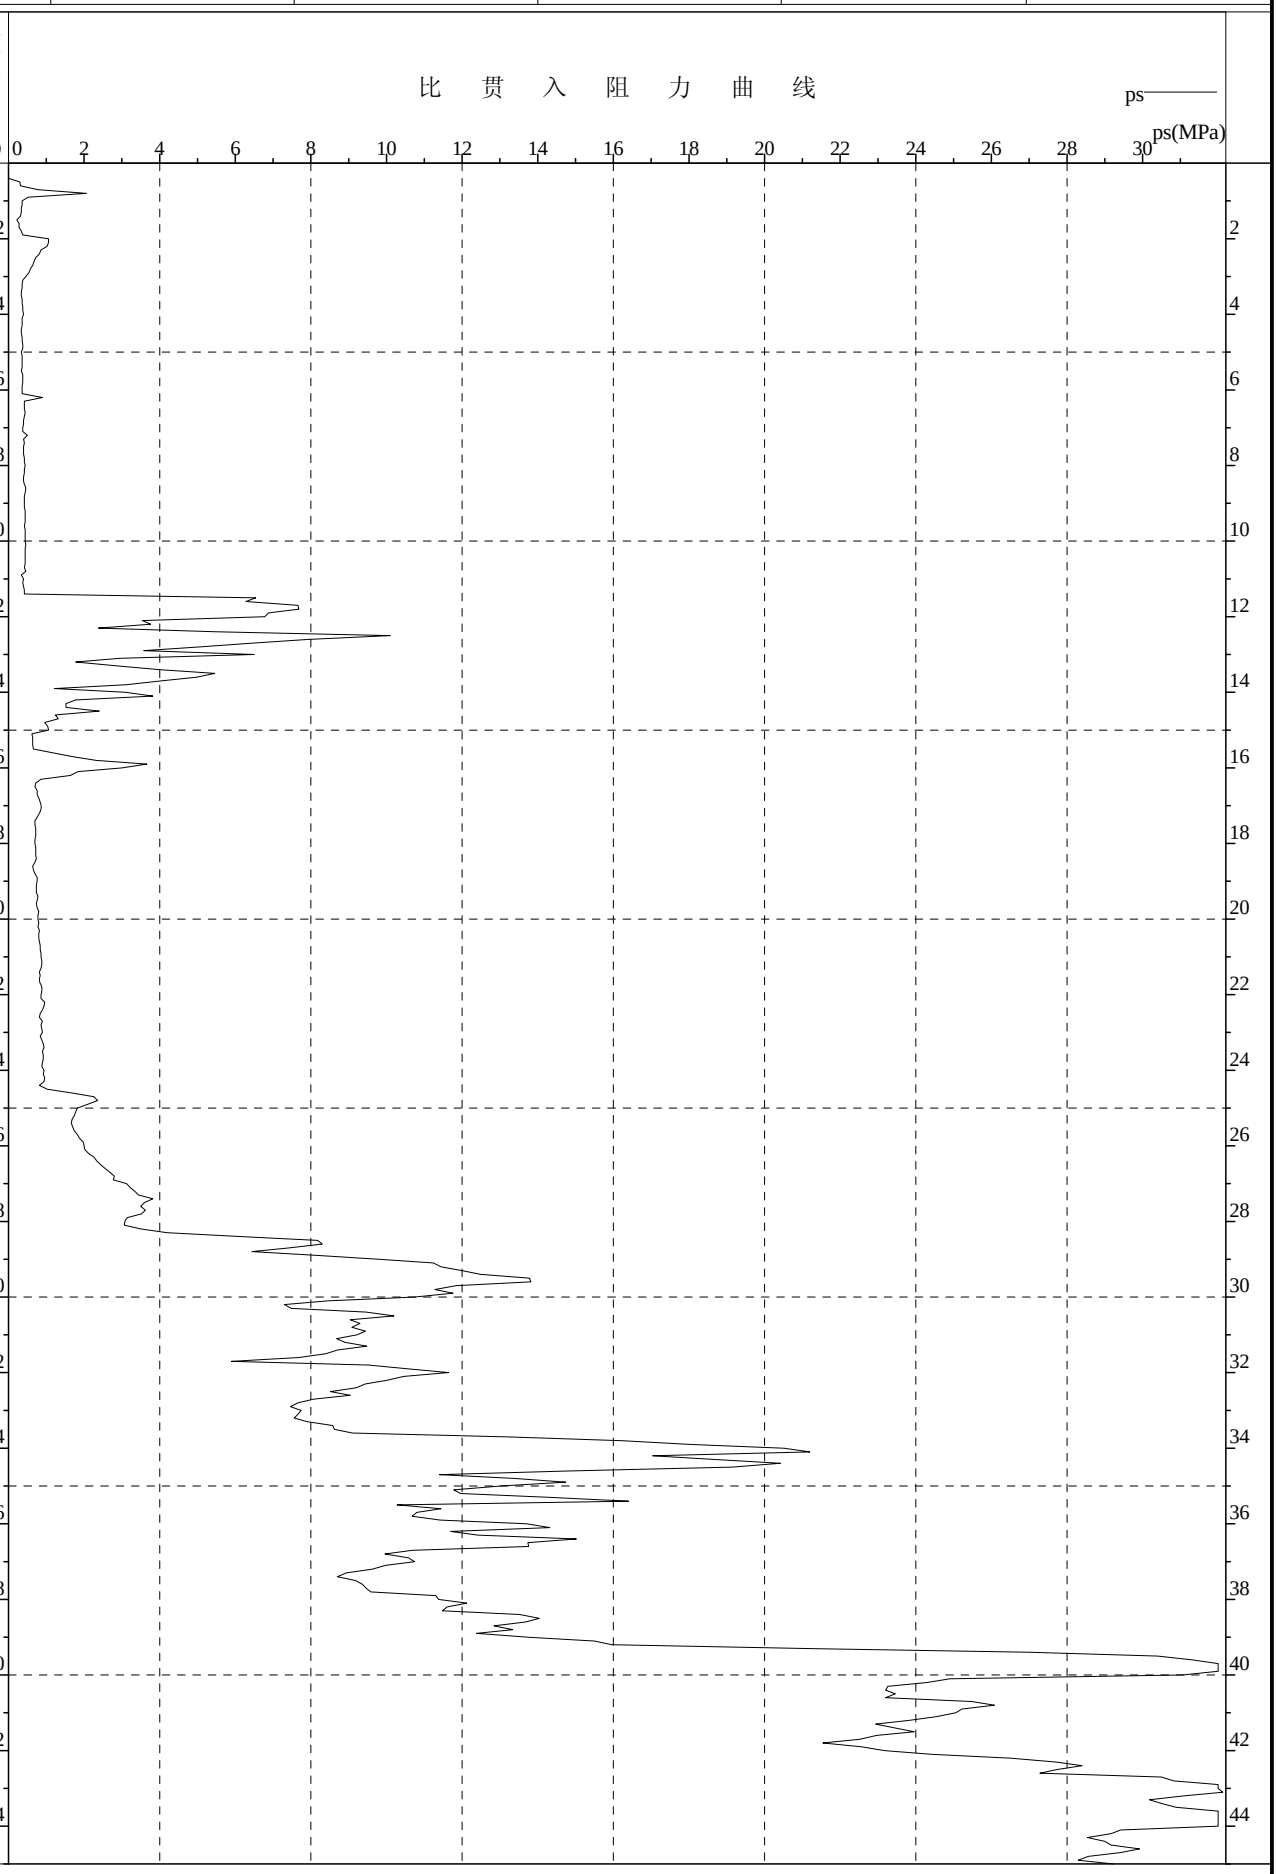

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-27

孔号	Q24CJ6	标高	4.66m	孔深	40.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.80	2.86	1.80	1.46
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.80	1.86	1.00	1.20
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.74	5.60	0.37
④1	灰色淤泥质粘土	11.90	-7.24	3.50	0.40
④2	灰色砂质粉土	14.80	-10.14	2.90	5.00
⑤1	灰色粉质粘土	26.30	-21.64	11.50	1.05
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.40	-24.74	3.10	2.84
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.00	-35.34	10.60	10.50

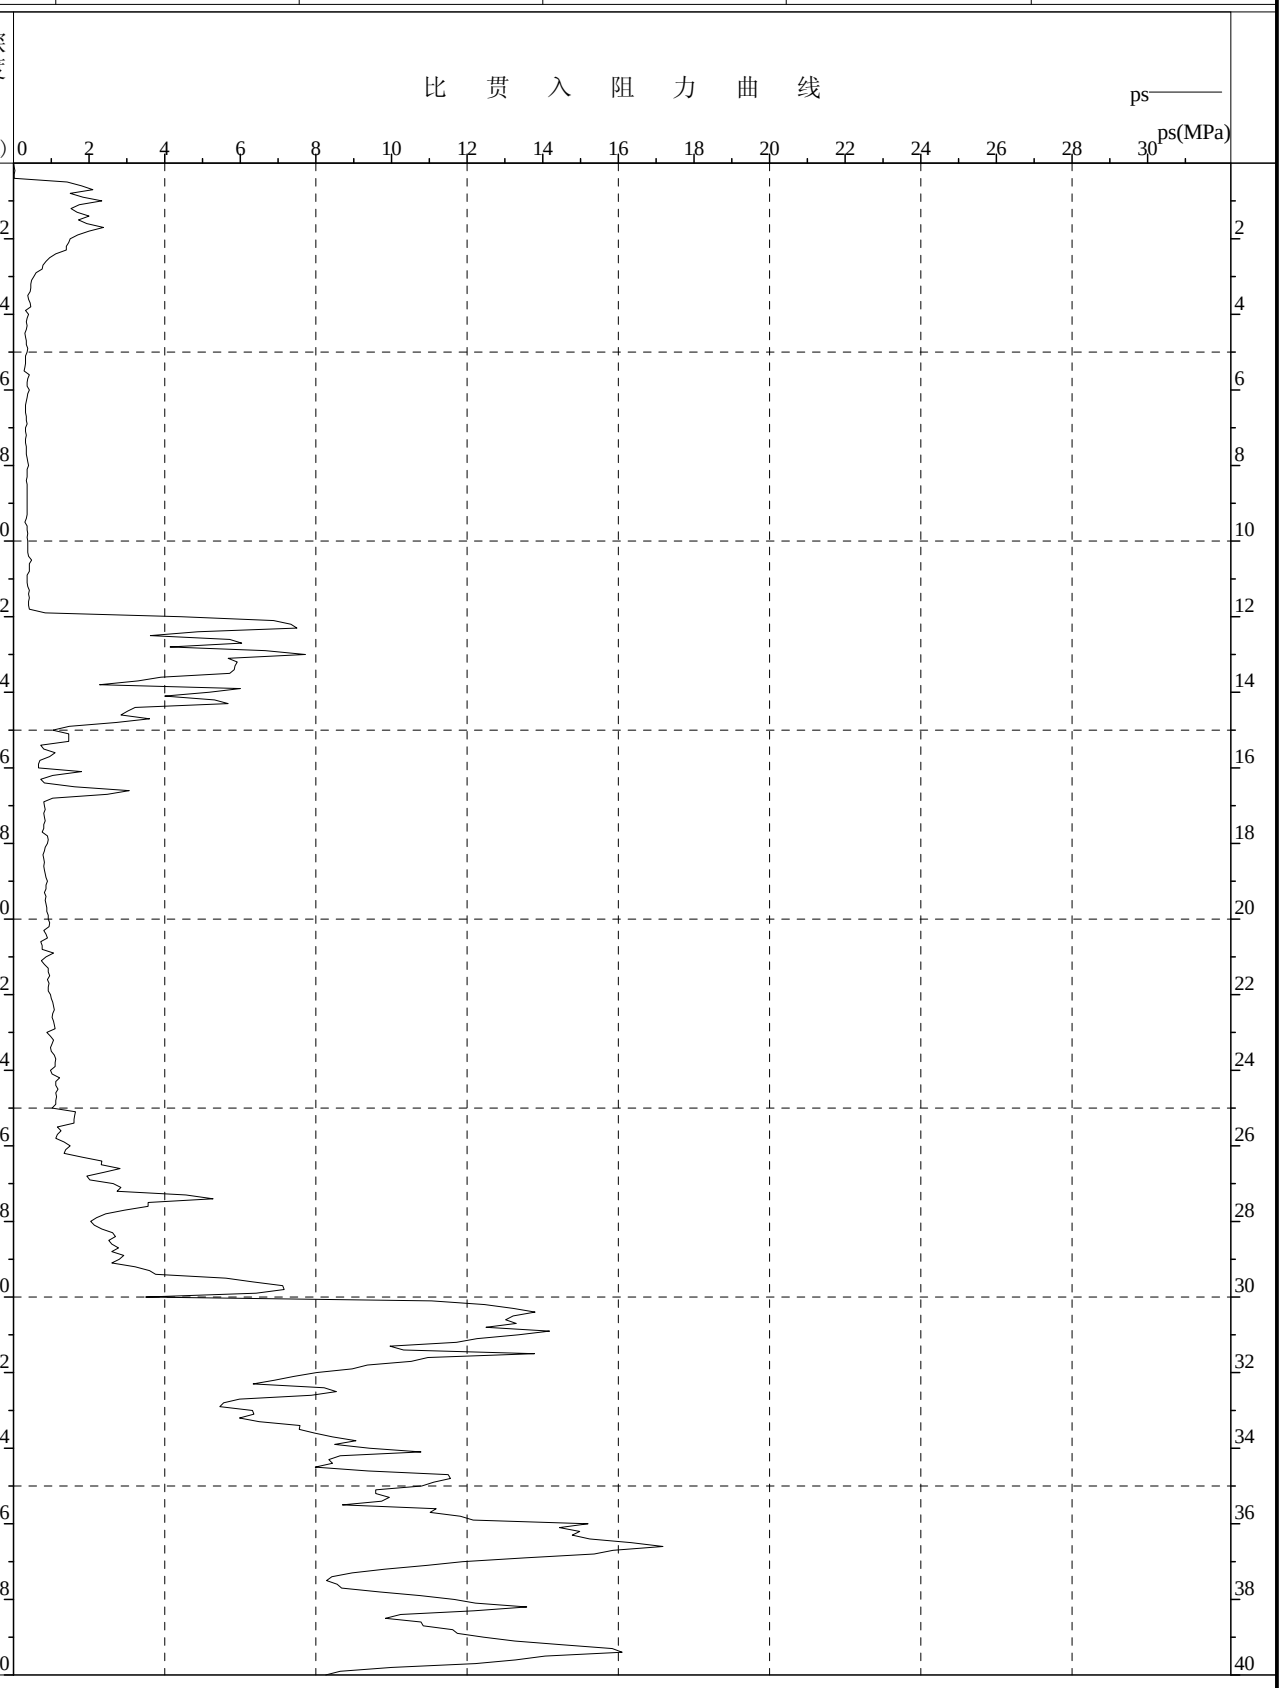

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-28

孔号	S25CJ3	标高	4.57m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	0.90	3.67	0.90	1.12
		2.00	2.57	1.10	1.17
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.40	1.17	1.40	0.60
③	灰色淤泥质粉质粘土	4.40	0.17	1.00	2.92
③j	灰色砂质粉土				
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.20	-3.63	3.80	0.50
④1	灰色淤泥质粘土	10.70	-6.13	2.50	0.55
④2	灰色砂质粉土	14.20	-9.63	3.50	4.80
⑤1	灰色粉质粘土	15.50	-10.93	1.30	1.23
		16.10	-11.53	0.60	2.57
⑤1j	灰色砂质粉土				
⑤1	灰色粉质粘土	24.70	-20.13	8.60	0.93
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.20	-24.63	4.50	2.79
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	41.20	-36.63	12.00	8.70
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.43	13.80	25.43

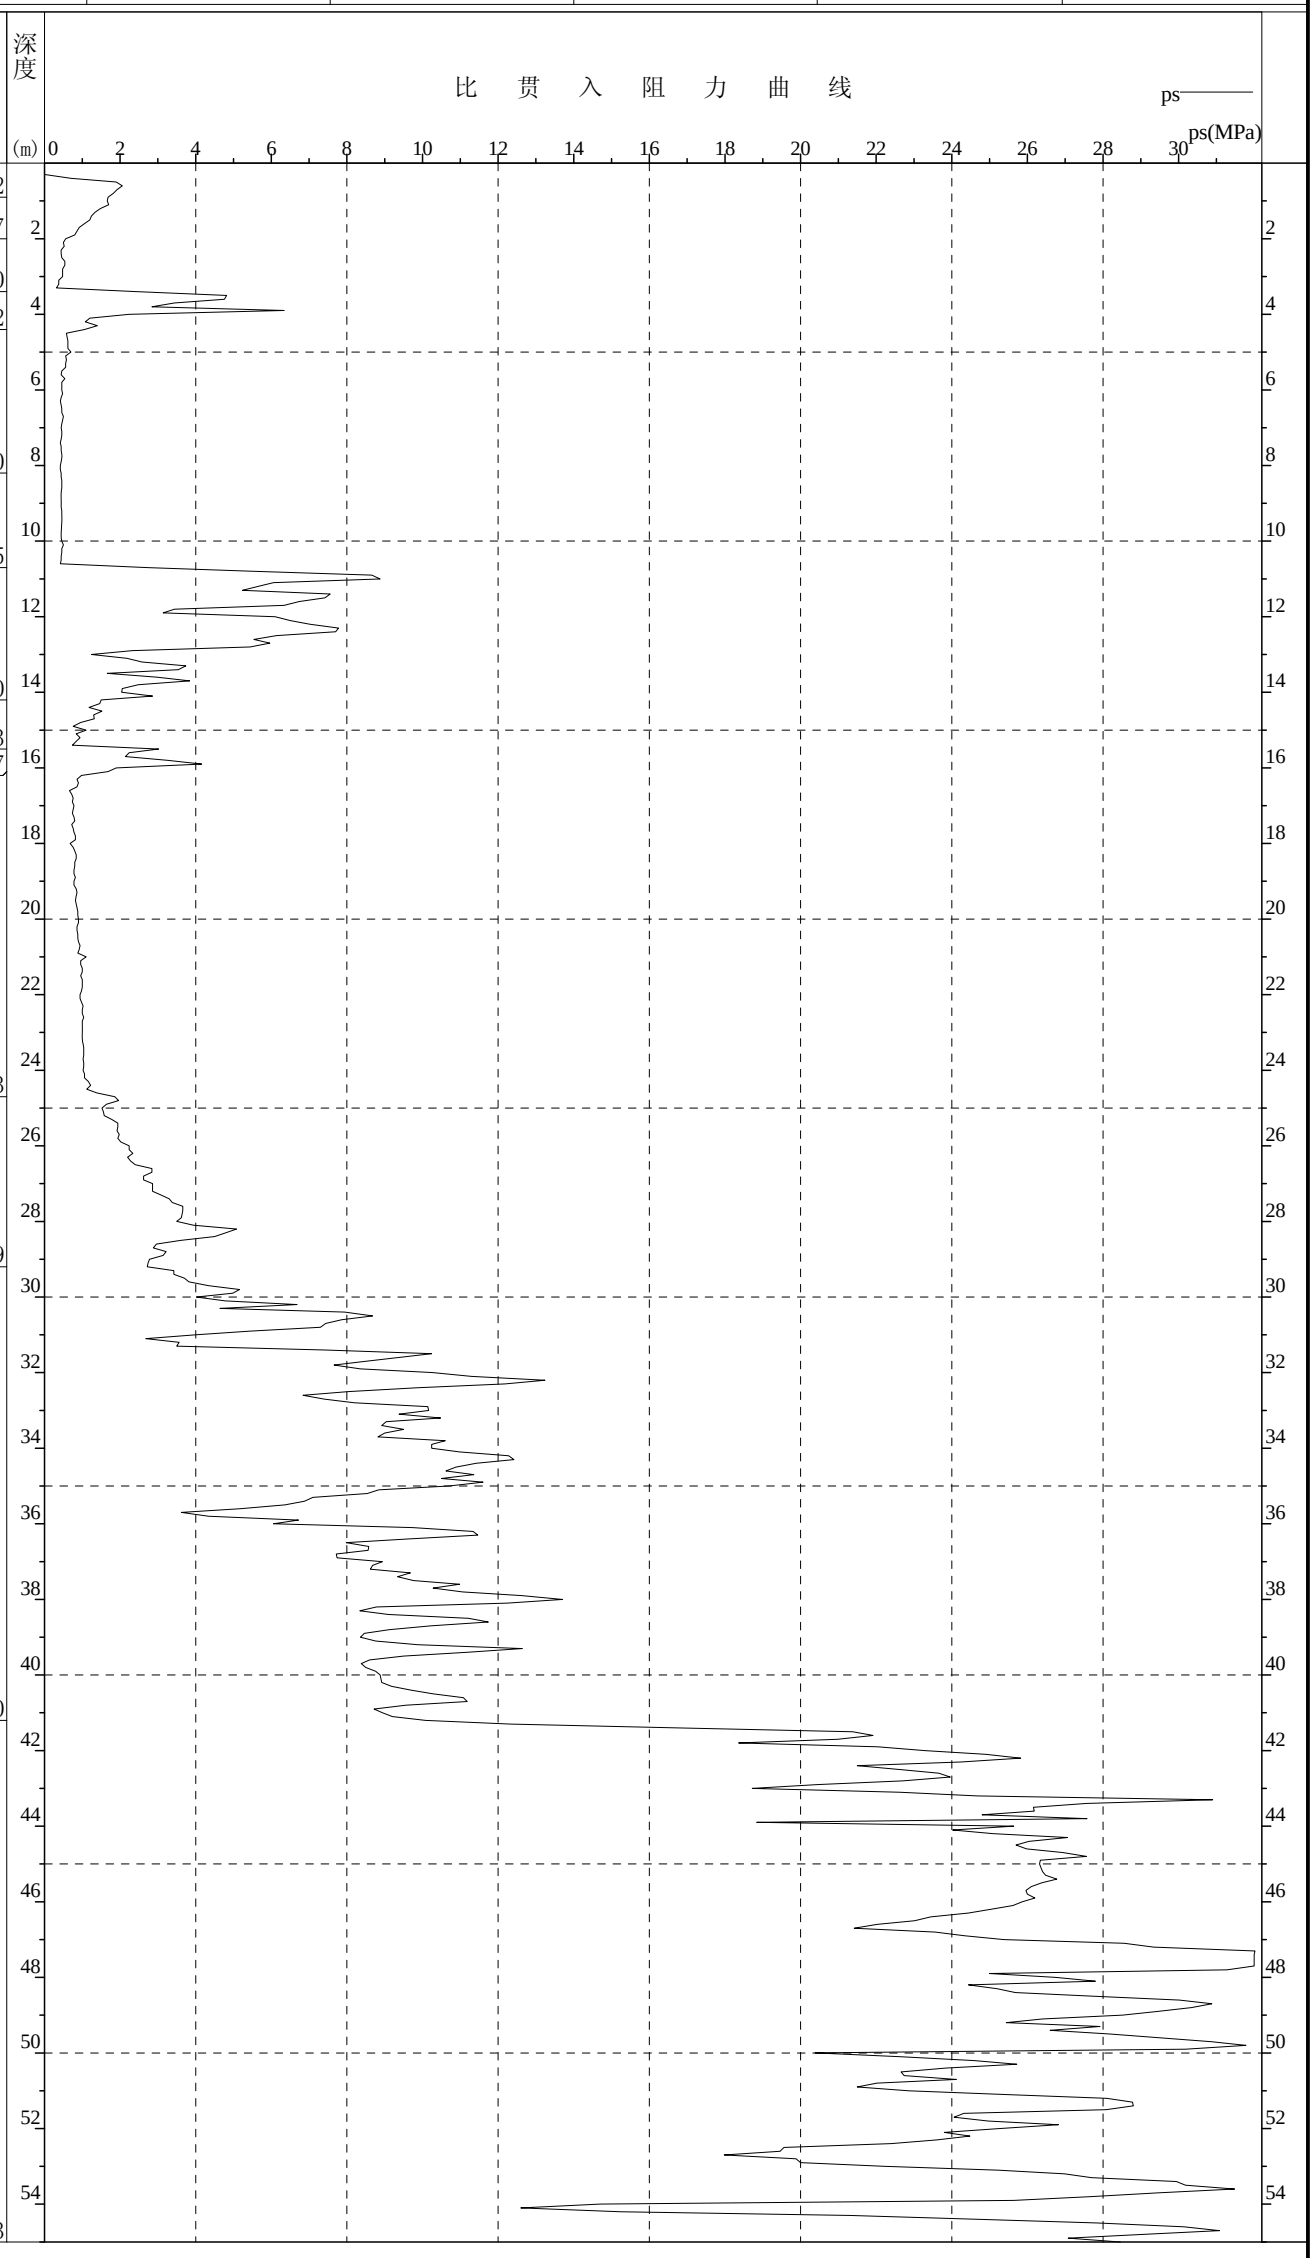

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-29

孔号	Q25CJ2	标高	4.97m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.90	3.07	1.90	1.44
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.20	0.77	2.30	0.96
③	灰色淤泥质粉质粘土	5.60	-0.63	1.40	0.80
③j	灰色砂质粉土	6.80	-1.83	1.20	1.08
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.63	1.80	0.54
④1	灰色淤泥质粘土	12.70	-7.73	4.10	0.62
④2	灰色砂质粉土	15.60	-10.63	2.90	3.76
⑤1	灰色粉质粘土	17.80	-12.83	2.20	1.12
⑤1j	灰色砂质粉土	18.70	-13.73	0.90	2.95
⑤1	灰色粉质粘土	26.20	-21.23	7.50	1.01
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	30.60	-25.63	4.40	2.99
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.10	-35.13	9.50	9.74
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.03	4.90	15.23

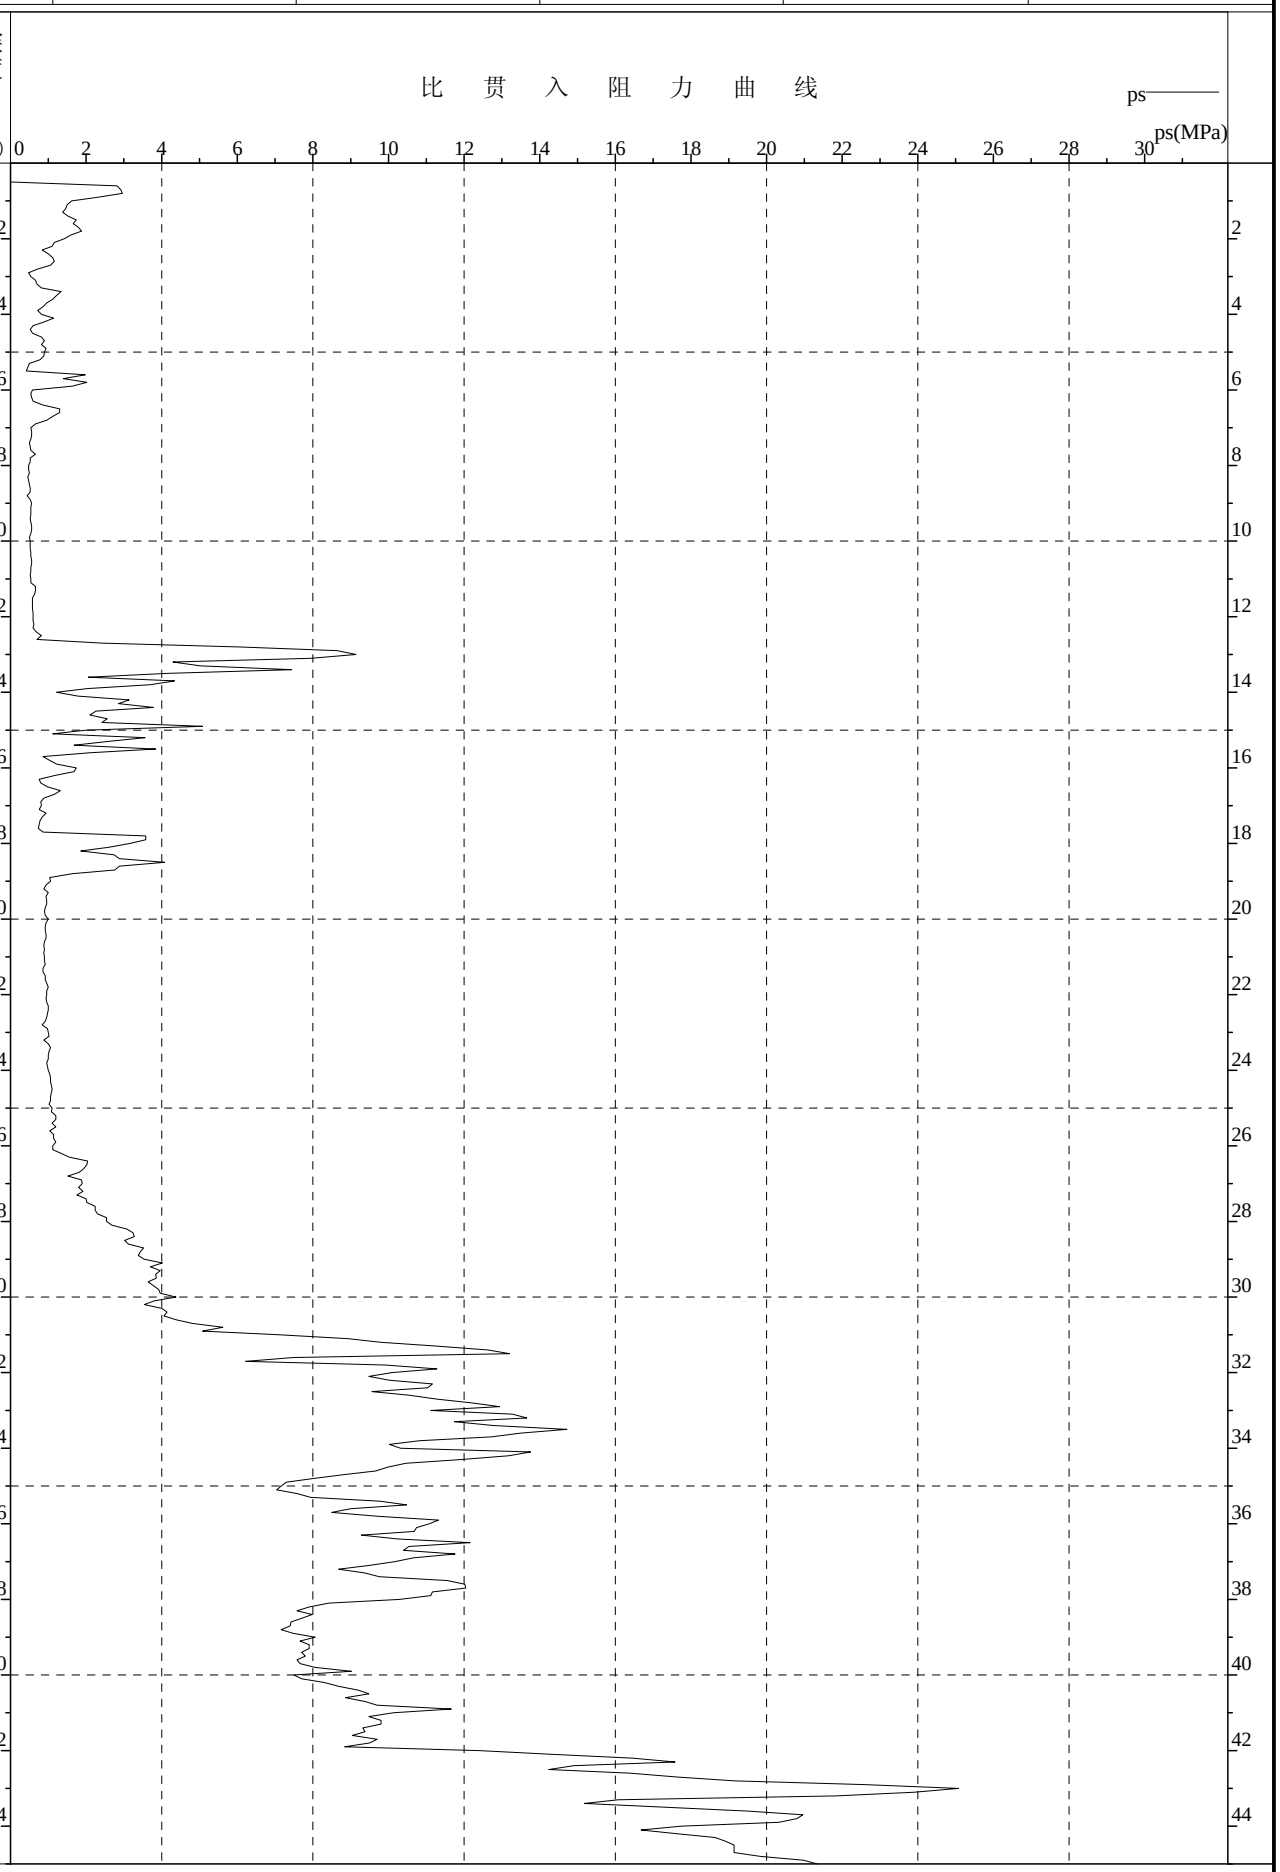

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-30

孔号	S26CJ1	标高	4.85m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.80	1.05	3.80	0.84
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-3.75	4.80	0.44
④1	灰色淤泥质粘土	11.50	-6.65	2.90	0.57
④2	灰色砂质粉土	13.70	-8.85	2.20	5.23
⑤1	灰色粉质粘土	17.20	-12.35	3.50	1.18
⑤1j	灰色砂质粉土	18.60	-13.75	1.40	2.01
⑤1	灰色粉质粘土	25.00	-20.15	6.40	0.98
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.90	-24.05	3.90	2.85
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	40.00	-35.15	11.10	10.75
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.15	15.00	23.73

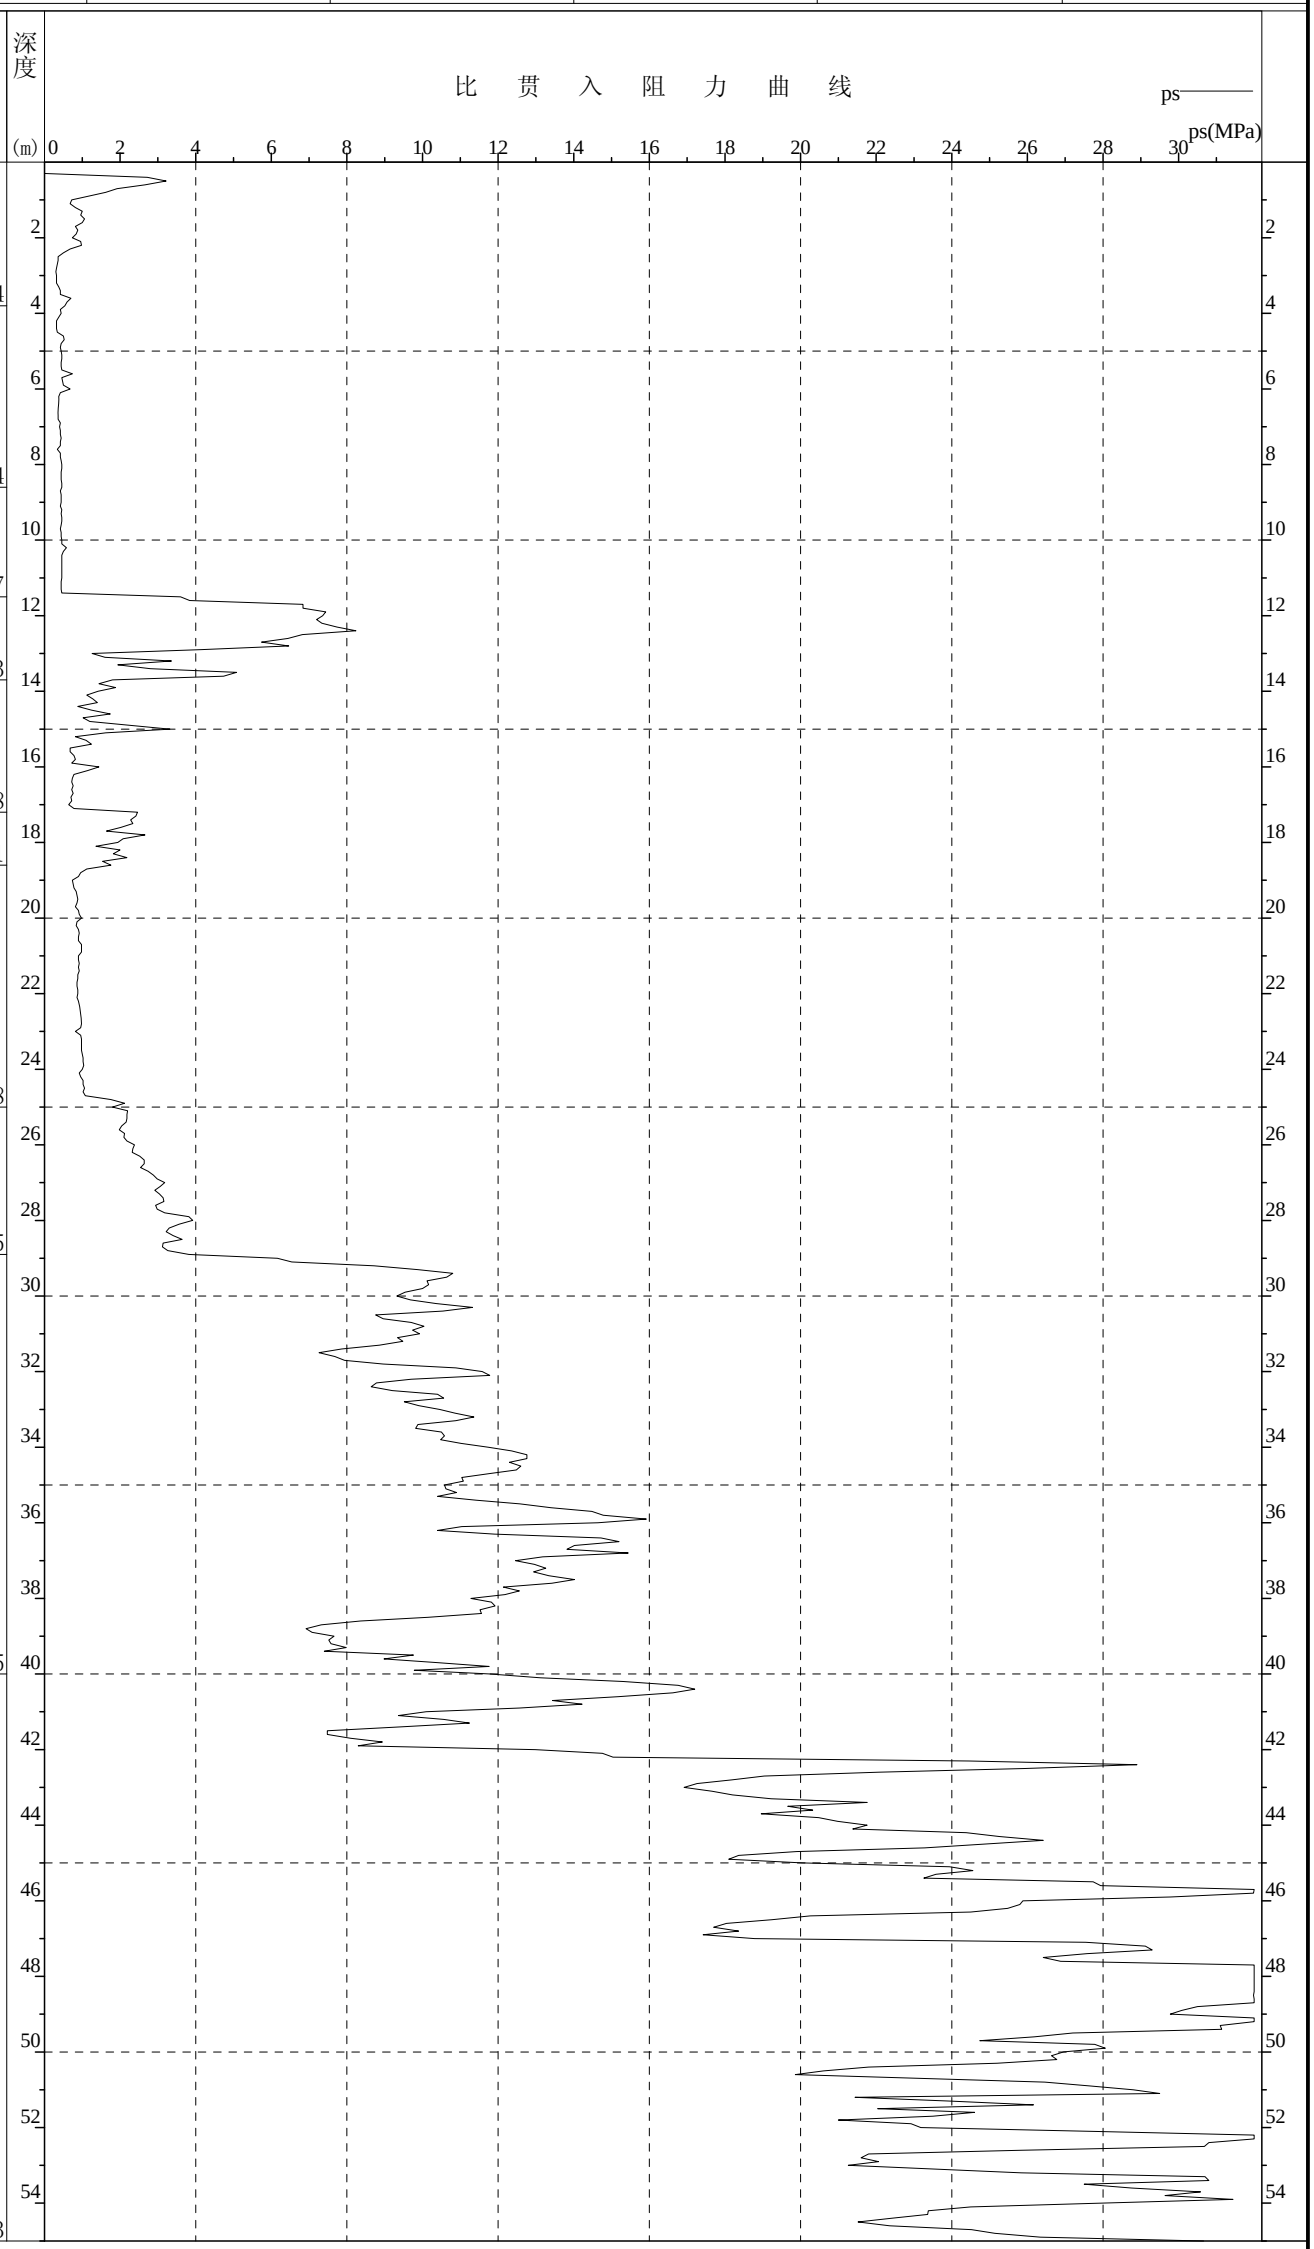

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-31

孔号	S26CJ3	标高	4.61m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.90	2.71	1.90	1.17
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.40	1.21	1.50	0.66
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.89	5.10	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	11.20	-6.59	2.70	0.39
④2	灰色砂质粉土	15.20	-10.59	4.00	3.24
⑤1	灰色粉质粘土	24.50	-19.89	9.30	0.96
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.20	-23.59	3.70	2.56
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.50	-34.89	11.30	10.36
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.39	15.50	24.18

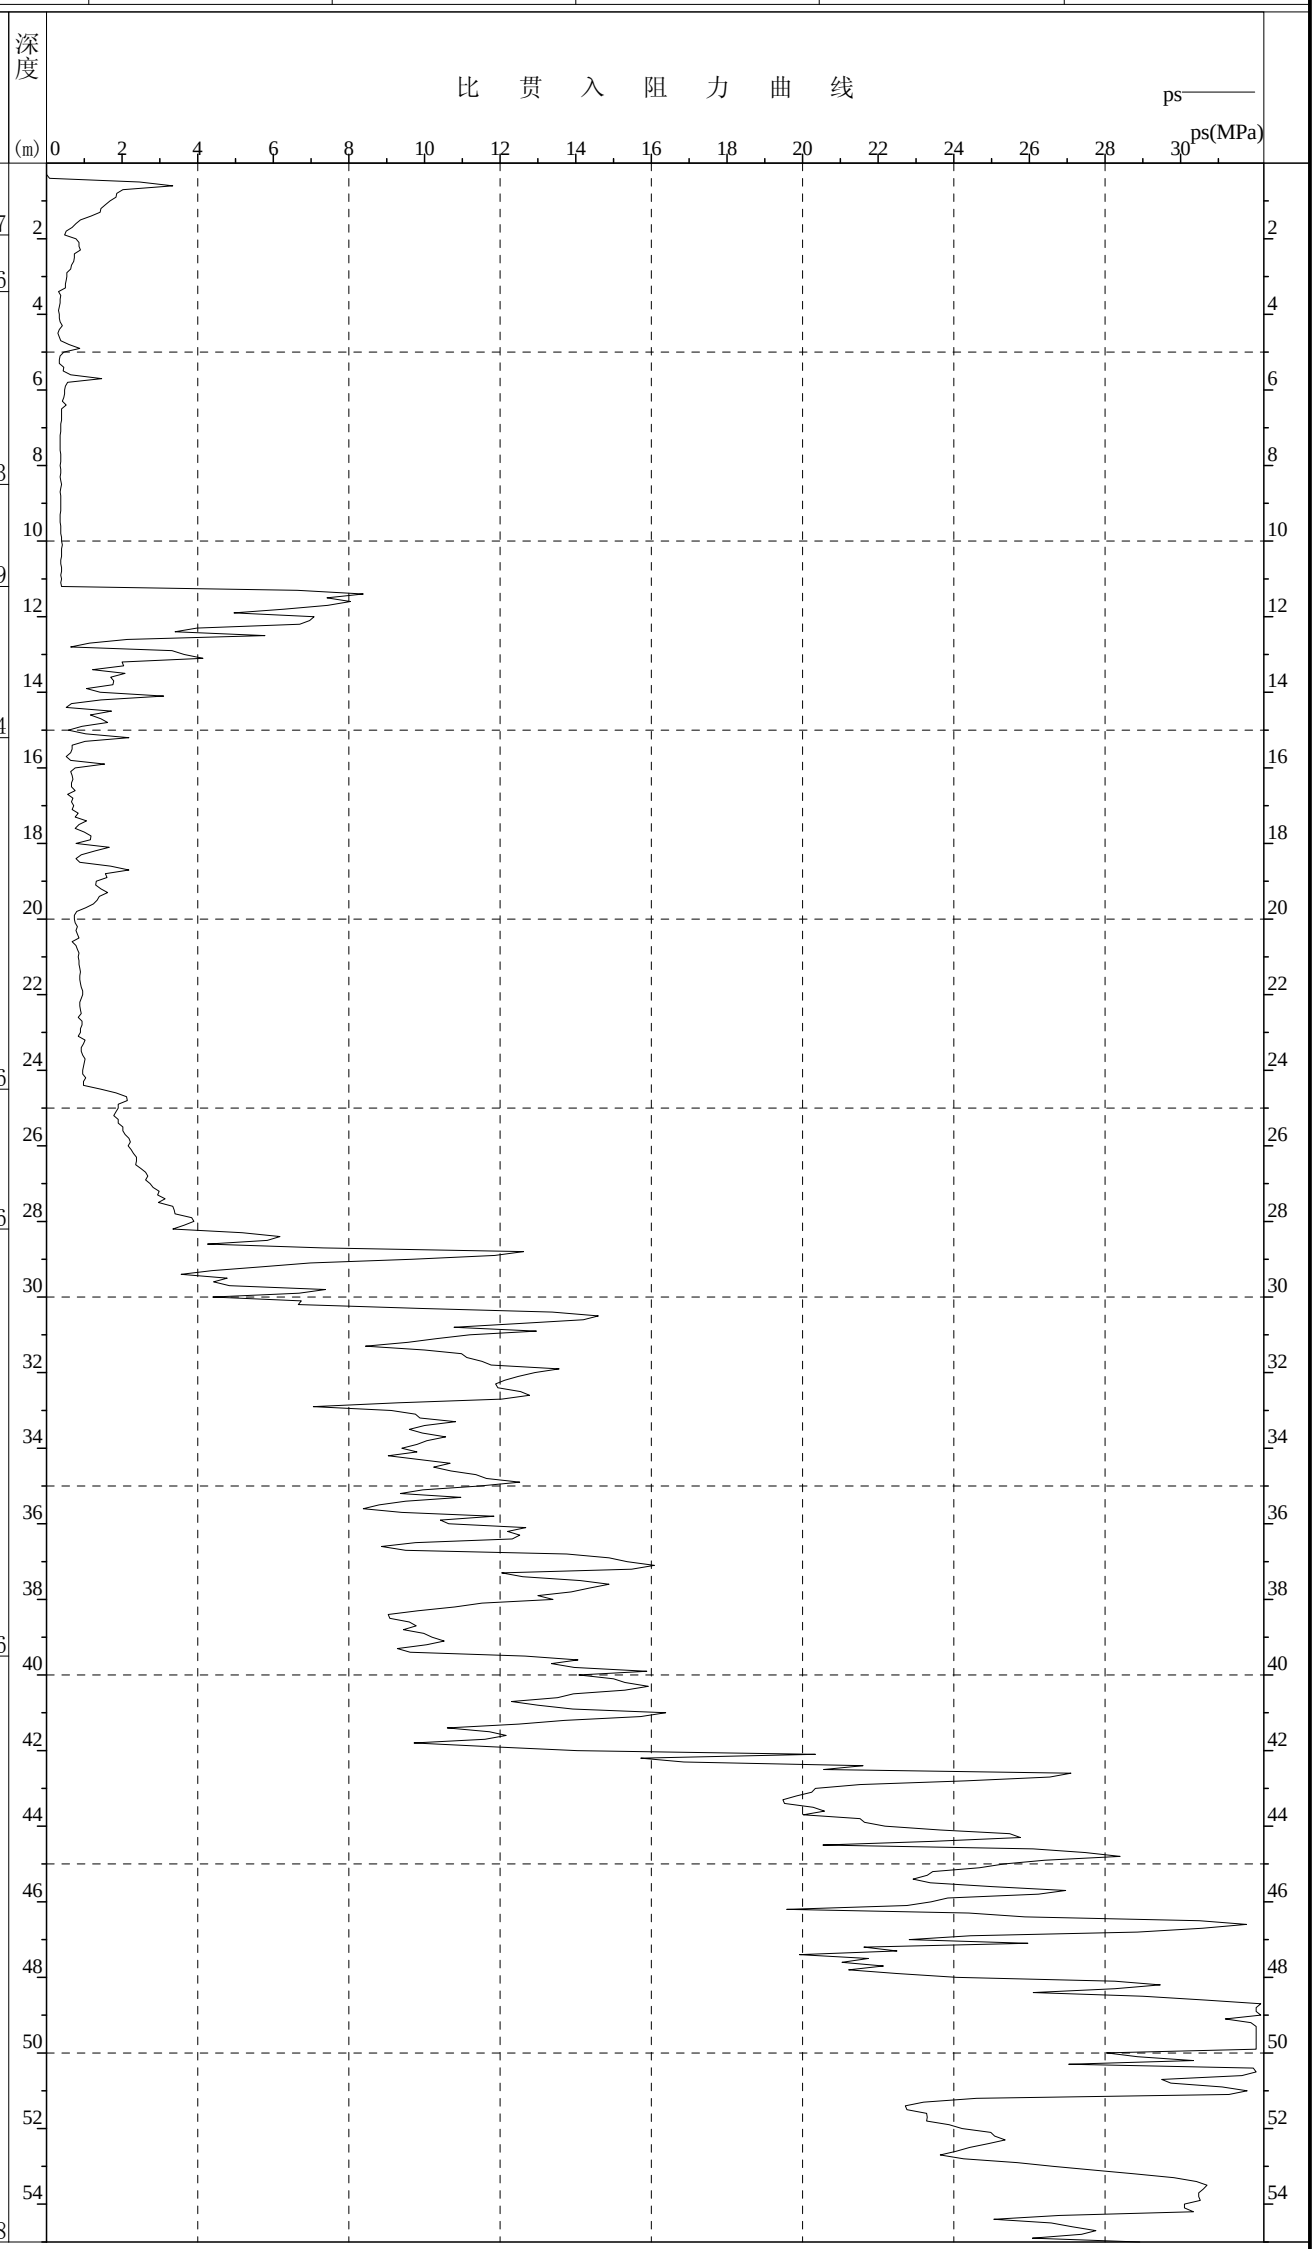

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-32

孔号	S26CJ5	标高	4.59m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.10	3.49	1.10	0.69
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.00	1.59	1.90	1.07
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.91	5.50	0.60
④1	灰色淤泥质粘土	11.70	-7.11	3.20	0.64
④2	灰色砂质粉土	15.50	-10.91	3.80	4.21
⑤1	灰色粉质粘土	25.40	-20.81	9.90	1.05
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.30	-23.71	2.90	2.76
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	42.20	-37.61	13.90	10.69
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.41	12.80	27.79

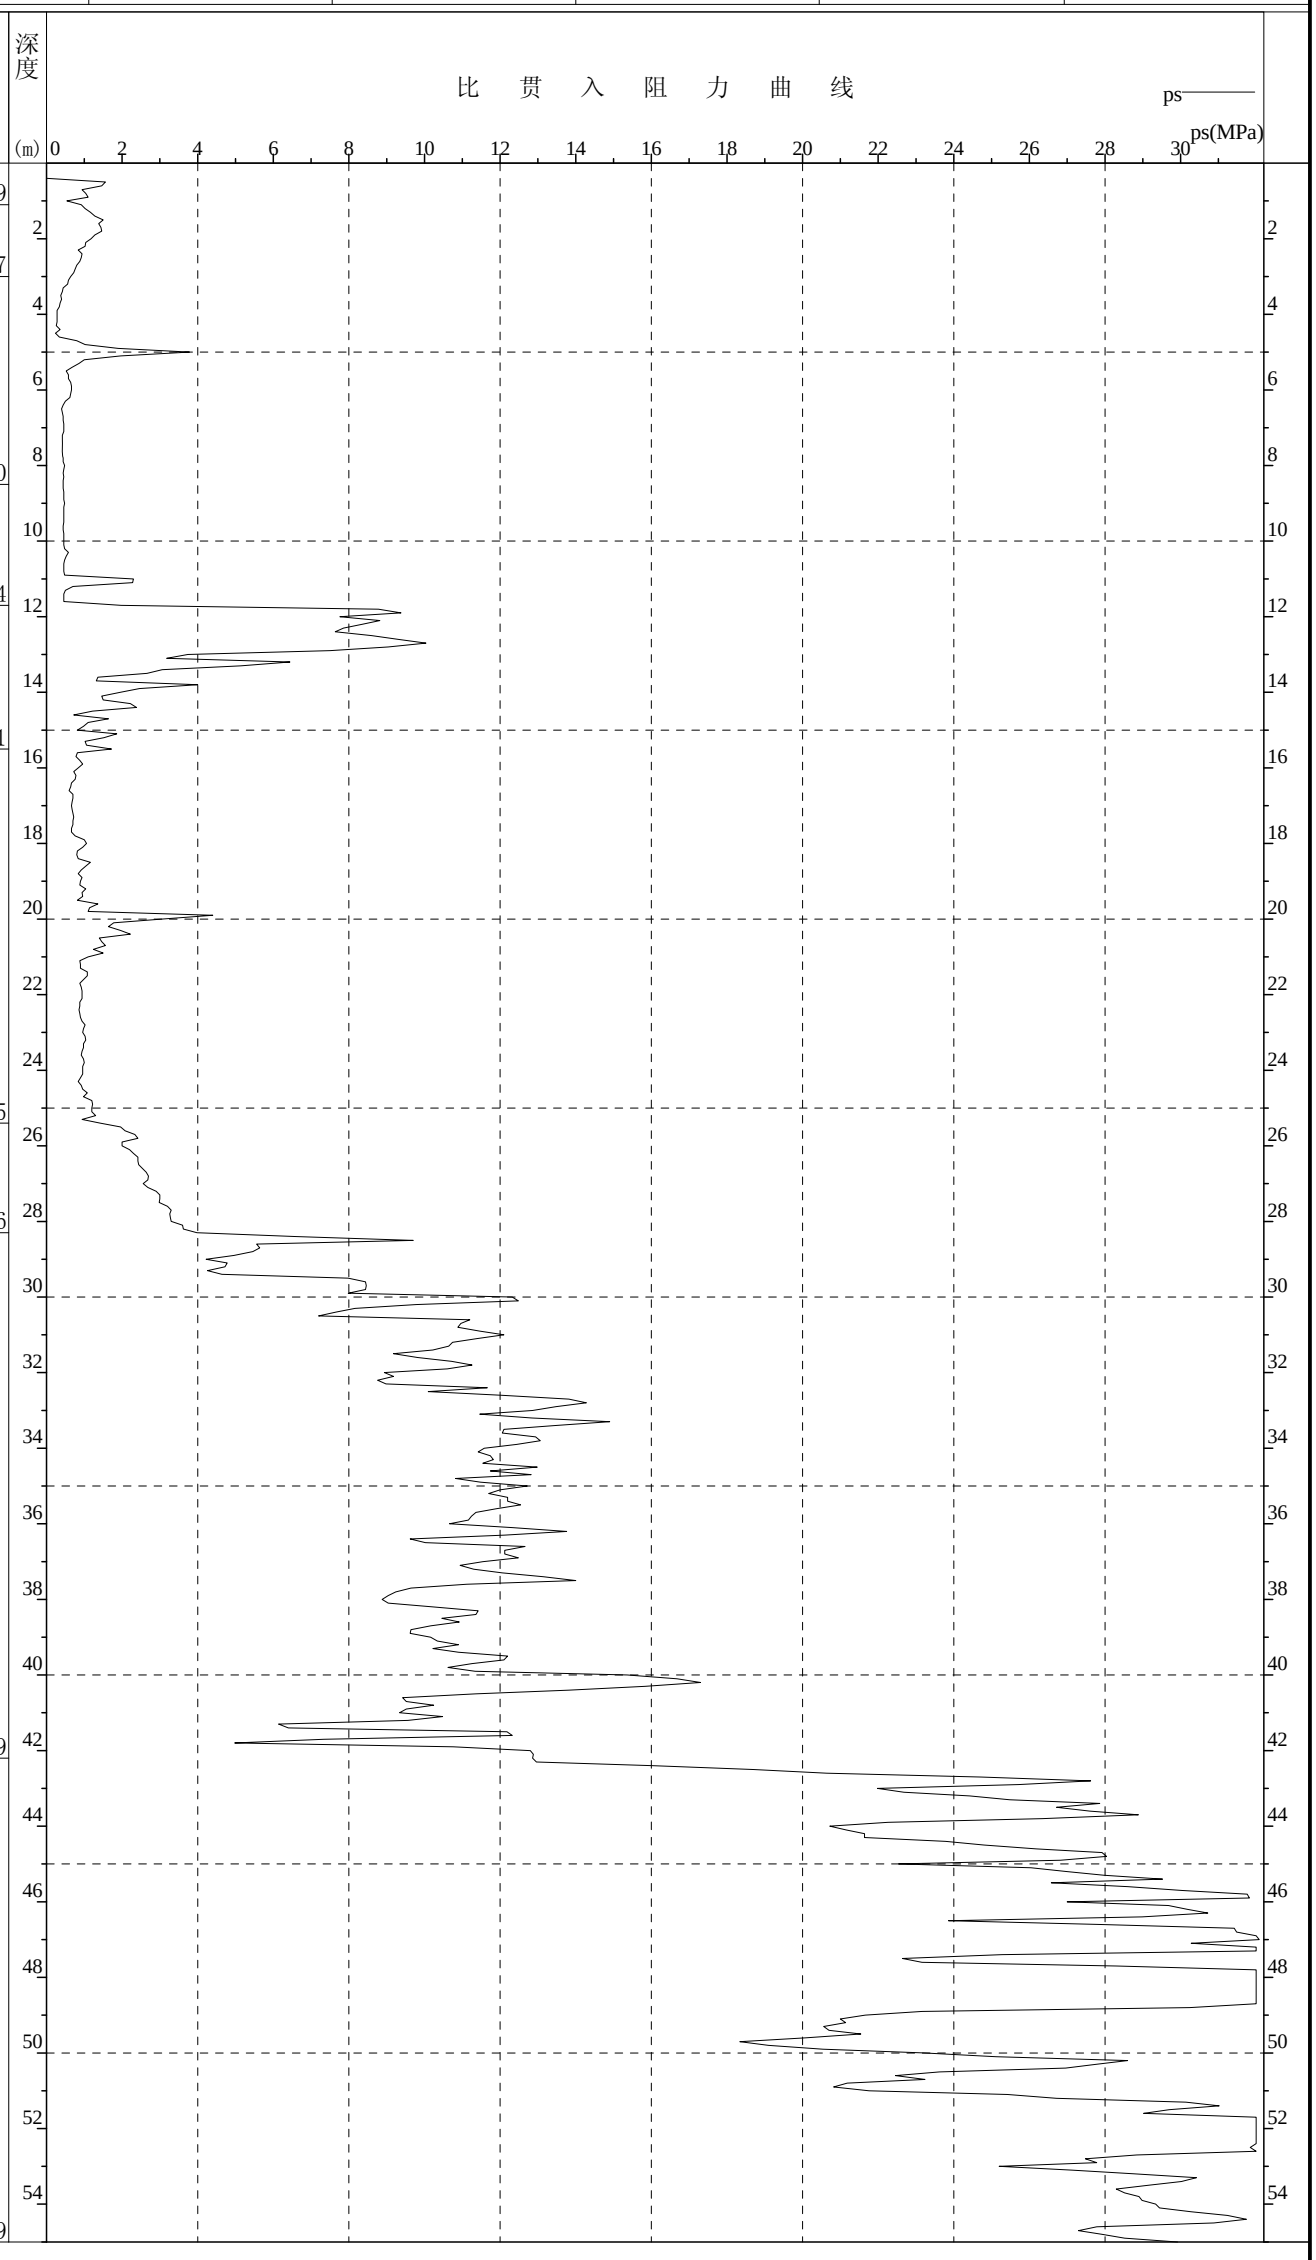

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-33

孔号	Q26CJ1	标高	4.64m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.10	2.54	2.10	0.04
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.30	1.34	1.20	0.58
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.90	-4.26	5.60	0.55
④1	灰色淤泥质粘土	11.50	-6.86	2.60	0.45
④2	灰色砂质粉土	14.40	-9.76	2.90	7.85
⑤1	灰色粉质粘土	25.60	-20.96	11.20	1.07
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.20	-23.56	2.60	2.67
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	43.00	-38.36	14.80	10.06
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.36	2.00	19.27

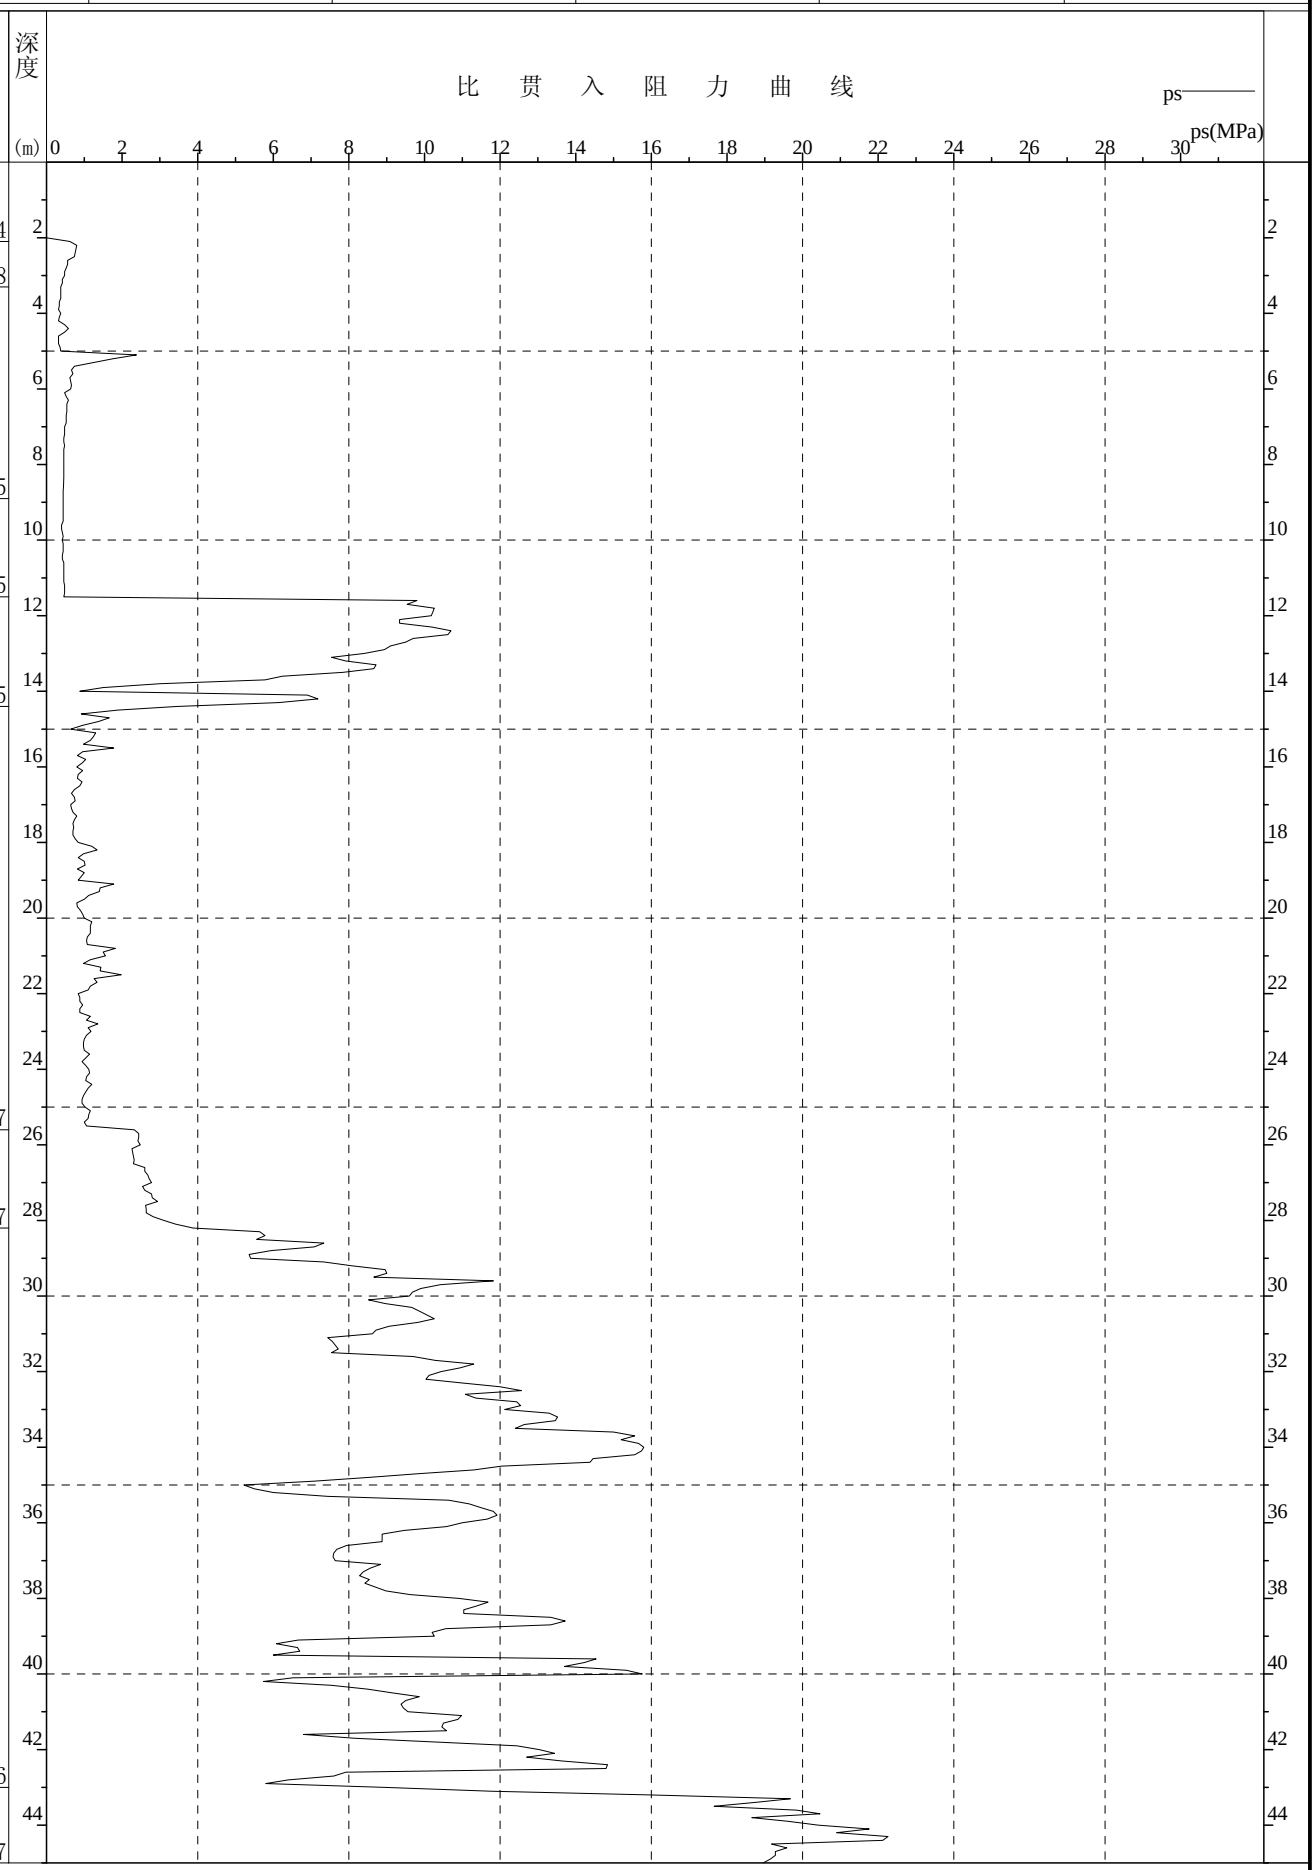

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-34

孔号	Q26CJ3	标高	4.28m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	4.00	0.28	4.00	2.09
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.30	-5.02	5.30	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	11.60	-7.32	2.30	0.58
④2	灰色砂质粉土	15.00	-10.72	3.40	3.43
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-23.12	12.40	1.00
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	46.60	-42.32	19.20	1.57
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.72	8.40	26.77

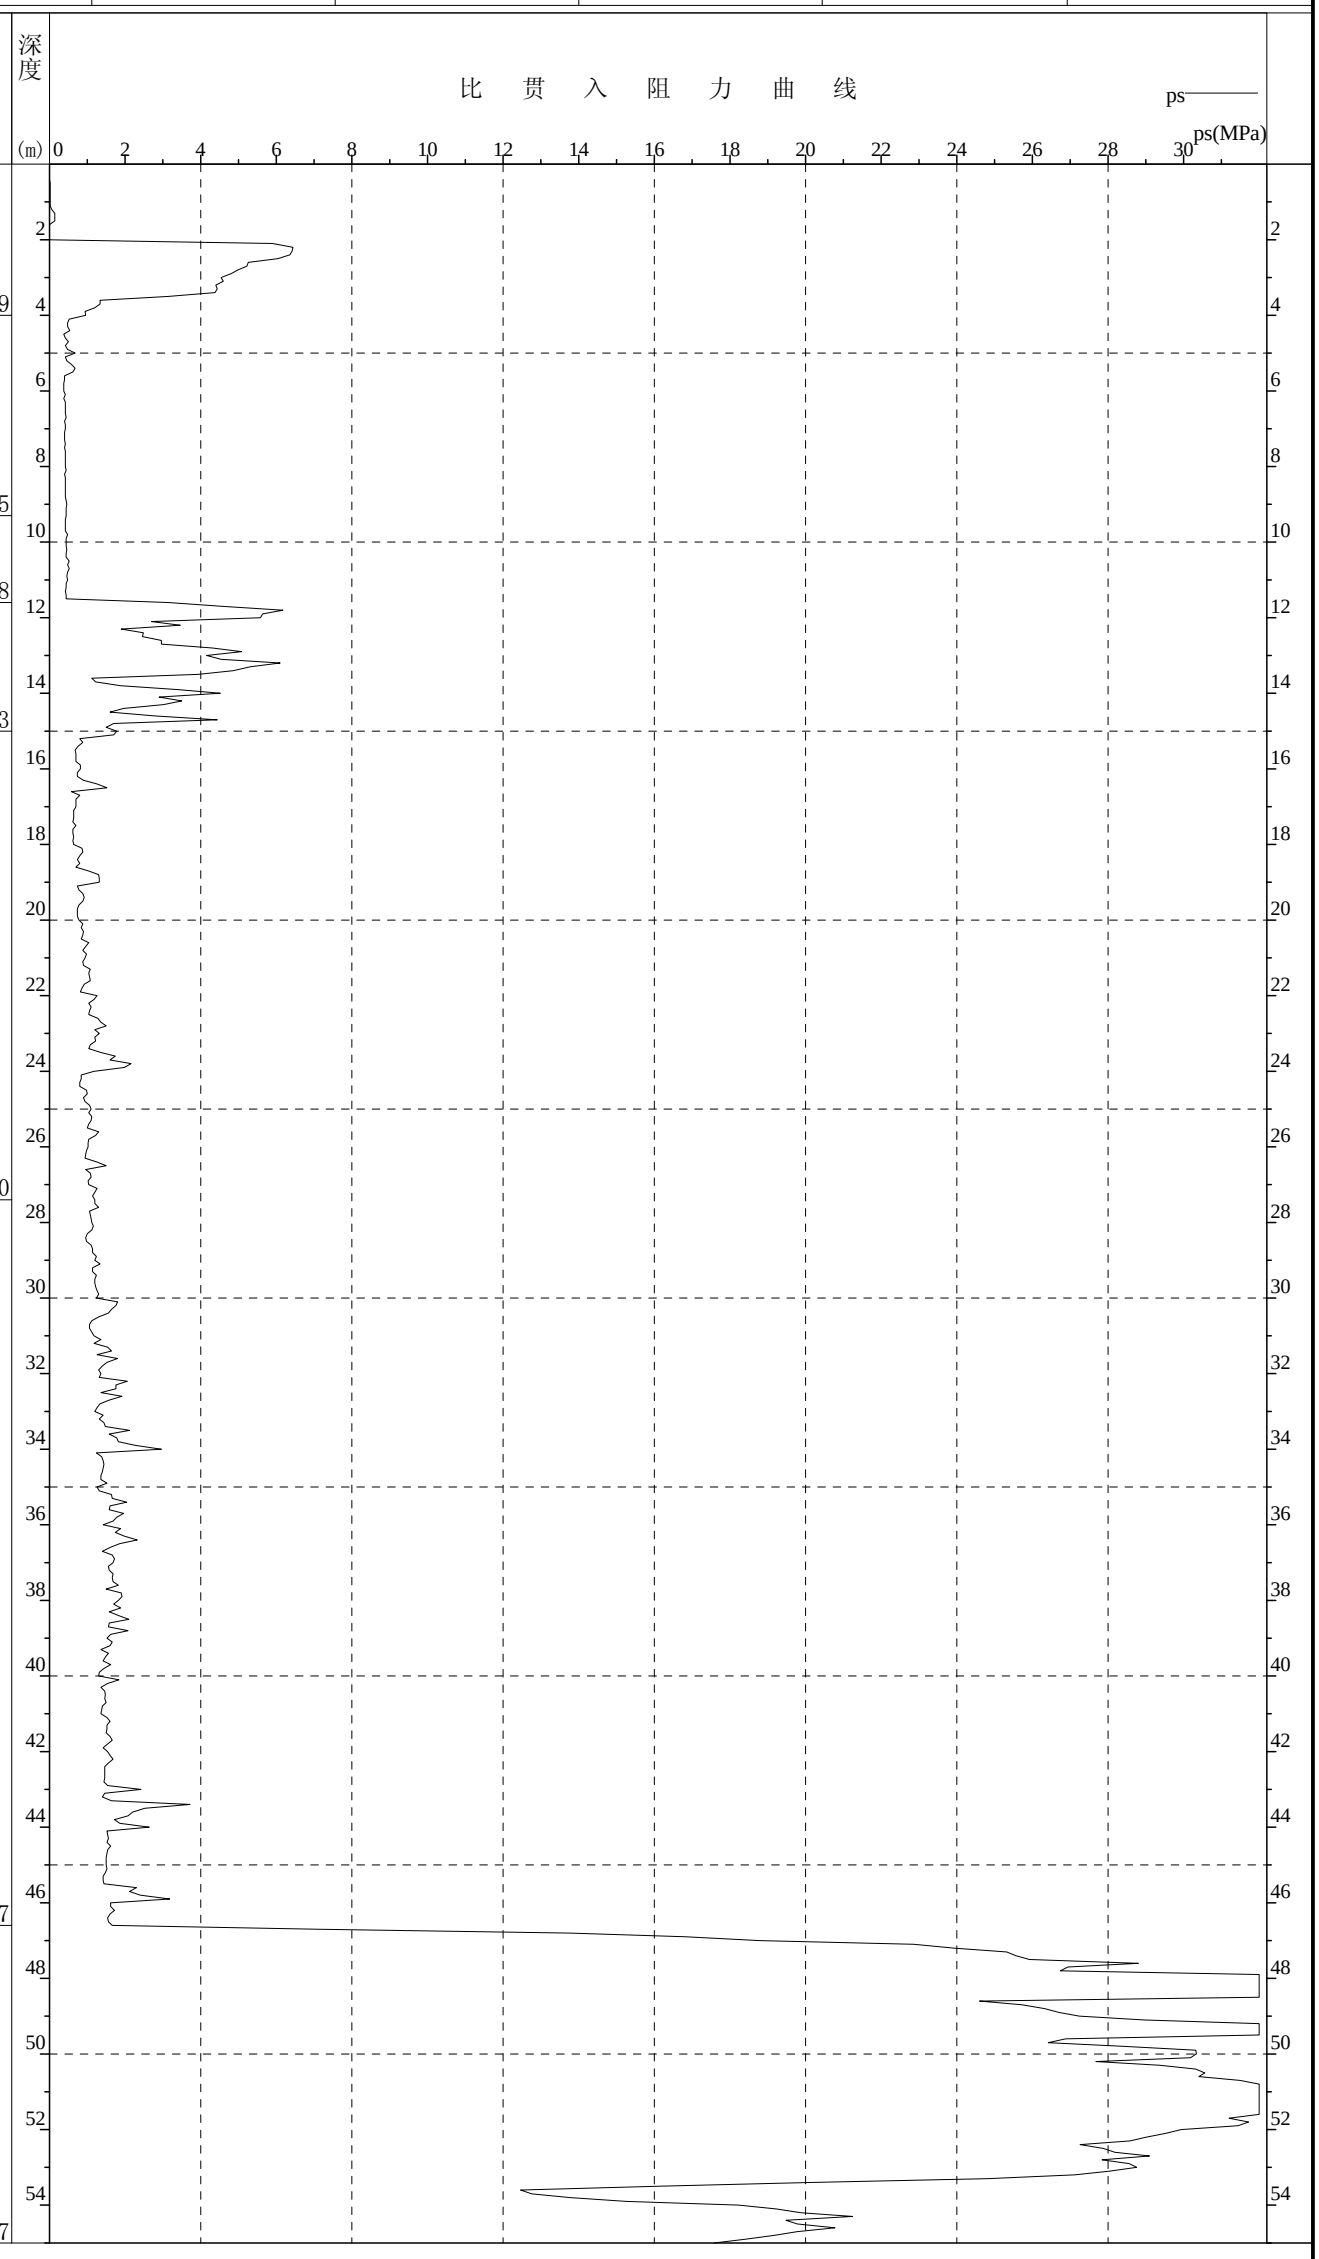

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-35

孔号	Q26CJ5	标高	4.32m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.20	2.12	2.20	0.29
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.90	1.42	0.70	0.60
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.20	-4.88	6.30	0.42
④1	灰色淤泥质粘土	11.90	-7.58	2.70	0.64
④2	灰色砂质粉土	18.00	-13.68	6.10	4.04
⑤1	灰色粉质粘土	28.40	-24.08	10.40	1.19
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.68	26.60	1.89

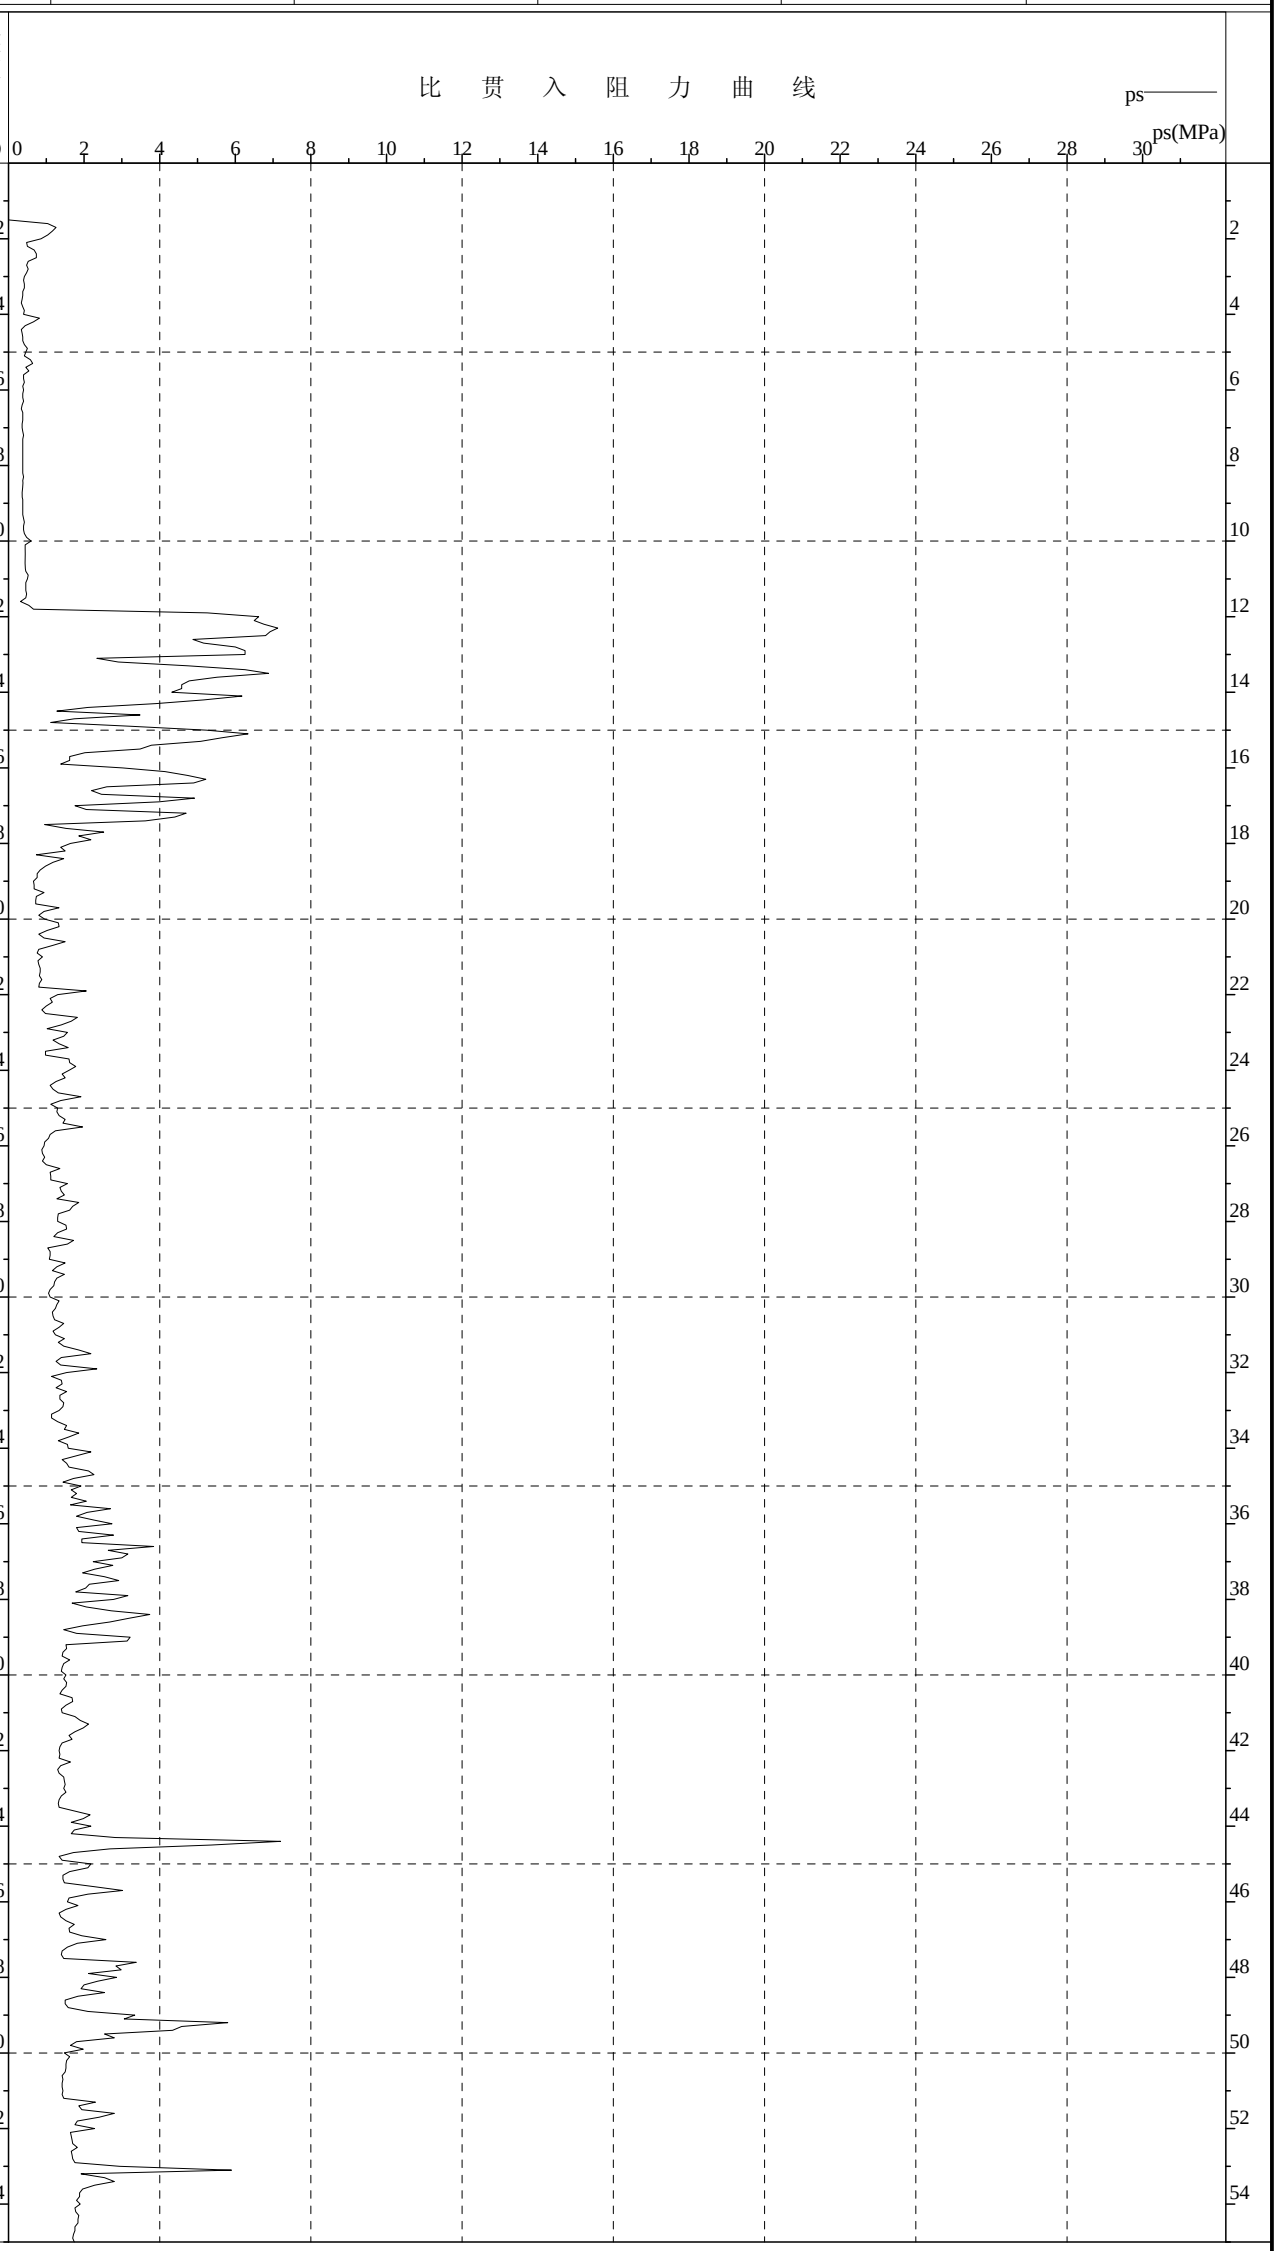

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-36

孔号	Q27CJ6	标高	5.06m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.10	2.96	2.10	0.04
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	1.16	1.80	1.02
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.44	4.60	0.46
④1	灰色淤泥质粘土	16.20	-11.14	7.70	0.44
⑤1	灰色粉质粘土	27.00	-21.94	10.80	0.79
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.70	-24.64	2.70	2.43
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	31.10	-26.04	1.40	10.19
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.40	-28.34	2.30	3.85
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.90	-31.84	3.50	13.33
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-44.94	13.10	21.66

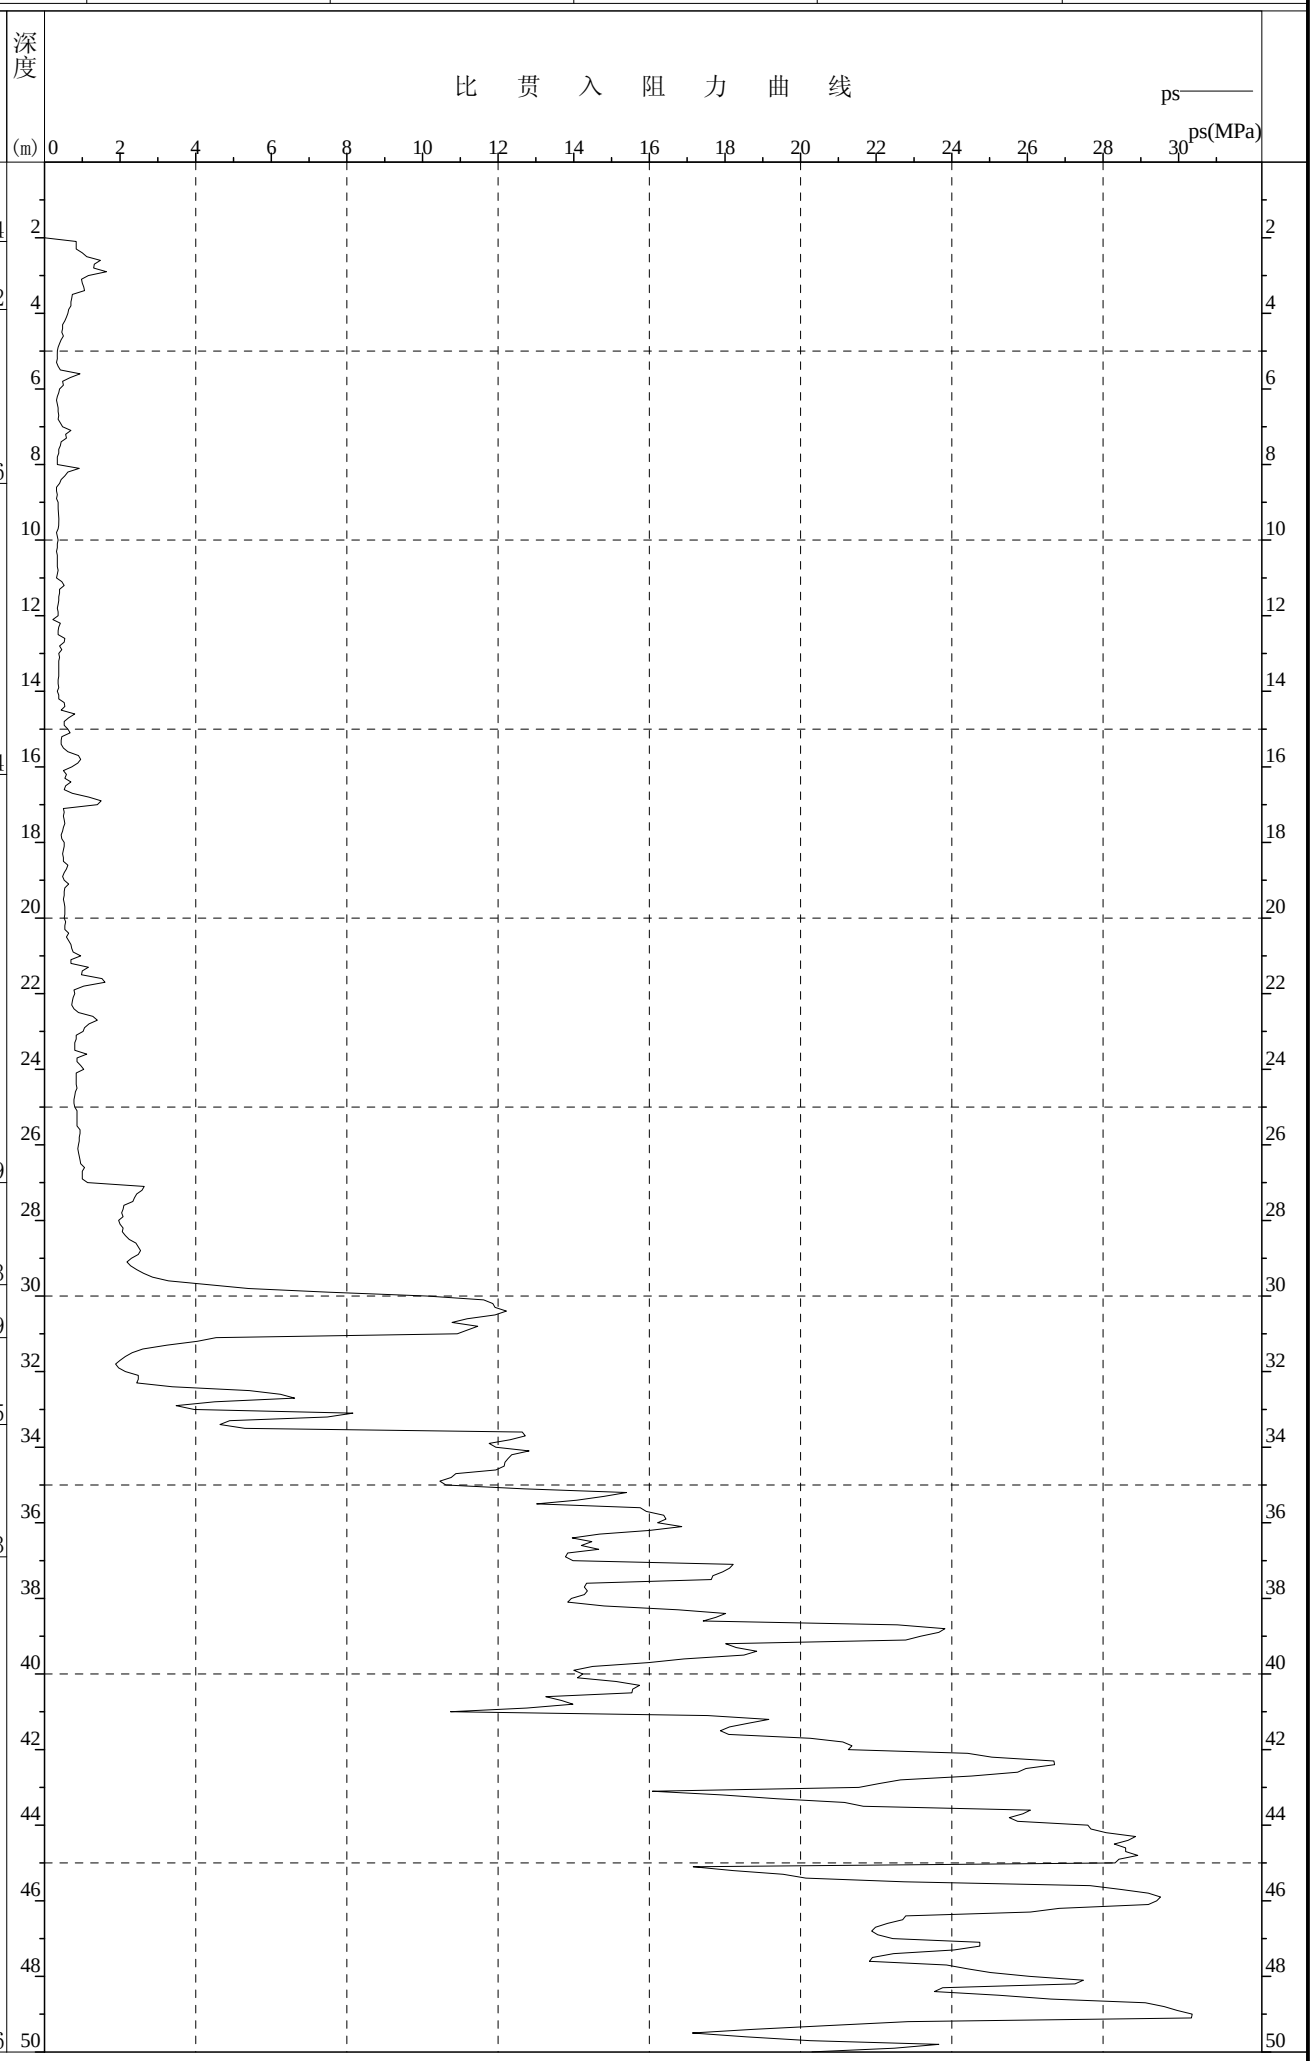

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-37

孔号	Q26CJ9	标高	4.38m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.50	0.88	3.50	1.07
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.10	-4.72	5.60	0.38
④1	灰色淤泥质粘土	12.60	-8.22	3.50	0.68
④2	灰色砂质粉土	20.50	-16.12	7.90	7.71
⑤1	灰色粉质粘土	28.30	-23.92	7.80	1.26
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.62	26.70	1.85

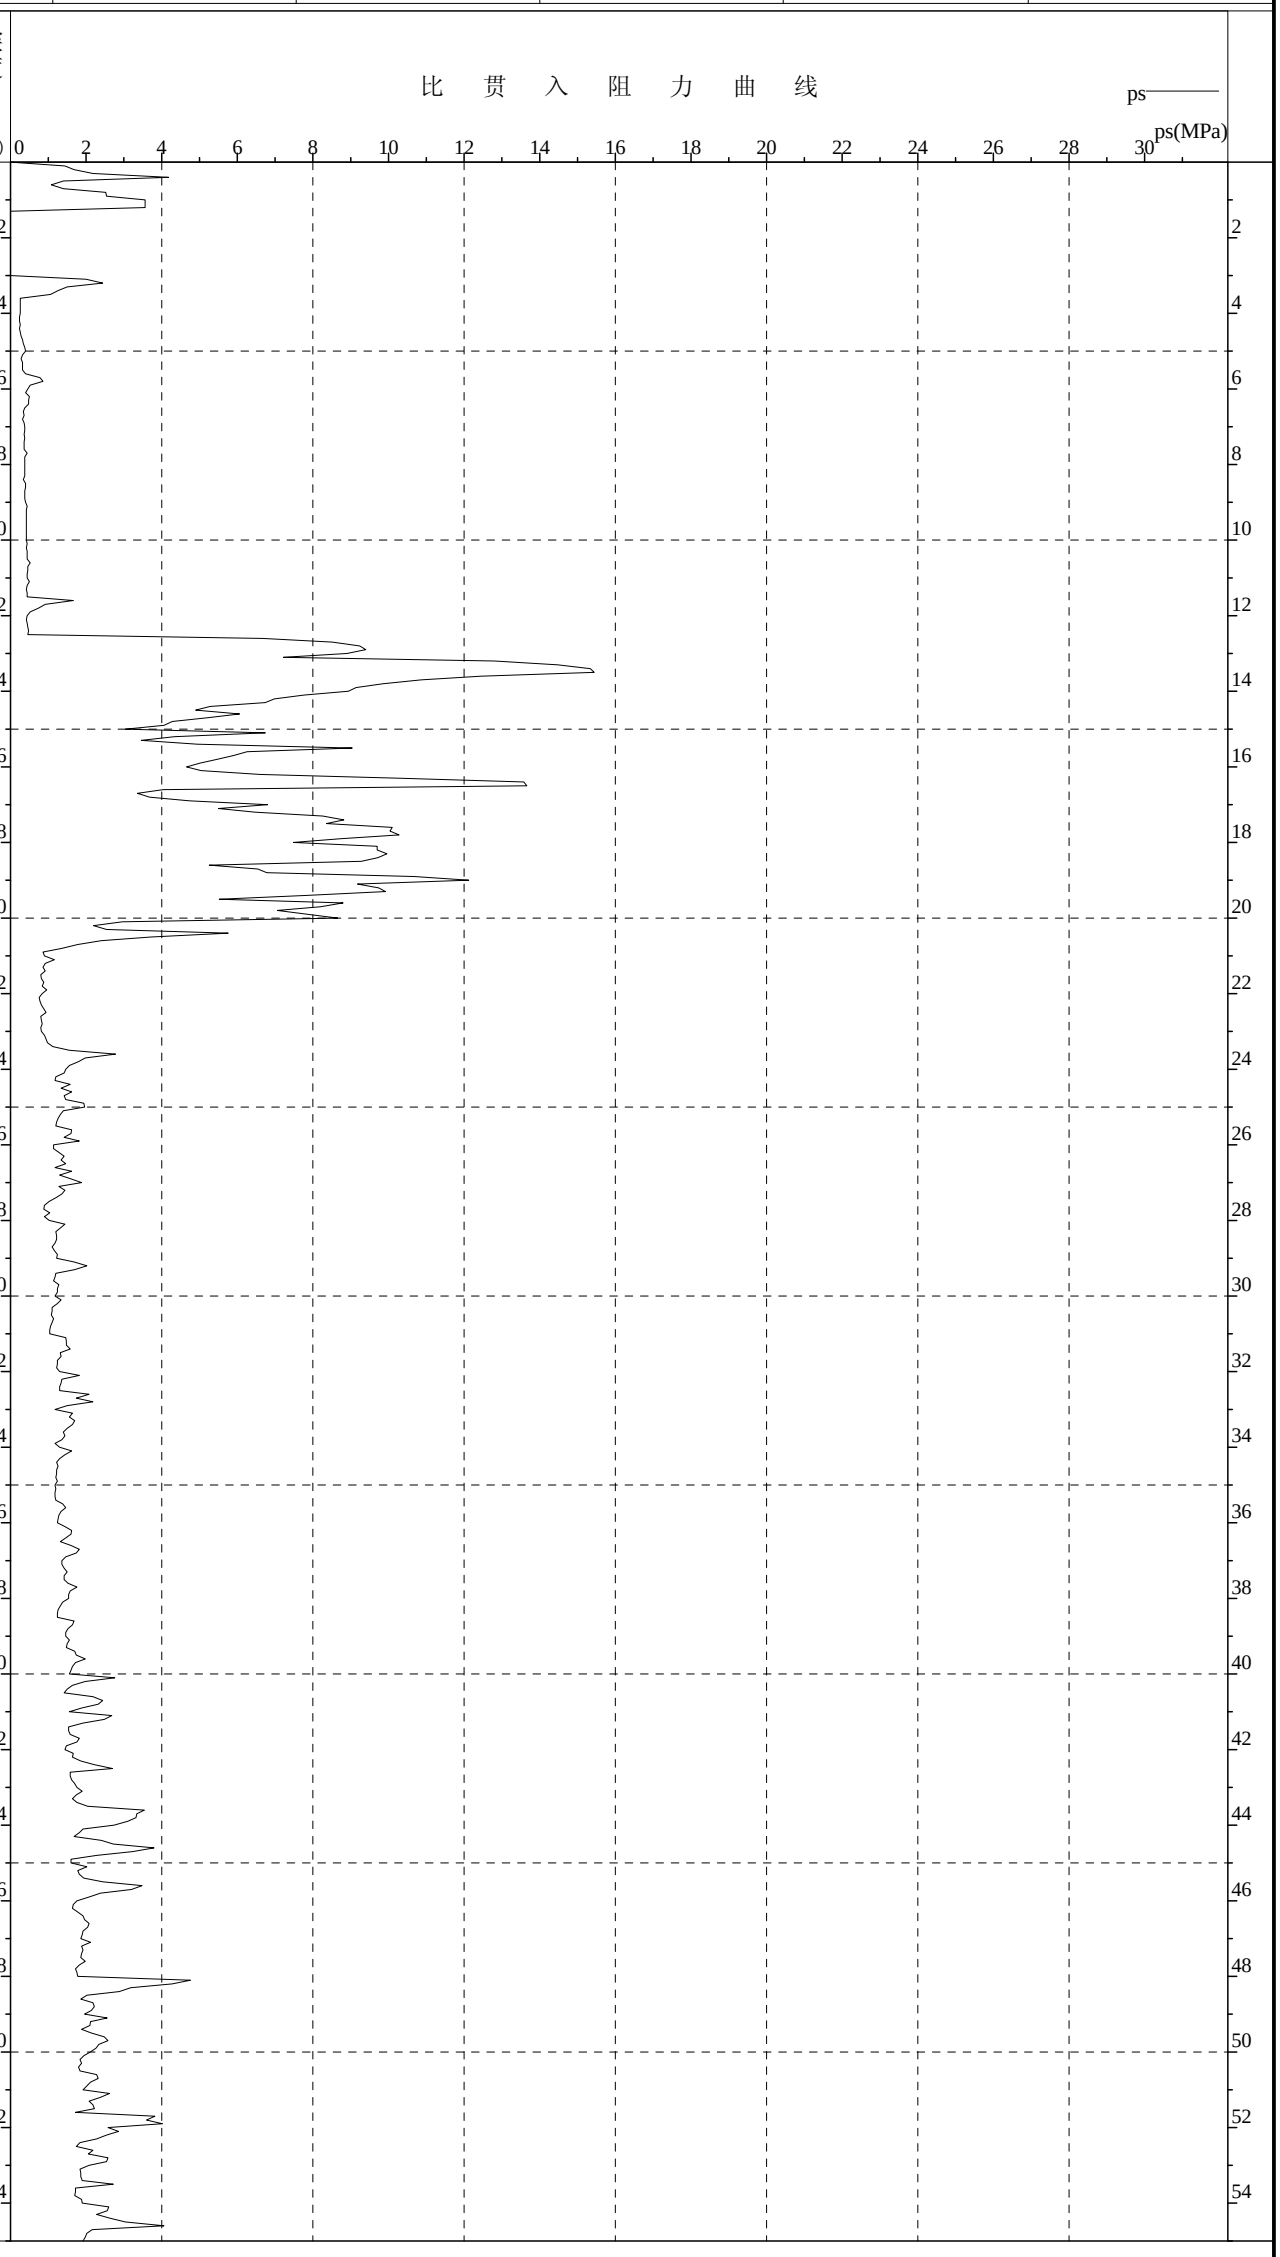

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-38

孔号	Q26CJ11	标高	4.26m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.50	0.76	3.50	0.17
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.10	-4.84	5.60	0.61
④1	灰色淤泥质粘土	12.50	-8.24	3.40	0.81
④2	灰色砂质粉土	20.10	-15.84	7.60	2.18
⑤1	灰色粉质粘土	28.20	-23.94	8.10	1.35
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	40.00	-35.74	11.80	2.05
⑤3-2	灰色砂质粉土	50.00	-45.74	10.00	6.00

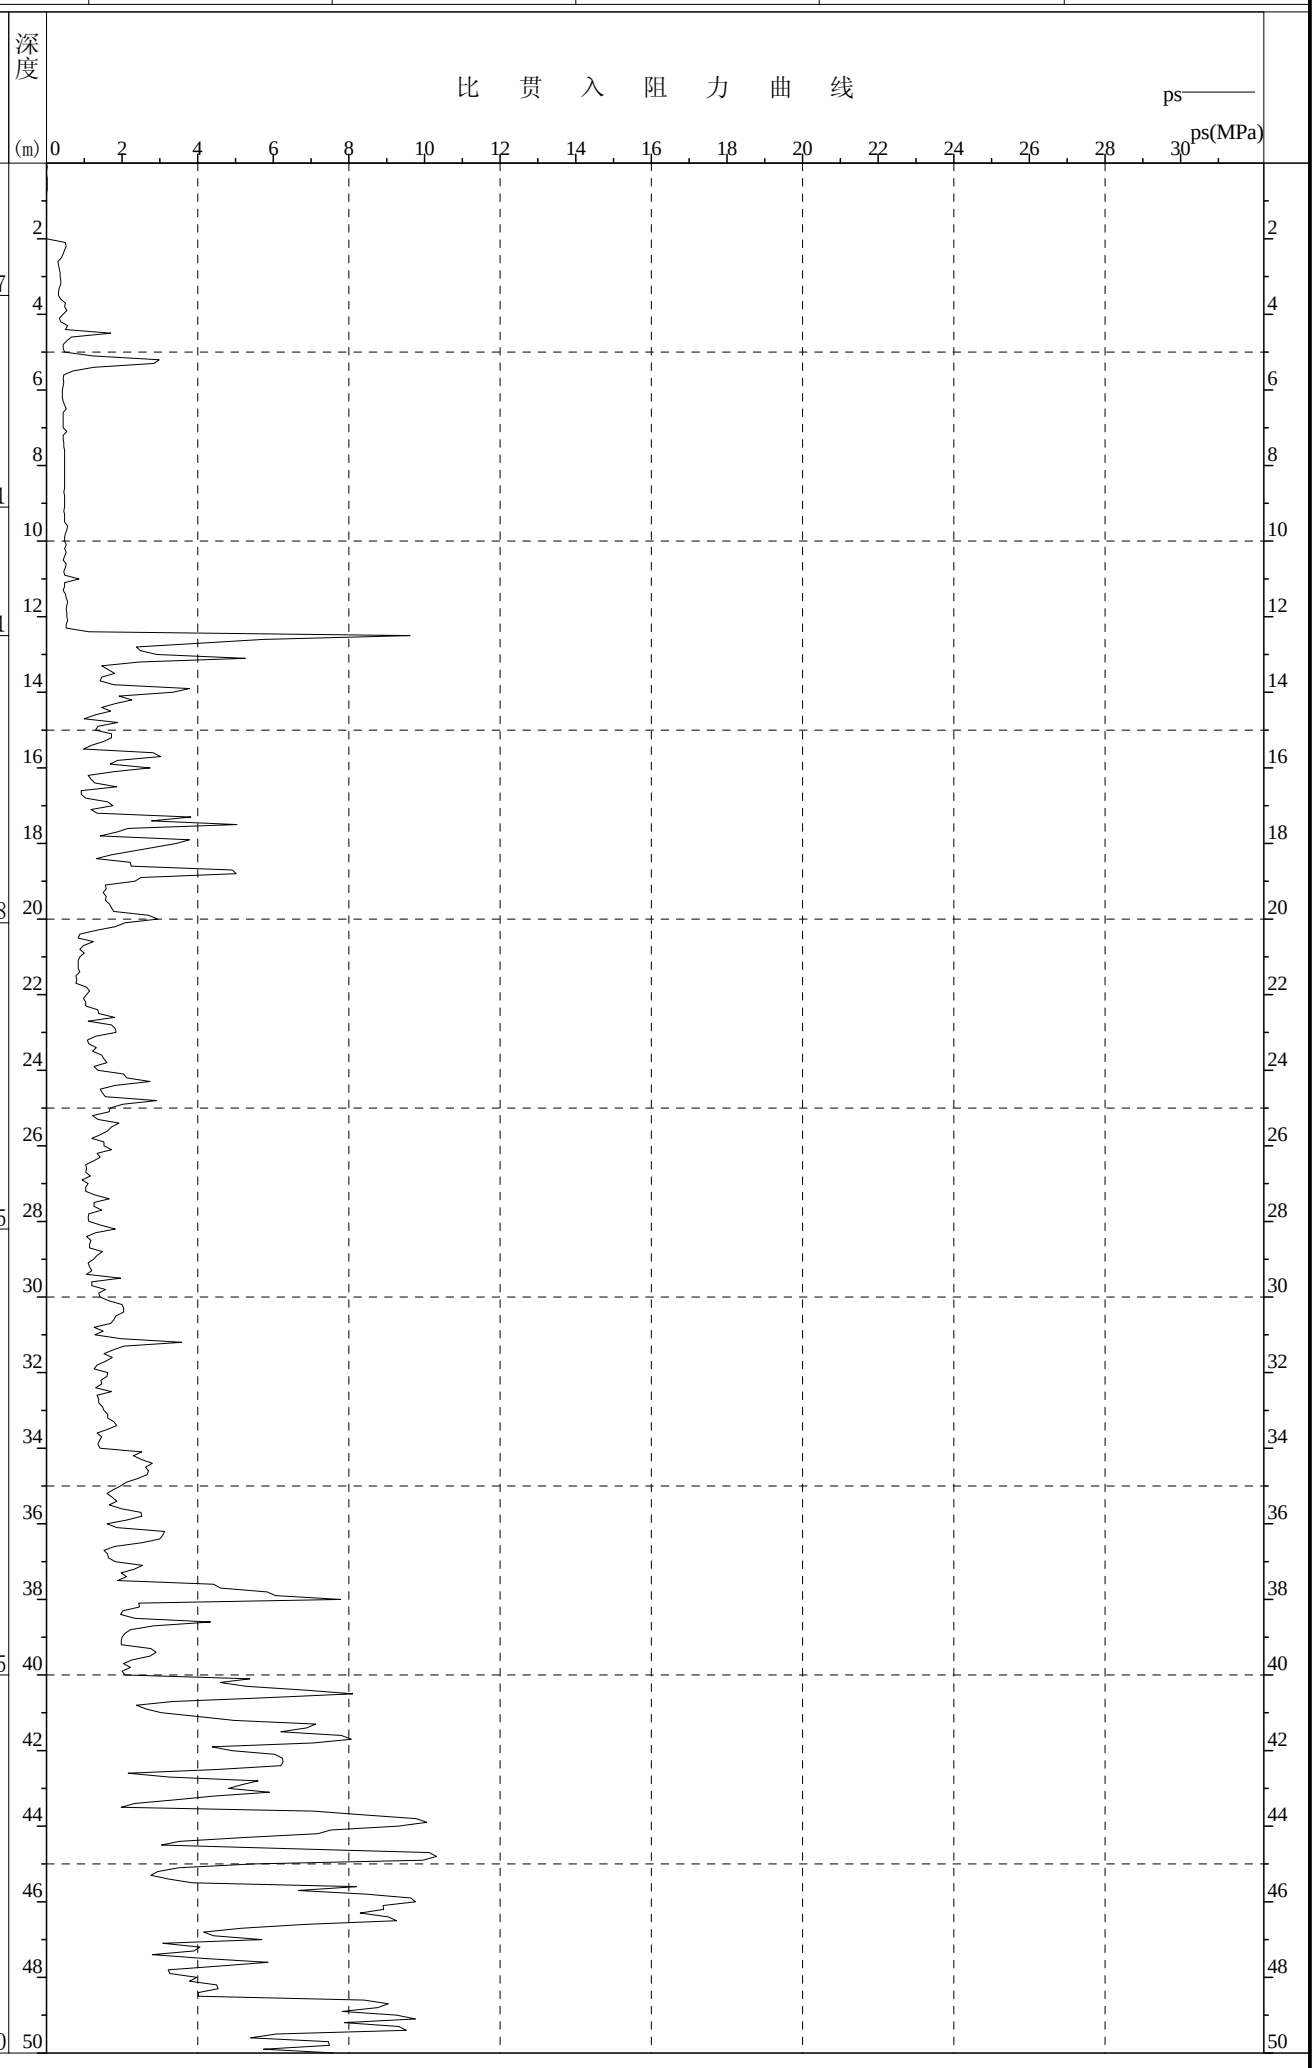

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-39

孔号	Q26CJ15	标高	5.47m	孔深	40.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.20	3.27	2.20	0.07
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.60	1.87	1.40	1.18
③	灰色淤泥质粉质粘土	6.60	-1.13	3.00	0.55
③j	灰色砂质粉土	7.20	-1.73	0.60	2.40
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.00	-3.53	1.80	0.51
④1	灰色淤泥质粘土	17.00	-11.53	8.00	0.60
⑤1	灰色粉质粘土	29.40	-23.93	12.40	1.19
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	31.70	-26.23	2.30	1.40
⑤3-2	灰色砂质粉土	40.00	-34.53	8.30	4.04

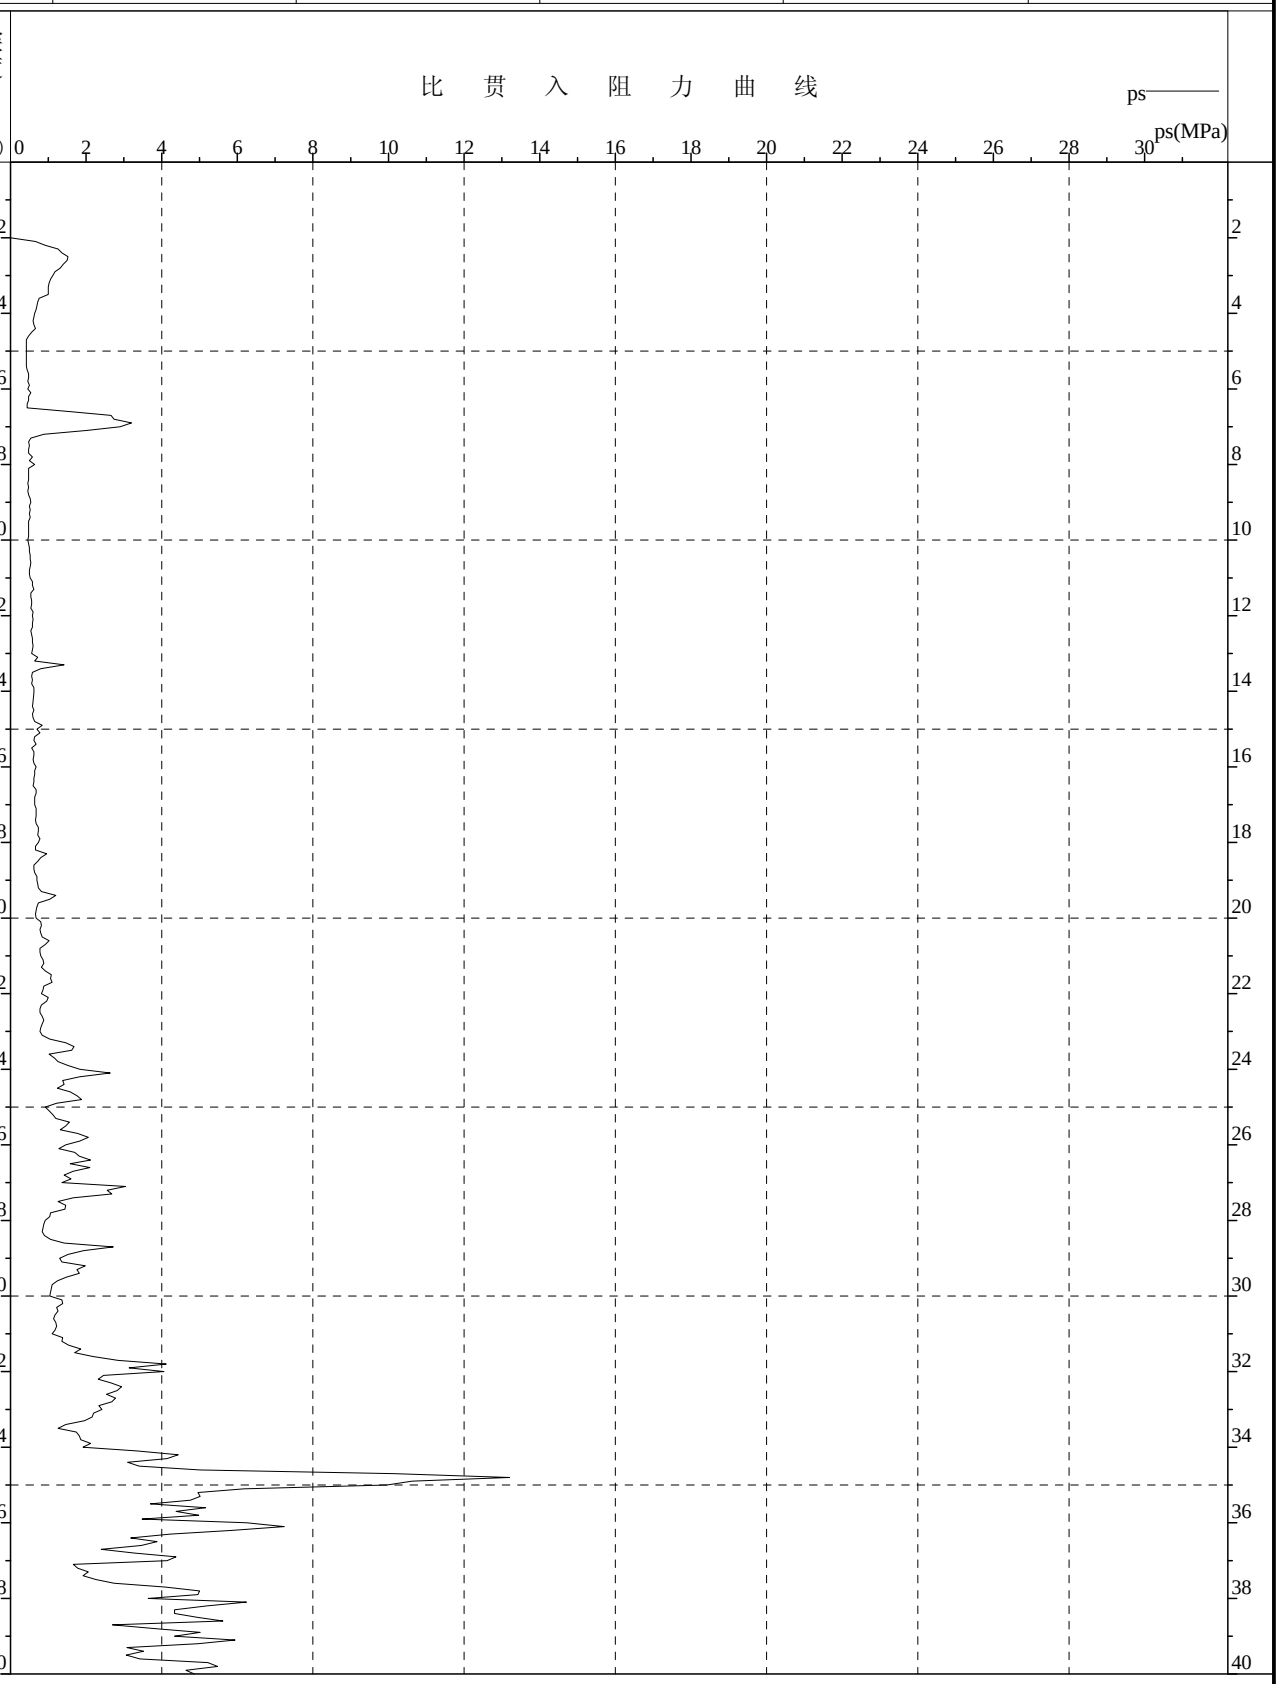

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-40

孔号	Q26CJ13	标高	4.26m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.20	2.06	2.20	0.04
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.90	1.36	0.70	0.66
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.50	-5.24	6.60	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	14.90	-10.64	5.40	0.54
④2	灰色砂质粉土	15.50	-11.24	0.60	5.42
⑤1	灰色粉质粘土	28.20	-23.94	12.70	1.22
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	35.70	-31.44	7.50	1.74
⑤3-2	灰色砂质粉土	42.00	-37.74	6.30	5.76
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	45.00	-40.74	3.00	2.22

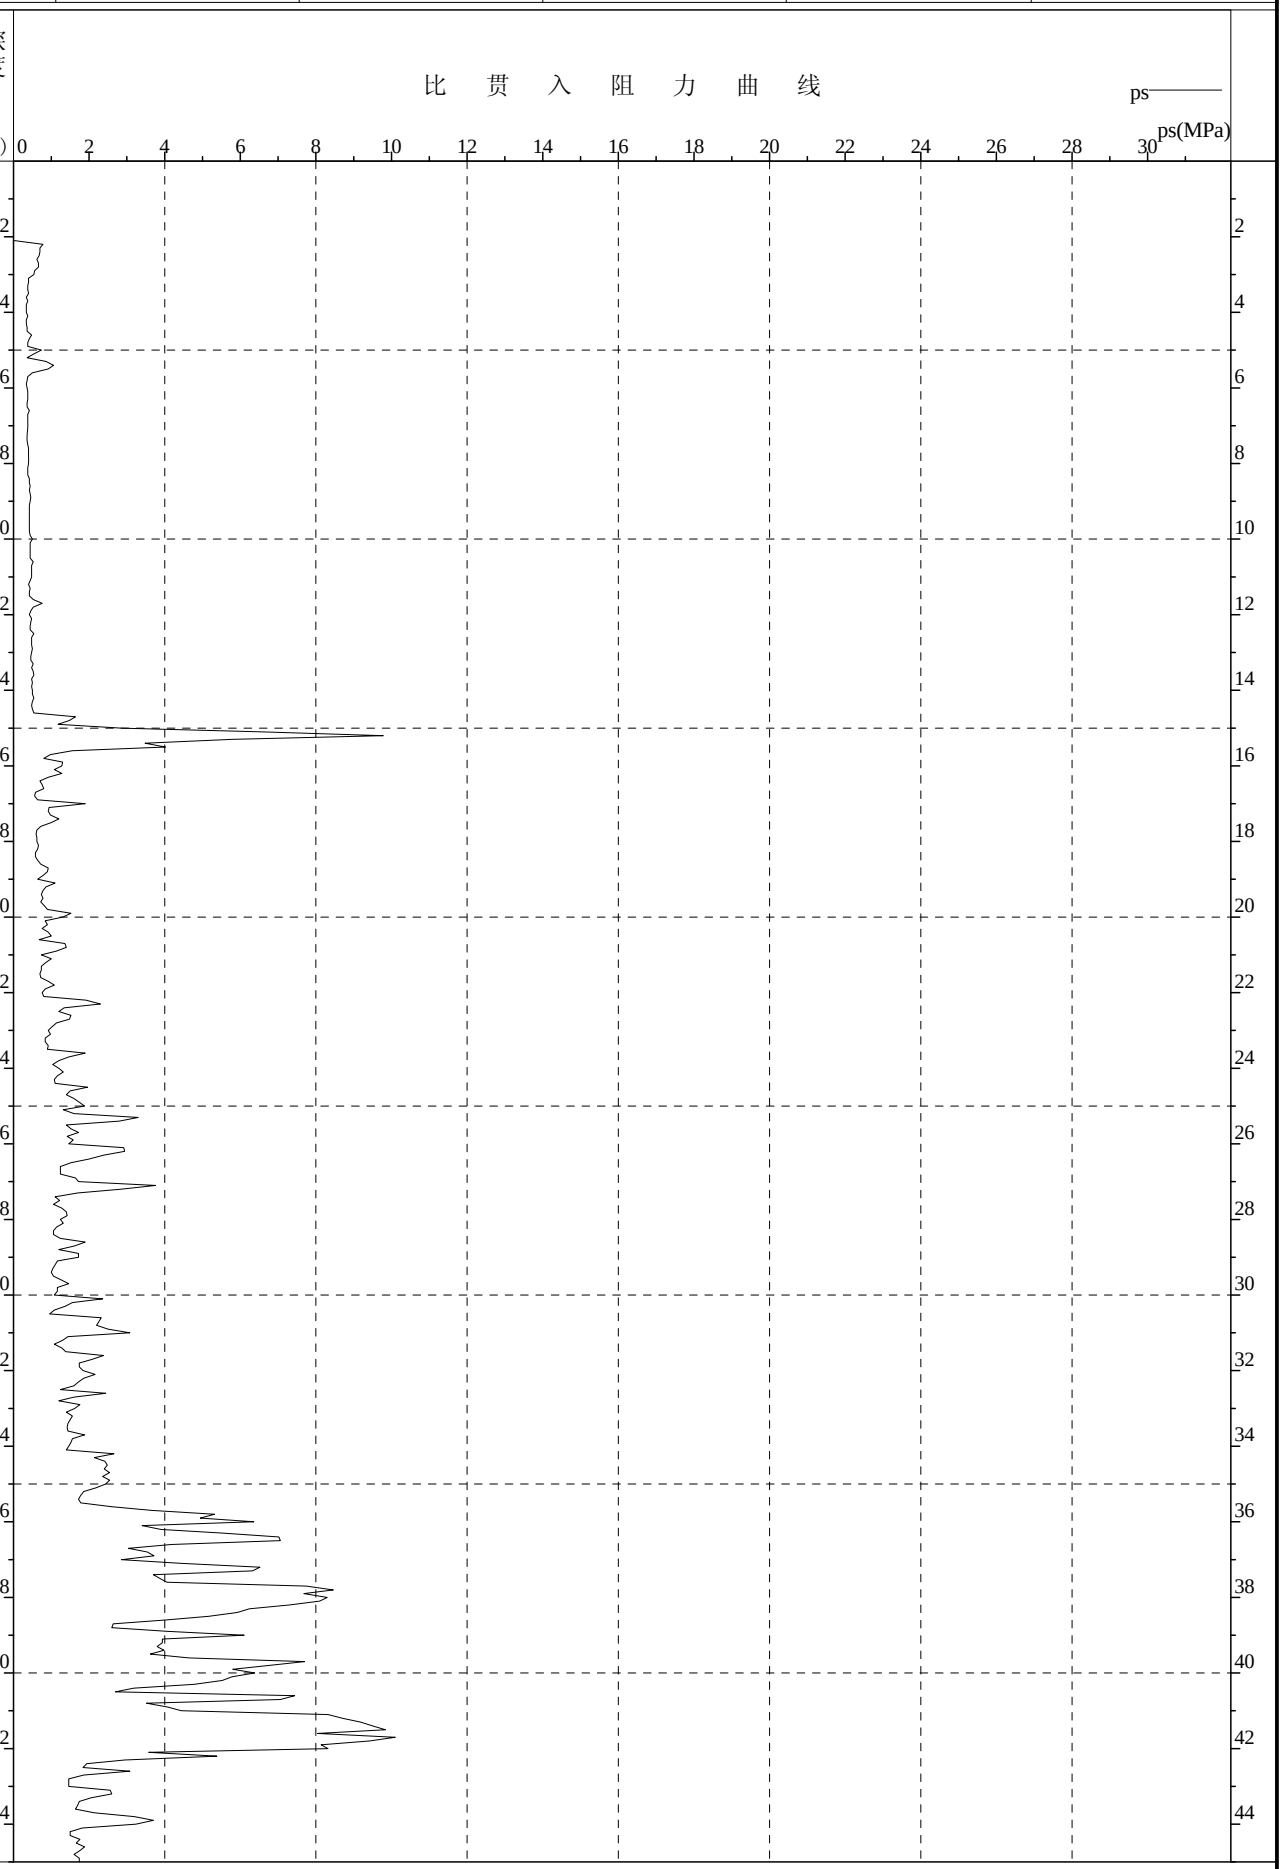

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-41

孔号	S27CJ1	标高	4.37m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.80	1.57	2.80	0.13
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.00	-4.63	6.20	0.37
④1	灰色淤泥质粘土	15.50	-11.13	6.50	0.49
⑤1	灰色粉质粘土	28.00	-23.63	12.50	1.15
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	29.70	-25.33	1.70	1.24
⑤3-2	灰色砂质粉土	39.70	-35.33	10.00	3.86
⑤3-3	灰色粉质粘土夹粉土	55.00	-50.63	15.30	1.96

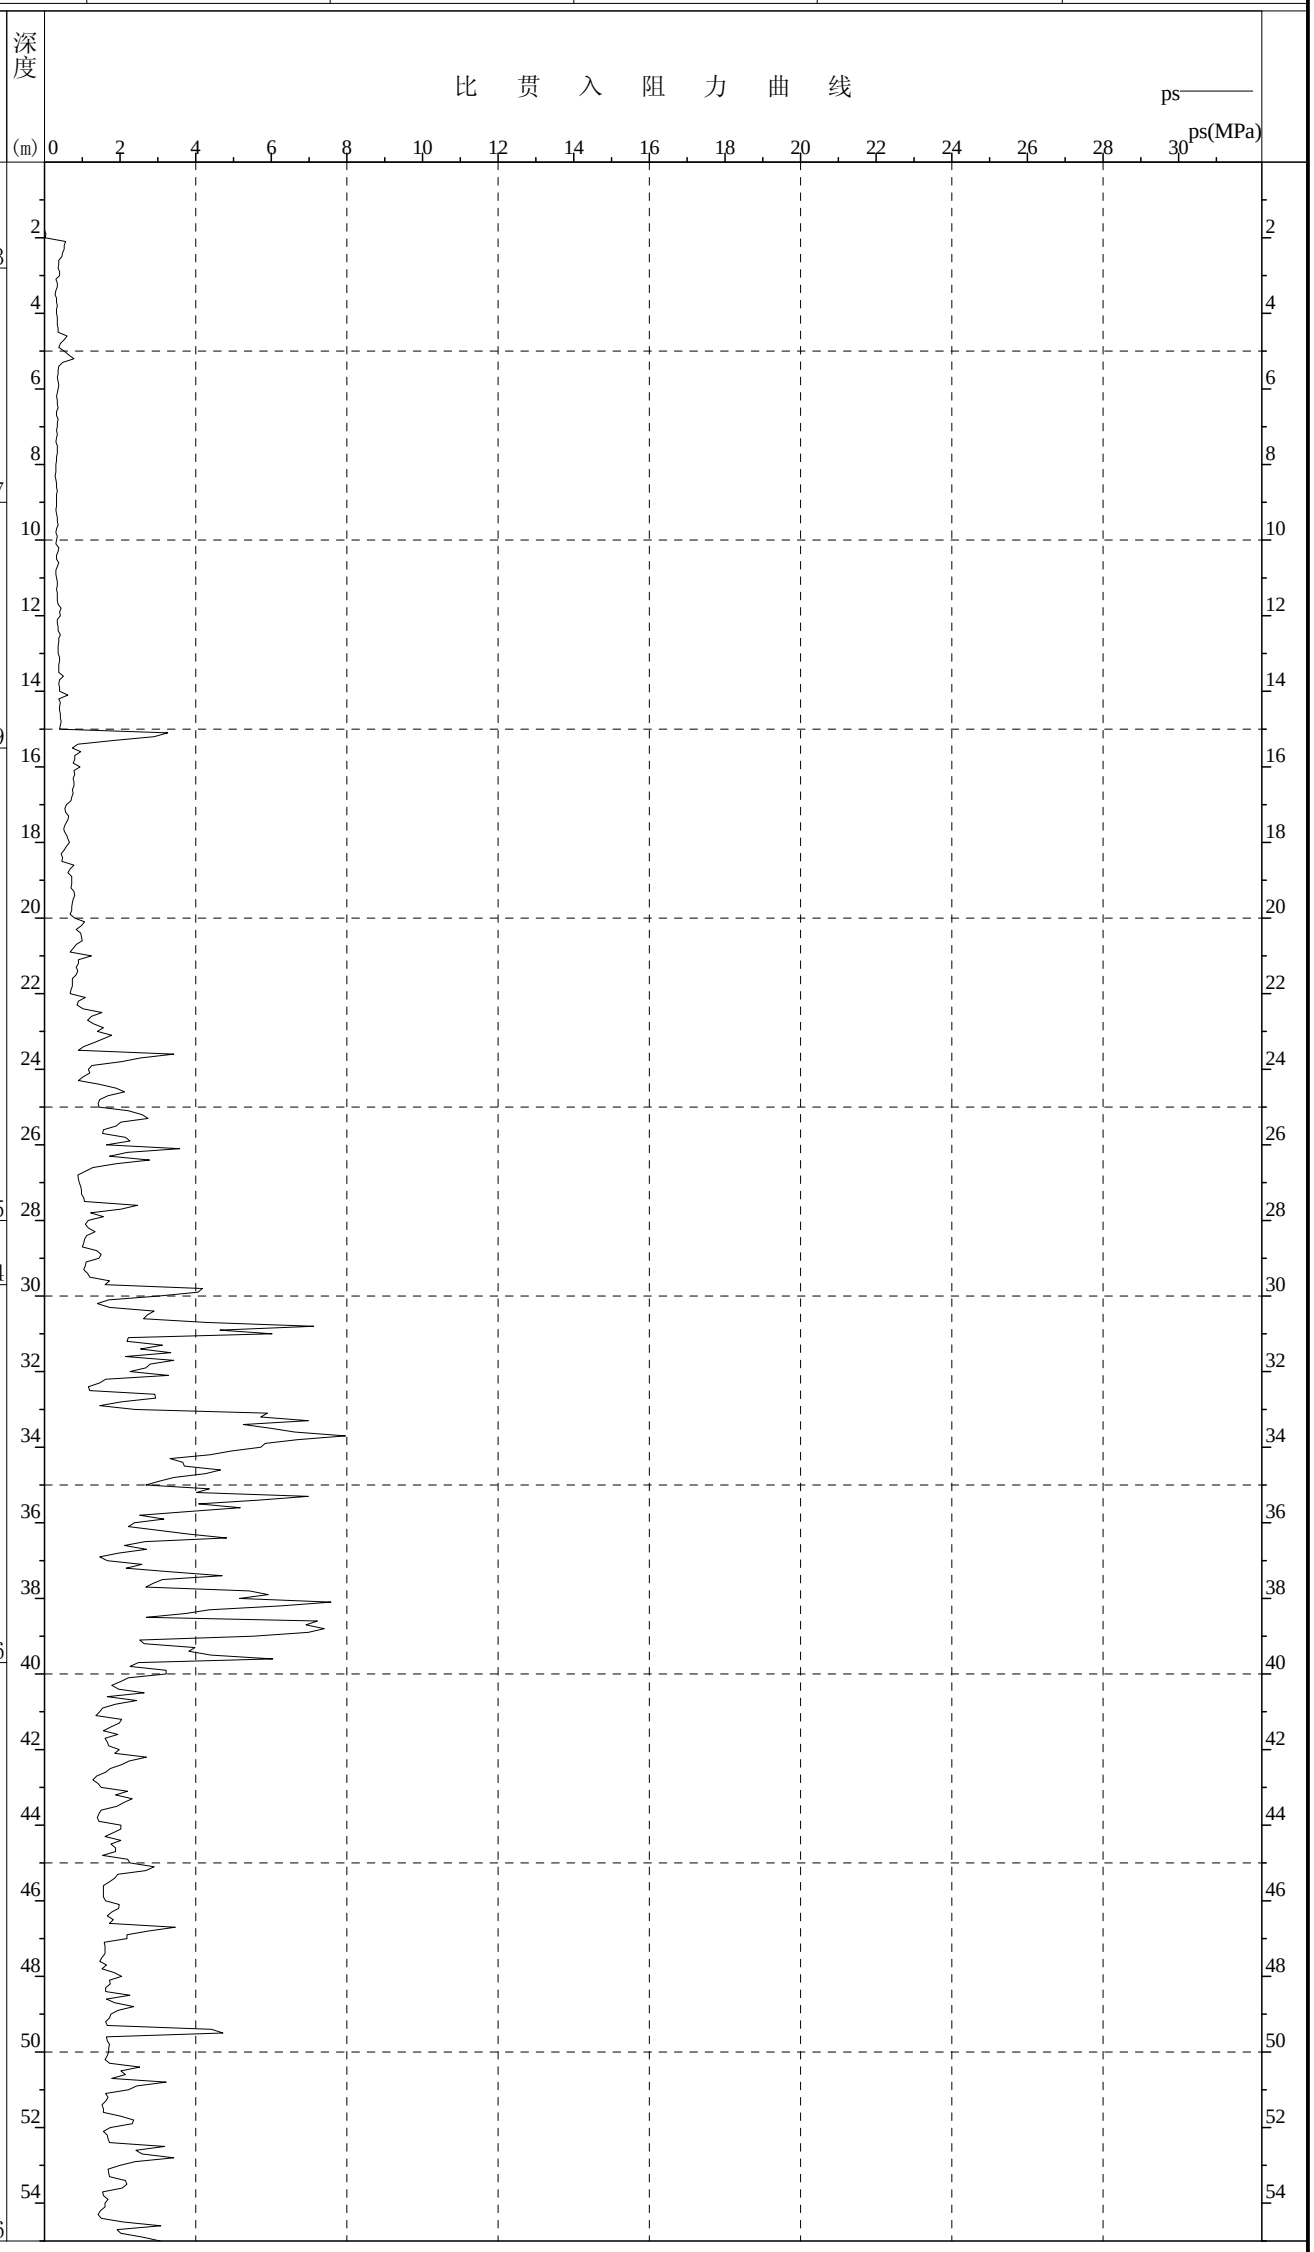

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-42

孔号	S27CJ3	标高	4.34m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.10	2.24	2.10	0.04
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.60	1.74	0.50	0.66
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.36	6.10	0.47
④1	灰色淤泥质粘土	15.40	-11.06	6.70	0.53
⑤1	灰色粉质粘土	26.80	-22.46	11.40	1.24
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	30.00	-25.66	3.20	2.47
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	39.00	-34.66	9.00	10.83
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.66	16.00	18.97

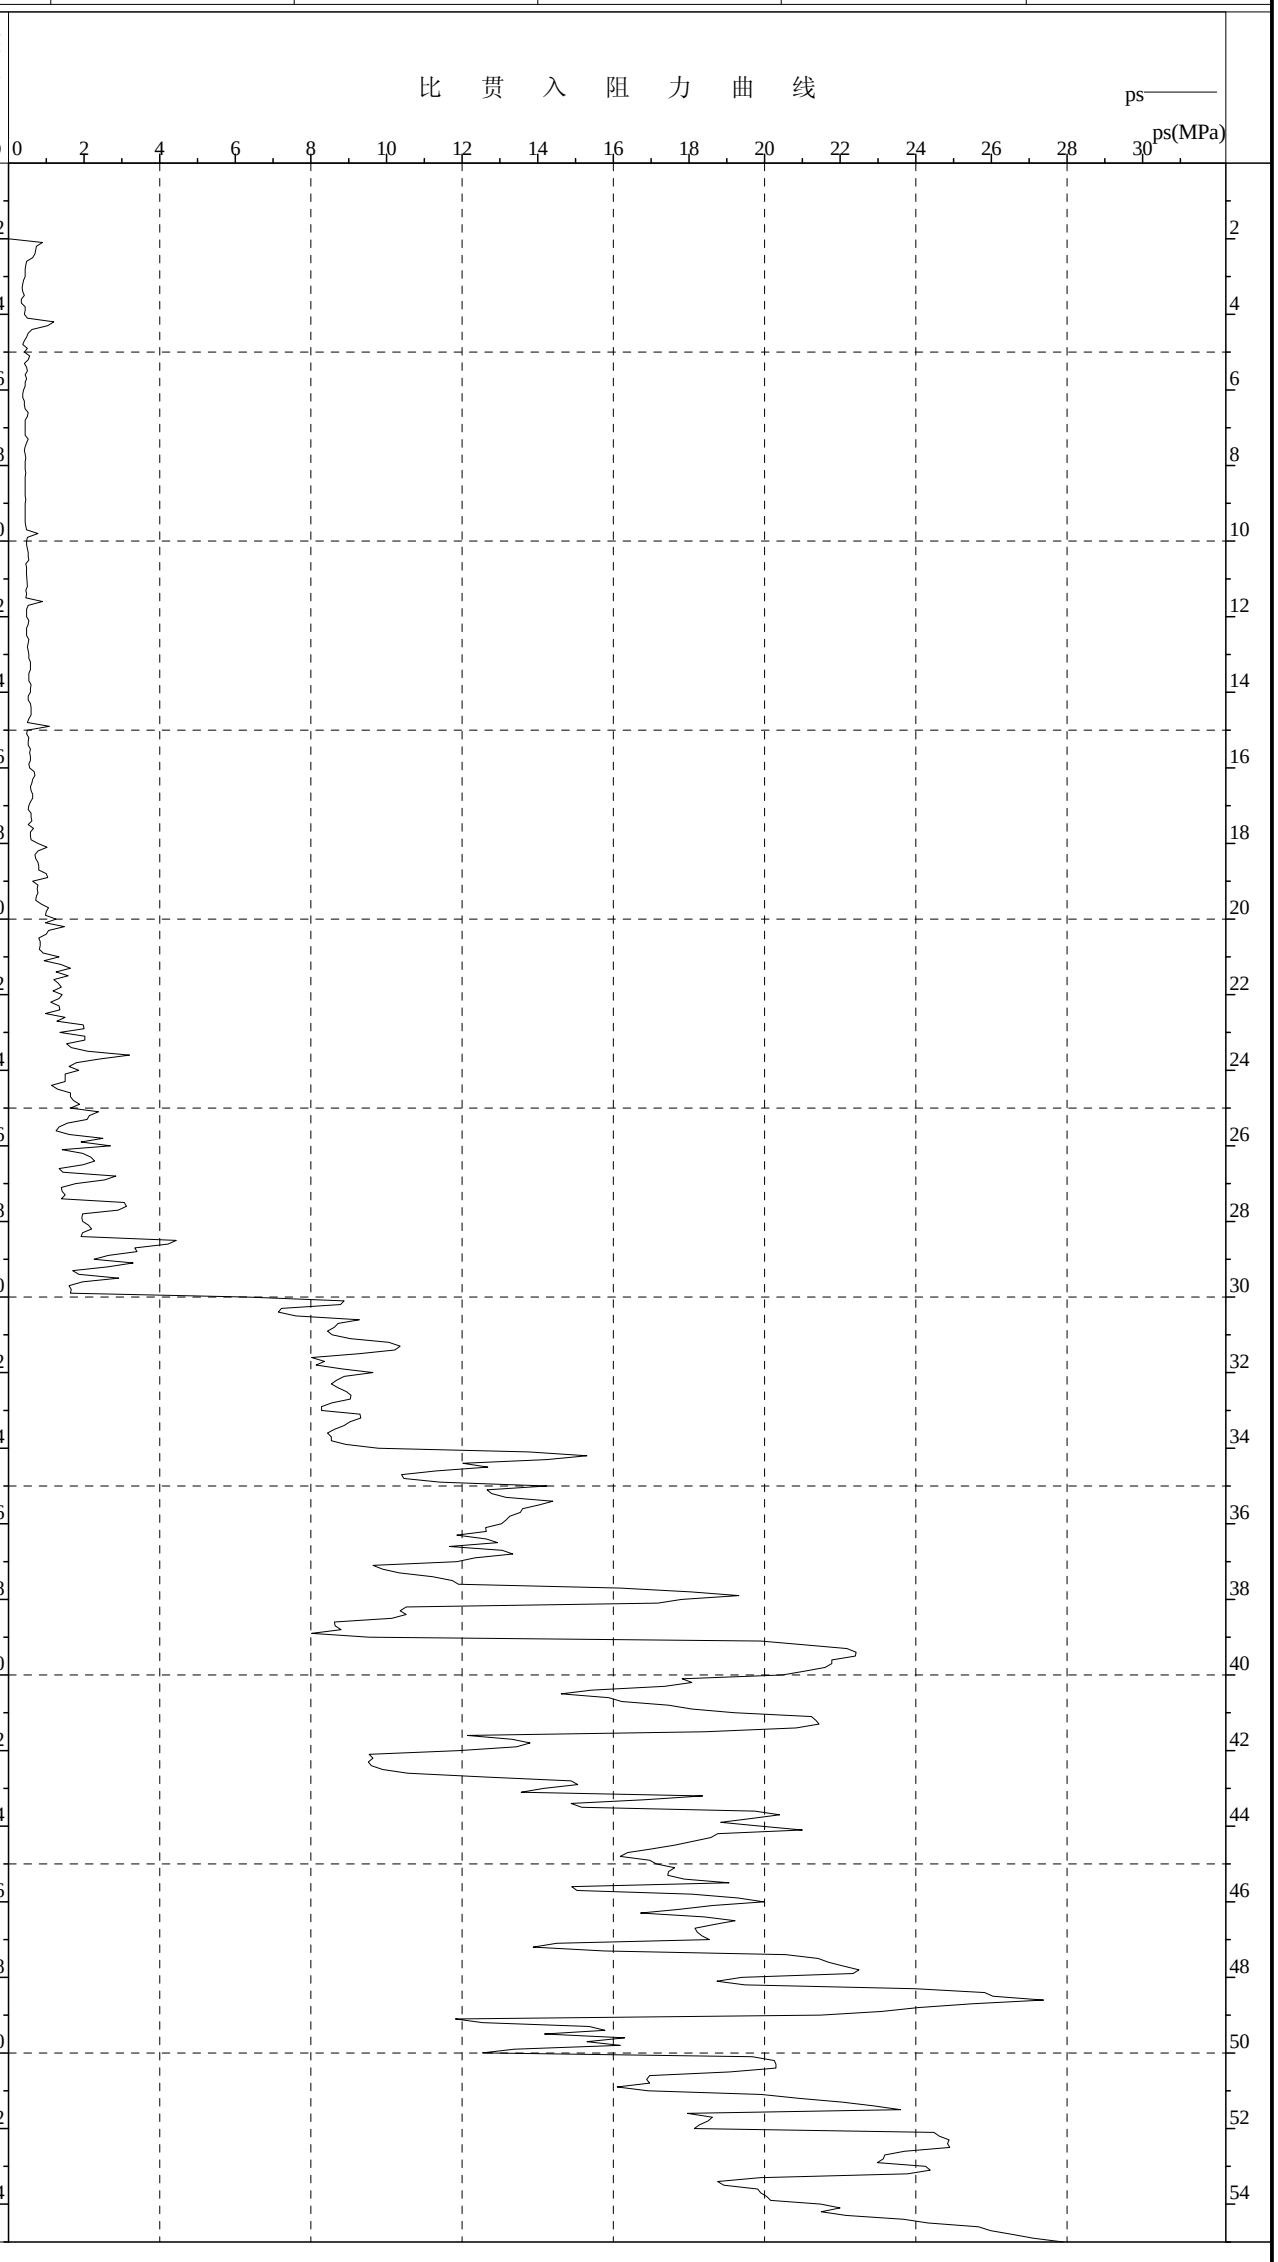

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-43

孔号	Q27CJ2	标高	4.73m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.80	0.93	3.80	0.18
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.20	-4.47	5.40	0.31
④1	灰色淤泥质粘土	15.70	-10.97	6.50	0.49
⑤1	灰色粉质粘土	30.30	-25.57	14.60	1.22
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	31.30	-26.57	1.00	3.44
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.50	-33.77	7.20	8.22
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.27	6.50	19.28

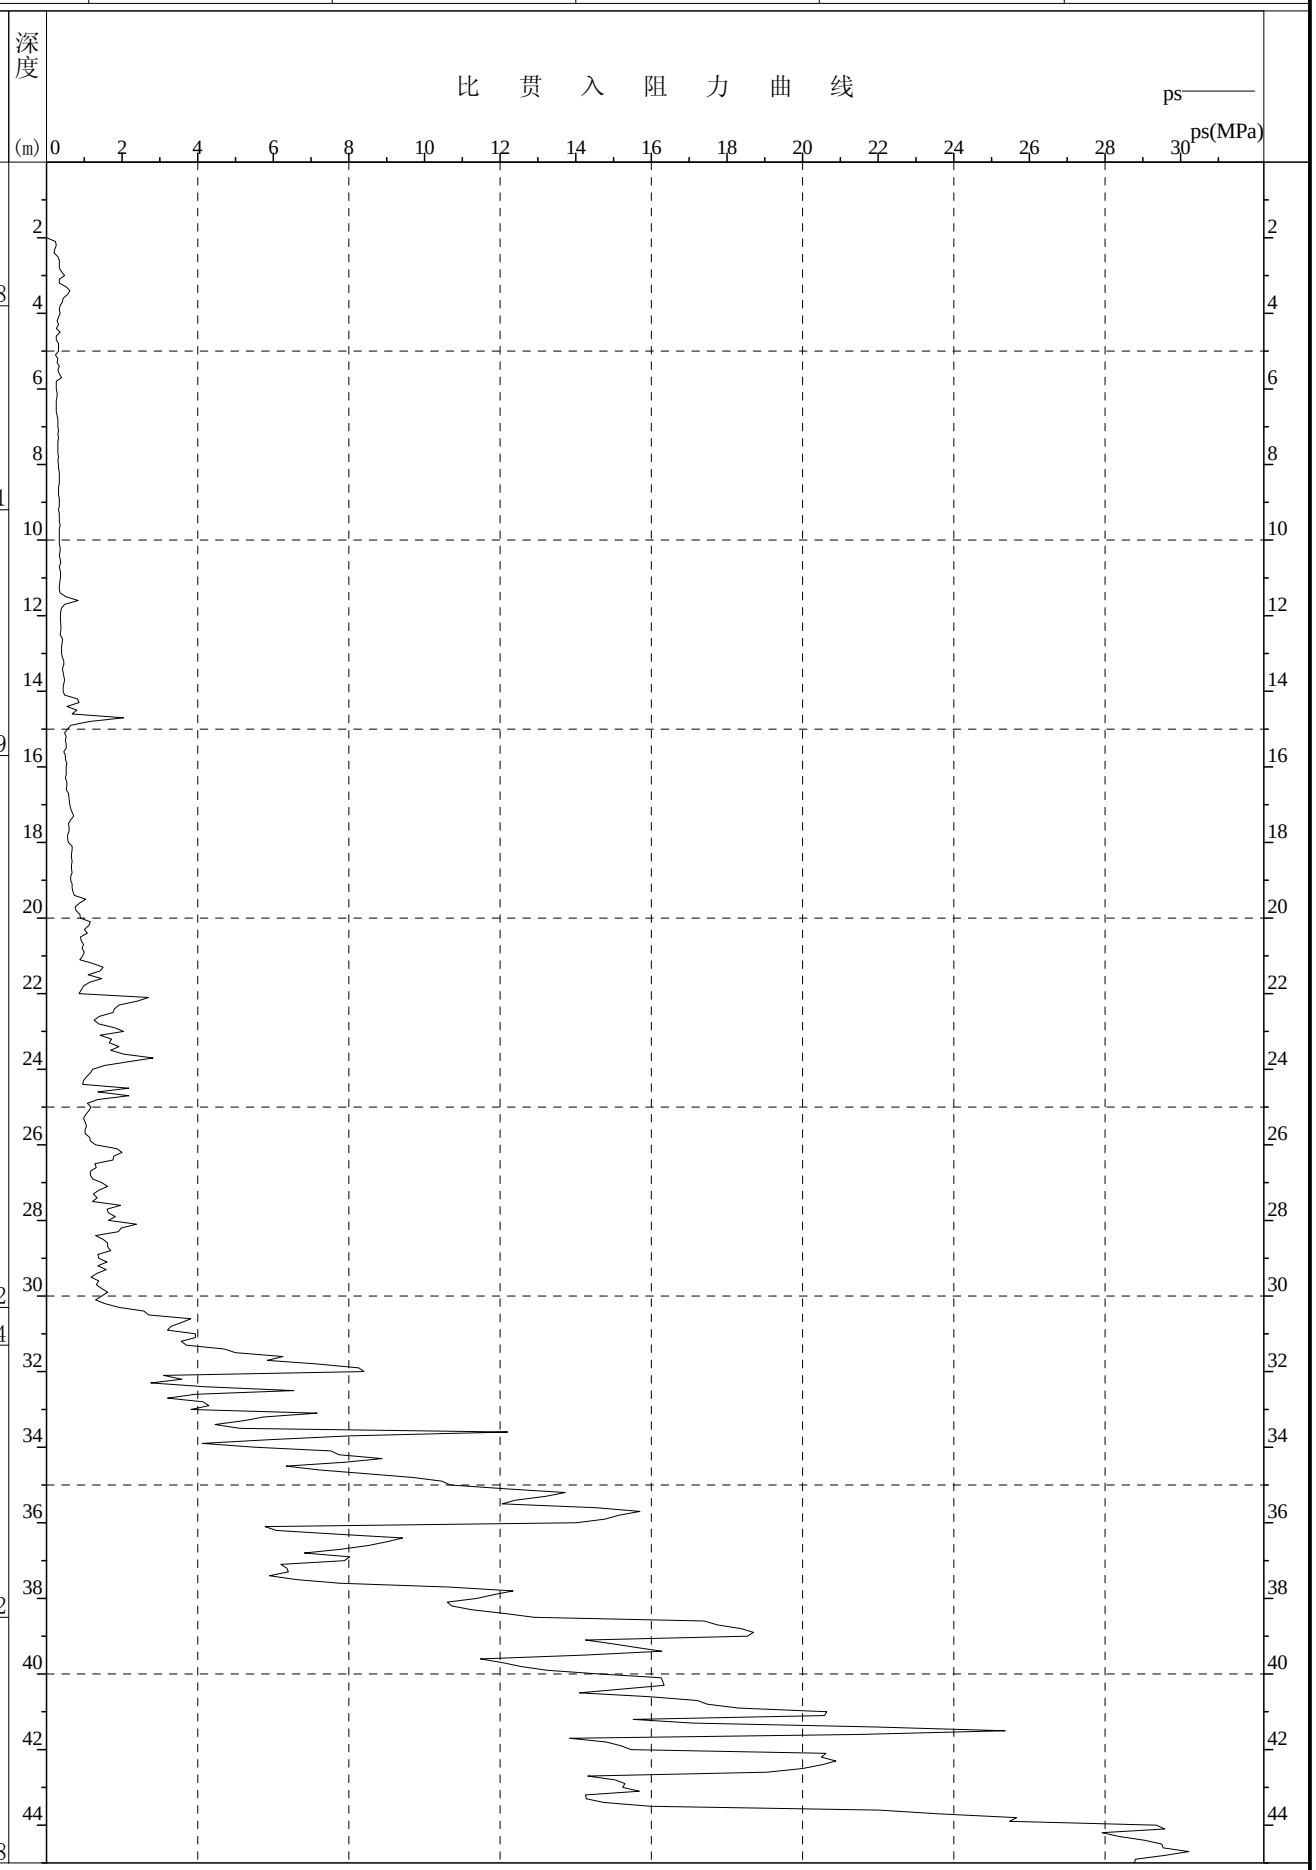

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-44

孔号	Q27CJ4	标高	4.38m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.10	2.28	2.10	0.03
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.80	1.58	0.70	0.61
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-4.22	5.80	0.46
④1	灰色淤泥质粘土	15.20	-10.82	6.60	0.45
⑤1	灰色粉质粘土	28.50	-24.12	13.30	0.85
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.20	-24.82	0.70	3.50
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	34.70	-30.32	5.50	6.76
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	39.00	-34.62	4.30	1.66
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-45.62	11.00	20.11

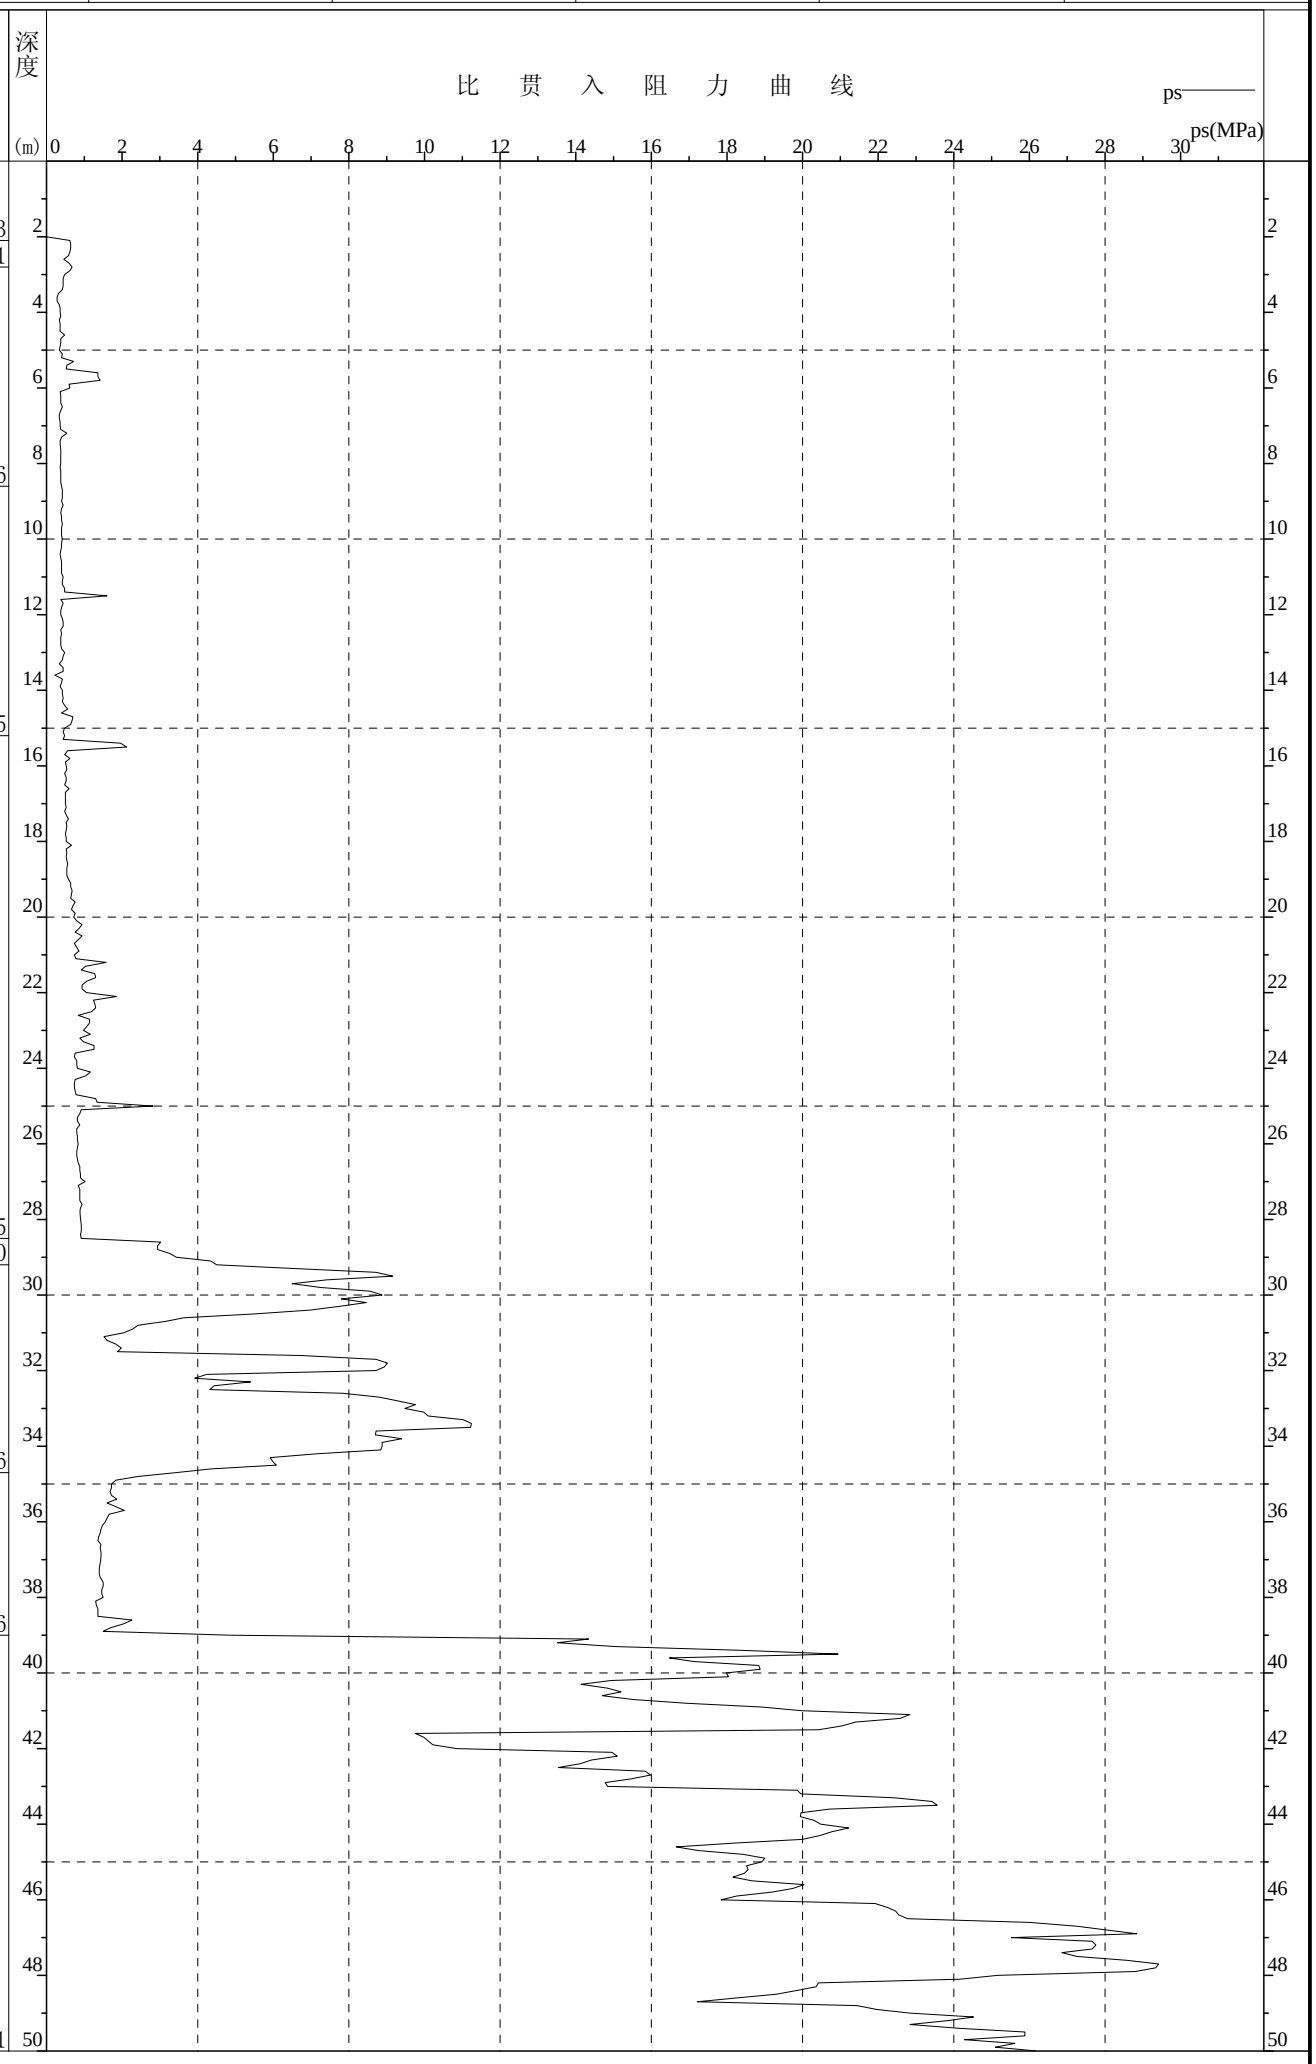

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-45

孔号	Q27CJ7	标高	4.97m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.00	1.97	3.00	0.21
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.50	0.47	1.50	1.28
③	灰色淤泥质粉质粘土	7.60	-2.63	3.10	0.49
④1	灰色淤泥质粘土	15.20	-10.23	7.60	0.53
⑤1	灰色粉质粘土	27.40	-22.43	12.20	0.83
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.50	-24.53	2.10	2.75
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	31.50	-26.53	2.00	7.52
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.60	-28.63	2.10	3.01
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.40	-32.43	3.80	12.03
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-45.03	12.60	23.19

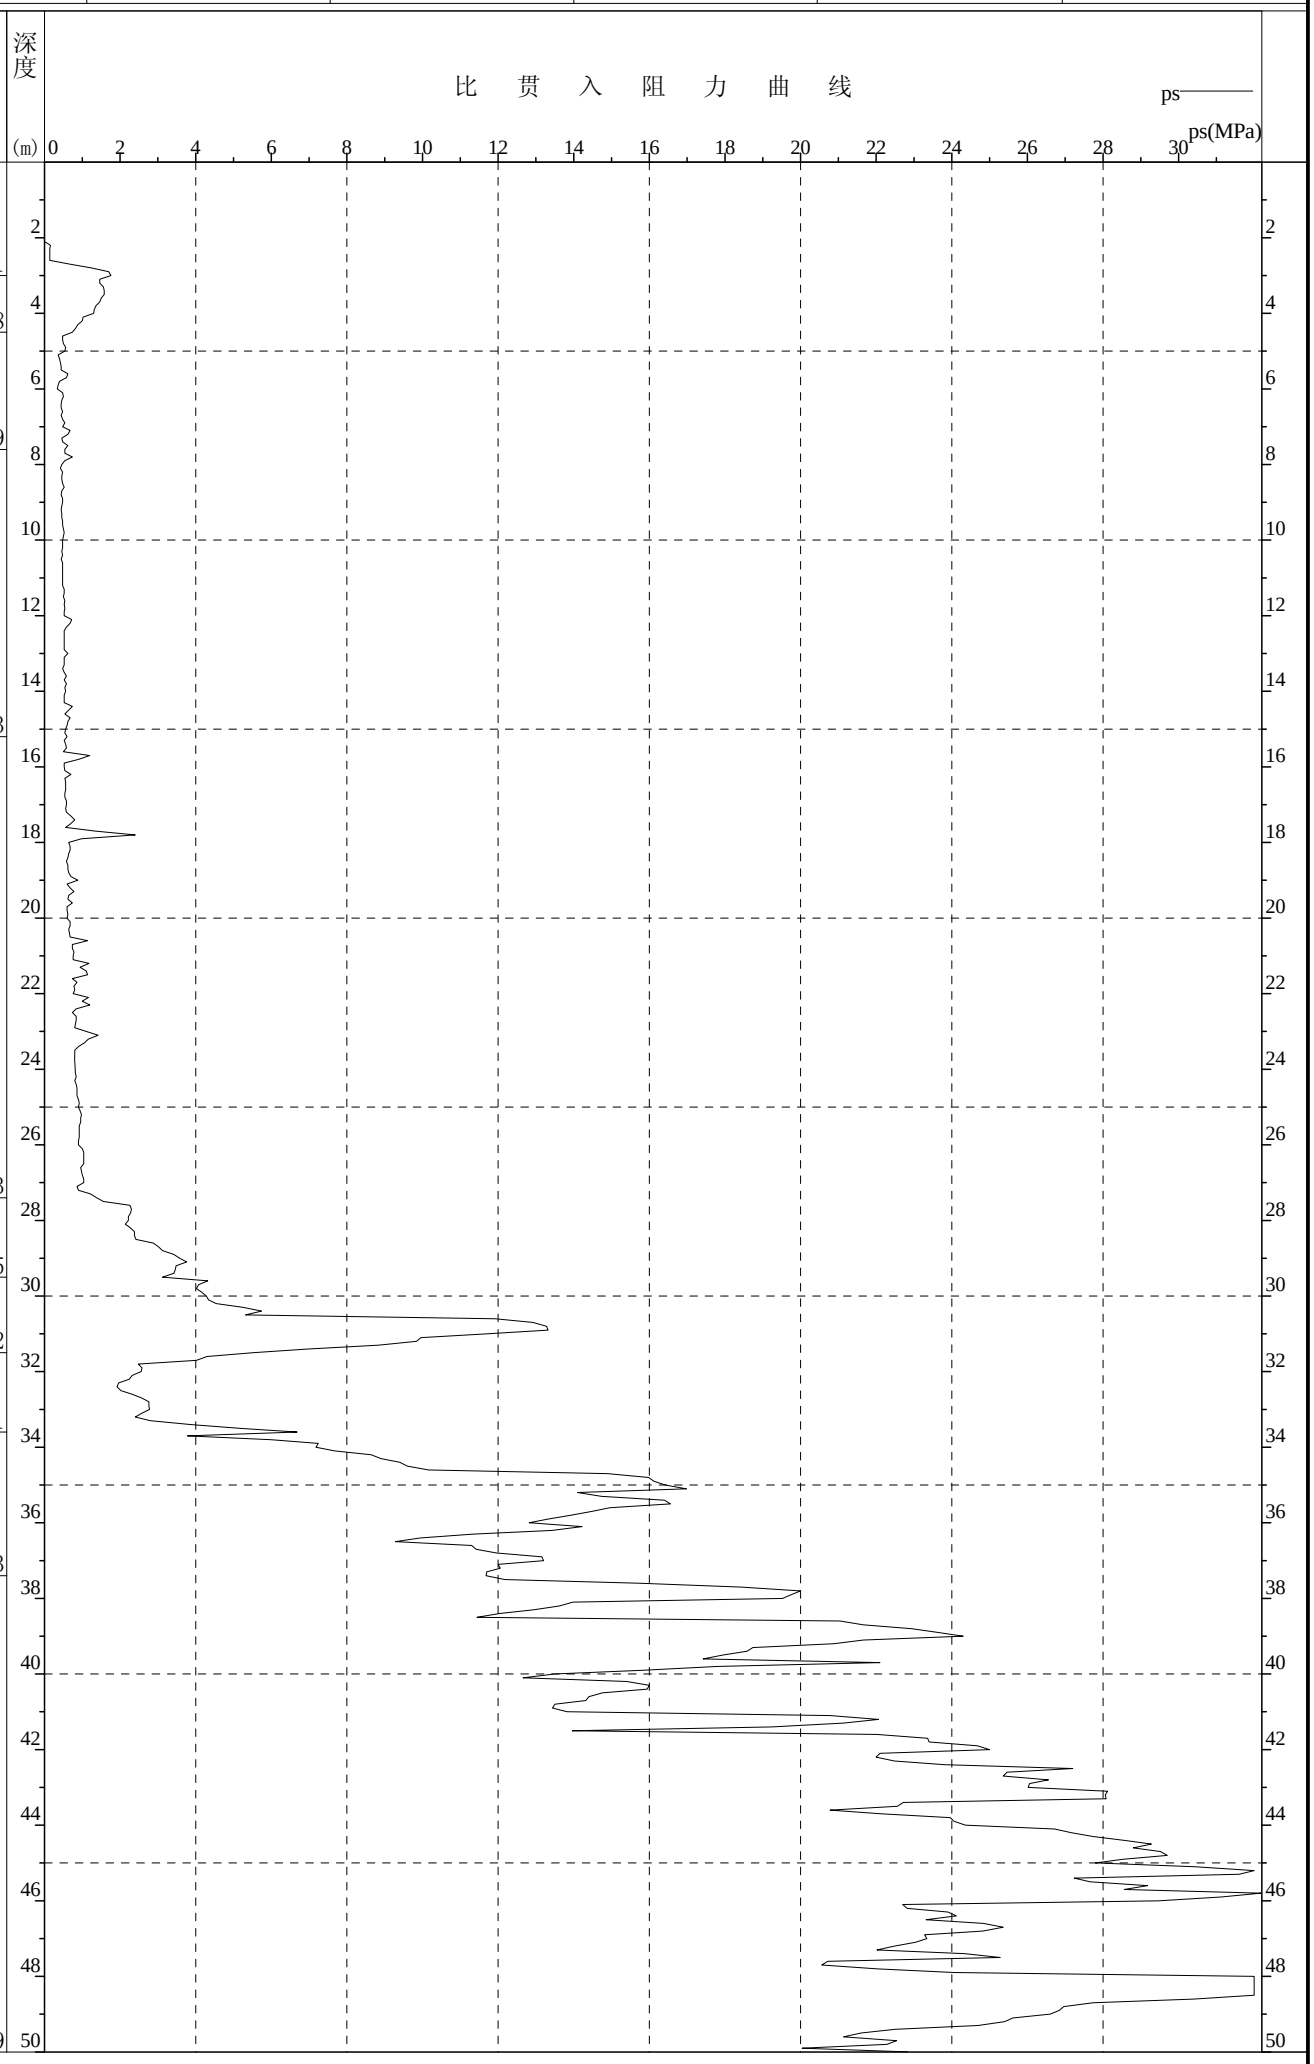

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-46

孔号	Q27CJ11	标高	4.31m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.60	0.71	3.60	1.65
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.70	-4.39	5.10	0.42
④1	灰色淤泥质粘土	15.90	-11.59	7.20	0.38
⑤1	灰色粉质粘土	26.30	-21.99	10.40	0.71
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-24.69	2.70	3.02
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.70	-33.39	8.70	9.00
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-45.69	12.30	19.39

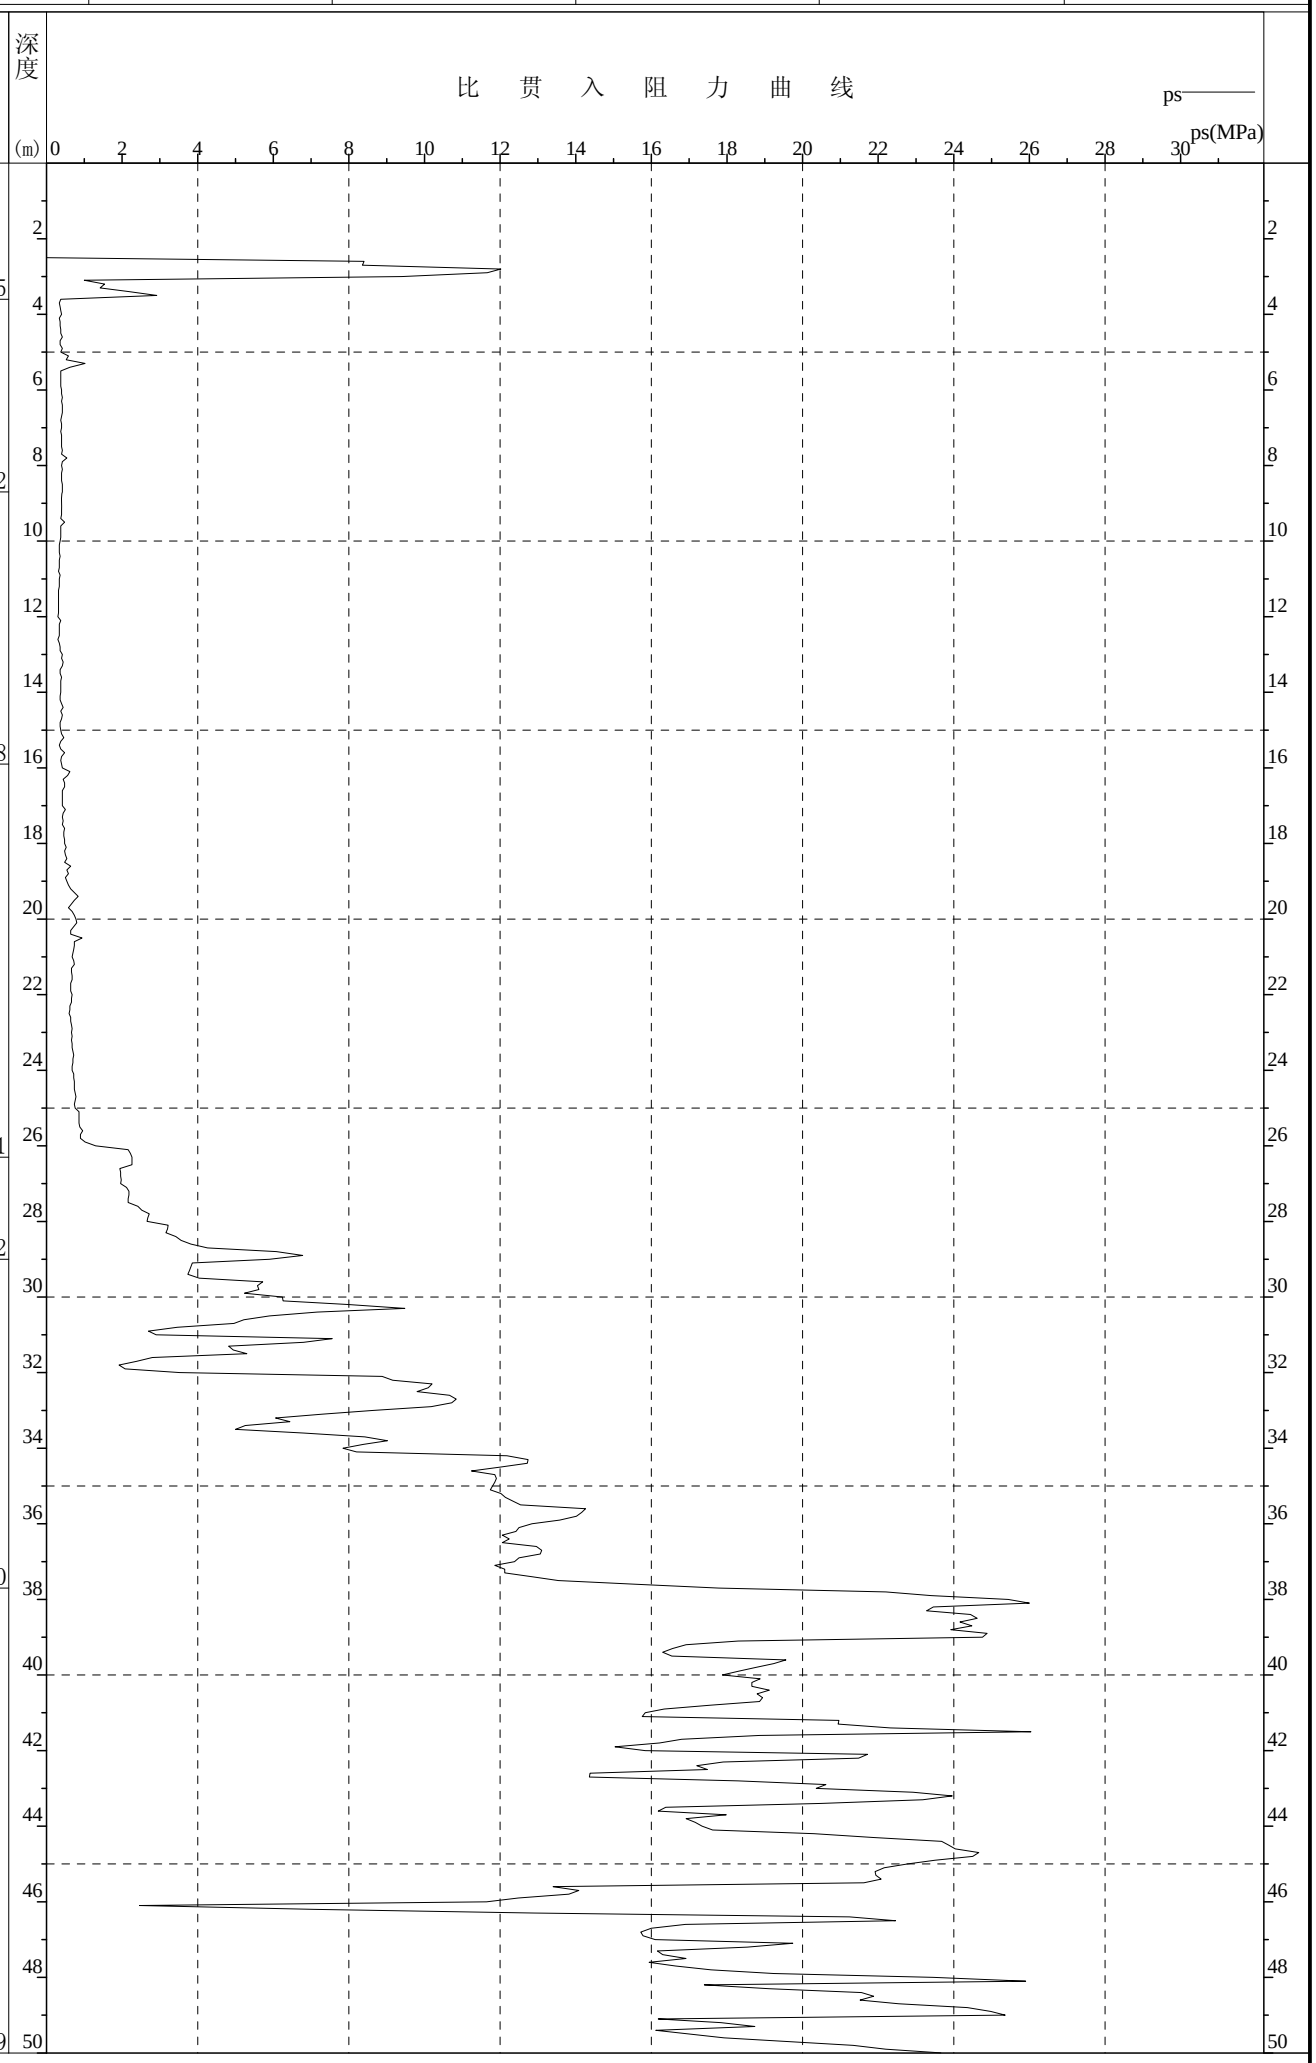

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-47

孔号	Q27CJ13	标高	5.46m	孔深	40.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	2.70	2.76	2.70	0.10
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.50	1.96	0.80	0.95
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.90	-4.44	6.40	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	16.60	-11.14	6.70	0.37
⑤1	灰色粉质粘土	26.80	-21.34	10.20	0.69
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.60	-24.14	2.80	2.53
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	31.10	-25.64	1.50	10.14
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.30	-27.84	2.20	3.35
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.50	-31.04	3.20	9.42
⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.00	-34.54	3.50	22.60

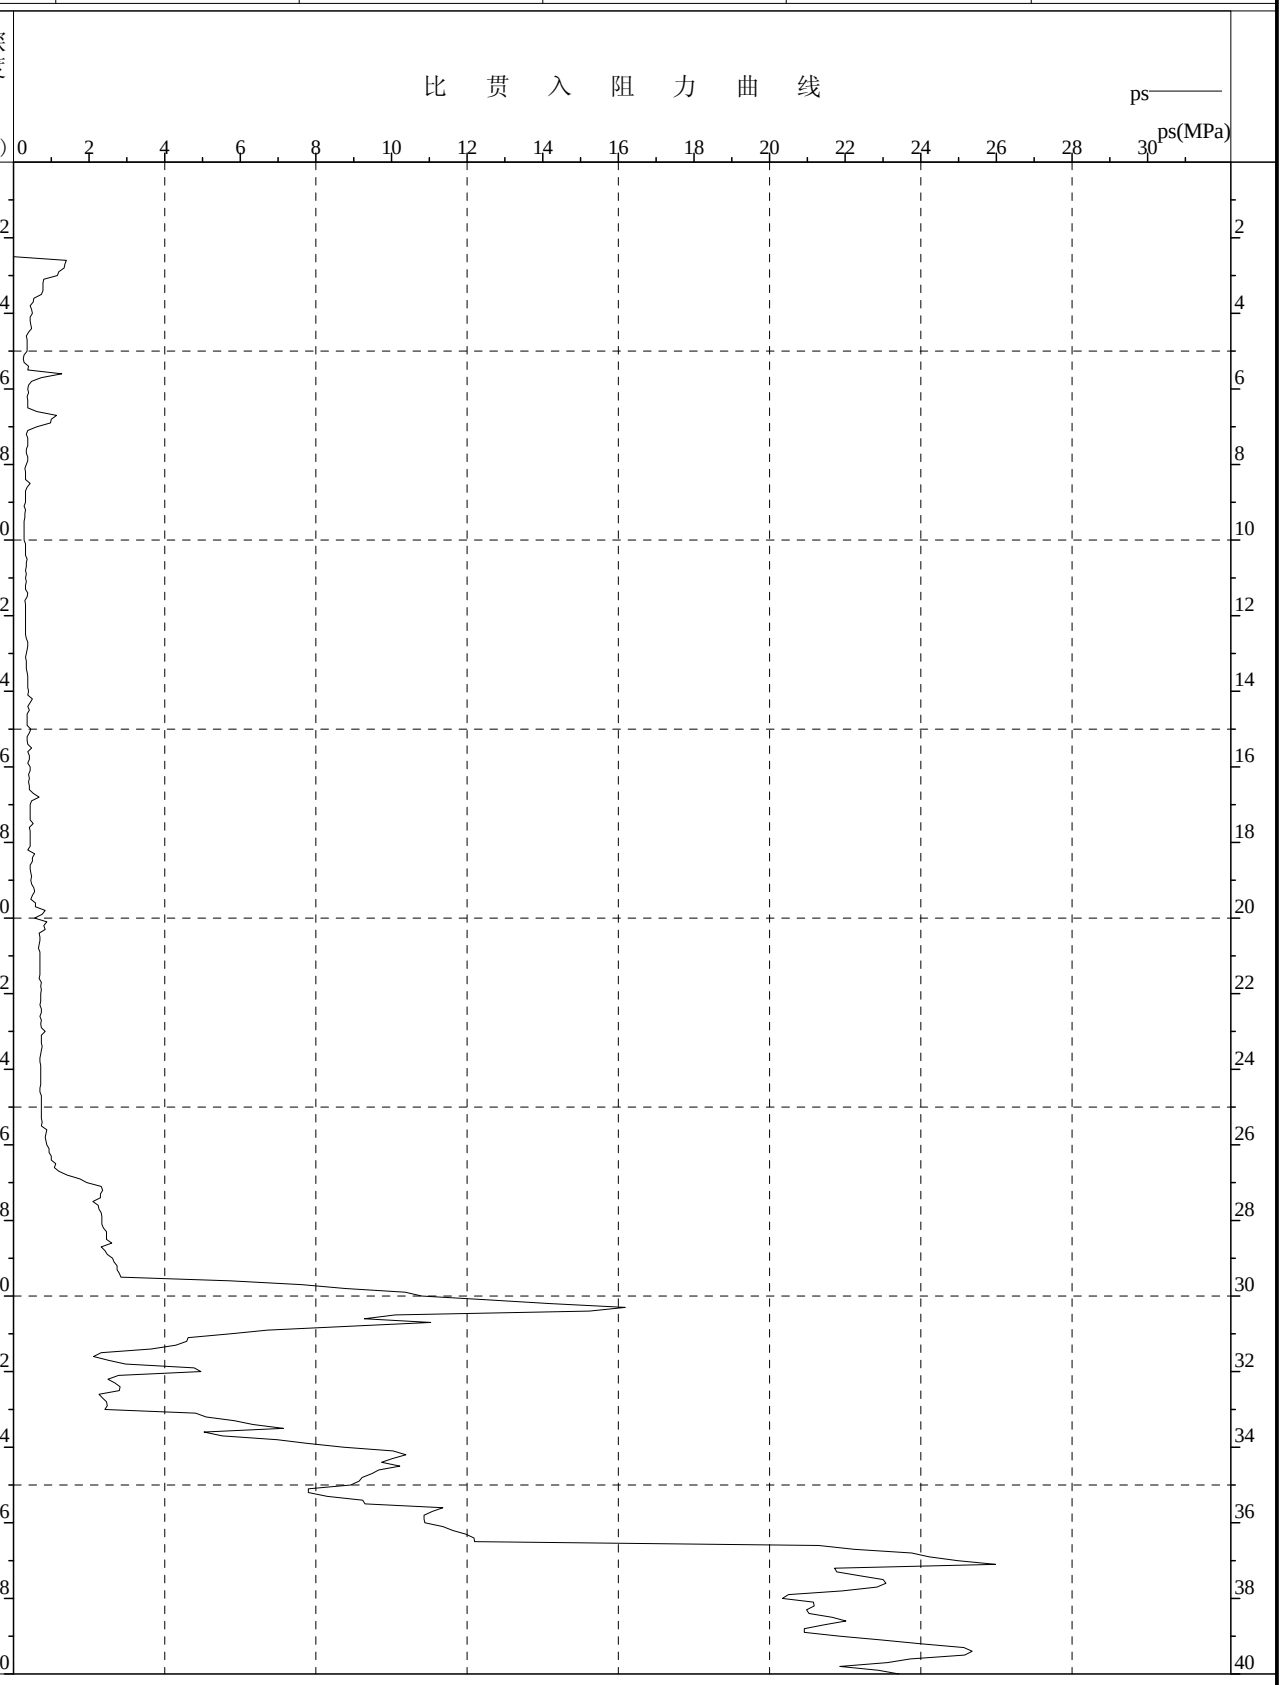

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-48

孔号	S28CJ1	标高	4.33m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.10	3.23	1.10	0.13
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.70	1.63	1.60	0.88
③	灰色淤泥质粉质粘土	5.20	-0.87	2.50	0.39
③j	灰色砂质粉土	6.00	-1.67	0.80	1.22
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-4.27	2.60	0.38
④1	灰色淤泥质粘土	15.40	-11.07	6.80	0.47
⑤1	灰色粉质粘土	26.10	-21.77	10.70	0.79
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-24.67	2.90	2.81
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	30.90	-26.57	1.90	4.37
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	32.40	-28.07	1.50	3.88
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.50	-34.17	6.10	10.55
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.67	16.50	18.95

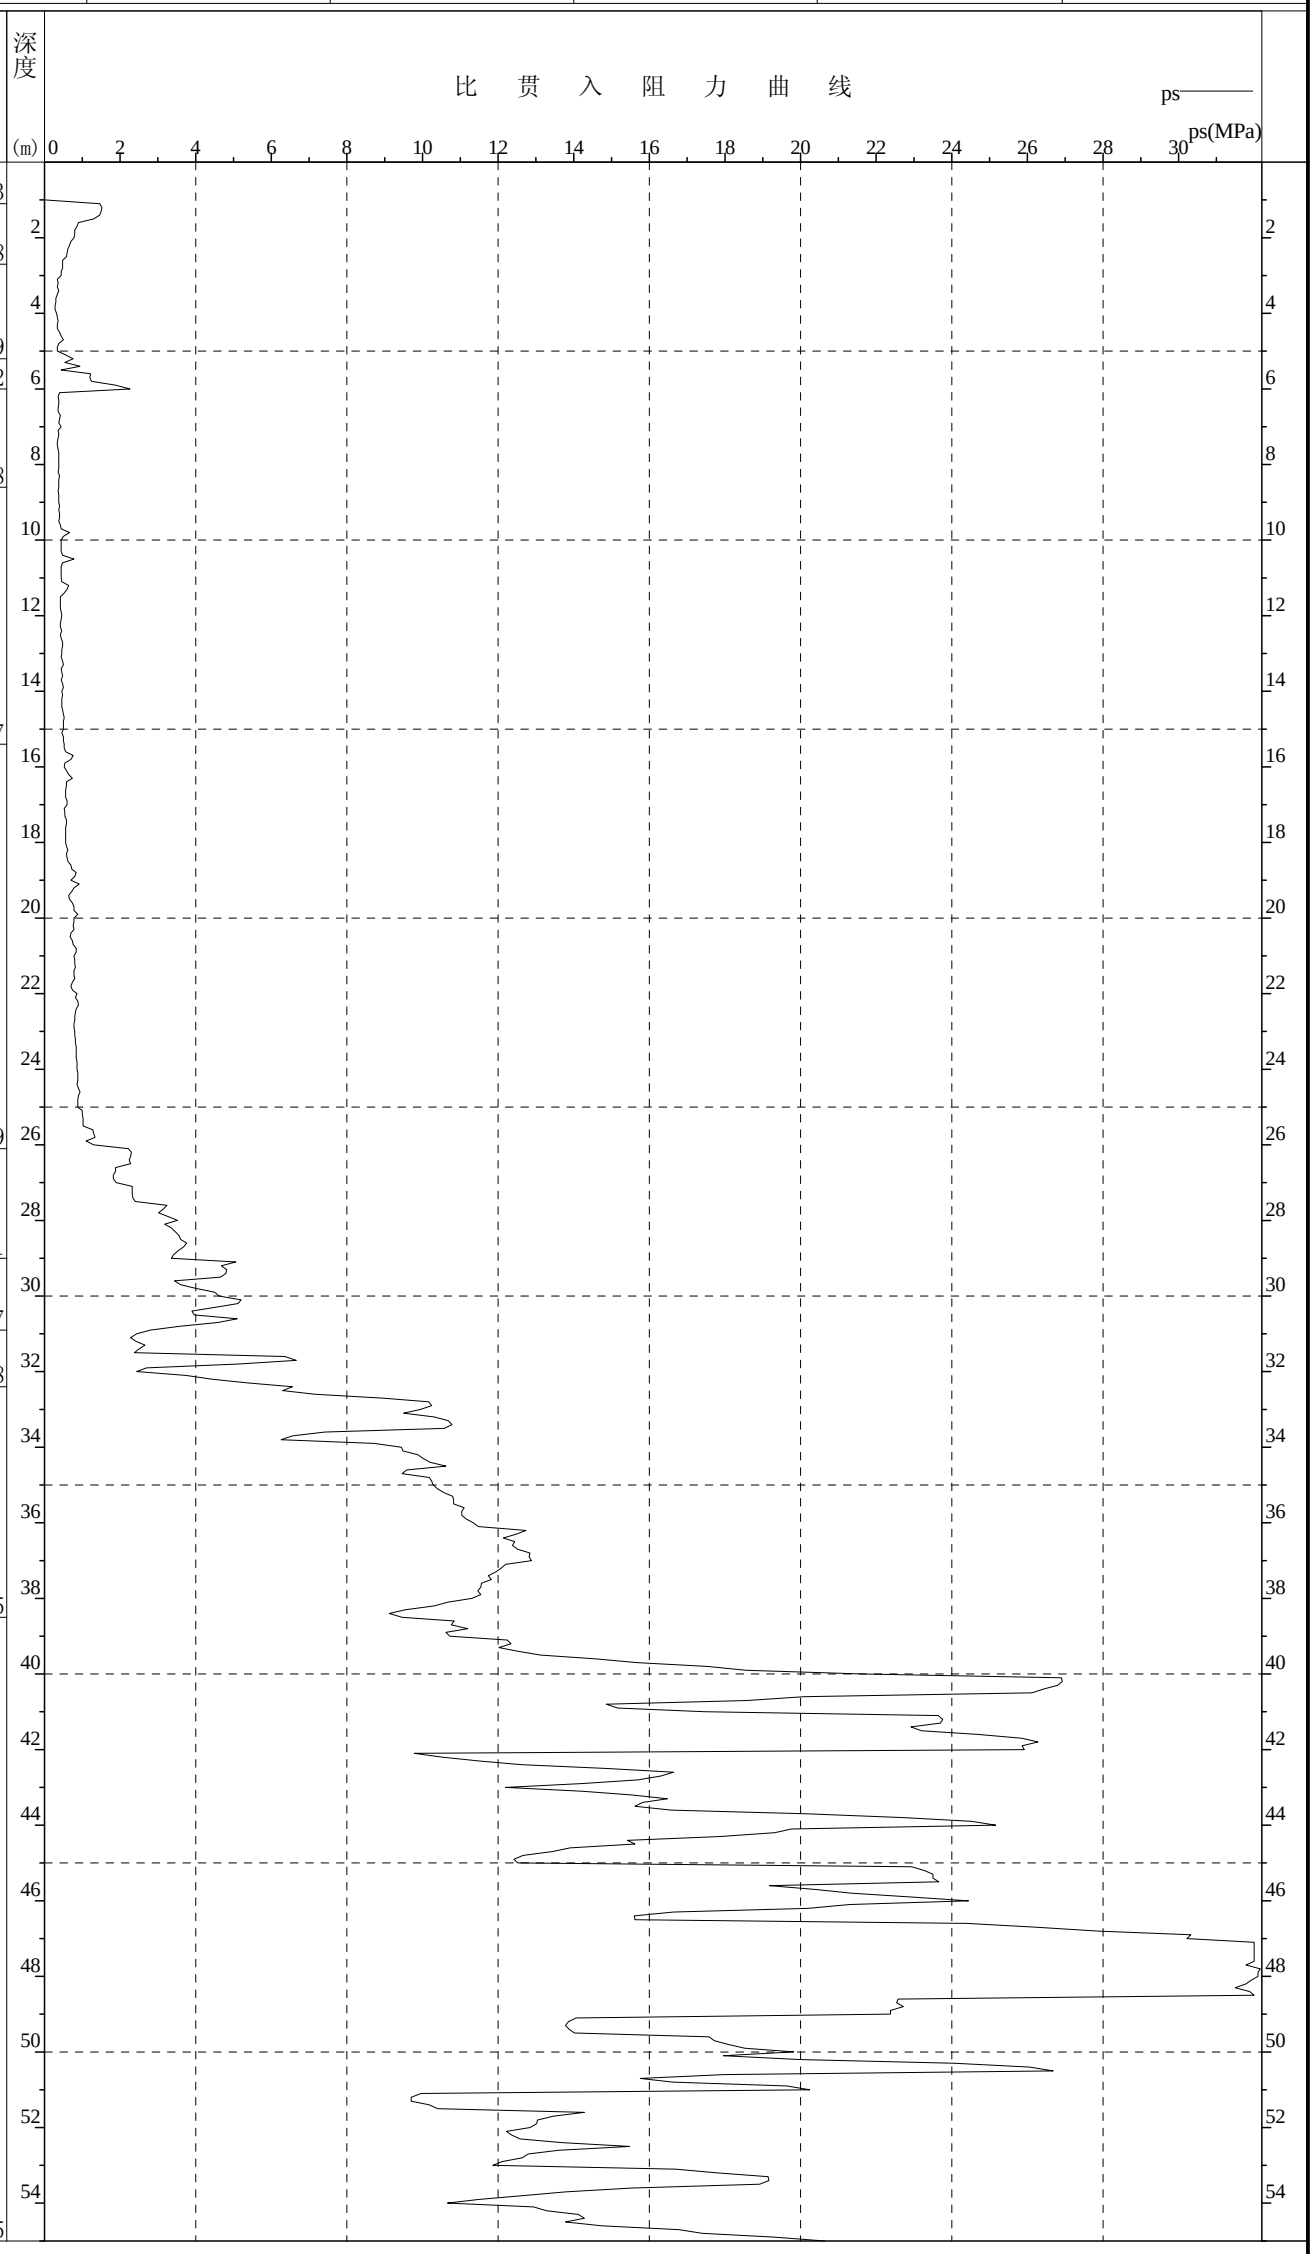

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-49

孔号	S28CJ3	标高	4.36m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.66	1.70	0.16
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.50	1.86	0.80	0.60
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-4.04	5.90	0.42
④1	灰色淤泥质粘土	15.30	-10.94	6.90	0.47
⑤1	灰色粉质粘土	25.90	-21.54	10.60	0.74
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.10	-23.74	2.20	2.58
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.60	-32.24	8.50	6.38
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.64	18.40	20.73

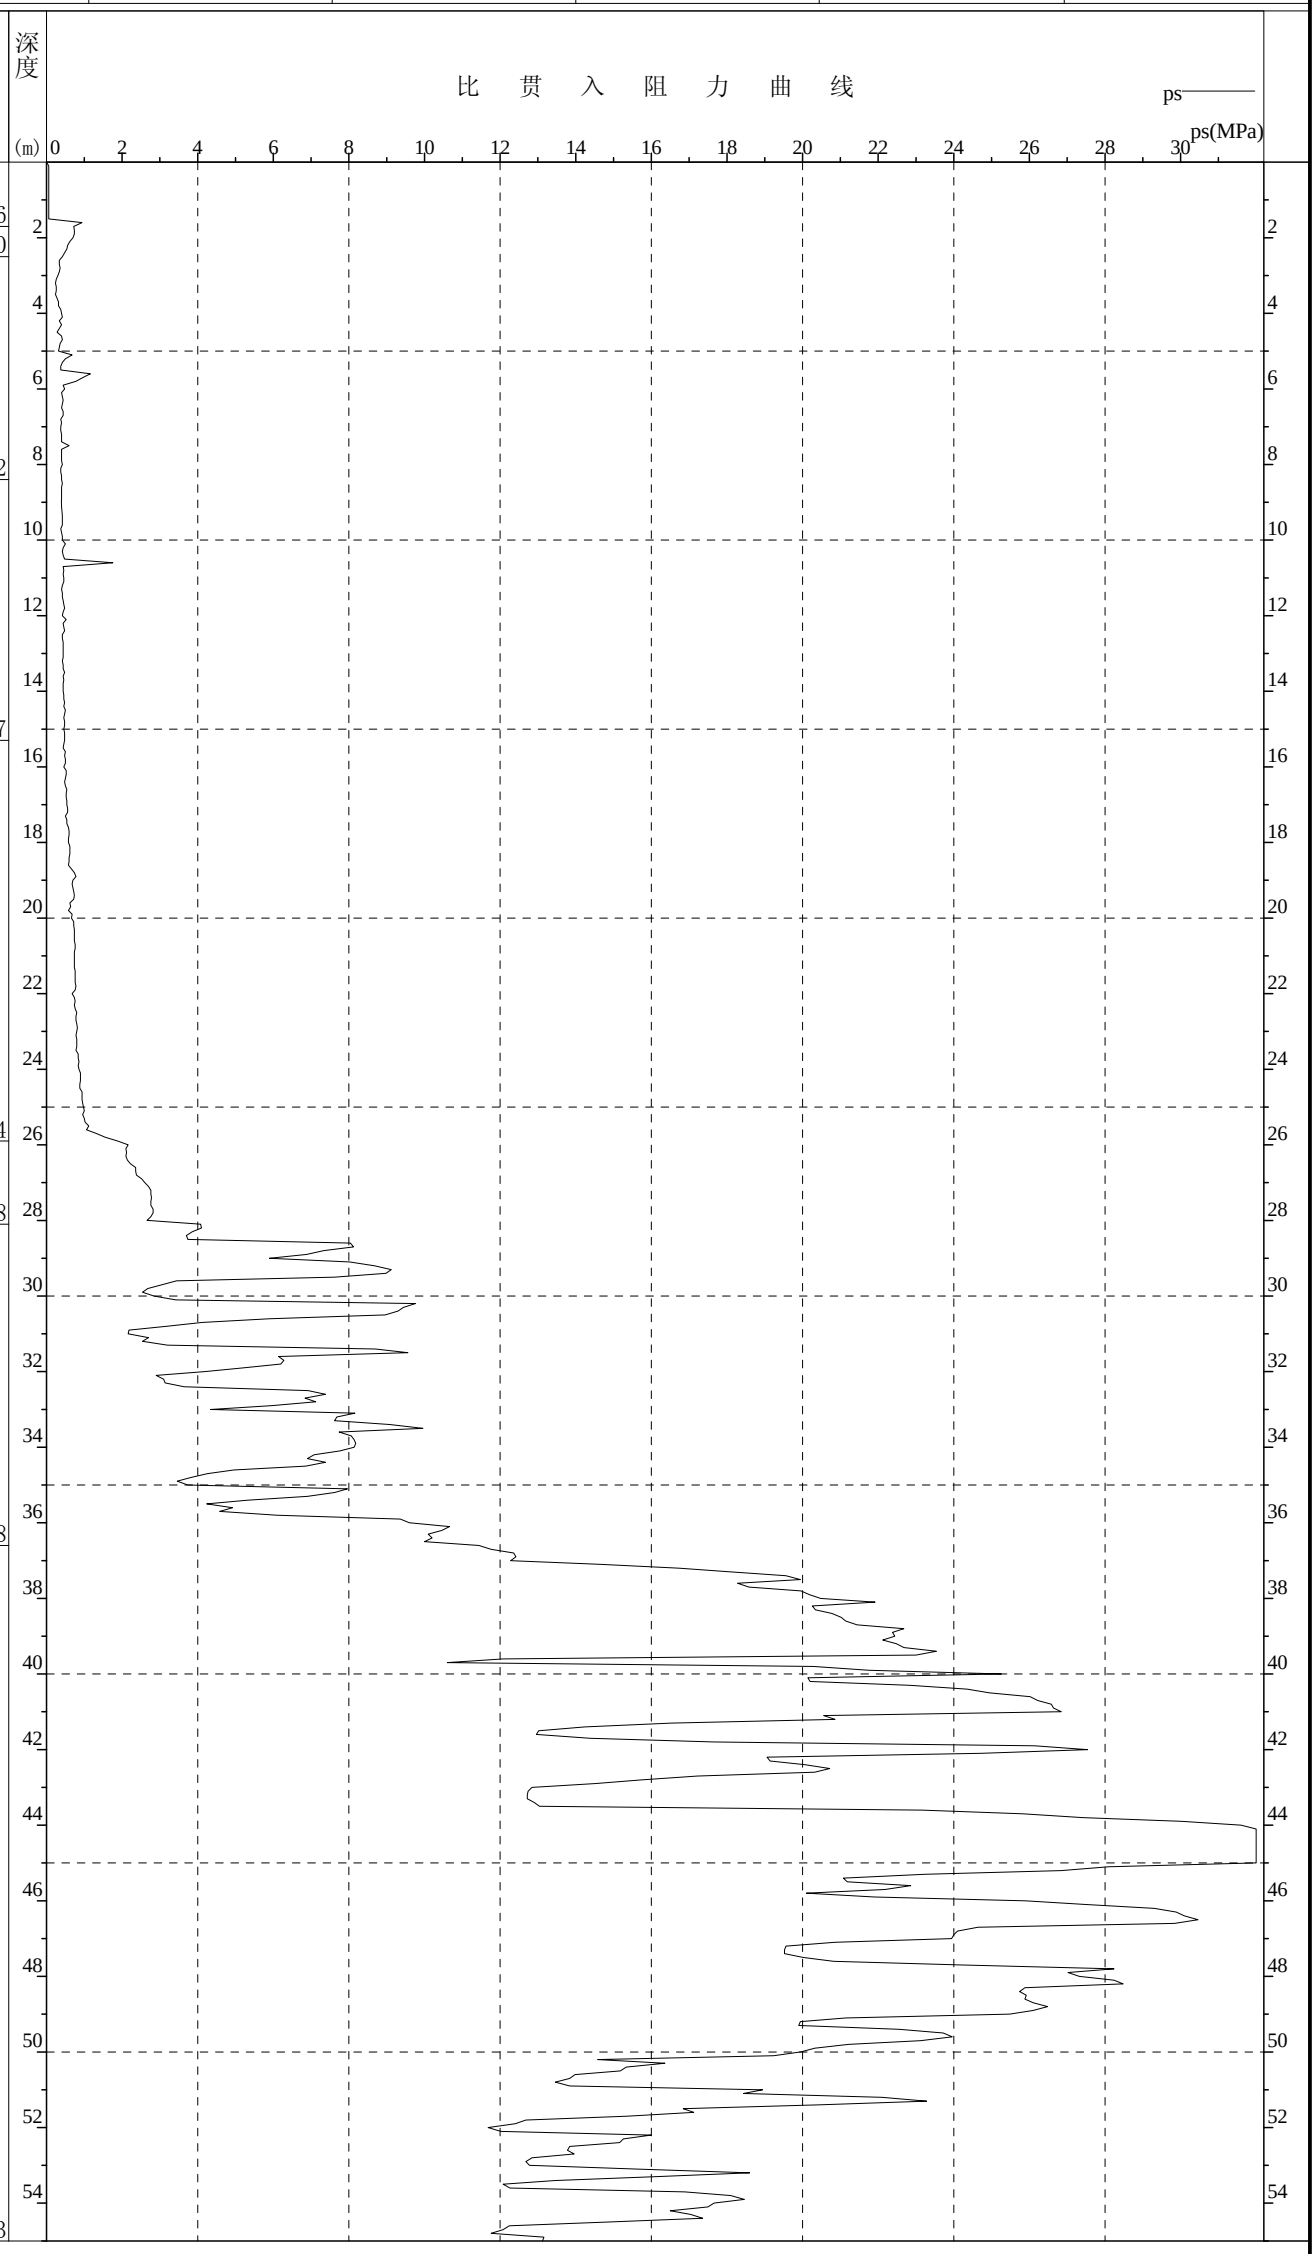

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-50

孔号	Q28CJ2	标高	4.02m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.00	2.02	2.00	0.02
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.90	1.12	0.90	0.51
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-4.48	5.60	0.45
④1	灰色淤泥质粘土	15.00	-10.98	6.50	0.45
⑤1	灰色粉质粘土	20.50	-16.48	5.50	0.67
⑤1j	灰色砂质粉土	22.40	-18.38	1.90	4.13
⑤1	灰色粉质粘土	26.60	-22.58	4.20	1.42
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.90	-24.88	2.30	3.05
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	35.00	-30.98	6.10	6.87
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.98	10.00	22.96

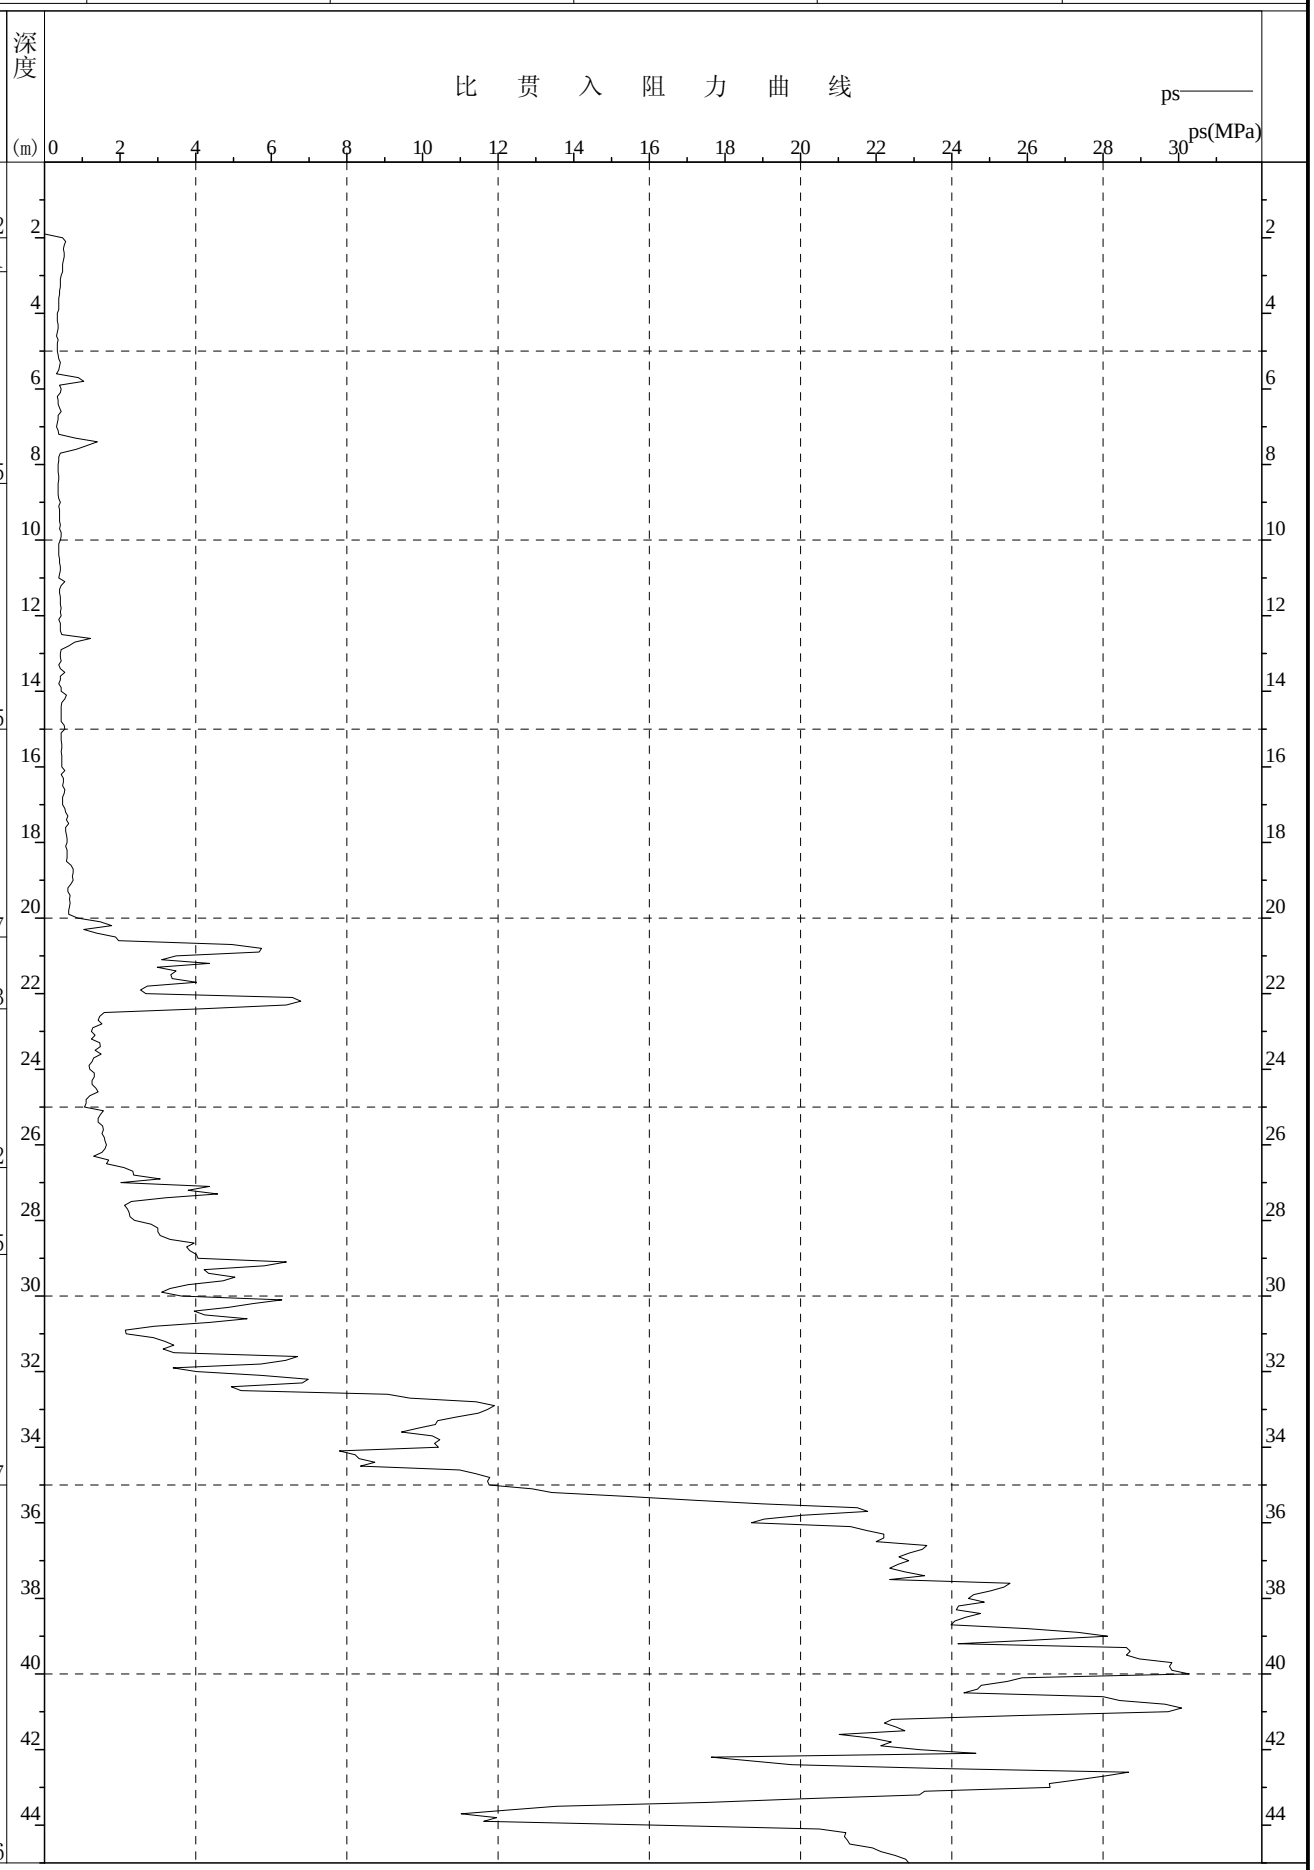

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-51

孔号	Q28CJ4	标高	5.04m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.90	2.14	2.90	0.30
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.70	1.34	0.80	0.85
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.50	-4.46	5.80	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	17.40	-12.36	7.90	0.54
⑤1	灰色粉质粘土	27.10	-22.06	9.70	0.88
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	29.00	-23.96	1.90	2.57
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	30.10	-25.06	1.10	7.70
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	32.10	-27.06	2.00	2.80
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.50	-31.46	4.40	9.37
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-44.96	13.50	21.83

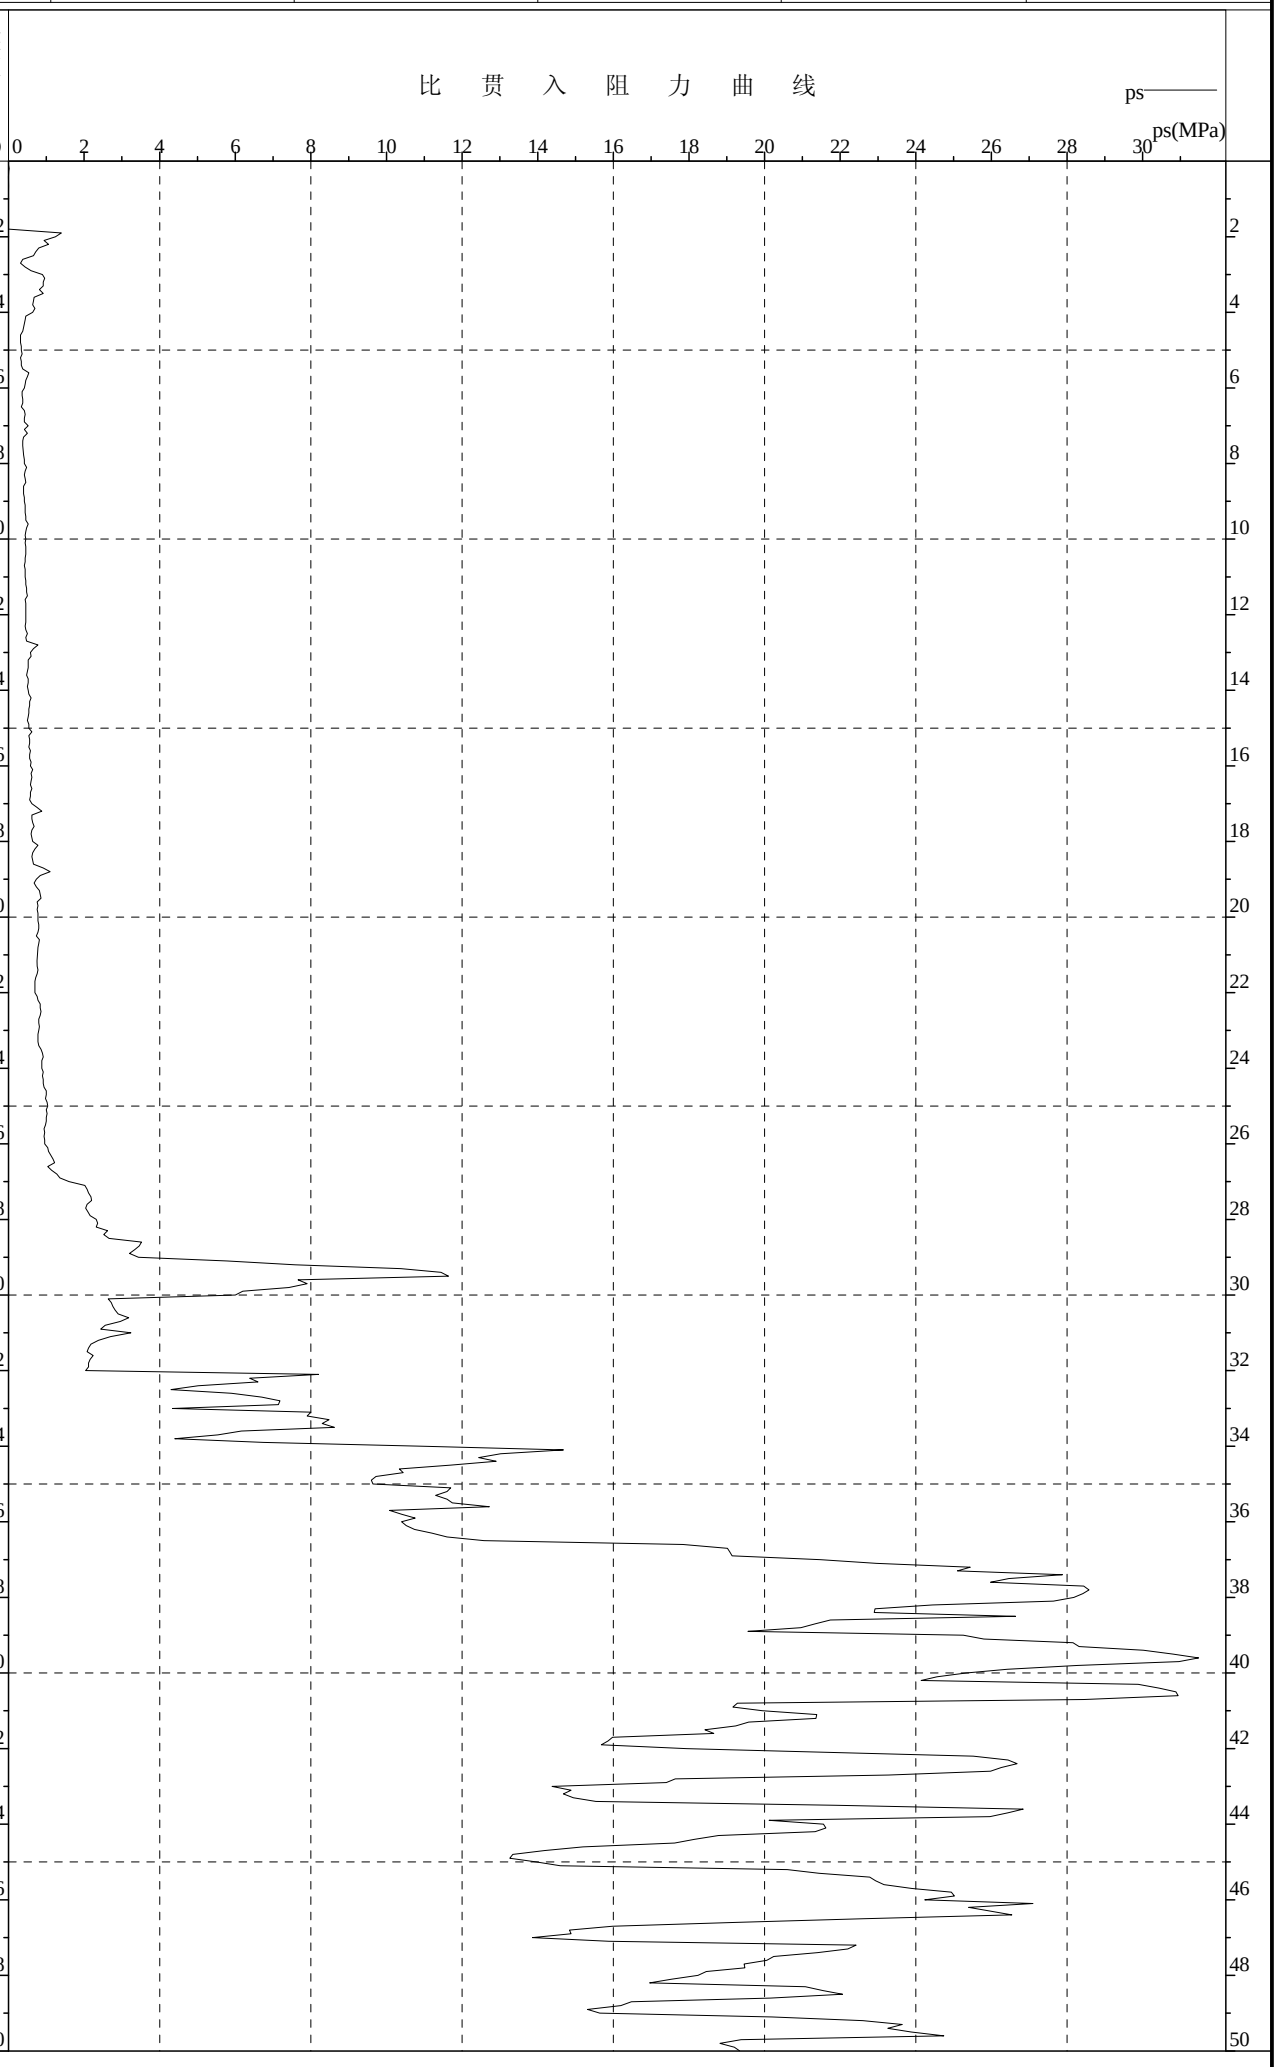

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-52

孔号	Q28CJ7	标高	4.04m	孔深	45.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.20	0.84	3.20	0.29
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.30	-5.26	6.10	0.47
④1	灰色淤泥质粘土	17.90	-13.86	8.60	0.51
⑤1	灰色粉质粘土	25.40	-21.36	7.50	0.73
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.00	-23.96	2.60	2.62
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	30.00	-25.96	2.00	7.14
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	32.00	-27.96	2.00	2.91
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.00	-31.96	4.00	11.58
⑦2	灰黄～灰色粉砂	45.00	-40.96	9.00	21.54

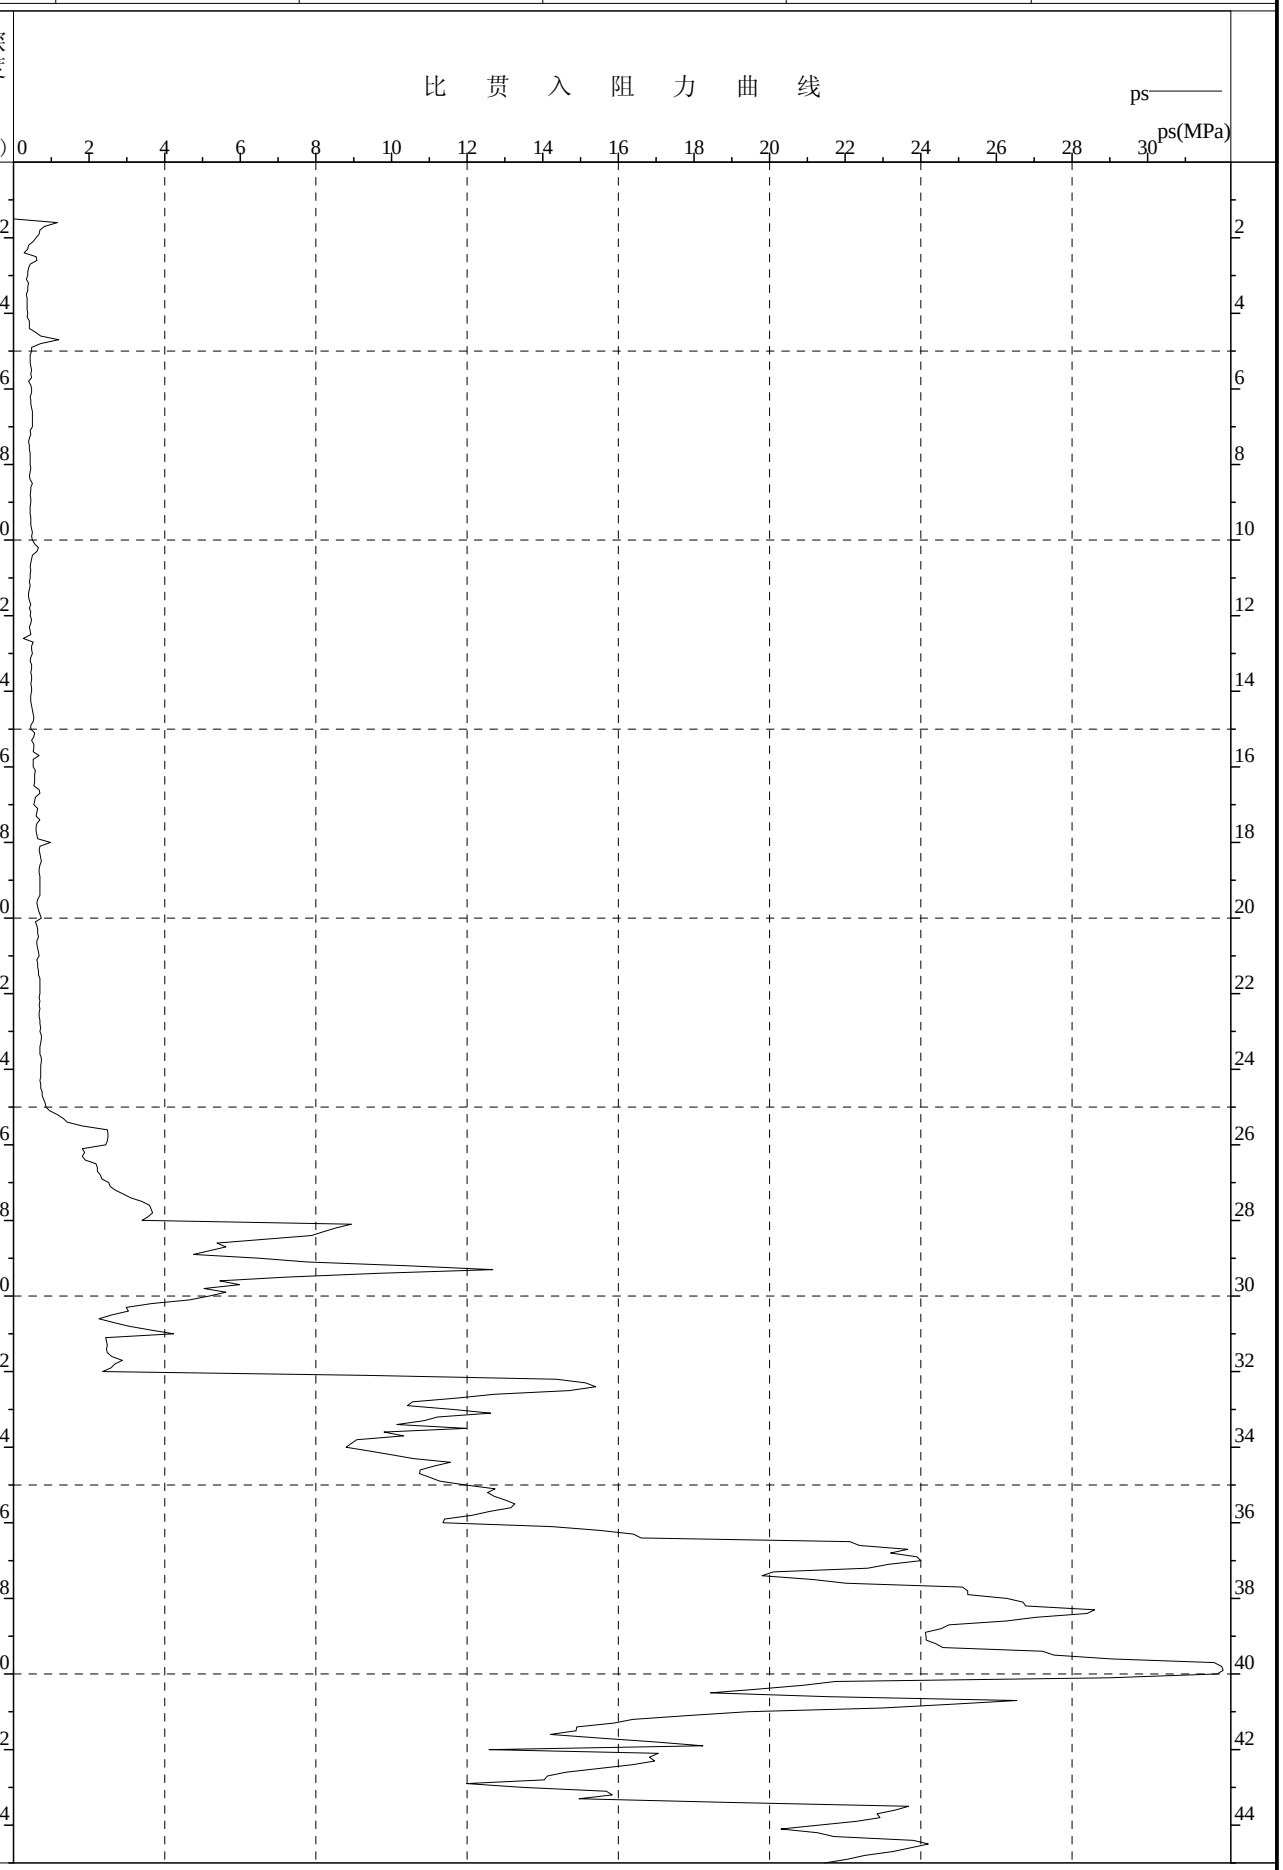

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-53

孔号	Q28CJ6	标高	4.16m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.46	1.70	0.16
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.80	1.36	1.10	0.71
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.60	-4.44	5.80	0.49
④1	灰色淤泥质粘土	17.20	-13.04	8.60	0.49
⑤1	灰色粉质粘土	25.20	-21.04	8.00	0.71
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.20	-24.04	3.00	2.46
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	29.30	-25.14	1.10	6.72
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	31.50	-27.34	2.20	3.43
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.00	-31.84	4.50	9.85
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-45.84	14.00	21.23

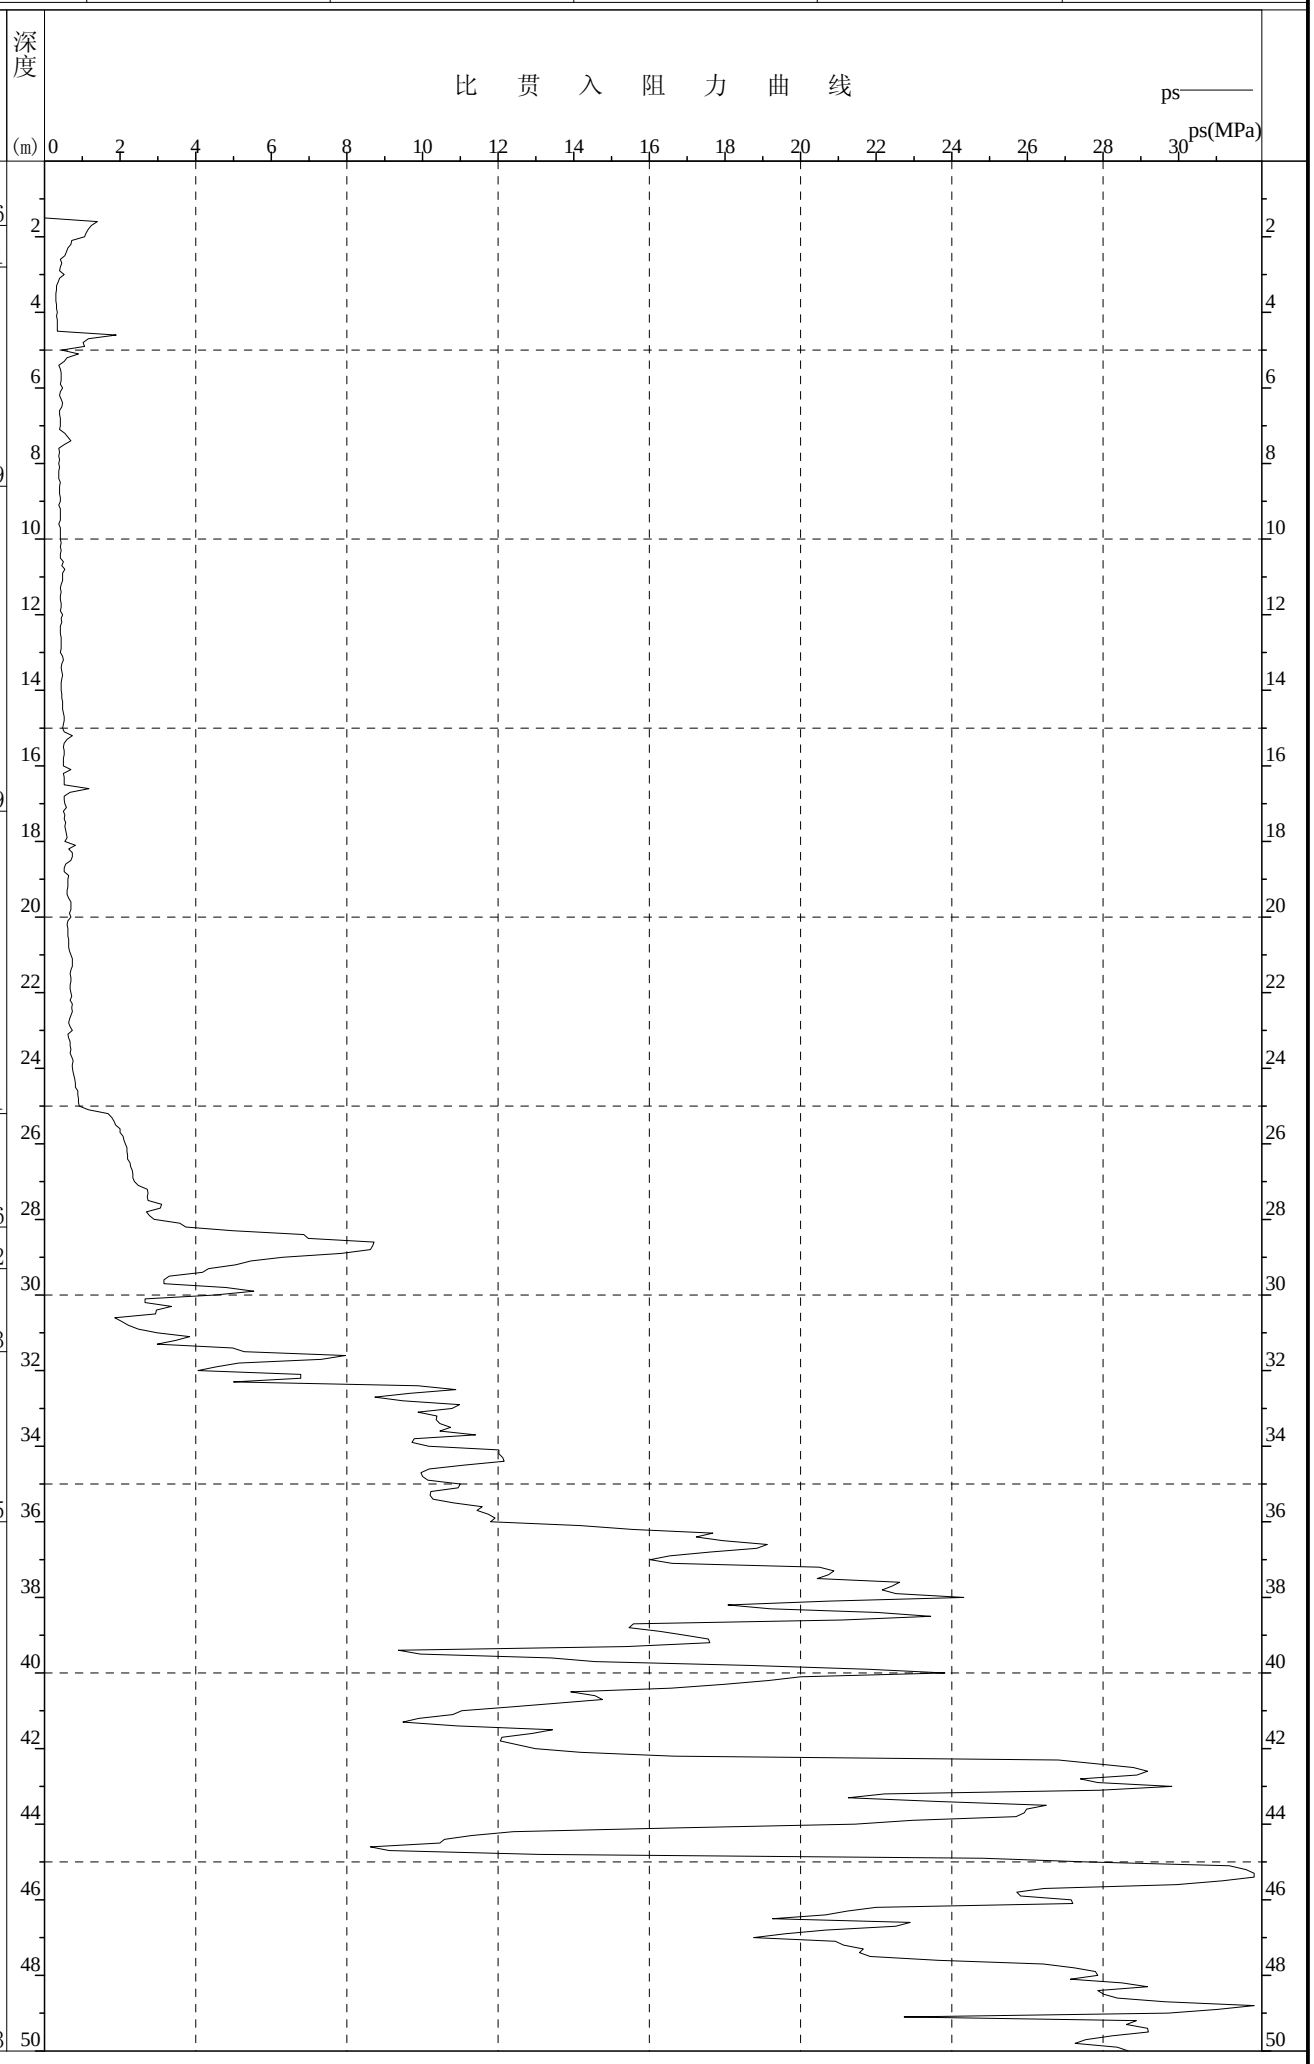

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-54

孔号	Q28CJ8	标高	4.01m	孔深	40.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.31	1.70	0.23
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.80	1.21	1.10	0.99
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.00	-3.99	5.20	0.43
④1	灰色淤泥质粘土	16.00	-11.99	8.00	0.45
⑤1	灰色粉质粘土	25.50	-21.49	9.50	0.78
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.50	-24.49	3.00	2.29
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	29.40	-25.39	0.90	8.61
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	32.20	-28.19	2.80	3.45
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.60	-33.59	5.40	11.51
⑦2	灰黄～灰色粉砂	40.00	-35.99	2.40	20.82

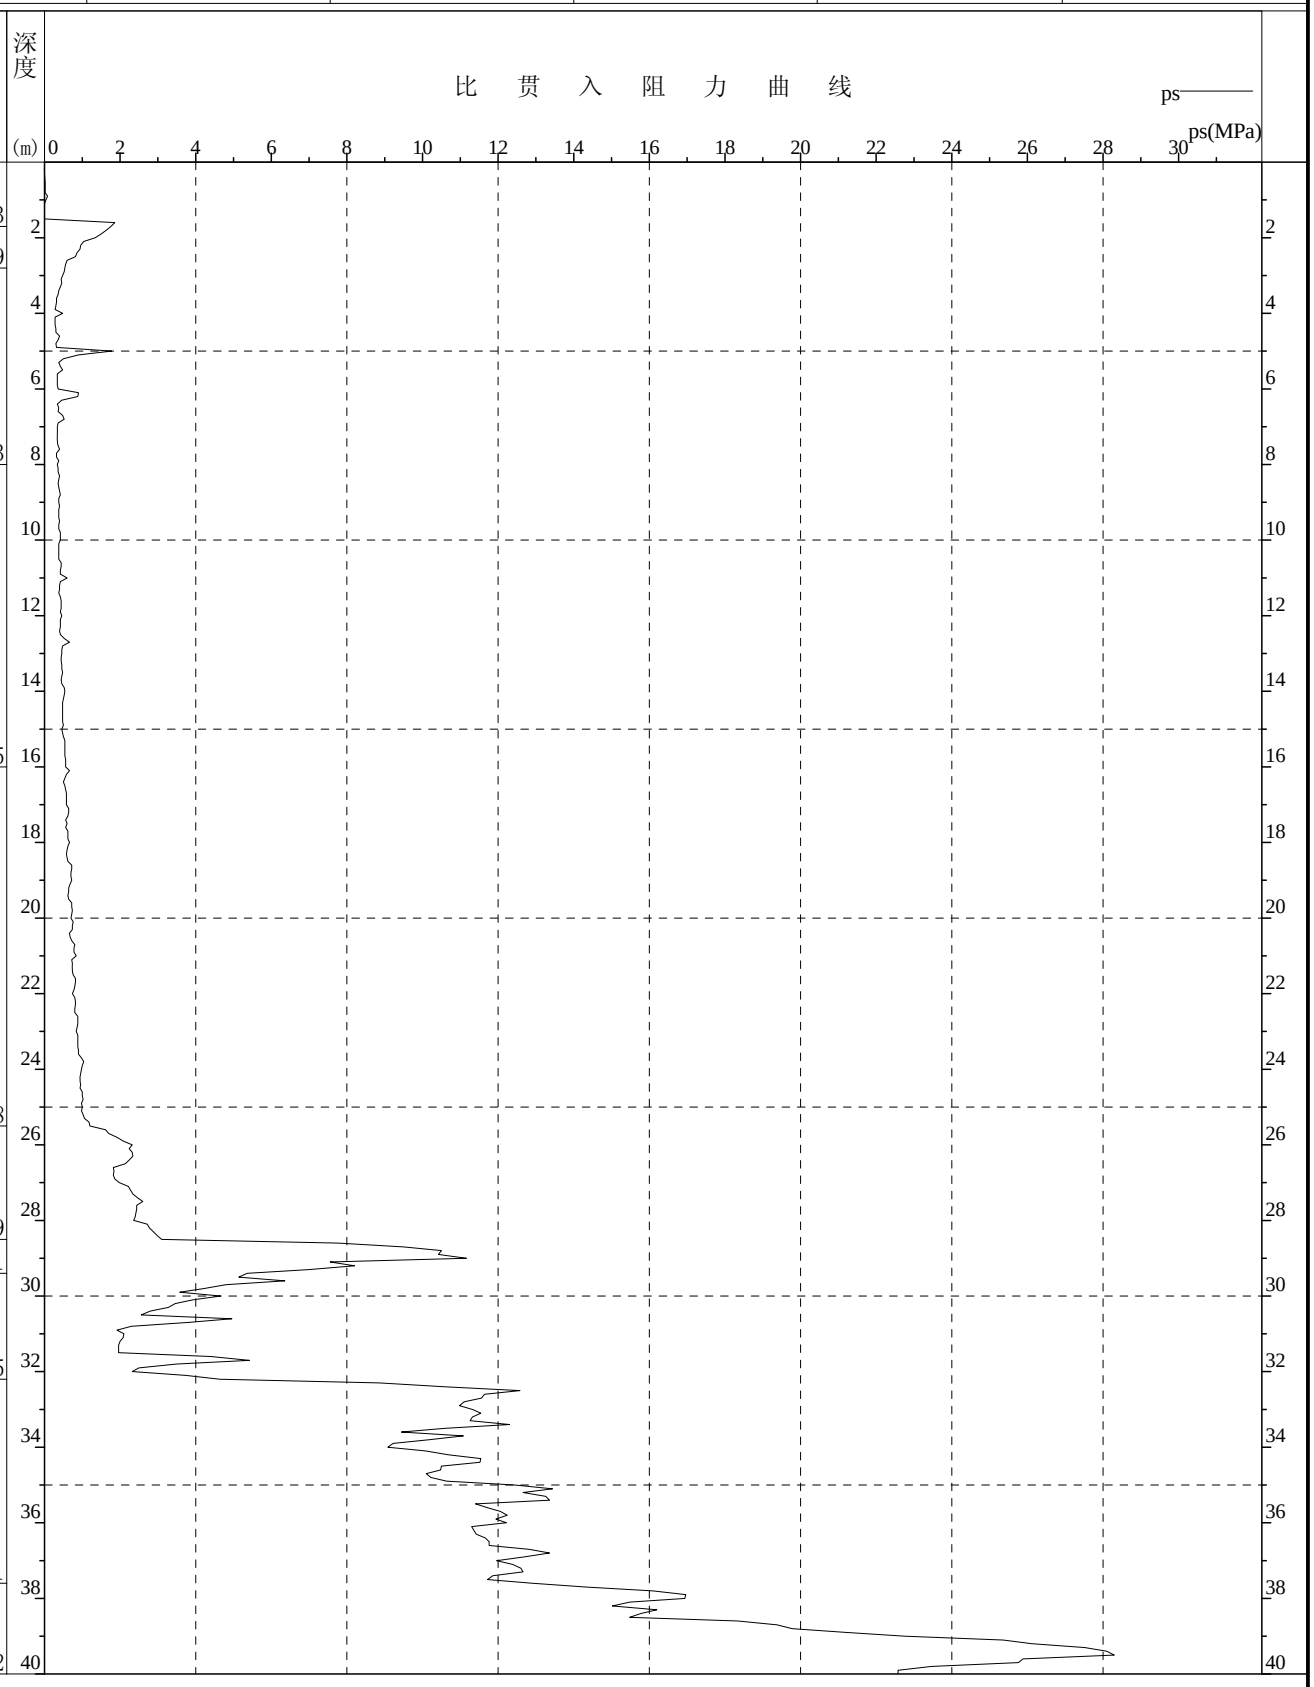

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　　校核人:　　项目负责人　　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-55

孔号	S29CJ1	标高	4.54m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	3.80	0.74	3.80	0.18
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.96	4.70	0.39
④1	灰色淤泥质粘土	17.00	-12.46	8.50	0.46
⑤1	灰色粉质粘土	25.60	-21.06	8.60	0.72
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.60	-24.06	3.00	2.87
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.10	-32.56	8.50	9.21
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.46	17.90	17.04

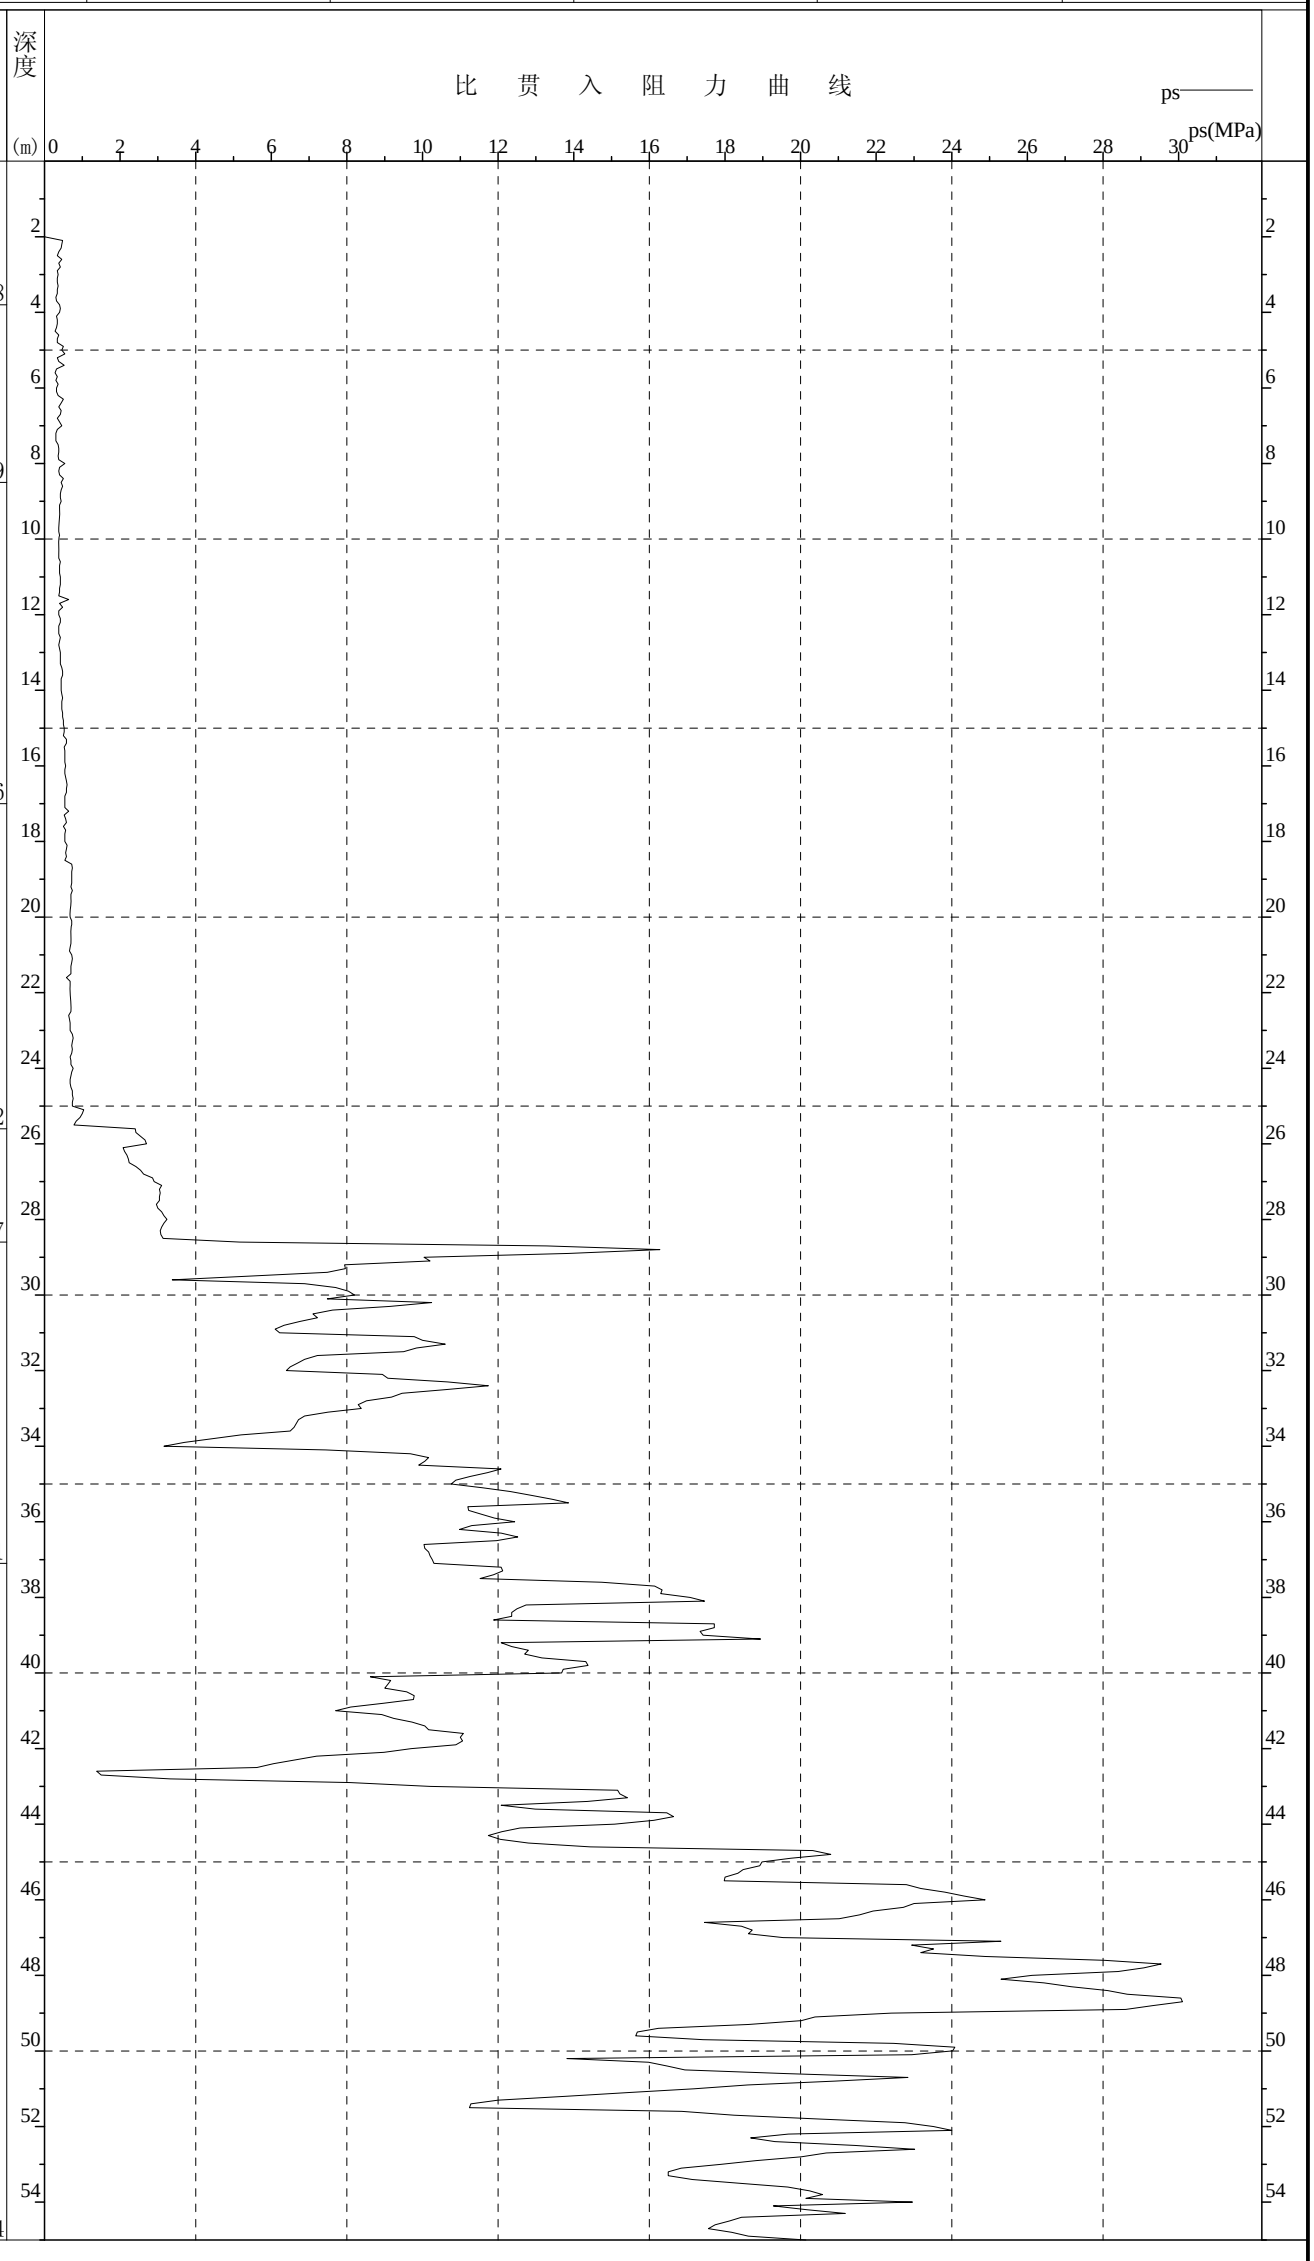

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-56

孔号	S29CJ3	标高	4.46m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值Ps (MPa)
①1	填土	1.80	2.66	1.80	0.05
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	2.80	1.66	1.00	0.75
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.40	-3.94	5.60	0.50
④1	灰色淤泥质粘土	17.70	-13.24	9.30	0.49
⑤1	灰色粉质粘土	25.40	-20.94	7.70	0.76
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	27.90	-23.44	2.50	2.32
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	30.00	-25.54	2.10	7.05
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	32.60	-28.14	2.60	2.46
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	37.90	-33.44	5.30	11.22
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.54	17.10	17.25

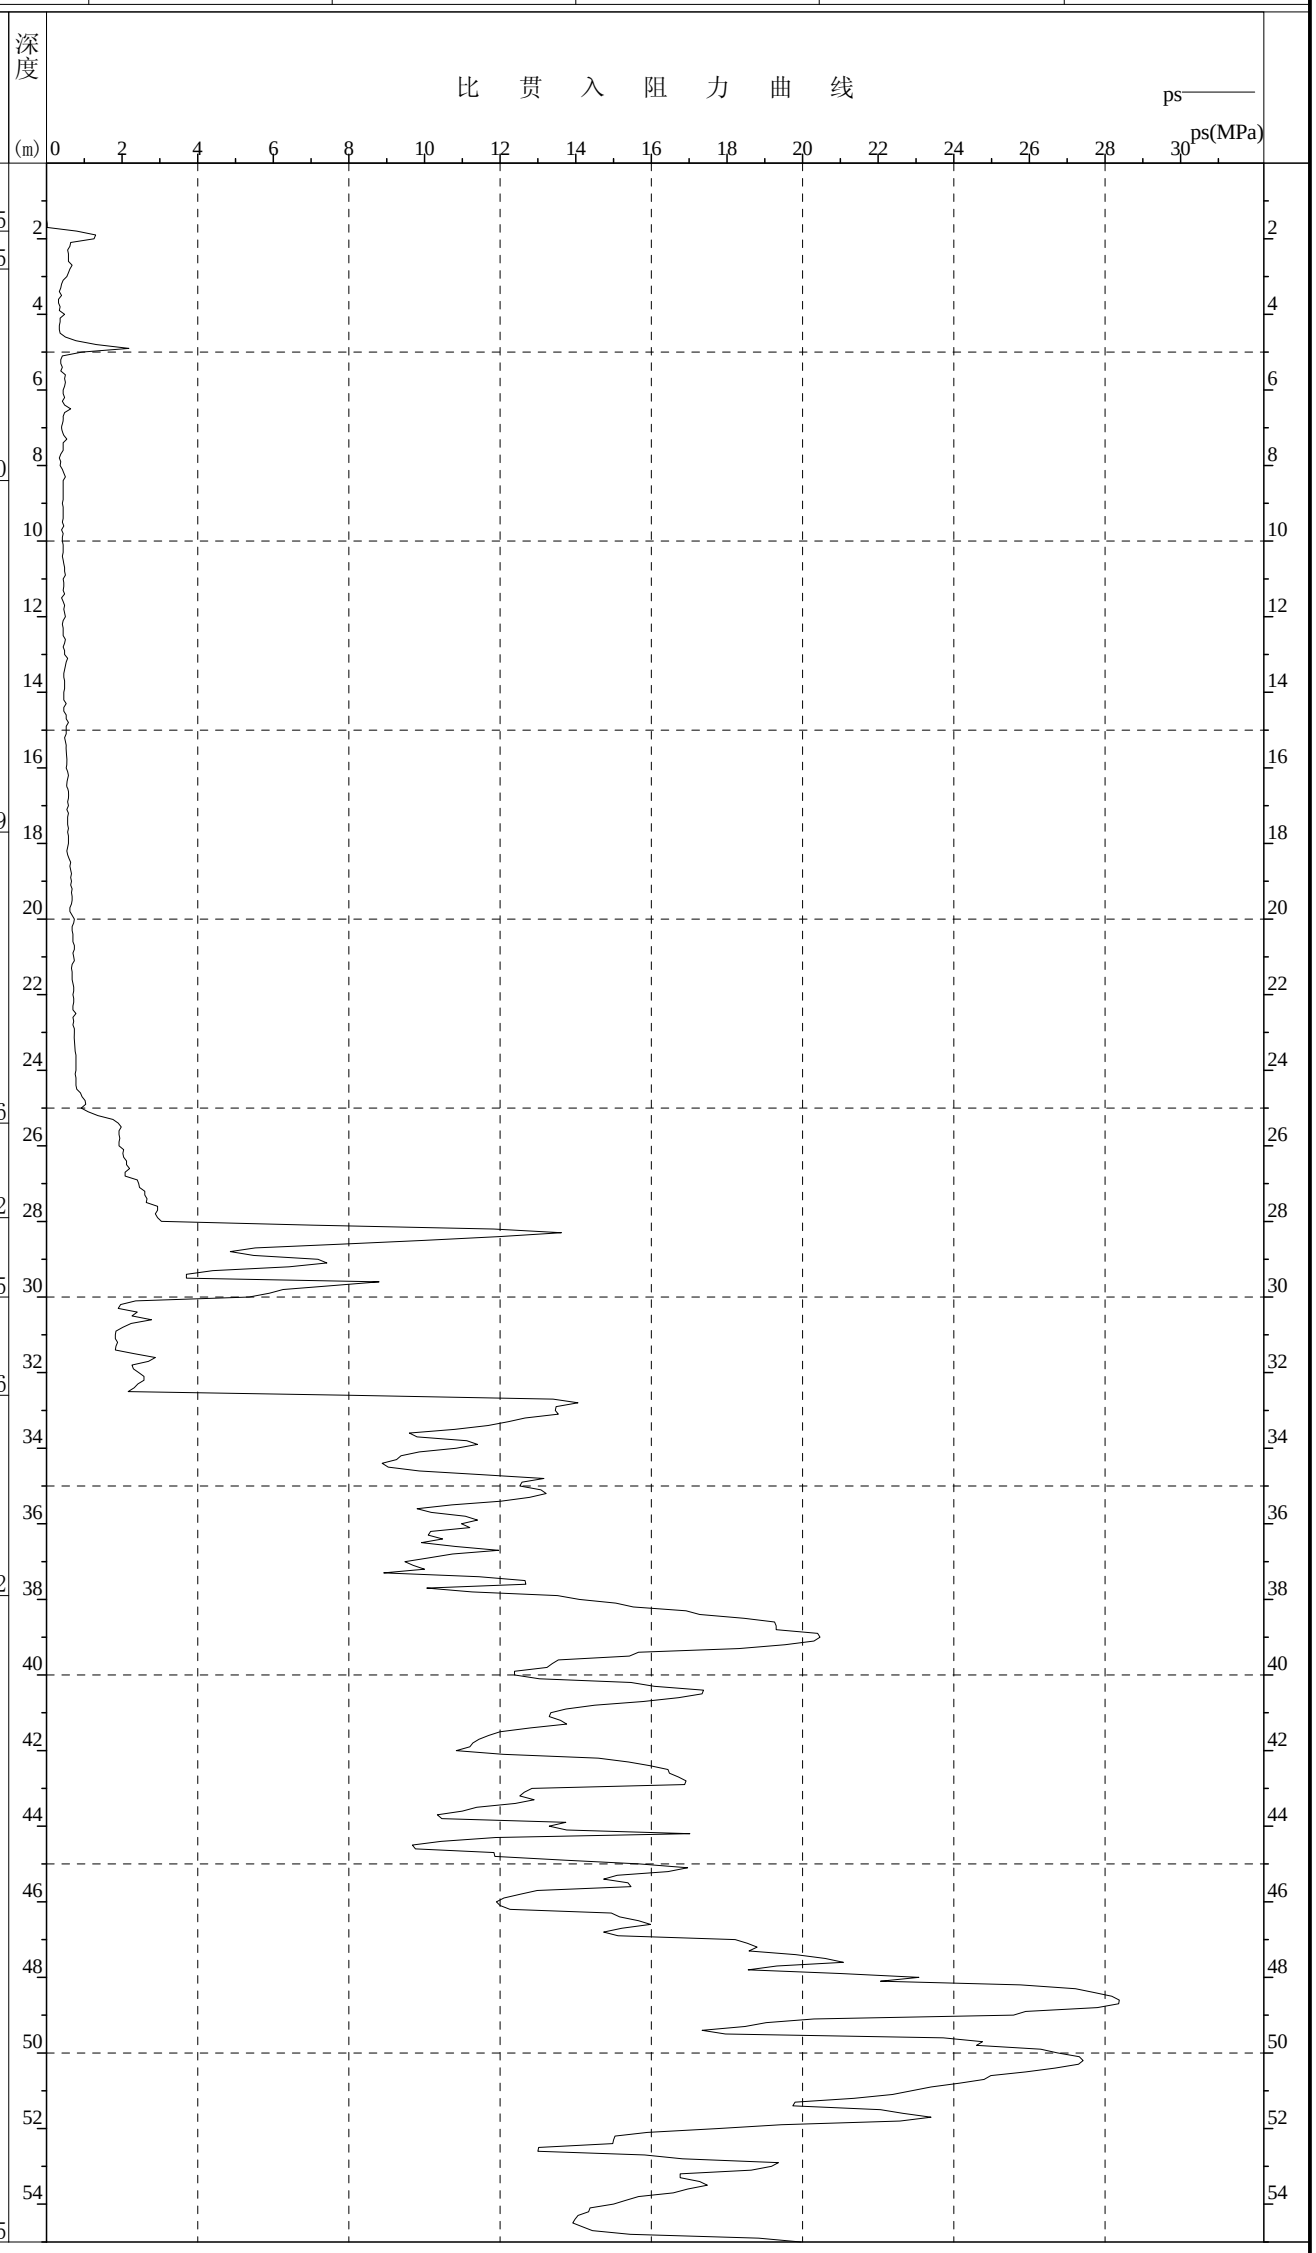

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-57

孔号	S29CJ5	标高	5.53m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.30	3.23	2.30	0.04
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.90	1.63	1.60	0.75
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.50	-3.97	5.60	0.56
④1	灰色淤泥质粘土	18.80	-13.27	9.30	0.55
⑤1	灰色粉质粘土	25.90	-20.37	7.10	0.88
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.50	-22.97	2.60	2.38
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	29.70	-24.17	1.20	7.41
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.20	-27.67	3.50	3.55
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.20	-32.67	5.00	10.53
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-49.47	16.80	17.27

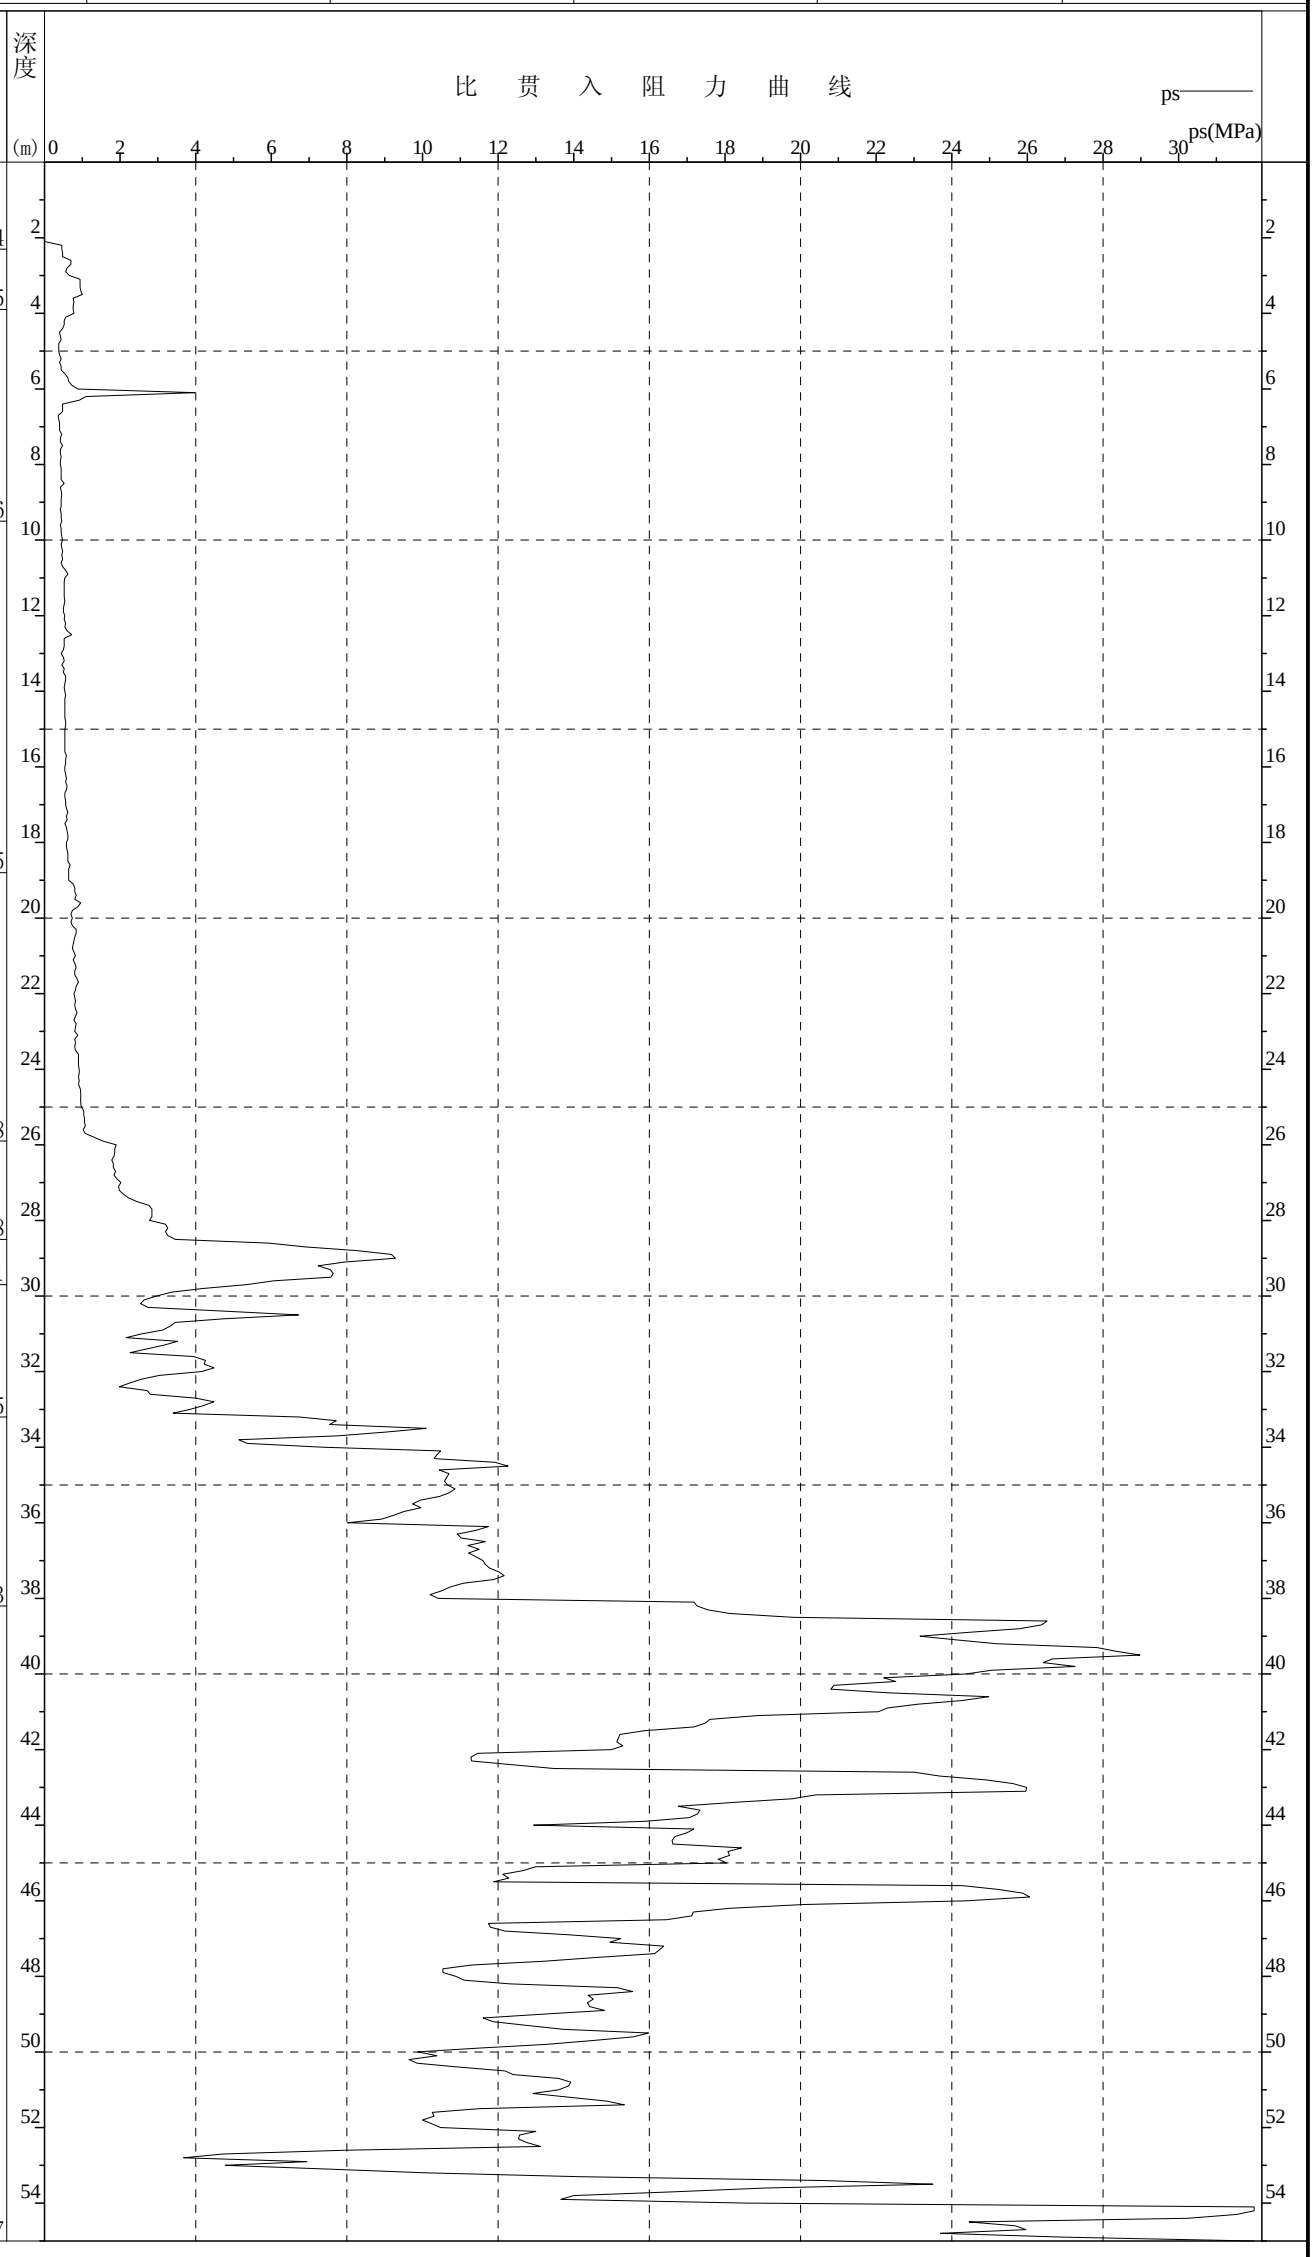

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-58

孔号	S29CJ7	标高	4.63m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	1.70	2.93	1.70	0.56
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.10	1.53	1.40	0.72
③	灰色淤泥质粉质粘土	8.50	-3.87	5.40	0.37
④1	灰色淤泥质粘土	18.20	-13.57	9.70	0.42
⑤1	灰色粉质粘土	25.30	-20.67	7.10	1.05
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.10	-23.47	2.80	2.77
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	36.80	-32.17	8.70	8.98
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-50.37	18.20	17.71

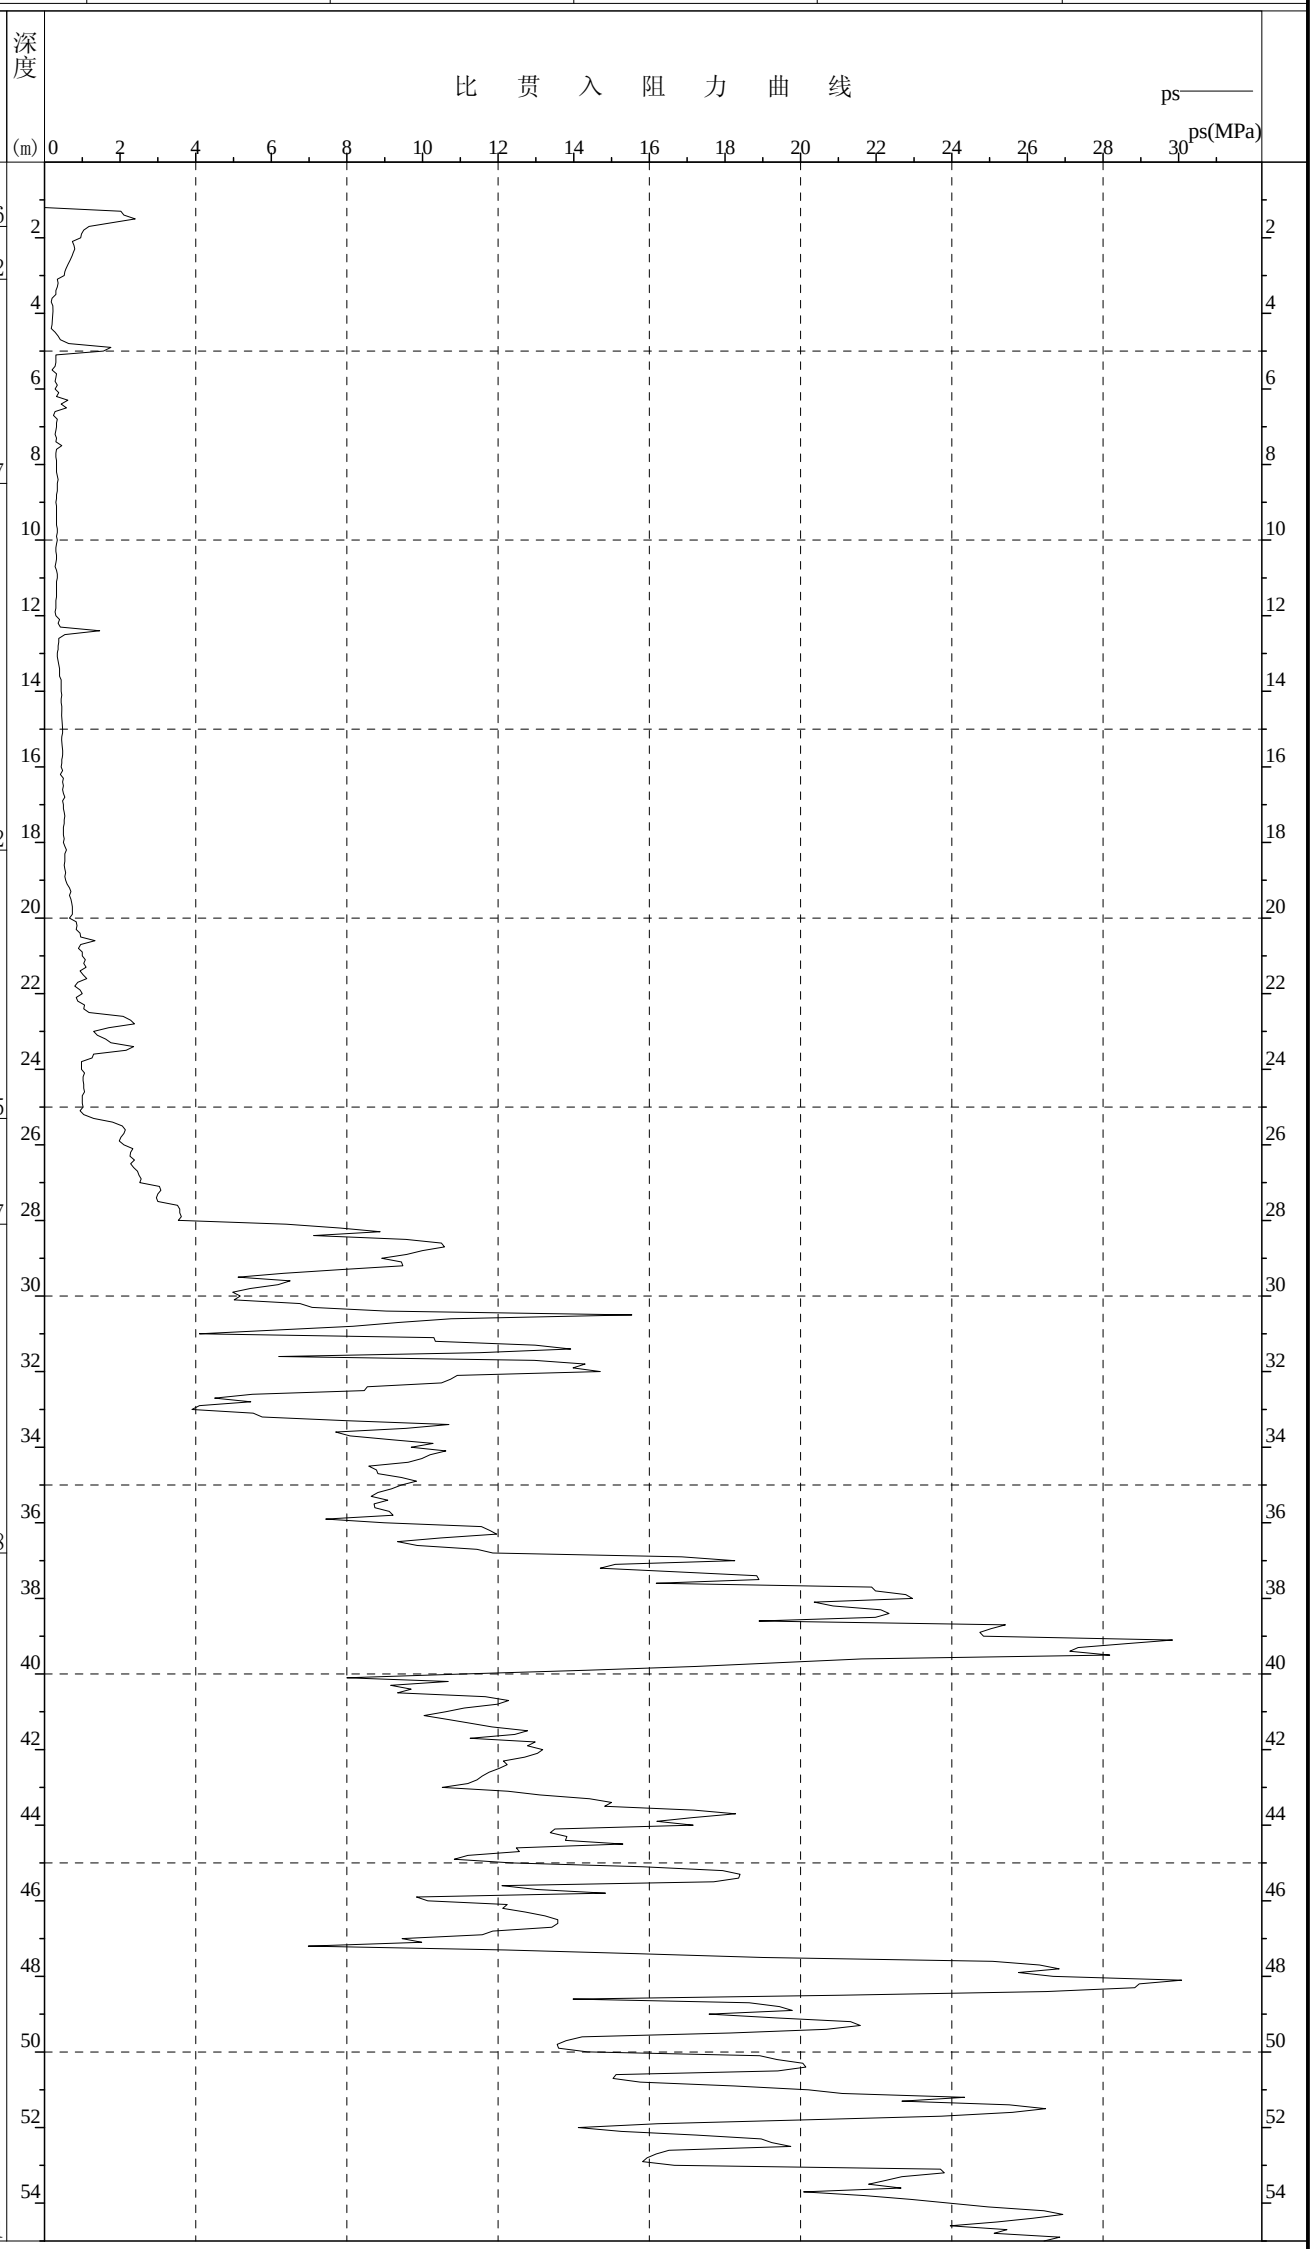

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-59

孔号	Q26CZ2	标高	4.33m	孔深	50.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.20	2.13	2.20	0.33
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	3.20	1.13	1.00	0.86
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.30	-4.97	6.10	0.47
④1	灰色淤泥质粘土	12.40	-8.07	3.10	0.50
④2	灰色砂质粉土	16.70	-12.37	4.30	2.44
⑤1	灰色粉质粘土	26.70	-22.37	10.00	1.24
⑤3-1	灰色粉质粘土夹粉土	44.60	-40.27	17.90	1.54
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	46.80	-42.47	2.20	8.95
⑦2	灰黄～灰色粉砂	50.00	-45.67	3.20	25.77

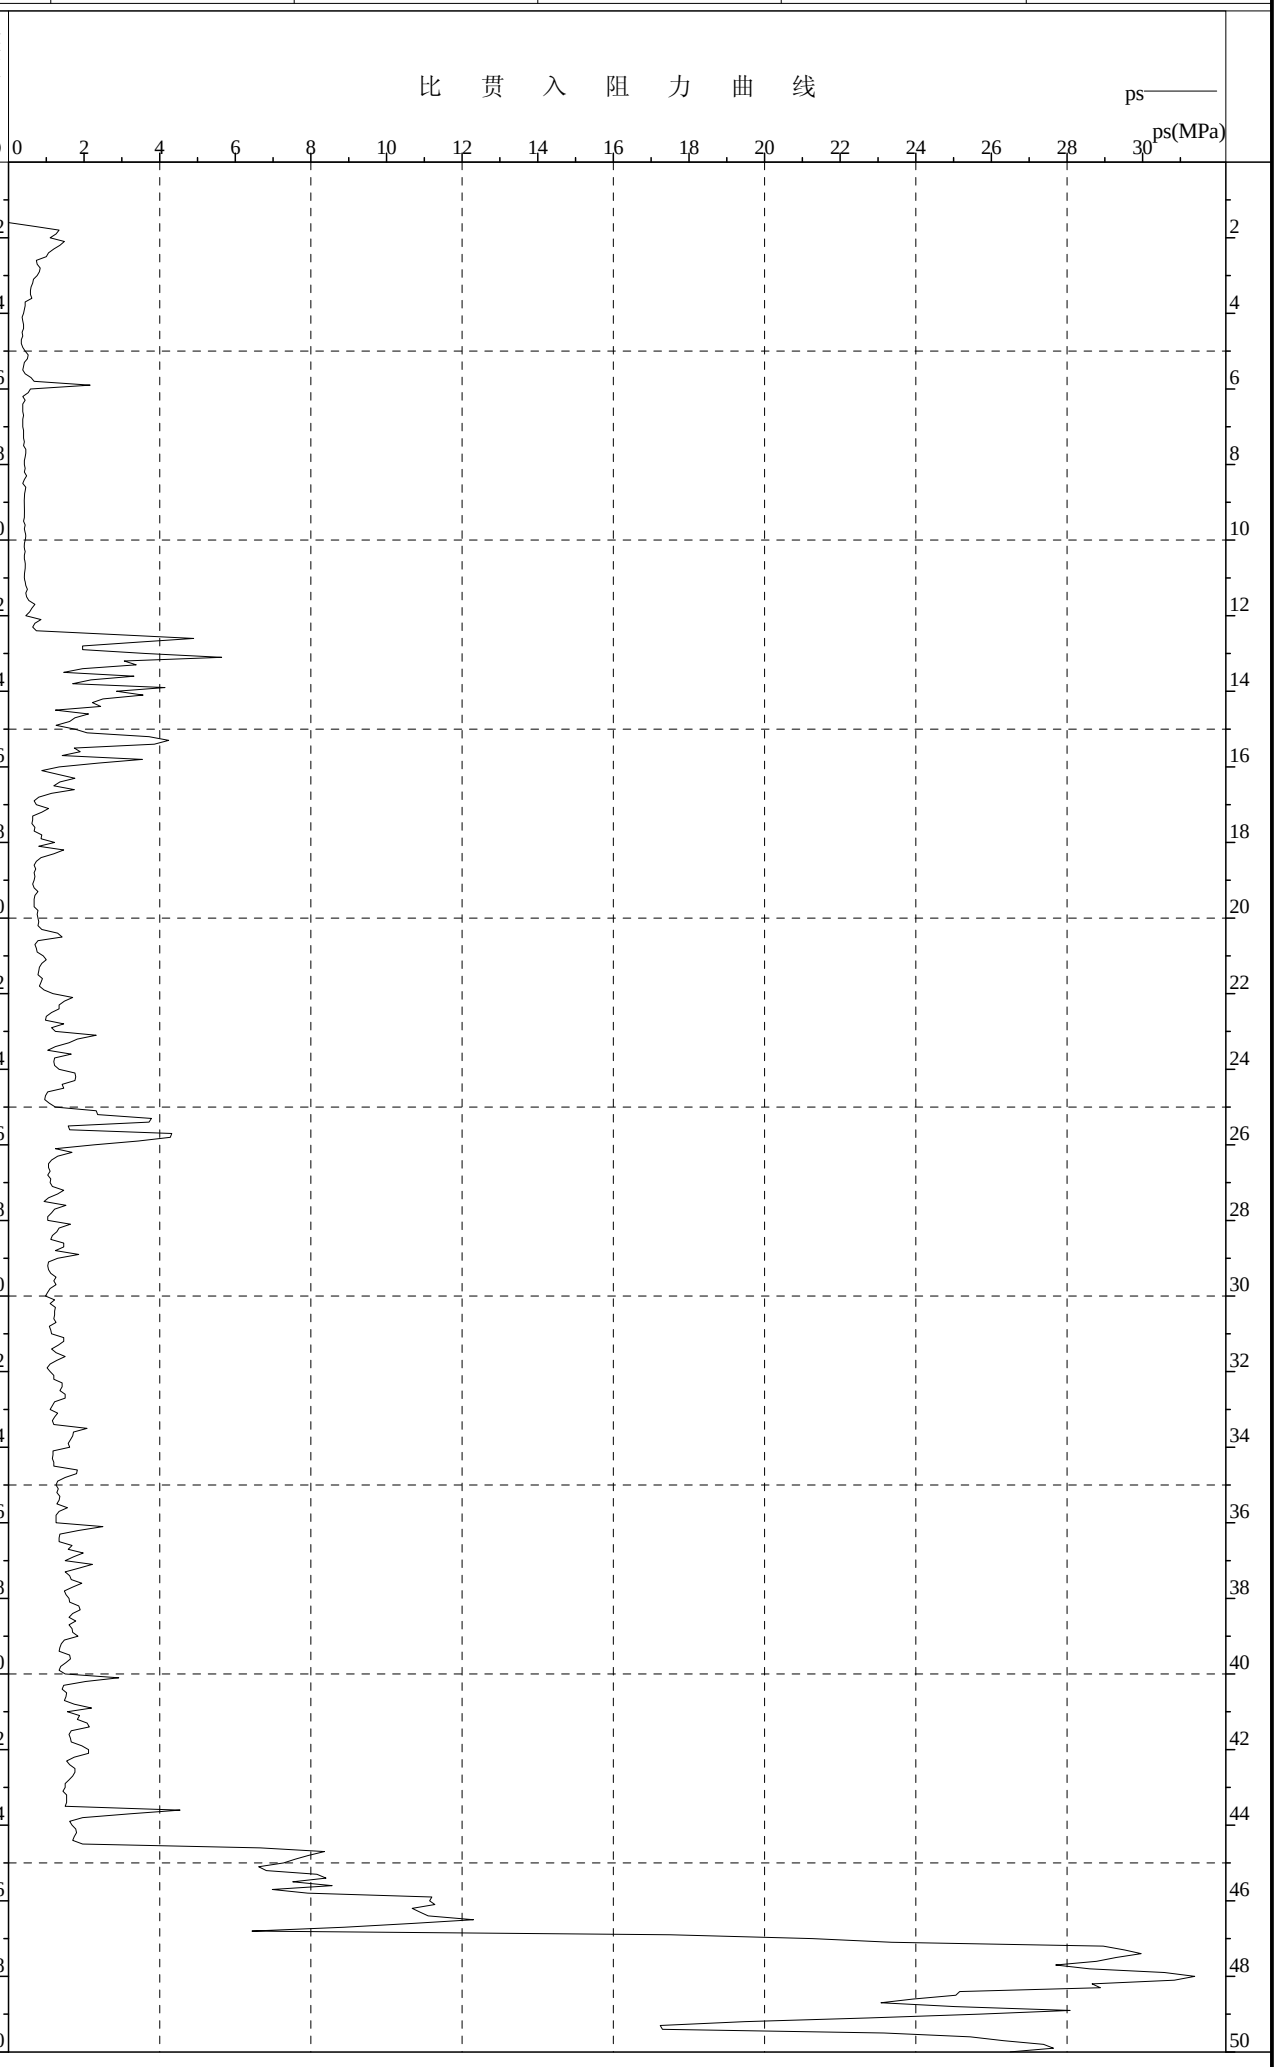

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

静力触探测试成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：4-60

孔号	S29CZ4	标高	5.47m	孔深	55.00m	比例	1:200

土层编号	土层名称	层底深度 (m)	层底标高 (m)	厚度 (m)	平均值 Ps (MPa)
①1	填土	2.70	2.77	2.70	0.15
②	褐黄～灰黄色粉质粘土	4.30	1.17	1.60	0.93
③	灰色淤泥质粉质粘土	9.40	-3.93	5.10	0.56
④1	灰色淤泥质粘土	18.70	-13.23	9.30	0.61
⑤1	灰色粉质粘土	25.70	-20.23	7.00	0.76
⑥	暗绿～草黄色粉质粘土	28.60	-23.13	2.90	2.75
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	29.70	-24.23	1.10	8.73
⑦1j	草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土	33.20	-27.73	3.50	3.11
⑦1	草黄～灰黄色砂质粉土	38.00	-32.53	4.80	10.44
⑦2	灰黄～灰色粉砂	55.00	-49.53	17.00	18.64

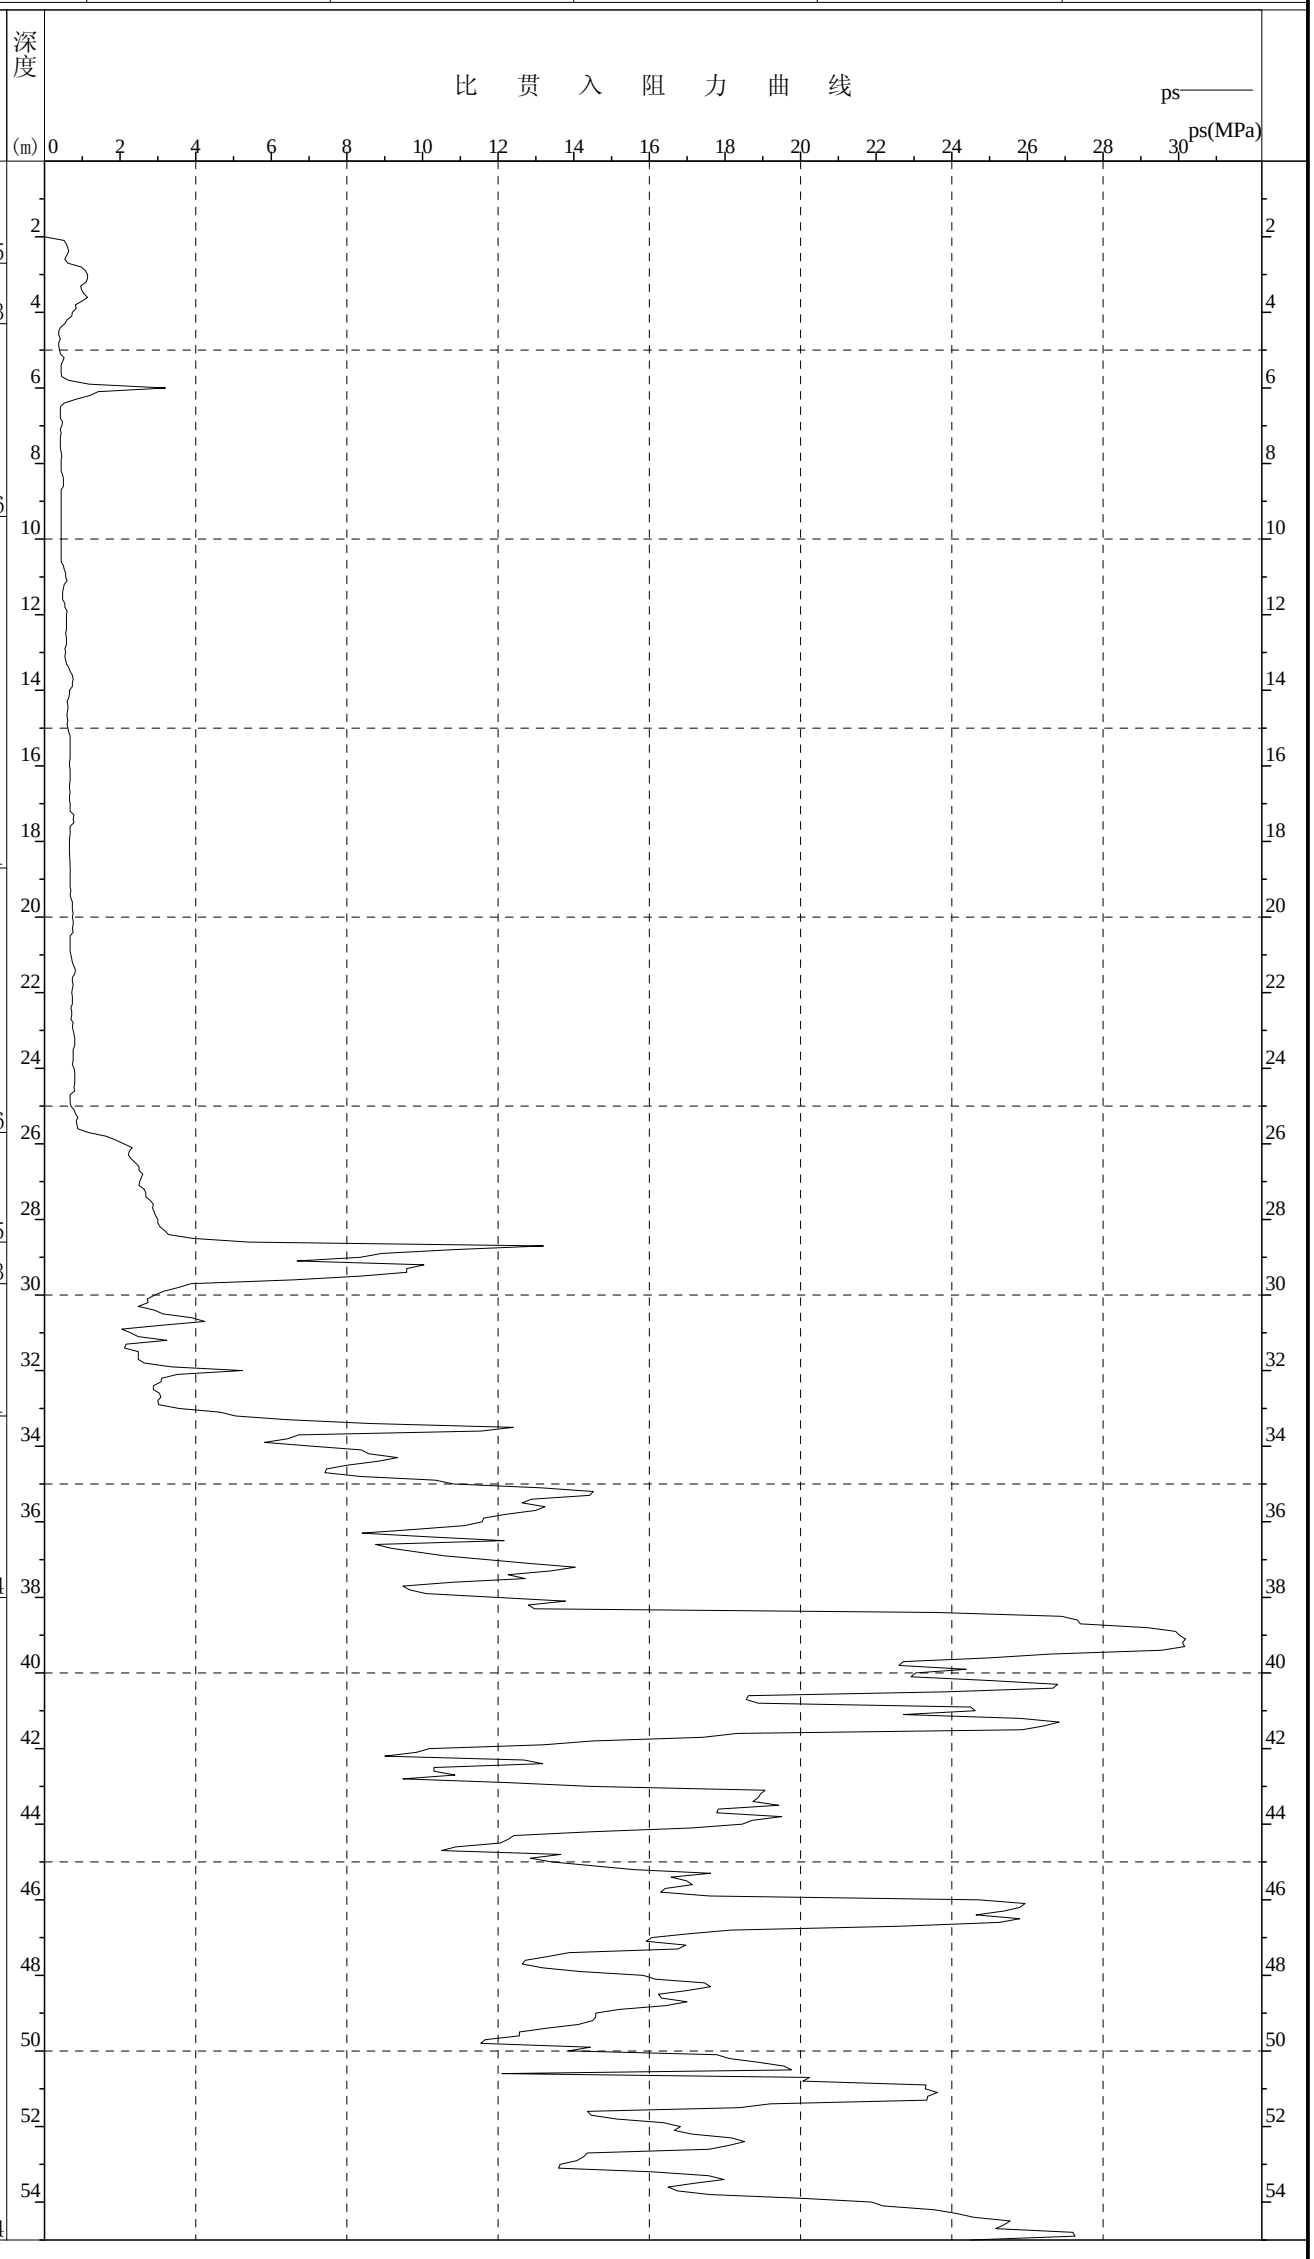

上海市城市建设设计研究总院　审核人:　校核人:　项目负责人　日期:2014年07月15日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-1-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005					d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}						
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ2-7061	4.50-4.80																	28.0	1.89	2.73	90	0.849	灰黄色粉质粘土
-7062	6.00-6.30																	37.4	1.83	2.73	97	1.050	灰色淤泥质粉质粘土
-7063	8.00-8.30																	42.2	1.77	2.72	97	1.185	灰色淤泥质粉质粘土
-7064	10.00-10.30																	52.5	1.67	2.74	96	1.502	灰色淤泥质粘土
-7065	12.00-12.30																	49.7	1.70	2.74	96	1.413	灰色淤泥质粘土
-7066	14.00-14.30																	54.2	1.69	2.75	99	1.509	灰色淤泥质粘土
-7067	16.00-16.30				39.7	34.1	20.8	2.1	3.3	1.88	3.70	0.1097	0.0846	0.0747	0.0671	0.0532	0.0202	29.9	1.88	2.70	93	0.866	灰色砂质粉土
-标7068	16.65-16.95				40.3	35.7	20.3	2.1	1.6	1.65	3.11	0.1087	0.0848	0.0753	0.0680	0.0548	0.0242						灰色砂质粉土
-标7069	18.15-18.45				46.3	30.1	18.3	2.0	3.3	1.93	4.10	0.1315	0.0950	0.0815	0.0718	0.0560	0.0199						灰色砂质粉土
-7070	19.00-19.30				12.3	41.0	38.1	2.0	6.6	1.99	4.29	0.0723	0.0622	0.0570	0.0518	0.0388	0.0133	30.0	1.86	2.70	91	0.887	灰色砂质粉土
-标7071	19.65-19.95				17.3	41.7	34.2	1.8	5.0	1.83	3.72	0.0776	0.0658	0.0603	0.0551	0.0423	0.0162						灰色砂质粉土
-7072	22.00-22.30																	35.1	1.84	2.73	95	1.004	灰色粉质粘土
-7073	25.00-25.30																	37.4	1.82	2.73	96	1.061	灰色粉质粘土
-7074	28.00-28.30																	35.4	1.83	2.73	95	1.020	灰色粉质粘土
-7075	31.00-31.30																	36.4	1.82	2.73	95	1.046	灰色粉质粘土
-7076	34.00-34.30				42.7	32.4	17.9	2.1	4.9	2.35	4.72	0.1180	0.0886	0.0774	0.0691	0.0546	0.0164	30.9	1.86	2.70	93	0.900	灰色砂质粉土
-标7077	34.65-34.95				5.3	33.7	48.2	3.1	9.7	3.48	8.53	0.0644	0.0550	0.0495	0.0439	0.0316	0.0058						灰色砂质粉土
-7078	37.00-37.30					26.3	59.8	2.4	11.5			0.0588	0.0477	0.0421	0.0373	0.0282		30.0	1.85	2.71	90	0.904	灰色粘质粉土
-标7079	37.65-37.95					34.6	55.0	2.2	8.2	2.18	5.14	0.0630	0.0528	0.0468	0.0412	0.0305	0.0091						灰色砂质粉土
-7080	40.00-40.30				9.7	39.7	41.9	2.1	6.6	1.91	4.23	0.0697	0.0602	0.0550	0.0496	0.0370	0.0130	34.0	1.83	2.70	94	0.977	灰色砂质粉土
-7081	43.00-43.30																	33.4	1.86	2.73	95	0.958	灰色粉质粘土
-7082	46.00-46.30																	33.9	1.85	2.73	95	0.976	灰色粉质粘土
-7083	49.00-49.30																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-7084	52.00-52.30																	33.7	1.85	2.73	95	0.973	灰色粉质粘土
-7085	55.00-55.30				37.7	34.3	21.0	2.1	4.9	2.22	4.43	0.1057	0.0824	0.0731	0.0658	0.0517	0.0165	29.9	1.87	2.70	92	0.876	灰色砂质粉土
T2CZ4-7086	3.00-3.30																	31.9	1.88	2.73	95	0.915	灰黄色粉质粘土
-7087	4.50-4.80																	42.5	1.78	2.73	98	1.186	灰色淤泥质粉质粘土
-7088	6.00-6.30																	41.6	1.77	2.73	96	1.184	灰色淤泥质粉质粘土
-7089	8.00-8.30																	49.4	1.70	2.75	96	1.417	灰色淤泥质粘土
-7090	10.00-10.30																	52.2	1.69	2.75	97	1.477	灰色淤泥质粘土
-7091	12.00-12.30																	50.3	1.71	2.74	98	1.408	灰色淤泥质粘土
-7092	14.00-14.30				53.3	28.0	15.1	2.0	1.6	1.75	3.85	0.1516	0.1074	0.0904	0.0783	0.0609	0.0235	27.4	1.89	2.69	91	0.813	灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-1-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ2-7061	4.50-4.80	37.9	22.1	15.8	0.37	1.47E-07	2.21E-07	20	19.9			0.40	4.67	0.44	82	20	4.0							灰黄色粉质粘土	
-7062	6.00-6.30	37.2	21.5	15.7	1.01							0.56	3.64											灰色淤泥质粉质粘土	
-7063	8.00-8.30	34.4	20.5	13.9	1.56			11	19.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-7064	10.00-10.30	43.2	24.2	19.0	1.49							1.25	1.99											灰色淤泥质粘土	
-7065	12.00-12.30	43.6	24.8	18.8	1.32			10	11.1															灰色淤泥质粘土	
-7066	14.00-14.30	47.1	25.9	21.2	1.33							1.16	2.16											灰色淤泥质粘土	
-7067	16.00-16.30							4	32.0															灰色砂质粉土	
-标7068	16.65-16.95																							灰色砂质粉土	
-标7069	18.15-18.45																							灰色砂质粉土	
-7070	19.00-19.30					1.09E-04	2.58E-04					0.21	8.80	0.40										灰色砂质粉土	
-标7071	19.65-19.95																							灰色粉质粘土	
-7072	22.00-22.30	35.9	20.8	15.1	0.95			14	19.6						56	12	4.6							灰色粉质粘土	
-7073	25.00-25.30	37.9	22.9	15.0	0.97							0.51	4.01											灰色粉质粘土	
-7074	28.00-28.30	36.7	22.3	14.4	0.91			15	20.6															灰色粉质粘土	
-7075	31.00-31.30	38.4	22.6	15.8	0.87	5.69E-07	1.62E-06					0.47	4.33	0.45										灰色砂质粉土	
-7076	34.00-34.30																							灰色砂质粉土	
-标7077	34.65-34.95																							灰色粘质粉土	
-7078	37.00-37.30					6.75E-05	8.81E-05					0.22	8.75	0.41										灰色砂质粉土	
-标7079	37.65-37.95																							灰色砂质粉土	
-7080	40.00-40.30							5	31.0															灰色粉质粘土	
-7081	43.00-43.30	34.8	19.5	15.3	0.91							0.42	4.61											灰色粉质粘土	
-7082	46.00-46.30	38.7	22.1	16.6	0.71			16	19.6						70	17	4.1							灰色粉质粘土	
-7083	49.00-49.30	37.3	21.4	15.9	0.84	5.25E-07	7.93E-07					0.45	4.50	0.43										灰色粉质粘土	
-7084	52.00-52.30	37.0	21.7	15.3	0.78			17	21.6															灰色粉质粘土	
-7085	55.00-55.30							3	34.6			0.16	11.44											灰色砂质粉土	
T2CZ4-7086	3.00-3.30	37.9	21.4	16.5	0.64	9.28E-08	1.37E-07					0.42	4.56	0.44										灰黄色粉质粘土	
-7087	4.50-4.80	35.5	20.2	15.3	1.46			13	18.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-7088	6.00-6.30	38.4	21.9	16.5	1.19							0.60	3.64		38	6	6.4							灰色淤泥质粉质粘土	
-7089	8.00-8.30	46.1	25.3	20.8	1.16			9	11.4															灰色淤泥质粘土	
-7090	10.00-10.30	45.4	24.1	21.3	1.32	7.91E-08	9.08E-08					1.13	2.20	0.59										灰色淤泥质粘土	
-7091	12.00-12.30	44.0	24.5	19.5	1.32			10	12.1															灰色淤泥质粘土	
-7092	14.00-14.30							5	31.5			0.14	12.73											灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-2-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ4-标7093	14.65-14.95				51.7	27.7	15.3	2.0	3.3	2.05	4.53	0.1484	0.1049	0.0884	0.0766	0.0594	0.0195						灰色粉砂
-标7094	16.15-16.45				55.3	27.8	12.0	1.5	3.4	1.20	2.67	0.1565	0.1111	0.0932	0.0805	0.0625	0.0349						灰色粉砂
-7095	17.00-17.30				60.7	25.0	9.5	1.4	3.4	1.06	2.54	0.1710	0.1233	0.1026	0.0873	0.0663	0.0404	31.1	1.86	2.69	93	0.896	灰色粉砂
-标7096	17.65-17.95				13.7	42.0	36.9	2.6	4.8	1.64	3.20	0.0736	0.0632	0.0580	0.0530	0.0415	0.0181						灰色砂质粉土
-7097	19.00-19.30																	36.6	1.82	2.73	95	1.049	灰色粉质粘土
-7098	22.00-22.30																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰色粉质粘土
-7099	25.00-25.30																	37.9	1.80	2.73	95	1.091	灰色粉质粘土
-7100	28.00-28.30																	41.3	1.79	2.74	97	1.163	灰色粘土
-7101	31.00-31.30																	34.3	1.83	2.73	93	1.003	灰色粉质粘土
-7102	34.00-34.30				12.3	40.9	38.2	2.0	6.6	1.98	4.33	0.0724	0.0624	0.0571	0.0518	0.0386	0.0132	30.1	1.87	2.70	93	0.878	灰色砂质粉土
-标7103	34.65-34.95				20.3	42.8	29.7	2.3	4.9	1.97	3.69	0.0811	0.0679	0.0623	0.0572	0.0455	0.0169						灰色砂质粉土
-7104	37.00-37.30				3.7	37.8	46.4	2.2	9.9	4.12	9.58	0.0640	0.0557	0.0508	0.0455	0.0333	0.0053	33.0	1.83	2.70	93	0.962	灰色砂质粉土
-标7105	37.65-37.95					24.3	61.1	3.3	11.3			0.0575	0.0464	0.0410	0.0363	0.0272							灰色粘质粉土
-7106	40.00-40.30					14.6	68.4	2.2	14.8			0.0497	0.0408	0.0365	0.0326	0.0246		34.2	1.84	2.72	95	0.984	灰色粉质粘土
-7107	43.00-43.30																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰色粉质粘土
-7108	46.00-46.30																	35.4	1.83	2.73	95	1.020	灰色粉质粘土
-7109	49.00-49.30																	36.1	1.84	2.73	97	1.019	灰色粉质粘土
-7110	52.00-52.30																	32.9	1.86	2.73	94	0.951	灰色粉质粘土
-标7111	52.65-52.95				75.7	18.1	1.3	1.5	3.4	0.89	2.30	0.1969	0.1550	0.1322	0.1128	0.0821	0.0576						灰色粉砂
-7112	55.00-55.30				70.7	20.3	4.3	1.3	3.4	0.90	2.35	0.1899	0.1452	0.1222	0.1034	0.0757	0.0521	30.7	1.87	2.69	94	0.880	灰色粉砂
T2CZ6-7139	1.50-1.80																	27.2	1.93	2.72	93	0.793	褐黄色粉质粘土
-7140	3.00-3.30																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰黄色粉质粘土
-7141	4.50-4.80																	42.1	1.77	2.73	96	1.192	灰色淤泥质粉质粘土
-7142	6.00-6.30																	46.3	1.76	2.73	100	1.269	灰色淤泥质粉质粘土
-7143	7.50-7.80																	54.3	1.69	2.74	99	1.502	灰色淤泥质粘土
-7144	9.00-9.30																	48.0	1.70	2.74	95	1.385	灰色淤泥质粘土
-7145	11.00-11.30																	49.3	1.71	2.74	97	1.392	灰色淤泥质粘土
-7146	13.00-13.30																	46.6	1.73	2.75	96	1.330	灰色淤泥质粘土
-标7147	14.15-14.45				56.7	25.5	12.6	1.9	3.3	2.14	5.01	0.1627	0.1155	0.0962	0.0823	0.0629	0.0192						灰色粉砂
-7148	15.00-15.30				59.7	26.3	9.2	1.4	3.4	1.04	2.39	0.1665	0.1195	0.0998	0.0855	0.0659	0.0418	27.4	1.91	2.69	93	0.794	灰色粉砂
-标7149	15.65-15.95				61.7	26.1	9.1	1.4	1.7	0.96	2.23	0.1704	0.1233	0.1029	0.0880	0.0675	0.0462						灰色粉砂
-标7150	17.15-17.45				26.3	39.4	27.6	1.7	5.0	2.06	4.07	0.0893	0.0721	0.0655	0.0597	0.0466	0.0161						灰色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-2-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ4-标7093	14.65-14.95																							灰色粉砂	
-标7094	16.15-16.45																							灰色粉砂	
-7095	17.00-17.30																							灰色粉砂	
-标7096	17.65-17.95																							灰色砂质粉土	
-7097	19.00-19.30	37.7	22.0	15.7	0.93							0.51	4.00											灰色粉质粘土	
-7098	22.00-22.30	37.6	20.9	16.7	0.87			14	18.5						67	16	4.3							灰色粉质粘土	
-7099	25.00-25.30	38.6	22.8	15.8	0.96	2.54E-07	3.00E-07					0.52	4.04	0.51										灰色粉质粘土	
-7100	28.00-28.30	42.9	23.4	19.5	0.92			13	13.7															灰色粘土	
-7101	31.00-31.30	37.0	22.0	15.0	0.82							0.49	4.10											灰色粉质粘土	
-7102	34.00-34.30																							灰色砂质粉土	
-标7103	34.65-34.95																							灰色砂质粉土	
-7104	37.00-37.30					9.94E-06	2.79E-05					0.17	11.42	0.41										灰色粘质粉土	
-标7105	37.65-37.95																							灰色粉质粘土	
-7106	40.00-40.30	34.8	22.4	12.4	0.95			14	19.6															灰色粉质粘土	
-7107	43.00-43.30	37.3	21.8	15.5	0.95	4.79E-07	6.97E-07					0.50	4.10	0.45										灰色粉质粘土	
-7108	46.00-46.30	37.6	21.7	15.9	0.86			14	19.1						58	13	4.4							灰色粉质粘土	
-7109	49.00-49.30	37.6	21.4	16.2	0.91							0.43	4.73											灰色粉质粘土	
-7110	52.00-52.30	35.7	20.7	15.0	0.81																			灰色粉砂	
-标7111	52.65-52.95																							灰色粉砂	
-7112	55.00-55.30							4	34.7			0.14	13.09												
																								褐黄色粉质粘土	
T2CZ6-7139	1.50-1.80	33.8	20.4	13.4	0.51	1.26E-07	1.50E-07					0.30	5.97	0.47										灰黄色粉质粘土	
-7140	3.00-3.30	37.2	21.2	16.0	0.96			14	19.9						69	18	3.8							灰色淤泥质粉质粘土	
-7141	4.50-4.80	35.5	20.0	15.5	1.43	5.94E-07	1.11E-06					0.75	2.92	0.54										灰色淤泥质粉质粘土	
-7142	6.00-6.30	35.9	21.3	14.6	1.71			10	18.1						39	7	5.5							灰色淤泥质粘土	
-7143	7.50-7.80	43.4	25.4	18.0	1.61							1.16	2.16											灰色淤泥质粘土	
-7144	9.00-9.30	41.5	24.1	17.4	1.37			10	11.1						34	5	6.3							灰色淤泥质粘土	
-7145	11.00-11.30	43.4	25.5	17.9	1.33	6.29E-08	8.70E-08					1.10	2.18	0.58										灰色淤泥质粘土	
-7146	13.00-13.30	46.3	24.4	21.9	1.01			11	11.9															灰色粉砂	
-标7147	14.15-14.45																							灰色粉砂	
-7148	15.00-15.30					4.67E-04	7.20E-04					0.15	11.98	0.37										灰色粉砂	
-标7149	15.65-15.95																							灰色砂质粉土	
-标7150	17.15-17.45																								

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-3-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ6-7151	18.00-18.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-7152	21.00-21.30																	36.8	1.80	2.73	93	1.075	灰色粉质粘土
-7153	24.00-24.30																	37.0	1.82	2.73	96	1.055	灰色粉质粘土
-7154	27.00-27.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-7155	30.00-30.30																	35.3	1.84	2.73	96	1.007	灰色粉质粘土
-7156	33.00-33.30				33.3	39.9	19.8	2.1	4.9	2.38	4.29	0.0990	0.0778	0.0703	0.0642	0.0524	0.0164	31.6	1.87	2.70	95	0.900	灰色砂质粉土
-标7157	33.65-33.95				39.3	34.6	20.7	2.1	3.3	1.90	3.70	0.1085	0.0841	0.0744	0.0670	0.0533	0.0201						灰色砂质粉土
-7158	36.00-36.30					22.4	63.6	2.6	11.4			0.0558	0.0454	0.0405	0.0362	0.0280		30.1	1.85	2.71	90	0.906	灰色粘质粉土
-标7159	36.65-36.95					28.3	57.3	3.0	11.4			0.0601	0.0489	0.0429	0.0376	0.0273							灰色粘质粉土
-7160	39.00-39.30																	34.6	1.84	2.73	95	0.997	灰色粉质粘土
-7161	42.00-42.30																	35.2	1.85	2.73	97	0.995	灰色粉质粘土
-7162	45.00-45.30																	35.0	1.83	2.73	94	1.014	灰色粉质粘土
-7163	48.00-48.30					36.6	51.5	2.0	9.9	3.57	9.21	0.0639	0.0541	0.0479	0.0419	0.0298	0.0052	28.7	1.91	2.70	95	0.819	灰色砂质粉土
-标7164	48.65-48.95				12.3	40.9	38.2	2.0	6.6	1.99	4.33	0.0723	0.0623	0.0571	0.0518	0.0387	0.0132						灰色砂质粉土
-7165	51.00-51.30																	35.0	1.85	2.73	96	0.992	灰色粉质粘土
-7166	55.00-55.30																	33.5	1.86	2.72	96	0.952	灰色粉质粘土
T2CZ8-7187	4.20-4.50																	42.6	1.77	2.73	97	1.199	灰色淤泥质粉质粘土
-7188	6.00-6.30																	45.1	1.76	2.72	99	1.242	灰色淤泥质粉质粘土
-7189	8.00-8.30																	49.8	1.71	2.74	97	1.400	灰色淤泥质粘土
-7190	10.00-10.30																	48.7	1.70	2.74	96	1.397	灰色淤泥质粘土
-7191	12.50-12.80																	47.8	1.70	2.75	95	1.391	灰色淤泥质粘土
-7192	15.00-15.30				51.7	27.7	15.3	2.0	3.3	2.05	4.53	0.1484	0.1049	0.0884	0.0766	0.0594	0.0195	28.9	1.88	2.69	92	0.844	灰色粉砂
-标7193	15.45-15.75				54.7	28.6	11.9	1.4	3.4	1.18	2.55	0.1529	0.1088	0.0918	0.0796	0.0624	0.0360						灰色粉砂
-7194	16.20-16.50				61.7	26.1	9.1	1.4	1.7	0.96	2.23	0.1704	0.1233	0.1029	0.0880	0.0675	0.0462	30.2	1.85	2.69	91	0.893	灰色粉砂
-标7195	16.65-16.95				70.7	20.3	4.3	1.3	3.4	0.90	2.35	0.1899	0.1452	0.1222	0.1034	0.0757	0.0521						灰色粉砂
-7196	18.00-18.30				77.7	17.7	1.4	1.5	1.7	0.88	2.25	0.1988	0.1580	0.1354	0.1160	0.0847	0.0602	29.1	1.87	2.69	91	0.857	灰色粉砂
-标7197	18.45-18.75				42.3	32.8	17.9	2.1	4.9	2.36	4.70	0.1165	0.0880	0.0771	0.0689	0.0546	0.0164						灰色砂质粉土
-7198	20.00-20.30																	42.4	1.80	2.74	99	1.168	灰色粘土
-7199	23.00-23.30																	45.1	1.77	2.74	99	1.246	灰色粘土
-7200	26.00-26.30																	40.8	1.77	2.74	95	1.180	灰色粘土
-7201	29.00-29.30																	42.0	1.80	2.74	99	1.162	灰色粘土
-7202	32.00-32.30																	38.3	1.82	2.73	97	1.074	灰色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-3-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ6-7151	18.00-18.30	39.3	23.1	16.2	0.75			14	21.2															灰色粉质粘土	
-7152	21.00-21.30	38.4	22.1	16.3	0.90	8.10E-07	1.55E-06					0.56	3.71	0.48										灰色粉质粘土	
-7153	24.00-24.30	37.4	23.1	14.3	0.97			15	18.3															灰色粉质粘土	
-7154	27.00-27.30	35.9	21.5	14.4	0.96							0.47	4.28		60	13	4.5							灰色粉质粘土	
-7155	30.00-30.30	35.9	21.3	14.6	0.96			16	20.3															灰色砂质粉土	
-7156	33.00-33.30					9.35E-05	1.96E-04					0.16	12.15	0.38										灰色砂质粉土	
-标7157	33.65-33.95																							灰色粘质粉土	
-7158	36.00-36.30																							灰色粘质粉土	
-标7159	36.65-36.95																							灰色粉质粘土	
-7160	39.00-39.30	35.1	20.4	14.7	0.97	8.57E-07	1.44E-06					0.49	4.04	0.47										灰色粉质粘土	
-7161	42.00-42.30	35.8	21.2	14.6	0.96			17	20.1						75	18	4.1							灰色粉质粘土	
-7162	45.00-45.30	36.4	21.2	15.2	0.91							0.43	4.70											灰色砂质粉土	
-7163	48.00-48.30																							灰色砂质粉土	
-标7164	48.65-48.95																							灰色粉质粘土	
-7165	51.00-51.30	38.4	23.1	15.3	0.78							0.40	5.01											灰色粉质粘土	
-7166	55.00-55.30	34.5	20.9	13.6	0.93			16	20.0																
																		19	0.1					灰色淤泥质粉质粘土	
T2CZ8-7187	4.20-4.50	34.7	19.9	14.8	1.53															7.4	16.8	0	30.9	灰色淤泥质粉质粘土	
-7188	6.00-6.30	34.0	20.2	13.8	1.80																			灰色淤泥质粘土	
-7189	8.00-8.30	43.5	24.5	19.0	1.33	7.65E-08	8.13E-08					1.07	2.24	0.58										灰色淤泥质粘土	
-7190	10.00-10.30	43.0	25.0	18.0	1.32			11	11.0						36	7	5.2							灰色淤泥质粘土	
-7191	12.50-12.80	46.5	24.8	21.7	1.06													13	1.0					灰色粉砂	
-7192	15.00-15.30							6	31.9															灰色粉砂	
-标7193	15.45-15.75																							灰色粉砂	
-7194	16.20-16.50											0.17	11.31											灰色粉砂	
-标7195	16.65-16.95																							灰色粉砂	
-7196	18.00-18.30							5	30.3															灰色砂质粉土	
-标7197	18.45-18.75																							灰色粘土	
-7198	20.00-20.30	43.3	24.5	18.8	0.95	2.31E-07	4.63E-07					0.65	3.35	0.53										灰色粘土	
-7199	23.00-23.30	43.7	24.5	19.2	1.07			12	13.3						51	11	4.8							灰色粘土	
-7200	26.00-26.30	43.5	24.3	19.2	0.86							0.73	3.00											灰色粘土	
-7201	29.00-29.30	42.1	24.5	17.6	0.99			13	13.8															灰色粘土	
-7202	32.00-32.30	40.3	23.9	16.4	0.88													30	0.6					灰色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

分图编号：5-4-1

工程编号：SH2014514A-K14030

土样编号	取土深度	颗粒分析															天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ8-7203	35.00-35.30																	36.2	1.81	2.73	94	1.054	灰色粉质粘土
-7204	38.00-38.30																	35.6	1.83	2.73	95	1.023	灰色粉质粘土
-7205	41.00-41.30																	35.8	1.82	2.73	94	1.037	灰色粉质粘土
-7206	44.00-44.30																	35.8	1.83	2.73	95	1.026	灰色粉质粘土
-7207	47.00-47.30																	37.7	1.81	2.73	96	1.077	灰色粉质粘土
-7208	50.50-50.80																	35.6	1.84	2.73	96	1.012	灰色粉质粘土
-7209	54.70-55.00																	34.9	1.85	2.73	96	0.991	灰色粉质粘土
T2CZ9-7210	4.20-4.50																	38.9	1.79	2.72	95	1.111	灰色淤泥质粉质粘土
-7211	6.00-6.30																	41.5	1.77	2.73	96	1.182	灰色淤泥质粉质粘土
-7212	7.20-7.50																	54.9	1.68	2.74	99	1.526	灰色淤泥质粘土
-7213	9.00-9.30																	54.3	1.67	2.75	97	1.541	灰色淤泥质粘土
-7214	11.50-11.80																	49.8	1.70	2.74	96	1.414	灰色淤泥质粘土
-7215	13.50-13.80																	50.0	1.71	2.74	98	1.404	灰色淤泥质粘土
-7216	15.70-16.00				57.3	24.7	12.8	1.9	3.3	2.11	5.08	0.1659	0.1180	0.0980	0.0834	0.0631	0.0193	31.2	1.86	2.69	94	0.897	灰色粉砂
-标7217	16.15-16.45				58.3	26.2	12.3	1.5	1.7	1.04	2.45	0.1660	0.1186	0.0987	0.0843	0.0644	0.0403						灰色粉砂
-7218	17.20-17.50				62.7	24.8	9.3	1.5	1.7	0.96	2.33	0.1747	0.1272	0.1059	0.0900	0.0681	0.0454	28.8	1.88	2.69	92	0.843	灰色粉砂
-标7219	17.65-17.95				64.7	24.0	6.6	1.3	3.4	0.95	2.30	0.1777	0.1306	0.1089	0.0926	0.0699	0.0474						灰色粉砂
-7220	19.20-19.50																	45.3	1.76	2.74	98	1.262	灰色粘土
-7221	21.50-21.80																	43.6	1.78	2.74	99	1.210	灰色粘土
-7222	24.00-24.30																	42.7	1.77	2.74	97	1.209	灰色粘土
-7223	27.00-27.30																	41.3	1.77	2.74	95	1.187	灰色粘土
-7224	30.20-30.50					26.3	59.8	2.4	11.5			0.0588	0.0477	0.0421	0.0373	0.0282		30.6	1.85	2.71	91	0.913	灰色粘质粉土
-标7225	30.65-30.95				13.7	41.4	35.8	2.6	6.5	2.33	5.14	0.0737	0.0634	0.0581	0.0529	0.0391	0.0113						灰色砂质粉土
-7226	33.00-33.30					24.3	61.1	3.3	11.3			0.0575	0.0464	0.0410	0.0363	0.0272		30.0	1.84	2.71	89	0.915	灰色粘质粉土
-标7227	33.45-33.75				36.7	37.9	20.1	2.0	3.3	2.00	3.68	0.1039	0.0809	0.0725	0.0659	0.0535	0.0197						灰色砂质粉土
-7228	36.00-36.30																	38.3	1.81	2.73	96	1.086	灰色粉质粘土
-7229	39.00-39.30																	36.9	1.82	2.73	96	1.053	灰色粉质粘土
-7230	42.00-42.30				25.3	40.6	27.4	1.7	5.0	2.10	4.04	0.0879	0.0714	0.0651	0.0596	0.0469	0.0161	28.0	1.90	2.70	92	0.819	灰色砂质粉土
-7231	45.00-45.30																	36.2	1.82	2.73	95	1.043	灰色粉质粘土
-7232	48.00-48.30																	35.7	1.83	2.73	95	1.024	灰色粉质粘土
-7233	52.00-52.30																	37.6	1.82	2.73	96	1.064	灰色粉质粘土
-7234	55.00-55.30																	35.4	1.84	2.73	96	1.009	灰色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人：

试验负责人：

日期：2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

分图编号:5-4-2

工程编号:SH2014514A-K14030

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	$ϕ_u$	c_{cu}	$ϕ_{cu}$	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ8-7203	35.00-35.30	37.7	21.2	16.5	0.91			14	16.9															灰色粉质粘土	
-7204	38.00-38.30	37.1	22.9	14.2	0.89															22.8	14.7	6	29.0	灰色粉质粘土	
-7205	41.00-41.30	36.7	20.5	16.2	0.94							0.50	4.07											灰色粉质粘土	
-7206	44.00-44.30	36.4	21.1	15.3	0.96			16	20.4															灰色粉质粘土	
-7207	47.00-47.30	38.4	22.1	16.3	0.96							0.45	4.61											灰色粉质粘土	
-7208	50.50-50.80	36.3	21.8	14.5	0.95			15	19.3															灰色粉质粘土	
-7209	54.70-55.00	36.0	20.0	16.0	0.93							0.40	5.04												
																								灰色淤泥质粉质粘土	
T2CZ9-7210	4.20-4.50	33.9	20.8	13.1	1.38	3.93E-07	6.66E-07					0.58	3.64	0.45										灰色淤泥质粉质粘土	
-7211	6.00-6.30	37.1	22.2	14.9	1.30			10	15.6						37	6	6.4							灰色淤泥质粘土	
-7212	7.20-7.50	43.2	24.2	19.0	1.62							1.28	1.98							8.7	11.2	2	23.0	灰色淤泥质粘土	
-7213	9.00-9.30	46.0	24.8	21.2	1.39																			灰色淤泥质粘土	
-7214	11.50-11.80	42.4	24.0	18.4	1.40			10	12.4															灰色淤泥质粘土	
-7215	13.50-13.80	43.4	25.2	18.2	1.36													16	0.3					灰色粉砂	
-7216	15.70-16.00											0.21	9.19											灰色粉砂	
-标7217	16.15-16.45																							灰色粉砂	
-7218	17.20-17.50							5	31.6															灰色粉砂	
-标7219	17.65-17.95																							灰色粘土	
-7220	19.20-19.50	44.6	25.3	19.3	1.04	9.74E-08	1.63E-07					0.69	3.28	0.50										灰色粘土	
-7221	21.50-21.80	44.0	24.3	19.7	0.98																			灰色粘土	
-7222	24.00-24.30	42.8	24.2	18.6	0.99							0.75	2.94		48	10	4.8							灰色粘土	
-7223	27.00-27.30	45.0	25.6	19.4	0.81													24	0.3					灰色粘质粉土	
-7224	30.20-30.50							7	30.3															灰色砂质粉土	
-标7225	30.65-30.95																							灰色粘质粉土	
-7226	33.00-33.30					7.80E-05	1.12E-04					0.22	8.83	0.41										灰色砂质粉土	
-标7227	33.45-33.75																							灰色粉质粘土	
-7228	36.00-36.30	39.8	23.3	16.5	0.91			13	18.9															灰色粉质粘土	
-7229	39.00-39.30	38.7	22.9	15.8	0.89													30	0.2					灰色砂质粉土	
-7230	42.00-42.30					4.54E-04	5.08E-04					0.15	12.15	0.35										灰色粉质粘土	
-7231	45.00-45.30	37.3	21.9	15.4	0.93							0.49	4.18											灰色粉质粘土	
-7232	48.00-48.30	36.4	20.4	16.0	0.96			14	21.3															灰色粉质粘土	
-7233	52.00-52.30	39.4	23.1	16.3	0.89							0.45	4.60											灰色粉质粘土	
-7234	55.00-55.30	35.8	20.8	15.0	0.97			16	20.2																

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-5-1

土样编号	取土深度	颗粒分析															天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ12-7235	3.00-3.30																	31.3	1.88	2.73	94	0.907	灰黄色粉质粘土
-7236	4.50-4.80																	39.1	1.80	2.73	96	1.110	灰色淤泥质粉质粘土
-7237	6.00-6.30																	42.7	1.78	2.73	98	1.189	灰色淤泥质粉质粘土
-7238	7.20-7.50																	46.8	1.71	2.74	95	1.352	灰色淤泥质粘土
-7239	9.00-9.30																	51.4	1.72	2.74	100	1.412	灰色淤泥质粘土
-7240	11.00-11.30																	54.3	1.69	2.75	99	1.511	灰色淤泥质粘土
-7241	13.00-13.30																	49.2	1.70	2.74	96	1.405	灰色淤泥质粘土
-7242	15.00-15.30				75.3	18.6	1.2	1.5	3.4	0.88	2.27	0.1961	0.1539	0.1311	0.1118	0.0815	0.0577	30.0	1.85	2.69	91	0.890	灰色粉砂
-标7243	15.45-15.75				78.7	16.1	0.3	1.5	3.4	0.90	2.30	0.2008	0.1610	0.1386	0.1190	0.0867	0.0603						灰色粉砂
-7244	16.20-16.50				77.7	17.7	1.4	1.5	1.7	0.88	2.25	0.1988	0.1580	0.1354	0.1160	0.0847	0.0602	31.6	1.87	2.69	95	0.893	灰色粉砂
-标7245	16.65-16.95				81.3	14.9	0.6	1.5	1.7	0.91	2.28	0.2038	0.1656	0.1438	0.1243	0.0911	0.0631						灰色粉砂
-7246	18.00-18.30				71.7	21.3	4.0	1.2	1.8	0.87	2.20	0.1895	0.1449	0.1221	0.1038	0.0768	0.0555	31.2	1.85	2.69	92	0.908	灰色粉砂
-标7247	18.45-18.75				70.7	20.3	4.3	1.3	3.4	0.90	2.35	0.1899	0.1452	0.1222	0.1034	0.0757	0.0521						灰色粉砂
-7248	21.00-21.30																	42.8	1.79	2.75	99	1.194	灰色粘土
-7249	23.00-23.30																	40.1	1.80	2.75	97	1.140	灰色粘土
-7250	26.00-26.30																	44.9	1.77	2.74	99	1.243	灰色粘土
-7251	28.00-28.30																	43.2	1.79	2.74	99	1.192	灰色粘土
-7252	30.00-30.30				21.3	41.2	30.7	1.8	5.0	1.95	3.89	0.0823	0.0685	0.0627	0.0573	0.0444	0.0161	28.9	1.90	2.70	94	0.832	灰色砂质粉土
-标7253	30.45-30.75				30.7	41.2	22.7	2.1	3.3	1.92	3.42	0.0974	0.0756	0.0685	0.0628	0.0513	0.0200						灰色砂质粉土
-7254	33.00-33.30				3.7	37.9	46.3	2.2	9.9	4.14	9.58	0.0638	0.0557	0.0508	0.0456	0.0334	0.0053	30.5	1.85	2.70	91	0.905	灰色砂质粉土
-标7255	33.45-33.75					34.5	52.9	2.8	9.8	3.13	8.32	0.0632	0.0529	0.0466	0.0406	0.0286	0.0056						灰色砂质粉土
-7256	36.00-36.30																	34.4	1.85	2.73	96	0.983	灰色粉质粘土
-7257	39.00-39.30																	34.2	1.83	2.73	93	1.002	灰色粉质粘土
-7258	42.00-42.30																	35.8	1.82	2.73	94	1.037	灰色粉质粘土
-7259	45.00-45.30																	34.6	1.83	2.73	94	1.008	灰色粉质粘土
-7260	48.00-48.30																	37.0	1.82	2.73	96	1.055	灰色粉质粘土
-7261	52.00-52.30																	38.0	1.82	2.73	97	1.070	灰色粉质粘土
-7262	55.00-55.30																	35.9	1.82	2.73	94	1.038	灰色粉质粘土
T2CZ14-7263	2.00-2.30																	25.9	1.95	2.72	93	0.756	褐黄色粉质粘土
-7264	4.20-4.50																	39.4	1.82	2.72	99	1.083	灰色淤泥质粉质粘土
-7265	6.00-6.30																	42.4	1.77	2.72	97	1.188	灰色淤泥质粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-5-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度	温度	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ12-7235	3.00-3.30	34.7	20.2	14.5	0.77															27.1	15.7	6	29.6	灰黄色粉质粘土	
-7236	4.50-4.80	37.3	20.9	16.4	1.11							0.57	3.70											灰色淤泥质粉质粘土	
-7237	6.00-6.30	35.6	19.7	15.9	1.45													18	0.8					灰色淤泥质粉质粘土	
-7238	7.20-7.50	42.5	24.0	18.5	1.23			11	12.1															灰色淤泥质粘土	
-7239	9.00-9.30	42.1	24.5	17.6	1.53															10.2	12.6	4	19.5	灰色淤泥质粘土	
-7240	11.00-11.30	45.5	25.1	20.4	1.43							1.17	2.15											灰色淤泥质粘土	
-7241	13.00-13.30	43.6	24.2	19.4	1.29													15	0.5					灰色淤泥质粘土	
-7242	15.00-15.30							6	31.3															灰色粉砂	
-标7243	15.45-15.75																							灰色粉砂	
-7244	16.20-16.50											0.16	12.00											灰色粉砂	
-标7245	16.65-16.95																							灰色粉砂	
-7246	18.00-18.30							4	31.4															灰色粉砂	
-标7247	18.45-18.75																							灰色粉砂	
-7248	21.00-21.30	45.5	25.2	20.3	0.87															16.1	12.8	5	21.1	灰色粘土	
-7249	23.00-23.30	48.4	25.6	22.8	0.64	1.18E-07	1.58E-07					0.64	3.35	0.59										灰色粘土	
-7250	26.00-26.30	45.2	26.0	19.2	0.98													28	0.8					灰色粘土	
-7251	28.00-28.30	44.0	24.8	19.2	0.96			13	12.1															灰色粘土	
-7252	30.00-30.30					1.18E-04	3.18E-04					0.17	10.86	0.33										灰色砂质粉土	
-标7253	30.45-30.75																							灰色砂质粉土	
-7254	33.00-33.30							6	31.3															灰色砂质粉土	
-标7255	33.45-33.75																							灰色砂质粉土	
-7256	36.00-36.30	36.7	21.6	15.1	0.85															23.1	15.5	3	29.5	灰色粉质粘土	
-7257	39.00-39.30	37.3	22.1	15.2	0.80							0.49	4.08											灰色粉质粘土	
-7258	42.00-42.30	38.7	23.4	15.3	0.81			14	21.6															灰色粉质粘土	
-7259	45.00-45.30	35.2	21.0	14.2	0.96							0.47	4.23											灰色粉质粘土	
-7260	48.00-48.30	38.4	22.5	15.9	0.91			13	21.2															灰色粉质粘土	
-7261	52.00-52.30	39.4	22.6	16.8	0.92							0.45	4.63											灰色粉质粘土	
-7262	55.00-55.30	36.8	21.6	15.2	0.94			15	19.0															灰色粉质粘土	
T2CZ14-7263	2.00-2.30	34.3	20.8	13.5	0.38	9.19E-08	1.77E-07					0.32	5.45	0.44										褐黄色粉质粘土	
-7264	4.20-4.50	34.6	21.3	13.3	1.36			14	20.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-7265	6.00-6.30	32.4	19.1	13.3	1.75															8.0	15.9	0	29.8	灰色淤泥质粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-6-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ14-7266	9.00-9.30																	55.3	1.69	2.74	100	1.518	灰色淤泥质粘土
-7267	12.00-12.30																	49.4	1.70	2.74	96	1.408	灰色淤泥质粘土
-7268	15.00-15.30				76.3	17.2	1.6	1.5	3.4	0.90	2.34	0.1984	0.1572	0.1345	0.1149	0.0832	0.0575	30.3	1.87	2.69	93	0.874	灰色粉砂
-标7269	16.15-16.45				72.7	20.0	4.2	1.3	1.8	0.88	2.28	0.1923	0.1485	0.1256	0.1066	0.0781	0.0552						灰色粉砂
-7270	17.00-17.30				70.7	20.3	4.3	1.3	3.4	0.90	2.35	0.1899	0.1452	0.1222	0.1034	0.0757	0.0521	28.4	1.88	2.69	91	0.837	灰色粉砂
-标7271	17.45-17.75				67.7	22.4	6.8	1.4	1.7	0.91	2.30	0.1844	0.1382	0.1156	0.0979	0.0726	0.0502						灰色粉砂
-7272	18.50-18.80																	45.0	1.76	2.74	98	1.257	灰色粘土
-7273	21.50-21.80																	42.2	1.77	2.74	96	1.201	灰色粘土
-7274	24.50-24.80																	41.7	1.78	2.74	97	1.181	灰色粘土
-7275	27.50-27.80																	43.6	1.79	2.75	99	1.206	灰色粘土
-7276	29.50-29.80																	43.1	1.78	2.74	98	1.203	灰色粘土
-7277	32.00-32.30				21.7	40.7	30.8	1.8	5.0	1.93	3.88	0.0828	0.0687	0.0628	0.0573	0.0443	0.0162	32.4	1.84	2.70	93	0.943	灰色砂质粉土
-标7278	32.45-32.75				23.7	40.8	26.7	2.2	6.6	2.59	4.98	0.0870	0.0700	0.0638	0.0584	0.0460	0.0128						灰色砂质粉土
-7279	34.00-34.30				15.3	41.8	34.4	1.9	6.6	2.09	4.38	0.0754	0.0645	0.0591	0.0540	0.0408	0.0135	30.7	1.85	2.70	91	0.908	灰色砂质粉土
-标7280	34.45-34.75					26.3	59.8	2.4	11.5			0.0588	0.0477	0.0421	0.0373	0.0282							灰色粘质粉土
-7281	36.50-36.80																	36.8	1.80	2.73	93	1.075	灰色粉质粘土
-7282	39.00-39.30																	35.6	1.84	2.73	96	1.012	灰色粉质粘土
-7283	42.00-42.30				29.3	40.4	23.3	2.1	4.9	2.22	4.10	0.0928	0.0745	0.0676	0.0619	0.0498	0.0165	27.4	1.89	2.70	90	0.820	灰色砂质粉土
-7284	45.00-45.30																	34.8	1.85	2.73	96	0.989	灰色粉质粘土
-7285	48.00-48.30																	36.6	1.81	2.73	94	1.060	灰色粉质粘土
-7286	50.00-50.30																	38.1	1.82	2.73	97	1.071	灰色粉质粘土
-7287	52.00-52.30				27.3	40.7	23.3	2.1	6.6	2.74	5.09	0.0936	0.0728	0.0662	0.0606	0.0486	0.0130	31.3	1.86	2.70	93	0.906	灰色砂质粉土
-标7288	53.15-53.45				6.3	39.2	45.7	2.3	6.5	1.91	4.16	0.0667	0.0579	0.0528	0.0476	0.0358	0.0127						灰色砂质粉土
-7289	55.00-55.30																	33.3	1.87	2.72	96	0.939	灰色粉质粘土
-7290	57.50-57.80				45.0	31.8	17.9	2.0	3.3	2.00	4.05	0.1245	0.0919	0.0797	0.0709	0.0561	0.0197	30.1	1.85	2.70	90	0.899	灰色砂质粉土
-7291	60.00-60.30				17.3	41.6	34.3	1.8	5.0	1.82	3.72	0.0775	0.0658	0.0603	0.0551	0.0422	0.0162	30.4	1.87	2.70	93	0.883	灰色砂质粉土
-标7292	60.45-60.75				31.7	39.8	23.1	2.1	3.3	1.87	3.42	0.0961	0.0764	0.0691	0.0631	0.0511	0.0202						灰色砂质粉土
-7293	63.00-63.30				29.3	40.5	23.2	2.1	4.9	2.22	4.10	0.0936	0.0745	0.0676	0.0619	0.0498	0.0165	26.2	1.94	2.70	94	0.756	灰色砂质粉土
-标7294	63.45-63.75				51.7	27.7	15.3	2.0	3.3	2.05	4.53	0.1484	0.1049	0.0884	0.0766	0.0594	0.0195						灰色粉砂
-7295	66.00-66.30				52.7	28.7	15.0	2.0	1.6	1.78	3.82	0.1479	0.1053	0.0891	0.0776	0.0608	0.0233	24.8	1.93	2.69	90	0.739	灰色粉砂
-标7296	66.45-66.73				60.3	25.5	9.4	1.4	3.4	1.05	2.48	0.1695	0.1220	0.1016	0.0867	0.0662	0.0409						灰色粉砂
-7297	69.00-69.30				80.7	15.7	0.4	1.5	1.7	0.90	2.25	0.2025	0.1637	0.1417	0.1222	0.0896	0.0629	27.6	1.90	2.69	92	0.807	灰色粉砂
-标7298	69.45-69.74				52.3	24.2	13.2	2.0	8.3	3.96	9.78	0.1572	0.1099	0.0910	0.0776	0.0579	0.0093						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-6-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ14-7266	9.00-9.30	42.6	24.3	18.3	1.69							1.25	2.02											灰色淤泥质粘土	
-7267	12.00-12.30	43.1	24.4	18.7	1.34															12.1	11.8	5	22.2	灰色淤泥质粘土	
-7268	15.00-15.30							6	30.5															灰色粉砂	
-标7269	16.15-16.45																							灰色粉砂	
-7270	17.00-17.30											0.18	10.14											灰色粉砂	
-标7271	17.45-17.75																							灰色粉砂	
-7272	18.50-18.80	43.8	24.9	18.9	1.06															17.5	12.2	6	22.6	灰色粘土	
-7273	21.50-21.80	45.8	25.9	19.9	0.82			12	12.2															灰色粘土	
-7274	24.50-24.80	41.9	24.5	17.4	0.99													30	0.1					灰色粘土	
-7275	27.50-27.80	46.6	25.3	21.3	0.86							0.75	2.93											灰色粘土	
-7276	29.50-29.80	43.9	25.6	18.3	0.96			13	12.6															灰色粘土	
-7277	32.00-32.30									6.0	33.8													灰色砂质粉土	
-标7278	32.45-32.75																							灰色砂质粉土	
-7279	34.00-34.30											0.19	10.15											灰色砂质粉土	
-标7280	34.45-34.75																							灰色粘质粉土	
-7281	36.50-36.80	37.1	20.9	16.2	0.98			14	17.3															灰色粉质粘土	
-7282	39.00-39.30	36.3	22.0	14.3	0.95													37	0.2					灰色粉质粘土	
-7283	42.00-42.30					8.01E-05	1.56E-04					0.15	12.26	0.37										灰色砂质粉土	
-7284	45.00-45.30	36.6	20.5	16.1	0.89							0.49	4.07											灰色粉质粘土	
-7285	48.00-48.30	37.1	21.9	15.2	0.97															21.3	14.8	5	27.9	灰色粉质粘土	
-7286	50.00-50.30	38.4	22.5	15.9	0.98			15	19.8															灰色粉质粘土	
-7287	52.00-52.30					4.79E-05	1.20E-04					0.18	10.35	0.40										灰色砂质粉土	
-标7288	53.15-53.45																							灰色砂质粉土	
-7289	55.00-55.30	35.8	22.2	13.6	0.82			17	19.8															灰色粉质粘土	
-7290	57.50-57.80					2.05E-04	4.73E-04							0.33										灰色砂质粉土	
-7291	60.00-60.30									4.7	35.1													灰色砂质粉土	
-标7292	60.45-60.75																							灰色砂质粉土	
-7293	63.00-63.30							5	33.9															灰色砂质粉土	
-标7294	63.45-63.75																							灰色粉砂	
-7295	66.00-66.30					5.02E-04	8.67E-04					0.12	14.84	0.32										灰色粉砂	
-标7296	66.45-66.73																							灰色粉砂	
-7297	69.00-69.30																							灰色粉砂	
-标7298	69.45-69.74																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-7-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ14-7299	72.00-72.30																	33.2	1.87	2.72	96	0.937	灰色粉质粘土
-7300	74.50-74.80				11.3	39.8	39.7	2.7	6.5	2.20	5.05	0.0714	0.0614	0.0561	0.0506	0.0370	0.0111	28.4	1.89	2.70	92	0.834	灰色砂质粉土
-标7301	74.95-75.25				15.7	41.4	34.4	1.9	6.6	2.10	4.42	0.0757	0.0645	0.0592	0.0540	0.0408	0.0134						灰色砂质粉土
-7302	78.00-78.30				9.3	40.2	41.8	2.1	6.6	1.95	4.22	0.0692	0.0599	0.0549	0.0498	0.0373	0.0130	27.9	1.91	2.70	93	0.808	灰色砂质粉土
-标7303	78.45-78.75				21.7	41.0	30.1	2.3	4.9	1.91	3.69	0.0829	0.0687	0.0627	0.0573	0.0451	0.0170						灰色砂质粉土
-7304	81.00-81.20				12.3	40.4	38.7	2.0	6.6	1.92	4.37	0.0729	0.0630	0.0573	0.0516	0.0380	0.0131	26.3	1.93	2.70	93	0.767	灰色砂质粉土
-标7305	81.35-81.65					36.6	51.5	2.0	9.9	3.57	9.21	0.0639	0.0541	0.0479	0.0419	0.0298	0.0052						灰色砂质粉土
-7306	84.00-84.20				50.3	27.2	15.5	2.1	4.9	2.34	5.30	0.1469	0.1034	0.0870	0.0753	0.0578	0.0164	25.5	1.97	2.69	96	0.714	灰色粉砂
-标7307	84.35-84.65				53.7	24.8	12.9	2.0	6.6	2.89	6.95	0.1585	0.1114	0.0925	0.0790	0.0596	0.0133						灰色粉砂
-7308	87.00-87.20				53.7	27.5	12.3	1.5	5.0	1.84	4.11	0.1535	0.1086	0.0912	0.0787	0.0610	0.0222	25.5	1.94	2.69	93	0.740	灰色粉砂
-标7309	87.35-87.63				56.7	25.5	12.6	1.9	3.3	2.14	5.01	0.1627	0.1155	0.0962	0.0823	0.0629	0.0192						灰色粉砂
-7310	90.00-90.20	1.5	7.3	47.2	36.2	7.8																	灰色中砂
-标7311	90.35-90.61	4.0	8.9	45.3	34.7	7.1																	灰色中砂
-7312	93.00-93.20	5.1	8.6	42.9	35.0	8.4																	灰色中砂
-标7313	93.35-93.60	1.2	7.0	49.0	36.5	6.3																	灰色中砂
-7314	96.00-96.20	3.1	10.0	44.9	35.2	6.8																	灰色中砂
-标7315	96.35-96.55	1.3	7.5	50.5	33.4	7.3																	灰色中砂
-7316	99.00-99.20	3.2	5.1	51.8	33.2	6.7																	灰色中砂
-标7317	99.35-99.54	2.7	7.3	47.2	35.1	7.7																	灰色砾砂
-7318	102.00-102.20	28.5	38.7	17.5	12.5	2.8																	灰色中砂
-标7319	102.35-102.50	19.8	29.0	36.7	12.9	1.6																	灰色中砂
-7320	105.00-105.20	17.9	27.3	40.9	11.9	2.0																	灰色中砂
-标7321	105.35-105.51	12.7	27.9	44.3	10.9	4.2																	
T2CZ15-7322	2.20-2.50																	29.9	1.93	2.72	98	0.831	褐黄色粉质粘土
-7323	3.50-3.80																	35.8	1.84	2.73	96	1.015	灰黄色粉质粘土
-7324	4.70-5.00																	38.1	1.80	2.73	95	1.095	灰色淤泥质粉质粘土
-7325	6.50-6.80																	43.1	1.78	2.72	99	1.187	灰色淤泥质粉质粘土
-7326	7.20-7.50																	47.6	1.70	2.74	95	1.379	灰色淤泥质粘土
-7327	9.00-9.30																	55.8	1.69	2.74	100	1.526	灰色淤泥质粘土
-7328	11.00-11.30																	46.7	1.71	2.74	95	1.351	灰色淤泥质粘土
-7329	13.00-13.30																	49.5	1.72	2.74	98	1.382	灰色淤泥质粘土
-7330	14.50-14.80																	47.0	1.74	2.74	98	1.315	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-7-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	Φ_u	c_{cu}	Φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ14-7299	72.00-72.30	32.7	20.0	12.7	1.04			18	17.8			0.38	5.11											灰色粉质粘土	
-7300	74.50-74.80											0.14	13.08											灰色砂质粉土	
-标7301	74.95-75.25																							灰色砂质粉土	
-7302	78.00-78.30							5	34.4															灰色砂质粉土	
-标7303	78.45-78.75																							灰色砂质粉土	
-7304	81.00-81.20											0.13	14.13											灰色砂质粉土	
-标7305	81.35-81.65																							灰色砂质粉土	
-7306	84.00-84.20							3	35.8															灰色粉砂	
-标7307	84.35-84.65																							灰色粉砂	
-7308	87.00-87.20											0.12	15.01											灰色粉砂	
-标7309	87.35-87.63																							灰色粉砂	
-7310	90.00-90.20																							灰色中砂	
-标7311	90.35-90.61																							灰色中砂	
-7312	93.00-93.20																							灰色中砂	
-标7313	93.35-93.60																							灰色中砂	
-7314	96.00-96.20																							灰色中砂	
-标7315	96.35-96.55																							灰色中砂	
-7316	99.00-99.20																							灰色中砂	
-标7317	99.35-99.54																							灰色砾砂	
-7318	102.00-102.20																							灰色中砂	
-标7319	102.35-102.50																							灰色中砂	
-7320	105.00-105.20																							灰色中砂	
-标7321	105.35-105.51																								
T2CZ15-7322	2.20-2.50	33.1	19.8	13.3	0.76													57	0.8					褐黄色粉质粘土	
-7323	3.50-3.80	38.8	23.0	15.8	0.81															25.7	14.9	6	28.3	灰黄色粉质粘土	
-7324	4.70-5.00	36.6	20.2	16.4	1.09													20	0.3					灰色淤泥质粉质粘土	
-7325	6.50-6.80	34.0	21.5	12.5	1.73															8.3	17.8	0	32.2	灰色淤泥质粉质粘土	
-7326	7.20-7.50	42.7	24.1	18.6	1.26							1.12	2.12											灰色淤泥质粘土	
-7327	9.00-9.30	43.7	25.4	18.3	1.66			10	11.1															灰色淤泥质粘土	
-7328	11.00-11.30	44.2	25.6	18.6	1.13							1.07	2.20											灰色淤泥质粘土	
-7329	13.00-13.30	44.3	24.2	20.1	1.26			11	12.2															灰色淤泥质粘土	
-7330	14.50-14.80	42.1	24.4	17.7	1.28							1.13	2.05											灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-8-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ15-7331	15.50-15.80				60.3	25.5	9.4	1.4	3.4	1.05	2.48	0.1695	0.1220	0.1016	0.0867	0.0662	0.0409	29.9	1.87	2.69	93	0.869	灰色粉砂
-标7332	15.95-16.25				62.7	24.8	9.3	1.5	1.7	0.96	2.33	0.1747	0.1272	0.1059	0.0900	0.0681	0.0454						灰色粉砂
-7333	16.70-17.00				55.3	27.8	12.0	1.5	3.4	1.20	2.67	0.1565	0.1111	0.0932	0.0805	0.0625	0.0349	30.4	1.85	2.69	91	0.896	灰色粉砂
-标7334	17.15-17.45				2.3	37.2	47.7	3.1	9.7	3.61	8.72	0.0627	0.0547	0.0497	0.0445	0.0320	0.0057						灰色砂质粉土
-7335	18.20-18.50				43.3	31.6	18.1	2.1	4.9	2.32	4.76	0.1211	0.0899	0.0781	0.0695	0.0545	0.0164	29.8	1.88	2.70	93	0.864	灰色砂质粉土
-标7336	18.65-18.95				45.7	30.9	18.1	2.0	3.3	1.97	4.07	0.1279	0.0934	0.0806	0.0713	0.0560	0.0198						灰色砂质粉土
-7337	20.00-20.30																	43.9	1.78	2.74	99	1.215	灰色粘土
-7338	22.00-22.30																	41.5	1.77	2.74	96	1.190	灰色粘土
-7339	24.00-24.30																	42.7	1.79	2.74	99	1.184	灰色粘土
-7340	26.00-26.30																	41.7	1.77	2.75	95	1.202	灰色粘土
-7341	28.00-28.30																	40.6	1.78	2.74	96	1.164	灰色粘土
-7342	30.20-30.50				34.3	38.6	20.1	2.1	4.9	2.35	4.32	0.1027	0.0788	0.0708	0.0645	0.0522	0.0164	30.0	1.86	2.70	91	0.887	灰色砂质粉土
-标7343	30.65-30.95				38.3	35.9	20.4	2.1	3.3	1.93	3.69	0.1076	0.0829	0.0737	0.0666	0.0534	0.0200						灰色砂质粉土
-7344	32.00-32.30				26.3	39.4	27.6	1.7	5.0	2.06	4.07	0.0896	0.0721	0.0655	0.0597	0.0466	0.0161	30.3	1.87	2.70	93	0.881	灰色砂质粉土
-标7345	32.45-32.75				45.7	30.9	18.1	2.0	3.3	1.97	4.07	0.1279	0.0934	0.0806	0.0713	0.0560	0.0198						灰色砂质粉土
-7346	34.00-34.30				47.3	31.2	17.8	2.1	1.6	1.68	3.43	0.1313	0.0956	0.0823	0.0727	0.0576	0.0240	30.9	1.88	2.70	95	0.880	灰色砂质粉土
-标7347	34.45-34.75				48.7	31.8	14.6	1.5	3.4	1.28	2.57	0.1329	0.0969	0.0835	0.0739	0.0590	0.0325						灰色砂质粉土
-7348	36.00-36.30					22.3	64.2	1.9	11.6			0.0561	0.0450	0.0397	0.0351	0.0263		32.7	1.85	2.71	94	0.944	灰色粘质粉土
-标7349	36.45-36.75					14.6	69.4	3.0	13.0			0.0497	0.0408	0.0365	0.0326	0.0246							灰色粘质粉土
-7350	38.00-38.30					34.5	52.9	2.8	9.8	3.13	8.32	0.0632	0.0529	0.0466	0.0406	0.0286	0.0056	30.8	1.86	2.70	93	0.899	灰色砂质粉土
-标7351	38.45-38.75					16.5	68.2	2.1	13.2			0.0512	0.0419	0.0374	0.0334	0.0255							灰色粘质粉土
-7352	40.00-40.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-7353	42.00-42.30																	34.0	1.85	2.73	95	0.977	灰色粉质粘土
-7354	44.00-44.30																	35.1	1.84	2.72	96	0.997	灰色粉质粘土
-7355	46.00-46.30																	35.8	1.83	2.73	95	1.026	灰色粉质粘土
-7356	48.00-48.30																	35.6	1.83	2.73	95	1.023	灰色粉质粘土
-7357	50.00-50.30																	34.6	1.86	2.73	97	0.976	灰色粉质粘土
-7358	53.00-53.30																	34.3	1.84	2.73	94	0.993	灰色粉质粘土
-7359	55.00-55.30																	35.0	1.85	2.73	96	0.992	灰色粉质粘土
T2CZ17-7001	2.00-2.30																	25.8	1.98	2.73	96	0.735	褐黄色粉质粘土
-7002	4.50-4.80																	43.2	1.78	2.73	99	1.196	灰色淤泥质粉质粘土
-7003	6.00-6.30																	41.0	1.77	2.73	95	1.175	灰色淤泥质粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-8-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ15-7331	15.50-15.80							4	32.6															灰色粉砂	
-标7332	15.95-16.25																							灰色粉砂	
-7333	16.70-17.00											0.18	10.69											灰色粉砂	
-标7334	17.15-17.45																							灰色砂质粉土	
-7335	18.20-18.50							4	32.5															灰色砂质粉土	
-标7336	18.65-18.95																							灰色砂质粉土	
-7337	20.00-20.30	43.8	24.6	19.2	1.01							0.77	2.89											灰色粘土	
-7338	22.00-22.30	45.0	25.3	19.7	0.82															14.9	12.5	5	20.7	灰色粘土	
-7339	24.00-24.30	42.7	24.3	18.4	1.00			13	11.9															灰色粘土	
-7340	26.00-26.30	45.8	25.5	20.3	0.80							0.76	2.90											灰色粘土	
-7341	28.00-28.30	43.2	24.9	18.3	0.86			12	12.3															灰色粘土	
-7342	30.20-30.50											0.17	11.30											灰色砂质粉土	
-标7343	30.65-30.95																							灰色砂质粉土	
-7344	32.00-32.30							6	33.2															灰色砂质粉土	
-标7345	32.45-32.75																							灰色砂质粉土	
-7346	34.00-34.30											0.17	11.34											灰色砂质粉土	
-标7347	34.45-34.75																							灰色砂质粉土	
-7348	36.00-36.30							5	34.7															灰色粘质粉土	
-标7349	36.45-36.75																							灰色粘质粉土	
-7350	38.00-38.30											0.19	10.23											灰色砂质粉土	
-标7351	38.45-38.75																							灰色粘质粉土	
-7352	40.00-40.30	37.1	22.0	15.1	0.88			15	16.2															灰色粉质粘土	
-7353	42.00-42.30	35.4	19.8	15.6	0.91							0.49	4.07											灰色粉质粘土	
-7354	44.00-44.30	36.1	22.8	13.3	0.92			16	19.7															灰色粉质粘土	
-7355	46.00-46.30	36.5	22.1	14.4	0.95							0.43	4.75											灰色粉质粘土	
-7356	48.00-48.30	38.5	23.0	15.5	0.81			15	18.4															灰色粉质粘土	
-7357	50.00-50.30	36.7	21.3	15.4	0.86							0.39	5.03											灰色粉质粘土	
-7358	53.00-53.30	37.6	21.8	15.8	0.79			16	18.8															灰色粉质粘土	
-7359	55.00-55.30	38.0	23.0	15.0	0.80							0.36	5.46											灰色粉质粘土	
T2CZ17-7001	2.00-2.30	34.5	19.1	15.4	0.44	8.85E-08	1.25E-07					0.30	5.78	0.49										褐黄色粉质粘土	
-7002	4.50-4.80	38.2	22.3	15.9	1.31			11	18.3						41	7	6.0							灰色淤泥质粉质粘土	
-7003	6.00-6.30	37.8	22.9	14.9	1.21	6.31E-07	1.69E-06					0.73	3.00	0.47										灰色淤泥质粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-9-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ17-7004	9.00-9.30																	54.4	1.69	2.75	99	1.512	灰色淤泥质粘土
-7005	12.00-12.30																	53.9	1.68	2.74	98	1.510	灰色淤泥质粘土
-7006	15.00-15.30				48.7	31.2	16.8	2.1	1.2	1.64	3.30	0.1329	0.0969	0.0835	0.0739	0.0588	0.0253	26.2	1.92	2.70	91	0.775	灰色砂质粉土
-标7007	15.45-15.75				33.7	39.2	22.1	2.1	2.9	1.80	3.30	0.0944	0.0779	0.0706	0.0645	0.0522	0.0214						灰色砂质粉土
-7008	16.50-16.80				50.7	31.2	13.6	1.5	3.0	1.21	2.43	0.1375	0.0998	0.0857	0.0756	0.0604	0.0352	28.4	1.93	2.69	97	0.790	灰色粉砂
-标7009	16.95-17.25				54.7	27.8	14.3	2.0	1.2	1.70	3.71	0.1533	0.1090	0.0919	0.0796	0.0622	0.0248						灰色粉砂
-7010	18.00-18.30																	41.1	1.77	2.74	95	1.184	灰色粘土
-7011	20.00-20.30																	40.7	1.80	2.74	98	1.142	灰色粘土
-7012	23.00-23.30																	42.9	1.79	2.74	99	1.187	灰色粘土
-7013	26.00-26.30																	38.3	1.80	2.74	95	1.105	灰色粘土
-7014	29.00-29.30																	43.4	1.77	2.74	97	1.220	灰色粘土
-7015	32.00-32.30					21.9	64.4	2.7	11.0			0.0557	0.0448	0.0396	0.0350	0.0260		31.5	1.87	2.71	94	0.906	灰色粘质粉土
-标7016	32.45-32.75					26.0	59.9	3.1	11.0			0.0585	0.0475	0.0420	0.0372	0.0279							灰色粘质粉土
-7017	35.00-35.30					28.0	58.6	2.3	11.1			0.0597	0.0488	0.0432	0.0382	0.0288		30.2	1.86	2.71	91	0.897	灰色粘质粉土
-标7018	35.45-35.75					23.9	63.0	1.9	11.2			0.0571	0.0461	0.0407	0.0360	0.0269							灰色粘质粉土
-7019	38.00-38.30																	37.5	1.82	2.73	96	1.063	灰色粉质粘土
-7020	41.00-41.30																	34.8	1.85	2.73	96	0.989	灰色粉质粘土
-7021	44.00-44.30																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰色粉质粘土
-7022	46.00-46.30																	34.3	1.85	2.73	95	0.982	灰色粉质粘土
-7023	49.00-49.30																	37.1	1.82	2.73	96	1.056	灰色粉质粘土
-7024	52.00-52.30				59.7	25.4	11.7	1.9	1.3	1.79	4.14	0.1671	0.1199	0.1001	0.0856	0.0658	0.0242	27.3	1.89	2.69	90	0.812	灰色粉砂
-标7025	52.45-52.75				52.7	28.0	14.4	2.0	2.9	2.01	4.35	0.1484	0.1055	0.0892	0.0776	0.0606	0.0205						灰色粉砂
-7026	55.00-55.30																	34.4	1.85	2.73	96	0.983	灰色粉质粘土
T2CZ20-7360	1.50-1.80																	27.7	1.93	2.73	94	0.806	褐黄色粉质粘土
-7361	4.00-4.30																	38.9	1.79	2.72	95	1.111	灰色淤泥质粉质粘土
-7362	6.00-6.30																	41.5	1.77	2.73	96	1.182	灰色淤泥质粉质粘土
-7363	9.00-9.30																	53.7	1.70	2.74	100	1.477	灰色淤泥质粘土
-7364	12.00-12.30																	50.3	1.71	2.74	98	1.408	灰色淤泥质粘土
-7365	15.00-15.30				57.3	24.7	12.8	1.9	3.3	2.11	5.08	0.1659	0.1180	0.0980	0.0834	0.0631	0.0193	28.0	1.90	2.69	93	0.812	灰色粉砂
-标7366	15.45-15.75				56.7	28.3	11.8	1.5	1.7	1.03	2.26	0.1577	0.1124	0.0946	0.0817	0.0639	0.0418						灰色粉砂
-7367	16.20-16.50				60.3	25.5	9.4	1.4	3.4	1.05	2.48	0.1695	0.1220	0.1016	0.0867	0.0662	0.0409	28.3	1.89	2.69	92	0.826	灰色粉砂
-标7368	16.65-16.95				65.7	22.7	6.8	1.4	3.4	0.96	2.41	0.1814	0.1345	0.1122	0.0949	0.0706	0.0465						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-9-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c'	φ'		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ17-7004	9.00-9.30	46.8	26.0	20.8	1.37			10	11.3						29	7	4.3							灰色淤泥质粘土	
-7005	12.00-12.30	44.1	24.8	19.3	1.51	7.37E-08	1.01E-07					1.22	2.06	0.62										灰色淤泥质粘土	
-7006	15.00-15.30					3.09E-04	5.07E-04	5	30.1					0.36										灰色砂质粉土	
-标7007	15.45-15.75																							灰色砂质粉土	
-7008	16.50-16.80									4.0	34.4	0.14	12.95											灰色粉砂	
-标7009	16.95-17.25																							灰色粉砂	
-7010	18.00-18.30	43.4	24.1	19.3	0.88			12	10.4															灰色粘土	
-7011	20.00-20.30	42.1	24.1	18.0	0.92							0.66	3.22											灰色粘土	
-7012	23.00-23.30	42.6	24.9	17.7	1.02			13	12.5						54	12	4.4							灰色粘土	
-7013	26.00-26.30	43.8	24.8	19.0	0.71	9.42E-08	1.69E-07					0.60	3.49	0.53										灰色粘土	
-7014	29.00-29.30	42.6	25.2	17.4	1.05			12	12.9															灰色粘土	
-7015	32.00-32.30					2.29E-04	3.17E-04					0.17	11.44	0.40										灰色粘质粉土	
-标7016	32.45-32.75																							灰色粘质粉土	
-7017	35.00-35.30									5.0	34.1													灰色粘质粉土	
-标7018	35.45-35.75																							灰色粘质粉土	
-7019	38.00-38.30	38.4	22.9	15.5	0.94	5.14E-07	2.77E-06					0.50	4.11	0.42										灰色粉质粘土	
-7020	41.00-41.30	36.2	21.3	14.9	0.91			15	18.5						71	17	4.3							灰色粉质粘土	
-7021	44.00-44.30	37.0	22.0	15.0	0.90							0.44	4.55											灰色粉质粘土	
-7022	46.00-46.30	35.9	21.8	14.1	0.89			16	20.6															灰色粉质粘土	
-7023	49.00-49.30	39.2	23.6	15.6	0.87	9.38E-07	2.88E-06					0.42	4.87	0.46										灰色粉质粘土	
-7024	52.00-52.30					2.21E-04	3.69E-04			4.0	35.4			0.39										灰色粉砂	
-标7025	52.45-52.75																							灰色粉砂	
-7026	55.00-55.30	37.1	22.8	14.3	0.81			16	18.7			0.38	5.23											灰色粉质粘土	
T2CZ20-7360	1.50-1.80	37.9	22.2	15.7	0.35	1.65E-07	1.99E-07	23	19.2					0.46										褐黄色粉质粘土	
-7361	4.00-4.30	35.1	21.9	13.2	1.29							0.58	3.63											灰色淤泥质粉质粘土	
-7362	6.00-6.30	36.5	21.3	15.2	1.33			11	18.5															灰色淤泥质粉质粘土	
-7363	9.00-9.30	42.5	24.0	18.5	1.61							1.11	2.23											灰色淤泥质粘土	
-7364	12.00-12.30	42.6	24.5	18.1	1.43			11	11.1															灰色淤泥质粘土	
-7365	15.00-15.30											0.17	10.69											灰色粉砂	
-标7366	15.45-15.75																							灰色粉砂	
-7367	16.20-16.50							6	32.2															灰色粉砂	
-标7368	16.65-16.95																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-10-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ20-7369	18.00-18.30				67.3	22.9	6.7	1.4	1.7	0.91	2.27	0.1833	0.1369	0.1145	0.0970	0.0723	0.0504	25.7	1.93	2.69	92	0.752	灰色粉砂
-标7370	18.45-18.75				50.7	31.8	14.3	1.5	1.7	1.10	2.20	0.1374	0.0997	0.0857	0.0756	0.0605	0.0389						灰色粉砂
-7371	21.00-21.30																	43.3	1.78	2.74	98	1.206	灰色粘土
-7372	24.00-24.30																	41.0	1.77	2.75	95	1.191	灰色粘土
-7373	27.00-27.30																	42.0	1.79	2.74	98	1.174	灰色粘土
-7374	30.00-30.30					20.4	65.4	2.8	11.4			0.0546	0.0438	0.0387	0.0342	0.0254		29.7	1.86	2.71	90	0.890	灰色粘质粉土
-标7375	30.45-30.75				5.3	38.0	46.7	1.7	8.3	2.01	5.18	0.0656	0.0569	0.0518	0.0462	0.0323	0.0100						灰色砂质粉土
-7376	33.00-33.30				23.7	40.8	26.7	2.2	6.6	2.60	4.98	0.0870	0.0700	0.0638	0.0584	0.0461	0.0128	30.3	1.85	2.70	91	0.902	灰色砂质粉土
-标7377	33.45-33.75				35.7	36.8	20.5	2.1	4.9	2.29	4.35	0.1037	0.0802	0.0717	0.0650	0.0520	0.0165						灰色砂质粉土
-7378	36.00-36.30																	32.6	1.86	2.72	94	0.939	灰色粉质粘土
-7379	39.00-39.30																	34.0	1.85	2.72	95	0.970	灰色粉质粘土
-7380	42.00-42.30					22.4	63.6	2.6	11.4			0.0558	0.0454	0.0405	0.0362	0.0280		31.5	1.84	2.71	91	0.937	灰色粘质粉土
-7381	45.00-45.30																	34.4	1.85	2.73	96	0.983	灰色粉质粘土
-7382	48.00-48.30																	34.6	1.85	2.73	96	0.986	灰色粉质粘土
-7383	52.00-52.30																	35.5	1.84	2.73	96	1.010	灰色粉质粘土
-7384	55.00-55.30																	32.0	1.87	2.73	94	0.927	灰色粉质粘土
T2CZ22-7027	2.00-2.30																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰黄色粉质粘土
-7028	5.00-5.30																	42.4	1.77	2.72	97	1.188	灰色淤泥质粉质粘土
-7029	7.00-7.30																	45.4	1.76	2.73	99	1.255	灰色淤泥质粉质粘土
-7030	9.00-9.30																	49.8	1.70	2.74	96	1.414	灰色淤泥质粘土
-7031	12.00-12.30																	52.2	1.69	2.74	97	1.468	灰色淤泥质粘土
-7032	13.70-14.00				50.7	28.2	14.6	1.9	4.6	2.32	5.01	0.1432	0.1020	0.0866	0.0756	0.0590	0.0173	27.6	1.91	2.69	93	0.797	灰色粉砂
-标7033	14.15-14.45				56.7	27.6	11.2	1.5	3.0	1.13	2.48	0.1582	0.1127	0.0947	0.0818	0.0638	0.0382						灰色粉砂
-7034	15.00-15.30				60.7	24.1	12.0	1.9	1.3	1.74	4.22	0.1717	0.1239	0.1030	0.0875	0.0662	0.0244	30.1	1.89	2.69	95	0.852	灰色粉砂
-标7035	15.95-16.25				62.7	26.3	8.2	1.5	1.3	0.94	2.14	0.1703	0.1235	0.1035	0.0888	0.0686	0.0483						灰色粉砂
-7036	17.00-17.30				61.7	25.2	8.7	1.4	3.0	1.01	2.37	0.1711	0.1238	0.1033	0.0882	0.0674	0.0435	27.5	1.90	2.69	92	0.805	灰色粉砂
-标7037	17.45-17.75				67.3	21.9	6.4	1.4	3.0	0.94	2.39	0.1841	0.1378	0.1152	0.0974	0.0722	0.0482						灰色粉砂
-7038	18.50-18.80				68.7	22.5	6.1	1.3	1.4	0.89	2.23	0.1847	0.1387	0.1163	0.0987	0.0736	0.0521	27.2	1.89	2.69	90	0.810	灰色粉砂
-7039	21.00-21.30																	43.3	1.77	2.74	97	1.218	灰色粘土
-7040	23.50-23.80																	42.5	1.78	2.74	98	1.194	灰色粘土
-7041	25.00-25.30																	46.3	1.76	2.75	99	1.286	灰色粘土
-7042	27.00-27.30																	43.3	1.77	2.75	97	1.226	灰色粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-10-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ20-7369	18.00-18.30											0.20	8.72											灰色粉砂	
-标7370	18.45-18.75																							灰色粉砂	
-7371	21.00-21.30	43.6	24.7	18.9	0.98			12	12.7															灰色粘土	
-7372	24.00-24.30	46.0	25.0	21.0	0.76							0.76	2.90											灰色粘土	
-7373	27.00-27.30	42.0	24.4	17.6	1.00			13	12.6															灰色粘土	
-7374	30.00-30.30											0.22	8.76											灰色粘质粉土	
-标7375	30.45-30.75																							灰色砂质粉土	
-7376	33.00-33.30							5	33.4															灰色砂质粉土	
-标7377	33.45-33.75																							灰色砂质粉土	
-7378	36.00-36.30	35.1	21.8	13.3	0.81							0.41	4.74											灰色粉质粘土	
-7379	39.00-39.30	35.1	22.1	13.0	0.92			17	20.3															灰色粉质粘土	
-7380	42.00-42.30							5	33.7			0.19	10.03											灰色粘质粉土	
-7381	45.00-45.30	37.0	22.0	15.0	0.83							0.44	4.55											灰色粉质粘土	
-7382	48.00-48.30	35.8	20.3	15.5	0.92			16	18.8															灰色粉质粘土	
-7383	52.00-52.30	37.8	22.3	15.5	0.85							0.38	5.29											灰色粉质粘土	
-7384	55.00-55.30	37.6	21.5	16.1	0.65			18	19.2															灰色粉质粘土	
T2CZ22-7027	2.00-2.30	38.0	23.5	14.5	0.83			17	17.8						69	17	4.2							灰黄色粉质粘土	
-7028	5.00-5.30	34.8	20.7	14.1	1.54	5.13E-07	2.31E-06					0.70	3.11	0.47										灰色淤泥质粉质粘土	
-7029	7.00-7.30	36.8	21.5	15.3	1.56			10	16.8						38	6	6.4							灰色淤泥质粉质粘土	
-7030	9.00-9.30	43.6	24.1	19.5	1.32							1.17	2.07											灰色淤泥质粘土	
-7031	12.00-12.30	43.4	24.8	18.6	1.47			9	12.5						31	5	6.5							灰色淤泥质粘土	
-7032	13.70-14.00					3.99E-04	5.62E-04					0.19	9.23	0.33										灰色粉砂	
-标7033	14.15-14.45																							灰色粉砂	
-7034	15.00-15.30									5.5	34.2													灰色粉砂	
-标7035	15.95-16.25																							灰色粉砂	
-7036	17.00-17.30							3	33.7															灰色粉砂	
-标7037	17.45-17.75																							灰色粉砂	
-7038	18.50-18.80											0.16	11.35											灰色粉砂	
-7039	21.00-21.30	42.8	24.3	18.5	1.03			13	13.0															灰色粘土	
-7040	23.50-23.80	43.1	24.2	18.9	0.97							0.71	3.09		51	11	4.8							灰色粘土	
-7041	25.00-25.30	46.7	25.1	21.6	0.98			12	11.5															灰色粘土	
-7042	27.00-27.30	45.4	24.2	21.2	0.90	9.72E-08	1.07E-07					0.63	3.51	0.55										灰色粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-11-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
T2CZ22-7043	29.00-29.30				2.3	37.0	49.3	1.8	9.6	3.28	8.41	0.0631	0.0548	0.0496	0.0441	0.0310	0.0059	30.1	1.86	2.70	91	0.889	灰色砂质粉土
-标7044	29.45-29.75				3.7	37.4	47.0	2.4	9.5	2.87	8.16	0.0644	0.0559	0.0506	0.0448	0.0300	0.0062						灰色砂质粉土
-7045	31.00-31.30				5.3	37.9	45.5	1.7	9.6	3.33	8.91	0.0656	0.0570	0.0517	0.0460	0.0316	0.0058	32.0	1.85	2.70	93	0.926	灰色砂质粉土
-标7046	31.45-31.75				8.7	38.4	41.3	2.1	9.5	3.70	8.84	0.0687	0.0592	0.0539	0.0484	0.0349	0.0061						灰色砂质粉土
-7047	33.00-33.30					36.3	51.6	2.7	9.4	2.83	7.45	0.0638	0.0539	0.0477	0.0417	0.0294	0.0064	31.9	1.85	2.70	93	0.925	灰色砂质粉土
-标7048	33.45-33.75					34.3	54.1	2.1	9.5	3.21	7.64	0.0629	0.0527	0.0466	0.0410	0.0302	0.0061						灰色砂质粉土
-7049	35.00-35.30				29.3	40.2	22.2	2.1	6.2	2.60	4.83	0.0940	0.0745	0.0676	0.0619	0.0496	0.0140	27.9	1.90	2.70	92	0.818	灰色砂质粉土
-标7050	35.45-35.75				39.7	36.0	19.4	2.0	2.9	1.91	3.56	0.1079	0.0840	0.0747	0.0677	0.0547	0.0210						灰色砂质粉土
-7051	38.00-38.30				21.3	41.0	29.7	1.7	6.3	2.14	4.35	0.0825	0.0685	0.0627	0.0574	0.0440	0.0144	28.0	1.89	2.70	91	0.829	灰色砂质粉土
-标7052	38.45-38.75				24.7	38.8	26.9	1.7	7.9	2.76	5.79	0.0879	0.0707	0.0643	0.0586	0.0444	0.0111						灰色砂质粉土
-7053	41.00-41.30				46.7	31.4	17.0	2.0	2.9	1.94	3.91	0.1278	0.0940	0.0814	0.0722	0.0573	0.0208	26.5	1.93	2.70	93	0.770	灰色砂质粉土
-标7054	41.45-41.75				48.7	31.2	16.8	2.1	1.2	1.64	3.30	0.1329	0.0969	0.0835	0.0739	0.0588	0.0253						灰色砂质粉土
-7055	43.00-43.30																	33.3	1.86	2.72	95	0.949	灰色粉质粘土
-7056	46.00-46.30																	35.1	1.85	2.73	96	0.994	灰色粉质粘土
-7057	49.00-49.30																	33.1	1.85	2.73	94	0.964	灰色粉质粘土
-7058	52.00-52.30				12.3	40.8	37.0	2.0	7.9	2.44	5.49	0.0724	0.0624	0.0571	0.0518	0.0381	0.0104	31.5	1.87	2.70	95	0.899	灰色砂质粉土
-标7059	52.45-52.75				19.3	41.1	29.9	1.8	7.9	2.64	5.60	0.0799	0.0672	0.0616	0.0562	0.0423	0.0110						灰色砂质粉土
-7060	55.00-55.30																	34.7	1.84	2.73	95	0.999	灰色粉质粘土
CR2CZ3-7167	3.70-4.00																	37.4	1.82	2.73	96	1.061	灰黄色粉质粘土
-7168	6.00-6.30																	43.2	1.77	2.73	98	1.209	灰色淤泥质粉质粘土
-7169	7.50-7.80																	55.1	1.69	2.74	100	1.515	灰色淤泥质粘土
-7170	9.00-9.30																	48.6	1.70	2.74	95	1.395	灰色淤泥质粘土
-7171	11.00-11.30																	50.6	1.70	2.75	97	1.436	灰色淤泥质粘土
-7172	13.00-13.30																	49.2	1.71	2.74	97	1.391	灰色淤泥质粘土
-7173	14.70-15.00				57.3	24.7	12.8	1.9	3.3	2.11	5.08	0.1659	0.1180	0.0980	0.0834	0.0631	0.0193	30.6	1.86	2.69	93	0.889	灰色粉砂
-标7174	15.15-15.45				34.3	38.4	20.3	2.1	4.9	2.33	4.33	0.0960	0.0785	0.0710	0.0647	0.0521	0.0164						灰色砂质粉土
-7175	16.20-16.50				45.3	31.4	18.0	2.0	3.3	1.98	4.05	0.1262	0.0926	0.0802	0.0711	0.0561	0.0198	30.8	1.85	2.70	91	0.909	灰色砂质粉土
-标7176	16.65-16.95				17.3	41.6	34.3	1.8	5.0	1.82	3.72	0.0775	0.0658	0.0603	0.0551	0.0422	0.0162						灰色砂质粉土
-7177	18.00-18.30																	43.1	1.79	2.75	99	1.198	灰色粘土
-7178	20.00-20.30																	40.7	1.77	2.74	95	1.178	灰色粘土
-7179	23.00-23.30																	38.5	1.80	2.74	95	1.108	灰色粘土
-7180	26.00-26.30																	40.1	1.81	2.75	98	1.129	灰色粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-11-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
T2CZ22-7043	29.00-29.30									5.4	34.5													灰色砂质粉土	
-标7044	29.45-29.75																							灰色砂质粉土	
-7045	31.00-31.30					5.21E-05	8.02E-05					0.18	10.47	0.39										灰色砂质粉土	
-标7046	31.45-31.75																							灰色砂质粉土	
-7047	33.00-33.30							5	33.6															灰色砂质粉土	
-标7048	33.45-33.75																							灰色砂质粉土	
-7049	35.00-35.30											0.16	11.43											灰色砂质粉土	
-标7050	35.45-35.75																							灰色砂质粉土	
-7051	38.00-38.30							4	34.7															灰色砂质粉土	
-标7052	38.45-38.75																							灰色砂质粉土	
-7053	41.00-41.30							2	35.2			0.14	12.58											灰色砂质粉土	
-标7054	41.45-41.75																							灰色砂质粉土	
-7055	43.00-43.30	33.8	21.1	12.7	0.96			15	20.8															灰色粉质粘土	
-7056	46.00-46.30	35.9	21.4	14.5	0.94	7.07E-07	3.32E-06					0.42	4.77	0.44										灰色粉质粘土	
-7057	49.00-49.30	35.3	19.8	15.5	0.86			17	20.4															灰色粉质粘土	
-7058	52.00-52.30					7.76E-05	2.25E-04					0.16	11.98	0.41										灰色砂质粉土	
-标7059	52.45-52.75																							灰色砂质粉土	
-7060	55.00-55.30	38.0	22.5	15.5	0.79			16	18.1			0.40	5.05											灰色粉质粘土	
CR2CZ3-7167	3.70-4.00	38.4	23.5	14.9	0.93													37	0.6					灰黄色粉质粘土	
-7168	6.00-6.30	36.3	20.7	15.6	1.44	4.56E-07	2.92E-06					0.76	2.92	0.44										灰色淤泥质粉质粘土	
-7169	7.50-7.80	43.9	25.6	18.3	1.61													12	1.1					灰色淤泥质粘土	
-7170	9.00-9.30	43.6	24.1	19.5	1.26			10	12.3															灰色淤泥质粘土	
-7171	11.00-11.30	46.6	24.8	21.8	1.18															11.0	12.1	3	19.8	灰色淤泥质粘土	
-7172	13.00-13.30	44.1	24.6	19.5	1.26	8.62E-08	9.10E-08					1.07	2.23	0.56										灰色淤泥质粘土	
-7173	14.70-15.00									4.0	34.8													灰色粉砂	
-标7174	15.15-15.45																							灰色砂质粉土	
-7175	16.20-16.50					3.04E-04	5.15E-04					0.16	12.15	0.34										灰色砂质粉土	
-标7176	16.65-16.95																							灰色砂质粉土	
-7177	18.00-18.30	47.8	25.8	22.0	0.79			13	10.9						47	9	5.2							灰色粘土	
-7178	20.00-20.30	43.4	25.2	18.2	0.85	9.19E-08	1.30E-07					0.75	2.90	0.55										灰色粘土	
-7179	23.00-23.30	44.5	24.8	19.7	0.70													26	0.4					灰色粘土	
-7180	26.00-26.30	44.6	24.0	20.6	0.78			14	14.2															灰色粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-12-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
CR2CZ3-7181	29.00-29.30																	43.7	1.78	2.74	99	1.212	灰色粘土
-7182	32.00-32.30																	33.8	1.85	2.73	95	0.974	灰色粉质粘土
-7183	35.00-35.30																	34.3	1.84	2.72	95	0.985	灰色粉质粘土
-7184	38.00-38.30																	34.1	1.85	2.73	95	0.979	灰色粉质粘土
-7185	41.00-41.30																	37.1	1.82	2.73	96	1.056	灰色粉质粘土
-7186	44.70-45.00																	32.6	1.86	2.73	94	0.946	灰色粉质粘土
CR2CZ5-7113	2.00-2.30																	25.8	1.97	2.73	95	0.743	褐黄色粉质粘土
-7114	3.50-3.80																	36.8	1.81	2.73	94	1.063	灰黄色粉质粘土
-7115	5.00-5.30																	39.8	1.80	2.72	97	1.113	灰色淤泥质粉质粘土
-7116	6.50-6.80																	42.4	1.77	2.72	97	1.188	灰色淤泥质粉质粘土
-7117	8.00-8.30																	48.7	1.70	2.74	96	1.397	灰色淤泥质粘土
-7118	9.50-9.80																	49.5	1.71	2.74	97	1.395	灰色淤泥质粘土
-7119	11.00-11.30																	54.3	1.69	2.74	99	1.502	灰色淤泥质粘土
-7120	12.50-12.80																	48.1	1.74	2.74	99	1.332	灰色淤泥质粘土
-标7121	13.15-13.45				15.3	42.0	33.8	2.4	6.5	2.42	4.80	0.0753	0.0645	0.0591	0.0540	0.0419	0.0123						灰色砂质粉土
-7122	14.00-14.30				66.7	21.4	7.1	1.4	3.4	0.97	2.54	0.1849	0.1385	0.1155	0.0974	0.0714	0.0454	27.8	1.88	2.69	90	0.829	灰色粉砂
-标7123	14.65-14.95				13.7	38.7	36.2	1.4	10.0	4.03	11.67	0.0736	0.0628	0.0572	0.0515	0.0336	0.0049						灰色粘质粉土
-7124	15.50-15.80				18.3	40.2	31.4	1.8	8.3	2.85	6.24	0.0789	0.0662	0.0605	0.0551	0.0409	0.0097	31.0	1.87	2.70	94	0.891	灰色砂质粉土
-标7125	16.15-16.45				5.7	37.5	43.1	2.2	11.5			0.0655	0.0568	0.0517	0.0462	0.0326							灰色粘质粉土
-7126	17.00-17.30				36.7	37.9	20.1	2.0	3.3	2.00	3.68	0.1050	0.0810	0.0725	0.0659	0.0535	0.0197	28.4	1.90	2.70	93	0.825	灰色砂质粉土
-标7127	17.65-17.95				32.7	38.3	20.4	2.0	6.6	2.81	5.27	0.1004	0.0773	0.0696	0.0634	0.0508	0.0132						灰色砂质粉土
-7128	18.50-18.80																	35.4	1.82	2.73	94	1.031	灰色粉质粘土
-7129	20.00-20.30																	37.9	1.80	2.73	95	1.091	灰色粉质粘土
-7130	22.00-22.30																	38.4	1.82	2.73	97	1.076	灰色粉质粘土
-7131	24.00-24.30																	35.2	1.84	2.73	96	1.006	灰色粉质粘土
-7132	27.00-27.30																	34.5	1.83	2.73	94	1.006	灰色粉质粘土
-7133	30.00-30.30																	36.2	1.81	2.73	94	1.054	灰色粉质粘土
-7134	33.00-33.30																	36.1	1.84	2.73	97	1.019	灰色粉质粘土
-7135	36.00-36.30																	34.9	1.83	2.73	94	1.012	灰色粉质粘土
-7136	39.00-39.30																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰色粉质粘土
-7137	42.00-42.30																	35.7	1.84	2.73	96	1.013	灰色粉质粘土
-7138	45.00-45.30																	37.3	1.81	2.73	95	1.071	灰色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-12-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
CR2CZ3-7181	29.00-29.30	42.4	24.2	18.2	1.07															15.9	13.2	6	20.3	灰色粘土	
-7182	32.00-32.30	38.2	22.8	15.4	0.71													36	0.8					灰色粉质粘土	
-7183	35.00-35.30	34.7	21.3	13.4	0.97							0.48	4.14											灰色粉质粘土	
-7184	38.00-38.30	36.2	20.8	15.4	0.86			15	19.4											19.8	15.4	4	29.7	灰色粉质粘土	
-7185	41.00-41.30	38.1	21.7	16.4	0.94																			灰色粉质粘土	
-7186	44.70-45.00	33.5	19.0	14.5	0.94							0.41	4.74											灰色粉质粘土	
CR2CZ5-7113	2.00-2.30	35.2	20.3	14.9	0.37			27	21.3						126	36	3.5							褐黄色粉质粘土	
-7114	3.50-3.80	38.2	22.8	15.4	0.91	2.04E-07	2.58E-07					0.53	3.92	0.44										灰黄色粉质粘土	
-7115	5.00-5.30	34.7	20.7	14.0	1.36			13	21.1															灰色淤泥质粉质粘土	
-7116	6.50-6.80	33.3	19.5	13.8	1.66	5.04E-07	2.56E-06					0.75	2.92	0.45										灰色淤泥质粉质粘土	
-7117	8.00-8.30	42.7	24.8	17.9	1.34			10	11.2						33	5	6.3							灰色淤泥质粘土	
-7118	9.50-9.80	43.1	24.3	18.8	1.34	8.54E-08	1.01E-07					1.07	2.24	0.58										灰色淤泥质粘土	
-7119	11.00-11.30	44.2	25.8	18.4	1.55			9	11.3															灰色淤泥质粘土	
-7120	12.50-12.80	42.0	24.2	17.8	1.34							1.03	2.27											灰色淤泥质粘土	
-标7121	13.15-13.45																							灰色砂质粉土	
-7122	14.00-14.30							6	31.9															灰色粉砂	
-标7123	14.65-14.95																							灰色粘质粉土	
-7124	15.50-15.80					8.53E-05	1.43E-04					0.21	8.81	0.36										灰色砂质粉土	
-标7125	16.15-16.45																							灰色粘质粉土	
-7126	17.00-17.30																							灰色砂质粉土	
-标7127	17.65-17.95																							灰色砂质粉土	
-7128	18.50-18.80	36.0	20.1	15.9	0.96							0.57	3.56											灰色粉质粘土	
-7129	20.00-20.30	38.8	23.7	15.1	0.94			13	18.7															灰色粉质粘土	
-7130	22.00-22.30	39.2	22.9	16.3	0.95							0.55	3.77		54	12	4.7							灰色粉质粘土	
-7131	24.00-24.30	38.0	21.8	16.2	0.83			15	20.3															灰色粉质粘土	
-7132	27.00-27.30	36.8	22.1	14.7	0.84							0.50	4.04	0.45										灰色粉质粘土	
-7133	30.00-30.30	38.5	21.8	16.7	0.86	5.05E-07	8.72E-07	13	20.1															灰色粉质粘土	
-7134	33.00-33.30	37.0	21.0	16.0	0.94							0.46	4.35											灰色粉质粘土	
-7135	36.00-36.30	35.9	21.4	14.5	0.93			15	20.9															灰色粉质粘土	
-7136	39.00-39.30	37.8	22.8	15.0	0.85							0.44	4.62		64	14	4.7							灰色粉质粘土	
-7137	42.00-42.30	38.6	21.9	16.7	0.83			16	19.6															灰色粉质粘土	
-7138	45.00-45.30	38.7	22.6	16.1	0.91	4.90E-07	9.57E-07					0.47	4.44	0.44										灰色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:艾艳　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-13-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q23CZ2-4019	3.00-3.30																	28.2	1.92	2.73	94	0.823	灰黄色粉质粘土
-4021	4.00-4.30																	35.4	1.83	2.73	95	1.020	灰黄色粉质粘土
-4022	6.00-6.30																	38.2	1.80	2.73	95	1.096	灰色淤泥质粉质粘土
-4023	8.00-8.30																	40.4	1.77	2.73	95	1.165	灰色淤泥质粉质粘土
-4024	10.00-10.30																	45.8	1.76	2.73	99	1.262	灰色淤泥质粉质粘土
-4025	12.00-12.30																	54.4	1.69	2.75	99	1.512	灰色淤泥质粘土
-4026	13.50-13.80				37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	2.13	4.68	0.1095	0.0829	0.0726	0.0646	0.0490	0.0155	27.7	1.89	2.70	91	0.824	灰色砂质粉土
-标4027	13.95-14.25				32.7	35.1	27.0	1.7	3.5	1.93	3.94	0.1053	0.0777	0.0689	0.0621	0.0482	0.0175						灰色砂质粉土
-4028	15.00-15.30				31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	2.03	4.39	0.1001	0.0766	0.0681	0.0611	0.0463	0.0155	30.7	1.88	2.70	95	0.877	灰色砂质粉土
-标4029	15.45-15.75				36.3	33.0	25.3	2.0	3.4	1.85	3.90	0.1063	0.0815	0.0718	0.0641	0.0494	0.0184						灰色砂质粉土
-标4030	16.65-16.95				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196						灰色砂质粉土
-4031	18.00-18.30				45.3	31.0	17.1	1.5	5.1	1.71	3.61	0.1298	0.0938	0.0804	0.0709	0.0554	0.0223	27.8	1.90	2.70	92	0.816	灰色砂质粉土
-标4032	18.45-18.75				40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	1.32	2.59	0.1132	0.0861	0.0756	0.0677	0.0540	0.0292						灰色砂质粉土
-标4033	19.65-19.95				46.7	29.3	19.2	1.3	3.5	1.58	3.47	0.1366	0.0969	0.0823	0.0719	0.0555	0.0237						灰色砂质粉土
-4034	21.00-21.30																	35.4	1.84	2.73	96	1.009	灰色粉质粘土
-4035	24.00-24.30																	32.2	1.87	2.73	95	0.930	灰色粉质粘土
-4036	26.00-26.30																	24.8	1.98	2.73	94	0.721	暗绿色粉质粘土
-4037	28.00-28.30																	23.2	2.00	2.73	93	0.682	暗绿色粉质粘土
-4038	30.00-30.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0648	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082	29.2	1.90	2.70	94	0.836	草黄色砂质粉土
-标4039	32.15-32.45				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0878	0.0705	0.0638	0.0578	0.0443	0.0155						草黄色砂质粉土
-4040	34.00-34.30				26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	1.84	3.69	0.0911	0.0719	0.0649	0.0590	0.0459	0.0176	27.6	1.91	2.70	93	0.804	草黄色砂质粉土
-标4041	36.15-36.45				42.7	29.7	20.4	2.2	5.0	2.21	4.89	0.1257	0.0907	0.0778	0.0684	0.0523	0.0159						草黄色砂质粉土
-4042	38.00-38.30				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233	25.6	1.94	2.69	93	0.742	草黄色粉砂
-标4043	40.15-40.45				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188						草黄色粉砂
-4044	42.50-42.80				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	24.8	1.96	2.69	94	0.713	草黄色粉砂
-标4045	45.15-45.45				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						草黄色粉砂
Q23CZ4-4046	1.00-1.30																	25.9	1.97	2.73	95	0.745	褐黄色粉质粘土
-4047	2.00-2.30																	30.4	1.90	2.73	95	0.874	灰黄色粉质粘土
-4048	4.00-4.30																	37.0	1.83	2.73	97	1.044	灰色淤泥质粉质粘土
-4049	6.00-6.30																	42.8	1.77	2.73	97	1.203	灰色淤泥质粉质粘土
-4050	9.00-9.30																	54.6	1.69	2.74	99	1.507	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-13-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q23CZ2-4019	3.00-3.30	38.6	23.2	15.4	0.32																			灰黄色粉质粘土	
-4021	4.00-4.30	37.8	22.9	14.9	0.84			17	19.6															灰黄色粉质粘土	
-4022	6.00-6.30	34.4	19.7	14.7	1.26							0.63	3.35											灰色淤泥质粉质粘土	
-4023	8.00-8.30	36.9	22.7	14.2	1.25			11	18.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-4024	10.00-10.30	37.9	23.5	14.4	1.55							0.90	2.53											灰色淤泥质粉质粘土	
-4025	12.00-12.30	45.2	24.3	20.9	1.44			10	11.3															灰色淤泥质粘土	
-4026	13.50-13.80											0.17	10.72											灰色砂质粉土	
-标4027	13.95-14.25																							灰色砂质粉土	
-4028	15.00-15.30							5	31.5															灰色砂质粉土	
-标4029	15.45-15.75																							灰色砂质粉土	
-标4030	16.65-16.95																							灰色砂质粉土	
-4031	18.00-18.30											0.20	9.21											灰色砂质粉土	
-标4032	18.45-18.75																							灰色砂质粉土	
-标4033	19.65-19.95																							灰色砂质粉土	
-4034	21.00-21.30	39.5	22.7	16.8	0.76			14	20.7															灰色粉质粘土	
-4035	24.00-24.30	38.5	22.9	15.6	0.60							0.40	4.85											灰色粉质粘土	
-4036	26.00-26.30	35.8	21.5	14.3	0.23																			暗绿色粉质粘土	
-4037	28.00-28.30	33.4	19.0	14.4	0.29																			暗绿色粉质粘土	
-4038	30.00-30.30							6	32.9															草黄色砂质粉土	
-标4039	32.15-32.45																							草黄色砂质粉土	
-4040	34.00-34.30											0.16	11.10											草黄色砂质粉土	
-标4041	36.15-36.45																							草黄色砂质粉土	
-4042	38.00-38.30							3	35.0															草黄色粉砂	
-标4043	40.15-40.45																							草黄色粉砂	
-4044	42.50-42.80											0.11	15.76											草黄色粉砂	
-标4045	45.15-45.45																							草黄色粉砂	
Q23CZ4-4046	1.00-1.30	35.9	21.2	14.7	0.32							0.33	5.33											褐黄色粉质粘土	
-4047	2.00-2.30	37.6	23.1	14.5	0.50			21	18.7															灰黄色粉质粘土	
-4048	4.00-4.30	36.2	21.6	14.6	1.05							0.61	3.36											灰色淤泥质粉质粘土	
-4049	6.00-6.30	37.8	22.5	15.3	1.33			10	16.3															灰色淤泥质粉质粘土	
-4050	9.00-9.30	45.8	25.7	20.1	1.44							1.19	2.11											灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-14-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q23CZ4-4051	12.00-12.30																	50.0	1.70	2.74	97	1.418	灰色淤泥质粘土
-4052	13.50-13.80				2.3	35.5	51.3	2.6	8.3	2.11	5.74	0.0621	0.0539	0.0488	0.0433	0.0296	0.0085	29.4	1.90	2.70	95	0.839	灰色砂质粉土
-标4053	14.45-14.75				3.7	36.0	50.2	1.7	8.4	2.01	5.20	0.0636	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0096						灰色砂质粉土
-4054	15.00-15.30																	37.3	1.81	2.73	95	1.071	灰色粉质粘土
-4055	18.00-18.30					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	27.5	1.90	2.70	91	0.812	灰色砂质粉土
-4056	21.00-21.30																	37.6	1.81	2.73	95	1.075	灰色粉质粘土
-4057	24.00-24.30																	32.9	1.87	2.73	96	0.940	灰色粉质粘土
-4058	27.00-27.30																	26.8	1.95	2.73	94	0.775	暗绿色粉质粘土
-标4059	29.15-29.45				18.7	38.4	34.3	1.9	6.7	2.09	4.61	0.0793	0.0660	0.0599	0.0543	0.0403	0.0130						草黄色砂质粉土
-4060	31.00-31.30				23.3	39.6	30.3	1.7	5.1	2.04	4.08	0.0855	0.0697	0.0633	0.0576	0.0447	0.0155	27.9	1.91	2.70	93	0.808	草黄色砂质粉土
-标4061	33.15-33.45				37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	1.83	3.71	0.1070	0.0824	0.0727	0.0652	0.0511	0.0196						草黄色砂质粉土
-4062	35.00-35.30				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300	24.1	1.95	2.70	91	0.718	草黄色砂质粉土
-标4063	37.65-37.95				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187						灰黄色粉砂
-4064	40.00-40.30				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357	26.2	1.94	2.69	94	0.750	灰黄色粉砂
-标4065	42.65-42.95				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492						灰黄色粉砂
-4066	45.00-45.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	25.1	1.95	2.69	93	0.726	灰黄色粉砂
Q23CZ6-4067	1.50-1.80																	27.7	1.93	2.73	94	0.806	褐黄色粉质粘土
-4068	2.50-2.80																	35.0	1.85	2.73	96	0.992	灰黄色粉质粘土
-4069	4.50-4.80																	42.9	1.77	2.73	97	1.204	灰色淤泥质粉质粘土
-4070	6.50-6.80																	46.3	1.76	2.73	100	1.269	灰色淤泥质粉质粘土
-4071	9.50-9.80																	48.5	1.70	2.74	95	1.393	灰色淤泥质粘土
-4072	12.50-12.80																	48.5	1.74	2.74	99	1.338	灰色淤泥质粘土
-4073	14.00-14.30				11.3	38.4	41.5	2.1	6.7	1.93	4.35	0.0710	0.0606	0.0552	0.0498	0.0368	0.0127	30.9	1.88	2.70	95	0.880	灰色砂质粉土
-标4074	14.45-14.75				21.7	39.3	30.5	1.7	6.8	2.28	4.74	0.0840	0.0683	0.0621	0.0565	0.0431	0.0131						灰色砂质粉土
-4075	15.50-15.80				3.3	36.5	50.1	1.7	8.4	2.01	5.20	0.0635	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0096	26.6	1.89	2.70	89	0.809	灰色砂质粉土
-4076	18.00-18.30																	32.8	1.87	2.73	95	0.939	灰色粉质粘土
-4077	21.00-21.30																	33.3	1.85	2.73	94	0.967	灰色粉质粘土
-4078	24.00-24.30																	42.3	1.78	2.74	97	1.190	灰色粘土
-4079	27.00-27.30																	22.6	2.01	2.72	93	0.659	暗绿色粉质粘土
-4080	29.00-29.30					18.1	66.5	2.1	13.3			0.0528	0.0422	0.0372	0.0329	0.0244		24.3	1.97	2.71	93	0.710	草黄色粘质粉土
-标4081	31.15-31.45					29.5	58.8	1.6	10.1	3.34	9.00	0.0611	0.0497	0.0432	0.0373	0.0263	0.0048						草黄色粘质粉土
-4082	33.00-33.30				6.7	37.0	47.2	2.5	6.6	1.72	4.60	0.0666	0.0573	0.0520	0.0464	0.0318	0.0113	28.7	1.89	2.70	92	0.839	草黄色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验内业专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-14-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	φ_u	c_{cu}	φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q23CZ4-4051	12.00-12.30	43.1	24.2	18.9	1.37			10	12.7															灰色淤泥质粘土	
-4052	13.50-13.80											0.16	11.37											灰色砂质粉土	
-标4053	14.45-14.75																							灰色砂质粉土	
-4054	15.00-15.30	37.8	22.4	15.4	0.97			13	18.4															灰色粉质粘土	
-4055	18.00-18.30											0.17	10.84											灰色砂质粉土	
-4056	21.00-21.30	39.6	23.2	16.4	0.88			14	19.3															灰色粉质粘土	
-4057	24.00-24.30	37.2	21.5	15.7	0.73							0.50	3.90											灰色粉质粘土	
-4058	27.00-27.30	37.9	21.5	16.4	0.32			35	20.9															暗绿色粉质粘土	
-标4059	29.15-29.45																							草黄色砂质粉土	
-4060	31.00-31.30											0.16	11.50											草黄色砂质粉土	
-标4061	33.15-33.45																							草黄色砂质粉土	
-4062	35.00-35.30							4	34.2															草黄色砂质粉土	
-标4063	37.65-37.95																							灰黄色粉砂	
-4064	40.00-40.30											0.13	13.57											灰黄色粉砂	
-标4065	42.65-42.95																							灰黄色粉砂	
-4066	45.00-45.30							4	34.7															灰黄色粉砂	
Q23CZ6-4067	1.50-1.80	36.8	21.9	14.9	0.39							0.34	5.30											褐黄色粉质粘土	
-4068	2.50-2.80	38.7	22.8	15.9	0.77			25	20.8															灰黄色粉质粘土	
-4069	4.50-4.80	38.5	23.8	14.7	1.30							0.80	2.77											灰色淤泥质粉质粘土	
-4070	6.50-6.80	38.5	23.2	15.3	1.51			12	18.8															灰色淤泥质粉质粘土	
-4071	9.50-9.80	44.0	25.9	18.1	1.25							1.09	2.20											灰色淤泥质粘土	
-4072	12.50-12.80	42.4	24.8	17.6	1.35			11	12.0															灰色淤泥质粘土	
-4073	14.00-14.30											0.20	9.55											灰色砂质粉土	
-标4074	14.45-14.75																							灰色砂质粉土	
-4075	15.50-15.80							4	31.7															灰色砂质粉土	
-4076	18.00-18.30	36.1	21.2	14.9	0.78							0.43	4.51											灰色粉质粘土	
-4077	21.00-21.30	33.9	19.2	14.7	0.96			15	16.2															灰色粉质粘土	
-4078	24.00-24.30	43.8	25.9	17.9	0.92							0.53	4.16											灰色粘土	
-4079	27.00-27.30	33.7	20.0	13.7	0.19			41	21.3															暗绿色粉质粘土	
-4080	29.00-29.30											0.15	11.53											草黄色粘质粉土	
-标4081	31.15-31.45																							草黄色粘质粉土	
-4082	33.00-33.30							5	33.4															草黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-15-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q23CZ6-标4083	35.15-35.45				32.7	35.1	27.0	1.7	3.5	1.92	3.94	0.1015	0.0776	0.0690	0.0621	0.0481	0.0175						草黄色砂质粉土
-4084	37.50-37.80				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	28.0	1.90	2.69	93	0.812	灰黄色粉砂
-标4085	40.15-40.45				58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	1.74	4.49	0.1719	0.1231	0.1015	0.0854	0.0631	0.0226						灰黄色粉砂
S23CZ2-3371	2.00-2.30																	27.2	1.93	2.73	93	0.799	褐黄色粉质粘土
-3372	3.00-3.30																	36.0	1.80	2.73	92	1.063	灰黄色粉质粘土
-3373	5.00-5.30																	41.5	1.77	2.73	96	1.182	灰色淤泥质粉质粘土
-3374	7.00-7.30																	44.6	1.76	2.73	98	1.243	灰色淤泥质粉质粘土
-3375	10.00-10.30																	54.8	1.69	2.74	99	1.510	灰色淤泥质粘土
-3376	13.00-13.30																	51.7	1.69	2.74	97	1.460	灰色淤泥质粘土
-3377	14.00-14.30				21.7	39.3	30.5	1.7	6.8	2.28	4.74	0.0838	0.0683	0.0621	0.0565	0.0431	0.0131	31.6	1.87	2.70	95	0.900	灰色砂质粉土
-标3378	14.45-14.75				29.3	36.8	27.1	1.7	5.1	2.12	4.31	0.0960	0.0744	0.0668	0.0605	0.0468	0.0155						灰色砂质粉土
-3379	15.50-15.80				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196	29.9	1.88	2.70	93	0.866	灰色砂质粉土
-标3380	15.95-16.25				19.7	39.5	33.9	1.8	5.1	1.88	3.90	0.0807	0.0669	0.0608	0.0554	0.0422	0.0156						灰色砂质粉土
-3381	17.00-17.30					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	32.8	1.85	2.70	94	0.938	灰色砂质粉土
-标3382	17.45-17.75				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236						灰色砂质粉土
-3383	18.50-18.80				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0874	0.0706	0.0638	0.0579	0.0443	0.0155	31.4	1.85	2.70	92	0.918	灰色砂质粉土
-标3384	18.95-19.25				39.7	33.4	22.0	1.4	3.5	1.54	3.13	0.1126	0.0852	0.0747	0.0667	0.0525	0.0239						灰色砂质粉土
-标3385	20.15-20.45				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						灰色砂质粉土
-3386	21.50-21.80																	39.0	1.76	2.73	92	1.156	灰色粉质粘土
-标3387	23.15-23.45					27.6	58.5	2.3	11.6			0.0598	0.0484	0.0424	0.0371	0.0272							灰色粘质粉土
-3388	25.00-25.30																	34.7	1.83	2.73	94	1.009	灰色粉质粘土
-3389	27.00-27.30																	23.0	2.00	2.73	92	0.679	灰绿色粉质粘土
-3390	29.00-29.30					18.1	66.5	2.1	13.3			0.0528	0.0422	0.0372	0.0329	0.0244		26.6	1.95	2.71	95	0.759	灰绿色粘质粉土
-标3391	31.15-31.45					33.5	54.4	2.3	9.8	3.36	8.68	0.0628	0.0523	0.0460	0.0401	0.0286	0.0053						灰绿色砂质粉土
-3392	34.00-34.30				17.3	40.0	34.1	1.9	6.7	2.13	4.59	0.0776	0.0654	0.0597	0.0542	0.0407	0.0130	29.9	1.88	2.70	93	0.866	灰黄色砂质粉土
-标3393	37.15-37.45				37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	2.13	4.68	0.1095	0.0829	0.0726	0.0646	0.0490	0.0155						灰黄色砂质粉土
-3394	40.00-40.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	24.6	1.93	2.69	90	0.737	灰黄色粉砂
-标3395	43.15-43.45				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233						灰黄色粉砂
-3396	46.00-46.30				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320	28.0	1.90	2.69	93	0.812	灰黄色粉砂
-标3397	49.15-49.45				55.7	24.6	14.3	2.0	3.4	2.07	5.15	0.1650	0.1166	0.0963	0.0816	0.0611	0.0187						灰黄色粉砂
-3398	52.00-52.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0647	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082	26.4	1.91	2.70	91	0.787	灰色砂质粉土
-标3399	55.15-55.45				59.3	24.6	11.2	1.4	3.5	1.12	2.81	0.1718	0.1234	0.1021	0.0863	0.0645	0.0363						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-15-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q23CZ6-标4083	35.15-35.45																							草黄色砂质粉土	
-4084	37.50-37.80											0.14	12.99											灰黄色粉砂	
-标4085	40.15-40.45																							灰黄色粉砂	
S23CZ2-3371	2.00-2.30	36.9	21.8	15.1	0.36													54	0.5					褐黄色粉质粘土	
-3372	3.00-3.30	36.5	21.6	14.9	0.97															24.0	14.2	8	26.8	灰黄色粉质粘土	
-3373	5.00-5.30	37.8	22.5	15.3	1.24													18	0.4					灰色淤泥质粉质粘土	
-3374	7.00-7.30	35.7	21.3	14.4	1.62															8.1	16.4	0	30.1	灰色淤泥质粉质粘土	
-3375	10.00-10.30	45.4	26.0	19.4	1.48													14	0.6					灰色淤泥质粘土	
-3376	13.00-13.30	43.9	24.6	19.3	1.40															10.2	11.5	3	22.0	灰色淤泥质粘土	
-3377	14.00-14.30									4.6	34.5													灰色砂质粉土	
-标3378	14.45-14.75																							灰色砂质粉土	
-3379	15.50-15.80											0.17	10.73											灰色砂质粉土	
-标3380	15.95-16.25																							灰色砂质粉土	
-3381	17.00-17.30							6	31.4															灰色砂质粉土	
-标3382	17.45-17.75																							灰色砂质粉土	
-3383	18.50-18.80											0.22	8.79											灰色砂质粉土	
-标3384	18.95-19.25																							灰色砂质粉土	
-标3385	20.15-20.45																							灰色砂质粉土	
-3386	21.50-21.80	39.6	22.8	16.8	0.96			10	17.8			0.71	3.04											灰色粉质粘土	
-标3387	23.15-23.45																							灰色粘质粉土	
-3388	25.00-25.30	37.8	22.8	15.0	0.79			14	17.6			0.54	3.70											灰色粉质粘土	
-3389	27.00-27.30	35.0	20.3	14.7	0.18	4.60E-08	7.65E-08	41	19.0			0.24	6.95	0.49										灰绿色粉质粘土	
-3390	29.00-29.30									4.0	34.4	0.22	8.16											灰绿色粘质粉土	
-标3391	31.15-31.45																							灰绿色砂质粉土	
-3392	34.00-34.30					2.98E-04	4.13E-04	5	33.4					0.34										灰黄色砂质粉土	
-标3393	37.15-37.45																							灰黄色砂质粉土	
-3394	40.00-40.30									4.0	34.2	0.13	13.86											灰黄色粉砂	
-标3395	43.15-43.45																							灰黄色粉砂	
-3396	46.00-46.30					3.05E-04	4.29E-04	4	35.1					0.38										灰黄色粉砂	
-标3397	49.15-49.45																							灰黄色粉砂	
-3398	52.00-52.30							2	35.2			0.17	10.70											灰色砂质粉土	
-标3399	55.15-55.45																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-16-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S23CZ2-3400	59.00-59.30				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	23.1	1.97	2.69	91	0.681	灰色粉砂
-3401	63.00-63.30																	32.0	1.87	2.73	94	0.927	灰色粉质粘土
-3402	67.00-67.30																	35.1	1.82	2.73	93	1.026	灰色粉质粘土
-3403	71.00-71.30																	30.7	1.87	2.73	92	0.908	灰色粉质粘土
-标3404	75.15-75.42				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰色粉砂
-3405	79.00-79.20				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553	27.9	1.91	2.69	94	0.801	灰色粉砂
-标3406	83.15-83.39				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581						灰色粉砂
-3407	87.00-87.20		4.6	11.4	46.5	33.5	4.0																灰色粉砂
-标3408	91.15-91.35		5.0	15.3	45.6	29.0	5.1																灰色粉砂
-3409	95.00-95.30				78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	0.94	2.43	0.2027	0.1637	0.1415	0.1216	0.0878	0.0582	25.0	1.92	2.69	90	0.751	灰色粉砂
-标3410	99.15-99.31				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611						灰色粉砂
-3411	102.00-102.20		5.5	30.1	42.4	16.9	5.1																灰色粉砂
-标3412	105.15-105.30		2.4	20.0	45.1	29.3	3.2																灰色粉砂
Q24CZ1-3487	1.50-1.80																	26.3	1.95	2.73	93	0.768	褐黄色粉质粘土
-3488	3.00-3.30																	35.3	1.85	2.73	97	0.997	灰黄色粉质粘土
-3489	5.00-5.30																	42.7	1.75	2.73	95	1.226	灰色淤泥质粉质粘土
-3490	7.00-7.30																	43.6	1.75	2.73	96	1.240	灰色淤泥质粉质粘土
-3491	10.00-10.30																	49.6	1.70	2.74	96	1.411	灰色淤泥质粘土
-3492	13.00-13.30				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0878	0.0705	0.0638	0.0578	0.0443	0.0155	30.1	1.88	2.70	94	0.868	灰色砂质粉土
-标3493	13.45-13.75				37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	1.83	3.71	0.1070	0.0824	0.0727	0.0652	0.0511	0.0196						灰色砂质粉土
-3494	14.50-14.80				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	32.7	1.85	2.70	94	0.937	灰色砂质粉土
-标3495	14.95-15.25				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						灰色砂质粉土
-3496	16.00-16.30																	40.6	1.76	2.74	94	1.189	灰色粘土
-3497	19.00-19.30																	40.0	1.78	2.74	95	1.155	灰色粘土
-3498	22.00-22.30																	35.4	1.82	2.73	94	1.031	灰色粉质粘土
-3499	25.00-25.30																	26.2	1.94	2.73	92	0.776	暗绿色粉质粘土
-3500	27.00-27.30																	24.6	1.98	2.73	94	0.718	暗绿色粉质粘土
-3501	29.00-29.30					18.1	66.5	2.1	13.3			0.0528	0.0422	0.0372	0.0329	0.0244		29.7	1.87	2.71	92	0.880	草黄色粘质粉土
-标3502	31.15-31.45				21.7	39.3	30.5	1.7	6.8	2.28	4.74	0.0837	0.0683	0.0621	0.0565	0.0431	0.0131						草黄色砂质粉土
-3503	33.00-33.30				36.7	32.3	24.2	1.7	5.1	2.17	4.68	0.1070	0.0819	0.0721	0.0644	0.0491	0.0154	25.9	1.92	2.70	91	0.770	草黄色砂质粉土
-标3504	35.15-35.45				30.7	35.2	27.3	1.7	5.1	2.07	4.35	0.0981	0.0756	0.0675	0.0608	0.0465	0.0155						草黄色砂质粉土
-3505	37.00-37.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	26.3	1.94	2.69	94	0.751	草黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-16-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S23CZ2-3400	59.00-59.30							2	35.8			0.12	14.04											灰色粉砂	
-3401	63.00-63.30	36.7	21.9	14.8	0.68			16	20.6			0.38	5.13											灰色粉质粘土	
-3402	67.00-67.30	37.7	22.5	15.2	0.83			12	18.7			0.50	4.03											灰色粉质粘土	
-3403	71.00-71.30	34.7	20.3	14.4	0.72							0.40	4.74											灰色粉质粘土	
-标3404	75.15-75.42																							灰色粉砂	
-3405	79.00-79.20							3	34.9			0.12	14.86											灰色粉砂	
-标3406	83.15-83.39																							灰色粉砂	
-3407	87.00-87.20																							灰色粉砂	
-标3408	91.15-91.35																							灰色粉砂	
-3409	95.00-95.30							2	35.2			0.11	16.19											灰色粉砂	
-标3410	99.15-99.31																							灰色粉砂	
-3411	102.00-102.20																							灰色粉砂	
-标3412	105.15-105.30																								
																								褐黄色粉质粘土	
Q24CZ1-3487	1.50-1.80	36.0	21.0	15.0	0.35																			灰黄色粉质粘土	
-3488	3.00-3.30	37.2	21.6	15.6	0.88																			灰色淤泥质粉质粘土	
-3489	5.00-5.30	36.6	21.7	14.9	1.41			11	17.2															灰色淤泥质粉质粘土	
-3490	7.00-7.30	38.6	22.4	16.2	1.31							0.86	2.60											灰色淤泥质粘土	
-3491	10.00-10.30	44.5	25.8	18.7	1.27			10	11.9															灰色砂质粉土	
-3492	13.00-13.30											0.21	8.72											灰色砂质粉土	
-标3493	13.45-13.75																							灰色砂质粉土	
-3494	14.50-14.80							5	30.9															灰色砂质粉土	
-标3495	14.95-15.25																							灰色粘土	
-3496	16.00-16.30	42.6	24.8	17.8	0.89							0.78	2.80											灰色粘土	
-3497	19.00-19.30	41.0	23.6	17.4	0.94			13	13.4															灰色粉质粘土	
-3498	22.00-22.30	37.1	21.9	15.2	0.89							0.51	4.00											暗绿色粉质粘土	
-3499	25.00-25.30	36.4	20.7	15.7	0.35			36	21.5			0.29	6.13											暗绿色粉质粘土	
-3500	27.00-27.30	36.2	21.0	15.2	0.24			38	21.4			0.25	6.95											草黄色粘质粉土	
-3501	29.00-29.30							5	33.5															草黄色砂质粉土	
-标3502	31.15-31.45																							草黄色砂质粉土	
-3503	33.00-33.30											0.19	9.34											草黄色砂质粉土	
-标3504	35.15-35.45																							草黄色粉砂	
-3505	37.00-37.30							3	35.2																

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-17-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q24CZ1-标3506	40.15-40.45				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224						草黄色粉砂
Q24CZ3-3703	2.50-2.80																	33.9	1.85	2.72	95	0.969	灰黄色粉质粘土
-3704	4.50-4.80																	43.4	1.77	2.73	98	1.212	灰色淤泥质粉质粘土
-3705	6.50-6.80																	45.4	1.76	2.72	99	1.247	灰色淤泥质粉质粘土
-3706	9.50-9.80																	48.3	1.70	2.74	95	1.390	灰色淤泥质粘土
-标3707	12.15-12.45					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262							灰色粘质粉土
-3708	12.50-12.80				44.7	29.5	20.3	2.1	3.4	1.87	4.12	0.1312	0.0937	0.0800	0.0701	0.0539	0.0194	28.0	1.90	2.70	92	0.819	灰色砂质粉土
-标3709	13.65-13.95				31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	2.03	4.39	0.1008	0.0766	0.0681	0.0611	0.0463	0.0155						灰色砂质粉土
-3710	14.00-14.30				47.0	30.2	17.3	1.4	4.1	1.15	2.49	0.1370	0.0973	0.0826	0.0722	0.0561	0.0332	29.6	1.88	2.70	93	0.861	灰色砂质粉土
-标3711	15.15-15.45				28.0	23.3	38.4	1.1	9.2	2.02	6.91	0.1023	0.0722	0.0608	0.0512	0.0329	0.0088						灰色砂质粉土
-3712	15.50-15.80																	45.5	1.75	2.73	98	1.270	灰色淤泥质粉质粘土
-3713	17.00-17.30																	43.8	1.76	2.74	97	1.239	灰色粘土
-3714	18.50-18.80																	38.4	1.80	2.73	95	1.099	灰色粉质粘土
-3715	20.00-20.30																	32.7	1.87	2.73	95	0.937	灰色粉质粘土
-3716	21.30-21.60																	34.0	1.86	2.73	96	0.967	灰色粉质粘土
-3717	23.00-23.30																	33.3	1.85	2.73	94	0.967	灰色粉质粘土
-3718	24.50-24.80																	32.4	1.86	2.73	94	0.943	灰色粉质粘土
-3719	26.50-26.80																	24.2	1.98	2.73	93	0.712	暗绿色粉质粘土
-3720	28.50-28.80																	26.4	1.95	2.73	94	0.770	暗绿色粉质粘土
-3721	30.50-30.80					16.1	69.2	5.0	9.7	1.98	6.21	0.0512	0.0388	0.0329	0.0279	0.0186	0.0053	25.6	1.92	2.70	90	0.766	草黄色砂质粉土
-标3722	30.95-31.25				4.7	20.0	64.3	2.4	8.6	1.69	4.68	0.0586	0.0461	0.0398	0.0342	0.0239	0.0085						草黄色砂质粉土
-3723	33.50-33.80				11.3	27.5	47.6	3.5	10.1	2.51	10.67	0.0700	0.0565	0.0491	0.0413	0.0238	0.0046	29.4	1.88	2.71	92	0.865	草黄色粘质粉土
-标3724	33.95-34.25				30.7	27.2	32.3	1.7	8.1	2.15	6.05	0.1032	0.0758	0.0653	0.0566	0.0389	0.0108						草黄色砂质粉土
-3725	36.50-36.80				48.3	23.3	19.6	1.4	7.4	1.40	3.98	0.1572	0.1074	0.0872	0.0729	0.0517	0.0219	25.7	1.92	2.70	90	0.768	灰黄色砂质粉土
-标3726	36.95-37.25				51.0	28.6	13.5	1.4	5.5	1.99	4.41	0.1478	0.1042	0.0877	0.0760	0.0589	0.0199						灰黄色粉砂
-3727	39.50-39.80				68.3	17.4	7.1	1.8	5.4	1.11	3.29	0.1935	0.1494	0.1255	0.1050	0.0727	0.0381	27.3	1.90	2.69	92	0.802	灰黄色粉砂
-标3728	39.95-40.25				82.7	11.4	2.0	0.3	3.6	1.01	2.47	0.2078	0.1720	0.1509	0.1315	0.0964	0.0611						灰黄色粉砂
-3729	42.00-42.30				81.0	13.5	3.6	0.5	1.4	0.96	2.43	0.2055	0.1682	0.1466	0.1269	0.0923	0.0604	28.5	1.89	2.69	92	0.829	灰黄色粉砂
-标3730	42.45-42.69				67.0	16.6	10.3	0.9	5.2	1.19	3.73	0.1934	0.1491	0.1248	0.1040	0.0706	0.0335						灰黄色粉砂
-3731	45.00-45.30				74.7	15.4	4.0	1.0	4.9	0.98	2.71	0.1998	0.1591	0.1361	0.1158	0.0819	0.0503	24.6	1.92	2.69	89	0.746	灰黄色粉砂
Q24CZ5-3732	2.00-2.30																	29.0	1.92	2.72	95	0.828	褐黄色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-17-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q24CZ1-标3506	40.15-40.45																							草黄色粉砂	
Q24CZ3-3703	2.50-2.80	34.4	20.8	13.6	0.96							0.43	4.56											灰黄色粉质粘土	
-3704	4.50-4.80	34.5	19.5	15.0	1.59			12	18.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-3705	6.50-6.80	33.3	20.5	12.8	1.95							0.77	2.92											灰色淤泥质粉质粘土	
-3706	9.50-9.80	42.3	25.0	17.3	1.35			10	11.4															灰色淤泥质粘土	
-标3707	12.15-12.45																							灰色粘质粉土	
-3708	12.50-12.80											0.20	9.22											灰色砂质粉土	
-标3709	13.65-13.95																							灰色砂质粉土	
-3710	14.00-14.30							5	31.6															灰色砂质粉土	
-标3711	15.15-15.45																							灰色砂质粉土	
-3712	15.50-15.80	37.1	22.9	14.2	1.59							0.85	2.67											灰色淤泥质粉质粘土	
-3713	17.00-17.30	42.1	24.2	17.9	1.09			12	13.2															灰色粘土	
-3714	18.50-18.80	39.3	23.5	15.8	0.94							0.56	3.75											灰色粉质粘土	
-3715	20.00-20.30	37.1	20.8	16.3	0.73			17	19.9															灰色粉质粘土	
-3716	21.30-21.60	35.4	19.1	16.3	0.91							0.40	4.93											灰色粉质粘土	
-3717	23.00-23.30	35.5	20.0	15.5	0.86			15	19.9															灰色粉质粘土	
-3718	24.50-24.80	37.0	21.2	15.8	0.71							0.41	4.69											灰色粉质粘土	
-3719	26.50-26.80	34.4	19.9	14.5	0.30			38	20.5															暗绿色粉质粘土	
-3720	28.50-28.80	36.3	20.0	16.3	0.39							0.28	6.35											暗绿色粉质粘土	
-3721	30.50-30.80							6	33.2															草黄色砂质粉土	
-标3722	30.95-31.25																							草黄色砂质粉土	
-3723	33.50-33.80											0.18	10.22											草黄色粘质粉土	
-标3724	33.95-34.25																							草黄色砂质粉土	
-3725	36.50-36.80							5	34.2															灰黄色砂质粉土	
-标3726	36.95-37.25																							灰黄色粉砂	
-3727	39.50-39.80											0.13	13.96											灰黄色粉砂	
-标3728	39.95-40.25																							灰黄色粉砂	
-3729	42.00-42.30							3	34.7															灰黄色粉砂	
-标3730	42.45-42.69																							灰黄色粉砂	
-3731	45.00-45.30											0.12	14.93											灰黄色粉砂	
Q24CZ5-3732	2.00-2.30	33.2	20.7	12.5	0.66			22	21.6															褐黄色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-18-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q24CZ5-3733	4.00-4.30																	46.3	1.76	2.73	100	1.269	灰色淤泥质粉质粘土
-3734	6.00-6.30																	43.1	1.77	2.72	98	1.199	灰色淤泥质粉质粘土
-3735	9.00-9.30																	49.1	1.70	2.74	96	1.403	灰色淤泥质粘土
-3736	12.00-12.30					23.9	62.8	3.0	10.3	2.90	8.48	0.0579	0.0454	0.0390	0.0333	0.0228	0.0046	29.8	1.87	2.71	92	0.881	灰色粘质粉土
-标3737	12.65-12.95				13.7	29.5	46.1	1.7	9.0	2.49	6.43	0.0731	0.0590	0.0521	0.0456	0.0324	0.0081						灰色砂质粉土
-3738	13.50-13.80				46.3	28.5	17.8	2.0	5.4	1.21	2.78	0.1399	0.0979	0.0824	0.0713	0.0543	0.0296	26.8	1.90	2.70	90	0.802	灰色砂质粉土
-标3739	14.15-14.45				48.0	28.3	16.6	1.3	5.8	1.13	2.62	0.1446	0.1009	0.0845	0.0730	0.0556	0.0323						灰色砂质粉土
-3740	15.00-15.30																	44.4	1.78	2.72	100	1.207	灰色淤泥质粉质粘土
-3741	16.50-16.80																	44.1	1.78	2.75	99	1.226	灰色粘土
-3742	18.00-18.30																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-3743	19.50-19.80																	35.1	1.82	2.73	93	1.026	灰色粉质粘土
-3744	21.00-21.30					14.0	67.8	5.0	13.2			0.0489	0.0372	0.0317	0.0269	0.0170		31.1	1.86	2.71	93	0.910	灰色粘质粉土
-3745	22.50-22.80																	36.1	1.82	2.73	95	1.041	灰色粉质粘土
-3746	24.00-24.30																	34.7	1.83	2.73	94	1.009	灰色粉质粘土
-3747	26.00-26.30																	25.4	1.94	2.73	91	0.765	暗绿色粉质粘土
-3748	28.00-28.30																	25.9	1.97	2.73	95	0.745	暗绿色粉质粘土
-3749	30.00-30.30					24.6	64.1	2.5	8.8	2.11	5.18	0.0581	0.0463	0.0404	0.0353	0.0258	0.0078	27.8	1.92	2.70	94	0.797	草黄色砂质粉土
-标3750	30.45-30.75				12.3	20.4	55.7	2.1	9.5	2.24	7.13	0.0700	0.0524	0.0442	0.0371	0.0248	0.0062						草黄色砂质粉土
-3751	33.00-33.30				17.0	34.1	42.3	1.0	5.6	1.36	3.25	0.0776	0.0635	0.0569	0.0507	0.0368	0.0175	29.5	1.88	2.70	93	0.860	草黄色砂质粉土
-标3752	33.45-33.75				8.7	44.0	37.6	1.6	8.1	2.63	5.13	0.0691	0.0605	0.0559	0.0513	0.0400	0.0109						草黄色砂质粉土
-3753	36.00-36.30				34.7	26.5	30.8	0.2	7.8	1.43	3.85	0.1148	0.0812	0.0690	0.0596	0.0420	0.0179	31.3	1.87	2.70	94	0.896	草黄色砂质粉土
-标3754	36.45-36.75				41.0	26.8	24.9	1.9	5.4	1.29	3.24	0.1312	0.0908	0.0762	0.0657	0.0480	0.0235						草黄色砂质粉土
-3755	39.00-39.30				67.0	18.6	8.9	1.7	3.8	1.04	3.05	0.1909	0.1458	0.1218	0.1018	0.0711	0.0400	24.5	1.92	2.69	89	0.744	草黄色粉砂
-标3756	39.45-39.75				80.7	11.9	3.2	0.8	3.4	1.02	2.60	0.2066	0.1699	0.1484	0.1287	0.0931	0.0571						灰黄色粉砂
-3757	42.00-42.30				71.3	19.3	4.1	1.1	4.2	0.91	2.47	0.1934	0.1498	0.1265	0.1069	0.0767	0.0512	28.7	1.89	2.69	93	0.832	灰黄色粉砂
-标3758	42.15-42.71				79.0	13.1	3.5	0.4	4.0	1.00	2.61	0.2047	0.1668	0.1448	0.1249	0.0896	0.0555						灰黄色粉砂
-3759	45.00-45.30				80.3	13.6	2.4	0.8	2.9	0.97	2.47	0.2052	0.1677	0.1459	0.1262	0.0914	0.0591	26.6	1.93	2.69	94	0.765	灰黄色粉砂
S24CZ2-3413	1.00-1.30																	24.8	1.97	2.73	93	0.729	褐黄色粉质粘土
-3414	3.00-3.30																	39.4	1.78	2.73	95	1.138	灰黄色粉质粘土
-3415	5.00-5.30																	44.4	1.76	2.72	98	1.232	灰色淤泥质粉质粘土
-3416	7.00-7.30																	35.6	1.83	2.73	95	1.023	灰色淤泥质粉质粘土
-3417	10.00-10.30																	53.6	1.69	2.74	99	1.490	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-18-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q24CZ5-3733	4.00-4.30	34.9	19.3	15.6	1.73							0.66	3.43											灰色淤泥质粉质粘土	
-3734	6.00-6.30	32.3	19.4	12.9	1.84			10	17.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-3735	9.00-9.30	42.3	25.0	17.3	1.39							1.09	2.20											灰色淤泥质粘土	
-3736	12.00-12.30							4	30.6															灰色粘质粉土	
-标3737	12.65-12.95																							灰色砂质粉土	
-3738	13.50-13.80											0.20	8.80											灰色砂质粉土	
-标3739	14.15-14.45																							灰色砂质粉土	
-3740	15.00-15.30	34.5	21.1	13.4	1.74			12	19.1															灰色淤泥质粉质粘土	
-3741	16.50-16.80	45.4	25.1	20.3	0.94							0.70	3.19											灰色粘土	
-3742	18.00-18.30	37.8	22.0	15.8	0.81			14	21.2															灰色粉质粘土	
-3743	19.50-19.80	36.9	21.4	15.5	0.88							0.50	4.08											灰色粉质粘土	
-3744	21.00-21.30							6	30.5			0.24	8.04											灰色粘质粉土	
-3745	22.50-22.80	36.7	21.5	15.2	0.96			14	17.6															灰色粉质粘土	
-3746	24.00-24.30	37.5	21.2	16.3	0.83							0.60	3.33											灰色粉质粘土	
-3747	26.00-26.30	34.9	20.0	14.9	0.36			35	20.4															暗绿色粉质粘土	
-3748	28.00-28.30	35.9	20.0	15.9	0.37							0.25	7.03											暗绿色粉质粘土	
-3749	30.00-30.30							4	34.4															草黄色砂质粉土	
-标3750	30.45-30.75																							草黄色砂质粉土	
-3751	33.00-33.30											0.17	10.84											草黄色砂质粉土	
-标3752	33.45-33.75																							草黄色砂质粉土	
-3753	36.00-36.30							3	35.9															草黄色砂质粉土	
-标3754	36.45-36.75																							草黄色砂质粉土	
-3755	39.00-39.30											0.15	11.46											草黄色粉砂	
-标3756	39.45-39.75																							灰黄色粉砂	
-3757	42.00-42.30							3	35.2															灰黄色粉砂	
-标3758	42.15-42.71																							灰黄色粉砂	
-3759	45.00-45.30											0.13	13.99											灰黄色粉砂	
S24CZ2-3413	1.00-1.30	34.8	20.4	14.4	0.31	9.52E-08	2.07E-07	28	19.7					0.46	98	32	3.1							褐黄色粉质粘土	
-3414	3.00-3.30	39.7	23.1	16.6	0.98													28	0.3					灰黄色粉质粘土	
-3415	5.00-5.30	34.3	20.5	13.8	1.73															7.2	16.3	0	30.1	灰色淤泥质粉质粘土	
-3416	7.00-7.30	34.3	20.0	14.3	1.09													20	1.5					灰色淤泥质粉质粘土	
-3417	10.00-10.30	45.7	26.0	19.7	1.40															10.2	11.6	1	23.4	灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-19-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S24CZ2-3418	13.00-13.30				19.7	39.6	33.8	1.8	5.1	1.89	3.90	0.0811	0.0668	0.0608	0.0553	0.0423	0.0156	28.0	1.90	2.70	92	0.819	灰色砂质粉土
-标3419	13.45-13.75				25.3	39.5	30.0	1.7	3.5	1.88	3.66	0.0891	0.0711	0.0645	0.0588	0.0462	0.0176						灰色砂质粉土
-3420	14.50-14.80				3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	2.01	5.25	0.0638	0.0551	0.0499	0.0443	0.0309	0.0095	30.0	1.87	2.70	92	0.877	灰色砂质粉土
-标3421	14.95-15.25				8.3	37.4	45.9	1.6	6.8	1.57	3.99	0.0681	0.0584	0.0531	0.0475	0.0333	0.0133						灰色砂质粉土
-3422	16.00-16.30																	34.5	1.83	2.73	94	1.006	灰色粉质粘土
-3423	19.00-19.30																	29.3	1.87	2.73	90	0.888	灰色粉质粘土
-3424	22.00-22.30																	32.4	1.85	2.73	93	0.954	灰色粉质粘土
-3425	25.00-25.30																	30.7	1.89	2.73	94	0.888	灰色粉质粘土
-3426	28.00-28.30																	23.1	2.00	2.73	93	0.680	暗绿色粉质粘土
-3427	30.00-30.30					16.3	67.5	3.1	13.1			0.0512	0.0410	0.0362	0.0320	0.0235		25.5	1.94	2.71	92	0.753	灰绿色粘质粉土
-标3428	32.15-32.45					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262							灰黄色粘质粉土
-3429	34.00-34.30				18.3	38.7	34.4	1.9	6.7	2.05	4.67	0.0780	0.0664	0.0602	0.0544	0.0399	0.0129	30.2	1.88	2.70	94	0.870	灰黄色砂质粉土
-标3430	37.15-37.45				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236						灰黄色砂质粉土
-3431	40.00-40.30				50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	1.97	4.61	0.1497	0.1047	0.0875	0.0753	0.0573	0.0190	27.1	1.90	2.69	91	0.799	灰黄色粉砂
-标3432	43.15-43.45				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357						灰黄色粉砂
-3433	46.00-46.30				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428	25.0	1.92	2.69	90	0.751	灰黄色粉砂
-标3434	49.15-49.45				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492						灰黄色粉砂
-3435	52.00-52.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	25.7	1.92	2.69	91	0.761	灰黄色粉砂
-标3436	55.15-55.45				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551						灰黄色粉砂
S24CZ3-3437	2.00-2.30																	31.0	1.88	2.73	94	0.902	灰黄色粉质粘土
-3477	2.50-2.80																	32.3	1.85	2.73	93	0.952	灰黄色粉质粘土
-3438	4.00-4.30																	38.4	1.80	2.73	95	1.099	灰色淤泥质粉质粘土
-3478	5.50-5.80																	40.2	1.79	2.73	96	1.138	灰色淤泥质粉质粘土
-3439	6.00-6.30																	41.8	1.77	2.73	96	1.187	灰色淤泥质粉质粘土
-3440	9.00-9.30																	47.9	1.70	2.74	95	1.384	灰色淤泥质粘土
-3479	10.50-10.80																	52.3	1.69	2.74	98	1.469	灰色淤泥质粘土
-3441	12.00-12.30																	49.0	1.71	2.74	97	1.387	灰色淤泥质粘土
-标3442	12.45-12.75				27.3	37.0	27.2	1.7	6.8	2.36	4.96	0.0919	0.0727	0.0655	0.0592	0.0452	0.0132						灰色砂质粉土
-3480	13.50-13.80				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	27.9	1.91	2.70	93	0.808	灰色砂质粉土
-标3443	13.95-14.25				39.7	33.4	22.0	1.4	3.5	1.54	3.13	0.1126	0.0852	0.0747	0.0667	0.0525	0.0239						灰色砂质粉土
-3444	15.00-15.30																	53.6	1.69	2.74	99	1.490	灰色淤泥质粘土
-3445	16.50-16.80				18.3	39.0	34.1	1.9	6.7	2.12	4.59	0.0794	0.0656	0.0597	0.0542	0.0406	0.0130	29.7	1.87	2.70	92	0.873	灰色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-19-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S24CZ2-3418	13.00-13.30											0.21	8.80											灰色砂质粉土	
-标3419	13.45-13.75																							灰色砂质粉土	
-3420	14.50-14.80							7	30.7															灰色砂质粉土	
-标3421	14.95-15.25																							灰色砂质粉土	
-3422	16.00-16.30	36.6	21.4	15.2	0.86													33	0.2					灰色粉质粘土	
-3423	19.00-19.30	36.9	20.8	16.1	0.53															23.5	15.9	7	32.1	灰色粉质粘土	
-3424	22.00-22.30	36.8	21.6	15.2	0.71							0.49	4.00											灰色粉质粘土	
-3425	25.00-25.30	36.2	20.7	15.5	0.65			17	19.3															灰色粉质粘土	
-3426	28.00-28.30	34.9	20.4	14.5	0.19													153	2.0					暗绿色粉质粘土	
-3427	30.00-30.30									6.3	34.3	0.21	8.46											灰绿色粘质粉土	
-标3428	32.15-32.45																							灰黄色粘质粉土	
-3429	34.00-34.30					1.99E-04	2.55E-04	6	33.2					0.36										灰黄色砂质粉土	
-标3430	37.15-37.45																							灰黄色砂质粉土	
-3431	40.00-40.30									6.5	33.7	0.13	14.05											灰黄色粉砂	
-标3432	43.15-43.45																							灰黄色粉砂	
-3433	46.00-46.30					4.12E-04	5.95E-04	2	34.9					0.36										灰黄色粉砂	
-标3434	49.15-49.45																							灰黄色粉砂	
-3435	52.00-52.30									5.0	34.4	0.14	12.17											灰黄色粉砂	
-标3436	55.15-55.45																							灰黄色粉砂	
S24CZ3-3437	2.00-2.30	37.1	21.7	15.4	0.60							0.39	4.92		76	19	4.0							灰黄色粉质粘土	
-3477	2.50-2.80	36.3	21.3	15.0	0.73															26.5	14.6	8	27.3	灰黄色粉质粘土	
-3438	4.00-4.30	35.2	20.5	14.7	1.22			13	19.6						43	8	5.3							灰色淤泥质粉质粘土	
-3478	5.50-5.80	35.6	21.0	14.6	1.32															8.5	17.2	0	31.2	灰色淤泥质粉质粘土	
-3439	6.00-6.30	37.2	21.9	15.3	1.30													19	0.2					灰色淤泥质粉质粘土	
-3440	9.00-9.30	45.3	25.7	19.6	1.13							1.04	2.29		33	5	6.2							灰色淤泥质粘土	
-3479	10.50-10.80	45.1	25.9	19.2	1.38							1.22	2.03											灰色淤泥质粘土	
-3441	12.00-12.30	44.5	25.8	18.7	1.24													15	0.7					灰色淤泥质粘土	
-标3442	12.45-12.75																							灰色砂质粉土	
-3480	13.50-13.80							5	31.7															灰色砂质粉土	
-标3443	13.95-14.25																							灰色砂质粉土	
-3444	15.00-15.30	44.6	25.3	19.3	1.47			10	11.6															灰色淤泥质粘土	
-3445	16.50-16.80											0.18	10.16											灰色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-20-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S24CZ3-3446	18.00-18.30																	39.7	1.78	2.74	95	1.150	灰色粘土
-3447	19.50-19.80																	41.6	1.77	2.74	96	1.192	灰色粘土
-3448	21.00-21.30																	34.0	1.83	2.73	93	0.999	灰色粉质粘土
-3449	22.50-22.80																	33.5	1.82	2.73	91	1.002	灰色粉质粘土
-3450	24.00-24.30																	34.5	1.82	2.73	93	1.017	灰色粉质粘土
-3451	25.50-25.80																	25.9	1.94	2.73	92	0.772	灰绿色粉质粘土
-3452	27.00-27.30																	23.8	1.99	2.73	93	0.698	暗绿色粉质粘土
-3481	27.50-27.80																	23.0	2.01	2.73	94	0.671	暗绿色粉质粘土
-3453	29.00-29.30					31.5	56.9	1.5	10.1	3.25	9.25	0.0621	0.0510	0.0444	0.0382	0.0263	0.0048	25.4	1.94	2.71	92	0.752	草黄色粘质粉土
-3482	30.50-30.80				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.02	4.48	0.0746	0.0631	0.0574	0.0520	0.0385	0.0128	26.4	1.92	2.70	92	0.778	灰绿色砂质粉土
-标3454	31.15-31.45					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053						草黄色砂质粉土
-3455	33.00-33.30				6.7	37.0	47.2	2.5	6.6	1.72	4.60	0.0664	0.0572	0.0520	0.0464	0.0318	0.0113	29.0	1.89	2.70	93	0.843	灰黄色砂质粉土
-标3456	35.15-35.45				13.7	39.9	37.7	2.0	6.7	2.03	4.44	0.0736	0.0628	0.0573	0.0520	0.0387	0.0129						灰黄色砂质粉土
-3457	37.00-37.30				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0877	0.0705	0.0638	0.0578	0.0443	0.0155	26.9	1.90	2.70	90	0.803	灰黄色砂质粉土
-标3458	39.15-39.45				32.7	35.0	27.1	1.7	3.5	1.92	3.94	0.1013	0.0776	0.0690	0.0621	0.0481	0.0175						灰黄色砂质粉土
-3483	40.50-40.80				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	24.6	1.97	2.69	94	0.701	灰黄色粉砂
-3459	42.00-42.30				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	27.3	1.91	2.70	92	0.800	灰黄色砂质粉土
-标3460	45.15-45.45				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						灰黄色砂质粉土
-3461	48.00-48.30				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232	22.9	1.98	2.69	92	0.670	灰黄色粉砂
-标3462	51.15-51.45				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188						灰黄色粉砂
-3463	54.00-54.30				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428	21.6	1.98	2.69	89	0.652	灰色粉砂
-3484	54.50-54.80				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551	25.9	1.92	2.69	91	0.764	灰黄色粉砂
-标3464	58.15-58.42				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427						灰色粉砂
-3465	62.00-62.30																	33.5	1.85	2.73	94	0.970	灰色粉质粘土
-3485	63.50-63.80																	30.6	1.87	2.73	92	0.907	灰色粉质粘土
-3466	66.00-66.30		5.5	28.7	43.4	19.3	3.1																灰色粉砂
-标3467	70.15-70.34		3.2	17.0	45.9	29.3	4.6																灰色粉砂
-3468	74.00-74.20				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	27.3	1.90	2.69	92	0.802	灰色粉砂
-标3469	78.15-78.33				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰色粉砂
-3470	82.00-82.20				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581	27.4	1.91	2.69	93	0.794	灰色粉砂
-标3471	86.15-86.31				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611						灰色粉砂
-3472	90.00-90.20		4.8	17.4	42.8	31.6	3.4																灰色粉砂
-3486	90.50-90.80				78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	0.94	2.43	0.2027	0.1637	0.1415	0.1216	0.0878	0.0582	23.7	1.94	2.69	89	0.715	灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-20-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S24CZ3-3446	18.00-18.30	42.5	24.4	18.1	0.85			13	12.8						52	10	5.3							灰色粘土	
-3447	19.50-19.80	42.9	25.3	17.6	0.93													23	1.0					灰色粘土	
-3448	21.00-21.30	35.7	21.1	14.6	0.88													31	0.3					灰色粉质粘土	
-3449	22.50-22.80	38.0	22.3	15.7	0.71															19.5	15.0	3	29.4	灰色粉质粘土	
-3450	24.00-24.30	35.5	20.6	14.9	0.93							0.58	3.51											灰色粉质粘土	
-3451	25.50-25.80	36.2	21.0	15.2	0.32	9.17E-08	1.89E-07	35	20.7			0.29	6.09	0.47										灰绿色粉质粘土	
-3452	27.00-27.30	36.4	20.2	16.2	0.22	8.26E-08	1.33E-07	39	19.0			0.23	7.43	0.45										暗绿色粉质粘土	
-3481	27.50-27.80	34.7	20.2	14.5	0.19	7.22E-08	9.52E-08	41	18.9			0.21	7.90											暗绿色粉质粘土	
-3453	29.00-29.30									4.0	34.4	0.16	10.84											草黄色粘质粉土	
-3482	30.50-30.80					2.81E-04	3.74E-04	6	32.2															灰绿色砂质粉土	
-标3454	31.15-31.45																							草黄色砂质粉土	
-3455	33.00-33.30					1.49E-04	2.15E+00	4	33.5					0.39										灰黄色砂质粉土	
-标3456	35.15-35.45																							灰黄色砂质粉土	
-3457	37.00-37.30									5.6	33.6	0.16	11.53											灰黄色砂质粉土	
-标3458	39.15-39.45																							灰黄色砂质粉土	
-3483	40.50-40.80					5.34E-04	6.55E-04	4	35.0															灰黄色粉砂	
-3459	42.00-42.30					5.01E-04	7.26E-04	3	34.6					0.36										灰黄色砂质粉土	
-标3460	45.15-45.45																							灰黄色砂质粉土	
-3461	48.00-48.30									3.5	34.3	0.11	14.81											灰黄色粉砂	
-标3462	51.15-51.45																							灰黄色粉砂	
-3463	54.00-54.30							4	34.5			0.13	12.96											灰色粉砂	
-3484	54.50-54.80							4	34.8			0.13	13.79											灰黄色粉砂	
-标3464	58.15-58.42																							灰色粉砂	
-3465	62.00-62.30	36.3	21.0	15.3	0.82			16	20.2			0.48	4.06											灰色粉质粘土	
-3485	63.50-63.80	36.1	21.2	14.9	0.63			18	19.8			0.42	4.59											灰色粉质粘土	
-3466	66.00-66.30																							灰色粉砂	
-标3467	70.15-70.34																							灰色粉砂	
-3468	74.00-74.20							3	34.0			0.15	12.18											灰色粉砂	
-标3469	78.15-78.33																							灰色粉砂	
-3470	82.00-82.20							2	35.1			0.10	17.42											灰色粉砂	
-标3471	86.15-86.31																							灰色粉砂	
-3472	90.00-90.20																							灰色粉砂	
-3486	90.50-90.80							1	35.6			0.11	15.16											灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-21-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S24CZ3-标3473	94.15-94.30		2.7	28.9	47.7	18.4	2.3																灰色粉砂
-3474	98.00-98.20		4.1	31.1	45.3	17.1	2.4																灰色粉砂
-标3475	101.15-101.30		3.5	30.1	45.1	18.3	3.0																灰色粉砂
-3476	105.00-105.20		3.1	17.7	43.8	32.7	2.7																灰色粉砂
Q25CZ1-3760	2.50-2.80																	25.5	1.97	2.72	95	0.733	褐黄色粉质粘土
-3761	4.00-4.30																	34.7	1.83	2.73	94	1.009	灰黄色粉质粘土
-3762	6.00-6.30																	37.4	1.83	2.72	98	1.042	灰色淤泥质粉质粘土
-3763	8.00-8.30																	55.4	1.69	2.74	100	1.520	灰色淤泥质粘土
-3764	11.00-11.30																	49.5	1.70	2.74	96	1.410	灰色淤泥质粘土
-标3765	12.65-12.95					14.2	68.1	5.1	12.6			0.0490	0.0365	0.0306	0.0256	0.0167							灰色粘质粉土
-3766	13.00-13.30				49.0	29.4	12.2	1.9	7.5	3.34	7.26	0.1417	0.1004	0.0850	0.0740	0.0576	0.0117	30.1	1.88	2.70	94	0.868	灰色砂质粉土
-标3767	14.15-14.45				58.7	23.5	11.4	0.9	5.5	1.05	2.80	0.1741	0.1252	0.1029	0.0862	0.0631	0.0367						灰色粉砂
-3768	15.00-15.30				17.7	35.3	40.7	0.7	5.6	1.36	3.09	0.0786	0.0643	0.0578	0.0519	0.0383	0.0187	28.9	1.89	2.70	93	0.841	灰色砂质粉土
-标3769	15.65-15.95				30.7	26.0	34.7	1.1	7.5	1.58	4.81	0.1045	0.0758	0.0649	0.0559	0.0372	0.0135						灰色砂质粉土
-3770	16.50-16.80																	36.8	1.83	2.73	97	1.041	灰色淤泥质粉质粘土
-3771	18.00-18.30																	43.6	1.77	2.74	98	1.223	灰色粘土
-3772	19.50-19.80																	42.7	1.76	2.74	96	1.222	灰色粘土
-3773	21.00-21.30																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰色粉质粘土
-3774	22.50-22.80																	38.2	1.80	2.74	95	1.104	灰色粘土
-3775	24.00-24.30																	42.6	1.79	2.74	99	1.183	灰色粘土
-3776	25.50-25.80																	38.1	1.80	2.73	95	1.095	灰褐色粉质粘土
-3777	27.50-27.80																	26.5	1.96	2.73	95	0.762	暗绿色粉质粘土
-3778	29.50-29.80					12.0	68.2	6.0	13.8			0.0466	0.0350	0.0295	0.0248	0.0159		26.0	1.92	2.71	91	0.778	灰绿色粘质粉土
-标3779	29.95-30.25					13.3	72.9	2.9	10.9			0.0482	0.0368	0.0315	0.0270	0.0186							灰绿色粘质粉土
-3780	31.50-31.80				8.7	33.1	52.5	1.0	4.7	1.14	2.48	0.0675	0.0567	0.0510	0.0455	0.0346	0.0206	25.7	1.93	2.70	91	0.758	草黄色砂质粉土
-标3781	31.95-32.25				10.7	34.2	48.3	0.5	6.3	1.24	2.78	0.0700	0.0587	0.0528	0.0471	0.0352	0.0190						草黄色砂质粉土
-3782	34.00-34.30				36.0	26.9	29.5	2.6	5.0	1.87	5.16	0.1156	0.0827	0.0707	0.0614	0.0426	0.0137	27.9	1.88	2.70	90	0.837	草黄色砂质粉土
-标3783	34.45-34.75				53.7	27.9	12.3	1.1	5.0	1.05	2.42	0.1561	0.1100	0.0919	0.0789	0.0606	0.0380						草黄色粉砂
-3784	37.00-37.30				71.7	17.6	4.9	1.1	4.7	0.95	2.67	0.1957	0.1529	0.1295	0.1094	0.0773	0.0485	23.9	1.92	2.69	87	0.736	灰黄色粉砂
-标3785	37.45-37.75				70.0	18.9	5.7	0.8	4.6	0.94	2.63	0.1929	0.1489	0.1253	0.1055	0.0750	0.0476						灰黄色粉砂
-3786	40.00-40.30				73.0	18.8	3.5	0.6	4.1	0.90	2.41	0.1952	0.1524	0.1292	0.1095	0.0788	0.0535	26.6	1.93	2.69	94	0.765	灰黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-21-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S24CZ3-标3473	94.15-94.30																							灰色粉砂	
-3474	98.00-98.20																							灰色粉砂	
-标3475	101.15-101.30																							灰色粉砂	
-3476	105.00-105.20																							灰色粉砂	
Q25CZ1-3760	2.50-2.80	33.7	19.9	13.8	0.41							0.34	5.10											褐黄色粉质粘土	
-3761	4.00-4.30	37.1	21.9	15.2	0.84			15	18.6															灰黄色粉质粘土	
-3762	6.00-6.30	32.6	19.9	12.7	1.38							0.54	3.80											灰色淤泥质粉质粘土	
-3763	8.00-8.30	41.9	24.4	17.5	1.77			9	10.9															灰色淤泥质粘土	
-3764	11.00-11.30	42.8	24.2	18.6	1.36							1.08	2.23											灰色淤泥质粘土	
-标3765	12.65-12.95																							灰色粘质粉土	
-3766	13.00-13.30							7	30.7															灰色砂质粉土	
-标3767	14.15-14.45																							灰色粉砂	
-3768	15.00-15.30											0.21	8.80											灰色砂质粉土	
-标3769	15.65-15.95																							灰色砂质粉土	
-3770	16.50-16.80	36.1	20.7	15.4	1.05			15	20.3															灰色淤泥质粉质粘土	
-3771	18.00-18.30	44.6	25.4	19.2	0.95							0.77	2.90											灰色粘土	
-3772	19.50-19.80	42.3	24.2	18.1	1.02			12	10.4															灰色粘土	
-3773	21.00-21.30	38.1	21.8	16.3	0.90							0.49	4.19											灰色粉质粘土	
-3774	22.50-22.80	43.3	24.4	18.9	0.73			13	12.1															灰色粘土	
-3775	24.00-24.30	41.7	24.2	17.5	1.05							0.64	3.44											灰色粘土	
-3776	25.50-25.80	39.2	23.4	15.8	0.93			15	19.4															灰褐色粉质粘土	
-3777	27.50-27.80	37.1	22.0	15.1	0.30							0.26	6.79											暗绿色粉质粘土	
-3778	29.50-29.80							5	33.7															灰绿色粘质粉土	
-标3779	29.95-30.25																							灰绿色粘质粉土	
-3780	31.50-31.80											0.17	10.28											草黄色砂质粉土	
-标3781	31.95-32.25																							草黄色砂质粉土	
-3782	34.00-34.30							3	35.1															草黄色砂质粉土	
-标3783	34.45-34.75																							草黄色粉砂	
-3784	37.00-37.30											0.15	11.50											灰黄色粉砂	
-标3785	37.45-37.75																							灰黄色粉砂	
-3786	40.00-40.30							4	34.8															灰黄色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-22-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q25CZ3-3594	3.00-3.30																	33.5	1.84	2.73	93	0.981	灰黄色粉质粘土
-3595	5.00-5.30																	42.0	1.77	2.73	96	1.190	灰色淤泥质粉质粘土
-3596	7.00-7.30																	49.7	1.70	2.74	96	1.413	灰色淤泥质粘土
-3597	10.00-10.30																	50.3	1.71	2.74	98	1.408	灰色淤泥质粘土
-3598	13.00-13.30				47.7	24.4	19.0	1.3	7.6	1.56	4.22	0.1529	0.1045	0.0856	0.0722	0.0521	0.0203	31.2	1.86	2.70	93	0.905	灰色砂质粉土
-标3599	13.45-13.75				54.0	24.5	13.9	1.1	6.5	1.19	3.09	0.1649	0.1157	0.0950	0.0799	0.0588	0.0307						灰色粉砂
-标3600	14.65-14.95				31.7	25.6	29.1	2.1	11.5			0.1082	0.0772	0.0657	0.0564	0.0382							灰色粘质粉土
-3601	15.00-15.30				13.7	20.9	47.5	3.7	14.2			0.0726	0.0543	0.0451	0.0364	0.0206		32.3	1.85	2.71	93	0.938	灰色粘质粉土
-标3602	16.15-16.45					24.7	64.3	2.3	8.7	1.77	4.95	0.0584	0.0461	0.0396	0.0340	0.0237	0.0080						灰色砂质粉土
-3603	17.00-17.30																	37.0	1.82	2.73	96	1.055	灰色粉质粘土
-3604	19.00-19.30																	33.8	1.85	2.73	95	0.974	灰色粉质粘土
-3605	21.00-21.30																	33.7	1.83	2.73	93	0.995	灰色粉质粘土
-3606	23.00-23.30				28.3	24.6	35.1	3.0	9.0	2.71	8.58	0.1015	0.0728	0.0618	0.0526	0.0347	0.0072	30.9	1.87	2.70	94	0.890	灰色砂质粉土
-标3607	23.45-23.75				8.0	24.3	54.2	3.6	9.9	2.37	8.54	0.0649	0.0517	0.0444	0.0373	0.0234	0.0052						灰色砂质粉土
-3608	25.00-25.30				67.0	17.0	9.1	1.1	5.8	1.16	3.58	0.1929	0.1485	0.1242	0.1036	0.0707	0.0347	29.2	1.88	2.69	93	0.849	灰色粉砂
-标3609	25.45-25.75				20.3	26.3	37.6	4.0	11.8			0.0842	0.0641	0.0554	0.0471	0.0270							灰色粘质粉土
-3610	27.00-27.30																	26.0	1.95	2.73	93	0.764	灰绿色粉质粘土
-3611	29.00-29.30																	26.5	1.93	2.73	92	0.789	草黄色粉质粘土
-3612	31.00-31.30					22.0	65.3	2.9	9.8	2.91	7.19	0.0562	0.0444	0.0388	0.0339	0.0247	0.0054	32.7	1.86	2.70	95	0.926	草黄色砂质粉土
-标3613	31.45-31.75				7.7	26.5	56.5	1.3	8.0	1.51	3.83	0.0649	0.0528	0.0464	0.0404	0.0291	0.0121						草黄色砂质粉土
-3614	33.00-33.30				39.0	24.5	27.8	1.4	7.3	1.66	4.69	0.1311	0.0889	0.0737	0.0628	0.0438	0.0157	29.0	1.89	2.70	93	0.843	草黄色砂质粉土
-标3615	33.45-33.75				47.0	28.1	17.4	1.6	5.9	1.25	2.90	0.1423	0.0993	0.0833	0.0720	0.0546	0.0287						草黄色砂质粉土
-3616	35.00-35.30				51.3	26.1	17.0	1.5	4.1	1.13	2.79	0.1568	0.1090	0.0900	0.0765	0.0572	0.0323	27.1	1.91	2.69	92	0.790	灰黄色粉砂
-标3617	35.45-35.75				67.0	17.8	7.7	1.0	6.5	1.14	3.42	0.1919	0.1471	0.1230	0.1026	0.0709	0.0360						灰黄色粉砂
-3618	37.00-37.30				81.3	11.6	2.9	0.3	3.9	1.03	2.58	0.2072	0.1710	0.1497	0.1301	0.0945	0.0580	26.5	1.88	2.69	88	0.810	灰黄色粉砂
-标3619	37.45-37.75				83.7	10.2	4.1	0.6	1.4	1.03	2.49	0.2092	0.1742	0.1535	0.1343	0.0990	0.0617						灰黄色粉砂
-3620	40.00-40.30				49.0	26.3	14.1	1.3	9.3	5.01	12.15	0.1496	0.1038	0.0863	0.0739	0.0554	0.0071	25.4	1.92	2.70	90	0.763	灰黄色砂质粉土
-标3621	40.45-40.75				81.0	11.4	2.8	0.7	4.1	1.03	2.61	0.2069	0.1705	0.1491	0.1294	0.0939	0.0572						灰黄色粉砂
-3622	43.00-43.30				66.7	16.3	10.0	1.5	5.5	1.95	6.11	0.1928	0.1483	0.1240	0.1032	0.0701	0.0203	24.5	1.95	2.69	92	0.717	灰黄色粉砂
-标3623	43.45-43.75				58.0	22.1	11.9	1.2	6.8	1.41	3.97	0.1755	0.1262	0.1033	0.0859	0.0616	0.0260						灰黄色粉砂
-3624	45.00-45.30				72.0	17.6	4.6	0.9	4.9	0.95	2.65	0.1958	0.1531	0.1297	0.1097	0.0777	0.0490	25.9	1.93	2.69	92	0.755	灰黄色粉砂
Q25CZ4-3625	2.50-2.80																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰黄色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-22-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q25CZ3-3594	3.00-3.30	36.8	21.7	15.1	0.78			16	18.2			0.50	4.00											灰黄色粉质粘土	
-3595	5.00-5.30	35.6	20.7	14.9	1.43			11	16.8			0.63	3.48											灰色淤泥质粉质粘土	
-3596	7.00-7.30	45.1	25.8	19.3	1.24							1.07	2.26											灰色淤泥质粘土	
-3597	10.00-10.30	43.3	24.7	18.6	1.38			10	11.6															灰色淤泥质粘土	
-3598	13.00-13.30											0.19	10.14											灰色砂质粉土	
-标3599	13.45-13.75																							灰色粉砂	
-标3600	14.65-14.95																							灰色粘质粉土	
-3601	15.00-15.30							5	30.9															灰色粘质粉土	
-标3602	16.15-16.45																							灰色砂质粉土	
-3603	17.00-17.30	37.9	21.9	16.0	0.94							0.56	3.70											灰色粉质粘土	
-3604	19.00-19.30	36.5	21.1	15.4	0.82			15	20.8															灰色粉质粘土	
-3605	21.00-21.30	35.8	20.7	15.1	0.86							0.56	3.56											灰色粉质粘土	
-3606	23.00-23.30									4.0	34.8													灰色砂质粉土	
-标3607	23.45-23.75																							灰色砂质粉土	
-3608	25.00-25.30									2.2	35.5	0.16	11.42											灰色粉砂	
-标3609	25.45-25.75																							灰色粘质粉土	
-3610	27.00-27.30	36.0	20.2	15.8	0.37	5.31E-08	8.16E-08					0.29	6.13	0.47										灰绿色粉质粘土	
-3611	29.00-29.30	35.2	20.9	14.3	0.39	9.43E-08	1.44E-07	34	18.5					0.46										草黄色粉质粘土	
-3612	31.00-31.30					1.69E-04	2.61E-04					0.19	10.22	0.39										草黄色砂质粉土	
-标3613	31.45-31.75																							草黄色砂质粉土	
-3614	33.00-33.30									4.5	35.1													草黄色砂质粉土	
-标3615	33.45-33.75																							草黄色砂质粉土	
-3616	35.00-35.30					5.56E-04	7.57E-04					0.13	13.96	0.32										灰黄色粉砂	
-标3617	35.45-35.75																							灰黄色粉砂	
-3618	37.00-37.30							4	34.8															灰黄色粉砂	
-标3619	37.45-37.75																							灰黄色粉砂	
-3620	40.00-40.30					4.21E-04	5.63E-04					0.15	12.12	0.34										灰黄色砂质粉土	
-标3621	40.45-40.75																							灰黄色粉砂	
-3622	43.00-43.30							2	35.4															灰黄色粉砂	
-标3623	43.45-43.75																							灰黄色粉砂	
-3624	45.00-45.30											0.13	13.90											灰黄色粉砂	
Q25CZ4-3625	2.50-2.80	36.7	21.9	14.8	0.99			15	17.2			0.51	4.00											灰黄色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-23-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									%	g/cm³				
		%	%	%	%	%	%	%	%														
Q25CZ4-3626	4.50-4.80																	38.2	1.80	2.73	95	1.096	灰色淤泥质粉质粘土
-3627	6.50-6.80																	50.6	1.72	2.74	99	1.399	灰色淤泥质粘土
-3628	9.00-9.30																	53.4	1.69	2.74	98	1.487	灰色淤泥质粘土
-3629	11.00-11.30																	47.3	1.73	2.74	97	1.333	灰色淤泥质粘土
-标3630	12.15-12.45				49.3	28.3	14.9	1.6	5.9	1.21	2.78	0.1469	0.1028	0.0861	0.0743	0.0569	0.0310						灰色砂质粉土
-3631	13.00-13.30				67.3	17.8	9.5	1.3	4.1	1.07	3.20	0.1923	0.1476	0.1235	0.1032	0.0713	0.0386	30.0	1.88	2.69	94	0.860	灰色粉砂
-标3632	13.65-13.95				35.0	25.6	31.0	1.7	6.7	1.58	4.59	0.1166	0.0819	0.0693	0.0596	0.0407	0.0151						灰色砂质粉土
-标3633	15.15-15.45				37.0	27.1	27.5	0.1	8.3	1.70	4.48	0.1189	0.0843	0.0717	0.0622	0.0442	0.0160						灰色砂质粉土
-3634	15.50-15.80				14.0	24.1	51.4	1.8	8.7	1.96	5.46	0.0733	0.0565	0.0486	0.0416	0.0291	0.0089	32.3	1.85	2.70	94	0.931	灰色砂质粉土
-标3635	16.65-16.95					21.2	64.2	4.9	9.7	1.73	6.30	0.0562	0.0424	0.0353	0.0291	0.0185	0.0056						灰色砂质粉土
-3636	17.50-17.80																	33.8	1.82	2.72	92	1.000	灰色粉质粘土
-3637	19.00-19.30																	34.0	1.84	2.73	94	0.988	灰色粉质粘土
-3638	20.50-20.80																	34.0	1.83	2.73	93	0.999	灰色粉质粘土
-3639	22.00-22.30																	36.7	1.80	2.73	93	1.073	灰色粉质粘土
-3640	23.50-23.80																	35.7	1.81	2.73	93	1.047	灰色粉质粘土
-3641	25.00-25.30																	24.2	1.96	2.73	91	0.730	暗绿色粉质粘土
-3642	27.00-27.30																	24.2	1.99	2.73	94	0.704	暗绿色粉质粘土
-3643	29.00-29.30					4.8	76.4	5.7	13.1			0.0389	0.0303	0.0260	0.0222	0.0148		26.4	1.92	2.71	91	0.784	草黄色粘质粉土
-标3644	29.45-29.75				3.3	19.8	63.5	3.2	10.2	2.86	8.43	0.0568	0.0451	0.0388	0.0333	0.0226	0.0046						草黄色粘质粉土
-3645	31.00-31.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0648	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082	27.4	1.90	2.70	91	0.810	草黄色砂质粉土
-标3646	31.45-31.75				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.16	5.06	0.0694	0.0594	0.0541	0.0487	0.0354	0.0107						草黄色砂质粉土
-3647	34.00-34.30				8.3	37.5	45.3	2.2	6.7	1.90	4.27	0.0680	0.0583	0.0530	0.0477	0.0353	0.0124	28.9	1.87	2.70	91	0.861	灰黄色砂质粉土
-标3648	34.45-34.75				18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	2.10	4.61	0.0788	0.0659	0.0599	0.0543	0.0404	0.0130						灰黄色砂质粉土
-3649	37.00-37.30				31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	2.03	4.39	0.1010	0.0766	0.0680	0.0611	0.0463	0.0155	24.6	1.93	2.70	89	0.743	灰黄色砂质粉土
-标3650	37.45-37.75				46.7	29.3	19.2	1.3	3.5	1.58	3.47	0.1366	0.0969	0.0823	0.0719	0.0555	0.0237						灰黄色砂质粉土
-3651	40.00-40.30				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188	26.4	1.92	2.69	92	0.771	灰黄色粉砂
-4180	43.00-43.30				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430	25.1	1.92	2.69	90	0.753	灰黄色粉砂
-标4181	43.45-43.75				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187						灰黄色粉砂
-4182	46.00-46.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	27.5	1.91	2.69	93	0.796	灰黄色粉砂
-标4183	46.45-46.75				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471						灰黄色粉砂
-4184	49.00-49.30				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224	25.8	1.93	2.69	92	0.753	灰黄色粉砂
-标4185	49.45-49.75				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320						灰黄色粉砂
-4186	52.00-52.30				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	28.8	1.90	2.70	94	0.830	灰色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-23-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c'	φ'		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q25CZ4-3626	4.50-4.80	34.2	20.0	14.2	1.28			13	21.2			0.70	3.01											灰色淤泥质粉质粘土	
-3627	6.50-6.80	42.1	24.4	17.7	1.48							1.08	2.22											灰色淤泥质粘土	
-3628	9.00-9.30	45.5	26.0	19.5	1.41			9	9.0															灰色淤泥质粘土	
-3629	11.00-11.30	43.5	25.2	18.3	1.21							1.08	2.15											灰色淤泥质粘土	
-标3630	12.15-12.45																							灰色砂质粉土	
-3631	13.00-13.30							5	31.2															灰色粉砂	
-标3632	13.65-13.95																							灰色砂质粉土	
-标3633	15.15-15.45																							灰色砂质粉土	
-3634	15.50-15.80											0.22	8.81											灰色砂质粉土	
-标3635	16.65-16.95																							灰色砂质粉土	
-3636	17.50-17.80	34.7	21.1	13.6	0.93			14	17.5															灰色粉质粘土	
-3637	19.00-19.30	36.2	21.4	14.8	0.85							0.50	4.00											灰色粉质粘土	
-3638	20.50-20.80	37.2	21.3	15.9	0.80			15	20.8															灰色粉质粘土	
-3639	22.00-22.30	38.5	22.4	16.1	0.89							0.53	3.92											灰色粉质粘土	
-3640	23.50-23.80	36.8	21.3	15.5	0.93			14	16.2															灰色粉质粘土	
-3641	25.00-25.30	34.8	20.4	14.4	0.26																			暗绿色粉质粘土	
-3642	27.00-27.30	36.5	20.8	15.7	0.22																			暗绿色粉质粘土	
-3643	29.00-29.30											0.22	8.00											草黄色粘质粉土	
-标3644	29.45-29.75																							草黄色粘质粉土	
-3645	31.00-31.30							4	34.0															草黄色砂质粉土	
-标3646	31.45-31.75																							草黄色砂质粉土	
-3647	34.00-34.30											0.16	11.42											灰黄色砂质粉土	
-标3648	34.45-34.75																							灰黄色砂质粉土	
-3649	37.00-37.30							3	35.3															灰黄色砂质粉土	
-标3650	37.45-37.75																							灰黄色砂质粉土	
-3651	40.00-40.30											0.13	13.61											灰黄色粉砂	
-4180	43.00-43.30											0.12	14.50											灰黄色粉砂	
-标4181	43.45-43.75																							灰黄色粉砂	
-4182	46.00-46.30							6	33.7															灰黄色粉砂	
-标4183	46.45-46.75																							灰黄色粉砂	
-4184	49.00-49.30											0.12	14.36											灰黄色粉砂	
-标4185	49.45-49.75																							灰黄色粉砂	
-4186	52.00-52.30							1	36.9															灰色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-24-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q25CZ4-标4187	52.45-52.72				37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	2.12	4.70	0.1108	0.0834	0.0728	0.0647	0.0489	0.0155						灰色砂质粉土
-4188	55.00-55.30				32.7	35.0	27.1	1.7	3.5	1.92	3.94	0.1007	0.0776	0.0690	0.0621	0.0481	0.0175	27.7	1.92	2.70	94	0.796	灰色砂质粉土
S25CZ1-3507	3.50-3.80																	43.4	1.76	2.73	97	1.224	灰色淤泥质粉质粘土
-3508	5.50-5.80																	39.4	1.79	2.73	96	1.126	灰色淤泥质粉质粘土
-3509	8.00-8.30																	53.5	1.68	2.74	97	1.504	灰色淤泥质粘土
-3510	11.00-11.30				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	30.2	1.88	2.70	94	0.870	灰色砂质粉土
-标3511	11.65-11.95				38.3	35.0	21.9	1.3	3.5	1.58	3.09	0.1075	0.0832	0.0736	0.0662	0.0526	0.0238						灰色砂质粉土
-标3512	13.15-13.45				27.3	37.2	30.3	1.8	3.4	1.81	3.69	0.0932	0.0726	0.0653	0.0591	0.0457	0.0177						灰色砂质粉土
-3513	14.00-14.30																	54.2	1.68	2.75	98	1.524	灰色淤泥质粘土
-3514	16.00-16.30																	44.4	1.76	2.74	97	1.248	灰色粘土
-3515	17.50-17.80																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰色粉质粘土
-3516	19.00-19.30																	35.2	1.82	2.73	93	1.028	灰色粉质粘土
-3517	20.50-20.80																	35.6	1.80	2.73	92	1.057	灰色粉质粘土
-3518	22.00-22.30																	36.3	1.80	2.73	93	1.067	灰色粉质粘土
-3519	23.50-23.80																	35.1	1.82	2.73	93	1.026	灰色粉质粘土
-3520	25.00-25.30																	23.8	1.98	2.73	92	0.707	暗绿色粉质粘土
-3521	27.00-27.30																	25.3	1.95	2.72	92	0.748	暗绿色粉质粘土
-3522	29.00-29.30					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	29.2	1.89	2.70	93	0.846	灰绿色砂质粉土
-标3523	29.45-29.75					33.5	54.4	2.3	9.8	3.36	8.68	0.0628	0.0523	0.0460	0.0401	0.0286	0.0053						灰绿色砂质粉土
-3524	32.00-32.30				37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	2.13	4.68	0.1095	0.0829	0.0726	0.0646	0.0490	0.0155	30.4	1.86	2.70	92	0.893	草黄色砂质粉土
-标3525	32.45-32.75				19.7	39.5	33.9	1.8	5.1	1.87	3.90	0.0804	0.0670	0.0609	0.0554	0.0422	0.0156						草黄色砂质粉土
-3526	35.00-35.30				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233	28.5	1.91	2.69	95	0.810	灰黄色粉砂
-标3527	35.45-35.75				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320						灰黄色粉砂
-3528	38.00-38.30				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224	25.3	1.93	2.69	91	0.746	灰黄色粉砂
-标3529	38.45-38.75				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357						灰黄色粉砂
-3530	41.00-41.30				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187	26.4	1.92	2.69	92	0.771	灰黄色粉砂
-标3531	41.45-41.73				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428						灰黄色粉砂
-3532	44.00-44.30				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419	22.3	1.96	2.69	88	0.679	灰黄色粉砂
-标3533	44.45-44.69				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190						灰黄色粉砂
-3534	47.00-47.30				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	25.2	1.92	2.69	90	0.754	灰黄色粉砂
-标3535	47.45-47.75				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492						灰黄色粉砂
-3536	50.00-50.30				2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	2.11	5.74	0.0622	0.0539	0.0488	0.0433	0.0296	0.0085	29.1	1.89	2.70	93	0.844	灰色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-24-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q25CZ4-标4187	52.45-52.72																							灰色砂质粉土	
-4188	55.00-55.30											0.15	12.03											灰色砂质粉土	
S25CZ1-3507	3.50-3.80	35.2	20.6	14.6	1.56							0.70	3.16											灰色淤泥质粉质粘土	
-3508	5.50-5.80	37.7	21.9	15.8	1.11			13	20.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-3509	8.00-8.30	45.2	25.7	19.5	1.43							1.13	2.21											灰色淤泥质粘土	
-3510	11.00-11.30							4	31.9															灰色砂质粉土	
-标3511	11.65-11.95																							灰色砂质粉土	
-标3512	13.15-13.45																							灰色砂质粉土	
-3513	14.00-14.30	45.8	25.4	20.4	1.41							1.34	1.88											灰色淤泥质粘土	
-3514	16.00-16.30	43.8	25.2	18.6	1.03			12	10.7															灰色粘土	
-3515	17.50-17.80	37.4	21.8	15.6	0.94							0.51	4.00											灰色粉质粘土	
-3516	19.00-19.30	36.5	21.3	15.2	0.91			14	21.7															灰色粉质粘土	
-3517	20.50-20.80	37.5	21.0	16.5	0.88							0.60	3.44											灰色粉质粘土	
-3518	22.00-22.30	37.4	22.7	14.7	0.93			12	18.5															灰色粉质粘土	
-3519	23.50-23.80	37.5	21.9	15.6	0.85							0.54	3.77											灰色粉质粘土	
-3520	25.00-25.30	35.0	20.8	14.2	0.21			38	20.9			0.25	6.96											暗绿色粉质粘土	
-3521	27.00-27.30	34.4	21.2	13.2	0.31			36	20.1			0.29	6.05											暗绿色粉质粘土	
-3522	29.00-29.30							6	33.2															灰绿色砂质粉土	
-标3523	29.45-29.75																							灰绿色砂质粉土	
-3524	32.00-32.30											0.19	10.23											草黄色砂质粉土	
-标3525	32.45-32.75																							草黄色砂质粉土	
-3526	35.00-35.30							5	33.8															灰黄色粉砂	
-标3527	35.45-35.75																							灰黄色粉砂	
-3528	38.00-38.30											0.15	11.42											灰黄色粉砂	
-标3529	38.45-38.75																							灰黄色粉砂	
-3530	41.00-41.30							4	34.1															灰黄色粉砂	
-标3531	41.45-41.73																							灰黄色粉砂	
-3532	44.00-44.30											0.12	13.80											灰黄色粉砂	
-标3533	44.45-44.69																							灰黄色粉砂	
-3534	47.00-47.30							2	34.9															灰黄色粉砂	
-标3535	47.45-47.75																							灰黄色粉砂	
-3536	50.00-50.30											0.18	10.23											灰色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-25-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S25CZ1-标3537	50.45-50.75				6.3	37.4	47.2	2.5	6.6	1.72	4.60	0.0664	0.0573	0.0520	0.0464	0.0318	0.0113						灰色砂质粉土
-3538	52.50-52.80				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.00	4.49	0.0746	0.0632	0.0575	0.0520	0.0384	0.0128	26.2	1.91	2.70	90	0.784	灰色砂质粉土
-标3539	52.95-53.25				23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	2.04	4.08	0.0872	0.0698	0.0633	0.0576	0.0447	0.0155						灰色砂质粉土
-3540	55.00-55.30				32.3	35.5	27.0	1.7	3.5	1.93	3.93	0.1027	0.0773	0.0688	0.0620	0.0482	0.0175	25.5	1.93	2.70	91	0.756	灰色砂质粉土
S25CZ2-3541	4.00-4.38																	43.0	1.75	2.73	95	1.231	灰色淤泥质粉质粘土
-3542	6.00-6.38																	39.2	1.81	2.73	97	1.100	灰色淤泥质粉质粘土
-3543	8.00-8.38																	49.4	1.71	2.74	97	1.394	灰色淤泥质粘土
-3544	10.00-10.38																	54.3	1.68	2.74	98	1.517	灰色淤泥质粘土
-3545	12.00-12.30																	41.3	1.79	2.74	97	1.163	灰色粘土
-标3546	12.65-12.95				31.7	34.0	27.5	1.7	5.1	2.03	4.39	0.0994	0.0766	0.0681	0.0611	0.0463	0.0155						灰色砂质粉土
-3547	13.50-13.80				17.3	40.0	34.1	1.9	6.7	2.15	4.58	0.0777	0.0653	0.0596	0.0542	0.0408	0.0130	30.0	1.88	2.70	93	0.867	灰色砂质粉土
-标3548	14.15-14.45				3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	2.03	5.25	0.0636	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0095						灰色砂质粉土
-3549	15.00-15.30																	34.5	1.83	2.73	94	1.006	灰色粉质粘土
-3550	16.50-16.88																	34.4	1.84	2.73	94	0.994	灰色粉质粘土
-3551	18.00-18.38																	30.4	1.87	2.72	92	0.897	灰色粉质粘土
-3552	19.00-19.37																	30.1	1.88	2.72	93	0.882	灰色粉质粘土
-3553	21.00-21.38																	31.3	1.87	2.73	93	0.917	灰色粉质粘土
-3554	22.50-22.88																	31.0	1.89	2.72	95	0.885	灰色粉质粘土
-3555	24.00-24.38																	31.2	1.86	2.73	92	0.926	灰色粉质粘土
-3556	26.00-26.38																	22.3	2.03	2.72	95	0.639	暗绿色粉质粘土
-3557	28.00-28.38																	23.1	2.00	2.73	93	0.680	暗绿色粉质粘土
-3558	30.00-30.30					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262		27.9	1.90	2.71	92	0.824	草黄色粘质粉土
-标3559	30.45-30.75					27.6	58.5	2.3	11.6			0.0598	0.0484	0.0424	0.0371	0.0272							草黄色粘质粉土
-3560	32.00-32.30				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196	28.6	1.92	2.70	96	0.808	草黄色砂质粉土
-标3561	32.45-32.75				39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	1.56	3.11	0.1113	0.0847	0.0744	0.0666	0.0526	0.0239						草黄色砂质粉土
-3562	34.00-34.30				53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	1.26	2.90	0.1563	0.1101	0.0919	0.0789	0.0605	0.0317	27.5	1.90	2.69	92	0.805	草黄色粉砂
-标3563	34.45-34.75				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224						草黄色粉砂
-3564	37.00-37.30				60.3	23.4	11.4	1.4	3.5	1.16	3.03	0.1756	0.1272	0.1050	0.0882	0.0650	0.0347	25.5	1.94	2.69	93	0.740	草黄色粉砂
-标3565	37.45-37.75				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						草黄色粉砂
-3566	40.00-40.30				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551	24.6	1.92	2.69	89	0.746	灰黄色粉砂
-标3567	40.45-40.75				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581						灰黄色粉砂
-3568	43.00-43.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	23.6	1.96	2.69	91	0.696	灰黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-25-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S25CZ1-标3537	50.45-50.75																							灰色砂质粉土	
-3538	52.50-52.80							4	35.3															灰色砂质粉土	
-标3539	52.95-53.25																							灰色砂质粉土	
-3540	55.00-55.30											0.15	11.42											灰色砂质粉土	
S25CZ2-3541	4.00-4.38	36.2	21.3	14.9	1.46							0.86	2.60											灰色淤泥质粉质粘土	
-3542	6.00-6.38	37.3	21.4	15.9	1.12			13	19.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-3543	8.00-8.38	44.6	25.9	18.7	1.26							1.07	2.23											灰色淤泥质粘土	
-3544	10.00-10.38	43.5	24.4	19.1	1.57			10	12.1															灰色淤泥质粘土	
-3545	12.00-12.30	41.8	24.2	17.6	0.97							0.57	3.77											灰色粘土	
-标3546	12.65-12.95																							灰色砂质粉土	
-3547	13.50-13.80							5	30.7															灰色砂质粉土	
-标3548	14.15-14.45																							灰色砂质粉土	
-3549	15.00-15.30	35.1	20.7	14.4	0.96							0.53	3.77											灰色粉质粘土	
-3550	16.50-16.88	36.7	21.7	15.0	0.85			15	19.8															灰色粉质粘土	
-3551	18.00-18.38	34.3	20.5	13.8	0.72							0.45	4.24											灰色粉质粘土	
-3552	19.00-19.37	35.2	21.9	13.3	0.62			18	19.2															灰色粉质粘土	
-3553	21.00-21.38	35.3	20.4	14.9	0.73							0.54	3.56											灰色粉质粘土	
-3554	22.50-22.88	34.9	21.1	13.8	0.72			19	17.3															灰色粉质粘土	
-3555	24.00-24.38	35.8	21.2	14.6	0.68							0.44	4.40											灰色粉质粘土	
-3556	26.00-26.38	33.8	20.1	13.7	0.16			42	21.3															暗绿色粉质粘土	
-3557	28.00-28.38	35.1	20.0	15.1	0.21							0.24	6.98											暗绿色粉质粘土	
-3558	30.00-30.30							6	32.2															草黄色粘质粉土	
-标3559	30.45-30.75																							草黄色粘质粉土	
-3560	32.00-32.30											0.15	12.17											草黄色砂质粉土	
-标3561	32.45-32.75																							草黄色砂质粉土	
-3562	34.00-34.30							4	33.4															草黄色粉砂	
-标3563	34.45-34.75																							草黄色粉砂	
-3564	37.00-37.30											0.15	11.42											草黄色粉砂	
-标3565	37.45-37.75																							草黄色粉砂	
-3566	40.00-40.30											0.12	13.98											灰黄色粉砂	
-标3567	40.45-40.75																							灰黄色粉砂	
-3568	43.00-43.30							3	34.0															灰黄色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-26-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S25CZ2-标3569	43.45-43.69				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427						灰黄色粉砂
-3570	46.00-46.30				63.7	21.1	11.5	2.0	1.7	1.86	5.08	0.1829	0.1355	0.1122	0.0940	0.0679	0.0221	25.9	1.94	2.69	93	0.746	灰黄色粉砂
-标3571	46.45-46.75				61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	0.99	2.54	0.1766	0.1286	0.1065	0.0897	0.0665	0.0420						灰黄色粉砂
-3572	49.00-49.30				68.7	21.3	6.8	1.3	1.9	0.90	2.39	0.1881	0.1427	0.1195	0.1009	0.0735	0.0501	22.9	1.97	2.69	91	0.678	灰色粉砂
-标3573	49.45-49.67				67.3	20.9	7.0	1.3	3.5	0.96	2.58	0.1874	0.1415	0.1182	0.0994	0.0720	0.0458						灰色粉砂
-3574	52.00-52.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	24.6	1.94	2.69	91	0.728	灰色粉砂
-标3575	52.45-52.72				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰色粉砂
-3576	55.00-55.30				78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	0.94	2.43	0.2027	0.1637	0.1415	0.1216	0.0878	0.0582	24.6	1.96	2.69	93	0.710	灰色粉砂
-标3577	55.45-55.64				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611						灰色粉砂
-3578	58.00-58.30																	29.5	1.90	2.73	94	0.861	灰色粉质粘土
-3579	61.00-61.30																	29.6	1.91	2.72	95	0.846	灰色粉质粘土
-3580	64.00-64.30				57.3	24.9	13.1	1.2	3.5	1.77	4.37	0.1677	0.1194	0.0987	0.0836	0.0628	0.0226	25.8	1.93	2.69	92	0.753	灰色粉砂
-标3581	67.15-67.42				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188						灰色粉砂
-3582	71.00-71.20				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0877	0.0705	0.0638	0.0578	0.0443	0.0155	26.3	1.94	2.70	94	0.758	灰色砂质粉土
-标3583	74.15-74.40				21.7	39.2	30.6	1.7	6.8	2.27	4.75	0.0833	0.0684	0.0622	0.0565	0.0430	0.0131						灰色砂质粉土
-3584	77.00-77.20				15.3	40.3	37.4	1.9	5.1	1.79	3.74	0.0754	0.0638	0.0583	0.0531	0.0403	0.0156	27.4	1.91	2.70	92	0.801	灰色砂质粉土
-标3585	80.15-80.39					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053						灰色砂质粉土
-3586	83.00-83.20		2.7	12.7	51.4	32.2	1.0																灰黄色粉砂
-标3587	86.15-86.32		5.1	11.8	49.2	30.3	3.6																灰黄色粉砂
-3588	89.00-89.20		3.9	13.4	47.7	33.0	2.0																灰黄色粉砂
-标3589	92.15-92.31				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551						灰色粉砂
-3590	95.00-95.20				77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	0.91	2.39	0.2010	0.1612	0.1387	0.1188	0.0858	0.0581	21.8	1.97	2.69	88	0.663	灰色粉砂
-标3591	98.15-98.32				80.7	14.5	1.5	1.5	1.8	0.93	2.36	0.2043	0.1663	0.1444	0.1248	0.0909	0.0612						灰黄色粉砂
-3592	101.00-101.20				78.3	15.3	1.4	1.5	3.5	0.93	2.41	0.2021	0.1628	0.1405	0.1207	0.0871	0.0582	22.6	1.96	2.69	89	0.683	灰色粉砂
-3593	105.00-105.20																	25.4	1.97	2.73	94	0.738	灰绿色粉质粘土
Q26CZ4-3853	2.00-2.30																	35.7	1.84	2.73	96	1.013	灰黄色粉质粘土
-3854	3.00-3.30																	43.9	1.78	2.73	99	1.207	灰色淤泥质粉质粘土
-3855	5.00-5.30																	42.1	1.77	2.73	96	1.192	灰色淤泥质粉质粘土
-3856	7.00-7.30																	46.2	1.76	2.73	99	1.268	灰色淤泥质粉质粘土
-3857	9.00-9.30																	50.2	1.71	2.74	98	1.407	灰色淤泥质粘土
-3858	11.00-11.30																	55.4	1.69	2.74	100	1.520	灰色淤泥质粘土
-3859	13.00-13.30				53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	1.26	2.90	0.1563	0.1101	0.0919	0.0789	0.0605	0.0317	27.7	1.90	2.69	92	0.808	灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-26-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	Φ_u	c_{cu}	Φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S25CZ2-标3569	43.45-43.69																							灰黄色粉砂	
-3570	46.00-46.30											0.12	14.04											灰黄色粉砂	
-标3571	46.45-46.75																							灰黄色粉砂	
-3572	49.00-49.30							5	35.0															灰色粉砂	
-标3573	49.45-49.67																							灰色粉砂	
-3574	52.00-52.30											0.12	14.94											灰色粉砂	
-标3575	52.45-52.72																							灰色粉砂	
-3576	55.00-55.30							2	34.8															灰色粉砂	
-标3577	55.45-55.64																							灰色粉砂	
-3578	58.00-58.30	35.0	20.6	14.4	0.62							0.34	5.42											灰色粉质粘土	
-3579	61.00-61.30	34.3	21.0	13.3	0.65			20	19.8															灰色粉质粘土	
-3580	64.00-64.30											0.10	17.66											灰色粉砂	
-标3581	67.15-67.42																							灰色粉砂	
-3582	71.00-71.20							2	35.1															灰色砂质粉土	
-标3583	74.15-74.40																							灰色砂质粉土	
-3584	77.00-77.20											0.13	14.00											灰色砂质粉土	
-标3585	80.15-80.39																							灰色砂质粉土	
-3586	83.00-83.20																							灰黄色粉砂	
-标3587	86.15-86.32																							灰黄色粉砂	
-3588	89.00-89.20																							灰黄色粉砂	
-标3589	92.15-92.31																							灰色粉砂	
-3590	95.00-95.20							3	35.9			0.11	14.95											灰色粉砂	
-标3591	98.15-98.32																							灰黄色粉砂	
-3592	101.00-101.20							3	35.8			0.10	16.22											灰色粉砂	
-3593	105.00-105.20	38.2	21.7	16.5	0.22			38	19.7			0.28	6.15											灰绿色粉质粘土	
Q26CZ4-3853	2.00-2.30	37.4	22.0	15.4	0.89							0.46	4.36											灰黄色粉质粘土	
-3854	3.00-3.30	37.8	21.1	16.7	1.37			12	21.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-3855	5.00-5.30	37.3	21.6	15.7	1.31							0.75	2.92											灰色淤泥质粉质粘土	
-3856	7.00-7.30	37.3	21.3	16.0	1.56			11	17.9															灰色淤泥质粉质粘土	
-3857	9.00-9.30	43.8	25.7	18.1	1.35							1.04	2.31											灰色淤泥质粘土	
-3858	11.00-11.30	42.4	24.3	18.1	1.72			11	10.1															灰色淤泥质粘土	
-3859	13.00-13.30											0.15	11.84											灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-27-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q26CZ4-标3860	14.65-14.95				50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	1.97	4.61	0.1497	0.1047	0.0875	0.0753	0.0573	0.0190						灰色粉砂
-3861	16.00-16.30				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233	27.2	1.89	2.69	90	0.810	灰色粉砂
-3862	17.50-17.80																	37.3	1.80	2.73	94	1.082	灰色粉质粘土
-3863	19.00-19.30																	36.9	1.82	2.73	96	1.053	灰色粉质粘土
-3864	20.50-20.80																	37.3	1.81	2.73	95	1.071	灰色粉质粘土
-3865	22.00-22.30																	36.1	1.82	2.73	95	1.041	灰色粉质粘土
-3866	23.50-23.80																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-3867	25.00-25.30																	35.8	1.84	2.73	96	1.015	灰色粉质粘土
-3868	26.50-26.80																	33.1	1.85	2.72	94	0.957	灰色粉质粘土
-3869	28.00-28.30																	35.5	1.84	2.73	96	1.010	灰色粉质粘土
-3870	29.50-29.80																	37.8	1.82	2.73	97	1.067	灰色粉质粘土
-3871	31.00-31.30																	35.0	1.86	2.73	97	0.981	灰色粉质粘土
-3872	32.50-32.80																	35.2	1.84	2.73	96	1.006	灰色粉质粘土
-3873	34.00-34.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-3874	35.50-35.80																	34.8	1.85	2.73	96	0.989	灰色粉质粘土
-3875	38.00-38.30																	34.7	1.83	2.73	94	1.009	灰色粉质粘土
-3876	41.00-41.30																	34.9	1.85	2.72	97	0.983	灰色粉质粘土
-3877	43.50-43.80																	35.6	1.83	2.73	95	1.023	灰色粉质粘土
-3878	46.00-46.30																	35.6	1.84	2.72	96	1.005	灰色粉质粘土
-3879	48.00-48.30																	33.7	1.86	2.73	96	0.962	灰色粉质粘土
-3880	49.70-50.00																	33.2	1.87	2.73	96	0.945	灰色粉质粘土
Q26CZ6-3881	2.00-2.30																	35.5	1.83	2.72	95	1.014	灰黄色粉质粘土
-3882	3.50-3.80																	42.5	1.77	2.73	97	1.198	灰色淤泥质粉质粘土
-3883	5.50-5.80																	43.0	1.78	2.73	98	1.193	灰色淤泥质粉质粘土
-3884	7.50-7.80																	42.9	1.77	2.73	97	1.204	灰色淤泥质粉质粘土
-3885	9.50-9.80																	54.4	1.69	2.74	99	1.503	灰色淤泥质粘土
-3886	11.50-11.80																	49.0	1.70	2.74	96	1.402	灰色淤泥质粘土
-3887	13.50-13.80				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357	29.6	1.88	2.69	93	0.854	灰色粉砂
-标3888	14.15-14.45				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187						灰色粉砂
-3889	15.00-15.30				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224	27.7	1.90	2.69	92	0.808	灰色粉砂
-标3890	16.15-16.45				61.3	24.4	11.1	1.4	1.8	0.99	2.50	0.1754	0.1273	0.1055	0.0891	0.0664	0.0422						灰色粉砂
-标3891	17.15-17.45				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-27-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ4-标3860	14.65-14.95																							灰色粉砂	
-3861	16.00-16.30							5	31.6															灰色粉砂	
-3862	17.50-17.80	39.5	23.8	15.7	0.86							0.52	4.01											灰色粉质粘土	
-3863	19.00-19.30	37.3	20.6	16.7	0.98			14	20.5															灰色粉质粘土	
-3864	20.50-20.80	37.9	23.8	14.1	0.96							0.52	4.02											灰色粉质粘土	
-3865	22.00-22.30	36.9	21.5	15.4	0.95			13	18.5															灰色粉质粘土	
-3866	23.50-23.80	39.6	23.0	16.6	0.71							0.49	4.11											灰色粉质粘土	
-3867	25.00-25.30	38.2	21.9	16.3	0.85			15	18.6															灰色粉质粘土	
-3868	26.50-26.80	34.2	20.7	13.5	0.92							0.45	4.37											灰色粉质粘土	
-3869	28.00-28.30	37.7	23.5	14.2	0.85			16	19.2															灰色粉质粘土	
-3870	29.50-29.80	38.8	22.6	16.2	0.94							0.50	4.17											灰色粉质粘土	
-3871	31.00-31.30	36.0	19.9	16.1	0.94			18	17.8															灰色粉质粘土	
-3872	32.50-32.80	36.4	21.9	14.5	0.92							0.49	4.08											灰色粉质粘土	
-3873	34.00-34.30	35.8	21.0	14.8	0.97			14	19.1															灰色粉质粘土	
-3874	35.50-35.80	37.0	21.0	16.0	0.86							0.43	4.60											灰色粉质粘土	
-3875	38.00-38.30	36.7	20.8	15.9	0.87			15	19.9															灰色粉质粘土	
-3876	41.00-41.30	35.5	21.9	13.6	0.96							0.49	4.06											灰色粉质粘土	
-3877	43.50-43.80	36.9	21.0	15.9	0.92			14	19.9															灰色粉质粘土	
-3878	46.00-46.30	35.9	23.3	12.6	0.98							0.40	5.07											灰色粉质粘土	
-3879	48.00-48.30	34.7	19.6	15.1	0.93			17	19.9															灰色粉质粘土	
-3880	49.70-50.00	36.2	21.5	14.7	0.80							0.38	5.16											灰色粉质粘土	
Q26CZ6-3881	2.00-2.30	36.4	23.0	13.4	0.93			15	20.8															灰黄色粉质粘土	
-3882	3.50-3.80	37.7	21.7	16.0	1.30							0.58	3.77											灰色淤泥质粉质粘土	
-3883	5.50-5.80	36.8	22.0	14.8	1.42			15	19.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-3884	7.50-7.80	34.8	19.5	15.3	1.53							0.76	2.91											灰色淤泥质粉质粘土	
-3885	9.50-9.80	42.1	24.8	17.3	1.71			10	12.2															灰色淤泥质粘土	
-3886	11.50-11.80	45.1	25.9	19.2	1.20							1.07	2.24											灰色淤泥质粘土	
-3887	13.50-13.80							5	30.9															灰色粉砂	
-标3888	14.15-14.45																							灰色粉砂	
-3889	15.00-15.30											0.20	9.20											灰色粉砂	
-标3890	16.15-16.45																							灰色粉砂	
-标3891	17.15-17.45																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-28-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									%	g/cm³				
	m	%	%	%	%	%	%	%	%														
Q26CZ6-3892	17.50-17.80				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	24.8	1.93	2.69	90	0.739	灰色粉砂
-标3893	18.15-18.45				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰色粉砂
-3894	19.00-19.30																	36.6	1.82	2.73	95	1.049	灰色粉质粘土
-3895	20.50-20.80																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-3896	22.00-22.30																	37.3	1.80	2.73	94	1.082	灰色粉质粘土
-3897	23.50-23.80																	38.1	1.79	2.73	94	1.106	灰色粉质粘土
-3898	25.00-25.30																	34.7	1.85	2.73	96	0.988	灰色粉质粘土
-3899	26.50-26.80																	37.4	1.82	2.73	96	1.061	灰色粉质粘土
-3900	28.00-28.30																	37.8	1.79	2.73	94	1.102	灰色粉质粘土
-3901	29.50-29.80																	35.9	1.86	2.73	99	0.995	灰色粉质粘土
-3902	31.00-31.30																	34.6	1.85	2.73	96	0.986	灰色粉质粘土
-3903	32.50-32.80																	35.0	1.83	2.73	94	1.014	灰色粉质粘土
-3904	34.00-34.30																	37.1	1.82	2.73	96	1.056	灰色粉质粘土
-3905	35.50-35.80																	37.9	1.79	2.73	94	1.103	灰色粉质粘土
-3906	38.50-38.80																	32.9	1.87	2.73	96	0.940	灰色粉质粘土
-3907	41.50-41.80																	34.7	1.83	2.73	94	1.009	灰色粉质粘土
-3908	44.50-44.80																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-3909	47.50-47.80				17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	2.15	4.58	0.0777	0.0653	0.0596	0.0542	0.0408	0.0130	31.0	1.87	2.70	94	0.891	灰色砂质粉土
-3910	50.50-50.80				3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	2.01	5.25	0.0638	0.0551	0.0499	0.0443	0.0309	0.0095	34.4	1.84	2.70	96	0.972	灰色砂质粉土
-3911	53.50-53.80					33.5	54.4	2.3	9.8	3.36	8.68	0.0628	0.0523	0.0460	0.0401	0.0286	0.0053	31.2	1.85	2.70	92	0.915	灰色砂质粉土
-3912	54.70-55.00					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	32.0	1.84	2.70	92	0.937	灰色砂质粉土
Q26CZ8-3913	2.50-2.80																	33.7	1.86	2.73	96	0.962	灰黄色粉质粘土
-3914	4.00-4.30																	42.5	1.77	2.73	97	1.198	灰色淤泥质粉质粘土
-3915	6.00-6.30																	38.0	1.80	2.73	95	1.093	灰色淤泥质粉质粘土
-3916	8.00-8.30																	46.1	1.75	2.73	98	1.279	灰色淤泥质粉质粘土
-3917	10.00-10.30																	49.0	1.70	2.74	96	1.402	灰色淤泥质粘土
-3918	12.00-12.30																	50.0	1.72	2.74	99	1.390	灰色淤泥质粘土
-3919	14.00-14.30				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419	26.6	1.90	2.69	90	0.792	灰色粉砂
-3920	15.50-15.80				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224	28.4	1.88	2.69	91	0.837	灰色粉砂
-3921	17.00-17.30				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187	27.0	1.91	2.69	92	0.789	灰色粉砂
-3922	18.50-18.80				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233	27.8	1.90	2.69	92	0.809	灰色粉砂
-3923	20.00-20.30																	38.0	1.80	2.73	95	1.093	灰色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-28-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ6-3892	17.50-17.80							4	32.1															灰色粉砂	
-标3893	18.15-18.45																							灰色粉砂	
-3894	19.00-19.30	37.4	22.5	14.9	0.95							0.54	3.79											灰色粉质粘土	
-3895	20.50-20.80	37.4	21.5	15.9	0.87			16	18.1															灰色粉质粘土	
-3896	22.00-22.30	39.2	23.5	15.7	0.88							0.54	3.85											灰色粉质粘土	
-3897	23.50-23.80	39.0	23.7	15.3	0.94			13	18.7															灰色粉质粘土	
-3898	25.00-25.30	35.8	21.0	14.8	0.93							0.49	4.04											灰色粉质粘土	
-3899	26.50-26.80	38.3	23.0	15.3	0.94			14	21.0															灰色粉质粘土	
-3900	28.00-28.30	40.1	23.3	16.8	0.86							0.58	3.62											灰色粉质粘土	
-3901	29.50-29.80	37.4	21.7	15.7	0.90			16	20.2															灰色粉质粘土	
-3902	31.00-31.30	36.8	21.2	15.6	0.86							0.49	4.07											灰色粉质粘土	
-3903	32.50-32.80	37.9	22.5	15.4	0.81			14	16.9															灰色粉质粘土	
-3904	34.00-34.30	37.9	21.4	16.5	0.95							0.50	4.07											灰色粉质粘土	
-3905	35.50-35.80	39.5	23.5	16.0	0.90			13	20.2															灰色粉质粘土	
-3906	38.50-38.80	37.2	21.6	15.6	0.72							0.42	4.64											灰色粉质粘土	
-3907	41.50-41.80	36.9	21.7	15.2	0.86			15	18.3															灰色粉质粘土	
-3908	44.50-44.80	37.5	21.4	16.1	0.86							0.45	4.52											灰色粉质粘土	
-3909	47.50-47.80							4	31.1															灰色砂质粉土	
-3910	50.50-50.80											0.19	10.25											灰色砂质粉土	
-3911	53.50-53.80							3	33.4															灰色砂质粉土	
-3912	54.70-55.00											0.16	12.15											灰色砂质粉土	
Q26CZ8-3913	2.50-2.80	34.7	20.2	14.5	0.93							0.43	4.55											灰黄色粉质粘土	
-3914	4.00-4.30	36.7	21.6	15.1	1.38			12	15.3															灰色淤泥质粉质粘土	
-3915	6.00-6.30	33.8	19.5	14.3	1.29							0.56	3.77											灰色淤泥质粉质粘土	
-3916	8.00-8.30	36.9	21.2	15.7	1.59			10	16.9															灰色淤泥质粉质粘土	
-3917	10.00-10.30	44.9	25.2	19.7	1.21							1.10	2.19											灰色淤泥质粘土	
-3918	12.00-12.30	41.7	24.1	17.6	1.47			10	12.9															灰色淤泥质粘土	
-3919	14.00-14.30											0.18	10.14											灰色粉砂	
-3920	15.50-15.80							4	31.6															灰色粉砂	
-3921	17.00-17.30											0.17	10.69											灰色粉砂	
-3922	18.50-18.80							4	30.6															灰色粉砂	
-3923	20.00-20.30	39.1	23.8	15.3	0.93							0.61	3.44											灰色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-29-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q26CZ8-3924	21.50-21.80																	36.1	1.81	2.73	94	1.053	灰色粉质粘土
-3925	23.00-23.30																	39.0	1.79	2.73	95	1.120	灰色粉质粘土
-3926	24.50-24.80																	35.9	1.84	2.73	96	1.016	灰色粉质粘土
-3927	26.00-26.30																	38.5	1.82	2.73	98	1.077	灰色粉质粘土
-3928	27.50-27.80																	39.2	1.81	2.73	97	1.100	灰色粉质粘土
-3929	29.00-29.30																	34.7	1.86	2.73	97	0.977	灰色粉质粘土
-3930	30.50-30.80																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-3931	33.50-33.80																	34.8	1.84	2.73	95	1.000	灰色粉质粘土
-3932	35.00-35.30																	38.0	1.81	2.73	96	1.081	灰色粉质粘土
-3933	38.00-38.30																	35.4	1.84	2.73	96	1.009	灰色粉质粘土
-3934	41.00-41.30																	34.8	1.84	2.73	95	1.000	灰色粉质粘土
-3935	44.00-44.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0648	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082	28.9	1.90	2.70	94	0.832	灰色砂质粉土
-3936	47.00-47.30				3.7	36.1	50.1	1.7	8.4	2.01	5.20	0.0635	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0096	31.1	1.87	2.70	94	0.893	灰色砂质粉土
-3937	50.00-50.30				9.3	38.4	42.8	3.0	6.5	2.15	5.06	0.0694	0.0595	0.0541	0.0487	0.0353	0.0107	27.0	1.89	2.70	90	0.814	灰色砂质粉土
-3938	53.00-53.30				18.7	38.5	34.2	1.9	6.7	2.10	4.61	0.0794	0.0660	0.0599	0.0543	0.0404	0.0130	30.2	1.85	2.70	91	0.900	灰色砂质粉土
-3939	56.00-56.30				24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	1.98	4.12	0.0878	0.0705	0.0638	0.0578	0.0443	0.0155	31.9	1.87	2.70	95	0.904	灰色砂质粉土
-3940	59.00-59.30				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196	33.2	1.84	2.70	94	0.955	灰色砂质粉土
-3941	62.00-62.30				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232	26.2	1.92	2.69	92	0.768	灰色粉砂
-3942	65.00-65.30																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-标3943	68.00-68.30	4.9	17.2	42.9	29.4	5.6																	灰色中砂
-3944	71.00-71.30																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-3945	74.00-74.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	27.5	1.89	2.69	91	0.815	灰色粉砂
-3946	77.00-77.30				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320	30.2	1.86	2.69	92	0.883	灰色粉砂
-标3947	81.15-81.45	4.2	14.1	44.4	34.6	2.7																	灰色中砂
-3948	85.00-85.30	5.0	12.1	47.9	32.5	2.5																	灰色中砂
-标3949	89.15-89.45	6.6	11.3	45.1	35.4	1.6																	灰色中砂
-3950	93.00-93.30	5.3	12.6	45.6	30.0	6.5																	灰色中砂
-标3951	97.15-97.45	3.2	16.2	44.1	33.6	2.8																	灰色中砂
-3952	101.00-101.30	6.5	14.8	45.0	29.7	4.0																	灰色中砂
-标3953	103.15-103.45	4.6	15.0	46.6	28.5	5.3																	灰色中砂
-3954	104.70-105.00	3.7	16.2	42.9	29.7	7.5																	灰色中砂
Q26CZ10-3955	1.50-1.80																	31.4	1.91	2.73	98	0.878	褐黄色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-29-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ8-3924	21.50-21.80	38.2	22.2	16.0	0.87			13	19.1															灰色粉质粘土	
-3925	23.00-23.30	39.6	23.5	16.1	0.96							0.60	3.51											灰色粉质粘土	
-3926	24.50-24.80	36.7	21.7	15.0	0.95			15	20.2															灰色粉质粘土	
-3927	26.00-26.30	39.2	22.8	16.4	0.96							0.51	4.04											灰色粉质粘土	
-3928	27.50-27.80	39.7	23.8	15.9	0.97			12	16.6															灰色粉质粘土	
-3929	29.00-29.30	37.2	22.3	14.9	0.83							0.42	4.75											灰色粉质粘土	
-3930	30.50-30.80	35.8	20.7	15.1	0.93			16	19.8															灰色粉质粘土	
-3931	33.50-33.80	35.6	21.0	14.6	0.95							0.38	5.23											灰色粉质粘土	
-3932	35.00-35.30	38.6	22.2	16.4	0.96			12	18.5															灰色粉质粘土	
-3933	38.00-38.30	35.8	20.8	15.0	0.97							0.49	4.07											灰色粉质粘土	
-3934	41.00-41.30	37.1	22.0	15.1	0.85			15	20.8															灰色粉质粘土	
-3935	44.00-44.30											0.16	11.38											灰色砂质粉土	
-3936	47.00-47.30							4	33.4															灰色砂质粉土	
-3937	50.00-50.30											0.15	12.19											灰色砂质粉土	
-3938	53.00-53.30							3	34.9															灰色砂质粉土	
-3939	56.00-56.30											0.17	11.39											灰色砂质粉土	
-3940	59.00-59.30							5	33.5															灰色砂质粉土	
-3941	62.00-62.30											0.13	14.00											灰色粉砂	
-3942	65.00-65.30	36.4	22.0	14.4	0.89			14	19.7			0.39	5.21											灰色粉质粘土	
-标3943	68.00-68.30																							灰色中砂	
-3944	71.00-71.30	36.2	20.7	15.5	0.91			15	20.0			0.52	3.85											灰色粉质粘土	
-3945	74.00-74.30							4	34.3			0.13	13.97											灰色粉砂	
-3946	77.00-77.30							3	35.2			0.16	12.06											灰色粉砂	
-标3947	81.15-81.45																							灰色中砂	
-3948	85.00-85.30																							灰色中砂	
-标3949	89.15-89.45																							灰色中砂	
-3950	93.00-93.30																							灰色中砂	
-标3951	97.15-97.45																							灰色中砂	
-3952	101.00-101.30																							灰色中砂	
-标3953	103.15-103.45																							灰色中砂	
-3954	104.70-105.00																							灰色中砂	
Q26CZ10-3955	1.50-1.80	34.9	19.7	15.2	0.77			21	19.5															褐黄色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-30-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q26CZ10-3956	3.00-3.30																	39.8	1.82	2.73	99	1.097	灰色淤泥质粉质粘土
-3957	5.00-5.30																	45.8	1.75	2.73	98	1.274	灰色淤泥质粉质粘土
-3958	7.00-7.30																	46.2	1.76	2.72	100	1.259	灰色淤泥质粉质粘土
-3959	9.00-9.30																	41.1	1.79	2.73	97	1.152	灰色淤泥质粉质粘土
-3960	11.00-11.30																	50.1	1.71	2.75	97	1.414	灰色淤泥质粘土
-3961	13.00-13.30																	50.0	1.71	2.74	98	1.404	灰色淤泥质粘土
-3962	14.50-14.80				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	30.7	1.88	2.70	95	0.877	灰色砂质粉土
-标3963	15.15-15.45				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428						灰色粉砂
-3964	16.00-16.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	28.0	1.91	2.69	94	0.803	灰色粉砂
-标3965	16.65-16.95				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187						灰色粉砂
-3966	17.50-17.80				58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	1.11	2.69	0.1690	0.1210	0.1003	0.0851	0.0643	0.0373	28.3	1.90	2.69	93	0.816	灰色粉砂
-标3967	18.15-18.45				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492						灰色粉砂
-3968	19.00-19.30				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233	29.8	1.88	2.69	94	0.857	灰色粉砂
-标3969	19.65-19.95				53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	1.26	2.90	0.1563	0.1101	0.0919	0.0789	0.0605	0.0317						灰色粉砂
-3970	20.50-20.80				63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	1.87	5.05	0.1818	0.1343	0.1112	0.0932	0.0677	0.0220	26.9	1.90	2.69	91	0.797	灰色粉砂
-3971	22.00-22.30																	38.0	1.79	2.73	94	1.105	灰色粉质粘土
-3972	23.50-23.80																	38.3	1.80	2.73	95	1.098	灰色粉质粘土
-3973	25.00-25.30																	36.4	1.83	2.73	96	1.035	灰色粉质粘土
-3974	26.50-26.80																	38.1	1.81	2.73	96	1.083	灰色粉质粘土
-3975	28.00-28.30																	33.9	1.85	2.73	95	0.976	灰色粉质粘土
-3976	29.50-29.80																	36.3	1.82	2.73	95	1.044	灰色粉质粘土
-3977	31.00-31.30																	36.6	1.81	2.73	94	1.060	灰色粉质粘土
-3978	32.50-32.80																	35.3	1.83	2.72	95	1.011	灰色粉质粘土
-3979	34.00-34.30																	37.0	1.80	2.73	94	1.078	灰色粉质粘土
-3980	35.50-35.80																	37.8	1.80	2.73	95	1.090	灰色粉质粘土
-3981	38.50-38.80																	34.5	1.84	2.73	95	0.996	灰色粉质粘土
-3982	41.50-41.80																	33.7	1.86	2.73	96	0.962	灰色粉质粘土
-3983	44.50-44.80					33.4	54.5	2.1	10.0	3.56	9.18	0.0627	0.0522	0.0459	0.0400	0.0286	0.0050	28.8	1.85	2.71	88	0.887	灰色粘质粉土
-3984	47.50-47.80				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.15	5.06	0.0695	0.0595	0.0541	0.0487	0.0353	0.0107	28.4	1.89	2.70	92	0.834	灰色砂质粉土
-3985	49.70-50.00				17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	2.15	4.58	0.0777	0.0653	0.0596	0.0542	0.0408	0.0130	31.3	1.87	2.70	94	0.896	灰色砂质粉土
Q26CZ12-3986	2.00-2.30																	27.6	1.94	2.73	95	0.796	褐黄色粉质粘土
-3987	4.00-4.30																	37.4	1.84	2.73	98	1.039	灰色淤泥质粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-30-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ10-3956	3.00-3.30	34.6	20.2	14.4	1.36							0.58	3.64											灰色淤泥质粉质粘土	
-3957	5.00-5.30	36.3	21.3	15.0	1.63			10	18.3															灰色淤泥质粉质粘土	
-3958	7.00-7.30	34.2	20.7	13.5	1.89							0.77	2.92											灰色淤泥质粉质粘土	
-3959	9.00-9.30	35.6	20.7	14.9	1.37			13	18.3															灰色淤泥质粉质粘土	
-3960	11.00-11.30	46.3	25.5	20.8	1.18							1.10	2.19											灰色淤泥质粘土	
-3961	13.00-13.30	44.1	24.7	19.4	1.30			11	10.8															灰色淤泥质粘土	
-3962	14.50-14.80											0.19	10.14											灰色砂质粉土	
-标3963	15.15-15.45																							灰色粉砂	
-3964	16.00-16.30							4	31.9															灰色粉砂	
-标3965	16.65-16.95																							灰色粉砂	
-3966	17.50-17.80											0.16	11.30											灰色粉砂	
-标3967	18.15-18.45																							灰色粉砂	
-3968	19.00-19.30							4	33.0															灰色粉砂	
-标3969	19.65-19.95																							灰色粉砂	
-3970	20.50-20.80											0.13	13.83											灰色粉砂	
-3971	22.00-22.30	38.8	22.4	16.4	0.95			13	18.2															灰色粉质粘土	
-3972	23.50-23.80	38.9	23.5	15.4	0.96							0.53	3.98											灰色粉质粘土	
-3973	25.00-25.30	38.0	21.9	16.1	0.90			14	21.1															灰色粉质粘土	
-3974	26.50-26.80	39.0	22.8	16.2	0.94							0.42	4.97											灰色粉质粘土	
-3975	28.00-28.30	35.7	20.6	15.1	0.88			15	19.8															灰色粉质粘土	
-3976	29.50-29.80	37.2	21.6	15.6	0.94							0.51	4.01											灰色粉质粘土	
-3977	31.00-31.30	37.2	22.1	15.1	0.96			13	17.8															灰色粉质粘土	
-3978	32.50-32.80	36.6	23.4	13.2	0.90							0.47	4.24											灰色粉质粘土	
-3979	34.00-34.30	38.1	21.6	16.5	0.93			13	20.4															灰色粉质粘土	
-3980	35.50-35.80	38.6	22.5	16.1	0.95							0.52	4.04											灰色粉质粘土	
-3981	38.50-38.80	35.5	20.7	14.8	0.93			15	21.6															灰色粉质粘土	
-3982	41.50-41.80	34.5	20.1	14.4	0.94							0.38	5.14											灰色粉质粘土	
-3983	44.50-44.80							5	33.7															灰色粘质粉土	
-3984	47.50-47.80											0.18	10.32											灰色砂质粉土	
-3985	49.70-50.00							4	34.8															灰色砂质粉土	
Q26CZ12-3986	2.00-2.30	36.8	21.7	15.1	0.39							0.31	5.89											褐黄色粉质粘土	
-3987	4.00-4.30	34.2	19.3	14.9	1.21			15	18.3															灰色淤泥质粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-31-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q26CZ12-3988	6.00-6.30																	37.9	1.80	2.72	95	1.084	灰色淤泥质粉质粘土
-3989	8.00-8.30																	44.1	1.79	2.73	100	1.198	灰色淤泥质粉质粘土
-3990	10.00-10.30																	54.7	1.69	2.74	99	1.508	灰色淤泥质粘土
-3991	12.00-12.30																	46.6	1.73	2.74	97	1.322	灰色淤泥质粘土
-标3992	13.65-13.95				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196						灰色砂质粉土
-3993	14.00-14.30				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300	27.3	1.88	2.70	89	0.828	灰色砂质粉土
-标3994	15.15-15.45				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236						灰色砂质粉土
-3995	15.50-15.80				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357	25.8	1.92	2.69	91	0.763	灰色粉砂
-标3996	16.15-16.45				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430						灰色粉砂
-3997	17.00-17.30				71.3	20.1	5.5	1.2	1.9	0.89	2.37	0.1922	0.1482	0.1250	0.1057	0.0766	0.0527	27.1	1.91	2.69	92	0.790	灰色粉砂
-3998	18.50-18.80																	37.7	1.80	2.73	95	1.088	灰色粉质粘土
-3999	20.00-20.30																	35.9	1.82	2.73	94	1.038	灰色粉质粘土
-4000	21.50-21.80																	37.1	1.80	2.73	94	1.079	灰色粉质粘土
-4001	23.00-23.30																	36.9	1.82	2.73	96	1.053	灰色粉质粘土
-4002	24.50-24.80																	42.1	1.78	2.74	97	1.187	灰色粘土
-4003	26.00-26.30																	36.7	1.82	2.73	95	1.050	灰色粉质粘土
-4004	27.50-27.80																	37.9	1.81	2.73	96	1.080	灰色粉质粘土
-4005	29.00-29.30																	34.9	1.83	2.73	94	1.012	灰色粉质粘土
-4006	30.50-30.80																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-4007	32.00-32.30																	37.1	1.81	2.73	95	1.068	灰色粉质粘土
-4008	33.50-33.80																	35.9	1.84	2.73	96	1.016	灰色粉质粘土
-4009	35.00-35.30																	38.2	1.81	2.73	96	1.084	灰色粉质粘土
-4010	38.00-38.30					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	30.3	1.86	2.70	92	0.891	灰色砂质粉土
-标4011	39.65-39.95				8.7	37.0	45.4	2.2	6.7	1.88	4.28	0.0683	0.0584	0.0531	0.0477	0.0352	0.0124						灰色砂质粉土
-4012	41.00-41.30				19.3	40.0	33.8	1.8	5.1	1.89	3.89	0.0803	0.0667	0.0607	0.0553	0.0423	0.0156	27.1	1.90	2.70	91	0.806	灰色砂质粉土
-标4013	42.65-42.95				22.3	38.6	30.6	1.7	6.8	2.26	4.76	0.0849	0.0687	0.0623	0.0566	0.0429	0.0131						灰色砂质粉土
-4014	44.00-44.30				23.7	39.1	30.4	1.7	5.1	2.02	4.09	0.0862	0.0699	0.0634	0.0577	0.0446	0.0155	27.0	1.88	2.70	88	0.824	灰色砂质粉土
-标4015	45.65-45.95				31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	2.03	4.39	0.1009	0.0766	0.0681	0.0611	0.0463	0.0155						灰色砂质粉土
-4016	47.00-47.30				32.7	35.1	27.0	1.7	3.5	1.92	3.94	0.1027	0.0776	0.0690	0.0621	0.0481	0.0175	30.9	1.87	2.70	94	0.890	灰色砂质粉土
-标4017	48.65-48.95				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196						灰色砂质粉土
-4018	49.70-50.00				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	27.9	1.90	2.70	92	0.818	灰色砂质粉土
Q26CZ14-4485	2.00-2.30																	28.9	1.92	2.72	95	0.826	灰黄色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-31-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ12-3988	6.00-6.30	33.5	20.1	13.4	1.33							0.56	3.72											灰色淤泥质粉质粘土	
-3989	8.00-8.30	35.9	21.1	14.8	1.55			12	19.2															灰色淤泥质粉质粘土	
-3990	10.00-10.30	42.6	24.0	18.6	1.65							1.23	2.04											灰色淤泥质粘土	
-3991	12.00-12.30	44.0	24.6	19.4	1.13			11	11.0															灰色淤泥质粘土	
-标3992	13.65-13.95																							灰色砂质粉土	
-3993	14.00-14.30											0.20	9.32											灰色砂质粉土	
-标3994	15.15-15.45																							灰色砂质粉土	
-3995	15.50-15.80							4	31.6															灰色粉砂	
-标3996	16.15-16.45																							灰色粉砂	
-3997	17.00-17.30											0.17	10.69											灰色粉砂	
-3998	18.50-18.80	39.1	23.7	15.4	0.91			6	30.3															灰色粉质粘土	
-3999	20.00-20.30	37.6	22.8	14.8	0.89							0.61	3.35											灰色粉质粘土	
-4000	21.50-21.80	37.6	22.0	15.6	0.97			5	31.6															灰色粉质粘土	
-4001	23.00-23.30	39.4	23.0	16.4	0.85							0.51	4.00											灰色粉质粘土	
-4002	24.50-24.80	43.0	23.3	19.7	0.95			12	18.7															灰色粘土	
-4003	26.00-26.30	37.6	22.3	15.3	0.94							0.48	4.29											灰色粉质粘土	
-4004	27.50-27.80	39.8	23.7	16.1	0.88			13	20.6															灰色粉质粘土	
-4005	29.00-29.30	36.0	21.3	14.7	0.93							0.50	4.04											灰色粉质粘土	
-4006	30.50-30.80	37.6	21.2	16.4	0.86			15	20.3															灰色粉质粘土	
-4007	32.00-32.30	38.8	22.5	16.3	0.90							0.51	4.02											灰色粉质粘土	
-4008	33.50-33.80	38.4	22.6	15.8	0.84			11	18.0															灰色粉质粘土	
-4009	35.00-35.30	39.1	23.1	16.0	0.94							0.46	4.51											灰色粉质粘土	
-4010	38.00-38.30							5	34.7															灰色砂质粉土	
-标4011	39.65-39.95																							灰色砂质粉土	
-4012	41.00-41.30											0.14	12.98											灰色砂质粉土	
-标4013	42.65-42.95																							灰色砂质粉土	
-4014	44.00-44.30							4	34.9															灰色砂质粉土	
-标4015	45.65-45.95																							灰色砂质粉土	
-4016	47.00-47.30											0.17	11.24											灰色砂质粉土	
-标4017	48.65-48.95																							灰色砂质粉土	
-4018	49.70-50.00											0.16	11.42											灰色砂质粉土	
Q26CZ14-4485	2.00-2.30	31.6	19.4	12.2	0.78			22	20.9															灰黄色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司土工试验成果专用章 试验审核人: 试验负责人: 日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-32-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q26CZ14-4486	3.50-3.80																	39.0	1.82	2.73	98	1.085	灰色淤泥质粉质粘土
-4487	5.50-5.80																	43.0	1.79	2.73	99	1.181	灰色淤泥质粉质粘土
-4488	7.50-7.80																	39.3	1.82	2.72	99	1.082	灰色淤泥质粉质粘土
-4489	9.50-9.80																	46.2	1.76	2.73	99	1.268	灰色淤泥质粉质粘土
-4490	11.50-11.80																	48.5	1.70	2.74	95	1.393	灰色淤泥质粘土
-4491	13.50-13.80																	50.9	1.72	2.74	99	1.404	灰色淤泥质粘土
-4492	15.00-15.30																	49.4	1.70	2.74	96	1.408	灰色淤泥质粘土
-4493	16.50-16.80																	48.5	1.74	2.74	99	1.338	灰色淤泥质粘土
-4494	18.00-18.30				72.3	18.8	5.8	1.2	1.9	0.91	2.45	0.1945	0.1514	0.1282	0.1085	0.0779	0.0523	26.2	1.90	2.69	90	0.787	灰色粉砂
-4495	19.50-19.80																	38.1	1.82	2.73	97	1.071	灰色粉质粘土
-4496	21.00-21.30																	39.0	1.79	2.73	95	1.120	灰色粉质粘土
-4497	22.50-22.80																	37.7	1.81	2.73	96	1.077	灰色粉质粘土
-4498	24.00-24.30																	37.4	1.81	2.73	95	1.072	灰色粉质粘土
-4499	25.50-25.80																	34.7	1.84	2.73	95	0.999	灰色粉质粘土
-4500	27.00-27.30																	37.5	1.80	2.73	94	1.085	灰色粉质粘土
-4501	28.50-28.80																	36.1	1.82	2.73	95	1.041	灰色粉质粘土
-4502	30.00-30.30																	37.7	1.80	2.73	95	1.088	灰色粉质粘土
-4503	31.50-31.80																	35.4	1.87	2.73	99	0.977	灰色粉质粘土
-4504	33.00-33.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-4505	34.50-34.80																	33.5	1.85	2.73	94	0.970	灰色粉质粘土
-4506	36.00-36.30				3.3	36.5	50.1	1.7	8.4	2.01	5.20	0.0635	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0096	31.1	1.87	2.70	94	0.893	灰色砂质粉土
-标4507	37.65-37.95					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053						灰色砂质粉土
-4508	39.00-39.30					29.5	55.9	3.1	11.5			0.0610	0.0497	0.0433	0.0375	0.0263		30.0	1.85	2.71	90	0.904	灰色粘质粉土
-标4509	40.65-40.95					23.8	62.7	1.8	11.7			0.0575	0.0457	0.0399	0.0348	0.0253							灰色粘质粉土
-4510	42.00-42.30					18.1	66.5	2.1	13.3			0.0528	0.0422	0.0372	0.0329	0.0244		30.5	1.88	2.71	94	0.881	灰色粘质粉土
-标4511	43.65-43.95					21.8	63.3	3.5	11.4			0.0558	0.0447	0.0394	0.0349	0.0262							灰色粘质粉土
-4512	44.70-45.00					33.5	54.4	2.3	9.8	3.36	8.68	0.0628	0.0523	0.0460	0.0401	0.0286	0.0053	27.5	1.90	2.70	91	0.812	灰色砂质粉土
S26CZ2-3652	2.00-2.30																	37.0	1.81	2.73	95	1.066	灰黄色粉质粘土
-3653	4.00-4.30																	40.1	1.78	2.73	95	1.149	灰色淤泥质粉质粘土
-3654	6.00-6.30																	44.2	1.77	2.73	99	1.224	灰色淤泥质粉质粘土
-3655	8.00-8.30																	49.0	1.70	2.74	96	1.402	灰色淤泥质粘土
-3656	10.00-10.30																	50.4	1.71	2.74	98	1.410	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-32-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_u	q_u'	St	c_u	φ_u	c_{cu}	φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q26CZ14-4486	3.50-3.80	32.8	18.4	14.4	1.43							0.57	3.66											灰色淤泥质粉质粘土	
-4487	5.50-5.80	38.8	22.3	16.5	1.25			13	18.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-4488	7.50-7.80	34.9	21.4	13.5	1.33							0.62	3.36											灰色淤泥质粉质粘土	
-4489	9.50-9.80	36.1	20.2	15.9	1.64			11	19.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-4490	11.50-11.80	43.0	24.0	19.0	1.29							1.14	2.10											灰色淤泥质粘土	
-4491	13.50-13.80	41.5	24.4	17.1	1.55			10	12.1															灰色淤泥质粘土	
-4492	15.00-15.30	44.1	25.4	18.7	1.28							1.12	2.14											灰色淤泥质粘土	
-4493	16.50-16.80	43.2	24.4	18.8	1.28			11	10.5															灰色淤泥质粘土	
-4494	18.00-18.30											0.15	12.01											灰色粉砂	
-4495	19.50-19.80	39.2	23.0	16.2	0.93			14	18.7															灰色粉质粘土	
-4496	21.00-21.30	39.4	23.1	16.3	0.98							0.58	3.63											灰色粉质粘土	
-4497	22.50-22.80	39.1	23.6	15.5	0.91			13	18.9															灰色粉质粘土	
-4498	24.00-24.30	38.8	22.8	16.0	0.91							0.50	4.17											灰色粉质粘土	
-4499	25.50-25.80	35.4	20.0	15.4	0.95			16	20.7															灰色粉质粘土	
-4500	27.00-27.30	38.9	22.5	16.4	0.91							0.51	4.06											灰色粉质粘土	
-4501	28.50-28.80	37.6	21.7	15.9	0.91			14	18.3															灰色粉质粘土	
-4502	30.00-30.30	38.9	22.7	16.2	0.93							0.50	4.16											灰色粉质粘土	
-4503	31.50-31.80	37.4	21.5	15.9	0.87			16	18.2															灰色粉质粘土	
-4504	33.00-33.30	36.7	20.8	15.9	0.91							0.47	4.30											灰色粉质粘土	
-4505	34.50-34.80	34.9	19.2	15.7	0.91			16	20.2															灰色粉质粘土	
-4506	36.00-36.30											0.15	12.72											灰色砂质粉土	
-标4507	37.65-37.95																							灰色砂质粉土	
-4508	39.00-39.30							5	33.1															灰色粘质粉土	
-标4509	40.65-40.95																							灰色粘质粉土	
-4510	42.00-42.30											0.16	11.44											灰色粘质粉土	
-标4511	43.65-43.95																							灰色粘质粉土	
-4512	44.70-45.00							4	35.0															灰色砂质粉土	
S26CZ2-3652	2.00-2.30	38.2	22.5	15.7	0.92			14	19.2			0.52	4.00											灰黄色粉质粘土	
-3653	4.00-4.30	36.4	21.6	14.8	1.25							0.64	3.37											灰色淤泥质粉质粘土	
-3654	6.00-6.30	38.8	22.7	16.1	1.34			11	19.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-3655	8.00-8.30	44.5	25.5	19.0	1.24							1.10	2.18											灰色淤泥质粘土	
-3656	10.00-10.30	43.0	24.5	18.5	1.40			10	13.4															灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:范艳　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-33-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S26CZ2-3657	12.00-12.30					29.5	58.8	1.6	10.1	3.34	9.00	0.0611	0.0497	0.0432	0.0373	0.0263	0.0048	31.8	1.86	2.71	94	0.920	灰色粘质粉土
-标3658	12.65-12.95				11.3	38.4	41.5	2.1	6.7	1.94	4.38	0.0711	0.0607	0.0552	0.0498	0.0367	0.0126						灰色砂质粉土
-标3659	14.15-14.45				26.3	38.3	29.3	0.8	5.3	1.82	3.65	0.0911	0.0719	0.0649	0.0590	0.0459	0.0178						灰色砂质粉土
-3660	15.00-15.30				23.7	39.1	30.4	1.7	5.1	2.02	4.09	0.0860	0.0699	0.0634	0.0577	0.0446	0.0155	29.5	1.87	2.70	92	0.870	灰色砂质粉土
-标3661	15.65-15.95				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190						灰色粉砂
-3662	18.00-18.30																	35.7	1.81	2.73	93	1.047	灰色粉质粘土
-3663	20.00-20.30																	37.0	1.80	2.73	94	1.078	灰色粉质粘土
-3664	22.00-22.30																	39.5	1.78	2.74	94	1.147	灰色粘土
-3665	24.00-24.30																	35.3	1.82	2.73	94	1.029	灰色粉质粘土
-3666	26.00-26.30																	24.2	1.97	2.73	92	0.721	暗绿色粉质粘土
-3667	28.00-28.30																	23.0	2.00	2.73	92	0.679	暗绿色粉质粘土
-3668	30.00-30.30				15.3	40.2	37.5	1.9	5.1	1.77	3.74	0.0754	0.0640	0.0584	0.0531	0.0402	0.0156	27.8	1.90	2.70	92	0.816	草黄色砂质粉土
-标3669	30.45-30.75				18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	2.11	4.60	0.0790	0.0658	0.0598	0.0543	0.0405	0.0130						草黄色砂质粉土
-3670	32.00-32.30				37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	2.13	4.68	0.1095	0.0829	0.0726	0.0646	0.0490	0.0155	25.9	1.91	2.70	90	0.780	草黄色砂质粉土
-标3671	32.45-32.75				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						草黄色砂质粉土
-3672	35.00-35.30				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232	25.0	1.94	2.69	92	0.733	灰黄色粉砂
-标3673	35.45-35.75				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320						灰黄色粉砂
-3674	38.00-38.30				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187	23.2	1.95	2.69	89	0.700	灰黄色粉砂
-标3675	38.45-38.75				60.3	23.4	11.4	1.4	3.5	1.16	3.03	0.1756	0.1272	0.1050	0.0882	0.0650	0.0347						灰黄色粉砂
-3676	41.00-41.30				61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	0.99	2.54	0.1766	0.1286	0.1065	0.0897	0.0665	0.0420	24.5	1.95	2.69	92	0.717	灰黄色粉砂
-标3677	41.45-41.75				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						灰黄色粉砂
-3678	44.00-44.30				69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	0.92	2.46	0.1898	0.1448	0.1215	0.1025	0.0742	0.0494	25.7	1.93	2.69	92	0.752	灰黄色粉砂
-标3679	44.45-44.72				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419						灰黄色粉砂
-3680	47.00-47.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	24.2	1.94	2.69	90	0.722	灰色粉砂
-标3681	47.45-47.69				73.7	19.3	3.7	1.5	1.8	0.88	2.34	0.1952	0.1525	0.1294	0.1099	0.0795	0.0554						灰色粉砂
-3682	50.00-50.30				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551	25.5	1.92	2.69	90	0.758	灰色粉砂
-标3683	50.45-50.67				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581						灰色粉砂
-3684	53.00-53.30				78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	0.94	2.43	0.2027	0.1637	0.1415	0.1216	0.0878	0.0582	25.1	1.94	2.69	92	0.735	灰色粉砂
-标3685	53.45-53.68				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611						灰色粉砂
-3686	56.00-56.30				76.7	15.2	1.5	1.5	5.1	0.95	2.53	0.2010	0.1611	0.1384	0.1184	0.0847	0.0548	23.1	1.97	2.69	91	0.681	灰色粉砂
-3687	59.00-59.30				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187	26.1	1.93	2.69	93	0.758	灰色粉砂
-3688	63.00-63.30				61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	0.99	2.54	0.1766	0.1286	0.1065	0.0897	0.0665	0.0420	24.5	1.91	2.69	87	0.753	灰色粉砂
-标3689	66.15-66.45				50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	1.97	4.61	0.1497	0.1047	0.0875	0.0753	0.0573	0.0190						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-33-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S26CZ2-3657	12.00-12.30											0.21	9.15											灰色粘质粉土	
-标3658	12.65-12.95																							灰色砂质粉土	
-标3659	14.15-14.45																							灰色砂质粉土	
-3660	15.00-15.30							4	31.6															灰色砂质粉土	
-标3661	15.65-15.95																							灰色粉砂	
-3662	18.00-18.30	37.3	21.5	15.8	0.90							0.59	3.44											灰色粉质粘土	
-3663	20.00-20.30	37.4	22.4	15.0	0.97			13	18.3															灰色粉质粘土	
-3664	22.00-22.30	41.1	23.8	17.3	0.91							0.71	3.03											灰色粘土	
-3665	24.00-24.30	37.3	21.8	15.5	0.87			14	16.2															灰色粉质粘土	
-3666	26.00-26.30	34.9	20.3	14.6	0.27																			暗绿色粉质粘土	
-3667	28.00-28.30	35.0	20.1	14.9	0.19																			暗绿色粉质粘土	
-3668	30.00-30.30											0.18	10.03											草黄色砂质粉土	
-标3669	30.45-30.75																							草黄色砂质粉土	
-3670	32.00-32.30							5	34.3															草黄色砂质粉土	
-标3671	32.45-32.75																							草黄色砂质粉土	
-3672	35.00-35.30											0.15	11.42											灰黄色粉砂	
-标3673	35.45-35.75																							灰黄色粉砂	
-3674	38.00-38.30							4	35.0															灰黄色粉砂	
-标3675	38.45-38.75																							灰黄色粉砂	
-3676	41.00-41.30											0.15	11.46											灰黄色粉砂	
-标3677	41.45-41.75																							灰黄色粉砂	
-3678	44.00-44.30							2	36.3															灰黄色粉砂	
-标3679	44.45-44.72																							灰黄色粉砂	
-3680	47.00-47.30											0.13	13.60											灰色粉砂	
-标3681	47.45-47.69																							灰色粉砂	
-3682	50.00-50.30							3	34.9															灰色粉砂	
-标3683	50.45-50.67																							灰色粉砂	
-3684	53.00-53.30											0.13	13.09											灰色粉砂	
-标3685	53.45-53.68																							灰色粉砂	
-3686	56.00-56.30							3	35.3															灰色粉砂	
-3687	59.00-59.30											0.14	12.17											灰色粉砂	
-3688	63.00-63.30							4	34.9															灰色粉砂	
-标3689	66.15-66.45																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-34-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S26CZ2-3690	69.00-69.30				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232	29.8	1.87	2.69	92	0.867	灰色粉砂
-标3691	72.15-72.40				63.3	23.8	8.1	1.3	3.5	0.97	2.46	0.1784	0.1308	0.1086	0.0917	0.0683	0.0441						灰色粉砂
-3692	75.00-75.30				65.7	23.0	8.1	1.3	1.9	0.92	2.37	0.1826	0.1357	0.1131	0.0954	0.0705	0.0477	26.9	1.90	2.69	91	0.797	灰色粉砂
-标3693	78.15-78.36				69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	0.92	2.46	0.1898	0.1448	0.1215	0.1025	0.0742	0.0494						灰色粉砂
-3694	81.00-81.30				72.7	18.2	2.5	1.5	5.1	0.91	2.48	0.1952	0.1524	0.1291	0.1094	0.0784	0.0521	25.3	1.94	2.69	92	0.737	灰色粉砂
-标3695	84.15-84.34		3.3	14.6	47.0	32.6	2.5																灰色粉砂
-3696	87.00-87.20		6.7	13.2	42.7	31.7	5.7																灰色粉砂
-标3697	90.15-90.33		4.1	16.8	45.2	31.1	2.8																灰色粉砂
-3698	93.00-93.20		2.7	14.3	48.5	33.4	1.1																灰色粉砂
-标3699	96.15-96.30		6.8	19.5	39.4	27.6	6.7																灰色粉砂
-3700	99.00-99.20		4.1	16.7	42.4	30.8	6.0																灰色粉砂
-标3701	102.15-102.34		7.2	12.6	41.2	31.4	7.6																灰色粉砂
-3702	105.00-105.20																	22.6	2.02	2.73	94	0.657	灰绿色粉质粘土
S26CZ4-3787	2.00-2.38																	32.9	1.89	2.73	98	0.920	灰黄色粉质粘土
-3788	4.00-4.38																	45.9	1.76	2.73	99	1.263	灰色淤泥质粉质粘土
-3789	6.00-6.38																	42.2	1.77	2.73	97	1.193	灰色淤泥质粉质粘土
-3790	8.00-8.30																	42.9	1.75	2.73	95	1.229	灰色淤泥质粉质粘土
-3791	10.00-10.38																	55.0	1.68	2.74	99	1.528	灰色淤泥质粘土
-3792	12.00-12.30					24.0	64.0	3.0	9.0	1.95	5.46	0.0579	0.0456	0.0393	0.0338	0.0235	0.0072	26.7	1.88	2.70	88	0.820	灰色砂质粉土
-标3793	12.45-12.75				42.0	30.3	20.7	1.4	5.6	1.37	3.01	0.1247	0.0899	0.0771	0.0677	0.0520	0.0256						灰色砂质粉土
-3794	13.50-13.80				57.7	27.2	11.1	1.0	3.0	0.98	2.29	0.1646	0.1173	0.0977	0.0835	0.0639	0.0426	28.6	1.89	2.69	93	0.830	灰色粉砂
-标3795	13.95-14.25				38.0	28.6	26.6	0.2	6.6	1.53	3.72	0.1183	0.0851	0.0729	0.0637	0.0468	0.0196						灰色砂质粉土
-3796	15.50-15.88																	43.8	1.78	2.74	99	1.214	灰色粘土
-3797	17.00-17.38																	41.1	1.79	2.75	97	1.168	灰色粘土
-3798	18.50-18.88																	35.2	1.84	2.73	96	1.006	灰色粉质粘土
-3799	20.00-20.38																	38.2	1.80	2.75	95	1.111	灰色粘土
-3800	21.50-21.88																	42.6	1.77	2.74	97	1.207	灰色粘土
-3801	23.00-23.38																	45.9	1.76	2.74	99	1.271	灰色粘土
-3802	24.50-24.88																	32.0	1.89	2.73	96	0.907	灰色粉质粘土
-3803	26.00-26.38																	23.1	2.00	2.72	93	0.674	暗绿色粉质粘土
-3804	28.00-28.38					15.1	70.7	1.9	12.3			0.0502	0.0376	0.0317	0.0269	0.0187		23.0	1.97	2.71	90	0.692	灰绿色粘质粉土
-3805	30.00-30.30				8.0	29.5	50.8	3.2	8.5	1.31	5.89	0.0666	0.0551	0.0483	0.0406	0.0228	0.0082	24.4	1.92	2.70	88	0.749	草黄色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-34-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S26CZ2-3690	69.00-69.30											0.13	13.86											灰色粉砂	
-标3691	72.15-72.40																							灰色粉砂	
-3692	75.00-75.30							0	36.5															灰色粉砂	
-标3693	78.15-78.36																							灰色粉砂	
-3694	81.00-81.30											0.12	14.95											灰色粉砂	
-标3695	84.15-84.34																							灰色粉砂	
-3696	87.00-87.20																							灰色粉砂	
-标3697	90.15-90.33																							灰色粉砂	
-3698	93.00-93.20																							灰色粉砂	
-标3699	96.15-96.30																							灰色粉砂	
-3700	99.00-99.20																							灰色粉砂	
-标3701	102.15-102.34																							灰色粉砂	
-3702	105.00-105.20	35.1	20.2	14.9	0.16			43	19.8			0.23	7.33											灰绿色粉质粘土	
S26CZ4-3787	2.00-2.38	34.4	20.3	14.1	0.89																			灰黄色粉质粘土	
-3788	4.00-4.38	36.0	20.5	15.5	1.64			11	17.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-3789	6.00-6.38	34.8	20.6	14.2	1.52							0.59	3.74											灰色淤泥质粉质粘土	
-3790	8.00-8.30	38.9	22.1	16.8	1.24			10	18.1															灰色淤泥质粉质粘土	
-3791	10.00-10.38	43.3	24.4	18.9	1.62							1.22	2.06											灰色淤泥质粘土	
-3792	12.00-12.30							5	31.5															灰色砂质粉土	
-标3793	12.45-12.75																							灰色砂质粉土	
-3794	13.50-13.80											0.18	10.16											灰色粉砂	
-标3795	13.95-14.25																							灰色砂质粉土	
-3796	15.50-15.88	41.6	24.2	17.4	1.13			12	20.4															灰色粘土	
-3797	17.00-17.38	45.4	24.5	20.9	0.79							0.71	3.03											灰色粘土	
-3798	18.50-18.88	36.4	21.3	15.1	0.92			14	20.4															灰色粉质粘土	
-3799	20.00-20.38	44.1	23.6	20.5	0.71							0.62	3.39											灰色粘土	
-3800	21.50-21.88	42.4	24.7	17.7	1.01			12	13.2															灰色粘土	
-3801	23.00-23.38	43.8	25.8	18.0	1.12							0.73	3.13											灰色粘土	
-3802	24.50-24.88	36.6	20.8	15.8	0.71			14	12.6															灰色粉质粘土	
-3803	26.00-26.38	34.1	20.2	13.9	0.21																			暗绿色粉质粘土	
-3804	28.00-28.38											0.15	11.12											灰绿色粘质粉土	
-3805	30.00-30.30							6	33.1															草黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-35-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S26CZ4-标3806	30.45-30.75				34.0	28.5	30.4	0.8	6.3	1.49	3.81	0.1087	0.0798	0.0689	0.0603	0.0431	0.0181						草黄色砂质粉土
-3807	32.00-32.30				29.0	37.0	24.7	1.6	7.7	2.43	4.81	0.0949	0.0741	0.0664	0.0600	0.0472	0.0138	24.4	1.95	2.70	91	0.722	草黄色砂质粉土
-标3808	32.45-32.75				68.7	22.5	3.2	1.4	4.2	0.88	2.27	0.1864	0.1406	0.1178	0.0997	0.0736	0.0520						草黄色粉砂
-3809	35.00-35.30				71.0	19.7	3.2	1.8	4.3	0.90	2.44	0.1926	0.1487	0.1253	0.1059	0.0762	0.0513	23.8	1.95	2.69	90	0.708	灰黄色粉砂
-标3810	35.45-35.75				82.3	10.1	3.7	0.9	3.0	1.08	2.64	0.2087	0.1734	0.1524	0.1330	0.0973	0.0577						灰黄色粉砂
-3811	38.00-38.30				80.0	13.2	2.8	1.3	2.7	0.97	2.50	0.2050	0.1673	0.1455	0.1257	0.0909	0.0583	26.7	1.92	2.69	93	0.775	灰黄色粉砂
-标3812	38.45-38.75				82.7	9.0	4.5	1.1	2.7	1.11	2.71	0.2093	0.1744	0.1536	0.1343	0.0984	0.0567						灰黄色粉砂
-3813	41.00-41.30				81.0	13.1	3.1	0.7	2.1	0.98	2.47	0.2060	0.1690	0.1474	0.1277	0.0928	0.0596	24.9	1.97	2.69	95	0.705	灰黄色粉砂
-标3814	41.45-41.75				65.0	21.5	7.9	1.9	3.7	0.96	2.63	0.1850	0.1382	0.1148	0.0962	0.0693	0.0436						灰黄色粉砂
-3815	44.00-44.30				40.7	30.6	22.9	1.9	3.9	1.30	2.85	0.1211	0.0879	0.0757	0.0667	0.0511	0.0266	28.3	1.90	2.70	93	0.823	灰黄色砂质粉土
-标3816	44.45-44.75				84.3	10.9	3.3	0.4	1.1	1.00	2.39	0.2091	0.1741	0.1534	0.1343	0.0994	0.0641						灰黄色粉砂
-3817	47.00-47.30				57.3	24.9	13.1	1.2	3.5	1.77	4.37	0.1677	0.1194	0.0987	0.0836	0.0628	0.0226	26.6	1.92	2.69	92	0.774	灰黄色粉砂
-标3818	47.45-47.75				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357						灰黄色粉砂
-3819	50.00-50.30				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	25.7	1.94	2.69	93	0.743	灰色粉砂
-标3820	50.45-50.73				63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	1.87	5.05	0.1818	0.1343	0.1112	0.0932	0.0677	0.0220						灰色粉砂
-3821	53.00-53.30				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	26.3	1.93	2.69	93	0.760	灰色粉砂
-标3822	53.45-53.71				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰色粉砂
-3823	55.00-55.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	23.4	1.95	2.69	90	0.702	灰色粉砂
Q27CZ1-3824	2.40-2.70																	27.1	1.95	2.73	95	0.779	褐黄色粉质粘土
-3825	3.50-3.80																	38.0	1.82	2.73	97	1.070	灰黄色粉质粘土
-3826	5.00-5.30																	45.9	1.76	2.73	99	1.263	灰色淤泥质粉质粘土
-3827	7.00-7.30																	43.8	1.77	2.73	98	1.218	灰色淤泥质粉质粘土
-3828	9.00-9.30																	54.6	1.68	2.74	98	1.521	灰色淤泥质粘土
-3829	11.00-11.30																	55.2	1.69	2.74	100	1.516	灰色淤泥质粘土
-3830	13.00-13.30																	47.9	1.73	2.74	98	1.342	灰色淤泥质粘土
-3831	14.50-14.80																	37.9	1.80	2.73	95	1.091	灰色粉质粘土
-3832	16.00-16.30																	40.9	1.78	2.74	96	1.169	灰色粘土
-3833	17.50-17.80																	38.0	1.82	2.73	97	1.070	灰色粉质粘土
-3834	19.00-19.30																	35.2	1.83	2.73	94	1.017	灰色粉质粘土
-3835	20.50-20.80																	36.0	1.82	2.73	95	1.040	灰色粉质粘土
-3836	22.00-22.30																	39.3	1.79	2.73	95	1.125	灰色粉质粘土
-3837	23.50-23.80																	36.8	1.82	2.73	95	1.052	灰色粉质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-35-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S26CZ4-标3806	30.45-30.75																							草黄色砂质粉土	
-3807	32.00-32.30											0.13	13.11											草黄色砂质粉土	
-标3808	32.45-32.75																							草黄色粉砂	
-3809	35.00-35.30							4	34.1															灰黄色粉砂	
-标3810	35.45-35.75																							灰黄色粉砂	
-3811	38.00-38.30											0.13	13.96											灰黄色粉砂	
-标3812	38.45-38.75																							灰黄色粉砂	
-3813	41.00-41.30							3	34.7															灰黄色粉砂	
-标3814	41.45-41.75																							灰黄色粉砂	
-3815	44.00-44.30											0.14	12.76											灰黄色砂质粉土	
-标3816	44.45-44.75																							灰黄色粉砂	
-3817	47.00-47.30							3	34.8															灰黄色粉砂	
-标3818	47.45-47.75																							灰黄色粉砂	
-3819	50.00-50.30											0.13	13.14											灰色粉砂	
-标3820	50.45-50.73																							灰色粉砂	
-3821	53.00-53.30							2	36.3															灰色粉砂	
-标3822	53.45-53.71																							灰色粉砂	
-3823	55.00-55.30											0.11	16.16											灰色粉砂	
Q27CZ1-3824	2.40-2.70	36.7	21.5	15.2	0.37			25	19.5															褐黄色粉质粘土	
-3825	3.50-3.80	39.7	23.0	16.7	0.90							0.54	3.87											灰黄色粉质粘土	
-3826	5.00-5.30	37.7	21.3	16.4	1.50			10	20.5															灰色淤泥质粉质粘土	
-3827	7.00-7.30	35.3	20.0	15.3	1.56							0.69	3.19											灰色淤泥质粉质粘土	
-3828	9.00-9.30	43.5	24.8	18.7	1.59			9	10.9															灰色淤泥质粘土	
-3829	11.00-11.30	43.3	24.9	18.4	1.65							1.20	2.10											灰色淤泥质粘土	
-3830	13.00-13.30	41.6	23.8	17.8	1.35			11	11.5															灰色淤泥质粘土	
-3831	14.50-14.80	40.0	23.6	16.4	0.87							0.60	3.50											灰色粉质粘土	
-3832	16.00-16.30	43.8	24.0	19.8	0.85			13	17.8															灰色粘土	
-3833	17.50-17.80	38.8	23.1	15.7	0.95							0.59	3.49											灰色粉质粘土	
-3834	19.00-19.30	37.9	22.1	15.8	0.83			15	19.0															灰色粉质粘土	
-3835	20.50-20.80	38.0	22.1	15.9	0.87							0.48	4.29											灰色粉质粘土	
-3836	22.00-22.30	40.0	23.3	16.7	0.96			13	22.1															灰色粉质粘土	
-3837	23.50-23.80	39.7	23.2	16.5	0.82							0.51	4.02											灰色粉质粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-36-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q27CZ1-3838	25.00-25.30																	38.0	1.80	2.73	95	1.093	灰色粉质粘土
-3839	26.50-26.80																	23.0	1.99	2.73	91	0.687	灰绿色粉质粘土
-3840	28.00-28.30																	25.4	1.97	2.73	94	0.738	灰绿色粉质粘土
-3841	29.50-29.80																	27.0	1.96	2.73	96	0.769	灰黄色粉质粘土
-3842	31.00-31.30					33.4	54.5	2.1	10.0	3.56	9.18	0.0627	0.0522	0.0459	0.0400	0.0286	0.0050	28.3	1.90	2.71	92	0.830	草黄色粘质粉土
-标3843	31.45-31.75					31.5	54.7	2.2	11.6			0.0619	0.0510	0.0446	0.0387	0.0274							草黄色粘质粉土
-3844	32.50-32.80					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	27.4	1.89	2.70	90	0.820	草黄色砂质粉土
-标3845	32.95-33.25				2.3	35.5	51.3	2.6	8.3	2.12	5.75	0.0619	0.0538	0.0489	0.0434	0.0297	0.0085						草黄色砂质粉土
-3846	34.00-34.30				21.7	39.2	30.6	1.7	6.8	2.27	4.74	0.0833	0.0684	0.0621	0.0565	0.0430	0.0131	26.5	1.92	2.70	92	0.779	草黄色砂质粉土
-标3847	34.45-34.75				37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	1.83	3.71	0.1070	0.0824	0.0727	0.0652	0.0511	0.0196						草黄色砂质粉土
-3848	35.50-35.80				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	27.4	1.90	2.70	91	0.810	草黄色砂质粉土
-标3849	35.95-36.25				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						草黄色砂质粉土
-3850	37.00-37.30				39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	1.56	3.11	0.1113	0.0847	0.0744	0.0666	0.0526	0.0239	25.1	1.91	2.70	88	0.768	草黄色砂质粉土
-标3851	37.45-37.75				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193						草黄色砂质粉土
-3852	40.00-40.30				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428	26.9	1.94	2.69	95	0.760	草黄色粉砂
Q27CZ3-4189	1.70-2.00																	30.9	1.90	2.72	96	0.874	灰黄色粉质粘土
-4190	4.00-4.30																	43.8	1.78	2.72	99	1.197	灰色淤泥质粉质粘土
-4191	6.00-6.30																	43.1	1.77	2.73	97	1.207	灰色淤泥质粉质粘土
-4192	8.00-8.30																	49.2	1.71	2.74	97	1.391	灰色淤泥质粘土
-4193	10.00-10.30																	55.4	1.69	2.74	100	1.520	灰色淤泥质粘土
-4194	12.00-12.30																	44.2	1.78	2.74	99	1.220	灰色粘土
-4195	14.00-14.30																	41.3	1.79	2.74	97	1.163	灰色粘土
-4196	16.00-16.30																	38.2	1.80	2.73	95	1.096	灰色粉质粘土
-4197	18.00-18.30																	37.4	1.81	2.73	95	1.072	灰色粉质粘土
-4198	20.00-20.30																	35.1	1.83	2.72	95	1.008	灰色粉质粘土
-4199	22.00-22.30																	37.9	1.82	2.73	97	1.068	灰色粉质粘土
-4200	24.00-24.30																	42.1	1.77	2.74	96	1.200	灰色粘土
-4201	26.00-26.30																	27.4	1.92	2.73	92	0.811	灰绿色粉质粘土
-4202	28.00-28.30																	26.3	1.96	2.72	95	0.753	暗绿色粉质粘土
-4203	30.00-30.30					21.8	63.3	3.5	11.4			0.0558	0.0447	0.0394	0.0349	0.0262		29.8	1.88	2.71	93	0.871	草黄色粘质粉土
-4204	33.00-33.30				8.7	37.0	45.4	2.2	6.7	1.88	4.28	0.0684	0.0585	0.0531	0.0476	0.0352	0.0124	27.2	1.91	2.70	92	0.798	草黄色砂质粉土
-标4205	33.45-33.75				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.00	4.49	0.0746	0.0632	0.0575	0.0520	0.0384	0.0128						草黄色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验报告专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-36-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q27CZ1-3838	25.00-25.30	38.8	22.6	16.2	0.95			14	21.3															灰色粉质粘土	
-3839	26.50-26.80	34.0	19.6	14.4	0.24																			灰绿色粉质粘土	
-3840	28.00-28.30	35.7	21.3	14.4	0.28																			灰绿色粉质粘土	
-3841	29.50-29.80	36.6	21.4	15.2	0.37			37	18.4			0.31	5.64											灰黄色粉质粘土	
-3842	31.00-31.30							5	33.5															草黄色粘质粉土	
-标3843	31.45-31.75																							草黄色粘质粉土	
-3844	32.50-32.80											0.14	12.68											草黄色砂质粉土	
-标3845	32.95-33.25																							草黄色砂质粉土	
-3846	34.00-34.30							4	34.9															草黄色砂质粉土	
-标3847	34.45-34.75																							草黄色砂质粉土	
-3848	35.50-35.80											0.14	12.90											草黄色砂质粉土	
-标3849	35.95-36.25																							草黄色砂质粉土	
-3850	37.00-37.30							2	36.2															草黄色砂质粉土	
-标3851	37.45-37.75																							草黄色砂质粉土	
-3852	40.00-40.30											0.11	16.44											草黄色粉砂	
Q27CZ3-4189	1.70-2.00	33.4	20.9	12.5	0.80							0.41	4.61											灰黄色粉质粘土	
-4190	4.00-4.30	32.2	19.8	12.4	1.94			12	18.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-4191	6.00-6.30	35.2	20.1	15.1	1.52							0.71	3.10											灰色淤泥质粉质粘土	
-4192	8.00-8.30	43.6	24.7	18.9	1.30			10	10.9															灰色淤泥质粘土	
-4193	10.00-10.30	45.6	25.5	20.1	1.49							1.18	2.14											灰色淤泥质粘土	
-4194	12.00-12.30	41.8	24.6	17.2	1.14			13	13.1															灰色粘土	
-4195	14.00-14.30	44.3	25.2	19.1	0.84							0.73	2.97											灰色粘土	
-4196	16.00-16.30	38.9	23.4	15.5	0.95			13	18.6															灰色粉质粘土	
-4197	18.00-18.30	38.3	21.9	16.4	0.95							0.56	3.68											灰色粉质粘土	
-4198	20.00-20.30	36.3	23.3	13.0	0.91			14	19.7															灰色粉质粘土	
-4199	22.00-22.30	38.9	22.4	16.5	0.94							0.51	4.02											灰色粉质粘土	
-4200	24.00-24.30	42.7	25.1	17.6	0.97			12	11.4			0.83	2.64											灰色粘土	
-4201	26.00-26.30	37.2	21.4	15.8	0.38							0.31	5.80											灰绿色粉质粘土	
-4202	28.00-28.30	34.1	21.8	12.3	0.37			37	19.8															暗绿色粉质粘土	
-4203	30.00-30.30											0.24	7.68											草黄色粘质粉土	
-4204	33.00-33.30							4	35.2															草黄色砂质粉土	
-标4205	33.45-33.75																							草黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-37-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q27CZ3-4206	35.00-35.30																	27.2	1.93	2.72	93	0.793	草黄色粉质粘土
-4207	36.00-36.30					27.6	58.5	2.3	11.6			0.0598	0.0484	0.0424	0.0371	0.0272		27.5	1.92	2.71	93	0.800	草黄色粘质粉土
-标4208	36.45-36.75				23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	2.03	4.08	0.0869	0.0698	0.0633	0.0577	0.0446	0.0155						灰黄色砂质粉土
-4209	39.00-39.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	27.6	1.91	2.69	93	0.797	灰黄色粉砂
-标4210	39.45-39.75				52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	1.65	3.91	0.1563	0.1096	0.0911	0.0779	0.0591	0.0233						灰黄色粉砂
-4211	42.00-42.30				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357	25.0	1.93	2.69	91	0.742	灰黄色粉砂
-标4212	42.45-42.75				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰黄色粉砂
-4213	45.00-45.30				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	23.4	1.95	2.69	90	0.702	灰黄色粉砂
Q27CZ5-4254	1.50-1.80																	34.2	1.86	2.73	96	0.970	灰黄色粉质粘土
-4255	3.50-3.80																	40.6	1.78	2.73	96	1.156	灰色淤泥质粉质粘土
-4256	6.00-6.30																	42.3	1.77	2.73	97	1.195	灰色淤泥质粉质粘土
-4257	9.00-9.30																	49.0	1.71	2.74	97	1.387	灰色淤泥质粘土
-4258	12.00-12.30																	53.5	1.69	2.74	98	1.489	灰色淤泥质粘土
-4259	15.00-15.30																	35.3	1.83	2.73	95	1.018	灰色粉质粘土
-4260	18.00-18.30																	37.5	1.81	2.73	95	1.074	灰色粉质粘土
-4261	21.00-21.30																	35.8	1.82	2.73	94	1.037	灰色粉质粘土
-4262	24.00-24.30																	33.9	1.85	2.73	95	0.976	灰色粉质粘土
-4263	27.00-27.30																	24.3	1.99	2.73	94	0.705	暗绿色粉质粘土
-4264	29.00-29.30																	22.1	2.00	2.72	91	0.661	草黄色粉质粘土
-4265	32.00-32.30					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262		24.4	1.96	2.71	92	0.720	草黄色粘质粉土
-标4266	32.45-32.75					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053						草黄色砂质粉土
-4267	35.00-35.30																	28.3	1.93	2.73	95	0.815	灰黄色粉质粘土
-4268	37.00-37.30				61.7	21.4	8.7	1.4	6.8	2.46	6.71	0.1798	0.1317	0.1087	0.0909	0.0658	0.0162	28.0	1.92	2.69	95	0.793	灰黄色粉砂
-标4269	37.45-37.75				63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	1.87	5.05	0.1818	0.1343	0.1112	0.0932	0.0677	0.0220						灰黄色粉砂
-4270	40.00-40.30				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419	27.9	1.91	2.69	94	0.801	灰黄色粉砂
-标4271	40.45-40.75				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						灰黄色粉砂
-4272	43.00-43.30				50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	1.97	4.61	0.1497	0.1047	0.0875	0.0753	0.0573	0.0190	31.1	1.87	2.69	94	0.886	灰黄色粉砂
-标4273	43.45-43.75				53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	1.26	2.90	0.1563	0.1101	0.0919	0.0789	0.0605	0.0317						灰黄色粉砂
-4274	46.00-46.30				58.3	23.6	13.4	1.2	3.5	1.72	4.45	0.1718	0.1231	0.1014	0.0854	0.0631	0.0228	25.6	1.93	2.69	92	0.751	灰黄色粉砂
-标4275	46.45-46.75				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187						灰黄色粉砂
-4276	49.00-49.30				59.7	21.7	11.6	1.9	5.1	2.47	6.69	0.1764	0.1277	0.1050	0.0878	0.0638	0.0157	27.2	1.88	2.69	89	0.820	灰黄色粉砂
-标4277	49.45-49.75				65.0	21.7	8.4	1.4	3.5	1.00	2.69	0.1838	0.1369	0.1138	0.0955	0.0695	0.0423						灰黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-37-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q27CZ3-4206	35.00-35.30	33.9	20.3	13.6	0.51			33	19.7			0.24	7.54											草黄色粉质粘土	
-4207	36.00-36.30							1	36.1			0.16	11.35											草黄色粘质粉土	
-标4208	36.45-36.75																							灰黄色砂质粉土	
-4209	39.00-39.30											0.13	13.90											灰黄色粉砂	
-标4210	39.45-39.75																							灰黄色粉砂	
-4211	42.00-42.30							1	34.9															灰黄色粉砂	
-标4212	42.45-42.75																							灰黄色粉砂	
-4213	45.00-45.30											0.12	14.24											灰黄色粉砂	
Q27CZ5-4254	1.50-1.80	35.0	20.3	14.7	0.95							0.37	5.37											灰黄色粉质粘土	
-4255	3.50-3.80	34.9	19.6	15.3	1.37			12	18.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-4256	6.00-6.30	37.8	22.6	15.2	1.30							0.75	2.94											灰色淤泥质粉质粘土	
-4257	9.00-9.30	42.3	24.4	17.9	1.37			10	12.1															灰色淤泥质粘土	
-4258	12.00-12.30	44.5	24.6	19.9	1.45							1.40	1.78											灰色淤泥质粘土	
-4259	15.00-15.30	36.6	21.9	14.7	0.91			14	18.7															灰色粉质粘土	
-4260	18.00-18.30	38.0	22.9	15.1	0.97							0.59	3.50											灰色粉质粘土	
-4261	21.00-21.30	38.0	21.2	16.8	0.87			15	20.0															灰色粉质粘土	
-4262	24.00-24.30	36.7	20.9	15.8	0.82							0.52	3.83											灰色粉质粘土	
-4263	27.00-27.30	35.7	20.1	15.6	0.27			39	19.9															暗绿色粉质粘土	
-4264	29.00-29.30	32.6	19.5	13.1	0.20							0.22	7.51											草黄色粉质粘土	
-4265	32.00-32.30							5	33.0															草黄色粘质粉土	
-标4266	32.45-32.75																							草黄色砂质粉土	
-4267	35.00-35.30	36.6	22.0	14.6	0.43			34	19.8			0.27	6.72											灰黄色粉质粘土	
-4268	37.00-37.30											0.15	12.23											灰黄色粉砂	
-标4269	37.45-37.75																							灰黄色粉砂	
-4270	40.00-40.30							6	33.7															灰黄色粉砂	
-标4271	40.45-40.75																							灰黄色粉砂	
-4272	43.00-43.30							4	34.5			0.17	11.22											灰黄色粉砂	
-标4273	43.45-43.75																							灰黄色粉砂	
-4274	46.00-46.30											0.13	13.92											灰黄色粉砂	
-标4275	46.45-46.75																							灰黄色粉砂	
-4276	49.00-49.30							1	34.9															灰黄色粉砂	
-标4277	49.45-49.75																							灰黄色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-38-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q27CZ5-4278	50.50-50.80				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	27.7	1.91	2.69	93	0.798	灰黄色粉砂
Q27CZ8-4279	1.50-1.80																	26.6	1.94	2.73	93	0.782	褐黄色粉质粘土
-4280	3.00-3.30																	43.1	1.77	2.73	97	1.207	灰色淤泥质粉质粘土
-4281	5.00-5.30																	45.5	1.76	2.72	99	1.249	灰色淤泥质粉质粘土
-4282	7.00-7.30																	44.5	1.76	2.72	98	1.233	灰色淤泥质粉质粘土
-4283	10.00-10.30																	51.3	1.67	2.75	95	1.491	灰色淤泥质粘土
-4284	13.00-13.30																	51.3	1.72	2.74	100	1.410	灰色淤泥质粘土
-4285	16.00-16.30																	42.1	1.77	2.74	96	1.200	灰色粘土
-4286	19.00-19.30																	44.4	1.75	2.74	96	1.261	灰色粘土
-4287	22.00-22.30																	46.5	1.76	2.75	99	1.289	灰色粘土
-4288	25.00-25.30																	44.4	1.75	2.75	96	1.269	灰色粘土
-4289	27.00-27.30																	24.5	1.98	2.73	93	0.717	暗绿色粉质粘土
-4290	29.00-29.30																	25.5	1.96	2.72	94	0.742	草黄色粉质粘土
-4291	31.00-31.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.56	6.21	0.0650	0.0561	0.0509	0.0455	0.0327	0.0082	26.1	1.90	2.70	89	0.792	草黄色砂质粉土
-标4292	34.15-34.45				11.3	38.3	41.6	2.1	6.7	1.94	4.38	0.0712	0.0607	0.0552	0.0498	0.0367	0.0126						草黄色砂质粉土
-4293	37.00-37.30				18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	2.11	4.60	0.0789	0.0658	0.0598	0.0543	0.0405	0.0130	30.5	1.87	2.70	93	0.884	灰黄色砂质粉土
-标4294	40.15-40.45				37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	1.83	3.71	0.1070	0.0824	0.0727	0.0652	0.0511	0.0196						灰黄色砂质粉土
-4295	43.00-43.30				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300	26.3	1.93	2.70	93	0.767	灰黄色砂质粉土
-标4296	46.15-46.45				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224						灰黄色粉砂
-4297	49.00-49.30				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430	27.9	1.91	2.69	94	0.801	灰黄色粉砂
-标4298	52.15-52.45				65.7	20.9	8.5	1.4	3.5	1.02	2.80	0.1858	0.1393	0.1159	0.0972	0.0700	0.0414						灰黄色粉砂
-4299	55.00-55.30				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320	25.7	1.92	2.69	91	0.761	灰色粉砂
-标4300	58.15-58.43				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰色粉砂
-4301	61.00-61.30				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611	24.5	1.95	2.69	92	0.717	灰色粉砂
-标4302	64.15-64.42				83.7	12.8	2.0	0.4	1.1	0.96	2.31	0.2072	0.1711	0.1499	0.1307	0.0964	0.0648						灰色粉砂
-4303	67.00-67.20				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581	27.0	1.93	2.69	94	0.770	灰色粉砂
-4304	70.00-70.30																	34.7	1.83	2.72	94	1.002	灰色粉质粘土
-4305	73.00-73.30																	34.2	1.85	2.73	95	0.980	灰色粉质粘土
-4306	76.00-76.30																	35.3	1.84	2.73	96	1.007	灰色粉质粘土
-4307	80.00-80.30																	37.3	1.82	2.73	96	1.059	灰色粉质粘土
-标4308	84.15-84.34				78.3	15.3	1.4	1.5	3.5	0.93	2.41	0.2021	0.1628	0.1405	0.1207	0.0871	0.0582						灰色粉砂
-4309	88.00-88.20	6.7	13.2	42.7	31.7	5.7																	灰色中砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-38-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q27CZ5-4278	50.50-50.80											0.12	15.19											灰黄色粉砂	
Q27CZ8-4279	1.50-1.80	36.2	21.3	14.9	0.36			23	19.7															褐黄色粉质粘土	
-4280	3.00-3.30	37.3	22.1	15.2	1.38							0.70	3.17											灰色淤泥质粉质粘土	
-4281	5.00-5.30	36.2	22.5	13.7	1.68			10	15.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4282	7.00-7.30	33.7	21.3	12.4	1.87							0.66	3.40											灰色淤泥质粉质粘土	
-4283	10.00-10.30	45.5	25.4	20.1	1.29			9	12.7															灰色淤泥质粘土	
-4284	13.00-13.30	43.3	24.0	19.3	1.41							1.11	2.17											灰色淤泥质粘土	
-4285	16.00-16.30	41.9	24.6	17.3	1.01			12	13.9															灰色粘土	
-4286	19.00-19.30	43.1	24.8	18.3	1.07							0.82	2.74											灰色粘土	
-4287	22.00-22.30	44.4	24.0	20.4	1.10			13	13.1															灰色粘土	
-4288	25.00-25.30	46.6	25.5	21.1	0.90							0.78	2.92											灰色粘土	
-4289	27.00-27.30	36.2	21.3	14.9	0.21			38	18.5															暗绿色粉质粘土	
-4290	29.00-29.30	33.1	19.5	13.6	0.44							0.22	7.84											草黄色粉质粘土	
-4291	31.00-31.30							5	33.6															草黄色砂质粉土	
-标4292	34.15-34.45																							草黄色砂质粉土	
-4293	37.00-37.30											0.17	11.39											灰黄色砂质粉土	
-标4294	40.15-40.45																							灰黄色砂质粉土	
-4295	43.00-43.30							4	34.7															灰黄色砂质粉土	
-标4296	46.15-46.45																							灰黄色粉砂	
-4297	49.00-49.30											0.12	15.07											灰黄色粉砂	
-标4298	52.15-52.45																							灰黄色粉砂	
-4299	55.00-55.30							2	35.5															灰色粉砂	
-标4300	58.15-58.43																							灰色粉砂	
-4301	61.00-61.30											0.10	17.52											灰色粉砂	
-标4302	64.15-64.42																							灰色粉砂	
-4303	67.00-67.20							2	35.5															灰色粉砂	
-4304	70.00-70.30	35.1	22.4	12.7	0.97							0.40	4.97											灰色粉质粘土	
-4305	73.00-73.30	34.6	19.3	15.3	0.97			16	20.6															灰色粉质粘土	
-4306	76.00-76.30	37.9	22.1	15.8	0.84							0.37	5.45											灰色粉质粘土	
-4307	80.00-80.30	38.4	23.1	15.3	0.93			14	18.4															灰色粉质粘土	
-标4308	84.15-84.34																							灰色粉砂	
-4309	88.00-88.20																							灰色中砂	

上海申元岩土工程有限公司　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-39-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q27CZ8-标4310	92.15-92.32	3.3	14.6	47.0	32.6	2.5																	灰色中砂
-4311	96.00-96.20	3.8	12.3	48.5	32.6	2.8																	灰色中砂
-标4312	100.15-100.30	5.5	10.8	49.2	31.7	2.8																	灰色中砂
-4313	105.00-105.20	4.9	11.5	50.7	30.5	2.4																	灰色中砂
Q27CZ9-4314	2.70-3.00																	35.5	1.84	2.73	96	1.010	灰黄色粉质粘土
-4315	5.00-5.30																	43.1	1.78	2.73	98	1.195	灰色淤泥质粉质粘土
-4316	7.00-7.30																	42.0	1.77	2.73	96	1.190	灰色淤泥质粉质粘土
-4317	10.00-10.30																	54.6	1.68	2.74	98	1.521	灰色淤泥质粘土
-4318	13.00-13.30																	49.5	1.71	2.74	97	1.395	灰色淤泥质粘土
-4319	16.00-16.30																	45.6	1.76	2.75	98	1.275	灰色粘土
-4320	19.00-19.30																	43.2	1.77	2.74	97	1.217	灰色粘土
-4321	22.00-22.30																	46.1	1.76	2.74	99	1.275	灰色粘土
-4322	25.00-25.30																	44.4	1.75	2.75	96	1.269	灰色粘土
-4323	28.00-28.30																	24.0	2.00	2.73	95	0.693	暗绿色粉质粘土
-标4324	30.15-30.45				2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	2.11	5.74	0.0623	0.0539	0.0488	0.0433	0.0296	0.0085						草黄色砂质粉土
-4325	32.00-32.30					33.4	54.5	2.1	10.0	3.56	9.18	0.0627	0.0522	0.0459	0.0400	0.0286	0.0050	25.4	1.94	2.71	92	0.752	草黄色粘质粉土
-标4326	34.15-34.45				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.00	4.49	0.0746	0.0632	0.0575	0.0520	0.0384	0.0128						草黄色砂质粉土
-4327	36.00-36.30				37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	2.12	4.70	0.1108	0.0834	0.0728	0.0647	0.0489	0.0155	31.0	1.86	2.70	93	0.902	草黄色砂质粉土
-标4328	38.15-38.45				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224						灰黄色粉砂
-4329	40.00-40.30				63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	1.87	5.05	0.1818	0.1343	0.1112	0.0932	0.0677	0.0220	24.4	1.95	2.69	92	0.716	灰黄色粉砂
-标4330	42.65-42.95				68.3	21.8	6.8	1.2	1.9	0.90	2.36	0.1872	0.1415	0.1185	0.1000	0.0732	0.0502						灰黄色粉砂
-4331	45.00-45.30				72.7	18.3	5.8	1.3	1.9	0.91	2.48	0.1953	0.1525	0.1292	0.1095	0.0784	0.0522	24.4	1.94	2.69	91	0.725	灰色粉砂
-标4332	47.65-47.95				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551						灰色粉砂
-4333	50.00-50.30				77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	0.91	2.39	0.2010	0.1612	0.1387	0.1188	0.0858	0.0581	25.2	1.94	2.69	92	0.736	灰色粉砂
Q27CZ10-4334	2.50-2.80																	34.0	1.85	2.73	95	0.977	灰黄色粉质粘土
-4335	4.50-4.80																	42.1	1.79	2.73	98	1.167	灰色淤泥质粉质粘土
-4336	6.50-6.80																	46.4	1.76	2.73	100	1.271	灰色淤泥质粉质粘土
-4337	9.50-9.80																	50.3	1.71	2.74	98	1.408	灰色淤泥质粘土
-4338	12.50-12.80																	49.9	1.70	2.74	97	1.416	灰色淤泥质粘土
-4339	15.50-15.80																	42.4	1.78	2.74	97	1.192	灰色粘土
-4340	18.50-18.80																	44.3	1.78	2.74	99	1.221	灰色粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-39-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q27CZ8-标4310	92.15-92.32																							灰色中砂	
-4311	96.00-96.20																							灰色中砂	
-标4312	100.15-100.30																							灰色中砂	
-4313	105.00-105.20																							灰色中砂	
Q27CZ9-4314	2.70-3.00	38.0	21.3	16.7	0.85							0.44	4.55											灰黄色粉质粘土	
-4315	5.00-5.30	37.0	21.8	15.2	1.40			12	19.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-4316	7.00-7.30	38.6	22.7	15.9	1.21							0.76	2.90											灰色淤泥质粉质粘土	
-4317	10.00-10.30	42.6	24.6	18.0	1.67			10	11.1															灰色淤泥质粘土	
-4318	13.00-13.30	43.3	25.8	17.5	1.35							1.06	2.26											灰色淤泥质粘土	
-4319	16.00-16.30	45.1	24.8	20.3	1.02			12	11.9															灰色粘土	
-4320	19.00-19.30	42.1	24.3	17.8	1.06							0.75	2.94											灰色粘土	
-4321	22.00-22.30	43.1	25.1	18.0	1.17			13	12.6															灰色粘土	
-4322	25.00-25.30	44.6	24.1	20.5	0.99							0.77	2.94											灰色粘土	
-4323	28.00-28.30	36.6	21.1	15.5	0.19			41	20.0			0.22	7.56											暗绿色粉质粘土	
-标4324	30.15-30.45																							草黄色砂质粉土	
-4325	32.00-32.30							5	34.1			0.18	9.61											草黄色粘质粉土	
-标4326	34.15-34.45																							草黄色砂质粉土	
-4327	36.00-36.30											0.16	12.03											草黄色砂质粉土	
-标4328	38.15-38.45																							灰黄色粉砂	
-4329	40.00-40.30							5	34.9															灰黄色粉砂	
-标4330	42.65-42.95																							灰黄色粉砂	
-4331	45.00-45.30											0.12	14.15											灰色粉砂	
-标4332	47.65-47.95																							灰色粉砂	
-4333	50.00-50.30							3	35.3															灰色粉砂	
Q27CZ10-4334	2.50-2.80	38.3	21.6	16.7	0.74			17	17.8															灰黄色粉质粘土	
-4335	4.50-4.80	37.3	21.5	15.8	1.30							0.63	3.44											灰色淤泥质粉质粘土	
-4336	6.50-6.80	37.3	21.2	16.1	1.57			11	18.1															灰色淤泥质粉质粘土	
-4337	9.50-9.80	45.0	25.3	19.7	1.27							1.06	2.28											灰色淤泥质粘土	
-4338	12.50-12.80	43.0	25.0	18.0	1.38			10	12.8															灰色淤泥质粘土	
-4339	15.50-15.80	42.8	23.6	19.2	0.98							0.69	3.20											灰色粘土	
-4340	18.50-18.80	45.2	25.3	19.9	0.95			13	10.0															灰色粘土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-40-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									%	g/cm³				
		%	%	%	%	%	%	%	%														
Q27CZ10-4341	21.50-21.80																	41.9	1.77	2.74	96	1.197	灰色粘土
-4342	24.50-24.80																	43.0	1.77	2.74	97	1.214	灰色粘土
-4343	27.00-27.30																	24.9	1.97	2.73	93	0.731	暗绿色粉质粘土
-4344	29.00-29.30																	22.7	2.01	2.73	93	0.667	暗绿色粉质粘土
-标4345	31.15-31.45					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053						草黄色砂质粉土
-4346	33.00-33.30				15.3	40.3	37.4	1.9	5.1	1.78	3.74	0.0754	0.0639	0.0584	0.0531	0.0403	0.0156	30.0	1.88	2.70	93	0.867	草黄色砂质粉土
-标4347	35.15-35.45				39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	1.56	3.11	0.1113	0.0847	0.0744	0.0666	0.0526	0.0239						草黄色砂质粉土
-4348	37.50-37.80				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320	27.8	1.90	2.69	92	0.809	灰黄色粉砂
-标4349	40.15-40.45				61.0	24.8	11.0	1.4	1.8	0.99	2.46	0.1742	0.1261	0.1045	0.0884	0.0662	0.0425						灰黄色粉砂
-4350	42.50-42.80				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	24.8	1.93	2.69	90	0.739	灰黄色粉砂
-标4351	45.15-45.45				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427						灰黄色粉砂
-4352	47.50-47.80				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	25.0	1.95	2.69	93	0.724	灰色粉砂
-标4353	50.15-50.45				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰色粉砂
Q27CZ12-4354	2.00-2.30																	31.9	1.86	2.73	93	0.936	灰黄色粉质粘土
-4355	4.00-4.30																	46.5	1.76	2.73	100	1.272	灰色淤泥质粉质粘土
-4356	6.00-6.30																	42.0	1.77	2.73	96	1.190	灰色淤泥质粉质粘土
-4357	9.00-9.30																	55.3	1.69	2.75	100	1.527	灰色淤泥质粘土
-4358	12.00-12.30																	50.7	1.71	2.75	98	1.424	灰色淤泥质粘土
-4359	15.00-15.30																	48.3	1.73	2.74	98	1.349	灰色淤泥质粘土
-4360	18.00-18.30																	40.6	1.79	2.75	96	1.160	灰色粘土
-4361	21.00-21.30																	45.5	1.76	2.74	99	1.265	灰色粘土
-4362	24.00-24.30																	41.9	1.77	2.74	96	1.197	灰色粘土
-4363	27.00-27.30																	24.5	1.99	2.73	94	0.708	暗绿色粉质粘土
-4364	29.00-29.30																	23.7	1.98	2.73	92	0.706	暗绿色粉质粘土
-4365	31.00-31.30					29.5	58.8	1.6	10.1	3.34	9.00	0.0611	0.0497	0.0432	0.0373	0.0263	0.0048	25.0	1.94	2.71	91	0.746	草黄色粘质粉土
-标4366	33.15-33.45				19.3	40.0	33.8	1.8	5.1	1.89	3.90	0.0802	0.0667	0.0608	0.0553	0.0423	0.0156						草黄色砂质粉土
-4367	35.00-35.30				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	27.8	1.90	2.70	92	0.816	草黄色砂质粉土
-标4368	37.65-37.95				58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	1.74	4.49	0.1719	0.1231	0.1015	0.0854	0.0631	0.0226						灰黄色粉砂
-4369	40.00-40.30				55.7	24.6	14.3	2.0	3.4	2.07	5.15	0.1650	0.1166	0.0963	0.0816	0.0611	0.0187	25.7	1.94	2.69	93	0.743	灰黄色粉砂
-标4370	42.65-42.95				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427						灰黄色粉砂
-4371	45.00-45.30				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	27.4	1.92	2.70	93	0.792	灰黄色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-40-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q27CZ10-4341	21.50-21.80	42.7	24.5	18.2	0.96							0.64	3.41											灰色粘土	
-4342	24.50-24.80	41.9	24.4	17.5	1.06			12	10.5															灰色粘土	
-4343	27.00-27.30	34.6	20.3	14.3	0.32							0.27	6.45											暗绿色粉质粘土	
-4344	29.00-29.30	33.8	19.4	14.4	0.23			42	19.8															暗绿色粉质粘土	
-标4345	31.15-31.45																							草黄色砂质粉土	
-4346	33.00-33.30											0.18	10.24											草黄色砂质粉土	
-标4347	35.15-35.45																							草黄色砂质粉土	
-4348	37.50-37.80							3	35.3															灰黄色粉砂	
-标4349	40.15-40.45																							灰黄色粉砂	
-4350	42.50-42.80											0.14	12.83											灰黄色粉砂	
-标4351	45.15-45.45																							灰黄色粉砂	
-4352	47.50-47.80							3	35.8			0.11	16.31											灰色粉砂	
-标4353	50.15-50.45																							灰色粉砂	
Q27CZ12-4354	2.00-2.30	37.5	22.5	15.0	0.63							0.37	5.22											灰黄色粉质粘土	
-4355	4.00-4.30	35.2	20.8	14.4	1.78			10	17.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4356	6.00-6.30	35.1	19.7	15.4	1.45							0.76	2.88											灰色淤泥质粉质粘土	
-4357	9.00-9.30	45.4	25.1	20.3	1.49			9	12.4															灰色淤泥质粘土	
-4358	12.00-12.30	46.9	25.4	21.5	1.18							1.14	2.13											灰色淤泥质粘土	
-4359	15.00-15.30	42.1	23.4	18.7	1.33																			灰色淤泥质粘土	
-4360	18.00-18.30	46.4	25.9	20.5	0.72							0.73	2.97											灰色粘土	
-4361	21.00-21.30	42.9	24.9	18.0	1.14			12	12.9															灰色粘土	
-4362	24.00-24.30	43.4	24.0	19.4	0.92							0.70	3.15											灰色粘土	
-4363	27.00-27.30	34.7	19.6	15.1	0.32			40	20.3															暗绿色粉质粘土	
-4364	29.00-29.30	34.8	20.6	14.2	0.22							0.22	7.79											暗绿色粉质粘土	
-4365	31.00-31.30							6	33.3															草黄色粘质粉土	
-标4366	33.15-33.45																							草黄色砂质粉土	
-4367	35.00-35.30											0.17	10.70											草黄色砂质粉土	
-标4368	37.65-37.95																							灰黄色粉砂	
-4369	40.00-40.30							3	34.8															灰黄色粉砂	
-标4370	42.65-42.95																							灰黄色粉砂	
-4371	45.00-45.30											0.15	12.01											灰黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-41-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S27CZ2-4086	2.00-2.30																	26.9	1.95	2.73	95	0.777	褐黄色粉质粘土
-4087	4.00-4.30																	43.3	1.78	2.73	99	1.198	灰色淤泥质粉质粘土
-4088	6.00-6.30																	44.5	1.76	2.73	98	1.241	灰色淤泥质粉质粘土
-4089	9.00-9.30																	49.7	1.70	2.74	96	1.413	灰色淤泥质粘土
-4090	12.00-12.30																	50.4	1.72	2.74	99	1.396	灰色淤泥质粘土
-4091	15.00-15.30																	48.7	1.74	2.74	99	1.342	灰色淤泥质粘土
-4092	16.50-16.80																	45.6	1.75	2.74	98	1.280	灰色粘土
-4093	18.00-18.30																	39.3	1.80	2.75	96	1.128	灰色粘土
-4094	19.50-19.80																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-4095	21.00-21.30																	41.5	1.78	2.74	97	1.178	灰色粘土
-4096	22.50-22.80																	41.7	1.78	2.75	96	1.189	灰色粘土
-4097	24.00-24.30																	37.9	1.80	2.73	95	1.091	灰色粉质粘土
-4098	25.50-25.80																	38.4	1.79	2.73	94	1.111	灰色粉质粘土
-4099	27.00-27.30																	36.6	1.82	2.73	95	1.049	灰色粉质粘土
-4100	28.50-28.80																	34.6	1.83	2.73	94	1.008	灰色粉质粘土
-4101	30.00-30.30																	36.2	1.82	2.73	95	1.043	灰色粉质粘土
-4102	31.50-31.80																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰色粉质粘土
-4103	33.00-33.30				42.7	29.7	20.4	2.2	5.0	2.21	4.89	0.1257	0.0907	0.0778	0.0684	0.0523	0.0159	30.3	1.87	2.70	93	0.881	灰色砂质粉土
-4104	35.00-35.30				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.01	4.49	0.0746	0.0631	0.0575	0.0520	0.0385	0.0128	29.9	1.88	2.70	93	0.866	灰色砂质粉土
-标4105	37.15-37.45				5.3	36.4	47.0	3.2	8.1	2.55	6.21	0.0653	0.0562	0.0509	0.0455	0.0326	0.0082						灰色砂质粉土
-4106	39.00-39.30																	34.8	1.85	2.73	96	0.989	灰色粉质粘土
-4107	42.00-42.30																	33.8	1.85	2.73	95	0.974	灰色粉质粘土
-4108	45.00-45.30																	35.1	1.84	2.73	95	1.004	灰色粉质粘土
-4109	48.00-48.30																	34.9	1.83	2.73	94	1.012	灰色粉质粘土
-4110	50.00-50.30				11.7	37.9	41.6	2.1	6.7	1.94	4.38	0.0713	0.0607	0.0552	0.0498	0.0367	0.0126	29.0	1.89	2.70	93	0.843	灰色砂质粉土
-标4111	52.15-52.45				31.3	34.5	27.4	1.7	5.1	2.05	4.37	0.1004	0.0763	0.0678	0.0610	0.0464	0.0155						灰色砂质粉土
-4112	55.00-55.30				40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	1.32	2.59	0.1132	0.0861	0.0756	0.0677	0.0540	0.0292	28.5	1.87	2.70	90	0.855	草黄色砂质粉土
-标4113	59.15-59.42				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232						草黄色粉砂
-4114	63.00-63.30				65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	1.01	2.74	0.1848	0.1381	0.1148	0.0963	0.0698	0.0419	28.2	1.90	2.69	93	0.815	灰黄色粉砂
-标4115	67.15-67.41				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471						灰黄色粉砂
-4116	71.00-71.20				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	24.2	1.95	2.69	91	0.713	灰黄色粉砂
-标4117	75.15-75.45				72.3	18.8	5.8	1.2	1.9	0.91	2.45	0.1945	0.1514	0.1282	0.1085	0.0779	0.0523						灰黄色粉砂
-4118	79.00-79.20				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553	27.1	1.93	2.69	94	0.771	灰黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-41-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S27CZ2-4086	2.00-2.30	37.8	22.3	15.5	0.30			24	19.0															褐黄色粉质粘土	
-4087	4.00-4.30	37.7	21.9	15.8	1.35							0.71	3.11											灰色淤泥质粉质粘土	
-4088	6.00-6.30	36.9	21.4	15.5	1.49			11	17.0															灰色淤泥质粉质粘土	
-4089	9.00-9.30	45.0	25.9	19.1	1.25							1.09	2.21											灰色淤泥质粘土	
-4090	12.00-12.30	42.9	25.5	17.4	1.43			10	11.5															灰色淤泥质粘土	
-4091	15.00-15.30	42.0	24.7	17.3	1.39							1.06	2.20											灰色淤泥质粘土	
-4092	16.50-16.80	44.0	24.8	19.2	1.08			12	12.7															灰色粘土	
-4093	18.00-18.30	44.8	24.3	20.5	0.73							0.73	2.93											灰色粘土	
-4094	19.50-19.80	39.0	22.4	16.6	0.75			14	12.7															灰色粉质粘土	
-4095	21.00-21.30	42.0	23.6	18.4	0.97							0.64	3.40											灰色粘土	
-4096	22.50-22.80	45.7	24.8	20.9	0.81			13	19.4															灰色粘土	
-4097	24.00-24.30	38.6	22.4	16.2	0.96							0.43	4.89											灰色粉质粘土	
-4098	25.50-25.80	38.8	23.4	15.4	0.97			13	21.4															灰色粉质粘土	
-4099	27.00-27.30	38.1	21.8	16.3	0.91							0.50	4.13											灰色粉质粘土	
-4100	28.50-28.80	36.2	20.5	15.7	0.90			15	19.8															灰色粉质粘土	
-4101	30.00-30.30	38.1	22.8	15.3	0.88							0.51	4.02											灰色粉质粘土	
-4102	31.50-31.80	37.8	21.9	15.9	0.86			14	18.4															灰色粉质粘土	
-4103	33.00-33.30											0.18	10.72											灰色砂质粉土	
-4104	35.00-35.30											0.18	10.56											灰色砂质粉土	
-标4105	37.15-37.45																							灰色砂质粉土	
-4106	39.00-39.30	35.7	21.6	14.1	0.94			16	21.4															灰色粉质粘土	
-4107	42.00-42.30	35.0	20.4	14.6	0.92							0.42	4.71											灰色粉质粘土	
-4108	45.00-45.30	38.6	22.0	16.6	0.79			15	20.8															灰色粉质粘土	
-4109	48.00-48.30	38.8	23.1	15.7	0.75							0.44	4.53											灰色粉质粘土	
-4110	50.00-50.30							5	33.8															灰色砂质粉土	
-标4111	52.15-52.45																							灰色砂质粉土	
-4112	55.00-55.30											0.15	12.21											草黄色砂质粉土	
-标4113	59.15-59.42																							草黄色粉砂	
-4114	63.00-63.30							4	35.0															灰黄色粉砂	
-标4115	67.15-67.41																							灰黄色粉砂	
-4116	71.00-71.20							3	35.9			0.12	14.01											灰黄色粉砂	
-标4117	75.15-75.45																							灰黄色粉砂	
-4118	79.00-79.20							4	34.6			0.13	13.74											灰黄色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-42-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									%	g/cm³				
		%	%	%	%	%	%	%	%														
S27CZ2-标4119	83.15-83.37				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581						灰黄色粉砂
-4120	87.00-87.20	2.7	14.3	48.5	33.4	1.1																	灰色中砂
-标4121	91.15-91.33				87.0	8.7	2.1	0.8	1.4	1.02	2.31	0.2115	0.1783	0.1583	0.1398	0.1053	0.0684						灰色细砂
-4122	95.00-95.20	4.1	16.8	45.2	31.1	2.8																	灰色中砂
-标4123	99.15-99.31	4.1	31.1	45.3	17.1	2.4																	灰色中砂
-4124	102.00-102.20	3.5	30.1	45.1	18.3	3.0																	灰色中砂
-标4125	105.15-105.30	1.9	17.1	47.0	31.9	2.1																	灰色中砂
S27CZ4-4214	1.40-1.78																	27.7	1.94	2.73	95	0.797	褐黄色粉质粘土
-4215	3.00-3.38																	36.6	1.82	2.73	95	1.049	灰黄色粉质粘土
-4216	5.00-5.30																	42.5	1.77	2.72	97	1.190	灰色淤泥质粉质粘土
-4217	7.00-7.38																	42.9	1.78	2.73	98	1.192	灰色淤泥质粉质粘土
-4218	9.00-9.38																	47.9	1.69	2.74	94	1.398	灰色淤泥质粘土
-4219	11.00-11.38																	49.3	1.70	2.74	96	1.406	灰色淤泥质粘土
-4220	13.00-13.38																	45.8	1.76	2.74	99	1.270	灰色粘土
-4221	14.50-14.88																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰色粉质粘土
-4222	16.00-16.38																	37.3	1.80	2.73	94	1.082	灰色粉质粘土
-4223	17.50-17.88																	36.7	1.82	2.73	95	1.050	灰色粉质粘土
-4224	19.00-19.38																	38.1	1.81	2.73	96	1.083	灰色粉质粘土
-4225	20.50-20.88																	34.6	1.83	2.73	94	1.008	灰色粉质粘土
-4226	22.00-22.38																	35.6	1.84	2.73	96	1.012	灰色粉质粘土
-4227	23.50-23.88																	34.6	1.83	2.73	94	1.008	灰色粉质粘土
-4228	25.00-25.30																	36.5	1.82	2.73	95	1.048	灰色粉质粘土
-4229	26.50-26.88																	22.3	2.01	2.73	92	0.661	暗绿色粉质粘土
-4230	28.00-28.30																	22.2	2.02	2.72	94	0.645	暗绿色粉质粘土
-4231	29.50-29.80					33.4	54.5	2.1	10.0	3.56	9.18	0.0627	0.0522	0.0459	0.0400	0.0286	0.0050	25.9	1.92	2.71	90	0.777	灰绿色粘质粉土
-标4232	29.95-30.25				3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	2.01	5.25	0.0638	0.0551	0.0499	0.0443	0.0309	0.0095						灰绿色砂质粉土
-4233	31.00-31.30				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.15	5.06	0.0694	0.0595	0.0541	0.0487	0.0353	0.0107	29.8	1.88	2.70	93	0.864	草黄色砂质粉土
-标4234	31.45-31.75				6.3	37.4	47.2	2.5	6.6	1.73	4.60	0.0663	0.0572	0.0520	0.0464	0.0319	0.0113						草黄色砂质粉土
-4235	32.50-32.80				23.7	39.1	30.4	1.7	5.1	2.02	4.09	0.0859	0.0699	0.0634	0.0577	0.0446	0.0155	31.5	1.87	2.70	95	0.899	灰黄色砂质粉土
-标4236	32.95-33.25				18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	2.12	4.60	0.0792	0.0657	0.0598	0.0543	0.0406	0.0130						灰黄色砂质粉土
-4237	34.00-34.30				31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	2.03	4.39	0.1019	0.0767	0.0680	0.0610	0.0463	0.0155	30.8	1.89	2.70	96	0.869	灰黄色砂质粉土
-标4238	34.45-34.75				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196						灰黄色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-42-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S27CZ2-标4119	83.15-83.37																							灰黄色粉砂	
-4120	87.00-87.20																							灰色中砂	
-标4121	91.15-91.33																							灰色细砂	
-4122	95.00-95.20																							灰色中砂	
-标4123	99.15-99.31																							灰色中砂	
-4124	102.00-102.20																							灰色中砂	
-标4125	105.15-105.30																							灰色中砂	
S27CZ4-4214	1.40-1.78	39.6	22.9	16.7	0.29			25	21.3															褐黄色粉质粘土	
-4215	3.00-3.38	37.8	22.0	15.8	0.92							0.63	3.27											灰黄色粉质粘土	
-4216	5.00-5.30	33.7	20.6	13.1	1.67			10	16.8															灰色淤泥质粉质粘土	
-4217	7.00-7.38	34.4	20.1	14.3	1.59							0.66	3.32											灰色淤泥质粉质粘土	
-4218	9.00-9.38	44.0	24.8	19.2	1.20			10	11.4															灰色淤泥质粘土	
-4219	11.00-11.38	42.9	25.5	17.4	1.37							1.11	2.16											灰色淤泥质粘土	
-4220	13.00-13.38	41.5	23.8	17.7	1.24			12	13.5															灰色粘土	
-4221	14.50-14.88	38.6	23.2	15.4	0.86							0.53	3.84											灰色粉质粘土	
-4222	16.00-16.38	38.0	21.9	16.1	0.96			13	22.5															灰色粉质粘土	
-4223	17.50-17.88	37.9	22.8	15.1	0.92							0.56	3.66											灰色粉质粘土	
-4224	19.00-19.38	39.3	23.1	16.2	0.93			14	21.3															灰色粉质粘土	
-4225	20.50-20.88	38.1	22.6	15.5	0.77							0.45	4.51											灰色粉质粘土	
-4226	22.00-22.38	37.0	22.0	15.0	0.91			15	18.7															灰色粉质粘土	
-4227	23.50-23.88	37.9	21.5	16.4	0.80							0.45	4.50											灰色粉质粘土	
-4228	25.00-25.30	38.5	23.7	14.8	0.86			14	20.0															灰色粉质粘土	
-4229	26.50-26.88	35.4	19.7	15.7	0.17							0.23	7.22											暗绿色粉质粘土	
-4230	28.00-28.30	31.8	19.3	12.5	0.23			41	21.9															暗绿色粉质粘土	
-4231	29.50-29.80											0.19	9.15											灰绿色粘质粉土	
-标4232	29.95-30.25																							灰绿色砂质粉土	
-4233	31.00-31.30							3	35.2															草黄色砂质粉土	
-标4234	31.45-31.75																							草黄色砂质粉土	
-4235	32.50-32.80											0.16	11.59											灰黄色砂质粉土	
-标4236	32.95-33.25																							灰黄色砂质粉土	
-4237	34.00-34.30							2	35.6															灰黄色砂质粉土	
-标4238	34.45-34.75																							灰黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-43-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S27CZ4-4239	36.00-36.30				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236	25.6	1.91	2.70	89	0.775	灰黄色砂质粉土
-标4240	36.45-36.75				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300						灰黄色砂质粉土
-4241	39.00-39.30				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188	27.8	1.90	2.69	92	0.809	灰黄色粉砂
-标4242	39.45-39.75				58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	1.74	4.49	0.1719	0.1231	0.1015	0.0854	0.0631	0.0226						灰黄色粉砂
-4243	42.00-42.30				58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	1.11	2.69	0.1690	0.1210	0.1003	0.0851	0.0643	0.0373	25.2	1.93	2.69	91	0.745	灰黄色粉砂
-标4244	42.45-42.75				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						灰黄色粉砂
-4245	45.00-45.30				69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	0.92	2.46	0.1898	0.1448	0.1215	0.1025	0.0742	0.0494	27.6	1.92	2.69	94	0.788	灰黄色粉砂
-标4246	45.45-45.75				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430						灰色粉砂
-4247	48.00-48.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	28.5	1.89	2.69	92	0.829	灰色粉砂
-标4248	48.45-48.75				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232						灰色粉砂
-4249	51.00-51.30				37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	1.83	3.72	0.1082	0.0829	0.0730	0.0653	0.0511	0.0196	31.1	1.87	2.70	94	0.893	灰色砂质粉土
-标4250	51.45-51.75				40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	1.32	2.59	0.1132	0.0861	0.0756	0.0677	0.0540	0.0292						灰色砂质粉土
-4251	53.00-53.30				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428	27.9	1.91	2.69	94	0.801	灰黄色粉砂
-标4252	53.45-53.75				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553						灰黄色粉砂
-4253	55.00-55.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	24.9	1.94	2.69	92	0.732	灰黄色粉砂
Q28CZ1-4372	2.00-2.30																	33.8	1.86	2.73	96	0.964	灰黄色粉质粘土
-4373	3.00-3.30																	37.5	1.83	2.73	97	1.051	灰色淤泥质粉质粘土
-4374	5.00-5.30																	43.9	1.78	2.73	99	1.207	灰色淤泥质粉质粘土
-4375	8.00-8.30																	41.4	1.77	2.73	96	1.181	灰色淤泥质粉质粘土
-4376	11.00-11.30																	48.9	1.71	2.74	97	1.386	灰色淤泥质粘土
-4377	13.50-13.80																	47.4	1.73	2.74	97	1.335	灰色淤泥质粘土
-4378	15.00-15.30																	48.2	1.74	2.74	99	1.334	灰色淤泥质粘土
-4379	16.50-16.80																	51.1	1.72	2.74	100	1.407	灰色淤泥质粘土
-4380	18.00-18.30																	36.0	1.82	2.72	95	1.033	灰色粉质粘土
-4381	19.50-19.80																	34.8	1.83	2.73	94	1.011	灰色粉质粘土
-4382	21.00-21.30																	38.3	1.80	2.73	95	1.098	灰色粉质粘土
-4383	22.50-22.80																	38.1	1.79	2.73	94	1.106	灰色粉质粘土
-4384	24.00-24.30																	36.8	1.80	2.73	93	1.075	灰色粉质粘土
-4385	25.50-25.80																	24.9	1.98	2.73	94	0.722	暗绿色粉质粘土
-4386	27.00-27.30																	22.2	2.01	2.72	92	0.654	暗绿色粉质粘土
-标4387	28.65-28.95					20.1	63.9	2.8	13.2			0.0546	0.0431	0.0376	0.0328	0.0233							草黄色粘质粉土
-4388	30.00-30.30					27.6	58.5	2.3	11.6			0.0598	0.0484	0.0424	0.0371	0.0272		25.7	1.95	2.71	93	0.747	草黄色粘质粉土

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-43-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	Φ_u	c_{cu}	Φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S27CZ4-4239	36.00-36.30											0.14	12.53											灰黄色砂质粉土	
-标4240	36.45-36.75																							灰黄色砂质粉土	
-4241	39.00-39.30							3	35.8															灰黄色粉砂	
-标4242	39.45-39.75																							灰黄色粉砂	
-4243	42.00-42.30											0.11	16.21											灰黄色粉砂	
-标4244	42.45-42.75																							灰黄色粉砂	
-4245	45.00-45.30							2	34.9															灰黄色粉砂	
-标4246	45.45-45.75																							灰色粉砂	
-4247	48.00-48.30											0.14	13.09											灰色粉砂	
-标4248	48.45-48.75																							灰色粉砂	
-4249	51.00-51.30							3	34.7															灰色砂质粉土	
-标4250	51.45-51.75																							灰色砂质粉土	
-4251	53.00-53.30											0.12	14.79											灰黄色粉砂	
-标4252	53.45-53.75																							灰黄色粉砂	
-4253	55.00-55.30							2	36.4															灰黄色粉砂	
Q28CZ1-4372	2.00-2.30	35.9	21.3	14.6	0.86							0.49	4.02											灰黄色粉质粘土	
-4373	3.00-3.30	37.0	20.5	16.5	1.03			13	21.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4374	5.00-5.30	35.8	21.2	14.6	1.55							0.69	3.20											灰色淤泥质粉质粘土	
-4375	8.00-8.30	38.0	22.2	15.8	1.22			12	18.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-4376	11.00-11.30	44.2	25.1	19.1	1.25							1.10	2.17											灰色淤泥质粘土	
-4377	13.50-13.80	42.7	24.3	18.4	1.26			11	10.1															灰色淤泥质粘土	
-4378	15.00-15.30	43.0	24.4	18.6	1.28							1.09	2.15											灰色淤泥质粘土	
-4379	16.50-16.80	42.9	24.8	18.1	1.45			10	12.9															灰色淤泥质粘土	
-4380	18.00-18.30	37.2	23.5	13.7	0.91							0.56	3.64											灰色粉质粘土	
-4381	19.50-19.80	38.0	21.5	16.5	0.81			14	19.9															灰色粉质粘土	
-4382	21.00-21.30	38.7	22.9	15.8	0.97							0.52	4.06											灰色粉质粘土	
-4383	22.50-22.80	39.3	22.6	16.7	0.93			13	15.5															灰色粉质粘土	
-4384	24.00-24.30	37.8	21.8	16.0	0.94							0.50	4.11											灰色粉质粘土	
-4385	25.50-25.80	35.8	20.0	15.8	0.31			39	16.7															暗绿色粉质粘土	
-4386	27.00-27.30	32.3	18.7	13.6	0.26							0.24	6.81											暗绿色粉质粘土	
-标4387	28.65-28.95																							草黄色粘质粉土	
-4388	30.00-30.30							6	32.8															草黄色粘质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验结果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-44-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q28CZ1-标4389	31.65-31.95				3.7	36.1	50.1	1.7	8.4	2.01	5.20	0.0635	0.0550	0.0499	0.0444	0.0310	0.0096						草黄色砂质粉土
-4390	33.00-33.30				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0647	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082	27.8	1.92	2.70	94	0.797	草黄色砂质粉土
-标4391	34.65-34.95				59.3	24.6	11.2	1.4	3.5	1.12	2.81	0.1718	0.1234	0.1021	0.0863	0.0645	0.0363						灰黄色粉砂
-4392	36.00-36.30				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430	26.7	1.91	2.69	92	0.784	灰黄色粉砂
-标4393	38.15-38.45				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰黄色粉砂
-4394	39.70-40.00				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553	25.1	1.92	2.69	90	0.753	灰黄色粉砂
Q28CZ3-4437	2.00-2.30																	32.2	1.87	2.73	95	0.930	灰黄色粉质粘土
-4438	4.00-4.30																	39.7	1.81	2.73	98	1.107	灰色淤泥质粉质粘土
-4439	7.00-7.30																	40.3	1.82	2.73	100	1.104	灰色淤泥质粉质粘土
-4440	9.00-9.30																	38.9	1.80	2.72	96	1.099	灰色淤泥质粉质粘土
-4441	12.00-12.30																	42.1	1.80	2.73	99	1.155	灰色淤泥质粉质粘土
-4442	14.00-14.30																	48.7	1.70	2.74	96	1.397	灰色淤泥质粘土
-4443	15.50-15.80																	50.2	1.71	2.74	98	1.407	灰色淤泥质粘土
-4444	17.00-17.30																	47.6	1.74	2.74	98	1.324	灰色淤泥质粘土
-4445	18.50-18.80																	43.4	1.78	2.74	98	1.207	灰色粘土
-4446	20.00-20.30																	41.3	1.79	2.75	97	1.171	灰色粘土
-4447	21.50-21.80																	44.1	1.78	2.75	99	1.226	灰色粘土
-4448	23.00-23.30																	37.0	1.80	2.73	94	1.078	灰色粉质粘土
-4449	24.50-24.80																	36.8	1.82	2.73	95	1.052	灰色粉质粘土
-4450	26.00-26.30																	22.3	2.01	2.72	93	0.655	暗绿色粉质粘土
-4451	27.50-27.80																	23.8	1.97	2.73	91	0.716	草黄色粉质粘土
-4452	29.00-29.30					23.8	62.7	1.8	11.7			0.0575	0.0457	0.0399	0.0348	0.0253		23.5	1.94	2.71	88	0.725	草黄色粘质粉土
-标4453	30.65-30.95					29.5	55.9	3.1	11.5			0.0610	0.0497	0.0433	0.0375	0.0263							草黄色粘质粉土
-4454	32.00-32.30				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.16	5.11	0.0696	0.0596	0.0542	0.0487	0.0352	0.0106	28.7	1.89	2.70	92	0.839	草黄色砂质粉土
-标4455	33.65-33.95				21.7	39.2	30.6	1.7	6.8	2.27	4.75	0.0831	0.0684	0.0622	0.0566	0.0430	0.0131						草黄色砂质粉土
-4456	35.00-35.30				37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	1.83	3.71	0.1070	0.0824	0.0727	0.0652	0.0511	0.0196	28.5	1.90	2.70	93	0.826	草黄色砂质粉土
-标4457	38.15-38.45				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320						草黄色粉砂
-4458	41.00-41.30				60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	0.98	2.42	0.1729	0.1249	0.1036	0.0878	0.0660	0.0428	25.9	1.95	2.69	95	0.737	灰黄色粉砂
-标4459	44.15-44.45				65.7	20.9	8.5	1.4	3.5	1.02	2.80	0.1858	0.1393	0.1159	0.0972	0.0700	0.0414						灰黄色粉砂
-4460	47.00-47.30				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551	26.7	1.93	2.69	94	0.766	灰色粉砂
-标4461	50.15-50.44				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验分类专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-44-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q28CZ1-标4389	31.65-31.95																							草黄色砂质粉土	
-4390	33.00-33.30											0.16	11.43											草黄色砂质粉土	
-标4391	34.65-34.95																							灰黄色粉砂	
-4392	36.00-36.30							4	34.8															灰黄色粉砂	
-标4393	38.15-38.45																							灰黄色粉砂	
-4394	39.70-40.00											0.14	12.16											灰黄色粉砂	
Q28CZ3-4437	2.00-2.30	36.2	20.6	15.6	0.74							0.39	4.97											灰黄色粉质粘土	
-4438	4.00-4.30	37.9	21.3	16.6	1.11			13	21.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-4439	7.00-7.30	38.1	22.7	15.4	1.14							0.59	3.56											灰色淤泥质粉质粘土	
-4440	9.00-9.30	36.3	23.0	13.3	1.20			14	19.8															灰色淤泥质粉质粘土	
-4441	12.00-12.30	34.7	20.6	14.1	1.52							0.63	3.42											灰色淤泥质粉质粘土	
-4442	14.00-14.30	42.4	24.7	17.7	1.36			11	11.6															灰色淤泥质粘土	
-4443	15.50-15.80	41.7	24.4	17.3	1.49							1.10	2.20											灰色淤泥质粘土	
-4444	17.00-17.30	42.1	23.8	18.3	1.30			11	13.3															灰色淤泥质粘土	
-4445	18.50-18.80	43.8	24.6	19.2	0.98							0.68	3.26											灰色粘土	
-4446	20.00-20.30	44.5	24.0	20.5	0.84			13	14.4															灰色粘土	
-4447	21.50-21.80	46.3	25.2	21.1	0.90							0.63	3.54											灰色粘土	
-4448	23.00-23.30	38.8	22.4	16.4	0.89			13	17.2															灰色粉质粘土	
-4449	24.50-24.80	38.0	22.9	15.1	0.92							0.50	4.11											灰色粉质粘土	
-4450	26.00-26.30	32.8	19.7	13.1	0.20			40	19.4															暗绿色粉质粘土	
-4451	27.50-27.80	35.7	20.1	15.6	0.24							0.25	6.77											草黄色粉质粘土	
-4452	29.00-29.30							6	33.2															草黄色粘质粉土	
-标4453	30.65-30.95																							草黄色粘质粉土	
-4454	32.00-32.30											0.18	10.20											草黄色砂质粉土	
-标4455	33.65-33.95																							草黄色砂质粉土	
-4456	35.00-35.30							5	33.8															草黄色砂质粉土	
-标4457	38.15-38.45																							草黄色粉砂	
-4458	41.00-41.30											0.12	14.69											灰黄色粉砂	
-标4459	44.15-44.45																							灰黄色粉砂	
-4460	47.00-47.30							1	35.6															灰色粉砂	
-标4461	50.15-50.44																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-45-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q28CZ5-4513	2.00-2.30																	35.5	1.83	2.73	95	1.021	灰黄色粉质粘土
-4514	4.00-4.30																	41.7	1.77	2.73	96	1.186	灰色淤泥质粉质粘土
-4515	6.00-6.30																	45.3	1.75	2.72	98	1.258	灰色淤泥质粉质粘土
-4516	8.00-8.30																	46.6	1.76	2.72	100	1.266	灰色淤泥质粉质粘土
-4517	10.00-10.30																	49.6	1.70	2.75	96	1.420	灰色淤泥质粘土
-4518	12.00-12.30																	50.8	1.72	2.74	99	1.402	灰色淤泥质粘土
-4519	14.00-14.30																	54.0	1.69	2.74	99	1.497	灰色淤泥质粘土
-4520	15.50-15.80																	50.2	1.71	2.75	98	1.415	灰色淤泥质粘土
-4521	17.00-17.30																	47.6	1.73	2.74	97	1.338	灰色淤泥质粘土
-4522	18.50-18.80																	46.1	1.76	2.74	99	1.275	灰色粘土
-4523	20.00-20.30																	43.2	1.75	2.74	95	1.242	灰色粘土
-4524	21.50-21.80																	42.6	1.79	2.74	99	1.183	灰色粘土
-4525	23.00-23.30																	42.6	1.76	2.74	96	1.220	灰色粘土
-4526	24.50-24.80																	44.2	1.74	2.74	95	1.271	灰色粘土
-4527	26.00-26.30																	28.1	1.93	2.72	95	0.805	褐灰色粉质粘土
-4528	27.50-27.80																	22.5	2.02	2.73	94	0.656	暗绿色粉质粘土
-4529	29.00-29.30					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262		27.3	1.92	2.71	93	0.797	草黄色粘质粉土
-标4530	29.65-29.95					27.6	58.5	2.3	11.6			0.0598	0.0484	0.0424	0.0371	0.0272							草黄色粘质粉土
-4531	30.50-30.80					35.5	51.8	2.8	9.9	3.07	8.89	0.0636	0.0535	0.0471	0.0408	0.0277	0.0053	28.0	1.89	2.70	91	0.829	草黄色砂质粉土
-标4532	31.15-31.45				4.7	32.9	51.4	2.8	8.2	2.10	5.80	0.0637	0.0542	0.0487	0.0428	0.0293	0.0084						草黄色砂质粉土
-4533	32.00-32.30				8.7	37.0	45.4	2.2	6.7	1.88	4.28	0.0683	0.0584	0.0531	0.0477	0.0352	0.0124	25.4	1.94	2.70	92	0.745	草黄色砂质粉土
-标4534	32.65-32.95				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.15	5.06	0.0694	0.0595	0.0541	0.0487	0.0353	0.0107						草黄色砂质粉土
-4535	33.50-33.80				14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	2.02	4.48	0.0746	0.0631	0.0574	0.0520	0.0385	0.0128	24.9	1.97	2.70	94	0.712	草黄色砂质粉土
-标4536	34.15-34.45				19.7	39.5	33.9	1.8	5.1	1.87	3.90	0.0806	0.0669	0.0609	0.0554	0.0422	0.0156						草黄色砂质粉土
-4537	35.00-35.30				32.3	35.5	27.0	1.7	3.5	1.93	3.93	0.0998	0.0772	0.0688	0.0621	0.0482	0.0175	28.4	1.91	2.70	94	0.815	草黄色砂质粉土
-标4538	36.65-36.95				46.7	29.3	19.2	1.3	3.5	1.58	3.47	0.1366	0.0969	0.0823	0.0719	0.0555	0.0237						草黄色砂质粉土
-4539	38.00-38.30				59.3	24.6	11.2	1.4	3.5	1.12	2.81	0.1718	0.1234	0.1021	0.0863	0.0645	0.0363	24.8	1.94	2.69	91	0.730	灰黄色粉砂
-标4540	39.65-39.95				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430						灰黄色粉砂
-4541	41.00-41.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	26.1	1.93	2.69	93	0.758	灰黄色粉砂
-标4542	42.65-42.95				70.3	21.3	5.3	1.2	1.9	0.88	2.30	0.1896	0.1448	0.1217	0.1030	0.0754	0.0529						灰黄色粉砂
-4543	44.00-44.30				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	27.9	1.91	2.69	94	0.801	灰黄色粉砂
-标4544	45.65-45.95				61.7	21.4	11.5	2.0	3.4	2.16	5.87	0.1798	0.1316	0.1086	0.0909	0.0658	0.0185						灰黄色粉砂
-4545	47.00-47.30				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193	29.3	1.90	2.70	94	0.837	灰色砂质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-45-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	ϕ	c	ϕ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	ϕ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q28CZ5-4513	2.00-2.30	38.7	22.6	16.1	0.80							0.47	4.30											灰黄色粉质粘土	
-4514	4.00-4.30	36.2	20.3	15.9	1.35			10	17.1															灰色淤泥质粉质粘土	
-4515	6.00-6.30	33.1	19.6	13.5	1.90							0.82	2.76											灰色淤泥质粉质粘土	
-4516	8.00-8.30	33.4	20.0	13.4	1.99			12	18.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-4517	10.00-10.30	44.9	24.1	20.8	1.23							1.14	2.12											灰色淤泥质粘土	
-4518	12.00-12.30	43.1	24.9	18.2	1.42			10	11.7															灰色淤泥质粘土	
-4519	14.00-14.30	42.9	25.0	17.9	1.62							1.32	1.90											灰色淤泥质粘土	
-4520	15.50-15.80	46.8	25.5	21.3	1.16			11	12.3															灰色淤泥质粘土	
-4521	17.00-17.30	41.9	24.3	17.6	1.32							0.99	2.35											灰色淤泥质粘土	
-4522	18.50-18.80	43.5	24.9	18.6	1.14			12	13.4															灰色粘土	
-4523	20.00-20.30	44.1	25.2	18.9	0.95							0.88	2.56											灰色粘土	
-4524	21.50-21.80	43.7	24.3	19.4	0.94			13	13.0															灰色粘土	
-4525	23.00-23.30	43.4	24.5	18.9	0.96							0.76	2.94											灰色粘土	
-4526	24.50-24.80	43.6	25.4	18.2	1.03			11	12.6															灰色粘土	
-4527	26.00-26.30	35.5	21.9	13.6	0.46							0.26	6.94											褐灰色粉质粘土	
-4528	27.50-27.80	33.9	19.4	14.5	0.21			40	18.9															暗绿色粉质粘土	
-4529	29.00-29.30											0.24	7.53											草黄色粘质粉土	
-标4530	29.65-29.95																							草黄色粘质粉土	
-4531	30.50-30.80							6	33.5															草黄色砂质粉土	
-标4532	31.15-31.45																							草黄色砂质粉土	
-4533	32.00-32.30											0.15	11.82											草黄色砂质粉土	
-标4534	32.65-32.95																							草黄色砂质粉土	
-4535	33.50-33.80							4	35.3															草黄色砂质粉土	
-标4536	34.15-34.45																							草黄色砂质粉土	
-4537	35.00-35.30											0.16	11.44											草黄色砂质粉土	
-标4538	36.65-36.95							2	36.3															草黄色砂质粉土	
-4539	38.00-38.30																							灰黄色粉砂	
-标4540	39.65-39.95																							灰黄色粉砂	
-4541	41.00-41.30											0.12	15.03											灰黄色粉砂	
-标4542	42.65-42.95																							灰黄色粉砂	
-4543	44.00-44.30							4	34.1															灰黄色粉砂	
-标4544	45.65-45.95																							灰黄色粉砂	
-4545	47.00-47.30											0.14	13.04											灰黄色砂质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-46-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q28CZ5-标4546	48.65-48.95				39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	1.56	3.11	0.1113	0.0847	0.0744	0.0666	0.0526	0.0239						灰黄色砂质粉土
-4547	50.00-50.30				47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	1.30	2.76	0.1351	0.0969	0.0827	0.0726	0.0569	0.0300	27.2	1.92	2.70	93	0.789	灰黄色砂质粉土
-标4548	51.65-51.95				37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	2.12	4.70	0.1108	0.0834	0.0728	0.0647	0.0489	0.0155						灰黄色砂质粉土
-4549	53.00-53.30				26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	1.84	3.69	0.0906	0.0719	0.0649	0.0590	0.0459	0.0176	28.5	1.89	2.70	92	0.836	灰色砂质粉土
-标4550	54.65-54.95				40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	1.32	2.59	0.1132	0.0861	0.0756	0.0677	0.0540	0.0292						灰色砂质粉土
-4551	56.00-56.30				51.7	27.6	15.9	1.3	3.5	1.69	3.85	0.1513	0.1063	0.0890	0.0767	0.0589	0.0231	26.0	1.94	2.69	94	0.747	灰色粉砂
-标4552	57.65-57.95				52.7	28.6	13.8	1.4	3.5	1.24	2.75	0.1513	0.1069	0.0898	0.0777	0.0603	0.0327						灰色粉砂
-4553	59.00-59.30				59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	1.14	2.89	0.1731	0.1247	0.1030	0.0869	0.0647	0.0357	23.9	1.98	2.69	94	0.683	灰色粉砂
-标4554	60.65-60.95				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190						灰色粉砂
-4555	62.00-62.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	25.7	1.92	2.69	91	0.761	灰色粉砂
-标4556	63.65-63.95				63.7	23.3	8.2	1.3	3.5	0.98	2.50	0.1795	0.1320	0.1096	0.0925	0.0685	0.0438						灰色粉砂
-4557	65.00-65.30					20.1	63.9	2.8	13.2			0.0546	0.0431	0.0376	0.0328	0.0233		21.4	1.99	2.71	89	0.653	灰色粘质粉土
-4558	68.00-68.30																	31.8	1.88	2.73	95	0.914	灰色粉质粘土
-4559	71.00-71.30				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	28.5	1.91	2.69	95	0.810	灰色粉砂
-标4560	72.65-72.95				56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	2.03	5.26	0.1693	0.1203	0.0989	0.0833	0.0614	0.0188						灰色粉砂
-4561	74.00-74.30				48.3	29.6	17.1	1.5	3.5	1.30	2.84	0.1404	0.0994	0.0842	0.0734	0.0570	0.0296	23.5	1.95	2.70	89	0.710	灰色砂质粉土
-标4562	76.15-76.45				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430						灰色粉砂
-4563	78.00-78.30				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553	23.9	1.98	2.69	94	0.683	灰色粉砂
-标4564	81.15-81.45				68.7	21.3	6.8	1.3	1.9	0.90	2.39	0.1881	0.1427	0.1195	0.1009	0.0735	0.0501						灰色粉砂
-4565	85.00-85.30	27.5	35.6	20.1	11.7	5.1																	灰色砾砂
-4566	89.00-89.30	28.8	34.6	19.5	12.5	4.6																	灰色砾砂
-4567	93.00-93.30																	24.1	1.98	2.73	93	0.711	灰色粉质粘土
-4568	97.00-97.30	16.7	25.2	39.2	13.3	5.6																	灰色中砂
-4569	101.00-101.30	4.6	11.4	46.5	33.5	4.0																	灰色中砂
-标4570	104.70-105.00	5.0	15.3	45.6	29.0	5.1																	灰色中砂
Q28CZ9-4462	1.50-1.80																	34.6	1.85	2.73	96	0.986	灰黄色粉质粘土
-4463	3.00-3.30																	36.8	1.81	2.73	94	1.063	灰黄色粉质粘土
-4464	5.00-5.30																	38.3	1.80	2.72	96	1.090	灰色淤泥质粉质粘土
-4465	8.00-8.30																	45.4	1.76	2.72	99	1.247	灰色淤泥质粉质粘土
-4466	10.50-10.80																	44.2	1.75	2.73	97	1.250	灰色淤泥质粉质粘土
-4467	13.00-13.30																	49.3	1.71	2.74	97	1.392	灰色淤泥质粘土
-4468	14.50-14.80																	47.2	1.73	2.74	97	1.331	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验报告专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-46-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa		kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q28CZ5-标4546	48.65-48.95																							灰黄色砂质粉土	
-4547	50.00-50.30							3	35.9															灰黄色砂质粉土	
-标4548	51.65-51.95																							灰黄色砂质粉土	
-4549	53.00-53.30											0.16	11.75											灰色砂质粉土	
-标4550	54.65-54.95																							灰色砂质粉土	
-4551	56.00-56.30							2	35.0															灰色粉砂	
-标4552	57.65-57.95																							灰色粉砂	
-4553	59.00-59.30											0.11	15.08											灰色粉砂	
-标4554	60.65-60.95																							灰色粉砂	
-4555	62.00-62.30							2	35.1															灰色粉砂	
-标4556	63.65-63.95																							灰色粉砂	
-4557	65.00-65.30											0.12	13.72											灰色粘质粉土	
-4558	68.00-68.30	36.6	20.8	15.8	0.70			19	17.3															灰色粉质粘土	
-4559	71.00-71.30											0.13	13.53											灰色粉砂	
-标4560	72.65-72.95																							灰色粉砂	
-4561	74.00-74.30							2	34.9															灰色砂质粉土	
-标4562	76.15-76.45																							灰色粉砂	
-4563	78.00-78.30											0.11	15.75											灰色粉砂	
-标4564	81.15-81.45																							灰色粉砂	
-4565	85.00-85.30																							灰色砾砂	
-4566	89.00-89.30																							灰色砾砂	
-4567	93.00-93.30	34.3	19.8	14.5	0.30			37	20.0			0.27	6.43											灰色粉质粘土	
-4568	97.00-97.30																							灰色中砂	
-4569	101.00-101.30																							灰色中砂	
-标4570	104.70-105.00																							灰色中砂	
Q28CZ9-4462	1.50-1.80	39.3	23.9	15.4	0.69			17	19.3															灰黄色粉质粘土	
-4463	3.00-3.30	38.0	22.2	15.8	0.92							0.46	4.48											灰黄色粉质粘土	
-4464	5.00-5.30	33.4	20.8	12.6	1.39			13	19.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4465	8.00-8.30	33.2	19.9	13.3	1.92							0.72	3.14											灰色淤泥质粉质粘土	
-4466	10.50-10.80	36.8	21.1	15.7	1.47			11	16.8															灰色淤泥质粉质粘土	
-4467	13.00-13.30	41.7	24.2	17.5	1.43							1.06	2.25											灰色淤泥质粘土	
-4468	14.50-14.80	44.5	25.6	18.9	1.14			11	11.1															灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-47-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
Q28CZ9-4469	16.00-16.30																	51.7	1.72	2.74	100	1.417	灰色淤泥质粘土
-4470	17.50-17.80																	44.8	1.75	2.74	97	1.267	灰色粘土
-4471	19.00-19.30																	37.1	1.80	2.74	94	1.087	灰色粘土
-4472	20.50-20.80																	41.2	1.79	2.74	97	1.161	灰色粘土
-4473	22.00-22.30																	36.9	1.81	2.73	95	1.065	灰色粉质粘土
-4474	23.50-23.80																	35.9	1.84	2.73	96	1.016	灰色粉质粘土
-4475	25.00-25.30																	38.1	1.80	2.73	95	1.095	灰色粉质粘土
-4476	26.50-26.80																	22.7	2.02	2.72	95	0.652	暗绿色粉质粘土
-4477	28.00-28.30					25.7	59.6	3.3	11.4			0.0587	0.0471	0.0412	0.0361	0.0262		25.9	1.95	2.71	94	0.750	灰绿色粘质粉土
-标4478	29.65-29.95				4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	2.58	6.21	0.0648	0.0560	0.0509	0.0456	0.0328	0.0082						草黄色砂质粉土
-4479	31.00-31.30				11.3	38.3	41.6	2.1	6.7	1.93	4.38	0.0712	0.0608	0.0552	0.0498	0.0366	0.0126	28.3	1.92	2.70	95	0.804	草黄色砂质粉土
-标4480	32.65-32.95				17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	2.15	4.58	0.0777	0.0653	0.0596	0.0542	0.0408	0.0130						草黄色砂质粉土
-4481	34.00-34.30				31.7	34.0	27.5	1.7	5.1	2.03	4.39	0.0995	0.0766	0.0681	0.0611	0.0463	0.0155	26.7	1.93	2.70	93	0.772	灰黄色砂质粉土
-标4482	35.65-35.95				44.7	29.5	20.3	2.1	3.4	1.87	4.12	0.1312	0.0937	0.0800	0.0701	0.0539	0.0194						灰黄色砂质粉土
-4483	38.00-38.30				57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	1.78	4.41	0.1677	0.1194	0.0987	0.0837	0.0628	0.0224	25.2	1.92	2.69	90	0.754	灰黄色粉砂
-标4484	40.15-40.45				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						灰黄色粉砂
S28CZ2-4395	1.50-1.80																	33.6	1.88	2.73	98	0.940	灰黄色粉质粘土
-4396	4.00-4.38																	42.7	1.79	2.72	99	1.168	灰色淤泥质粉质粘土
-4397	7.00-7.38																	43.3	1.77	2.72	98	1.202	灰色淤泥质粉质粘土
-4398	10.00-10.38																	38.5	1.80	2.72	96	1.093	灰色淤泥质粉质粘土
-4399	13.00-13.38																	45.4	1.76	2.73	99	1.255	灰色淤泥质粉质粘土
-4400	14.50-14.88																	52.8	1.68	2.74	97	1.492	灰色淤泥质粘土
-4401	16.00-16.38																	49.4	1.71	2.74	97	1.394	灰色淤泥质粘土
-4402	17.50-17.88																	38.0	1.82	2.73	97	1.070	灰色粉质粘土
-4403	19.00-19.38																	36.9	1.80	2.73	94	1.076	灰色粉质粘土
-4404	20.50-20.88																	33.9	1.85	2.73	95	0.976	灰色粉质粘土
-4405	22.00-22.38																	32.6	1.87	2.73	95	0.936	灰色粉质粘土
-4406	23.50-23.88																	34.5	1.85	2.73	96	0.985	灰色粉质粘土
-4407	25.00-25.30																	25.2	1.96	2.73	92	0.744	灰绿色粉质粘土
-4408	26.50-26.80																	22.8	2.01	2.72	94	0.662	暗绿色粉质粘土
-4409	28.00-28.30																	23.5	2.00	2.73	94	0.686	灰绿色粉质粘土
-4410	29.50-29.80					18.1	66.5	2.1	13.3			0.0528	0.0422	0.0372	0.0329	0.0244		25.7	1.93	2.71	91	0.765	草黄色粘质粉土

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号: 5-47-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	Φ_u	c_{cu}	Φ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
Q28CZ9-4469	16.00-16.30	42.9	24.2	18.7	1.47							1.06	2.29											灰色淤泥质粘土	
-4470	17.50-17.80	43.9	24.7	19.2	1.05			12	11.7															灰色粘土	
-4471	19.00-19.30	41.3	23.4	17.9	0.77							0.57	3.67											灰色粘土	
-4472	20.50-20.80	40.2	22.4	17.8	1.06			13	13.4															灰色粘土	
-4473	22.00-22.30	37.7	22.5	15.2	0.95							0.50	4.11											灰色粉质粘土	
-4474	23.50-23.80	37.2	21.3	15.9	0.92			15	19.4															灰色粉质粘土	
-4475	25.00-25.30	39.6	22.9	16.7	0.91							0.46	4.51											灰色粉质粘土	
-4476	26.50-26.80	32.2	19.6	12.6	0.25			42	21.0															暗绿色粉质粘土	
-4477	28.00-28.30											0.17	10.21											灰绿色粘质粉土	
-标4478	29.65-29.95																							草黄色砂质粉土	
-4479	31.00-31.30							6	32.2															草黄色砂质粉土	
-标4480	32.65-32.95																							草黄色砂质粉土	
-4481	34.00-34.30											0.16	11.37											灰黄色砂质粉土	
-标4482	35.65-35.95																							灰黄色砂质粉土	
-4483	38.00-38.30							2	35.2															灰黄色粉砂	
-标4484	40.15-40.45																							灰黄色粉砂	
S28CZ2-4395	1.50-1.80	35.0	19.1	15.9	0.91			20	19.8															灰黄色粉质粘土	
-4396	4.00-4.38	32.3	19.5	12.8	1.81							0.67	3.23											灰色淤泥质粉质粘土	
-4397	7.00-7.38	34.3	20.6	13.7	1.66			11	17.7															灰色淤泥质粉质粘土	
-4398	10.00-10.38	33.8	21.2	12.6	1.37							0.65	3.23											灰色淤泥质粉质粘土	
-4399	13.00-13.38	36.4	21.1	15.3	1.59			10	15.8															灰色淤泥质粉质粘土	
-4400	14.50-14.88	44.5	25.0	19.5	1.43							1.29	1.94											灰色淤泥质粘土	
-4401	16.00-16.38	43.9	25.5	18.4	1.30			9	10.3															灰色淤泥质粘土	
-4402	17.50-17.88	39.0	22.9	16.1	0.94							0.52	4.01											灰色粉质粘土	
-4403	19.00-19.38	37.7	23.4	14.3	0.94			13	18.1															灰色粉质粘土	
-4404	20.50-20.88	35.8	21.0	14.8	0.87							0.49	4.04											灰色粉质粘土	
-4405	22.00-22.38	36.5	21.5	15.0	0.74			17	19.9															灰色粉质粘土	
-4406	23.50-23.88	35.4	20.6	14.8	0.94							0.44	4.49											灰色粉质粘土	
-4407	25.00-25.30	36.1	20.9	15.2	0.28			37	18.8															灰绿色粉质粘土	
-4408	26.50-26.80	33.4	20.2	13.2	0.20							0.21	8.07											暗绿色粉质粘土	
-4409	28.00-28.30	36.5	20.3	16.2	0.20			41	18.6															灰绿色粉质粘土	
-4410	29.50-29.80											0.19	9.39											草黄色粘质粉土	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-48-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S28CZ2-标4411	31.15-31.45					31.5	54.7	2.2	11.6			0.0619	0.0510	0.0446	0.0387	0.0274							草黄色粘质粉土
-4412	32.50-32.80				2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	2.11	5.74	0.0623	0.0539	0.0488	0.0433	0.0296	0.0085	25.8	1.92	2.70	91	0.769	草黄色砂质粉土
-标4413	34.15-34.45				6.7	37.0	47.2	2.5	6.6	1.71	4.60	0.0666	0.0573	0.0520	0.0463	0.0317	0.0113						草黄色砂质粉土
-4414	35.50-35.80				15.3	40.2	37.5	1.9	5.1	1.77	3.74	0.0754	0.0640	0.0584	0.0531	0.0402	0.0156	28.2	1.91	2.70	94	0.812	灰黄色砂质粉土
-标4415	38.65-38.95				26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	1.84	3.69	0.0905	0.0719	0.0649	0.0590	0.0459	0.0176						灰黄色砂质粉土
-4416	41.50-41.80				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232	25.5	1.94	2.69	93	0.740	灰黄色粉砂
-标4417	44.65-44.95				53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	1.25	2.85	0.1547	0.1090	0.0912	0.0785	0.0604	0.0320						灰黄色粉砂
-4418	47.50-47.80				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430	25.5	1.91	2.69	89	0.768	灰色粉砂
-标4419	50.65-50.92				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427						灰色粉砂
-4420	53.50-53.80				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471	24.0	1.95	2.69	91	0.711	灰色粉砂
-标4421	56.65-56.89				69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	0.92	2.46	0.1898	0.1448	0.1215	0.1025	0.0742	0.0494						灰色粉砂
-4422	60.00-60.30				61.3	21.9	10.5	1.1	5.2	2.14	5.75	0.1786	0.1304	0.1076	0.0901	0.0656	0.0187	24.8	1.93	2.69	90	0.739	灰色粉砂
-4423	63.00-63.30																	35.8	1.84	2.73	96	1.015	灰色粉质粘土
-4424	67.00-67.30																	34.6	1.83	2.73	94	1.008	灰色粉质粘土
-4425	71.00-71.30																	34.8	1.84	2.73	95	1.000	灰色粉质粘土
-4426	75.00-75.30																	34.6	1.85	2.73	96	0.986	灰色粉质粘土
-4427	78.00-78.30	5.5	28.7	43.4	19.3	3.1																	灰色中砂
-标4428	81.15-81.42	3.7	15.9	47.3	32.0	1.1																	灰色中砂
-4429	84.00-84.20				77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	0.91	2.39	0.2010	0.1612	0.1387	0.1188	0.0858	0.0581	25.6	1.96	2.69	95	0.724	灰色粉砂
-标4430	87.15-87.39				80.7	14.5	1.5	1.5	1.8	0.93	2.36	0.2043	0.1663	0.1444	0.1248	0.0909	0.0612						灰色粉砂
-4431	90.00-90.20	3.2	17.0	45.9	29.3	4.6																	灰色中砂
-标4432	93.15-93.37	4.8	17.4	42.8	31.6	3.4																	灰色中砂
-4433	96.00-96.20	3.6	11.0	32.7	47.7	5.0																	灰色细砂
-标4434	99.15-99.34	2.5	8.7	45.1	36.1	7.6																	灰色中砂
-4435	102.00-102.20	5.5	11.1	42.5	34.9	6.0																	灰色中砂
-标4436	105.15-105.32	4.8	12.7	42.0	34.4	6.1																	灰色中砂
S29CZ2-4126	5.00-5.30																	43.9	1.79	2.73	100	1.195	灰色淤泥质粉质粘土
-4127	7.00-7.30																	36.5	1.83	2.72	96	1.029	灰色淤泥质粉质粘土
-4128	9.00-9.30																	38.3	1.81	2.73	96	1.086	灰色淤泥质粉质粘土
-4129	11.00-11.30																	48.1	1.74	2.74	99	1.332	灰色淤泥质粘土
-4130	13.00-13.30																	48.4	1.70	2.74	95	1.392	灰色淤泥质粘土
-4131	14.50-14.80																	47.0	1.73	2.74	97	1.328	灰色淤泥质粘土

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:5-48-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S28CZ2-标4411	31.15-31.45																							草黄色粘质粉土	
-4412	32.50-32.80							5	33.4															草黄色砂质粉土	
-标4413	34.15-34.45																							草黄色砂质粉土	
-4414	35.50-35.80											0.15	11.81											灰黄色砂质粉土	
-标4415	38.65-38.95																							灰黄色砂质粉土	
-4416	41.50-41.80							4	34.1															灰黄色粉砂	
-标4417	44.65-44.95																							灰黄色粉砂	
-4418	47.50-47.80											0.14	12.91											灰色粉砂	
-标4419	50.65-50.92																							灰色粉砂	
-4420	53.50-53.80							2	35.6															灰色粉砂	
-标4421	56.65-56.89																							灰色粉砂	
-4422	60.00-60.30											0.14	12.64											灰色粉砂	
-4423	63.00-63.30	38.2	23.5	14.7	0.84			15	19.8															灰色粉质粘土	
-4424	67.00-67.30	37.1	21.7	15.4	0.84							0.37	5.45											灰色粉质粘土	
-4425	71.00-71.30	37.2	22.1	15.1	0.84			16	20.3															灰色粉质粘土	
-4426	75.00-75.30	35.8	21.1	14.7	0.92							0.33	5.96											灰色粉质粘土	
-4427	78.00-78.30																							灰色中砂	
-标4428	81.15-81.42																							灰色中砂	
-4429	84.00-84.20							2	35.3															灰色粉砂	
-标4430	87.15-87.39																							灰色粉砂	
-4431	90.00-90.20																							灰色中砂	
-标4432	93.15-93.37																							灰色中砂	
-4433	96.00-96.20																							灰色细砂	
-标4434	99.15-99.34																							灰色中砂	
-4435	102.00-102.20																							灰色中砂	
-标4436	105.15-105.32																							灰色中砂	
S29CZ2-4126	5.00-5.30	37.4	21.6	15.8	1.41			13	17.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4127	7.00-7.30	34.9	21.8	13.1	1.12							0.53	3.81											灰色淤泥质粉质粘土	
-4128	9.00-9.30	37.5	20.7	16.8	1.05			12	20.4															灰色淤泥质粉质粘土	
-4129	11.00-11.30	43.6	25.9	17.7	1.25							1.02	2.29											灰色淤泥质粘土	
-4130	13.00-13.30	42.7	23.7	19.0	1.30			10	12.7															灰色淤泥质粘土	
-4131	14.50-14.80	42.6	24.3	18.3	1.24							1.07	2.19											灰色淤泥质粘土	

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验文档专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-49-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S29CZ2-4132	16.00-16.30																	49.9	1.71	2.74	98	1.402	灰色淤泥质粘土
-4133	17.50-17.80																	44.5	1.75	2.75	96	1.271	灰色粘土
-4134	19.00-19.30																	43.2	1.77	2.74	97	1.217	灰色粘土
-4135	20.50-20.80																	42.2	1.79	2.74	98	1.177	灰色粘土
-4136	22.00-22.30																	45.7	1.75	2.74	98	1.281	灰色粘土
-4137	23.50-23.80																	37.8	1.80	2.74	94	1.098	灰色粘土
-4138	25.00-25.30																	43.9	1.78	2.74	99	1.215	灰色粘土
-4139	26.50-26.80																	23.5	2.00	2.73	94	0.686	暗绿色粉质粘土
-4140	28.00-28.30																	22.4	2.02	2.72	94	0.648	暗绿色粉质粘土
-4141	29.50-29.80																	28.5	1.91	2.73	93	0.837	灰黄色粉质粘土
-标4142	31.15-31.45				9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	2.15	5.06	0.0695	0.0595	0.0541	0.0487	0.0353	0.0107						灰黄色砂质粉土
-4143	32.50-32.80				25.7	39.0	30.1	1.7	3.5	1.87	3.68	0.0891	0.0714	0.0647	0.0589	0.0461	0.0176	29.4	1.88	2.70	92	0.858	灰黄色砂质粉土
-标4144	34.15-34.45				46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	1.60	3.47	0.1349	0.0961	0.0818	0.0716	0.0555	0.0236						灰黄色砂质粉土
-4145	37.00-37.30				50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	1.97	4.64	0.1514	0.1058	0.0882	0.0757	0.0574	0.0190	28.0	1.91	2.69	94	0.803	灰黄色粉砂
-标4146	40.15-40.45				58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	1.74	4.49	0.1719	0.1231	0.1015	0.0854	0.0631	0.0226						灰黄色粉砂
-4147	43.00-43.30				58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	1.11	2.69	0.1690	0.1210	0.1003	0.0851	0.0643	0.0373	23.9	1.93	2.69	88	0.727	灰黄色粉砂
-标4148	46.15-46.45				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471						灰黄色粉砂
-4149	49.00-49.30				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526	26.7	1.92	2.69	93	0.775	灰黄色粉砂
-标4150	52.15-52.45				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551						灰色粉砂
-4151	55.00-55.30				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611	24.8	1.94	2.69	91	0.730	灰色粉砂
-4580	58.00-58.30				58.3	25.9	10.9	1.4	3.5	1.09	2.63	0.1676	0.1198	0.0994	0.0846	0.0641	0.0378	24.6	1.93	2.69	90	0.737	灰色粉砂
-标4582	61.15-61.45				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430						灰色粉砂
-4583	64.00-64.30				64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	1.00	2.64	0.1828	0.1357	0.1127	0.0947	0.0692	0.0427	28.1	1.90	2.69	93	0.814	灰色粉砂
-标4584	65.65-65.95				66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	0.93	2.44	0.1847	0.1382	0.1152	0.0970	0.0710	0.0473						灰色粉砂
-4585	67.00-67.30				69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	0.92	2.49	0.1906	0.1459	0.1226	0.1034	0.0746	0.0492	27.8	1.92	2.69	95	0.791	灰色粉砂
-标4586	68.65-68.95				71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	0.89	2.40	0.1930	0.1493	0.1260	0.1066	0.0770	0.0526						灰色粉砂
-4587	70.00-70.30				74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	0.89	2.38	0.1966	0.1546	0.1315	0.1119	0.0806	0.0553	25.9	1.93	2.69	92	0.755	灰色粉砂
-标4588	72.65-72.95				68.3	21.8	6.8	1.2	1.9	0.90	2.36	0.1872	0.1415	0.1185	0.1000	0.0732	0.0502						灰色粉砂
-4589	75.00-75.30				58.3	23.6	13.4	1.2	3.5	1.72	4.45	0.1718	0.1231	0.1014	0.0854	0.0631	0.0228	27.6	1.89	2.69	91	0.816	灰色粉砂
-标4590	78.15-78.45				53.7	24.9	14.3	2.1	5.0	2.40	5.94	0.1605	0.1126	0.0932	0.0792	0.0593	0.0157						灰色粉砂
-4591	81.00-81.30				50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	1.97	4.61	0.1497	0.1047	0.0875	0.0753	0.0573	0.0190	28.6	1.90	2.69	94	0.821	灰色粉砂
-标4592	83.15-83.45				53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	1.26	2.90	0.1563	0.1101	0.0919	0.0789	0.0605	0.0317						灰色粉砂
-4593	86.00-86.30				50.0	25.3	17.5	2.2	5.0	2.22	5.53	0.1531	0.1062	0.0880	0.0750	0.0557	0.0159	26.7	1.88	2.69	88	0.813	灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-49-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20℃	温度 20℃	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S29CZ2-4132	16.00-16.30	44.7	25.2	19.5	1.27			11	13.3															灰色淤泥质粘土	
-4133	17.50-17.80	45.3	24.7	20.6	0.96							0.91	2.51											灰色粘土	
-4134	19.00-19.30	44.0	25.0	19.0	0.96			13	12.1															灰色粘土	
-4135	20.50-20.80	42.3	23.0	19.3	0.99							0.78	2.80											灰色粘土	
-4136	22.00-22.30	43.2	25.0	18.2	1.14			12	11.8															灰色粘土	
-4137	23.50-23.80	44.3	24.6	19.7	0.67							0.67	3.13											灰色粘土	
-4138	25.00-25.30	42.7	25.0	17.7	1.07			13	14.4															灰色粘土	
-4139	26.50-26.80	34.1	19.6	14.5	0.27							0.22	7.84											暗绿色粉质粘土	
-4140	28.00-28.30	32.6	19.5	13.1	0.22			41	21.8															暗绿色粉质粘土	
-4141	29.50-29.80	37.4	21.3	16.1	0.45							0.35	5.21											灰黄色粉质粘土	
-标4142	31.15-31.45																							灰黄色砂质粉土	
-4143	32.50-32.80							5	33.8															灰黄色砂质粉土	
-标4144	34.15-34.45																							灰黄色砂质粉土	
-4145	37.00-37.30											0.13	13.93											灰黄色粉砂	
-标4146	40.15-40.45																							灰黄色粉砂	
-4147	43.00-43.30							3	34.5															灰黄色粉砂	
-标4148	46.15-46.45																							灰黄色粉砂	
-4149	49.00-49.30											0.13	13.96											灰黄色粉砂	
-标4150	52.15-52.45																							灰色粉砂	
-4151	55.00-55.30							2	36.1															灰色粉砂	
-4580	58.00-58.30											0.12	13.93											灰色粉砂	
-标4582	61.15-61.45																							灰色粉砂	
-4583	64.00-64.30							3	34.9															灰色粉砂	
-标4584	65.65-65.95																							灰色粉砂	
-4585	67.00-67.30											0.13	13.99											灰色粉砂	
-标4586	68.65-68.95																							灰色粉砂	
-4587	70.00-70.30							2	35.6															灰色粉砂	
-标4588	72.65-72.95																							灰色粉砂	
-4589	75.00-75.30											0.13	13.95											灰色粉砂	
-标4590	78.15-78.45																							灰色粉砂	
-4591	81.00-81.30							1	36.5															灰色粉砂	
-标4592	83.15-83.45																							灰色粉砂	
-4593	86.00-86.30											0.12	14.86											灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-50-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																	天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径		含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005															
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}		W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%										%	g/cm³				
S29CZ2-标4594	89.32-89.62				55.7	24.6	14.3	2.0	3.4	2.07	5.15	0.1650	0.1166	0.0963	0.0816	0.0611	0.0187							灰色粉砂
-4595	92.00-92.30				77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	0.91	2.37	0.2004	0.1602	0.1377	0.1179	0.0851	0.0581		27.8	1.92	2.69	95	0.791	灰色粉砂
-4596	95.00-95.30				80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	0.93	2.35	0.2037	0.1654	0.1435	0.1238	0.0901	0.0611		23.9	1.95	2.69	91	0.709	灰色粉砂
-标4597	98.15-98.45				78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	0.94	2.43	0.2027	0.1637	0.1415	0.1216	0.0878	0.0582							灰色粉砂
-4598	102.00-102.30	7.2	12.6	41.2	31.4	7.6	0.0																	灰色中砂
-4599	104.70-105.00				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551		25.0	1.96	2.69	94	0.716	灰色粉砂
S29CZ6-4152	2.00-2.30																		33.6	1.85	2.73	94	0.972	灰黄色粉质粘土
-4153	4.00-4.30																		38.2	1.80	2.73	95	1.096	灰色淤泥质粉质粘土
-4154	6.00-6.30																		37.7	1.84	2.73	99	1.043	灰色淤泥质粉质粘土
-4155	8.00-8.30																		41.1	1.79	2.73	97	1.152	灰色淤泥质粉质粘土
-4156	10.00-10.30																		37.6	1.80	2.73	94	1.087	灰色淤泥质粉质粘土
-4157	12.00-12.30																		46.8	1.73	2.74	97	1.325	灰色淤泥质粘土
-4158	13.50-13.80																		49.5	1.70	2.74	96	1.410	灰色淤泥质粘土
-4159	15.00-15.30																		53.7	1.69	2.75	98	1.501	灰色淤泥质粘土
-4160	16.50-16.80																		51.4	1.72	2.74	100	1.412	灰色淤泥质粘土
-4161	18.00-18.30																		48.3	1.74	2.74	99	1.335	灰色淤泥质粘土
-4162	19.50-19.80																		42.3	1.77	2.74	96	1.203	灰色粘土
-4163	21.00-21.30																		41.6	1.78	2.74	97	1.180	灰色粘土
-4164	22.50-22.80																		44.9	1.75	2.76	96	1.285	灰色粘土
-4165	24.00-24.30																		45.2	1.76	2.74	98	1.261	灰色粘土
-4166	25.50-25.80																		23.0	2.01	2.73	94	0.671	暗绿色粉质粘土
-4167	27.00-27.30																		22.9	2.01	2.72	94	0.663	暗绿色粉质粘土
-4168	28.50-28.80																		21.7	2.03	2.72	94	0.631	暗绿色粉质粘土
-标4169	30.15-30.45				18.7	38.5	34.2	1.9	6.7	2.10	4.61	0.0795	0.0659	0.0599	0.0543	0.0404	0.0130							灰黄色砂质粉土
-4170	31.50-31.80				23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	2.04	4.08	0.0874	0.0698	0.0633	0.0576	0.0447	0.0155		26.1	1.93	2.70	92	0.764	灰黄色砂质粉土
-标4171	33.15-33.45				44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	1.89	4.12	0.1295	0.0930	0.0795	0.0699	0.0539	0.0193							灰黄色砂质粉土
-4172	34.50-34.80				52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	1.66	3.90	0.1547	0.1085	0.0904	0.0775	0.0590	0.0232		23.2	1.96	2.69	90	0.691	灰黄色粉砂
-标4173	36.15-36.45				56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	2.05	5.25	0.1679	0.1191	0.0981	0.0827	0.0613	0.0187							灰黄色粉砂
-4174	39.00-39.30				60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	0.98	2.39	0.1716	0.1237	0.1027	0.0872	0.0659	0.0430		25.3	1.94	2.69	92	0.737	灰黄色粉砂
-标4175	42.15-42.45				64.3	22.6	8.3	1.3	3.5	0.99	2.59	0.1817	0.1344	0.1117	0.0940	0.0690	0.0431							灰黄色粉砂
-4176	45.00-45.30				66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	0.93	2.47	0.1856	0.1393	0.1162	0.0978	0.0713	0.0471		28.3	1.87	2.69	90	0.846	灰黄色粉砂
-标4177	48.15-48.45				69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	0.92	2.46	0.1898	0.1448	0.1215	0.1025	0.0742	0.0494							灰黄色粉砂

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验室专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:5-50-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	固结快剪		慢剪		压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	三轴UU		三轴CU					
								粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角							粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1-0.2}$	$Es_{0.1-0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S29CZ2-标4594	89.32-89.62																							灰色粉砂	
-4595	92.00-92.30							3	35.9															灰色粉砂	
-4596	95.00-95.30											0.11	14.98											灰色粉砂	
-标4597	98.15-98.45																							灰色粉砂	
-4598	102.00-102.30																							灰色中砂	
-4599	104.70-105.00							1	36.0			0.12	13.79											灰色粉砂	
S29CZ6-4152	2.00-2.30	39.8	23.0	16.8	0.63							0.46	4.26											灰黄色粉质粘土	
-4153	4.00-4.30	37.0	22.7	14.3	1.08			13	18.9															灰色淤泥质粉质粘土	
-4154	6.00-6.30	36.4	21.1	15.3	1.08							0.49	4.19											灰色淤泥质粉质粘土	
-4155	8.00-8.30	36.5	22.4	14.1	1.33			12	18.6															灰色淤泥质粉质粘土	
-4156	10.00-10.30	36.4	22.0	14.4	1.08							0.55	3.82											灰色淤泥质粉质粘土	
-4157	12.00-12.30	43.3	25.0	18.3	1.19			12	11.8															灰色淤泥质粘土	
-4158	13.50-13.80	43.3	24.5	18.8	1.33							1.08	2.23											灰色淤泥质粘土	
-4159	15.00-15.30	46.0	24.2	21.8	1.35			9	11.3															灰色淤泥质粘土	
-4160	16.50-16.80	43.1	25.8	17.3	1.48							1.06	2.29											灰色淤泥质粘土	
-4161	18.00-18.30	43.5	24.5	19.0	1.25			11	12.3															灰色淤泥质粘土	
-4162	19.50-19.80	44.9	25.3	19.6	0.87							0.73	3.02											灰色粘土	
-4163	21.00-21.30	43.1	25.8	17.3	0.91			13	12.6															灰色粘土	
-4164	22.50-22.80	49.8	25.2	24.6	0.80							0.88	2.59											灰色粘土	
-4165	24.00-24.30	43.8	25.5	18.3	1.08			12	10.5															灰色粘土	
-4166	25.50-25.80	36.4	19.7	16.7	0.20							0.23	7.28											暗绿色粉质粘土	
-4167	27.00-27.30	31.8	19.4	12.4	0.28			40	21.5															暗绿色粉质粘土	
-4168	28.50-28.80	31.7	19.4	12.3	0.19							0.21	7.83											暗绿色粉质粘土	
-标4169	30.15-30.45																							灰黄色砂质粉土	
-4170	31.50-31.80							5	33.9															灰黄色砂质粉土	
-标4171	33.15-33.45																							灰黄色砂质粉土	
-4172	34.50-34.80											0.14	12.19											灰黄色粉砂	
-标4173	36.15-36.45																							灰黄色粉砂	
-4174	39.00-39.30							4	34.7															灰黄色粉砂	
-标4175	42.15-42.45																							灰黄色粉砂	
-4176	45.00-45.30											0.12	14.99											灰黄色粉砂	
-标4177	48.15-48.45																							灰黄色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:芃艳　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验专用章

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-51-1

土样编号	取土深度	颗粒分析																天然状态下的物理性指标					土名
		砾	砂			粉粒			粘粒	曲率系数	不均匀系数	d_{85}	d_{70}	界限粒径	平均粒径	中间粒径	有效粒径	含水量	密度	比重	饱和度	孔隙比	
		5-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005														
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C_c	C_u	d_{85}	d_{70}	d_{60}	d_{50}	d_{30}	d_{10}	W	ρ	G	Sr	e	
	m	%	%	%	%	%	%	%	%									%	g/cm³				
S29CZ6-4178	51.00-51.30				75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	0.91	2.44	0.1986	0.1574	0.1345	0.1146	0.0822	0.0551	26.1	1.95	2.69	95	0.740	灰色粉砂
-标4179	54.70-55.00				74.7	18.1	3.9	1.5	1.8	0.90	2.40	0.1973	0.1556	0.1326	0.1128	0.0811	0.0553						灰色粉砂

上海申元岩土工程有限公司 试验审核人: 试验负责人: 日期:2014年07月11日

土 工 试 验 成 果 表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 5-51-2

土样编号	取土深度	界限含水量				渗透系数		直剪试验				固结试验		静止侧压力系数	无侧限抗压强度试验			三轴试验						土名	备注
								固结快剪		慢剪								三轴UU		三轴CU					
		液限	塑限	塑性指数	液性指数	温度 20°C	温度 20°C	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		原状土	重塑土	灵敏度	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角	粘聚力	内摩擦角		
		W_L	W_P	I_P	I_L	K_V	K_H	c	φ	c	φ	$a_{0.1\text{-}0.2}$	$Es_{0.1\text{-}0.2}$	K_0	q_U	q_U'	St	c_u	ϕ_u	c_{cu}	ϕ_{cu}	c '	φ '		
	m	%	%			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°	MPa^{-1}	MPa	kPa	kPa	kPa		kPa	°	kPa	°	kPa	°		
S29CZ6-4178	51.00-51.30							2	35.7															灰色粉砂	
-标4179	54.70-55.00																							灰色粉砂	

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-1

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.849		
		0.985	1.877
50	0.800		
		0.599	3.088
100	0.770		
		0.396	4.669
200	0.730		
		0.270	6.837
400	0.676		

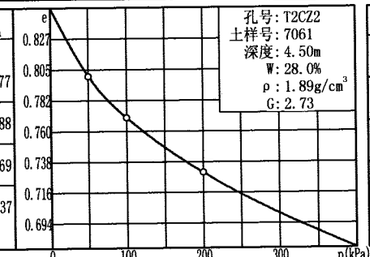

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.050		
		1.764	1.162
50	0.962		
		0.914	2.243
100	0.916		
		0.563	3.640
200	0.860		
		0.351	5.846
400	0.789		

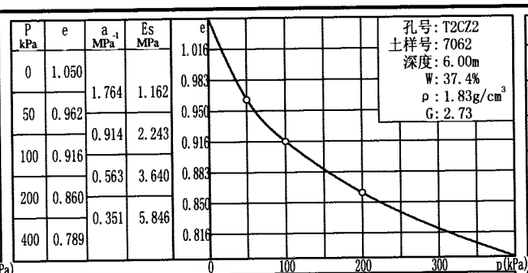

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.502		
		3.399	0.736
25	1.417		
		2.510	0.997
50	1.354		
		1.987	1.259
100	1.255		
		1.255	1.994
200	1.130		
		0.758	3.300
400	0.978		

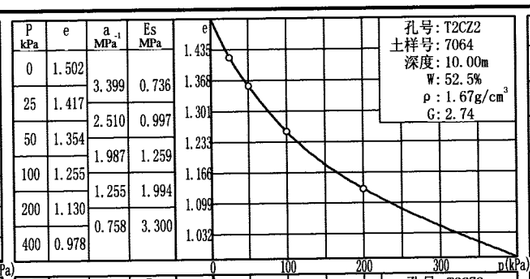

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.509		
		2.763	0.908
25	1.440		
		2.398	1.046
50	1.380		
		1.851	1.356
100	1.288		
		1.160	2.163
200	1.172		
		0.665	3.775
400	1.039		

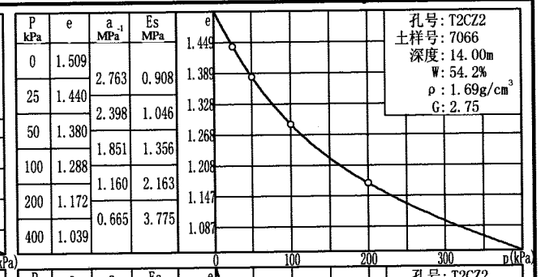

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.887		
		0.546	3.459
50	0.860		
		0.312	6.053
100	0.844		
		0.214	8.804
200	0.823		
		0.127	14.899
400	0.797		

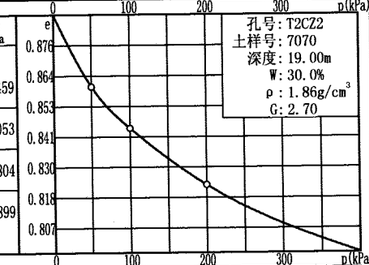

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.061		
		1.455	1.416
50	0.988		
		0.746	2.763
100	0.951		
		0.515	4.005
200	0.899		
		0.318	6.487
400	0.836		
		0.182	11.331
800	0.763		

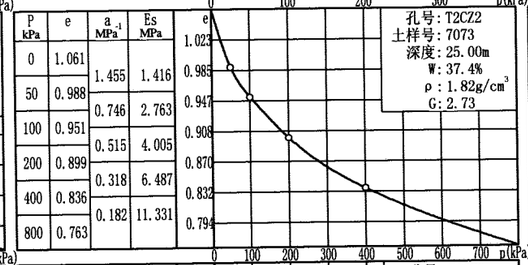

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.046		
		1.760	1.163
50	0.958		
		0.957	2.137
100	0.910		
		0.473	4.330
200	0.863		
		0.323	6.336
400	0.798		
		0.202	10.144
800	0.718		

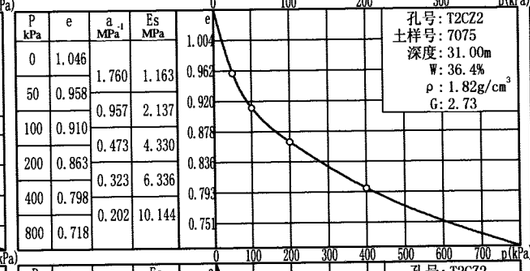

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.904		
		0.564	3.377
50	0.876		
		0.309	6.164
100	0.861		
		0.218	8.746
200	0.839		
		0.124	15.332
400	0.814		
		0.077	24.840
800	0.783		

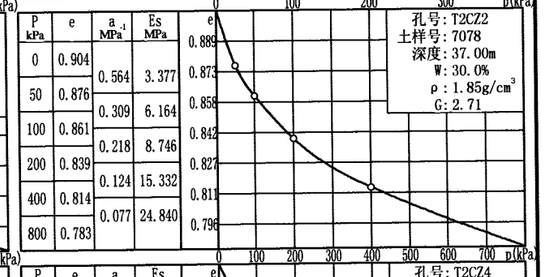

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.958		
		1.088	1.800
50	0.904		
		0.615	3.185
100	0.873		
		0.424	4.615
200	0.830		
		0.263	7.455
400	0.778		
		0.167	11.755
800	0.711		

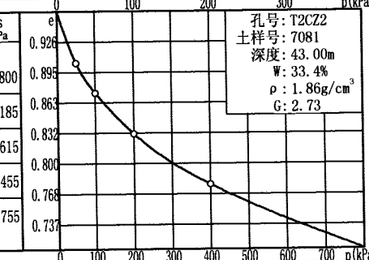

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.011		
		1.399	1.438
50	0.941		
		0.826	2.434
100	0.900		
		0.447	4.503
200	0.855		
		0.310	6.491
400	0.793		
		0.204	9.837
800	0.711		

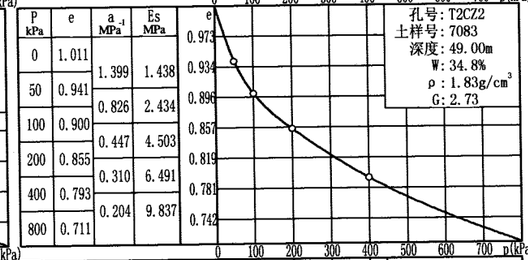

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.876		
		0.415	4.518
50	0.855		
		0.248	7.557
100	0.842		
		0.164	11.442
200	0.826		
		0.100	18.777
400	0.806		
		0.063	29.795
800	0.781		

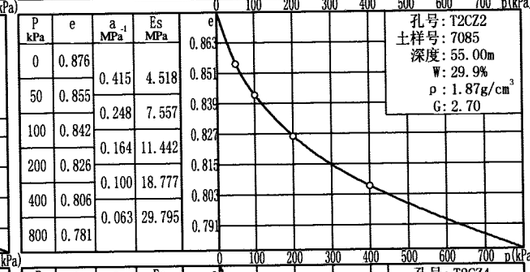

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.915		
		1.061	1.806
50	0.862		
		0.620	3.088
100	0.831		
		0.420	4.558
200	0.789		
		0.265	7.224
400	0.736		

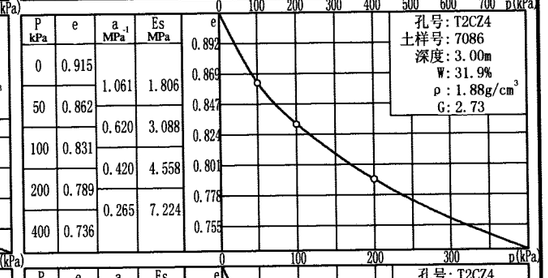

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.184		
		1.857	1.176
50	1.091		
		0.996	2.192
100	1.041		
		0.600	3.640
200	0.981		
		0.374	5.846
400	0.907		

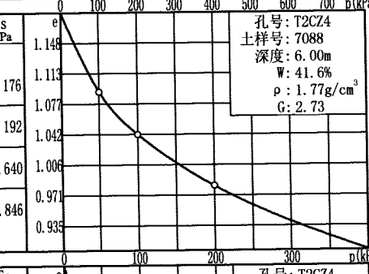

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.477		
		2.764	0.896
25	1.408		
		2.399	1.032
50	1.348		
		1.564	1.583
100	1.269		
		1.128	2.196
200	1.157		
		0.622	3.979
400	1.032		

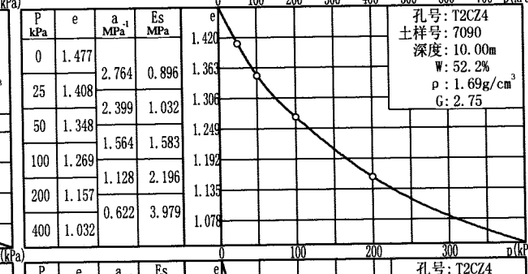

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.813		
		0.361	5.024
50	0.795		
		0.209	8.678
100	0.785		
		0.142	12.727
200	0.771		
		0.085	21.212
400	0.753		

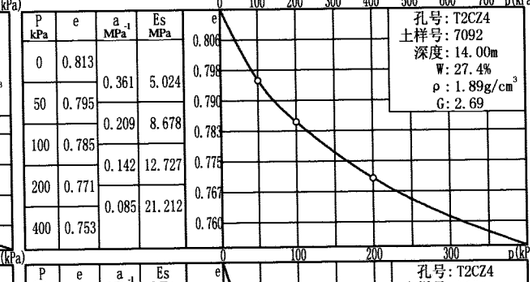

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.049		
		1.388	1.476
50	0.980		
		0.812	2.524
100	0.939		
		0.513	3.997
200	0.888		
		0.326	6.290
400	0.823		

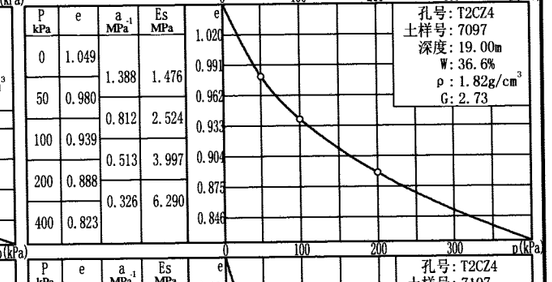

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.091		
		1.458	1.435
50	1.019		
		0.756	2.766
100	0.981		
		0.517	4.044
200	0.929		
		0.322	6.504
400	0.865		
		0.184	11.395
800	0.791		

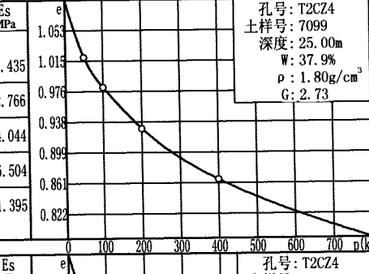

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.003		
		1.392	1.439
50	0.934		
		0.800	2.504
100	0.894		
		0.488	4.102
200	0.845		
		0.289	6.924
400	0.787		
		0.178	11.259
800	0.716		

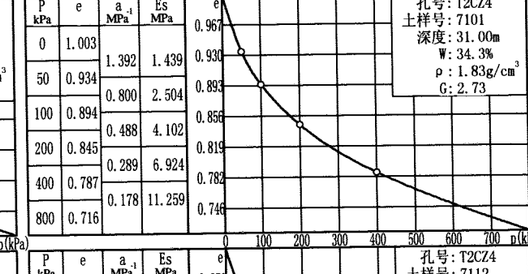

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.962		
		0.436	4.503
50	0.941		
		0.260	7.549
100	0.928		
		0.172	11.421
200	0.910		
		0.104	18.780
400	0.889		
		0.063	31.087
800	0.864		

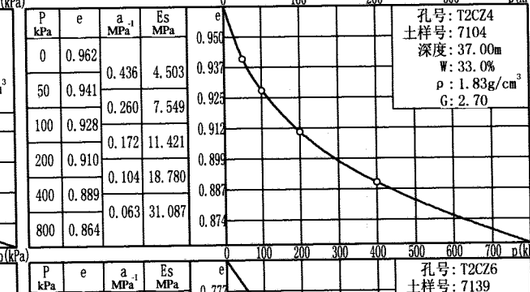

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		1.675	1.222
50	0.964		
		1.003	2.042
100	0.914		
		0.499	4.104
200	0.864		
		0.370	5.531
400	0.790		
		0.198	10.366
800	0.711		

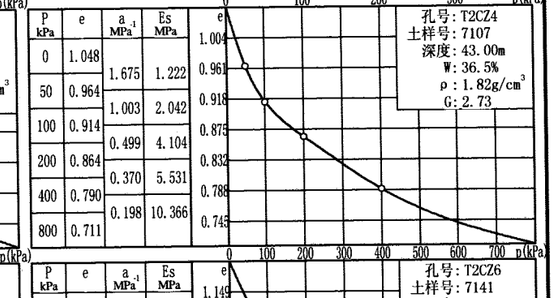

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.019		
		1.414	1.428
50	0.949		
		0.879	2.297
100	0.905		
		0.427	4.734
200	0.862		
		0.306	6.601
400	0.801		
		0.198	10.181
800	0.721		

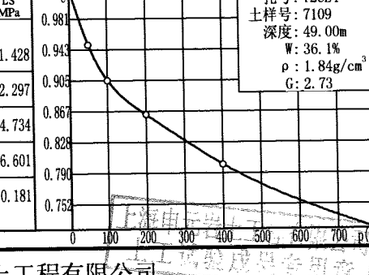

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.880		
		0.374	5.029
50	0.861		
		0.229	8.206
100	0.850		
		0.144	13.087
200	0.836		
		0.086	21.981
400	0.818		
		0.050	37.300
800	0.798		

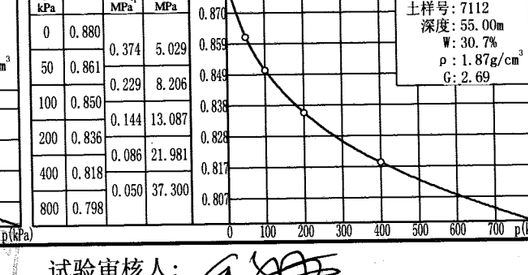

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.793		
		0.526	3.410
50	0.766		
		0.394	4.547
100	0.747		
		0.300	5.968
200	0.717		
		0.216	8.303
400	0.673		

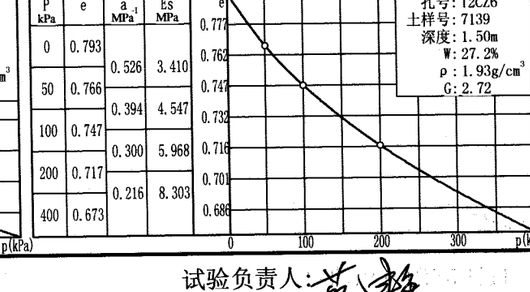

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.192		
		2.138	1.025
50	1.085		
		1.160	1.890
100	1.027		
		0.751	2.920
200	0.952		
		0.461	4.759
400	0.860		

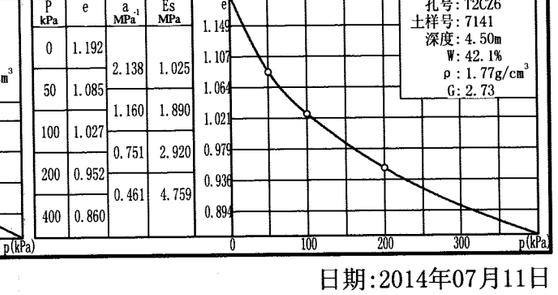

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 6-2

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.502		
		2.788	0.897
25	1.432		
		2.420	1.034
50	1.371		
		1.631	1.534
100	1.290		
		1.157	2.162
200	1.174		
		0.671	3.730
400	1.040		

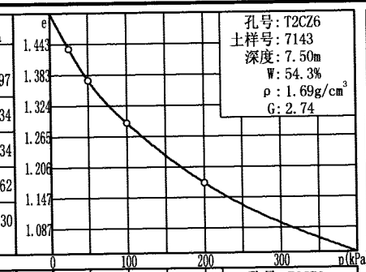

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.392		
		2.163	1.106
25	1.338		
		1.760	1.359
50	1.294		
		1.333	1.795
100	1.228		
		1.098	2.179
200	1.118		
		0.595	4.019
400	0.999		

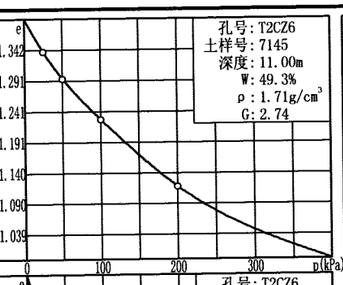

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.794		
		0.393	4.563
50	0.775		
		0.243	7.372
100	0.762		
		0.150	11.979
200	0.747		
		0.089	20.175
400	0.730		

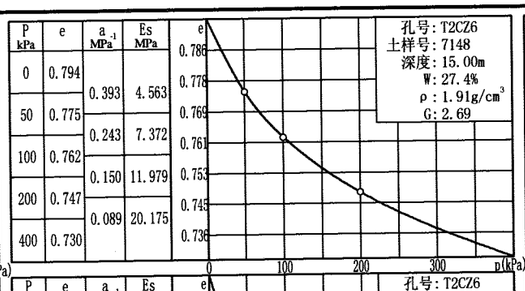

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.075		
		1.689	1.228
50	0.990		
		1.069	1.940
100	0.937		
		0.559	3.712
200	0.881		
		0.390	5.322
400	0.803		

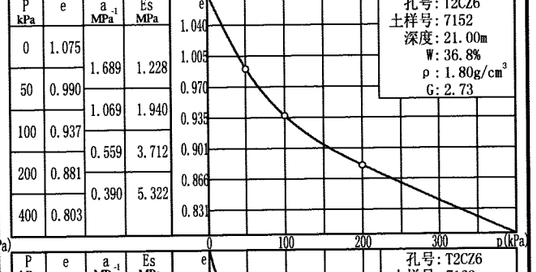

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.018		
		1.400	1.442
50	0.948		
		0.909	2.220
100	0.903		
		0.472	4.277
200	0.856		
		0.316	6.380
400	0.793		
		0.197	10.236
800	0.714		

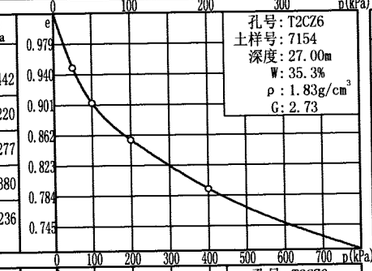

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.900		
		0.442	4.296
50	0.878		
		0.250	7.596
100	0.865		
		0.156	12.149
200	0.850		
		0.102	18.596
400	0.829		
		0.061	31.268
800	0.805		

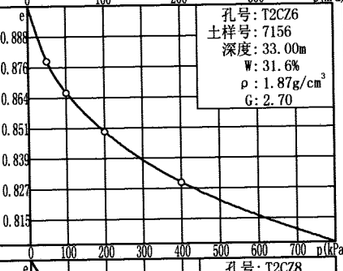

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.997		
		1.372	1.456
50	0.928		
		0.768	2.599
100	0.890		
		0.494	4.042
200	0.841		
		0.310	6.449
400	0.779		
		0.176	11.374
800	0.708		

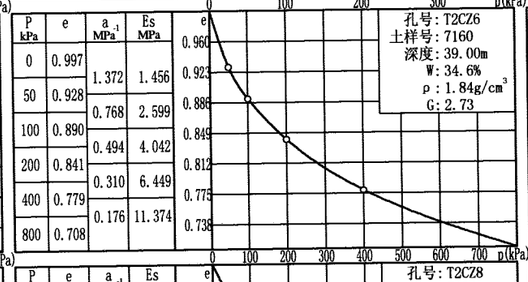

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.014		
		1.286	1.566
50	0.950		
		0.624	3.228
100	0.918		
		0.429	4.697
200	0.876		
		0.269	7.473
400	0.822		
		0.151	13.318
800	0.761		

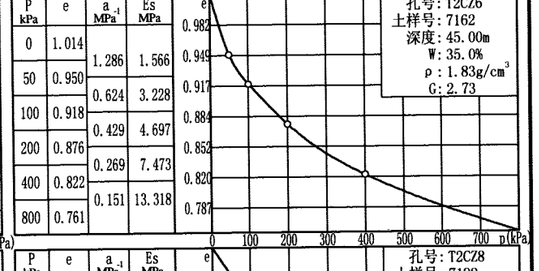

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.992		
		1.157	1.722
50	0.934		
		0.729	2.733
100	0.898		
		0.397	5.013
200	0.858		
		0.254	7.840
400	0.807		
		0.173	11.525
800	0.738		

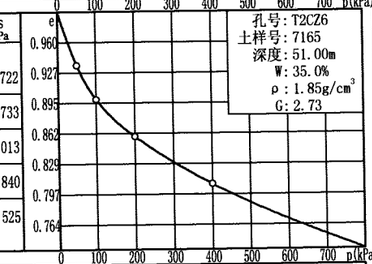

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.400		
		2.218	1.082
25	1.345		
		2.017	1.190
50	1.294		
		1.815	1.323
100	1.204		
		1.071	2.241
200	1.097		
		0.618	3.887
400	0.973		

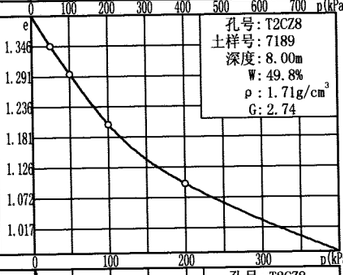

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.893		
		0.433	4.368
50	0.872		
		0.276	6.865
100	0.858		
		0.167	11.306
200	0.841		
		0.103	18.306
400	0.820		

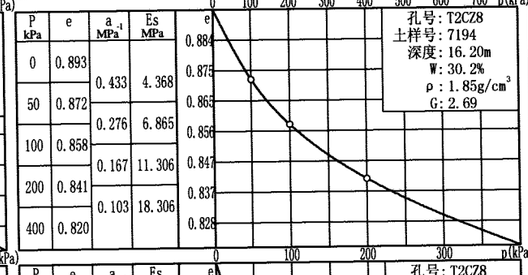

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.168		
		1.203	1.802
50	1.108		
		0.931	2.330
100	1.061		
		0.647	3.351
200	0.996		
		0.471	4.603
400	0.902		

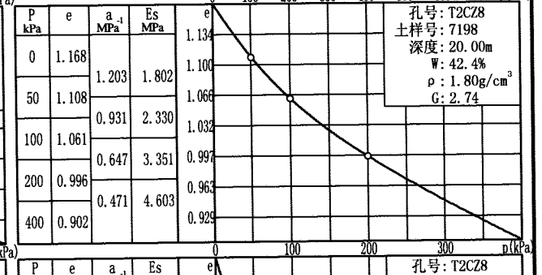

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.180		
		1.409	1.547
50	1.109		
		1.142	1.909
100	1.052		
		0.727	2.998
200	0.979		
		0.460	4.735
400	0.887		
		0.310	7.031
800	0.763		

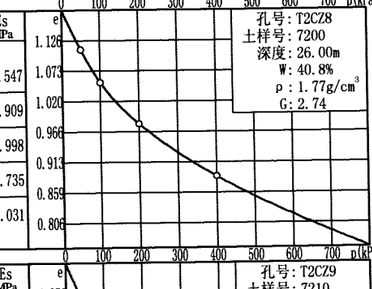

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.037		
		1.381	1.474
50	0.968		
		0.781	2.607
100	0.929		
		0.500	4.072
200	0.879		
		0.315	6.463
400	0.816		
		0.196	10.415
800	0.738		

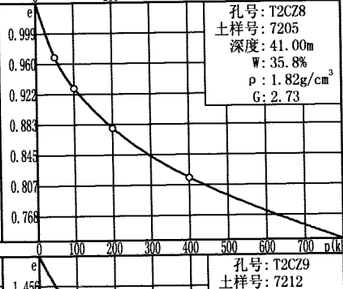

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.077		
		1.330	1.562
50	1.010		
		0.807	2.574
100	0.970		
		0.451	4.610
200	0.925		
		0.309	6.732
400	0.863		
		0.190	10.912
800	0.787		

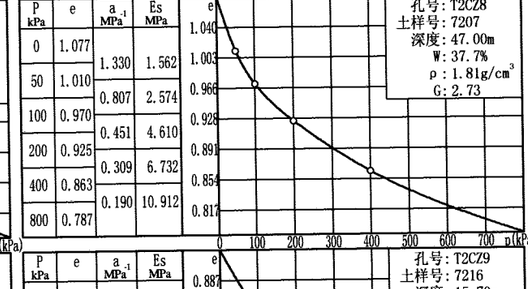

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.991		
		1.373	1.450
50	0.922		
		0.843	2.362
100	0.880		
		0.395	5.036
200	0.840		
		0.294	6.778
400	0.782		
		0.174	11.433
800	0.712		

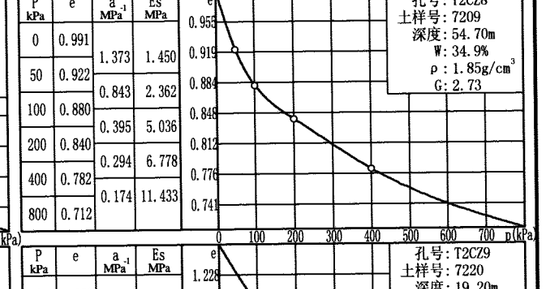

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.111		
		1.794	1.176
50	1.021		
		0.963	2.192
100	0.973		
		0.580	3.640
200	0.915		
		0.361	5.846
400	0.843		

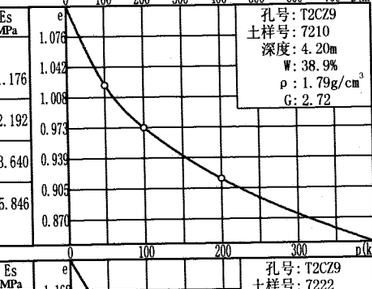

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.526		
		3.321	0.761
25	1.443		
		3.057	0.826
50	1.367		
		2.135	1.183
100	1.260		
		1.278	1.976
200	1.132		
		0.771	3.277
400	0.978		

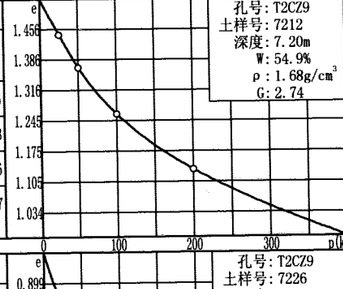

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.897		
		0.433	4.385
50	0.876		
		0.315	6.029
100	0.860		
		0.207	9.188
200	0.839		
		0.113	16.778
400	0.817		

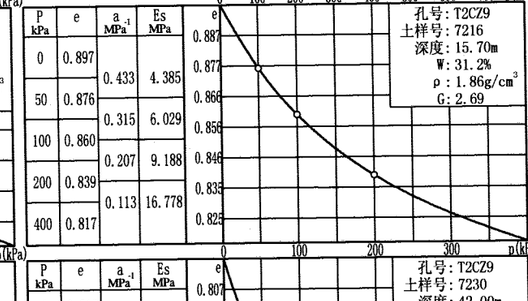

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.262		
		1.330	1.701
50	1.196		
		0.950	2.381
100	1.148		
		0.689	3.285
200	1.079		
		0.398	5.687
400	1.000		

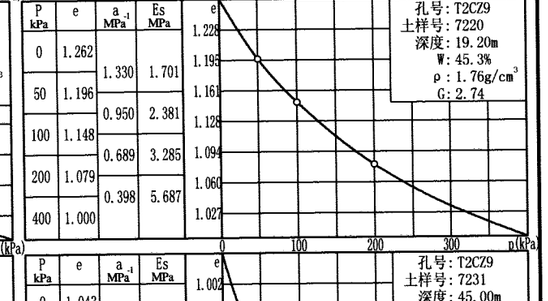

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.209		
		1.687	1.309
50	1.125		
		1.225	1.803
100	1.063		
		0.751	2.940
200	0.988		
		0.514	4.295
400	0.885		

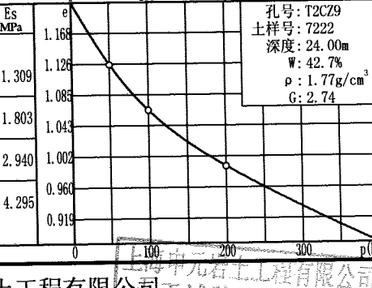

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.915		
		0.559	3.423
50	0.887		
		0.310	6.185
100	0.871		
		0.217	8.830
200	0.850		
		0.125	15.345
400	0.825		
		0.076	25.075
800	0.794		

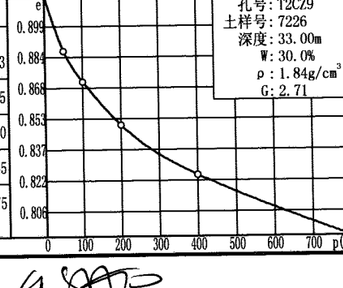

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.819		
		0.423	4.296
50	0.798		
		0.239	7.596
100	0.786		
		0.150	12.149
200	0.771		
		0.098	18.596
400	0.751		
		0.058	31.268
800	0.728		

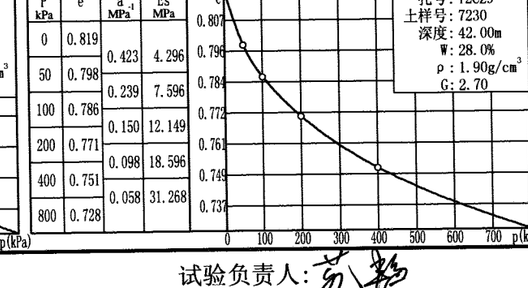

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.043		
		1.611	1.269
50	0.962		
		0.867	2.356
100	0.919		
		0.489	4.176
200	0.870		
		0.340	6.005
400	0.802		
		0.202	10.099
800	0.721		

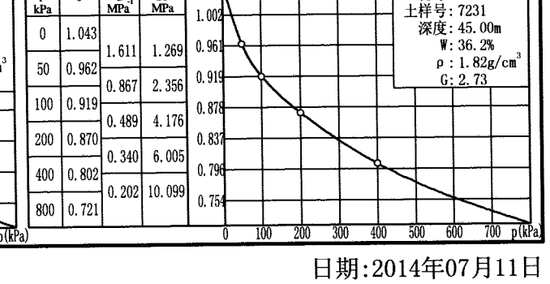

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 岩土工试验成果专用章

固结试验成果图表

分图编号：6-3

工程编号：SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.064		
		1.419	1.454
50	0.993		
		0.770	2.682
100	0.955		
		0.449	4.598
200	0.910		
		0.300	6.880
400	0.850		
		0.187	11.062
800	0.775		

孔号：T2CZ9
土样号：7233
深度：52.00m
W：37.6%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

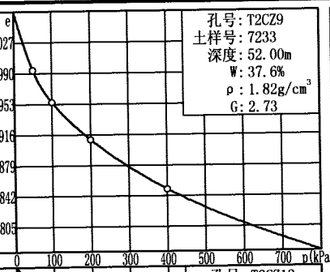

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.110		
		1.644	1.283
50	1.027		
		0.833	2.532
100	0.986		
		0.570	3.701
200	0.929		
		0.351	6.014
400	0.859		

孔号：T2CZ12
土样号：7236
深度：4.50m
W：39.1%
ρ：1.80g/cm^3
G：2.73

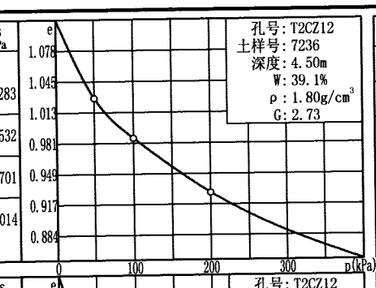

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.511		
		2.778	0.904
25	1.441		
		2.411	1.041
50	1.381		
		1.782	1.409
100	1.292		
		1.166	2.153
200	1.175		
		0.714	3.516
400	1.032		

孔号：T2CZ12
土样号：7240
深度：11.00m
W：54.3%
ρ：1.69g/cm^3
G：2.75

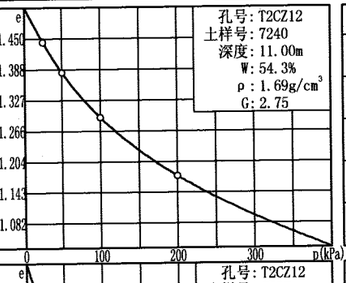

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.893		
		0.454	4.174
50	0.870		
		0.237	8.000
100	0.859		
		0.158	12.000
200	0.843		
		0.104	18.286
400	0.822		

孔号：T2CZ12
土样号：7244
深度：16.20m
W：31.6%
ρ：1.87g/cm^3
G：2.69

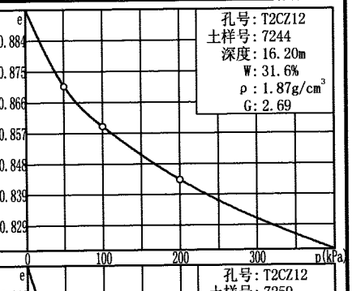

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.140		
		1.189	1.800
50	1.081		
		1.032	2.074
100	1.029		
		0.639	3.347
200	0.965		
		0.522	4.103
400	0.861		

孔号：T2CZ12
土样号：7249
深度：23.00m
W：40.1%
ρ：1.80g/cm^3
G：2.75

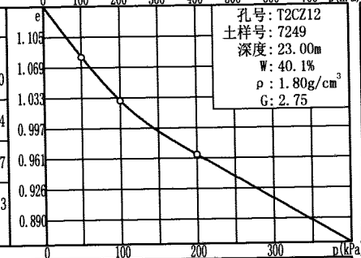

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.832		
		0.441	4.155
50	0.810		
		0.260	7.046
100	0.797		
		0.169	10.859
200	0.780		
		0.102	17.943
400	0.759		
		0.069	26.643
800	0.732		

孔号：T2CZ12
土样号：7252
深度：30.00m
W：28.9%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.70

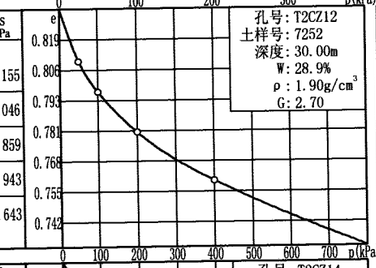

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.002		
		1.351	1.481
50	0.934		
		0.767	2.610
100	0.896		
		0.491	4.080
200	0.847		
		0.315	6.364
400	0.784		
		0.188	10.623
800	0.709		

孔号：T2CZ12
土样号：7257
深度：39.00m
W：34.2%
ρ：1.83g/cm^3
G：2.73

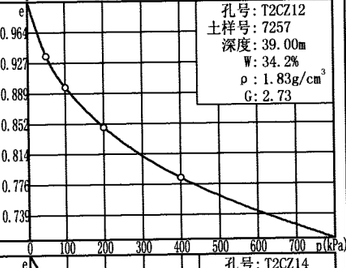

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.008		
		1.489	1.349
50	0.934		
		0.913	2.200
100	0.888		
		0.474	4.234
200	0.840		
		0.342	5.875
400	0.772		
		0.188	10.656
800	0.697		

孔号：T2CZ12
土样号：7259
深度：45.00m
W：34.6%
ρ：1.83g/cm^3
G：2.73

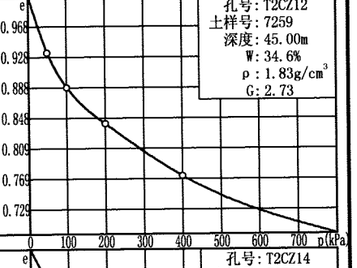

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.070		
		1.616	1.281
50	0.989		
		0.760	2.724
100	0.951		
		0.448	4.626
200	0.906		
		0.358	5.779
400	0.835		
		0.212	9.785
800	0.750		

孔号：T2CZ12
土样号：7261
深度：52.00m
W：38.0%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

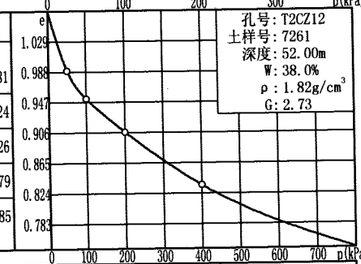

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.756		
		0.608	2.891
50	0.726		
		0.479	3.669
100	0.702		
		0.322	5.451
200	0.670		
		0.235	7.482
400	0.623		

孔号：T2CZ14
土样号：7263
深度：2.00m
W：25.9%
ρ：1.95g/cm^3
G：2.72

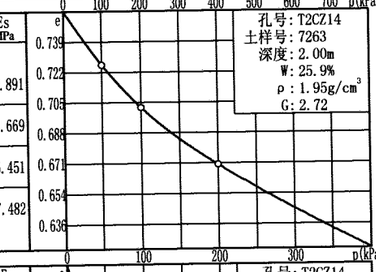

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.518		
		2.602	0.968
25	1.453		
		2.390	1.054
50	1.393		
		1.885	1.336
100	1.299		
		1.248	2.018
200	1.174		
		0.717	3.512
400	1.031		

孔号：T2CZ14
土样号：7266
深度：9.00m
W：55.3%
ρ：1.69g/cm^3
G：2.74

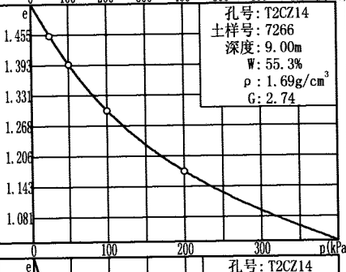

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.837		
		0.439	4.189
50	0.815		
		0.267	6.882
100	0.802		
		0.181	10.141
200	0.784		
		0.110	16.755
400	0.762		

孔号：T2CZ14
土样号：7270
深度：17.00m
W：28.4%
ρ：1.88g/cm^3
G：2.69

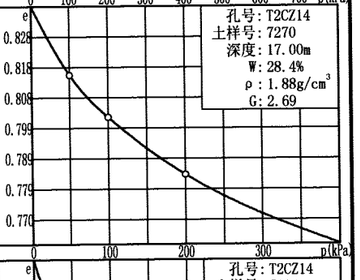

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.206		
		1.449	1.523
50	1.134		
		1.132	1.949
100	1.077		
		0.752	2.935
200	1.002		
		0.524	4.214
400	0.897		
		0.300	7.344
800	0.777		

孔号：T2CZ14
土样号：7275
深度：27.50m
W：43.6%
ρ：1.79g/cm^3
G：2.75

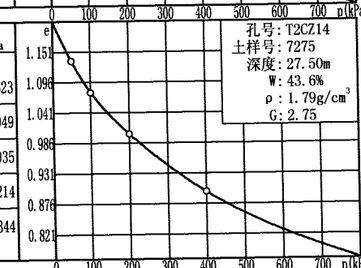

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.908		
		0.538	3.544
50	0.881		
		0.268	7.128
100	0.867		
		0.188	10.150
200	0.848		
		0.115	16.529
400	0.825		
		0.071	26.800
800	0.797		

孔号：T2CZ14
土样号：7279
深度：34.00m
W：30.7%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.70

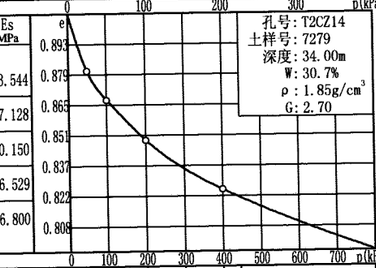

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.820		
		0.416	4.376
50	0.799		
		0.239	7.628
100	0.787		
		0.148	12.264
200	0.772		
		0.097	18.744
400	0.753		
		0.058	31.508
800	0.730		

孔号：T2CZ14
土样号：7283
深度：42.00m
W：27.4%
ρ：1.89g/cm^3
G：2.70

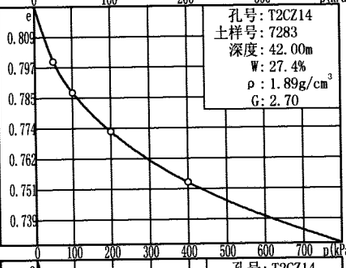

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.989		
		1.348	1.476
50	0.922		
		0.763	2.607
100	0.884		
		0.488	4.073
200	0.835		
		0.307	6.476
400	0.773		
		0.174	11.428
800	0.704		

孔号：T2CZ14
土样号：7284
深度：45.00m
W：34.8%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.73

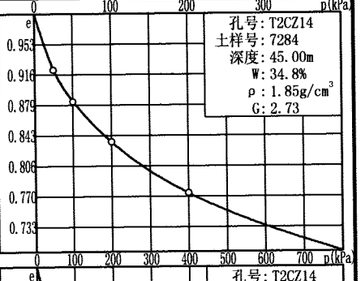

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.906		
		0.439	4.338
50	0.884		
		0.292	6.529
100	0.869		
		0.184	10.352
200	0.851		
		0.111	17.130
400	0.829		
		0.074	25.840
800	0.799		

孔号：T2CZ14
土样号：7287
深度：52.00m
W：31.3%
ρ：1.86g/cm^3
G：2.70

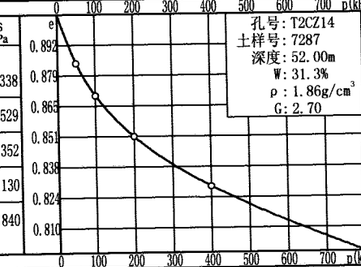

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.739		
		0.326	5.344
50	0.723		
		0.157	11.102
100	0.715		
		0.117	14.840
200	0.704		
		0.065	26.784
400	0.691		
		0.040	43.316
800	0.675		
		0.029	60.779
1200	0.663		
		0.022	78.153
1600	0.654		

孔号：T2CZ14
土样号：7295
深度：66.00m
W：24.8%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.69

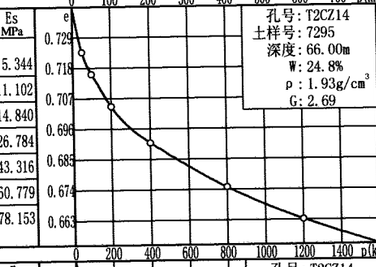

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.937		
		0.921	2.104
50	0.891		
		0.574	3.375
100	0.863		
		0.379	5.112
200	0.825		
		0.254	7.635
400	0.774		
		0.163	11.850
800	0.709		
		0.106	18.327
1200	0.666		
		0.061	31.799
1600	0.642		

孔号：T2CZ14
土样号：7299
深度：72.00m
W：33.2%
ρ：1.87g/cm^3
G：2.72

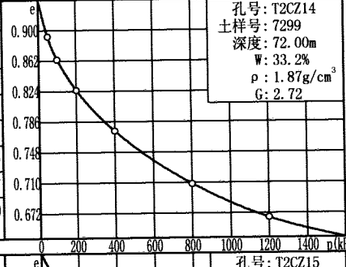

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.834		
		0.348	5.265
50	0.817		
		0.225	8.150
100	0.806		
		0.140	13.085
200	0.792		
		0.084	21.862
400	0.775		
		0.051	35.667
800	0.754		
		0.035	52.374
1200	0.740		
		0.029	64.257
1600	0.729		

孔号：T2CZ14
土样号：7300
深度：74.50m
W：28.4%
ρ：1.89g/cm^3
G：2.70

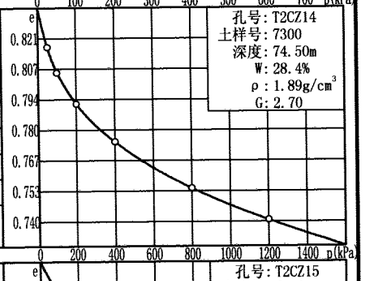

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.767		
		0.318	5.564
50	0.751		
		0.217	8.133
100	0.740		
		0.125	14.132
200	0.728		
		0.082	21.586
400	0.711		
		0.049	35.900
800	0.692		
		0.034	52.118
1200	0.678		
		0.027	64.436
1600	0.667		

孔号：T2CZ14
土样号：7304
深度：81.00m
W：26.3%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.70

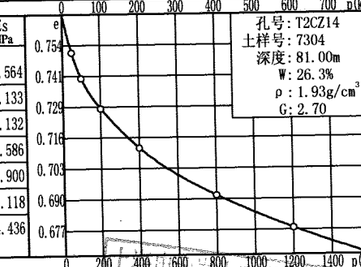

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.740		
		0.309	5.634
50	0.725		
		0.176	9.892
100	0.716		
		0.116	15.009
200	0.704		
		0.070	24.746
400	0.690		
		0.042	41.292
800	0.673		
		0.031	56.238
1200	0.661		
		0.022	79.585
1600	0.652		

孔号：T2CZ14
土样号：7308
深度：87.00m
W：25.5%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

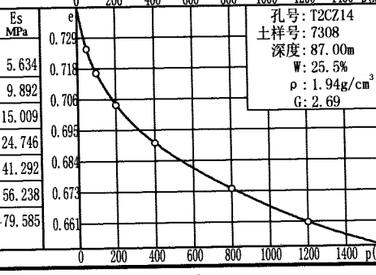

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.379		
		2.445	0.973
25	1.318		
		2.196	1.084
50	1.263		
		1.647	1.445
100	1.181		
		1.121	2.122
200	1.068		
		0.494	4.820
400	0.970		

孔号：T2CZ15
土样号：7326
深度：7.20m
W：47.6%
ρ：1.70g/cm^3
G：2.74

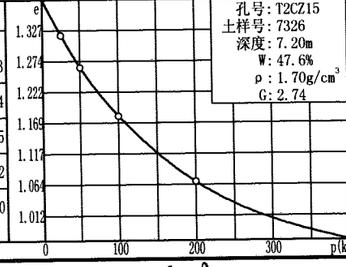

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.351		
		2.129	1.104
25	1.297		
		1.535	1.531
50	1.259		
		1.287	1.826
100	1.195		
		1.067	2.203
200	1.088		
		0.550	4.277
400	0.978		

孔号：T2CZ15
土样号：7328
深度：11.00m
W：46.7%
ρ：1.71g/cm^3
G：2.74

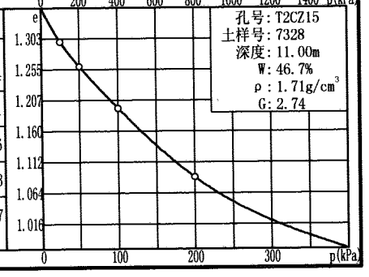

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人：

试验负责人：

日期：2014年07月11日

固结试验成果图表

分图编号:6-4

工程编号:SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.315		
		1.696	1.365
25	1.272		
		1.502	1.541
50	1.235		
		1.381	1.676
100	1.166		
		1.127	2.055
200	1.053		
		0.636	3.639
400	0.926		

孔号:T2CZ15
土样号:7330
深度:14.50m
W:47.0%
ρ:1.74g/cm^3
G:2.74

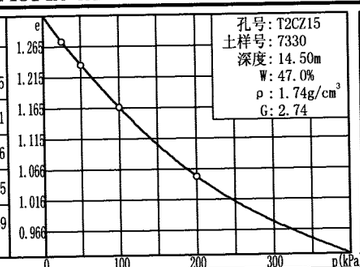

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.896		
		0.453	4.185
50	0.873		
		0.276	6.875
100	0.860		
		0.177	10.694
200	0.842		
		0.108	17.500
400	0.820		

孔号:T2CZ15
土样号:7333
深度:16.70m
W:30.4%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.69

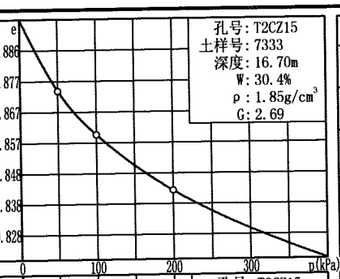

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.215		
		1.441	1.537
50	1.143		
		1.186	1.868
100	1.084		
		0.767	2.888
200	1.007		
		0.488	4.538
400	0.909		

孔号:T2CZ15
土样号:7337
深度:20.00m
W:43.9%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.74

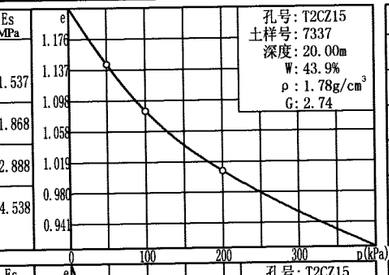

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.202		
		1.394	1.579
50	1.132		
		1.129	1.951
100	1.075		
		0.758	2.904
200	1.000		
		0.462	4.763
400	0.907		
		0.307	7.170
800	0.784		

孔号:T2CZ15
土样号:7340
深度:26.00m
W:41.7%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.75

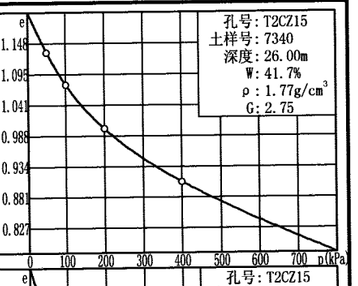

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.887		
		0.534	3.534
50	0.860		
		0.244	7.745
100	0.848		
		0.167	11.304
200	0.832		
		0.100	18.926
400	0.812		
		0.064	29.667
800	0.786		

孔号:T2CZ15
土样号:7342
深度:30.20m
W:30.0%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.70

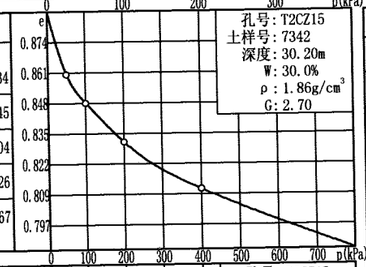

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.880		
		0.458	4.107
50	0.857		
		0.247	7.610
100	0.845		
		0.166	11.344
200	0.828		
		0.100	18.840
400	0.808		
		0.058	32.455
800	0.785		

孔号:T2CZ15
土样号:7346
深度:34.00m
W:30.9%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.70

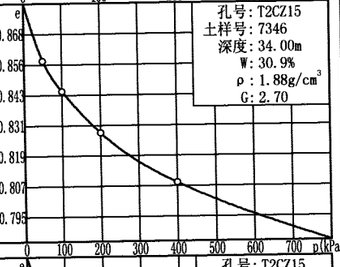

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.899		
		0.553	3.432
50	0.871		
		0.365	5.199
100	0.853		
		0.186	10.231
200	0.834		
		0.129	14.719
400	0.808		
		0.080	23.598
800	0.776		

孔号:T2CZ15
土样号:7350
深度:38.00m
W:30.8%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.70

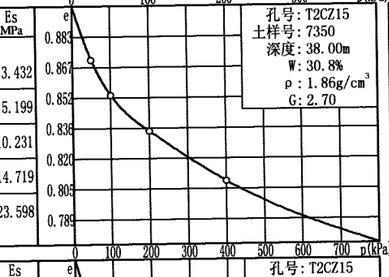

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.977		
		1.341	1.474
50	0.910		
		0.759	2.607
100	0.872		
		0.486	4.072
200	0.824		
		0.306	6.463
400	0.763		
		0.190	10.415
800	0.687		

孔号:T2CZ15
土样号:7353
深度:42.00m
W:34.0%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

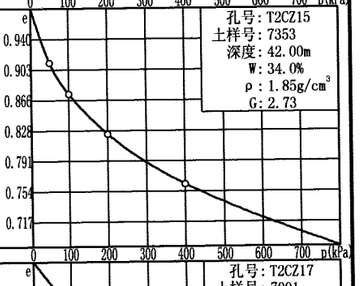

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.026		
		1.283	1.579
50	0.962		
		0.649	3.121
100	0.929		
		0.426	4.750
200	0.887		
		0.266	7.608
400	0.833		
		0.175	11.605
800	0.764		

孔号:T2CZ15
土样号:7355
深度:46.00m
W:35.8%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

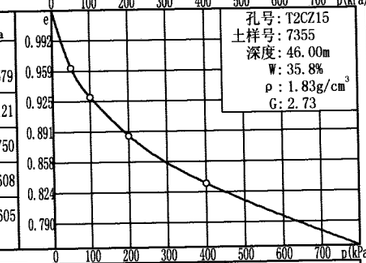

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.976		
		1.046	1.888
50	0.923		
		0.619	3.192
100	0.892		
		0.393	5.028
200	0.853		
		0.261	7.563
400	0.801		
		0.158	12.492
800	0.738		

孔号:T2CZ15
土样号:7357
深度:50.00m
W:34.6%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

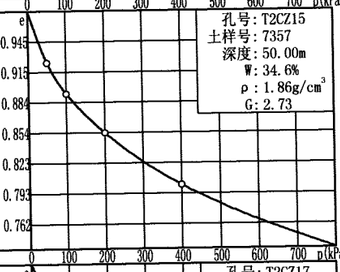

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.992		
		1.135	1.755
50	0.935		
		0.612	3.253
100	0.905		
		0.365	5.458
200	0.868		
		0.245	8.122
400	0.819		
		0.170	11.699
800	0.751		

孔号:T2CZ15
土样号:7359
深度:55.00m
W:35.0%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

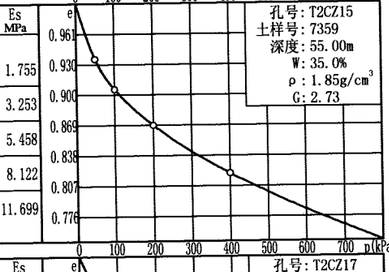

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.735		
		0.454	3.817
50	0.712		
		0.382	4.544
100	0.693		
		0.300	5.783
200	0.663		
		0.209	8.297
400	0.621		

孔号:T2CZ17
土样号:7001
深度:2.00m
W:25.8%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.73

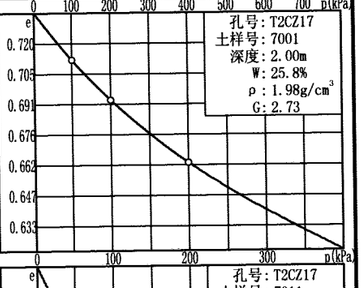

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.175		
		2.357	0.923
50	1.057		
		1.110	1.959
100	1.001		
		0.725	2.999
200	0.929		
		0.391	5.564
400	0.851		

孔号:T2CZ17
土样号:7003
深度:6.00m
W:41.0%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.73

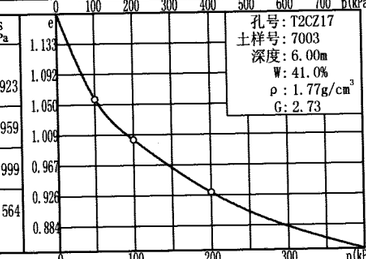

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.510		
		3.298	0.761
25	1.428		
		2.512	0.999
50	1.365		
		1.701	1.476
100	1.280		
		1.217	2.063
200	1.158		
		0.694	3.619
400	1.019		

孔号:T2CZ17
土样号:7005
深度:12.00m
W:53.9%
ρ:1.68g/cm^3
G:2.74

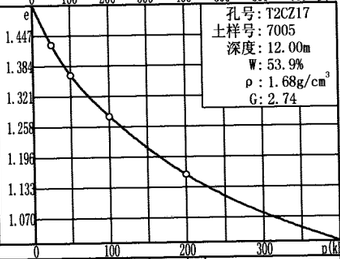

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.790		
		0.401	4.464
50	0.770		
		0.244	7.337
100	0.757		
		0.138	12.952
200	0.744		
		0.083	21.587
400	0.727		

孔号:T2CZ17
土样号:7008
深度:16.50m
W:28.4%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

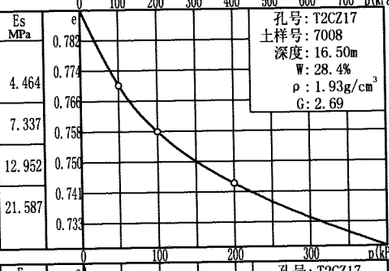

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.142		
		1.772	1.209
50	1.053		
		0.974	2.198
100	1.004		
		0.664	3.224
200	0.938		
		0.448	4.776
400	0.848		

孔号:T2CZ17
土样号:7011
深度:20.00m
W:40.7%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.74

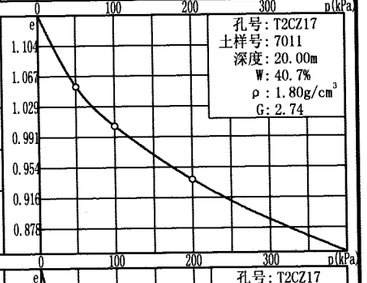

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.105		
		1.370	1.536
50	1.037		
		0.793	2.656
100	0.997		
		0.603	3.489
200	0.937		
		0.401	5.252
400	0.857		
		0.234	9.013
800	0.763		

孔号:T2CZ17
土样号:7013
深度:26.00m
W:38.3%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.74

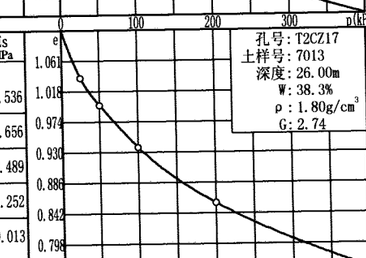

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.906		
		0.557	3.420
50	0.878		
		0.266	7.176
100	0.865		
		0.167	11.435
200	0.848		
		0.101	18.817
400	0.828		
		0.069	27.512
800	0.800		

孔号:T2CZ17
土样号:7015
深度:32.00m
W:31.5%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.71

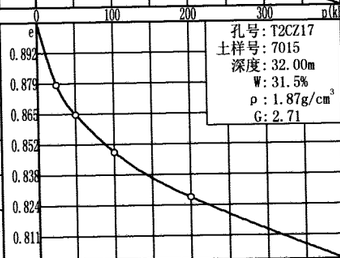

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.063		
		1.705	1.210
50	0.977		
		0.756	2.730
100	0.939		
		0.502	4.111
200	0.889		
		0.255	8.103
400	0.838		
		0.162	12.757
800	0.774		

孔号:T2CZ17
土样号:7019
深度:38.00m
W:37.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

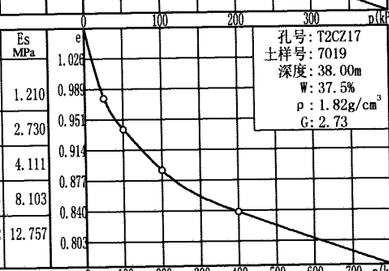

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.021		
		1.538	1.314
50	0.944		
		0.678	2.980
100	0.911		
		0.444	4.553
200	0.866		
		0.277	7.309
400	0.811		
		0.161	12.560
800	0.746		

孔号:T2CZ17
土样号:7021
深度:44.00m
W:35.5%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

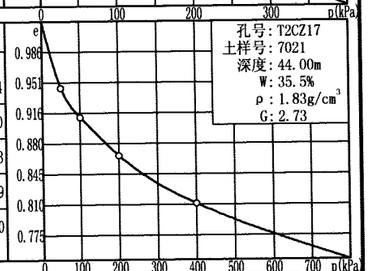

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.056		
		1.575	1.306
50	0.978		
		0.712	2.890
100	0.942		
		0.423	4.867
200	0.900		
		0.231	8.884
400	0.854		
		0.138	14.900
800	0.798		

孔号:T2CZ17
土样号:7023
深度:49.00m
W:37.1%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

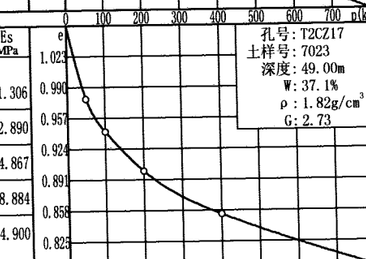

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.983		
		1.351	1.468
50	0.916		
		0.730	2.718
100	0.879		
		0.379	5.233
200	0.841		
		0.196	10.102
400	0.802		
		0.135	14.746
800	0.748		

孔号:T2CZ17
土样号:7026
深度:55.00m
W:34.4%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

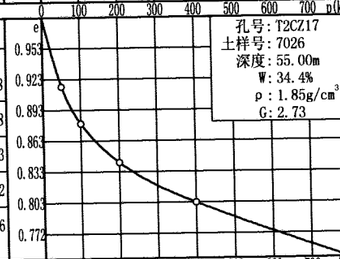

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.111		
		1.797	1.175
50	1.021		
		0.855	2.470
100	0.978		
		0.581	3.635
200	0.920		
		0.340	6.215
400	0.852		

孔号:T2CZ20
土样号:7361
深度:4.00m
W:38.9%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.72

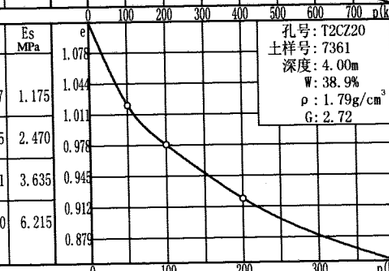

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.477		
		2.355	1.052
25	1.418		
		2.145	1.155
50	1.365		
		1.517	1.633
100	1.289		
		1.112	2.228
200	1.178		
		0.602	4.117
400	1.057		

孔号:T2CZ20
土样号:7363
深度:9.00m
W:53.7%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

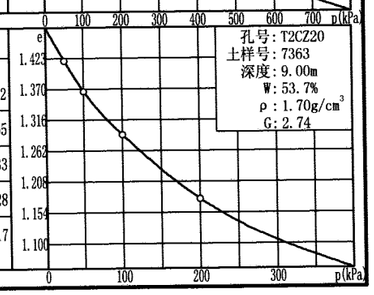

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

分图编号：6-5

工程编号：SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.812		
		0.433	4.185
50	0.791		
		0.264	6.875
100	0.777		
		0.169	10.694
200	0.760		
		0.104	17.500
400	0.740		

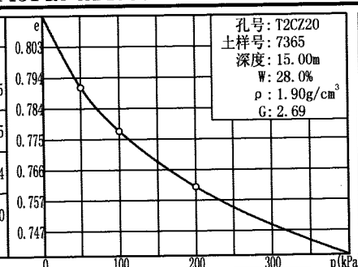

孔号：T2CZ20
土样号：7365
深度：15.00m
W：28.0%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.752		
		0.512	3.424
50	0.726		
		0.292	5.992
100	0.712		
		0.201	8.716
200	0.692		
		0.123	14.204
400	0.667		

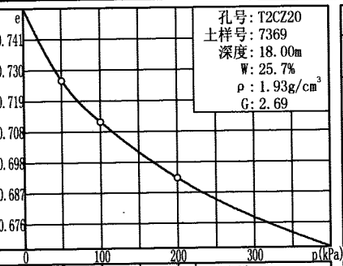

孔号：T2CZ20
土样号：7369
深度：18.00m
W：25.7%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.191		
		1.420	1.542
50	1.120		
		1.168	1.875
100	1.061		
		0.756	2.898
200	0.986		
		0.475	4.608
400	0.891		

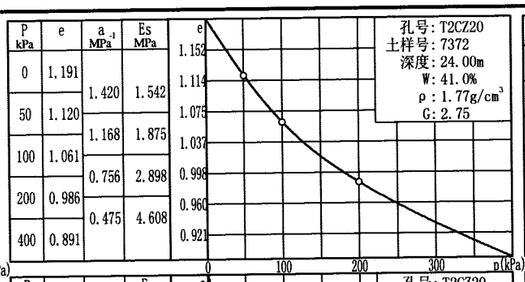

孔号：T2CZ20
土样号：7372
深度：24.00m
W：41.0%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.890		
		0.570	3.313
50	0.861		
		0.285	6.639
100	0.847		
		0.216	8.763
200	0.825		
		0.123	15.425
400	0.801		
		0.076	25.000
800	0.771		

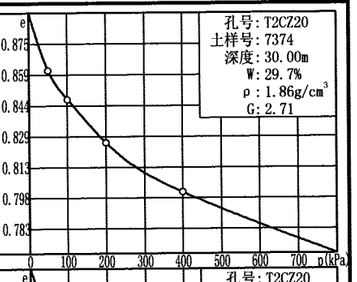

孔号：T2CZ20
土样号：7374
深度：30.00m
W：29.7%
ρ：1.86g/cm^3
G：2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.939		
		1.036	1.872
50	0.887		
		0.610	3.180
100	0.857		
		0.409	4.738
200	0.816		
		0.277	6.991
400	0.760		
		0.174	11.159
800	0.691		

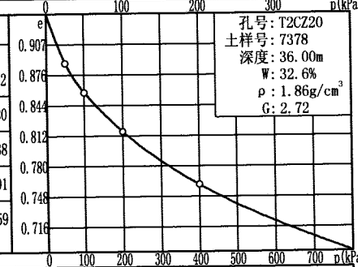

孔号：T2CZ20
土样号：7378
深度：36.00m
W：32.6%
ρ：1.86g/cm^3
G：2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.937		
		0.554	3.494
50	0.909		
		0.272	7.124
100	0.895		
		0.193	10.031
200	0.876		
		0.117	16.484
400	0.853		
		0.073	26.548
800	0.823		

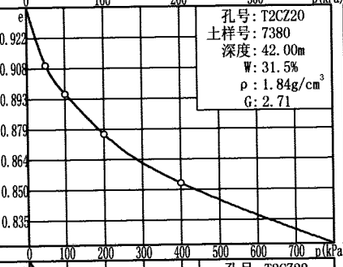

孔号：T2CZ20
土样号：7380
深度：42.00m
W：31.5%
ρ：1.84g/cm^3
G：2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.983		
		1.344	1.475
50	0.916		
		0.696	2.849
100	0.881		
		0.436	4.552
200	0.838		
		0.233	8.517
400	0.791		
		0.152	13.068
800	0.730		

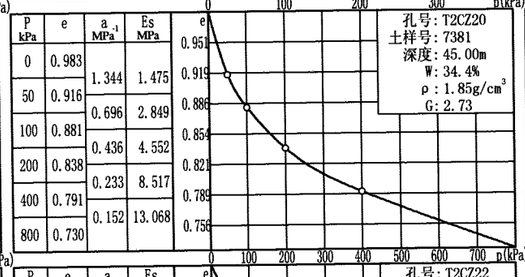

孔号：T2CZ20
土样号：7381
深度：45.00m
W：34.4%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.010		
		0.948	2.120
50	0.963		
		0.593	3.388
100	0.933		
		0.380	5.285
200	0.895		
		0.252	7.991
400	0.845		
		0.157	12.816
800	0.782		

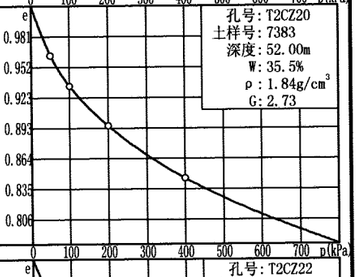

孔号：T2CZ20
土样号：7383
深度：52.00m
W：35.5%
ρ：1.84g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.188		
		2.266	0.966
50	1.075		
		1.111	1.970
100	1.019		
		0.703	3.115
200	0.949		
		0.391	5.597
400	0.871		

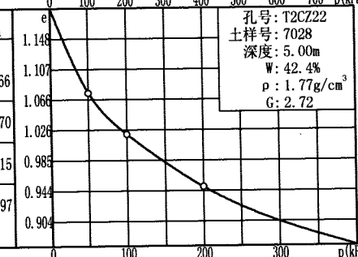

孔号：T2CZ22
土样号：7028
深度：5.00m
W：42.4%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.414		
		2.128	1.135
25	1.361		
		1.874	1.288
50	1.314		
		1.570	1.537
100	1.236		
		1.165	2.072
200	1.119		
		0.849	2.846
400	0.950		

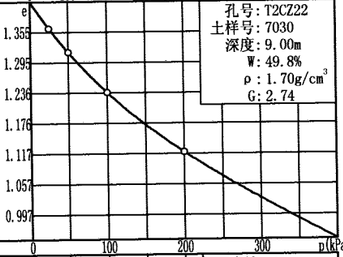

孔号：T2CZ22
土样号：7030
深度：9.00m
W：49.8%
ρ：1.70g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.797		
		0.519	3.460
50	0.771		
		0.297	6.055
100	0.756		
		0.195	9.226
200	0.737		
		0.130	13.839
400	0.711		

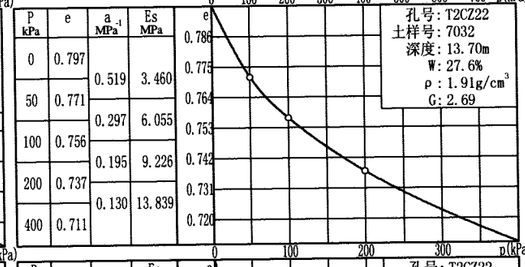

孔号：T2CZ22
土样号：7032
深度：13.70m
W：27.6%
ρ：1.91g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.810		
		0.544	3.327
50	0.783		
		0.263	6.891
100	0.770		
		0.160	11.349
200	0.754		
		0.103	17.540
400	0.733		

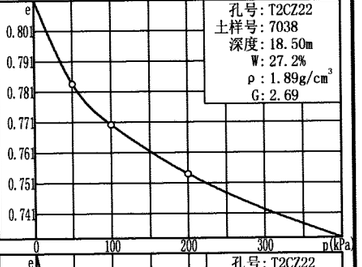

孔号：T2CZ22
土样号：7038
深度：18.50m
W：27.2%
ρ：1.89g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.194		
		1.467	1.496
50	1.120		
		1.024	2.141
100	1.069		
		0.710	3.089
200	0.998		
		0.541	4.053
400	0.890		

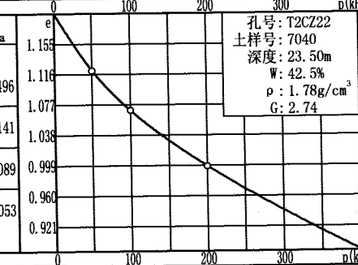

孔号：T2CZ22
土样号：7040
深度：23.50m
W：42.5%
ρ：1.78g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.226		
		1.593	1.397
50	1.147		
		0.904	2.463
100	1.102		
		0.634	3.513
200	1.038		
		0.382	5.830
400	0.962		
		0.229	9.721
800	0.870		

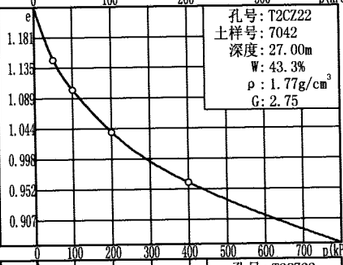

孔号：T2CZ22
土样号：7042
深度：27.00m
W：43.3%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.926		
		0.669	2.878
50	0.893		
		0.350	5.511
100	0.876		
		0.184	10.471
200	0.857		
		0.113	17.066
400	0.835		
		0.086	22.491
800	0.800		

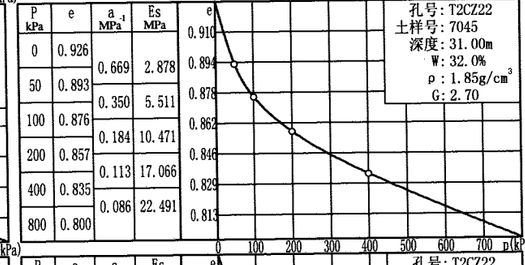

孔号：T2CZ22
土样号：7045
深度：31.00m
W：32.0%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.818		
		0.643	2.828
50	0.785		
		0.268	6.790
100	0.772		
		0.159	11.432
200	0.756		
		0.097	18.834
400	0.737		
		0.069	26.513
800	0.709		

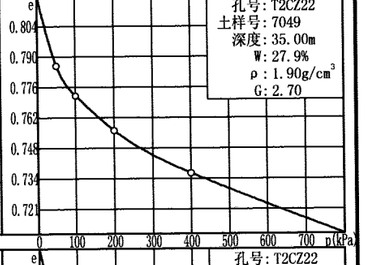

孔号：T2CZ22
土样号：7049
深度：35.00m
W：27.9%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.770		
		0.492	3.594
50	0.745		
		0.256	6.918
100	0.732		
		0.141	12.576
200	0.718		
		0.085	20.828
400	0.701		
		0.061	28.973
800	0.677		

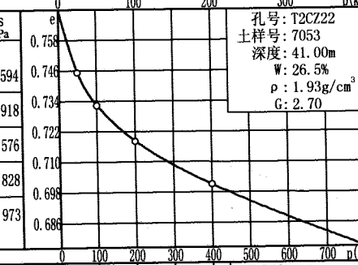

孔号：T2CZ22
土样号：7053
深度：41.00m
W：26.5%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.994		
		1.368	1.457
50	0.925		
		0.699	2.851
100	0.890		
		0.418	4.773
200	0.848		
		0.213	9.339
400	0.806		
		0.138	14.399
800	0.750		

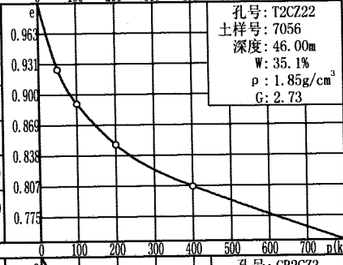

孔号：T2CZ22
土样号：7056
深度：46.00m
W：35.1%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.899		
		0.479	3.965
50	0.875		
		0.227	8.353
100	0.863		
		0.158	11.979
200	0.848		
		0.102	18.682
400	0.827		
		0.078	24.467
800	0.796		

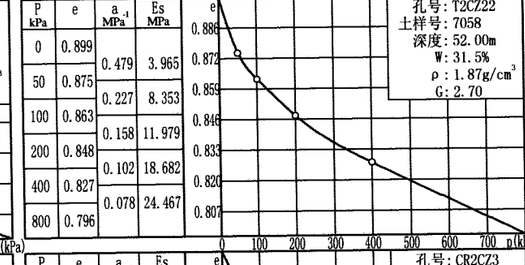

孔号：T2CZ22
土样号：7058
深度：52.00m
W：31.5%
ρ：1.87g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.999		
		1.531	1.305
50	0.922		
		0.712	2.809
100	0.886		
		0.395	5.053
200	0.847		
		0.245	8.150
400	0.798		
		0.150	13.308
800	0.738		

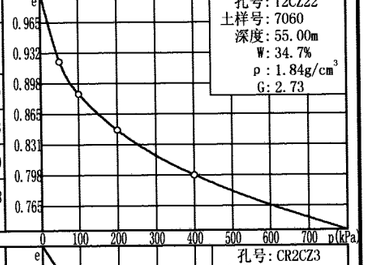

孔号：T2CZ22
土样号：7060
深度：55.00m
W：34.7%
ρ：1.84g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.209		
		2.178	1.014
50	1.100		
		1.100	2.007
100	1.045		
		0.756	2.920
200	0.969		
		0.470	4.700
400	0.875		

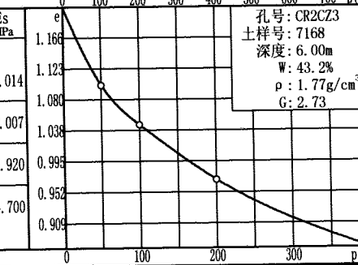

孔号：CR2CZ3
土样号：7168
深度：6.00m
W：43.2%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.391		
		2.275	1.051
25	1.334		
		2.073	1.153
50	1.282		
		1.466	1.631
100	1.209		
		1.074	2.226
200	1.101		
		0.651	3.673
400	0.971		

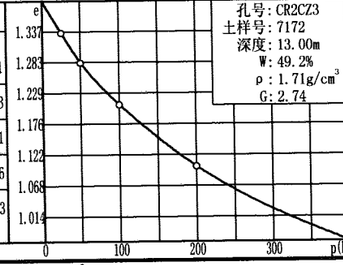

孔号：CR2CZ3
土样号：7172
深度：13.00m
W：49.2%
ρ：1.71g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.909		
		0.413	4.628
50	0.888		
		0.255	7.476
100	0.876		
		0.157	12.148
200	0.860		
		0.093	20.460
400	0.841		

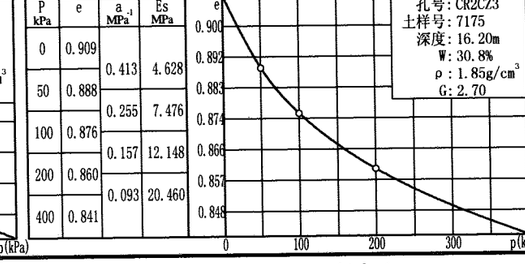

孔号：CR2CZ3
土样号：7175
深度：16.20m
W：30.8%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.178		
		1.435	1.518
50	1.106		
		1.139	1.912
100	1.049		
		0.752	2.898
200	0.974		
		0.473	4.608
400	0.880		

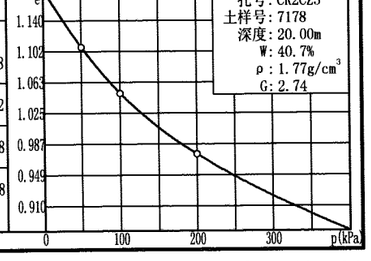

孔号：CR2CZ3
土样号：7178
深度：20.00m
W：40.7%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.74

上海申元岩土工程有限公司　试验审核人：　试验负责人：范艳　日期：2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 6-6

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.985		
		1.402	1.416
50	0.915		
		0.750	2.647
100	0.878		
		0.480	4.136
200	0.830		
		0.306	6.487
400	0.769		
		0.175	11.331
800	0.698		

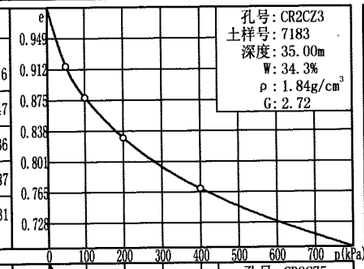

孔号: CR2CZ3
土样号: 7183
深度: 35.00m
W: 34.3%
ρ: 1.84g/cm^3
G: 2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.946		
		1.043	1.866
50	0.894		
		0.613	3.176
100	0.863		
		0.411	4.736
200	0.822		
		0.262	7.419
400	0.770		
		0.162	11.981
800	0.705		

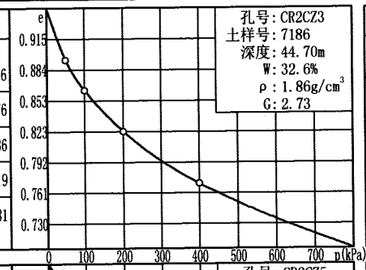

孔号: CR2CZ3
土样号: 7186
深度: 44.70m
W: 32.6%
ρ: 1.86g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.063		
		1.397	1.477
50	0.993		
		0.817	2.526
100	0.953		
		0.527	3.918
200	0.900		
		0.344	6.000
400	0.831		

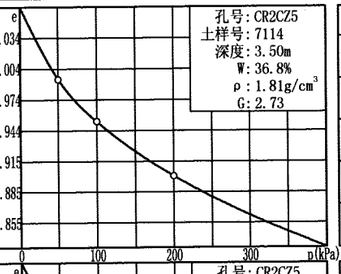

孔号: CR2CZ5
土样号: 7114
深度: 3.50m
W: 36.8%
ρ: 1.81g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.188		
		2.135	1.025
50	1.082		
		1.158	1.889
100	1.024		
		0.750	2.920
200	0.949		
		0.449	4.878
400	0.859		

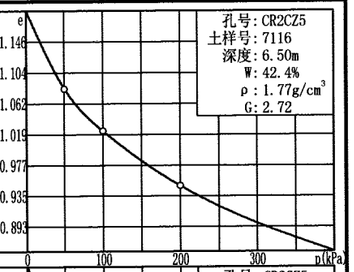

孔号: CR2CZ5
土样号: 7116
深度: 6.50m
W: 42.4%
ρ: 1.77g/cm^3
G: 2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.395		
		2.172	1.103
25	1.341		
		1.819	1.317
50	1.296		
		1.440	1.664
100	1.224		
		1.070	2.238
200	1.117		
		0.576	4.157
400	1.001		

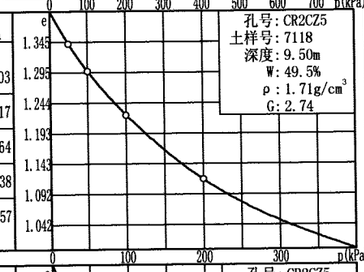

孔号: CR2CZ5
土样号: 7118
深度: 9.50m
W: 49.5%
ρ: 1.71g/cm^3
G: 2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.332		
		1.750	1.333
25	1.288		
		1.507	1.548
50	1.251		
		1.288	1.810
100	1.186		
		1.027	2.271
200	1.084		
		0.483	4.826
400	0.987		

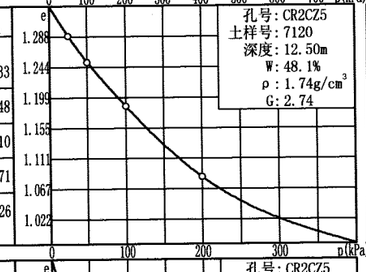

孔号: CR2CZ5
土样号: 7120
深度: 12.50m
W: 48.1%
ρ: 1.74g/cm^3
G: 2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.891		
		0.547	3.461
50	0.864		
		0.312	6.057
100	0.849		
		0.215	8.810
200	0.827		
		0.137	13.844
400	0.800		

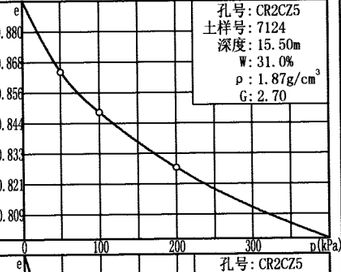

孔号: CR2CZ5
土样号: 7124
深度: 15.50m
W: 31.0%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.031		
		1.583	1.283
50	0.952		
		0.802	2.533
100	0.912		
		0.570	3.565
200	0.855		
		0.338	6.016
400	0.787		

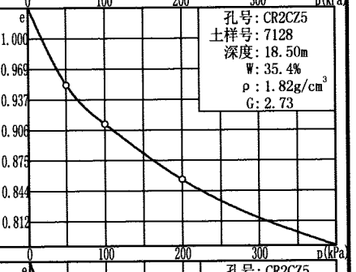

孔号: CR2CZ5
土样号: 7128
深度: 18.50m
W: 35.4%
ρ: 1.82g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.076		
		1.532	1.355
50	0.999		
		0.885	2.347
100	0.955		
		0.550	3.773
200	0.900		
		0.356	5.831
400	0.829		

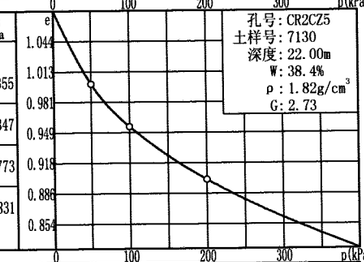

孔号: CR2CZ5
土样号: 7130
深度: 22.00m
W: 38.4%
ρ: 1.82g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.006		
		1.400	1.433
50	0.936		
		0.725	2.766
100	0.900		
		0.496	4.043
200	0.851		
		0.309	6.492
400	0.789		
		0.193	10.389
800	0.712		

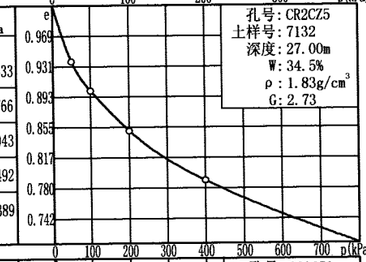

孔号: CR2CZ5
土样号: 7132
深度: 27.00m
W: 34.5%
ρ: 1.83g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.019		
		1.502	1.344
50	0.944		
		0.962	2.098
100	0.896		
		0.465	4.345
200	0.850		
		0.339	5.965
400	0.782		
		0.186	10.831
800	0.707		

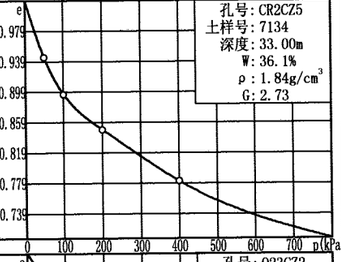

孔号: CR2CZ5
土样号: 7134
深度: 33.00m
W: 36.1%
ρ: 1.84g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.021		
		1.122	1.802
50	0.965		
		0.705	2.868
100	0.930		
		0.437	4.623
200	0.886		
		0.290	6.959
400	0.828		
		0.177	11.447
800	0.758		

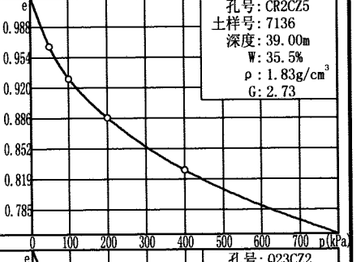

孔号: CR2CZ5
土样号: 7136
深度: 39.00m
W: 35.5%
ρ: 1.83g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.071		
		1.770	1.170
50	0.982		
		0.988	2.097
100	0.933		
		0.467	4.436
200	0.886		
		0.343	6.030
400	0.818		
		0.193	10.752
800	0.741		

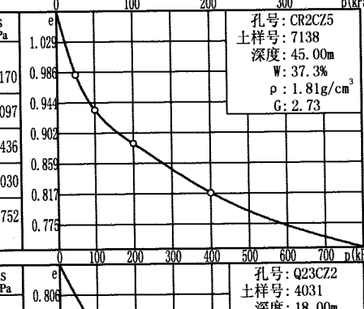

孔号: CR2CZ5
土样号: 7138
深度: 45.00m
W: 37.3%
ρ: 1.81g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.096		
		1.778	1.179
50	1.007		
		1.010	2.075
100	0.957		
		0.626	3.350
200	0.894		
		0.379	5.535
400	0.818		

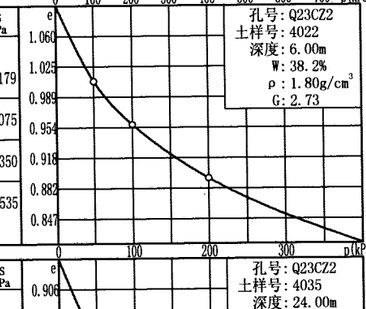

孔号: Q23CZ2
土样号: 4022
深度: 6.00m
W: 38.2%
ρ: 1.80g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.262		
		1.528	1.480
50	1.185		
		1.289	1.754
100	1.121		
		0.895	2.526
200	1.031		
		0.567	3.989
400	0.918		

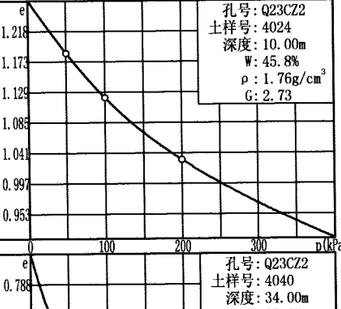

孔号: Q23CZ2
土样号: 4024
深度: 10.00m
W: 45.8%
ρ: 1.76g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.824		
		0.548	3.328
50	0.797		
		0.265	6.894
100	0.784		
		0.170	10.723
200	0.767		
		0.104	17.548
400	0.746		

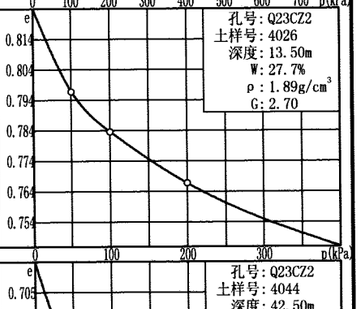

孔号: Q23CZ2
土样号: 4026
深度: 13.50m
W: 27.7%
ρ: 1.89g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816		
		0.470	3.867
50	0.793		
		0.301	6.042
100	0.778		
		0.197	9.206
200	0.758		
		0.117	15.467
400	0.734		

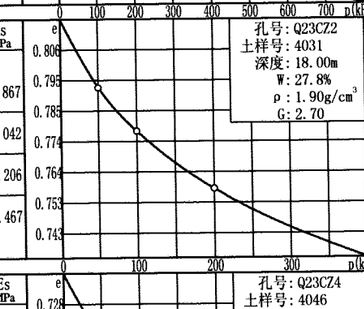

孔号: Q23CZ2
土样号: 4031
深度: 18.00m
W: 27.8%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.930		
		1.354	1.426
50	0.862		
		0.737	2.620
100	0.825		
		0.398	4.848
200	0.786		
		0.229	8.431
400	0.740		

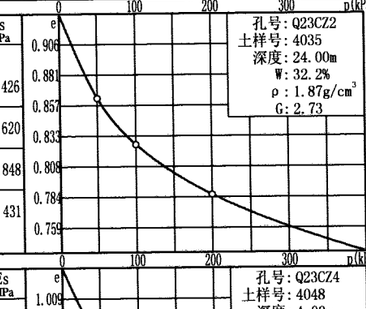

孔号: Q23CZ2
土样号: 4035
深度: 24.00m
W: 32.2%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.804		
		0.626	2.879
50	0.772		
		0.336	5.362
100	0.756		
		0.162	11.104
200	0.739		
		0.115	15.738
400	0.716		
		0.088	20.412
800	0.681		

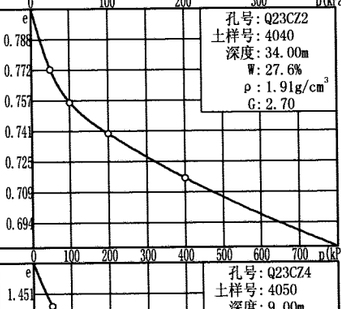

孔号: Q23CZ2
土样号: 4040
深度: 34.00m
W: 27.6%
ρ: 1.91g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.713		
		0.312	5.498
50	0.697		
		0.188	9.117
100	0.688		
		0.109	15.759
200	0.677		
		0.060	28.618
400	0.665		
		0.041	41.720
800	0.649		

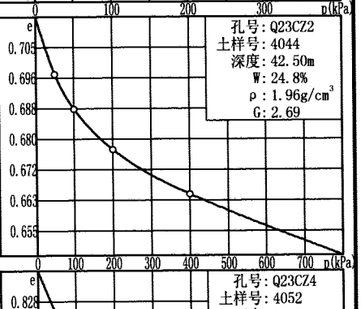

孔号: Q23CZ2
土样号: 4044
深度: 42.50m
W: 24.8%
ρ: 1.96g/cm^3
G: 2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.745		
		0.727	2.400
50	0.708		
		0.473	3.692
100	0.685		
		0.327	5.333
200	0.652		
		0.191	9.143
400	0.614		

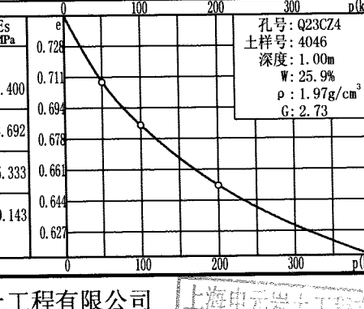

孔号: Q23CZ4
土样号: 4046
深度: 1.00m
W: 25.9%
ρ: 1.97g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.044		
		1.706	1.198
50	0.958		
		0.917	2.228
100	0.913		
		0.608	3.362
200	0.852		
		0.384	5.323
400	0.775		

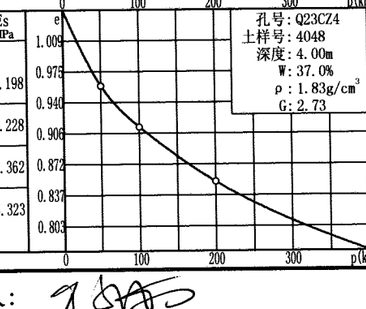

孔号: Q23CZ4
土样号: 4048
深度: 4.00m
W: 37.0%
ρ: 1.83g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.507		
		3.158	0.794
25	1.428		
		1.927	1.301
50	1.379		
		1.365	1.836
100	1.311		
		1.188	2.109
200	1.192		
		0.603	4.154
400	1.072		

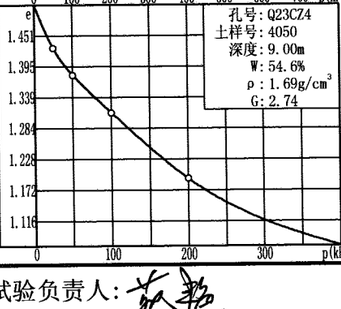

孔号: Q23CZ4
土样号: 4050
深度: 9.00m
W: 54.6%
ρ: 1.69g/cm^3
G: 2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.839		
		0.571	3.221
50	0.810		
		0.285	6.442
100	0.796		
		0.162	11.368
200	0.780		
		0.114	16.105
400	0.757		

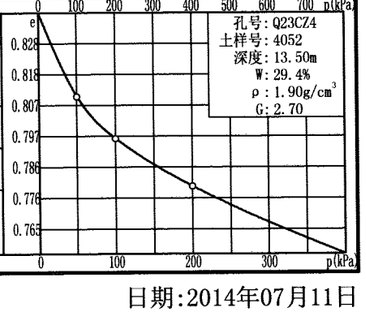

孔号: Q23CZ4
土样号: 4052
深度: 13.50m
W: 29.4%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.70

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 6-7

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.812		
		0.427	4.240
50	0.790		
		0.279	6.502
100	0.777		
		0.167	10.837
200	0.760		
		0.107	16.962
400	0.738		

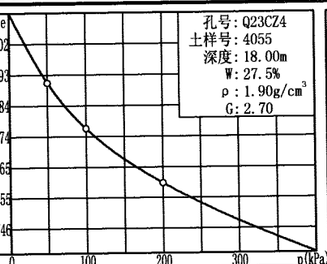

孔号: Q23CZ4
土样号: 4055
深度: 18.00m
W: 27.5%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.940		
		1.016	1.910
50	0.889		
		0.735	2.640
100	0.853		
		0.497	3.903
200	0.803		
		0.357	5.440
400	0.732		

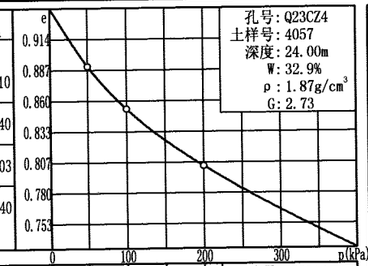

孔号: Q23CZ4
土样号: 4057
深度: 24.00m
W: 32.9%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.808		
		0.431	4.194
50	0.786		
		0.237	7.641
100	0.775		
		0.157	11.499
200	0.759		
		0.096	18.904
400	0.740		
		0.058	31.350
800	0.717		

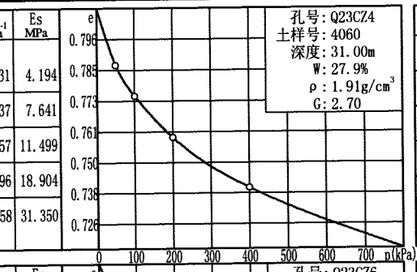

孔号: Q23CZ4
土样号: 4060
深度: 31.00m
W: 27.9%
ρ: 1.91g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.750		
		0.403	4.345
50	0.730		
		0.206	8.500
100	0.719		
		0.129	13.569
200	0.707		
		0.089	19.668
400	0.689		
		0.064	27.453
800	0.663		

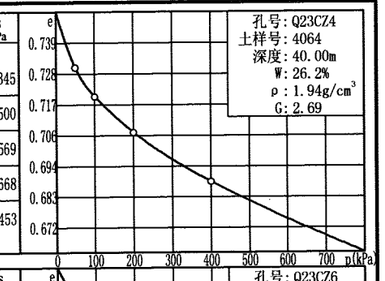

孔号: Q23CZ4
土样号: 4064
深度: 40.00m
W: 26.2%
ρ: 1.94g/cm^3
G: 2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.806		
		0.700	2.579
50	0.771		
		0.479	3.769
100	0.747		
		0.341	5.297
200	0.713		
		0.212	8.522
400	0.671		

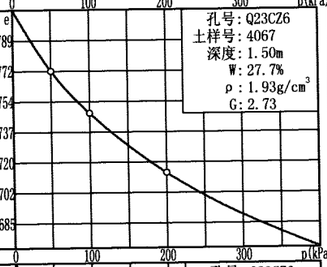

孔号: Q23CZ6
土样号: 4067
深度: 1.50m
W: 27.7%
ρ: 1.93g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.204		
		1.798	1.226
50	1.114		
		1.176	1.875
100	1.055		
		0.795	2.772
200	0.976		
		0.496	4.448
400	0.877		

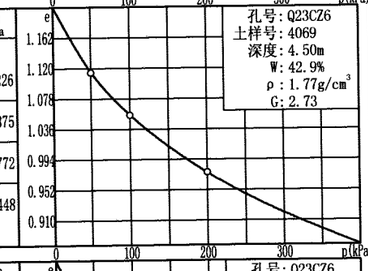

孔号: Q23CZ6
土样号: 4069
深度: 4.50m
W: 42.9%
ρ: 1.77g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.393		
		2.711	0.883
25	1.326		
		2.259	1.060
50	1.269		
		1.531	1.563
100	1.193		
		1.089	2.199
200	1.084		
		0.516	4.638
400	0.981		

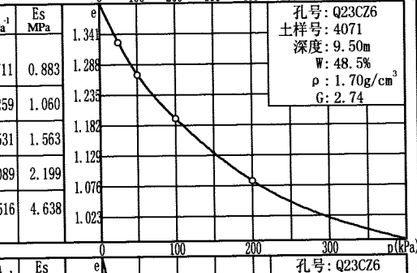

孔号: Q23CZ6
土样号: 4071
深度: 9.50m
W: 48.5%
ρ: 1.70g/cm^3
G: 2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.880		
		0.492	3.820
50	0.855		
		0.295	6.367
100	0.841		
		0.197	9.551
200	0.821		
		0.123	15.281
400	0.796		

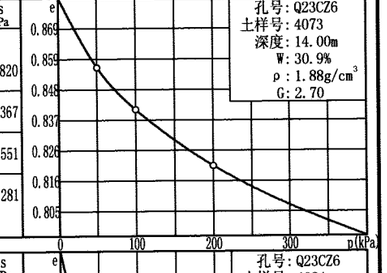

孔号: Q23CZ6
土样号: 4073
深度: 14.00m
W: 30.9%
ρ: 1.88g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.939		
		1.160	1.671
50	0.881		
		0.660	2.938
100	0.848		
		0.430	4.509
200	0.805		
		0.280	6.924
400	0.749		

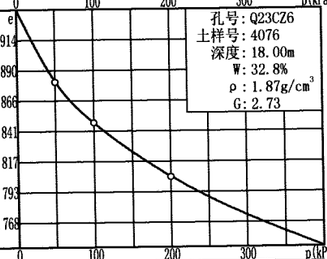

孔号: Q23CZ6
土样号: 4076
深度: 18.00m
W: 32.8%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.190		
		1.419	1.544
50	1.120		
		0.915	2.393
100	1.074		
		0.526	4.162
200	1.021		
		0.309	7.091
400	0.959		

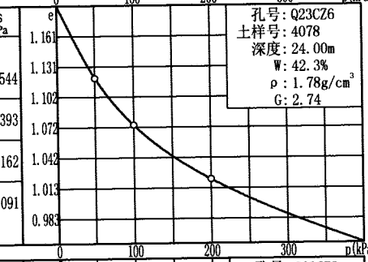

孔号: Q23CZ6
土样号: 4078
深度: 24.00m
W: 42.3%
ρ: 1.78g/cm^3
G: 2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.710		
		0.581	2.942
50	0.681		
		0.254	6.743
100	0.668		
		0.148	11.530
200	0.653		
		0.090	18.896
400	0.635		
		0.059	28.923
800	0.612		

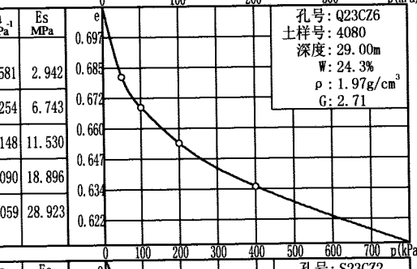

孔号: Q23CZ6
土样号: 4080
深度: 29.00m
W: 24.3%
ρ: 1.97g/cm^3
G: 2.71

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.812		
		0.604	3.002
50	0.782		
		0.248	7.295
100	0.770		
		0.139	12.994
200	0.756		
		0.088	20.681
400	0.738		
		0.066	27.352
800	0.712		

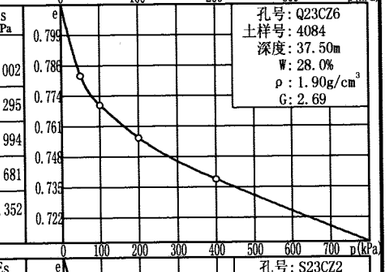

孔号: Q23CZ6
土样号: 4084
深度: 37.50m
W: 28.0%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.866		
		0.541	3.448
50	0.839		
		0.290	6.437
100	0.824		
		0.174	10.728
200	0.807		
		0.111	16.792
400	0.784		

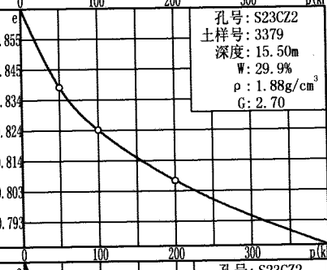

孔号: S23CZ2
土样号: 3379
深度: 15.50m
W: 29.9%
ρ: 1.88g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.918		
		0.456	4.203
50	0.895		
		0.317	6.042
100	0.879		
		0.218	8.788
200	0.857		
		0.129	14.872
400	0.831		

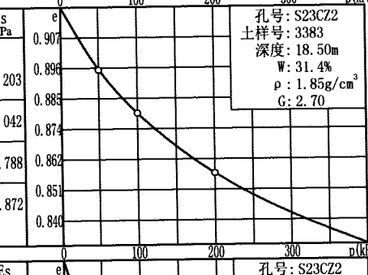

孔号: S23CZ2
土样号: 3383
深度: 18.50m
W: 31.4%
ρ: 1.85g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.156		
		1.956	1.102
50	1.058		
		1.169	1.844
100	1.000		
		0.708	3.044
200	0.929		
		0.433	4.981
400	0.842		

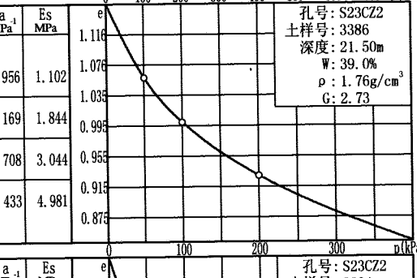

孔号: S23CZ2
土样号: 3386
深度: 21.50m
W: 39.0%
ρ: 1.76g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.009		
		1.535	1.309
50	0.933		
		0.766	2.625
100	0.894		
		0.543	3.703
200	0.840		
		0.334	6.013
400	0.773		
		0.198	10.129
800	0.694		

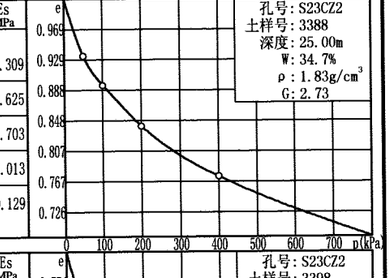

孔号: S23CZ2
土样号: 3388
深度: 25.00m
W: 34.7%
ρ: 1.83g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.679		
		0.489	3.432
50	0.654		
		0.326	5.153
100	0.638		
		0.242	6.948
200	0.614		
		0.162	10.366
400	0.582		
		0.103	16.299
800	0.540		

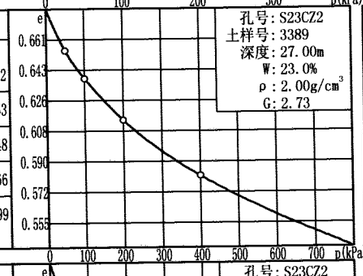

孔号: S23CZ2
土样号: 3389
深度: 27.00m
W: 23.0%
ρ: 2.00g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.759		
		0.571	3.079
50	0.731		
		0.339	5.190
100	0.714		
		0.216	8.157
200	0.692		
		0.129	13.611
400	0.666		
		0.087	20.331
800	0.632		

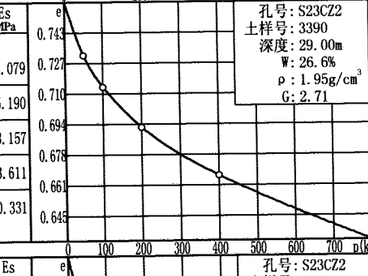

孔号: S23CZ2
土样号: 3390
深度: 29.00m
W: 26.6%
ρ: 1.95g/cm^3
G: 2.71

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.737		
		0.332	5.237
50	0.720		
		0.194	8.932
100	0.710		
		0.125	13.859
200	0.698		
		0.080	21.710
400	0.682		
		0.052	33.536
800	0.661		

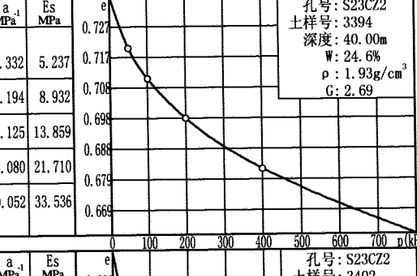

孔号: S23CZ2
土样号: 3394
深度: 40.00m
W: 24.6%
ρ: 1.93g/cm^3
G: 2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.787		
		0.542	3.298
50	0.760		
		0.248	7.192
100	0.747		
		0.167	10.702
200	0.731		
		0.104	17.213
400	0.710		
		0.064	27.734
800	0.684		

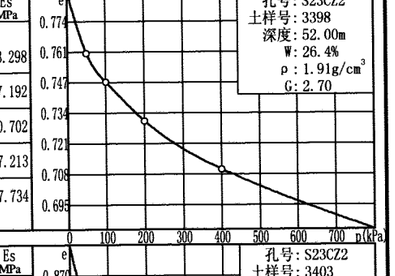

孔号: S23CZ2
土样号: 3398
深度: 52.00m
W: 26.4%
ρ: 1.91g/cm^3
G: 2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.681		
		0.298	5.642
50	0.666		
		0.188	8.947
100	0.657		
		0.120	14.039
200	0.645		
		0.072	23.235
400	0.630		
		0.048	35.338
800	0.611		

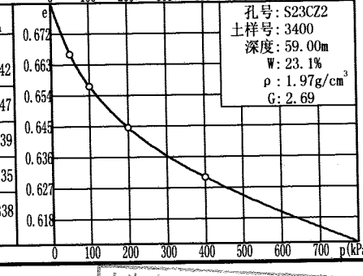

孔号: S23CZ2
土样号: 3400
深度: 59.00m
W: 23.1%
ρ: 1.97g/cm^3
G: 2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.927		
		0.910	2.118
50	0.882		
		0.569	3.384
100	0.853		
		0.376	5.131
200	0.816		
		0.252	7.658
400	0.765		
		0.162	11.917
800	0.701		
		0.101	19.143
1200	0.660		
		0.068	28.465
1600	0.633		

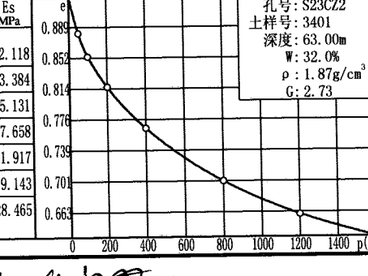

孔号: S23CZ2
土样号: 3401
深度: 63.00m
W: 32.0%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.026		
		1.401	1.447
50	0.956		
		0.781	2.596
100	0.917		
		0.503	4.029
200	0.867		
		0.315	6.428
400	0.804		
		0.176	11.498
800	0.734		
		0.106	19.125
1200	0.691		
		0.071	28.485
1600	0.663		

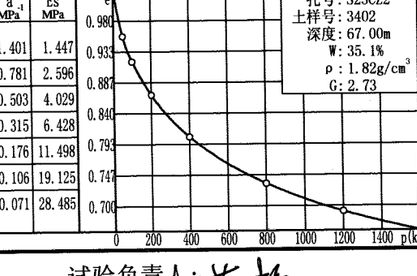

孔号: S23CZ2
土样号: 3402
深度: 67.00m
W: 35.1%
ρ: 1.82g/cm^3
G: 2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.908		
		1.013	1.884
50	0.857		
		0.651	2.930
100	0.825		
		0.403	4.736
200	0.785		
		0.262	7.273
400	0.732		
		0.158	12.053
800	0.669		
		0.096	19.845
1200	0.630		
		0.055	34.970
1600	0.609		

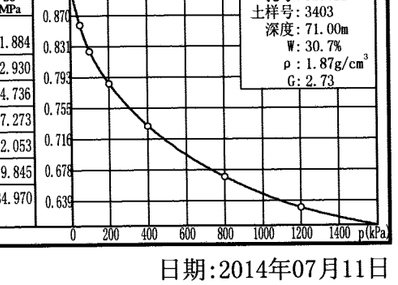

孔号: S23CZ2
土样号: 3403
深度: 71.00m
W: 30.7%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-8

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.801		
50	0.789	0.248	7.253
100	0.781	0.167	10.756
200	0.768	0.121	14.864
400	0.754	0.073	24.619
800	0.734	0.049	36.999
1200	0.722	0.032	56.679
1600	0.711	0.026	69.717

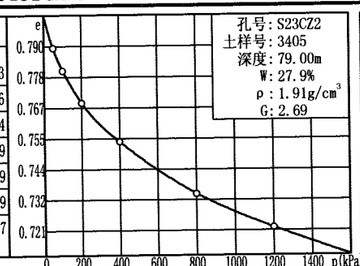

孔号:S23CZ2
土样号:3405
深度:79.00m
W:27.9%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.751		
50	0.741	0.212	8.264
100	0.732	0.168	10.431
200	0.721	0.108	16.195
400	0.709	0.062	28.214
800	0.692	0.042	41.673
1200	0.671	0.053	32.882
1600	0.666	0.012	152.08

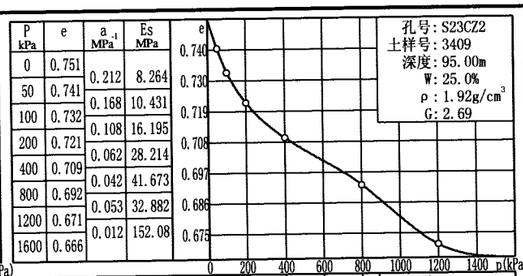

孔号:S23CZ2
土样号:3409
深度:95.00m
W:25.0%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.240		
25	1.158	3.301	0.679
50	1.111	1.860	1.205
100	1.048	1.255	1.785
200	0.962	0.860	2.605
400	0.869	0.465	4.819

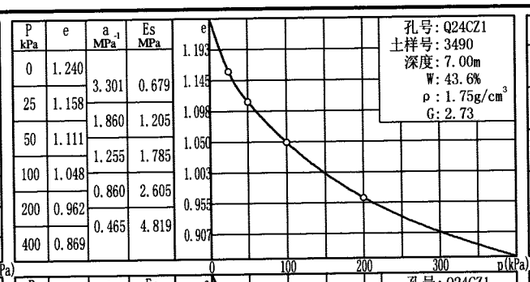

孔号:Q24CZ1
土样号:3490
深度:7.00m
W:43.6%
ρ:1.75g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.868		
50	0.841	0.546	3.424
100	0.826	0.312	5.992
200	0.804	0.214	8.716
400	0.778	0.132	14.204

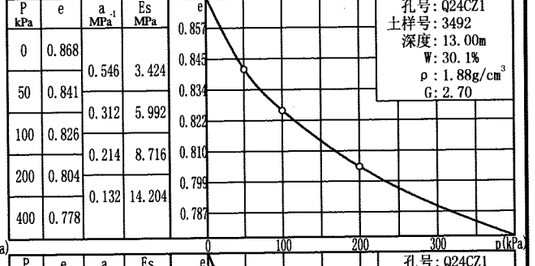

孔号:Q24CZ1
土样号:3492
深度:13.00m
W:30.1%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.189		
50	1.114	1.494	1.465
100	1.061	1.057	2.071
200	0.983	0.781	2.802
400	0.889	0.471	4.647

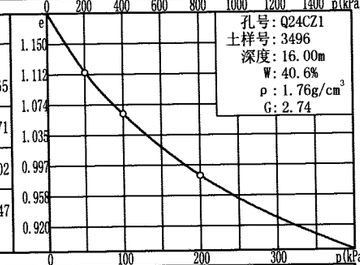

孔号:Q24CZ1
土样号:3496
深度:16.00m
W:40.6%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.031		
50	0.960	1.417	1.433
100	0.922	0.762	2.667
200	0.871	0.508	4.000
400	0.803	0.344	5.908

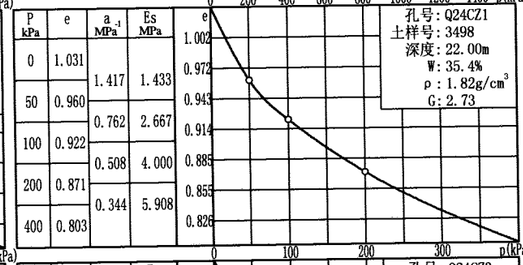

孔号:Q24CZ1
土样号:3498
深度:22.00m
W:35.4%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.776		
50	0.747	0.571	3.109
100	0.726	0.417	4.255
200	0.697	0.290	6.128
400	0.657	0.204	8.725
800	0.606	0.126	14.073

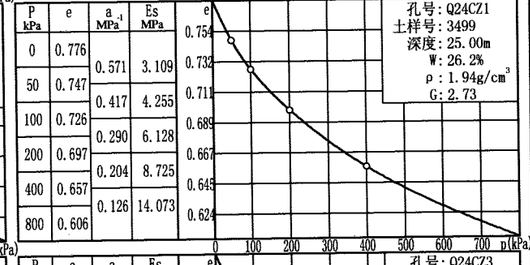

孔号:Q24CZ1
土样号:3499
深度:25.00m
W:26.2%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.718		
50	0.693	0.501	3.432
100	0.676	0.333	5.153
200	0.652	0.247	6.948
400	0.618	0.166	10.366
800	0.576	0.105	16.299

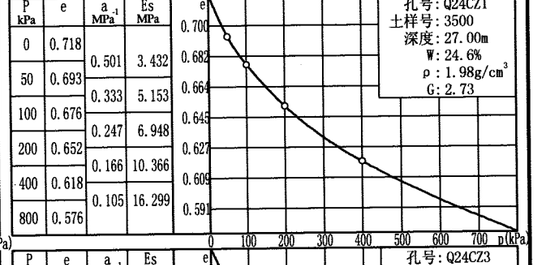

孔号:Q24CZ1
土样号:3500
深度:27.00m
W:24.6%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.770		
50	0.749	0.429	4.127
100	0.734	0.291	6.090
200	0.716	0.190	9.336
400	0.694	0.107	16.562
800	0.669	0.064	27.801

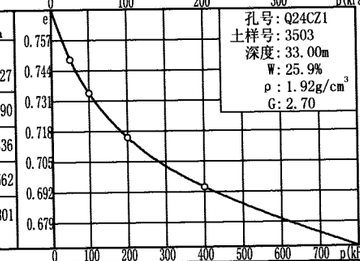

孔号:Q24CZ1
土样号:3503
深度:33.00m
W:25.9%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.969		
50	0.916	1.049	1.877
100	0.882	0.679	2.901
200	0.839	0.432	4.558
400	0.785	0.273	7.224

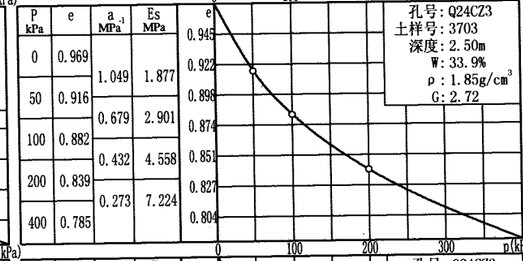

孔号:Q24CZ3
土样号:3703
深度:2.50m
W:33.9%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.247		
50	1.139	2.170	1.035
100	1.078	1.213	1.852
200	1.001	0.770	2.918
400	0.913	0.438	5.136

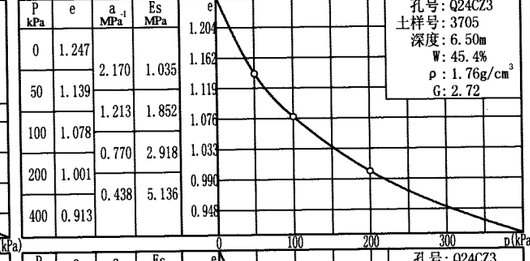

孔号:Q24CZ3
土样号:3705
深度:6.50m
W:45.4%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.819		
50	0.793	0.526	3.457
100	0.778	0.301	6.051
200	0.758	0.197	9.220
400	0.733	0.122	14.894

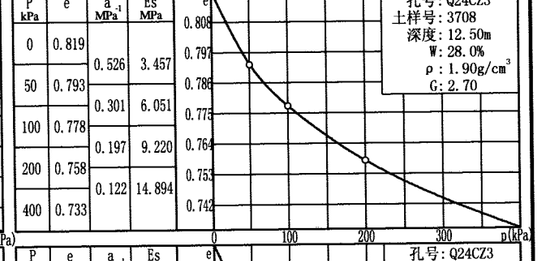

孔号:Q24CZ3
土样号:3708
深度:12.50m
W:28.0%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.270		
25	1.193	3.064	0.741
50	1.142	2.065	1.099
100	1.073	1.372	1.655
200	0.988	0.849	2.675
400	0.902	0.430	5.277

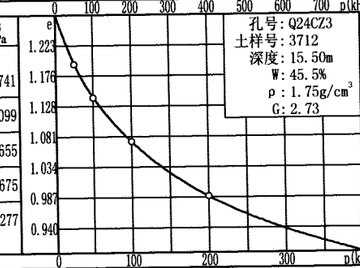

孔号:Q24CZ3
土样号:3712
深度:15.50m
W:45.5%
ρ:1.75g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.099		
50	1.041	1.165	1.802
100	0.996	0.901	2.329
200	0.940	0.560	3.745
400	0.889	0.253	8.304

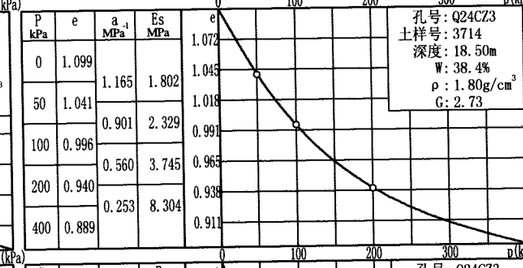

孔号:Q24CZ3
土样号:3714
深度:18.50m
W:38.4%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.967		
50	0.910	1.145	1.717
100	0.881	0.573	3.435
200	0.841	0.399	4.932
400	0.787	0.271	7.258

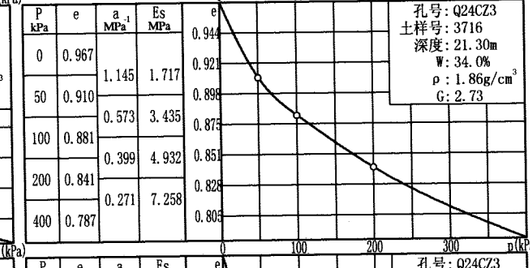

孔号:Q24CZ3
土样号:3716
深度:21.30m
W:34.0%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.943		
50	0.887	1.131	1.719
100	0.857	0.586	3.319
200	0.816	0.414	4.694
400	0.763	0.268	7.263

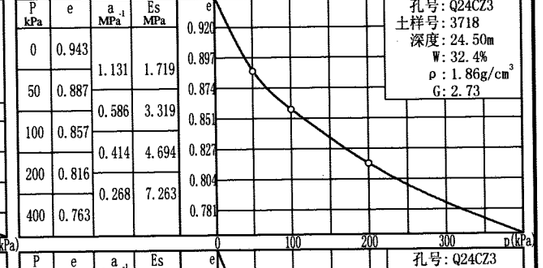

孔号:Q24CZ3
土样号:3718
深度:24.50m
W:32.4%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.770		
50	0.741	0.570	3.106
100	0.720	0.416	4.255
200	0.692	0.279	6.345
400	0.656	0.184	9.595
800	0.608	0.120	14.788

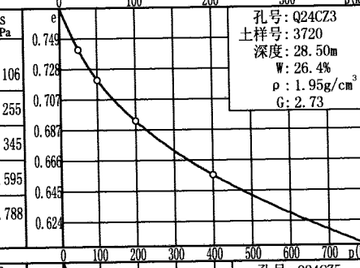

孔号:Q24CZ3
土样号:3720
深度:28.50m
W:26.4%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.865		
50	0.843	0.450	4.143
100	0.830	0.265	7.027
200	0.811	0.182	10.224
400	0.790	0.108	17.247
800	0.763	0.067	27.703

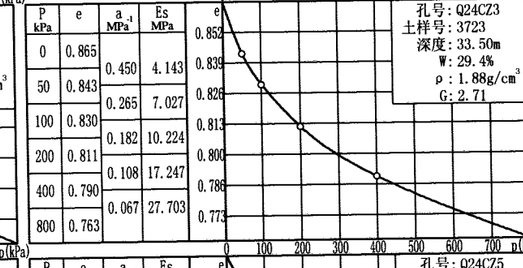

孔号:Q24CZ3
土样号:3723
深度:33.50m
W:29.4%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.802		
50	0.784	0.357	5.045
100	0.774	0.200	9.009
200	0.762	0.129	13.961
400	0.746	0.077	23.300
800	0.727	0.049	37.061

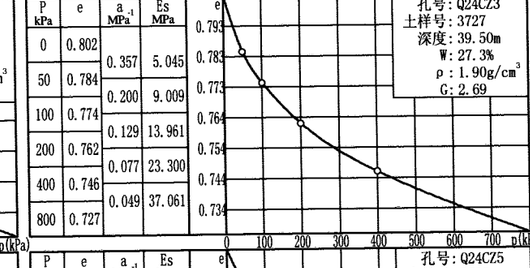

孔号:Q24CZ3
土样号:3727
深度:39.50m
W:27.3%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.746		
50	0.734	0.239	7.311
100	0.726	0.162	10.805
200	0.714	0.117	14.928
400	0.700	0.070	24.768
800	0.683	0.043	40.984

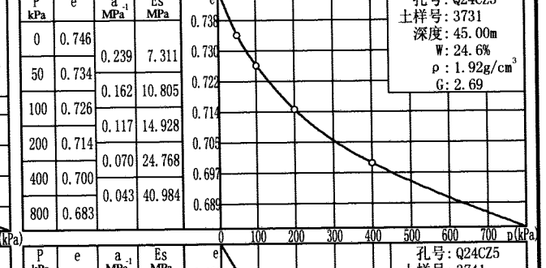

孔号:Q24CZ3
土样号:3731
深度:45.00m
W:24.6%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.269		
50	1.162	2.150	1.055
100	1.105	1.134	2.001
200	1.039	0.662	3.430
400	0.954	0.425	5.336

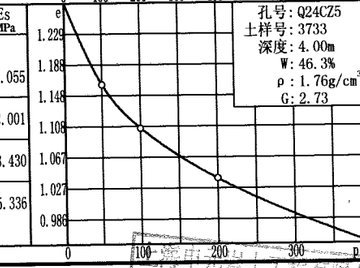

孔号:Q24CZ5
土样号:3733
深度:4.00m
W:46.3%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.403		
25	1.349	2.184	1.100
50	1.307	1.676	1.434
100	1.237	1.397	1.720
200	1.127	1.094	2.197
400	1.023	0.520	4.624

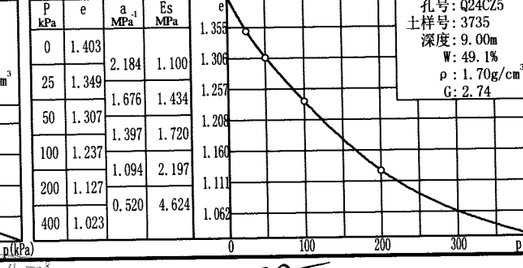

孔号:Q24CZ5
土样号:3735
深度:9.00m
W:49.1%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.802		
50	0.776	0.521	3.459
100	0.761	0.298	6.053
200	0.740	0.205	8.804
400	0.716	0.121	14.899

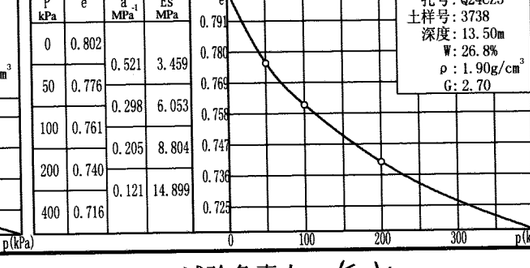

孔号:Q24CZ5
土样号:3738
深度:13.50m
W:26.8%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.226		
50	1.156	1.409	1.580
100	1.105	1.006	2.212
200	1.036	0.698	3.189
400	0.950	0.427	5.209

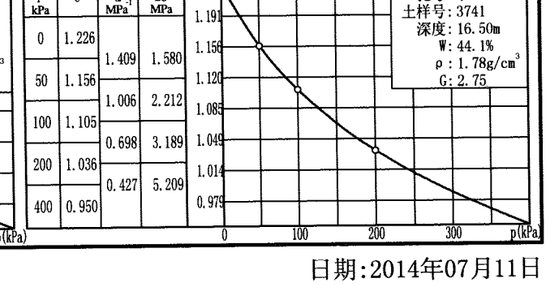

孔号:Q24CZ5
土样号:3741
深度:16.50m
W:44.1%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.75

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号: 6-9

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.026		
		1.098	1.846
50	0.972		
		0.823	2.461
100	0.930		
		0.496	4.084
200	0.881		
		0.280	7.244
400	0.825		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3743
深度: 19.50m
W: 35.1%
ρ: 1.82g/cm^3
G: 2.73

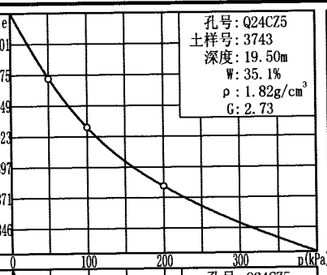

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.910		
		0.614	3.111
50	0.879		
		0.416	4.592
100	0.859		
		0.238	8.036
200	0.835		
		0.158	12.054
400	0.803		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3744
深度: 21.00m
W: 31.1%
ρ: 1.86g/cm^3
G: 2.71

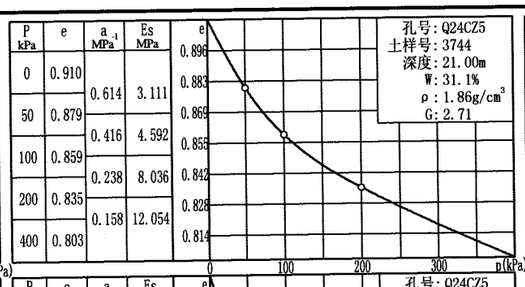

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.009		
		1.520	1.322
50	0.933		
		0.999	2.011
100	0.884		
		0.604	3.328
200	0.823		
		0.370	5.438
400	0.749		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3746
深度: 24.00m
W: 34.7%
ρ: 1.83g/cm^3
G: 2.73

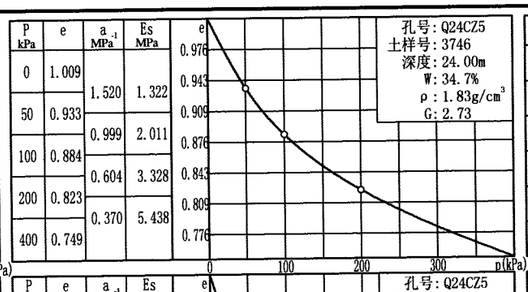

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.745		
		0.509	3.428
50	0.719		
		0.375	4.651
100	0.701		
		0.248	7.028
200	0.676		
		0.160	10.923
400	0.644		
		0.107	16.243
800	0.601		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3748
深度: 28.00m
W: 25.9%
ρ: 1.97g/cm^3
G: 2.73

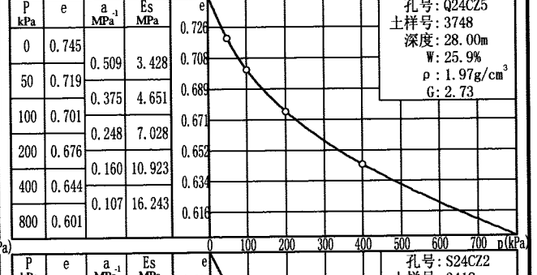

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.860		
		0.449	4.145
50	0.837		
		0.264	7.041
100	0.824		
		0.172	10.844
200	0.807		
		0.104	17.945
400	0.786		
		0.067	27.647
800	0.759		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3751
深度: 33.00m
W: 29.5%
ρ: 1.88g/cm^3
G: 2.70

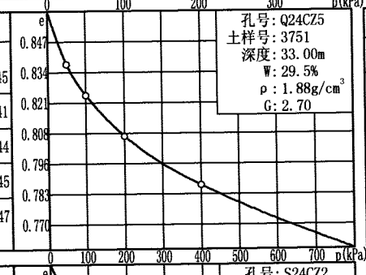

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.744		
		0.385	4.531
50	0.725		
		0.231	7.564
100	0.714		
		0.152	11.461
200	0.698		
		0.093	18.775
400	0.680		
		0.061	28.620
800	0.655		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3755
深度: 39.00m
W: 24.5%
ρ: 1.92g/cm^3
G: 2.69

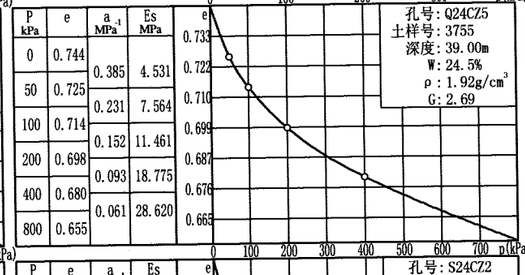

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.765		
		0.332	5.320
50	0.748		
		0.197	8.973
100	0.738		
		0.126	13.990
200	0.725		
		0.076	23.268
400	0.710		
		0.048	37.088
800	0.691		

孔号: Q24CZ5
土样号: 3759
深度: 45.00m
W: 26.6%
ρ: 1.93g/cm^3
G: 2.69

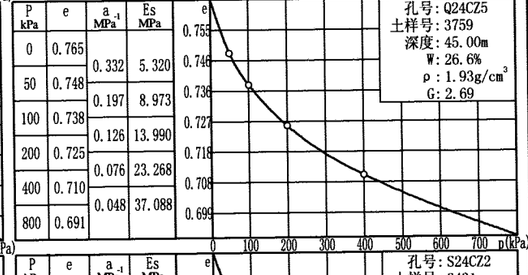

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.819		
		0.507	3.587
50	0.794		
		0.301	6.053
100	0.779		
		0.207	8.804
200	0.758		
		0.127	14.347
400	0.733		

孔号: Q24CZ2
土样号: 3418
深度: 13.00m
W: 28.0%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.70

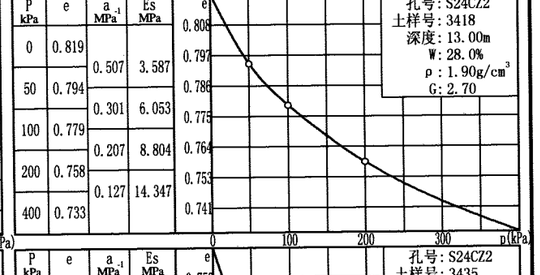

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.954		
		1.323	1.477
50	0.888		
		0.773	2.526
100	0.849		
		0.488	4.000
200	0.800		
		0.331	5.908
400	0.734		

孔号: S24CZ2
土样号: 3424
深度: 22.00m
W: 32.4%
ρ: 1.85g/cm^3
G: 2.73

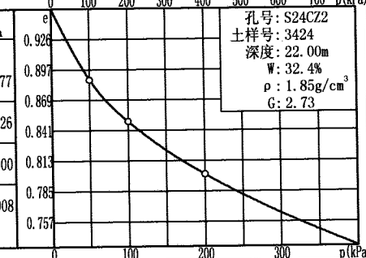

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.753		
		0.638	2.747
50	0.721		
		0.315	5.558
100	0.705		
		0.207	8.457
200	0.685		
		0.123	14.206
400	0.660		
		0.074	23.666
800	0.630		

孔号: S24CZ2
土样号: 3427
深度: 30.00m
W: 25.5%
ρ: 1.94g/cm^3
G: 2.71

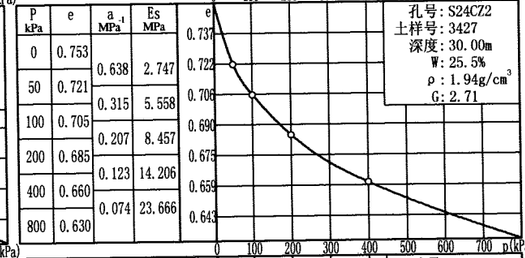

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.799		
		0.301	5.969
50	0.784		
		0.202	8.900
100	0.774		
		0.128	14.050
200	0.761		
		0.078	23.204
400	0.746		
		0.048	37.145
800	0.727		

孔号: S24CZ2
土样号: 3431
深度: 40.00m
W: 27.1%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.69

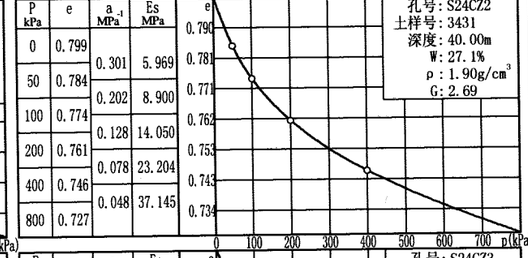

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.761		
		0.409	4.310
50	0.741		
		0.232	7.602
100	0.729		
		0.145	12.172
200	0.715		
		0.095	18.605
400	0.696		
		0.059	29.948
800	0.672		

孔号: S24CZ2
土样号: 3435
深度: 52.00m
W: 25.7%
ρ: 1.92g/cm^3
G: 2.69

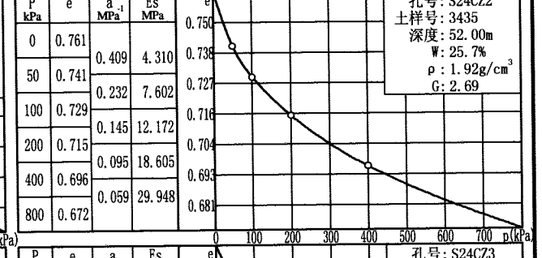

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.902		
		0.872	2.182
50	0.859		
		0.594	3.201
100	0.829		
		0.386	4.924
200	0.790		
		0.277	6.859
400	0.735		

孔号: S24CZ3
土样号: 3437
深度: 2.00m
W: 31.0%
ρ: 1.88g/cm^3
G: 2.73

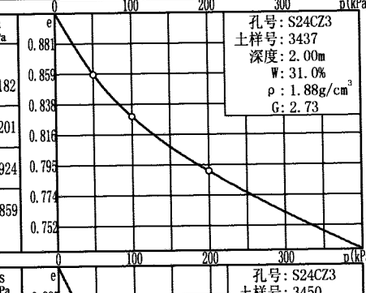

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.384		
		2.463	0.968
25	1.322		
		2.212	1.078
50	1.267		
		1.583	1.505
100	1.188		
		1.043	2.285
200	1.083		
		0.578	4.124
400	0.968		

孔号: S24CZ3
土样号: 3440
深度: 9.00m
W: 47.9%
ρ: 1.70g/cm^3
G: 2.74

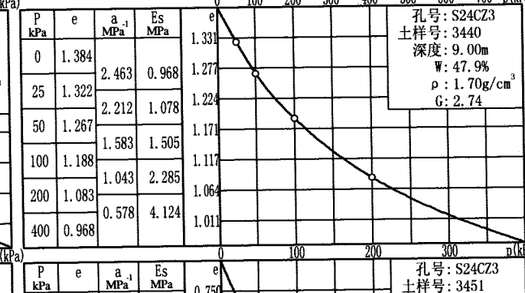

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.469		
		3.362	0.735
25	1.385		
		2.741	0.901
50	1.317		
		1.991	1.240
100	1.217		
		1.215	2.032
200	1.096		
		0.731	3.380
400	0.949		

孔号: S24CZ3
土样号: 3479
深度: 10.50m
W: 52.3%
ρ: 1.69g/cm^3
G: 2.74

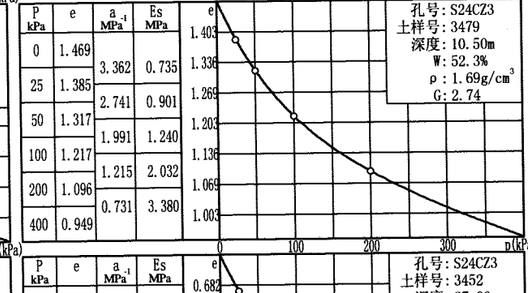

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.873		
		0.524	3.576
50	0.846		
		0.272	6.897
100	0.833		
		0.184	10.163
200	0.814		
		0.116	16.092
400	0.791		

孔号: S24CZ3
土样号: 3445
深度: 16.50m
W: 29.7%
ρ: 1.87g/cm^3
G: 2.70

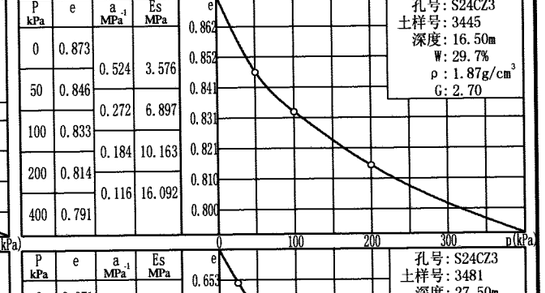

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.017		
		1.528	1.321
50	0.941		
		0.816	2.472
100	0.900		
		0.576	3.505
200	0.843		
		0.387	5.211
400	0.765		

孔号: S24CZ3
土样号: 3450
深度: 24.00m
W: 34.5%
ρ: 1.82g/cm^3
G: 2.73

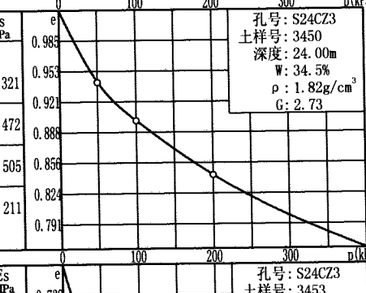

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.772		
		0.609	2.908
50	0.741		
		0.416	4.256
100	0.720		
		0.291	6.095
200	0.691		
		0.208	8.520
400	0.650		
		0.116	15.282
800	0.603		

孔号: S24CZ3
土样号: 3451
深度: 25.50m
W: 25.9%
ρ: 1.94g/cm^3
G: 2.73

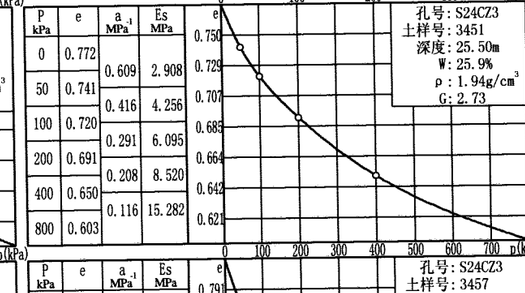

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.698		
		0.407	4.175
50	0.678		
		0.279	6.094
100	0.664		
		0.229	7.426
200	0.641		
		0.164	10.335
400	0.608		
		0.104	16.326
800	0.567		

孔号: S24CZ3
土样号: 3452
深度: 27.00m
W: 23.8%
ρ: 1.99g/cm^3
G: 2.73

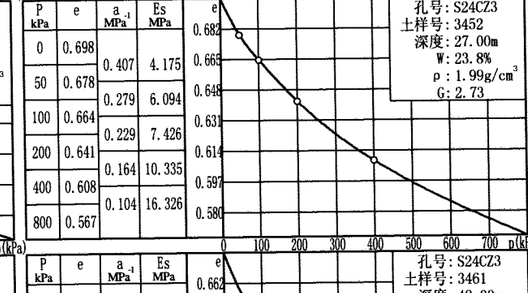

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.671		
		0.382	4.372
50	0.651		
		0.326	5.127
100	0.635		
		0.212	7.897
200	0.614		
		0.159	10.519
400	0.582		
		0.115	14.473
800	0.536		

孔号: S24CZ3
土样号: 3481
深度: 27.50m
W: 23.0%
ρ: 2.01g/cm^3
G: 2.73

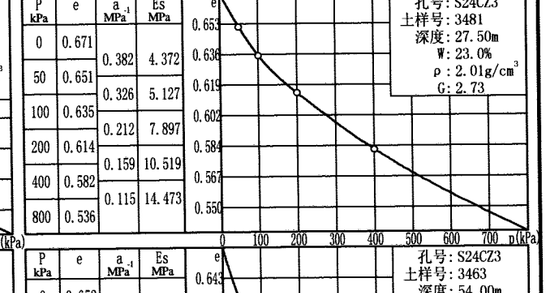

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.752		
		0.513	3.412
50	0.726		
		0.263	6.657
100	0.713		
		0.162	10.844
200	0.697		
		0.098	17.945
400	0.677		
		0.063	27.647
800	0.652		

孔号: S24CZ3
土样号: 3453
深度: 29.00m
W: 25.4%
ρ: 1.94g/cm^3
G: 2.71

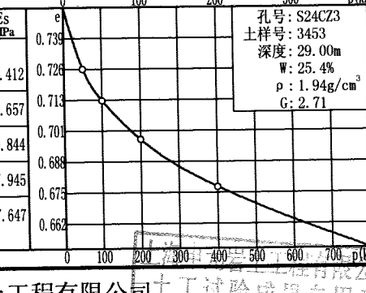

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.803		
		0.436	4.135
50	0.782		
		0.256	7.048
100	0.769		
		0.156	11.530
200	0.753		
		0.096	18.703
400	0.734		
		0.063	28.676
800	0.709		

孔号: S24CZ3
土样号: 3457
深度: 37.00m
W: 26.9%
ρ: 1.90g/cm^3
G: 2.70

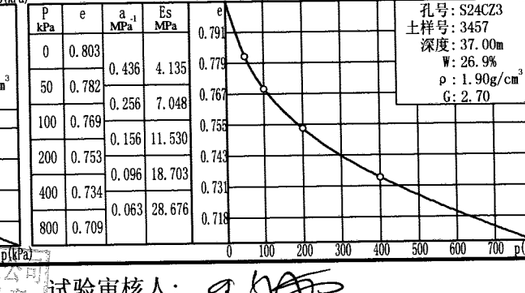

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.670		
		0.232	7.208
50	0.658		
		0.156	10.719
100	0.650		
		0.113	14.807
200	0.639		
		0.068	24.627
400	0.625		
		0.046	36.283
800	0.607		

孔号: S24CZ3
土样号: 3461
深度: 48.00m
W: 22.9%
ρ: 1.98g/cm^3
G: 2.69

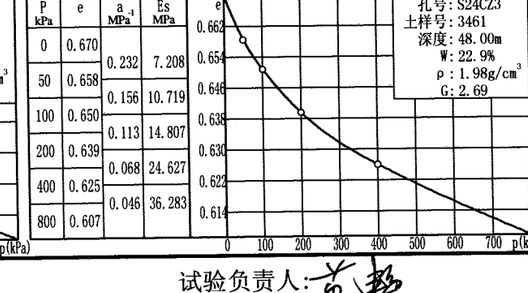

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.652		
		0.360	4.595
50	0.634		
		0.182	9.067
100	0.625		
		0.127	12.964
200	0.612		
		0.075	22.150
400	0.597		
		0.049	33.723
800	0.578		

孔号: S24CZ3
土样号: 3463
深度: 54.00m
W: 21.6%
ρ: 1.98g/cm^3
G: 2.69

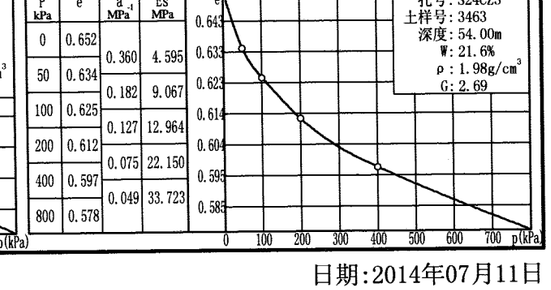

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-10

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.764		
		0.457	3.857
50	0.741		
		0.191	9.224
100	0.731		
		0.128	13.785
200	0.719		
		0.080	22.065
400	0.703		
		0.050	35.409
800	0.683		

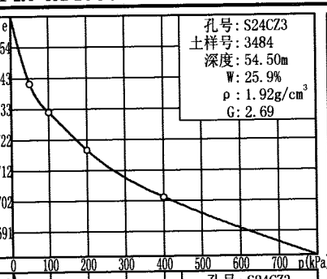

孔号:S24CZ3
土样号:3484
深度:54.50m
W:25.9%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.970		
		1.341	1.469
50	0.903		
		0.756	2.605
100	0.865		
		0.485	4.062
200	0.817		
		0.305	6.460
400	0.756		
		0.171	11.522
800	0.687		
		0.103	19.106
1200	0.646		
		0.069	28.506
1600	0.618		

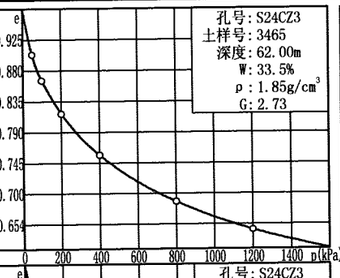

孔号:S24CZ3
土样号:3465
深度:62.00m
W:33.5%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.907		
		1.076	1.771
50	0.853		
		0.602	3.168
100	0.823		
		0.415	4.592
200	0.781		
		0.214	8.916
400	0.738		
		0.152	12.517
800	0.678		
		0.090	21.170
1200	0.641		
		0.057	33.514
1600	0.619		

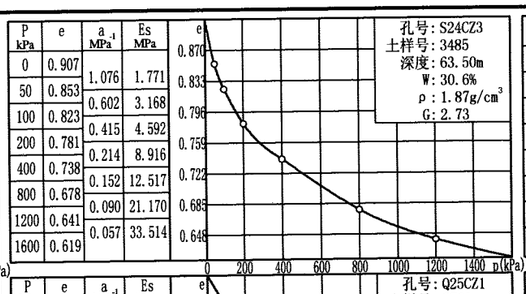

孔号:S24CZ3
土样号:3485
深度:63.50m
W:30.6%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.802		
		0.337	5.346
50	0.785		
		0.201	8.953
100	0.775		
		0.148	12.178
200	0.761		
		0.081	22.262
400	0.744		
		0.051	35.570
800	0.724		
		0.034	53.171
1200	0.711		
		0.025	71.457
1600	0.700		

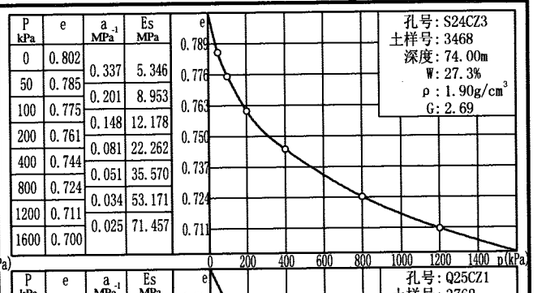

孔号:S24CZ3
土样号:3468
深度:74.00m
W:27.3%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.794		
		0.233	7.690
50	0.783		
		0.149	12.030
100	0.775		
		0.103	17.424
200	0.765		
		0.059	30.535
400	0.753		
		0.043	41.826
800	0.736		
		0.052	34.750
1200	0.715		
		0.013	134.30
1600	0.710		

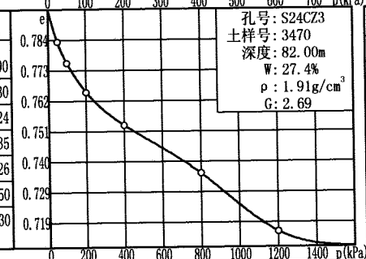

孔号:S24CZ3
土样号:3470
深度:82.00m
W:27.4%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.715		
		0.337	5.090
50	0.698		
		0.190	9.042
100	0.689		
		0.113	15.161
200	0.678		
		0.074	23.146
400	0.663		
		0.045	37.739
800	0.643		
		0.030	56.258
1200	0.632		
		0.027	64.511
1600	0.622		

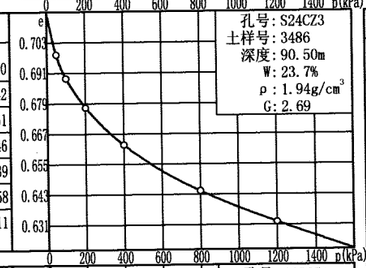

孔号:S24CZ3
土样号:3486
深度:90.50m
W:23.7%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.733		
		0.697	2.484
50	0.698		
		0.465	3.727
100	0.675		
		0.340	5.100
200	0.641		
		0.237	7.313
400	0.593		

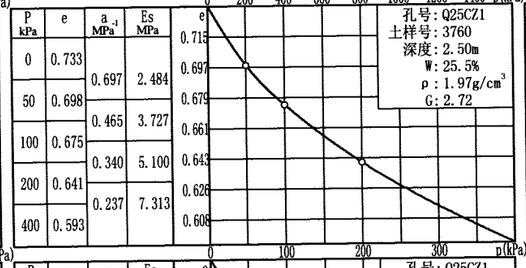

孔号:Q25CZ1
土样号:3760
深度:2.50m
W:25.5%
ρ:1.97g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.042		
		1.371	1.489
50	0.974		
		0.802	2.547
100	0.934		
		0.538	3.796
200	0.880		
		0.306	6.676
400	0.819		

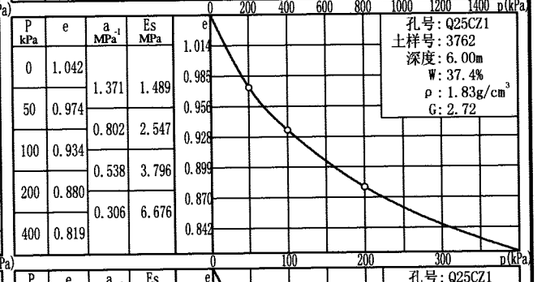

孔号:Q25CZ1
土样号:3762
深度:6.00m
W:37.4%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.410		
		2.088	1.154
25	1.357		
		1.783	1.352
50	1.313		
		1.401	1.720
100	1.243		
		1.083	2.226
200	1.135		
		0.528	4.562
400	1.029		

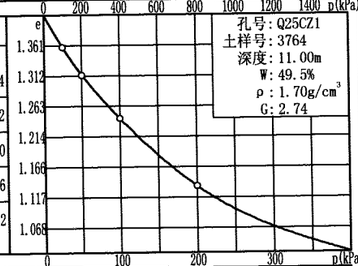

孔号:Q25CZ1
土样号:3764
深度:11.00m
W:49.5%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.841		
		0.532	3.459
50	0.815		
		0.361	5.097
100	0.797		
		0.209	8.804
200	0.776		
		0.109	16.842
400	0.754		

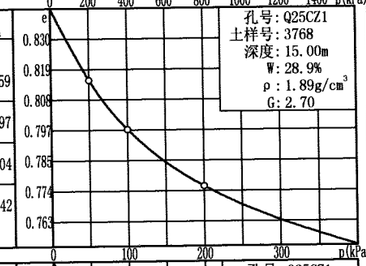

孔号:Q25CZ1
土样号:3768
深度:15.00m
W:28.9%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.223		
		1.465	1.518
50	1.150		
		1.162	1.912
100	1.092		
		0.767	2.898
200	1.015		
		0.482	4.608
400	0.918		

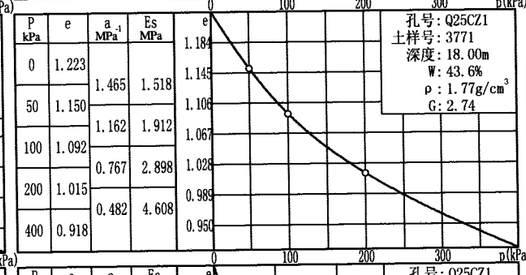

孔号:Q25CZ1
土样号:3771
深度:18.00m
W:43.6%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		1.194	1.715
50	0.988		
		0.791	2.588
100	0.948		
		0.489	4.187
200	0.899		
		0.298	6.861
400	0.840		

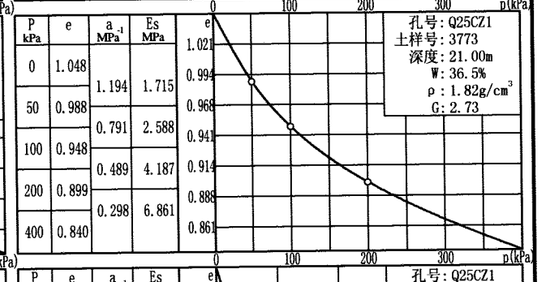

孔号:Q25CZ1
土样号:3773
深度:21.00m
W:36.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.183		
		1.520	1.436
50	1.107		
		1.043	2.092
100	1.055		
		0.635	3.437
200	0.991		
		0.346	6.310
400	0.922		

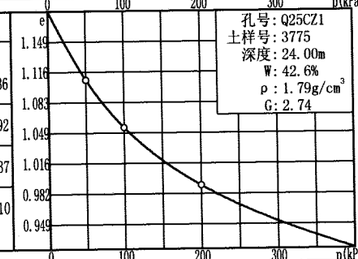

孔号:Q25CZ1
土样号:3775
深度:24.00m
W:42.6%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.762		
		0.569	3.097
50	0.734		
		0.414	4.256
100	0.713		
		0.260	6.789
200	0.687		
		0.195	9.052
400	0.648		
		0.118	14.934
800	0.601		

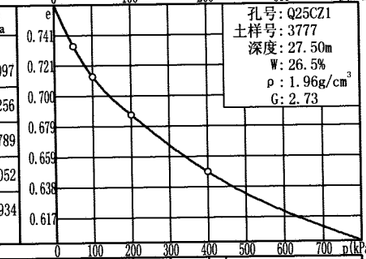

孔号:Q25CZ1
土样号:3777
深度:27.50m
W:26.5%
ρ:1.96g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.758		
		0.421	4.179
50	0.737		
		0.249	7.049
100	0.725		
		0.171	10.277
200	0.708		
		0.102	17.289
400	0.688		
		0.061	28.937
800	0.663		
		0.056	31.639
1000	0.652		

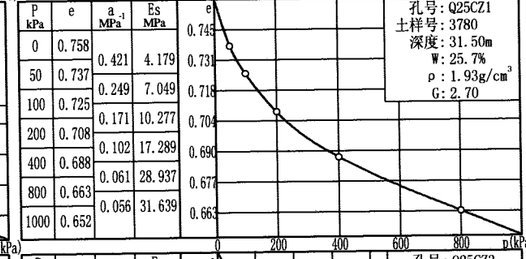

孔号:Q25CZ1
土样号:3780
深度:31.50m
W:25.7%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.736		
		0.381	4.557
50	0.717		
		0.229	7.579
100	0.705		
		0.151	11.495
200	0.690		
		0.092	18.818
400	0.672		
		0.058	30.015
800	0.649		
		0.050	34.616
1000	0.639		

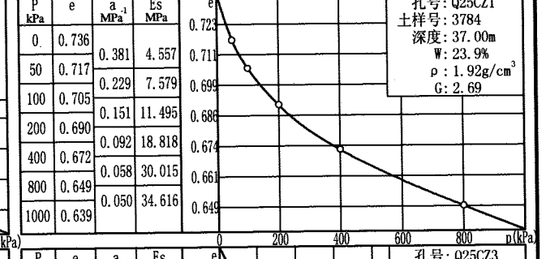

孔号:Q25CZ1
土样号:3784
深度:37.00m
W:23.9%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.981		
		1.341	1.477
50	0.914		
		0.784	2.526
100	0.874		
		0.495	4.000
200	0.825		
		0.335	5.908
400	0.758		

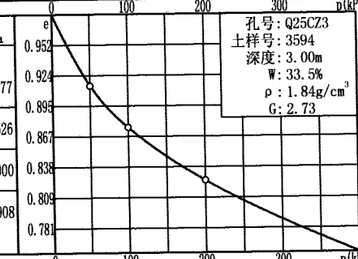

孔号:Q25CZ3
土样号:3594
深度:3.00m
W:33.5%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.190		
		1.739	1.259
50	1.103		
		0.961	2.279
100	1.055		
		0.629	3.480
200	0.992		
		0.412	5.317
400	0.910		

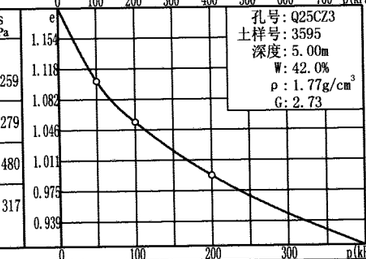

孔号:Q25CZ3
土样号:3595
深度:5.00m
W:42.0%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.413		
		2.341	1.031
25	1.354		
		2.086	1.157
50	1.302		
		1.476	1.635
100	1.228		
		1.068	2.258
200	1.122		
		0.649	3.719
400	0.992		

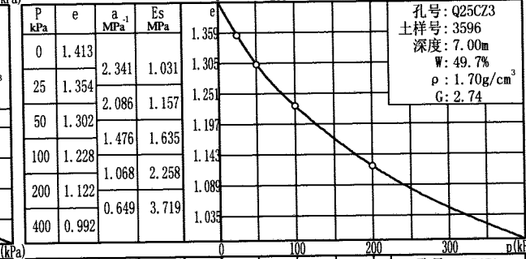

孔号:Q25CZ3
土样号:3596
深度:7.00m
W:49.7%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.905		
		0.455	4.189
50	0.882		
		0.277	6.882
100	0.868		
		0.188	10.141
200	0.849		
		0.114	16.755
400	0.826		

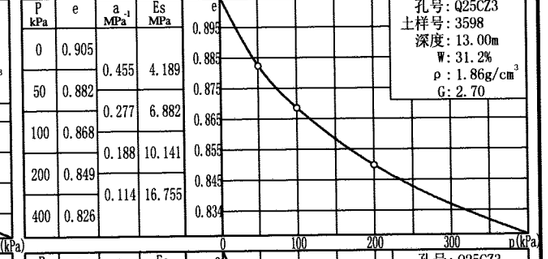

孔号:Q25CZ3
土样号:3598
深度:13.00m
W:31.2%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.055		
		1.449	1.418
50	0.983		
		0.964	2.131
100	0.934		
		0.555	3.701
200	0.879		
		0.342	6.014
400	0.810		

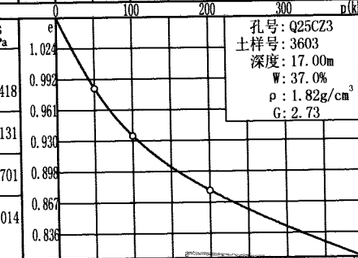

孔号:Q25CZ3
土样号:3603
深度:17.00m
W:37.0%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.995		
		1.471	1.356
50	0.921		
		0.870	2.292
100	0.877		
		0.560	3.565
200	0.822		
		0.332	6.016
400	0.755		

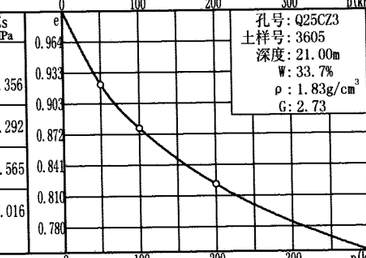

孔号:Q25CZ3
土样号:3605
深度:21.00m
W:33.7%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.849		
		0.411	4.503
50	0.828		
		0.245	7.549
100	0.816		
		0.162	11.421
200	0.800		
		0.098	18.780
400	0.780		
		0.059	31.087
800	0.756		

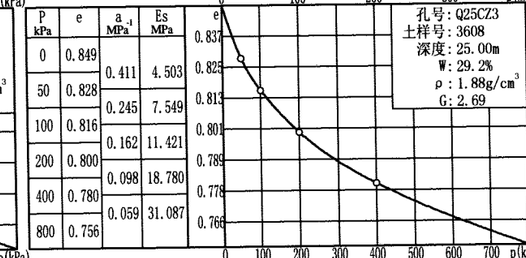

孔号:Q25CZ3
土样号:3608
深度:25.00m
W:29.2%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.764		
		0.567	3.109
50	0.736		
		0.415	4.255
100	0.715		
		0.288	6.128
200	0.686		
		0.202	8.725
400	0.646		
		0.125	14.073
800	0.596		

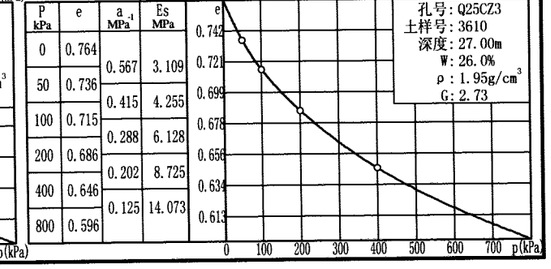

孔号:Q25CZ3
土样号:3610
深度:27.00m
W:26.0%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-11

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.926		
		0.465	4.143
50	0.903		
		0.274	7.027
100	0.889		
		0.188	10.224
200	0.870		
		0.112	17.247
400	0.848		
		0.070	27.703
800	0.820		

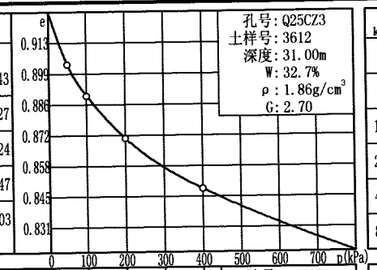

孔号:Q25CZ3
土样号:3612
深度:31.00m
W:32.7%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.790		
		0.355	5.045
50	0.772		
		0.199	9.009
100	0.762		
		0.128	13.961
200	0.750		
		0.077	23.300
400	0.734		
		0.048	37.061
800	0.715		

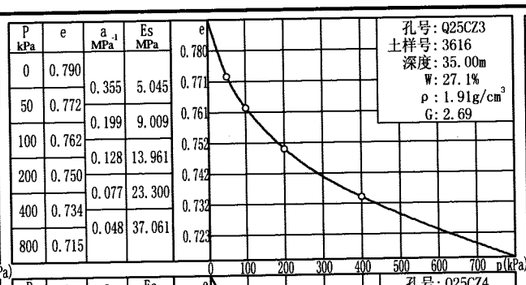

孔号:Q25CZ3
土样号:3616
深度:35.00m
W:27.1%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.763		
		0.421	4.187
50	0.742		
		0.212	8.320
100	0.732		
		0.145	12.124
200	0.717		
		0.094	18.856
400	0.699		
		0.054	32.800
800	0.677		

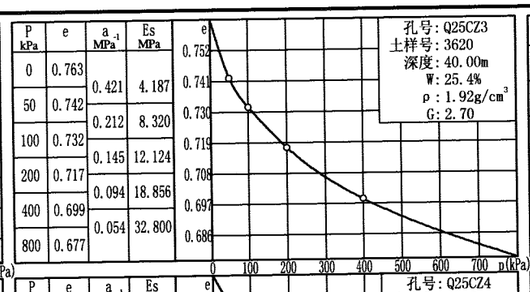

孔号:Q25CZ3
土样号:3620
深度:40.00m
W:25.4%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.755		
		0.384	4.574
50	0.736		
		0.193	9.081
100	0.726		
		0.126	13.904
200	0.713		
		0.075	23.363
400	0.698		
		0.047	37.006
800	0.679		

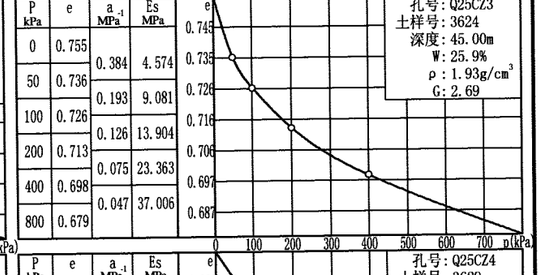

孔号:Q25CZ3
土样号:3624
深度:45.00m
W:25.9%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		1.429	1.433
50	0.976		
		0.768	2.667
100	0.938		
		0.512	4.000
200	0.886		
		0.347	5.908
400	0.817		

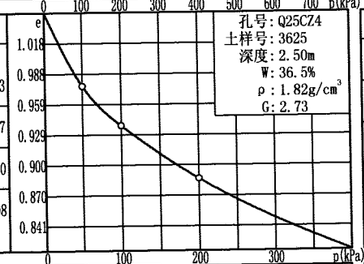

孔号:Q25CZ4
土样号:3625
深度:2.50m
W:36.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.096		
		1.703	1.231
50	1.011		
		1.161	1.806
100	0.953		
		0.697	3.009
200	0.883		
		0.382	5.487
400	0.807		

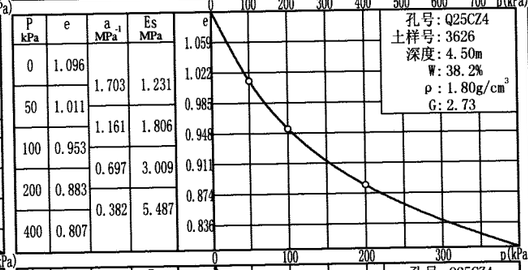

孔号:Q25CZ4
土样号:3626
深度:4.50m
W:38.2%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.399		
		2.162	1.110
25	1.345		
		1.659	1.446
50	1.304		
		1.357	1.767
100	1.236		
		1.081	2.220
200	1.128		
		0.616	3.896
400	1.004		

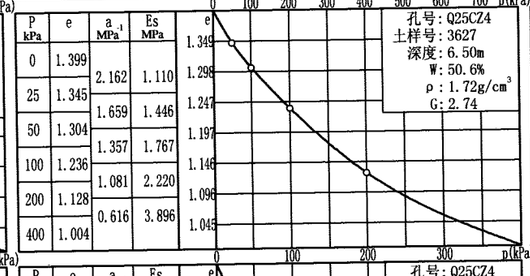

孔号:Q25CZ4
土样号:3627
深度:6.50m
W:50.6%
ρ:1.72g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.333		
		1.872	1.246
25	1.286		
		1.774	1.315
50	1.242		
		1.404	1.661
100	1.172		
		1.084	2.152
200	1.063		
		0.628	3.713
400	0.938		

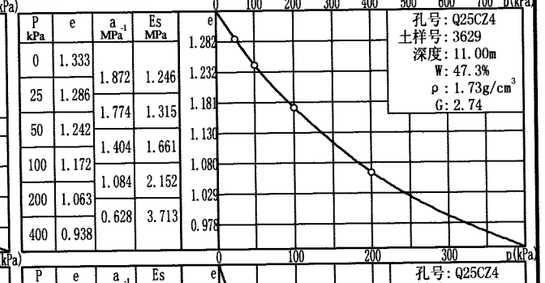

孔号:Q25CZ4
土样号:3629
深度:11.00m
W:47.3%
ρ:1.73g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		1.429	1.433
50	0.976		
		0.768	2.667
100	0.938		
		0.512	4.000
200	0.886		
		0.347	5.908
400	0.817		

孔号:Q25CZ4
土样号:3625
深度:2.50m
W:36.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.931		
		0.558	3.460
50	0.903		
		0.319	6.055
100	0.887		
		0.219	8.807
200	0.865		
		0.135	14.352
400	0.838		

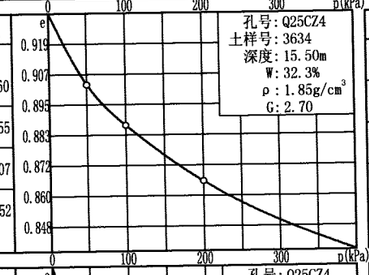

孔号:Q25CZ4
土样号:3634
深度:15.50m
W:32.3%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.988		
		1.347	1.476
50	0.921		
		0.788	2.524
100	0.881		
		0.497	3.997
200	0.832		
		0.316	6.290
400	0.768		

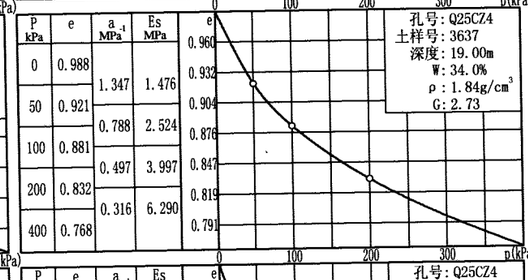

孔号:Q25CZ4
土样号:3637
深度:19.00m
W:34.0%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.073		
		1.531	1.354
50	0.997		
		0.884	2.344
100	0.952		
		0.528	3.923
200	0.900		
		0.334	6.201
400	0.833		

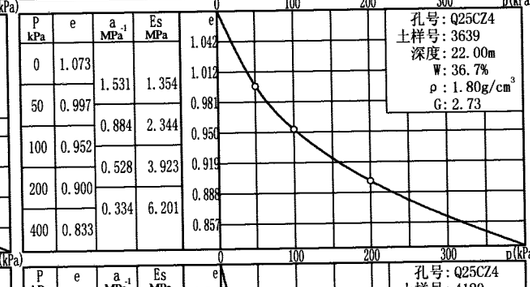

孔号:Q25CZ4
土样号:3639
深度:22.00m
W:36.7%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.784		
		0.546	3.269
50	0.757		
		0.308	5.788
100	0.741		
		0.223	8.003
200	0.719		
		0.140	12.747
400	0.691		
		0.080	22.372
800	0.659		

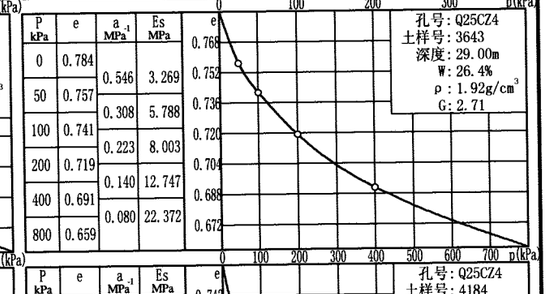

孔号:Q25CZ4
土样号:3643
深度:29.00m
W:26.4%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.861		
		0.413	4.503
50	0.840		
		0.247	7.549
100	0.828		
		0.163	11.421
200	0.812		
		0.099	18.780
400	0.792		
		0.060	31.087
800	0.768		

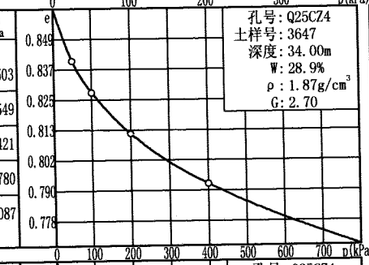

孔号:Q25CZ4
土样号:3647
深度:34.00m
W:28.9%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.771		
		0.301	5.877
50	0.756		
		0.191	9.271
100	0.746		
		0.130	13.612
200	0.733		
		0.085	20.896
400	0.716		
		0.047	37.448
800	0.697		

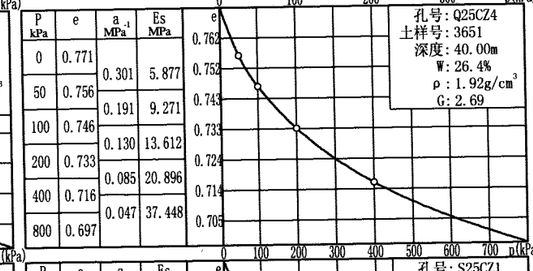

孔号:Q25CZ4
土样号:3651
深度:40.00m
W:26.4%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.753		
		0.452	3.874
50	0.730		
		0.236	7.441
100	0.718		
		0.121	14.502
200	0.706		
		0.070	24.889
400	0.692		
		0.044	40.224
800	0.675		

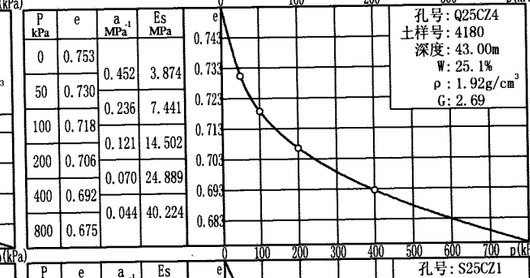

孔号:Q25CZ4
土样号:4180
深度:43.00m
W:25.1%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.753		
		0.582	3.012
50	0.724		
		0.262	6.692
100	0.711		
		0.122	14.356
200	0.699		
		0.070	25.062
400	0.685		
		0.044	40.065
800	0.667		

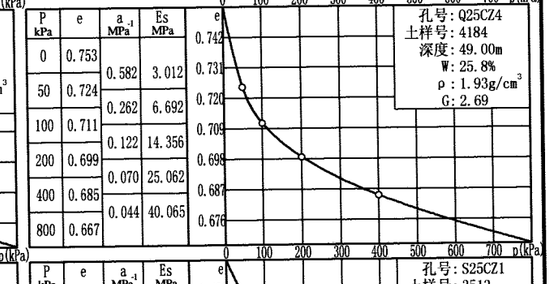

孔号:Q25CZ4
土样号:4184
深度:49.00m
W:25.8%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.796		
		0.410	4.385
50	0.775		
		0.284	6.318
100	0.761		
		0.149	12.028
200	0.746		
		0.090	19.949
400	0.728		
		0.058	31.142
800	0.705		

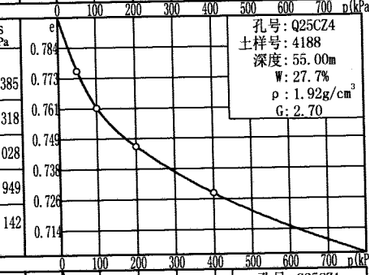

孔号:Q25CZ4
土样号:4188
深度:55.00m
W:27.7%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.224		
		2.310	0.963
50	1.109		
		1.178	1.888
100	1.050		
		0.704	3.158
200	0.980		
		0.433	5.136
400	0.893		

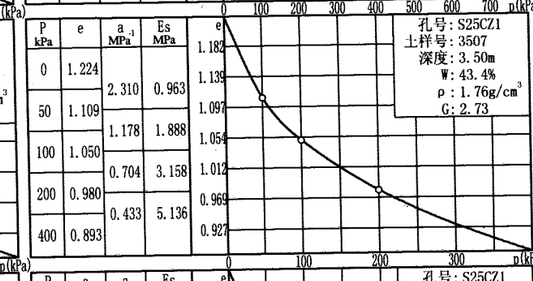

孔号:S25CZ1
土样号:3507
深度:3.50m
W:43.4%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.504		
		3.346	0.748
25	1.420		
		2.728	0.918
50	1.352		
		2.085	1.201
100	1.247		
		1.133	2.211
200	1.134		
		0.669	3.741
400	1.000		

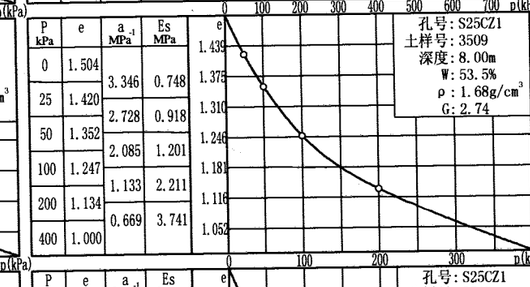

孔号:S25CZ1
土样号:3509
深度:8.00m
W:53.5%
ρ:1.68g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.524		
		3.873	0.652
25	1.427		
		3.077	0.820
50	1.350		
		2.255	1.119
100	1.238		
		1.340	1.884
200	1.104		
		0.756	3.338
400	0.952		

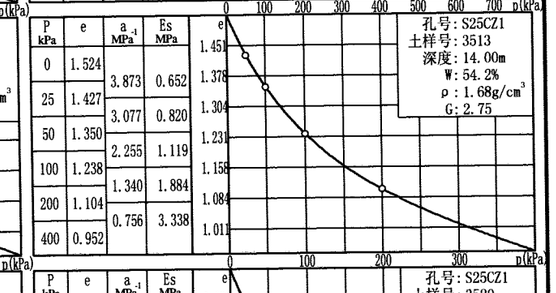

孔号:S25CZ1
土样号:3513
深度:14.00m
W:54.2%
ρ:1.68g/cm^3
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		1.430	1.432
50	0.976		
		0.768	2.665
100	0.938		
		0.512	3.997
200	0.886		
		0.325	6.290
400	0.821		

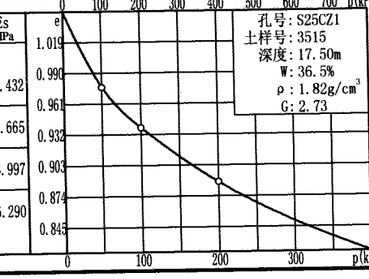

孔号:S25CZ1
土样号:3515
深度:17.50m
W:36.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.057		
		1.748	1.176
50	0.969		
		0.874	2.353
100	0.925		
		0.597	3.445
200	0.866		
		0.352	5.846
400	0.795		

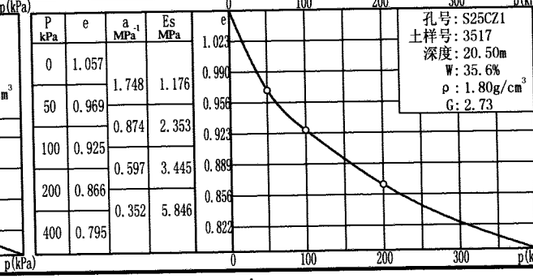

孔号:S25CZ1
土样号:3517
深度:20.50m
W:35.6%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.026		
		1.537	1.318
50	0.950		
		0.821	2.467
100	0.909		
		0.537	3.773
200	0.855		
		0.348	5.831
400	0.785		

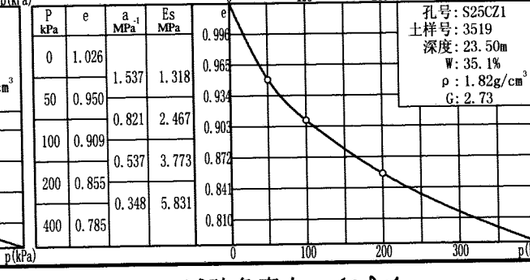

孔号:S25CZ1
土样号:3519
深度:23.50m
W:35.1%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.707		
		0.496	3.439
50	0.682		
		0.331	5.158
100	0.666		
		0.245	6.963
200	0.641		
		0.160	10.667
400	0.609		
		0.107	15.901
800	0.566		

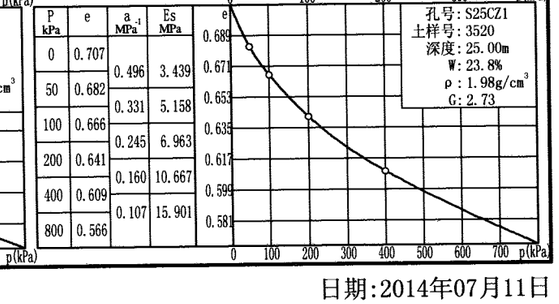

孔号:S25CZ1
土样号:3520
深度:25.00m
W:23.8%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-12

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.748		
		0.599	2.920
50	0.718		
		0.373	4.680
100	0.699		
		0.289	6.052
200	0.670		
		0.209	8.368
400	0.629		
		0.119	14.670
800	0.581		

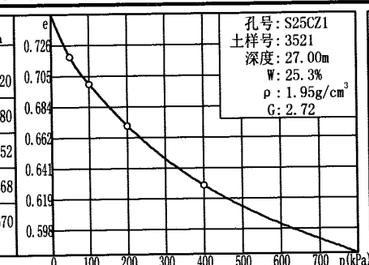

孔号:S25CZ1
土样号:3521
深度:27.00m
W:25.3%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.893		
		0.475	3.981
50	0.869		
		0.268	7.055
100	0.856		
		0.185	10.230
200	0.837		
		0.104	18.125
400	0.816		
		0.069	27.504
800	0.789		

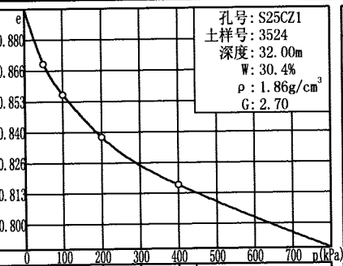

孔号:S25CZ1
土样号:3524
深度:32.00m
W:30.4%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.746		
		0.388	4.503
50	0.727		
		0.231	7.549
100	0.715		
		0.153	11.421
200	0.700		
		0.093	18.780
400	0.682		
		0.056	31.087
800	0.659		

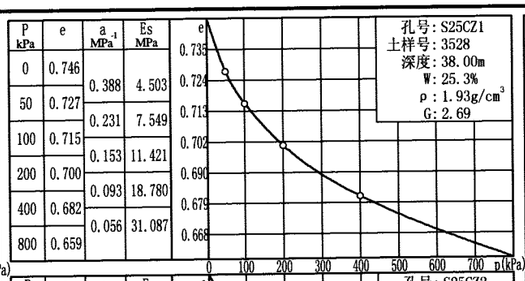

孔号:S25CZ1
土样号:3528
深度:38.00m
W:25.3%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.679		
		0.340	4.943
50	0.662		
		0.187	8.969
100	0.652		
		0.122	13.804
200	0.640		
		0.072	23.187
400	0.626		
		0.046	36.564
800	0.607		

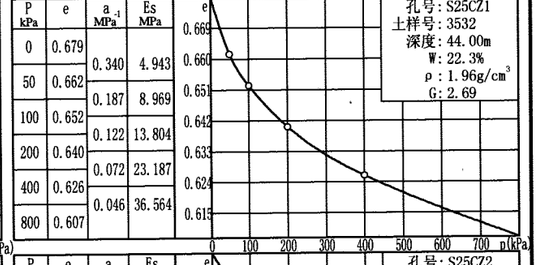

孔号:S25CZ1
土样号:3532
深度:44.00m
W:22.3%
ρ:1.96g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.844		
		0.504	3.660
50	0.819		
		0.279	6.600
100	0.805		
		0.180	10.235
200	0.787		
		0.112	16.424
400	0.765		
		0.066	27.942
800	0.738		

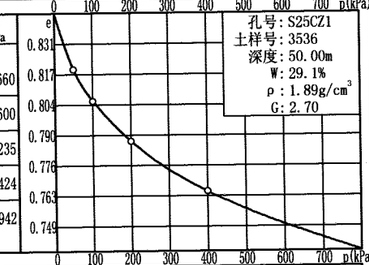

孔号:S25CZ1
土样号:3536
深度:50.00m
W:29.1%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.756		
		0.390	4.503
50	0.736		
		0.233	7.549
100	0.725		
		0.154	11.421
200	0.709		
		0.093	18.780
400	0.691		
		0.056	31.087
800	0.668		

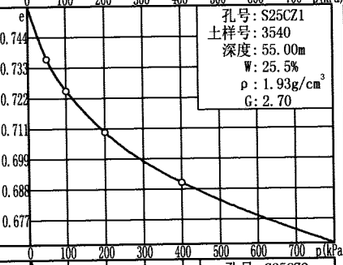

孔号:S25CZ1
土样号:3540
深度:55.00m
W:25.5%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.231		
		1.809	1.233
25	1.186		
		1.206	1.849
50	1.155		
		1.067	2.091
100	1.102		
		0.858	2.599
200	1.016		
		0.528	4.227
400	0.911		

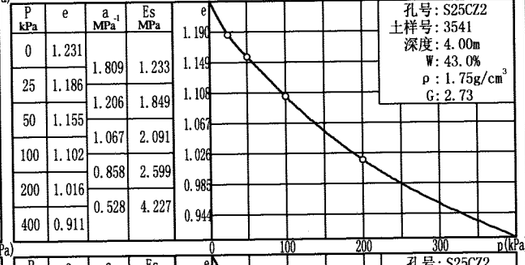

孔号:S25CZ2
土样号:3541
深度:4.00m
W:43.0%
ρ:1.75g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.394		
		2.069	1.157
25	1.342		
		1.766	1.355
50	1.298		
		1.388	1.725
100	1.229		
		1.072	2.232
200	1.121		
		0.624	3.834
400	0.997		

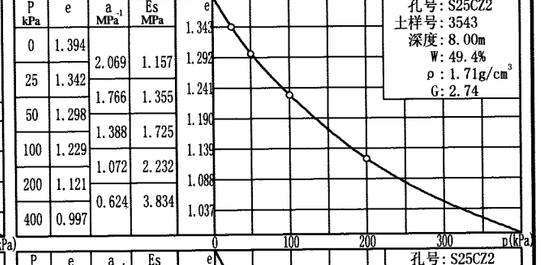

孔号:S25CZ2
土样号:3543
深度:8.00m
W:49.4%
ρ:1.71g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.163		
		1.641	1.318
50	1.081		
		0.877	2.467
100	1.037		
		0.573	3.773
200	0.980		
		0.371	5.831
400	0.906		

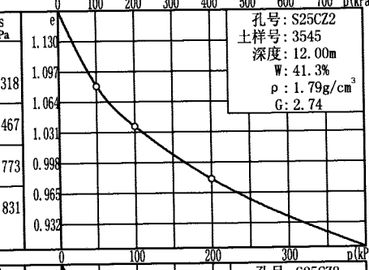

孔号:S25CZ2
土样号:3545
深度:12.00m
W:41.3%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.006		
		1.481	1.355
50	0.932		
		0.855	2.347
100	0.890		
		0.532	3.773
200	0.837		
		0.344	5.831
400	0.768		

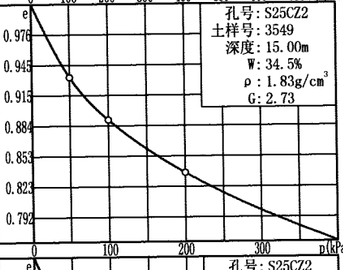

孔号:S25CZ2
土样号:3549
深度:15.00m
W:34.5%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.897		
		1.054	1.799
50	0.844		
		0.656	2.890
100	0.811		
		0.448	4.238
200	0.766		
		0.269	7.064
400	0.713		

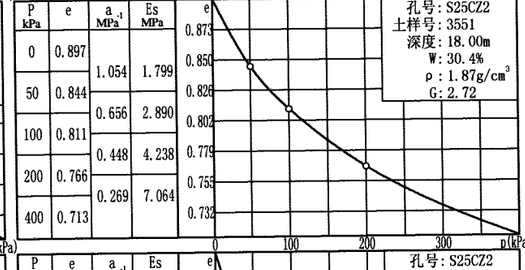

孔号:S25CZ2
土样号:3551
深度:18.00m
W:30.4%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.917		
		1.178	1.627
50	0.858		
		0.639	3.000
100	0.826		
		0.539	3.556
200	0.772		
		0.354	5.408
400	0.701		

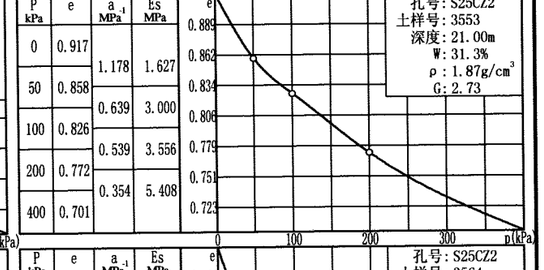

孔号:S25CZ2
土样号:3553
深度:21.00m
W:31.3%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.926		
		1.015	1.897
50	0.875		
		0.617	3.121
100	0.844		
		0.438	4.398
200	0.800		
		0.264	7.302
400	0.748		

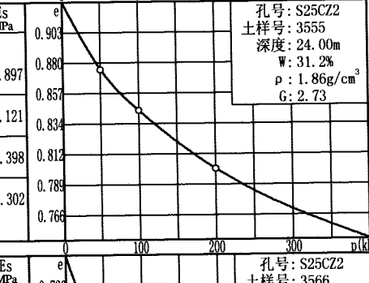

孔号:S25CZ2
土样号:3555
深度:24.00m
W:31.2%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.680		
		0.486	3.454
50	0.656		
		0.325	5.170
100	0.640		
		0.241	6.981
200	0.616		
		0.162	10.371
400	0.583		
		0.117	14.417
800	0.537		

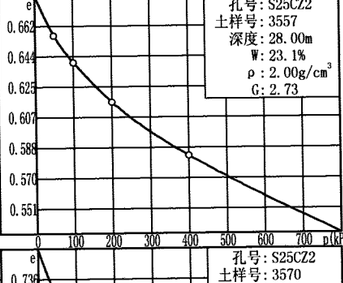

孔号:S25CZ2
土样号:3557
深度:28.00m
W:23.1%
ρ:2.00g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.808		
		0.420	4.310
50	0.787		
		0.238	7.602
100	0.776		
		0.149	12.172
200	0.761		
		0.097	18.605
400	0.741		
		0.060	29.948
800	0.717		

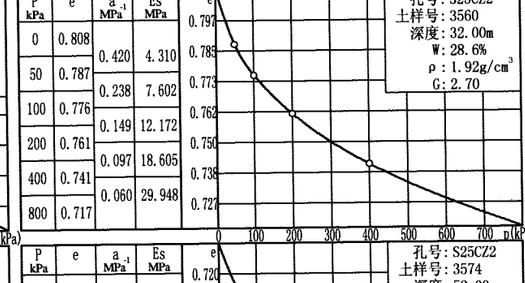

孔号:S25CZ2
土样号:3560
深度:32.00m
W:28.6%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.740		
		0.386	4.503
50	0.721		
		0.231	7.549
100	0.709		
		0.152	11.421
200	0.694		
		0.093	18.780
400	0.676		
		0.056	31.087
800	0.653		

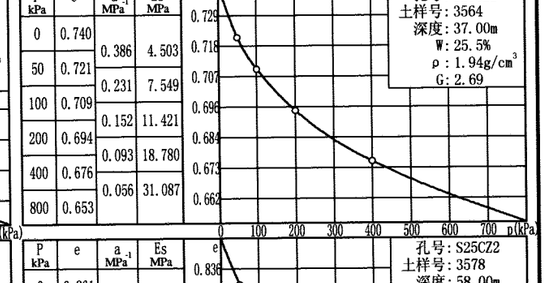

孔号:S25CZ2
土样号:3564
深度:37.00m
W:25.5%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.746		
		0.328	5.324
50	0.729		
		0.194	8.977
100	0.720		
		0.125	13.977
200	0.707		
		0.080	21.874
400	0.691		
		0.049	35.583
800	0.672		

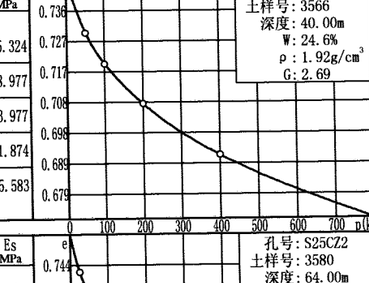

孔号:S25CZ2
土样号:3566
深度:40.00m
W:24.6%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.746		
		0.309	5.642
50	0.730		
		0.195	8.947
100	0.721		
		0.124	14.039
200	0.708		
		0.075	23.235
400	0.693		
		0.049	35.338
800	0.673		

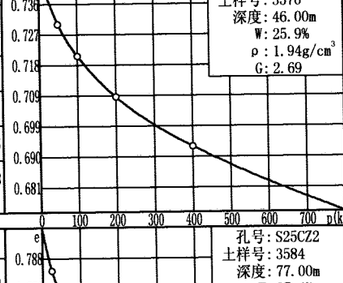

孔号:S25CZ2
土样号:3570
深度:46.00m
W:25.9%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.728		
		0.237	7.302
50	0.716		
		0.160	10.795
100	0.708		
		0.116	14.943
200	0.696		
		0.065	26.603
400	0.683		
		0.040	42.961
800	0.667		

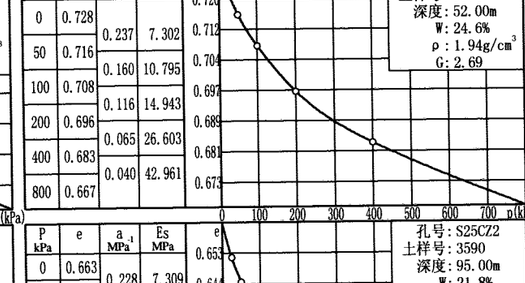

孔号:S25CZ2
土样号:3574
深度:52.00m
W:24.6%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.861		
		0.760	2.447
50	0.823		
		0.495	3.761
100	0.798		
		0.344	5.415
200	0.764		
		0.207	8.986
400	0.722		
		0.140	13.311
800	0.666		

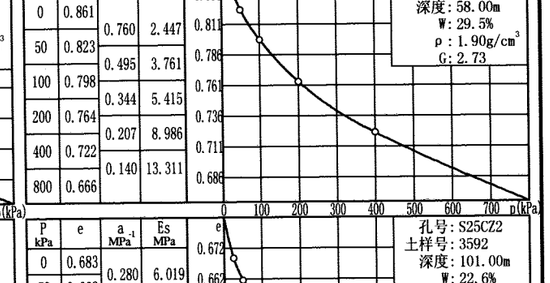

孔号:S25CZ2
土样号:3578
深度:58.00m
W:29.5%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.753		
		0.239	7.325
50	0.741		
		0.143	12.278
100	0.734		
		0.099	17.658
200	0.724		
		0.057	30.531
400	0.713		
		0.039	45.445
800	0.697		
		0.029	60.791
1200	0.686		
		0.020	88.767
1600	0.678		

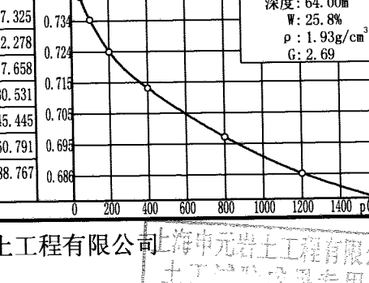

孔号:S25CZ2
土样号:3580
深度:64.00m
W:25.8%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.801		
		0.355	5.071
50	0.783		
		0.200	9.019
100	0.773		
		0.129	14.001
200	0.760		
		0.077	23.306
400	0.745		
		0.048	37.509
800	0.726		
		0.032	56.654
1200	0.713		
		0.025	70.822
1600	0.703		

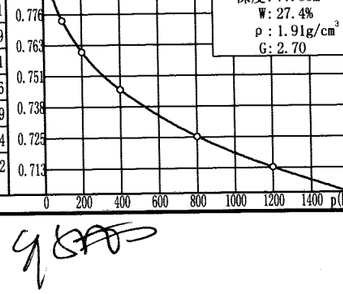

孔号:S25CZ2
土样号:3584
深度:77.00m
W:27.4%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.663		
		0.228	7.309
50	0.652		
		0.154	10.801
100	0.644		
		0.111	14.952
200	0.633		
		0.063	26.584
400	0.620		
		0.038	43.287
800	0.605		
		0.027	60.940
1200	0.594		
		0.019	88.610
1600	0.587		

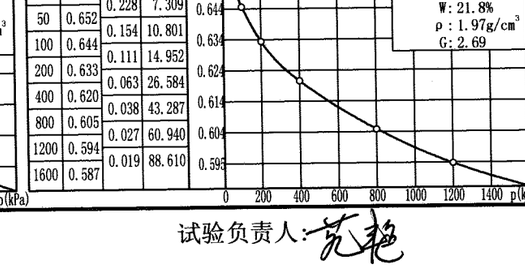

孔号:S25CZ2
土样号:3590
深度:95.00m
W:21.8%
ρ:1.97g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.683		
		0.280	6.019
50	0.669		
		0.153	11.033
100	0.661		
		0.104	16.218
200	0.651		
		0.068	24.692
400	0.637		
		0.038	43.898
800	0.622		
		0.030	55.553
1200	0.610		
		0.023	71.647
1600	0.600		

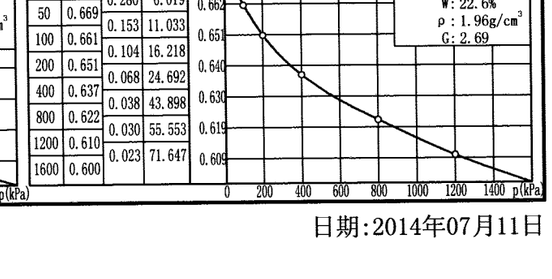

孔号:S25CZ2
土样号:3592
深度:101.00m
W:22.6%
ρ:1.96g/cm^3
G:2.69

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

分图编号:6-13

工程编号:SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.738		
50	0.706	0.641	2.710
100	0.682	0.464	3.743
200	0.654	0.283	6.146
400	0.613	0.207	8.388
800	0.564	0.121	14.380
1200	0.541	0.058	29.934
1600	0.519	0.056	31.022

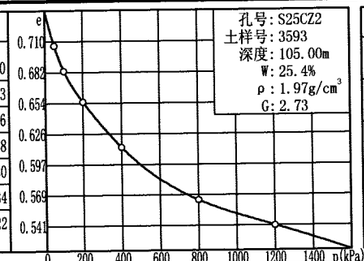

孔号:S25CZ2
土样号:3593
深度:105.00m
W:25.4%
ρ:1.97g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.013		
50	0.955	1.176	1.712
100	0.922	0.651	3.093
200	0.876	0.462	4.359
400	0.817	0.294	6.850

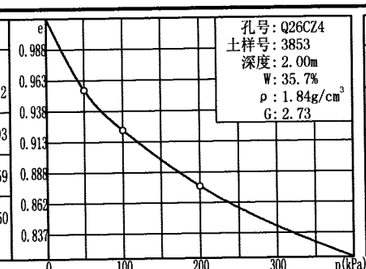

孔号:Q26CZ4
土样号:3853
深度:2.00m
W:35.7%
ρ:1.84g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.192		
50	1.079	2.252	0.973
100	1.027	1.046	2.095
200	0.952	0.751	2.920
400	0.861	0.455	4.818

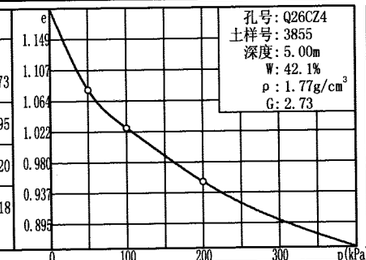

孔号:Q26CZ4
土样号:3855
深度:5.00m
W:42.1%
ρ:1.77g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.407		
25	1.352	2.183	1.103
50	1.306	1.827	1.317
100	1.237	1.396	1.724
200	1.133	1.041	2.313
400	1.011	0.609	3.951

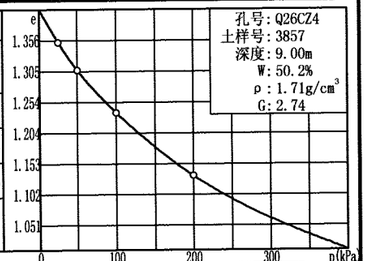

孔号:Q26CZ4
土样号:3857
深度:9.00m
W:50.2%
ρ:1.71g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.808		
50	0.787	0.420	4.306
100	0.775	0.248	7.287
200	0.759	0.153	11.842
400	0.739	0.100	18.045

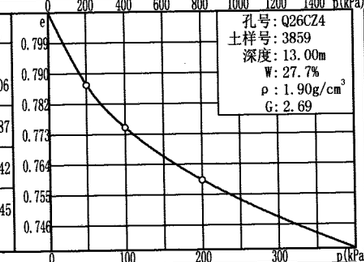

孔号:Q26CZ4
土样号:3859
深度:13.00m
W:27.7%
ρ:1.90g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.082		
50	1.012	1.405	1.482
100	0.971	0.821	2.535
200	0.919	0.519	4.014
400	0.854	0.324	6.423

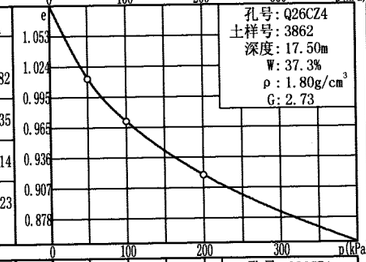

孔号:Q26CZ4
土样号:3862
深度:17.50m
W:37.3%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.071		
50	0.999	1.440	1.439
100	0.960	0.774	2.677
200	0.909	0.516	4.016
400	0.842	0.333	6.218

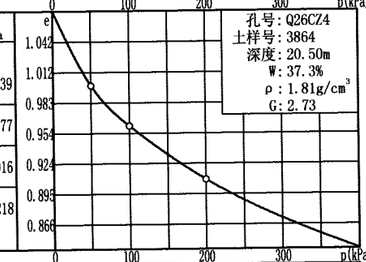

孔号:Q26CZ4
土样号:3864
深度:20.50m
W:37.3%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.011		
50	0.908	2.062	0.975
100	0.865	0.854	2.355
200	0.816	0.489	4.109
400	0.748	0.344	5.852

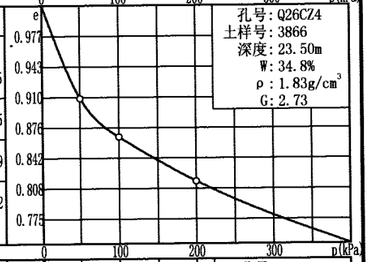

孔号:Q26CZ4
土样号:3866
深度:23.50m
W:34.8%
ρ:1.83g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.957		
50	0.893	1.280	1.529
100	0.856	0.730	2.682
200	0.812	0.448	4.371
400	0.756	0.278	7.047
800	0.684	0.181	10.839

孔号:Q26CZ4
土样号:3868
深度:26.50m
W:33.1%
ρ:1.85g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.067		
50	0.988	1.572	1.315
100	0.943	0.903	2.289
200	0.894	0.496	4.167
400	0.825	0.345	5.992
800	0.744	0.203	10.188

孔号:Q26CZ4
土样号:3870
深度:29.50m
W:37.8%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.006		
50	0.938	1.358	1.477
100	0.900	0.769	2.608
200	0.850	0.492	4.077
400	0.789	0.305	6.580
800	0.711	0.196	10.247

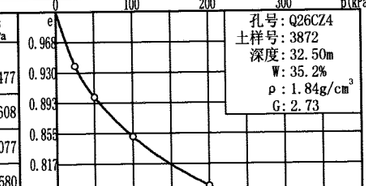

孔号:Q26CZ4
土样号:3872
深度:32.50m
W:35.2%
ρ:1.84g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.989		
50	0.934	1.110	1.792
100	0.902	0.625	3.181
200	0.859	0.433	4.599
400	0.806	0.267	7.458
800	0.743	0.158	12.573

孔号:Q26CZ4
土样号:3874
深度:35.50m
W:34.8%
ρ:1.85g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.983		
50	0.898	1.707	1.162
100	0.853	0.906	2.188
200	0.804	0.489	4.057
400	0.735	0.343	5.787
800	0.647	0.220	9.010

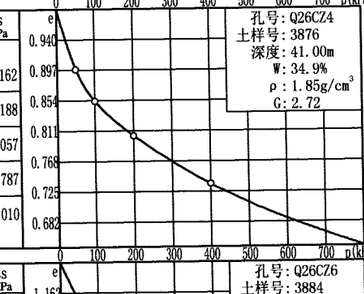

孔号:Q26CZ4
土样号:3876
深度:41.00m
W:34.9%
ρ:1.85g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.005		
50	0.922	1.649	1.216
100	0.889	0.666	3.010
200	0.849	0.396	5.067
400	0.786	0.316	6.351
800	0.710	0.191	10.520

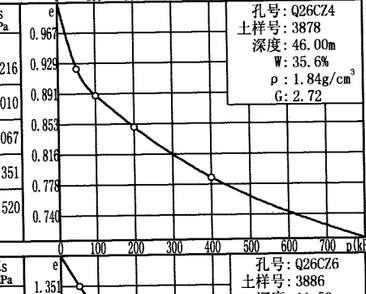

孔号:Q26CZ4
土样号:3878
深度:46.00m
W:35.6%
ρ:1.84g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.945		
50	0.892	1.060	1.834
100	0.862	0.600	3.239
200	0.824	0.377	5.162
400	0.771	0.262	7.416
800	0.706	0.163	11.953

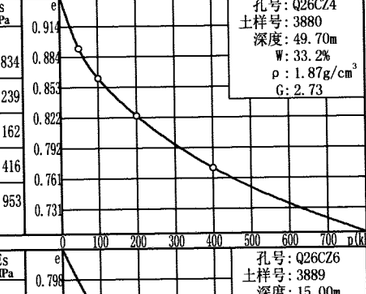

孔号:Q26CZ4
土样号:3880
深度:49.70m
W:33.2%
ρ:1.87g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.198		
50	1.115	1.668	1.318
100	1.070	0.891	2.467
200	1.012	0.582	3.773
400	0.936	0.377	5.831

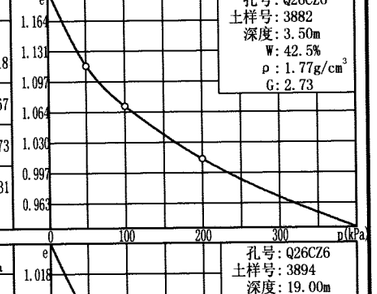

孔号:Q26CZ6
土样号:3882
深度:3.50m
W:42.5%
ρ:1.77g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.204		
50	1.100	2.089	1.055
100	1.038	1.240	1.778
200	0.962	0.758	2.909
400	0.872	0.448	4.924

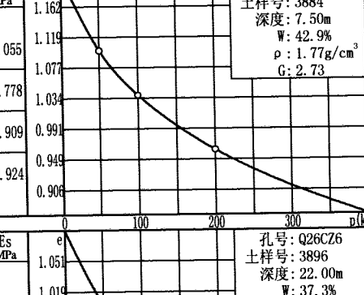

孔号:Q26CZ6
土样号:3884
深度:7.50m
W:42.9%
ρ:1.77g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.402		
25	1.350	2.069	1.161
50	1.306	1.766	1.360
100	1.236	1.388	1.730
200	1.129	1.072	2.239
400	1.004	0.625	3.845

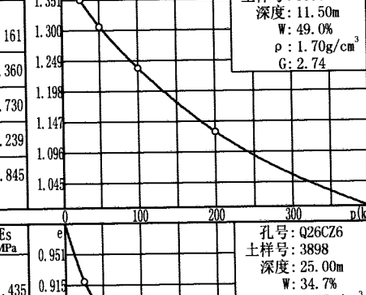

孔号:Q26CZ6
土样号:3886
深度:11.50m
W:49.0%
ρ:1.70g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.808		
50	0.784	0.486	3.717
100	0.770	0.281	6.442
200	0.750	0.196	9.203
400	0.728	0.112	16.105

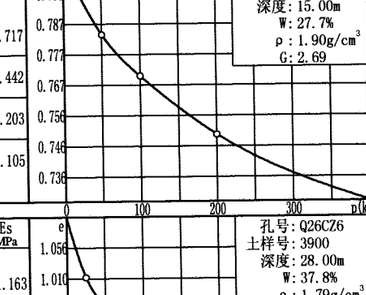

孔号:Q26CZ6
土样号:3889
深度:15.00m
W:27.7%
ρ:1.90g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.049		
50	0.972	1.548	1.324
100	0.930	0.827	2.478
200	0.876	0.541	3.790
400	0.804	0.360	5.685

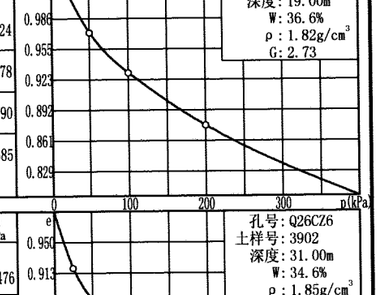

孔号:Q26CZ6
土样号:3894
深度:19.00m
W:36.6%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.082		
50	1.006	1.537	1.355
100	0.962	0.866	2.405
200	0.908	0.541	3.849
400	0.835	0.368	5.660

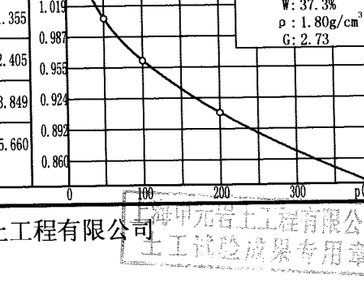

孔号:Q26CZ6
土样号:3896
深度:22.00m
W:37.3%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.988		
50	0.918	1.385	1.435
100	0.883	0.719	2.766
200	0.833	0.491	4.044
400	0.772	0.306	6.504
800	0.702	0.174	11.395

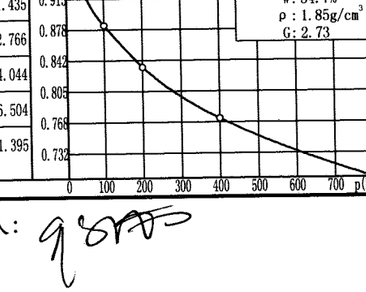

孔号:Q26CZ6
土样号:3898
深度:25.00m
W:34.7%
ρ:1.85g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.102		
50	1.011	1.808	1.163
100	0.968	0.858	2.448
200	0.910	0.581	3.620
400	0.830	0.402	5.229
800	0.745	0.211	9.952

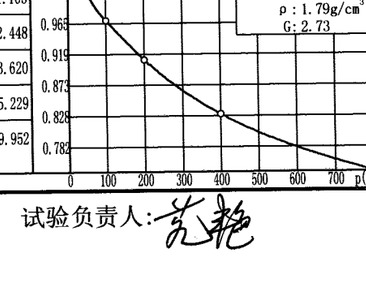

孔号:Q26CZ6
土样号:3900
深度:28.00m
W:37.8%
ρ:1.79g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.986		
50	0.919	1.346	1.476
100	0.881	0.762	2.607
200	0.832	0.488	4.073
400	0.771	0.307	6.476
800	0.701	0.174	11.428

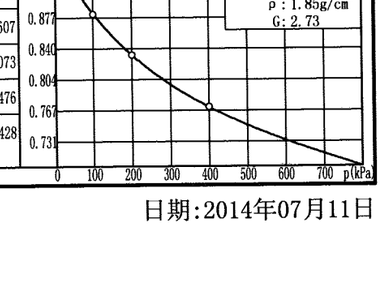

孔号:Q26CZ6
土样号:3902
深度:31.00m
W:34.6%
ρ:1.85g/cm³
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-14

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.056		
		1.394	1.476
50	0.987		
		0.789	2.607
100	0.947		
		0.505	4.073
200	0.897		
		0.318	6.476
400	0.833		
		0.180	11.428
800	0.761		

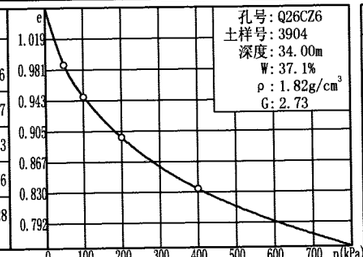

孔号:Q26CZ6
土样号:3904
深度:34.00m
W:37.1%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.940		
		1.071	1.812
50	0.887		
		0.608	3.191
100	0.856		
		0.419	4.635
200	0.814		
		0.260	7.468
400	0.762		
		0.164	11.806
800	0.697		

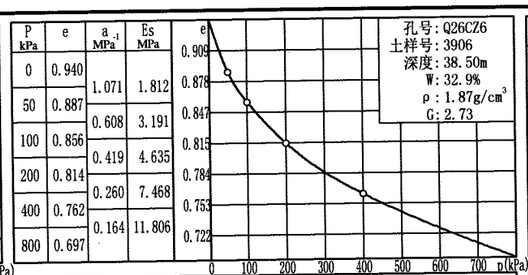

孔号:Q26CZ6
土样号:3906
深度:38.50m
W:32.9%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.018		
		1.195	1.689
50	0.959		
		0.629	3.207
100	0.927		
		0.447	4.516
200	0.883		
		0.269	7.503
400	0.829		
		0.174	11.591
800	0.759		

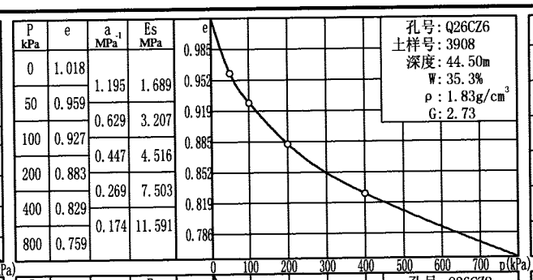

孔号:Q26CZ6
土样号:3908
深度:44.50m
W:35.3%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.972		
		0.537	3.670
50	0.945		
		0.299	6.604
100	0.930		
		0.192	10.251
200	0.911		
		0.120	16.425
400	0.887		
		0.073	26.898
800	0.858		

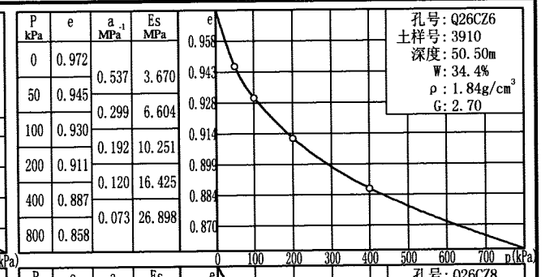

孔号:Q26CZ6
土样号:3910
深度:50.50m
W:34.4%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.937		
		0.451	4.296
50	0.914		
		0.255	7.596
100	0.902		
		0.159	12.149
200	0.886		
		0.104	18.596
400	0.865		
		0.062	31.268
800	0.840		

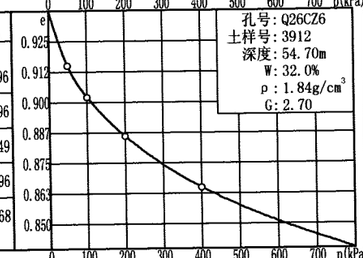

孔号:Q26CZ6
土样号:3912
深度:54.70m
W:32.0%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.962		
		0.924	2.124
50	0.916		
		0.636	3.083
100	0.884		
		0.431	4.551
200	0.841		
		0.282	6.951
400	0.785		

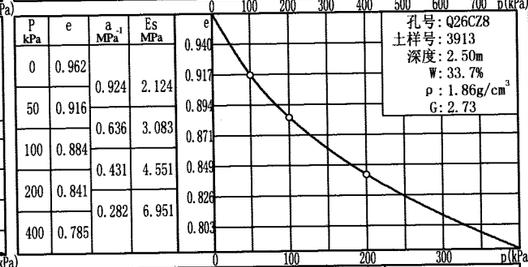

孔号:Q26CZ8
土样号:3913
深度:2.50m
W:33.7%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.093		
		1.459	1.434
50	1.020		
		0.784	2.669
100	0.981		
		0.555	3.768
200	0.925		
		0.365	5.737
400	0.852		

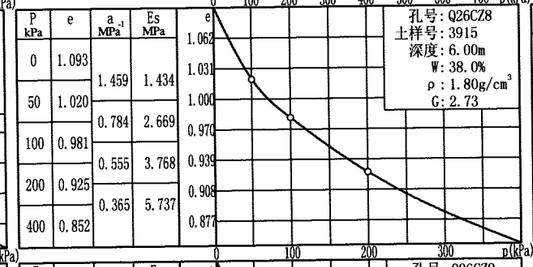

孔号:Q26CZ8
土样号:3915
深度:6.00m
W:38.0%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.402		
		2.349	1.022
25	1.343		
		2.199	1.092
50	1.288		
		1.625	1.478
100	1.207		
		1.095	2.193
200	1.097		
		0.471	5.100
400	1.003		

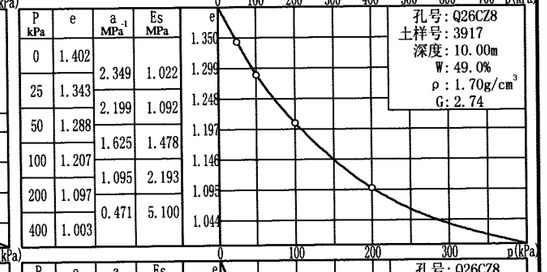

孔号:Q26CZ8
土样号:3917
深度:10.00m
W:49.0%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.792		
		0.428	4.189
50	0.771		
		0.260	6.882
100	0.758		
		0.177	10.141
200	0.740		
		0.107	16.755
400	0.719		

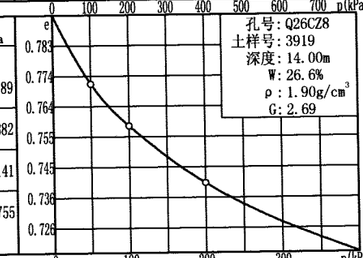

孔号:Q26CZ8
土样号:3919
深度:14.00m
W:26.6%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.789		
		0.409	4.373
50	0.768		
		0.260	6.872
100	0.755		
		0.167	10.689
200	0.738		
		0.102	17.491
400	0.718		

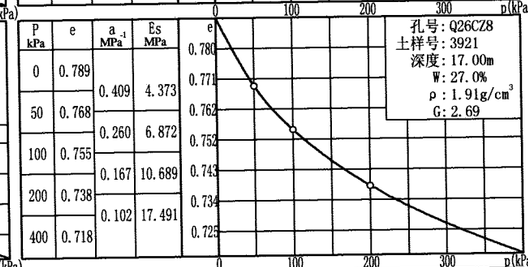

孔号:Q26CZ8
土样号:3921
深度:17.00m
W:27.0%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.093		
		1.758	1.191
50	1.005		
		0.911	2.297
100	0.960		
		0.608	3.445
200	0.899		
		0.358	5.846
400	0.827		

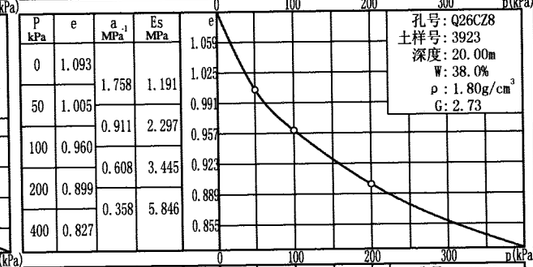

孔号:Q26CZ8
土样号:3923
深度:20.00m
W:38.0%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.120		
		1.845	1.149
50	1.028		
		0.923	2.298
100	0.982		
		0.604	3.510
200	0.921		
		0.373	5.677
400	0.846		

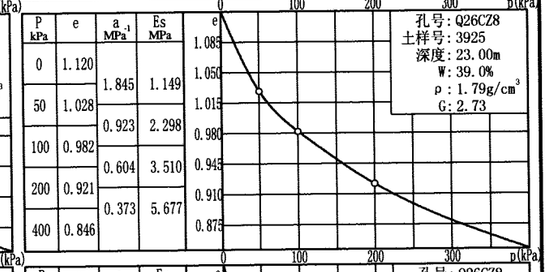

孔号:Q26CZ8
土样号:3925
深度:23.00m
W:39.0%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.077		
		1.427	1.456
50	1.006		
		0.799	2.599
100	0.966		
		0.514	4.042
200	0.915		
		0.322	6.449
400	0.850		
		0.183	11.374
800	0.777		

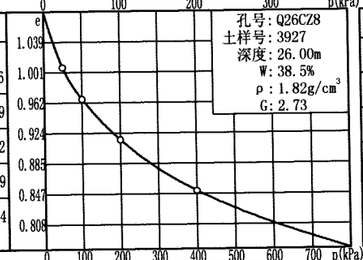

孔号:Q26CZ8
土样号:3927
深度:26.00m
W:38.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.977		
		1.055	1.874
50	0.924		
		0.622	3.180
100	0.893		
		0.416	4.749
200	0.852		
		0.266	7.420
400	0.798		
		0.176	11.241
800	0.728		

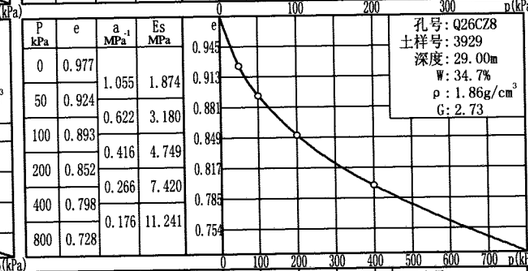

孔号:Q26CZ8
土样号:3929
深度:29.00m
W:34.7%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.000		
		1.318	1.517
50	0.934		
		0.615	3.250
100	0.903		
		0.383	5.225
200	0.865		
		0.272	7.366
400	0.811		
		0.154	12.958
800	0.749		

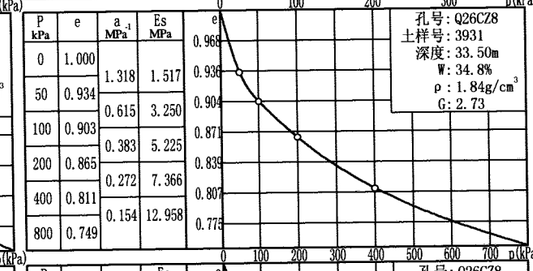

孔号:Q26CZ8
土样号:3931
深度:33.50m
W:34.8%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.009		
		1.361	1.476
50	0.941		
		0.770	2.607
100	0.902		
		0.493	4.073
200	0.853		
		0.310	6.476
400	0.791		
		0.176	11.428
800	0.721		

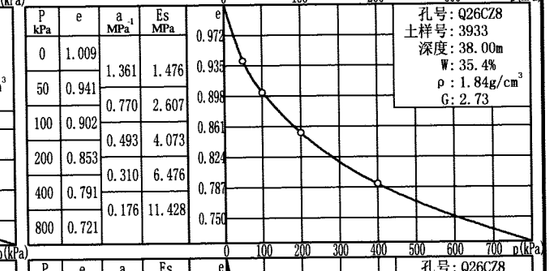

孔号:Q26CZ8
土样号:3933
深度:38.00m
W:35.4%
ρ:1.84g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.832		
		0.517	3.544
50	0.806		
		0.296	6.191
100	0.791		
		0.161	11.377
200	0.775		
		0.111	16.529
400	0.753		
		0.068	26.800
800	0.725		

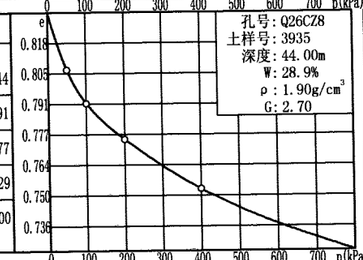

孔号:Q26CZ8
土样号:3935
深度:44.00m
W:28.9%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.814		
		0.420	4.323
50	0.793		
		0.239	7.607
100	0.781		
		0.149	12.192
200	0.766		
		0.097	18.612
400	0.747		
		0.063	28.750
800	0.722		

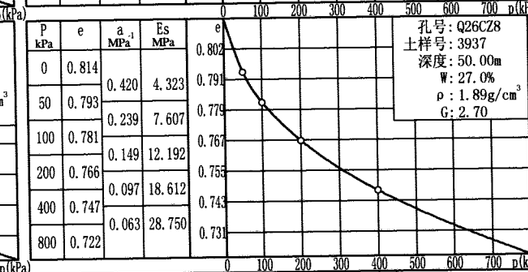

孔号:Q26CZ8
土样号:3937
深度:50.00m
W:27.0%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.904		
		0.419	4.544
50	0.883		
		0.291	6.535
100	0.869		
		0.167	11.391
200	0.852		
		0.100	19.129
400	0.832		
		0.067	28.347
800	0.805		

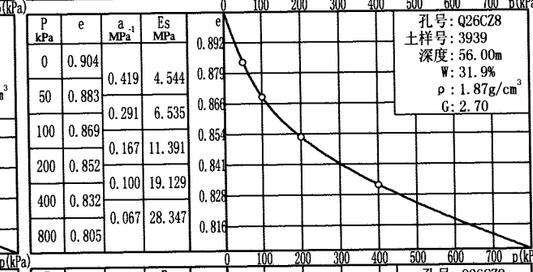

孔号:Q26CZ8
土样号:3939
深度:56.00m
W:31.9%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.768		
		0.349	5.071
50	0.751		
		0.196	9.019
100	0.741		
		0.126	14.001
200	0.728		
		0.076	23.306
400	0.713		
		0.047	37.509
800	0.694		
		0.031	56.654
1200	0.682		
		0.025	70.822
1600	0.672		

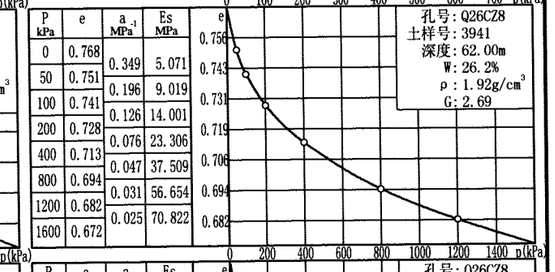

孔号:Q26CZ8
土样号:3941
深度:62.00m
W:26.2%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.011		
		1.563	1.286
50	0.933		
		0.759	2.650
100	0.895		
		0.386	5.213
200	0.856		
		0.263	7.636
400	0.804		
		0.184	10.912
800	0.730		
		0.121	16.646
1200	0.682		
		0.086	23.256
1600	0.647		

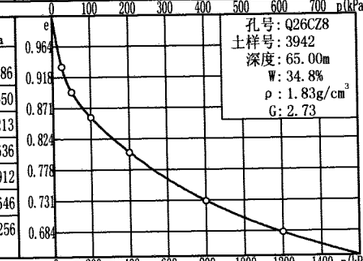

孔号:Q26CZ8
土样号:3942
深度:65.00m
W:34.8%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.011		
		1.373	1.464
50	0.942		
		0.731	2.751
100	0.906		
		0.522	3.854
200	0.854		
		0.303	6.637
400	0.793		
		0.179	11.247
800	0.721		
		0.104	19.262
1200	0.680		
		0.074	27.094
1600	0.650		

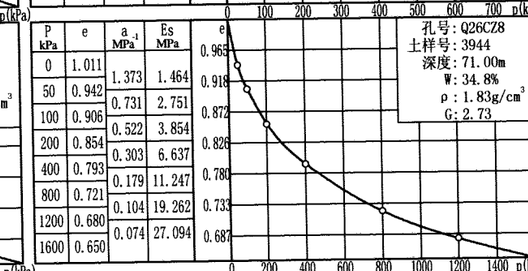

孔号:Q26CZ8
土样号:3944
深度:71.00m
W:34.8%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.815		
		0.376	4.831
50	0.796		
		0.200	9.054
100	0.786		
		0.130	13.975
200	0.773		
		0.083	21.963
400	0.756		
		0.051	35.801
800	0.736		
		0.037	49.288
1200	0.721		
		0.028	65.823
1600	0.710		

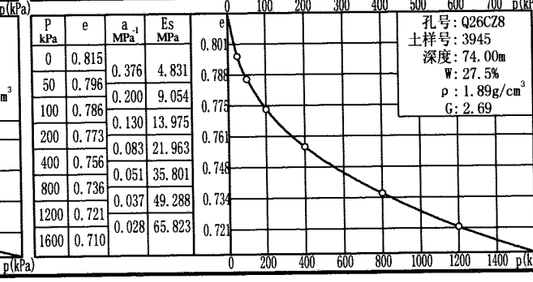

孔号:Q26CZ8
土样号:3945
深度:74.00m
W:27.5%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.883		
		0.453	4.156
50	0.860		
		0.226	8.317
100	0.849		
		0.156	12.057
200	0.833		
		0.100	18.737
400	0.813		
		0.065	29.066
800	0.787		
		0.040	47.033
1200	0.771		
		0.032	59.491
1600	0.759		

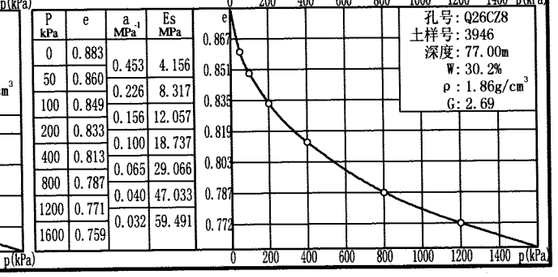

孔号:Q26CZ8
土样号:3946
深度:77.00m
W:30.2%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.69

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-15

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.097		
		1.826	1.148
50	1.006		
		0.848	2.473
100	0.963		
		0.576	3.640
200	0.906		
		0.375	5.592
400	0.831		

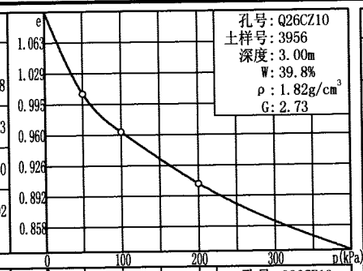

孔号:Q26CZ10
土样号:3956
深度:3.00m
W:39.8%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.259		
		2.070	1.091
50	1.156		
		1.331	1.697
100	1.089		
		0.774	2.918
200	1.012		
		0.446	5.069
400	0.923		

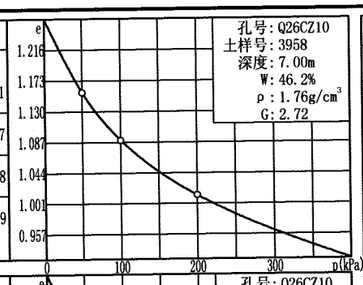

孔号:Q26CZ10
土样号:3958
深度:7.00m
W:46.2%
ρ:1.76g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.414		
		2.120	1.139
25	1.361		
		1.716	1.407
50	1.318		
		1.388	1.739
100	1.249		
		1.101	2.193
200	1.139		
		0.573	4.216
400	1.024		

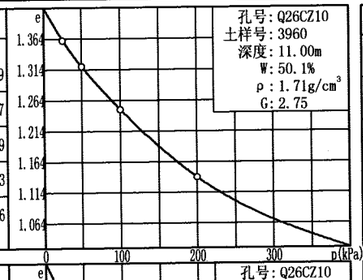

孔号:Q26CZ10
土样号:3960
深度:11.00m
W:50.1%
ρ:1.71g/cm³
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.877		
		0.448	4.189
50	0.855		
		0.273	6.882
100	0.841		
		0.185	10.141
200	0.823		
		0.112	16.755
400	0.800		

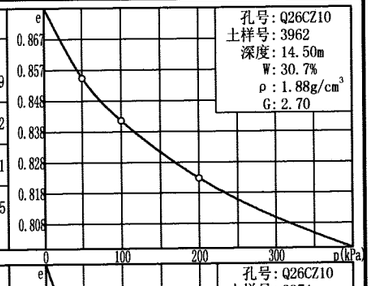

孔号:Q26CZ10
土样号:3962
深度:14.50m
W:30.7%
ρ:1.88g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816		
		0.397	4.574
50	0.797		
		0.265	6.861
100	0.783		
		0.161	11.300
200	0.767		
		0.099	18.296
400	0.747		

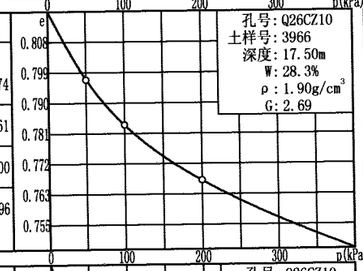

孔号:Q26CZ10
土样号:3966
深度:17.50m
W:28.3%
ρ:1.90g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.797		
		0.353	5.096
50	0.779		
		0.204	8.802
100	0.769		
		0.130	13.832
200	0.756		
		0.079	22.782
400	0.740		

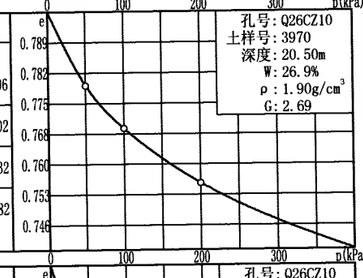

孔号:Q26CZ10
土样号:3970
深度:20.50m
W:26.9%
ρ:1.90g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.098		
		1.428	1.469
50	1.026		
		0.835	2.512
100	0.984		
		0.527	3.978
200	0.932		
		0.330	6.365
400	0.866		

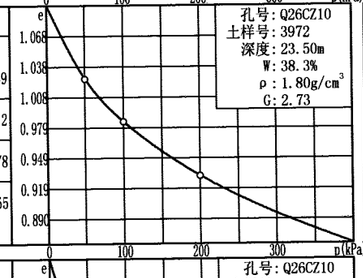

孔号:Q26CZ10
土样号:3972
深度:23.50m
W:38.3%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.083		
		1.265	1.647
50	1.020		
		0.691	3.016
100	0.985		
		0.419	4.971
200	0.943		
		0.308	6.768
400	0.882		
		0.223	9.325
800	0.792		

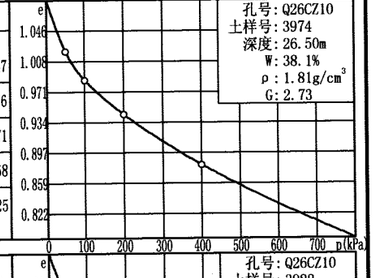

孔号:Q26CZ10
土样号:3974
深度:26.50m
W:38.1%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.044		
		1.441	1.419
50	0.972		
		0.740	2.763
100	0.935		
		0.509	4.014
200	0.885		
		0.310	6.606
400	0.823		
		0.184	11.117
800	0.749		

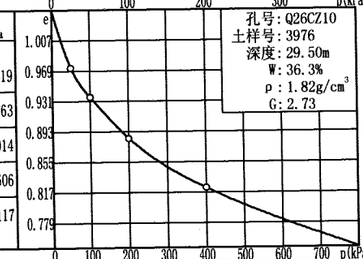

孔号:Q26CZ10
土样号:3976
深度:29.50m
W:36.3%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.011		
		1.474	1.364
50	0.937		
		0.926	2.172
100	0.891		
		0.474	4.245
200	0.844		
		0.336	5.993
400	0.777		
		0.191	10.556
800	0.700		



孔号:Q26CZ10
土样号:3978
深度:32.50m
W:35.3%
ρ:1.83g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.090		
		1.436	1.456
50	1.018		
		0.804	2.599
100	0.978		
		0.517	4.042
200	0.926		
		0.324	6.449
400	0.861		
		0.184	11.374
800	0.788		



孔号:Q26CZ10
土样号:3980
深度:35.50m
W:37.8%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.962		
		0.924	2.124
50	0.916		
		0.579	3.388
100	0.887		
		0.382	5.143
200	0.849		
		0.245	8.023
400	0.800		
		0.156	12.568
800	0.738		

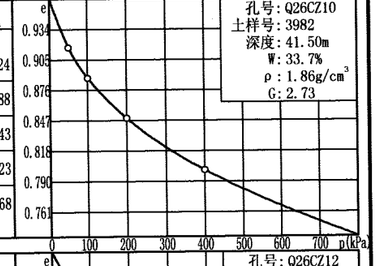

孔号:Q26CZ10
土样号:3982
深度:41.50m
W:33.7%
ρ:1.86g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.834		
		0.500	3.670
50	0.809		
		0.321	5.712
100	0.793		
		0.178	10.321
200	0.775		
		0.110	16.704
400	0.754		
		0.066	27.660
800	0.727		



孔号:Q26CZ10
土样号:3984
深度:47.50m
W:28.4%
ρ:1.89g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.796		
		0.591	3.037
50	0.766		
		0.477	3.766
100	0.742		
		0.305	5.885
200	0.712		
		0.195	9.186
400	0.673		



孔号:Q26CZ12
土样号:3986
深度:2.00m
W:27.6%
ρ:1.94g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.084		
		1.230	1.693
50	1.022		
		0.703	2.964
100	0.987		
		0.560	3.719
200	0.931		
		0.346	6.021
400	0.862		



孔号:Q26CZ12
土样号:3988
深度:6.00m
W:37.9%
ρ:1.80g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.508		
		3.081	0.814
25	1.431		
		2.820	0.890
50	1.361		
		1.880	1.334
100	1.267		
		1.227	2.044
200	1.144		
		0.731	3.431
400	0.998		

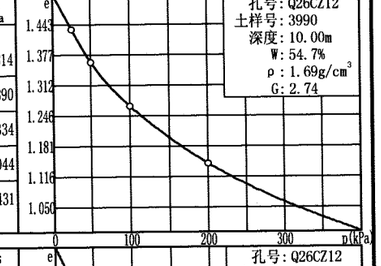

孔号:Q26CZ12
土样号:3990
深度:10.00m
W:54.7%
ρ:1.69g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.828		
		0.511	3.575
50	0.803		
		0.303	6.032
100	0.788		
		0.196	9.324
200	0.768		
		0.091	20.005
400	0.750		



孔号:Q26CZ12
土样号:3993
深度:14.00m
W:27.3%
ρ:1.88g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.790		
		0.428	4.185
50	0.769		
		0.260	6.875
100	0.756		
		0.167	10.694
200	0.739		
		0.102	17.500
400	0.718		



孔号:Q26CZ12
土样号:3997
深度:17.00m
W:27.1%
ρ:1.91g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.038		
		1.131	1.802
50	0.982		
		0.875	2.330
100	0.938		
		0.608	3.351
200	0.877		
		0.443	4.603
400	0.789		



孔号:Q26CZ12
土样号:3999
深度:20.00m
W:35.9%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.053		
		1.391	1.476
50	0.984		
		0.813	2.525
100	0.943		
		0.514	3.998
200	0.892		
		0.332	6.190
400	0.826		

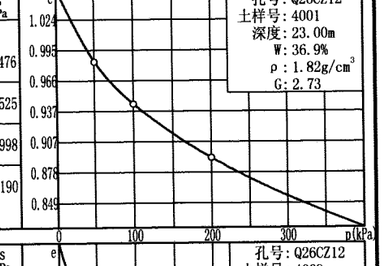

孔号:Q26CZ12
土样号:4001
深度:23.00m
W:36.9%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.050		
		1.304	1.572
50	0.985		
		0.680	3.014
100	0.951		
		0.478	4.293
200	0.904		
		0.323	6.345
400	0.839		
		0.196	10.446
800	0.760		



孔号:Q26CZ12
土样号:4003
深度:26.00m
W:36.7%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.012		
		1.382	1.456
50	0.943		
		0.774	2.599
100	0.905		
		0.498	4.042
200	0.855		
		0.312	6.449
400	0.792		
		0.177	11.374
800	0.722		

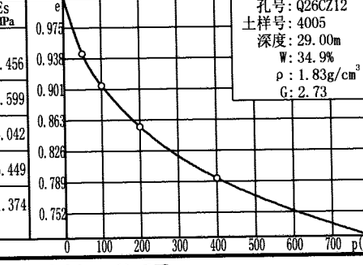

孔号:Q26CZ12
土样号:4005
深度:29.00m
W:34.9%
ρ:1.83g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.068		
		1.529	1.353
50	0.991		
		0.907	2.280
100	0.946		
		0.515	4.019
200	0.895		
		0.334	6.197
400	0.828		
		0.204	10.140
800	0.746		



孔号:Q26CZ12
土样号:4007
深度:32.00m
W:37.1%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.084		
		1.514	1.377
50	1.009		
		0.828	2.518
100	0.967		
		0.463	4.507
200	0.921		
		0.321	6.484
400	0.857		
		0.184	11.333
800	0.783		

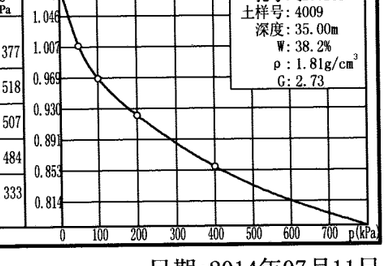

孔号:Q26CZ12
土样号:4009
深度:35.00m
W:38.2%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-16

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.806		
50	0.785	0.433	4.171
100	0.774	0.217	8.331
200	0.760	0.139	12.983
400	0.743	0.082	22.097
800	0.724	0.049	37.181

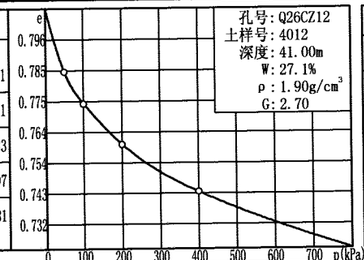

孔号:Q26CZ12
土样号:4012
深度:41.00m
W:27.1%
ρ:1.90g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.890		
50	0.865	0.495	3.820
100	0.854	0.226	8.369
200	0.837	0.168	11.239
400	0.817	0.099	18.998
800	0.792	0.064	29.605

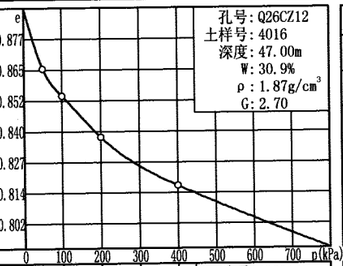

孔号:Q26CZ12
土样号:4016
深度:47.00m
W:30.9%
ρ:1.87g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.818		
50	0.797	0.404	4.503
100	0.785	0.241	7.549
200	0.769	0.159	11.421
400	0.750	0.097	18.780
800	0.727	0.058	31.087

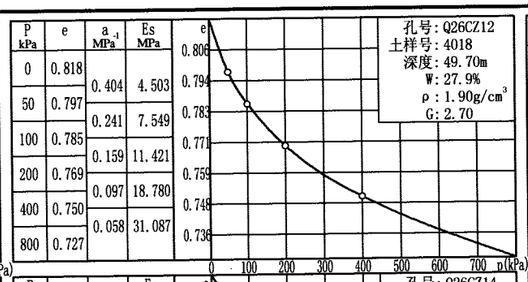

孔号:Q26CZ12
土样号:4018
深度:49.70m
W:27.9%
ρ:1.90g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.085		
50	1.015	1.398	1.491
100	0.972	0.861	2.423
200	0.915	0.570	3.657
400	0.848	0.333	6.253

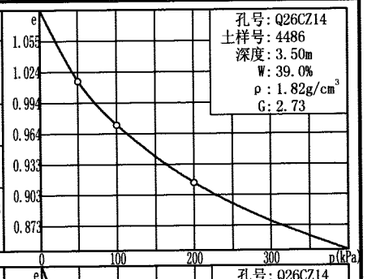

孔号:Q26CZ14
土样号:4486
深度:3.50m
W:39.0%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.082		
50	0.986	1.925	1.082
100	0.937	0.962	2.163
200	0.875	0.620	3.357
400	0.807	0.342	6.084

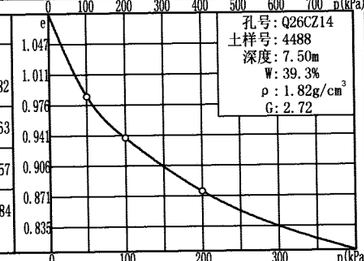

孔号:Q26CZ14
土样号:4488
深度:7.50m
W:39.3%
ρ:1.82g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.393		
25	1.327	2.678	0.894
50	1.281	1.819	1.316
100	1.206	1.491	1.605
200	1.093	1.137	2.105
400	0.963	0.651	3.679

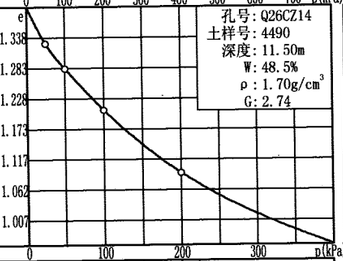

孔号:Q26CZ14
土样号:4490
深度:11.50m
W:48.5%
ρ:1.70g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.408		
25	1.359	1.971	1.222
50	1.317	1.668	1.444
100	1.245	1.440	1.672
200	1.133	1.124	2.142
400	0.997	0.676	3.563

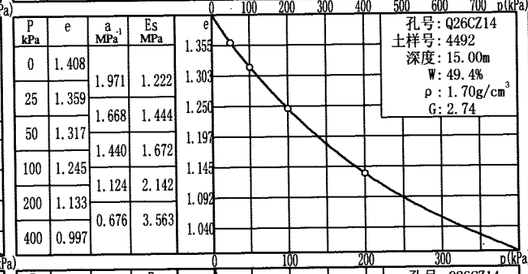

孔号:Q26CZ14
土样号:4492
深度:15.00m
W:49.4%
ρ:1.70g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.787		
50	0.762	0.502	3.559
100	0.750	0.223	8.009
200	0.736	0.149	12.013
400	0.718	0.088	20.232

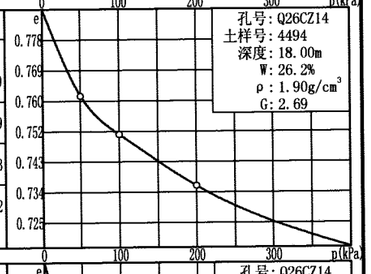

孔号:Q26CZ14
土样号:4494
深度:18.00m
W:26.2%
ρ:1.90g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.120		
50	1.045	1.494	1.419
100	1.002	0.866	2.447
200	0.943	0.585	3.625
400	0.870	0.368	5.758

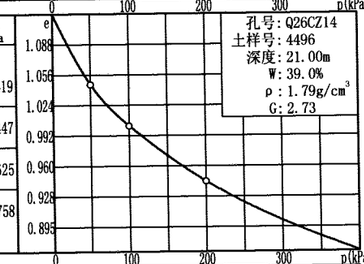

孔号:Q26CZ14
土样号:4496
深度:21.00m
W:39.0%
ρ:1.79g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.072		
50	0.996	1.537	1.348
100	0.952	0.862	2.406
200	0.903	0.497	4.169
400	0.845	0.286	7.237

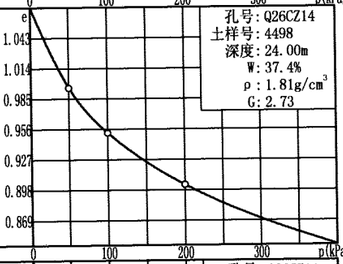

孔号:Q26CZ14
土样号:4498
深度:24.00m
W:37.4%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.085		
50	0.999	1.731	1.205
100	0.953	0.924	2.258
200	0.901	0.514	4.057
400	0.811	0.449	4.640
800	0.689	0.306	6.826

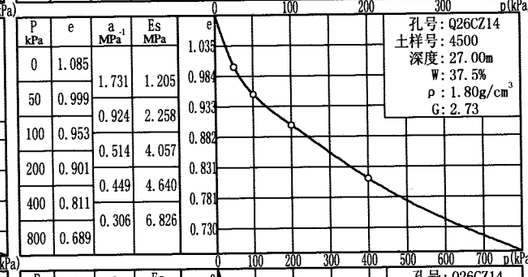

孔号:Q26CZ14
土样号:4500
深度:27.00m
W:37.5%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.088		
50	1.000	1.779	1.174
100	0.956	0.877	2.380
200	0.905	0.502	4.161
400	0.828	0.385	5.420
800	0.736	0.232	8.992

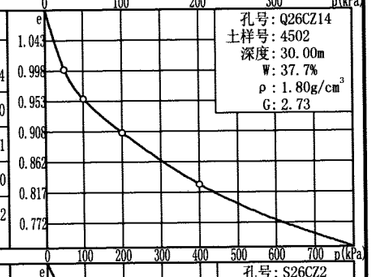

孔号:Q26CZ14
土样号:4502
深度:30.00m
W:37.7%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.018		
50	0.948	1.402	1.440
100	0.906	0.845	2.388
200	0.859	0.469	4.300
400	0.806	0.266	7.574
800	0.745	0.152	13.255

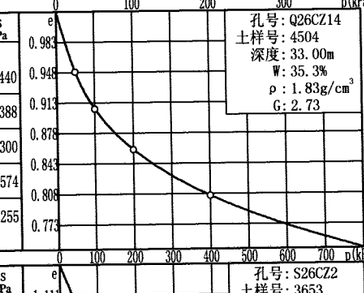

孔号:Q26CZ14
土样号:4504
深度:33.00m
W:35.3%
ρ:1.83g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.893		
50	0.866	0.539	3.510
100	0.851	0.301	6.281
200	0.836	0.149	12.719
400	0.818	0.092	20.676
800	0.792	0.065	29.071

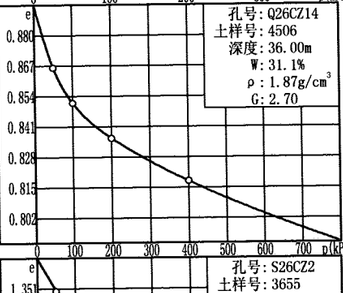

孔号:Q26CZ14
土样号:4506
深度:36.00m
W:31.1%
ρ:1.87g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.881		
50	0.854	0.549	3.429
100	0.841	0.262	7.175
200	0.824	0.164	11.443
400	0.803	0.105	17.888
800	0.774	0.073	25.753

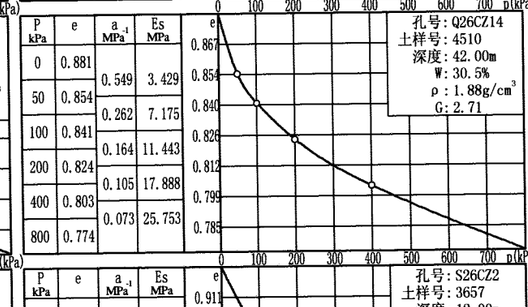

孔号:Q26CZ14
土样号:4510
深度:42.00m
W:30.5%
ρ:1.88g/cm³
G:2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.066		
50	0.994	1.442	1.433
100	0.956	0.775	2.667
200	0.904	0.517	4.000
400	0.834	0.350	5.908

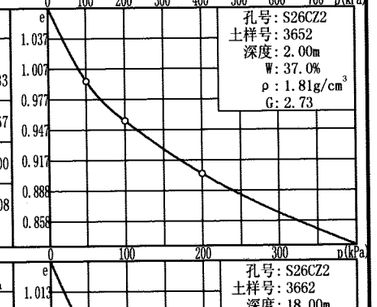

孔号:S26CZ2
土样号:3652
深度:2.00m
W:37.0%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.149		
50	1.047	2.037	1.055
100	0.993	1.074	2.000
200	0.929	0.638	3.369
400	0.852	0.386	5.566

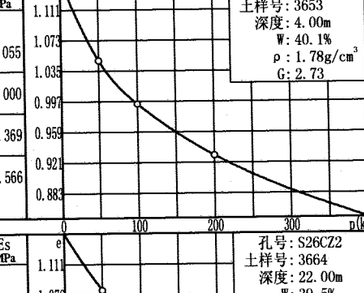

孔号:S26CZ2
土样号:3653
深度:4.00m
W:40.1%
ρ:1.78g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.402		
25	1.347	2.179	1.102
50	1.293	2.179	1.102
100	1.210	1.647	1.458
200	1.100	1.102	2.179
400	1.010	0.450	5.340

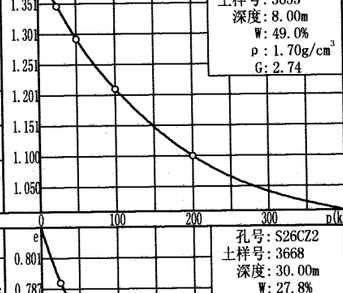

孔号:S26CZ2
土样号:3655
深度:8.00m
W:49.0%
ρ:1.70g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.920		
50	0.897	0.459	4.185
100	0.883	0.279	6.875
200	0.862	0.210	9.150
400	0.843	0.095	20.305

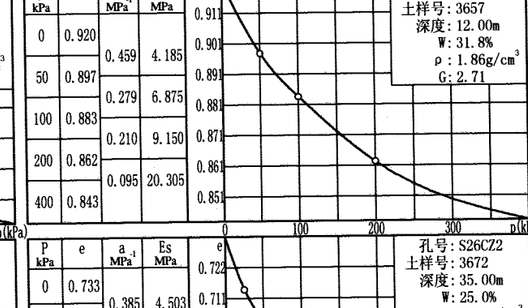

孔号:S26CZ2
土样号:3657
深度:12.00m
W:31.8%
ρ:1.86g/cm³
G:2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.047		
50	0.961	1.719	1.191
100	0.916	0.891	2.297
200	0.857	0.594	3.445
400	0.787	0.350	5.846

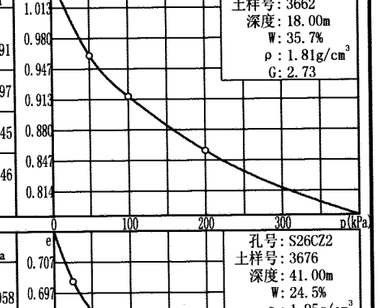

孔号:S26CZ2
土样号:3662
深度:18.00m
W:35.7%
ρ:1.81g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.147		
50	1.081	1.324	1.622
100	1.035	0.927	2.317
200	0.964	0.709	3.029
400	0.867	0.484	4.437

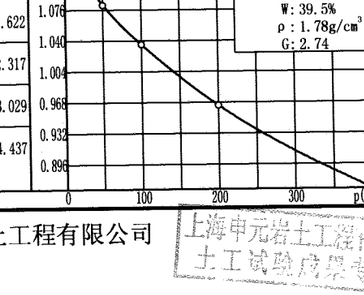

孔号:S26CZ2
土样号:3664
深度:22.00m
W:39.5%
ρ:1.78g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816		
50	0.790	0.530	3.426
100	0.773	0.322	5.634
200	0.755	0.181	10.028
400	0.732	0.119	15.236
800	0.702	0.075	24.340

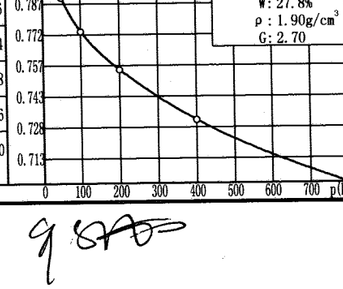

孔号:S26CZ2
土样号:3668
深度:30.00m
W:27.8%
ρ:1.90g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.733		
50	0.714	0.385	4.503
100	0.703	0.230	7.549
200	0.687	0.152	11.421
400	0.669	0.092	18.780
800	0.647	0.056	31.087

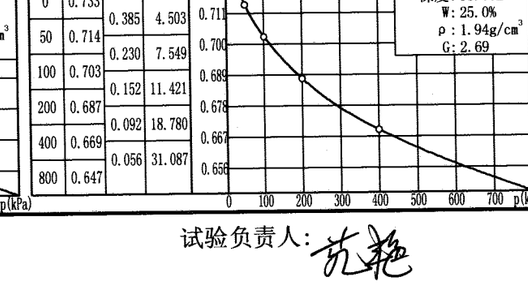

孔号:S26CZ2
土样号:3672
深度:35.00m
W:25.0%
ρ:1.94g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.717		
50	0.700	0.340	5.058
100	0.690	0.210	8.196
200	0.675	0.150	11.464
400	0.657	0.091	18.927
800	0.636	0.052	32.722

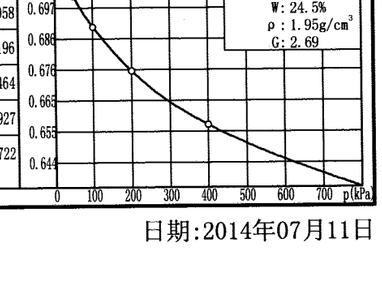

孔号:S26CZ2
土样号:3676
深度:41.00m
W:24.5%
ρ:1.95g/cm³
G:2.69

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

分图编号：6-17

工程编号：SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.722		
		0.417	4.126
50	0.701		
		0.241	7.137
100	0.689		
		0.127	13.597
200	0.677		
		0.092	18.760
400	0.658		
		0.055	31.106
800	0.636		

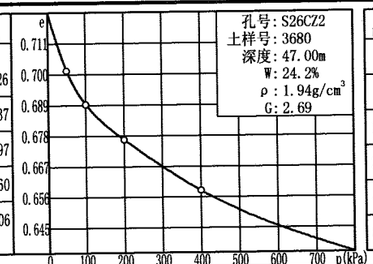

孔号：S26CZ2
土样号：3680
深度：47.00m
W：24.2%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.735		
		0.379	4.582
50	0.716		
		0.210	8.275
100	0.705		
		0.133	13.086
200	0.692		
		0.074	23.431
400	0.677		
		0.049	35.186
800	0.657		

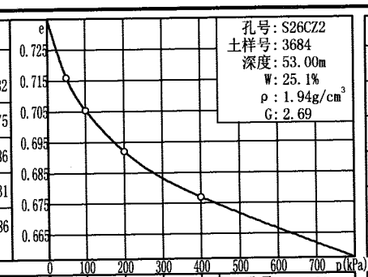

孔号：S26CZ2
土样号：3684
深度：53.00m
W：25.1%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.758		
		0.418	4.206
50	0.737		
		0.211	8.321
100	0.726		
		0.144	12.170
200	0.712		
		0.093	18.854
400	0.693		
		0.058	30.124
800	0.670		

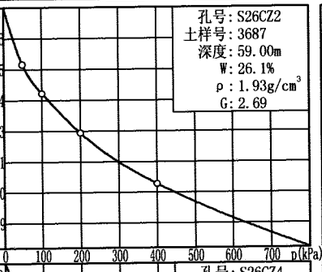

孔号：S26CZ2
土样号：3687
深度：59.00m
W：26.1%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.867		
		0.375	4.980
50	0.848		
		0.208	8.984
100	0.838		
		0.135	13.863
200	0.825		
		0.080	23.195
400	0.808		
		0.050	37.222
800	0.788		
		0.033	56.412
1200	0.775		
		0.027	69.907
1600	0.764		

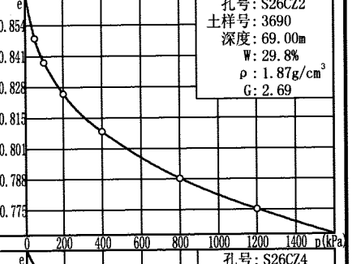

孔号：S26CZ2
土样号：3690
深度：69.00m
W：29.8%
ρ：1.87g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.737		
		0.238	7.309
50	0.726		
		0.161	10.801
100	0.717		
		0.116	14.952
200	0.706		
		0.065	26.584
400	0.693		
		0.040	43.287
800	0.677		
		0.029	60.940
1200	0.665		
		0.020	88.610
1600	0.657		

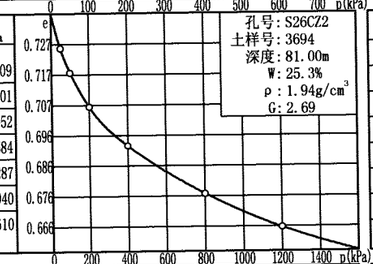

孔号：S26CZ2
土样号：3694
深度：81.00m
W：25.3%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.657		
		0.540	3.071
50	0.630		
		0.390	4.245
100	0.610		
		0.226	7.327
200	0.588		
		0.168	9.883
400	0.554		
		0.112	14.811
800	0.510		
		0.079	20.864
1200	0.478		
		0.051	32.332
1600	0.457		

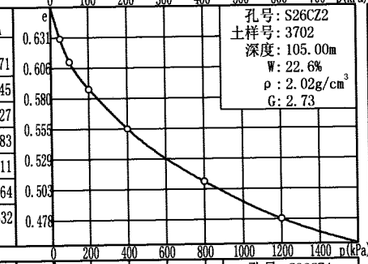

孔号：S26CZ2
土样号：3702
深度：105.00m
W：22.6%
ρ：2.02g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.193		
		1.995	1.100
50	1.094		
		1.049	2.091
100	1.041		
		0.586	3.742
200	0.982		
		0.361	6.080
400	0.910		

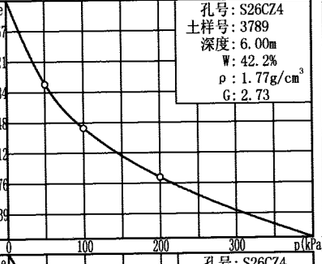

孔号：S26CZ4
土样号：3789
深度：6.00m
W：42.2%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.528		
		2.950	0.857
25	1.454		
		2.265	1.116
50	1.398		
		1.686	1.499
100	1.313		
		1.225	2.064
200	1.191		
		0.665	3.801
400	1.058		

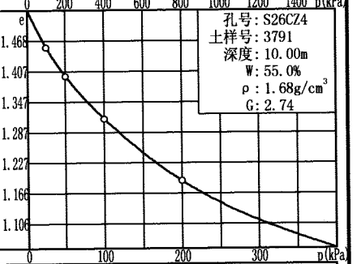

孔号：S26CZ4
土样号：3791
深度：10.00m
W：55.0%
ρ：1.68g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.830		
		0.474	3.860
50	0.807		
		0.303	6.032
100	0.791		
		0.180	10.159
200	0.773		
		0.109	16.785
400	0.752		

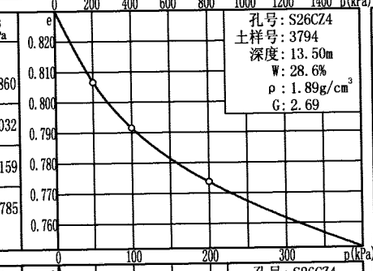

孔号：S26CZ4
土样号：3794
深度：13.50m
W：28.6%
ρ：1.89g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.168		
		2.046	1.059
50	1.065		
		1.251	1.732
100	1.003		
		0.715	3.034
200	0.931		
		0.363	5.976
400	0.859		

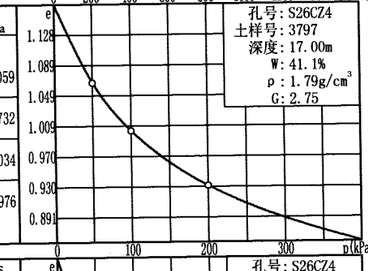

孔号：S26CZ4
土样号：3797
深度：17.00m
W：41.1%
ρ：1.79g/cm^3
G：2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.111		
		1.225	1.723
50	1.050		
		0.853	2.475
100	1.007		
		0.624	3.386
200	0.945		
		0.377	5.595
400	0.870		

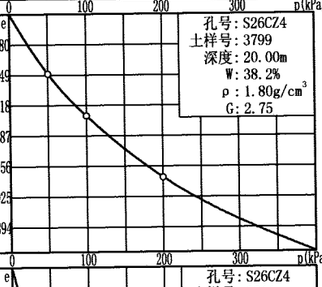

孔号：S26CZ4
土样号：3799
深度：20.00m
W：38.2%
ρ：1.80g/cm^3
G：2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.271		
		1.405	1.617
50	1.201		
		0.920	2.468
100	1.155		
		0.727	3.126
200	1.082		
		0.515	4.413
400	0.980		

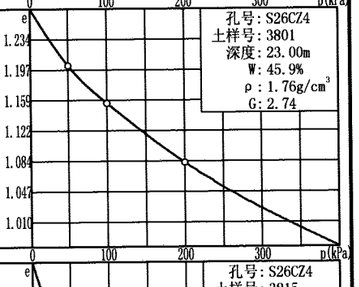

孔号：S26CZ4
土样号：3801
深度：23.00m
W：45.9%
ρ：1.76g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.692		
		0.506	3.344
50	0.667		
		0.286	5.913
100	0.652		
		0.152	11.125
200	0.637		
		0.088	19.161
400	0.620		
		0.062	27.273
800	0.595		

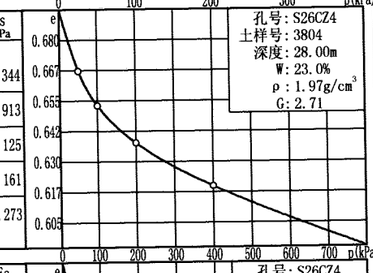

孔号：S26CZ4
土样号：3804
深度：28.00m
W：23.0%
ρ：1.97g/cm^3
G：2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.722		
		0.383	4.492
50	0.703		
		0.227	7.576
100	0.692		
		0.131	13.105
200	0.679		
		0.084	20.482
400	0.662		
		0.053	32.321
800	0.641		

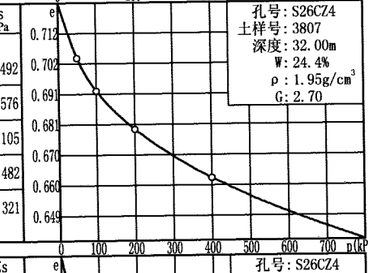

孔号：S26CZ4
土样号：3807
深度：32.00m
W：24.4%
ρ：1.95g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.775		
		0.459	3.869
50	0.752		
		0.211	8.398
100	0.742		
		0.127	13.957
200	0.729		
		0.086	20.704
400	0.712		
		0.057	31.253
800	0.689		

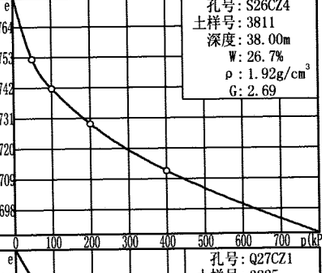

孔号：S26CZ4
土样号：3811
深度：38.00m
W：26.7%
ρ：1.92g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.823		
		0.396	4.601
50	0.803		
		0.227	8.049
100	0.792		
		0.143	12.756
200	0.778		
		0.082	22.150
400	0.761		
		0.055	33.189
800	0.739		

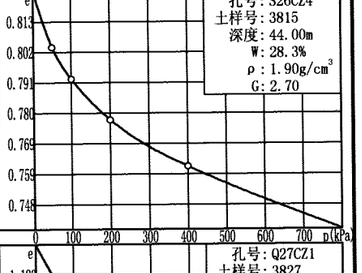

孔号：S26CZ4
土样号：3815
深度：44.00m
W：28.3%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.743		
		0.552	3.158
50	0.715		
		0.258	6.748
100	0.702		
		0.133	13.141
200	0.689		
		0.085	20.448
400	0.672		
		0.054	32.350
800	0.651		

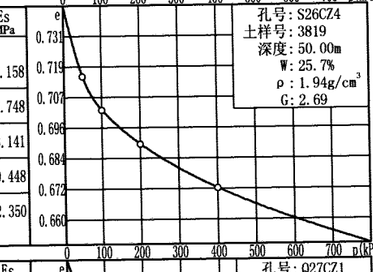

孔号：S26CZ4
土样号：3819
深度：50.00m
W：25.7%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.702		
		0.432	3.939
50	0.681		
		0.183	9.290
100	0.672		
		0.105	16.159
200	0.661		
		0.060	28.183
400	0.649		
		0.045	37.596
800	0.631		

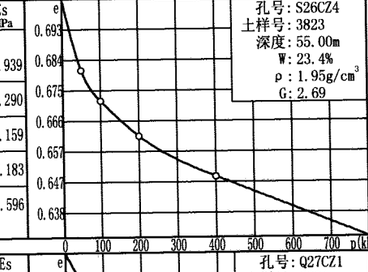

孔号：S26CZ4
土样号：3823
深度：55.00m
W：23.4%
ρ：1.95g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.070		
		1.135	1.823
50	1.013		
		0.750	2.761
100	0.976		
		0.536	3.865
200	0.922		
		0.337	6.136
400	0.855		

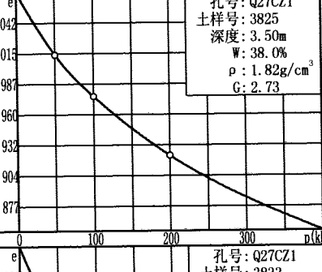

孔号：Q27CZ1
土样号：3825
深度：3.50m
W：38.0%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.218		
		1.597	1.389
50	1.138		
		0.995	2.229
100	1.088		
		0.694	3.194
200	1.019		
		0.469	4.733
400	0.925		

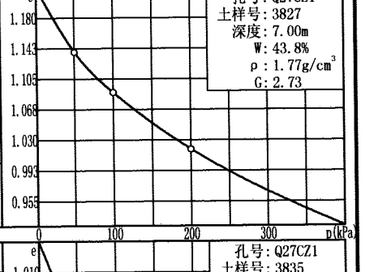

孔号：Q27CZ1
土样号：3827
深度：7.00m
W：43.8%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.516		
		4.521	0.557
25	1.403		
		2.996	0.840
50	1.328		
		1.998	1.260
100	1.228		
		1.196	2.104
200	1.109		
		0.618	4.074
400	0.985		

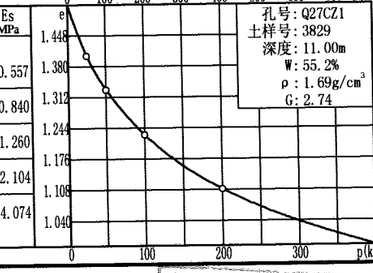

孔号：Q27CZ1
土样号：3829
深度：11.00m
W：55.2%
ρ：1.69g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.091		
		1.351	1.549
50	1.024		
		0.797	2.624
100	0.984		
		0.598	3.499
200	0.924		
		0.393	5.322
400	0.846		

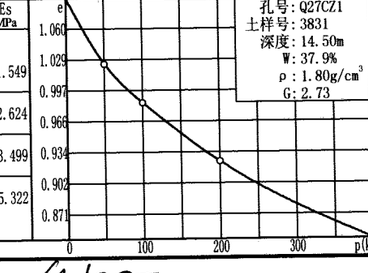

孔号：Q27CZ1
土样号：3831
深度：14.50m
W：37.9%
ρ：1.80g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.070		
		1.857	1.115
50	0.977		
		0.950	2.178
100	0.930		
		0.594	3.485
200	0.870		
		0.373	5.556
400	0.796		

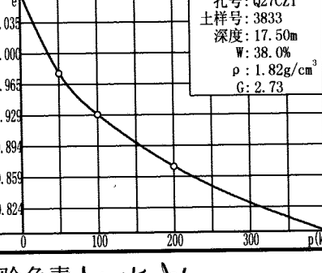

孔号：Q27CZ1
土样号：3833
深度：17.50m
W：38.0%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.040		
		1.683	1.212
50	0.956		
		0.916	2.226
100	0.910		
		0.476	4.290
200	0.862		
		0.285	7.150
400	0.805		

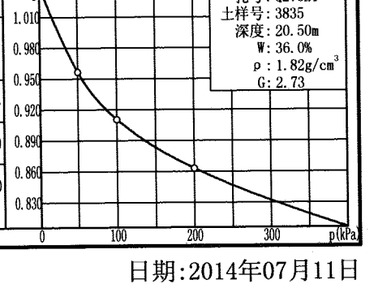

孔号：Q27CZ1
土样号：3835
深度：20.50m
W：36.0%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

上海申元岩土工程有限公司　试验审核人：　试验负责人：　日期：2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

固结试验成果图表

分图编号：6-18

工程编号：SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.052		
		1.151	1.783
50	0.994		
		0.738	2.780
100	0.958		
		0.510	4.022
200	0.907		
		0.396	5.179
400	0.827		

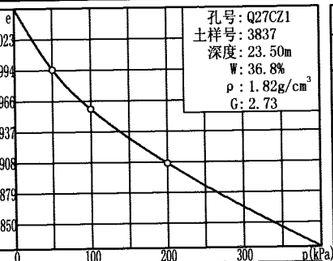

孔号：Q27CZ1
土样号：3837
深度：23.50m
W：36.8%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.769		
		0.894	1.978
50	0.724		
		0.480	3.685
100	0.700		
		0.314	5.642
200	0.669		
		0.211	8.366
400	0.627		
		0.117	15.081
800	0.580		

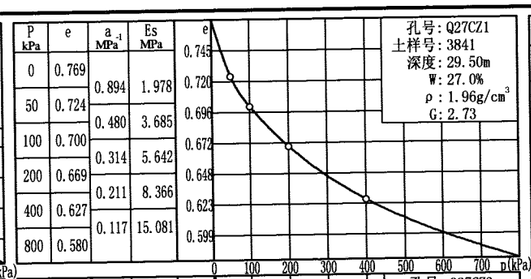

孔号：Q27CZ1
土样号：3841
深度：29.50m
W：27.0%
ρ：1.96g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.820		
		0.590	3.086
50	0.791		
		0.274	6.630
100	0.777		
		0.144	12.678
200	0.762		
		0.110	16.570
400	0.740		
		0.074	24.538
800	0.711		

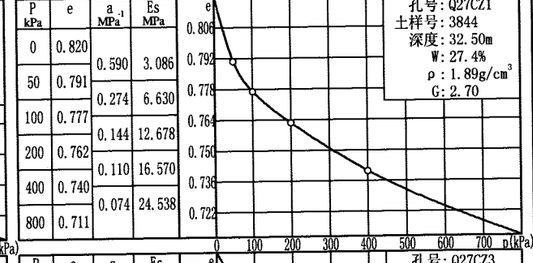

孔号：Q27CZ1
土样号：3844
深度：32.50m
W：27.4%
ρ：1.89g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.810		
		0.532	3.405
50	0.784		
		0.232	7.811
100	0.772		
		0.140	12.899
200	0.758		
		0.087	20.714
400	0.741		
		0.059	30.758
800	0.717		

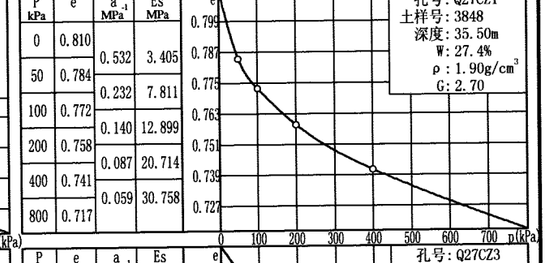

孔号：Q27CZ1
土样号：3848
深度：35.50m
W：27.4%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.70

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.760		
		0.367	4.788
50	0.741		
		0.194	9.080
100	0.732		
		0.107	16.445
200	0.721		
		0.067	26.111
400	0.707		
		0.045	38.796
800	0.689		

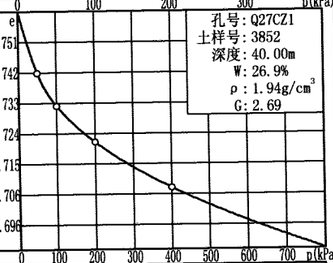

孔号：Q27CZ1
土样号：3852
深度：40.00m
W：26.9%
ρ：1.94g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.874		
		0.930	2.015
50	0.827		
		0.581	3.224
100	0.798		
		0.407	4.606
200	0.758		
		0.276	6.787
400	0.702		

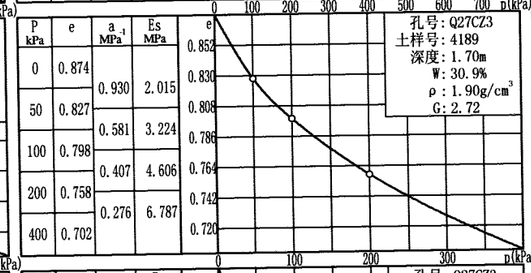

孔号：Q27CZ3
土样号：4189
深度：1.70m
W：30.9%
ρ：1.90g/cm^3
G：2.72

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.207		
		1.492	1.480
50	1.133		
		1.040	2.123
100	1.081		
		0.712	3.100
200	1.009		
		0.424	5.208
400	0.925		

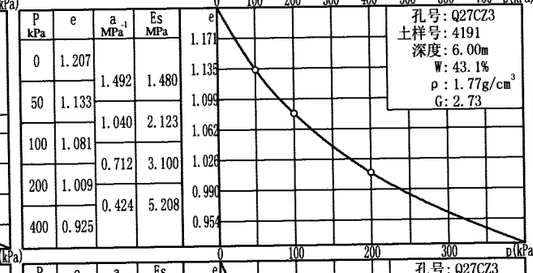

孔号：Q27CZ3
土样号：4191
深度：6.00m
W：43.1%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.520		
		2.143	1.176
25	1.466		
		1.929	1.306
50	1.418		
		1.527	1.650
100	1.341		
		1.179	2.138
200	1.223		
		0.851	2.962
400	1.053		

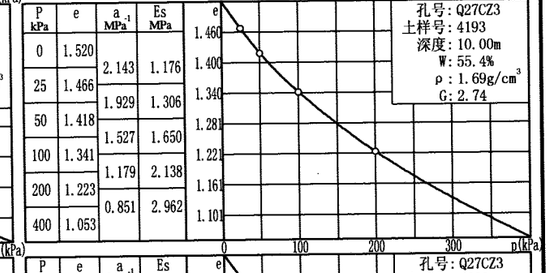

孔号：Q27CZ3
土样号：4193
深度：10.00m
W：55.4%
ρ：1.69g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.163		
		1.206	1.793
50	1.103		
		0.888	2.436
100	1.058		
		0.728	2.969
200	0.985		
		0.524	4.131
400	0.881		

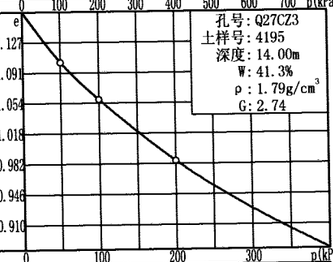

孔号：Q27CZ3
土样号：4195
深度：14.00m
W：41.3%
ρ：1.79g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.072		
		1.615	1.283
50	0.992		
		0.956	2.167
100	0.944		
		0.563	3.680
200	0.887		
		0.324	6.394
400	0.823		

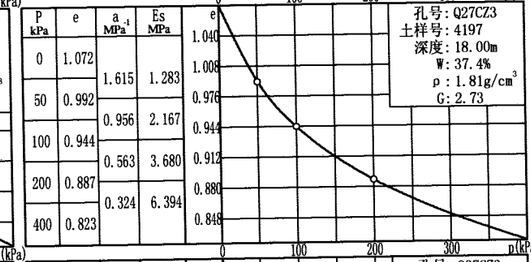

孔号：Q27CZ3
土样号：4197
深度：18.00m
W：37.4%
ρ：1.81g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.068		
		1.480	1.398
50	0.994		
		0.751	2.755
100	0.957		
		0.515	4.018
200	0.905		
		0.343	6.027
400	0.837		

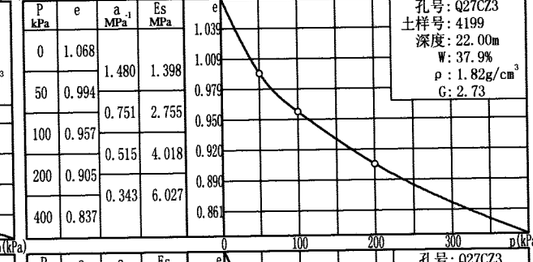

孔号：Q27CZ3
土样号：4199
深度：22.00m
W：37.9%
ρ：1.82g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.200		
		1.457	1.510
50	1.127		
		1.156	1.903
100	1.069		
		0.832	2.643
200	0.986		
		0.630	3.492
400	0.860		

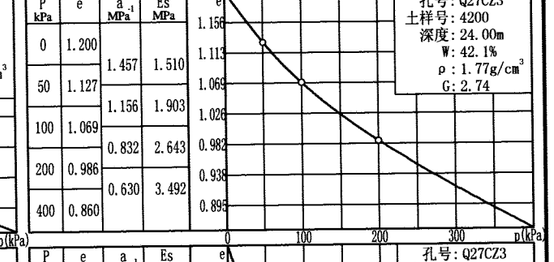

孔号：Q27CZ3
土样号：4200
深度：24.00m
W：42.1%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.811		
		0.739	2.451
50	0.775		
		0.517	3.501
100	0.749		
		0.312	5.803
200	0.717		
		0.190	9.544
400	0.679		
		0.112	16.244
800	0.635		

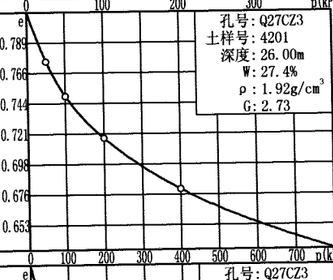

孔号：Q27CZ3
土样号：4201
深度：26.00m
W：27.4%
ρ：1.92g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.871		
		0.936	2.000
50	0.824		
		0.489	3.826
100	0.800		
		0.244	7.683
200	0.775		
		0.134	13.925
400	0.749		
		0.082	22.795
800	0.716		

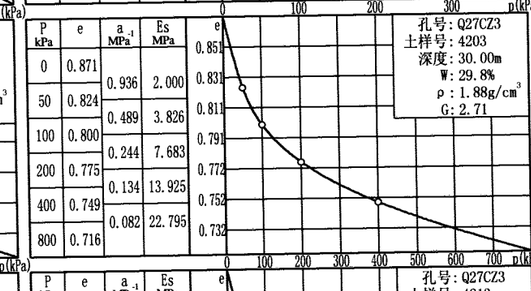

孔号：Q27CZ3
土样号：4203
深度：30.00m
W：29.8%
ρ：1.88g/cm^3
G：2.71

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.793		
		0.440	4.070
50	0.771		
		0.291	6.165
100	0.756		
		0.238	7.537
200	0.732		
		0.163	10.996
400	0.700		
		0.126	14.210
800	0.649		

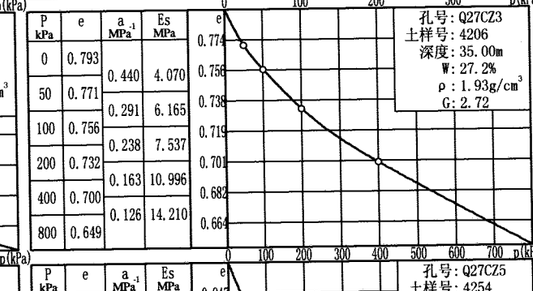

孔号：Q27CZ3
土样号：4206
深度：35.00m
W：27.2%
ρ：1.93g/cm^3
G：2.72

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.800		
		0.436	4.124
50	0.778		
		0.236	7.618
100	0.766		
		0.159	11.350
200	0.750		
		0.106	16.947
400	0.729		
		0.075	23.951
800	0.699		

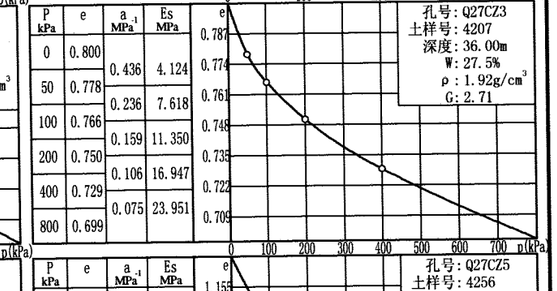

孔号：Q27CZ3
土样号：4207
深度：36.00m
W：27.5%
ρ：1.92g/cm^3
G：2.71

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.797		
		0.501	3.589
50	0.772		
		0.213	8.449
100	0.761		
		0.129	13.900
200	0.748		
		0.091	19.648
400	0.730		
		0.060	30.132
800	0.706		

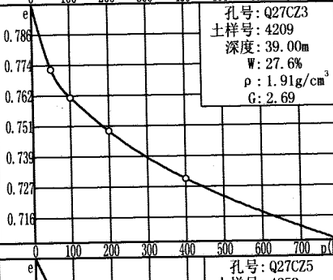

孔号：Q27CZ3
土样号：4209
深度：39.00m
W：27.6%
ρ：1.91g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.702		
		0.480	3.549
50	0.678		
		0.231	7.354
100	0.667		
		0.120	14.236
200	0.655		
		0.077	22.095
400	0.639		
		0.051	33.231
800	0.619		

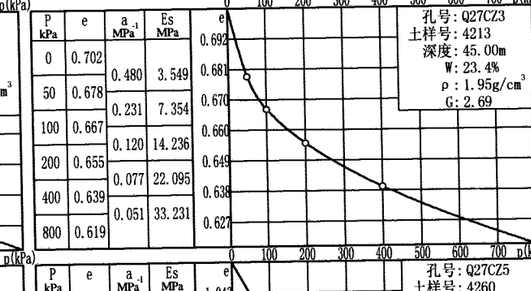

孔号：Q27CZ3
土样号：4213
深度：45.00m
W：23.4%
ρ：1.95g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.970		
		1.344	1.466
50	0.903		
		0.774	2.546
100	0.864		
		0.366	5.374
200	0.827		
		0.193	10.183
400	0.788		

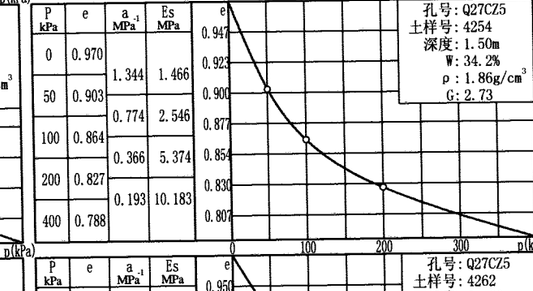

孔号：Q27CZ5
土样号：4254
深度：1.50m
W：34.2%
ρ：1.86g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.195		
		1.852	1.185
50	1.102		
		1.129	1.943
100	1.046		
		0.745	2.945
200	0.971		
		0.435	5.048
400	0.884		

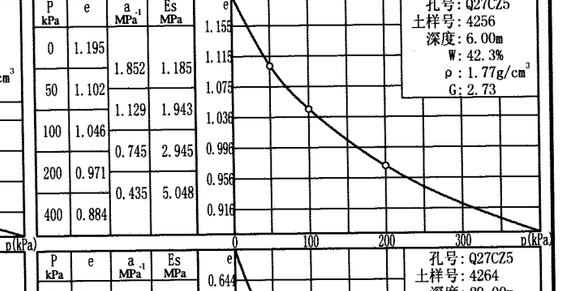

孔号：Q27CZ5
土样号：4256
深度：6.00m
W：42.3%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.489		
		3.572	0.697
25	1.399		
		2.692	0.925
50	1.332		
		1.915	1.299
100	1.236		
		1.398	1.781
200	1.097		
		0.789	3.153
400	0.939		

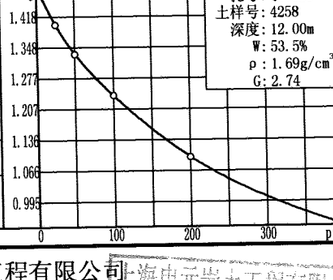

孔号：Q27CZ5
土样号：4258
深度：12.00m
W：53.5%
ρ：1.69g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.074		
		1.337	1.551
50	1.007		
		1.078	1.924
100	0.953		
		0.593	3.498
200	0.894		
		0.323	6.412
400	0.829		

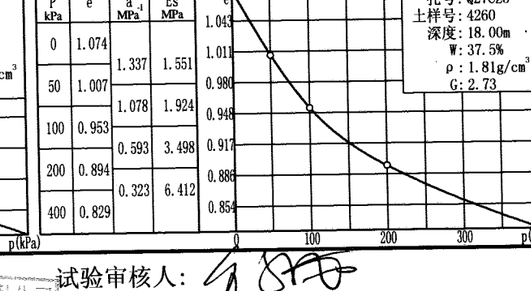

孔号：Q27CZ5
土样号：4260
深度：18.00m
W：37.5%
ρ：1.81g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.976		
		1.033	1.913
50	0.924		
		0.806	2.452
100	0.884		
		0.517	3.825
200	0.832		
		0.300	6.595
400	0.772		

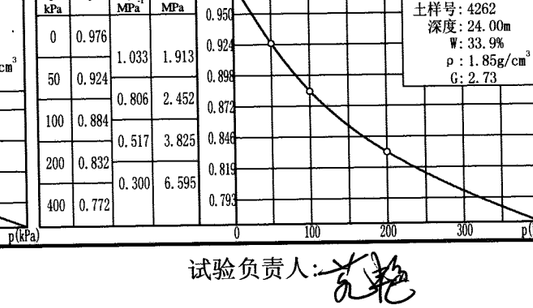

孔号：Q27CZ5
土样号：4262
深度：24.00m
W：33.9%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.661		
		0.535	3.101
50	0.634		
		0.320	5.190
100	0.618		
		0.221	7.514
200	0.596		
		0.130	12.803
400	0.570		
		0.093	17.926
800	0.533		

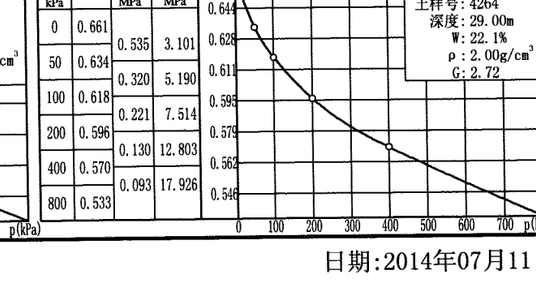

孔号：Q27CZ5
土样号：4264
深度：29.00m
W：22.1%
ρ：2.00g/cm^3
G：2.72

上海申元岩土工程有限公司　试验审核人：　试验负责人：　日期：2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-19

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.815		
50	0.788	0.546	3.322
100	0.768	0.395	4.593
200	0.741	0.270	6.721
400	0.705	0.179	10.115
800	0.659	0.115	15.741

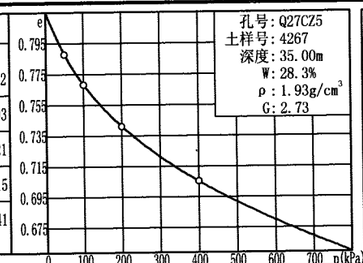

孔号:Q27CZ5
土样号:4267
深度:35.00m
W:28.3%
ρ:1.93g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.793		
50	0.773	0.397	4.520
100	0.762	0.237	7.573
200	0.747	0.147	12.231
400	0.729	0.091	19.601
800	0.705	0.060	29.725

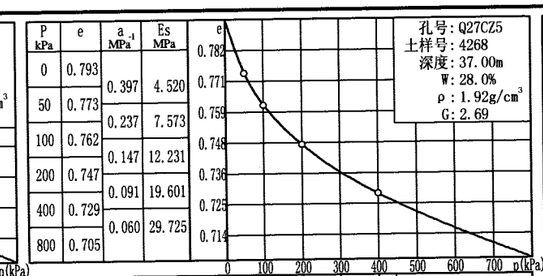

孔号:Q27CZ5
土样号:4268
深度:37.00m
W:28.0%
ρ:1.92g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.886		
50	0.859	0.542	3.478
100	0.843	0.325	5.797
200	0.826	0.168	11.221
400	0.805	0.104	18.074
800	0.777	0.068	27.544

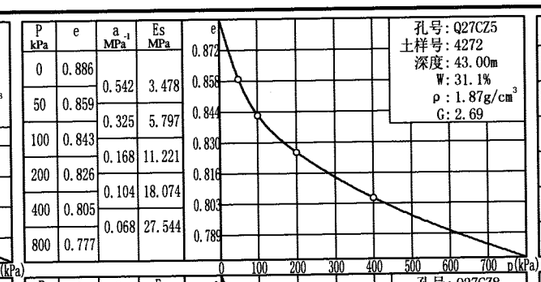

孔号:Q27CZ5
土样号:4272
深度:43.00m
W:31.1%
ρ:1.87g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.751		
50	0.730	0.418	4.187
100	0.719	0.222	7.883
200	0.706	0.126	13.917
400	0.690	0.079	22.032
800	0.666	0.061	28.672

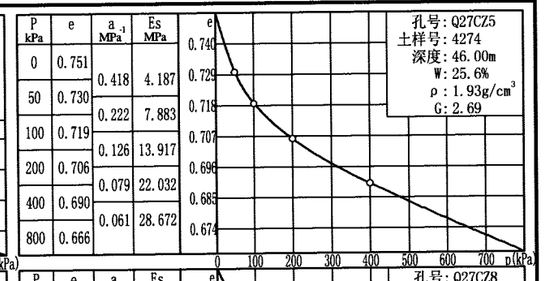

孔号:Q27CZ5
土样号:4274
深度:46.00m
W:25.6%
ρ:1.93g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.798		
50	0.778	0.410	4.389
100	0.767	0.216	8.333
200	0.755	0.118	15.190
400	0.739	0.083	21.679
800	0.716	0.058	31.249

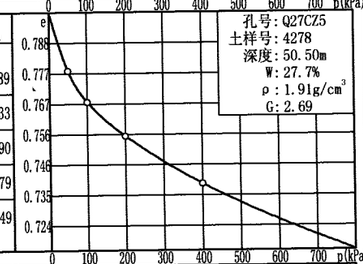

孔号:Q27CZ5
土样号:4278
深度:50.50m
W:27.7%
ρ:1.91g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.207		
50	1.104	2.053	1.075
100	1.054	1.004	2.199
200	0.985	0.696	3.172
400	0.903	0.411	5.374

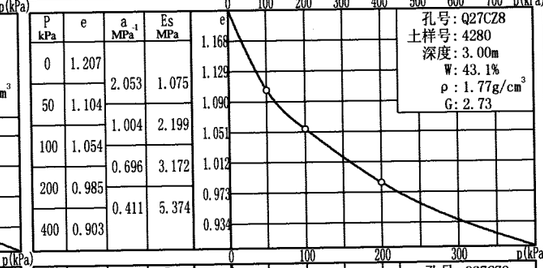

孔号:Q27CZ8
土样号:4280
深度:3.00m
W:43.1%
ρ:1.77g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.233		
50	1.109	2.490	0.897
100	1.051	1.153	1.937
200	0.985	0.657	3.398
400	0.915	0.352	6.350

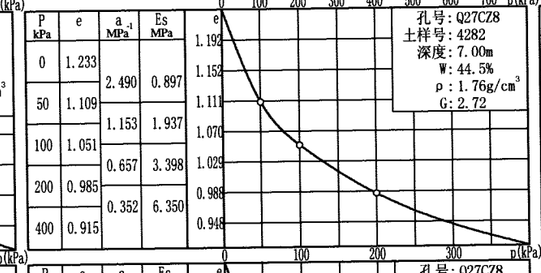

孔号:Q27CZ8
土样号:4282
深度:7.00m
W:44.5%
ρ:1.76g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.410		
25	1.341	2.775	0.869
50	1.294	1.867	1.291
100	1.230	1.286	1.874
200	1.119	1.110	2.172
400	0.976	0.713	3.382

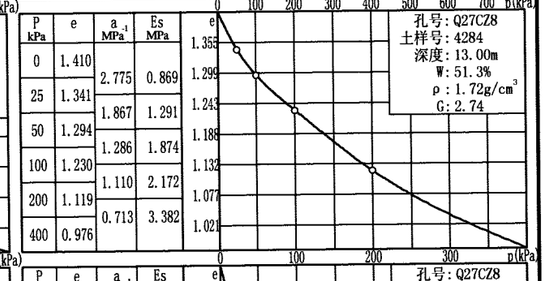

孔号:Q27CZ8
土样号:4284
深度:13.00m
W:51.3%
ρ:1.72g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.261		
25	1.200	2.451	0.922
50	1.163	1.461	1.547
100	1.111	1.037	2.180
200	1.029	0.825	2.741
400	0.929	0.501	4.514

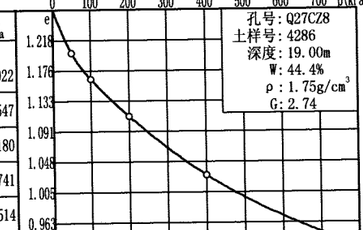

孔号:Q27CZ8
土样号:4286
深度:19.00m
W:44.4%
ρ:1.75g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.269		
25	1.180	3.583	0.633
50	1.135	1.768	1.284
100	1.074	1.218	1.862
200	0.997	0.776	2.923
400	0.907	0.448	5.066

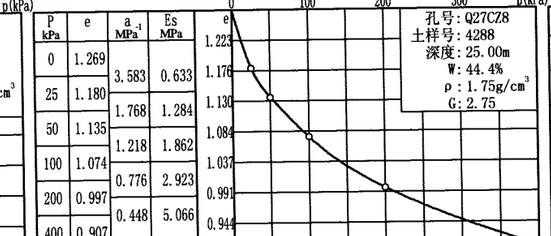

孔号:Q27CZ8
土样号:4288
深度:25.00m
W:44.4%
ρ:1.75g/cm³
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.742		
50	0.715	0.539	3.229
100	0.698	0.335	5.204
200	0.676	0.222	7.840
400	0.642	0.169	10.307
800	0.601	0.103	16.843

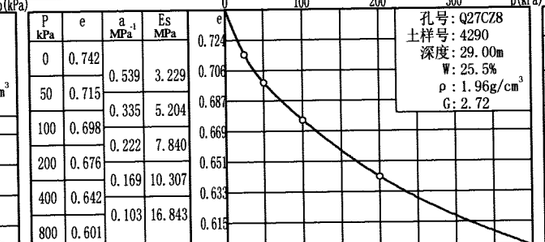

孔号:Q27CZ8
土样号:4290
深度:29.00m
W:25.5%
ρ:1.96g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.884		
50	0.856	0.572	3.297
100	0.843	0.262	7.204
200	0.826	0.165	11.394
400	0.806	0.100	18.845
800	0.780	0.066	28.564

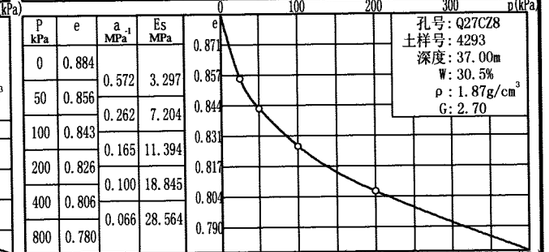

孔号:Q27CZ8
土样号:4293
深度:37.00m
W:30.5%
ρ:1.87g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.801		
50	0.782	0.392	4.591
100	0.772	0.198	9.100
200	0.760	0.120	15.068
400	0.744	0.078	23.127
800	0.723	0.053	33.811

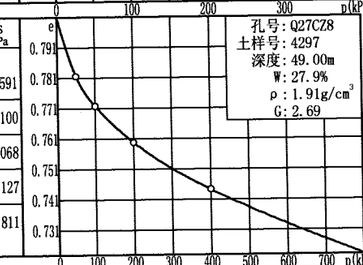

孔号:Q27CZ8
土样号:4297
深度:49.00m
W:27.9%
ρ:1.91g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.717		
50	0.700	0.357	4.806
100	0.692	0.152	11.277
200	0.682	0.098	17.521
400	0.668	0.071	24.361
800	0.648	0.051	33.824
1200	0.633	0.037	46.134
1600	0.620	0.031	55.186

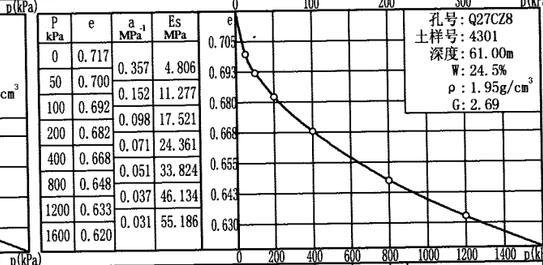

孔号:Q27CZ8
土样号:4301
深度:61.00m
W:24.5%
ρ:1.95g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.002		
50	0.962	0.810	2.471
100	0.929	0.656	3.054
200	0.889	0.403	4.971
400	0.842	0.232	8.613
800	0.789	0.134	14.991
1200	0.754	0.086	23.361
1600	0.728	0.066	30.203

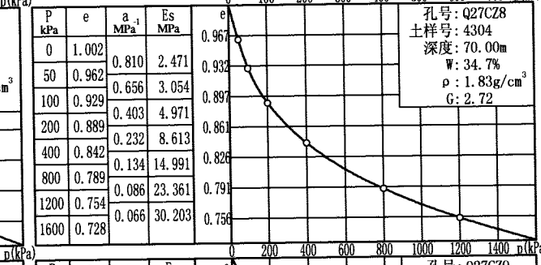

孔号:Q27CZ8
土样号:4304
深度:70.00m
W:34.7%
ρ:1.83g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.007		
50	0.949	1.179	1.703
100	0.919	0.581	3.453
200	0.883	0.368	5.453
400	0.841	0.206	9.745
800	0.793	0.122	16.517
1200	0.765	0.070	28.491
1600	0.738	0.065	30.664

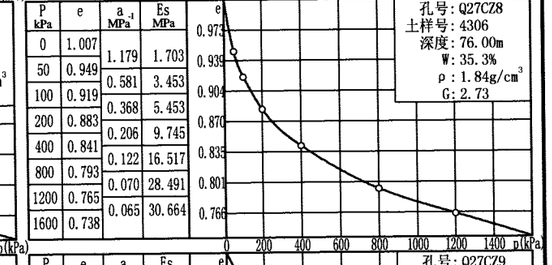

孔号:Q27CZ8
土样号:4306
深度:76.00m
W:35.3%
ρ:1.84g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.010		
50	0.962	0.968	2.078
100	0.928	0.673	2.987
200	0.884	0.442	4.551
400	0.828	0.279	7.214

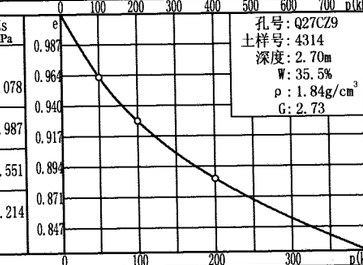

孔号:Q27CZ9
土样号:4314
深度:2.70m
W:35.5%
ρ:1.84g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.190		
50	1.075	2.303	0.951
100	1.020	1.106	1.980
200	0.944	0.756	2.896
400	0.861	0.418	5.244

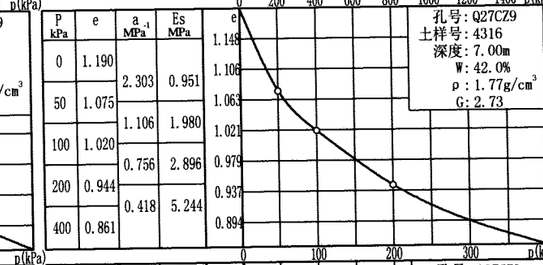

孔号:Q27CZ9
土样号:4316
深度:7.00m
W:42.0%
ρ:1.77g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.395		
25	1.336	2.375	1.009
50	1.291	1.819	1.317
100	1.222	1.364	1.756
200	1.116	1.061	2.258
400	0.979	0.688	3.480

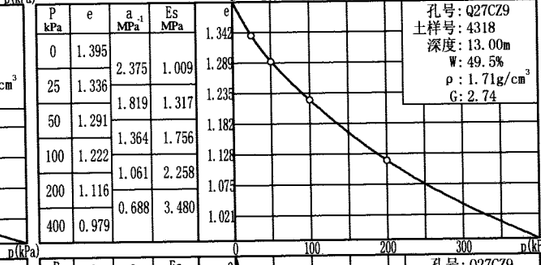

孔号:Q27CZ9
土样号:4318
深度:13.00m
W:49.5%
ρ:1.71g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.217		
50	1.129	1.762	1.258
100	1.080	0.974	2.277
200	1.005	0.753	2.942
400	0.913	0.458	4.842

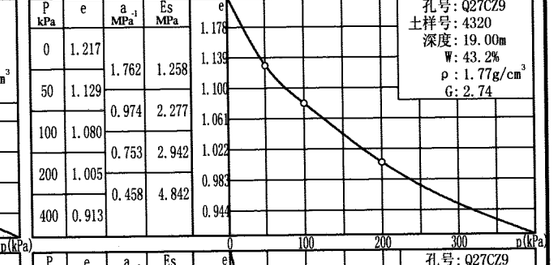

孔号:Q27CZ9
土样号:4320
深度:19.00m
W:43.2%
ρ:1.77g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.269		
25	1.197	2.899	0.783
50	1.157	1.568	1.447
100	1.106	1.022	2.221
200	1.029	0.772	2.939
400	0.941	0.440	5.162

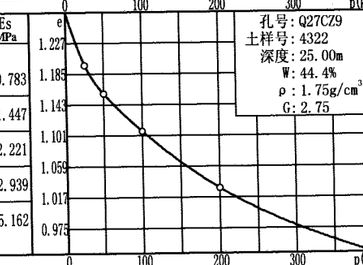

孔号:Q27CZ9
土样号:4322
深度:25.00m
W:44.4%
ρ:1.75g/cm³
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.693		
50	0.665	0.547	3.097
100	0.647	0.361	4.682
200	0.625	0.224	7.560
400	0.592	0.165	10.239
800	0.550	0.105	16.053

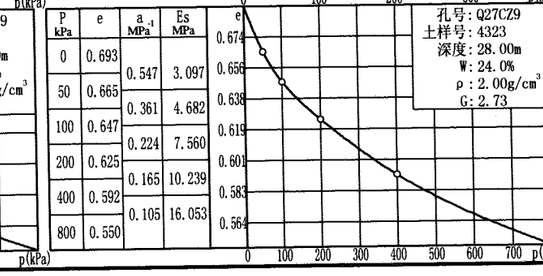

孔号:Q27CZ9
土样号:4323
深度:28.00m
W:24.0%
ρ:2.00g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.752		
50	0.720	0.627	2.793
100	0.703	0.351	4.990
200	0.685	0.182	9.614
400	0.664	0.101	17.370
800	0.639	0.064	27.276

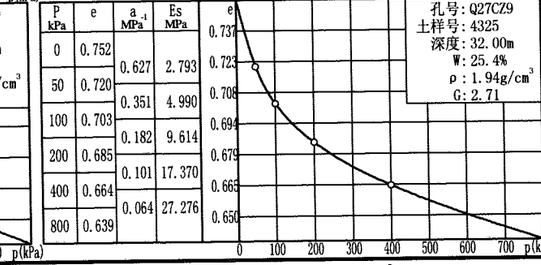

孔号:Q27CZ9
土样号:4325
深度:32.00m
W:25.4%
ρ:1.94g/cm³
G:2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.902		
50	0.875	0.524	3.631
100	0.861	0.289	6.578
200	0.845	0.158	12.031
400	0.827	0.090	21.162
800	0.805	0.056	33.708

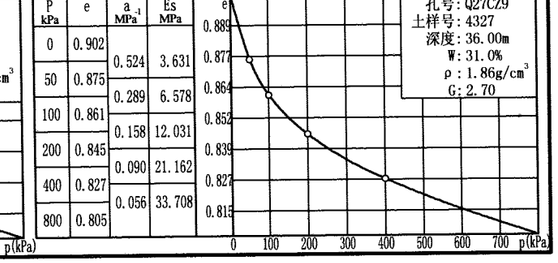

孔号:Q27CZ9
土样号:4327
深度:36.00m
W:31.0%
ρ:1.86g/cm³
G:2.70

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-20

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.725		
		0.366	4.714
50	0.707		
		0.217	7.933
100	0.696		
		0.122	14.146
200	0.684		
		0.073	23.587
400	0.669		
		0.048	36.227
800	0.650		

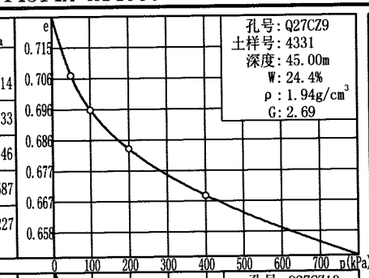

孔号:Q27CZ9
土样号:4331
深度:45.00m
W:24.4%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.167		
		1.643	1.319
50	1.085		
		0.878	2.470
100	1.041		
		0.630	3.440
200	0.978		
		0.377	5.750
400	0.903		

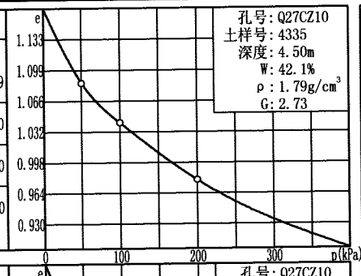

孔号:Q27CZ10
土样号:4335
深度:4.50m
W:42.1%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.408		
		1.988	1.211
25	1.359		
		1.835	1.312
50	1.313		
		1.377	1.750
100	1.244		
		1.058	2.277
200	1.138		
		0.720	3.344
400	0.994		

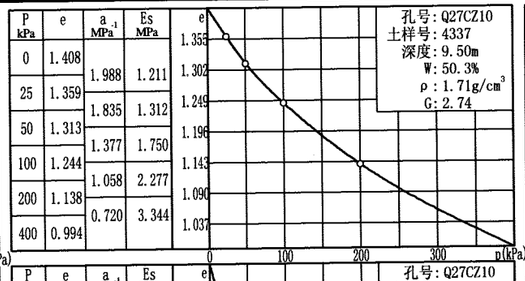

孔号:Q27CZ10
土样号:4337
深度:9.50m
W:50.3%
ρ:1.71g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.192		
		1.737	1.262
50	1.105		
		1.051	2.085
100	1.053		
		0.686	3.197
200	0.984		
		0.429	5.114
400	0.898		

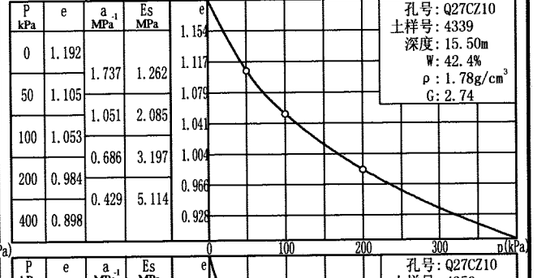

孔号:Q27CZ10
土样号:4339
深度:15.50m
W:42.4%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.197		
		1.447	1.518
50	1.124		
		0.896	2.452
100	1.079		
		0.643	3.415
200	1.015		
		0.471	4.664
400	0.921		

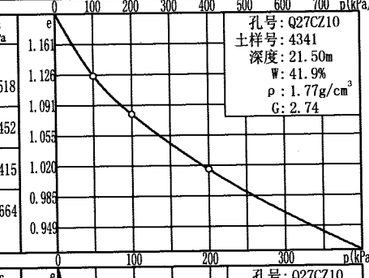

孔号:Q27CZ10
土样号:4341
深度:21.50m
W:41.9%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.731		
		0.588	2.941
50	0.701		
		0.381	4.545
100	0.682		
		0.268	6.452
200	0.656		
		0.177	9.756
400	0.620		
		0.125	13.793
800	0.570		

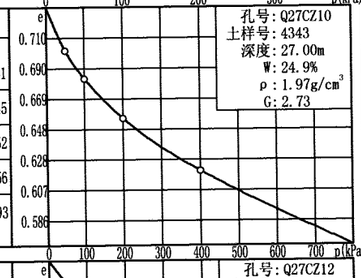

孔号:Q27CZ10
土样号:4343
深度:27.00m
W:24.9%
ρ:1.97g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.867		
		0.590	3.166
50	0.838		
		0.299	6.245
100	0.823		
		0.182	10.236
200	0.804		
		0.114	16.404
400	0.782		
		0.064	29.108
800	0.756		

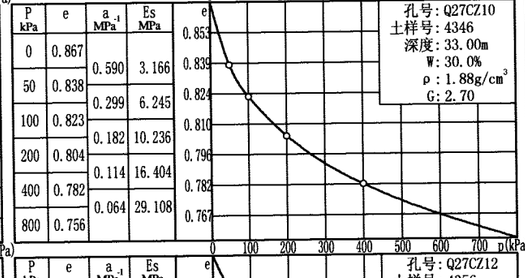

孔号:Q27CZ10
土样号:4346
深度:33.00m
W:30.0%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.739		
		0.430	4.041
50	0.718		
		0.242	7.184
100	0.706		
		0.136	12.834
200	0.692		
		0.083	21.021
400	0.676		
		0.054	32.358
800	0.654		

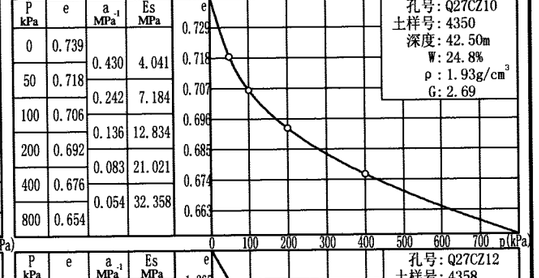

孔号:Q27CZ10
土样号:4350
深度:42.50m
W:24.8%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.724		
		0.429	4.015
50	0.703		
		0.187	9.221
100	0.694		
		0.106	16.306
200	0.683		
		0.066	26.277
400	0.670		
		0.047	36.761
800	0.651		

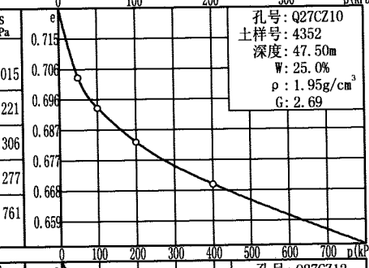

孔号:Q27CZ10
土样号:4352
深度:47.50m
W:25.0%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.936		
		0.581	3.330
50	0.907		
		0.501	3.863
100	0.882		
		0.371	5.220
200	0.845		
		0.251	7.726
400	0.795		

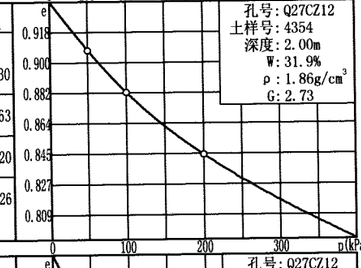

孔号:Q27CZ12
土样号:4354
深度:2.00m
W:31.9%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.190		
		2.063	1.061
50	1.087		
		1.202	1.822
100	1.027		
		0.760	2.883
200	0.951		
		0.408	5.366
400	0.869		

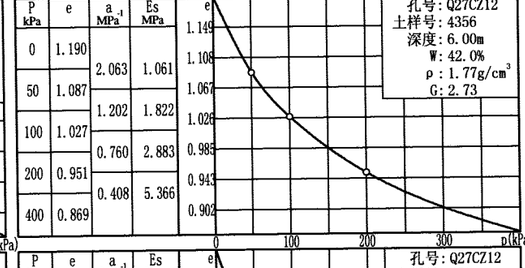

孔号:Q27CZ12
土样号:4356
深度:6.00m
W:42.0%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.424		
		2.625	0.923
25	1.358		
		2.322	1.044
50	1.300		
		1.716	1.412
100	1.214		
		1.136	2.134
200	1.100		
		0.663	3.658
400	0.968		

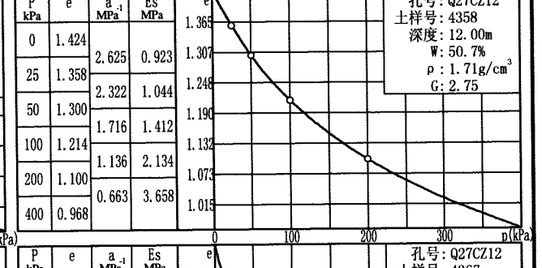

孔号:Q27CZ12
土样号:4358
深度:12.00m
W:50.7%
ρ:1.71g/cm^3
G:2.75

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.160		
		1.644	1.314
50	1.078		
		1.063	2.032
100	1.025		
		0.728	2.968
200	0.952		
		0.461	4.690
400	0.860		

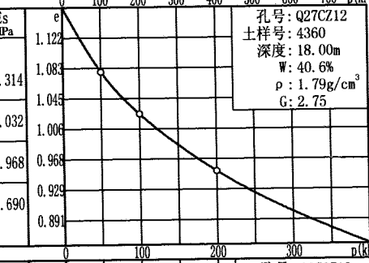

孔号:Q27CZ12
土样号:4360
深度:18.00m
W:40.6%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.75

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.197		
		1.648	1.333
50	1.114		
		1.022	2.150
100	1.063		
		0.696	3.154
200	0.993		
		0.412	5.330
400	0.911		

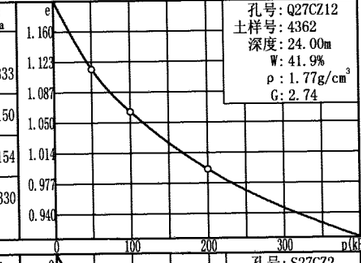

孔号:Q27CZ12
土样号:4362
深度:24.00m
W:41.9%
ρ:1.77g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.706		
		0.549	3.108
50	0.678		
		0.310	5.499
100	0.663		
		0.219	7.789
200	0.641		
		0.138	12.348
400	0.613		
		0.099	17.178
800	0.573		

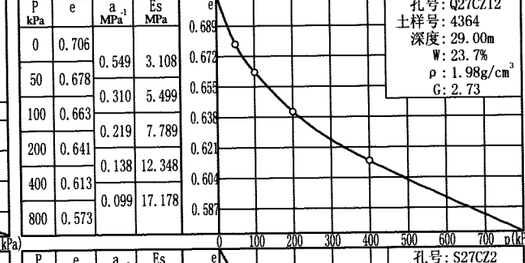

孔号:Q27CZ12
土样号:4364
深度:29.00m
W:23.7%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816		
		0.621	2.922
50	0.785		
		0.309	5.873
100	0.770		
		0.170	10.696
200	0.753		
		0.095	19.064
400	0.734		
		0.061	29.550
800	0.709		

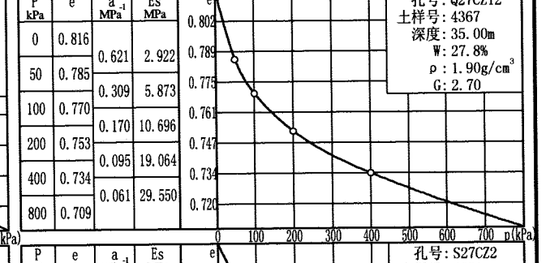

孔号:Q27CZ12
土样号:4367
深度:35.00m
W:27.8%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.792		
		0.416	4.309
50	0.771		
		0.217	8.275
100	0.760		
		0.149	12.007
200	0.745		
		0.096	18.733
400	0.726		
		0.058	31.133
800	0.703		

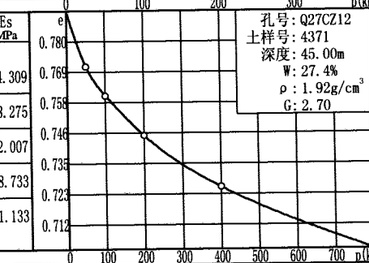

孔号:Q27CZ12
土样号:4371
深度:45.00m
W:27.4%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.198		
		1.527	1.439
50	1.121		
		0.912	2.411
100	1.076		
		0.707	3.111
200	1.005		
		0.422	5.212
400	0.921		

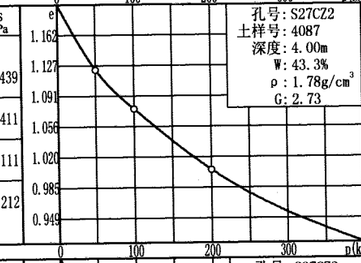

孔号:S27CZ2
土样号:4087
深度:4.00m
W:43.3%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.413		
		2.071	1.165
25	1.361		
		1.718	1.405
50	1.318		
		1.465	1.647
100	1.245		
		1.091	2.211
200	1.136		
		0.503	4.800
400	1.035		

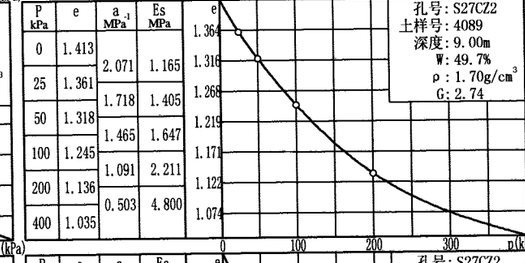

孔号:S27CZ2
土样号:4089
深度:9.00m
W:49.7%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.342		
		2.595	0.902
25	1.277		
		1.958	1.196
50	1.228		
		1.444	1.621
100	1.156		
		1.065	2.199
200	1.049		
		0.563	4.159
400	0.937		

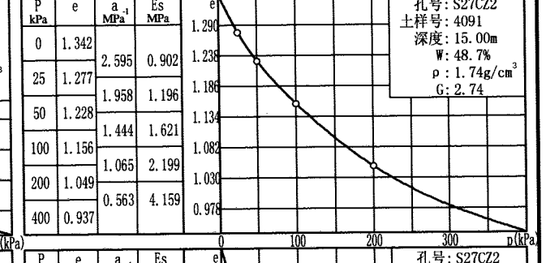

孔号:S27CZ2
土样号:4091
深度:15.00m
W:48.7%
ρ:1.74g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.128		
		1.758	1.210
50	1.040		
		1.099	1.937
100	0.985		
		0.725	2.934
200	0.913		
		0.434	4.903
400	0.826		

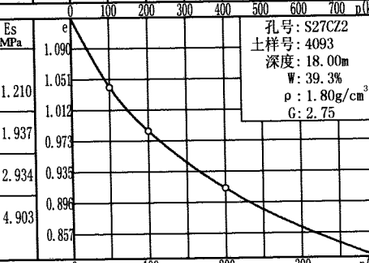

孔号:S27CZ2
土样号:4093
深度:18.00m
W:39.3%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.75

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.178		
		1.511	1.442
50	1.103		
		0.984	2.213
100	1.053		
		0.641	3.399
200	0.989		
		0.406	5.361
400	0.908		

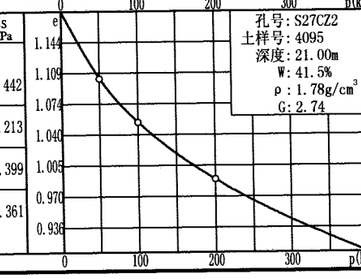

孔号:S27CZ2
土样号:4095
深度:21.00m
W:41.5%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.091		
		1.229	1.702
50	1.030		
		0.614	3.405
100	0.999		
		0.428	4.889
200	0.957		
		0.335	6.252
400	0.890		

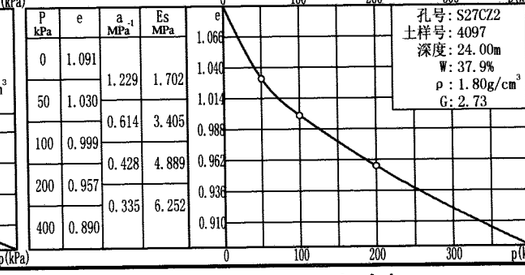

孔号:S27CZ2
土样号:4097
深度:24.00m
W:37.9%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.049		
		1.466	1.398
50	0.976		
		0.924	2.217
100	0.929		
		0.496	4.132
200	0.880		
		0.329	6.234
400	0.814		
		0.186	10.991
800	0.740		

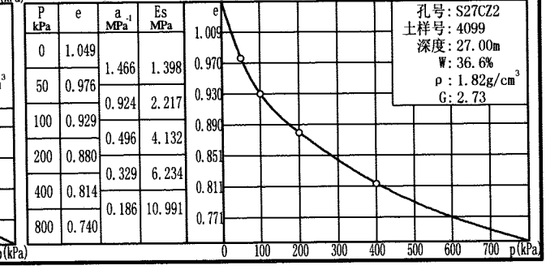

孔号:S27CZ2
土样号:4099
深度:27.00m
W:36.6%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

试验负责人:苑艳

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-21

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.043		
		1.516	1.348
50	0.967		
		0.868	2.355
100	0.924		
		0.508	4.023
200	0.873		
		0.367	5.565
400	0.800		
		0.178	11.468
800	0.728		

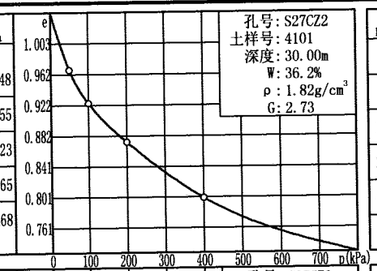

孔号:S27CZ2
土样号:4101
深度:30.00m
W:36.2%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.881		
		0.712	2.641
50	0.846		
		0.294	6.394
100	0.831		
		0.175	10.723
200	0.813		
		0.104	18.030
400	0.793		
		0.060	31.173
800	0.768		

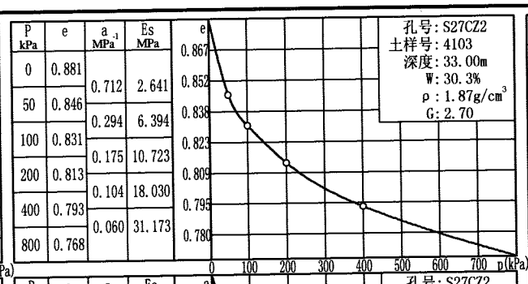

孔号:S27CZ2
土样号:4103
深度:33.00m
W:30.3%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.866		
		0.456	4.090
50	0.843		
		0.332	5.614
100	0.826		
		0.177	10.558
200	0.808		
		0.093	20.160
400	0.790		
		0.056	33.398
800	0.768		

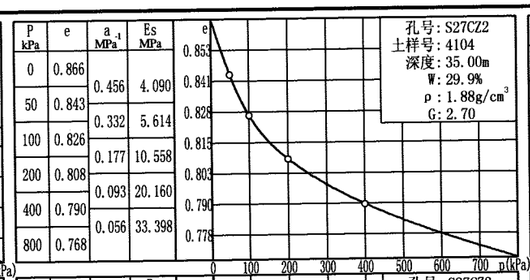

孔号:S27CZ2
土样号:4104
深度:35.00m
W:29.9%
ρ:1.88g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.974		
		1.289	1.532
50	0.910		
		0.735	2.687
100	0.873		
		0.420	4.705
200	0.831		
		0.277	7.126
400	0.776		
		0.190	10.409
800	0.700		

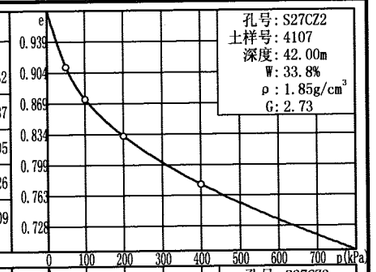

孔号:S27CZ2
土样号:4107
深度:42.00m
W:33.8%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.012		
		1.582	1.272
50	0.933		
		0.782	2.573
100	0.894		
		0.444	4.530
200	0.850		
		0.296	6.803
400	0.791		
		0.175	11.497
800	0.721		

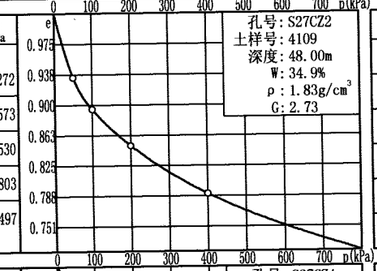

孔号:S27CZ2
土样号:4109
深度:48.00m
W:34.9%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.855		
		0.414	4.485
50	0.835		
		0.246	7.554
100	0.822		
		0.152	12.208
200	0.807		
		0.089	20.746
400	0.789		
		0.055	33.615
800	0.767		

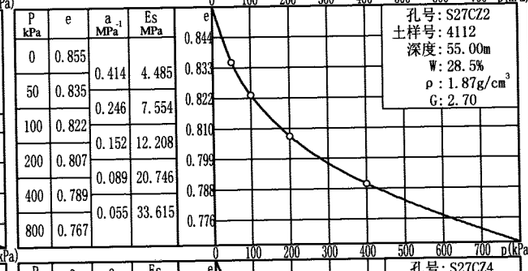

孔号:S27CZ2
土样号:4112
深度:55.00m
W:28.5%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.713		
		0.455	3.762
50	0.691		
		0.204	8.397
100	0.680		
		0.122	14.011
200	0.668		
		0.096	17.882
400	0.649		
		0.058	29.444
800	0.626		
		0.044	39.266
1200	0.608		
		0.037	46.195
1600	0.593		

孔号:S27CZ2
土样号:4116
深度:71.00m
W:24.2%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.771		
		0.444	3.986
50	0.749		
		0.192	9.207
100	0.740		
		0.129	13.743
200	0.727		
		0.076	23.435
400	0.712		
		0.048	36.828
800	0.692		
		0.039	45.772
1200	0.677		
		0.029	60.481
1600	0.665		

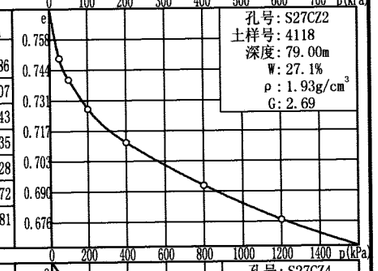

孔号:S27CZ2
土样号:4118
深度:79.00m
W:27.1%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.049		
		1.360	1.507
50	0.981		
		0.842	2.434
100	0.939		
		0.626	3.274
200	0.876		
		0.453	4.521
400	0.786		

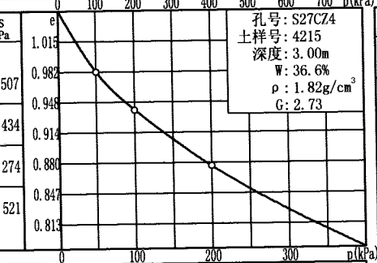

孔号:S27CZ4
土样号:4215
深度:3.00m
W:36.6%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.192		
		1.980	1.107
50	1.093		
		1.024	2.140
100	1.041		
		0.660	3.320
200	0.975		
		0.393	5.582
400	0.897		

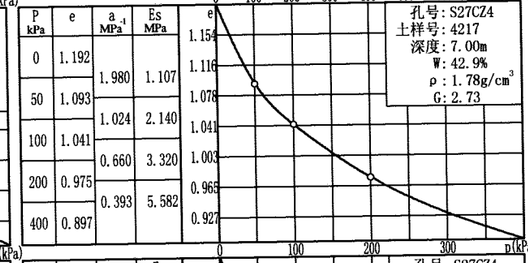

孔号:S27CZ4
土样号:4217
深度:7.00m
W:42.9%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.406		
		2.832	0.850
25	1.336		
		1.972	1.220
50	1.286		
		1.517	1.586
100	1.210		
		1.113	2.163
200	1.099		
		0.575	4.183
400	0.984		

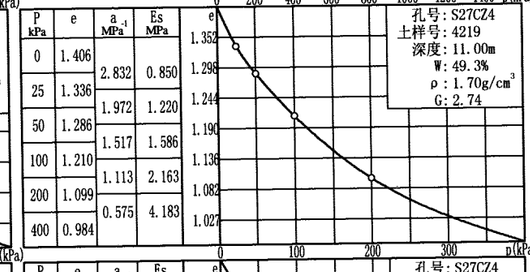

孔号:S27CZ4
土样号:4219
深度:11.00m
W:49.3%
ρ:1.70g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.048		
		0.937	2.184
50	1.001		
		0.767	2.670
100	0.962		
		0.533	3.845
200	0.909		
		0.362	5.654
400	0.837		

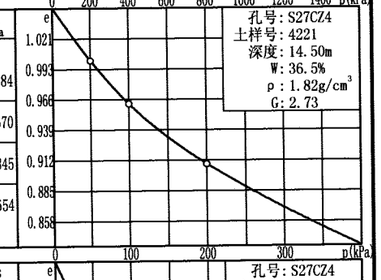

孔号:S27CZ4
土样号:4221
深度:14.50m
W:36.5%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.050		
		1.156	1.773
50	0.993		
		0.853	2.404
100	0.950		
		0.561	3.658
200	0.894		
		0.391	5.240
400	0.816		

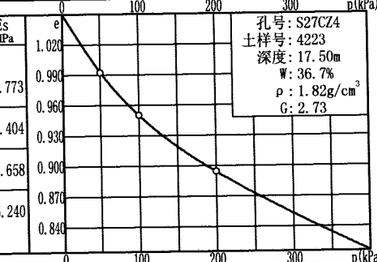

孔号:S27CZ4
土样号:4223
深度:17.50m
W:36.7%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.008		
		1.284	1.564
50	0.944		
		0.642	3.128
100	0.912		
		0.445	4.510
200	0.867		
		0.285	7.051
400	0.810		

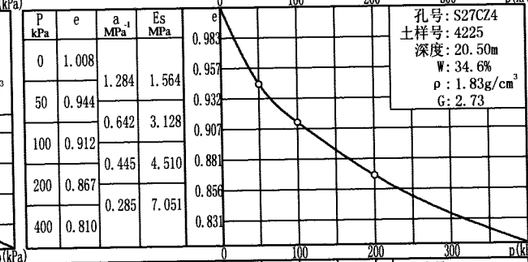

孔号:S27CZ4
土样号:4225
深度:20.50m
W:34.6%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.008		
		0.934	2.150
50	0.961		
		0.643	3.121
100	0.929		
		0.446	4.499
200	0.884		
		0.306	6.559
400	0.823		

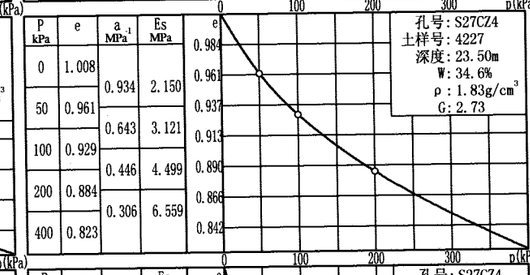

孔号:S27CZ4
土样号:4227
深度:23.50m
W:34.6%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.661		
		0.417	3.986
50	0.640		
		0.308	5.396
100	0.625		
		0.230	7.221
200	0.602		
		0.138	12.016
400	0.574		
		0.092	18.019
800	0.537		

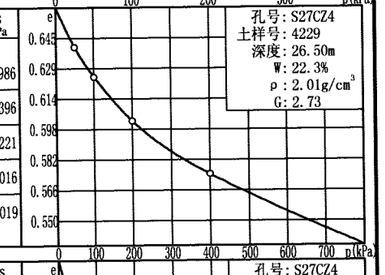

孔号:S27CZ4
土样号:4229
深度:26.50m
W:22.3%
ρ:2.01g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.777		
		0.750	2.369
50	0.740		
		0.361	4.921
100	0.721		
		0.194	9.151
200	0.702		
		0.089	19.998
400	0.684		
		0.066	27.016
800	0.658		

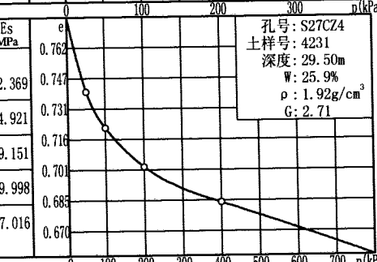

孔号:S27CZ4
土样号:4231
深度:29.50m
W:25.9%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.899		
		0.479	3.967
50	0.875		
		0.288	6.583
100	0.860		
		0.164	11.586
200	0.844		
		0.118	16.118
400	0.820		
		0.072	26.210
800	0.791		

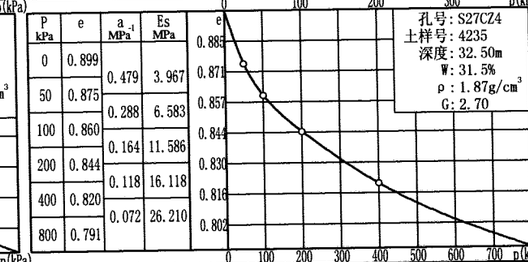

孔号:S27CZ4
土样号:4235
深度:32.50m
W:31.5%
ρ:1.87g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.775		
		0.368	4.818
50	0.757		
		0.200	8.884
100	0.747		
		0.142	12.529
200	0.733		
		0.086	20.675
400	0.716		
		0.048	36.901
800	0.696		

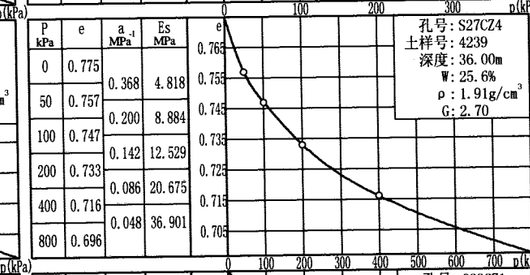

孔号:S27CZ4
土样号:4239
深度:36.00m
W:25.6%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.745		
		0.389	4.483
50	0.726		
		0.191	9.135
100	0.716		
		0.108	16.211
200	0.705		
		0.077	22.568
400	0.690		
		0.049	35.263
800	0.670		

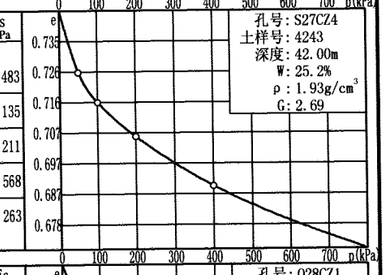

孔号:S27CZ4
土样号:4243
深度:42.00m
W:25.2%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.829		
		0.419	4.364
50	0.808		
		0.243	7.511
100	0.796		
		0.140	13.091
200	0.782		
		0.074	24.774
400	0.767		
		0.049	37.475
800	0.748		

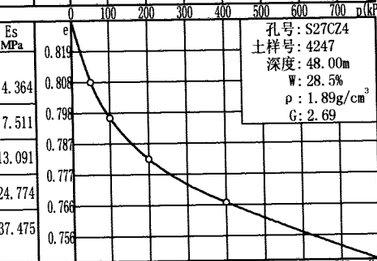

孔号:S27CZ4
土样号:4247
深度:48.00m
W:28.5%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.801		
		0.376	4.786
50	0.782		
		0.201	8.945
100	0.772		
		0.122	14.789
200	0.760		
		0.074	24.224
400	0.745		
		0.045	40.225
800	0.727		

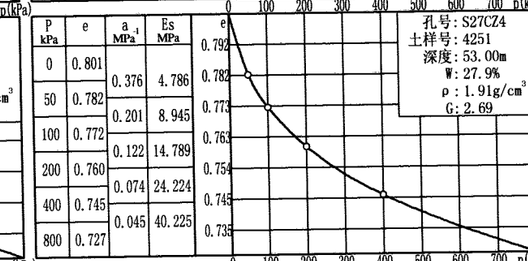

孔号:S27CZ4
土样号:4251
深度:53.00m
W:27.9%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.964		
		0.754	2.606
50	0.926		
		0.611	3.214
100	0.896		
		0.489	4.018
200	0.847		
		0.377	5.212
400	0.771		

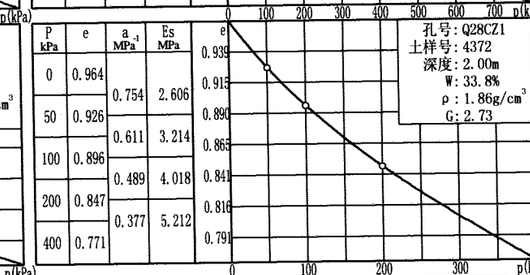

孔号:Q28CZ1
土样号:4372
深度:2.00m
W:33.8%
ρ:1.86g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.207		
		2.103	1.049
50	1.102		
		1.063	2.076
100	1.049		
		0.690	3.199
200	0.980		
		0.458	4.819
400	0.888		

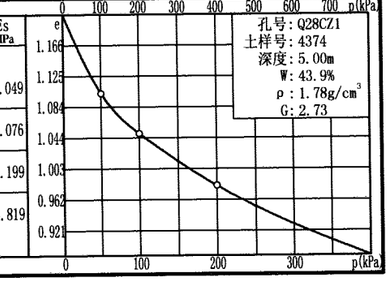

孔号:Q28CZ1
土样号:4374
深度:5.00m
W:43.9%
ρ:1.78g/cm^3
G:2.73

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-22

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.386		
25	1.347	1.553	1.537
50	1.313	1.352	1.764
100	1.252	1.227	1.944
200	1.142	1.102	2.165
400	0.983	0.795	3.001

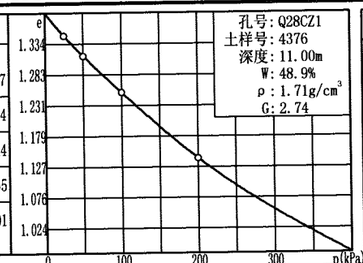

孔号:Q28CZ1
土样号:4376
深度:11.00m
W:48.9%
ρ:1.71g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.334		
25	1.284	2.003	1.165
50	1.238	1.808	1.291
100	1.168	1.417	1.647
200	1.059	1.087	2.147
400	0.942	0.586	3.981

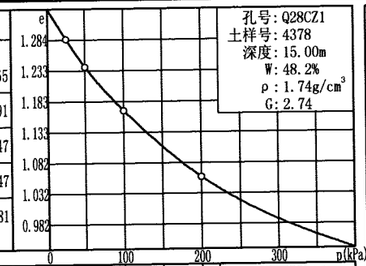

孔号:Q28CZ1
土样号:4378
深度:15.00m
W:48.2%
ρ:1.74g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.033		
50	0.966	1.339	1.517
100	0.917	0.963	2.111
200	0.862	0.559	3.635
400	0.786	0.380	5.353

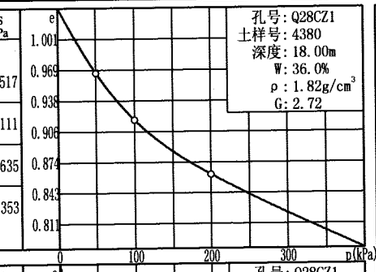

孔号:Q28CZ1
土样号:4380
深度:18.00m
W:36.0%
ρ:1.82g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.098		
50	1.007	1.808	1.160
100	0.968	0.775	2.707
200	0.917	0.517	4.060
400	0.851	0.328	6.390

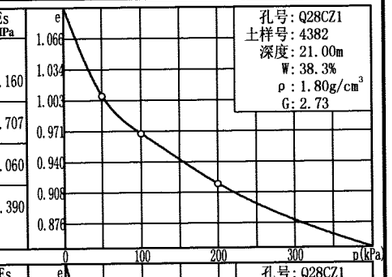

孔号:Q28CZ1
土样号:4382
深度:21.00m
W:38.3%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.075		
50	1.008	1.329	1.561
100	0.969	0.792	2.618
200	0.918	0.504	4.115
400	0.850	0.343	6.048

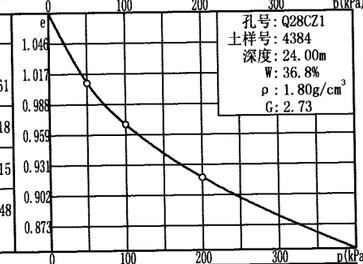

孔号:Q28CZ1
土样号:4384
深度:24.00m
W:36.8%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.654		
50	0.625	0.580	2.850
100	0.605	0.386	4.289
200	0.581	0.243	6.813
400	0.549	0.160	10.346
800	0.501	0.121	13.656

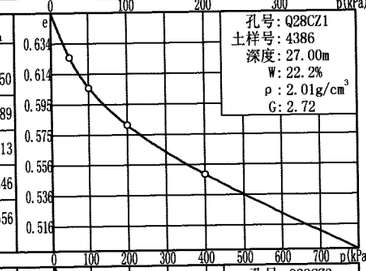

孔号:Q28CZ1
土样号:4386
深度:27.00m
W:22.2%
ρ:2.01g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.797		
50	0.768	0.584	3.076
100	0.755	0.267	6.740
200	0.739	0.157	11.432
400	0.719	0.101	17.842
800	0.694	0.062	28.836

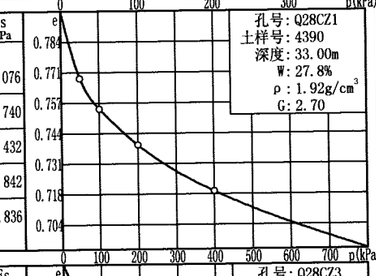

孔号:Q28CZ1
土样号:4390
深度:33.00m
W:27.8%
ρ:1.92g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.753		
50	0.724	0.577	3.040
100	0.712	0.242	7.243
200	0.697	0.144	12.161
400	0.672	0.126	13.873
800	0.634	0.096	18.173

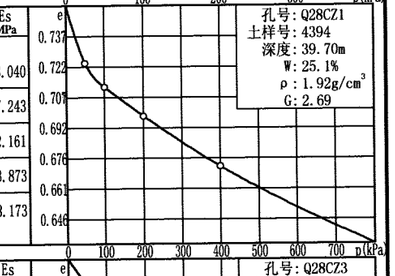

孔号:Q28CZ1
土样号:4394
深度:39.70m
W:25.1%
ρ:1.92g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.930		
50	0.883	0.941	2.052
100	0.853	0.593	3.255
200	0.814	0.389	4.967
400	0.758	0.281	6.864

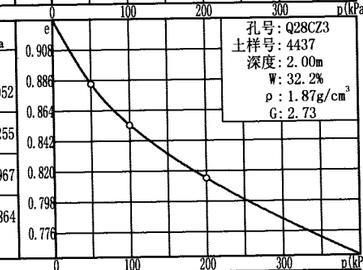

孔号:Q28CZ3
土样号:4437
深度:2.00m
W:32.2%
ρ:1.87g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.104		
50	1.042	1.248	1.686
100	0.996	0.920	2.288
200	0.937	0.591	3.559
400	0.861	0.378	5.571

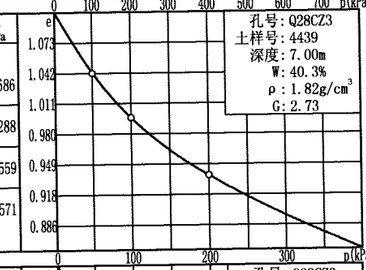

孔号:Q28CZ3
土样号:4439
深度:7.00m
W:40.3%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.155		
50	1.066	1.779	1.212
100	1.019	0.946	2.279
200	0.956	0.630	3.419
400	0.878	0.388	5.549

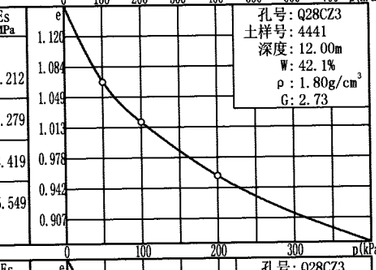

孔号:Q28CZ3
土样号:4441
深度:12.00m
W:42.1%
ρ:1.80g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.407		
25	1.359	1.909	1.261
50	1.314	1.805	1.333
100	1.249	1.290	1.866
200	1.140	1.096	2.196
400	0.993	0.735	3.274

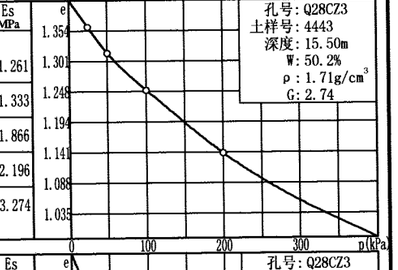

孔号:Q28CZ3
土样号:4443
深度:15.50m
W:50.2%
ρ:1.71g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.207		
50	1.140	1.356	1.628
100	1.093	0.935	2.361
200	1.025	0.678	3.257
400	0.949	0.380	5.812

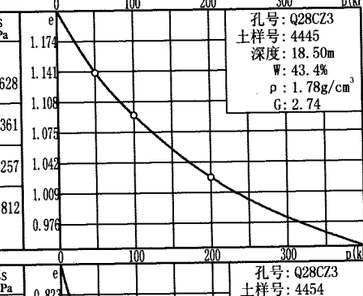

孔号:Q28CZ3
土样号:4445
深度:18.50m
W:43.4%
ρ:1.78g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.226		
50	1.149	1.543	1.443
100	1.101	0.970	2.294
200	1.038	0.628	3.543
400	0.967	0.354	6.285

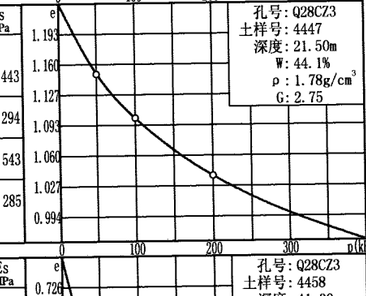

孔号:Q28CZ3
土样号:4447
深度:21.50m
W:44.1%
ρ:1.78g/cm³
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.052		
50	0.996	1.128	1.820
100	0.961	0.694	2.957
200	0.911	0.499	4.115
400	0.842	0.347	5.915

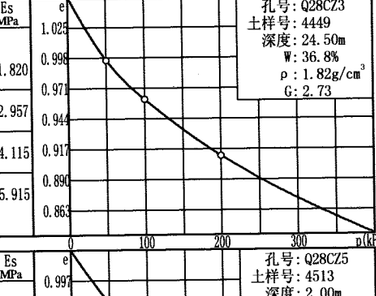

孔号:Q28CZ3
土样号:4449
深度:24.50m
W:36.8%
ρ:1.82g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.716		
50	0.686	0.586	2.930
100	0.667	0.383	4.480
200	0.642	0.253	6.774
400	0.606	0.179	9.564
800	0.557	0.123	13.987

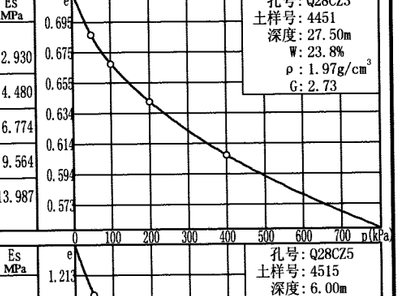

孔号:Q28CZ3
土样号:4451
深度:27.50m
W:23.8%
ρ:1.97g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.839		
50	0.804	0.694	2.650
100	0.784	0.388	4.738
200	0.766	0.180	10.203
400	0.746	0.101	18.190
800	0.714	0.082	22.496

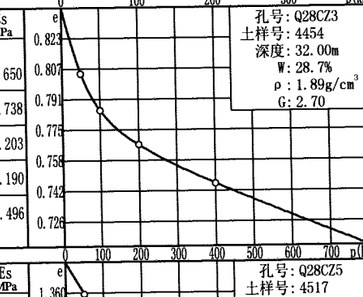

孔号:Q28CZ3
土样号:4454
深度:32.00m
W:28.7%
ρ:1.89g/cm³
G:2.70

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.737		
50	0.712	0.491	3.541
100	0.703	0.185	9.377
200	0.691	0.118	14.687
400	0.675	0.080	21.763
800	0.653	0.057	30.658

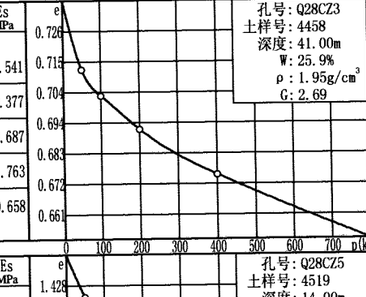

孔号:Q28CZ3
土样号:4458
深度:41.00m
W:25.9%
ρ:1.95g/cm³
G:2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.021		
50	0.979	0.856	2.361
100	0.946	0.647	3.123
200	0.899	0.470	4.303
400	0.831	0.339	5.957

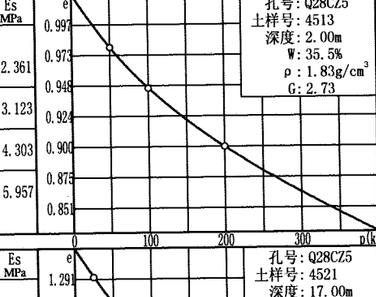

孔号:Q28CZ5
土样号:4513
深度:2.00m
W:35.5%
ρ:1.83g/cm³
G:2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.258		
25	1.184	2.989	0.755
50	1.140	1.756	1.286
100	1.082	1.162	1.943
200	1.000	0.818	2.759
400	0.906	0.469	4.820

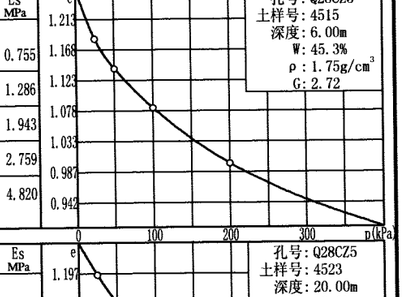

孔号:Q28CZ5
土样号:4515
深度:6.00m
W:45.3%
ρ:1.75g/cm³
G:2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.420		
25	1.358	2.488	0.973
50	1.302	2.234	1.083
100	1.218	1.676	1.444
200	1.104	1.142	2.118
400	0.954	0.749	3.231

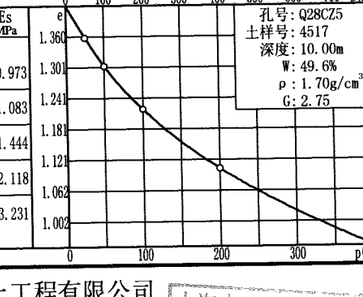

孔号:Q28CZ5
土样号:4517
深度:10.00m
W:49.6%
ρ:1.70g/cm³
G:2.75

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.497		
25	1.401	3.842	0.650
50	1.327	2.948	0.847
100	1.231	1.921	1.300
200	1.099	1.316	1.897
400	0.961	0.691	3.614

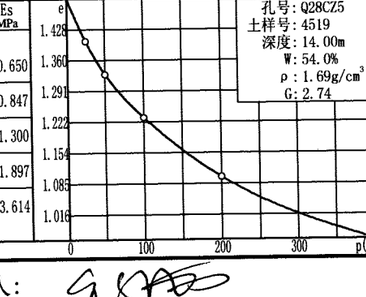

孔号:Q28CZ5
土样号:4519
深度:14.00m
W:54.0%
ρ:1.69g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.338		
25	1.294	1.768	1.322
50	1.253	1.621	1.443
100	1.190	1.252	1.867
200	1.091	0.994	2.351
400	0.972	0.595	3.926

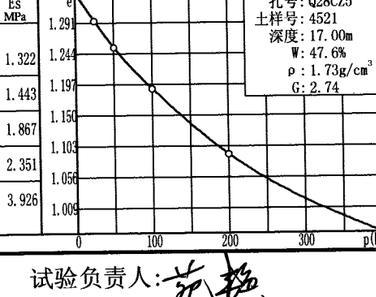

孔号:Q28CZ5
土样号:4521
深度:17.00m
W:47.6%
ρ:1.73g/cm³
G:2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.242		
25	1.195	1.897	1.182
50	1.153	1.660	1.351
100	1.092	1.233	1.818
200	1.004	0.877	2.555
400	0.892	0.557	4.023

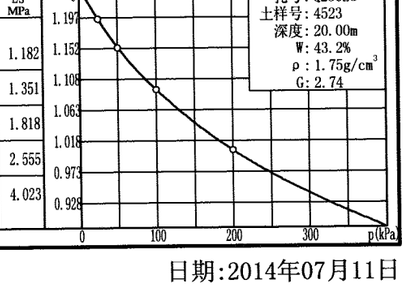

孔号:Q28CZ5
土样号:4523
深度:20.00m
W:43.2%
ρ:1.75g/cm³
G:2.74

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验结果专用章

试验负责人:

日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　分图编号:6-23

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.220		
		1.878	1.182
50	1.126		
		1.214	1.829
100	1.065		
		0.756	2.938
200	0.990		
		0.492	4.510
400	0.891		

孔号:Q28CZ5
土样号:4525
深度:23.00m
W:42.6%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.805		
		0.541	3.339
50	0.778		
		0.330	5.476
100	0.762		
		0.260	6.939
200	0.736		
		0.189	9.571
400	0.698		
		0.152	11.909
800	0.637		

孔号:Q28CZ5
土样号:4527
深度:26.00m
W:28.1%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.797		
		1.010	1.779
50	0.746		
		0.470	3.825
100	0.723		
		0.239	7.525
200	0.699		
		0.138	13.018
400	0.671		
		0.084	21.415
800	0.638		

孔号:Q28CZ5
土样号:4529
深度:29.00m
W:27.3%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.745		
		0.496	3.516
50	0.720		
		0.344	5.071
100	0.703		
		0.148	11.817
200	0.688		
		0.091	19.147
400	0.670		
		0.057	30.741
800	0.648		

孔号:Q28CZ5
土样号:4533
深度:32.00m
W:25.4%
ρ:1.94g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.815		
		0.533	3.407
50	0.788		
		0.253	7.177
100	0.776		
		0.159	11.435
200	0.760		
		0.086	21.030
400	0.743		
		0.059	30.530
800	0.719		

孔号:Q28CZ5
土样号:4537
深度:35.00m
W:28.4%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.758		
		0.474	3.708
50	0.734		
		0.208	8.450
100	0.723		
		0.117	15.031
200	0.712		
		0.081	21.752
400	0.696		
		0.052	34.045
800	0.675		

孔号:Q28CZ5
土样号:4541
深度:41.00m
W:26.1%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.837		
		0.523	3.515
50	0.811		
		0.256	7.184
100	0.798		
		0.141	13.036
200	0.784		
		0.100	18.399
400	0.764		
		0.061	30.136
800	0.740		

孔号:Q28CZ5
土样号:4545
深度:47.00m
W:29.3%
ρ:1.90g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.836		
		0.630	2.913
50	0.804		
		0.307	5.984
100	0.789		
		0.156	11.754
200	0.773		
		0.091	20.071
400	0.755		
		0.057	31.974
800	0.732		

孔号:Q28CZ5
土样号:4549
深度:53.00m
W:28.5%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.683		
		0.396	4.255
50	0.664		
		0.202	8.329
100	0.653		
		0.112	15.080
200	0.642		
		0.069	24.304
400	0.628		
		0.044	38.516
800	0.611		

孔号:Q28CZ5
土样号:4553
深度:59.00m
W:23.9%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.653		
		0.567	2.914
50	0.625		
		0.208	7.958
100	0.614		
		0.120	13.722
200	0.602		
		0.094	17.630
400	0.584		
		0.061	27.099
800	0.559		
		0.045	37.041
1200	0.541		
		0.039	42.710
1600	0.526		

孔号:Q28CZ5
土样号:4557
深度:65.00m
W:21.4%
ρ:1.99g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.810		
		0.442	4.094
50	0.788		
		0.218	8.284
100	0.777		
		0.134	13.529
200	0.763		
		0.086	21.072
400	0.746		
		0.050	35.949
800	0.726		
		0.029	61.490
1200	0.714		
		0.026	69.718
1600	0.704		

孔号:Q28CZ5
土样号:4559
深度:71.00m
W:28.5%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.683		
		0.340	4.954
50	0.666		
		0.191	8.796
100	0.657		
		0.107	15.746
200	0.646		
		0.053	31.492
400	0.635		
		0.037	45.307
800	0.620		
		0.023	73.236
1200	0.611		
		0.020	84.578
1600	0.603		

孔号:Q28CZ5
土样号:4563
深度:78.00m
W:23.9%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.711		
		0.899	1.903
50	0.666		
		0.354	4.833
100	0.648		
		0.266	6.429
200	0.622		
		0.149	11.500
400	0.592		
		0.094	18.190
800	0.554		
		0.065	26.470
1200	0.529		
		0.053	32.433
1600	0.507		

孔号:Q28CZ5
土样号:4567
深度:93.00m
W:24.1%
ρ:1.98g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.063		
		1.284	1.607
50	0.999		
		0.706	2.922
100	0.964		
		0.460	4.484
200	0.918		
		0.278	7.416
400	0.862		

孔号:Q28CZ9
土样号:4463
深度:3.00m
W:36.8%
ρ:1.81g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.247		
		2.251	0.998
50	1.135		
		1.126	1.996
100	1.078		
		0.715	3.142
200	1.007		
		0.410	5.475
400	0.925		

孔号:Q28CZ9
土样号:4465
深度:8.00m
W:45.4%
ρ:1.76g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.392		
		2.428	0.985
25	1.332		
		2.023	1.183
50	1.281		
		1.467	1.631
100	1.208		
		1.062	2.252
200	1.101		
		0.651	3.674
400	0.971		

孔号:Q28CZ9
土样号:4467
深度:13.00m
W:49.3%
ρ:1.71g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.417		
		2.649	0.912
25	1.350		
		1.783	1.355
50	1.306		
		1.477	1.636
100	1.232		
		1.057	2.286
200	1.126		
		0.669	3.614
400	0.993		

孔号:Q28CZ9
土样号:4469
深度:16.00m
W:51.7%
ρ:1.72g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.087		
		1.543	1.352
50	1.010		
		0.814	2.563
100	0.969		
		0.568	3.675
200	0.912		
		0.321	6.492
400	0.848		

孔号:Q28CZ9
土样号:4471
深度:19.00m
W:37.1%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.065		
		1.379	1.497
50	0.996		
		0.785	2.630
100	0.957		
		0.502	4.114
200	0.906		
		0.318	6.496
400	0.843		

孔号:Q28CZ9
土样号:4473
深度:22.00m
W:36.9%
ρ:1.81g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.095		
		1.512	1.386
50	1.019		
		0.734	2.853
100	0.982		
		0.464	4.512
200	0.936		
		0.254	8.255
400	0.885		

孔号:Q28CZ9
土样号:4475
深度:25.00m
W:38.1%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.750		
		0.403	4.344
50	0.730		
		0.272	6.434
100	0.716		
		0.171	10.206
200	0.699		
		0.109	16.056
400	0.677		
		0.065	26.730
800	0.651		

孔号:Q28CZ9
土样号:4477
深度:28.00m
W:25.9%
ρ:1.95g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.772		
		0.617	2.874
50	0.742		
		0.307	5.779
100	0.726		
		0.156	11.373
200	0.711		
		0.094	18.884
400	0.692		
		0.065	27.465
800	0.666		

孔号:Q28CZ9
土样号:4481
深度:34.00m
W:26.7%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.168		
		1.233	1.759
50	1.107		
		0.852	2.546
100	1.064		
		0.672	3.225
200	0.997		
		0.482	4.501
400	0.901		

孔号:S28CZ2
土样号:4396
深度:4.00m
W:42.7%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v}^{-1} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.093		
		1.492	1.402
50	1.018		
		0.966	2.167
100	0.970		
		0.647	3.233
200	0.905		
		0.417	5.019
400	0.822		

孔号:S28CZ2
土样号:4398
深度:10.00m
W:38.5%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.72

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人:　　试验负责人:　　日期:2014年07月11日

固结试验成果图表

工程编号:SH2014514A-K14030

分图编号:6-24

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.492		
		3.845	0.648
25	1.396		
		2.754	0.905
50	1.327		
		1.922	1.296
100	1.231		
		1.286	1.938
200	1.102		
		0.805	3.094
400	0.941		

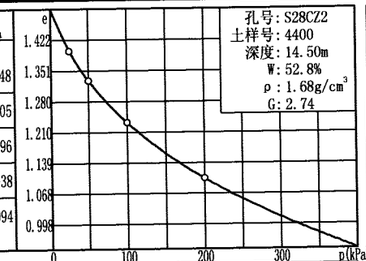

孔号:S28CZ2
土样号:4400
深度:14.50m
W:52.8%
ρ:1.68g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.070		
		1.354	1.528
50	1.002		
		0.731	2.832
100	0.966		
		0.516	4.012
200	0.914		
		0.333	6.212
400	0.847		

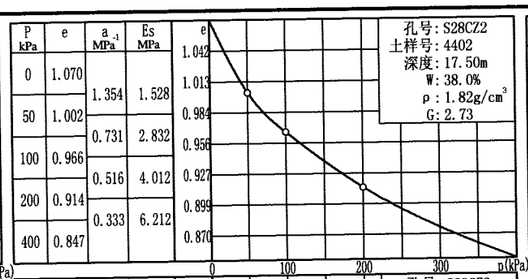

孔号:S28CZ2
土样号:4402
深度:17.50m
W:38.0%
ρ:1.82g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.976		
		1.527	1.294
50	0.900		
		0.835	2.366
100	0.858		
		0.489	4.043
200	0.809		
		0.326	6.064
400	0.744		

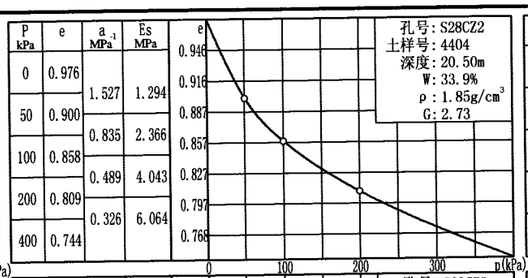

孔号:S28CZ2
土样号:4404
深度:20.50m
W:33.9%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.985		
		1.110	1.788
50	0.929		
		0.658	3.017
100	0.896		
		0.442	4.490
200	0.852		
		0.339	5.851
400	0.784		

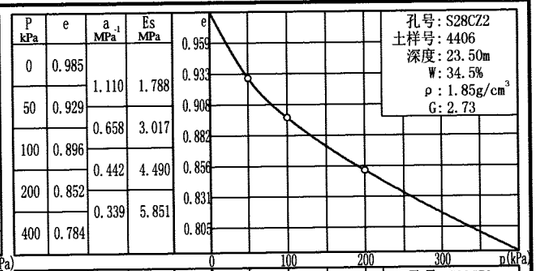

孔号:S28CZ2
土样号:4406
深度:23.50m
W:34.5%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.662		
		0.329	5.059
50	0.645		
		0.240	6.936
100	0.633		
		0.206	8.068
200	0.613		
		0.130	12.777
400	0.587		
		0.097	17.124
800	0.548		

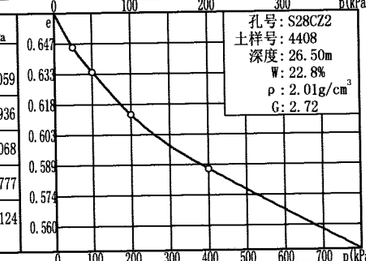

孔号:S28CZ2
土样号:4408
深度:26.50m
W:22.8%
ρ:2.01g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.765		
		0.597	2.957
50	0.735		
		0.282	6.263
100	0.721		
		0.188	9.394
200	0.702		
		0.117	15.097
400	0.679		
		0.052	34.142
800	0.658		

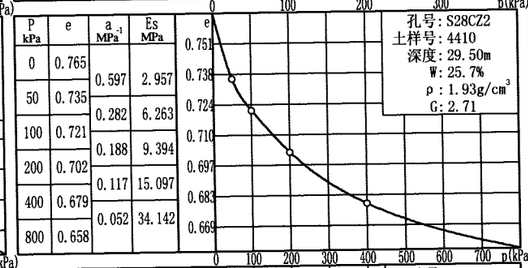

孔号:S28CZ2
土样号:4410
深度:29.50m
W:25.7%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.71

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.812		
		0.439	4.125
50	0.790		
		0.268	6.760
100	0.777		
		0.153	11.813
200	0.762		
		0.075	24.146
400	0.747		
		0.053	34.085
800	0.725		

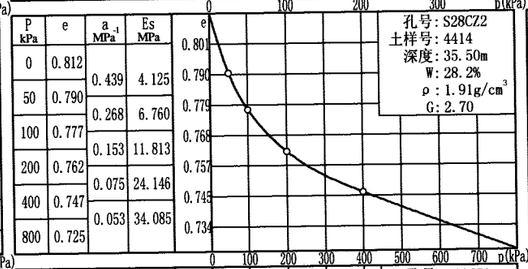

孔号:S28CZ2
土样号:4414
深度:35.50m
W:28.2%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.70

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.768		
		0.473	3.734
50	0.744		
		0.298	5.939
100	0.729		
		0.137	12.913
200	0.715		
		0.080	22.232
400	0.699		
		0.057	30.887
800	0.676		

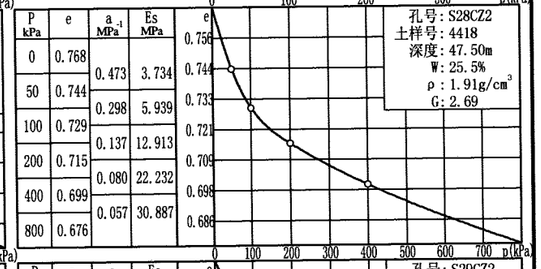

孔号:S28CZ2
土样号:4418
深度:47.50m
W:25.5%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.739		
		0.561	3.100
50	0.711		
		0.276	6.302
100	0.698		
		0.138	12.642
200	0.684		
		0.088	19.698
400	0.666		
		0.056	31.324
800	0.644		
		0.035	49.173
1200	0.630		
		0.032	53.535
1600	0.617		

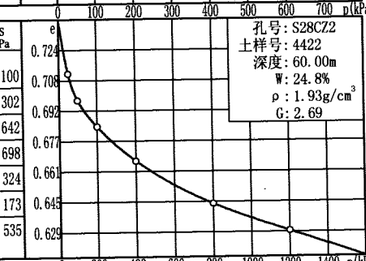

孔号:S28CZ2
土样号:4422
深度:60.00m
W:24.8%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.008		
		1.147	1.751
50	0.951		
		0.768	2.614
100	0.912		
		0.368	5.451
200	0.875		
		0.227	8.854
400	0.830		
		0.152	13.226
800	0.769		
		0.106	18.868
1200	0.727		
		0.085	23.619
1600	0.693		

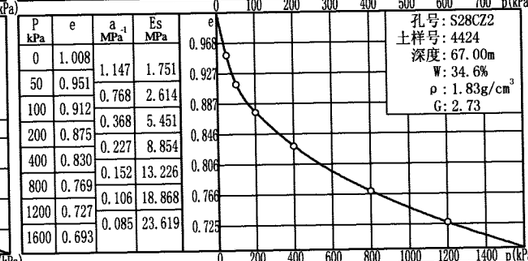

孔号:S28CZ2
土样号:4424
深度:67.00m
W:34.6%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.986		
		0.762	2.606
50	0.948		
		0.505	3.934
100	0.923		
		0.333	5.964
200	0.890		
		0.201	9.901
400	0.849		
		0.123	16.139
800	0.800		
		0.077	25.717
1200	0.769		
		0.061	32.522
1600	0.745		

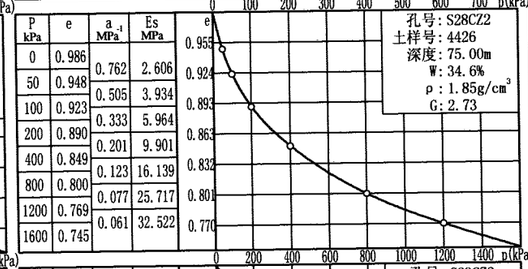

孔号:S28CZ2
土样号:4426
深度:75.00m
W:34.6%
ρ:1.85g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.029		
		1.374	1.477
50	0.960		
		0.803	2.526
100	0.920		
		0.532	3.813
200	0.867		
		0.331	6.130
400	0.801		

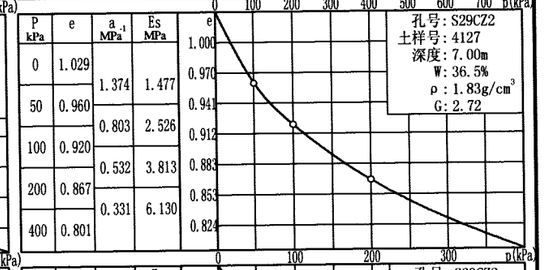

孔号:S29CZ2
土样号:4127
深度:7.00m
W:36.5%
ρ:1.83g/cm^3
G:2.72

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.332		
		2.414	0.966
25	1.272		
		2.069	1.127
50	1.220		
		1.527	1.527
100	1.144		
		1.016	2.295
200	1.042		
		0.526	4.432
400	0.937		

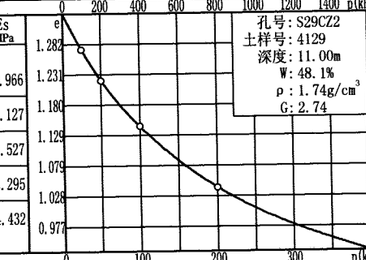

孔号:S29CZ2
土样号:4129
深度:11.00m
W:48.1%
ρ:1.74g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.328		
		2.105	1.106
25	1.276		
		1.713	1.359
50	1.233		
		1.370	1.699
100	1.164		
		1.065	2.186
200	1.058		
		0.563	4.139
400	0.945		

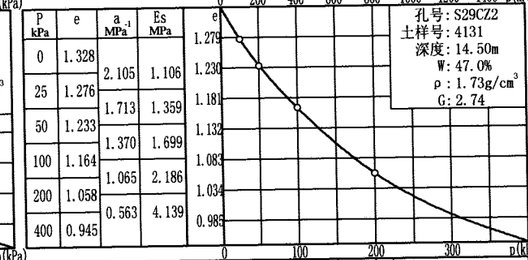

孔号:S29CZ2
土样号:4131
深度:14.50m
W:47.0%
ρ:1.73g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.271		
		1.869	1.215
25	1.224		
		1.677	1.354
50	1.182		
		1.366	1.663
100	1.114		
		0.906	2.506
200	1.023		
		0.613	3.704
400	0.901		

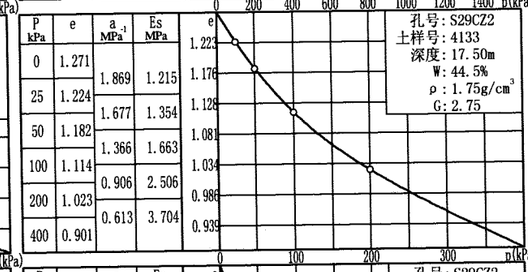

孔号:S29CZ2
土样号:4133
深度:17.50m
W:44.5%
ρ:1.75g/cm^3
G:2.75

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.177		
		1.439	1.513
50	1.105		
		1.096	1.985
100	1.050		
		0.777	2.803
200	0.972		
		0.480	4.538
400	0.876		

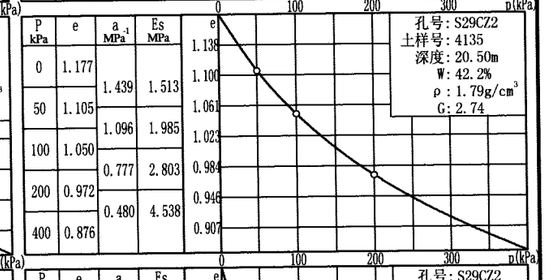

孔号:S29CZ2
土样号:4135
深度:20.50m
W:42.2%
ρ:1.79g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.098		
		1.166	1.798
50	1.039		
		1.012	2.072
100	0.989		
		0.671	3.125
200	0.922		
		0.462	4.539
400	0.829		

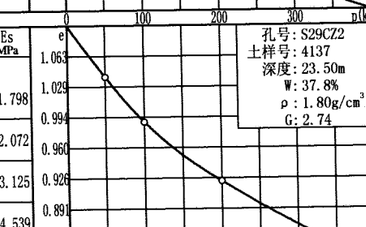

孔号:S29CZ2
土样号:4137
深度:23.50m
W:37.8%
ρ:1.80g/cm^3
G:2.74

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.686		
		0.403	4.178
50	0.666		
		0.311	5.418
100	0.650		
		0.215	7.840
200	0.629		
		0.160	10.539
400	0.597		
		0.110	15.342
800	0.553		

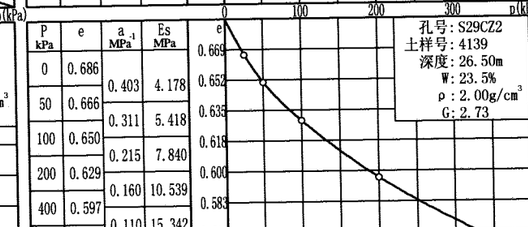

孔号:S29CZ2
土样号:4139
深度:26.50m
W:23.5%
ρ:2.00g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.837		
		0.788	2.332
50	0.797		
		0.467	3.930
100	0.774		
		0.353	5.209
200	0.739		
		0.238	7.714
400	0.691		
		0.146	12.615
800	0.633		

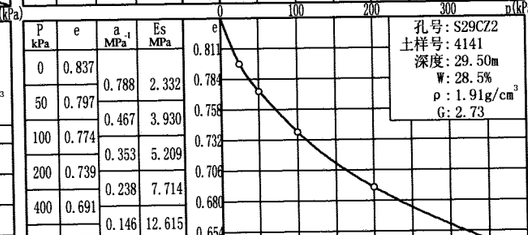

孔号:S29CZ2
土样号:4141
深度:29.50m
W:28.5%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.73

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.803		
		0.393	4.586
50	0.783		
		0.198	9.082
100	0.773		
		0.129	13.930
200	0.760		
		0.077	23.352
400	0.745		
		0.051	35.246
800	0.724		

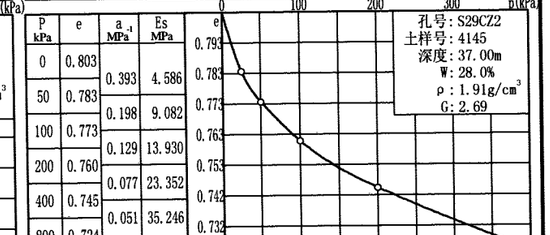

孔号:S29CZ2
土样号:4145
深度:37.00m
W:28.0%
ρ:1.91g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.775		
		0.352	5.045
50	0.758		
		0.197	9.009
100	0.748		
		0.127	13.961
200	0.735		
		0.076	23.300
400	0.720		
		0.048	37.061
800	0.701		

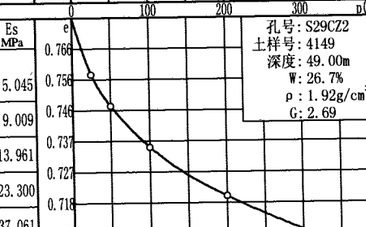

孔号:S29CZ2
土样号:4149
深度:49.00m
W:26.7%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.737		
		0.379	4.586
50	0.718		
		0.191	9.082
100	0.708		
		0.125	13.930
200	0.696		
		0.074	23.352
400	0.681		
		0.049	35.247
800	0.661		

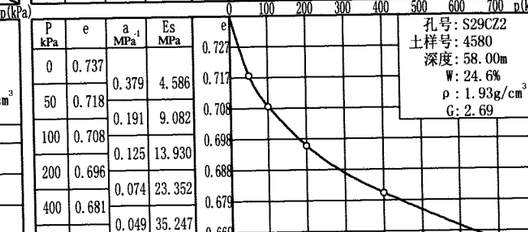

孔号:S29CZ2
土样号:4580
深度:58.00m
W:24.6%
ρ:1.93g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.791		
		0.354	5.065
50	0.773		
		0.199	9.017
100	0.763		
		0.128	13.991
200	0.750		
		0.077	23.306
400	0.735		
		0.048	37.376
800	0.716		
		0.034	52.749
1200	0.702		
		0.025	71.827
1600	0.692		

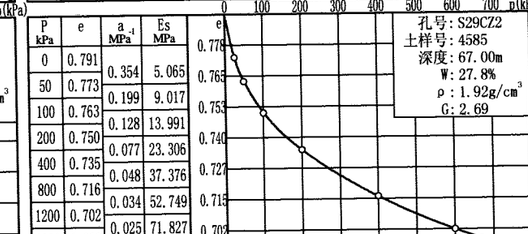

孔号:S29CZ2
土样号:4585
深度:67.00m
W:27.8%
ρ:1.92g/cm^3
G:2.69

P kPa	e	a_{v} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816		
		0.325	5.584
50	0.800		
		0.204	8.913
100	0.790		
		0.130	13.952
200	0.777		
		0.083	21.778
400	0.760		
		0.048	37.715
800	0.741		
		0.033	55.654
1200	0.728		
		0.029	63.586
1600	0.716		

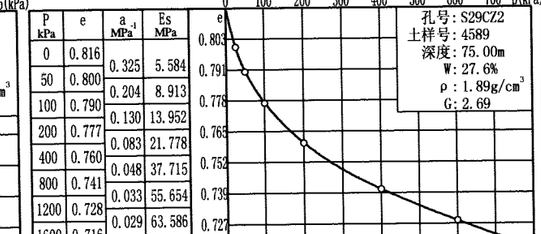

孔号:S29CZ2
土样号:4589
深度:75.00m
W:27.6%
ρ:1.89g/cm^3
G:2.69

上海申元岩土工程有限公司　试验审核人:　试验负责人:范艳　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

固结试验成果图表

分图编号：6-25

工程编号：SH2014514A-K14030

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.813		
		0.357	5.085
50	0.795		
		0.163	11.151
100	0.787		
		0.122	14.863
200	0.775		
		0.068	26.777
400	0.761		
		0.044	40.957
800	0.743		
		0.032	56.485
1200	0.731		
		0.026	70.945
1600	0.720		

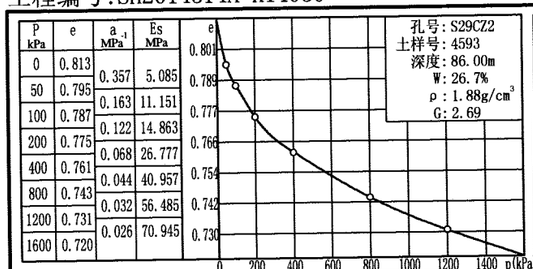

孔号：S29CZ2
土样号：4593
深度：86.00m
W：26.7%
ρ：1.88g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.709		
		0.232	7.356
50	0.698		
		0.158	10.842
100	0.690		
		0.114	14.982
200	0.678		
		0.069	24.813
400	0.665		
		0.039	43.825
800	0.649		
		0.028	60.267
1200	0.638		
		0.022	78.555
1600	0.629		

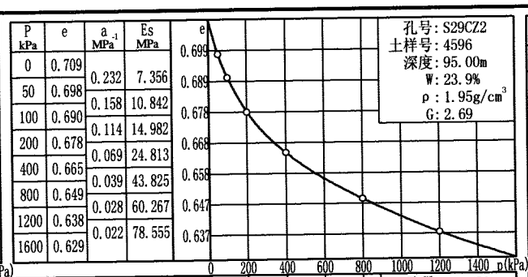

孔号：S29CZ2
土样号：4596
深度：95.00m
W：23.9%
ρ：1.95g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.716		
		0.380	4.516
50	0.697		
		0.189	9.078
100	0.687		
		0.124	13.785
200	0.675		
		0.074	23.274
400	0.660		
		0.046	37.160
800	0.641		
		0.030	56.486
1200	0.629		
		0.025	69.854
1600	0.619		

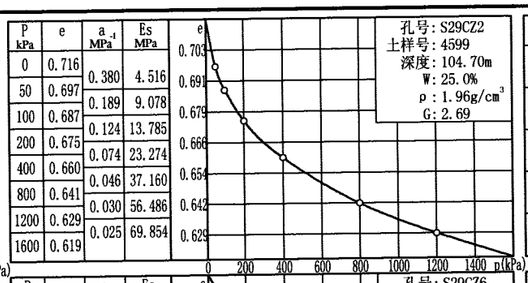

孔号：S29CZ2
土样号：4599
深度：104.70m
W：25.0%
ρ：1.96g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.972		
		1.297	1.520
50	0.907		
		0.762	2.588
100	0.869		
		0.463	4.256
200	0.822		
		0.299	6.604
400	0.763		

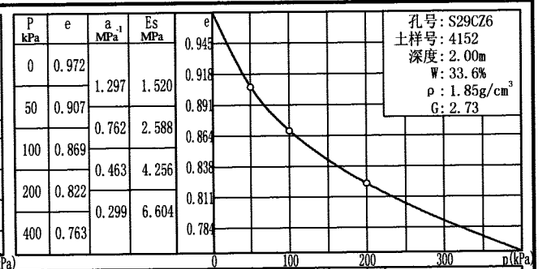

孔号：S29CZ6
土样号：4152
深度：2.00m
W：33.6%
ρ：1.85g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.043		
		1.322	1.546
50	0.977		
		0.773	2.644
100	0.938		
		0.488	4.186
200	0.890		
		0.310	6.588
400	0.828		

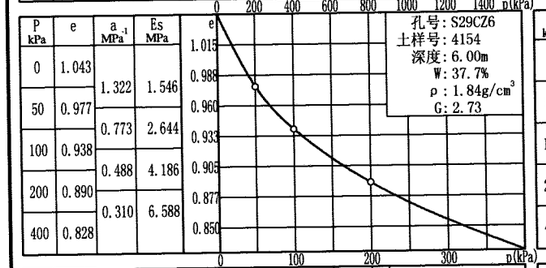

孔号：S29CZ6
土样号：4154
深度：6.00m
W：37.7%
ρ：1.84g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.087		
		1.414	1.476
50	1.016		
		0.827	2.524
100	0.975		
		0.546	3.824
200	0.920		
		0.320	6.522
400	0.856		

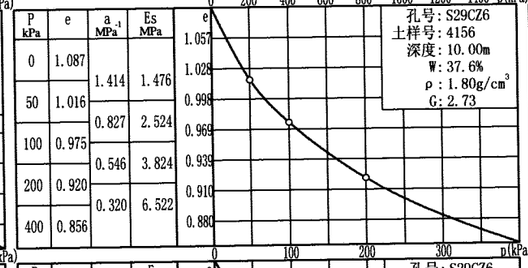

孔号：S29CZ6
土样号：4156
深度：10.00m
W：37.6%
ρ：1.80g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.410		
		2.083	1.157
25	1.358		
		1.778	1.355
50	1.313		
		1.397	1.725
100	1.243		
		1.080	2.232
200	1.135		
		0.622	3.872
400	1.011		

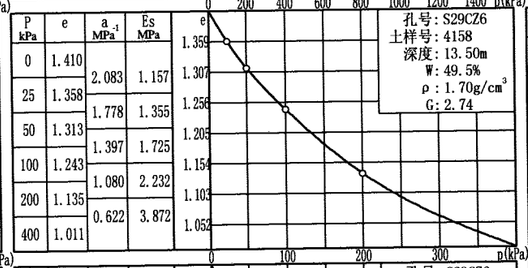

孔号：S29CZ6
土样号：4158
深度：13.50m
W：49.5%
ρ：1.70g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.412		
		2.492	0.968
25	1.350		
		2.136	1.129
50	1.296		
		1.653	1.459
100	1.213		
		1.055	2.285
200	1.108		
		0.585	4.124
400	0.991		

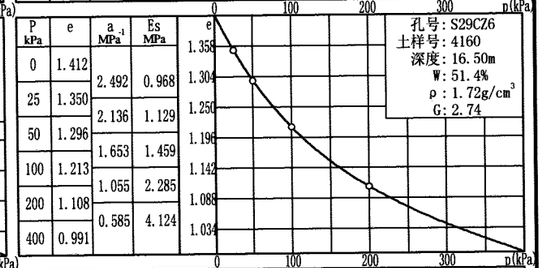

孔号：S29CZ6
土样号：4160
深度：16.50m
W：51.4%
ρ：1.72g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.203		
		1.457	1.512
50	1.130		
		1.110	1.984
100	1.074		
		0.728	3.024
200	1.002		
		0.503	4.380
400	0.901		

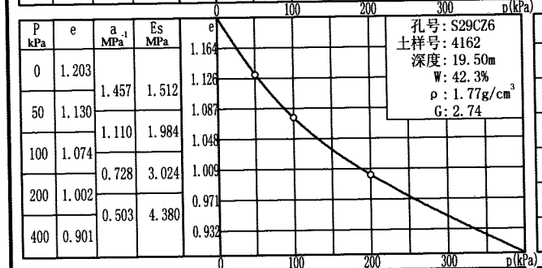

孔号：S29CZ6
土样号：4162
深度：19.50m
W：42.3%
ρ：1.77g/cm^3
G：2.74

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	1.285		
		1.881	1.215
25	1.238		
		1.736	1.316
50	1.195		
		1.350	1.693
100	1.127		
		0.884	2.585
200	1.039		
		0.631	3.622
400	0.913		

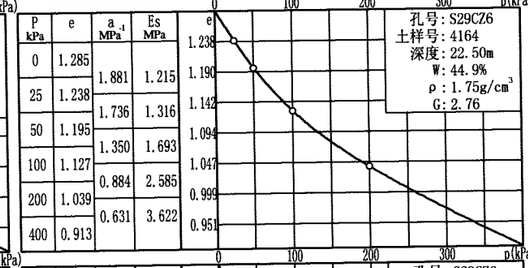

孔号：S29CZ6
土样号：4164
深度：22.50m
W：44.9%
ρ：1.75g/cm^3
G：2.76

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.671		
		0.569	2.934
50	0.642		
		0.355	4.708
100	0.624		
		0.230	7.278
200	0.601		
		0.166	10.036
400	0.568		
		0.120	13.954
800	0.520		

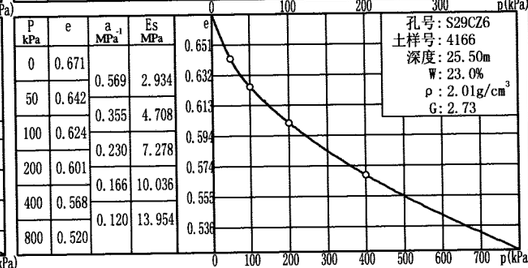

孔号：S29CZ6
土样号：4166
深度：25.50m
W：23.0%
ρ：2.01g/cm^3
G：2.73

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.631		
		0.323	5.047
50	0.615		
		0.286	5.699
100	0.600		
		0.208	7.828
200	0.579		
		0.159	10.255
400	0.548		
		0.108	15.071
800	0.504		

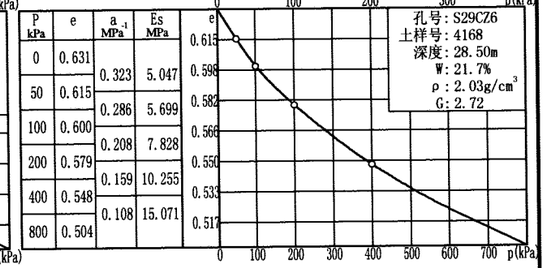

孔号：S29CZ6
土样号：4168
深度：28.50m
W：21.7%
ρ：2.03g/cm^3
G：2.72

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.691		
		0.391	4.323
50	0.671		
		0.222	7.607
100	0.660		
		0.139	12.192
200	0.646		
		0.091	18.612
400	0.628		
		0.059	28.750
800	0.605		

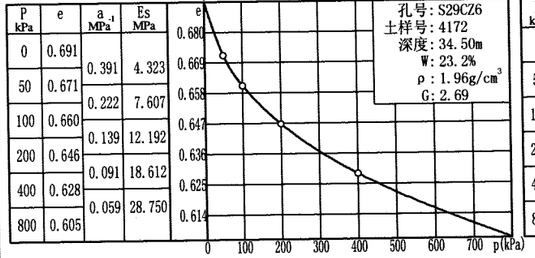

孔号：S29CZ6
土样号：4172
深度：34.50m
W：23.2%
ρ：1.96g/cm^3
G：2.69

P kPa	e	a_{v1-2} MPa^{-1}	Es MPa
0	0.846		
		0.251	7.363
50	0.833		
		0.170	10.847
100	0.825		
		0.123	14.995
200	0.812		
		0.075	24.750
400	0.797		
		0.050	36.868
800	0.777		

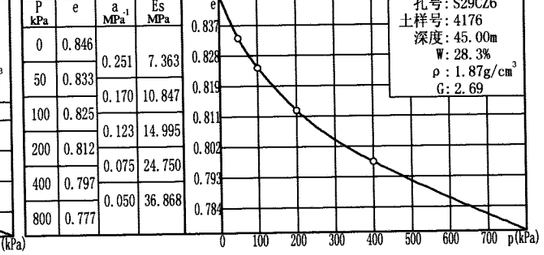

孔号：S29CZ6
土样号：4176
深度：45.00m
W：28.3%
ρ：1.87g/cm^3
G：2.69

上海申元岩土工程有限公司　　试验审核人：　　试验负责人：范艳　　日期：2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

土层压缩曲线图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：7-1

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.928		
		0.894	2.156
50	0.884		
		0.603	3.195
100	0.853		
		0.411	4.688
200	0.812		
		0.272	7.091
400	0.758		

土层层号:②
土层名称:褐黄～灰黄色粉质粘土

垂直(cm):0.0216
土样数:28

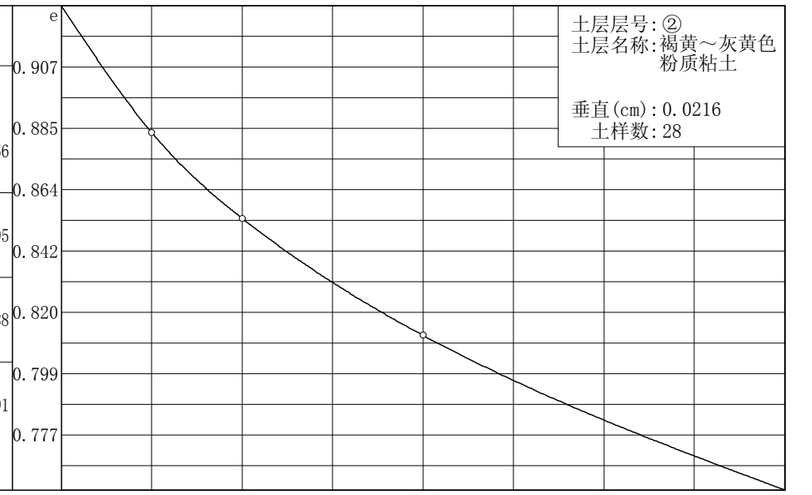

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.200		
		2.017	1.091
25	1.149		
		1.693	1.299
50	1.107		
		1.059	2.078
100	1.054		
		0.704	3.124
200	0.984		
		0.420	5.243
400	0.900		

土层层号:③
土层名称:灰色淤泥质粉质粘土

垂直(cm):0.0380
土样数:54

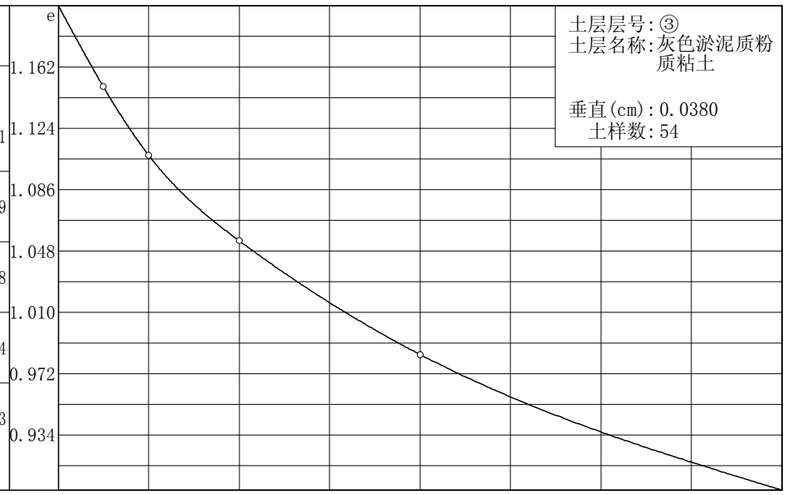

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.415		
		2.369	1.019
25	1.356		
		1.983	1.218
50	1.307		
		1.524	1.584
100	1.230		
		1.107	2.181
200	1.120		
		0.626	3.858
400	0.994		

土层层号:④1
土层名称:灰色淤泥质粘土

垂直(cm):0.0533
土样数:51

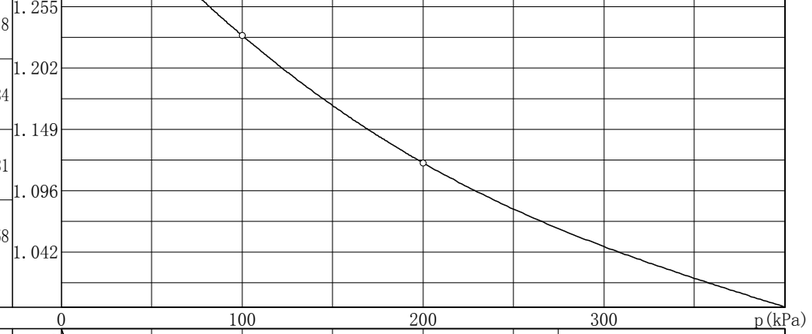

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.837		
		0.464	3.959
50	0.814		
		0.272	6.745
100	0.800		
		0.176	10.435
200	0.783		
		0.106	17.341
400	0.762		

土层层号:④2
土层名称:灰色砂质粉土

垂直(cm):0.0096
土样数:37

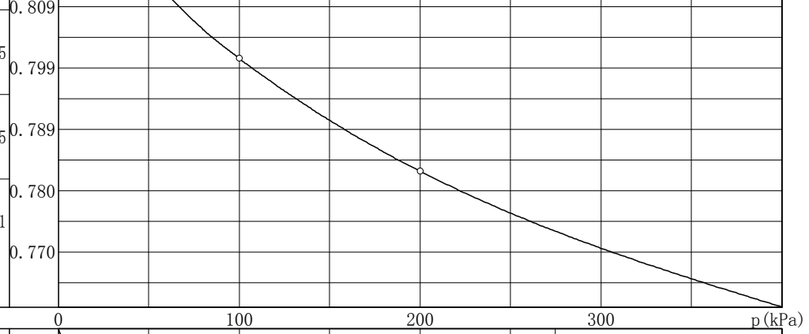

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.117		
		1.581	1.339
25	1.078		
		1.372	1.543
50	1.043		
		0.921	2.299
100	0.997		
		0.602	3.516
200	0.937		
		0.382	5.544
400	0.861		
		0.216	9.786
800	0.774		

土层层号:⑤1
土层名称:灰色粉质粘土

垂直(cm):0.0434
土样数:107

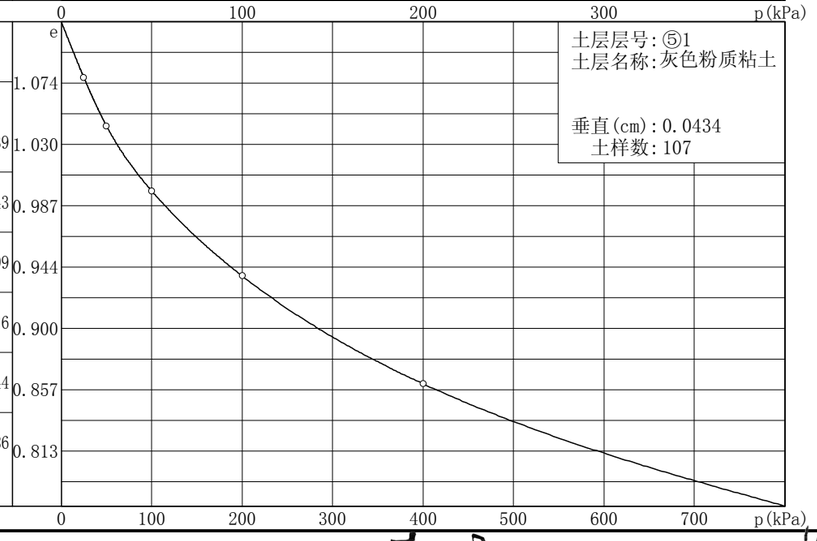

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.866		
		0.470	3.975
50	0.843		
		0.286	6.514
100	0.829		
		0.189	9.870
200	0.810		
		0.116	16.087
400	0.786		
		0.060	31.087
800	0.762		

土层层号:⑤1j
土层名称:灰色砂质粉土

垂直(cm):0.0132
土样数:6

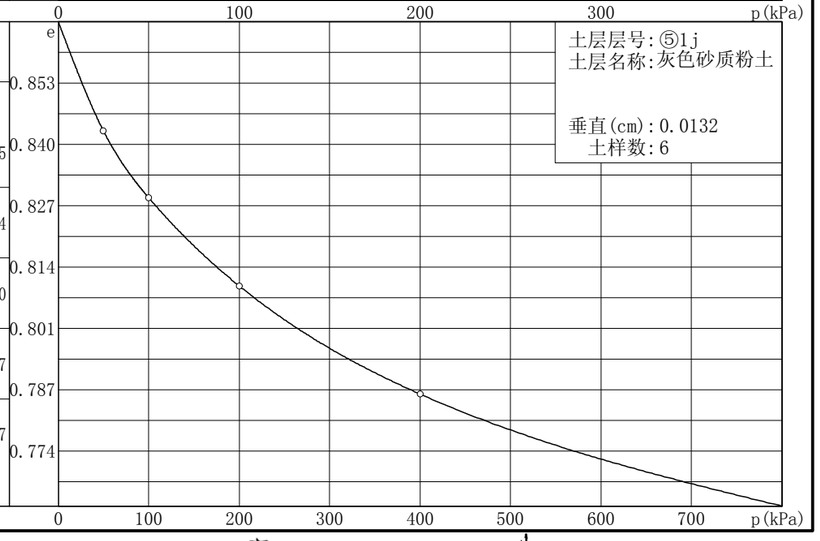

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

土层压缩曲线图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：7-2

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.016		
		1.351	1.492
50	0.949		
		0.754	2.674
100	0.911		
		0.461	4.378
200	0.865		
		0.303	6.650
400	0.804		
		0.180	11.183
800	0.732		

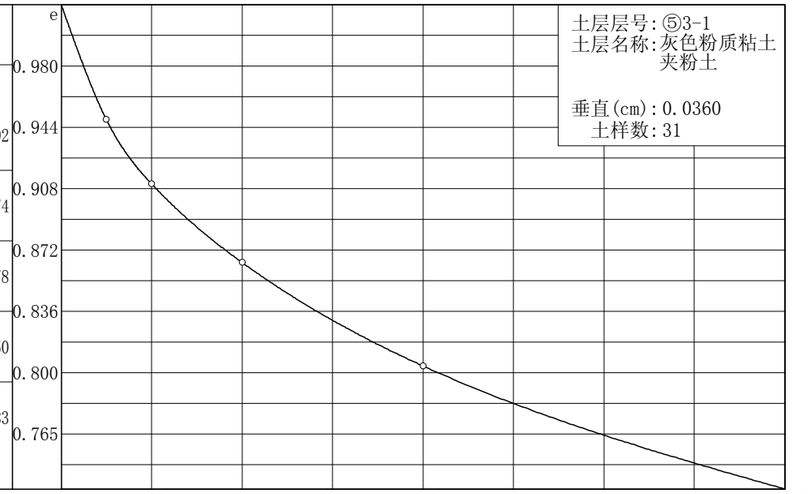

土层层号:⑤3-1
土层名称:灰色粉质粘土夹粉土

垂直(cm):0.0360
土样数:31

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.878		
		0.502	3.738
50	0.853		
		0.271	6.924
100	0.839		
		0.169	11.086
200	0.822		
		0.103	18.226
400	0.802		
		0.066	28.666
800	0.775		

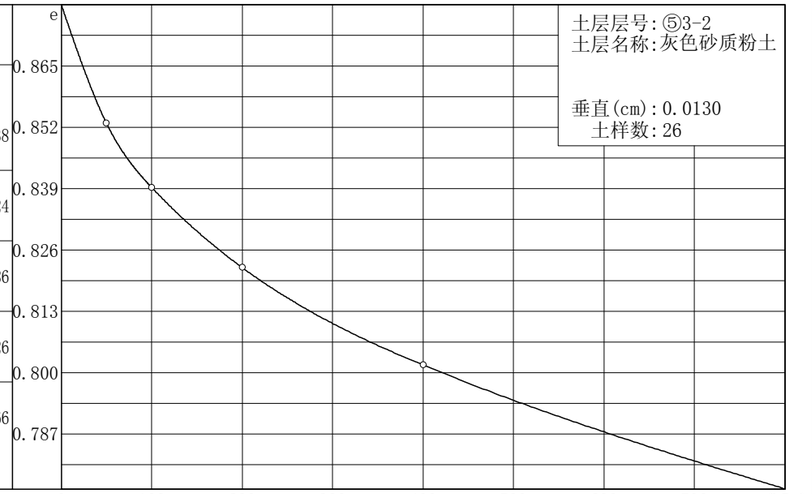

土层层号:⑤3-2
土层名称:灰色砂质粉土

垂直(cm):0.0130
土样数:26

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.003		
		1.204	1.664
50	0.943		
		0.671	2.984
100	0.909		
		0.398	5.038
200	0.870		
		0.253	7.908
400	0.819		
		0.156	12.833
800	0.757		

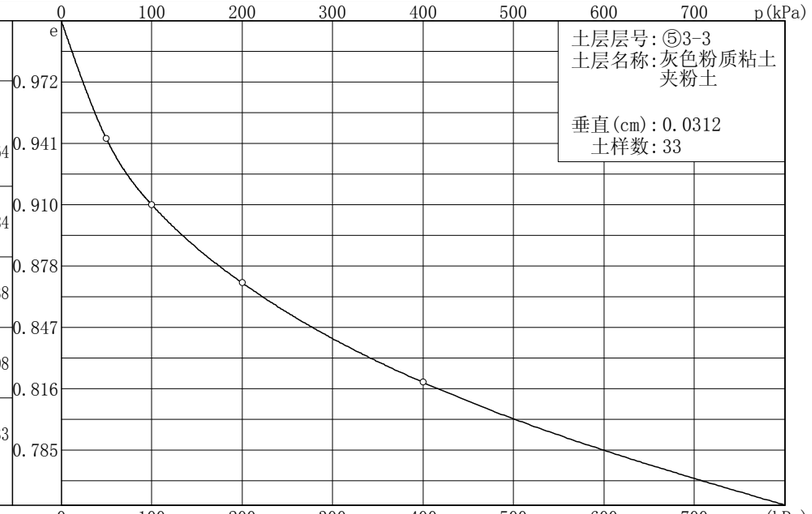

土层层号:⑤3-3
土层名称:灰色粉质粘土夹粉土

垂直(cm):0.0312
土样数:33

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.721		
		0.517	3.329
50	0.696		
		0.354	4.866
100	0.678		
		0.249	6.907
200	0.653		
		0.171	10.093
400	0.619		
		0.113	15.261
800	0.574		

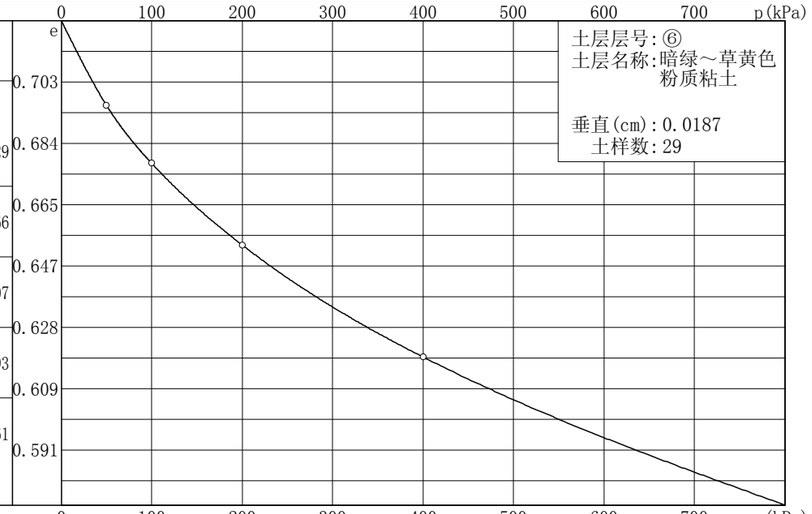

土层层号:⑥
土层名称:暗绿～草黄色粉质粘土

垂直(cm):0.0187
土样数:29

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.796		
		0.489	3.669
50	0.771		
		0.269	6.666
100	0.758		
		0.164	10.967
200	0.741		
		0.099	18.058
400	0.721		
		0.063	28.476
800	0.696		
		0.054	33.128
1000	0.685		

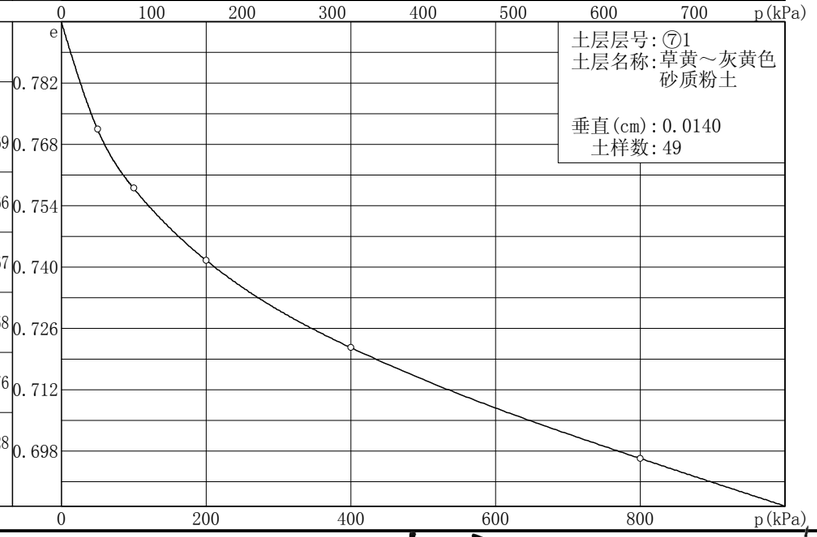

土层层号:⑦1
土层名称:草黄～灰黄色砂质粉土

垂直(cm):0.0140
土样数:49

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.804		
		0.488	3.696
50	0.779		
		0.335	5.379
100	0.763		
		0.253	7.129
200	0.737		
		0.171	10.555
400	0.703		
		0.120	14.975
800	0.655		

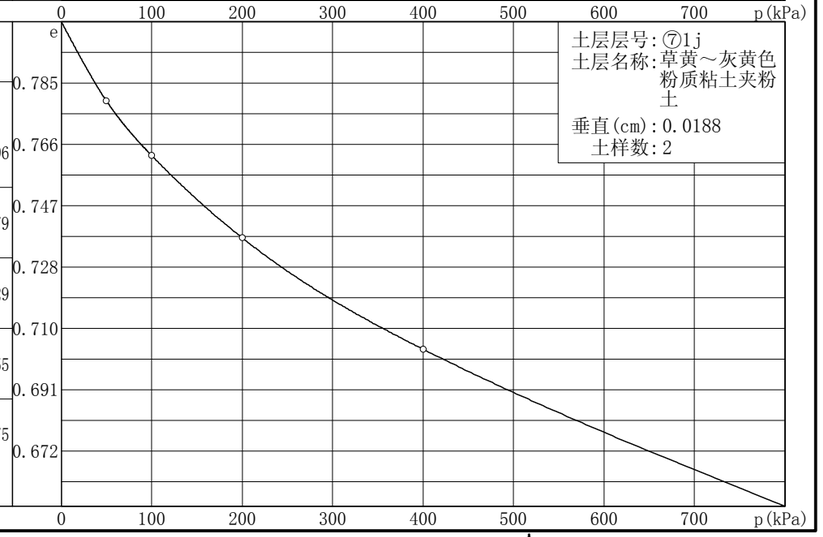

土层层号:⑦1j
土层名称:草黄～灰黄色粉质粘土夹粉土

垂直(cm):0.0188
土样数:2

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

土层压缩曲线图表

工程编号:SH2014514A-K14030　　编号：7-3

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.763		
		0.387	4.559
50	0.743		
		0.210	8.407
100	0.733		
		0.128	13.725
200	0.720		
		0.080	22.145
400	0.704		
		0.052	34.198
800	0.683		
		0.033	53.650
1200	0.670		
		0.026	66.571
1600	0.660		

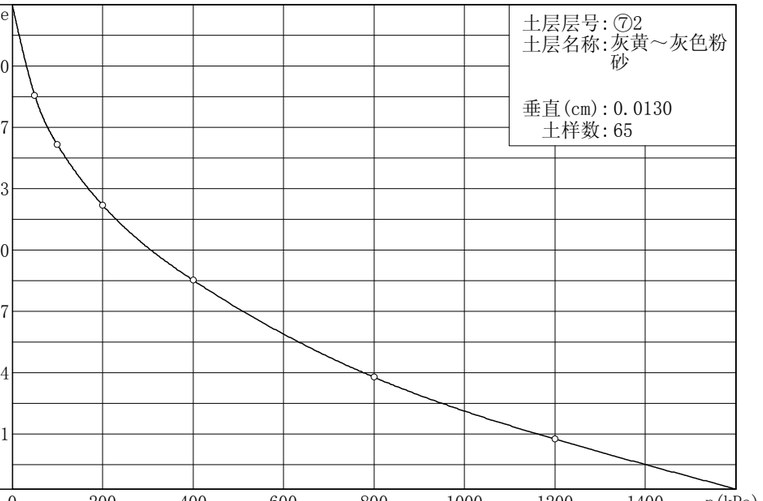

土层层号:⑦2
土层名称:灰黄～灰色粉砂

垂直(cm):0.0130
土样数:65

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.965		
		1.032	1.905
50	0.913		
		0.633	3.104
100	0.882		
		0.393	5.001
200	0.842		
		0.239	8.224
400	0.795		
		0.149	13.146
800	0.735		
		0.093	21.147
1200	0.698		
		0.067	29.420
1600	0.671		

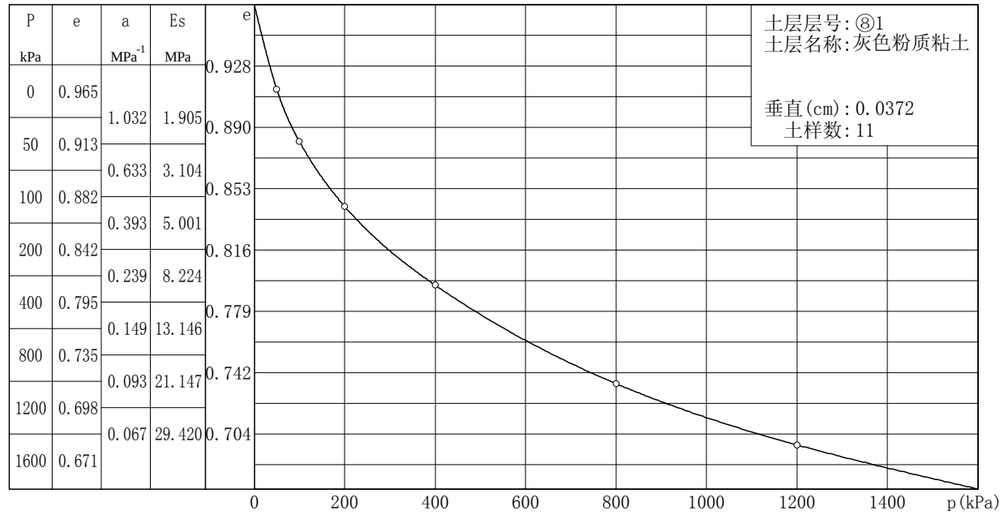

土层层号:⑧1
土层名称:灰色粉质粘土

垂直(cm):0.0372
土样数:11

P kPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.766		
		0.309	5.716
50	0.750		
		0.181	9.764
100	0.741		
		0.120	14.731
200	0.729		
		0.072	24.497
400	0.715		
		0.046	38.775
800	0.697		
		0.033	53.260
1200	0.683		
		0.023	78.268
1600	0.674		

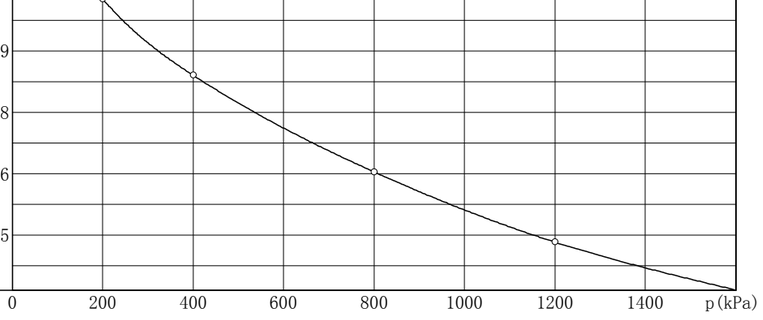

土层层号:⑨
土层名称:灰色粉砂

垂直(cm):0.0116
土样数:20

上海市城市建设设计研究总院　　审核人:　　校核人:　　项目负责人:　　日期:2014年07月15日

回 弹 试 验 成 果 图 表

编号：8-1

工程编号：SH2014514A-K14030

孔号	T2CZ17	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7011	0	0.000	1.142
		25	0.414	1.098
取样深度 (m)	20.00-20.30	50	0.719	1.065
		100	1.191	1.014
土名	灰色粘土	200	1.927	0.936
		100	1.857	0.943
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.20	50	1.730	0.957
		25	1.597	0.971
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	10.61	50	1.626	0.968
		100	1.765	0.953
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.039	200	2.024	0.925
		400	2.861	0.836

e ~ p

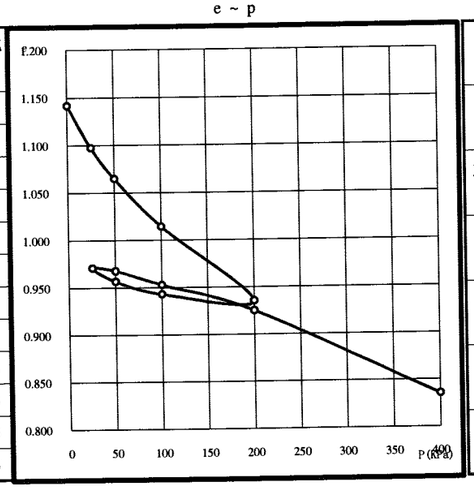

孔号	T2CZ17	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7014	0	0.000	1.220
		25	0.391	1.177
取样深度 (m)	29.00-29.30	50	0.630	1.150
		100	1.045	1.104
土名	灰色粘土	200	1.685	1.033
		100	1.626	1.040
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.21	50	1.491	1.054
		25	1.360	1.069
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	10.77	50	1.383	1.066
		100	1.510	1.052
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.040	200	1.766	1.024
		400	2.604	0.931

e ~ p

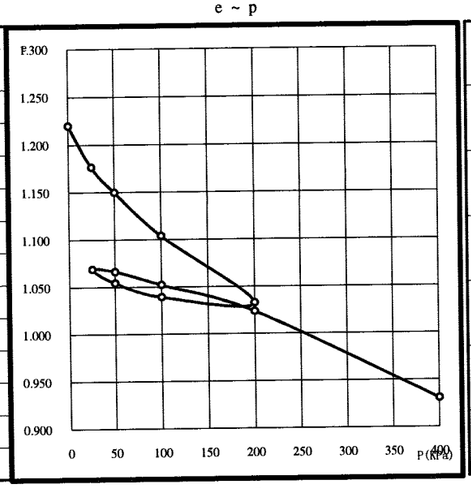

孔号	T2CZ22	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7028	0	0.000	1.188
		25	0.536	1.129
取样深度 (m)	5.00-5.30	50	0.877	1.092
		100	1.356	1.040
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	2.001	0.969
		100	1.945	0.975
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.17	50	1.852	0.985
		25	1.725	0.999
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	12.68	50	1.765	0.995
		100	1.877	0.983
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.033	200	2.087	0.960
		400	2.897	0.871

e ~ p

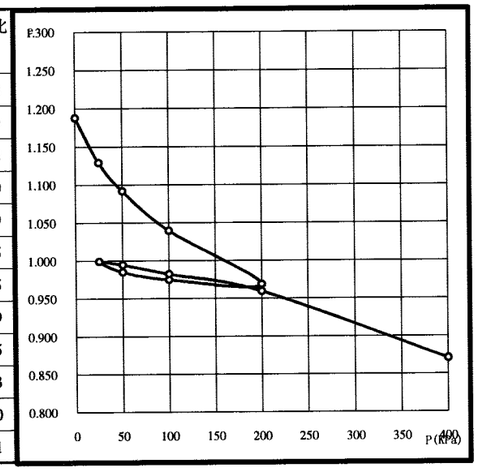

孔号	T2CZ22	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7030	0	0.000	1.414
		25	0.64	1.337
取样深度 (m)	9.00-9.30	50	1.077	1.284
		100	1.844	1.191
土名	灰色淤泥质粘土	200	2.925	1.061
		100	2.841	1.071
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.28	50	2.682	1.090
		25	2.518	1.110
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	8.60	50	2.565	1.104
		100	2.741	1.083
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.054	200	3.07	1.043
		400	4.121	0.917

e ~ p

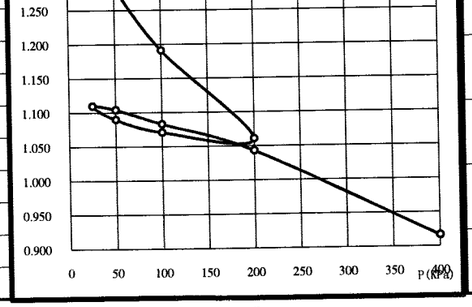

孔号	T2CZ2	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7062	0	0.000	1.050
		25	0.365	1.013
取样深度 (m)	6.00-6.30	50	0.705	0.978
		100	1.225	0.924
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	1.913	0.854
		100	1.887	0.857
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.12	50	1.825	0.863
		25	1.712	0.875
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	17.41	50	1.756	0.870
		100	1.845	0.861
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.023	200	2.023	0.843
		400	2.733	0.770

e ~ p

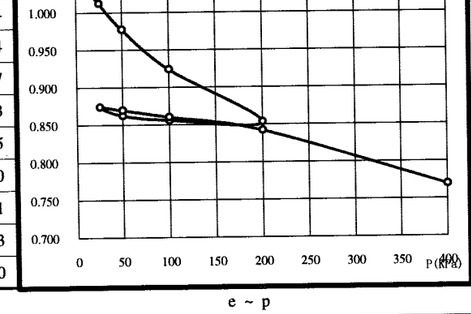

孔号	T2CZ2	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7064	0	0.000	1.502
		25	0.514	1.438
取样深度 (m)	10.00-10.30	50	0.985	1.379
		100	1.652	1.295
土名	灰色淤泥质粘土	200	2.589	1.178
		100	2.512	1.188
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.32	50	2.335	1.210
		25	2.145	1.234
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	7.88	50	2.202	1.227
		100	2.385	1.204
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.062	200	2.712	1.163
		400	3.855	1.020

e ~ p

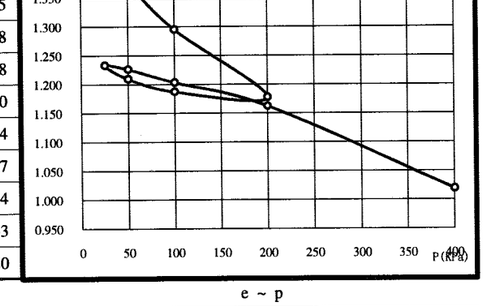

孔号	T2CZ4	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7087	0	0.000	1.186
		25	0.34	1.149
取样深度 (m)	4.50-4.80	50	0.672	1.113
		100	1.241	1.050
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	2.049	0.962
		100	2.013	0.966
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.14	50	1.929	0.975
		25	1.826	0.986
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	15.70	50	1.851	0.984
		100	1.946	0.973
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.027	200	2.157	0.950
		400	2.997	0.858

e ~ p

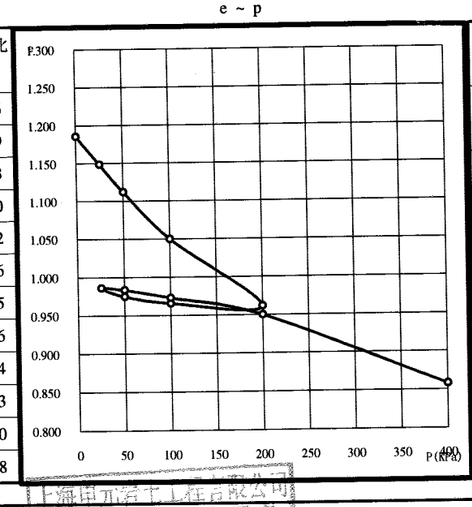

孔号	CR2CZ5	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7115	0	0.000	1.113
		25	0.454	1.065
取样深度 (m)	5.00-5.30	50	0.745	1.034
		100	1.187	0.988
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	1.822	0.921
		100	1.773	0.926
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.16	50	1.67	0.937
		25	1.553	0.949
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	13.01	50	1.583	0.946
		100	1.681	0.935
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.031	200	1.895	0.913
		400	2.73	0.825

e ~ p

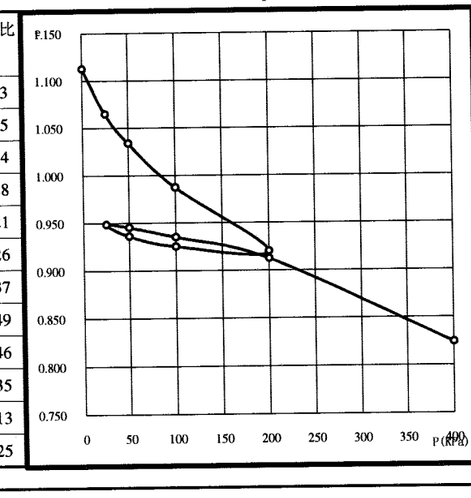

孔号	CR2CZ5	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7119	0	0.000	1.502
		25	0.599	1.427
取样深度 (m)	11.00-11.30	50	1.145	1.359
		100	1.954	1.258
土名	灰色淤泥质粘土	200	3.056	1.120
		100	2.978	1.129
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.31	50	2.825	1.149
		25	2.623	1.174
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	8.08	50	2.689	1.166
		100	2.865	1.144
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.060	200	3.174	1.105
		400	4.364	0.956

e ~ p

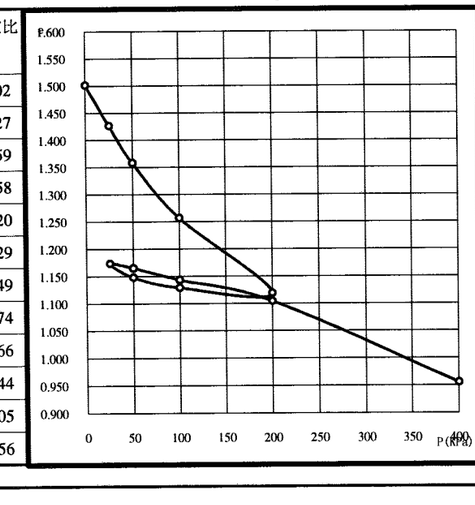

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

上海申元岩土工程有限公司

试验审核人：

试验负责人：

报告日期:2014年07月10日

回 弹 试 验 成 果 图 表

编号：8-2

工程编号：SH2014514A-K14030

孔号	T2CZ6	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7143	0	0.000	1.502
		25	0.612	1.425
取样深度 (m)	7.50-7.80	50	1.187	1.354
		100	2.056	1.245
土名	灰色淤泥质粘土	200	3.125	1.111
		100	3.052	1.120
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.31	50	2.881	1.142
		25	2.689	1.166
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	8.03	50	2.754	1.157
		100	2.945	1.134
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.060	200	3.253	1.095
		400	4.455	0.945

e ~ p

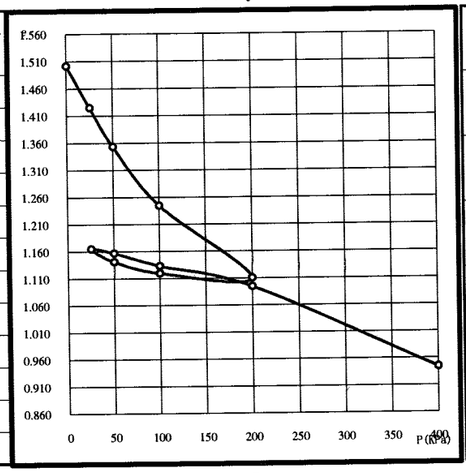

孔号	CR2CZ3	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7170	0	0.000	1.395
		25	0.282	1.361
取样深度 (m)	9.00-9.30	50	0.630	1.320
		100	1.232	1.247
土名	灰色淤泥质粘土	200	2.277	1.122
		100	2.187	1.133
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.29	50	2.023	1.153
		25	1.856	1.173
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	8.31	50	1.927	1.164
		100	2.097	1.144
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.056	200	2.396	1.108
		400	3.440	0.983

e ~ p

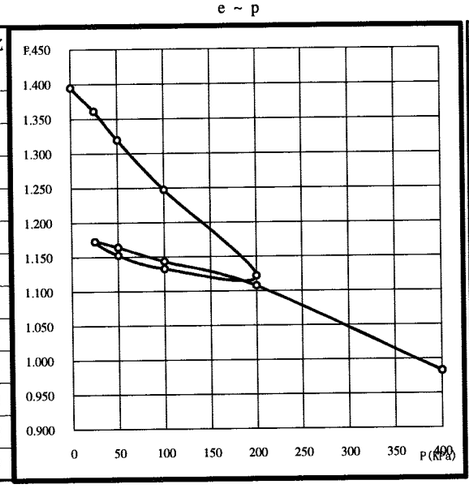

孔号	CR2CZ3	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7178	0	0.000	1.178
		25	0.359	1.139
取样深度 (m)	20.00-20.30	50	0.698	1.102
		100	1.245	1.042
土名	灰色粘土	200	2.064	0.953
		100	1.999	0.960
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.20	50	1.875	0.974
		25	1.741	0.988
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	10.84	50	1.788	0.983
		100	1.918	0.969
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.039	200	2.187	0.940
		400	3.153	0.835

e ~ p

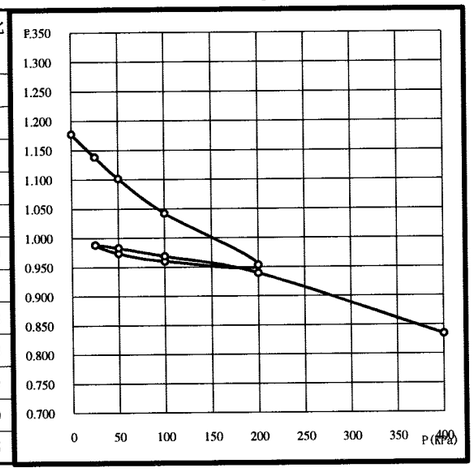

孔号	T2CZ8	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7200	0	0.000	1.180
		25	0.38	1.139
取样深度 (m)	26.00-26.30	50	0.695	1.104
		100	1.274	1.041
土名	灰色粘土	200	2.241	0.936
		100	2.177	0.943
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.20	50	2.054	0.956
		25	1.926	0.970
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	11.11	50	1.971	0.965
		100	2.098	0.951
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.038	200	2.372	0.921
		400	3.407	0.809

e ~ p

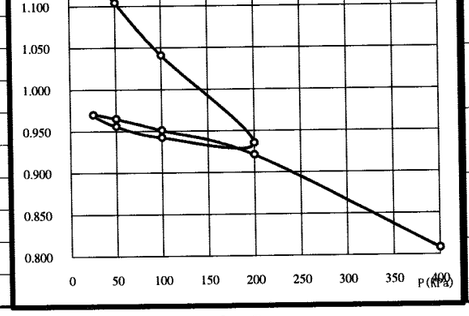

孔号	T2CZ9	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7221	0	0.000	1.210
		25	0.486	1.156
取样深度 (m)	21.50-21.80	50	0.777	1.124
		100	1.335	1.062
土名	灰色粘土	200	2.111	0.977
		100	2.056	0.983
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.20	50	1.940	0.996
		25	1.802	1.011
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	11.33	50	1.865	1.004
		100	1.980	0.991
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.038	200	2.215	0.965
		400	3.074	0.870

e ~ p

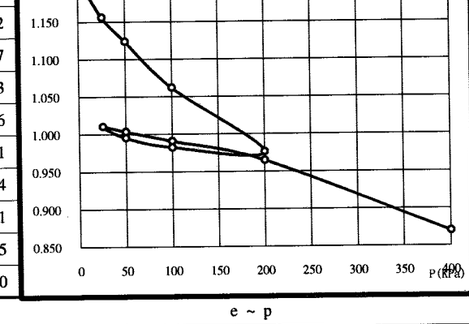

孔号	T2CZ12	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7236	0	0.000	1.110
		25	0.542	1.053
取样深度 (m)	4.50-4.80	50	0.925	1.012
		100	1.469	0.955
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	2.153	0.883
		100	2.108	0.888
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.14	50	2.032	0.896
		25	1.926	0.907
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	15.42	50	1.931	0.906
		100	2.036	0.895
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.027	200	2.247	0.873
		400	2.971	0.797

e ~ p

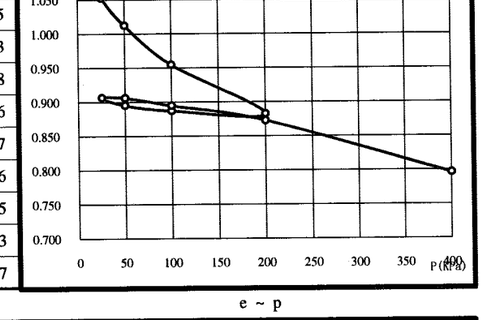

孔号	S24CZ3	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	3438	0	0.000	1.099
		25	0.501	1.046
取样深度 (m)	4.00-4.30	50	0.856	1.009
		100	1.412	0.951
土名	灰色淤泥质粉质粘土	200	2.192	0.869
		100	2.146	0.874
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.16	50	2.048	0.884
		25	1.929	0.897
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	13.31	50	1.954	0.894
		100	2.061	0.883
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.031	200	2.297	0.858
		400	3.051	0.779

e ~ p

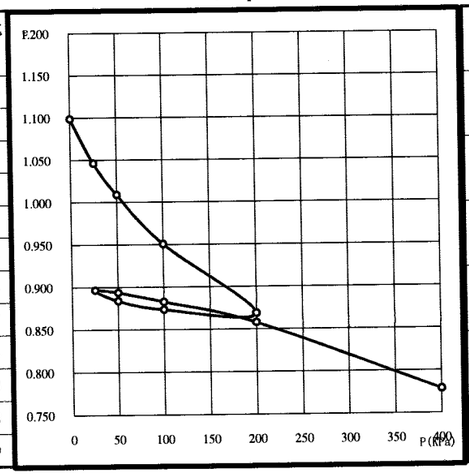

孔号	S24CZ3	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	3440	0	0.000	1.384
		25	0.382	1.338
取样深度 (m)	9.00-9.30	50	0.745	1.295
		100	1.368	1.221
土名	灰色淤泥质粘土	200	2.377	1.101
		100	2.299	1.110
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.27	50	2.148	1.128
		25	1.977	1.148
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	8.75	50	2.027	1.142
		100	2.197	1.122
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.053	200	2.496	1.086
		400	3.539	0.962

e ~ p

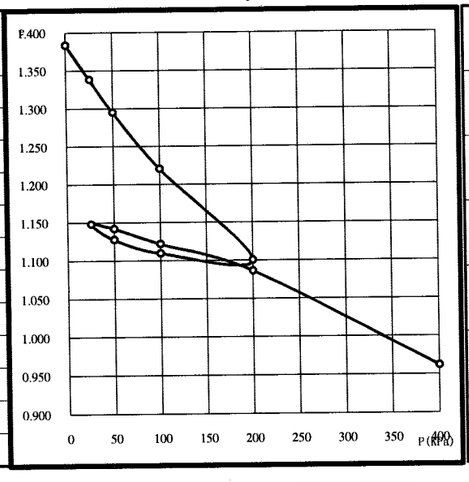

孔号	S24CZ3	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	3446	0	0.000	1.150
		25	0.356	1.112
取样深度 (m)	18.00-18.30	50	0.625	1.083
		100	1.085	1.033
土名	灰色粘土	200	1.822	0.954
		100	1.733	0.964
回弹系数 $a_{0.2-0.025}(MPa^{-1})$	0.20	50	1.625	0.975
		25	1.489	0.990
回弹模量 $Es_{0.2-0.025}(MPa)$	10.51	50	1.542	0.984
		100	1.665	0.971
回弹指数 $Cs_{0.2-0.025}$	0.040	200	1.895	0.946
		400	2.755	0.854

e ~ p

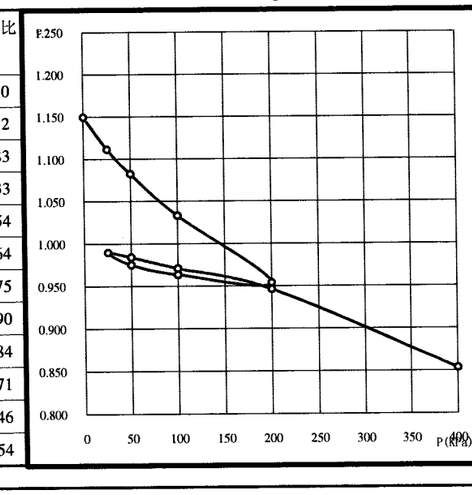

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

回 弹 试 验 成 果 图 表

编号：8-3

工程编号：SH2014514A-K14030

孔号	T2CZ17	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7021	0	0.000	1.021
		25	0.432	0.977
取样深度 (m)	44.00-44.30	50	0.69	0.951
		100	1.019	0.918
土名	灰色粉质粘土	200	1.421	0.877
		400	1.879	0.831
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.08	200	1.827	0.836
		100	1.758	0.843
		50	1.665	0.853
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	24.27	25	1.57	0.862
		50	1.599	0.859
		100	1.689	0.850
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.026	200	1.791	0.840
		400	1.978	0.821
		800	2.468	0.772

e ~ p

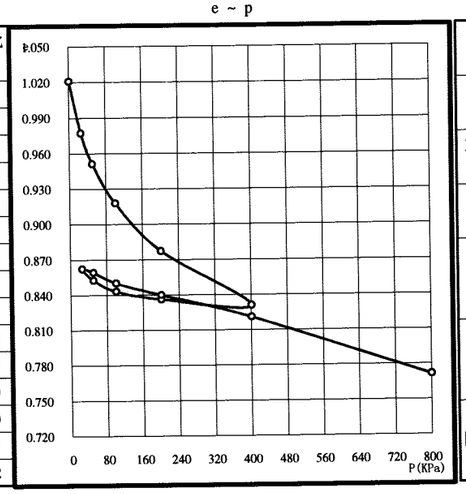

孔号	T2CZ22	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7055	0	0.000	0.949
		25	0.352	0.915
取样深度 (m)	43.00-43.30	50	0.599	0.891
		100	0.899	0.861
土名	灰色粉质粘土	200	1.385	0.814
		400	1.956	0.758
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.08	200	1.923	0.762
		100	1.854	0.768
		50	1.745	0.779
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	23.44	25	1.636	0.790
		50	1.678	0.785
		100	1.778	0.776
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.026	200	1.897	0.764
		400	2.023	0.752
		800	2.623	0.693

e ~ p

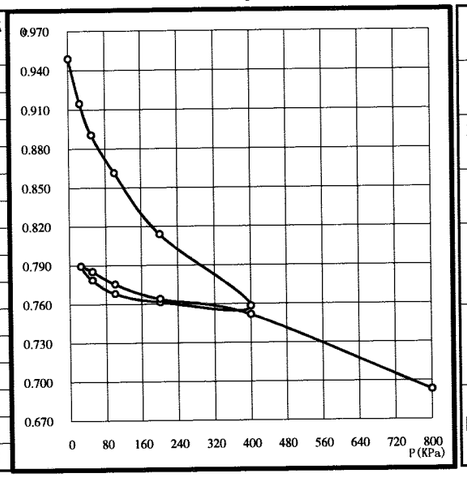

孔号	T2CZ2	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7073	0	0.000	1.061
		25	0.549	1.004
取样深度 (m)	25.00-25.30	50	0.937	0.964
		100	1.425	0.914
土名	灰色粉质粘土	200	2.012	0.854
		400	2.754	0.777
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.11	200	2.702	0.783
		100	2.589	0.794
		50	2.487	0.805
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	18.75	25	2.354	0.818
		50	2.398	0.814
		100	2.512	0.802
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.034	200	2.665	0.786
		400	2.835	0.769
		800	3.589	0.691

e ~ p

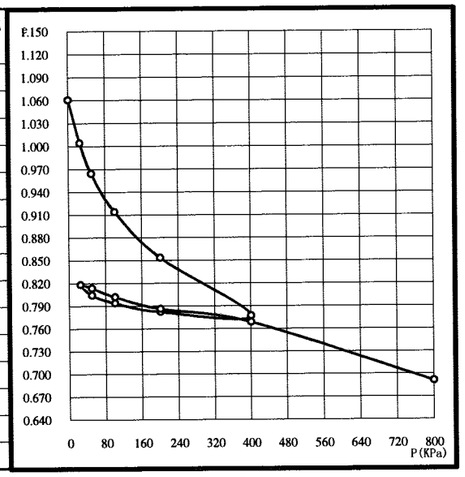

孔号	T2CZ2	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7081	0	0.000	0.958
		25	0.624	0.897
取样深度 (m)	43.00-43.30	50	0.911	0.869
		100	1.305	0.830
土名	灰色粉质粘土	200	1.732	0.788
		400	2.252	0.738
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.07	200	2.221	0.741
		100	2.154	0.747
		50	2.087	0.754
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	28.30	25	1.987	0.763
		50	2.023	0.760
		100	2.087	0.754
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.022	200	2.189	0.744
		400	2.335	0.729
		800	2.989	0.665

e ~ p

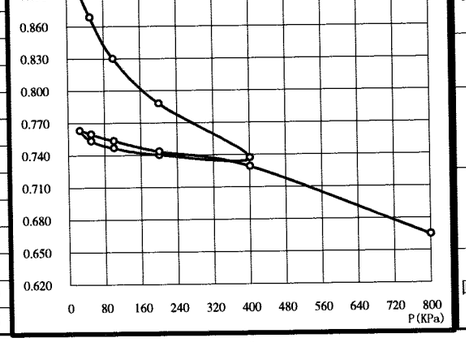

孔号	T2CZ4	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7097	0	0.000	1.049
		25	0.452	1.003
取样深度 (m)	19.00-19.30	50	0.778	0.969
		100	1.202	0.926
土名	灰色粉质粘土	200	1.712	0.874
		400	2.352	0.808
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.10	200	2.312	0.812
		100	2.221	0.821
		50	2.112	0.833
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	20.55	25	1.987	0.845
		50	2.021	0.842
		100	2.112	0.833
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.031	200	2.254	0.818
		400	2.436	0.799
		800	3.211	0.720

e ~ p

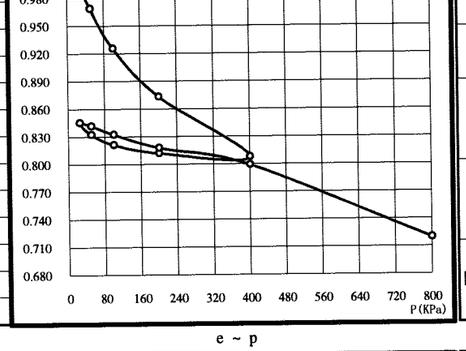

孔号	T2CZ4	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7109	0	0.000	1.019
		25	0.44	0.975
取样深度 (m)	49.00-49.30	50	0.732	0.945
		100	1.118	0.906
土名	灰色粉质粘土	200	1.665	0.851
		400	2.311	0.786
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.09	200	2.274	0.789
		100	2.189	0.798
		50	2.078	0.809
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	23.01	25	1.985	0.819
		50	2.021	0.815
		100	2.087	0.808
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.027	200	2.198	0.797
		400	2.402	0.777
		800	3.145	0.702

e ~ p

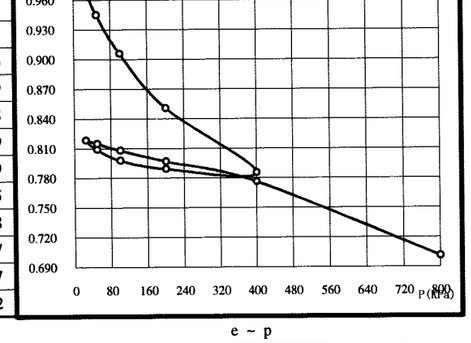

孔号	CR2CZ5	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7128	0	0.000	1.031
		25	0.398	0.991
取样深度 (m)	18.50-18.80	50	0.711	0.959
		100	1.084	0.921
土名	灰色粉质粘土	200	1.661	0.862
		400	2.254	0.802
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.08	200	2.221	0.805
		100	2.145	0.813
		50	2.066	0.821
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	25.00	25	1.954	0.833
		50	1.977	0.830
		100	2.056	0.822
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.025	200	2.178	0.810
		400	2.352	0.792
		800	3.054	0.721

e ~ p

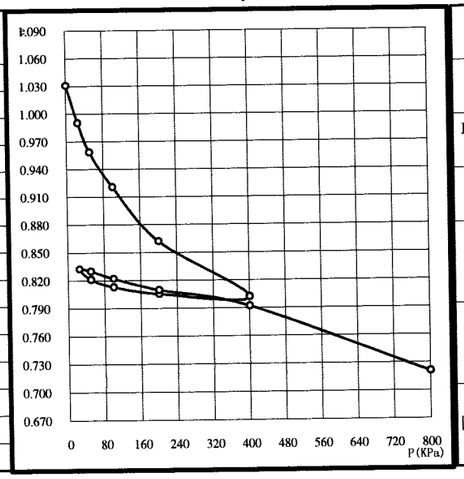

孔号	CR2CZ5	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7134	0	0.000	1.019
		25	0.322	0.986
取样深度 (m)	33.00-33.30	50	0.633	0.955
		100	1.078	0.910
土名	灰色粉质粘土	200	1.645	0.853
		400	2.312	0.786
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.10	200	2.256	0.791
		100	2.165	0.800
		50	2.056	0.811
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	21.19	25	1.958	0.821
		50	1.978	0.819
		100	2.065	0.811
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.030	200	2.211	0.796
		400	2.402	0.777
		800	3.185	0.697

e ~ p

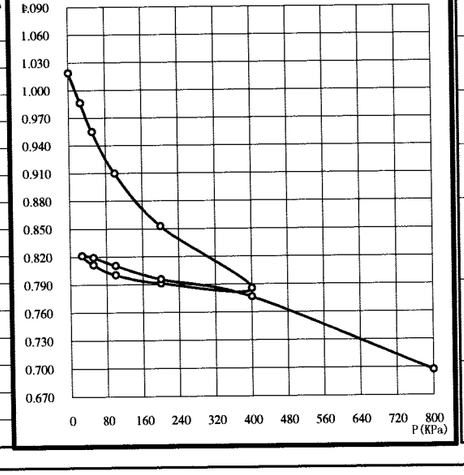

孔号	T2CZ6	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7151	0	0.000	1.018
		25	0.28	0.990
取样深度 (m)	18.00-18.30	50	0.516	0.966
		100	0.9	0.927
土名	灰色粉质粘土	200	1.384	0.878
		400	1.936	0.823
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.07	200	1.912	0.825
		100	1.845	0.832
		50	1.754	0.841
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	27.88	25	1.667	0.850
		50	1.698	0.847
		100	1.774	0.839
回弹指数$Cs_{0.4-0.1}$	0.023	200	1.877	0.829
		400	2.028	0.813
		800	2.685	0.747

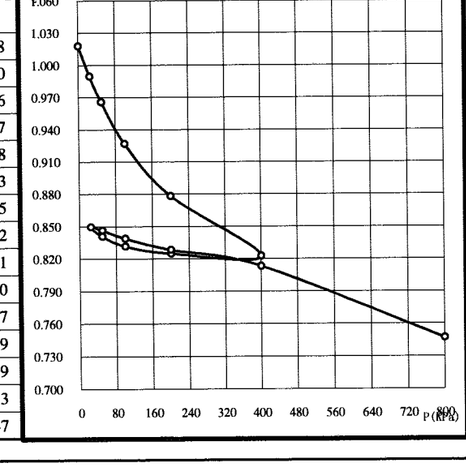

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期:2014年07月10日

回 弹 试 验 成 果 图 表

工程编号：SH2014514A-K14030

编号：8-4

孔号	T2CZ6	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	7162	0	0.000	1.014
		25	0.425	0.971
取样深度 (m)	45.00-45.30	50	0.679	0.946
		100	1.023	0.911
土名	灰色粉质粘土	200	1.512	0.862
		400	2.099	0.803
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.10	200	2.052	0.807
		100	1.956	0.817
		50	1.856	0.827
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	21.19	25	1.745	0.838
		50	1.778	0.835
		100	1.865	0.826
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$	0.030	200	1.987	0.814
		400	2.178	0.795
		800	2.856	0.726

e ~ p

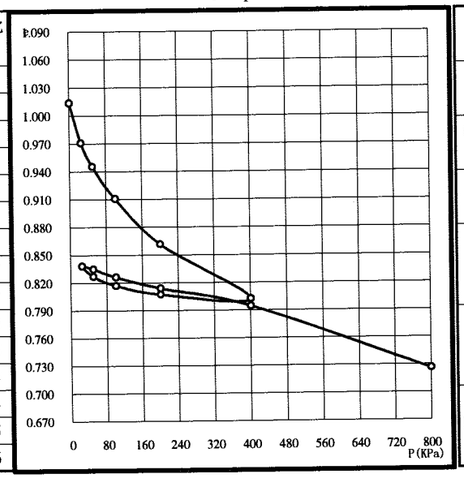

孔号	S24CZ2	压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号	3424	0	0.000	0.954
		25	0.26	0.929
取样深度 (m)	22.00-22.30	50	0.478	0.907
		100	0.821	0.874
土名	灰色粉质粘土	200	1.357	0.821
		400	2.088	0.750
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$	0.09	200	2.045	0.754
		100	1.954	0.763
		50	1.856	0.773
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$	22.46	25	1.754	0.783
		50	1.787	0.779
		100	1.865	0.772
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$	0.027	200	2	0.759
		400	2.164	0.743
		800	2.855	0.675

e ~ p

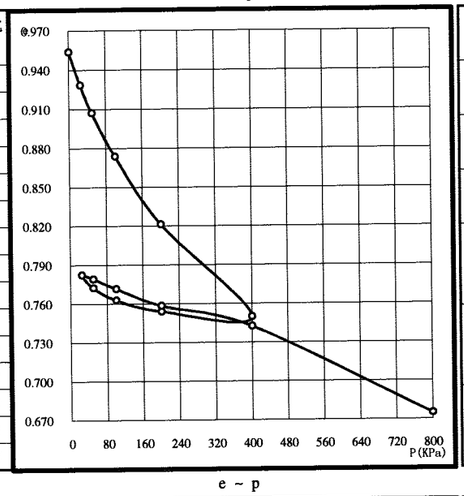

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

e ~ p

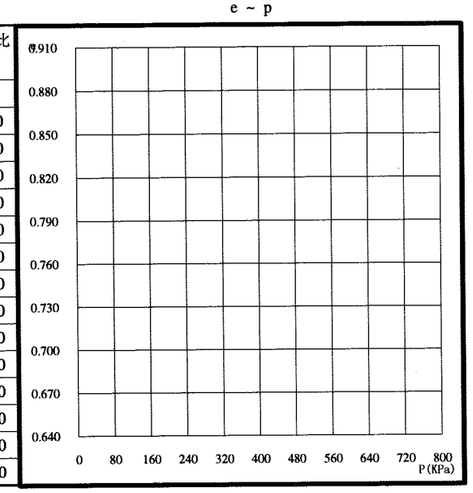

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

e ~ p

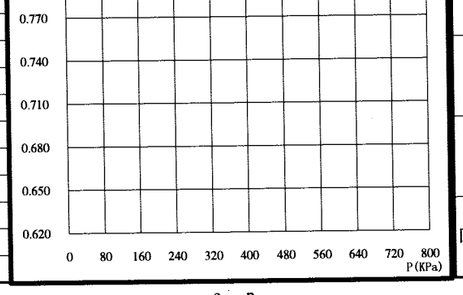

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

e ~ p

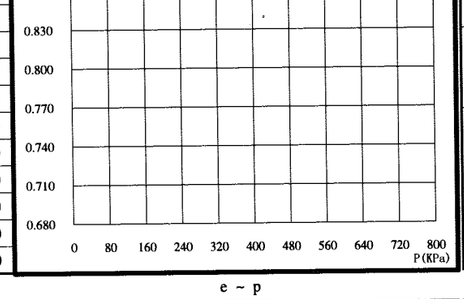

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

e ~ p

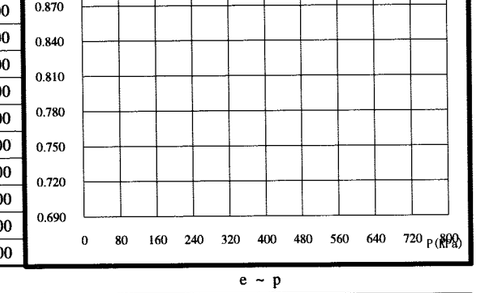

e ~ p

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

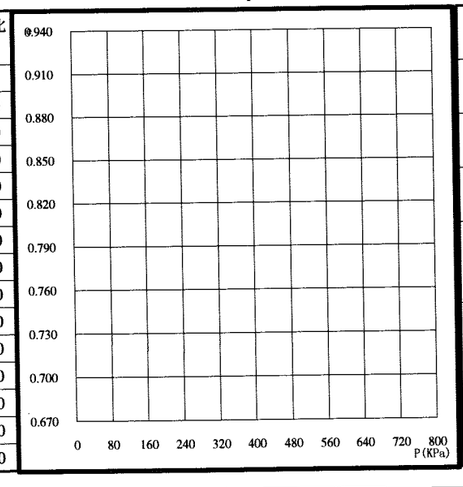

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

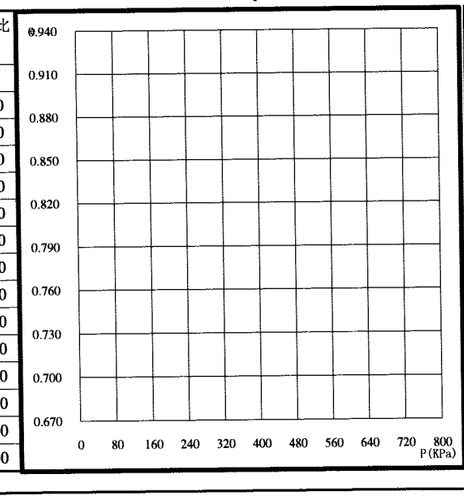

孔号		压力 P(kPa)	读数 R(mm)	孔隙比 e
土号		0		
		25		0.000
取样深度 (m)		50		0.000
		100		0.000
土名		200		0.000
		400		0.000
回弹系数 $a_{0.4-0.1}(MPa^{-1})$		200		0.000
		100		0.000
		50		0.000
回弹模量 $Es_{0.4-0.1}(MPa)$		25		0.000
		50		0.000
		100		0.000
回弹指数 $Cs_{0.4-0.1}$		200		0.000
		400		0.000
		800		0.000

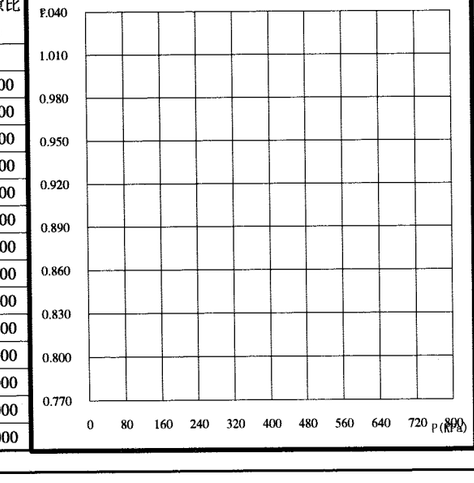

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

回弹试验统计表

工程编号：SH2014514A-K14030

孔号	土号	取样深度(m)	土名	$a_{0.2\sim0.025}$ (MPa^{-1})	$Es_{0.2\sim0.025}$ (MPa)	$Cs_{0.2\sim0.025}$
T2CZ17	7011	20.00-20.30	灰色粘土	0.20	10.61	0.039
	7014	29.00-29.30	灰色粘土	0.21	10.77	0.040
T2CZ22	7028	5.00-5.30	灰色淤泥质粉质粘土	0.17	12.68	0.033
	7030	9.00-9.30	灰色淤泥质粘土	0.28	8.60	0.054
T2CZ2	7062	6.00-6.30	灰色淤泥质粉质粘土	0.12	17.41	0.023
	7064	10.00-10.30	灰色淤泥质粘土	0.32	7.88	0.062
T2CZ4	7087	4.50-4.80	灰色淤泥质粉质粘土	0.14	15.70	0.027
CR2CZ5	7115	5.00-5.30	灰色淤泥质粉质粘土	0.16	13.01	0.031
	7119	11.00-11.30	灰色淤泥质粘土	0.31	8.08	0.060
T2CZ6	7143	7.50-7.80	灰色淤泥质粘土	0.31	8.03	0.060
CR2CZ3	7170	9.00-9.30	灰色淤泥质粘土	0.29	8.31	0.056
	7178	20.00-20.30	灰色粘土	0.20	10.84	0.039
T2CZ8	7200	26.00-26.30	灰色粘土	0.20	11.11	0.038
T2CZ9	7221	21.50-21.80	灰色粘土	0.20	11.33	0.038
T2CZ12	7236	4.50-4.80	灰色淤泥质粉质粘土	0.14	15.42	0.027
S24CZ3	3438	4.00-4.30	灰色淤泥质粉质粘土	0.16	13.31	0.031
	3440	9.00-9.30	灰色淤泥质粘土	0.27	8.75	0.053
	3446	18.00-18.30	灰色粘土	0.20	10.51	0.040

孔号	土号	取样深度(m)	土名	$a_{0.3\sim0.025}$ (MPa^{-1})	$Es_{0.3\sim0.025}$ (MPa)	$Cs_{0.3\sim0.025}$
T2CZ17	7021	44.00-44.30	灰色粉质粘土	0.08	24.27	0.026
T2CZ22	7055	43.00-43.30	灰色粉质粘土	0.08	23.44	0.026
T2CZ2	7073	25.00-25.30	灰色粉质粘土	0.11	18.75	0.034
	7081	43.00-43.30	灰色粉质粘土	0.07	28.30	0.022
T2CZ4	7097	19.00-19.30	灰色粉质粘土	0.10	20.55	0.031
	7109	49.00-49.30	灰色粉质粘土	0.09	23.01	0.027
CR2CZ5	7128	18.50-18.80	灰色粉质粘土	0.08	25.00	0.025
	7134	33.00-33.30	灰色粉质粘土	0.10	21.19	0.030
T2CZ6	7151	18.00-18.30	灰色粉质粘土	0.07	27.88	0.023
	7162	45.00-45.30	灰色粉质粘土	0.10	21.19	0.030
S24CZ2	3424	22.00-22.30	灰色粉质粘土	0.09	22.46	0.027

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年7月10日

SYYT/WI-T-03-T20

三 轴 试 验 成 果 图（CU'）

91

工程编号：SH2014514A-K14030

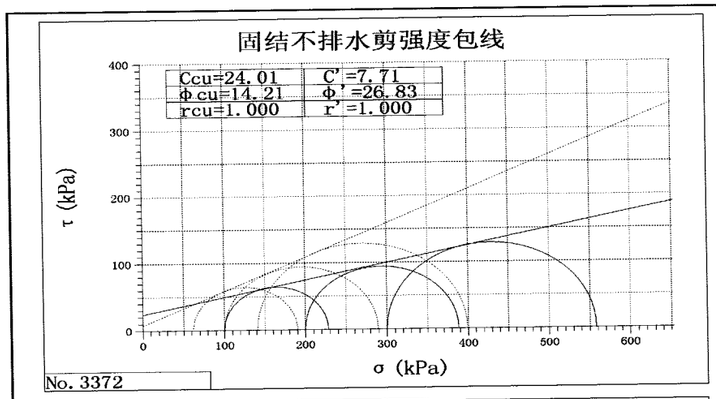

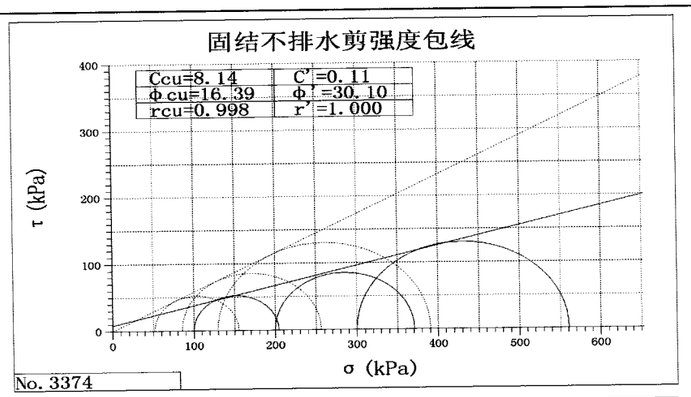

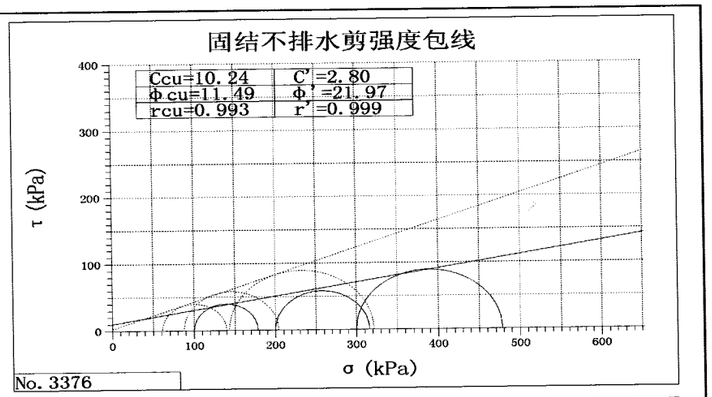

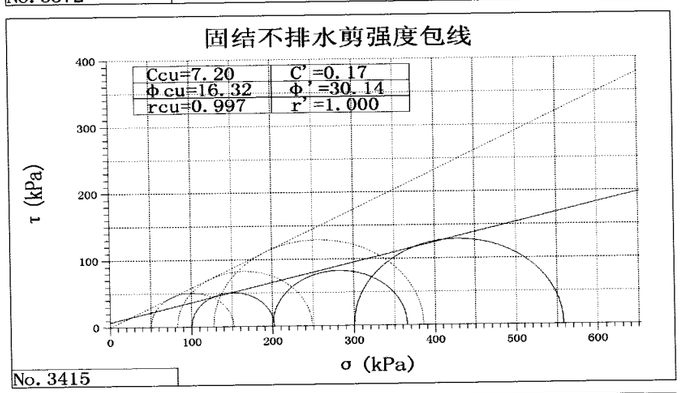

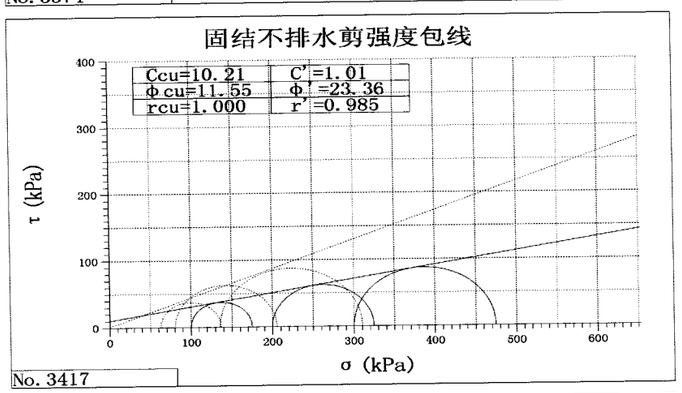

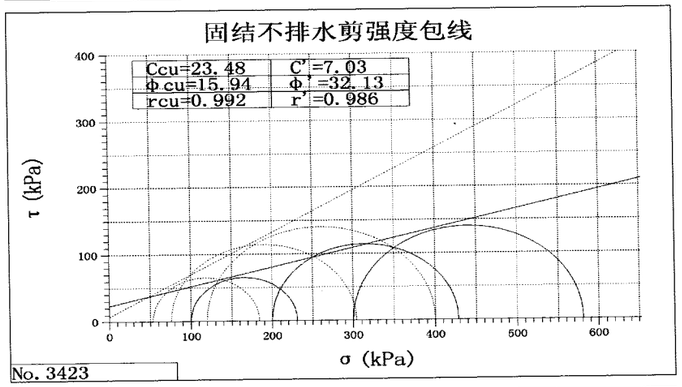

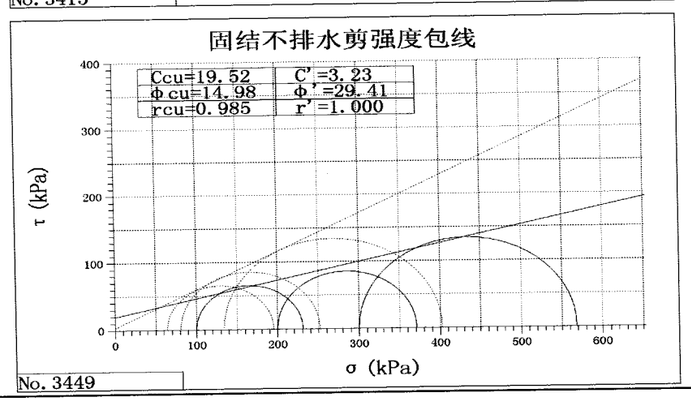

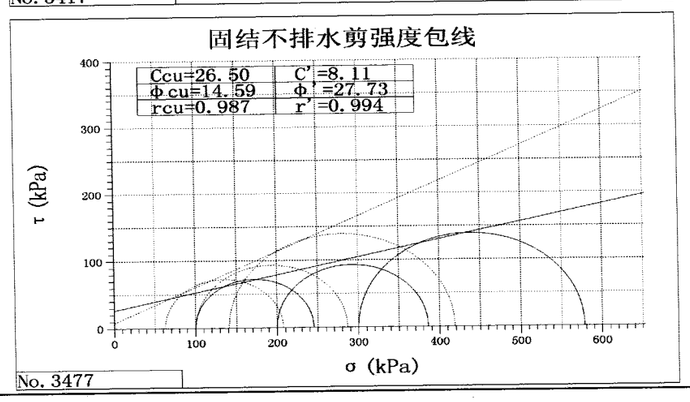

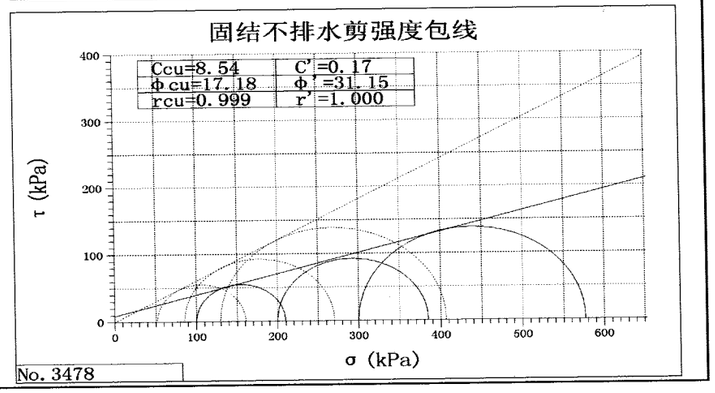

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T20

9-2

三 轴 试 验 成 果 图（CU'）

工程编号：SH2014514A-K14030

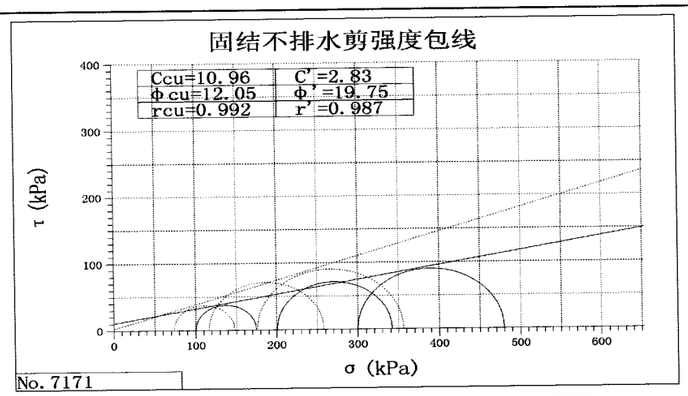

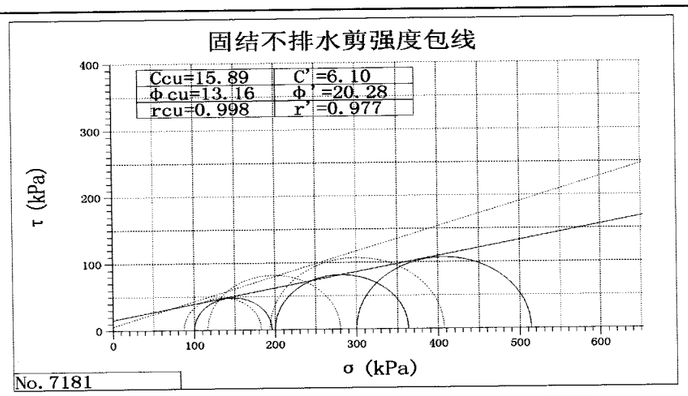

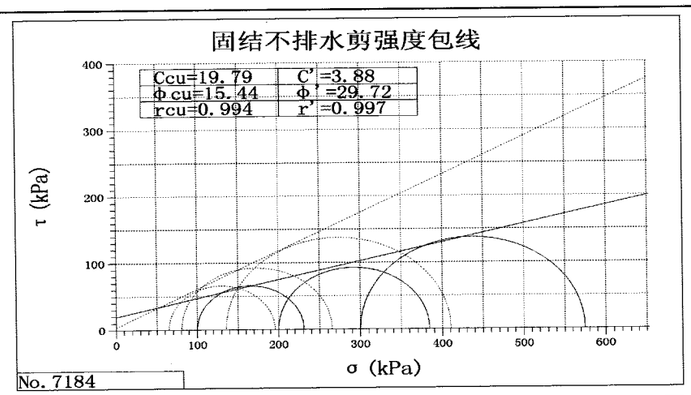

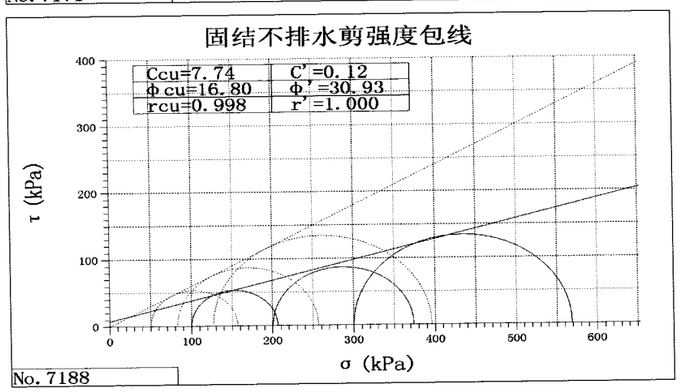

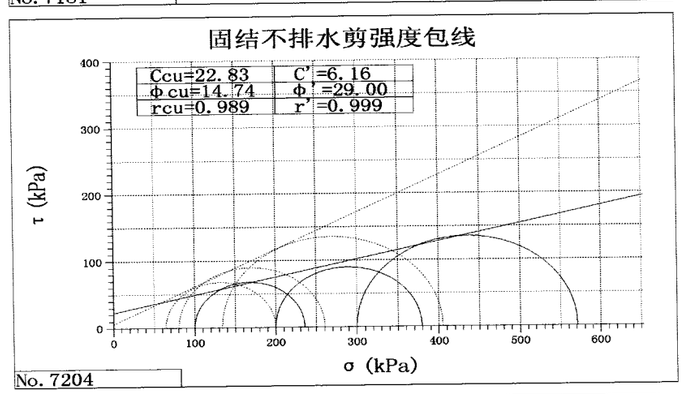

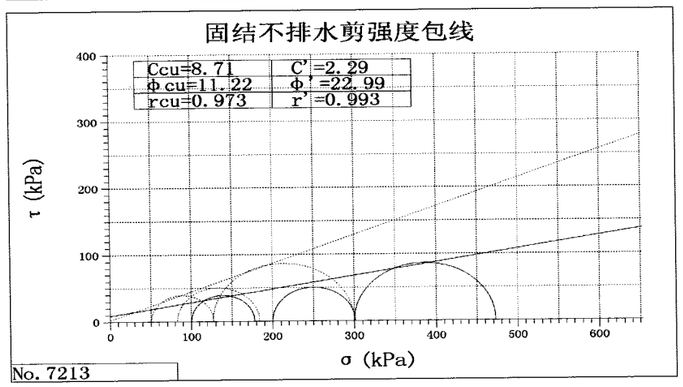

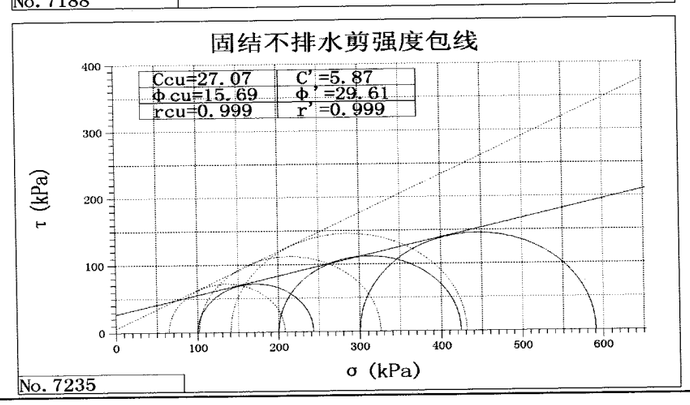

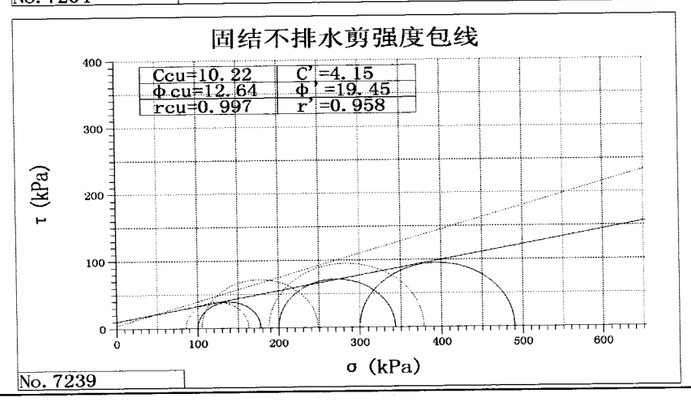

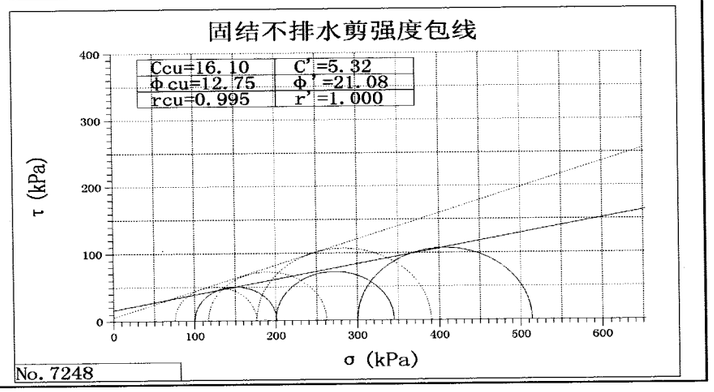

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T20

9-3

三 轴 试 验 成 果 图（CU'）

工程编号：SH2014514A-K14030

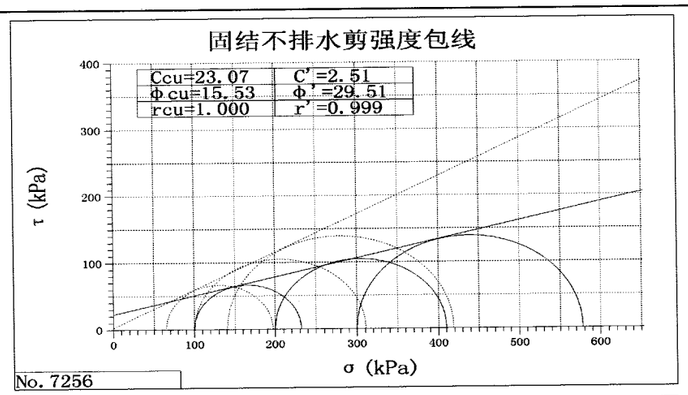

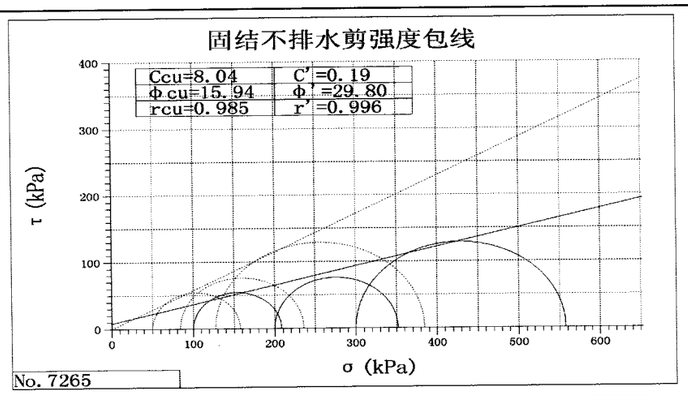

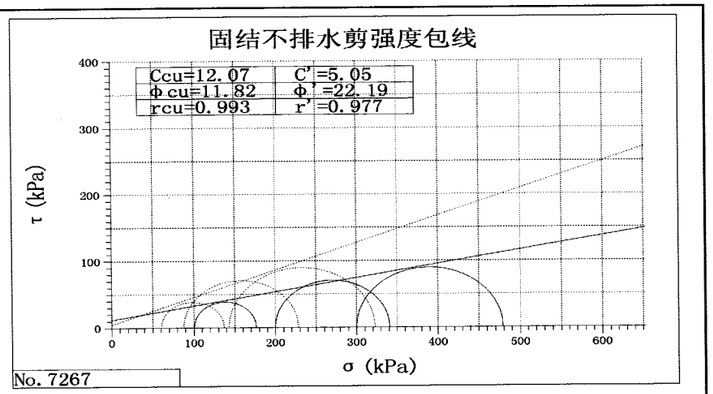

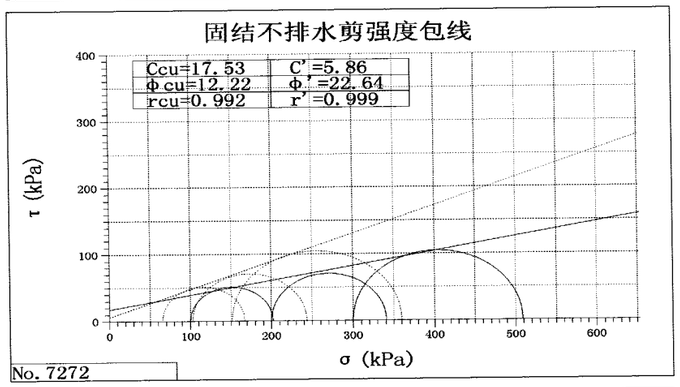

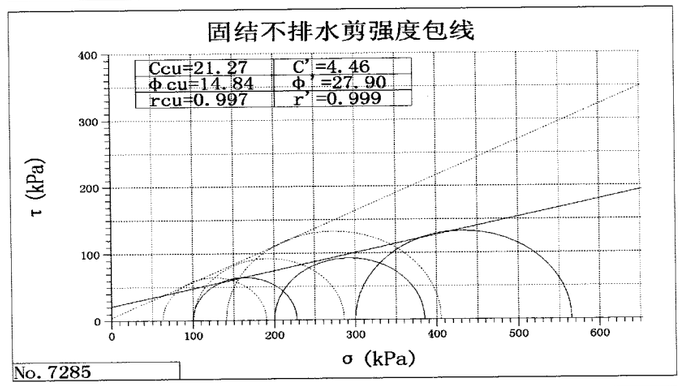

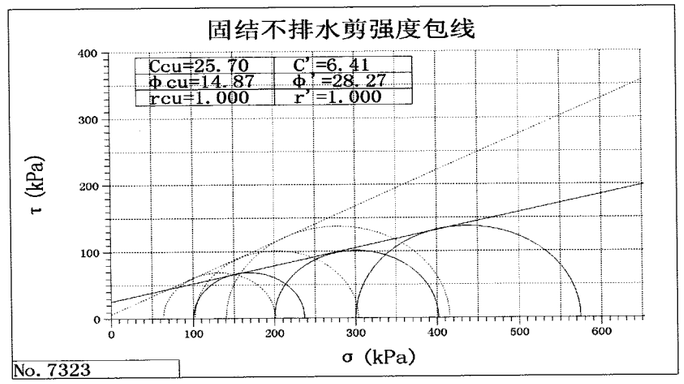

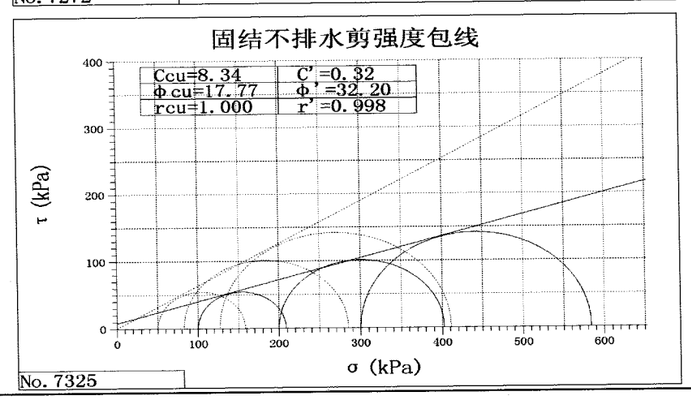

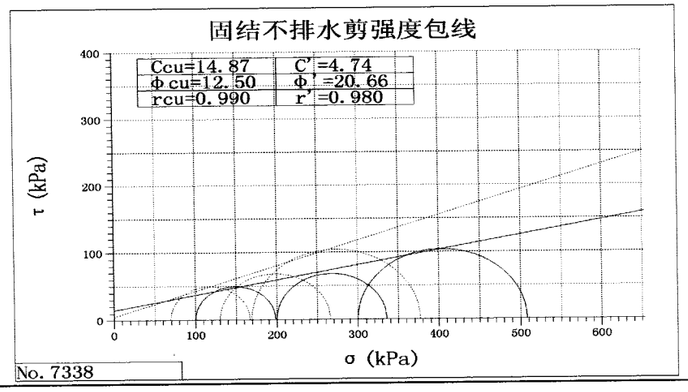

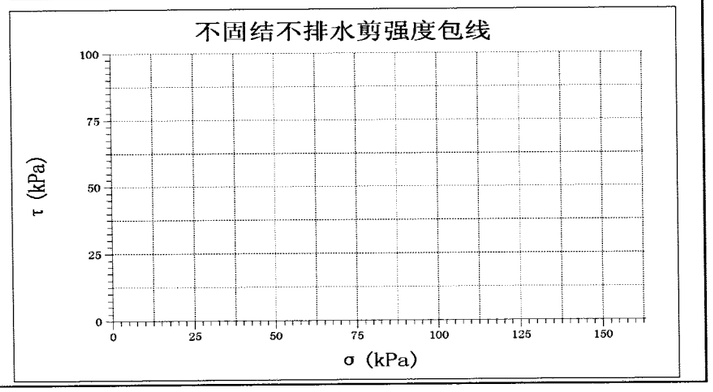

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T19

三 轴 试 验 成 果 图（UU）

工程编号:SH2014514A-K14030

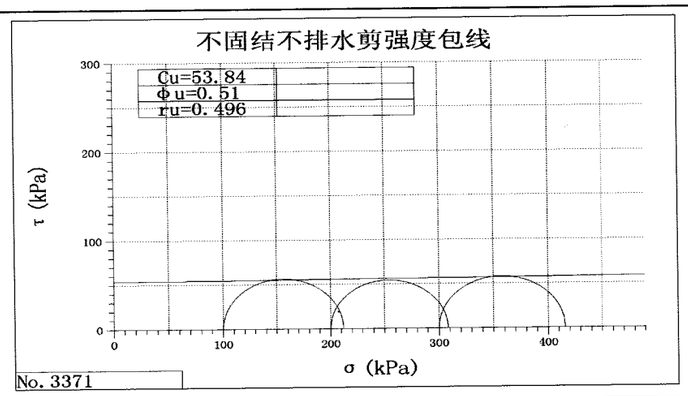

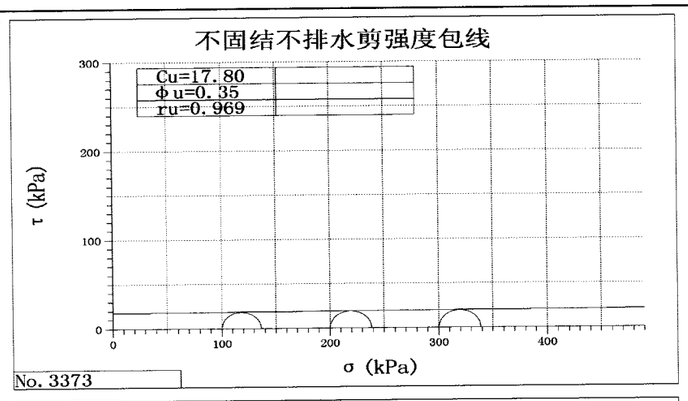

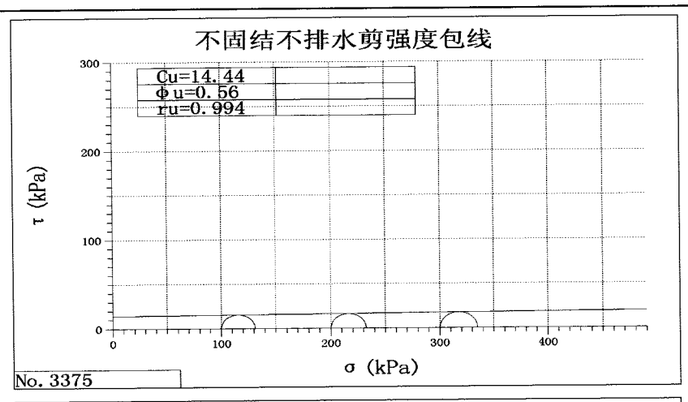

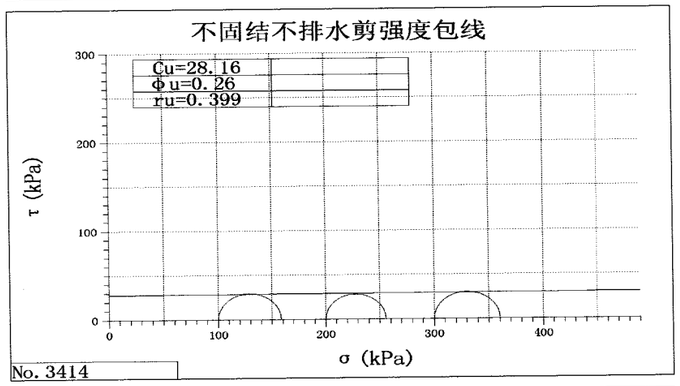

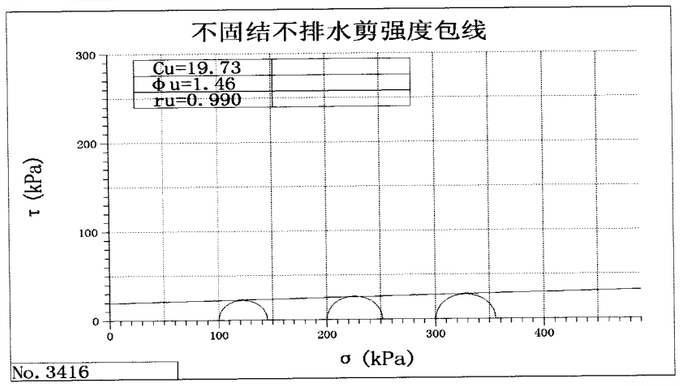

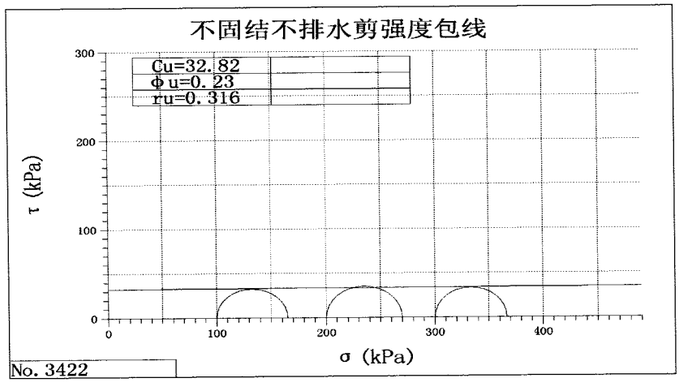

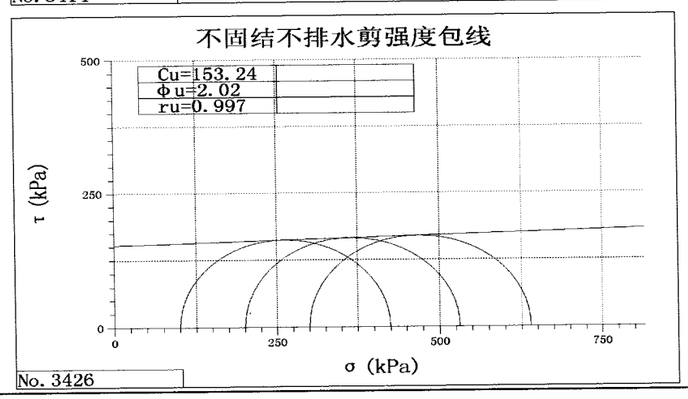

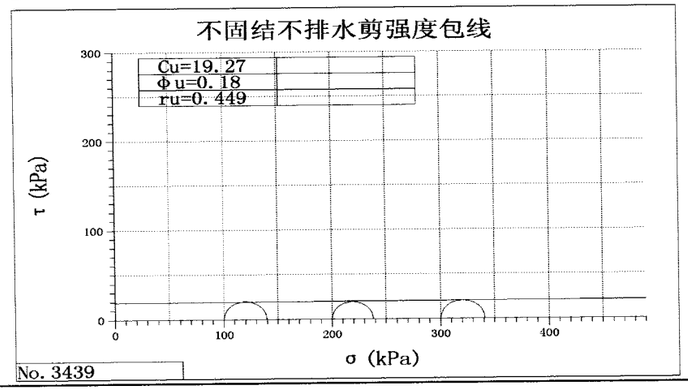

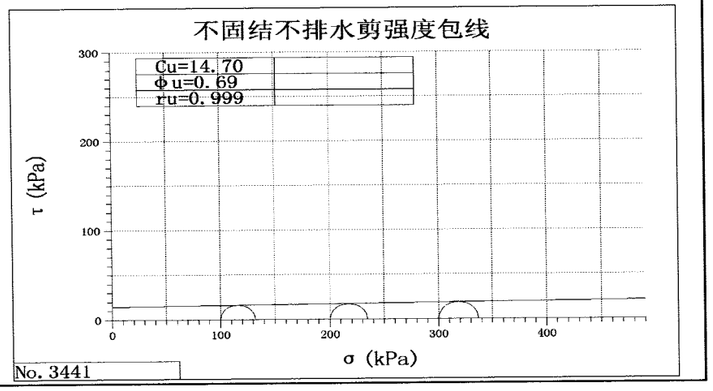

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T19

三 轴 试 验 成 果 图（UU）

工程编号:SH2014514A-K14030

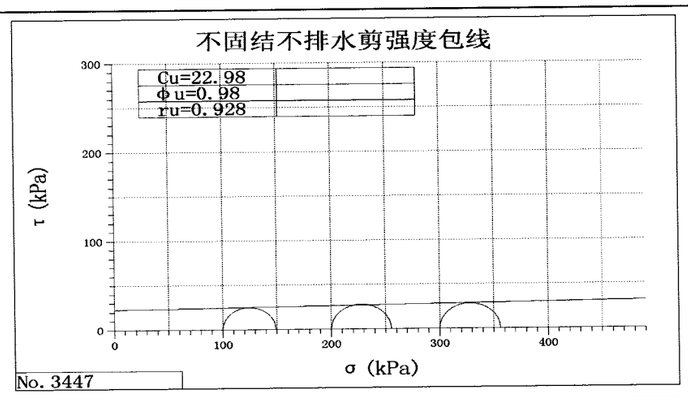

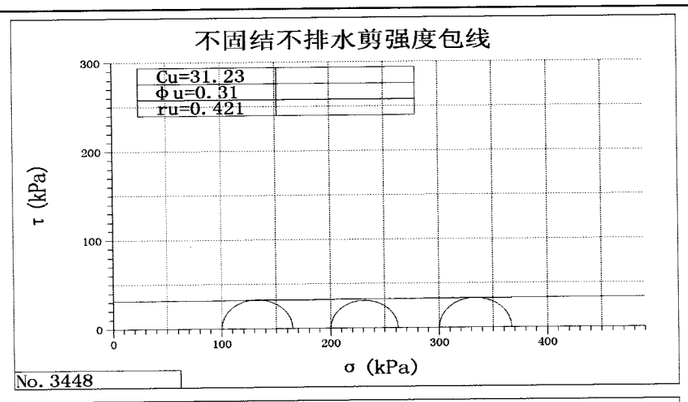

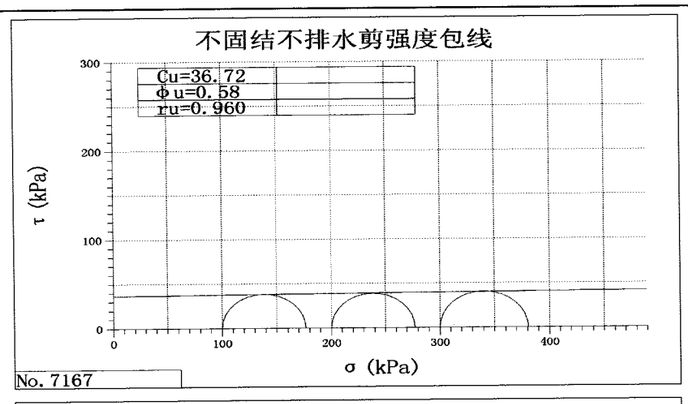

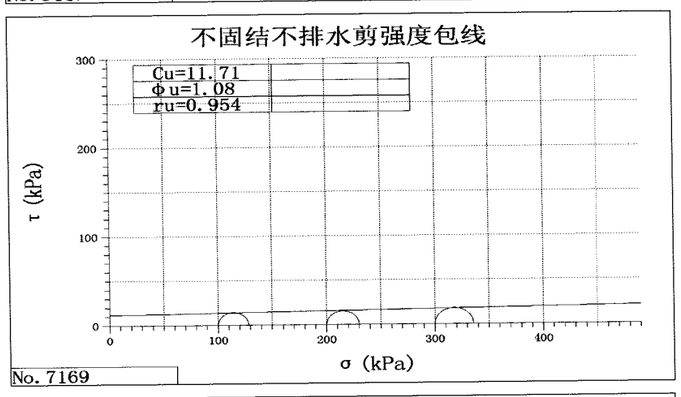

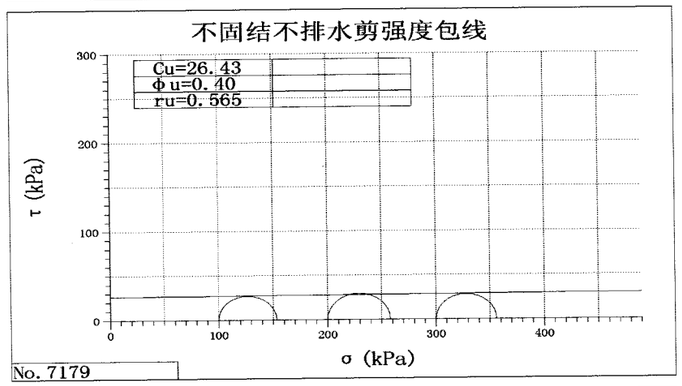

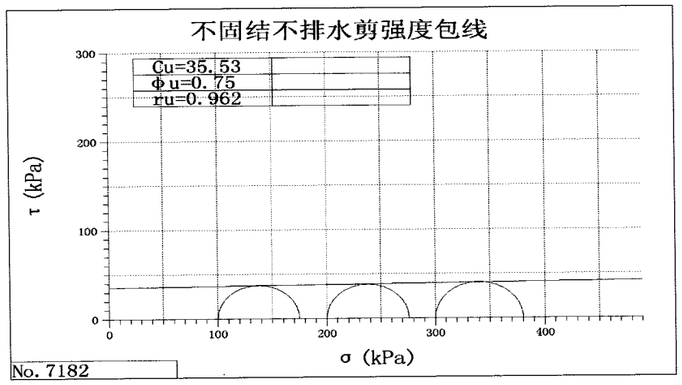

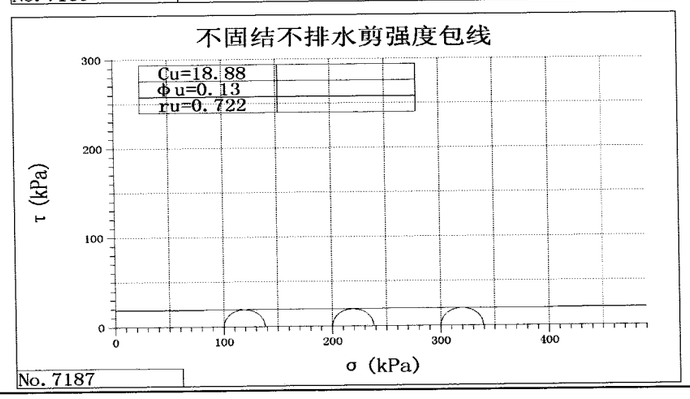

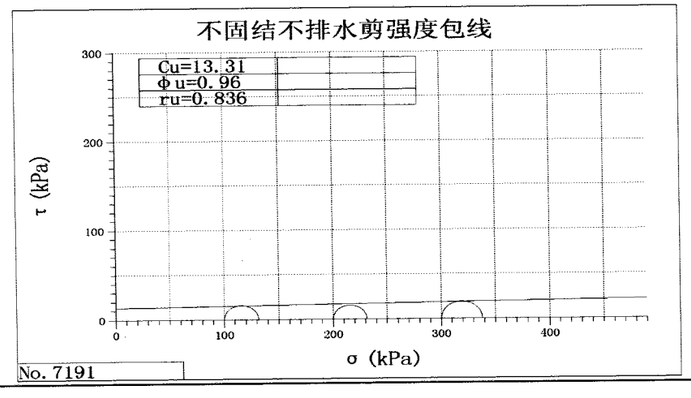

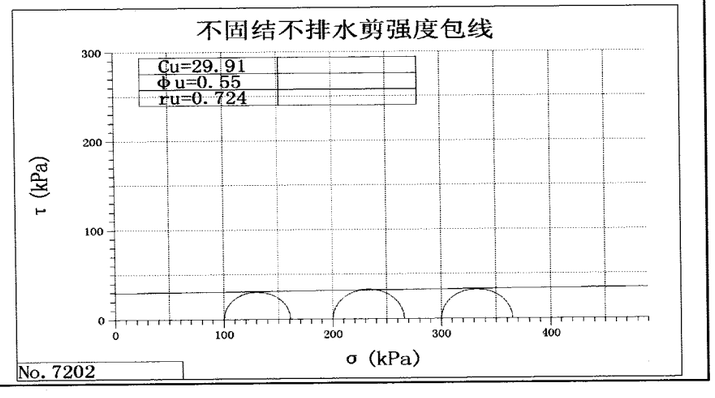

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T19

三 轴 试 验 成 果 图（UU）

10-3

工程编号:SH2014514A-K14030

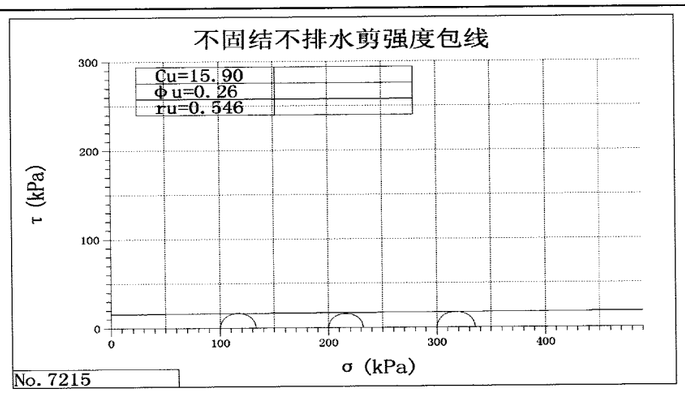

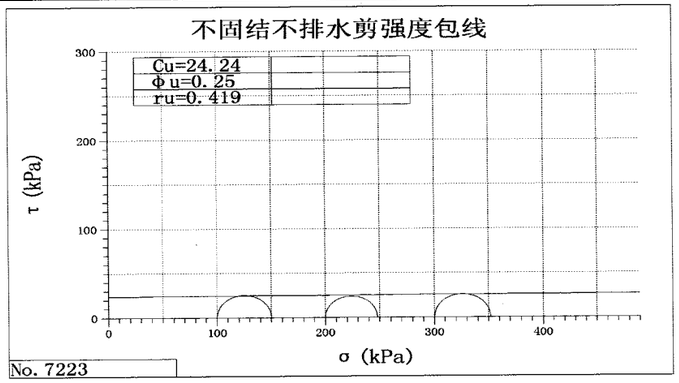

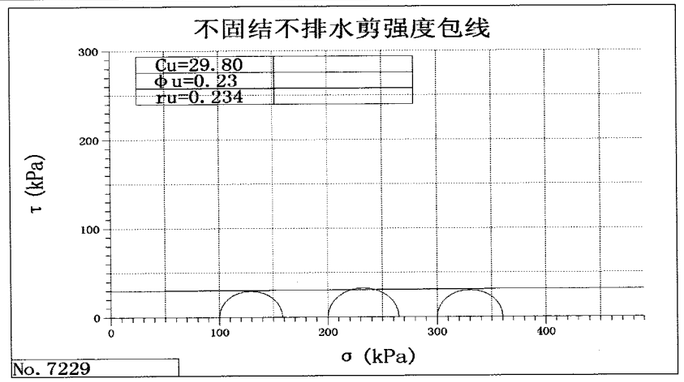

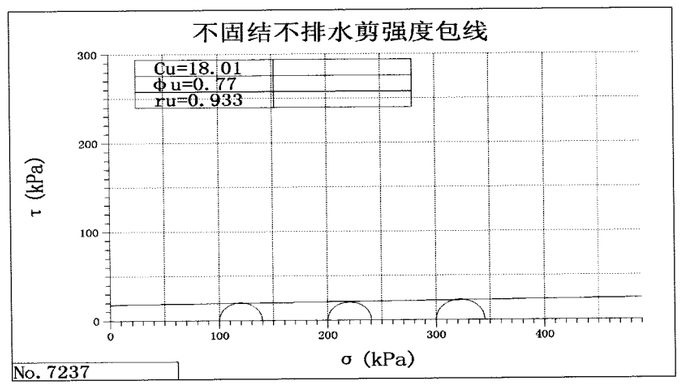

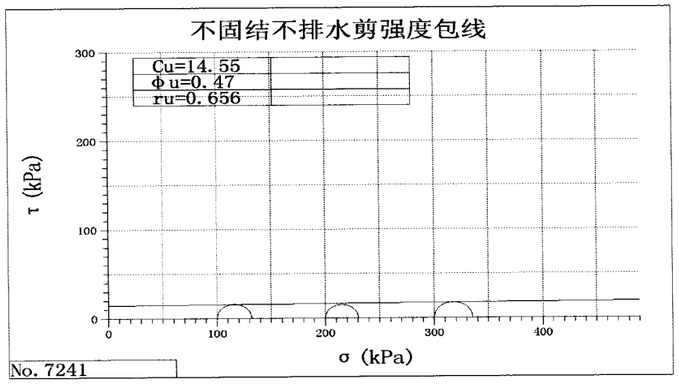

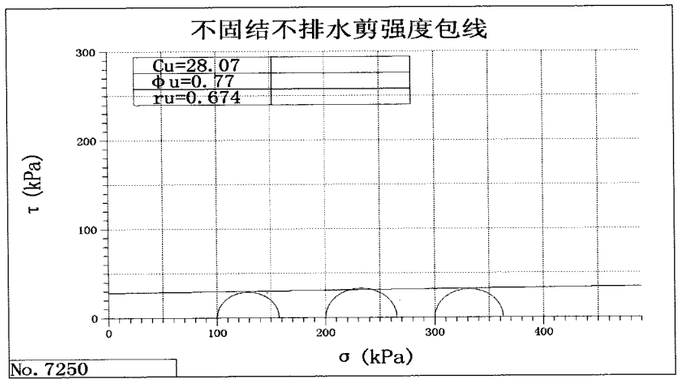

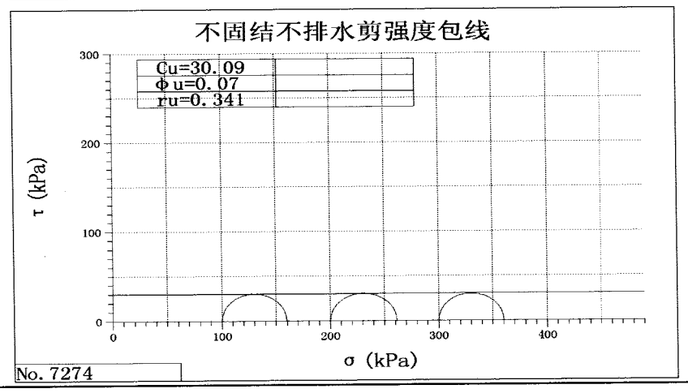

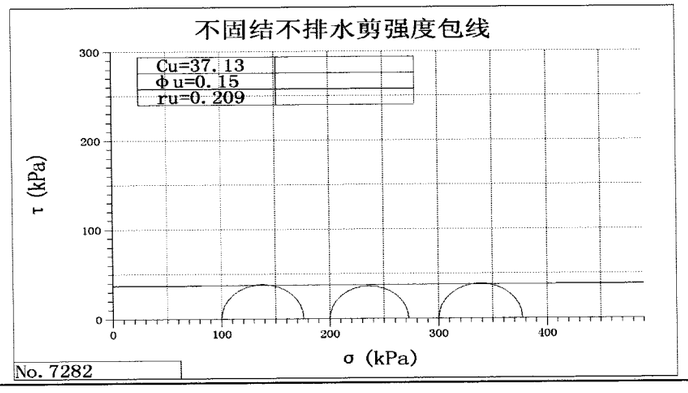

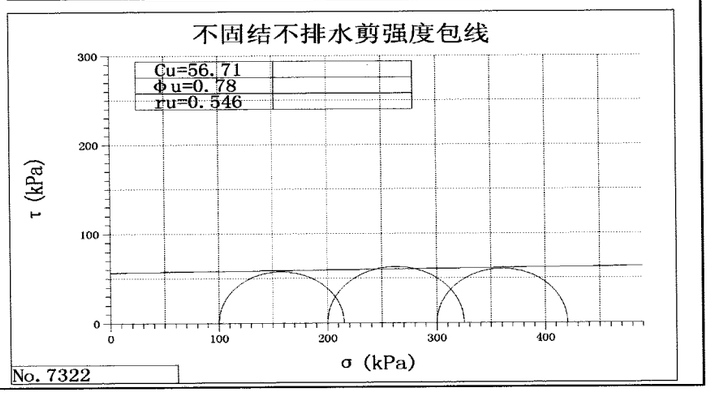

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：英艳

报告日期：2014年07月10日

SYYT/WI-T-03-T19

三 轴 试 验 成 果 图（UU）

工程编号:SH2014514A-K14030

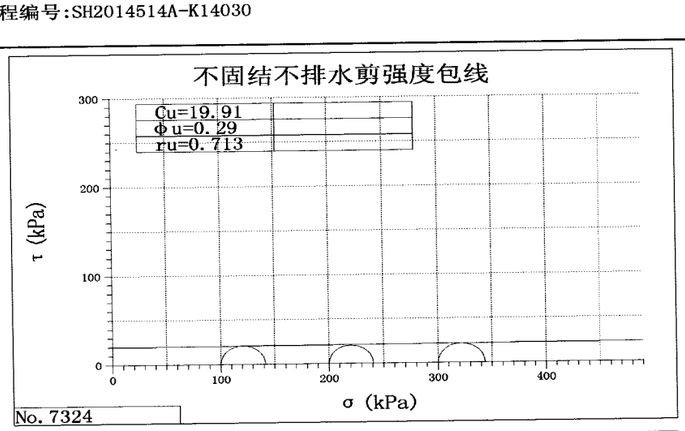

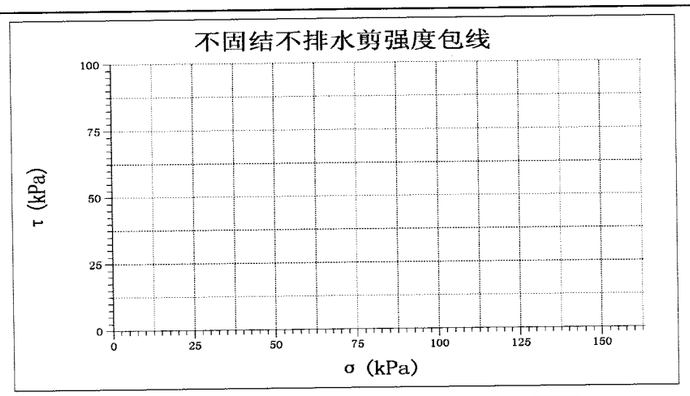

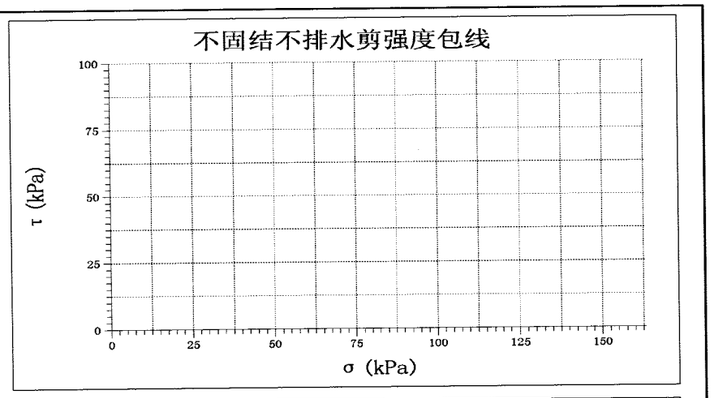

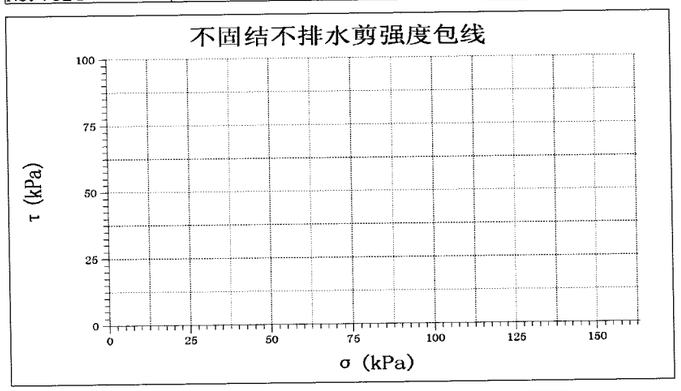

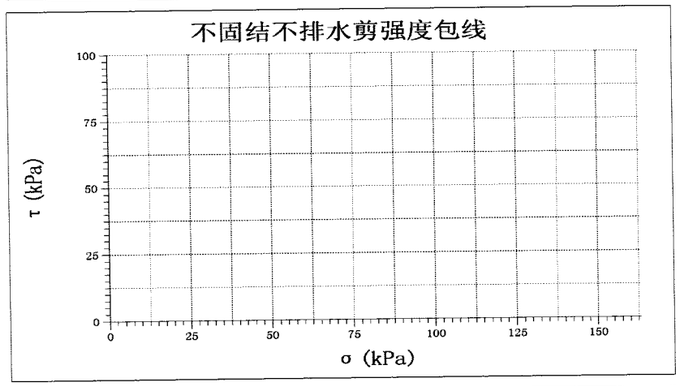

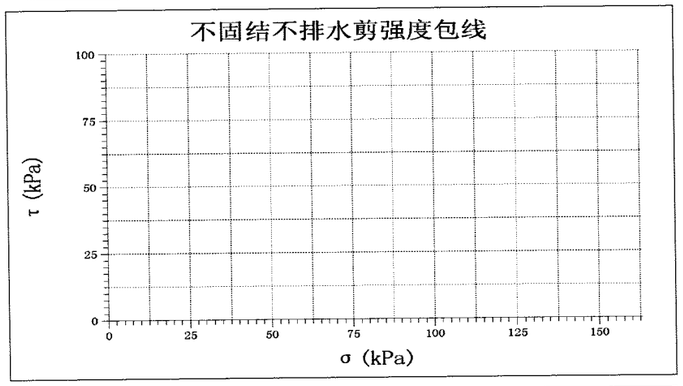

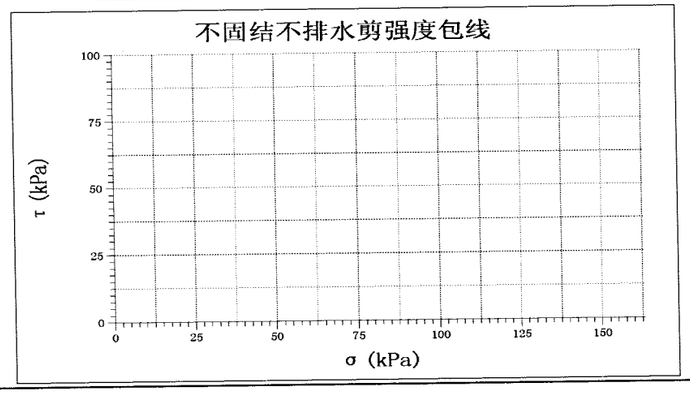

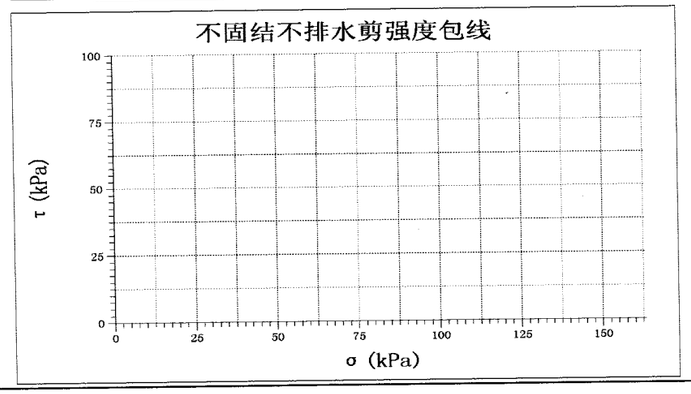

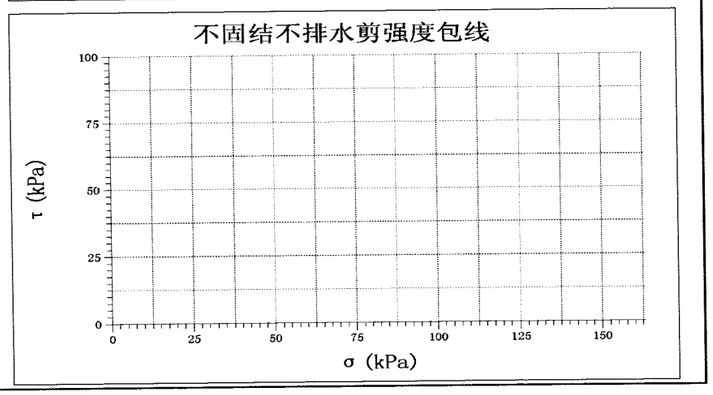

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验审核人：

试验负责人：范艳

报告日期：2014年07月10日

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

11-1

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 5 月 18 日　　实验日期 Testing date 2014 年 5 月 20 日

钻孔编号 Borehole No. T2CZ8　　取样水温 Temperature of water at sampling 22℃

取样深度 Sampling depth _____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	58.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.5	
全碱度	Total alkalinity		6.4	me / L
全硬度	Total hardness		11.9	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	125.6	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	68.5	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	89.2	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	176.9	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.7	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.4	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		141.2	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		2.6	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.4	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.4	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		670.0	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校核 Checked by:

化验者 Analyst:

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

11-2

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 6 月 24 日　　实验日期 Testing date 2014 年 6 月 26 日

钻孔编号 Borehole No. S24CZ2　　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃

取样深度 Sampling depth ____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	82.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.3	
全碱度	Total alkalinity		7.1	me / L
全硬度	Total hardness		12.5	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	134.4	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	70.9	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	92.4	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	189.3	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.5	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.7	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		155.3	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		3.7	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		7.1	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	7.1	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		735.7	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

校核 Checked by:　　化验者 Analyst:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

1t-3

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 6 月 26 日　实验日期 Testing date 2014 年 6 月 28 日
钻孔编号 Borehole No. S25CZ2　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	66.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.3	
全碱度	Total alkalinity		6.4	me / L
全硬度	Total hardness		14.9	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	158.4	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	85.5	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	69.6	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	193.4	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.4	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	1.8	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		141.2	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.4	mg / L
酸度	Acidity		3.0	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.4	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.4	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		724.2	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

取样日期 Sampling date 2014 年 6 月 26 日　实验日期 Testing date 2014 年 6 月 28 日
钻孔编号 Borehole No. Q25CZ3　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	72.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.2	
全碱度	Total alkalinity		6.6	me / L
全硬度	Total hardness		14.1	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	145.6	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	82.6	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	83.2	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	185.2	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.6	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.3	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		145.9	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		3.3	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.6	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.6	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		725.1	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校核 Checked by:

化验者 Analyst:

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

11-4

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 7 月 2 日　实验日期 Testing date 2014 年 7 月 4 日
钻孔编号 Borehole No. S23CZ2　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	42.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.6	
全碱度	Total alkalinity		6.8	me / L
全硬度	Total hardness		14.5	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	156.0	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	81.1	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	56.6	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	168.7	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.2	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.4	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		150.6	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		1.9	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.8	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.8	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		665.5	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校核 Checked by:

取样日期 Sampling date 2014 年 7 月 2 日　实验日期 Testing date 2014 年 7 月 4 日
钻孔编号 Borehole No. Q24CZ5　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____(m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	36.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.7	
全碱度	Total alkalinity		7.2	me / L
全硬度	Total hardness		15.2	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	159.2	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	87.9	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	73.2	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	185.2	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.1	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.3	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		158.5	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		1.6	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		7.2	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	7.2	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		710.5	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

化验者 Analyst:

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

115

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 7 月 2 日　实验日期 Testing date 2014 年 7 月 4 日
钻孔编号 Borehole No. S26CZ4　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____ (m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	50.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.4	
全碱度	Total alkalinity		6.1	me / L
全硬度	Total hardness		10.5	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	112.8	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	59.8	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	81.8	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	152.3	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.9	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.8	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		135.0	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		2.3	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.1	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.1	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		602.3	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

取样日期 Sampling date 2014 年 7 月 2 日　实验日期 Testing date 2014 年 7 月 4 日
钻孔编号 Borehole No. S27CZ2　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃
取样深度 Sampling depth ____ (m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	54.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.4	
全碱度	Total alkalinity		6.6	me / L
全硬度	Total hardness		11.6	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	132.8	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	60.2	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	140.8	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	209.9	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.1	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	1.8	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		145.9	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		2.5	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.6	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.6	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		753.1	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在III环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有弱腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

校核 Checked by:　化验者 Analyst:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

上 海 申 元 岩 土 工 程 有 限 公 司

SHANGHAI SHENYUAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

11-6

水 腐 蚀 性 判 定 报 告 表

ANALYSIS FOR AGGRESSIVE OF WATER

工程编号：SH2014514A-K14030

取样日期 Sampling date 2014 年 7 月 2 日　　实验日期 Testing date 2014 年 7 月 4 日

钻孔编号 Borehole No. S28CZ2　　取样水温 Temperature of water at sampling 24℃

取样深度 Sampling depth ____ (m)　取样气温 Ambient temperature at sampling ℃

名	称	符 号	含 量	单 位
游离二氧化碳	Free carbon dioxide	CO_2	46.0	mg / L
PH 值	PH Value	PH	7.6	
全碱度	Total alkalinity		6.6	me / L
全硬度	Total hardness		13.4	me / L
钙离子	Calcium	Ca^{2+}	139.2	mg / L
镁离子	Magnesium	Mg^{2+}	78.7	mg / L
氯离子	Chloride	Cl^-	72.2	mg / L
硫酸离子	Sulfate	SO_4^{2-}	234.6	mg / L
硝酸离子	Nitric acid	NO_3^-	1.2	mg / L
氨离子	Ammonia	NH_4^+	2.5	mg / L
固定二氧化碳	Fixed carbon dioxide		144.4	mg / L
侵蚀性二氧化碳	Aggressive carbon dioxide		0.0	mg / L
酸度	Acidity		2.1	me / L
暂时硬度	Carbonate hardness		6.6	me / L
重碳酸根	Bicarbonate	HCO_3^-	6.6	mmol / L
氢氧根	Hydroxyl	OH^-	0.0	mg / L
总矿化度	Total mineralization degree		725.3	mg / L

结论:Conclusion:

根据规范〖 GB50021-2001 〗(2009 年版)，该水样经分析在Ⅲ环境类型中对混凝土有微腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据规范〖 DGJ08-37-2012 〗，该水样经分析对钢结构有弱腐蚀性。

校核 Checked by:　　化验者 Analyst:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-1

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3492 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.4	22.6	75.33

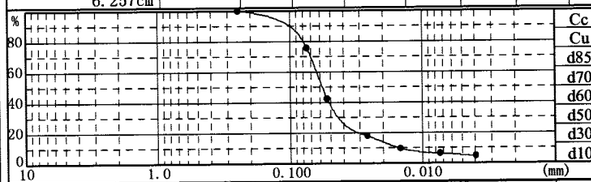

Cc	1.9844
Cu	4.1109
d85	0.0878
d70	0.0705
d60	0.0638
d50	0.0578
d30	0.0443
d10	0.0155

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3493 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.2	18.8	62.67

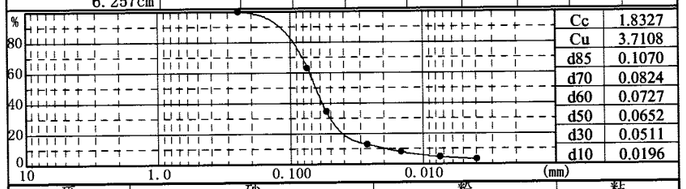

Cc	1.8327
Cu	3.7108
d85	0.1070
d70	0.0824
d60	0.0727
d50	0.0652
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3494 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.9	16.1	53.67

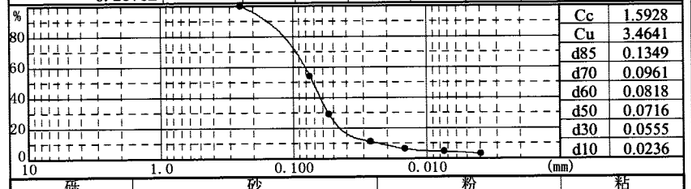

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3495 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.2	15.8	52.67

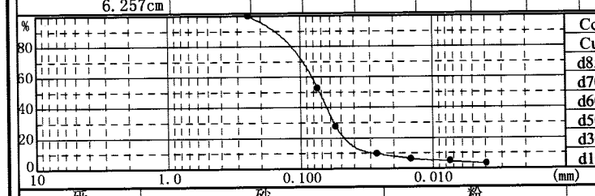

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3501 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.5	0.0486	80.11	10			
00:04:30	26.0	8.0	0.0256	32.41	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31	1			
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

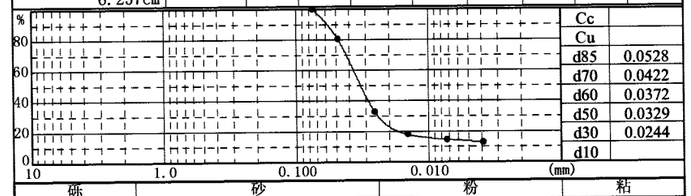

Cc	
Cu	
d85	0.0528
d70	0.0422
d60	0.0372
d50	0.0329
d30	0.0244
d10	

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						18.1	66.5	2.1	13.3	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3502 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	6.5	23.5	78.33

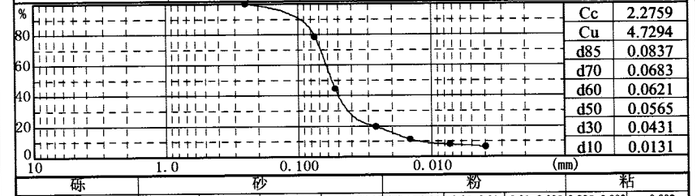

Cc	2.2759
Cu	4.7294
d85	0.0837
d70	0.0683
d60	0.0621
d50	0.0565
d30	0.0431
d10	0.0131

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					21.7	39.3	30.5	1.7	6.8	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3503 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.0	19.0	63.33

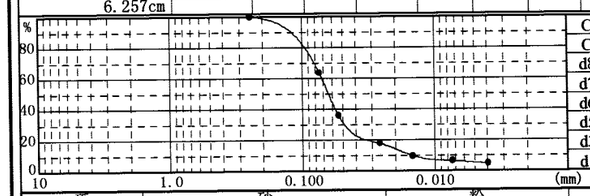

Cc	2.1636
Cu	4.6649
d85	0.1070
d70	0.0819
d60	0.0721
d50	0.0644
d30	0.0491
d10	0.0154

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					36.7	32.3	24.2	1.7	5.1	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3504 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.2	20.8	69.33

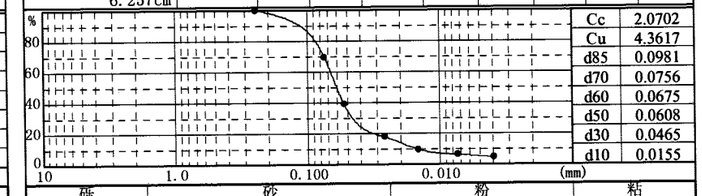

Cc	2.0702
Cu	4.3617
d85	0.0981
d70	0.0756
d60	0.0675
d50	0.0608
d30	0.0465
d10	0.0155

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					30.7	35.2	27.3	1.7	5.1	

孔号 Q24CZ1 | 土样号 3505 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.2	14.8	49.33

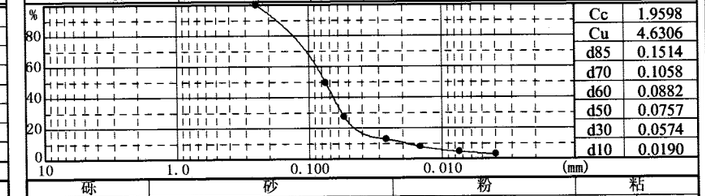

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂					粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-2

孔号 Q24CZ1 | **土样号** 3506 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

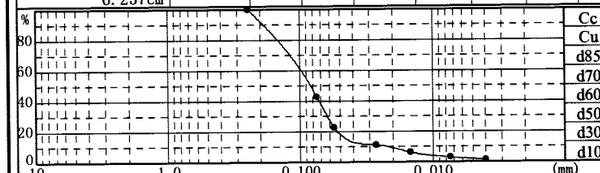

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3510 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.3	16.7	55.67

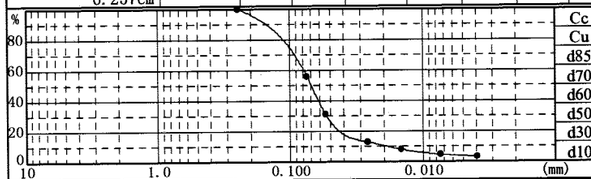

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3511 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.5	18.5	61.67

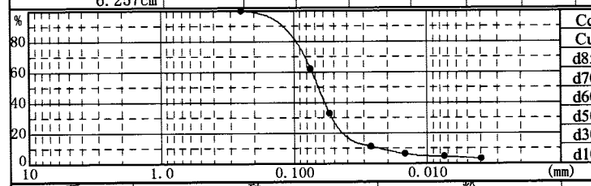

Cc	1.5829
Cu	3.0969
d85	0.1075
d70	0.0832
d60	0.0736
d50	0.0662
d30	0.0526
d10	0.0238

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					38.3	35.0	21.9	1.3	3.5	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3512 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	8.2	21.8	72.67

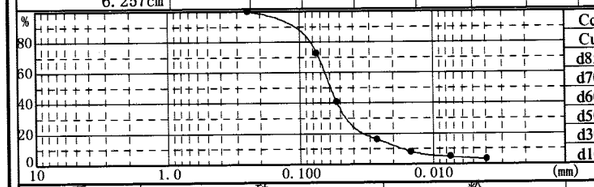

Cc	1.8111
Cu	3.6960
d85	0.0932
d70	0.0726
d60	0.0653
d50	0.0591
d30	0.0457
d10	0.0177

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					27.3	37.2	30.3	1.8	3.4	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3522 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

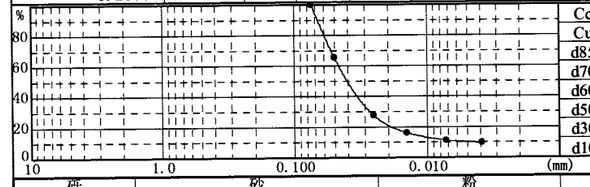

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3523 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0504	67.09
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04
03:30:00	26.0	0.9	0.0039	9.07

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

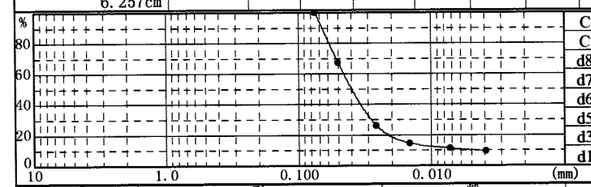

Cc	3.3781
Cu	8.7279
d85	0.0628
d70	0.0523
d60	0.0460
d50	0.0401
d30	0.0286
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.5	54.4	2.3	9.8	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3524 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.2	18.8	62.67

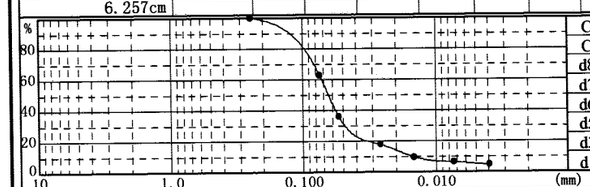

Cc	2.1375
Cu	4.6959
d85	0.1095
d70	0.0829
d60	0.0726
d50	0.0646
d30	0.0490
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3525 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.0	0.0529	45.66
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.9	24.1	80.33

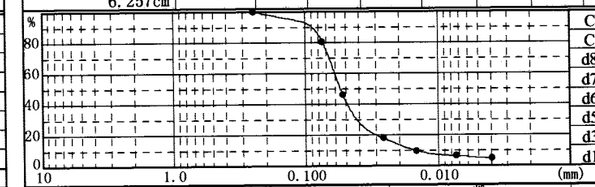

Cc	1.8730
Cu	3.9122
d85	0.0804
d70	0.0670
d60	0.0609
d50	0.0554
d30	0.0422
d10	0.0156

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					19.7	39.5	33.9	1.8	5.1	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3526 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.8	14.2	47.33

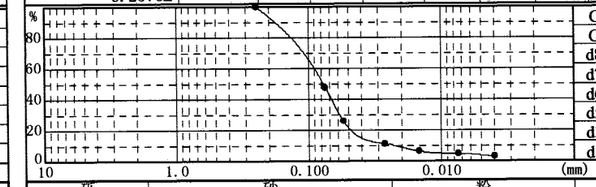

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-3

孔号 S25CZ1 | 土样号 3527 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.0	14.0	46.67

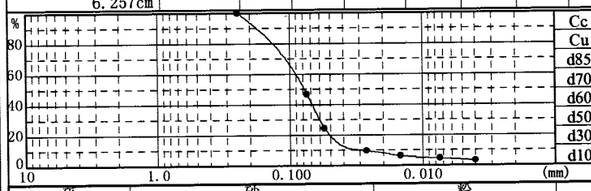

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3528 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

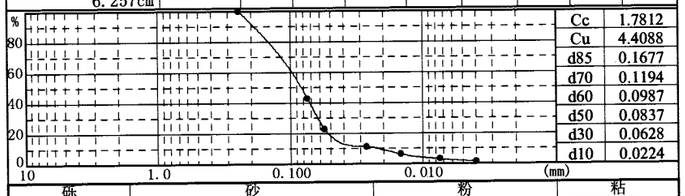

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3529 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.9	12.1	40.33

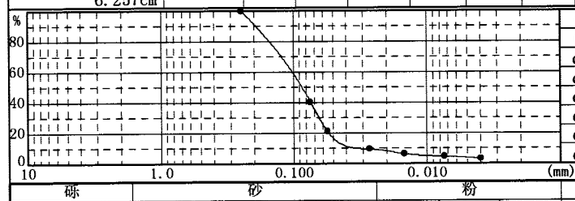

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3530 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

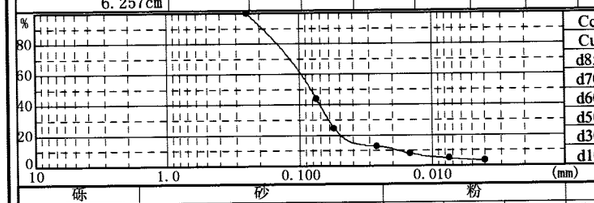

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3531 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.2	11.8	39.33

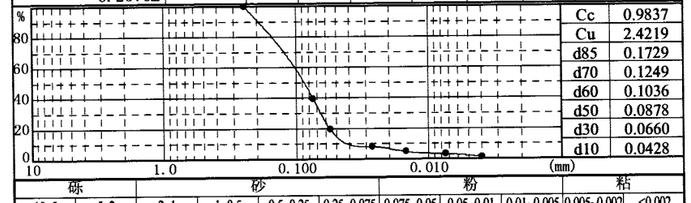

Cc	0.9837
Cu	2.4219
d85	0.1729
d70	0.1249
d60	0.1036
d50	0.0878
d30	0.0660
d10	0.0428

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3532 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.6	10.4	34.67

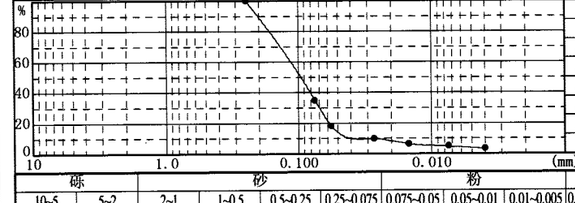

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3533 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.2	14.8	49.33

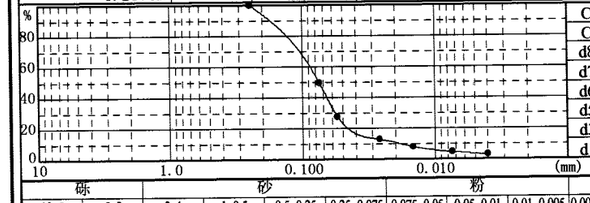

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3534 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

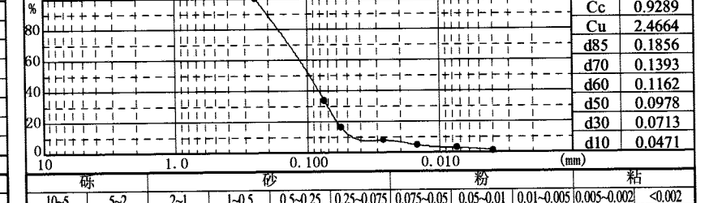

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号 S25CZ1 | 土样号 3535 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

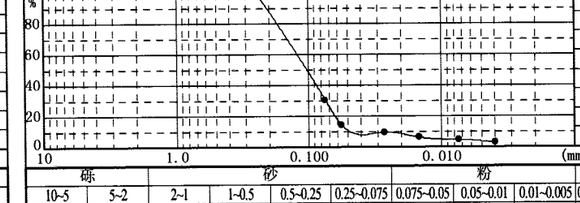

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-4

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3536 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	0.7	29.3	97.67

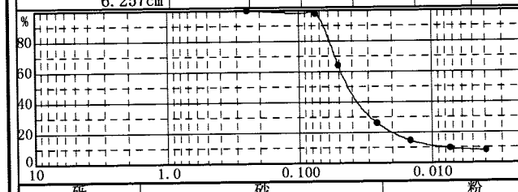

Cc	2.1101
Cu	5.7465
d85	0.0622
d70	0.0539
d60	0.0488
d50	0.0433
d30	0.0296
d10	0.0085

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3537 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.0	0.0514	58.85
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.9	28.1	93.67

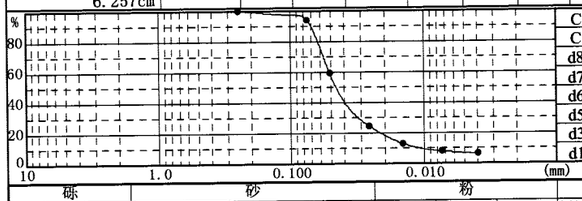

Cc	1.7193
Cu	4.5946
d85	0.0664
d70	0.0573
d60	0.0520
d50	0.0464
d30	0.0318
d10	0.0113

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					6.3	37.4	47.2	2.5	6.6	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3538 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.4	25.6	85.33

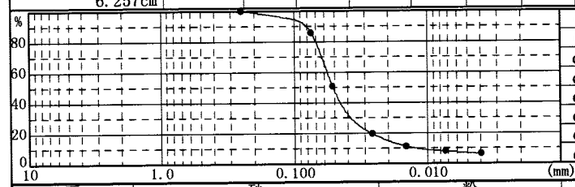

Cc	2.0023
Cu	4.4790
d85	0.0746
d70	0.0632
d60	0.0575
d50	0.0520
d30	0.0384
d10	0.0128

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3539 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.1	22.9	76.33

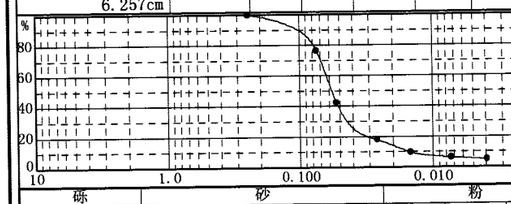

Cc	2.0331
Cu	4.0867
d85	0.0872
d70	0.0698
d60	0.0633
d50	0.0576
d30	0.0447
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	

孔号 S25CZ1 | **土样号** 3540 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.7	20.3	67.67

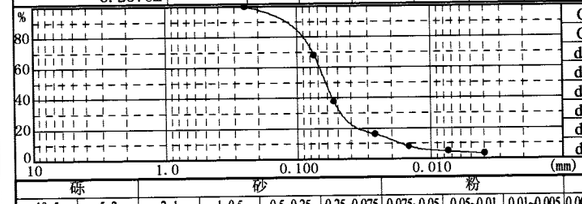

Cc	1.9319
Cu	3.9294
d85	0.1027
d70	0.0773
d60	0.0688
d50	0.0620
d30	0.0482
d10	0.0175

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					32.3	35.5	27.0	1.7	3.5	

孔号 S25CZ2 | **土样号** 3546 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.5	20.5	68.33

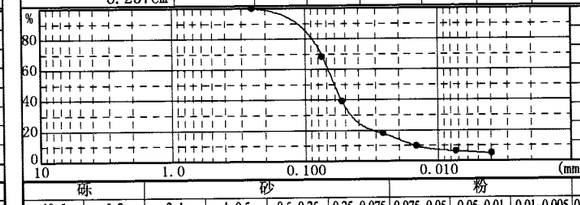

Cc	2.0279
Cu	4.3951
d85	0.0994
d70	0.0766
d60	0.0681
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.7	34.0	27.5	1.7	5.1	

孔号 S25CZ2 | **土样号** 3547 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.2	24.8	82.67

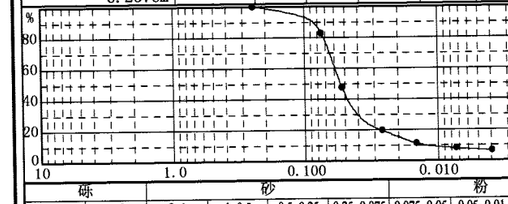

Cc	2.1455
Cu	4.5783
d85	0.0777
d70	0.0653
d60	0.0596
d50	0.0542
d30	0.0408
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					17.3	40.0	34.1	1.9	6.7	

孔号 S25CZ2 | **土样号** 3548 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.1	28.9	96.33

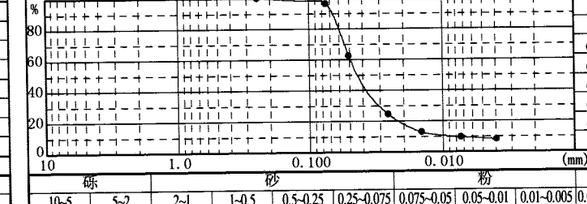

Cc	2.0139
Cu	5.2259
d85	0.0636
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0095

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	

孔号 S25CZ2 | **土样号** 3558 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.5	0.0494	73.53
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

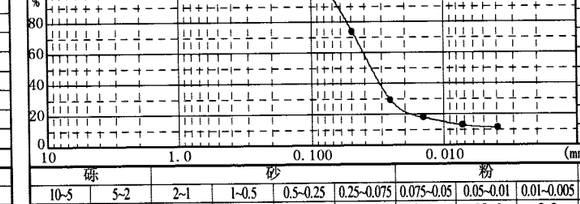

Cc	
Cu	
d85	0.0587
d70	0.0471
d60	0.0412
d50	0.0361
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						25.7	59.6	3.3	11.4	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号：12-5

孔号	S25CZ2
土样号	3559
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.0	0.0496	71.89
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

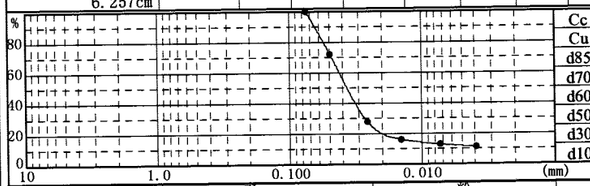

Cc	
Cu	
d85	0.0598
d70	0.0484
d60	0.0424
d50	0.0371
d30	0.0272
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						27.6	58.5	2.3	11.6	

孔号	S25CZ2
土样号	3560
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

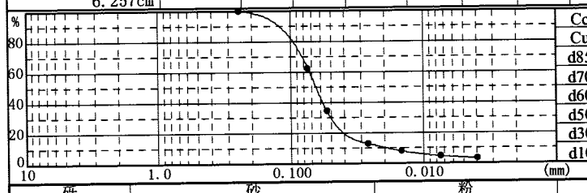

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号	S25CZ2
土样号	3561
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.8	18.2	60.67

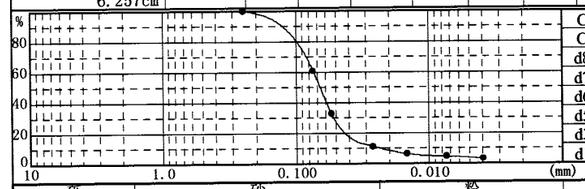

Cc	1.5543
Cu	3.1153
d85	0.1113
d70	0.0847
d60	0.0744
d50	0.0666
d30	0.0526
d10	0.0239

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3562
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

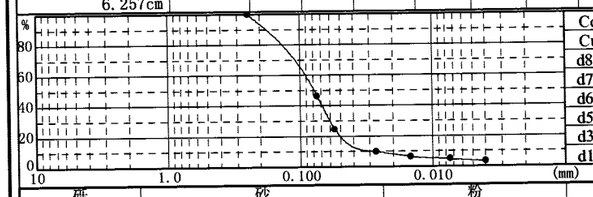

Cc	1.2562
Cu	2.8983
d85	0.1563
d70	0.1101
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0605
d10	0.0317

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3563
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

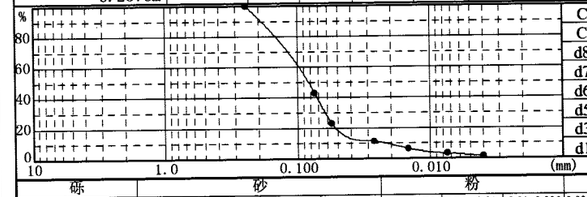

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号	S25CZ2
土样号	3564
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

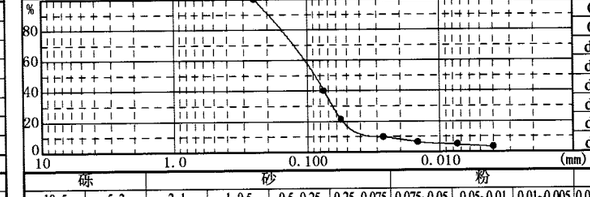

Cc	1.1619
Cu	3.0291
d85	0.1756
d70	0.1272
d60	0.1050
d50	0.0882
d30	0.0650
d10	0.0347

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	23.4	11.4	1.4	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3565
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.9	10.1	33.67

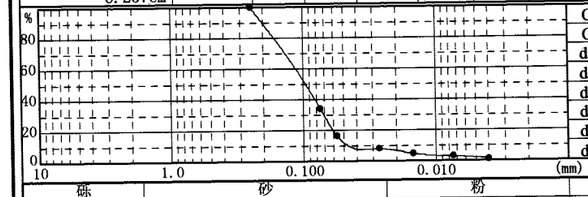

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	S25CZ2
土样号	3566
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

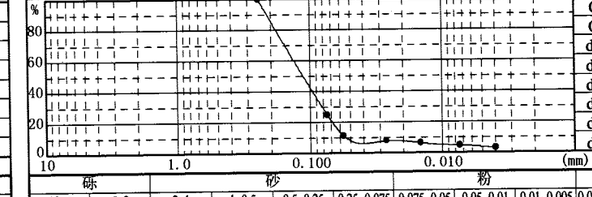

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3567
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.2	6.8	22.67

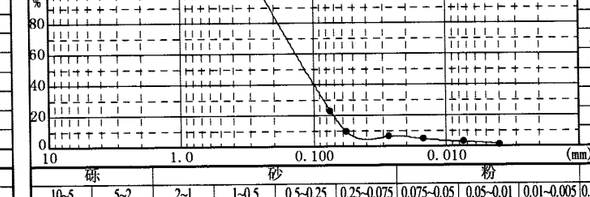

Cc	0.9066
Cu	2.3711
d85	0.2004
d70	0.1602
d60	0.1377
d50	0.1179
d30	0.0851
d10	0.0581

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者：　　校对者：　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 ：J2-6

孔号 S25CZ2 — 土样号 3568

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

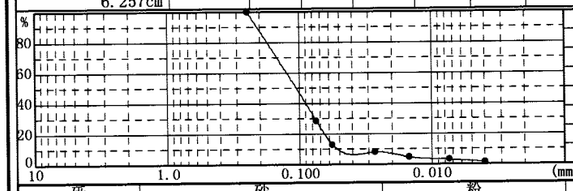

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3569

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

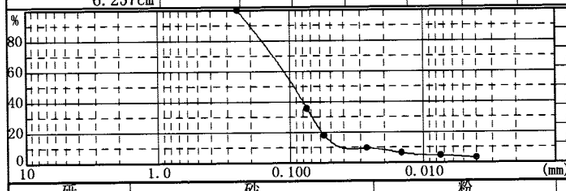

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3570

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.1	10.9	36.33

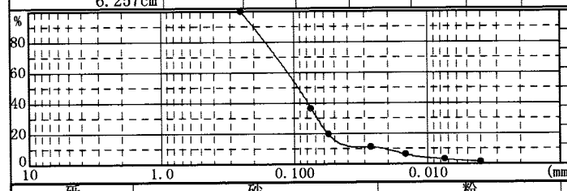

Cc	1.8622
Cu	5.0882
d85	0.1829
d70	0.1355
d60	0.1122
d50	0.0940
d30	0.0679
d10	0.0221

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.7	21.1	11.5	2.0	1.7	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3571

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.5	11.5	38.33

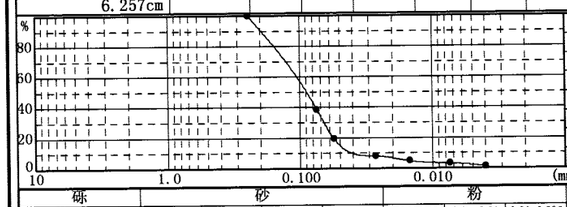

Cc	0.9915
Cu	2.5376
d85	0.1766
d70	0.1286
d60	0.1065
d50	0.0897
d30	0.0665
d10	0.0420

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3572

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.6	9.4	31.33

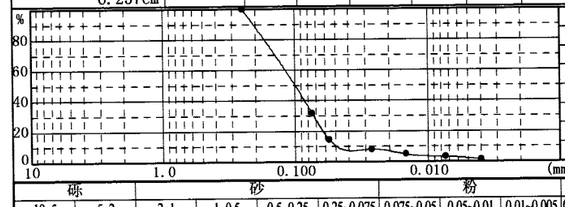

Cc	0.9028
Cu	2.3877
d85	0.1881
d70	0.1427
d60	0.1195
d50	0.1009
d30	0.0735
d10	0.0501

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					68.7	21.3	6.8	1.3	1.9	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3573

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.2	9.8	32.67

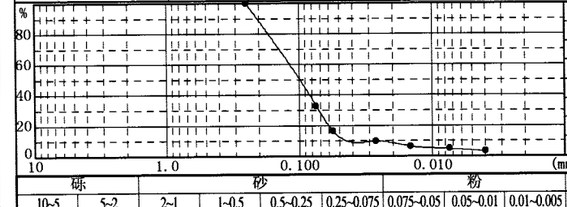

Cc	0.9557
Cu	2.5781
d85	0.1874
d70	0.1415
d60	0.1182
d50	0.0994
d30	0.0720
d10	0.0458

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					67.3	20.9	7.0	1.3	3.5	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3574

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

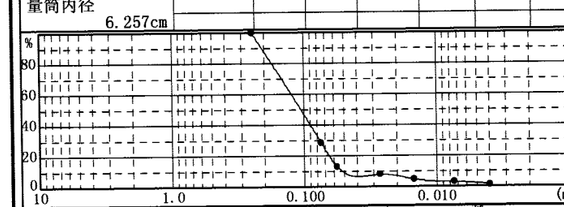

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3575

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.3	7.7	25.67

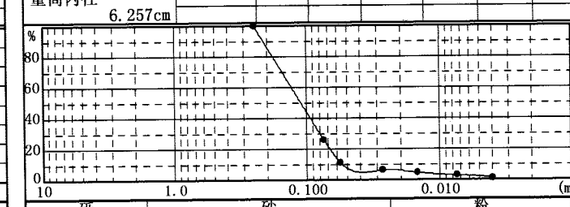

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号 S25CZ2 — 土样号 3576

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.6	6.4	21.33

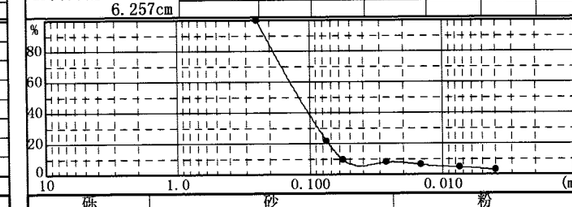

Cc	0.9361
Cu	2.4310
d85	0.2027
d70	0.1637
d60	0.1415
d50	0.1216
d30	0.0878
d10	0.0582

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司土工试验成果专用章 试验者：

校对者：

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-7

孔号	S25CZ2
土样号	3577
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	24.1	5.9	19.67

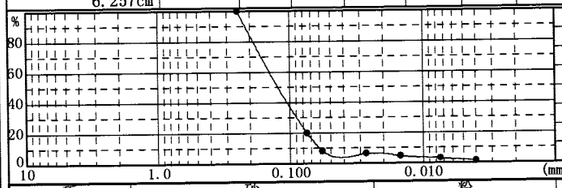

Cc	0.9267
Cu	2.3474
d85	0.2037
d70	0.1654
d60	0.1435
d50	0.1238
d30	0.0901
d10	0.0611

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	

孔号	S25CZ2
土样号	3580
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

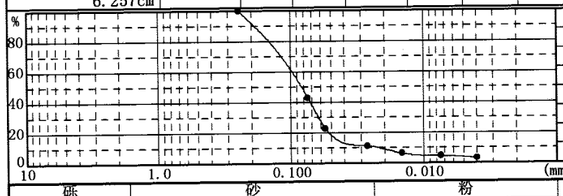

Cc	1.7627
Cu	4.3618
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0836
d30	0.0628
d10	0.0226

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	13.1	1.2	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3581
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.0	13.0	43.33

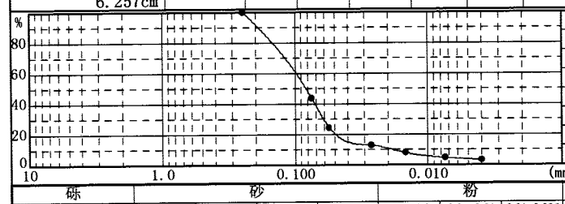

Cc	2.0275
Cu	5.2689
d85	0.1693
d70	0.1203
d60	0.0989
d50	0.0833
d30	0.0614
d10	0.0188

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	

孔号	S25CZ2
土样号	3582
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.4	22.6	75.33

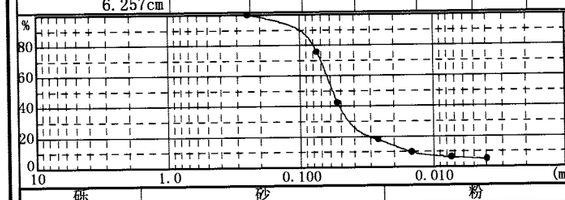

Cc	1.9838
Cu	4.1112
d85	0.0877
d70	0.0705
d60	0.0638
d50	0.0578
d30	0.0443
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	

孔号	S25CZ2
土样号	3583
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	6.5	23.5	78.33

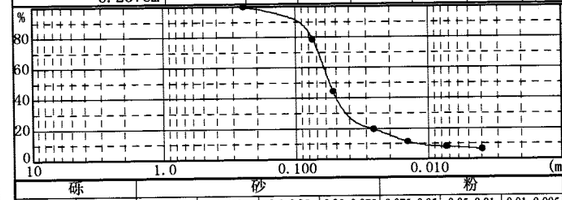

Cc	2.2671
Cu	4.7365
d85	0.0833
d70	0.0684
d60	0.0622
d50	0.0565
d30	0.0430
d10	0.0131

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					21.7	39.2	30.6	1.7	6.8	

孔号	S25CZ2
土样号	3584
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.0	0.0525	48.96
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.6	25.4	84.67

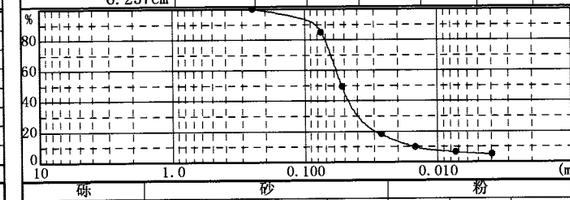

Cc	1.7839
Cu	3.7296
d85	0.0754
d70	0.0638
d60	0.0583
d50	0.0531
d30	0.0403
d10	0.0156

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					15.3	40.3	37.4	1.9	5.1	

孔号	S25CZ2
土样号	3585
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

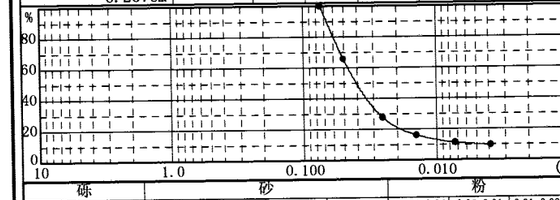

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号	S25CZ2
土样号	3589
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

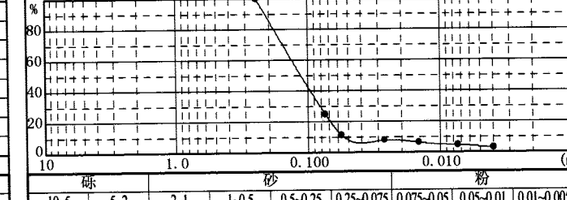

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号	S25CZ2
土样号	3590
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.3	6.7	22.33

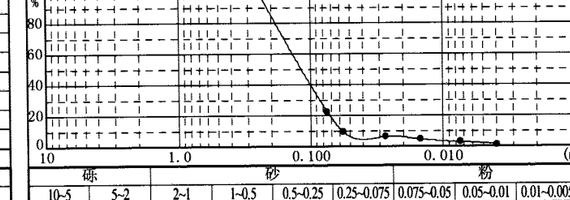

Cc	0.9135
Cu	2.3873
d85	0.2010
d70	0.1612
d60	0.1387
d50	0.1188
d30	0.0858
d10	0.0581

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-8

孔号 S25CZ2 | 土样号 3591 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.2	5.8	19.33

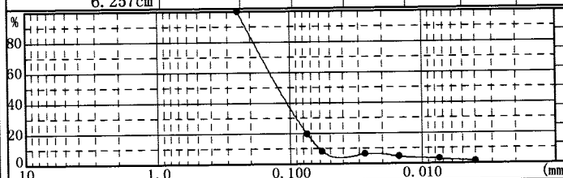

Cc	0.9342
Cu	2.3584
d85	0.2043
d70	0.1663
d60	0.1444
d50	0.1248
d30	0.0909
d10	0.0612

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.7	14.5	1.5	1.5	1.8	

孔号 S25CZ2 | 土样号 3592 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	23.5	6.5	21.67

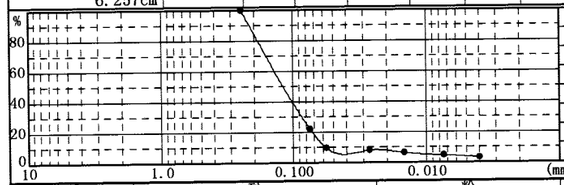

Cc	0.9280
Cu	2.4155
d85	0.2021
d70	0.1628
d60	0.1405
d50	0.1207
d30	0.0871
d10	0.0582

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					78.3	15.3	1.4	1.5	3.5	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3645 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49	10			
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.4	28.6	95.33

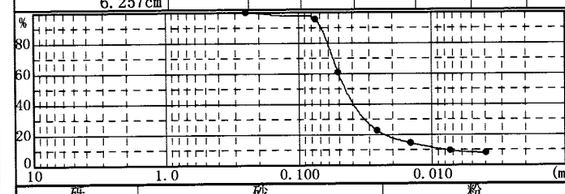

Cc	2.5611
Cu	6.1905
d85	0.0648
d70	0.0560
d60	0.0509
d50	0.0456
d30	0.0328
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3646 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55	10			
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.9	27.1	90.33

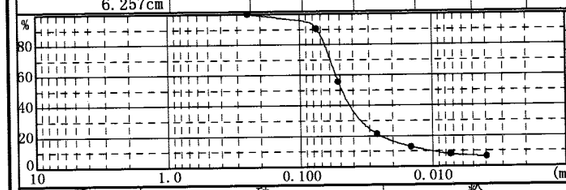

Cc	2.1659
Cu	5.0743
d85	0.0694
d70	0.0594
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0354
d10	0.0107

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3647 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.5	0.0516	57.20	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.5	27.5	91.67

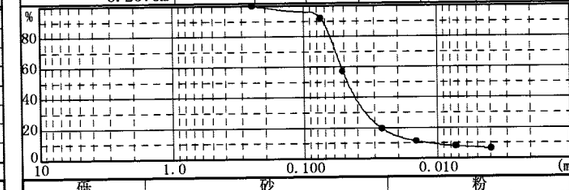

Cc	1.8924
Cu	4.2684
d85	0.0680
d70	0.0583
d60	0.0530
d50	0.0477
d30	0.0353
d10	0.0124

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.3	37.5	45.3	2.2	6.7	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3648 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.5	24.5	81.67

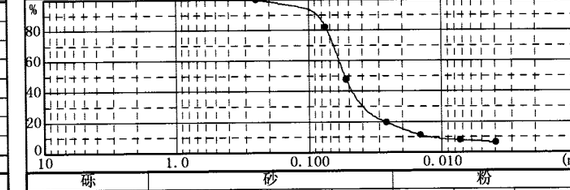

Cc	2.0996
Cu	4.6160
d85	0.0788
d70	0.0659
d60	0.0599
d50	0.0543
d30	0.0404
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3649 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.5	20.5	68.33

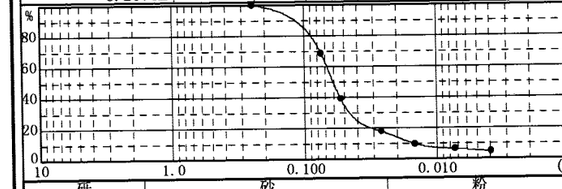

Cc	2.0333
Cu	4.3924
d85	0.1010
d70	0.0766
d60	0.0680
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3650 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.0	16.0	53.33

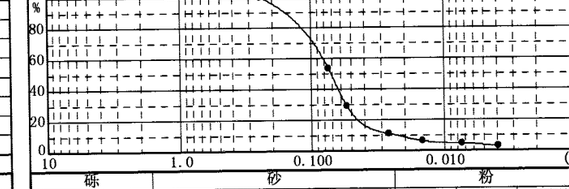

Cc	1.5809
Cu	3.4782
d85	0.1366
d70	0.0969
d60	0.0823
d50	0.0719
d30	0.0555
d10	0.0237

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.7	29.3	19.2	1.3	3.5	

孔号 Q25CZ4 | 土样号 3651 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.0	13.0	43.33

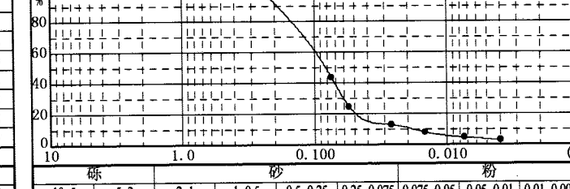

Cc	2.0275
Cu	5.2689
d85	0.1693
d70	0.1203
d60	0.0989
d50	0.0833
d30	0.0614
d10	0.0188

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-9

孔号	Q25CZ4
土样号	4180
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

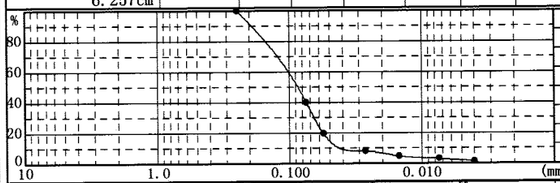

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号	Q25CZ4
土样号	4181
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

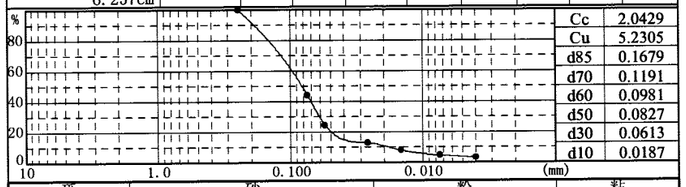

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号	Q25CZ4
土样号	4182
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

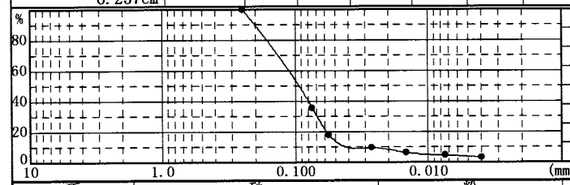

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q25CZ4
土样号	4183
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

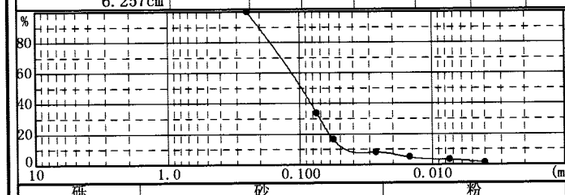

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号	Q25CZ4
土样号	4184
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

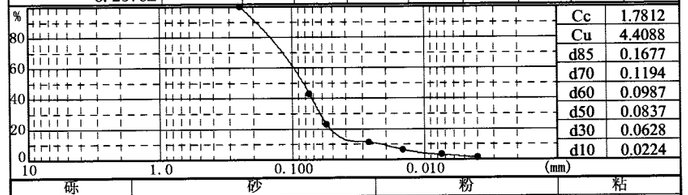

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号	Q25CZ4
土样号	4185
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.0	14.0	46.67

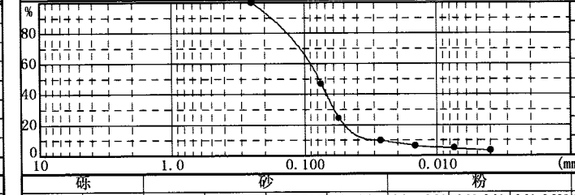

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号	Q25CZ4
土样号	4186
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.3	16.7	55.67

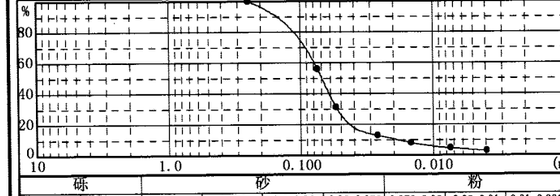

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号	Q25CZ4
土样号	4187
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

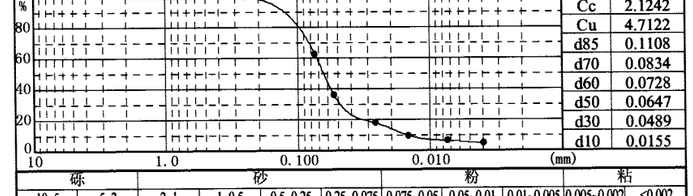

Cc	2.1242
Cu	4.7122
d85	0.1108
d70	0.0834
d60	0.0728
d50	0.0647
d30	0.0489
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	

孔号	Q25CZ4
土样号	4188
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.8	20.2	67.33

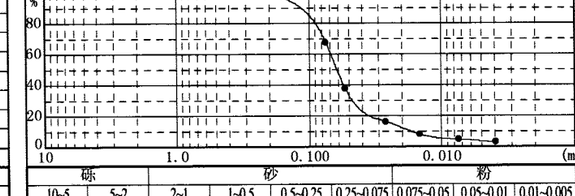

Cc	1.9130
Cu	3.9386
d85	0.1007
d70	0.0776
d60	0.0690
d50	0.0621
d30	0.0481
d10	0.0175

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					32.7	35.0	27.1	1.7	3.5	

上海申元岩土工程有限公司 元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-10

孔号 S26CZ2 | 土样号 3657 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.5	0.0498	70.24	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

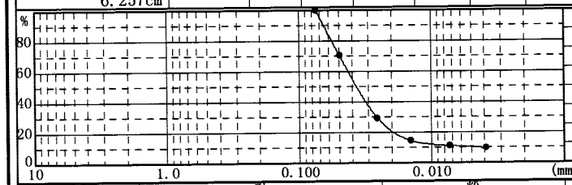

Cc	3.3074
Cu	8.9424
d85	0.0611
d70	0.0497
d60	0.0432
d50	0.0373
d30	0.0263
d10	0.0048

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						29.5	58.8	1.6	10.1	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3658 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	14.5	0.0520	53.90	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	3.4	26.6	88.67

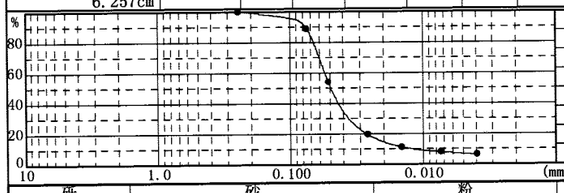

Cc	1.9299
Cu	4.3660
d85	0.0711
d70	0.0607
d60	0.0552
d50	0.0498
d30	0.0367
d10	0.0126

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					11.3	38.4	41.5	2.1	6.7	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3659 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71	10			
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.9	22.1	73.67

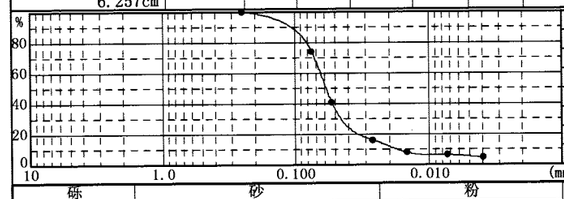

Cc	1.8277
Cu	3.6481
d85	0.0911
d70	0.0719
d60	0.0649
d50	0.0590
d30	0.0459
d10	0.0178

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					26.3	38.3	29.3	0.8	5.3	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3660 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.1	22.9	76.33

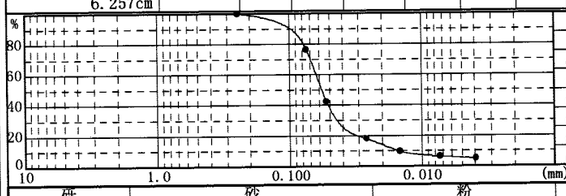

Cc	2.0210
Cu	4.0916
d85	0.0860
d70	0.0699
d60	0.0634
d50	0.0577
d30	0.0446
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.7	39.1	30.4	1.7	5.1	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3661 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.2	14.8	49.33

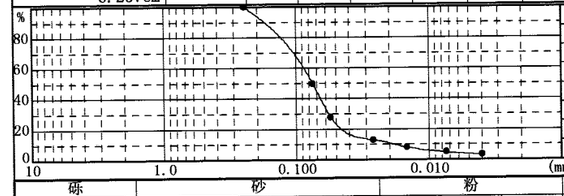

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3668 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.0	0.0525	48.96	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.6	25.4	84.67

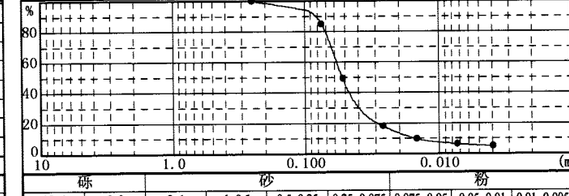

Cc	1.7707
Cu	3.7322
d85	0.0754
d70	0.0640
d60	0.0584
d50	0.0531
d30	0.0402
d10	0.0156

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					15.3	40.2	37.5	1.9	5.1	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3669 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.5	24.5	81.67

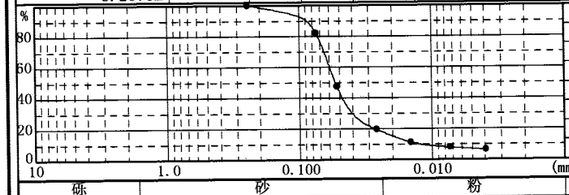

Cc	2.1095
Cu	4.6079
d85	0.0790
d70	0.0658
d60	0.0598
d50	0.0543
d30	0.0405
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3670 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.2	18.8	62.67

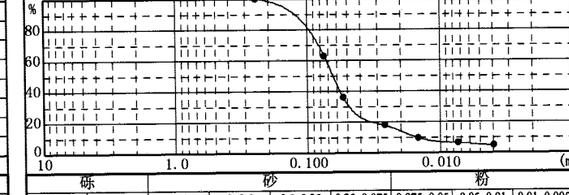

Cc	2.1375
Cu	4.6959
d85	0.1095
d70	0.0829
d60	0.0726
d50	0.0646
d30	0.0490
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	31.6	24.3	1.7	5.1	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3671 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.2	15.8	52.67

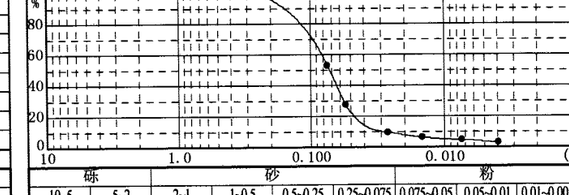

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-11

孔号 S26CZ2 | 土样号 3672 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.7	14.3	47.67

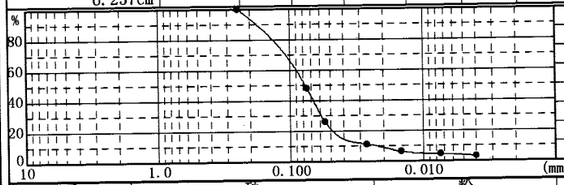

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3673 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.0	14.0	46.67

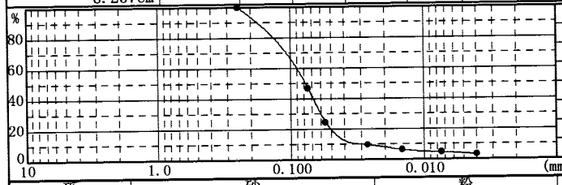

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3674 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.9	13.1	43.67

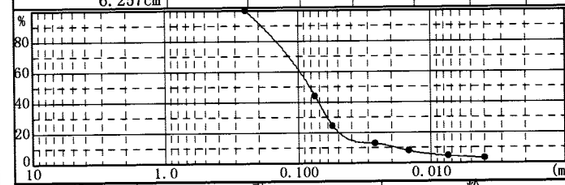

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3675 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

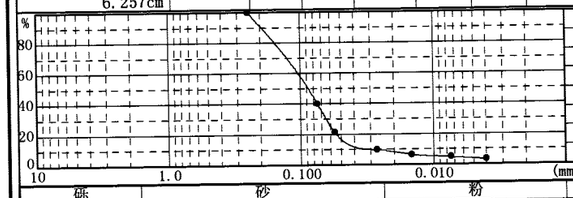

Cc	1.1619
Cu	3.0291
d85	0.1756
d70	0.1272
d60	0.1050
d50	0.0882
d30	0.0650
d10	0.0347

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	23.4	11.4	1.4	3.5	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3676 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.5	11.5	38.33

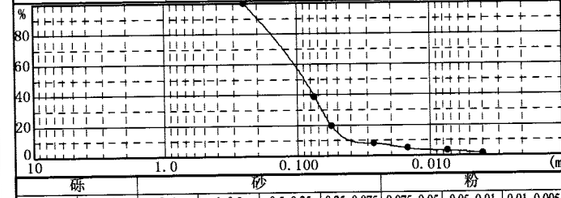

Cc	0.9915
Cu	2.5376
d85	0.1766
d70	0.1286
d60	0.1065
d50	0.0897
d30	0.0665
d10	0.0420

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3677 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.9	10.1	33.67

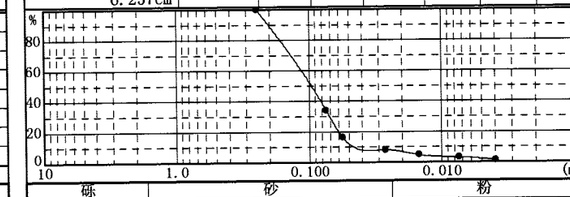

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3678 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.8	9.2	30.67

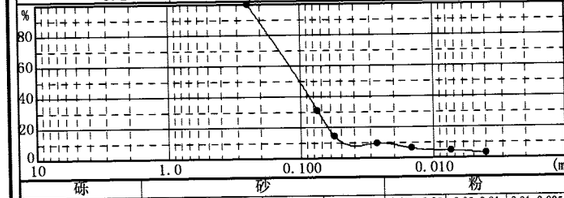

Cc	0.9187
Cu	2.4621
d85	0.1898
d70	0.1448
d60	0.1215
d50	0.1025
d30	0.0742
d10	0.0494

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3679 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.6	10.4	34.67

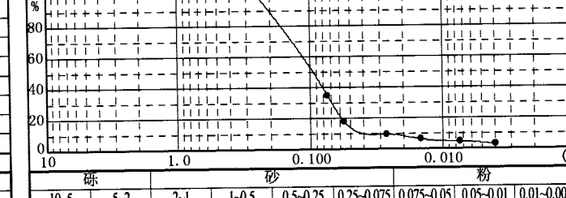

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号 S26CZ2 | 土样号 3680 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.5	8.5	28.33

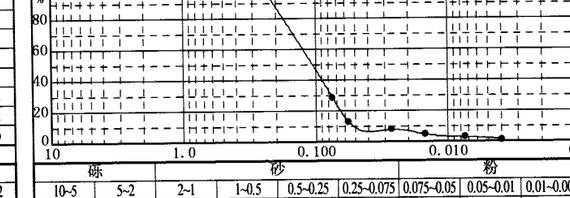

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

上海申元岩土工程有限公司 试验者: 校对者: 日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 岩土试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 : 12-12

孔号 S26CZ2 — 土样号 3681

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.1	7.9	26.33

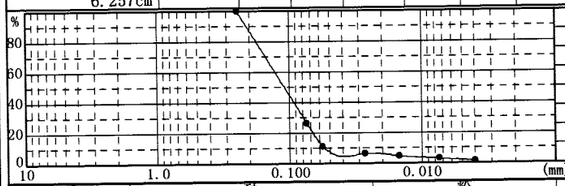

Cc	0.8823
Cu	2.3360
d85	0.1952
d70	0.1525
d60	0.1294
d50	0.1099
d30	0.0795
d10	0.0554

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					73.7	19.3	3.7	1.5	1.8	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3682

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

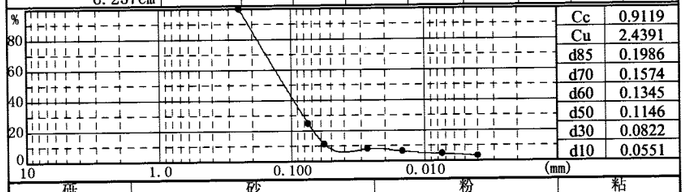

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3683

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.2	6.8	22.67

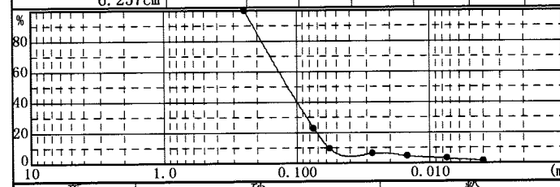

Cc	0.9066
Cu	2.3711
d85	0.2004
d70	0.1602
d60	0.1377
d50	0.1179
d30	0.0851
d10	0.0581

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3684标

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.6	6.4	21.33

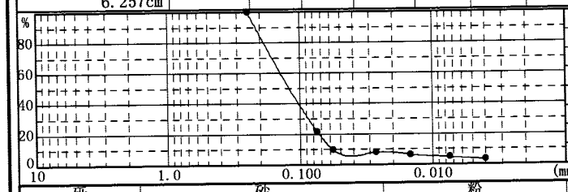

Cc	0.9361
Cu	2.4310
d85	0.2027
d70	0.1637
d60	0.1415
d50	0.1216
d30	0.0878
d10	0.0582

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3685

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	24.1	5.9	19.67

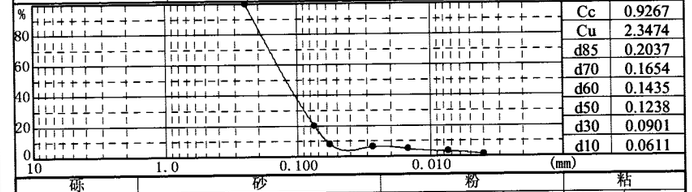

Cc	0.9267
Cu	2.3474
d85	0.2037
d70	0.1654
d60	0.1435
d50	0.1238
d30	0.0901
d10	0.0611

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3686

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.0	7.0	23.33

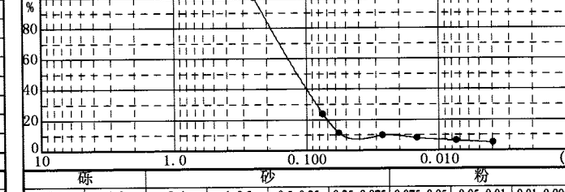

Cc	0.9454
Cu	2.5238
d85	0.2010
d70	0.1611
d60	0.1384
d50	0.1184
d30	0.0847
d10	0.0548

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					76.7	15.2	1.5	1.5	5.1	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3687

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

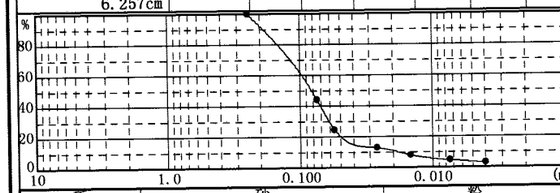

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3688

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.5	11.5	38.33

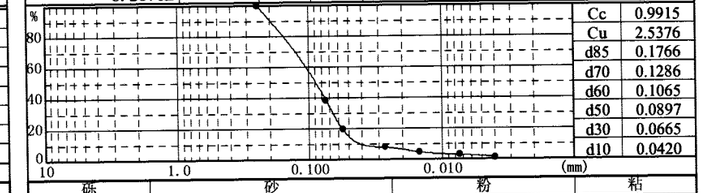

Cc	0.9915
Cu	2.5376
d85	0.1766
d70	0.1286
d60	0.1065
d50	0.0897
d30	0.0665
d10	0.0420

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					61.7	23.9	11.1	1.5	1.8	

孔号 S26CZ2 — 土样号 3689

土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.1	14.9	49.67

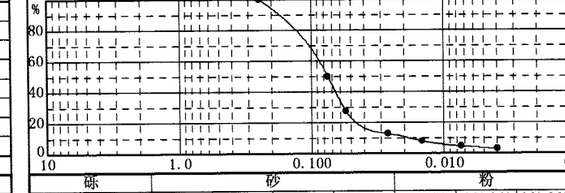

Cc	1.9758
Cu	4.6051
d85	0.1497
d70	0.1047
d60	0.0875
d50	0.0753
d30	0.0573
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-13

孔号	S26CZ2
土样号	3690
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.7	14.3	47.67

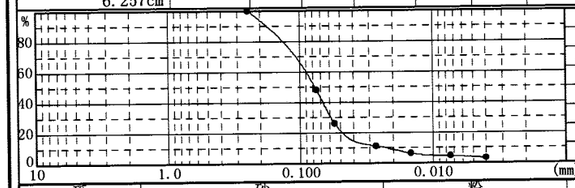

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5		

孔号	S26CZ2
土样号	3691
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.0	11.0	36.67

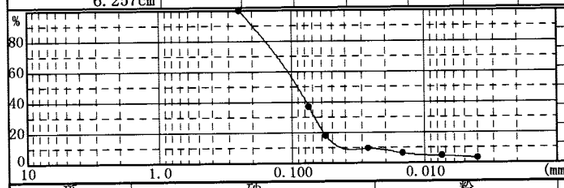

Cc	0.9742
Cu	2.4630
d85	0.1784
d70	0.1308
d60	0.1086
d50	0.0917
d30	0.0683
d10	0.0441

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					63.3	23.8	8.1	1.3	3.5		

孔号	S26CZ2
土样号	3692
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.7	10.3	34.33

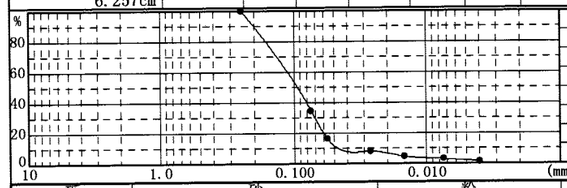

Cc	0.9204
Cu	2.3686
d85	0.1826
d70	0.1357
d60	0.1131
d50	0.0954
d30	0.0705
d10	0.0477

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					65.7	23.0	8.1	1.3	1.9		

孔号	S26CZ2
土样号	3693
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.8	9.2	30.67

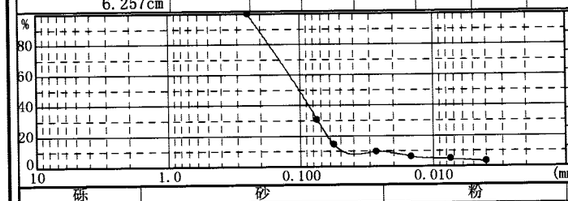

Cc	0.9187
Cu	2.4621
d85	0.1898
d70	0.1448
d60	0.1215
d50	0.1025
d30	0.0742
d10	0.0494

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					69.3	20.4	5.5	1.3	3.5		

孔号	S26CZ2
土样号	3694
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.8	8.2	27.33

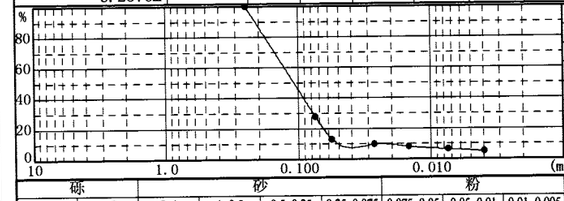

Cc	0.9144
Cu	2.4793
d85	0.1952
d70	0.1524
d60	0.1291
d50	0.1094
d30	0.0784
d10	0.0521

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					72.7	18.2	2.5	1.5	5.1		

孔号	Q24CZ3
土样号	3707
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.5	0.0494	73.53
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

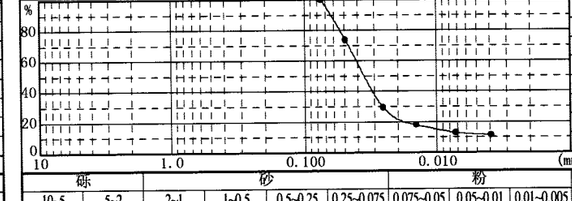

Cc	
Cu	
d85	0.0587
d70	0.0471
d60	0.0412
d50	0.0361
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						25.7	59.6	3.3	11.4		

孔号	Q24CZ3
土样号	3708
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.4	16.6	55.33

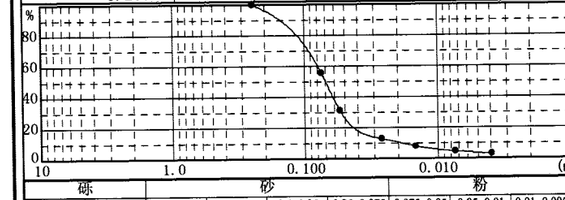

Cc	1.8755
Cu	4.1282
d85	0.1312
d70	0.0937
d60	0.0800
d50	0.0701
d30	0.0539
d10	0.0194

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					44.7	29.5	20.3	2.1	3.4		

孔号	Q24CZ3
土样号	3709
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.5	20.5	68.33

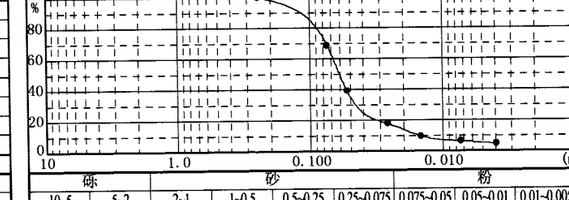

Cc	2.0318
Cu	4.3931
d85	0.1008
d70	0.0766
d60	0.0681
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					31.7	34.1	27.4	1.7	5.1		

孔号	S26CZ4
土样号	3817
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

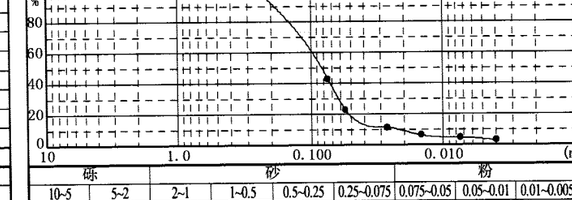

Cc	1.7627
Cu	4.3618
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0836
d30	0.0628
d10	0.0226

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					57.3	24.9	13.1	1.2	3.5		

上海申元岩土工程有限公司 试验者: 校对者: 日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-14

孔号 S26CZ4 / 土样号 3818

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.9	12.1	40.33

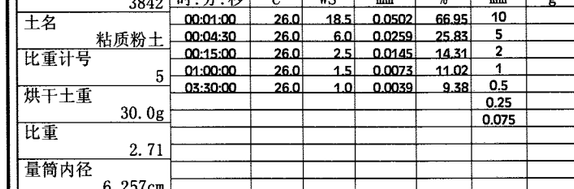

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号 S26CZ4 / 土样号 3819

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.0	10.0	33.33

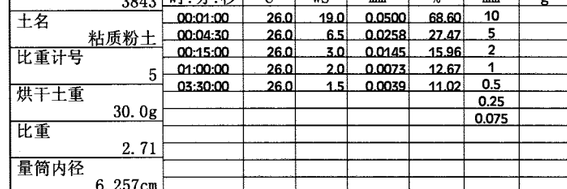

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号 S26CZ4 / 土样号 3820

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.0	11.0	36.67

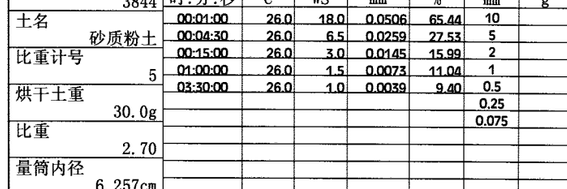

Cc	1.8720
Cu	5.0538
d85	0.1818
d70	0.1343
d60	0.1112
d50	0.0932
d30	0.0677
d10	0.0220

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	

孔号 S26CZ4 / 土样号 3821

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.9	9.1	30.33

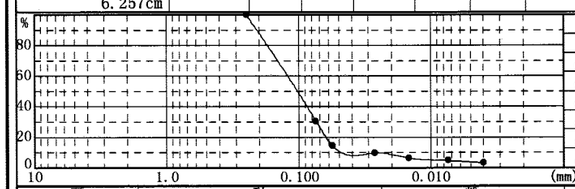

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号 S26CZ4 / 土样号 3822

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

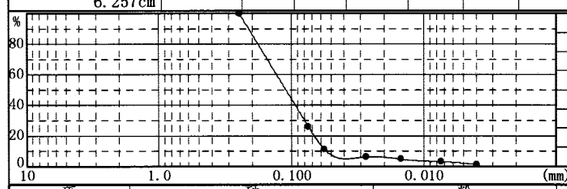

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号 S26CZ4 / 土样号 3823

土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.5	8.5	28.33

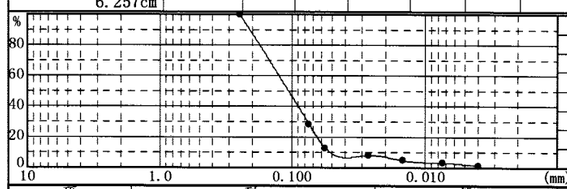

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号 Q27CZ1 / 土样号 3842

土名 粘质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.71　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0502	66.95	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0259	25.83	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

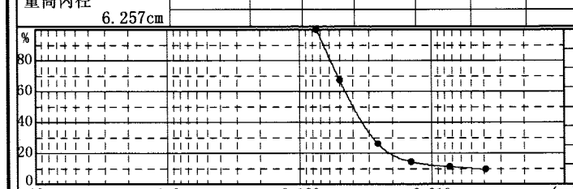

Cc	3.5471
Cu	9.1695
d85	0.0627
d70	0.0522
d60	0.0459
d50	0.0400
d30	0.0286
d10	0.0050

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.4	54.5	2.1	10.0	

孔号 Q27CZ1 / 土样号 3843

土名 粘质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.71　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.0	0.0500	68.60	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

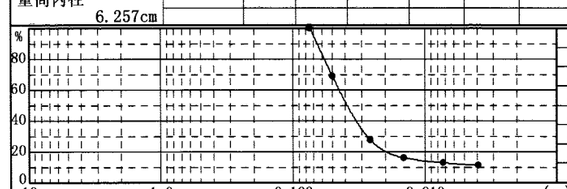

Cc	
Cu	
d85	0.0619
d70	0.0510
d60	0.0446
d50	0.0387
d30	0.0274
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						31.5	54.7	2.2	11.6	

孔号 Q27CZ1 / 土样号 3844

土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

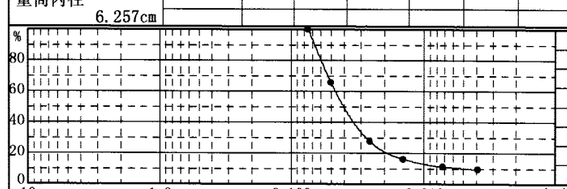

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

上海申元岩土工程有限公司　试验者:　校对者:　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-15

孔号	Q27CZ1
土样号	3845
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	0.7	29.3	97.67

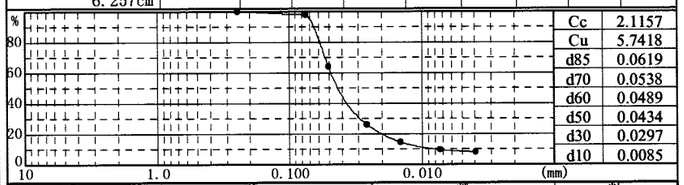

Cc	2.1157
Cu	5.7418
d85	0.0619
d70	0.0538
d60	0.0489
d50	0.0434
d30	0.0297
d10	0.0085

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					2.3	35.5	51.3	2.6	8.3		

孔号	Q27CZ1
土样号	3846
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	6.5	23.5	78.33

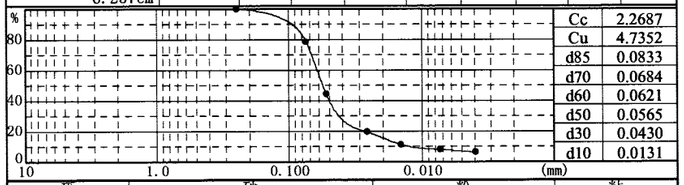

Cc	2.2687
Cu	4.7352
d85	0.0833
d70	0.0684
d60	0.0621
d50	0.0565
d30	0.0430
d10	0.0131

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					21.7	39.2	30.6	1.7	6.8		

孔号	Q27CZ1
土样号	3847
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.2	18.8	62.67

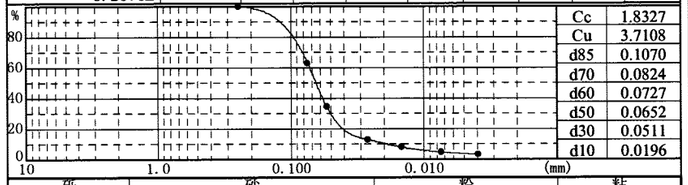

Cc	1.8327
Cu	3.7108
d85	0.1070
d70	0.0824
d60	0.0727
d50	0.0652
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					37.3	34.0	23.1	2.3	3.3		

孔号	Q27CZ1
土样号	3848
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.9	16.1	53.67

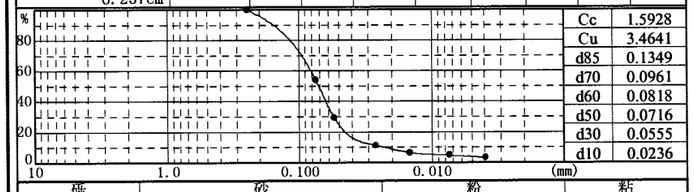

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5		

孔号	Q27CZ1
土样号	3849
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.2	15.8	52.67

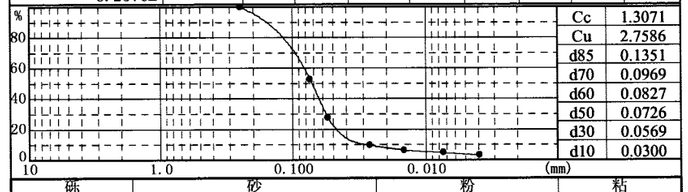

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5		

孔号	Q27CZ1
土样号	3850
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.8	18.2	60.67

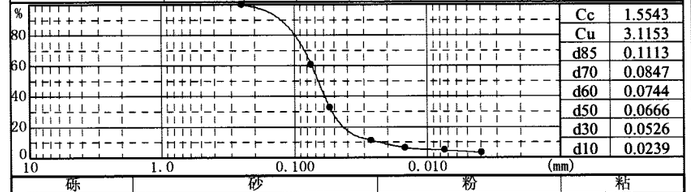

Cc	1.5543
Cu	3.1153
d85	0.1113
d70	0.0847
d60	0.0744
d50	0.0666
d30	0.0526
d10	0.0239

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					39.3	33.9	21.9	1.4	3.5		

孔号	Q27CZ1
土样号	3851
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.3	16.7	55.67

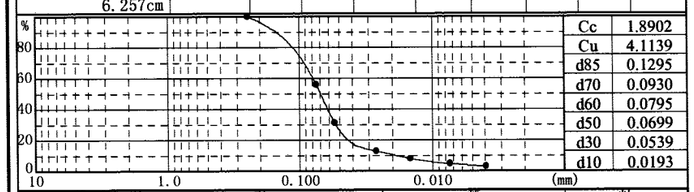

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4		

孔号	Q27CZ1
土样号	3852
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.2	11.8	39.33

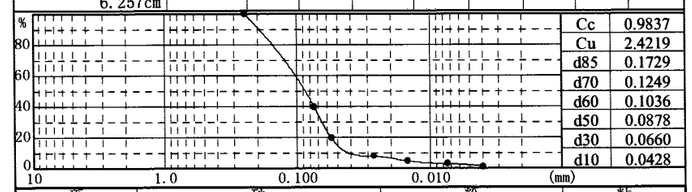

Cc	0.9837
Cu	2.4219
d85	0.1729
d70	0.1249
d60	0.1036
d50	0.0878
d30	0.0660
d10	0.0428

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					60.7	25.1	11.0	1.4	1.8		

孔号	Q23CZ2
土样号	4026
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.2	18.8	62.67

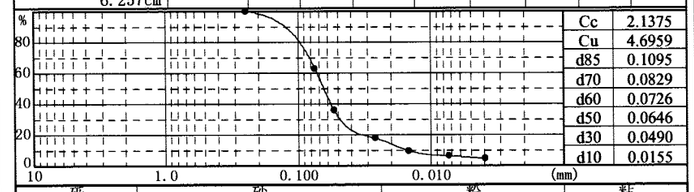

Cc	2.1375
Cu	4.6959
d85	0.1095
d70	0.0829
d60	0.0726
d50	0.0646
d30	0.0490
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					37.3	31.6	24.3	1.7	5.1		

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章 试验者: 吴申伟

校对者: 曹[illegible]

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :Ⅱ-16

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4027 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42	10			
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.8	20.2	67.33

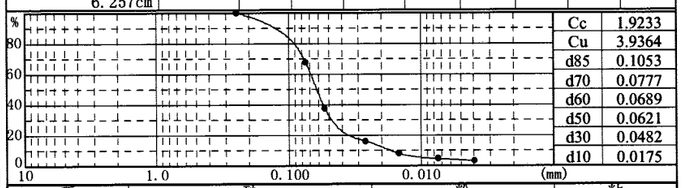

Cc	1.9233
Cu	3.9364
d85	0.1053
d70	0.0777
d60	0.0689
d50	0.0621
d30	0.0482
d10	0.0175

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					32.7	35.1	27.0	1.7	3.5		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4028 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.5	20.5	68.33

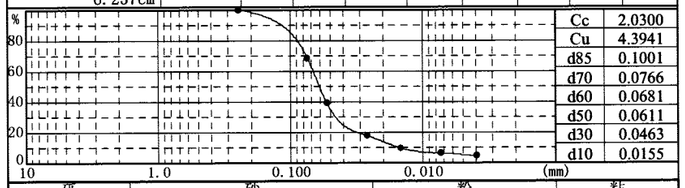

Cc	2.0300
Cu	4.3941
d85	0.1001
d70	0.0766
d60	0.0681
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					31.7	34.1	27.4	1.7	5.1		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4029 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	2.5	0.0266	14.34	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	10.9	19.1	63.67

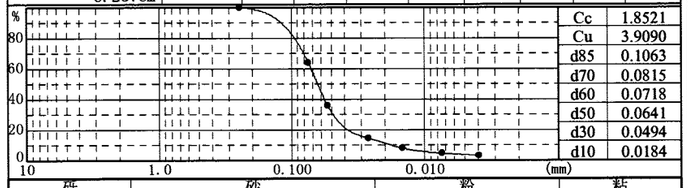

Cc	1.8521
Cu	3.9090
d85	0.1063
d70	0.0815
d60	0.0718
d50	0.0641
d30	0.0494
d10	0.0184

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					36.3	33.0	25.3	2.0	3.4		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4030 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.3	18.7	62.33

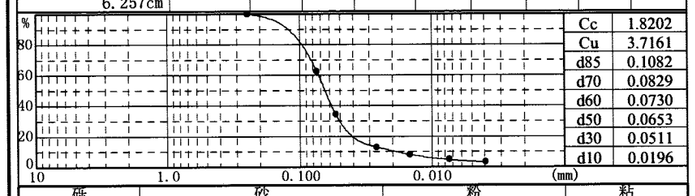

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4031 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.6	16.4	54.67

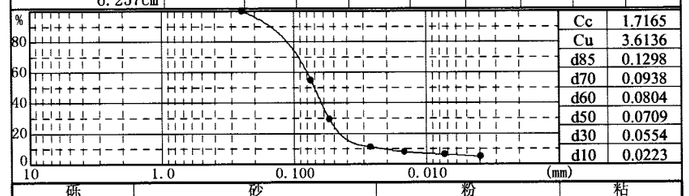

Cc	1.7165
Cu	3.6136
d85	0.1298
d70	0.0938
d60	0.0804
d50	0.0709
d30	0.0554
d10	0.0223

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					45.3	31.0	17.1	1.5	5.1		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4032 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	12.2	17.8	59.33

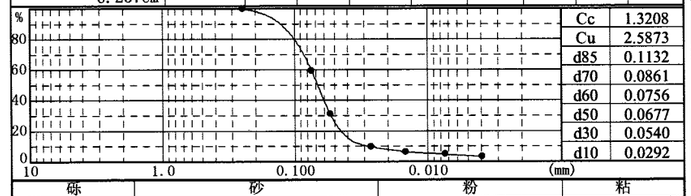

Cc	1.3208
Cu	2.5873
d85	0.1132
d70	0.0861
d60	0.0756
d50	0.0677
d30	0.0540
d10	0.0292

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					40.7	34.5	19.8	1.5	3.5		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4033 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.0	16.0	53.33

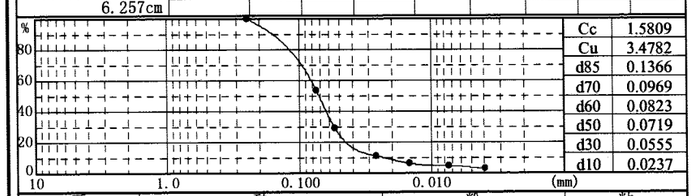

Cc	1.5809
Cu	3.4782
d85	0.1366
d70	0.0969
d60	0.0823
d50	0.0719
d30	0.0555
d10	0.0237

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					46.7	29.3	19.2	1.3	3.5		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4038 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49	10			
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.4	28.6	95.33

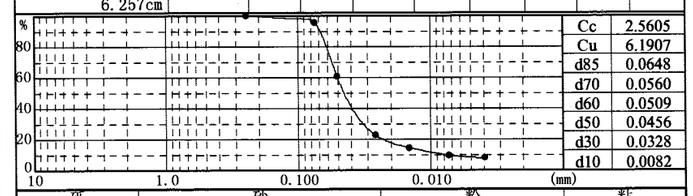

Cc	2.5605
Cu	6.1907
d85	0.0648
d70	0.0560
d60	0.0509
d50	0.0456
d30	0.0328
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2		

孔号 Q23CZ2 | **土样号** 4039 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.4	22.6	75.33

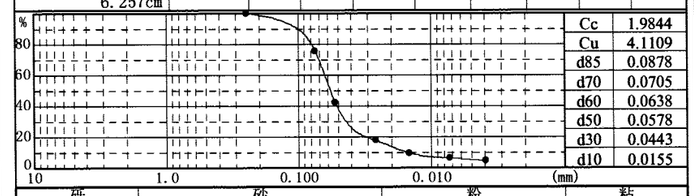

Cc	1.9844
Cu	4.1109
d85	0.0878
d70	0.0705
d60	0.0638
d50	0.0578
d30	0.0443
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					24.7	38.0	30.4	1.8	5.1		

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-17

孔号 Q23CZ2

土样号 4040　土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.9	22.1	73.67

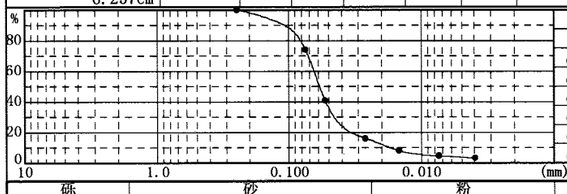

Cc	1.8452
Cu	3.6833
d85	0.0911
d70	0.0719
d60	0.0649
d50	0.0590
d30	0.0459
d10	0.0176

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	

孔号 Q23CZ2

土样号 4041　土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47
00:04:30	26.0	2.5	0.0266	14.34
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	12.8	17.2	57.33

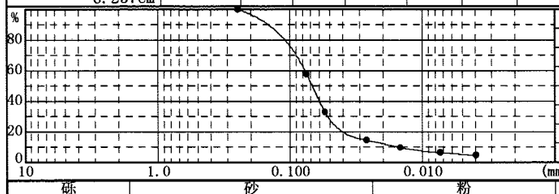

Cc	2.2089
Cu	4.8880
d85	0.1257
d70	0.0907
d60	0.0778
d50	0.0684
d30	0.0523
d10	0.0159

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					42.7	29.7	20.4	2.2	5.0	

孔号 Q27CZ3

土样号 4203　土名 粘质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.71　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	21.5	0.0490	76.82
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

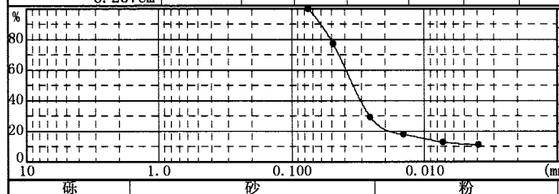

Cc	
Cu	
d85	0.0558
d70	0.0447
d60	0.0394
d50	0.0349
d30	0.0262
d10	

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						21.8	63.3	3.5	11.4	

孔号 Q27CZ3

土样号 4204　土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.5	0.0516	57.20
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.6	27.4	91.33

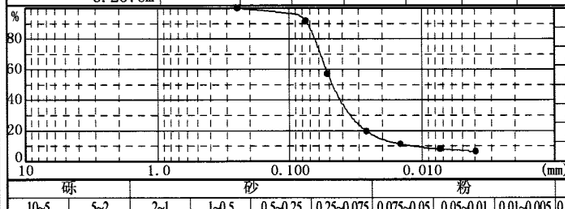

Cc	1.8844
Cu	4.2788
d85	0.0684
d70	0.0585
d60	0.0531
d50	0.0476
d30	0.0352
d10	0.0124

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.7	37.0	45.4	2.2	6.7	

孔号 Q27CZ3

土样号 4205　土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.4	25.6	85.33

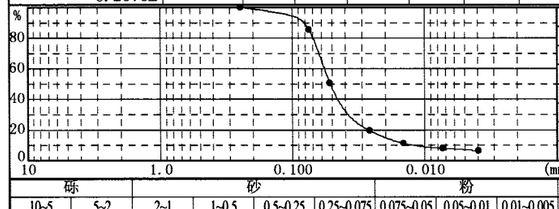

Cc	2.0026
Cu	4.4787
d85	0.0746
d70	0.0632
d60	0.0575
d50	0.0520
d30	0.0384
d10	0.0128

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	

孔号 Q27CZ3

土样号 4207　土名 粘质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.71　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.0	0.0496	71.89
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

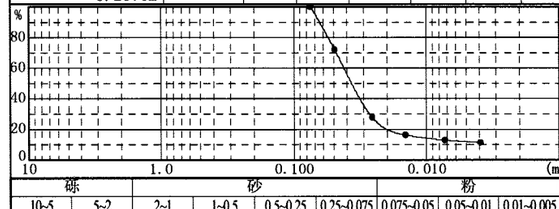

Cc	
Cu	
d85	0.0598
d70	0.0484
d60	0.0424
d50	0.0371
d30	0.0272
d10	

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						27.6	58.5	2.3	11.6	

孔号 Q27CZ3

土样号 4208　土名 砂质粉土　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.70　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.1	22.9	76.33

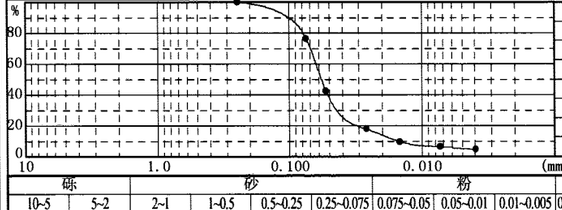

Cc	2.0313
Cu	4.0874
d85	0.0869
d70	0.0698
d60	0.0633
d50	0.0577
d30	0.0446
d10	0.0155

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	

孔号 Q27CZ3

土样号 4209　土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.2	14.8	49.33

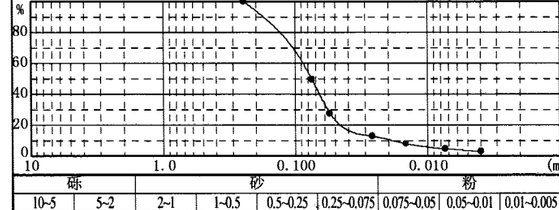

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 Q27CZ3

土样号 4210　土名 粉砂　比重计号 5　烘干土重 30.0g　比重 2.69　量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.8	14.2	47.33

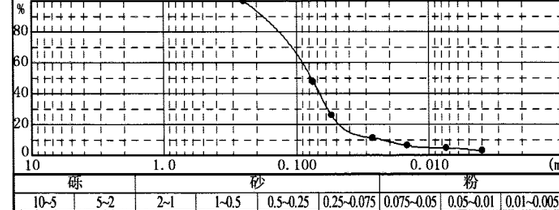

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司　试验者:　校对者:　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :J2-18

孔号 Q27CZ3 | **土样号** 4211 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.9	12.1	40.33

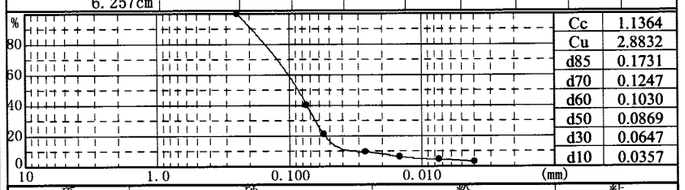

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号 Q27CZ3 | **土样号** 4212 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

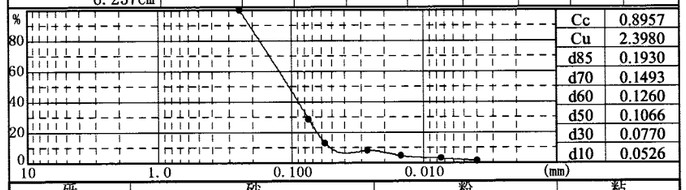

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号 Q27CZ3 | **土样号** 4213 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

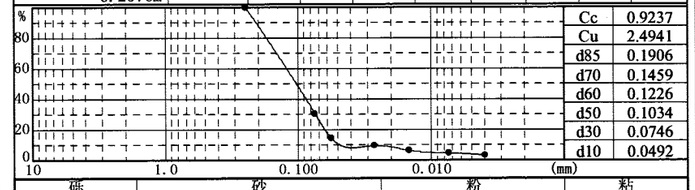

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4231 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0502	66.95
00:04:30	26.0	6.0	0.0259	25.83
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

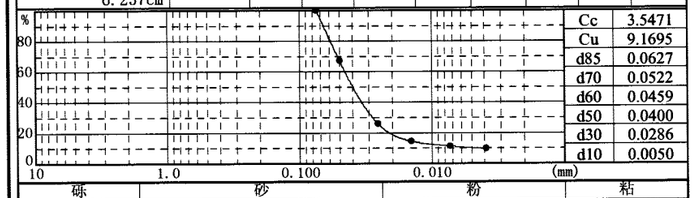

Cc	3.5471
Cu	9.1695
d85	0.0627
d70	0.0522
d60	0.0459
d50	0.0400
d30	0.0286
d10	0.0050

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.4	54.5	2.1	10.0	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4232 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.1	28.9	96.33

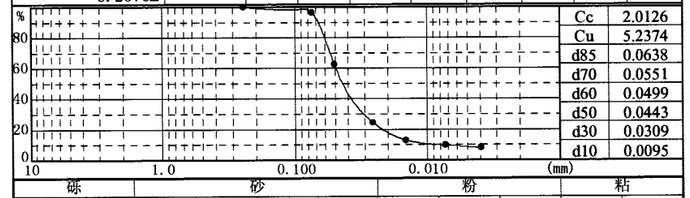

Cc	2.0126
Cu	5.2374
d85	0.0638
d70	0.0551
d60	0.0499
d50	0.0443
d30	0.0309
d10	0.0095

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4233 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.9	27.1	90.33

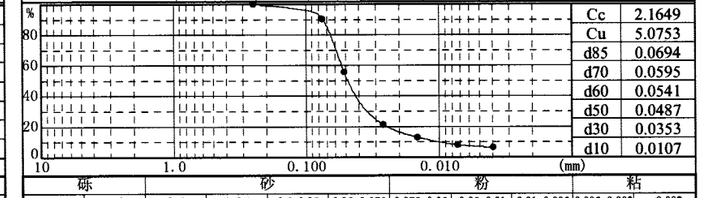

Cc	2.1649
Cu	5.0753
d85	0.0694
d70	0.0595
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0353
d10	0.0107

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4234 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.0	0.0514	58.85
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.9	28.1	93.67

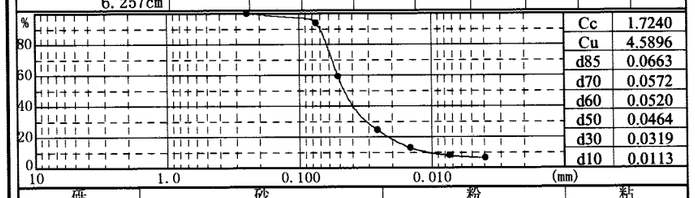

Cc	1.7240
Cu	4.5896
d85	0.0663
d70	0.0572
d60	0.0520
d50	0.0464
d30	0.0319
d10	0.0113

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					6.3	37.4	47.2	2.5	6.6	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4235 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.1	22.9	76.33

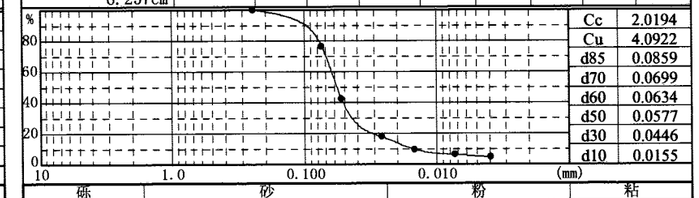

Cc	2.0194
Cu	4.0922
d85	0.0859
d70	0.0699
d60	0.0634
d50	0.0577
d30	0.0446
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.7	39.1	30.4	1.7	5.1	

孔号 S27CZ4 | **土样号** 4236 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.5	24.5	81.67

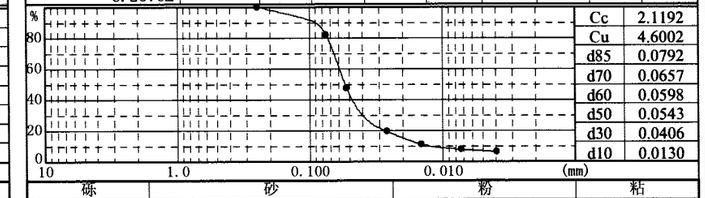

Cc	2.1192
Cu	4.6002
d85	0.0792
d70	0.0657
d60	0.0598
d50	0.0543
d30	0.0406
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :2-19

孔号	S27CZ4
土样号	4237
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.5	20.5	68.33

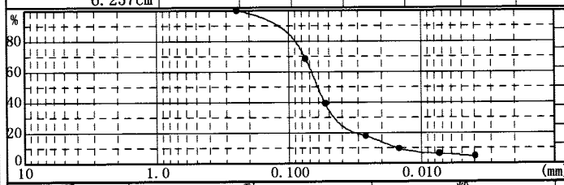

Cc	2.0354
Cu	4.3913
d85	0.1019
d70	0.0767
d60	0.0680
d50	0.0610
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.7	34.1	27.4	1.7	5.1	

孔号	S27CZ4
土样号	4238
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

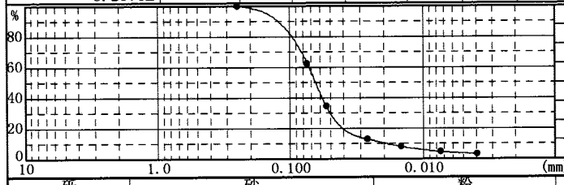

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号	S27CZ4
土样号	4239
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.9	16.1	53.67

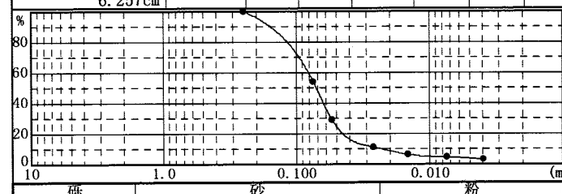

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号	S27CZ4
土样号	4240
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	14.2	15.8	52.67

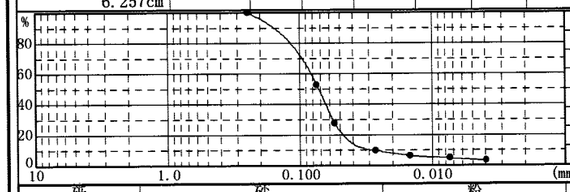

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号	S27CZ4
土样号	4241
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.0	13.0	43.33

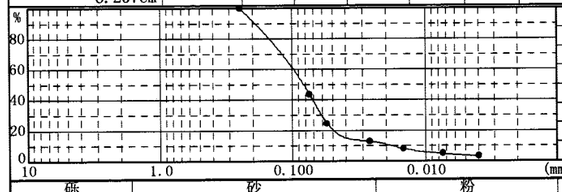

Cc	2.0275
Cu	5.2689
d85	0.1693
d70	0.1203
d60	0.0989
d50	0.0833
d30	0.0614
d10	0.0188

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	

孔号	S27CZ4
土样号	4242
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.5	12.5	41.67

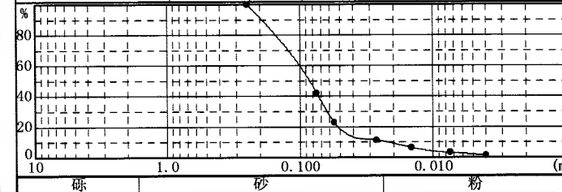

Cc	1.7406
Cu	4.4949
d85	0.1719
d70	0.1231
d60	0.1015
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0226

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	

孔号	S27CZ4
土样号	4243
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.6	12.4	41.33

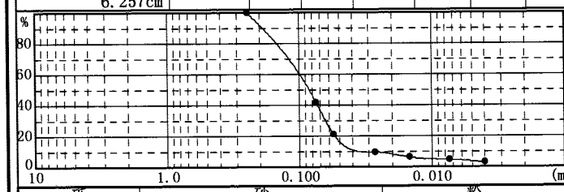

Cc	1.1043
Cu	2.6903
d85	0.1690
d70	0.1210
d60	0.1003
d50	0.0851
d30	0.0643
d10	0.0373

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	

孔号	S27CZ4
土样号	4244
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.9	10.1	33.67

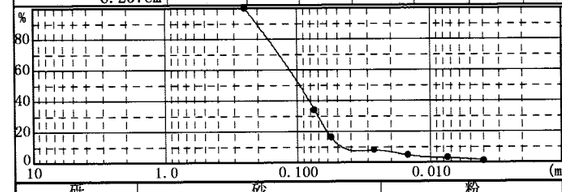

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	S27CZ4
土样号	4245
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.8	9.2	30.67

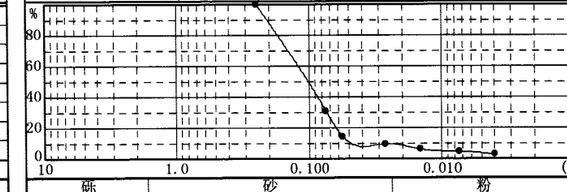

Cc	0.9187
Cu	2.4621
d85	0.1898
d70	0.1448
d60	0.1215
d50	0.1025
d30	0.0742
d10	0.0494

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-20

孔号 S27CZ4 | 土样号 4246 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

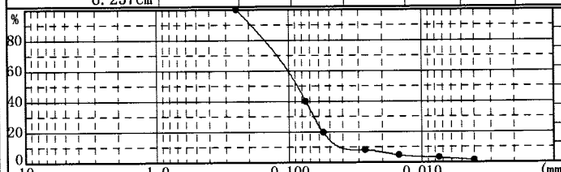

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4247 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.2	14.8	49.33

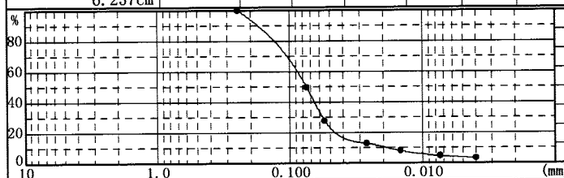

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4248 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.7	14.3	47.67

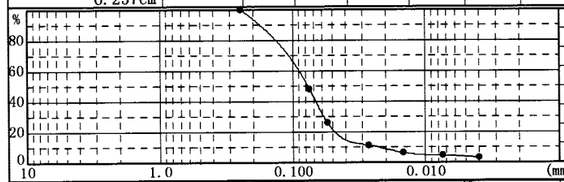

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4249 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.3	18.7	62.33

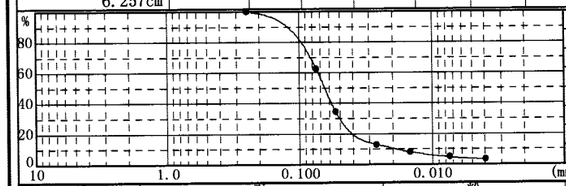

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4250 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	12.2	17.8	59.33

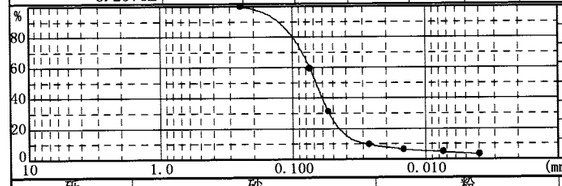

Cc	1.3208
Cu	2.5873
d85	0.1132
d70	0.0861
d60	0.0756
d50	0.0677
d30	0.0540
d10	0.0292

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4251 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.2	11.8	39.33

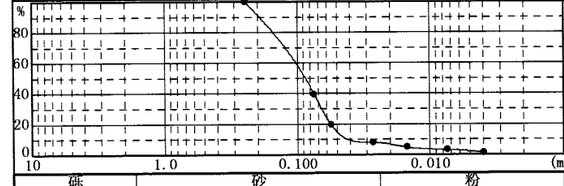

Cc	0.9837
Cu	2.4219
d85	0.1729
d70	0.1249
d60	0.1036
d50	0.0878
d30	0.0660
d10	0.0428

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4252 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

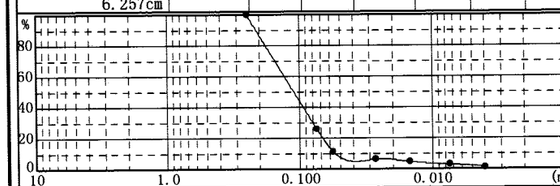

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号 S27CZ4 | 土样号 4253 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.4	10.6	35.33

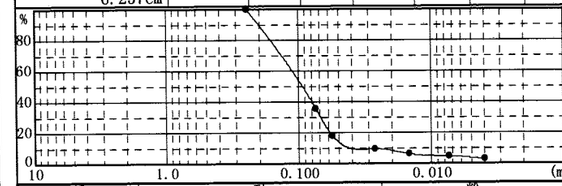

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号 Q27CZ5 | 土样号 4265 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.5	0.0494	73.53	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

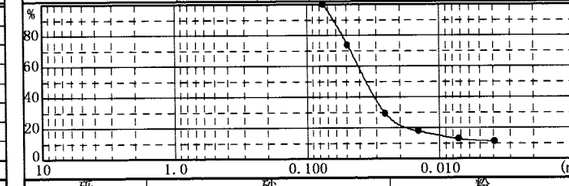

Cc	
Cu	
d85	0.0587
d70	0.0471
d60	0.0412
d50	0.0361
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						25.7	59.6	3.3	11.4	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-21

孔号	Q27CZ5
土样号	4266
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

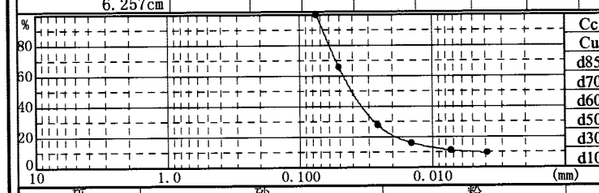

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号	Q27CZ5
土样号	4268
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.41	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.76	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.11	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.5	11.5	38.33

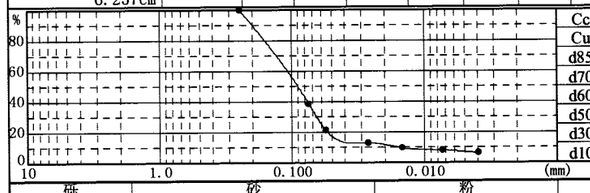

Cc	2.4611
Cu	6.7114
d85	0.1798
d70	0.1317
d60	0.1087
d50	0.0909
d30	0.0658
d10	0.0162

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.7	21.4	8.7	1.4	6.8	

孔号	Q27CZ5
土样号	4269
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.0	11.0	36.67

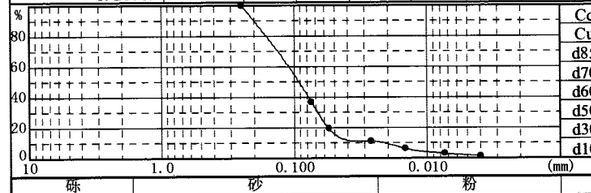

Cc	1.8720
Cu	5.0538
d85	0.1818
d70	0.1343
d60	0.1112
d50	0.0932
d30	0.0677
d10	0.0220

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	

孔号	Q27CZ5
土样号	4270
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.6	10.4	34.67

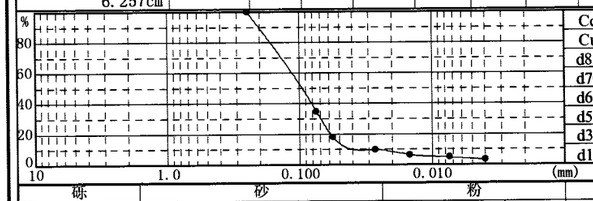

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ5
土样号	4271
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.9	10.1	33.67

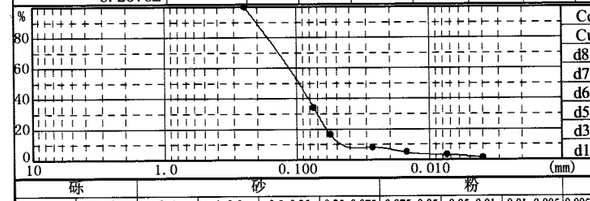

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	Q27CZ5
土样号	4272
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.1	14.9	49.67

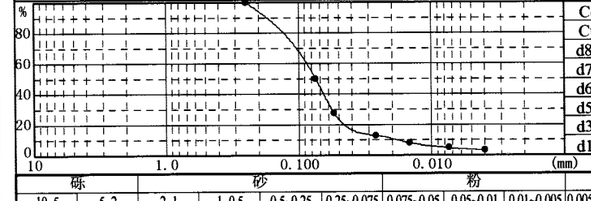

Cc	1.9758
Cu	4.6051
d85	0.1497
d70	0.1047
d60	0.0875
d50	0.0753
d30	0.0573
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	

孔号	Q27CZ5
土样号	4273
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.1	13.9	46.33

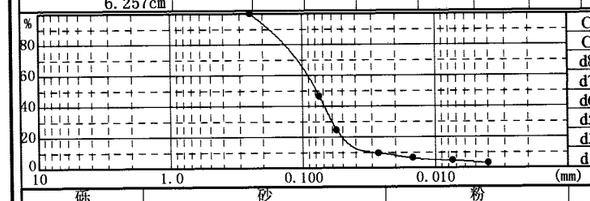

Cc	1.2562
Cu	2.8983
d85	0.1563
d70	0.1101
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0605
d10	0.0317

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ5
土样号	4274
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.5	12.5	41.67

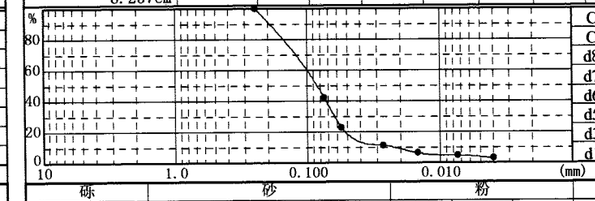

Cc	1.7233
Cu	4.4488
d85	0.1718
d70	0.1231
d60	0.1014
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0228

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	23.6	13.4	1.2	3.5	

孔号	Q27CZ5
土样号	4275
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.9	13.1	43.67

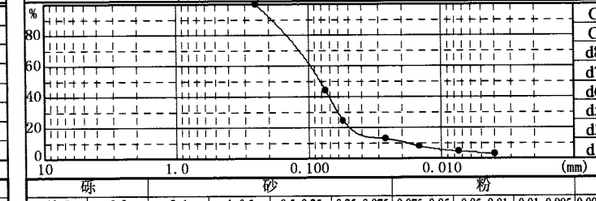

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章 试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-22

孔号	Q27CZ5
土样号	4276
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	2.5	0.0267	14.37
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.41
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.9	12.1	40.33

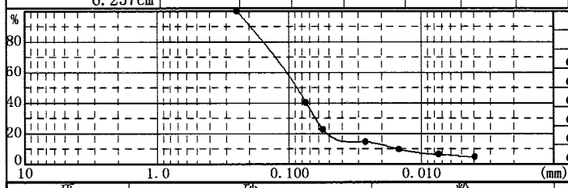

Cc	2.4693
Cu	6.6925
d85	0.1764
d70	0.1277
d60	0.1050
d50	0.0878
d30	0.0638
d10	0.0157

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	21.7	11.6	1.9	5.1	

孔号	Q27CZ5
土样号	4277
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.5	10.5	35.00

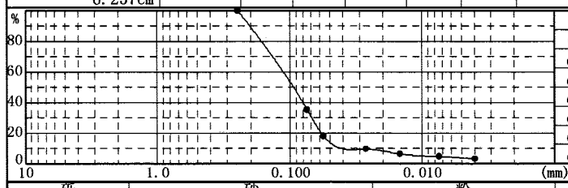

Cc	1.0039
Cu	2.6896
d85	0.1838
d70	0.1369
d60	0.1138
d50	0.0955
d30	0.0695
d10	0.0423

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.0	21.7	8.4	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ5
土样号	4278
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

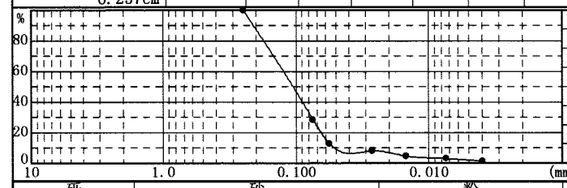

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号	Q27CZ8
土样号	4291
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.4	28.6	95.33

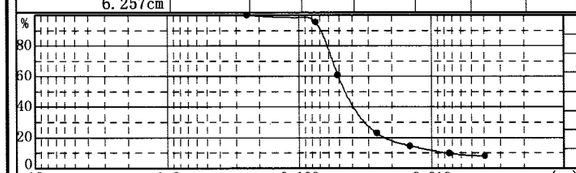

Cc	2.5518
Cu	6.1935
d85	0.0650
d70	0.0561
d60	0.0509
d50	0.0455
d30	0.0327
d10	0.0082

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	

孔号	Q27CZ8
土样号	4292
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	14.5	0.0520	53.90
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	3.4	26.6	88.67

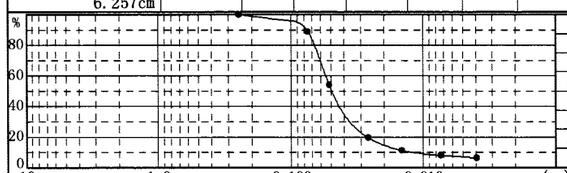

Cc	1.9256
Cu	4.3704
d85	0.0712
d70	0.0607
d60	0.0552
d50	0.0498
d30	0.0367
d10	0.0126

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					11.3	38.3	41.6	2.1	6.7	

孔号	Q27CZ8
土样号	4293
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.5	24.5	81.67

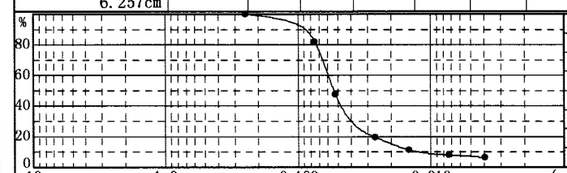

Cc	2.1070
Cu	4.6099
d85	0.0789
d70	0.0658
d60	0.0598
d50	0.0543
d30	0.0405
d10	0.0130

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.3	38.9	34.2	1.9	6.7	

孔号	Q27CZ8
土样号	4294
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.2	18.8	62.67

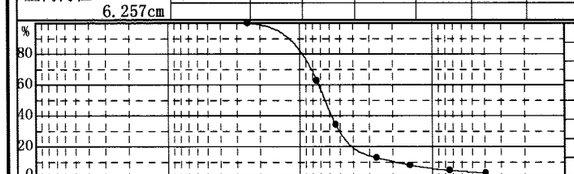

Cc	1.8327
Cu	3.7108
d85	0.1070
d70	0.0824
d60	0.0727
d50	0.0652
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	

孔号	Q27CZ8
土样号	4295
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	14.2	15.8	52.67

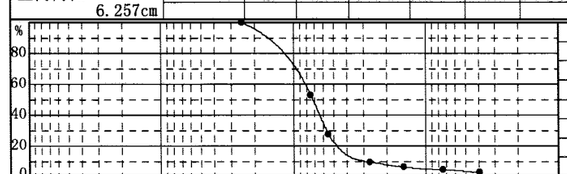

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号	Q27CZ8
土样号	4296
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

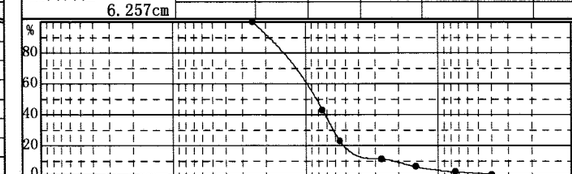

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-23

孔号	Q27CZ8
土样号	4297
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

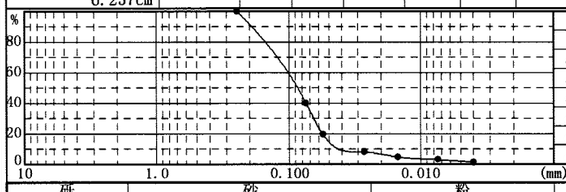

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号	Q27CZ8
土样号	4298
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.7	10.3	34.33

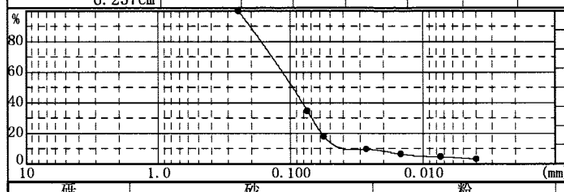

Cc	1.0222
Cu	2.7984
d85	0.1858
d70	0.1393
d60	0.1159
d50	0.0972
d30	0.0700
d10	0.0414

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.7	20.9	8.5	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ8
土样号	4299
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.0	14.0	46.67

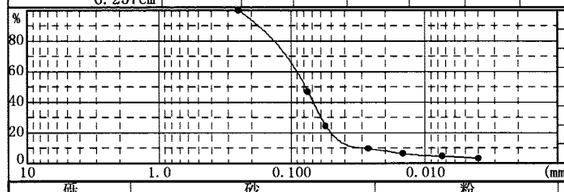

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ8
土样号	4300
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

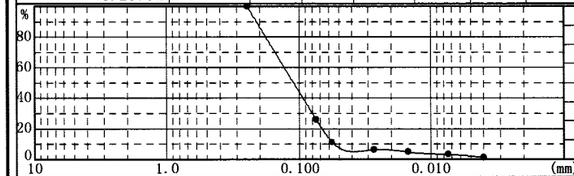

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号	Q27CZ8
土样号	4301
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.1	5.9	19.67

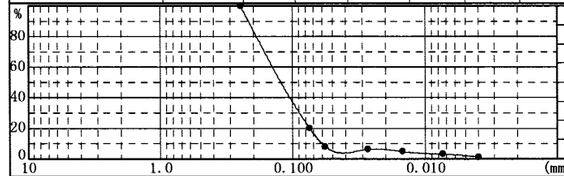

Cc	0.9267
Cu	2.3474
d85	0.2037
d70	0.1654
d60	0.1435
d50	0.1238
d30	0.0901
d10	0.0611

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	

孔号	Q27CZ8
土样号	4302
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.0	0.0575	6.11	10			
00:04:30	26.0	-0.5	0.0272	4.46	5			
00:15:00	26.0	-1.0	0.0149	2.81	2			
01:00:00	26.0	-1.5	0.0075	1.16	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	25.1	4.9	16.33

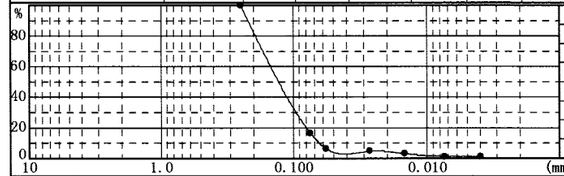

Cc	0.9567
Cu	2.3128
d85	0.2072
d70	0.1711
d60	0.1499
d50	0.1307
d30	0.0964
d10	0.0648

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					83.7	12.8	2.0	0.4	1.1	

孔号	Q27CZ8
土样号	4303
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	23.2	6.8	22.67

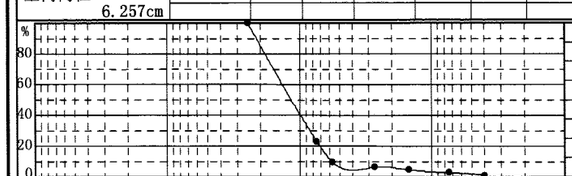

Cc	0.9066
Cu	2.3711
d85	0.2004
d70	0.1602
d60	0.1377
d50	0.1179
d30	0.0851
d10	0.0581

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	

孔号	Q27CZ8
土样号	4308
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	23.5	6.5	21.67

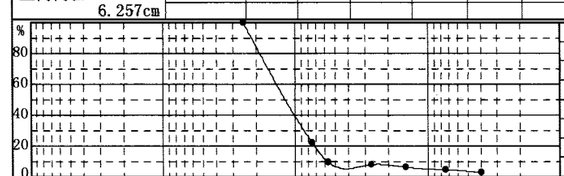

Cc	0.9280
Cu	2.4155
d85	0.2021
d70	0.1628
d60	0.1405
d50	0.1207
d30	0.0871
d10	0.0582

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					78.3	15.3	1.4	1.5	3.5	

孔号	Q27CZ9
土样号	4324
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	0.7	29.3	97.67

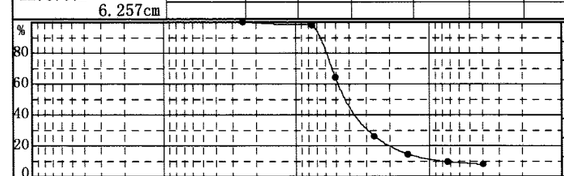

Cc	2.1084
Cu	5.7479
d85	0.0623
d70	0.0539
d60	0.0488
d50	0.0433
d30	0.0296
d10	0.0085

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :Ⅱ-24

孔号	Q27CZ9
土样号	4325
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0502	66.95
00:04:30	26.0	6.0	0.0259	25.83
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

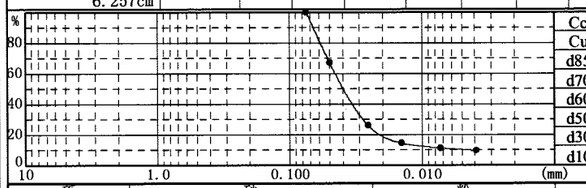

Cc	3.5471
Cu	9.1695
d85	0.0627
d70	0.0522
d60	0.0459
d50	0.0400
d30	0.0286
d10	0.0050

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.4	54.5	2.1	10.0	

孔号	Q27CZ9
土样号	4326
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.4	25.6	85.33

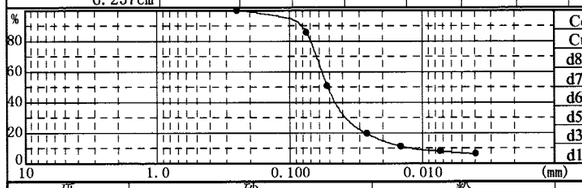

Cc	2.0001
Cu	4.4809
d85	0.0746
d70	0.0632
d60	0.0575
d50	0.0520
d30	0.0384
d10	0.0128

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	

孔号	Q27CZ9
土样号	4327
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

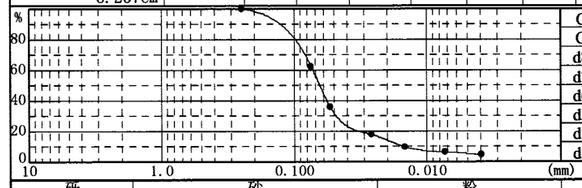

Cc	2.1242
Cu	4.7122
d85	0.1108
d70	0.0834
d60	0.0728
d50	0.0647
d30	0.0489
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	

孔号	Q27CZ9
土样号	4328
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

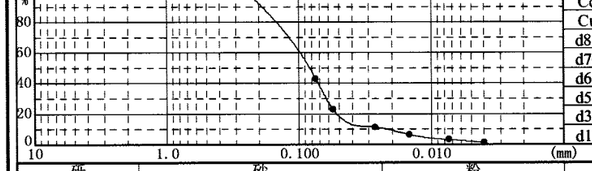

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号	Q27CZ9
土样号	4329
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.0	11.0	36.67

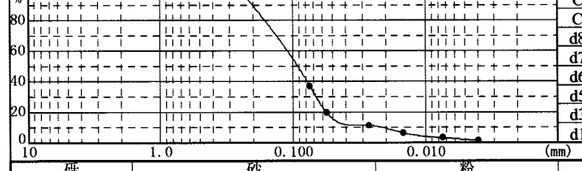

Cc	1.8720
Cu	5.0538
d85	0.1818
d70	0.1343
d60	0.1112
d50	0.0932
d30	0.0677
d10	0.0220

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	

孔号	Q27CZ9
土样号	4330
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.5	9.5	31.67

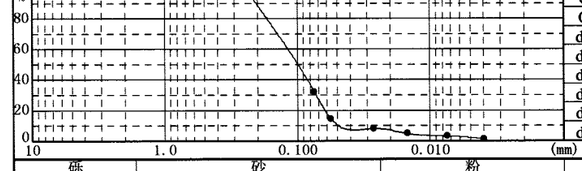

Cc	0.8998
Cu	2.3592
d85	0.1872
d70	0.1415
d60	0.1185
d50	0.1000
d30	0.0732
d10	0.0502

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					68.3	21.8	6.8	1.2	1.9	

孔号	Q27CZ9
土样号	4331
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.8	8.2	27.33

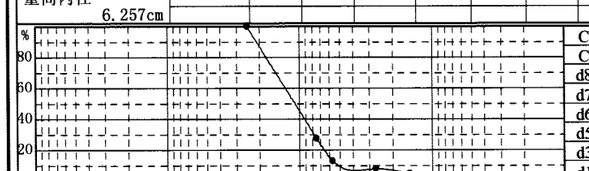

Cc	0.9117
Cu	2.4753
d85	0.1953
d70	0.1525
d60	0.1292
d50	0.1095
d30	0.0784
d10	0.0522

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					72.7	18.3	5.8	1.3	1.9	

孔号	Q27CZ9
土样号	4332
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

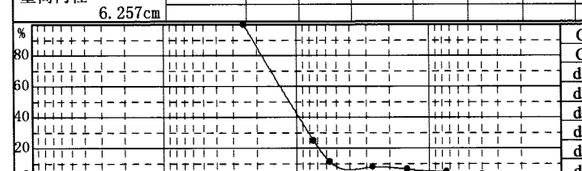

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号	Q27CZ9
土样号	4333
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.3	6.7	22.33

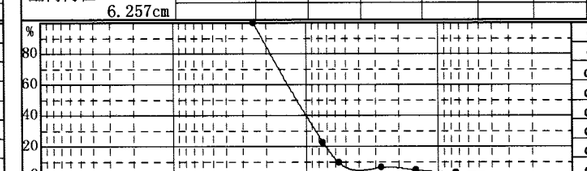

Cc	0.9135
Cu	2.3873
d85	0.2010
d70	0.1612
d60	0.1387
d50	0.1188
d30	0.0858
d10	0.0581

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司　上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章　试验者:　校对者:　日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-25

孔号	Q27CZ10
土样号	4345
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

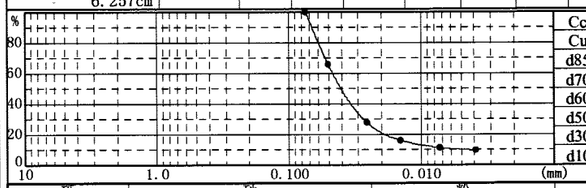

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号	Q27CZ10
土样号	4346
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.0	0.0525	48.96	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.6	25.4	84.67

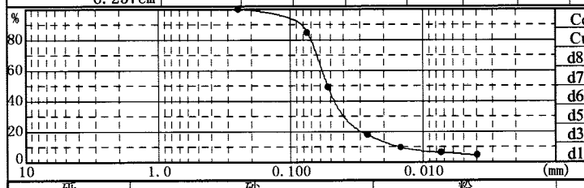

Cc	1.7780
Cu	3.7308
d85	0.0754
d70	0.0639
d60	0.0584
d50	0.0531
d30	0.0403
d10	0.0156

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					15.3	40.3	37.4	1.9	5.1	

孔号	Q27CZ10
土样号	4347
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.8	18.2	60.67

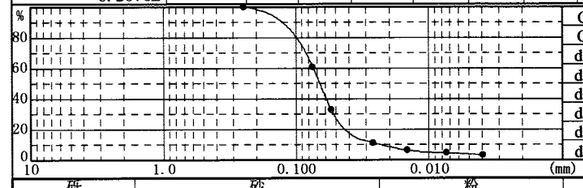

Cc	1.5543
Cu	3.1153
d85	0.1113
d70	0.0847
d60	0.0744
d50	0.0666
d30	0.0526
d10	0.0239

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ10
土样号	4348
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.0	14.0	46.67

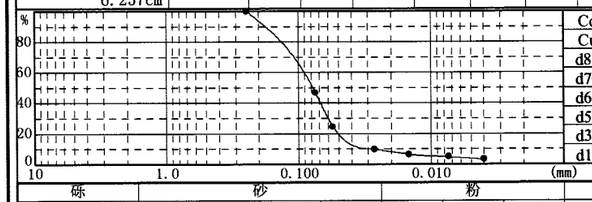

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号	Q27CZ10
土样号	4349
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.3	11.7	39.00

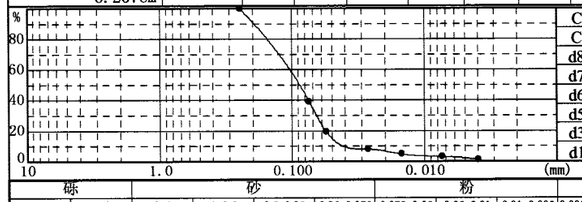

Cc	0.9860
Cu	2.4592
d85	0.1742
d70	0.1261
d60	0.1045
d50	0.0884
d30	0.0662
d10	0.0425

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.0	24.8	11.0	1.4	1.8	

孔号	Q27CZ10
土样号	4350
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.0	10.0	33.33

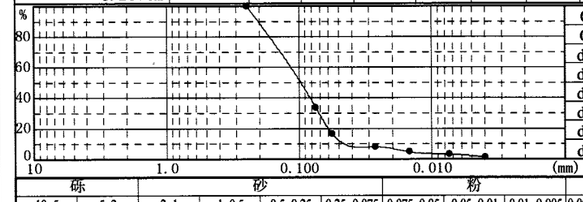

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号	Q27CZ10
土样号	4351
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.4	10.6	35.33

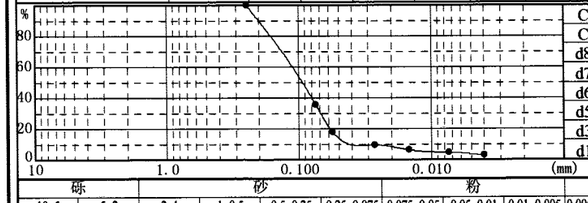

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q27CZ10
土样号	4352
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.9	9.1	30.33

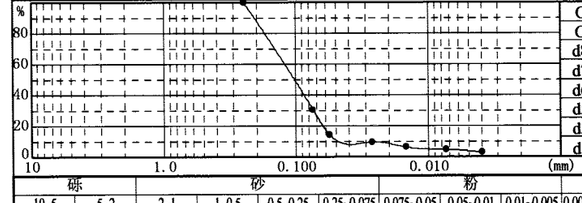

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号	Q27CZ10
土样号	4353
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

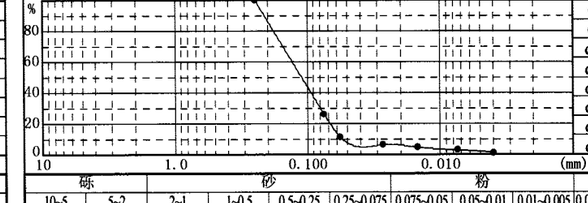

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :2-26

孔号	Q27CZ12
土样号	4365
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.5	0.0498	70.24
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

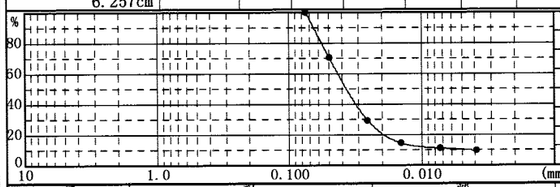

Cc	3.3074
Cu	8.9424
d85	0.0611
d70	0.0497
d60	0.0432
d50	0.0373
d30	0.0263
d10	0.0048

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						29.5	58.8	1.6	10.1	

孔号	Q27CZ12
土样号	4366
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.0	0.0529	45.66
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.8	24.2	80.67

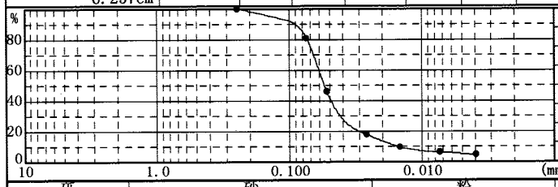

Cc	1.8934
Cu	3.9052
d85	0.0802
d70	0.0667
d60	0.0608
d50	0.0553
d30	0.0423
d10	0.0156

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					19.3	40.0	33.8	1.8	5.1	

孔号	Q27CZ12
土样号	4367
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.3	16.7	55.67

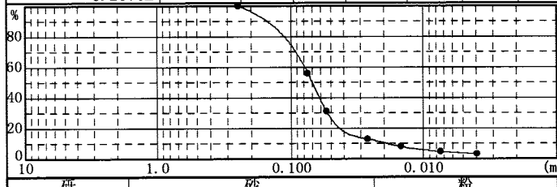

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号	Q27CZ12
土样号	4368
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.5	12.5	41.67

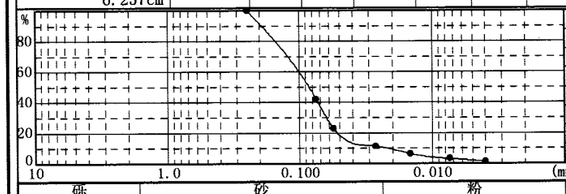

Cc	1.7406
Cu	4.4949
d85	0.1719
d70	0.1231
d60	0.1015
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0226

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	

孔号	Q27CZ12
土样号	4369
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.7	13.3	44.33

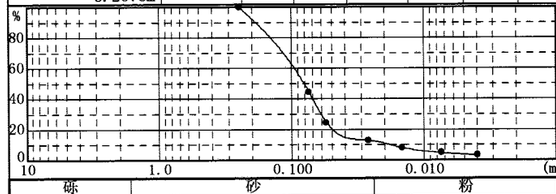

Cc	2.0735
Cu	5.1564
d85	0.1650
d70	0.1166
d60	0.0963
d50	0.0816
d30	0.0611
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					55.7	24.6	14.3	2.0	3.4	

孔号	Q27CZ12
土样号	4370
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

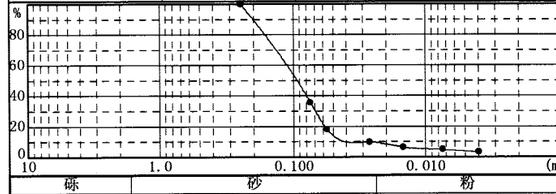

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ1
土样号	4371
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.9	16.1	53.67

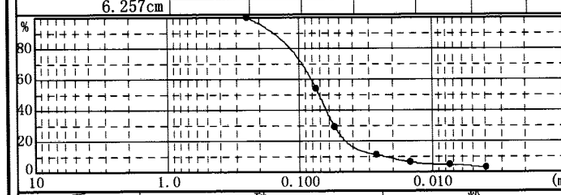

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ1
土样号	4387
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.0	0.0488	78.47
00:04:30	26.0	8.5	0.0255	34.05
00:15:00	26.0	4.0	0.0144	19.25
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

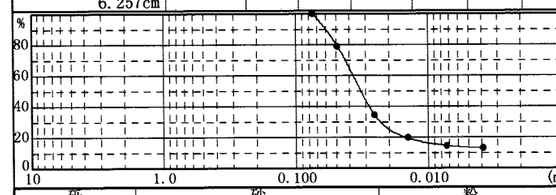

Cc	
Cu	
d85	0.0546
d70	0.0431
d60	0.0376
d50	0.0328
d30	0.0233
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						20.1	63.9	2.8	13.2	

孔号	Q28CZ1
土样号	4388
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.0	0.0496	71.89
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

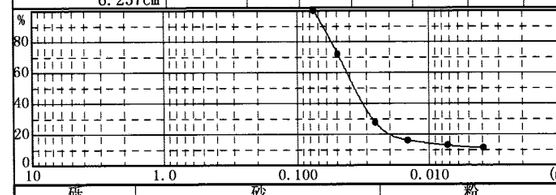

Cc	
Cu	
d85	0.0598
d70	0.0484
d60	0.0424
d50	0.0371
d30	0.0272
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						27.6	58.5	2.3	11.6	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-27

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4389 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	1.1	28.9	96.33

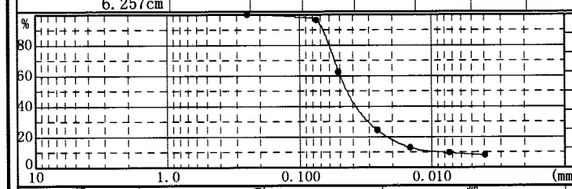

Cc	2.0154
Cu	5.2130
d85	0.0635
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0096

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.1	50.1	1.7	8.4	

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4390 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	1.4	28.6	95.33

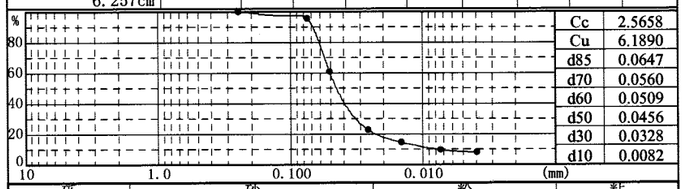

Cc	2.5658
Cu	6.1890
d85	0.0647
d70	0.0560
d60	0.0509
d50	0.0456
d30	0.0328
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4391 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	17.8	12.2	40.67

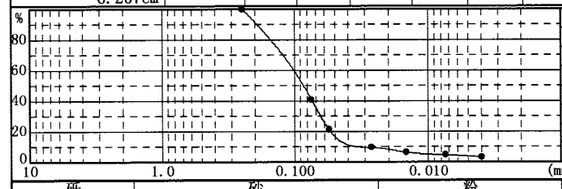

Cc	1.1248
Cu	2.8153
d85	0.1718
d70	0.1234
d60	0.1021
d50	0.0863
d30	0.0645
d10	0.0363

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.3	24.6	11.2	1.4	3.5	

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4392 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

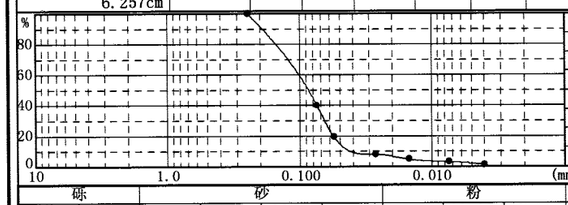

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4393 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

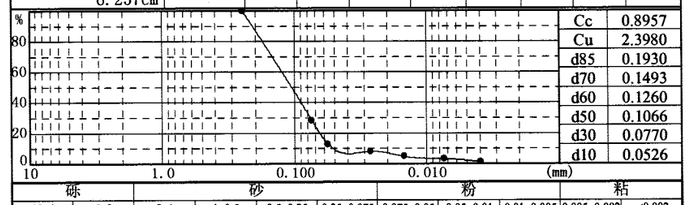

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号 Q28CZ1 | **土样号** 4394 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.25		30.0	100.00
0.075	22.3	7.7	25.67

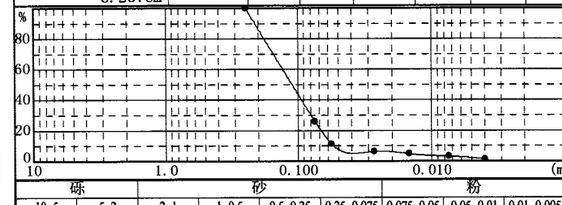

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号 S28CZ2 | **土样号** 4410 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.5	0.0486	80.11
00:04:30	26.0	8.0	0.0256	32.41
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

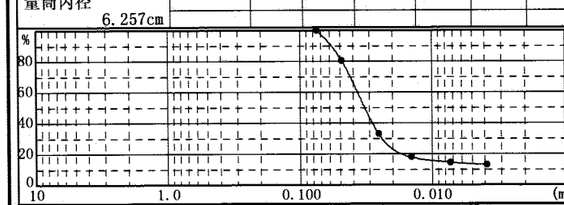

Cc	
Cu	
d85	0.0528
d70	0.0422
d60	0.0372
d50	0.0329
d30	0.0244
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						18.1	66.5	2.1	13.3	

孔号 S28CZ2 | **土样号** 4411 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.0	0.0500	68.60
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

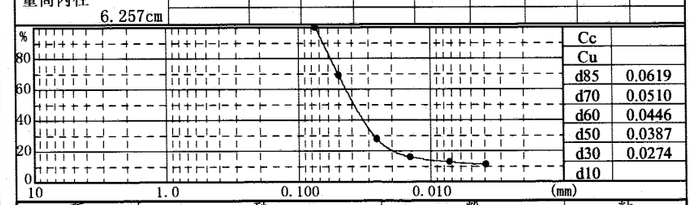

Cc	
Cu	
d85	0.0619
d70	0.0510
d60	0.0446
d50	0.0387
d30	0.0274
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						31.5	54.7	2.2	11.6	

孔号 S28CZ2 | **土样号** 4412 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075	0.7	29.3	97.67

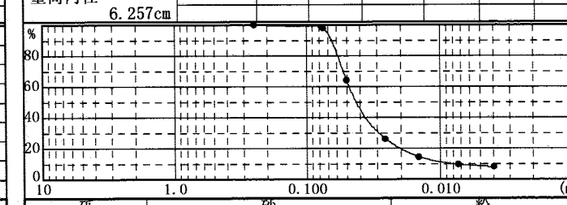

Cc	2.1075
Cu	5.7487
d85	0.0623
d70	0.0539
d60	0.0488
d50	0.0433
d30	0.0296
d10	0.0085

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					2.3	35.4	51.4	2.6	8.3	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :2-28

孔号 S28CZ2 | 土样号 4413 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.0	0.0514	58.85
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.0	28.0	93.33

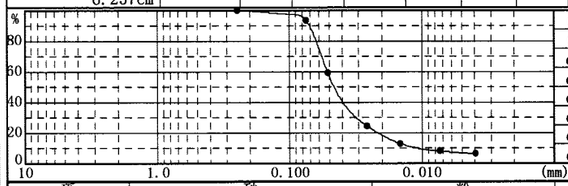

Cc	1.7138
Cu	4.6005
d85	0.0666
d70	0.0573
d60	0.0520
d50	0.0463
d30	0.0317
d10	0.0113

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					6.7	37.0	47.2	2.5	6.6	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4414 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.0	0.0525	48.96
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.6	25.4	84.67

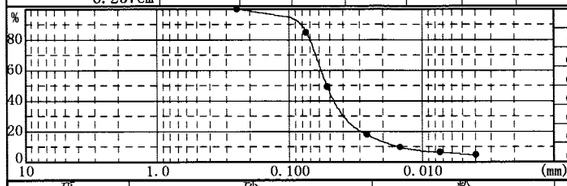

Cc	1.7664
Cu	3.7330
d85	0.0754
d70	0.0640
d60	0.0584
d50	0.0531
d30	0.0402
d10	0.0156

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					15.3	40.2	37.5	1.9	5.1	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4415 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.9	22.1	73.67

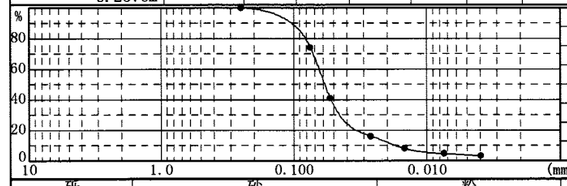

Cc	1.8430
Cu	3.6837
d85	0.0905
d70	0.0719
d60	0.0649
d50	0.0590
d30	0.0459
d10	0.0176

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4416 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.7	14.3	47.67

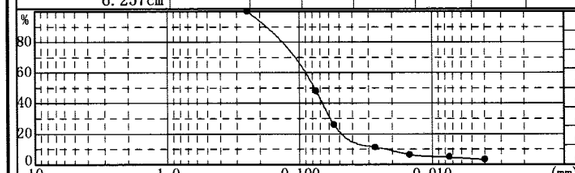

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4417 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.0	14.0	46.67

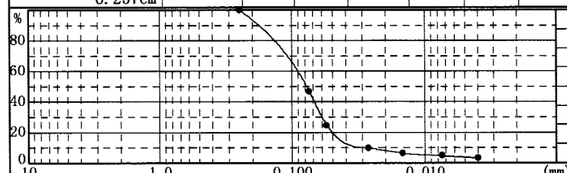

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4418 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

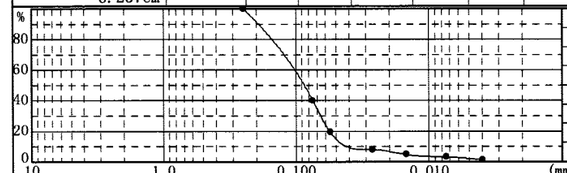

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4419 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

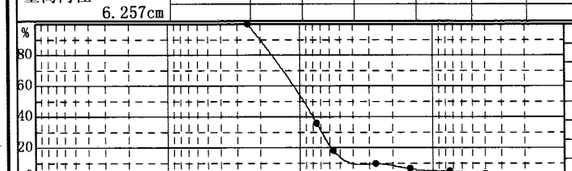

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4420 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

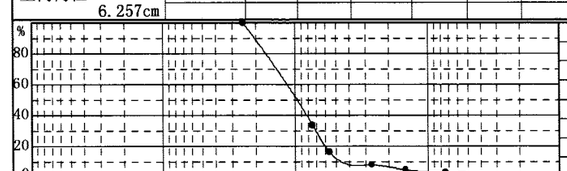

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号 S28CZ2 | 土样号 4421 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.8	9.2	30.67

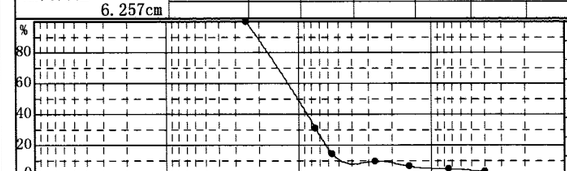

Cc	0.9187
Cu	2.4621
d85	0.1898
d70	0.1448
d60	0.1215
d50	0.1025
d30	0.0742
d10	0.0494

砾		砂			粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司　试验者:　校对者:　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-29

孔号	S28CZ2
土样号	4422
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.4	11.6	38.67

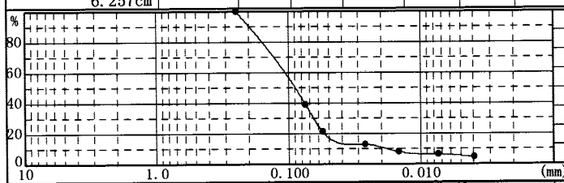

Cc	2.1414
Cu	5.7539
d85	0.1786
d70	0.1304
d60	0.1076
d50	0.0901
d30	0.0656
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.3	21.9	10.5	1.1	5.2	

孔号	S28CZ2
土样号	4429
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.3	6.7	22.33

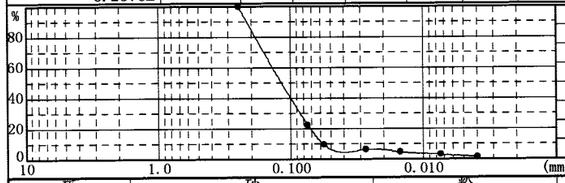

Cc	0.9135
Cu	2.3873
d85	0.2010
d70	0.1612
d60	0.1387
d50	0.1188
d30	0.0858
d10	0.0581

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.7	16.3	2.7	1.5	1.8	

孔号	S28CZ2
土样号	4430
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	24.2	5.8	19.33

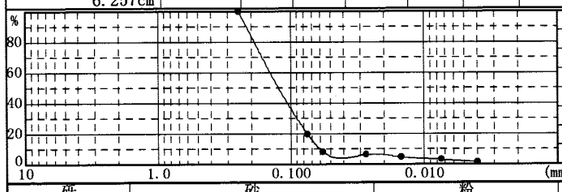

Cc	0.9342
Cu	2.3584
d85	0.2043
d70	0.1663
d60	0.1444
d50	0.1248
d30	0.0909
d10	0.0612

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.7	14.5	1.5	1.5	1.8	

孔号	Q28CZ3
土样号	4452
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	21.0	0.0492	75.18
00:04:30	26.0	7.5	0.0257	30.76
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

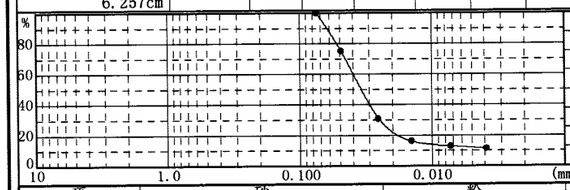

Cc	
Cu	
d85	0.0575
d70	0.0457
d60	0.0399
d50	0.0348
d30	0.0253
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						23.8	62.7	1.8	11.7	

孔号	Q28CZ3
土样号	4453
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.5	0.0498	70.24
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

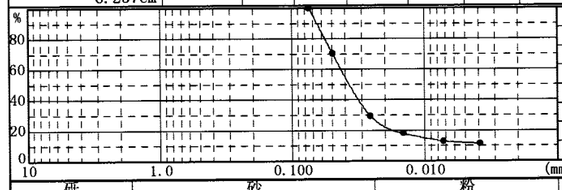

Cc	
Cu	
d85	0.0610
d70	0.0497
d60	0.0433
d50	0.0375
d30	0.0263
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						29.5	55.9	3.1	11.5	

孔号	Q28CZ3
土样号	4454
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.9	27.1	90.33

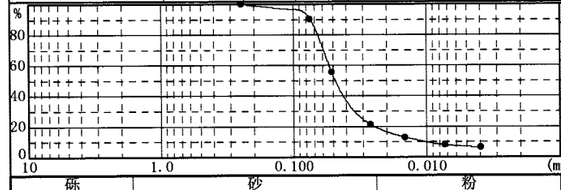

Cc	2.1518
Cu	5.0874
d85	0.0696
d70	0.0596
d60	0.0542
d50	0.0487
d30	0.0352
d10	0.0106

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号	Q28CZ3
土样号	4455
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	6.5	23.5	78.33

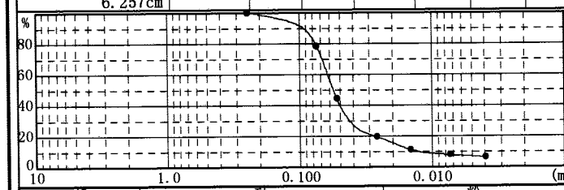

Cc	2.2631
Cu	4.7397
d85	0.0831
d70	0.0684
d60	0.0622
d50	0.0566
d30	0.0430
d10	0.0131

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					21.7	39.2	30.6	1.7	6.8	

孔号	Q28CZ3
土样号	4456
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.2	18.8	62.67

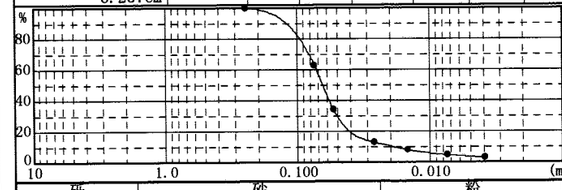

Cc	1.8327
Cu	3.7108
d85	0.1070
d70	0.0824
d60	0.0727
d50	0.0652
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	

孔号	Q28CZ3
土样号	4457
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.0	14.0	46.67

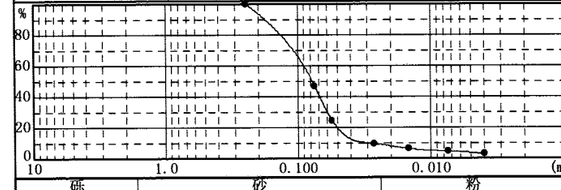

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :Z-30

孔号	Q28CZ3
土样号	4458
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.2	11.8	39.33

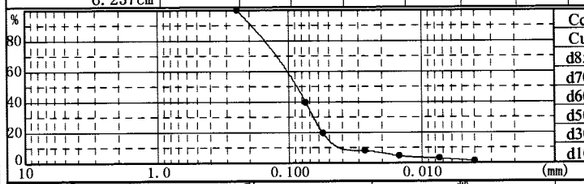

Cc	0.9837
Cu	2.4219
d85	0.1729
d70	0.1249
d60	0.1036
d50	0.0878
d30	0.0660
d10	0.0428

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	

孔号	Q28CZ3
土样号	4459
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.7	10.3	34.33

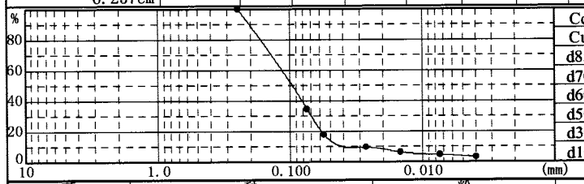

Cc	1.0222
Cu	2.7984
d85	0.1858
d70	0.1393
d60	0.1159
d50	0.0972
d30	0.0700
d10	0.0414

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.7	20.9	8.5	1.4	3.5	

孔号	Q28CZ3
土样号	4460
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.6	7.4	24.67

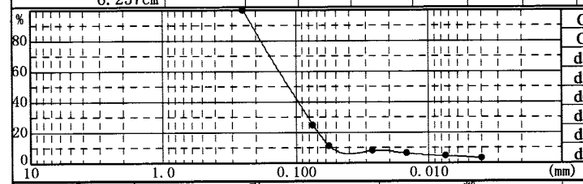

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号	Q28CZ3
土样号	4461
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.5	8.5	28.33

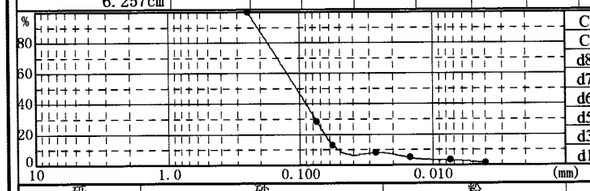

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号	Q28CZ9
土样号	4477
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.5	0.0494	73.53	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

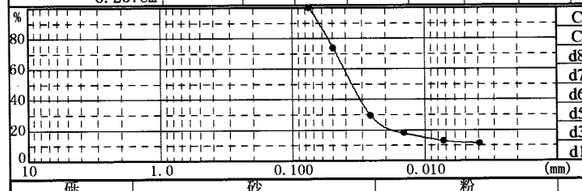

Cc	
Cu	
d85	0.0587
d70	0.0471
d60	0.0412
d50	0.0361
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						25.7	59.6	3.3	11.4	

孔号	Q28CZ9
土样号	4478
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49	10			
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.4	28.6	95.33

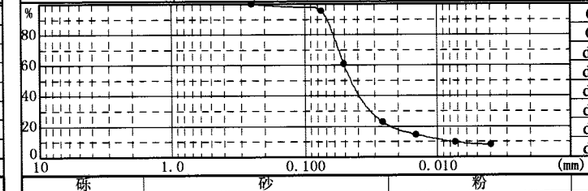

Cc	2.5623
Cu	6.1901
d85	0.0648
d70	0.0560
d60	0.0509
d50	0.0456
d30	0.0328
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	

孔号	Q28CZ9
土样号	4479
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	14.5	0.0520	53.90	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	3.4	26.6	88.67

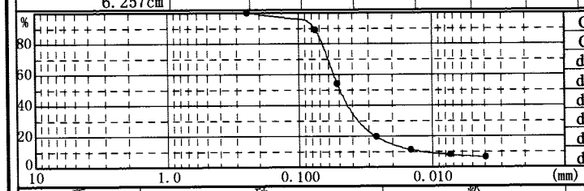

Cc	1.9239
Cu	4.3721
d85	0.0712
d70	0.0608
d60	0.0552
d50	0.0498
d30	0.0366
d10	0.0126

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					11.3	38.3	41.6	2.1	6.7	

孔号	Q28CZ9
土样号	4480
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.2	24.8	82.67

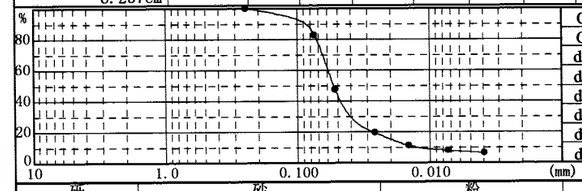

Cc	2.1494
Cu	4.5754
d85	0.0777
d70	0.0653
d60	0.0596
d50	0.0542
d30	0.0408
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	

孔号	Q28CZ9
土样号	4481
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.5	20.5	68.33

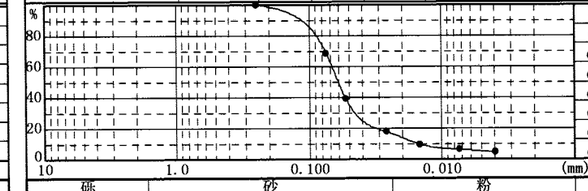

Cc	2.0277
Cu	4.3952
d85	0.0995
d70	0.0766
d60	0.0681
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.7	34.0	27.5	1.7	5.1	

上海申元岩土工程有限公司 试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :2-31

孔号	Q28CZ9
土样号	4482
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.4	16.6	55.33

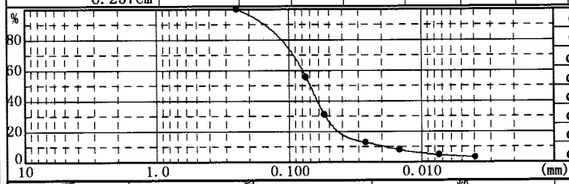

Cc	1.8755
Cu	4.1282
d85	0.1312
d70	0.0937
d60	0.0800
d50	0.0701
d30	0.0539
d10	0.0194

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.7	29.5	20.3	2.1	3.4	

孔号	Q28CZ9
土样号	4483
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

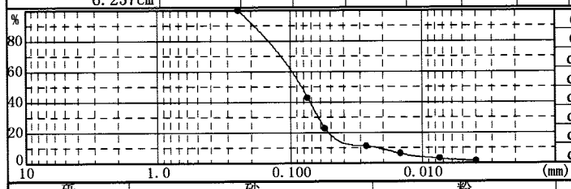

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号	Q28CZ9
土样号	4484
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.9	10.1	33.67

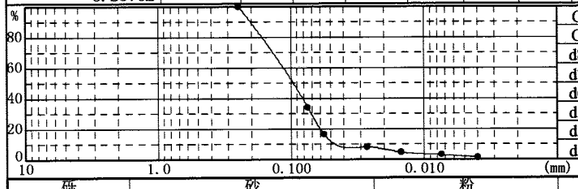

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	Q26CZ14
土样号	4494
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.7	8.3	27.67

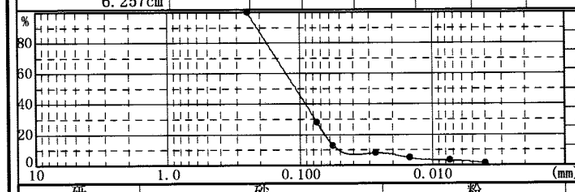

Cc	0.9058
Cu	2.4491
d85	0.1945
d70	0.1514
d60	0.1282
d50	0.1085
d30	0.0779
d10	0.0523

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					72.3	18.8	5.8	1.2	1.9	

孔号	Q26CZ14
土样号	4506
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.0	29.0	96.67

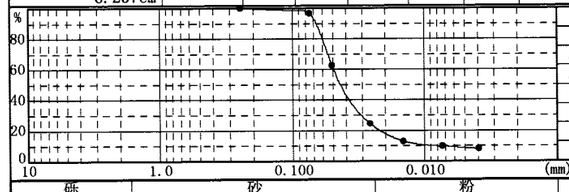

Cc	2.0149
Cu	5.2167
d85	0.0635
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0096

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.3	36.5	50.1	1.7	8.4	

孔号	Q26CZ14
土样号	4507
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

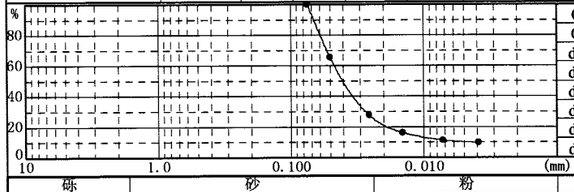

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号	Q26CZ14
土样号	4508
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.5	0.0498	70.24
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

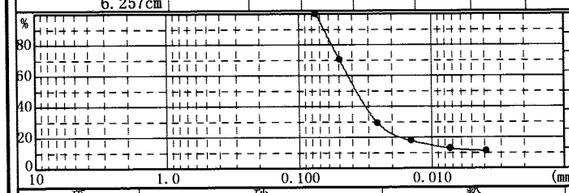

Cc	
Cu	
d85	0.0610
d70	0.0497
d60	0.0433
d50	0.0375
d30	0.0263
d10	

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						29.5	55.9	3.1	11.5	

孔号	Q26CZ14
土样号	4509
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	21.0	0.0492	75.18
00:04:30	26.0	7.5	0.0257	30.76
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

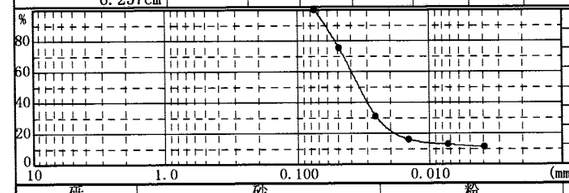

Cc	
Cu	
d85	0.0575
d70	0.0457
d60	0.0399
d50	0.0348
d30	0.0253
d10	

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						23.8	62.7	1.8	11.7	

孔号	Q26CZ14
土样号	4510
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.5	0.0486	80.11
00:04:30	26.0	8.0	0.0256	32.41
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

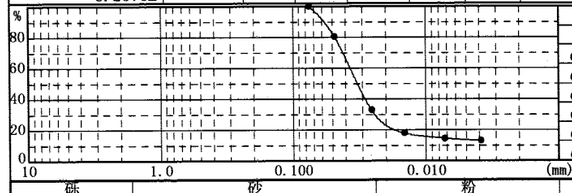

Cc	
Cu	
d85	0.0528
d70	0.0422
d60	0.0372
d50	0.0329
d30	0.0244
d10	

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						18.1	66.5	2.1	13.3	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-32

孔号	Q26CZ14
土样号	4511
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	21.5	0.0490	76.82	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

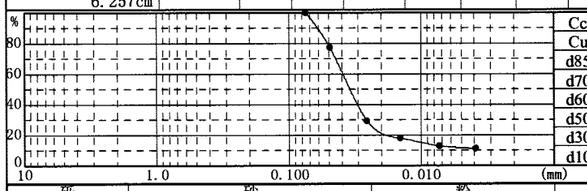

Cc	
Cu	
d85	0.0558
d70	0.0447
d60	0.0394
d50	0.0349
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						21.8	63.3	3.5	11.4	

孔号	Q26CZ14
土样号	4512
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0504	67.09	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	0.9	0.0039	9.07	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

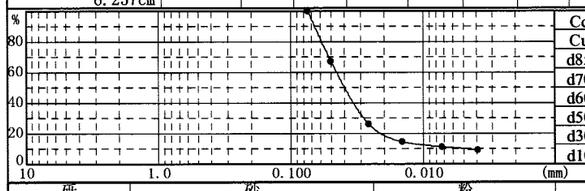

Cc	3.3781
Cu	8.7279
d85	0.0628
d70	0.0523
d60	0.0460
d50	0.0401
d30	0.0286
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.5	54.4	2.3	9.8	

孔号	Q28CZ5
土样号	4529
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.5	0.0494	73.53	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

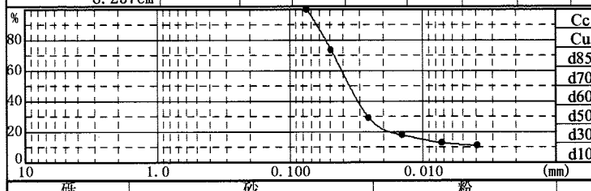

Cc	
Cu	
d85	0.0587
d70	0.0471
d60	0.0412
d50	0.0361
d30	0.0262
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						25.7	59.6	3.3	11.4	

孔号	Q28CZ5
土样号	4530
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	20.0	0.0496	71.89	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0258	27.47	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.96	2			
01:00:00	26.0	2.0	0.0073	12.67	1			
03:30:00	26.0	1.5	0.0039	11.02	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

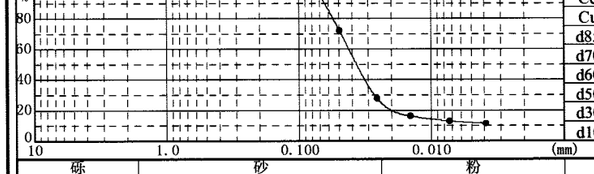

Cc	
Cu	
d85	0.0598
d70	0.0484
d60	0.0424
d50	0.0371
d30	0.0272
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						27.6	58.5	2.3	11.6	

孔号	Q28CZ5
土样号	4531
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

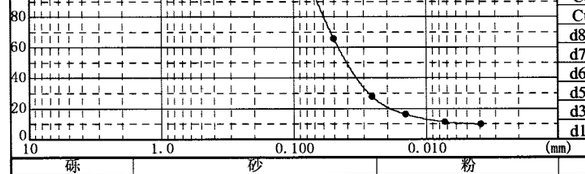

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号	Q28CZ5
土样号	4532
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.4	28.6	95.33

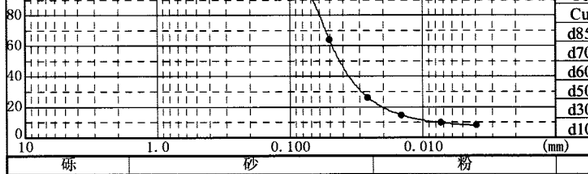

Cc	2.0913
Cu	5.7619
d85	0.0637
d70	0.0542
d60	0.0487
d50	0.0428
d30	0.0293
d10	0.0084

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	32.9	51.4	2.8	8.2	

孔号	Q28CZ5
土样号	4533
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.5	0.0516	57.20	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.6	27.4	91.33

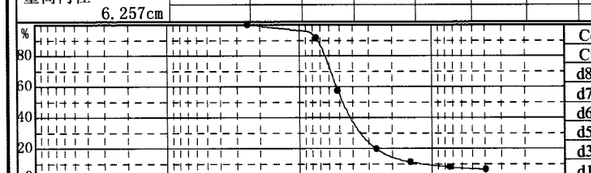

Cc	1.8860
Cu	4.2767
d85	0.0683
d70	0.0584
d60	0.0531
d50	0.0477
d30	0.0352
d10	0.0124

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.7	37.0	45.4	2.2	6.7	

孔号	Q28CZ5
土样号	4534
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55	10			
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.9	27.1	90.33

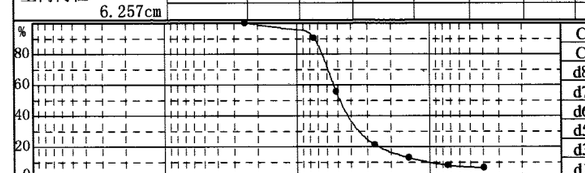

Cc	2.1634
Cu	5.0766
d85	0.0694
d70	0.0595
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0353
d10	0.0107

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4535
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.4	25.6	85.33

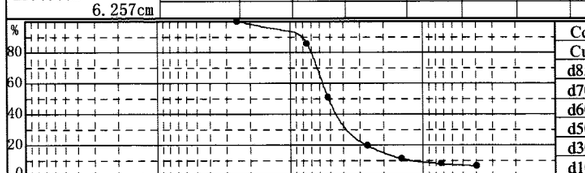

Cc	2.0077
Cu	4.4744
d85	0.0746
d70	0.0631
d60	0.0574
d50	0.0520
d30	0.0385
d10	0.0128

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :12-33

孔号	Q28CZ5
土样号	4536
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.0	0.0529	45.66
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.9	24.1	80.33

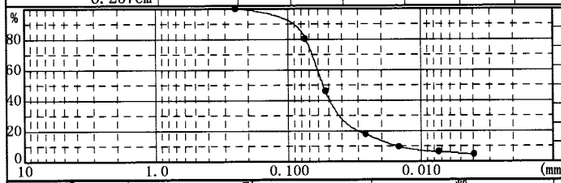

Cc	1.8809
Cu	3.9097
d85	0.0806
d70	0.0669
d60	0.0609
d50	0.0554
d30	0.0422
d10	0.0156

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					19.7	39.5	33.9	1.8	5.1	

孔号	Q28CZ5
土样号	4537
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.7	20.3	67.67

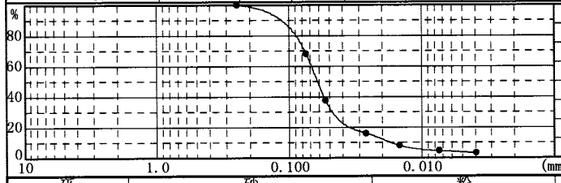

Cc	1.9244
Cu	3.9310
d85	0.0998
d70	0.0772
d60	0.0688
d50	0.0621
d30	0.0482
d10	0.0175

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					32.3	35.5	27.0	1.7	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4538
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	14.0	16.0	53.33

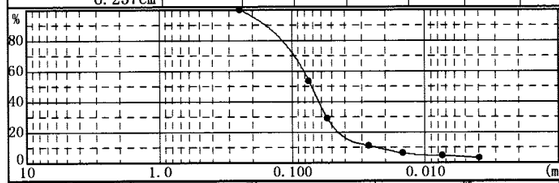

Cc	1.5809
Cu	3.4782
d85	0.1366
d70	0.0969
d60	0.0823
d50	0.0719
d30	0.0555
d10	0.0237

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.7	29.3	19.2	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4539
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.8	12.2	40.67

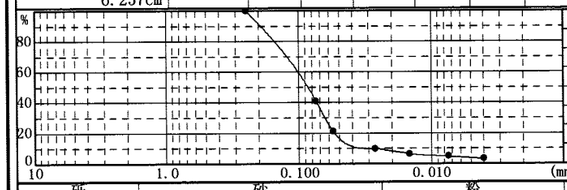

Cc	1.1248
Cu	2.8153
d85	0.1718
d70	0.1234
d60	0.1021
d50	0.0863
d30	0.0645
d10	0.0363

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.3	24.6	11.2	1.4	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4540
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

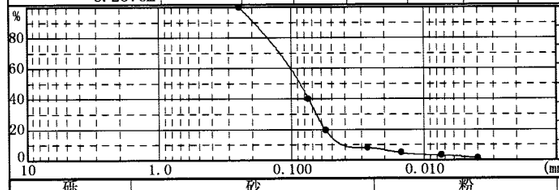

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号	Q28CZ5
土样号	4541
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

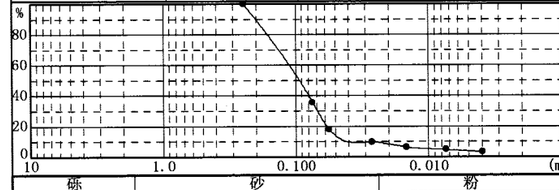

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4542
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.1	8.9	29.67

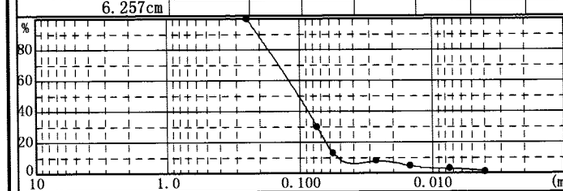

Cc	0.8815
Cu	2.2995
d85	0.1896
d70	0.1448
d60	0.1217
d50	0.1030
d30	0.0754
d10	0.0529

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					70.3	21.3	5.3	1.2	1.9	

孔号	Q28CZ5
土样号	4543
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

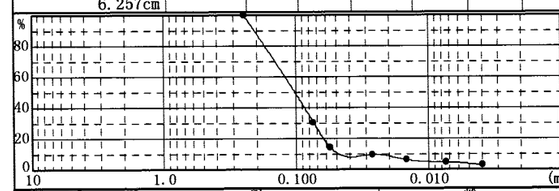

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4544
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.5	11.5	38.33

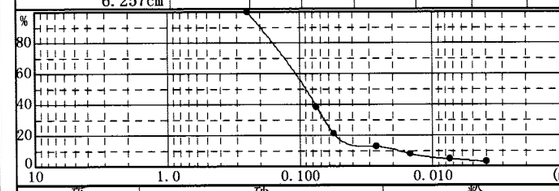

Cc	2.1590
Cu	5.8803
d85	0.1798
d70	0.1316
d60	0.1086
d50	0.0909
d30	0.0658
d10	0.0185

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					61.7	21.4	11.5	2.0	3.4	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-34

孔号	Q28CZ5
土样号	4545
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.3	16.7	55.67

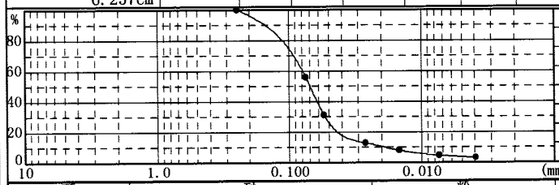

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号	Q28CZ5
土样号	4546
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.8	18.2	60.67

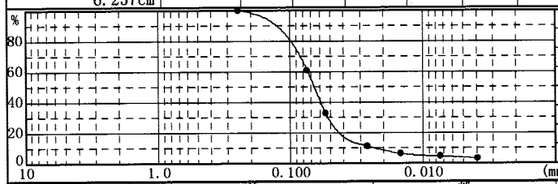

Cc	1.5543
Cu	3.1153
d85	0.1113
d70	0.0847
d60	0.0744
d50	0.0666
d30	0.0526
d10	0.0239

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					39.3	33.9	21.9	1.4	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4547
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.2	15.8	52.67

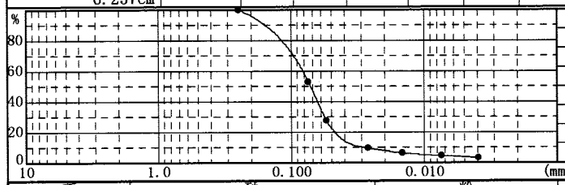

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4548
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.3	18.7	62.33

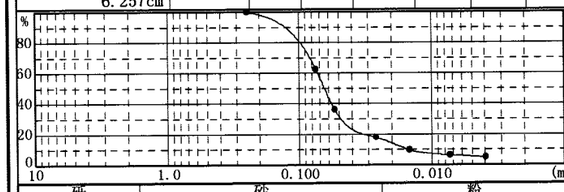

Cc	2.1242
Cu	4.7122
d85	0.1108
d70	0.0834
d60	0.0728
d50	0.0647
d30	0.0489
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	31.2	24.3	1.7	5.1	

孔号	Q28CZ5
土样号	4549
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71	10			
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.9	22.1	73.67

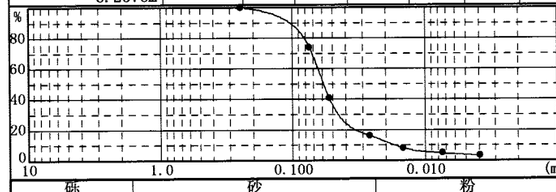

Cc	1.8431
Cu	3.6837
d85	0.0906
d70	0.0719
d60	0.0649
d50	0.0590
d30	0.0459
d10	0.0176

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					26.3	38.3	30.2	1.8	3.4	

孔号	Q28CZ5
土样号	4550
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	12.2	17.8	59.33

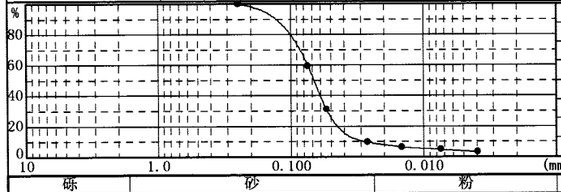

Cc	1.3208
Cu	2.5873
d85	0.1132
d70	0.0861
d60	0.0756
d50	0.0677
d30	0.0540
d10	0.0292

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4551
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.5	14.5	48.33

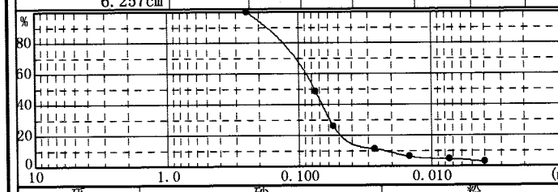

Cc	1.6870
Cu	3.8536
d85	0.1513
d70	0.1063
d60	0.0890
d50	0.0767
d30	0.0589
d10	0.0231

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					51.7	27.6	15.9	1.3	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4552
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.8	14.2	47.33

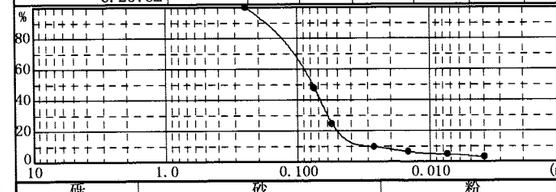

Cc	1.2358
Cu	2.7434
d85	0.1513
d70	0.1069
d60	0.0898
d50	0.0777
d30	0.0603
d10	0.0327

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	28.6	13.8	1.4	3.5	

孔号	Q28CZ5
土样号	4553
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.9	12.1	40.33

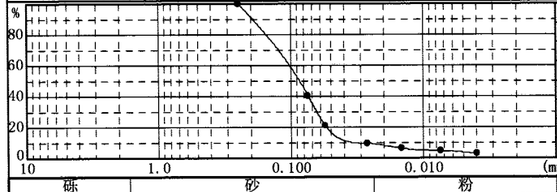

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :12-35

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4554 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.2	14.8	49.33

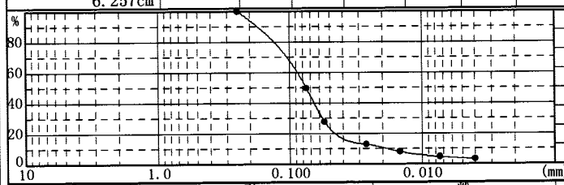

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4555 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.4	10.6	35.33

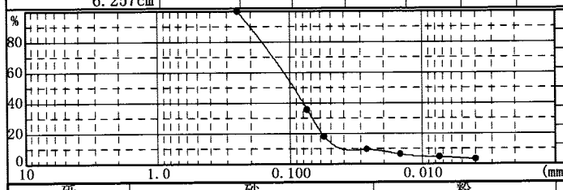

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4556 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.1	10.9	36.33

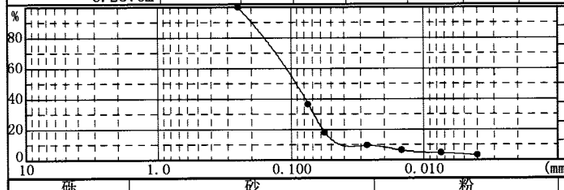

Cc	0.9786
Cu	2.5040
d85	0.1795
d70	0.1320
d60	0.1096
d50	0.0925
d30	0.0685
d10	0.0438

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.7	23.3	8.2	1.3	3.5	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4557 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.0	0.0488	78.47	10			
00:04:30	26.0	8.5	0.0255	34.05	5			
00:15:00	26.0	4.0	0.0144	19.25	2			
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31	1			
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

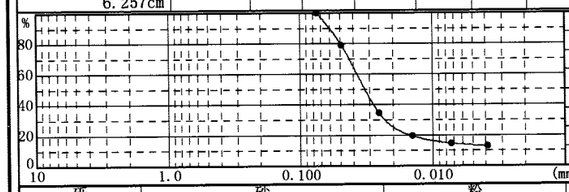

Cc	
Cu	
d85	0.0546
d70	0.0431
d60	0.0376
d50	0.0328
d30	0.0233
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						20.1	63.9	2.8	13.2	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4559 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.0	10.0	33.33

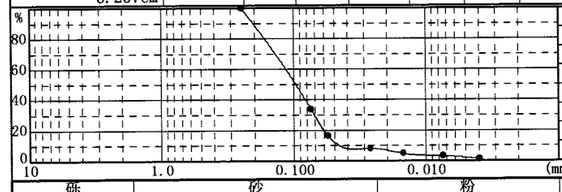

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4560 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.0	13.0	43.33

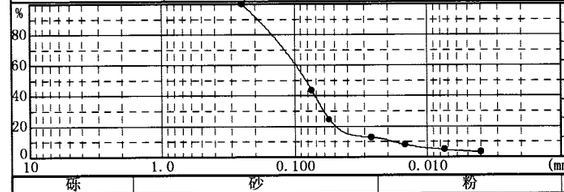

Cc	2.0275
Cu	5.2689
d85	0.1693
d70	0.1203
d60	0.0989
d50	0.0833
d30	0.0614
d10	0.0188

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4561 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.5	15.5	51.67

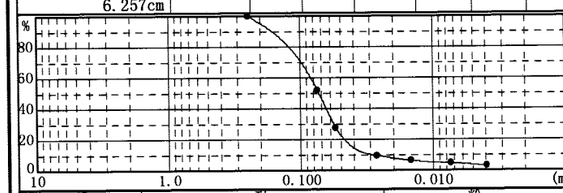

Cc	1.3022
Cu	2.8436
d85	0.1404
d70	0.0994
d60	0.0842
d50	0.0734
d30	0.0570
d10	0.0296

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					48.3	29.6	17.1	1.5	3.5	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4562 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

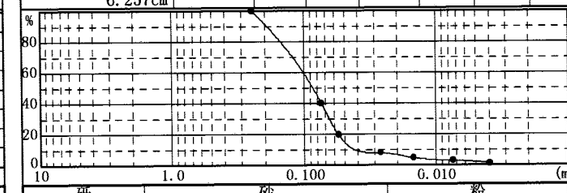

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号 Q28CZ5 | **土样号** 4563 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

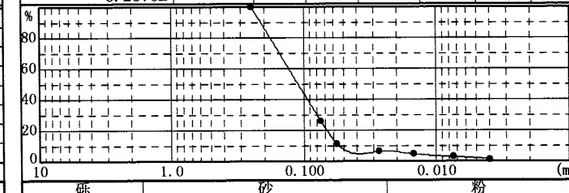

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号 :L-36

孔号	Q28CZ5
土样号	4564
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.6	9.4	31.33

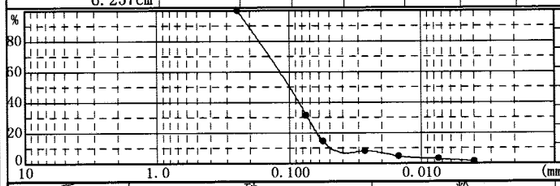

Cc	0.9028
Cu	2.3877
d85	0.1881
d70	0.1427
d60	0.1195
d50	0.1009
d30	0.0735
d10	0.0501

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					68.7	21.3	6.8	1.3	1.9	

孔号	S29CZ2
土样号	4580
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.5	12.5	41.67

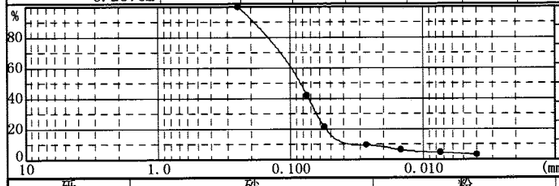

Cc	1.0953
Cu	2.6332
d85	0.1676
d70	0.1198
d60	0.0994
d50	0.0846
d30	0.0641
d10	0.0378

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	25.9	10.9	1.4	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4581
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

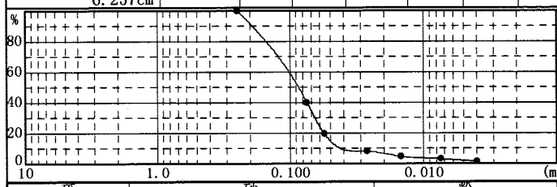

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号	S29CZ2
土样号	4582
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.4	10.6	35.33

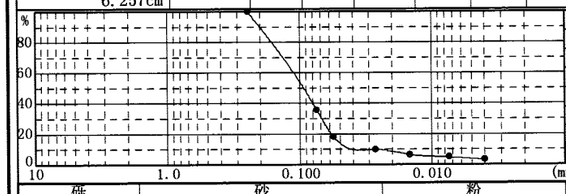

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4583
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.9	10.1	33.67

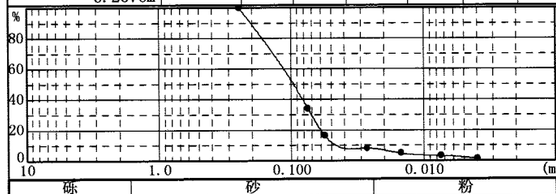

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	S29CZ2
土样号	4584
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.9	9.1	30.33

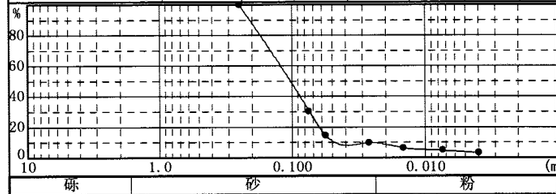

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4585
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.5	8.5	28.33

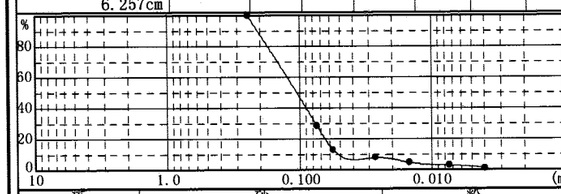

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号	S29CZ2
土样号	4586
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

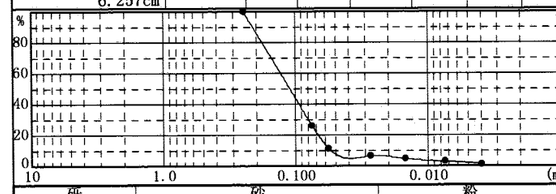

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号	S29CZ2
土样号	4587
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.5	9.5	31.67

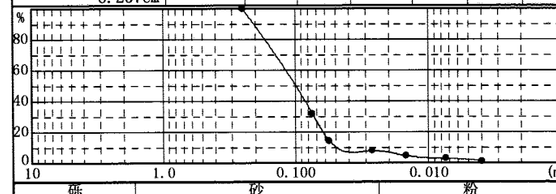

Cc	0.8998
Cu	2.3592
d85	0.1872
d70	0.1415
d60	0.1185
d50	0.1000
d30	0.0732
d10	0.0502

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					68.3	21.8	6.8	1.2	1.9	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :D-37

孔号 S29CZ2 | 土样号 4588 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.5	12.5	41.67

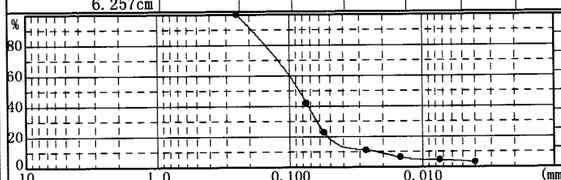

Cc	1.7233
Cu	4.4488
d85	0.1718
d70	0.1231
d60	0.1014
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0228

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	23.6	13.4	1.2	3.5	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4589 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	2.5	0.0267	14.37
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.41
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

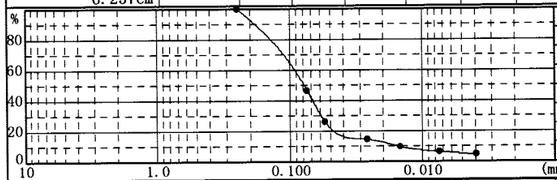

Cc	2.3991
Cu	5.9170
d85	0.1605
d70	0.1126
d60	0.0932
d50	0.0792
d30	0.0593
d10	0.0157

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	24.9	14.3	2.1	5.0	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4590 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.1	14.9	49.67

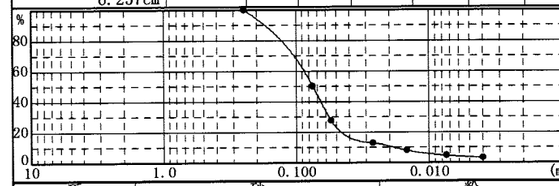

Cc	1.9758
Cu	4.6051
d85	0.1497
d70	0.1047
d60	0.0875
d50	0.0753
d30	0.0573
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4591 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

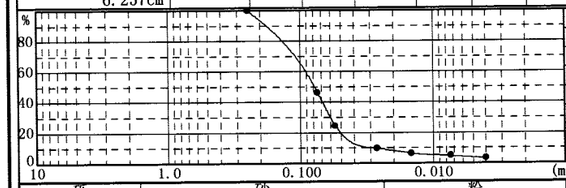

Cc	1.2562
Cu	2.8983
d85	0.1563
d70	0.1101
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0605
d10	0.0317

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4592 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0549	29.23
00:04:30	26.0	2.5	0.0267	14.37
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.41
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.11
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.46

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.0	15.0	50.00

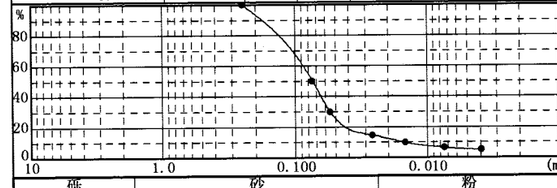

Cc	2.2240
Cu	5.5443
d85	0.1531
d70	0.1062
d60	0.0880
d50	0.0750
d30	0.0557
d10	0.0159

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.0	25.3	17.5	2.2	5.0	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4593 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.7	13.3	44.33

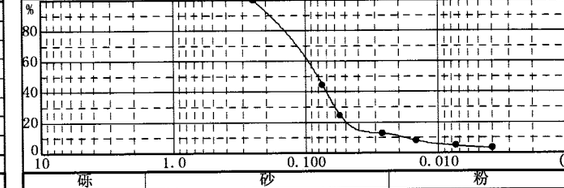

Cc	2.0735
Cu	5.1564
d85	0.1650
d70	0.1166
d60	0.0963
d50	0.0816
d30	0.0611
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					55.7	24.6	14.3	2.0	3.4	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4594 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.2	6.8	22.67

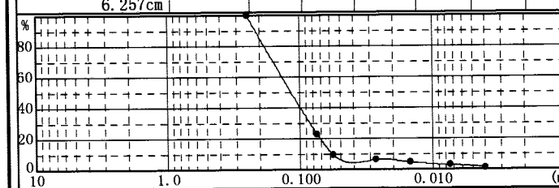

Cc	0.9066
Cu	2.3711
d85	0.2004
d70	0.1602
d60	0.1377
d50	0.1179
d30	0.0851
d10	0.0581

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4595 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	24.1	5.9	19.67

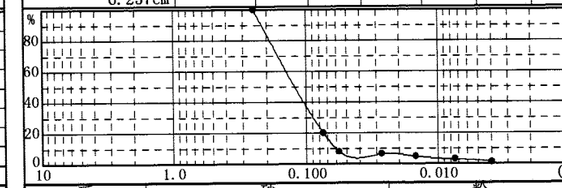

Cc	0.9267
Cu	2.3474
d85	0.2037
d70	0.1654
d60	0.1435
d50	0.1238
d30	0.0901
d10	0.0611

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	

孔号 S29CZ2 | 土样号 4596 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.6	6.4	21.33

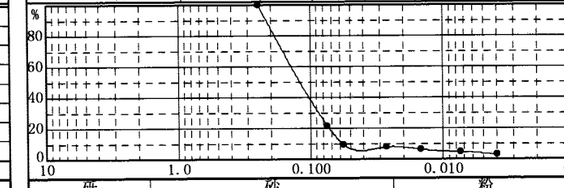

Cc	0.9361
Cu	2.4310
d85	0.2027
d70	0.1637
d60	0.1415
d50	0.1216
d30	0.0878
d10	0.0582

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					78.7	14.8	1.5	1.5	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号 :2-38

孔号	S29CZ2
土样号	4597
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.0	0.0575	6.11	10			
00:04:30	26.0	-0.5	0.0272	4.46	5			
00:15:00	26.0	-1.0	0.0149	2.81	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	25.0	5.0	16.67

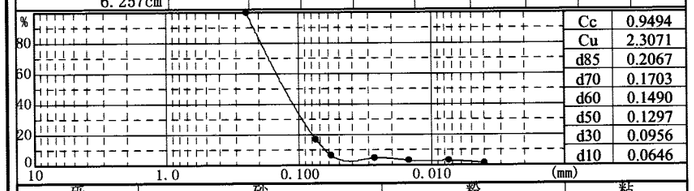

Cc	0.9494
Cu	2.3071
d85	0.2067
d70	0.1703
d60	0.1490
d50	0.1297
d30	0.0956
d10	0.0646

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					83.3	13.3	0.8	0.6	2.0	

孔号	S29CZ2
土样号	4598
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.6	7.4	24.67

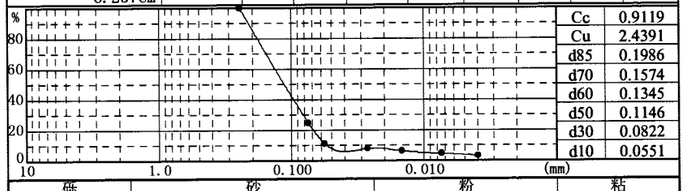

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 ：12-39

孔号 Q26CZ4 | **土样号** 3859 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

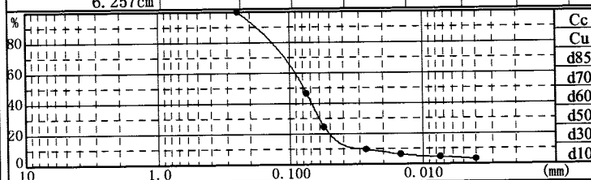

Cc	1.2562
Cu	2.8983
d85	0.1563
d70	0.1101
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0605
d10	0.0317

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	

孔号 Q26CZ4 | **土样号** 3860 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.1	14.9	49.67

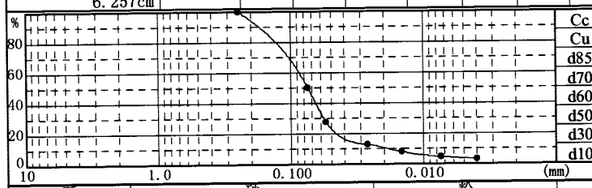

Cc	1.9758
Cu	4.6051
d85	0.1497
d70	0.1047
d60	0.0875
d50	0.0753
d30	0.0573
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					50.3	27.1	17.1	2.1	3.4	

孔号 Q26CZ4 | **土样号** 3861 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.8	14.2	47.33

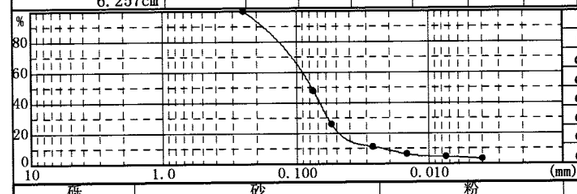

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3887 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.9	12.1	40.33

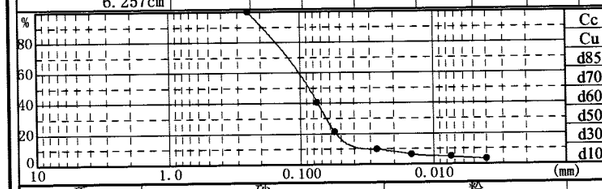

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3888 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

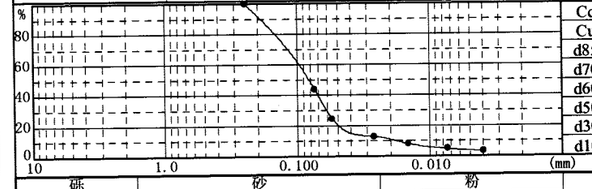

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3889 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.2	12.8	42.67

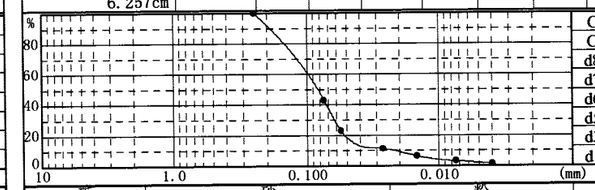

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3890 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.4	11.6	38.67

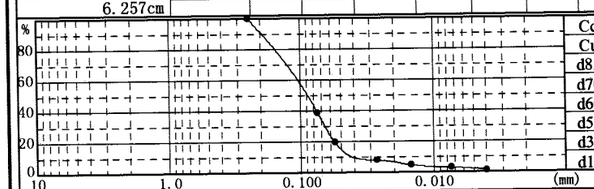

Cc	0.9886
Cu	2.4977
d85	0.1754
d70	0.1273
d60	0.1055
d50	0.0891
d30	0.0664
d10	0.0422

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					61.3	24.4	11.1	1.4	1.8	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3891 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.6	10.4	34.67

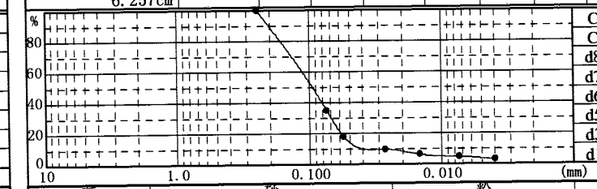

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号 Q26CZ6 | **土样号** 3892 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

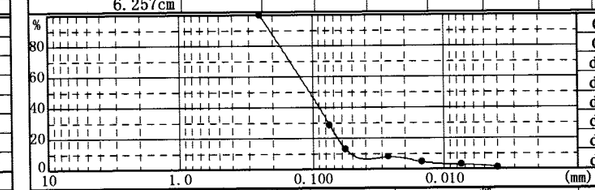

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章 试验者：

校对者：

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号：12-40

孔号 Q26CZ6 | 土样号 3893 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07	10			
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.3	7.7	25.67

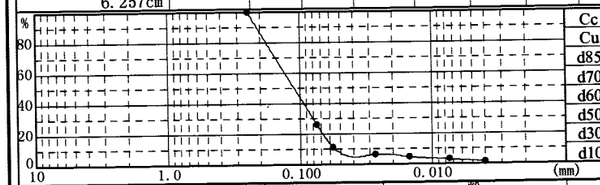

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号 Q26CZ6 | 土样号 3909 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.2	24.8	82.67

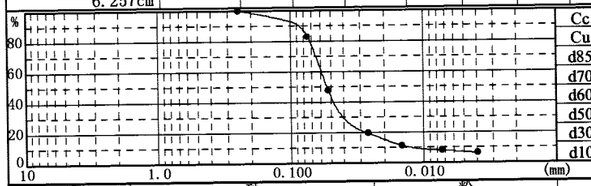

Cc	2.1493
Cu	4.5754
d85	0.0777
d70	0.0653
d60	0.0596
d50	0.0542
d30	0.0408
d10	0.0130

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	

孔号 Q26CZ6 | 土样号 3910 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14	10			
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.1	28.9	96.33

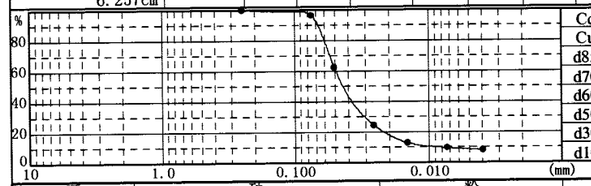

Cc	2.0129
Cu	5.2341
d85	0.0638
d70	0.0551
d60	0.0499
d50	0.0443
d30	0.0309
d10	0.0095

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.0	50.1	1.8	8.4	

孔号 Q26CZ6 | 土样号 3911 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0504	67.09	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	0.9	0.0039	9.07	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

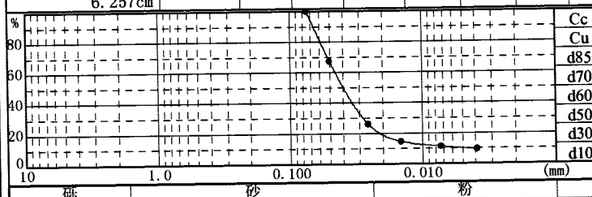

Cc	3.3781
Cu	8.7279
d85	0.0628
d70	0.0523
d60	0.0460
d50	0.0401
d30	0.0286
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.5	54.4	2.3	9.8	

孔号 Q26CZ6 | 土样号 3912 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

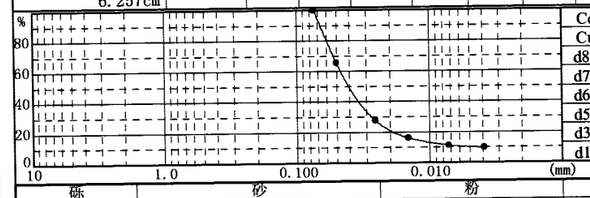

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号 Q26CZ8 | 土样号 3919 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.6	10.4	34.67

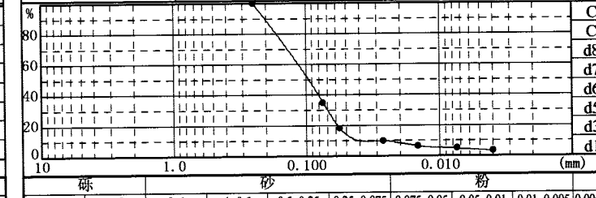

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号 Q26CZ8 | 土样号 3920 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.2	12.8	42.67

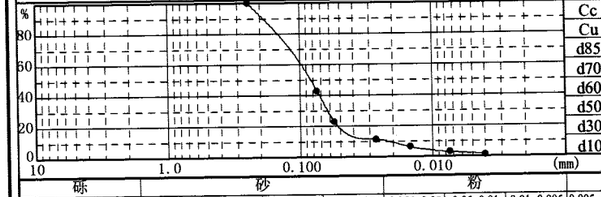

Cc	1.7812
Cu	4.4088
d85	0.1677
d70	0.1194
d60	0.0987
d50	0.0837
d30	0.0628
d10	0.0224

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.3	24.9	14.0	2.1	1.7	

孔号 Q26CZ8 | 土样号 3921 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.9	13.1	43.67

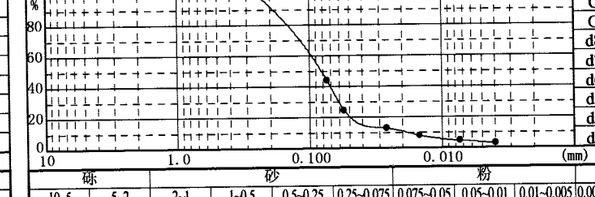

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 Q26CZ8 | 土样号 3922 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.8	14.2	47.33

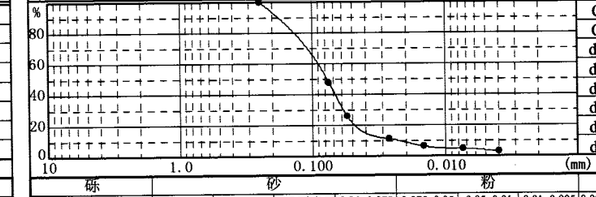

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂				粉				粘
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司　试验者：

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

校对者：

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号：12-41

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3935

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.4	28.6	95.33

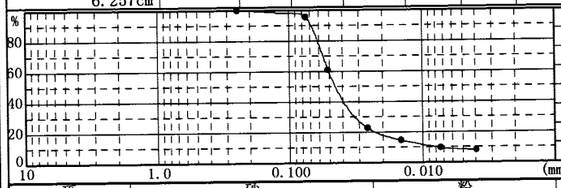

Cc	2.5605
Cu	6.1907
d85	0.0648
d70	0.0560
d60	0.0509
d50	0.0456
d30	0.0328
d10	0.0082

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	37.1	46.9	3.1	8.2	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3936

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.1	28.9	96.33

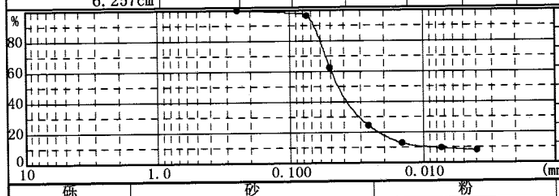

Cc	2.0154
Cu	5.2130
d85	0.0635
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0096

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.1	50.1	1.7	8.4	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3937

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.8	27.2	90.67

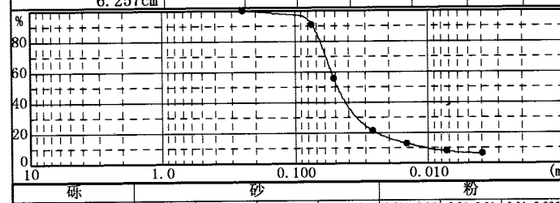

Cc	2.1576
Cu	5.0820
d85	0.0694
d70	0.0595
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0353
d10	0.0107

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.3	38.4	42.8	3.0	6.5	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3938

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.6	24.4	81.33

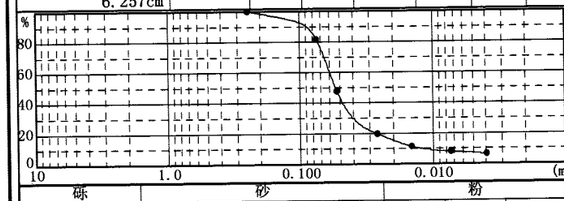

Cc	2.0966
Cu	4.6188
d85	0.0794
d70	0.0660
d60	0.0599
d50	0.0543
d30	0.0404
d10	0.0130

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.7	38.5	34.2	1.9	6.7	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3939

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.4	22.6	75.33

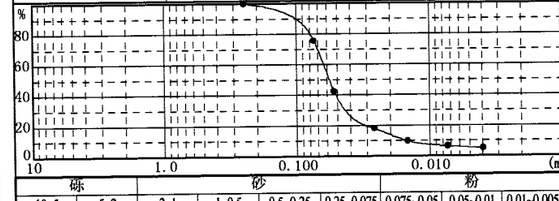

Cc	1.9848
Cu	4.1107
d85	0.0878
d70	0.0705
d60	0.0638
d50	0.0578
d30	0.0443
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					24.7	38.0	30.4	1.8	5.1	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3940

土名：砂质粉土　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.70　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

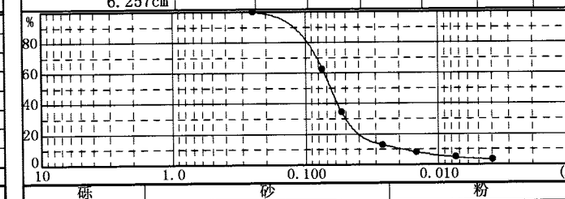

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3941

土名：粉砂　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.69　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.7	14.3	47.67

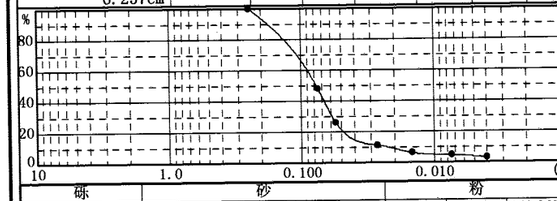

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3945

土名：粉砂　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.69　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.2	14.8	49.33

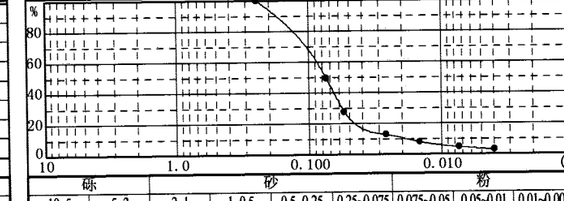

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号 Q26CZ8 — 土样号 3946

土名：粉砂　比重计号：5　烘干土重：30.0g　比重：2.69　量筒内径：6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.0	14.0	46.67

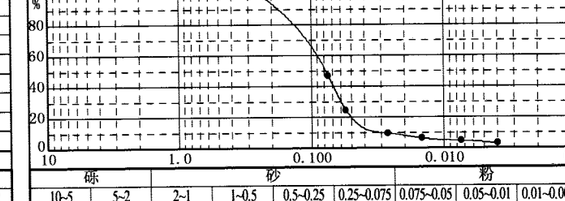

Cc	1.2502
Cu	2.8471
d85	0.1547
d70	0.1090
d60	0.0912
d50	0.0785
d30	0.0604
d10	0.0320

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.3	27.8	14.0	1.4	3.5	

上海申元岩土工程有限公司　试验者：吴东伟　校对者：[illegible]　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

分图编号：12-42

工程编号:SH2014A-K14030

孔号	Q26CZ10
土样号	3962
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.3	16.7	55.67

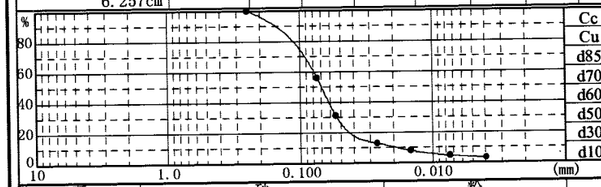

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号	Q26CZ10
土样号	3963
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.2	11.8	39.33

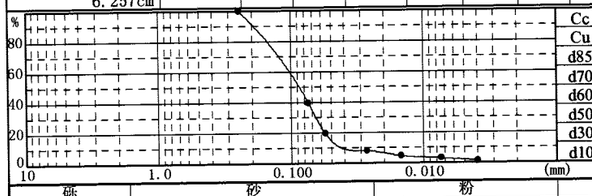

Cc	0.9837
Cu	2.4219
d85	0.1729
d70	0.1249
d60	0.1036
d50	0.0878
d30	0.0660
d10	0.0428

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.7	25.1	11.0	1.4	1.8	

孔号	Q26CZ10
土样号	3964
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

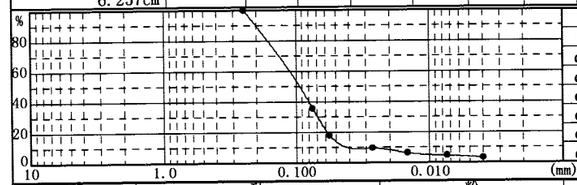

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3965
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

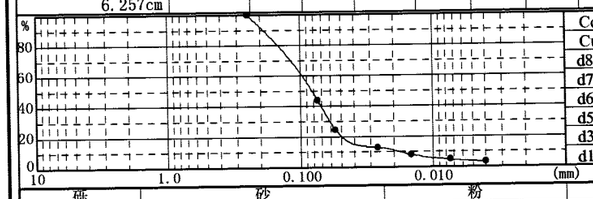

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号	Q26CZ10
土样号	3966
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.6	12.4	41.33

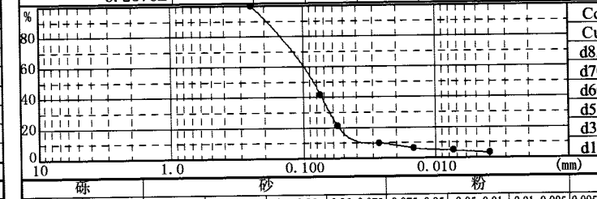

Cc	1.1043
Cu	2.6903
d85	0.1690
d70	0.1210
d60	0.1003
d50	0.0851
d30	0.0643
d10	0.0373

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3967
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

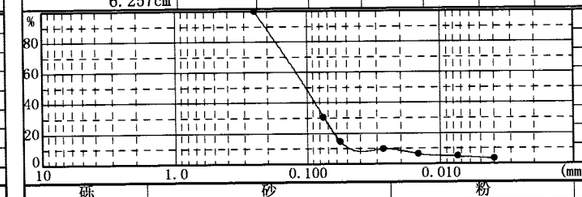

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3968
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.8	14.2	47.33

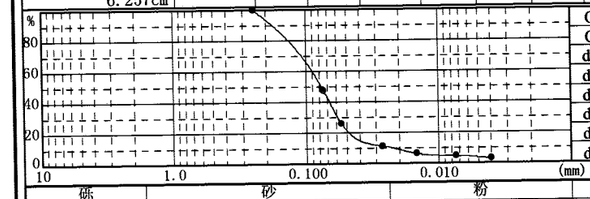

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3969
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

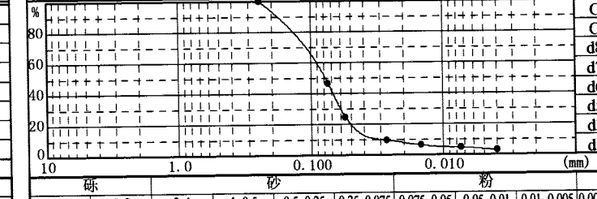

Cc	1.2562
Cu	2.8983
d85	0.1563
d70	0.1101
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0605
d10	0.0317

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	27.4	14.0	1.4	3.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3970
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.0	11.0	36.67

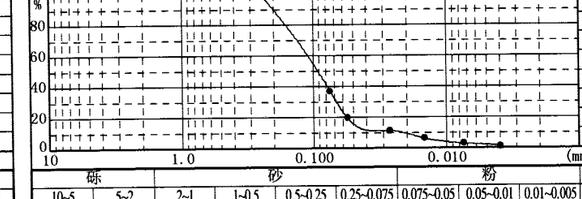

Cc	1.8720
Cu	5.0538
d85	0.1818
d70	0.1343
d60	0.1112
d50	0.0932
d30	0.0677
d10	0.0220

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					63.3	21.6	11.4	2.0	1.7	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者：

校对者：

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 :12-43

孔号	Q26CZ10
土样号	3983
土名	粘质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.5	0.0502	66.95	10			
00:04:30	26.0	6.0	0.0259	25.83	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

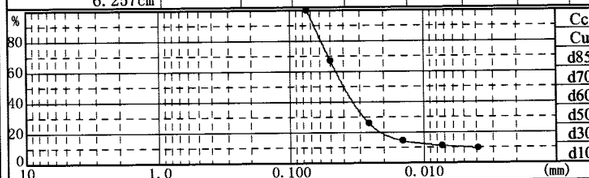

Cc	3.5471
Cu	9.1695
d85	0.0627
d70	0.0522
d60	0.0459
d50	0.0400
d30	0.0286
d10	0.0050

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						33.4	54.5	2.1	10.0	

孔号	Q26CZ10
土样号	3984
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55	10			
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.9	27.1	90.33

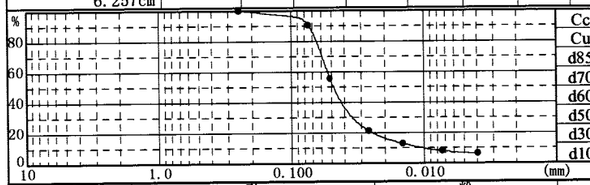

Cc	2.1591
Cu	5.0807
d85	0.0695
d70	0.0595
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0353
d10	0.0107

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号	Q26CZ10
土样号	3985
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.2	24.8	82.67

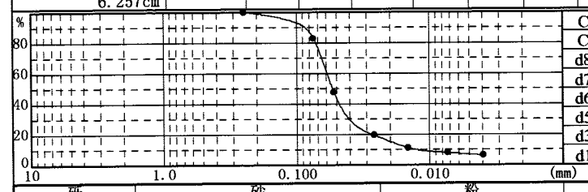

Cc	2.1493
Cu	4.5755
d85	0.0777
d70	0.0653
d60	0.0596
d50	0.0542
d30	0.0408
d10	0.0130

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					17.3	40.1	34.0	1.9	6.7	

孔号	Q26CZ12
土样号	3992
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.3	18.7	62.33

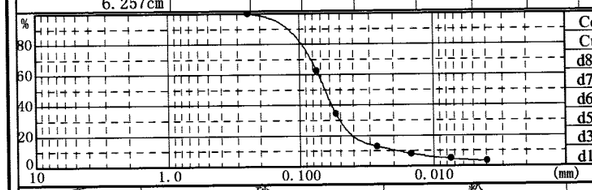

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号	Q26CZ12
土样号	3993
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.2	15.8	52.67

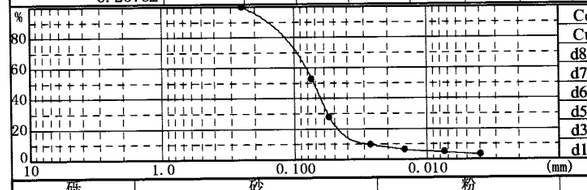

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号	Q26CZ12
土样号	3994
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.9	16.1	53.67

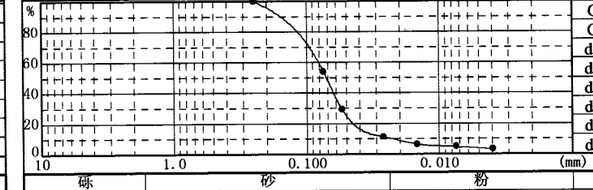

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号	Q26CZ12
土样号	3995
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98	10			
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.9	12.1	40.33

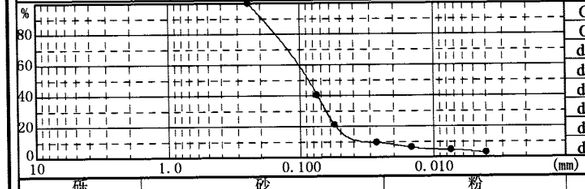

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号	Q26CZ12
土样号	3996
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	18.1	11.9	39.67

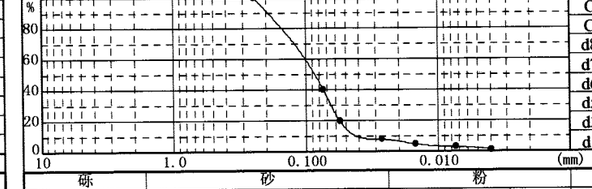

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号	Q26CZ12
土样号	3997
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72	10			
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76	5			
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.4	8.6	28.67

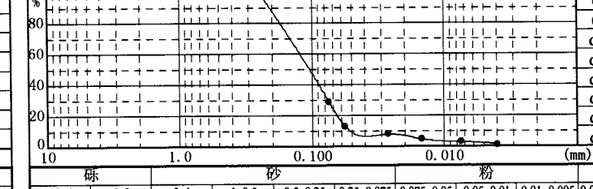

Cc	0.8914
Cu	2.3729
d85	0.1922
d70	0.1482
d60	0.1250
d50	0.1057
d30	0.0766
d10	0.0527

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.3	20.1	5.5	1.2	1.9	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号 :12-44

孔号	Q26CZ12
土样号	3998
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.8	18.2	60.67

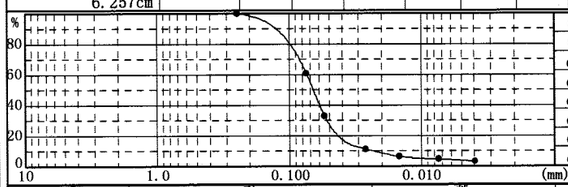

Cc	1.5543
Cu	3.1153
d85	0.1113
d70	0.0847
d60	0.0744
d50	0.0666
d30	0.0526
d10	0.0239

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					39.3	33.9	21.9	1.4	3.5		

孔号	Q26CZ12
土样号	3999
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.0	0.0540	35.77	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.3	18.7	62.33

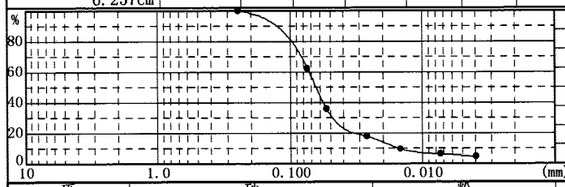

Cc	2.1242
Cu	4.7122
d85	0.1108
d70	0.0834
d60	0.0728
d50	0.0647
d30	0.0489
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					37.7	31.2	24.3	1.7	5.1		

孔号	Q26CZ12
土样号	4000
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.1	25.9	86.33

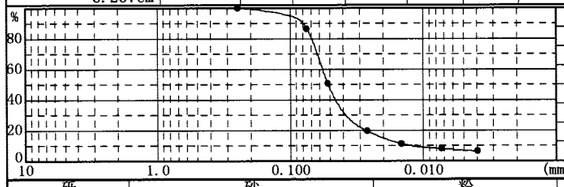

Cc	2.0343
Cu	4.4518
d85	0.0736
d70	0.0628
d60	0.0573
d50	0.0520
d30	0.0387
d10	0.0129

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					13.7	39.9	37.7	2.0	6.7		

孔号	Q26CZ12
土样号	4010
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44	10			
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53	5			
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

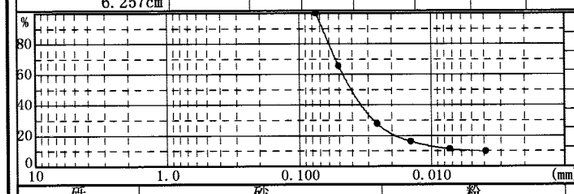

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						35.5	51.8	2.8	9.9		

孔号	Q26CZ12
土样号	4011
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.5	0.0516	57.20	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.6	27.4	91.33

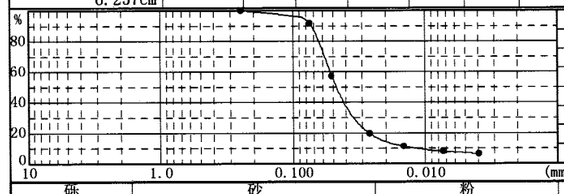

Cc	1.8867
Cu	4.2758
d85	0.0683
d70	0.0584
d60	0.0531
d50	0.0477
d30	0.0352
d10	0.0124

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					8.7	37.0	45.4	2.2	6.7		

孔号	Q26CZ12
土样号	4012
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.0	0.0529	45.66	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.8	24.2	80.67

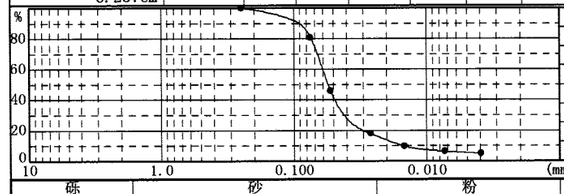

Cc	1.8966
Cu	3.9043
d85	0.0803
d70	0.0667
d60	0.0607
d50	0.0553
d30	0.0423
d10	0.0156

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					19.3	40.0	33.8	1.8	5.1		

孔号	Q26CZ12
土样号	4013
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	6.7	23.3	77.67

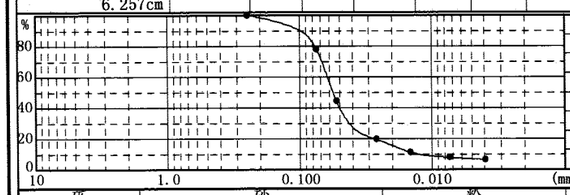

Cc	2.2499
Cu	4.7523
d85	0.0849
d70	0.0687
d60	0.0623
d50	0.0566
d30	0.0429
d10	0.0131

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					22.3	38.6	30.6	1.7	6.8		

孔号	Q26CZ12
土样号	4014
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	7.1	22.9	76.33

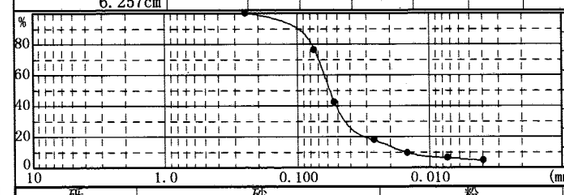

Cc	2.0231
Cu	4.0907
d85	0.0862
d70	0.0699
d60	0.0634
d50	0.0577
d30	0.0446
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					23.7	39.1	30.4	1.7	5.1		

孔号	Q26CZ12
土样号	4015
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07	10			
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64	5			
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40	2			
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10	1			
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.5	20.5	68.33

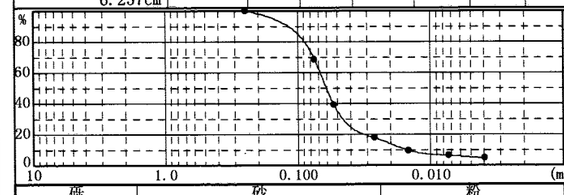

Cc	2.0322
Cu	4.3929
d85	0.1009
d70	0.0766
d60	0.0681
d50	0.0611
d30	0.0463
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					31.7	34.1	27.4	1.7	5.1		

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 :L-45

孔号	Q26CZ12
土样号	4016
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.8	20.2	67.33

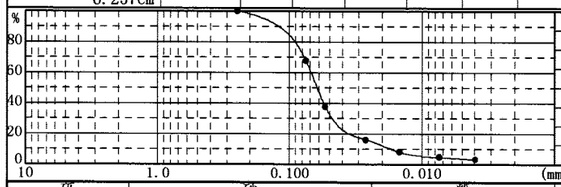

Cc	1.9177
Cu	3.9376
d85	0.1027
d70	0.0776
d60	0.0690
d50	0.0621
d30	0.0481
d10	0.0175

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					32.7	35.1	27.0	1.7	3.5	

孔号	Q26CZ12
土样号	4017
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.3	18.7	62.33

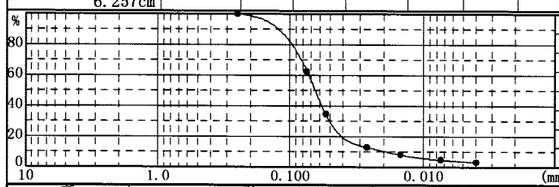

Cc	1.8202
Cu	3.7161
d85	0.1082
d70	0.0829
d60	0.0730
d50	0.0653
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.7	33.6	23.1	2.3	3.3	

孔号	Q26CZ12
土样号	4018
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.9	16.1	53.67

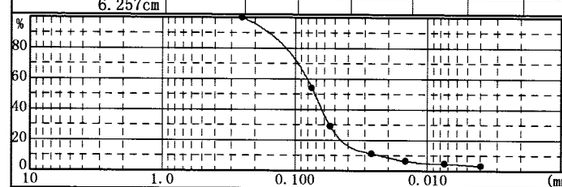

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号	Q23CZ2
土样号	4042
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.8	14.2	47.33

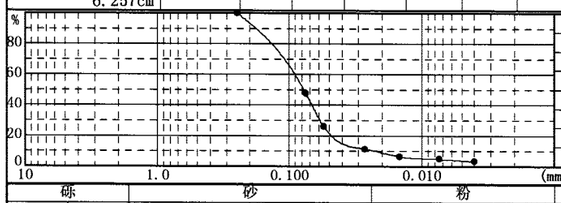

Cc	1.6468
Cu	3.9170
d85	0.1563
d70	0.1096
d60	0.0911
d50	0.0779
d30	0.0591
d10	0.0233

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.7	26.4	16.1	1.3	3.5	

孔号	Q23CZ2
土样号	4043
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.0	13.0	43.33

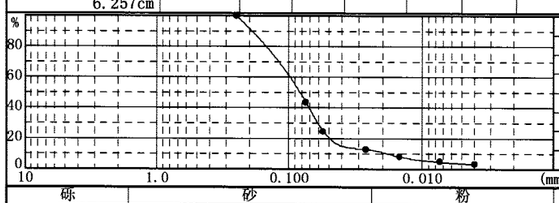

Cc	2.0275
Cu	5.2689
d85	0.1693
d70	0.1203
d60	0.0989
d50	0.0833
d30	0.0614
d10	0.0188

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.7	23.4	14.5	2.0	3.4	

孔号	Q23CZ2
土样号	4044
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.4	10.6	35.33

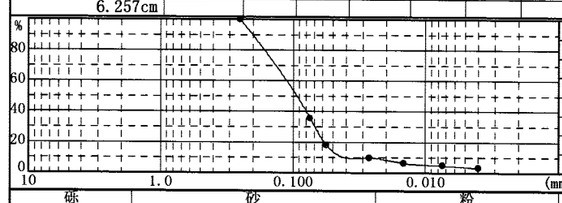

Cc	0.9963
Cu	2.6396
d85	0.1828
d70	0.1357
d60	0.1127
d50	0.0947
d30	0.0692
d10	0.0427

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					64.7	22.1	8.4	1.3	3.5	

孔号	Q23CZ4
土样号	4045
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.9	10.1	33.67

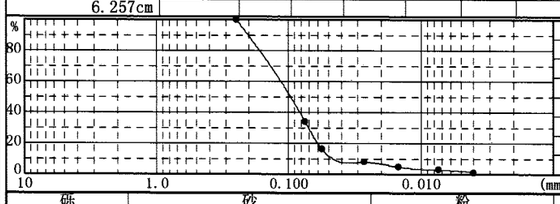

Cc	0.9256
Cu	2.4329
d85	0.1847
d70	0.1382
d60	0.1152
d50	0.0970
d30	0.0710
d10	0.0473

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.3	22.3	8.2	1.4	1.8	

孔号	Q23CZ4
土样号	4052
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.5	0.0508	63.79
00:04:30	26.0	6.0	0.0260	25.88
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	0.7	29.3	97.67

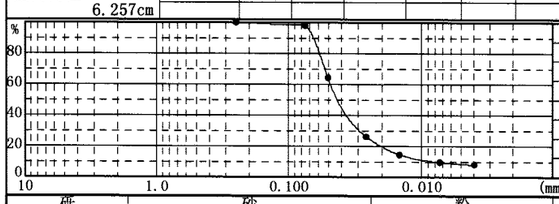

Cc	2.1107
Cu	5.7460
d85	0.0621
d70	0.0539
d60	0.0488
d50	0.0433
d30	0.0296
d10	0.0085

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					2.3	35.5	51.3	2.6	8.3	

孔号	Q23CZ4
土样号	4053
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.1	28.9	96.33

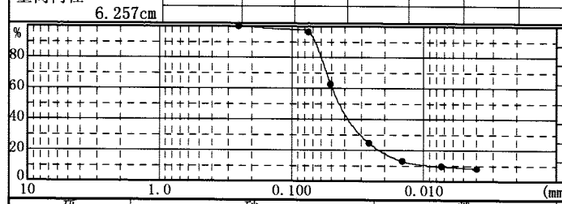

Cc	2.0144
Cu	5.2213
d85	0.0636
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0096

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.7	36.0	50.2	1.7	8.4	

上海申元岩土工程有限公司

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号：2-46

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4055 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	18.0	0.0506	65.44
00:04:30	26.0	6.5	0.0259	27.53
00:15:00	26.0	3.0	0.0145	15.99
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.04
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.40

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

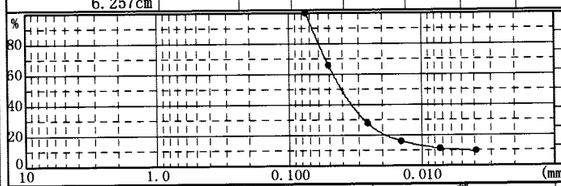

Cc	3.0966
Cu	8.9429
d85	0.0636
d70	0.0535
d60	0.0471
d50	0.0408
d30	0.0277
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						35.5	51.8	2.8	9.9	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4059 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.6	24.4	81.33

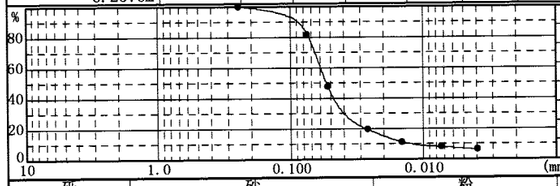

Cc	2.0934
Cu	4.6216
d85	0.0793
d70	0.0660
d60	0.0599
d50	0.0543
d30	0.0403
d10	0.0130

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.7	38.4	34.3	1.9	6.7	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4060 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.0	23.0	76.67

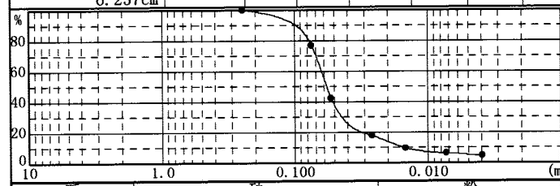

Cc	2.0336
Cu	4.0852
d85	0.0855
d70	0.0697
d60	0.0633
d50	0.0576
d30	0.0447
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.3	39.6	30.3	1.7	5.1	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4061 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.5	0.0542	34.12
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.2	18.8	62.67

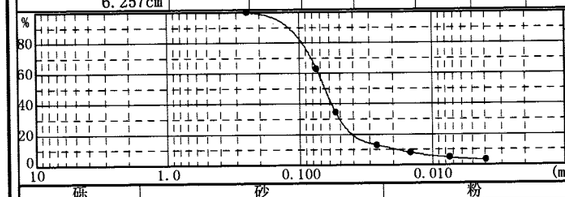

Cc	1.8327
Cu	3.7108
d85	0.1070
d70	0.0824
d60	0.0727
d50	0.0652
d30	0.0511
d10	0.0196

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.3	34.0	23.1	2.3	3.3	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4062 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0550	27.53
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	14.2	15.8	52.67

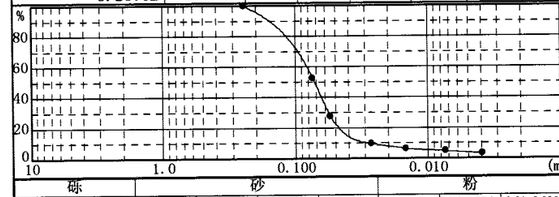

Cc	1.3071
Cu	2.7586
d85	0.1351
d70	0.0969
d60	0.0827
d50	0.0726
d30	0.0569
d10	0.0300

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.3	30.8	16.9	1.5	3.5	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4063 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

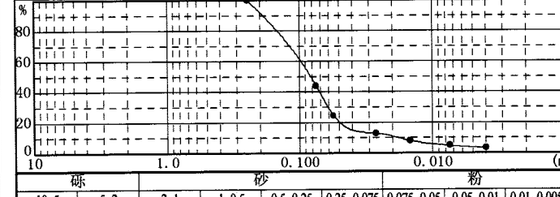

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4064 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.9	12.1	40.33

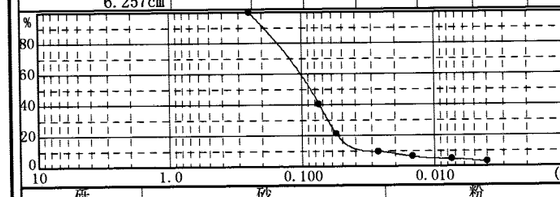

Cc	1.1364
Cu	2.8832
d85	0.1731
d70	0.1247
d60	0.1030
d50	0.0869
d30	0.0647
d10	0.0357

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					59.7	24.2	11.2	1.4	3.5	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4065 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

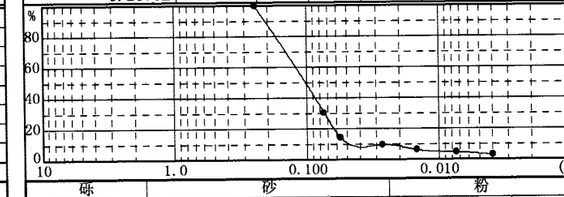

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号 Q23CZ4 | **土样号** 4066 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 5 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

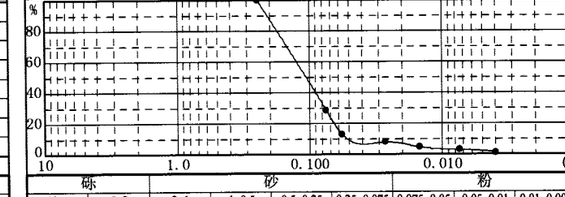

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

上海申元岩土工程有限公司　试验者：吴建伟　校对者：[illegible]　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 :12-47

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4073 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	14.5	0.0520	53.90	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	3.4	26.6	88.67

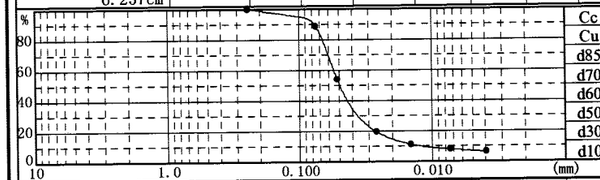

Cc	1.9361
Cu	4.3600
d85	0.0710
d70	0.0606
d60	0.0552
d50	0.0498
d30	0.0368
d10	0.0127

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					11.3	38.4	41.5	2.1	6.7		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4074 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.5	0.0531	44.01	10			
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29	5			
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	6.5	23.5	78.33

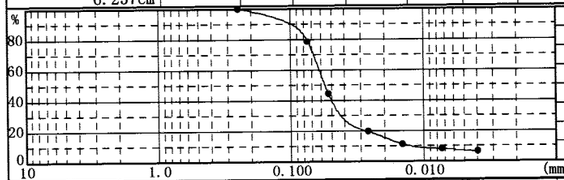

Cc	2.2800
Cu	4.7261
d85	0.0840
d70	0.0683
d60	0.0621
d50	0.0565
d30	0.0431
d10	0.0131

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					21.7	39.3	30.5	1.7	6.8		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4075 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	17.0	0.0510	62.14	10			
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40	1			
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.0	29.0	96.67

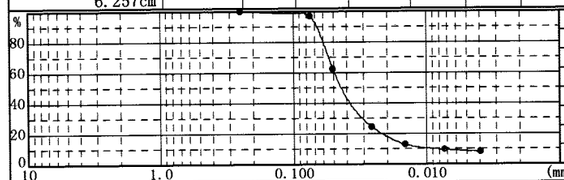

Cc	2.0148
Cu	5.2184
d85	0.0635
d70	0.0550
d60	0.0499
d50	0.0444
d30	0.0310
d10	0.0096

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					3.3	36.5	50.1	1.7	8.4		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4080 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	22.5	0.0486	80.11	10			
00:04:30	26.0	8.0	0.0256	32.41	5			
00:15:00	26.0	3.5	0.0144	17.60	2			
01:00:00	26.0	2.5	0.0073	14.31	1			
03:30:00	26.0	2.0	0.0039	12.67	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

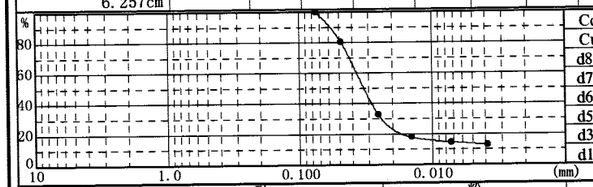

Cc	
Cu	
d85	0.0528
d70	0.0422
d60	0.0372
d50	0.0329
d30	0.0244
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						18.1	66.5	2.1	13.3		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4081 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	19.5	0.0498	70.24	10			
00:04:30	26.0	7.0	0.0258	29.12	5			
00:15:00	26.0	2.5	0.0145	14.31	2			
01:00:00	26.0	1.5	0.0073	11.02	1			
03:30:00	26.0	1.0	0.0039	9.38	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

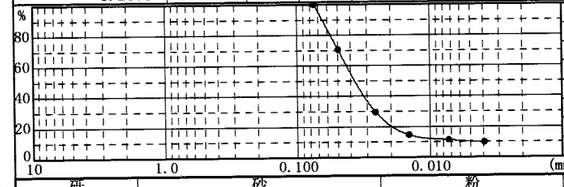

Cc	3.3074
Cu	8.9424
d85	0.0611
d70	0.0497
d60	0.0432
d50	0.0373
d30	0.0263
d10	0.0048

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						29.5	58.8	1.6	10.1		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4082 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.0	0.0514	58.85	10			
00:04:30	26.0	5.5	0.0261	24.23	5			
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69	2			
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75	1			
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.0	28.0	93.33

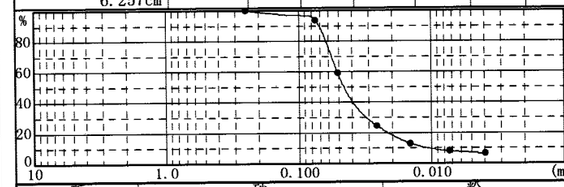

Cc	1.7164
Cu	4.5977
d85	0.0666
d70	0.0573
d60	0.0520
d50	0.0464
d30	0.0318
d10	0.0113

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					6.7	37.0	47.2	2.5	6.6		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4083 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	9.5	0.0539	37.42	10			
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.8	20.2	67.33

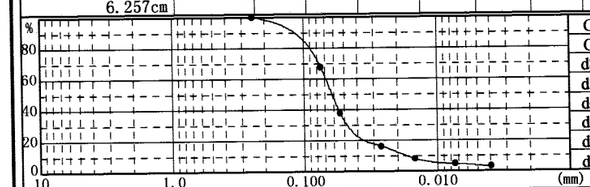

Cc	1.9149
Cu	3.9382
d85	0.1015
d70	0.0776
d60	0.0690
d50	0.0621
d30	0.0481
d10	0.0175

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					32.7	35.1	27.0	1.7	3.5		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4084 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58	10			
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72	5			
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76	2			
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46	1			
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.2	14.8	49.33

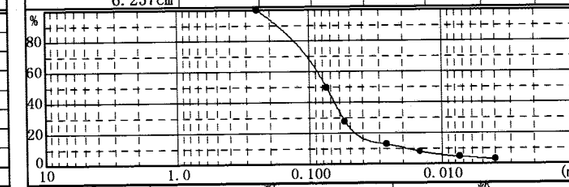

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4		

孔号 Q23CZ6 | 土样号 4085 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63	10			
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07	5			
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11	2			
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81	1			
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.5	12.5	41.67

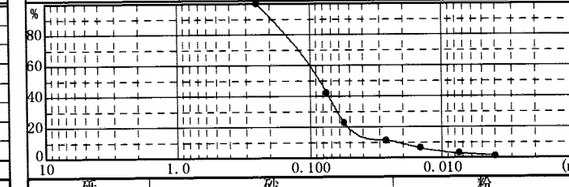

Cc	1.7406
Cu	4.4949
d85	0.1719
d70	0.1231
d60	0.1015
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0226

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					58.3	23.7	14.2	2.1	1.7		

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 :12-48

孔号 S27CZ2 | 土样号 4103 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	8.0	0.0544	32.47
00:04:30	26.0	2.5	0.0266	14.34
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	12.8	17.2	57.33

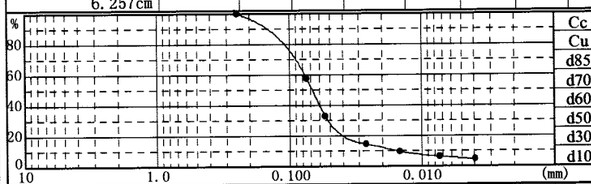

Cc	2.2089
Cu	4.8880
d85	0.1257
d70	0.0907
d60	0.0778
d50	0.0684
d30	0.0523
d10	0.0159

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					42.7	29.7	20.4	2.2	5.0	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4104 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	13.5	0.0523	50.60
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	4.4	25.6	85.33

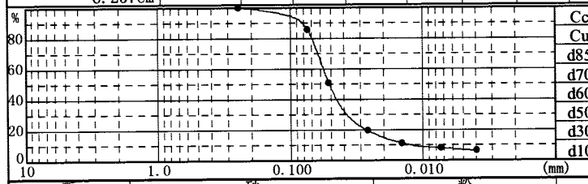

Cc	2.0051
Cu	4.4766
d85	0.0746
d70	0.0631
d60	0.0575
d50	0.0520
d30	0.0385
d10	0.0128

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.7	38.8	37.8	2.0	6.7	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4105 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	16.5	0.0512	60.49
00:04:30	26.0	5.0	0.0262	22.58
00:15:00	26.0	2.5	0.0146	14.34
01:00:00	26.0	1.0	0.0074	9.40
03:30:00	26.0	0.5	0.0039	7.75

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	1.6	28.4	94.67

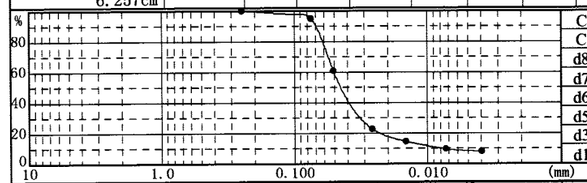

Cc	2.5417
Cu	6.1968
d85	0.0653
d70	0.0562
d60	0.0509
d50	0.0455
d30	0.0326
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					5.3	36.4	47.0	3.2	8.1	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4110 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	14.5	0.0520	53.90
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	3.5	26.5	88.33

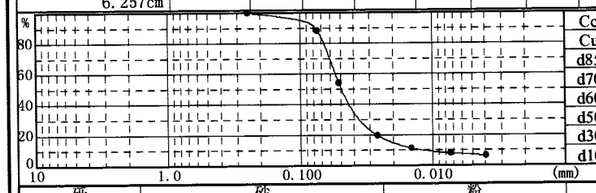

Cc	1.9281
Cu	4.3679
d85	0.0713
d70	0.0607
d60	0.0552
d50	0.0498
d30	0.0367
d10	0.0126

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					11.7	37.9	41.6	2.1	6.7	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4111 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.0	0.0537	39.07
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.4	20.6	68.67

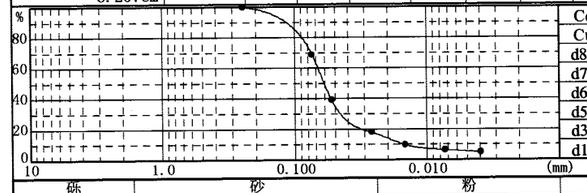

Cc	2.0478
Cu	4.3809
d85	0.1004
d70	0.0763
d60	0.0678
d50	0.0610
d30	0.0464
d10	0.0155

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.3	34.5	27.4	1.7	5.1	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4112 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	1.0	0.0268	9.40
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	12.2	17.8	59.33

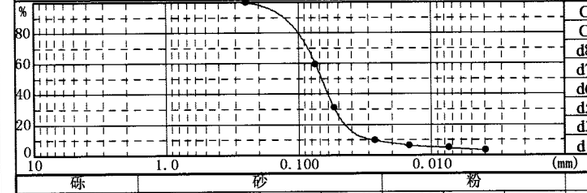

Cc	1.3208
Cu	2.5873
d85	0.1132
d70	0.0861
d60	0.0756
d50	0.0677
d30	0.0540
d10	0.0292

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					40.7	34.5	19.8	1.5	3.5	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4113 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.7	14.3	47.67

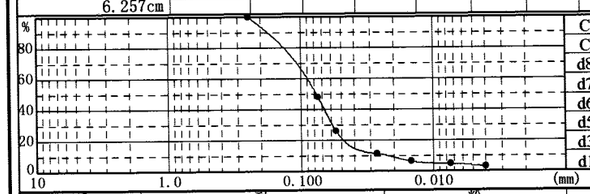

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4114 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.6	10.4	34.67

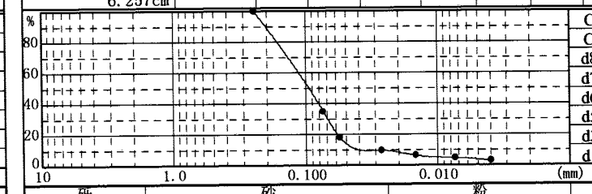

Cc	1.0124
Cu	2.7423
d85	0.1848
d70	0.1381
d60	0.1148
d50	0.0963
d30	0.0698
d10	0.0419

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.3	21.3	8.5	1.4	3.5	

孔号 S27CZ2 | 土样号 4115 | 土名 粉砂 | 比重计号 5 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

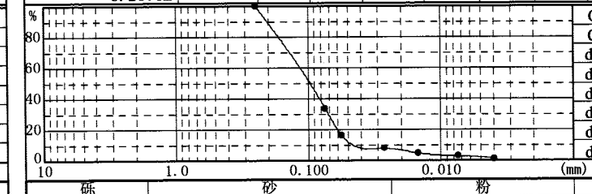

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号: 12-49

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3598

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	8.2	0.0539	31.81	10			
00:04:30	25.0	2.0	0.0265	11.37	5			
00:15:00	25.0	1.5	0.0146	9.73	2			
01:00:00	25.0	1.0	0.0073	8.08	1			
03:30:00	25.0	0.8	0.0039	7.42	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.3	15.7	52.33

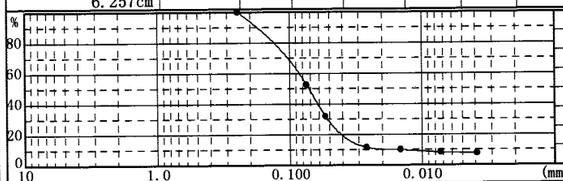

Cc	1.5651
Cu	4.2181
d85	0.1529
d70	0.1045
d60	0.0856
d50	0.0722
d30	0.0521
d10	0.0203

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.7	24.4	19.0	1.3	7.6	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3599

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	6.4	0.0548	25.93	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0267	9.08	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.09	2			
01:00:00	25.0	0.7	0.0073	7.10	1			
03:30:00	25.0	0.4	0.0039	6.11	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	16.2	13.8	46.00

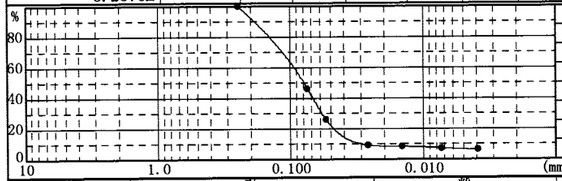

Cc	1.1862
Cu	3.0972
d85	0.1649
d70	0.1157
d60	0.0950
d50	0.0799
d30	0.0588
d10	0.0307

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					54.0	24.5	13.9	1.1	6.5	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3600

土名 粘质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	12.3	0.0523	45.24	10			
00:04:30	25.0	4.5	0.0260	19.58	5			
00:15:00	25.0	3.0	0.0144	14.64	2			
01:00:00	25.0	2.4	0.0072	12.67	1			
03:30:00	25.0	1.8	0.0039	10.69	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.5	20.5	68.33

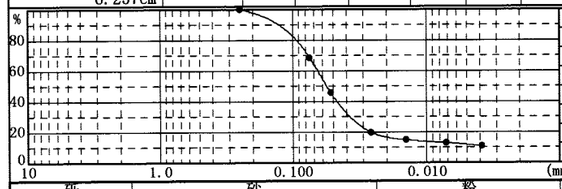

Cc	
Cu	
d85	0.1082
d70	0.0772
d60	0.0657
d50	0.0564
d30	0.0382
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					31.7	25.6	29.1	2.1	11.5	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3601

土名 粘质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	18.4	0.0499	65.31	10			
00:04:30	25.0	9.5	0.0251	36.03	5			
00:15:00	25.0	5.2	0.0142	21.88	2			
01:00:00	25.0	3.4	0.0072	15.96	1			
03:30:00	25.0	2.5	0.0039	13.00	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.1	25.9	86.33

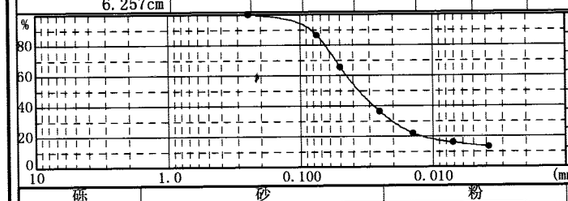

Cc	
Cu	
d85	0.0726
d70	0.0543
d60	0.0451
d50	0.0364
d30	0.0206
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					13.7	20.9	47.5	3.7	14.2	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3602

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.0	0.0490	74.01	10			
00:04:30	25.0	8.6	0.0254	33.13	5			
00:15:00	25.0	3.1	0.0144	15.00	2			
01:00:00	25.0	1.5	0.0073	9.73	1			
03:30:00	25.0	1.0	0.0039	8.08	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

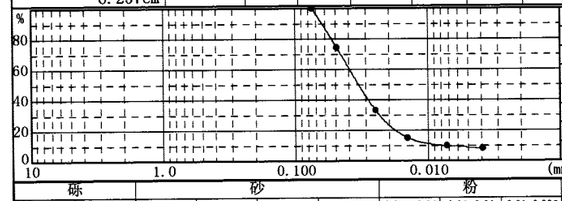

Cc	1.7753
Cu	4.9511
d85	0.0584
d70	0.0461
d60	0.0396
d50	0.0340
d30	0.0237
d10	0.0080

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						24.7	64.3	2.3	8.7	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3606

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	13.5	0.0520	49.29	10			
00:04:30	25.0	5.1	0.0260	21.59	5			
00:15:00	25.0	3.0	0.0144	14.67	2			
01:00:00	25.0	1.6	0.0073	10.05	1			
03:30:00	25.0	1.2	0.0039	8.74	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	8.5	21.5	71.67

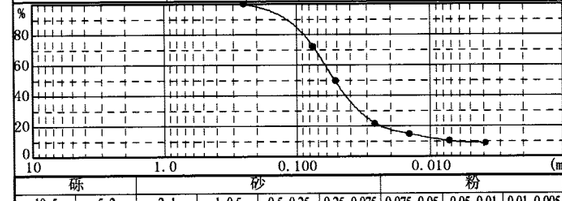

Cc	2.7098
Cu	8.6018
d85	0.1015
d70	0.0728
d60	0.0618
d50	0.0526
d30	0.0347
d10	0.0072

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					28.3	24.6	35.1	3.0	9.0	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3607

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	19.0	0.0498	67.42	10			
00:04:30	25.0	8.5	0.0254	32.80	5			
00:15:00	25.0	4.0	0.0143	17.97	2			
01:00:00	25.0	2.0	0.0073	11.37	1			
03:30:00	25.0	1.3	0.0039	9.07	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.4	27.6	92.00

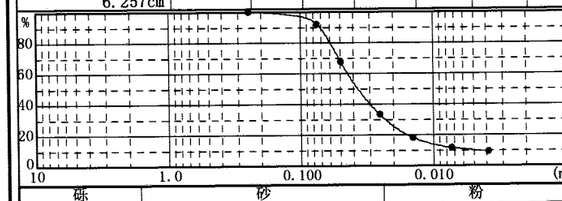

Cc	2.3665
Cu	8.4971
d85	0.0649
d70	0.0517
d60	0.0444
d50	0.0373
d30	0.0234
d10	0.0052

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.0	24.3	54.2	3.6	9.9	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3608

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.4	0.0555	19.32	10			
00:04:30	25.0	1.2	0.0267	8.75	5			
00:15:00	25.0	0.8	0.0147	7.43	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.44	1			
03:30:00	25.0	0.2	0.0039	5.45	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.1	9.9	33.00

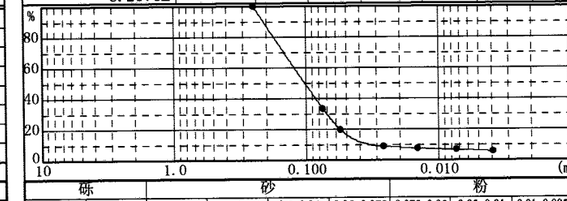

Cc	1.1588
Cu	3.5818
d85	0.1929
d70	0.1485
d60	0.1242
d50	0.1036
d30	0.0707
d10	0.0347

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					67.0	17.0	9.1	1.1	5.8	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3609

土名 粘质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	15.2	0.0511	54.78	10			
00:04:30	25.0	7.3	0.0255	28.79	5			
00:15:00	25.0	4.6	0.0142	19.90	2			
01:00:00	25.0	2.5	0.0072	13.00	1			
03:30:00	25.0	2.1	0.0039	11.68	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	6.0	24.0	80.00

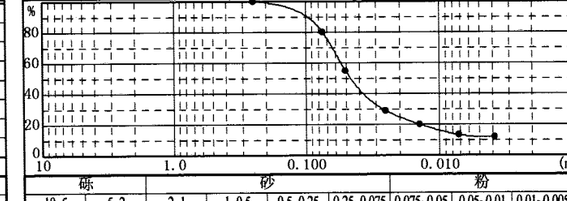

Cc	
Cu	
d85	0.0842
d70	0.0641
d60	0.0554
d50	0.0471
d30	0.0270
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					20.3	26.3	37.6	4.0	11.8	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号: 12-50

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3612

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.7	0.0487	76.32	10			
00:04:30	25.0	8.1	0.0254	31.48	5			
00:15:00	25.0	3.4	0.0144	15.99	2			
01:00:00	25.0	1.9	0.0073	11.04	1			
03:30:00	25.0	1.3	0.0039	9.07	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075			

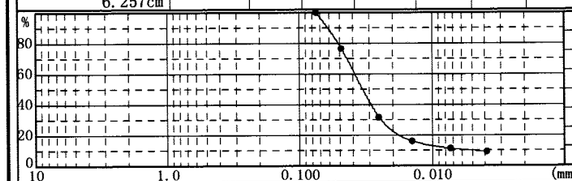

Cc	2.9142
Cu	7.1860
d85	0.0562
d70	0.0444
d60	0.0388
d50	0.0339
d30	0.0247
d10	0.0054

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						22.0	65.3	2.9	9.8	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3613

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	18.5	0.0500	65.77	10			
00:04:30	25.0	6.0	0.0258	24.56	5			
00:15:00	25.0	2.0	0.0145	11.37	2			
01:00:00	25.0	1.2	0.0073	8.74	1			
03:30:00	25.0	0.8	0.0039	7.42	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.3	27.7	92.33

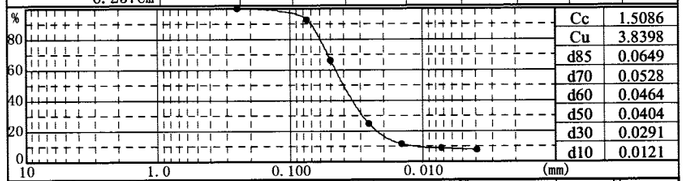

Cc	1.5086
Cu	3.8398
d85	0.0649
d70	0.0528
d60	0.0464
d50	0.0404
d30	0.0291
d10	0.0121

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					7.7	26.5	56.5	1.3	8.0	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3614

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	10.6	0.0531	39.72	10			
00:04:30	25.0	3.0	0.0263	14.67	5			
00:15:00	25.0	1.5	0.0146	9.73	2			
01:00:00	25.0	1.0	0.0073	8.08	1			
03:30:00	25.0	0.6	0.0039	6.76	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.7	18.3	61.00

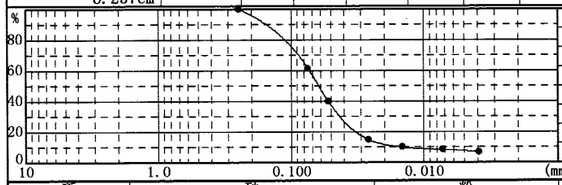

Cc	1.6511
Cu	4.6816
d85	0.1311
d70	0.0889
d60	0.0737
d50	0.0628
d30	0.0438
d10	0.0157

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					39.0	24.5	27.8	1.4	7.3	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3615

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	7.5	0.0542	29.51	10			
00:04:30	25.0	1.4	0.0266	9.40	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.08	2			
01:00:00	25.0	0.6	0.0073	6.76	1			
03:30:00	25.0	0.2	0.0039	5.44	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.1	15.9	53.00

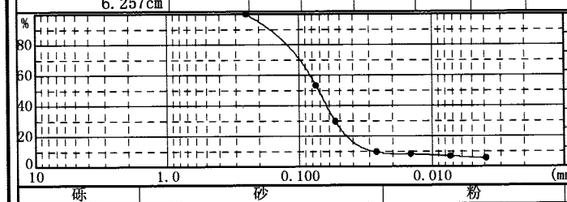

Cc	1.2475
Cu	2.8990
d85	0.1423
d70	0.0993
d60	0.0833
d50	0.0720
d30	0.0546
d10	0.0287

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.0	28.1	17.4	1.6	5.9	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3616

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	6.8	0.0546	27.25	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0267	8.09	5			
00:15:00	25.0	0.5	0.0147	6.44	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0074	4.79	1			
03:30:00	25.0	-0.3	0.0039	3.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.4	14.6	48.67

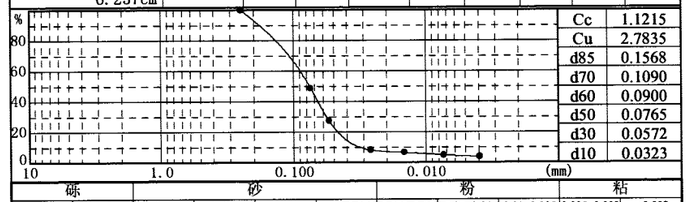

Cc	1.1215
Cu	2.7835
d85	0.1568
d70	0.1090
d60	0.0900
d50	0.0765
d30	0.0572
d10	0.0323

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					51.3	26.1	17.0	1.5	4.1	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3617

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.2	0.0556	18.66	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0267	9.08	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.09	2			
01:00:00	25.0	0.7	0.0073	7.10	1			
03:30:00	25.0	0.4	0.0039	6.11	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.1	9.9	33.00

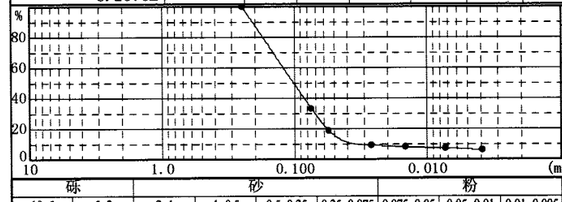

Cc	1.1346
Cu	3.4159
d85	0.1919
d70	0.1471
d60	0.1230
d50	0.1026
d30	0.0709
d10	0.0360

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					67.0	17.8	7.7	1.0	6.5	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3618

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.4	0.0566	9.41	10			
00:04:30	25.0	0.0	0.0269	4.79	5			
00:15:00	25.0	-0.1	0.0147	4.46	2			
01:00:00	25.0	-0.2	0.0074	4.13	1			
03:30:00	25.0	-0.3	0.0039	3.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.4	5.6	18.67

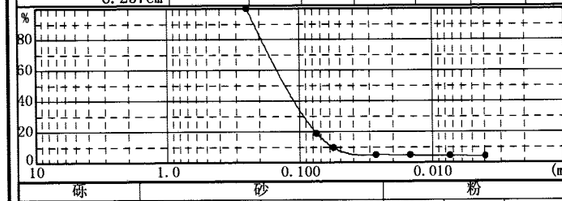

Cc	1.0301
Cu	2.5823
d85	0.2072
d70	0.1710
d60	0.1497
d50	0.1301
d30	0.0945
d10	0.0580

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					81.3	11.6	2.9	0.3	3.9	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3619

土名 粉砂 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.69 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.0	0.0567	8.09	10			
00:04:30	25.0	0.0	0.0269	4.79	5			
00:15:00	25.0	-0.5	0.0148	3.14	2			
01:00:00	25.0	-1.0	0.0074	1.49	1			
03:30:00	25.0	-1.0	0.0040	1.49	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	25.1	4.9	16.33

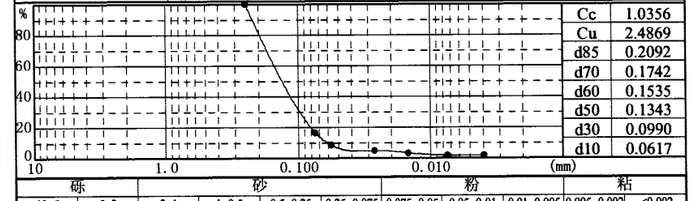

Cc	1.0356
Cu	2.4869
d85	0.2092
d70	0.1742
d60	0.1535
d50	0.1343
d30	0.0990
d10	0.0617

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					83.7	10.2	4.1	0.6	1.4	

孔号 Q25CZ3 — 土样号 3620

土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	7.3	0.0543	28.85	10			
00:04:30	25.0	2.6	0.0264	13.35	5			
00:15:00	25.0	2.0	0.0145	11.37	2			
01:00:00	25.0	1.6	0.0073	10.05	1			
03:30:00	25.0	1.2	0.0039	8.74	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.7	15.3	51.00

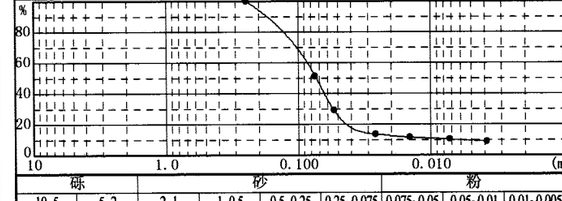

Cc	5.0322
Cu	12.2282
d85	0.1496
d70	0.1038
d60	0.0863
d50	0.0739
d30	0.0554
d10	0.0071

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					49.0	26.3	14.1	1.3	9.3	

上海申元岩土工程有限公司

试验者: 晶晶

校对者: 吴春伟

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号: 12-51

孔号 Q25CZ3 | **土样号** 3621 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.5	0.0565	9.74	10			
00:04:30	25.0	0.6	0.0268	6.77	5			
00:15:00	25.0	0.1	0.0147	5.12	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0074	4.79	1			
03:30:00	25.0	-0.4	0.0039	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.3	5.7	19.00

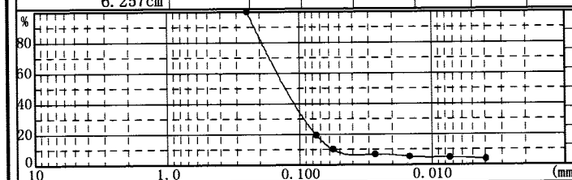

Cc	1.0340
Cu	2.6079
d85	0.2069
d70	0.1705
d60	0.1491
d50	0.1294
d30	0.0939
d10	0.0572

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					81.0	11.4	2.8	0.7	4.1	

孔号 Q25CZ3 | **土样号** 3622 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.6	0.0554	19.99	10			
00:04:30	25.0	2.0	0.0266	11.40	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.09	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.44	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.79	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.0	10.0	33.33

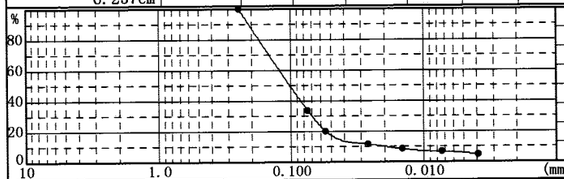

Cc	1.9569
Cu	6.1171
d85	0.1928
d70	0.1483
d60	0.1240
d50	0.1032
d30	0.0701
d10	0.0203

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	16.3	10.0	1.5	5.5	

孔号 Q25CZ3 | **土样号** 3623 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	5.8	0.0550	23.95	10			
00:04:30	25.0	1.6	0.0266	10.08	5			
00:15:00	25.0	1.2	0.0146	8.75	2			
01:00:00	25.0	0.8	0.0073	7.43	1			
03:30:00	25.0	0.5	0.0039	6.44	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.4	12.6	42.00

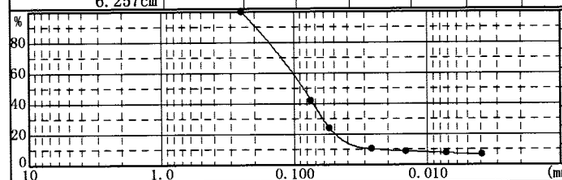

Cc	1.4098
Cu	3.9653
d85	0.1755
d70	0.1262
d60	0.1033
d50	0.0859
d30	0.0616
d10	0.0260

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.0	22.1	11.9	1.2	6.8	

孔号 Q25CZ3 | **土样号** 3624 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	2.7	0.0561	13.71	10			
00:04:30	25.0	1.2	0.0267	8.75	5			
00:15:00	25.0	0.6	0.0147	6.77	2			
01:00:00	25.0	0.2	0.0074	5.45	1			
03:30:00	25.0	-0.1	0.0039	4.46	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.6	8.4	28.00

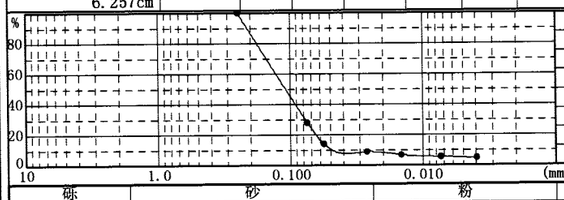

Cc	0.9494
Cu	2.6462
d85	0.1958
d70	0.1531
d60	0.1297
d50	0.1097
d30	0.0777
d10	0.0490

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					72.0	17.6	4.6	0.9	4.9	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3630 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	6.8	0.0545	27.20	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0266	9.07	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.08	2			
01:00:00	25.0	0.6	0.0073	6.76	1			
03:30:00	25.0	0.2	0.0039	5.44	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.8	15.2	50.67

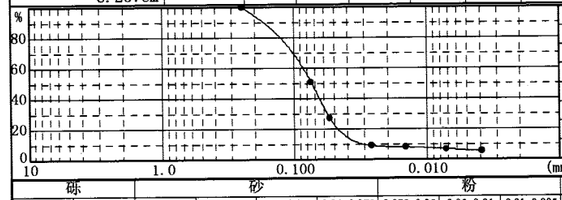

Cc	1.2114
Cu	2.7796
d85	0.1469
d70	0.1028
d60	0.0861
d50	0.0743
d30	0.0569
d10	0.0310

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					49.3	28.3	14.9	1.6	5.9	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3631 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.1	0.0556	18.33	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0267	8.09	5			
00:15:00	25.0	0.5	0.0147	6.44	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0074	4.79	1			
03:30:00	25.0	-0.3	0.0039	3.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.2	9.8	32.67

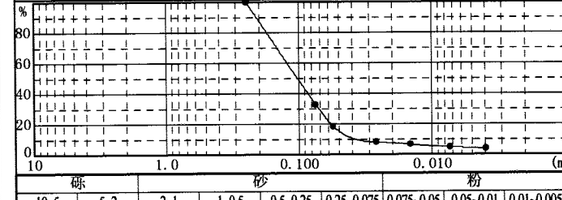

Cc	1.0664
Cu	3.1992
d85	0.1923
d70	0.1476
d60	0.1235
d50	0.1032
d30	0.0713
d10	0.0386

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					67.3	17.8	9.5	1.3	4.1	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3632 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	11.4	0.0528	42.36	10			
00:04:30	25.0	4.0	0.0261	17.97	5			
00:15:00	25.0	1.5	0.0146	9.73	2			
01:00:00	25.0	1.0	0.0073	8.08	1			
03:30:00	25.0	0.2	0.0039	5.44	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	10.5	19.5	65.00

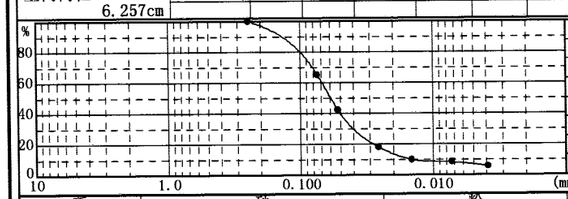

Cc	1.5819
Cu	4.5941
d85	0.1166
d70	0.0819
d60	0.0693
d50	0.0596
d30	0.0407
d10	0.0151

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					35.0	25.6	31.0	1.7	6.7	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3633 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	10.5	0.0531	39.40	10			
00:04:30	25.0	3.4	0.0263	15.99	5			
00:15:00	25.0	1.4	0.0146	9.40	2			
01:00:00	25.0	1.1	0.0073	8.41	1			
03:30:00	25.0	1.0	0.0039	8.08	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	11.1	18.9	63.00

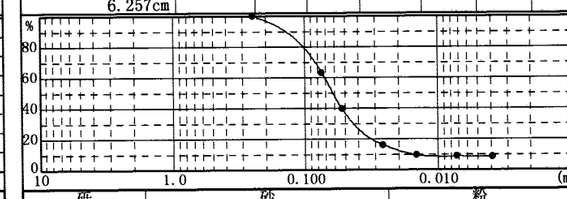

Cc	1.7096
Cu	4.4889
d85	0.1189
d70	0.0843
d60	0.0717
d50	0.0622
d30	0.0442
d10	0.0160

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					37.0	27.1	27.5	0.1	8.3	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3634 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	17.5	0.0504	62.47	10			
00:04:30	25.0	6.1	0.0258	24.89	5			
00:15:00	25.0	2.5	0.0145	13.02	2			
01:00:00	25.0	1.4	0.0073	9.40	1			
03:30:00	25.0	1.1	0.0039	8.41	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.3	25.7	85.67

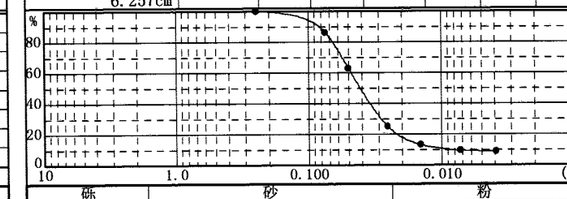

Cc	1.9583
Cu	5.4435
d85	0.0733
d70	0.0565
d60	0.0486
d50	0.0416
d30	0.0291
d10	0.0089

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					14.0	24.1	51.4	1.8	8.7	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号: 12-52

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3635 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	22.0	0.0486	77.31	10			
00:04:30	25.0	11.4	0.0249	42.36	5			
00:15:00	25.0	5.1	0.0142	21.59	2			
01:00:00	25.0	2.0	0.0073	11.37	1			
03:30:00	25.0	1.3	0.0039	9.07	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

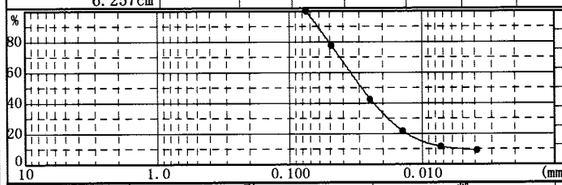

Cc	1.7512
Cu	6.3467
d85	0.0562
d70	0.0424
d60	0.0353
d50	0.0291
d30	0.0185
d10	0.0056

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						21.2	64.2	4.9	9.7	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3643 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	26.8	0.0465	92.94	10			
00:04:30	25.0	15.3	0.0241	55.11	5			
00:15:00	25.0	7.0	0.0140	27.80	2			
01:00:00	25.0	3.0	0.0072	14.64	1			
03:30:00	25.0	2.5	0.0039	13.00	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

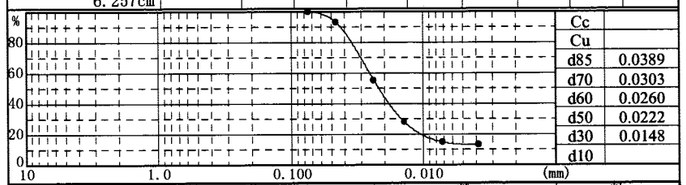

Cc	
Cu	
d85	0.0389
d70	0.0303
d60	0.0260
d50	0.0222
d30	0.0148
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						4.8	76.4	5.7	13.1	

孔号 Q25CZ4 | **土样号** 3644 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.4	0.0487	75.18	10			
00:04:30	25.0	9.1	0.0252	34.71	5			
00:15:00	25.0	4.0	0.0143	17.93	2			
01:00:00	25.0	2.0	0.0072	11.35	1			
03:30:00	25.0	1.5	0.0039	9.71	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.0	29.0	96.67

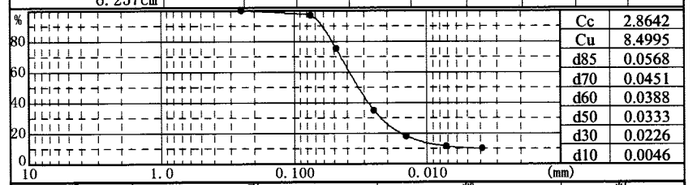

Cc	2.8642
Cu	8.4995
d85	0.0568
d70	0.0451
d60	0.0388
d50	0.0333
d30	0.0226
d10	0.0046

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					3.3	19.8	63.5	3.2	10.2	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3710 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	7.0	0.0544	27.86	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0266	8.08	5			
00:15:00	25.0	0.5	0.0146	6.43	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0073	4.78	1			
03:30:00	25.0	-0.3	0.0039	3.79	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.1	15.9	53.00

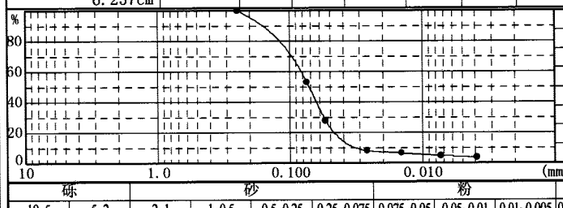

Cc	1.1485
Cu	2.4918
d85	0.1370
d70	0.0973
d60	0.0826
d50	0.0722
d30	0.0561
d10	0.0332

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					47.0	30.2	17.3	1.4	4.1	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3711 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	13.9	0.0518	50.60	10			
00:04:30	25.0	5.4	0.0259	22.58	5			
00:15:00	25.0	2.3	0.0145	12.36	2			
01:00:00	25.0	1.5	0.0073	9.73	1			
03:30:00	25.0	1.2	0.0039	8.74	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	8.4	21.6	72.00

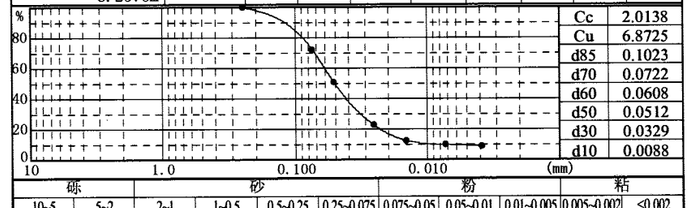

Cc	2.0138
Cu	6.8725
d85	0.1023
d70	0.0722
d60	0.0608
d50	0.0512
d30	0.0329
d10	0.0088

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					28.0	23.3	38.4	1.1	9.2	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3721 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	23.4	0.0480	81.92	10			
00:04:30	25.0	11.7	0.0248	43.35	5			
00:15:00	25.0	5.0	0.0142	21.26	2			
01:00:00	25.0	2.1	0.0072	11.70	1			
03:30:00	25.0	1.2	0.0039	8.74	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

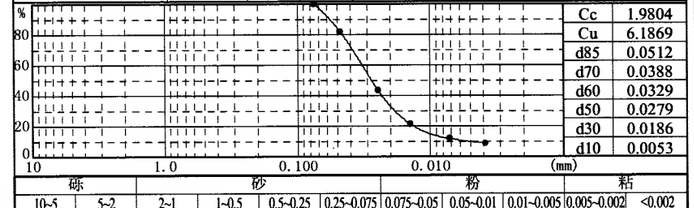

Cc	1.9804
Cu	6.1869
d85	0.0512
d70	0.0388
d60	0.0329
d50	0.0279
d30	0.0186
d10	0.0053

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						16.1	69.2	5.0	9.7	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3722 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.0	0.0490	74.01	10			
00:04:30	25.0	8.5	0.0254	32.80	5			
00:15:00	25.0	3.2	0.0144	15.33	2			
01:00:00	25.0	1.4	0.0073	9.40	1			
03:30:00	25.0	1.1	0.0039	8.41	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	1.3	28.7	95.67

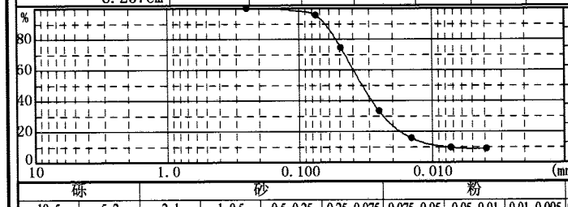

Cc	1.6884
Cu	4.6776
d85	0.0586
d70	0.0461
d60	0.0398
d50	0.0342
d30	0.0239
d10	0.0085

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					4.7	20.0	64.3	2.4	8.6	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3723 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	17.3	0.0503	61.69	10			
00:04:30	25.0	8.2	0.0254	31.75	5			
00:15:00	25.0	4.1	0.0143	18.26	2			
01:00:00	25.0	2.0	0.0072	11.35	1			
03:30:00	25.0	1.5	0.0039	9.71	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	3.6	26.4	88.00

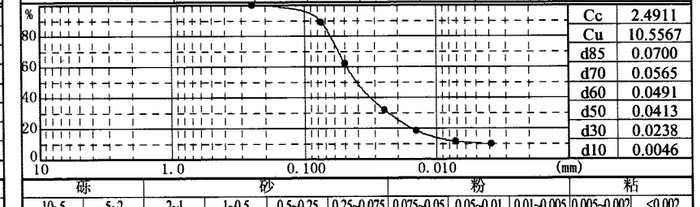

Cc	2.4911
Cu	10.5567
d85	0.0700
d70	0.0565
d60	0.0491
d50	0.0413
d30	0.0238
d10	0.0046

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					11.3	27.5	47.6	3.5	10.1	

孔号 Q24CZ3 | **土样号** 3724 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	12.2	0.0524	45.00	10			
00:04:30	25.0	4.2	0.0261	18.63	5			
00:15:00	25.0	2.0	0.0145	11.37	2			
01:00:00	25.0	1.3	0.0073	9.07	1			
03:30:00	25.0	0.8	0.0039	7.42	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	9.2	20.8	69.33

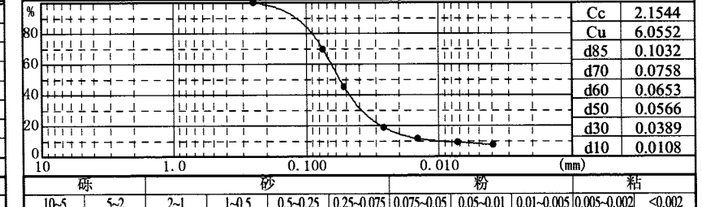

Cc	2.1544
Cu	6.0552
d85	0.1032
d70	0.0758
d60	0.0653
d50	0.0566
d30	0.0389
d10	0.0108

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					30.7	27.2	32.3	1.7	8.1	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者: 杨晔

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校对者: 吴建伟

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号:12-52

孔号	Q24CZ3
土样号	3725
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	8.3	0.0539	32.14	10			
00:04:30	25.0	2.0	0.0265	11.37	5			
00:15:00	25.0	1.4	0.0146	9.40	2			
01:00:00	25.0	1.0	0.0073	8.08	1			
03:30:00	25.0	0.7	0.0039	7.09	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.5	15.5	51.67

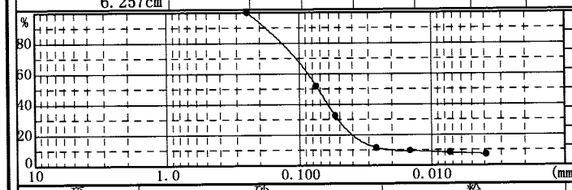

Cc	1.4007
Cu	3.9871
d85	0.1572
d70	0.1074
d60	0.0872
d50	0.0729
d30	0.0517
d10	0.0219

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					48.3	23.3	19.6	1.4	7.4	

孔号	Q24CZ3
土样号	3726
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	6.2	0.0548	25.27	10			
00:04:30	25.0	2.0	0.0266	11.40	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.09	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.44	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.79	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	15.3	14.7	49.00

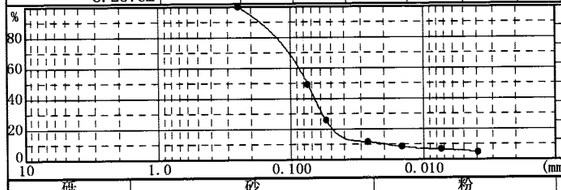

Cc	1.9865
Cu	4.4126
d85	0.1478
d70	0.1042
d60	0.0877
d50	0.0760
d30	0.0589
d10	0.0199

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					51.0	28.6	13.5	1.4	5.5	

孔号	Q24CZ3
土样号	3727
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	3.9	0.0557	17.67	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0267	9.08	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.09	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.44	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.79	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.5	9.5	31.67

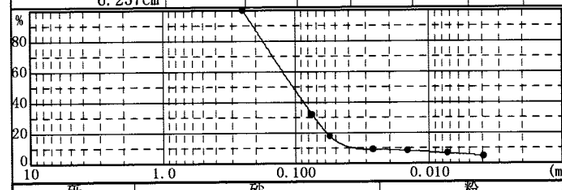

Cc	1.1042
Cu	3.2912
d85	0.1935
d70	0.1494
d60	0.1255
d50	0.1050
d30	0.0727
d10	0.0381

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					68.3	17.4	7.1	1.8	5.4	

孔号	Q24CZ3
土样号	3728
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.0	0.0567	8.09	10			
00:04:30	25.0	0.2	0.0269	5.45	5			
00:15:00	25.0	-0.1	0.0147	4.46	2			
01:00:00	25.0	-0.3	0.0074	3.80	1			
03:30:00	25.0	-0.4	0.0039	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.8	5.2	17.33

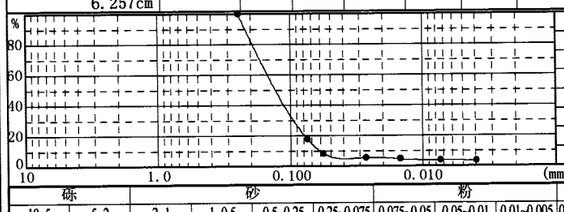

Cc	1.0072
Cu	2.4683
d85	0.2078
d70	0.1720
d60	0.1509
d50	0.1315
d30	0.0964
d10	0.0611

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					82.7	11.4	2.0	0.3	3.6	

孔号	Q24CZ3
土样号	3729
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.0	0.0567	8.09	10			
00:04:30	25.0	0.0	0.0269	4.79	5			
00:15:00	25.0	-0.5	0.0148	3.14	2			
01:00:00	25.0	-1.0	0.0074	1.49	1			
03:30:00	25.0	-1.0	0.0040	1.49	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.3	5.7	19.00

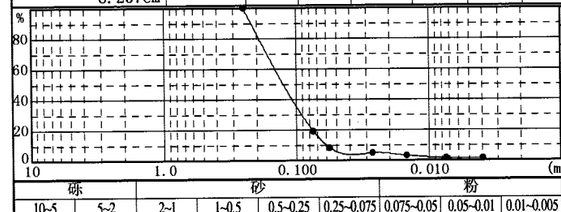

Cc	0.9631
Cu	2.4270
d85	0.2055
d70	0.1682
d60	0.1466
d50	0.1269
d30	0.0923
d10	0.0604

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					81.0	13.5	3.6	0.5	1.4	

孔号	Q24CZ3
土样号	3730
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.5	0.0555	19.65	10			
00:04:30	25.0	1.2	0.0267	8.75	5			
00:15:00	25.0	0.6	0.0147	6.77	2			
01:00:00	25.0	0.3	0.0074	5.78	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.79	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.1	9.9	33.00

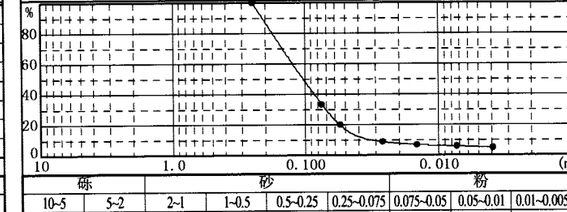

Cc	1.1911
Cu	3.7278
d85	0.1934
d70	0.1491
d60	0.1248
d50	0.1040
d30	0.0706
d10	0.0335

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					67.0	16.6	10.3	0.9	5.2	

孔号	Q24CZ3
土样号	3731
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	2.4	0.0562	12.72	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0267	9.08	5			
00:15:00	25.0	0.7	0.0147	7.10	2			
01:00:00	25.0	0.2	0.0074	5.45	1			
03:30:00	25.0	-0.1	0.0039	4.46	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	22.4	7.6	25.33

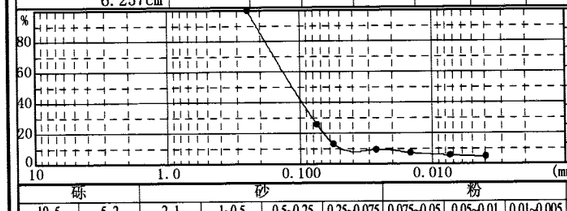

Cc	0.9792
Cu	2.7034
d85	0.1998
d70	0.1591
d60	0.1361
d50	0.1158
d30	0.0819
d10	0.0503

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					74.7	15.4	4.0	1.0	4.9	

孔号	Q24CZ5
土样号	3736
土名	粘质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.2	0.0488	74.52	10			
00:04:30	25.0	9.0	0.0252	34.38	5			
00:15:00	25.0	3.8	0.0143	17.27	2			
01:00:00	25.0	2.1	0.0072	11.68	1			
03:30:00	25.0	1.4	0.0039	9.38	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

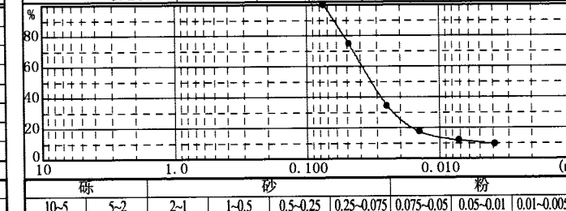

Cc	2.8973
Cu	8.4522
d85	0.0579
d70	0.0454
d60	0.0390
d50	0.0333
d30	0.0228
d10	0.0046

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
						23.9	62.8	3.0	10.3	

孔号	Q24CZ5
土样号	3737
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	16.2	0.0509	58.19	10			
00:04:30	25.0	5.1	0.0260	21.59	5			
00:15:00	25.0	2.4	0.0145	12.69	2			
01:00:00	25.0	1.5	0.0073	9.73	1			
03:30:00	25.0	1.2	0.0039	8.74	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	4.1	25.9	86.33

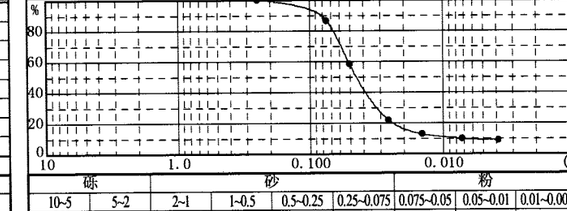

Cc	2.4934
Cu	6.4629
d85	0.0731
d70	0.0590
d60	0.0521
d50	0.0456
d30	0.0324
d10	0.0081

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					13.7	29.5	46.1	1.7	9.0	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号:12-54

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3738 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	7.6	0.0542	29.83	10			
00:04:30	25.0	1.3	0.0266	9.07	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.08	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.43	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.78	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	13.9	16.1	53.67

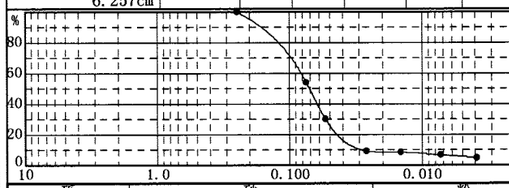

Cc	1.2078
Cu	2.7779
d85	0.1399
d70	0.0979
d60	0.0824
d50	0.0713
d30	0.0543
d10	0.0296

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					46.3	28.5	17.8	2.0	5.4		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3739 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	7.2	0.0543	28.52	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0266	8.08	5			
00:15:00	25.0	0.8	0.0146	7.42	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.43	1			
03:30:00	25.0	0.2	0.0039	5.44	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.4	15.6	52.00

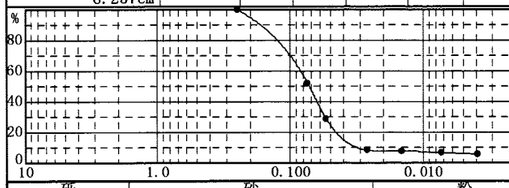

Cc	1.1307
Cu	2.6165
d85	0.1446
d70	0.1009
d60	0.0845
d50	0.0730
d30	0.0556
d10	0.0323

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					48.0	28.3	16.6	1.3	5.8		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3744 | 土名 粘质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.71 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	24.0	0.0476	83.73	10			
00:04:30	25.0	12.3	0.0246	45.24	5			
00:15:00	25.0	6.1	0.0141	24.84	2			
01:00:00	25.0	3.0	0.0072	14.64	1			
03:30:00	25.0	2.5	0.0039	13.00	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

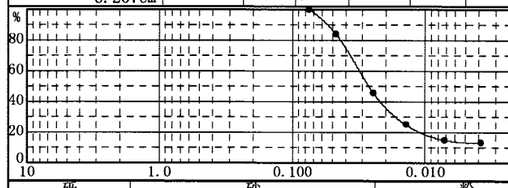

Cc	
Cu	
d85	0.0489
d70	0.0372
d60	0.0317
d50	0.0269
d30	0.0170
d10	

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						14.0	67.8	5.0	13.2		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3749 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	21.0	0.0490	74.01	10			
00:04:30	25.0	7.5	0.0256	29.51	5			
00:15:00	25.0	3.0	0.0144	14.67	2			
01:00:00	25.0	1.5	0.0073	9.73	1			
03:30:00	25.0	1.1	0.0039	8.41	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

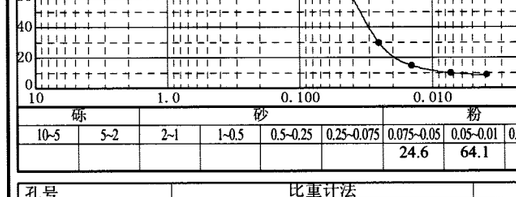

Cc	2.1132
Cu	5.1777
d85	0.0581
d70	0.0463
d60	0.0404
d50	0.0353
d30	0.0258
d10	0.0078

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
						24.6	64.1	2.5	8.8		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3750 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	18.9	0.0498	67.09	10			
00:04:30	25.0	8.0	0.0255	31.15	5			
00:15:00	25.0	3.2	0.0144	15.33	2			
01:00:00	25.0	1.7	0.0073	10.38	1			
03:30:00	25.0	1.3	0.0039	9.07	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	3.7	26.3	87.67

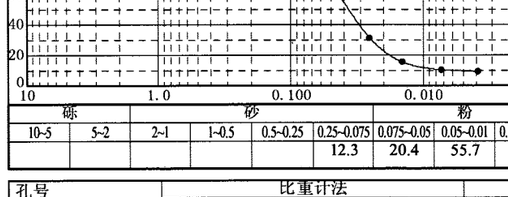

Cc	2.2366
Cu	7.1142
d85	0.0700
d70	0.0524
d60	0.0442
d50	0.0371
d30	0.0248
d10	0.0062

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					12.3	20.4	55.7	2.1	9.5		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3751 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	14.2	0.0517	51.59	10			
00:04:30	25.0	4.0	0.0261	17.97	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.08	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.43	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.78	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.1	24.9	83.00

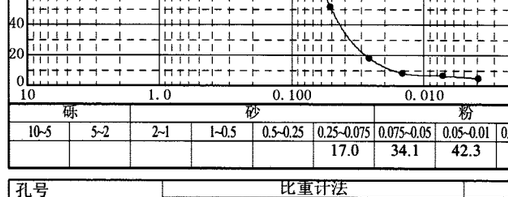

Cc	1.3634
Cu	3.2531
d85	0.0776
d70	0.0635
d60	0.0569
d50	0.0507
d30	0.0368
d10	0.0175

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					17.0	34.1	42.3	1.0	5.6		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3752 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	14.0	0.0518	50.93	10			
00:04:30	25.0	3.7	0.0262	16.98	5			
00:15:00	25.0	2.0	0.0145	11.37	2			
01:00:00	25.0	1.2	0.0073	8.74	1			
03:30:00	25.0	0.9	0.0039	7.75	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	2.6	27.4	91.33

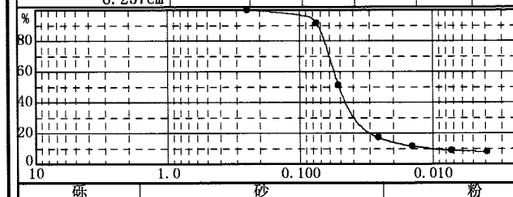

Cc	2.6267
Cu	5.1148
d85	0.0691
d70	0.0605
d60	0.0559
d50	0.0513
d30	0.0400
d10	0.0109

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					8.7	44.0	37.6	1.6	8.1		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3753 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	11.3	0.0528	42.03	10			
00:04:30	25.0	3.2	0.0263	15.33	5			
00:15:00	25.0	1.2	0.0146	8.74	2			
01:00:00	25.0	1.0	0.0073	8.08	1			
03:30:00	25.0	0.8	0.0039	7.42	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	10.4	19.6	65.33

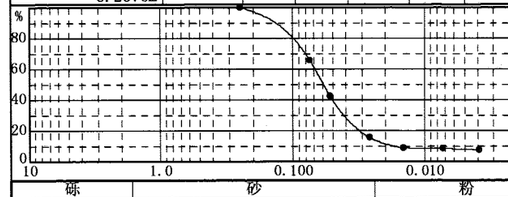

Cc	1.4320
Cu	3.8621
d85	0.1148
d70	0.0812
d60	0.0690
d50	0.0596
d30	0.0420
d10	0.0179

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					34.7	26.5	30.8	0.2	7.8		

孔号 Q24CZ5 | 土样号 3754 | 土名 砂质粉土 | 比重计号 4 | 烘干土重 30.0g | 比重 2.70 | 量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	9.5	0.0535	36.10	10			
00:04:30	25.0	2.0	0.0265	11.37	5			
00:15:00	25.0	1.0	0.0146	8.08	2			
01:00:00	25.0	0.5	0.0073	6.43	1			
03:30:00	25.0	0.0	0.0039	4.78	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	12.3	17.7	59.00

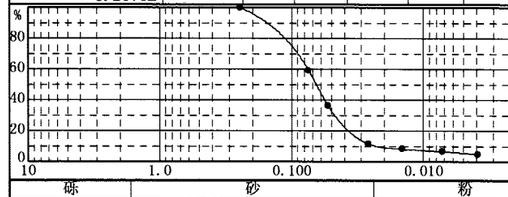

Cc	1.2865
Cu	3.2366
d85	0.1312
d70	0.0908
d60	0.0762
d50	0.0657
d30	0.0480
d10	0.0235

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002	
					41.0	26.8	24.9	1.9	5.4		

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号:12-55

孔号 Q24CZ5 | **土样号** 3755 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	4.0	0.0556	18.00	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0267	8.09	5			
00:15:00	25.0	0.5	0.0147	6.44	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0074	4.79	1			
03:30:00	25.0	-0.5	0.0039	3.14	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.1	9.9	33.00

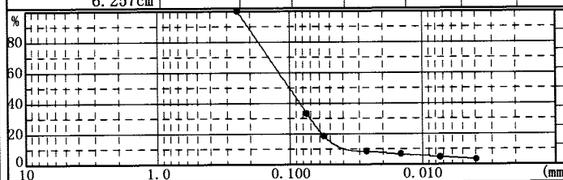

Cc	1.0361
Cu	3.0468
d85	0.1909
d70	0.1458
d60	0.1218
d50	0.1018
d30	0.0711
d10	0.0400

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					67.0	18.6	8.9	1.7	3.8	

孔号 Q24CZ5 | **土样号** 3756 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.5	0.0565	9.74	10			
00:04:30	25.0	0.2	0.0269	5.45	5			
00:15:00	25.0	0.0	0.0147	4.79	2			
01:00:00	25.0	-0.3	0.0074	3.80	1			
03:30:00	25.0	-0.5	0.0039	3.14	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.2	5.8	19.33

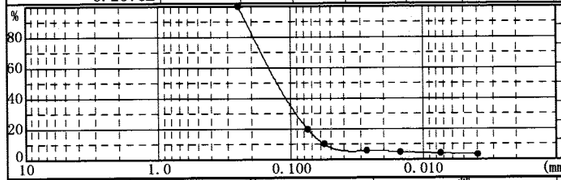

Cc	1.0237
Cu	2.5976
d85	0.2066
d70	0.1699
d60	0.1484
d50	0.1287
d30	0.0931
d10	0.0571

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.7	11.9	3.2	0.8	3.4	

孔号 Q24CZ5 | **土样号** 3757 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	2.5	0.0562	13.05	10			
00:04:30	25.0	1.0	0.0267	8.09	5			
00:15:00	25.0	0.5	0.0147	6.44	2			
01:00:00	25.0	0.0	0.0074	4.79	1			
03:30:00	25.0	-0.3	0.0039	3.80	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.4	8.6	28.67

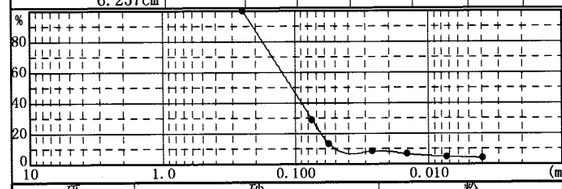

Cc	0.9073
Cu	2.4687
d85	0.1934
d70	0.1498
d60	0.1265
d50	0.1069
d30	0.0767
d10	0.0512

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.3	19.3	4.1	1.1	4.2	

孔号 Q24CZ5 | **土样号** 3758 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.7	0.0565	10.41	10			
00:04:30	25.0	0.6	0.0268	6.77	5			
00:15:00	25.0	0.0	0.0147	4.79	2			
01:00:00	25.0	-0.1	0.0074	4.46	1			
03:30:00	25.0	-0.4	0.0039	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	23.7	6.3	21.00

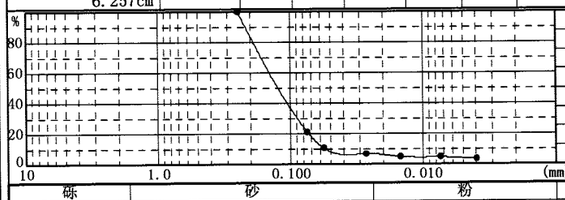

Cc	0.9991
Cu	2.6068
d85	0.2047
d70	0.1668
d60	0.1448
d50	0.1249
d30	0.0896
d10	0.0555

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					79.0	13.1	3.5	0.4	4.0	

孔号 Q24CZ5 | **土样号** 3759 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	1.2	0.0566	8.75	10			
00:04:30	25.0	0.0	0.0269	4.79	5			
00:15:00	25.0	-0.2	0.0147	4.13	2			
01:00:00	25.0	-0.4	0.0074	3.47	1			
03:30:00	25.0	-0.7	0.0040	2.48	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.1	5.9	19.67

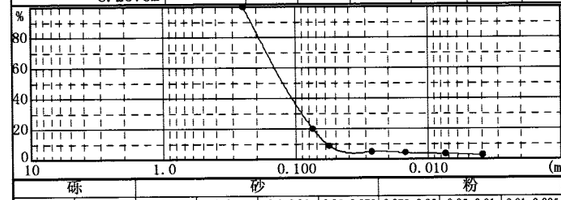

Cc	0.9693
Cu	2.4696
d85	0.2052
d70	0.1677
d60	0.1459
d50	0.1262
d30	0.0914
d10	0.0591

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.3	13.6	2.4	0.8	2.9	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3765 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	25.0	24.0	0.0476	83.73	10			
00:04:30	25.0	13.0	0.0245	47.54	5			
00:15:00	25.0	6.0	0.0141	24.51	2			
01:00:00	25.0	3.0	0.0072	14.64	1			
03:30:00	25.0	2.0	0.0039	11.35	0.5			
					0.25			
					0.075		30.0	100.00

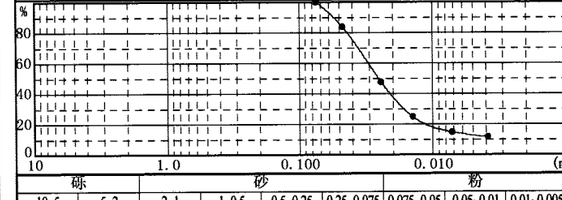

Cc	
Cu	
d85	0.0490
d70	0.0365
d60	0.0306
d50	0.0256
d30	0.0167
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						14.2	68.1	5.1	12.6	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3766 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	7.1	0.0550	26.87	10			
00:04:30	24.0	2.5	0.0267	11.70	5			
00:15:00	24.0	2.2	0.0146	10.71	2			
01:00:00	24.0	1.5	0.0074	8.41	1			
03:30:00	24.0	1.1	0.0039	7.09	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	14.7	15.3	51.00

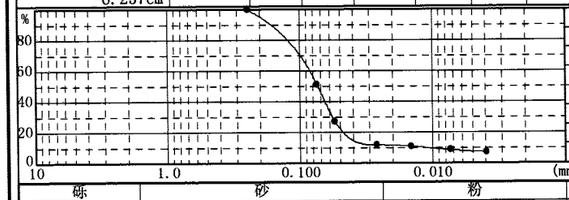

Cc	3.3206
Cu	7.2422
d85	0.1417
d70	0.1004
d60	0.0850
d50	0.0740
d30	0.0576
d10	0.0117

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					49.0	29.4	12.2	1.9	7.5	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3767 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	5.8	0.0556	22.63	10			
00:04:30	24.0	1.3	0.0270	7.76	5			
00:15:00	24.0	1.0	0.0148	6.77	2			
01:00:00	24.0	0.8	0.0074	6.11	1			
03:30:00	24.0	0.5	0.0040	5.12	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	17.6	12.4	41.33

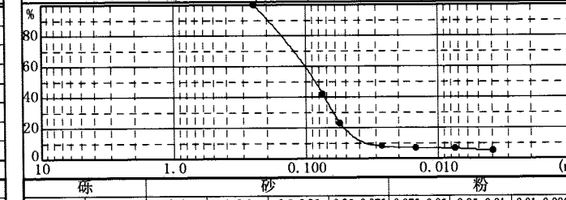

Cc	1.0522
Cu	2.8008
d85	0.1741
d70	0.1252
d60	0.1029
d50	0.0862
d30	0.0631
d10	0.0367

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.7	23.5	11.4	0.9	5.5	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3768 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	14.3	0.0522	50.60	10			
00:04:30	24.0	4.1	0.0264	16.98	5			
00:15:00	24.0	1.2	0.0147	7.42	2			
01:00:00	24.0	0.9	0.0074	6.43	1			
03:30:00	24.0	0.4	0.0040	4.78	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	5.3	24.7	82.33

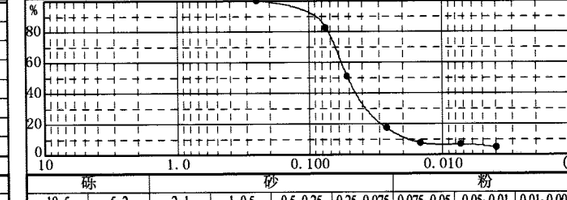

Cc	1.3580
Cu	3.1003
d85	0.0786
d70	0.0643
d60	0.0578
d50	0.0519
d30	0.0383
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					17.7	35.3	40.7	0.7	5.6	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司土工试验成果专用章 试验者: 校对者: 日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号: 2-56

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3769 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	13.0	0.0527	46.32
00:04:30	24.0	5.1	0.0263	20.27
00:15:00	24.0	2.2	0.0146	10.71
01:00:00	24.0	1.4	0.0074	8.08
03:30:00	24.0	1.1	0.0039	7.09

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	9.2	20.8	69.33

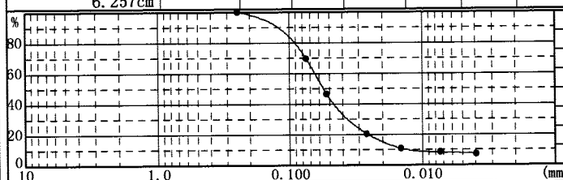

Cc	1.5794
Cu	4.8223
d85	0.1045
d70	0.0758
d60	0.0649
d50	0.0559
d30	0.0372
d10	0.0135

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					30.7	26.0	34.7	1.1	7.5	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3778 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	25.1	0.0477	86.03
00:04:30	24.0	14.0	0.0246	49.51
00:15:00	24.0	7.0	0.0142	26.48
01:00:00	24.0	4.0	0.0072	16.61
03:30:00	24.0	2.6	0.0039	12.01

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

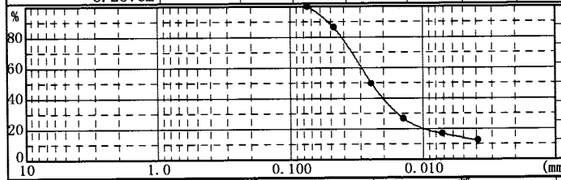

Cc	
Cu	
d85	0.0466
d70	0.0350
d60	0.0295
d50	0.0248
d30	0.0159
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						12.0	68.2	6.0	13.8	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3779 | **土名** 粘质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.71 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	24.7	0.0479	84.72
00:04:30	24.0	12.6	0.0249	44.91
00:15:00	24.0	5.2	0.0143	20.56
01:00:00	24.0	2.5	0.0073	11.68
03:30:00	24.0	2.2	0.0039	10.69

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

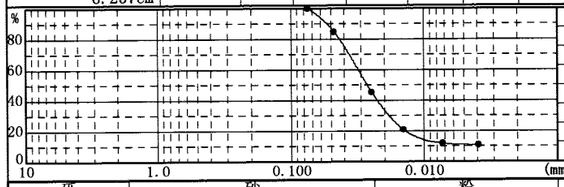

Cc	
Cu	
d85	0.0482
d70	0.0368
d60	0.0315
d50	0.0270
d30	0.0186
d10	

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						13.3	72.9	2.9	10.9	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3780 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	17.2	0.0511	60.16
00:04:30	24.0	4.0	0.0264	16.65
00:15:00	24.0	1.0	0.0148	6.76
01:00:00	24.0	0.6	0.0074	5.44
03:30:00	24.0	0.2	0.0040	4.12

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.6	27.4	91.33

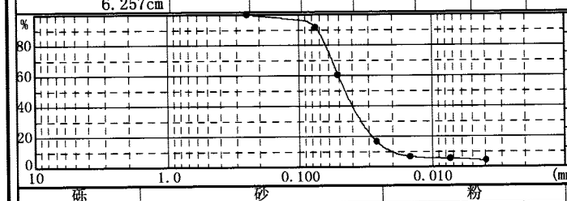

Cc	1.1401
Cu	2.4773
d85	0.0675
d70	0.0567
d60	0.0510
d50	0.0455
d30	0.0346
d10	0.0206

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.7	33.1	52.5	1.0	4.7	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3781 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	16.4	0.0514	57.53
00:04:30	24.0	4.2	0.0264	17.31
00:15:00	24.0	1.3	0.0147	7.75
01:00:00	24.0	1.0	0.0074	6.76
03:30:00	24.0	0.7	0.0040	5.77

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	3.2	26.8	89.33

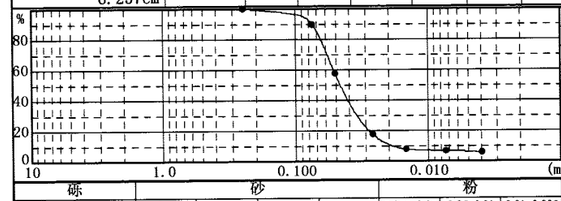

Cc	1.2329
Cu	2.7754
d85	0.0700
d70	0.0587
d60	0.0528
d50	0.0471
d30	0.0352
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					10.7	34.2	48.3	0.5	6.3	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3782 | **土名** 砂质粉土 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.70 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	11.3	0.0534	40.71
00:04:30	24.0	4.7	0.0263	18.96
00:15:00	24.0	2.2	0.0146	10.71
01:00:00	24.0	0.8	0.0074	6.10
03:30:00	24.0	0.3	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	10.8	19.2	64.00

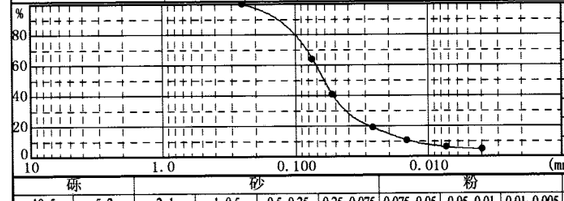

Cc	1.8751
Cu	5.1711
d85	0.1156
d70	0.0827
d60	0.0707
d50	0.0614
d30	0.0426
d10	0.0137

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					36.0	26.9	29.5	2.6	5.0	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3783 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	6.2	0.0554	23.95
00:04:30	24.0	1.2	0.0270	7.43
00:15:00	24.0	1.0	0.0148	6.77
01:00:00	24.0	0.6	0.0074	5.45
03:30:00	24.0	0.4	0.0040	4.79

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.1	13.9	46.33

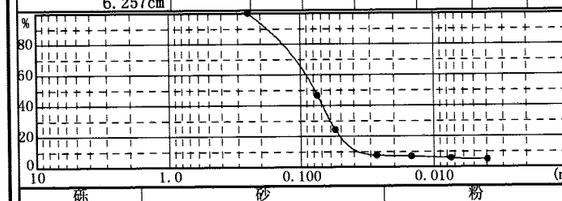

Cc	1.0523
Cu	2.4168
d85	0.1561
d70	0.1100
d60	0.0919
d50	0.0789
d30	0.0606
d10	0.0380

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					53.7	27.9	12.3	1.1	5.0	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3784 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	3.3	0.0565	14.37
00:04:30	24.0	1.2	0.0270	7.43
00:15:00	24.0	0.9	0.0148	6.44
01:00:00	24.0	0.6	0.0074	5.45
03:30:00	24.0	0.2	0.0040	4.13

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

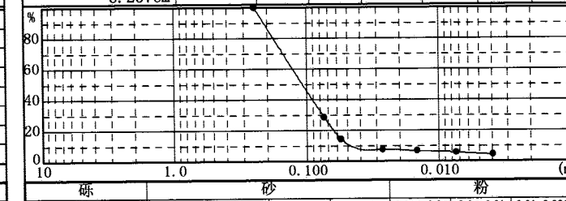

Cc	0.9498
Cu	2.6669
d85	0.1957
d70	0.1529
d60	0.1295
d50	0.1094
d30	0.0773
d10	0.0485

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	17.6	4.9	1.1	4.7	

孔号 Q25CZ1 | **土样号** 3785 | **土名** 粉砂 | **比重计号** 4 | **烘干土重** 30.0g | **比重** 2.69 | **量筒内径** 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	3.5	0.0564	15.03
00:04:30	24.0	1.3	0.0270	7.76
00:15:00	24.0	0.8	0.0148	6.11
01:00:00	24.0	0.5	0.0074	5.12
03:30:00	24.0	0.2	0.0040	4.13

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.0	9.0	30.00

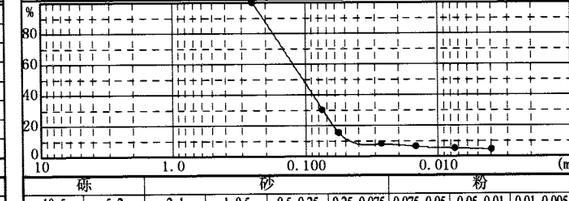

Cc	0.9427
Cu	2.6313
d85	0.1929
d70	0.1489
d60	0.1253
d50	0.1055
d30	0.0750
d10	0.0476

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					70.0	18.9	5.7	0.8	4.6	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司
土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号: 12-57

孔号	Q25CZ1
土样号	3786
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	2.6	0.0568	12.06
00:04:30	24.0	1.3	0.0270	7.76
00:15:00	24.0	0.7	0.0148	5.78
01:00:00	24.0	0.3	0.0074	4.46
03:30:00	24.0	0.1	0.0040	3.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.9	8.1	27.00

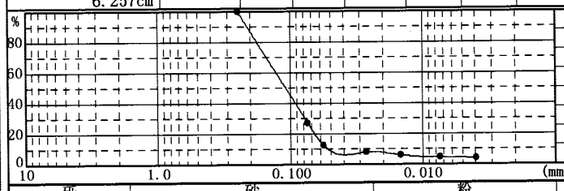

Cc	0.8985
Cu	2.4148
d85	0.1952
d70	0.1524
d60	0.1292
d50	0.1095
d30	0.0788
d10	0.0535

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					73.0	18.8	3.5	0.6	4.1	

孔号	S26CZ4
土样号	3792
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	21.7	0.0493	75.00
00:04:30	24.0	9.2	0.0255	33.79
00:15:00	24.0	4.0	0.0145	16.65
01:00:00	24.0	2.0	0.0073	10.05
03:30:00	24.0	1.6	0.0039	8.74

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

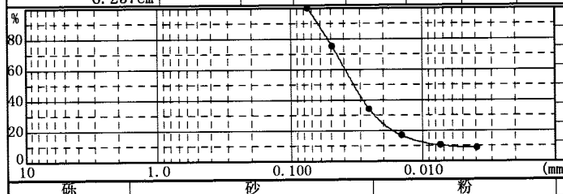

Cc	1.9367
Cu	5.4336
d85	0.0579
d70	0.0456
d60	0.0393
d50	0.0338
d30	0.0235
d10	0.0072

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						24.0	64.0	3.0	9.0	

孔号	S26CZ4
土样号	3793
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	8.9	0.0543	32.80
00:04:30	24.0	2.1	0.0268	10.38
00:15:00	24.0	1.3	0.0147	7.75
01:00:00	24.0	0.9	0.0074	6.43
03:30:00	24.0	0.5	0.0040	5.11

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	12.6	17.4	58.00

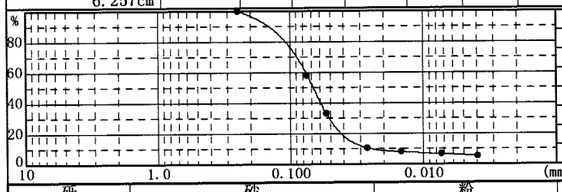

Cc	1.3696
Cu	3.0096
d85	0.1247
d70	0.0899
d60	0.0771
d50	0.0677
d30	0.0520
d10	0.0256

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					42.0	30.3	20.7	1.4	5.6	

孔号	S26CZ4
土样号	3794
土名	粉砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	5.2	0.0558	20.65
00:04:30	24.0	1.0	0.0270	6.77
00:15:00	24.0	0.5	0.0148	5.12
01:00:00	24.0	0.0	0.0074	3.47
03:30:00	24.0	-0.2	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.3	12.7	42.33

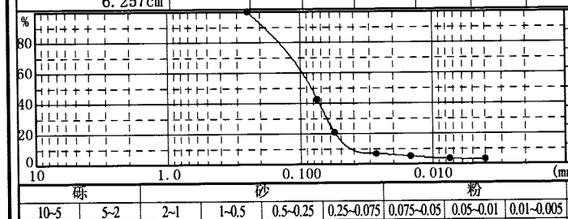

Cc	0.9825
Cu	2.2934
d85	0.1646
d70	0.1173
d60	0.0977
d50	0.0835
d30	0.0639
d10	0.0426

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					57.7	27.2	11.1	1.0	3.0	

孔号	S26CZ4
土样号	3795
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	10.4	0.0537	37.75
00:04:30	24.0	3.2	0.0266	14.01
00:15:00	24.0	1.3	0.0147	7.75
01:00:00	24.0	1.0	0.0074	6.76
03:30:00	24.0	0.9	0.0039	6.43

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	11.4	18.6	62.00

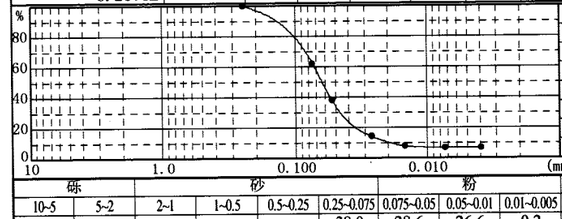

Cc	1.5376
Cu	3.7280
d85	0.1183
d70	0.0851
d60	0.0729
d50	0.0637
d30	0.0468
d10	0.0196

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					38.0	28.6	26.6	0.2	6.6	

孔号	S26CZ4
土样号	3804
土名	粘质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.71
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	24.2	0.0481	83.07
00:04:30	24.0	12.7	0.0248	45.24
00:15:00	24.0	5.0	0.0143	19.90
01:00:00	24.0	3.0	0.0073	13.32
03:30:00	24.0	2.4	0.0039	11.35

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25			
0.075		30.0	100.00

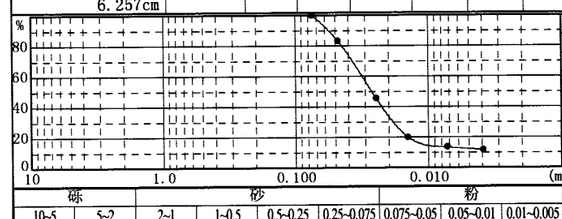

Cc	
Cu	
d85	0.0502
d70	0.0376
d60	0.0317
d50	0.0269
d30	0.0187
d10	

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
						15.1	70.7	1.9	12.3	

孔号	S26CZ4
土样号	3805
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	18.2	0.0507	63.46
00:04:30	24.0	9.1	0.0256	33.46
00:15:00	24.0	4.3	0.0145	17.64
01:00:00	24.0	1.8	0.0073	9.40
03:30:00	24.0	1.5	0.0039	8.41

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.4	27.6	92.00

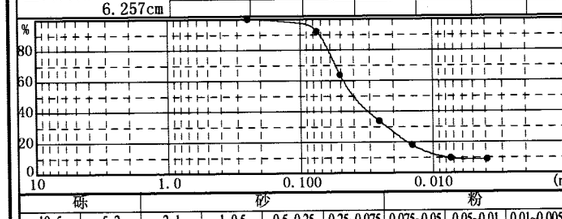

Cc	1.3157
Cu	5.9053
d85	0.0666
d70	0.0551
d60	0.0483
d50	0.0406
d30	0.0228
d10	0.0082

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					8.0	29.5	50.8	3.2	8.5	

孔号	S26CZ4
土样号	3806
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	11.5	0.0533	41.37
00:04:30	24.0	3.8	0.0265	15.99
00:15:00	24.0	1.4	0.0147	8.08
01:00:00	24.0	1.1	0.0074	7.09
03:30:00	24.0	0.6	0.0040	5.44

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	10.2	19.8	66.00

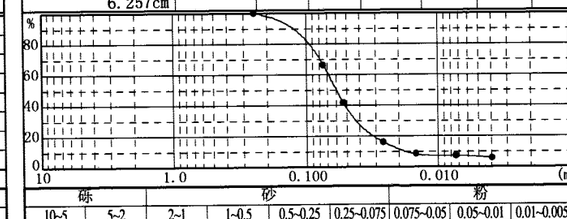

Cc	1.4896
Cu	3.8042
d85	0.1087
d70	0.0798
d60	0.0689
d50	0.0603
d30	0.0431
d10	0.0181

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					34.0	28.5	30.4	0.8	6.3	

孔号	S26CZ4
土样号	3807
土名	砂质粉土
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	24.0	10.9	0.0535	39.40
00:04:30	24.0	2.5	0.0267	11.70
00:15:00	24.0	2.0	0.0147	10.05
01:00:00	24.0	1.5	0.0074	8.41
03:30:00	24.0	1.2	0.0039	7.42

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	8.7	21.3	71.00

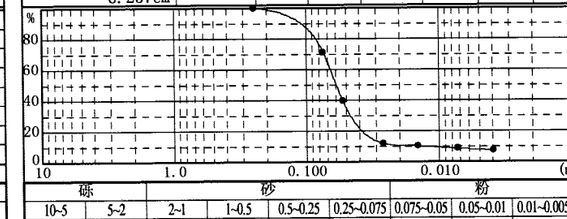

Cc	2.4294
Cu	4.8039
d85	0.0949
d70	0.0741
d60	0.0664
d50	0.0600
d30	0.0472
d10	0.0138

砾		砂				粉				粘	
10-5	5-2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					29.0	37.0	24.7	1.6	7.7	

上海申元岩土工程有限公司

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030　　分图编号: D-53

孔号 S26CZ4 — 土样号 3808

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	3.0	0.0566	13.38	10			
00:04:30	24.0	1.5	0.0269	8.42	5			
00:15:00	24.0	1.0	0.0148	6.77	2			
01:00:00	24.0	0.5	0.0074	5.12	1			
03:30:00	24.0	0.0	0.0040	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	20.6	9.4	31.33

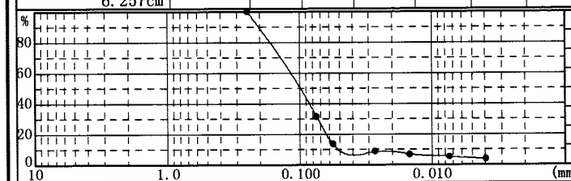

Cc	0.8833
Cu	2.2644
d85	0.1864
d70	0.1406
d60	0.1178
d50	0.0997
d30	0.0736
d10	0.0520

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					68.7	22.5	3.2	1.4	4.2	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3809

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	3.0	0.0566	13.38	10			
00:04:30	24.0	1.4	0.0270	8.09	5			
00:15:00	24.0	1.1	0.0148	7.10	2			
01:00:00	24.0	0.6	0.0074	5.45	1			
03:30:00	24.0	0.0	0.0040	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	21.3	8.7	29.00

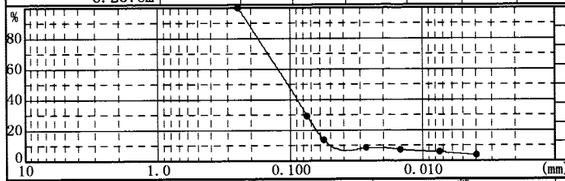

Cc	0.9038
Cu	2.4442
d85	0.1926
d70	0.1487
d60	0.1253
d50	0.1059
d30	0.0762
d10	0.0513

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.0	19.7	3.2	1.8	4.3	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3810

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	1.9	0.0570	9.74	10			
00:04:30	24.0	0.5	0.0271	5.12	5			
00:15:00	24.0	0.3	0.0149	4.46	2			
01:00:00	24.0	0.0	0.0074	3.47	1			
03:30:00	24.0	-0.2	0.0040	2.81	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.7	5.3	17.67

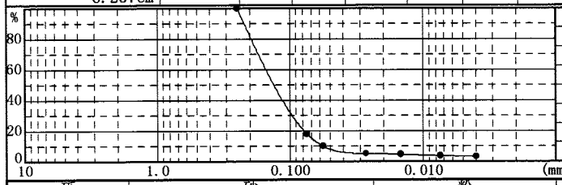

Cc	1.0757
Cu	2.6410
d85	0.2087
d70	0.1734
d60	0.1524
d50	0.1330
d30	0.0973
d10	0.0577

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					82.3	10.1	3.7	0.9	3.0	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3811

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	1.8	0.0570	9.41	10			
00:04:30	24.0	1.0	0.0270	6.77	5			
00:15:00	24.0	0.5	0.0148	5.12	2			
01:00:00	24.0	0.0	0.0074	3.47	1			
03:30:00	24.0	-0.4	0.0040	2.15	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.0	6.0	20.00

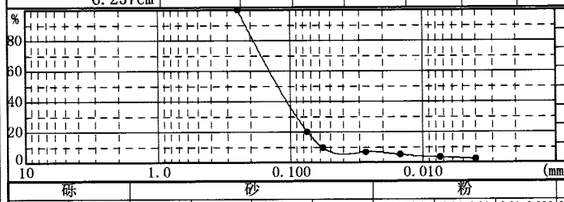

Cc	0.9748
Cu	2.4972
d85	0.2050
d70	0.1673
d60	0.1455
d50	0.1257
d30	0.0909
d10	0.0583

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.0	13.2	2.8	1.3	2.7	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3812

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	2.0	0.0570	10.08	10			
00:04:30	24.0	1.1	0.0270	7.10	5			
00:15:00	24.0	0.5	0.0148	5.12	2			
01:00:00	24.0	-0.1	0.0075	3.14	1			
03:30:00	24.0	-0.3	0.0040	2.48	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.8	5.2	17.33

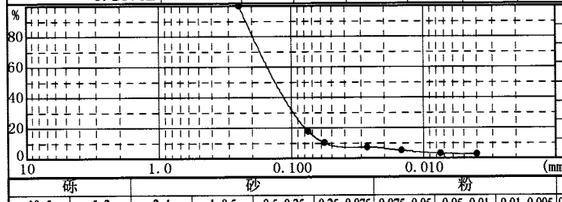

Cc	1.1122
Cu	2.7079
d85	0.2093
d70	0.1744
d60	0.1536
d50	0.1343
d30	0.0984
d10	0.0567

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					82.7	9.0	4.5	1.1	2.7	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3813

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	1.6	0.0571	8.75	10			
00:04:30	24.0	0.2	0.0272	4.13	5			
00:15:00	24.0	0.0	0.0149	3.47	2			
01:00:00	24.0	-0.3	0.0075	2.48	1			
03:30:00	24.0	-0.5	0.0040	1.82	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	24.3	5.7	19.00

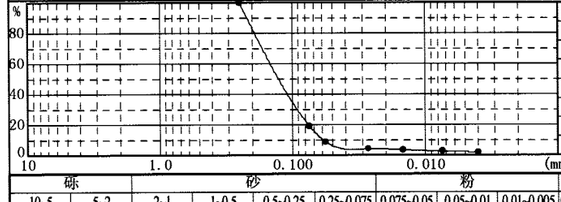

Cc	0.9800
Cu	2.4715
d85	0.2060
d70	0.1690
d60	0.1474
d50	0.1277
d30	0.0928
d10	0.0596

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					81.0	13.1	3.1	0.7	2.1	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3814

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	4.4	0.0561	18.00	10			
00:04:30	24.0	1.2	0.0270	7.43	5			
00:15:00	24.0	1.1	0.0148	7.10	2			
01:00:00	24.0	0.3	0.0074	4.46	1			
03:30:00	24.0	0.0	0.0040	3.47	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	19.5	10.5	35.00

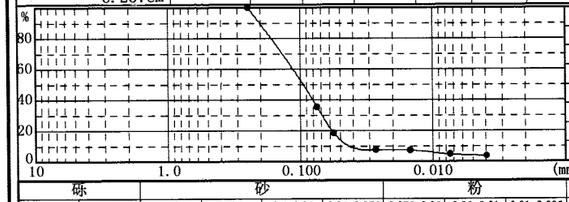

Cc	0.9587
Cu	2.6312
d85	0.1850
d70	0.1382
d60	0.1148
d50	0.0962
d30	0.0693
d10	0.0436

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					65.0	21.5	7.9	1.9	3.7	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3815

土名 砂质粉土；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.70；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	9.2	0.0542	33.79	10			
00:04:30	24.0	2.0	0.0268	10.05	5			
00:15:00	24.0	1.1	0.0147	7.09	2			
01:00:00	24.0	0.4	0.0074	4.78	1			
03:30:00	24.0	0.0	0.0040	3.46	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	12.2	17.8	59.33

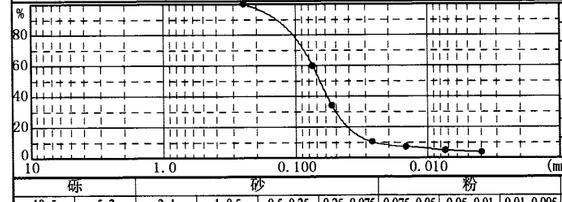

Cc	1.2963
Cu	2.8411
d85	0.1211
d70	0.0879
d60	0.0757
d50	0.0667
d30	0.0511
d10	0.0266

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					40.7	30.6	22.9	1.9	3.9	

孔号 S26CZ4 — 土样号 3816

土名 粉砂；比重计号 4；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法 下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛分法 筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	1.1	0.0573	7.10	10			
00:04:30	24.0	0.0	0.0272	3.47	5			
00:15:00	24.0	-0.5	0.0149	1.82	2			
01:00:00	24.0	-0.6	0.0075	1.49	1			
03:30:00	24.0	-0.8	0.0040	0.83	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	25.3	4.7	15.67

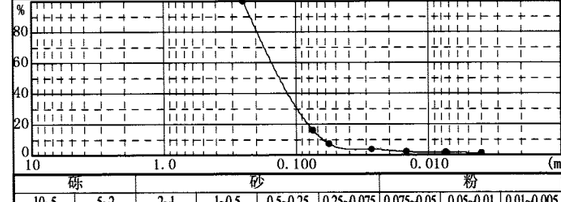

Cc	1.0060
Cu	2.3950
d85	0.2091
d70	0.1741
d60	0.1534
d50	0.1343
d30	0.0994
d10	0.0641

砾		砂				粉				粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					84.3	10.9	3.3	0.4	1.1	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014514AK14030

分图编号: D-59

孔号	S27CZ2
土样号	4121
土名	细砂
比重计号	4
烘干土重	30.0g
比重	2.68
量筒内径	6.257cm

比重计法					筛分法			
下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %	筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
00:01:00	24.0	0.8	0.0576	6.12	10			
00:04:30	24.0	0.0	0.0273	3.48	5			
00:15:00	24.0	-0.2	0.0150	2.81	2			
01:00:00	24.0	-0.5	0.0075	1.82	1			
03:30:00	24.0	-0.7	0.0040	1.16	0.5			
					0.25		30.0	100.00
					0.075	26.1	3.9	13.00

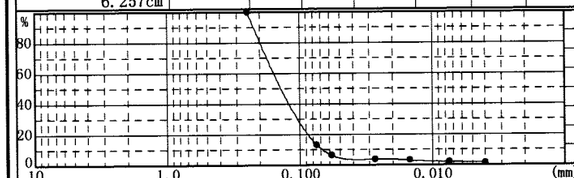

Cc	1.0231
Cu	2.3153
d85	0.2115
d70	0.1783
d60	0.1583
d50	0.1398
d30	0.1053
d10	0.0684

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					87.0	8.7	2.1	0.8	1.4	

上海申元岩土工程有限公司 上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

试验者:

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030

分图编号 :12-60

孔号	S27CZ2
土样号	4116
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.9	9.1	30.33

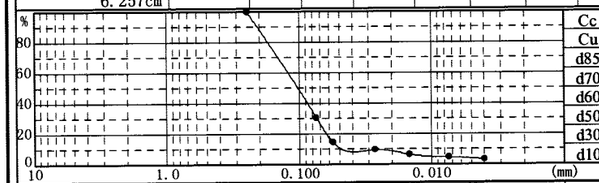

Cc	0.9237
Cu	2.4941
d85	0.1906
d70	0.1459
d60	0.1226
d50	0.1034
d30	0.0746
d10	0.0492

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					69.7	19.9	5.6	1.3	3.5	

孔号	S27CZ2
土样号	4117
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.7	8.3	27.67

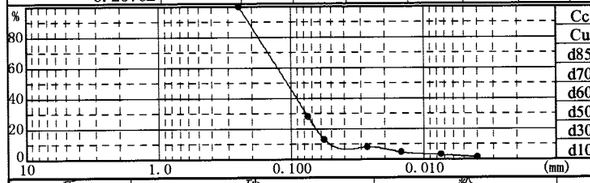

Cc	0.9058
Cu	2.4491
d85	0.1945
d70	0.1514
d60	0.1282
d50	0.1085
d30	0.0779
d10	0.0523

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					72.3	18.8	5.8	1.2	1.9	

孔号	S27CZ2
土样号	4118
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.3	7.7	25.67

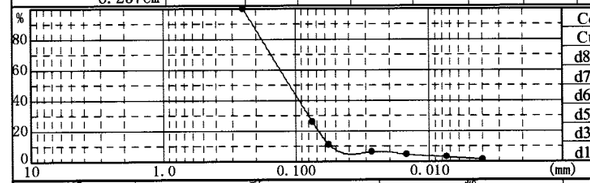

Cc	0.8922
Cu	2.3774
d85	0.1966
d70	0.1546
d60	0.1315
d50	0.1119
d30	0.0806
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					74.3	18.6	3.8	1.5	1.8	

孔号	S27CZ2
土样号	4119
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.0	0.0571	9.41
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	23.2	6.8	22.67

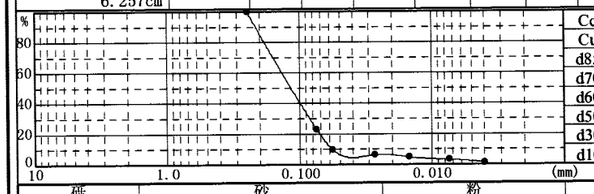

Cc	0.9066
Cu	2.3711
d85	0.2004
d70	0.1602
d60	0.1377
d50	0.1179
d30	0.0851
d10	0.0581

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					77.3	16.8	2.6	1.5	1.8	

孔号	S29CZ2
土样号	4142
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	15.0	0.0518	55.55
00:04:30	26.0	4.5	0.0263	20.93
00:15:00	26.0	2.0	0.0146	12.69
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	2.9	27.1	90.33

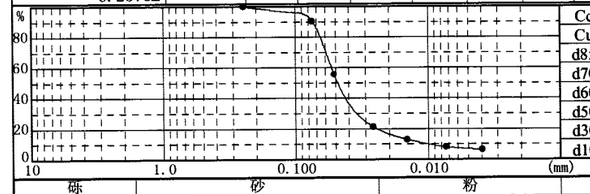

Cc	2.1597
Cu	5.0801
d85	0.0695
d70	0.0595
d60	0.0541
d50	0.0487
d30	0.0353
d10	0.0107

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					9.7	38.0	42.8	3.0	6.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4143
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	10.5	0.0535	40.71
00:04:30	26.0	3.0	0.0265	15.99
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.7	22.3	74.33

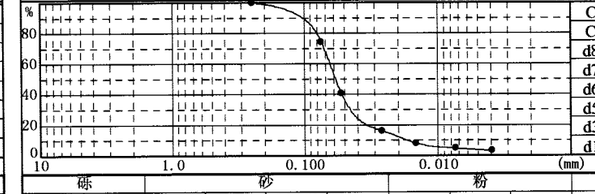

Cc	1.8648
Cu	3.6760
d85	0.0891
d70	0.0714
d60	0.0647
d50	0.0589
d30	0.0461
d10	0.0176

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					25.7	39.0	30.1	1.7	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4144
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.0	0.0548	29.18
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.04
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.10
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.9	16.1	53.67

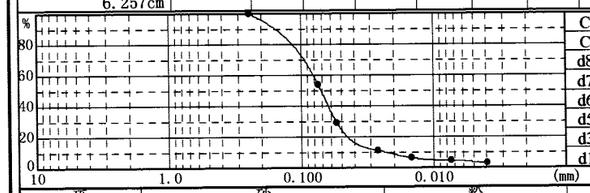

Cc	1.5928
Cu	3.4641
d85	0.1349
d70	0.0961
d60	0.0818
d50	0.0716
d30	0.0555
d10	0.0236

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					46.3	29.8	19.1	1.3	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4145
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.5	0.0551	27.58
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.2	14.8	49.33

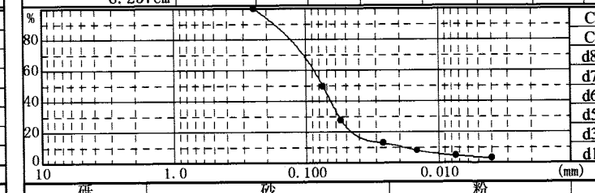

Cc	1.9598
Cu	4.6306
d85	0.1514
d70	0.1058
d60	0.0882
d50	0.0757
d30	0.0574
d10	0.0190

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					50.7	26.6	17.2	2.1	3.4	

孔号	S29CZ2
土样号	4146
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.0	0.0557	22.63
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.5	12.5	41.67

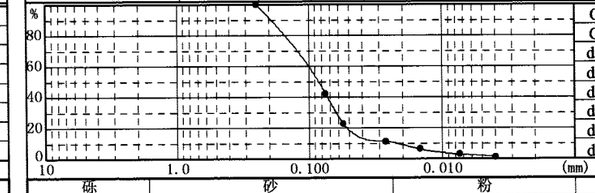

Cc	1.7406
Cu	4.4949
d85	0.1719
d70	0.1231
d60	0.1015
d50	0.0854
d30	0.0631
d10	0.0226

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.3	23.7	14.2	2.1	1.7	

上海申元岩土工程有限公司 试验者:

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

校对者:

日期:2014年07月11日

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号 :12-61

孔号	S29CZ2
土样号	4147
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.5	0.0559	20.98
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	17.6	12.4	41.33

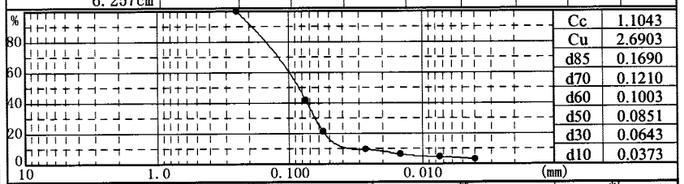

Cc	1.1043
Cu	2.6903
d85	0.1690
d70	0.1210
d60	0.1003
d50	0.0851
d30	0.0643
d10	0.0373

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					58.7	25.4	11.0	1.4	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4148
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

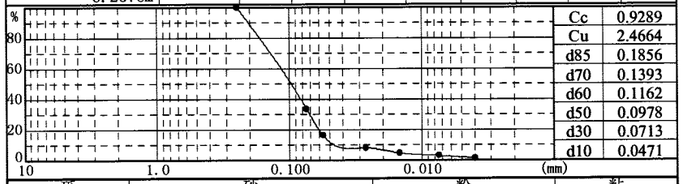

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号	S29CZ2
土样号	4149
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.0	0.0568	12.72
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	21.5	8.5	28.33

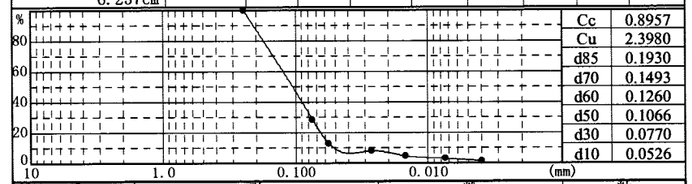

Cc	0.8957
Cu	2.3980
d85	0.1930
d70	0.1493
d60	0.1260
d50	0.1066
d30	0.0770
d10	0.0526

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					71.7	19.6	5.6	1.2	1.9	

孔号	S29CZ2
土样号	4150
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

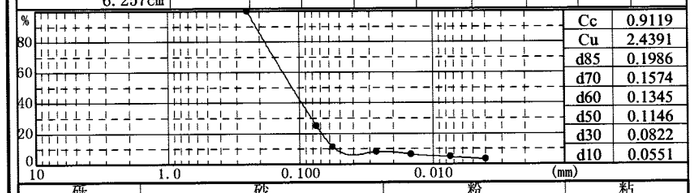

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号	S29CZ2
土样号	4151
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	0.5	0.0573	7.76
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	24.1	5.9	19.67

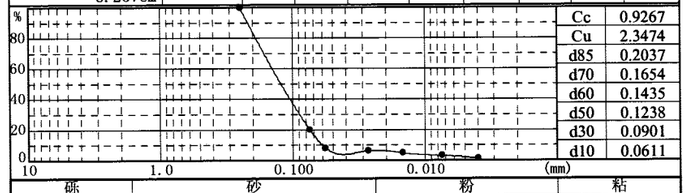

Cc	0.9267
Cu	2.3474
d85	0.2037
d70	0.1654
d60	0.1435
d50	0.1238
d30	0.0901
d10	0.0611

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					80.3	15.0	1.4	1.5	1.8	

孔号	S29CZ6
土样号	4169
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	12.5	0.0527	47.31
00:04:30	26.0	4.0	0.0263	19.29
00:15:00	26.0	1.5	0.0147	11.04
01:00:00	26.0	0.5	0.0074	7.75
03:30:00	26.0	0.0	0.0040	6.10

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	5.6	24.4	81.33

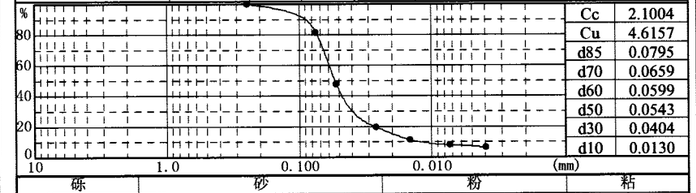

Cc	2.1004
Cu	4.6157
d85	0.0795
d70	0.0659
d60	0.0599
d50	0.0543
d30	0.0404
d10	0.0130

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					18.7	38.5	34.2	1.9	6.7	

孔号	S29CZ6
土样号	4170
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	11.0	0.0533	42.36
00:04:30	26.0	3.5	0.0264	17.64
00:15:00	26.0	1.0	0.0147	9.40
01:00:00	26.0	0.0	0.0074	6.10
03:30:00	26.0	-0.5	0.0040	4.45

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	7.1	22.9	76.33

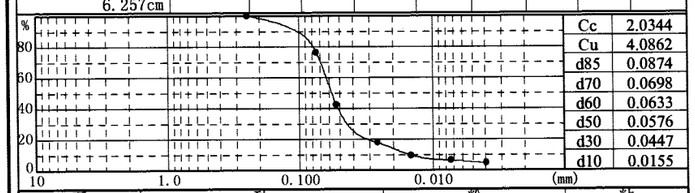

Cc	2.0344
Cu	4.0862
d85	0.0874
d70	0.0698
d60	0.0633
d50	0.0576
d30	0.0447
d10	0.0155

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					23.7	39.2	30.3	1.7	5.1	

孔号	S29CZ6
土样号	4171
土名	砂质粉土
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.70
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	7.5	0.0546	30.82
00:04:30	26.0	2.0	0.0267	12.69
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.75
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.45
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.80

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	13.3	16.7	55.67

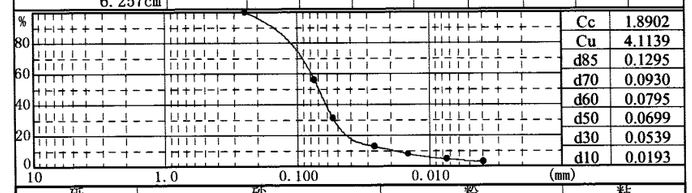

Cc	1.8902
Cu	4.1139
d85	0.1295
d70	0.0930
d60	0.0795
d50	0.0699
d30	0.0539
d10	0.0193

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					44.3	30.0	20.2	2.1	3.4	

孔号	S29CZ6
土样号	4172
土名	粉砂
比重计号	5
烘干土重	30.0g
比重	2.69
量筒内径	6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	6.0	0.0553	25.93
00:04:30	26.0	1.5	0.0268	11.07
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	15.7	14.3	47.67

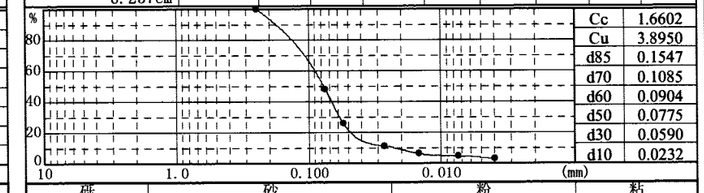

Cc	1.6602
Cu	3.8950
d85	0.1547
d70	0.1085
d60	0.0904
d50	0.0775
d30	0.0590
d10	0.0232

砾		砂				粉			粘	
10~5	5~2	2~1	1~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.05	0.05~0.01	0.01~0.005	0.005~0.002	<0.002
					52.3	26.8	16.1	1.3	3.5	

上海申元岩土工程有限公司　　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章

颗粒分析成果图表

工程编号:SH2014A-K14030　　分图编号 :12-62

孔号 S29CZ6 — 土样号 4173

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	5.5	0.0555	24.28
00:04:30	26.0	2.0	0.0268	12.72
00:15:00	26.0	0.5	0.0148	7.76
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	16.9	13.1	43.67

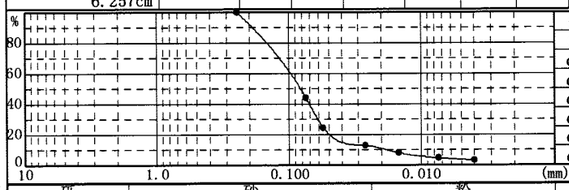

Cc	2.0429
Cu	5.2305
d85	0.1679
d70	0.1191
d60	0.0981
d50	0.0827
d30	0.0613
d10	0.0187

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					56.3	23.9	14.4	2.0	3.4	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4174

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	4.0	0.0560	19.32
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	18.1	11.9	39.67

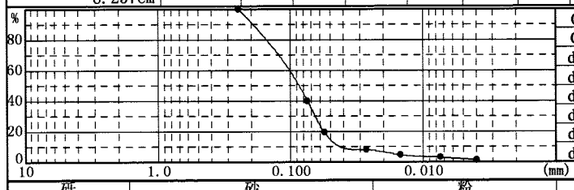

Cc	0.9817
Cu	2.3860
d85	0.1716
d70	0.1237
d60	0.1027
d50	0.0872
d30	0.0659
d10	0.0430

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					60.3	25.6	10.9	1.4	1.8	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4175

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.5	0.0562	17.67
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	19.3	10.7	35.67

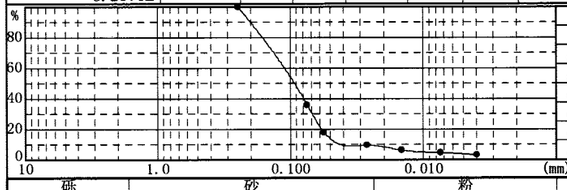

Cc	0.9896
Cu	2.5921
d85	0.1817
d70	0.1344
d60	0.1117
d50	0.0940
d30	0.0690
d10	0.0431

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					64.3	22.6	8.3	1.3	3.5	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4176

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	3.0	0.0564	16.02
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.0	10.0	33.33

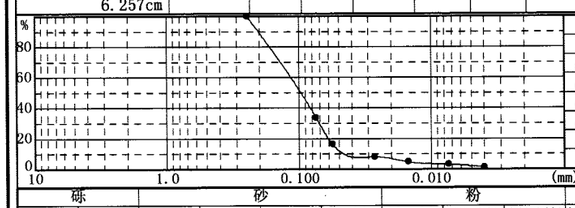

Cc	0.9289
Cu	2.4664
d85	0.1856
d70	0.1393
d60	0.1162
d50	0.0978
d30	0.0713
d10	0.0471

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					66.7	21.8	8.3	1.4	1.8	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4177

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	2.5	0.0566	14.37
00:04:30	26.0	1.0	0.0269	9.41
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	20.8	9.2	30.67

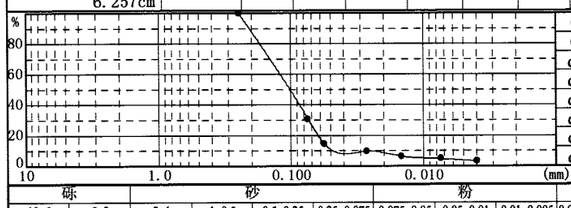

Cc	0.9187
Cu	2.4621
d85	0.1898
d70	0.1448
d60	0.1215
d50	0.1025
d30	0.0742
d10	0.0494

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					69.3	20.4	5.5	1.3	3.5	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4178

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.5	0.0270	7.76
00:15:00	26.0	0.0	0.0148	6.11
01:00:00	26.0	-0.5	0.0074	4.46
03:30:00	26.0	-1.0	0.0040	2.81

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.6	7.4	24.67

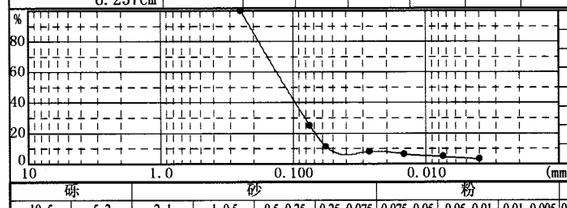

Cc	0.9119
Cu	2.4391
d85	0.1986
d70	0.1574
d60	0.1345
d50	0.1146
d30	0.0822
d10	0.0551

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					75.3	17.1	2.6	1.5	3.5	

孔号 S29CZ6 — 土样号 4179

土名 粉砂；比重计号 5；烘干土重 30.0g；比重 2.69；量筒内径 6.257cm

比重计法

下沉时间 时:分:秒	水温 C	读数 WS	颗粒粒径 mm	百分含量 %
00:01:00	26.0	1.5	0.0569	11.07
00:04:30	26.0	0.0	0.0271	6.11
00:15:00	26.0	-0.5	0.0149	4.46
01:00:00	26.0	-1.0	0.0075	2.81
03:30:00	26.0	-1.5	0.0040	1.16

筛分法

筛网孔径 mm	留筛土重 g	过筛土重 g	百分含量 %
10			
5			
2			
1			
0.5			
0.25		30.0	100.00
0.075	22.4	7.6	25.33

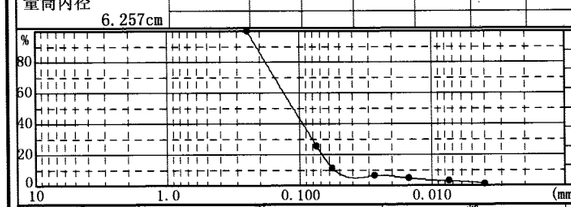

Cc	0.8979
Cu	2.3981
d85	0.1973
d70	0.1556
d60	0.1326
d50	0.1128
d30	0.0811
d10	0.0553

砾		砂				粉			粘	
10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.002	<0.002
					74.7	18.1	3.9	1.5	1.8	

上海申元岩土工程有限公司　试验者:　　校对者:　　日期:2014年07月11日

上海申元岩土工程有限公司 土工试验成果专用章