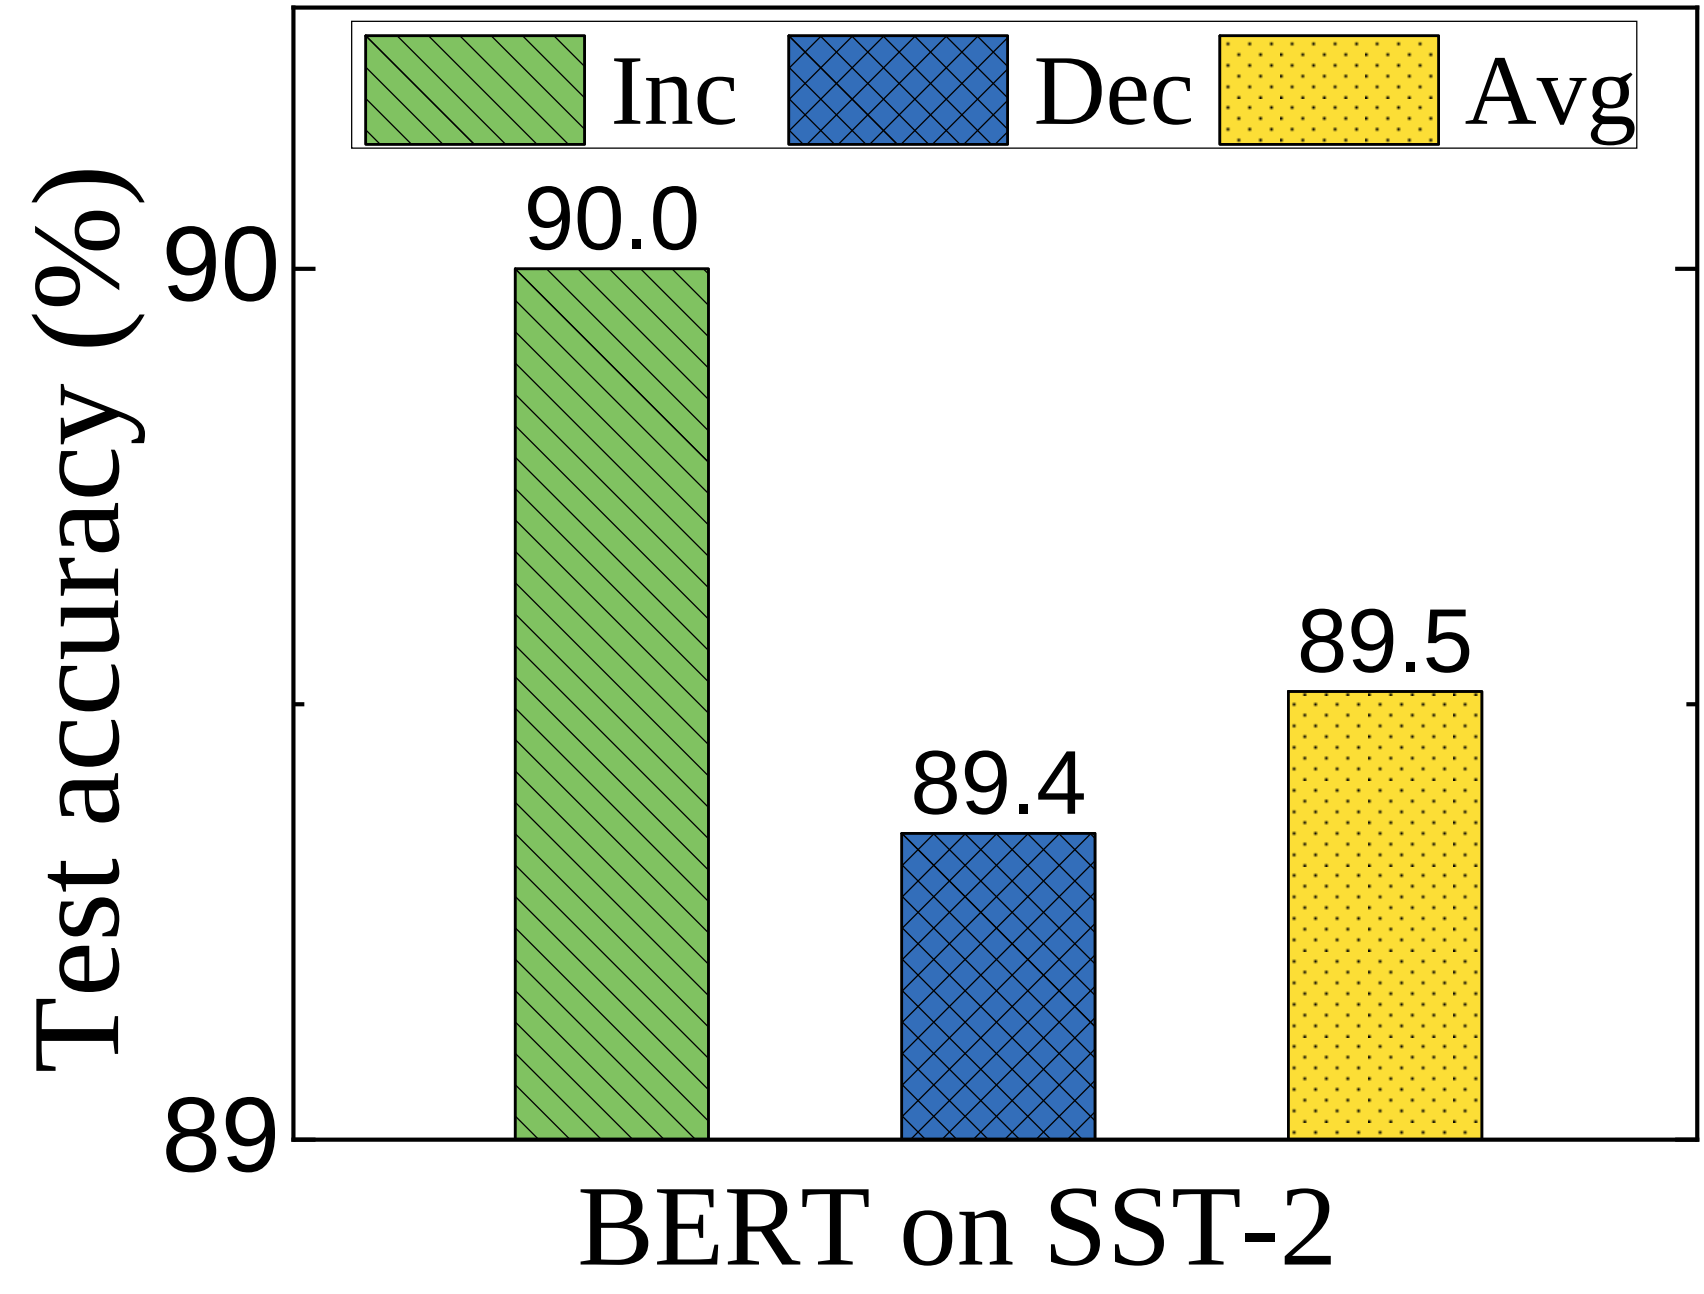
Inc
Dec
Avg
90.0
89.4
89.5
90
89
Test accuracy (%)
BERT on SST-2