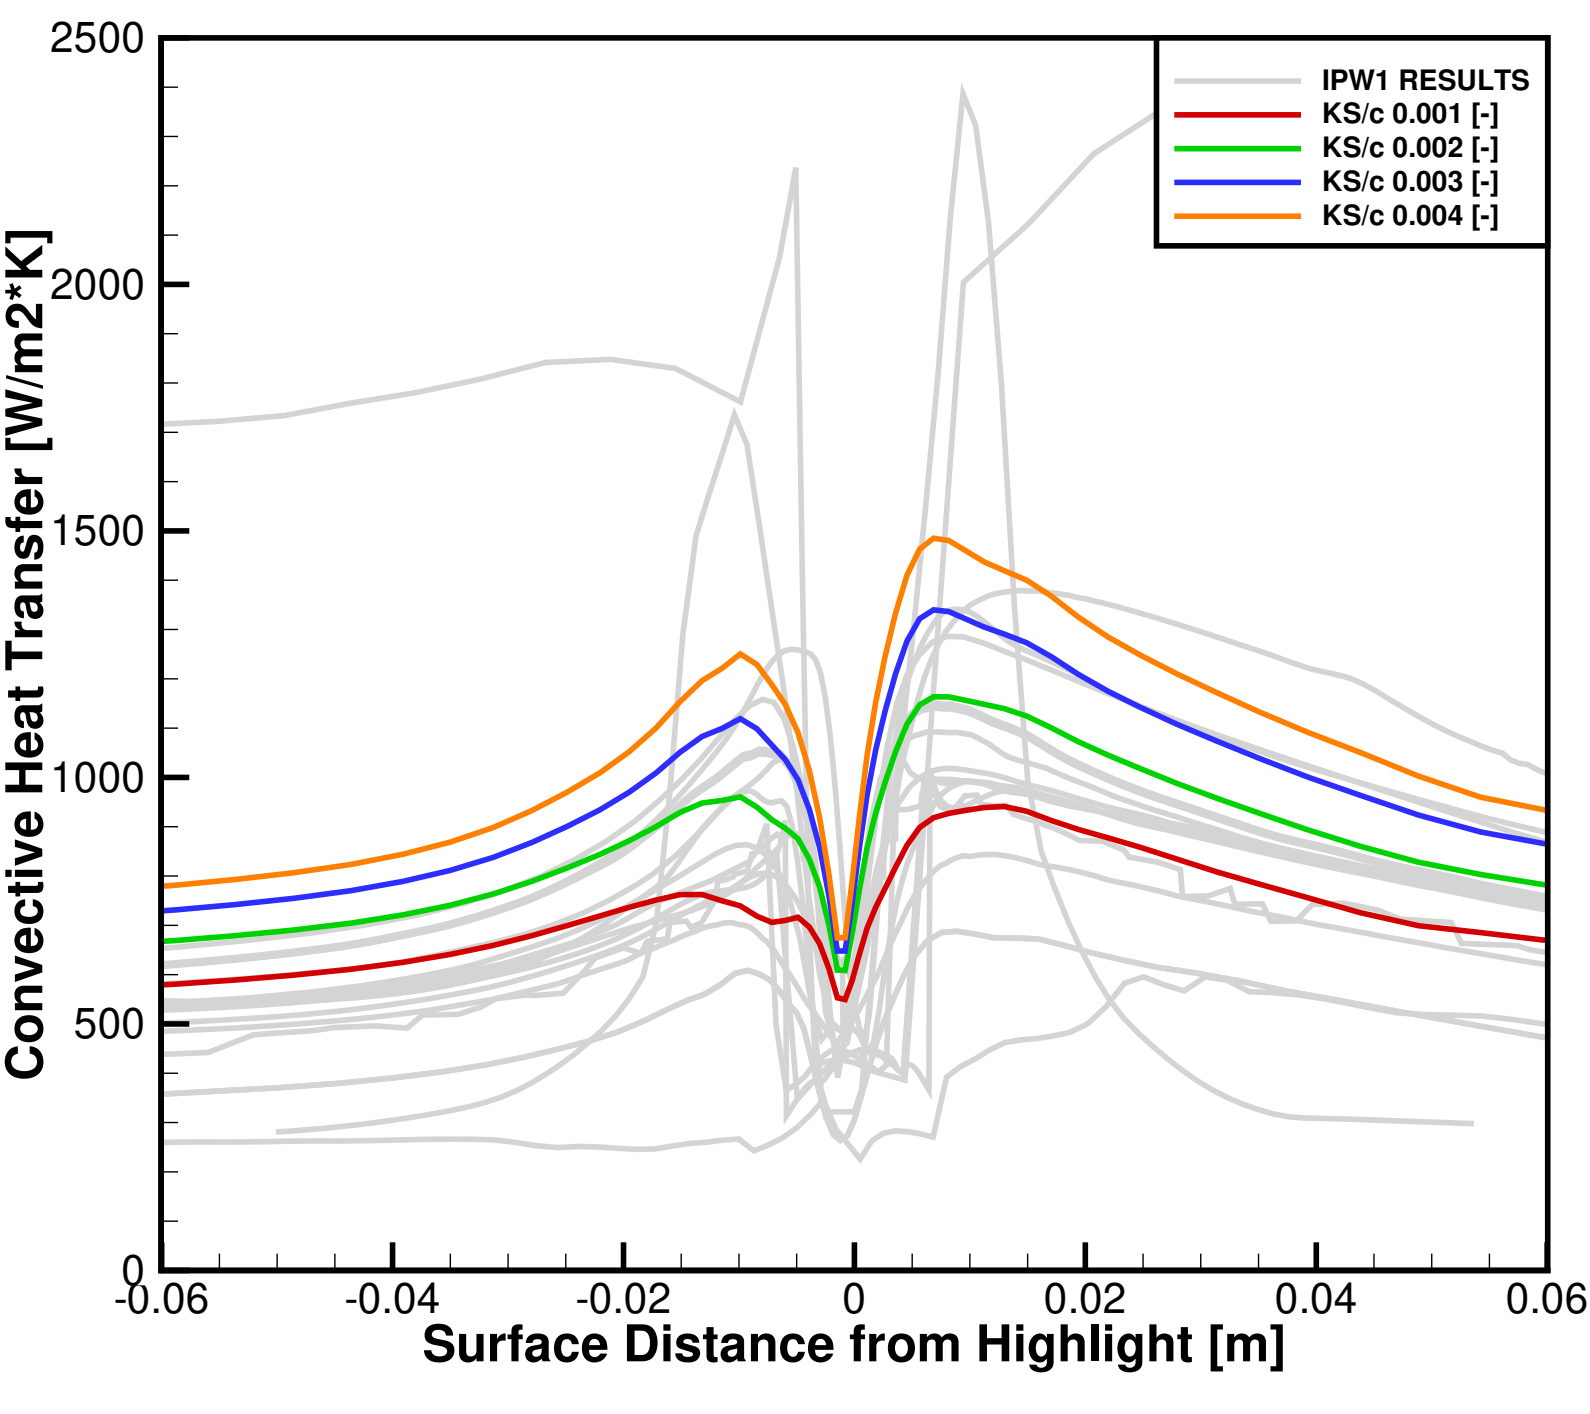
IPW1 RESULTS
KS/c 0.001 [-]
KS/c 0.002 [-]
KS/c 0.003 [-]
KS/c 0.004 [-]
Convective Heat Transfer [W/m2*K]
2500
2000
1500
1000
500
0
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
Surface Distance from Highlight [m]