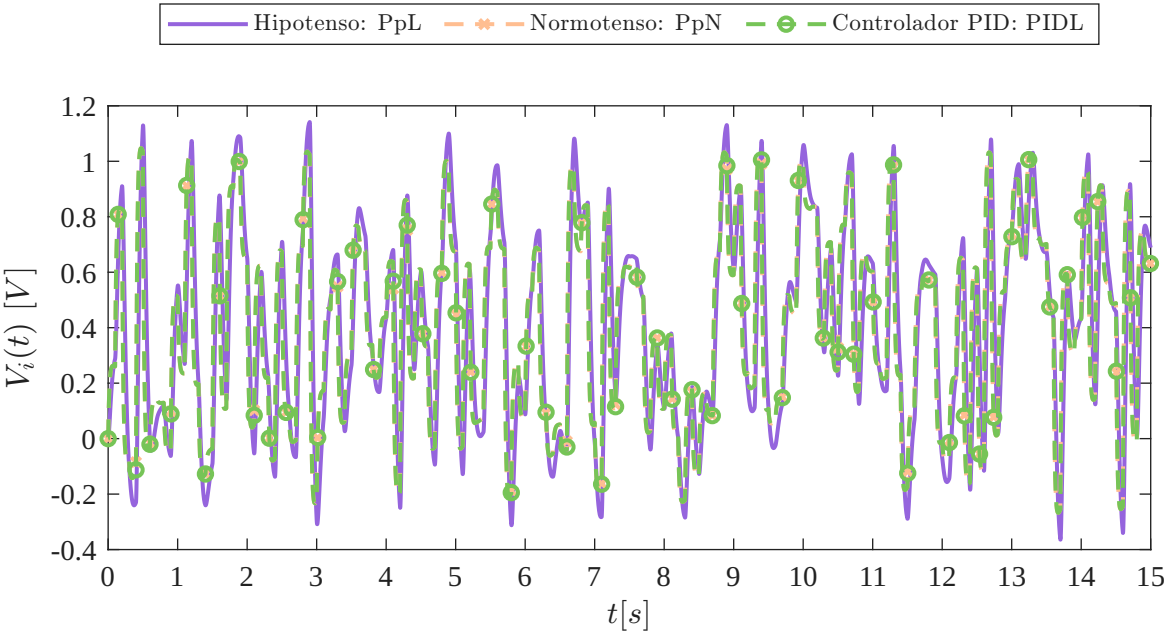

Hipotenso: PpL
Normotenso: PpN
Controlador PID: PIDL
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
$V_i(t)$ $[V]$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$t[s]$