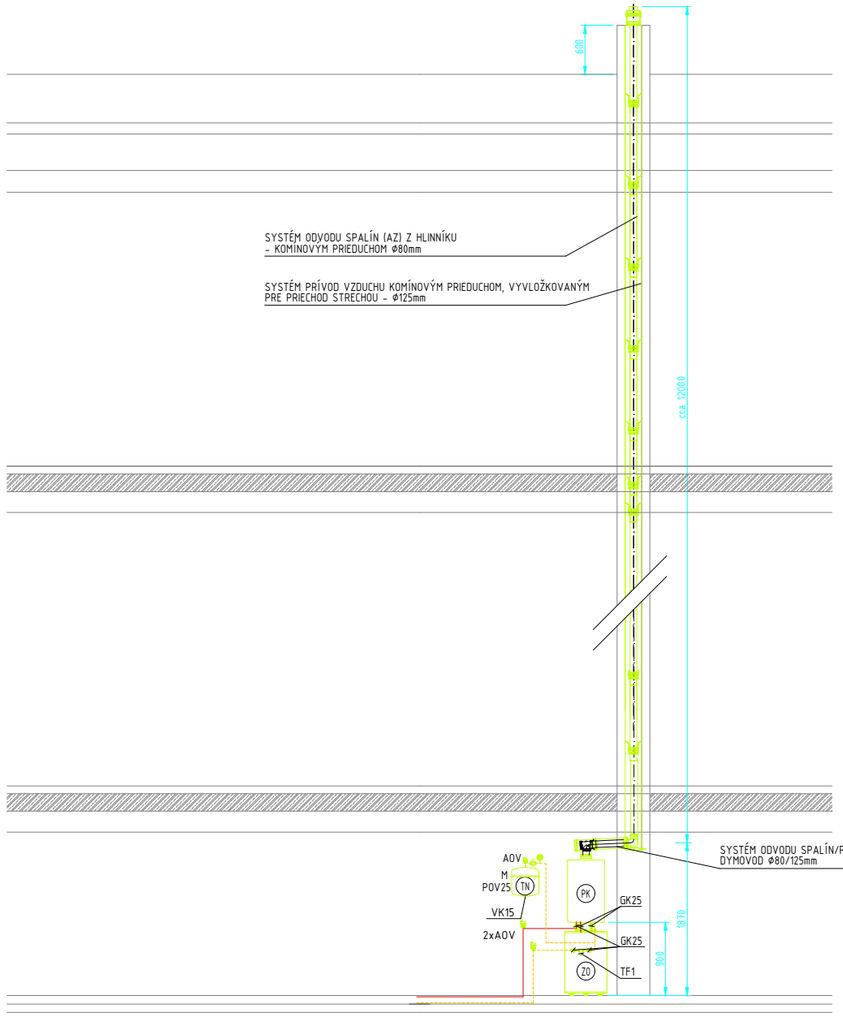


LEGENDA ZARIADENÍ:

PK	KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KOTOL – WTC-GW 15-B prev. W MENOVITÝ TEPELNÝ PRÍKON 2 AŽ 14 kW
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY – WEISHAUPT TYP: WAS 100 ECO A – S OBJEMOM 113l
TN	UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX DD12 10/4, O OBJEME 12l

LEGENDA POTRUBÍ:

ROZVOD ÚK – Rúrka RAUTITAN stabil , FY REHAU , – teplotný spád 45/35°C
PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

LEGENDA ARMATÚR:

SR	STUPAČKA PRE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE
TF1	FILTER
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ
GK	GUĽOVÝ KOHÚT
T	TEPLOMER
M	TLAKOMER
VK	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
POV	POISTNÝ VENTIL
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
iz	TEPELNÁ IZOLÁCIA

POZNÁMKY :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY
- VÝBER RADIATOROV PODLA INVESTORA

±0,000 = Výšk

H.I.P	
Ing. arch. Pet	
Ing. arch. Mic	
MIESTO STA	
INVESTOR	
NÁZOV	
PROFESIA	
OBSAH	