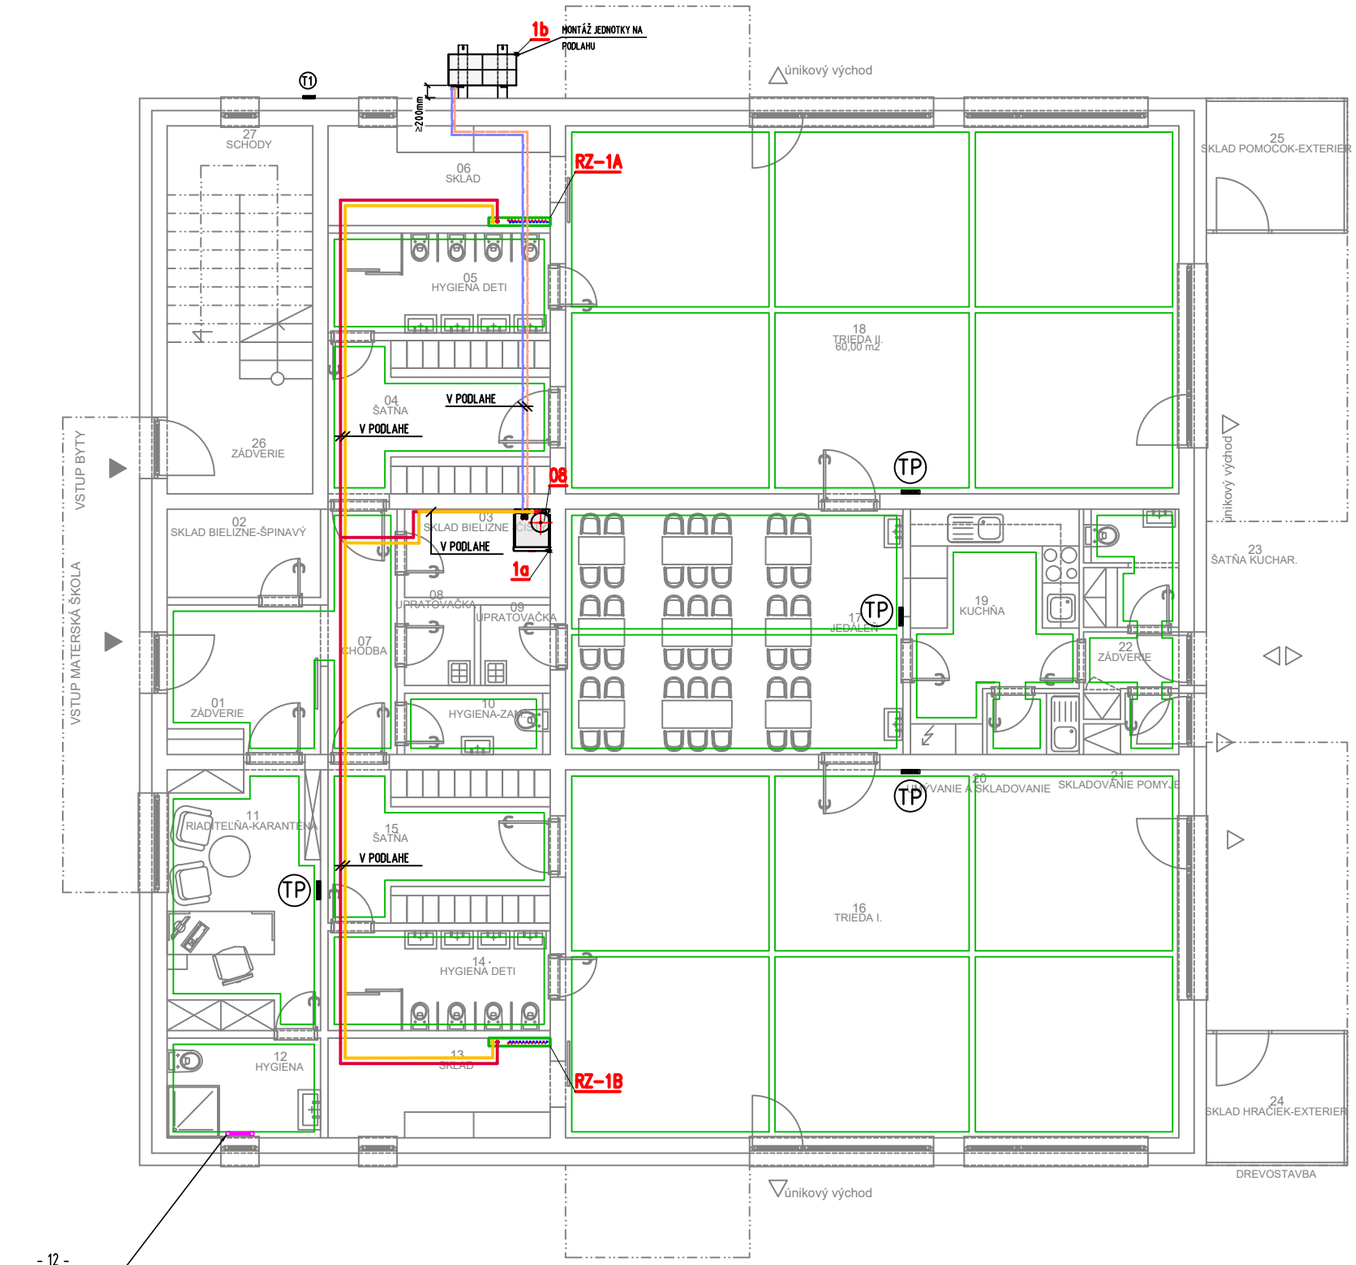


LEGENDA POTRUBIA:

POTRUBIE - PLASTHLINNÍKOVÁ RÚRKA NAPR. GEBERIT MEPLA
IZOLOVANÉ POTRUBIE, TEPLOTNÝ SPÁD 45/35°C, PRÍVOD A SPIATOČKA

ROZVOD ÚK PRE PRIMÁRNY OKRUH TEPELNÉHO ČERPADLA
MATERIÁL MEĎ

LEGENDA ZARIADENÍ A ARMATÚR :

1a	KOMPAKTNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10
1b	VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-M-E 221.E10 (230V)
	MAX.VÝSTUPNÁ TEPLOTA 60°C,TEPELNY VYKON 2,6-10,4kW A7/W35
	EKOLOGICKE CHLADIVO R32, REGULÁCIA ONE-BASE,WIFI (Z022722)
TP	PRIESTOROVÝ REGULÁTOR NEA SMART 2.0 PRE MERANIE TEPLOTY V MIESTNOSTI, FY. REHAU
08	UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN N25 OBJEM 25L, 3bar
	ROZMERY : ⌀=308 mm, VÝŠKA 477 mm , HMOTNOSŤ 4,3 kg + NASTENNY DRZIAK PRE N25 (9572216)
T1	SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.

LEGENDA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA:

PODLAHOVÉ KÚRENIE REHAU

Rúrka RAUTHERM S 17x2,0	TYP VYKUROVACEJ RÚRKY
VARIONOVA	SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

S V Z J

VYKUROVANIE

A-DESIGN s.r.o.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
HABURSKÁ 20 ; 821 01 BRATISLAVA

NÁZOV STAVBY: OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ - NOVÝ SVET
MIESTO STAVBY: NOVÝ SVET ; K.ú. Nový Svet; Okr.Senec P.č. 341/370,371

GENERÁLNY PROJEKTANT:	A-DESIGN s.r.o. BRATISLAVA	INVESTOR:	Ing. Verner Richard Bratislavská 9110/2F, 841 06 Bratislava	Stupeň PD:	STAVEBNÝ ZÁMER
HIP:	Ing.arch.I.POHANIČ		Ing. Čierny Matrin Šípková ulica 1257/6, 900 42 Miloslavov	DÁTUM:	11/2025
				ZÁK.ČÍSLO	852025
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. N. JÓKAY	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-01 Občianská vybavenosť	FORMÁT	2xA4
				MIERKA:	1:100
VYPRACOVAL:	Bc. Viktor Labovský	OBSAH:	PÔDORYS 1. NP	Č.VÝKRESU:	01