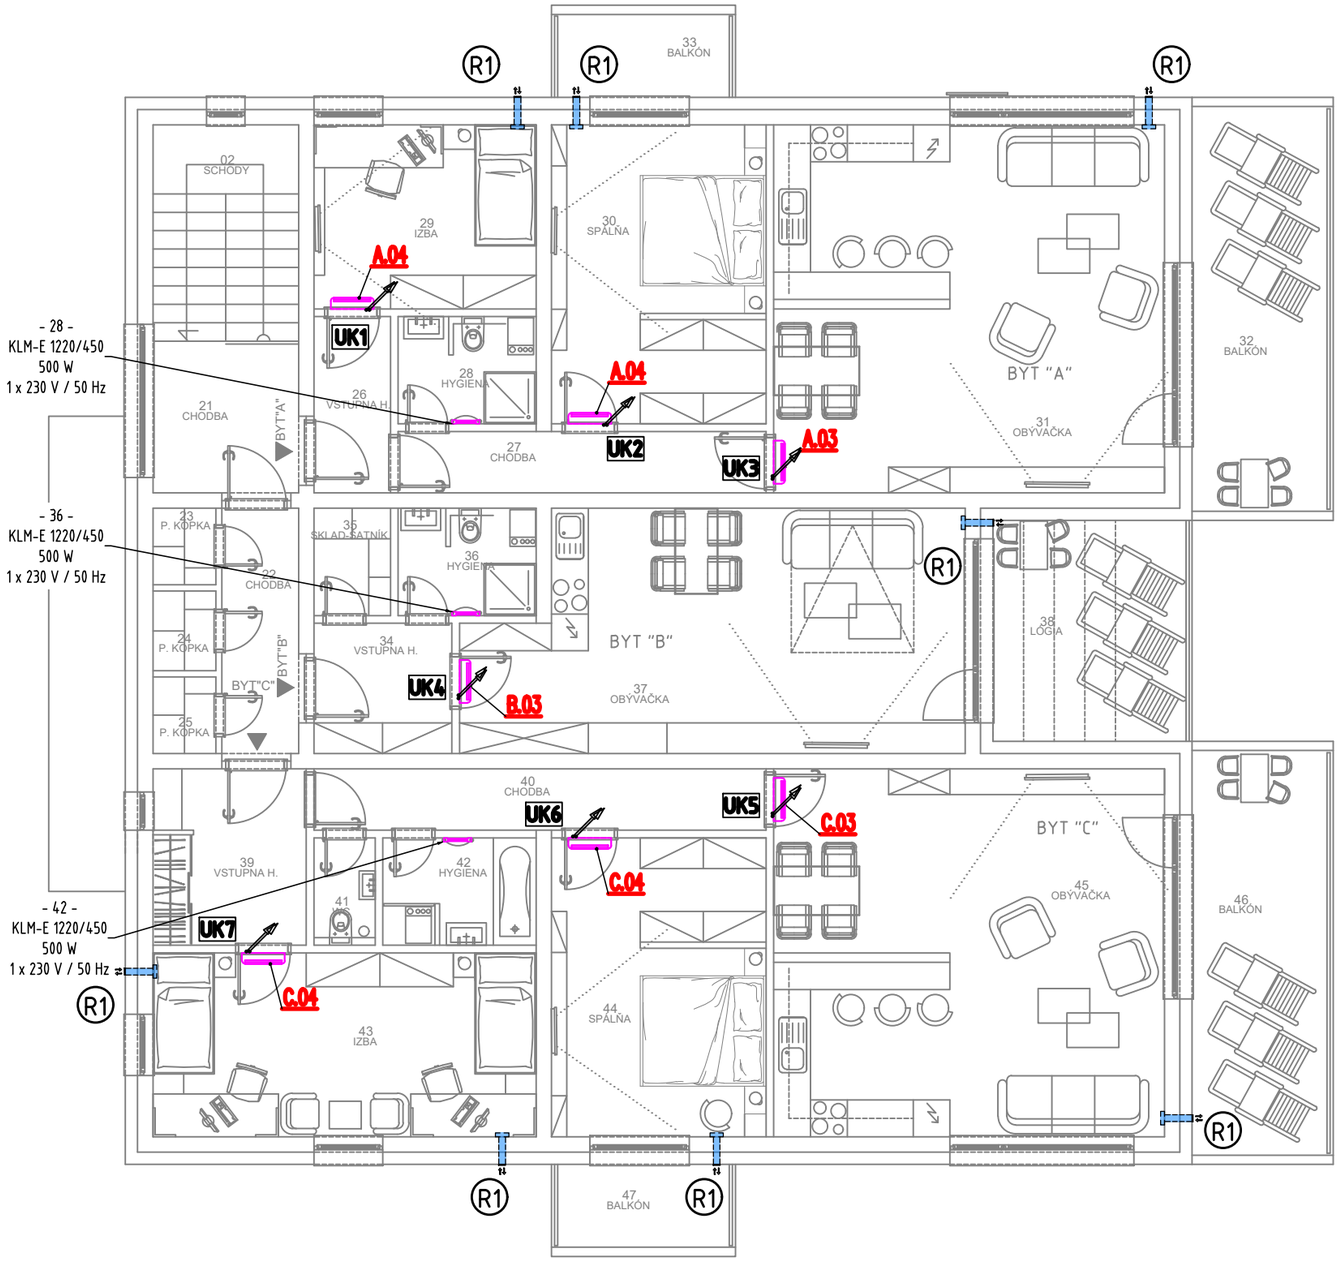


LEGENDA POTRUBIA:

PROJEKTOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE

LEGENDA ZARIADENÍ A ARMATÚR:

X.03 3 KS — VNÚTORNÁ NASTENNÁ JEDNOTKA DAIKIN PERFERA FTXM35R
VYKUROVACÍ VÝKON Qúk=3,5 kW, CHLADIVO R32, 1x230V/50Hz

X.04 4 KS — VNÚTORNÁ NASTENNÁ JEDNOTKA DAIKIN PERFERA FTXM20R
VYKUROVACÍ VÝKON Qúk=2,0 kW, CHLADIVO R32, 1x230V/50Hz

R1 — LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA TYP NAPR. KORADO KORASMART TUBE 2400
VZDUCHOVÝ VÝKN S VENTILÁTOROM MAX. 45 m3/h, TRIEDA FILTRÁCIE G3, EL. PRIPOJENIE 230 V ~ /0,17 A /12V
PRECHOD CEZ STENU PRE PVC RÚRU ⌀200 MM, KRYCIA PVC MRIEŽKA, HLUČNOSŤ NAJVIAC 46 dB, NAJMENENJ 35dB
ROZMER 279x279x63 (výška × šírka × hĺbka), POLOHA OSADENIA = OS +2,030m OD H.P., 0,3m OD STENY
SPOTREBA PRÍKON MAX. 8,6 W, ÚČINNOSŤ REKUPERÁCIE 81%, BIELA FARBA

ELEKTRICKÉ REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORALUX LINEAR MAX-E, FY. KORADO
PRIPOJENIE 1x230V/50Hz

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.

S V Z J

VYKUROVANIE

A-DESIGN s.r.o.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
HABURSKÁ 20 ; 821 01 BRATISLAVA

NÁZOV STAVBY:	OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ - NOVÝ SVET				
MIESTO STAVBY:	NOVÝ SVET ; K.ú. Nový Svet; Okr.Senec P.č. 341/370,371				
GENERÁLNY PROJEKTANT:	A-DESIGN s.r.o. BRATISLAVA	INVESTOR:	Ing. Verner Richard Bratislavská 9110/2F, 841 06 Bratislava	Stupeň PD:	STAVEBNÝ ZÁMER
HIP:	Ing.arch.I.POHANIČ		Ing. Čierny Matrin Sípková ulica 1257/6, 900 42 Miloslavov	DÁTUM:	11/2025
				ZÁK.ČÍSLO	852025
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. N. JÓKAY	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-01 Občianská vybavenosť	FORMÁT	2xA4
				MIERKA:	1:100
VYPRACOVAL:	Bc. Viktor Labovský	OBSAH:	PÔDORYS 2. NP	Č.VÝKRESU:	02