
SYSTÉM	Elektrické vyhrievacie fólie KS
tep. výkon fólie	275 W
plocha fólie	2,50 m2

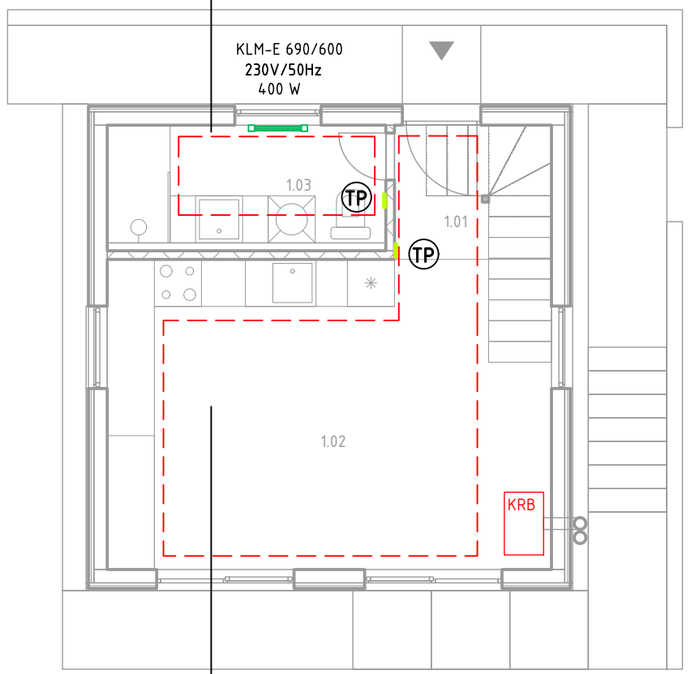

SYSTÉM	Elektrické vyhrievacie fólie KS
tep. výkon fólie	1540 W
plocha fólie	12,00 m2

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1NP		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m^2
1.01	ZÁDVERIE	3,42
1.02	OBYTNÁ HALA	21,34
1.03	KÚPEĽŇA	5,68
SPOLU		30,44

LEGENDA:

FÓLIOVÁ TECHNOLÓGIA SYSTÉMU VYHRIEVANIA NA ZÁKLADE DLHOVLNNÉHO INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA

TP PRIESTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE, napr. Heatflow

ELEKRICKÉ REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO napr. KORALUX LINEAR MAX-ERA

KRB KRB NA TUHÉ PALIVO, KOMÍN SCHIEDEL PERMETER 25 Ø 160mm

- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!
- PRED REALIZÁCIOU VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVIESŤ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY A HIP!
- PRED REALIZÁCIOU A VÝROBOU DODATOČNE OSÁDZANÝCH PRVKOV VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A UPRAVIŤ A SKOORDINOVAŤ SÚVISIACE ROZMERY!
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH, RESP. ZÁVAZNÝCH STN, SCHVÁLENIE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOM, PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY DIELO SPĹŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA!
- KÓTOVANIE OBVODOVÉHO MURIVA JE BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE
- PD NIE JE URČENÁ AKO NÁHRADA REALIZAČNÉHO PROJEKTU

±0,000 = +0,26 m nad úrovňou podlahy pôvodného objektu

AUTOR:	ING. ARCH. PAVOL VOJTEK		
H.I.P.:	ING. ARCH. PAVOL VOJTEK		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. IVOR MEČIAR, ArtD.		
VYPRACOVAL:	ING. VIKTOR LABOVSKÝ		
INVESTOR:	Michal Paľko, Slnečná 108/15, 059 01 Spišská Belá		
NÁZOV STAVBY:	PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHATY	DÁTUM:	06 2026
		FORMÁT:	2xA4
		MIERKA:	1 : 75
MIESTO STAVBY:	Košice-Sever, 040 01 Košice, p.č.:5830/1 a 5831	STUPEŇ:	PSP
SO:	SO 01 - REKREAČNÁ CHATA ŽĽABY	ČASŤ PD:	ÚK
OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys prízemia - 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU:	02