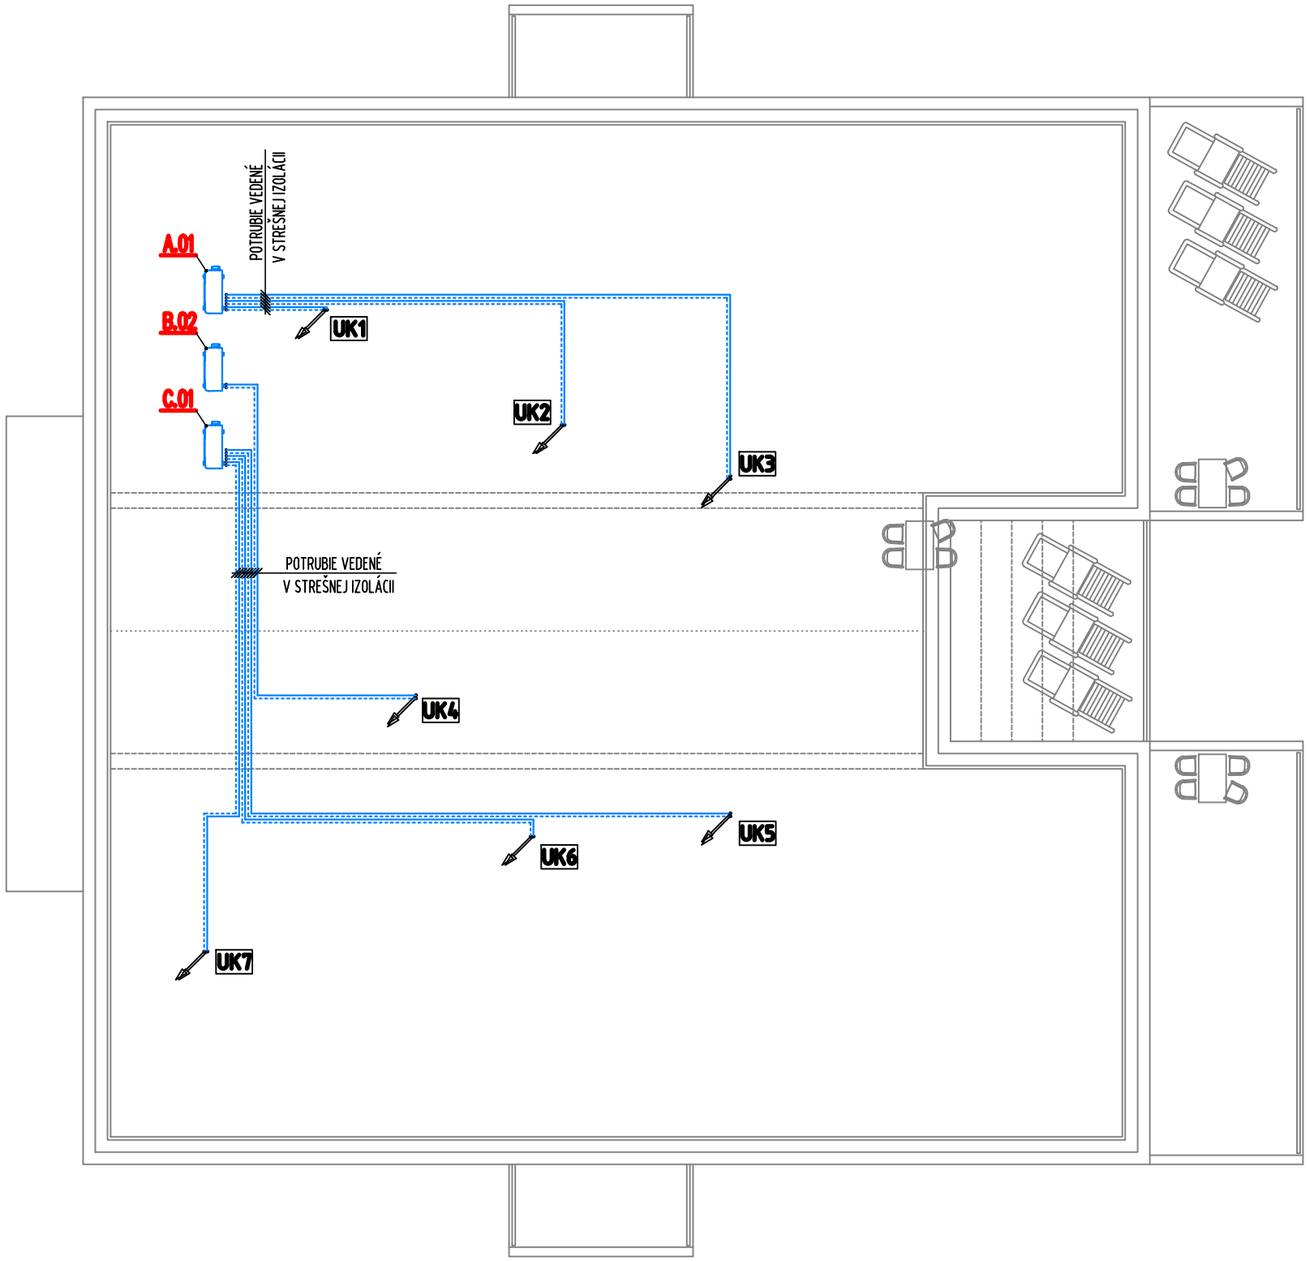


LEGENDA POTRUBIA:

PROJEKTOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE

LEGENDA ZARIADENÍ A ARMATÚR:

X.01	2 KS	PROJEKTOVANÁ VONKJŠIA MULTI SPLIT JEDNOTKA DAIKIN 3MXM68A MULTI SPLIT PRE NAPOJENIE 3 VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK, ISTENIE 20A, 1x230V/50Hz
X.02	1 KS	PROJEKTOVANÁ VONKJŠIA JEDNOTKA DAIKIN RXM35R PRE NAPOJENIE 1 VNÚTORNEJ JEDNOTKY, ISTENIE 13A, 1x230V/50Hz

POZNÁMKA:

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY

VYKUROVAN

A-DES ARCHITEKTONIC HABURSKÁ 20 ; 821 0	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	A-DES BRAT
HIP:	Ing.ar
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. N
VYPRACOVAL:	Bc. Vi