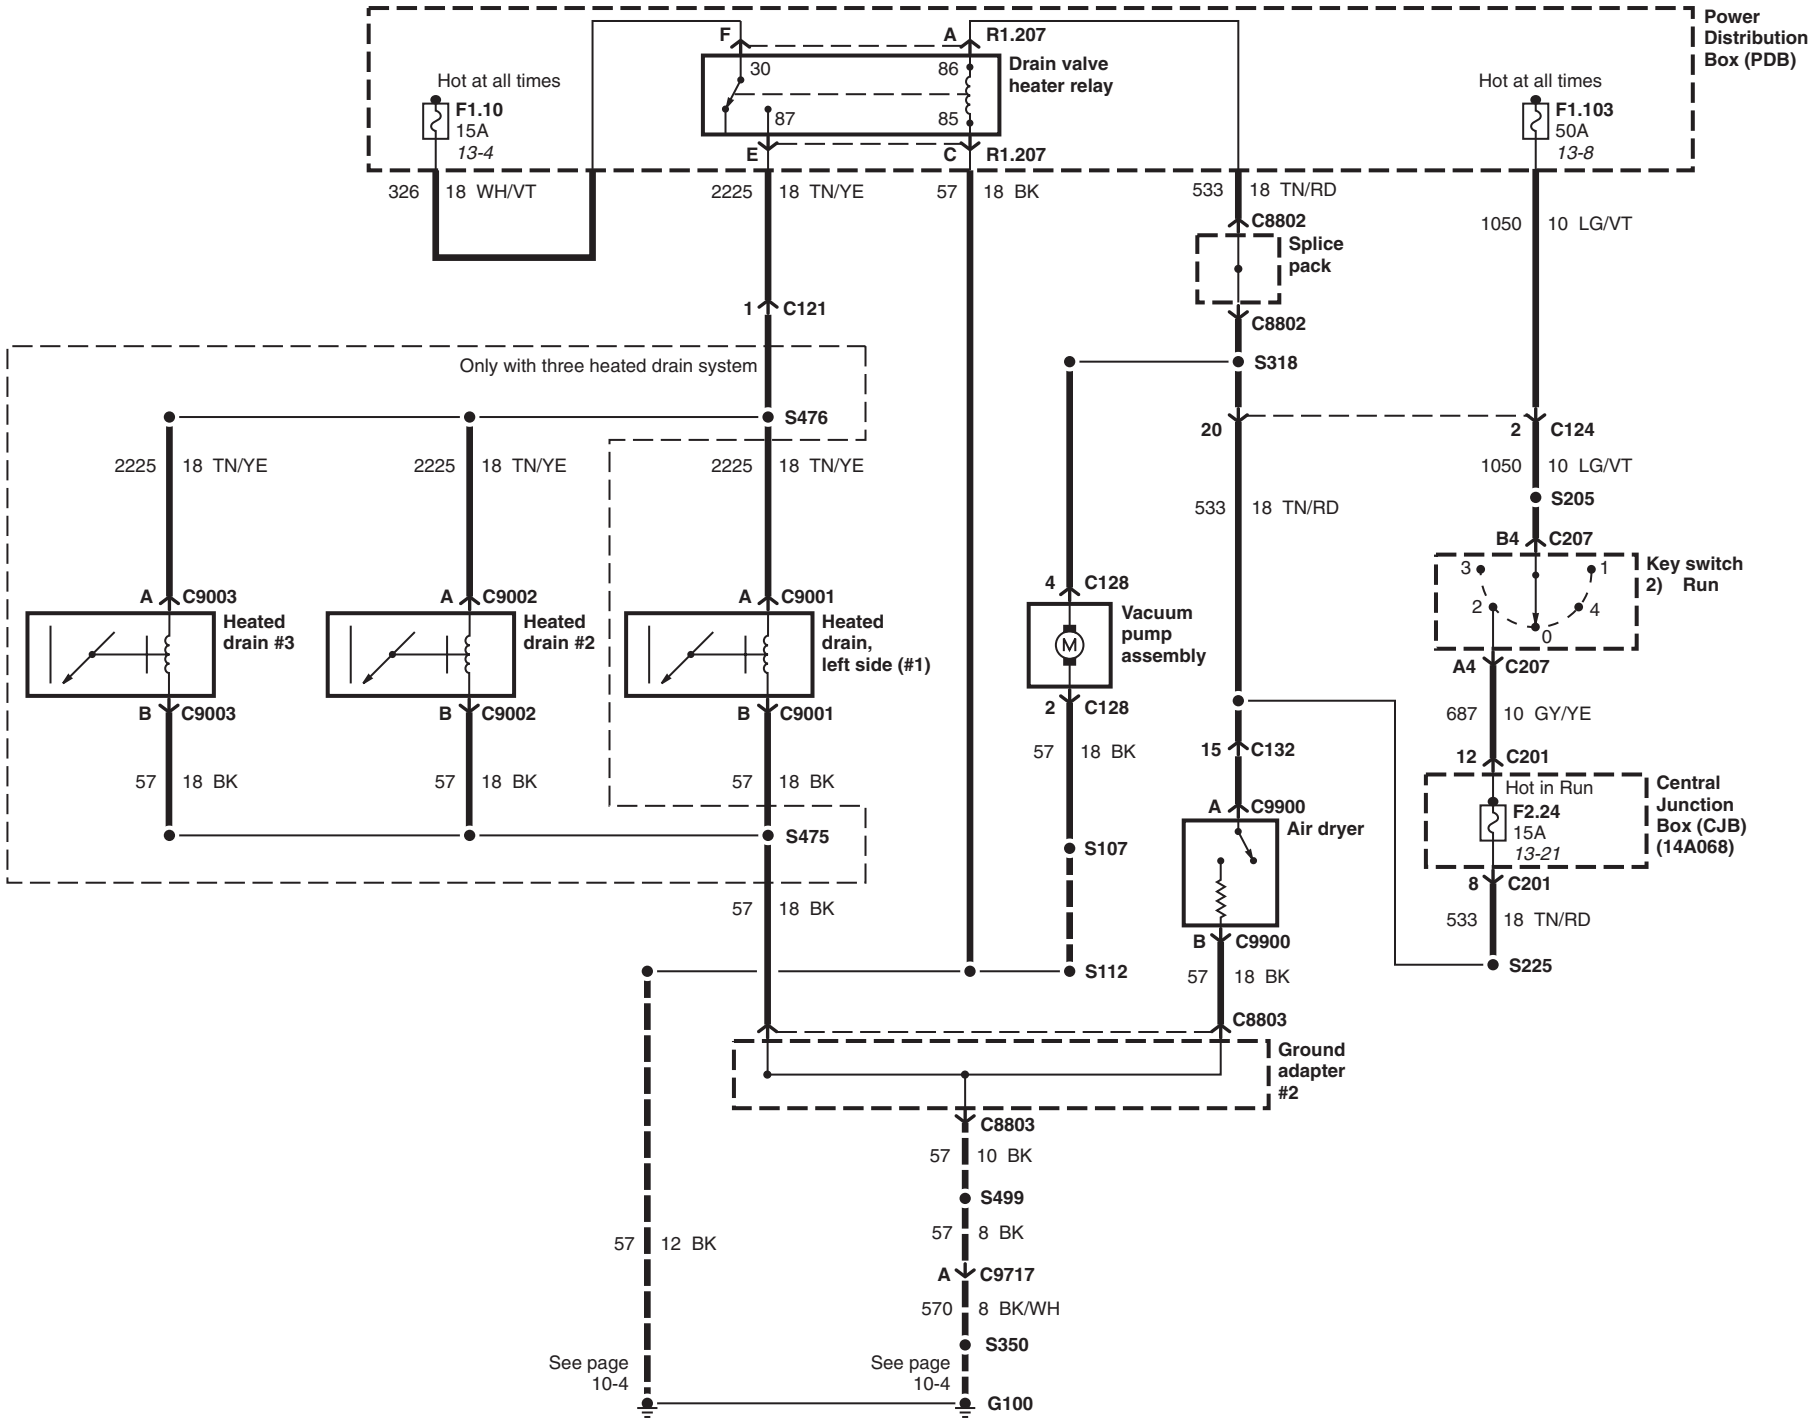
Power Distribution Box (PDB)
Hot at all times
F1.10
15A
13-4
F
A
R1.207
30
86
Drain valve heater relay
87
85
E
C
R1.207
Hot at all times
F1.103
50A
13-8
326 18 WH/VT
2225 18 TN/YE
57 18 BK
533 18 TN/RD
1050 10 LG/VT
C8802
Splice pack
C8802
1 C121
Only with three heated drain system
S318
S476
20
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B4 C207
Key switch
2) Run
3
1
2
4
0
A4 C207
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
8 C201
533 18 TN/RD
S225
2225 18 TN/YE
2225 18 TN/YE
2225 18 TN/YE
A C9003
Heated drain #3
B C9003
A C9002
Heated drain #2
B C9002
A C9001
Heated drain, left side (#1)
B C9001
4 C128
Vacuum pump assembly
M
2 C128
57 18 BK
15 C132
A C9900
Air dryer
B C9900
57 18 BK
57 18 BK
57 18 BK
57 18 BK
S475
S107
S112
57 18 BK
C8803
Ground adapter #2
C8803
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
57 12 BK
See page 10-4
See page 10-4
G100