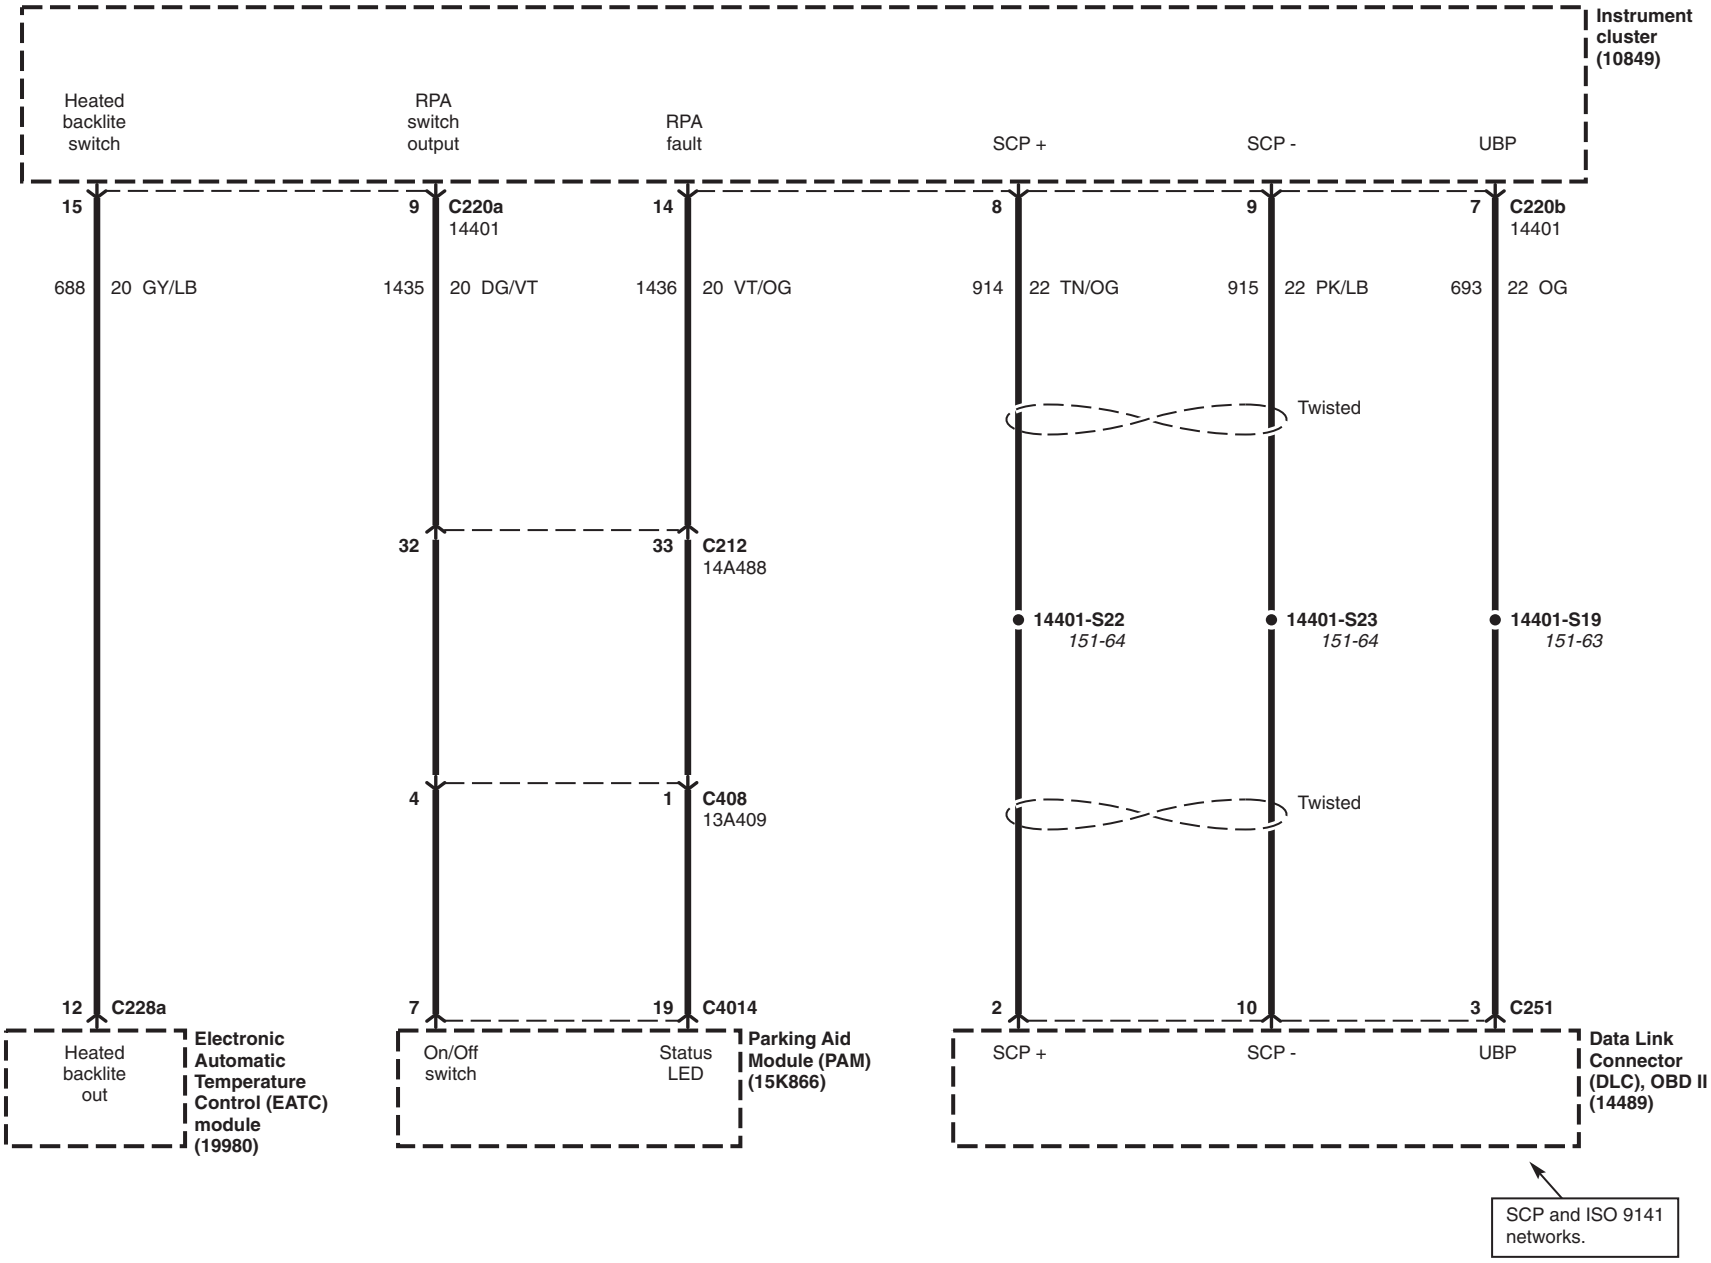
Instrument cluster (10849)
Heated backlite switch
RPA switch output
RPA fault
SCP +
SCP -
UBP
15
9
C220a
14401
14
8
9
7
C220b
14401
688 20 GY/LB
1435 20 DG/VT
1436 20 VT/OG
914 22 TN/OG
915 22 PK/LB
693 22 OG
Twisted
32
33
C212
14A488
14401-S22
151-64
14401-S23
151-64
14401-S19
151-63
4
1
C408
13A409
Twisted
12
C228a
7
19
C4014
2
10
3
C251
Heated backlite out
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
On/Off switch
Status LED
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
SCP +
SCP -
UBP
Data Link Connector (DLC), OBD II (14489)
SCP and ISO 9141 networks.