epw
1
2
3
4
5
epw
epw
010
100
0.5
0.5
F
C
F
C
P
P
P
3
2
1
0
P
B
A
8
2
C
F
D
Y
Y
D
3
2
1
0
I
N
X
Y
PTS
123
RAD
?
IDF
P
100LUX
S|C|U
CB-Sky
%
123
123
%
P
DS
RAD
IMG

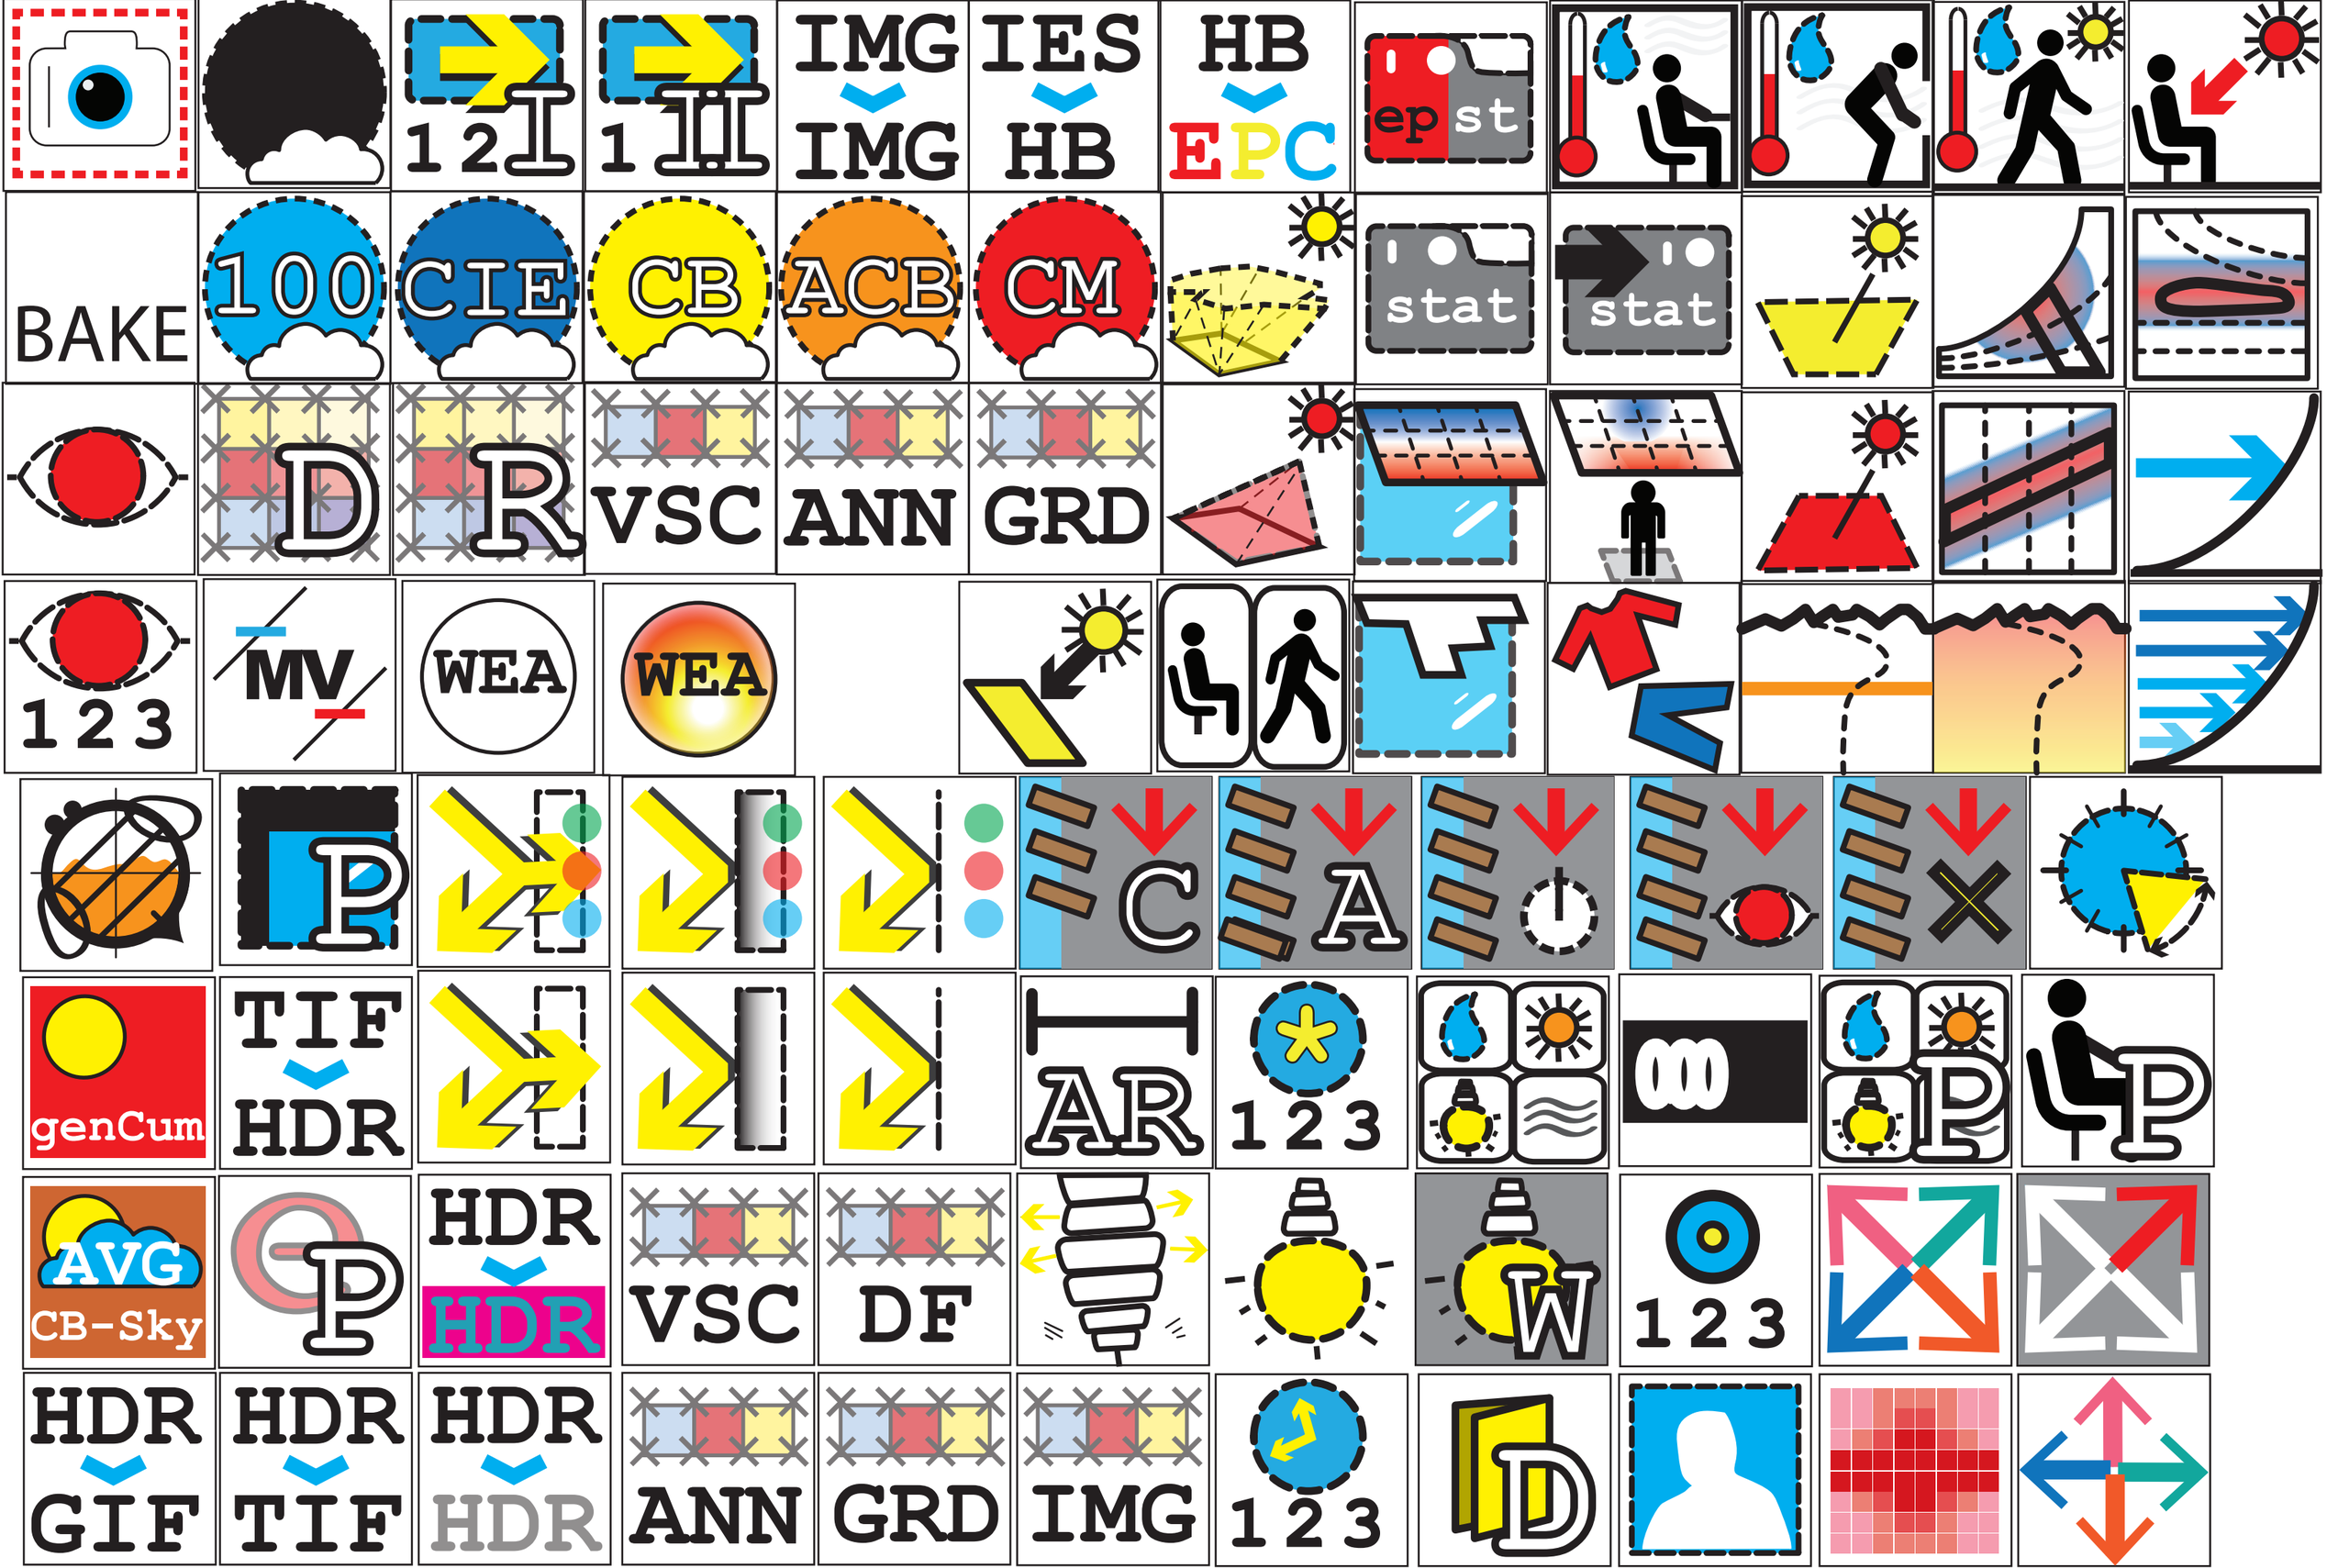
1 2
1
IMG
IMG
IES
HB
HB
EPC
ep st
BAKE
100
CIE
CB
ACB
CM
stat
stat
D
R
VSC
ANN
GRD
1 2 3
MV
WEA
WEA
C
A
P
genCum
TIF
HDR
AR
1 2 3
P
P
AVG
CB-Sky
P
HDR
HDR
VSC
DF
W
1 2 3
HDR
GIF
HDR
TIF
HDR
HDR
ANN
GRD
IMG
1 2 3
D

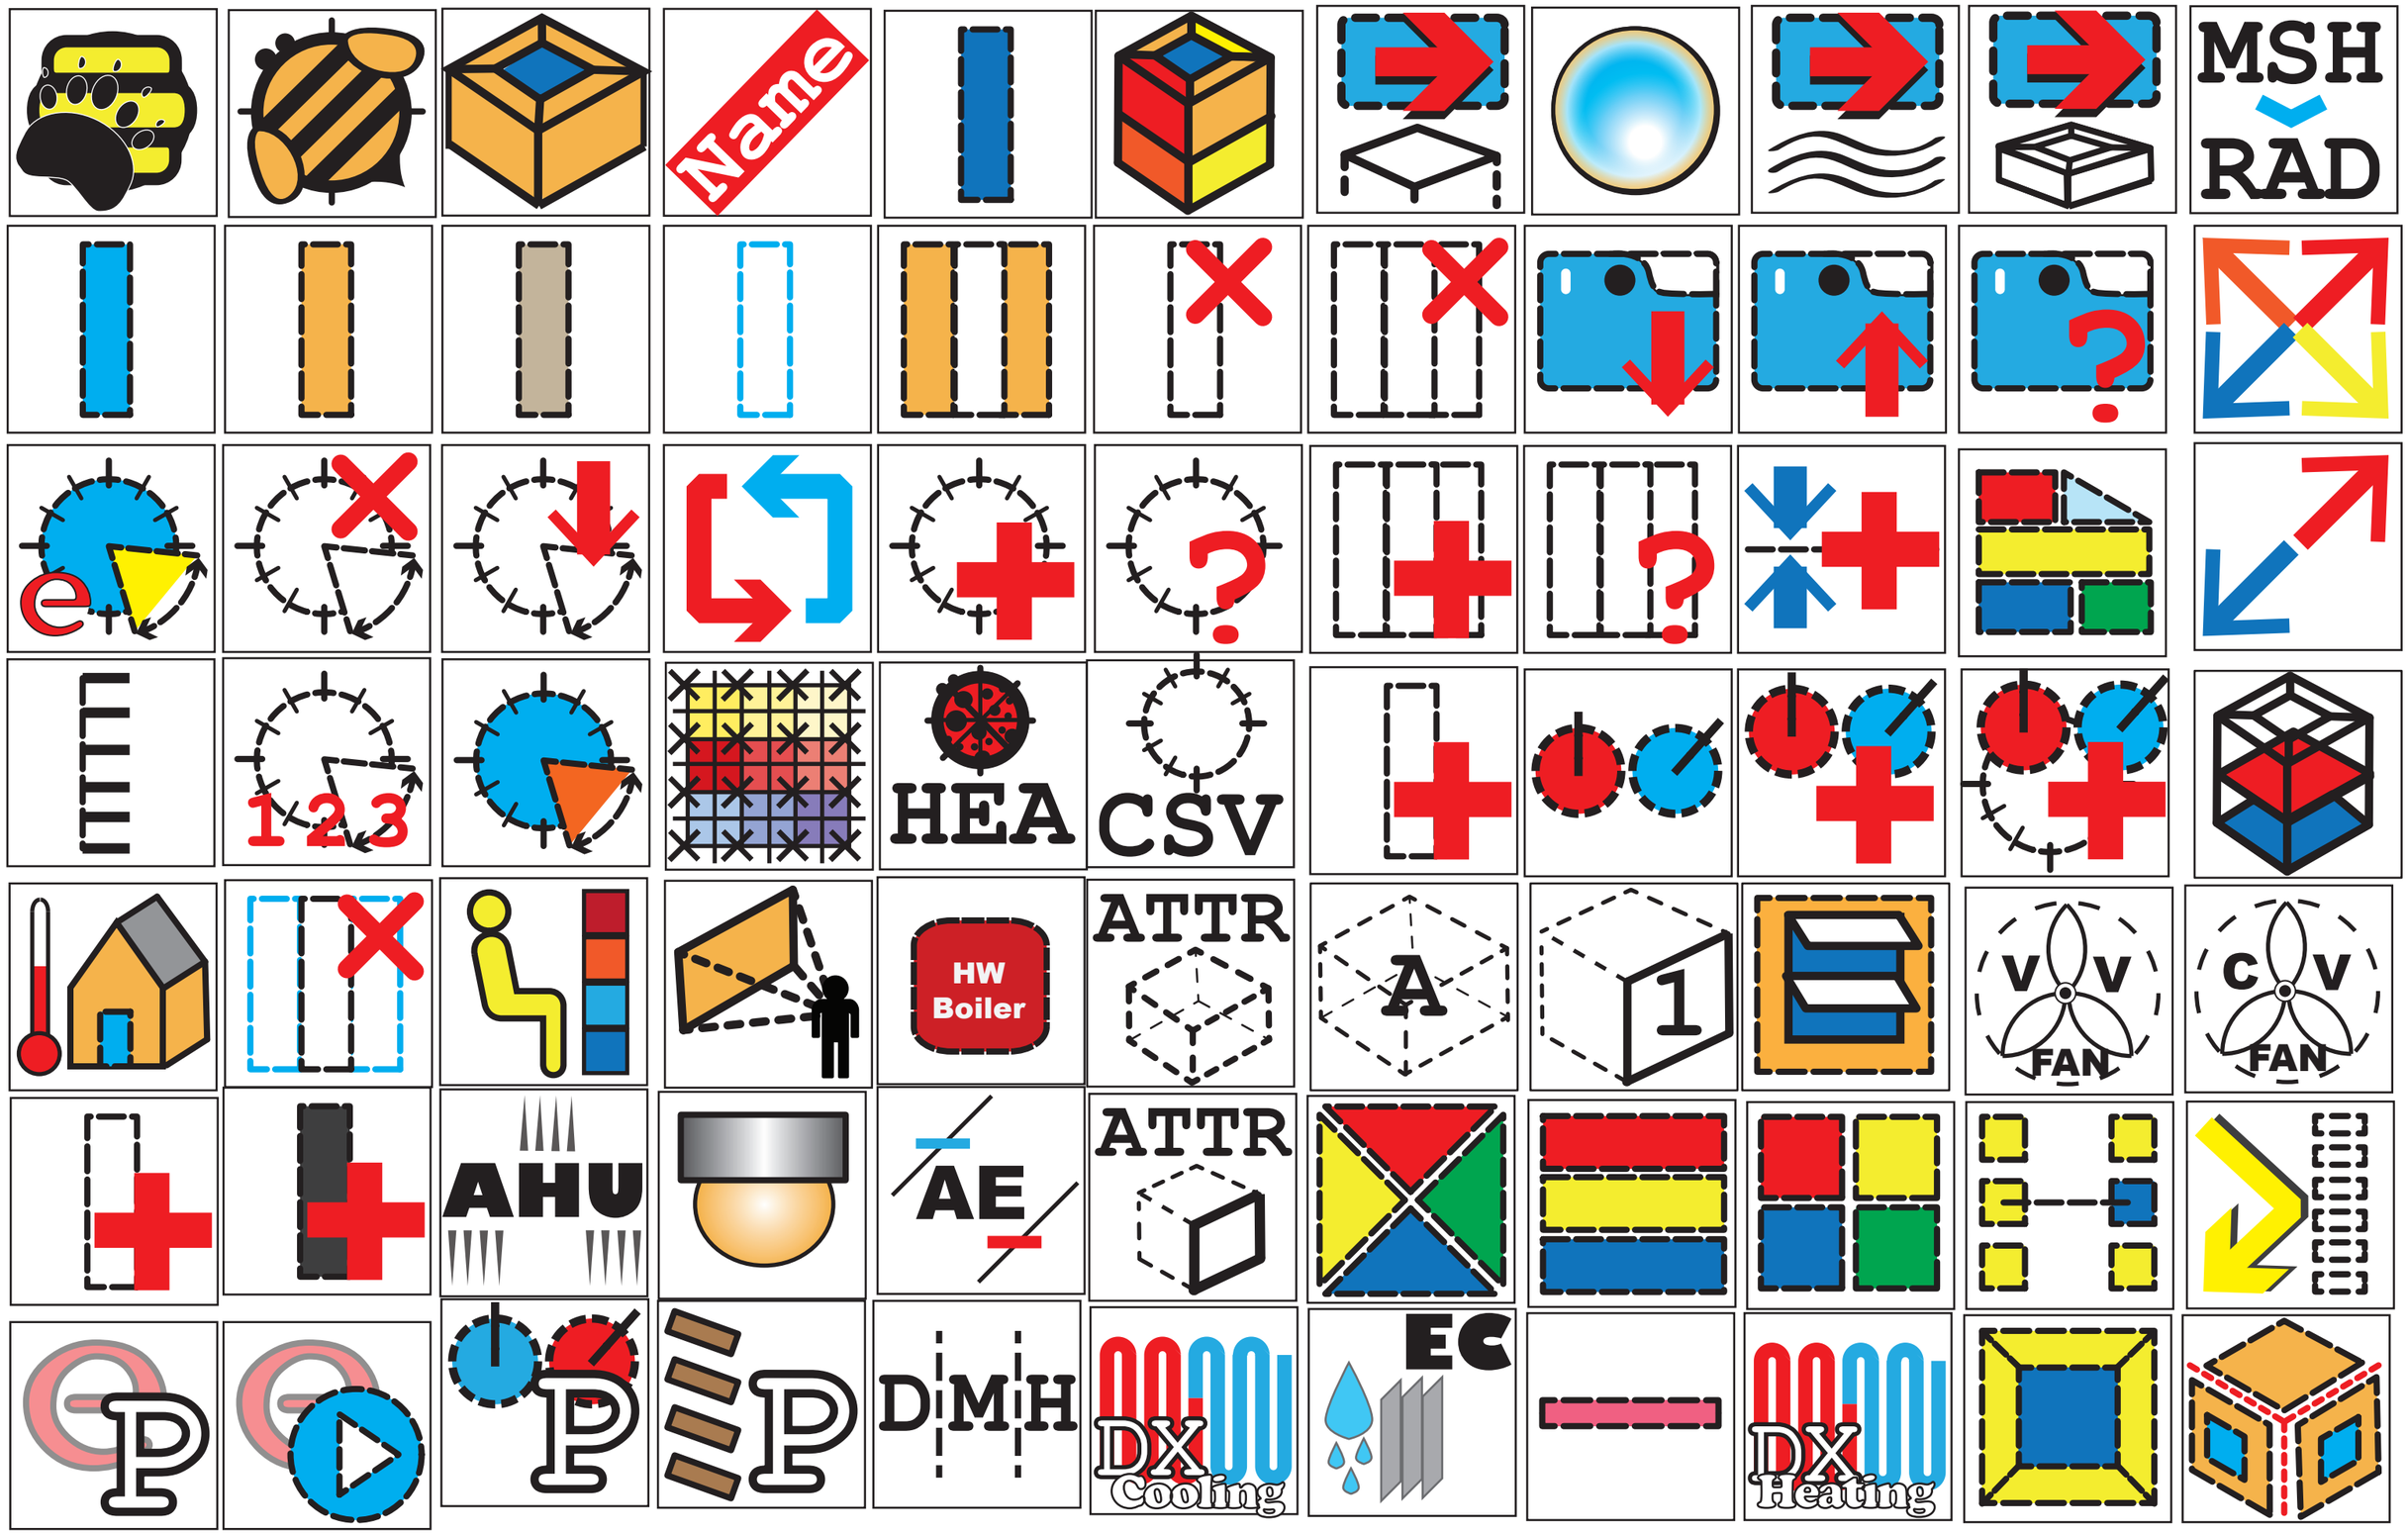
Name
MSH
RAD
e
1 2 3
HEA
CSV
HW
Boiler
ATTR
A
1
V V
FAN
C V
FAN
AHU
AE
ATTR
P
P
P
D M H
DX
Cooling
EC
DX
Heating

MTX
PMV
AD
UTCI
SQL
CP
CS
PV
IDF
OSM
RDD
I
NY
U
U
R
R
X
THM
123
! @ ?
1
x
f
c
123
EIO

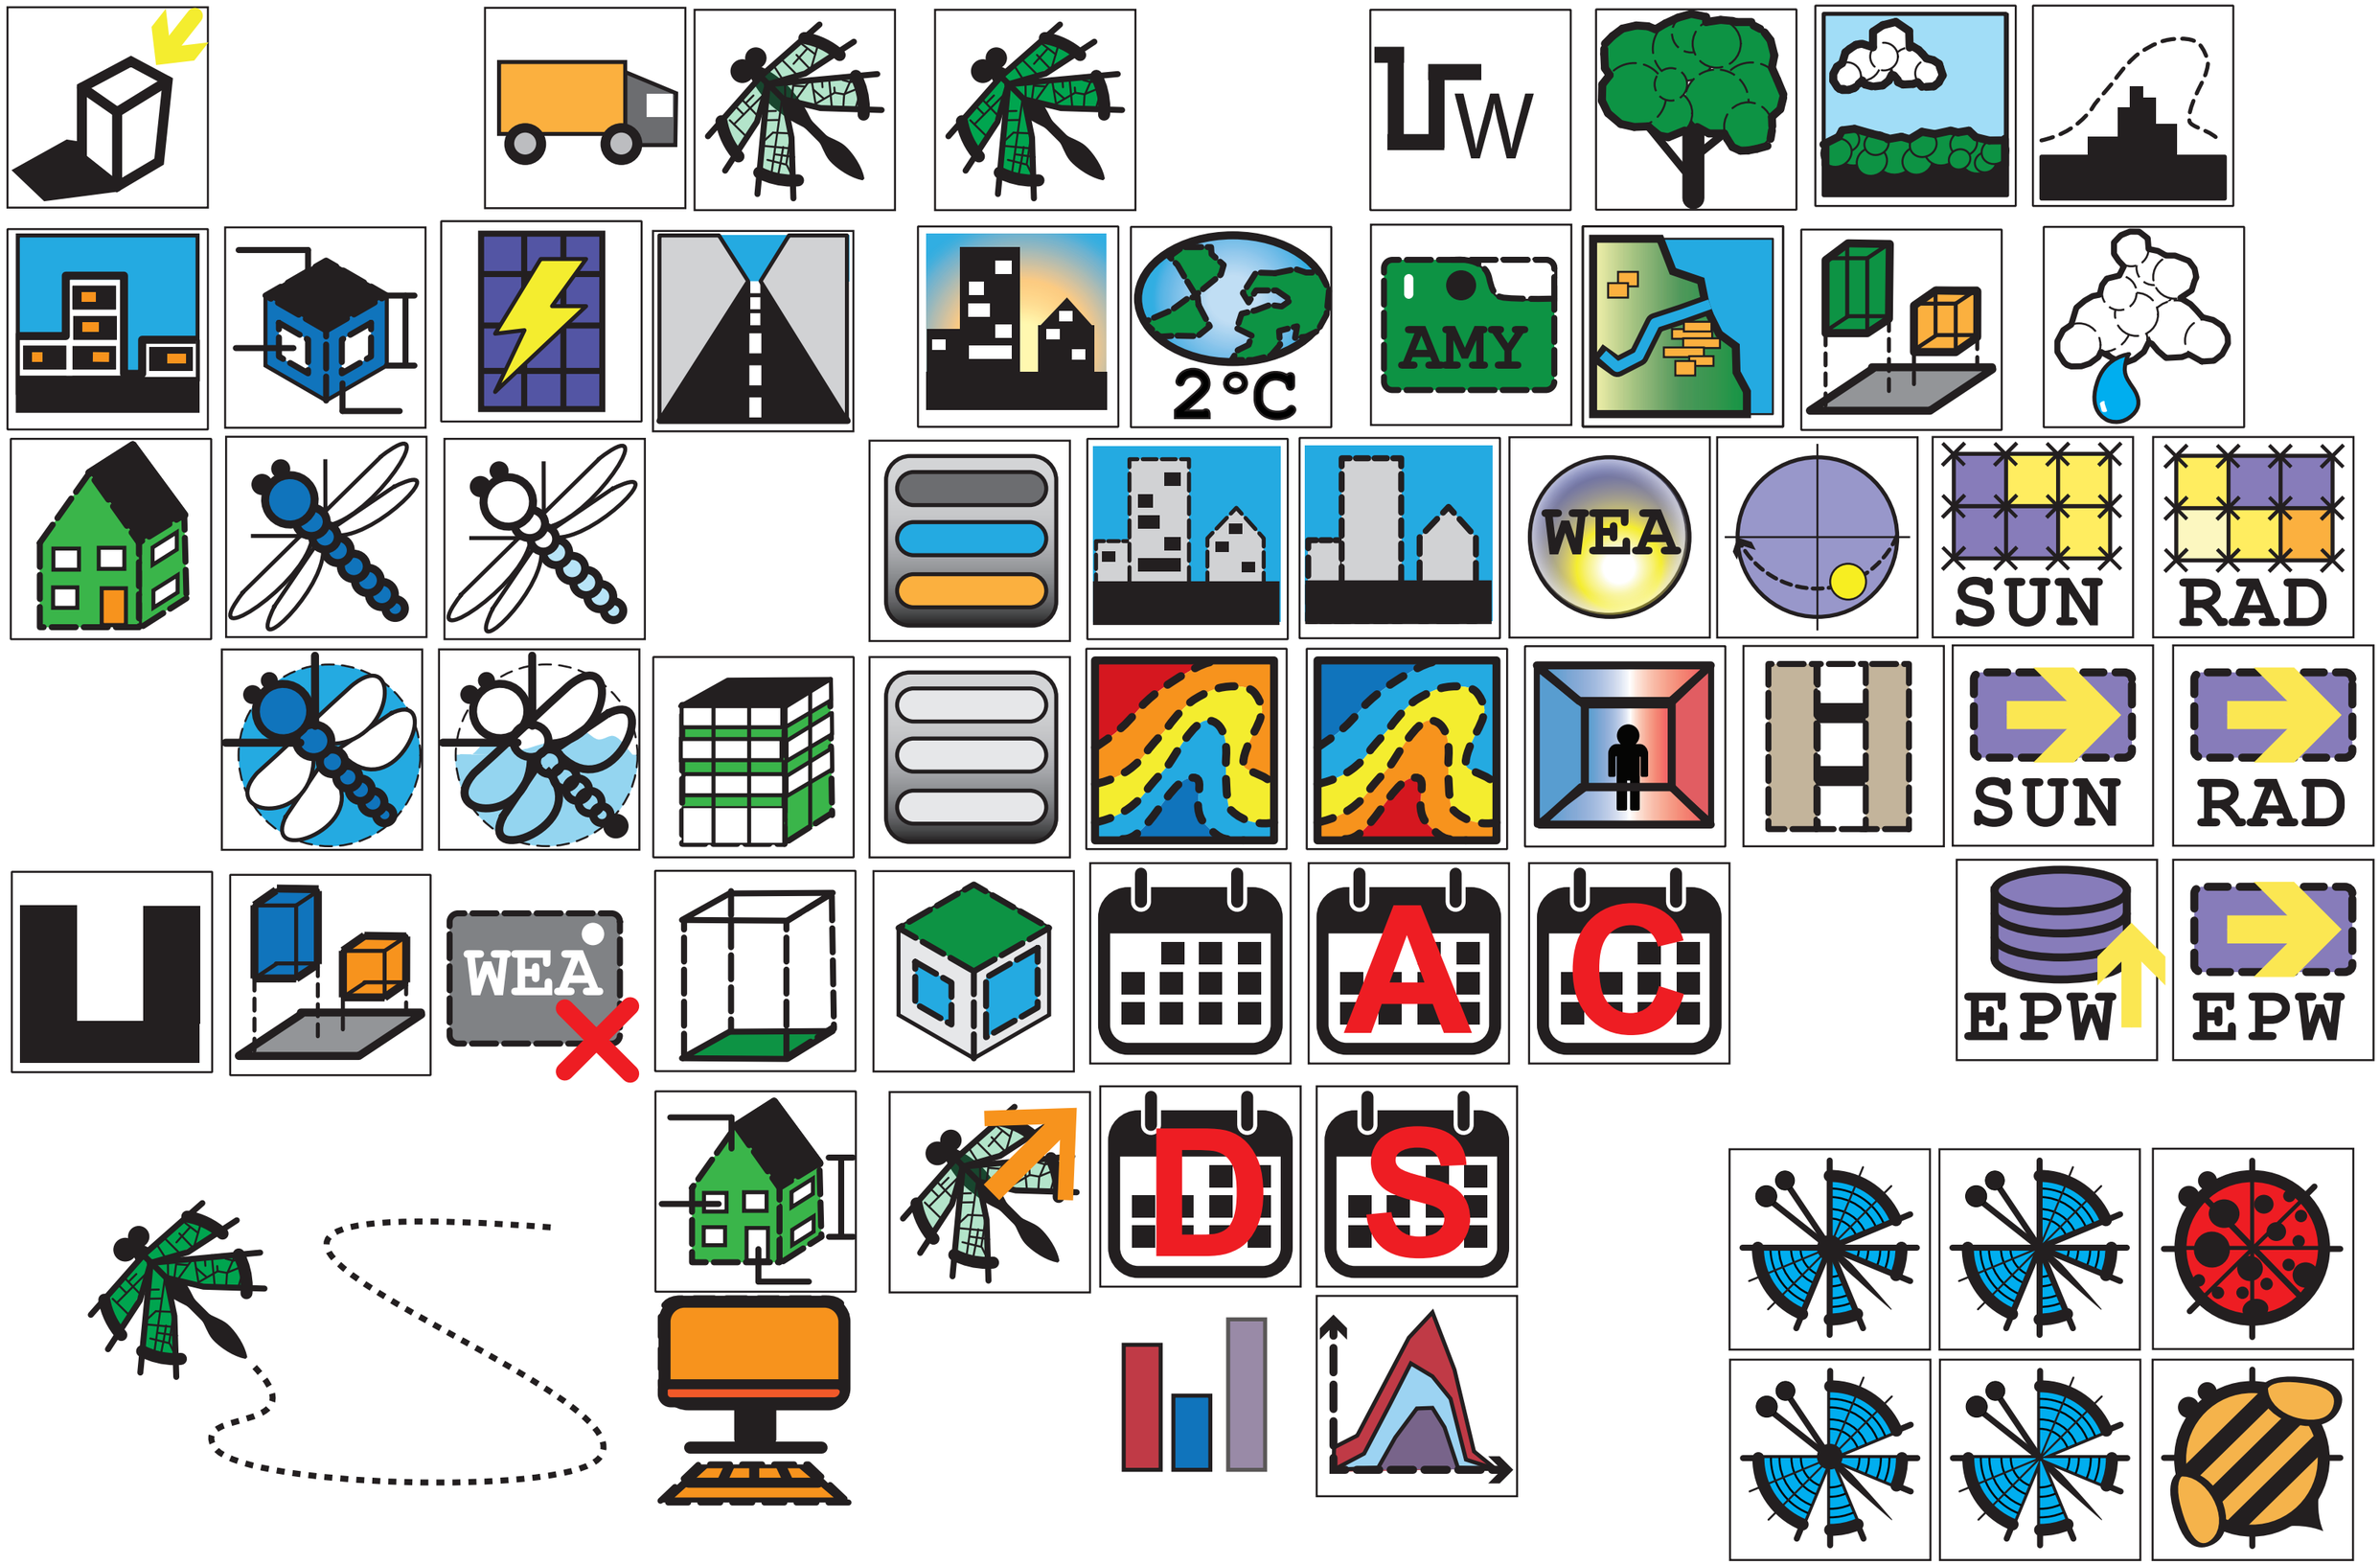
W
2 °C
AMY
WEA
SUN
RAD
SUN
RAD
WEA
A
C
EPW
EPW
D
S