




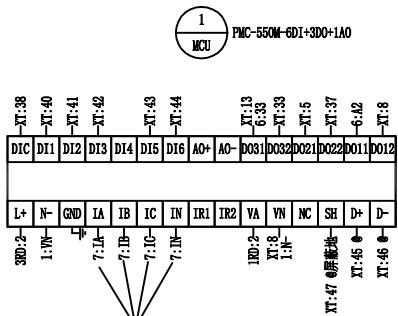


10	KM		LC1-D_AM7C+N31C+8N11	1	
9	ZK	塑壳断路器	NSX-3P+MK+20F+1SDE+1SD	1	
8	HY1	指示灯	AD11-22/41_9GZ_AC220V_黄	1	
7	N	零排	N排	1	
6	1~3RD	熔断器	JHD3-4RD	3	6A
5	HG1	指示灯	AD11-22/41_9GZ_AC220V_绿	1	
4	HR1	指示灯	AD11-22/41_9GZ_AC220V_红	1	
3	MA	电流互感器	PMC配套互感器	1	
2	KA1~8	中间继电器	MY4NJ-AC220V	8	
1	MCU	微机电机保护装置	PMC-550M-6DI+3DO+1AO	1	
序号	标号	名称	型号规格	数量	备注
			嘉兴市污水		
			BLOKSET总柜		
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
制图			标准化	审定	
审核					
工艺			批准		
5			6		
			7	共 张	第 张
					杭州电力设备制造有限公司萧山顺美成套电器制造分公司











仪表门（背视）



断路器室



电缆室

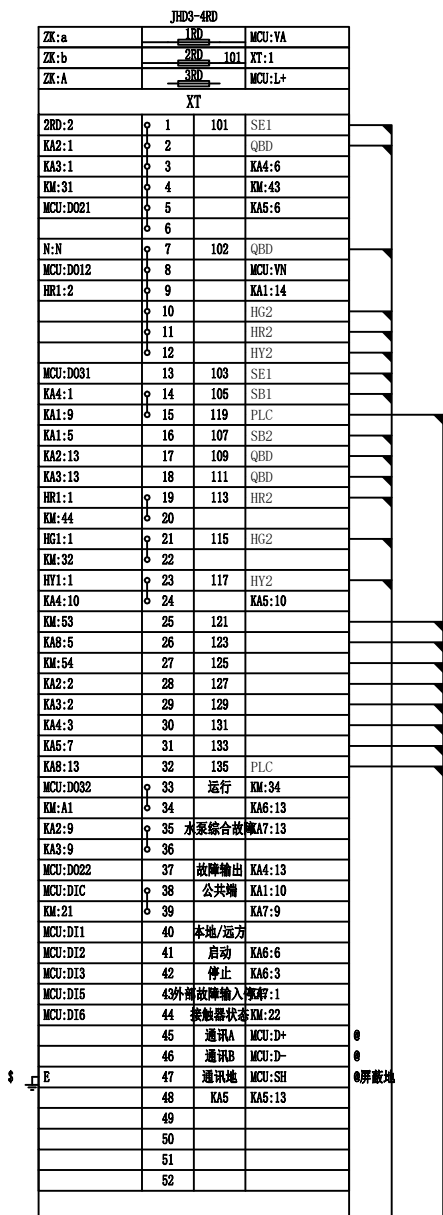

二次线线型符号标识:

- 1、标“*”为2.5mm²铜质多芯线;
- 2、标“#”为2.5mm²铜质单芯线;
- 3、标“%”为1.5mm²蓝色铜质多芯线;
- 4、标“&”为4mm²铜质单芯线;
- 5、标“@”为1mm²屏蔽双绞线;
- 6、计量室二次小线长度留600mm,用颜色线辨别相位;
- 7、计量室内电表度由供电部门安装;

代号: 135MCC-8(212021495)-1~7回路
135SMCC-8(212021496)-1~7回路

共14个回路

设 计	谭佳沅	二次接线图		用户名称		嘉兴市污水			原理号	BLOKSET电容
校 对	童林杰									
审 核	张永军								产品型号	RBZ
日 期		第 页	共 页						柜 号	
杭州电力设备制造有限公司 萧山欣美成套电气制造分公司									厂 号	
				标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	代 号	