


A - ESTRUCTURA, VISTA FRONTAL (SUR) - ESC. 1:75

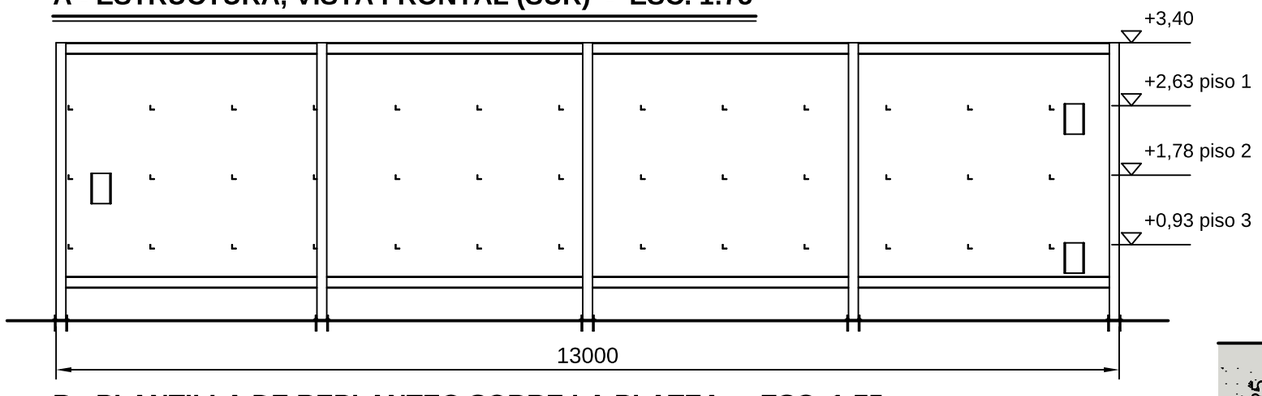


B - PLANTILLA DE REPLANTEO SOBRE LA PLATEA - ESC. 1:75

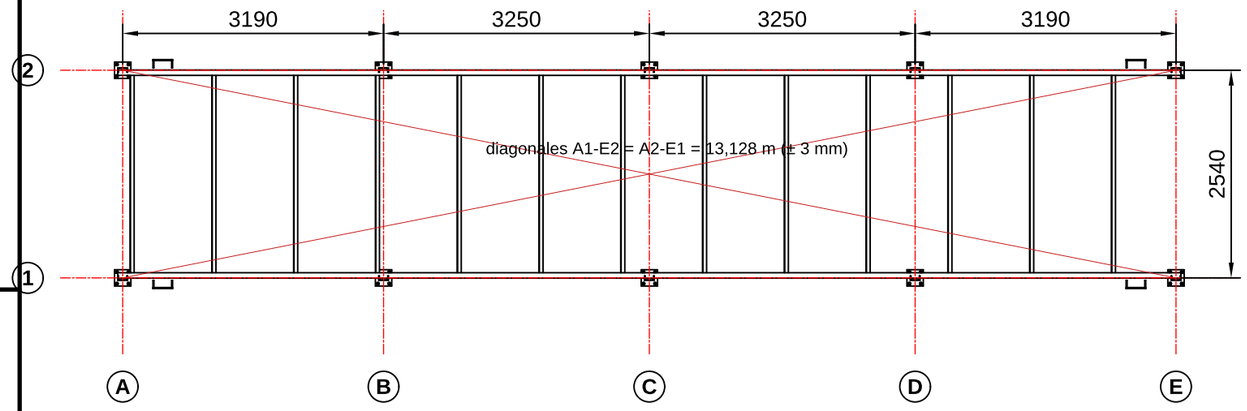

C - PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO - ESC. 1:5

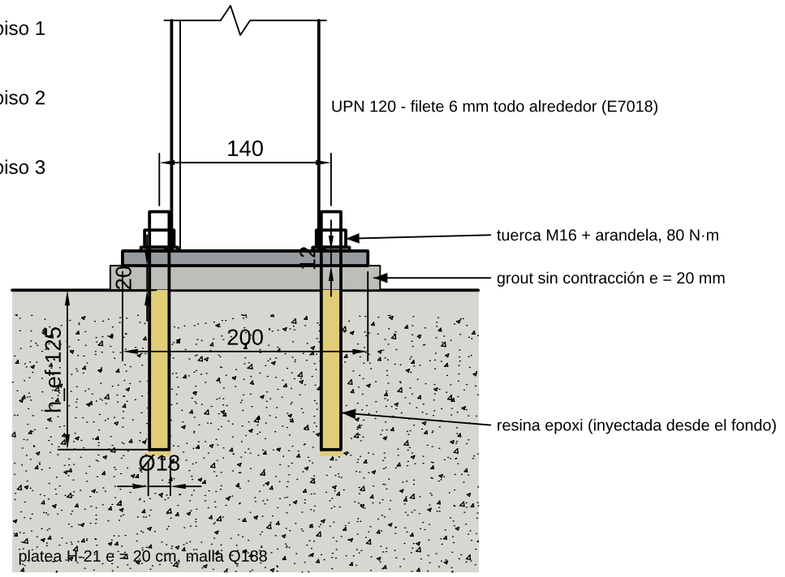

PLANTA DE LA PLACA

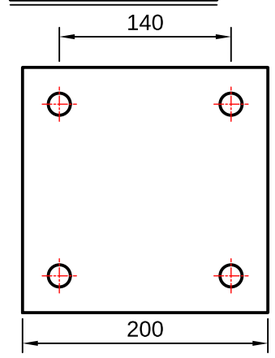

PL 200×200×12 F-24, 4 × Ø18

Verificación (por placa)	Valor
Masa del equipo / con producto	9.704 / 10.784 kg
Control con el modelo 3D	9.538 kg (-1,7 %)
Compresión por placa	10,6 kN → σ = 0,26 MPa
Esfuerzo horizontal total (tiro de bandas)	8.393 N
Resistencia de cálculo por varilla	N_Rd 26 kN · V_Rd 15 kN
Uso al corte	1,4 % (verifica)
Par de instalación / pretensado	80 N·m / 25 kN

D - MATERIALES DE LA FIJACIÓN

Material de la fijación	Cantidad
Varilla roscada M16 × 190 clase 5.8 zincada + tuerca + arandela	40 juegos
Resina epoxi para anclajes (cartucho 585 ml)	3 cartuchos
Placa base PL 200 × 200 × 12 F-24, 4 agujeros Ø18	10
Mortero de relleno sin contracción (grout)	1 bolsa 25 kg
Cuñas de nivelación de acero 50 × 30 × 3/6	40
Mecha SDS Ø18 × 200 y cepillo Ø18	1 + 1

E - ENSAYO DE ARRANCAMIENTO

Ensayo de verificación (1 de cada 10 anclajes, sin dañar la platea): carga de tracción de prueba 15 kN ≈ 0,6·N_Rd (26 kN) durante 2 min con gato hueco y comparador; aceptación: desplazamiento < 0,5 mm y sin fisuras en el hormigón. Si falla uno, ensayar todos.

PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN

Replanteo: marcar los ejes A-E y 1-2 con tiza de línea y nivel láser; controlar diagonales.
Perforar Ø18 × 135 con taladro percutor (sin vibrar la mecha); limpiar: 2 soplados + 2 cepillados + 2 soplados. Inyectar la resina desde el fondo (2/3 del agujero) y colocar la varilla girando.
Curado antes de cargar: según el fabricante (≈ 24 h a 20 °C; el doble con < 10 °C).
Distancia al borde de la platea ≥ 150 mm; separación entre anclajes 140 mm (≥ 2 h_ef con cono).
Nivelar las placas con cuñas a ± 1 mm, llenar con grout de 20 mm y apretar después del fraguado.
Columnas a plomo ± 2 mm en 3,4 m. Ensayo de arrancamiento de 1 de cada 10 anclajes (SC-04/inf.).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - BASTIDOR, REPLANTEO Y FIJACIÓN AL PISO

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:75 / 1:5	SC-05
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	05/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo