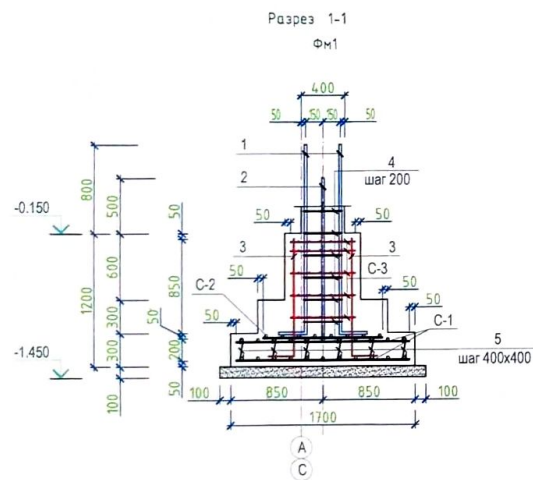
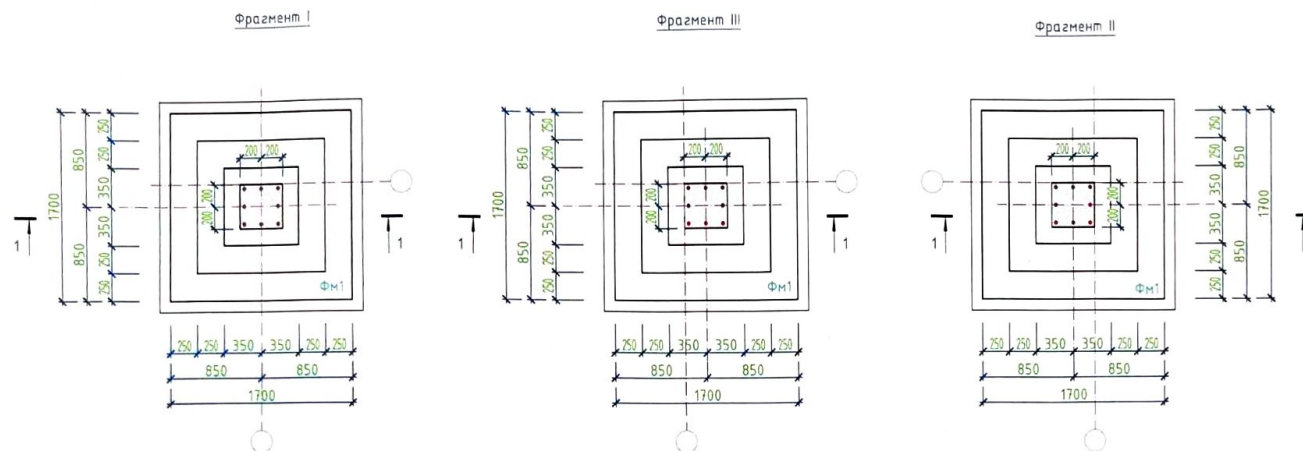


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз	
1		L=2000
2		L=1700
3		L=1360
5		L=420

Спецификация элементов фундамента

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
Фм1	см. данный лист	Фундамент Фм1.			
С-1	см. данный лист	Сетка С-1	2	25.6	51.2кг
С-2	см. данный лист	Сетка С-2	1	10.9	10.9кг
С-3	см. данный лист	Сетка С-3	5	3.40	17.0кг
1	ГОСТ 5781-82*	Выпуск Ø20AIII L=2000мм	4	4.93	19.72кг
2	ГОСТ 5781-82*	Выпуск Ø20AIII L=1700мм	4	4.19	16.76кг
3	ГОСТ 5781-82*	Ø8AIII L=1360	4	0.84	3.36кг
4	ГОСТ 5781-82*	Ø8AIII L=1500	6	0.59	3.54кг
5	ГОСТ 5781-82*	Ø8AIII L=420	25	0.166	4.15кг
Материалы					
				Бетон кл. В25	1.59м3
				Щебеночное покрытие пролитая битумом до насыщения t=100мм	0.36м3
С-1	см. данный лист	Сетка С-1		25.6	
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12AIII L=1600	18	1.42	25.56кг
С-2	см. данный лист	Сетка С-2		10.9	
7	ГОСТ 5781-82*	Ø12AIII L=1400	16	0.88	10.88кг
С-3	см. данный лист	Сетка С-3		3.4	
8	ГОСТ 5781-82*	Ø8AIII L=600	14	0.24	3.36кг

Примечание:

- Под фундаментами устраивается подготовка из щебня пролитой битумом толщиной 100мм, подготовка устраивается шире габаритов подошвы фундамента на 100мм а
- Боковые поверхности бетонных и железобетонных элементов соприкасающийся грунтом обмазывать горячим битумом за 2 раза.

2025г. Дог. № ____/2025						АС
Кашкарде ялгойти Муборак туманидаги 135 та кўп қаватли уй жойлар ҳамда 12.6 минг акка тартибдаги хонадонларнинг оқова сув ишоати ва маъдан эскирган тармоқларнинг таъмирлаш						
Изм.	Жаз.	Лист	Чэк	Пади.	Дата	Стация
Г.А.П.	Исмонлов А.	9				РП
Г.И.П.	Шукурлаев Б.					9
Г.И.П.	Камалова Н.					22
Разраб	Зокпиров Н.					
провер	Латипов Ф.					
КОС 4000м ³ Здание воздушной Фундамент Фм1; Разрез 1-1. Сетка С-1...С-3.						