




ESTRUTURA

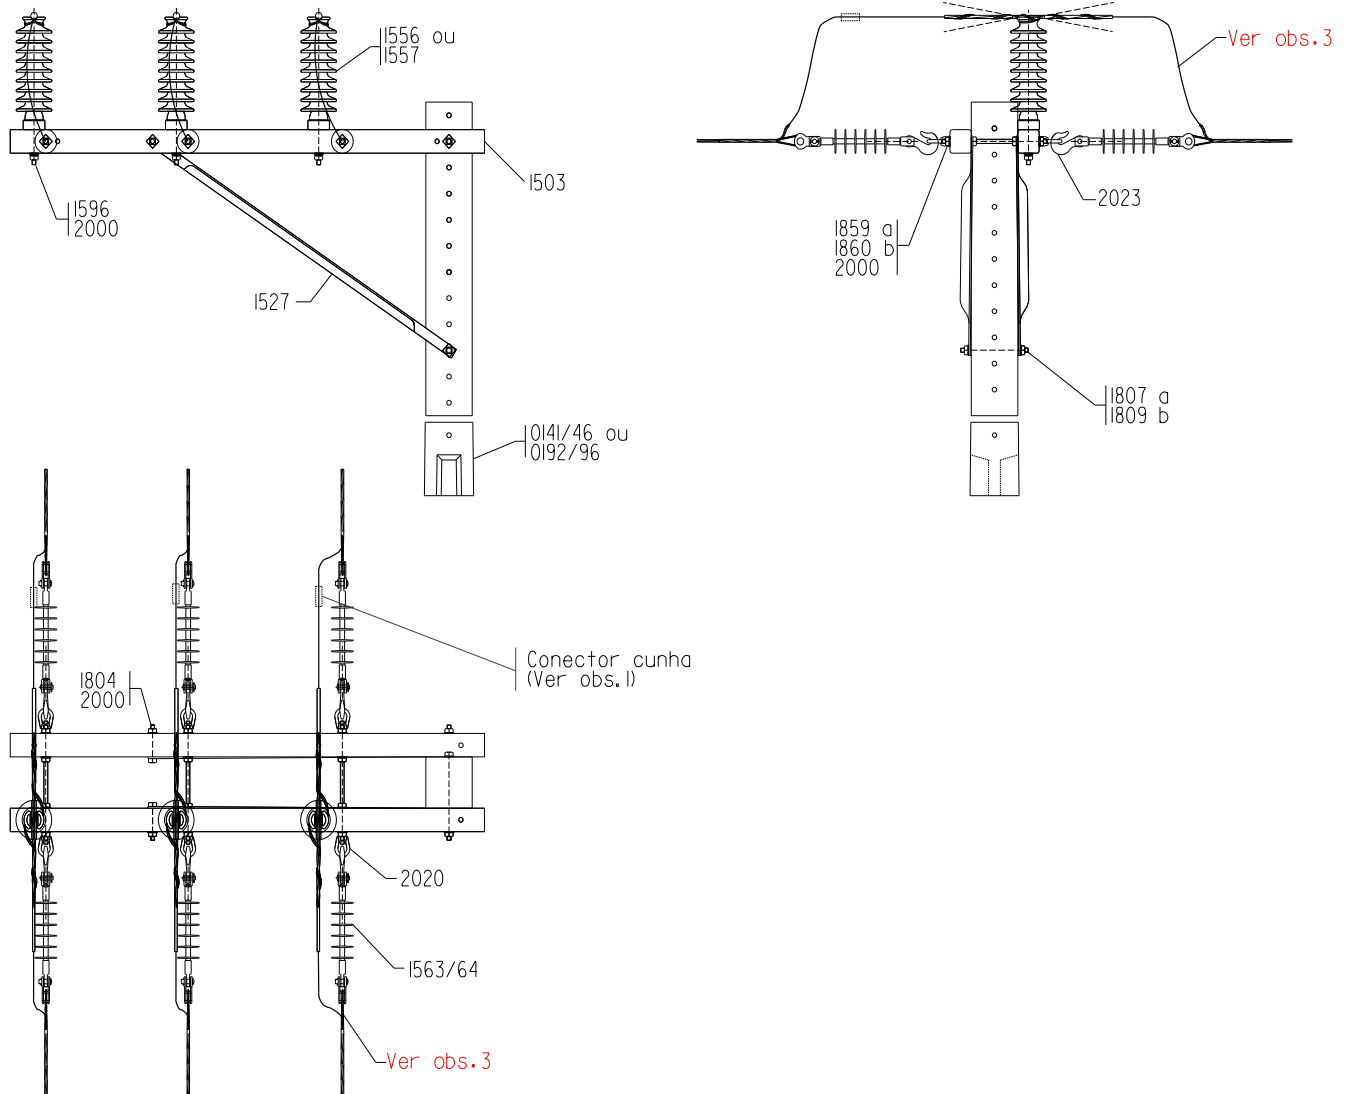

Obs.:

1. A especificação dos conectores consta na NTC 856 190.
2. Usar esta estrutura somente nos casos em que não seja possível a utilização da estrutura B4A (NTC 856 127).
3. Evitar seccionamento quando os cabos forem de mesma bitola. Em locais de arborização, onde se fizer necessário o uso de dispositivo anti-casca e seccionamento do cabo do jumper, este deve ser feito com cabo protegido equivalente em seção (ou superior) e compatível com a tensão de operação da rede e somente nestas condições.



ESTRUTURA PARA TENSÃO 13,8kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1527	15010333	Mão Francesa Perfilada	2		2	
1556	15004733	Isolador Pilar NBI 110 kV - Porcelana	-	3	3	3
1556	15010393	Isolador Pilar NBI 110 kV - Polimérico	3	-	-	-
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	6	-	-	-
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana	-	6	-	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	-	-	6	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	-	-	6
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2		2	
2000	15011477	Arruela Quadrada	16		16	
2020	15011505	Porca-olhal	6		6	
2023	15005471	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13142	-	U13140	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U13143	-	U13139

ESTRUTURA PARA TENSÃO 34,5kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1527	15010333	Mão Francesa Perfilada	2		2	
1557	15004707	Isolador Pilar NBI 170 kV - Porcelana	-	3	3	
1557	15010398	Isolador Pilar NBI 170 kV - Polimérico	3	-	-	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	6	-	-	
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	6	6	
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2		2	
2000	15011477	Arruela Quadrada	16		16	
2020	15011505	Porca-olhal	6		6	
2023	15005471	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U15142	-	-	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U15143	U15143	



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 126

ESTRUTURA
B4

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

FIXAÇÃO – POSIÇÃO NORMAL OU TOPO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) NTC DO POSTE TIPO FIXAÇÃO TIPO DESCRIÇÃO	10,5 ou 12m	10,5 ou 12,0
			810141 e 810192	810143/46 e 810193/96
			D	B
			a	b
			QUANTIDADE	
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200 mm	1	
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada - 250mm		1
1860	15011332	Parafuso Rosca Dupla – 450mm		4
1859	15011308	Parafuso Rosca Dupla – 400mm	4	
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2052	U2053

AMARRAÇÃO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA						
			4CAA	2CA	2/0 CAA	4/0 CAA	35mm ²	70mm ²	120 mm ²
2221	15011916	Laço de Topo, CA e CAA - 4 AWG	3						
2222	15011919	Laço de Topo, CA e CAA - 2 AWG		3					
2225	15011982	Laço de Topo, CA e CAA 2/0AWG			3				
2226	15011986	Laço de Topo, CA e CAA 4/0 AWG				3			
2227	15012010	Laço de Topo, CA e CAA-336,4MCM							
2452	15018265	Laço de Topo Cobre - 35 mm ²					3		
2454	15018268	Laço de Topo Cobre - 70 mm ²						3	
2456	15018302	Laço de Topo Cobre - 120 mm ²							3
2101	15004377	Alça CA e CAA 4 AWG	6						
2102	15004401	Alça CA e CAA 2 AWG		6					
2104	15004441	Alça CA e CAA - 2/0 AWG			6				
2105	15004446	Alça CA e CAA - 4/0 AWG				6			
2108	15011640	Alça CA - 336,4 MCM							
2403	15011874	Alça de Cobre 35 mm ²					6		
2404	15011877	Alça de Cobre, 70mm ²						6	
2407	15011911	Alça de Cobre, 120mm ²							6
2025	15005306	Sapatilha	6	6					
2029	15011543	Manilha-Sapatilha			6	6	6	6	6
MÓDULOS DA AMARRAÇÃO			U3031	U3032	U3037	U3041	U3786	U3787	U3788