

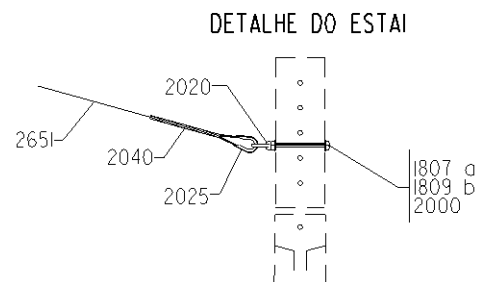
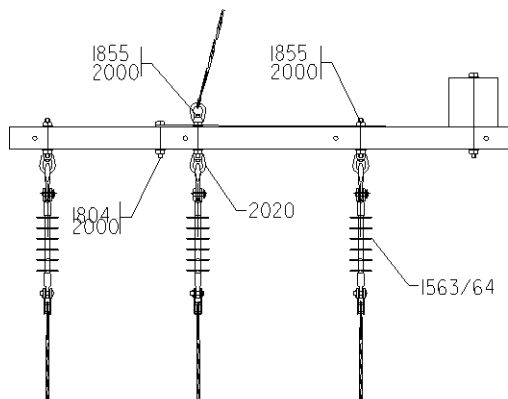


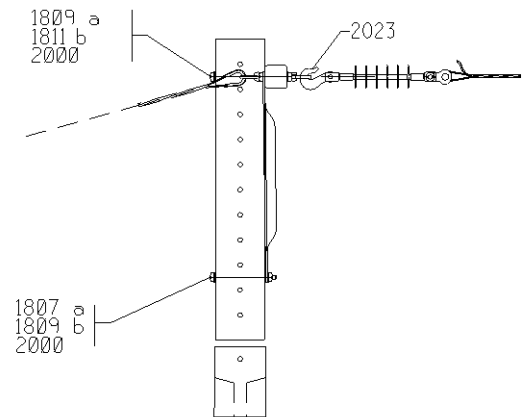

ESTRUTURA

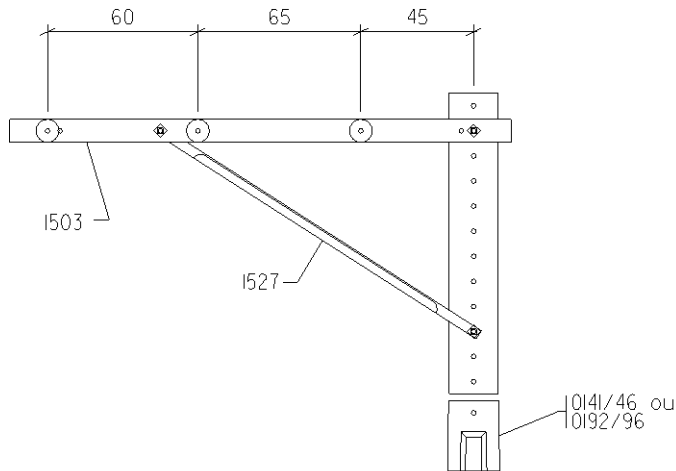

OBS.:

1. Aplicável somente para condutores 2 AWG CA e 4 AWG CAA. Para os demais condutores, somente se a tração for reduzida (ex.: para atravessar a rua), considerando-se as limitações mecânicas da cruzeta de concreto (NTC 811503).
2. Os módulos da fixação já prevêem transformação para B4A.



ESTRUTURA

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PARA TENSÃO			
			13,8 kV		34,5 kV	
			AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	1		1	
1527	15010295	Mão Francesa Perfilada	1		1	
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	3	-	-	-
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana	-	3	-	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	-	-	3	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	-	-	3
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	1		1	
1855	15011477	Parafuso de Rosca Dupla 200mm	3		3	
2000	15011505	Arruela Quadrada	8		8	
2020	15005471	Porca-olhal	3		3	
2023	15010262	Gancho-Olhal	3		3	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13043	-	U15043	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U13044	-	U15044

FIXAÇÃO - POSIÇÃO NORMAL OU TOPO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) NTC DO POSTE TIPO	10,5 ou 12m	10,5 ou 12,0
			810141 e 810192	810143/46 e 810193/96
			D	B
			a	b
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm	1	
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada - 250mm	1	1
1811	15011093	Parafuso de Cabeça Quadrada - 300mm		1
2000	15011477	Arruela Quadrada	2	2
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2012	U2013

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	
2101	15004377	Alça CA e CAA - 4 AWG	3	
2102	15004401	Alça CA e CAA - 2 AWG		3
2025	15005306	Sapatilha	3	3
MÓDULOS DA AMARRAÇÃO			U3020	U3021