

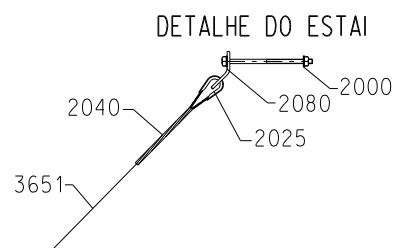
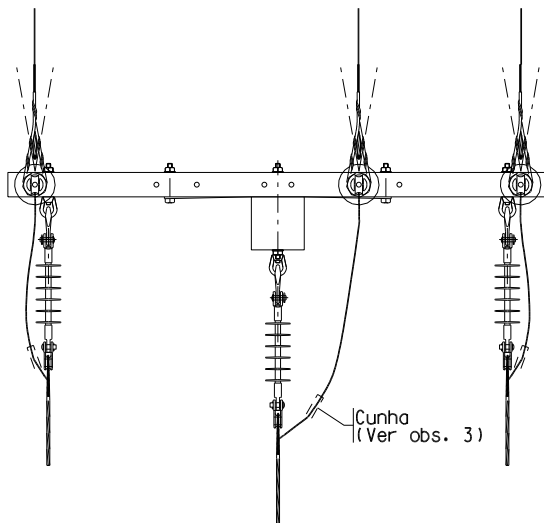


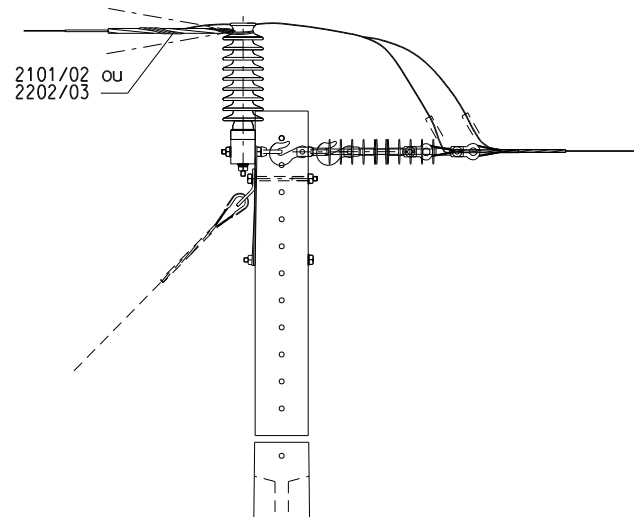

ESTRUTURA

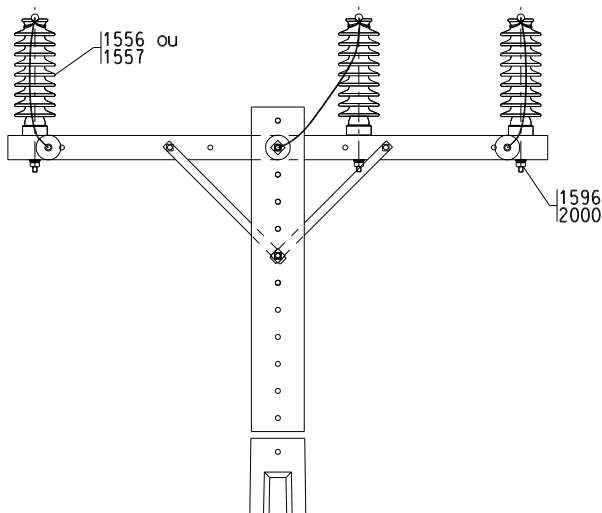

OBS.:

1. Aplicável somente em 13,8 kV, para condutores 2 AWG/CA. Exceção feita aos condutores 35 e 70 mm²/Cu, aplicável somente quando a tração for reduzida (máximo 100 daN).
2. Os módulos se aplicam a complementação de estrutura N3A (montagem da estrutura 1F para continuação da rede).
3. Conectores cunha, consultar NTC 856 190- Conexões da Rede Primária.
4. Se utilizar o isolador pilar 170 kV(NTC 811557) para montagem da estrutura 1F, aplicar tração máxima de 50daN.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Montagem de Redes de Distribuição Aérea

NTC 856 117

ESTRUTURA

N3A1F

ESTRUTURA – AMBIENTE NÃO AGRESSIVO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	13,8 KV		34,5 kV	
1556	15004733	Isolador Pilar NBI 110 kV - Porcelana	3		-	
1557	15010393	Isolador Pilar NBI 110 kV - Polimérico	-	3	-	
1556	15004707	Isolador Pilar NBI 170 kV - Porcelana	-		3	
1557	15010398	Isolador Pilar NBI 170 kV - Polimérico	-		-	3
1596	15010569	Pino Auto-Travante para Isolador Pilar 140 mm	3	3	3	3
MÓDULOS ISOLADORES PORCELANA			U13020		U15020	
MÓDULOS ISOLADORES POLIMÉRICO			-	U13019	-	U15019

AMARRAÇÃO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA
2102	15004401	Alça CA e CAA - 2 AWG	3
MÓDULO DA AMARRAÇÃO			U3010